


高座清掃施設組合 平成27年度 空間放射線量率測定結果

※ 対象とする空間の単位時間当たりの放射線量
 ※ 測定機器はNHC7(富士電機株式会社)

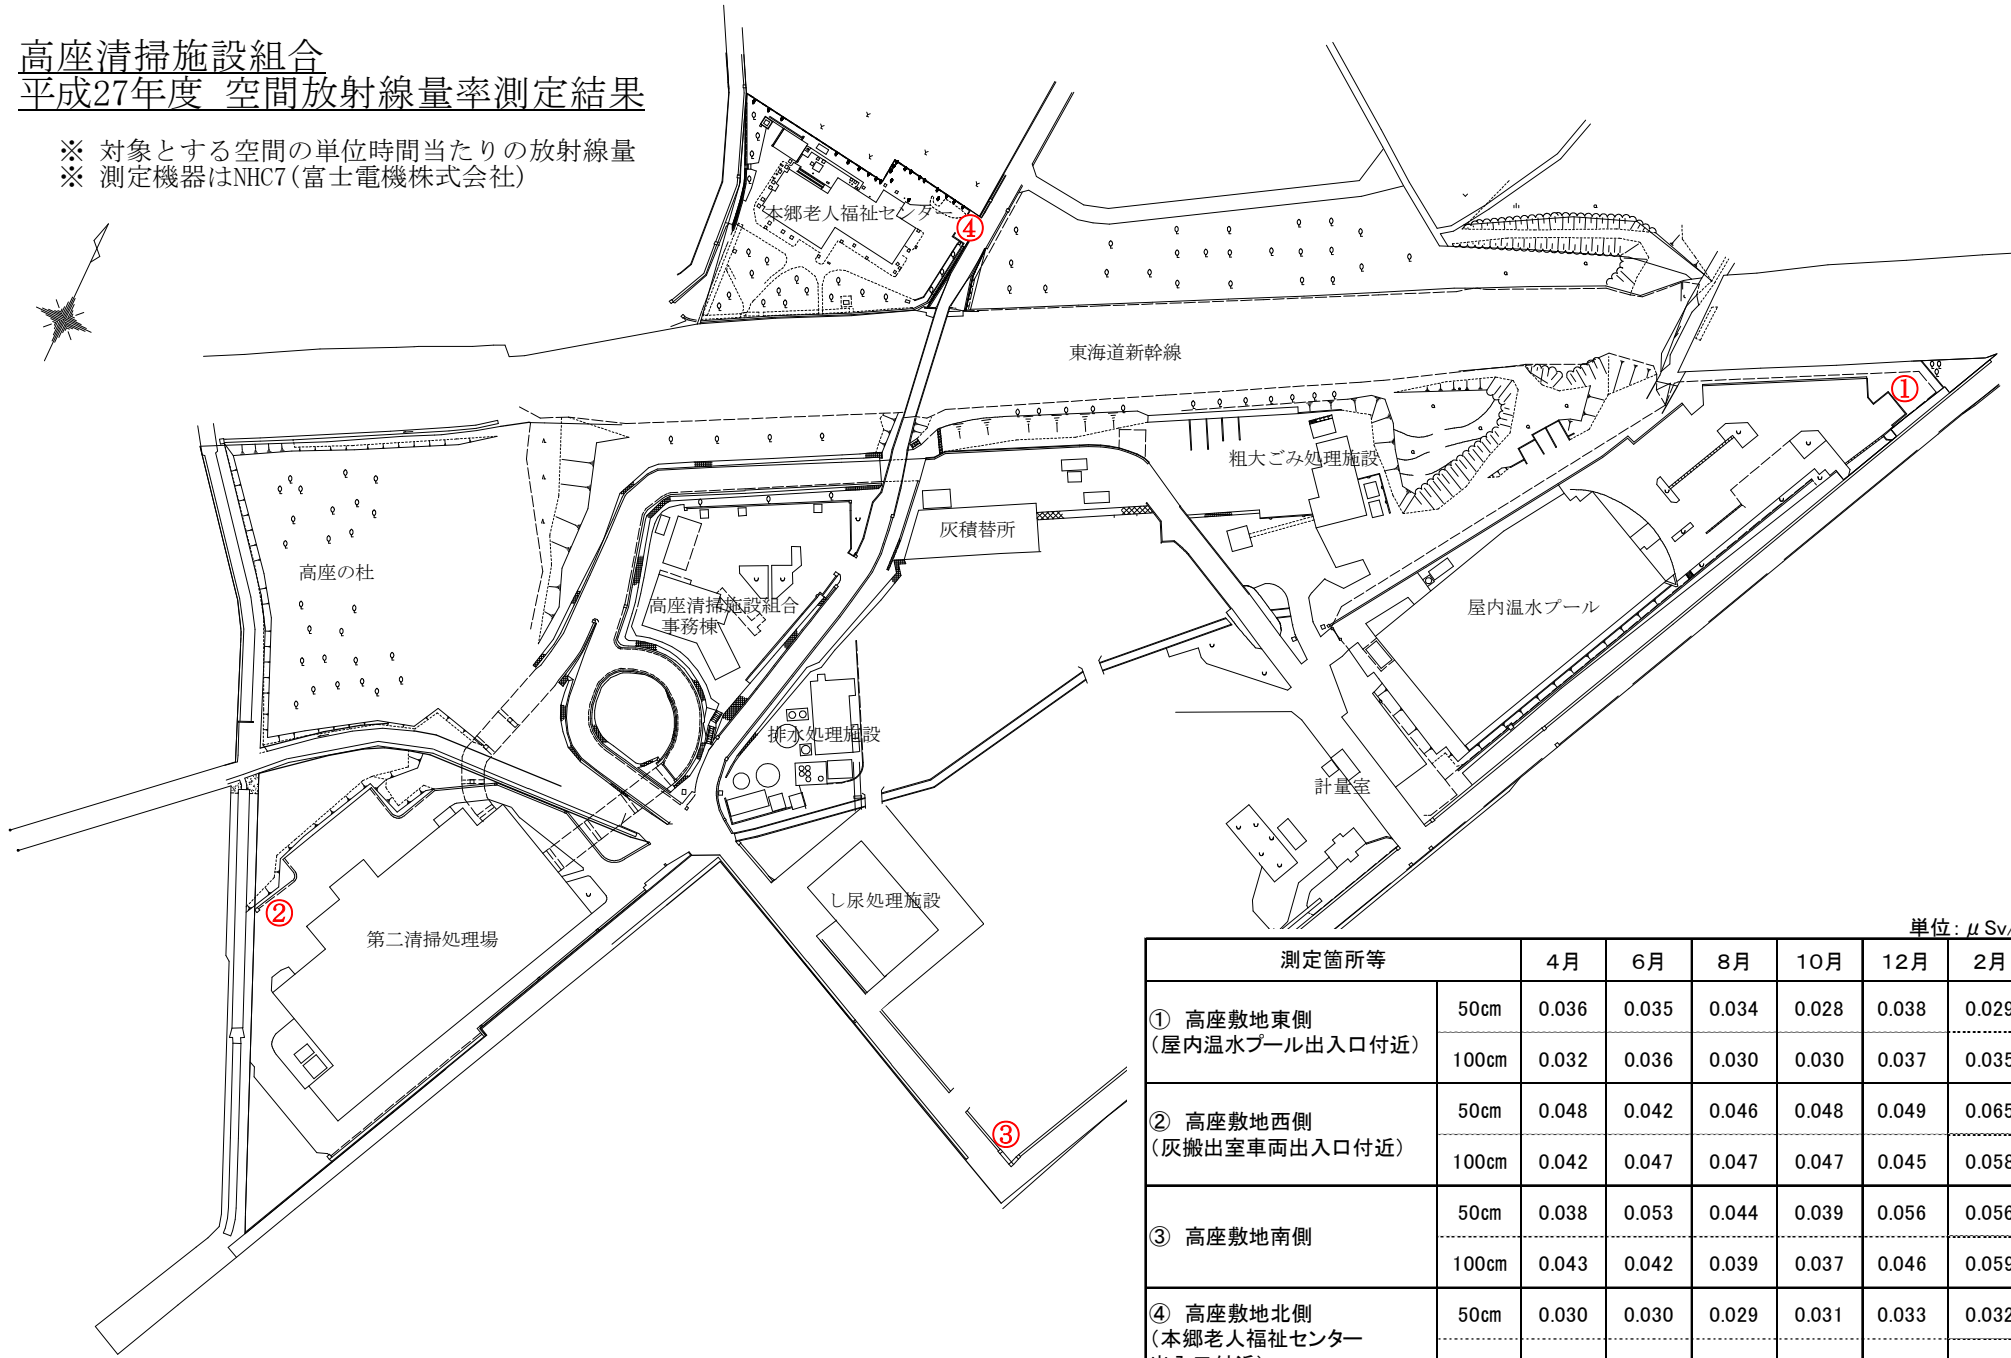

単位: $\mu\text{Sv/h}$

測定箇所等		4月	6月	8月	10月	12月	2月
① 高座敷地東側 (屋内温水プール出入口付近)	50cm	0.036	0.035	0.034	0.028	0.038	0.029
	100cm	0.032	0.036	0.030	0.030	0.037	0.035
② 高座敷地西側 (灰搬出室車両出入口付近)	50cm	0.048	0.042	0.046	0.048	0.049	0.065
	100cm	0.042	0.047	0.047	0.047	0.045	0.058
③ 高座敷地南側	50cm	0.038	0.053	0.044	0.039	0.056	0.056
	100cm	0.043	0.042	0.039	0.037	0.046	0.059
④ 高座敷地北側 (本郷老人福祉センター 出入口付近)	50cm	0.030	0.030	0.029	0.031	0.033	0.032
	100cm	0.029	0.025	0.032	0.031	0.030	0.028