（仮称）地域交流温浴センター建設工事

数量計算書（１）

建築・外溝工事

□ □ 目 次 □ □

(仮称)地域交流温浴センター建設工事	ﾍﾟｰｼﾞ
1. 温浴センター	3
1.1. 科目別集計書	4
1.2. 直接仮設	71
1.3. 躯体	76
1.3.1. 躯体二次集計表	77
1.3.2. RC躯体材料別集計表	79
1.3.3. RC躯体部位別集計表	83
1.3.4. RC躯体階別集計表	90
1.3.5. RC躯体部位別階別集計表	96
1.3.6. RC躯体計算書	108
1.3.7. 土工集計表	288
1.3.8. 根切図	295
1.4. 鉄骨	297
1.4.1. 鉄骨大集計表	298
1.4.2. 鉄骨部位別集計表	312
1.4.3. 鉄骨記号別集計表	318
1.4.4. 鉄骨計算書	352
1.4.5. 鉄骨階段	424
1.4.6. 鉄骨架台	436
1.4.7. 目隠しルーバー鉄骨	472
1.4.8. 風除室庇鉄骨	487
1.4.9. 足湯庇鉄骨	523

□ □ 目 次 □ □

(仮称)地域交流温浴センター建設工事	ﾍﾟｰｼﾞ
1.5. 仕上	552
1.5.1. 外部部位別集計表	553
1.5.2. 外部仕上計算書	575
1.5.3. 外部仕上計算書	613
1.5.4. 内部仕上計算書	664
1.6. 建具	778
1.7. 共通仮設(積上げ)	792
2. 外構	794
2.1. 土工事	795
2.2. 外構計算書	802
2.3. 外構代価計算書	817
2.4. 外構撤去計算書	850
2.5. 発生材集計表	863

1. 温浴センター

1.1.科目別集計書

（仕上　科目別集計表）

***（仮称）地域交流温浴センター建設工事 ***

直接仮設工事

ｺｰﾄﾞ		場所名称 ／ 部位建具名称	仕　上　名　称	規　格　寸　法	数　量	単位	変換係数	備考	SEQ
10	1001		遣り方	一般	1,710.71	m2			1
20	1011		墨出し	RC造 一般 地上階	1,563.07	m2			2
30	1012		墨出し	RC造 一般 露天風呂	104.00	m2			3
40	1013		墨出し	RC造 一般 ﾋﾟｯﾄ	1,273.69	m2			4
50	1011		養生	RC造 一般 地上階	1,563.07	m2			5
60	1012		養生	RC造 一般 露天風呂	104.00	m2			6
70	1013		養生	RC造 一般 ﾋﾟｯﾄ	1,273.69	m2			7
80	1011		整理清掃後片付け	RC造 一般 地上階	1,563.07	m2			8
90	1012		整理清掃後片付け	RC造 一般 露天風呂	104.00	m2			9
100	1013		整理清掃後片付け	RC造 一般 ﾋﾟｯﾄ	1,273.69	m2			10
110	1021		地足場	運搬共	1,710.71	m2			11
120	1111		枠組本足場	建枠900 500+240布枠 12m未満 6.0か月　運搬共	1,764.23	m2			12
130	1121		安全手すり	枠組本足場用 6.0か月　運搬共	419.49	m			13
140	1131		外部仕上足場	脚立足場　階高4.0以下 1階建　運搬共	103.05	m2			14
150	1133		外部仕上足場	簡易移動式足場　階高5.7m以上7.4m 以下 運搬共	94.05	m2			15
160	1211		内部躯体足場	鉄筋･型枠足場　階高4.0以下	435.51	m2			16
170	1213		内部躯体足場	躯体支保工　階高4.0m以上5.0m 以 下 運搬共	212.80	m2			17
180	1311		内部仕上足場	脚立足場　階高4.0以下 1階建　運搬共	527.51	m2			18

（仕上　科目別集計表）

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

直接仮設工事

ｺｰﾄﾞ		場所名称 ／ 部位建具名称	仕　上　名　称	規　格　寸　法	数　量	単位	変換係数	備考	SEQ
190	1313		内部仕上足場	簡易移動式足場　階高4.0m以上5.0m 以下 運搬共	212.80	m2			19
200	1317		内部仕上足場	簡易移動式足場　階高5.7m以上7.4m 以下 運搬共	832.71	m2			20
210	1411		養生ｼｰﾄ張り	防炎1類 6.0か月　運搬共	1,764.23	m2			21
220	1421		小幅ﾈｯﾄ	防炎1類　1階 6.0か月　運搬共	319.99	m			22

（仕上　科目別集計表）

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

ｺﾝｸﾘｰﾄ申し送り分 ／ 躯体

ｺｰﾄﾞ			場所名称 ／ 部位建具名称	仕　上　名　称	規　格　寸　法	数　量	単位	変換係数	備考	SEQ
10	160	67		増打ｺﾝｸﾘｰﾄ	厚20 基礎	(0.07)	m3	0.020	3.270× 0.020	23
10	160	1		増打ｺﾝｸﾘｰﾄ	厚20 基礎	(0.49)	m3	0.020	24.490× 0.020	23
					＊＊ 計 ＊＊	0.56	m3			
20	20	21		増打ｺﾝｸﾘｰﾄ	厚20 地上	(0.07)	m3	0.001	68.130× 0.001	24
20	20	51		増打ｺﾝｸﾘｰﾄ	厚20 地上	(0.06)	m3	0.001	59.730× 0.001	24
20	20	61		増打ｺﾝｸﾘｰﾄ	厚20 地上	(0.01)	m3	0.001	10.740× 0.001	24
20	30	51		増打ｺﾝｸﾘｰﾄ	厚20 地上	(1.17)	m3	0.020	58.660× 0.020	24
20	30	11		増打ｺﾝｸﾘｰﾄ	厚20 地上	(0.03)	m3	0.020	1.420× 0.020	24
20	30	41		増打ｺﾝｸﾘｰﾄ	厚20 地上	(2.53)	m3	0.020	126.480× 0.020	24
20	30	61		増打ｺﾝｸﾘｰﾄ	厚20 地上	(4.34)	m3	0.020	216.770× 0.020	24
20	30	81		増打ｺﾝｸﾘｰﾄ	厚20 地上	(1.90)	m3	0.020	94.880× 0.020	24
20	30	85		増打ｺﾝｸﾘｰﾄ	厚20 地上	(0.10)	m3	0.020	5.200× 0.020	24
20	30	101		増打ｺﾝｸﾘｰﾄ	厚20 地上	(0.53)	m3	0.020	26.660× 0.020	24
20	120	11		増打ｺﾝｸﾘｰﾄ	厚20 地上	(0.83)	m3	0.010	82.650× 0.010	24
20	120	21		増打ｺﾝｸﾘｰﾄ	厚20 地上	(2.09)	m3	0.006	348.720× 0.006	24
20	120	31		増打ｺﾝｸﾘｰﾄ	厚20 地上	(0.08)	m3	0.020	4.040× 0.020	24
20	120	33		増打ｺﾝｸﾘｰﾄ	厚20 地上	(0.04)	m3	0.020	1.840× 0.020	24
20	157	11		増打ｺﾝｸﾘｰﾄ	厚20 地上	(0.95)	m3	0.020	47.570× 0.020	24
20	158	11		増打ｺﾝｸﾘｰﾄ	厚20 地上	(0.73)	m3	0.020	36.400× 0.020	24
20	160	53		増打ｺﾝｸﾘｰﾄ	厚20 地上	(1.57)	m3	0.020	78.500× 0.020	24
20	160	63		増打ｺﾝｸﾘｰﾄ	厚20 地上	(3.21)	m3	0.020	160.380× 0.020	24
20	160	69		増打ｺﾝｸﾘｰﾄ	厚20 地上	(4.12)	m3	0.020	205.900× 0.020	24
20	160	64		増打ｺﾝｸﾘｰﾄ	厚50 地上	(42.59)	m3	0.050	851.740× 0.050	24
20	165	11		増打ｺﾝｸﾘｰﾄ	厚20 地上	(0.06)	m3	0.004	15.100× 0.004	24
20	165	21		増打ｺﾝｸﾘｰﾄ	厚20 地上	(0.55)	m3	0.020	27.640× 0.020	24
					＊＊ 計 ＊＊	67.56	m3			

（仕上　科目別集計表）

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

ｺﾝｸﾘｰﾄ申し送り分 ／ 外部

ｺｰﾄﾞ			場所名称 ／ 部位建具名称	仕　上　名　称	規　格　寸　法	数　量	単位	変換係数	備考	SEQ
10	100	15		防水押えｺﾝｸﾘｰﾄ	厚80	(51.22)	m3	0.080	640.260×　0.080	25
10	140	21		防水押えｺﾝｸﾘｰﾄ	厚80	(3.08)	m3	0.080	38.520×　0.080	25
10	140	41		防水押えｺﾝｸﾘｰﾄ	厚80	(4.36)	m3	0.080	54.510×　0.080	25
10	141	31		防水押えｺﾝｸﾘｰﾄ		(0.67)	m3			25
					＊＊　計　＊＊	59.33	m3			
20	141	39		無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ		0.08	m3			26

（仕上　科目別集計表）

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

ｺﾝｸﾘｰﾄ申し送り分 ／ 内部

ｺｰﾄﾞ			場所名称 ／ 部位建具名称	仕　上　名　称	規　格　寸　法	数　量	単位	変換係数	備考	SEQ
10	10	61		防水押えｺﾝｸﾘｰﾄ	厚50	(1.23)	m3	0.050	24.620×　0.050	27
10	10	23		防水押えｺﾝｸﾘｰﾄ	厚80	(7.49)	m3	0.080	93.640×　0.080	27
10	10	41		防水押えｺﾝｸﾘｰﾄ	厚80	(0.65)	m3	0.080	8.180×　0.080	27
10	10	51		防水押えｺﾝｸﾘｰﾄ	厚80	(11.56)	m3	0.080	144.550×　0.080	27
					＊＊　計　＊＊	20.93	m3			
20	10	111		嵩上げｺﾝｸﾘｰﾄ	厚300	(7.77)	m3	0.300	25.890×　0.300	28
20	10	121		嵩上げｺﾝｸﾘｰﾄ	厚65	(6.85)	m3	0.065	105.360×　0.065	28
20	10	123		嵩上げｺﾝｸﾘｰﾄ	厚90	(0.39)	m3	0.090	4.330×　0.090	28
					＊＊　計　＊＊	15.01	m3			

***（仮称）地域交流温浴センター建設工事 ***

型枠申し送り分 ／ 躯体

ｺｰﾄﾞ			場所名称 ／ 部位建具名称	仕　上　名　称	規　格　寸　法	数　量	単位	変換係数	備考	SEQ
10	30	81		打放し型枠	A種 地上	94.88	m2			29
20	160	67		打放し型枠	B種 基礎	(3.27)	m2			30
20	160	1		打放し型枠	B種 基礎	(24.49)	m2			30
					＊＊　計　＊＊	27.76	m2			
30	110	11		打放し型枠	B種 地上	(166.84)	m2			31
30	110	51		打放し型枠	B種 地上	(3.14)	m2			31
30	120	11		打放し型枠	B種 地上	(16.53)	m2	0.200	82.650×　0.200	31
30	120	33		打放し型枠	B種 地上	(1.84)	m2			31
30	120	21		打放し型枠	B種 地上	(62.77)	m2	0.180	348.720×　0.180	31
30	141	13		打放し型枠	B種 地上	(37.52)	m2			31
30	158	11		打放し型枠	B種 地上	(36.40)	m2			31
30	160	11		打放し型枠	B種 地上	(42.72)	m2			31
30	160	63		打放し型枠	B種 地上	(160.38)	m2			31
30	160	64		打放し型枠	B種 地上	(851.74)	m2			31
30	160	69		打放し型枠	B種 地上	(205.90)	m2			31
30	11	13		打放し型枠	B種 地上	(56.62)	m2			31
30	12	15		打放し型枠	B種 地上	(0.71)	m2			31
30	20	21		打放し型枠	B種 地上	(4.09)	m2	0.060	68.130×　0.060	31
30	20	51		打放し型枠	B種 地上	(3.58)	m2	0.060	59.730×　0.060	31
30	20	61		打放し型枠	B種 地上	(0.64)	m2	0.060	10.740×　0.060	31
30	30	11		打放し型枠	B種 地上	(1.42)	m2			31
30	30	61		打放し型枠	B種 地上	(216.77)	m2			31
30	30	101		打放し型枠	B種 地上	(26.66)	m2			31
30	30	21		打放し型枠	B種 地上	(141.62)	m2			31
30	76	11		打放し型枠	B種 地上	(29.92)	m2			31
					＊＊　計　＊＊	2,067.81	m2			
40	160	53		化粧打放し型枠	本実 地上部	(78.50)	m2			32
40	30	85		化粧打放し型枠	本実 地上部	(5.20)	m2			32
					＊＊　計　＊＊	83.70	m2			
50	160	101		打継目地	25×20	351.79	m			33
60	160	111		誘発目地	25×20	339.98	m			34
70	90	43		人通孔	φ600 L=450	18.00	か所			35
80	90	51		通気管	VP管 φ100 L=400	52.00	か所			36
90	90	53		通気管	VP管 φ100 L=450	2.00	か所			37

（仕上　科目別集計表）

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

型枠申し送り分 ／ 躯体

ｺｰﾄﾞ			場所名称 ／ 部位建具名称	仕　上　名　称	規　格　寸　法	数　量	単位	変換係数	備考	SEQ
100	90	55		通気管	VP管 φ100 L=500	4.00	か所			38
110	90	51		通水管	VP管 φ125(半割) L=400	52.00	か所			39
120	90	53		通水管	VP管 φ125(半割) L=450	2.00	か所			40
130	90	55		通水管	VP管 φ125(半割) L=500	4.00	か所			41

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

型枠申し送り分 ／ 外部

ｺｰﾄﾞ			場所名称 ／ 部位建具名称	仕　上　名　称	規　格　寸　法	数　量	単位	変換係数	備考	SEQ
10	110	11		ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面補修	B種	(166.84)	m2			42
10	110	51		ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面補修	B種	(3.14)	m2			42
10	120	11		ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面補修	B種	(16.53)	m2	0.200	82.650×　0.200	42
10	120	21		ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面補修	B種	(62.77)	m2	0.180	348.720×　0.180	42
10	120	33		ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面補修	B種	(1.84)	m2			42
10	158	11		ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面補修	B種	(36.40)	m2			42
10	160	1		ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面補修	B種	(24.49)	m2			42
10	160	67		ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面補修	B種	(3.27)	m2			42
10	160	69		ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面補修	B種	(205.90)	m2			42
10	160	11		ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面補修	B種	(42.72)	m2			42
10	160	63		ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面補修	B種	(160.38)	m2			42
10	160	64		ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面補修	B種	(851.74)	m2			42
10	141	13		ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面補修	B種	(37.52)	m2			42
					＊＊　計　＊＊	1,613.54	m2			
20	160	53		ｺﾝｸﾘｰﾄ化粧打放し面補修	本実面	78.50	m2			43
30	154	11		普通型枠(無筋)		(2.90)	m2	0.160	18.100×　0.160	44
30	156	11		普通型枠(無筋)		(0.29)	m2	0.072	4.000×　0.072	44
					＊＊　計　＊＊	3.19	m2			
40	141	23		打放し型枠(無筋)	B種 地上	28.63	m2			45
50	141	37		打放し型枠(無筋)	C種 地上	0.73	m2			46
60	141	23		ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面補修(無筋ｺﾝ面)	B種	28.63	m2			47
70	141	37		ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面補修(無筋ｺﾝ面)	C種	0.73	m2			48

（仕上　科目別集計表）

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

型枠申し送り分 ／ 内部

ｺｰﾄﾞ			場所名称 ／ 部位建具名称	仕　上　名　称	規　格　寸　法	数　量	単位	変換係数	備考	SEQ
10	30	81		ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面補修	A種	94.88	m2			49
20	76	11		ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面補修	B種	(29.92)	m2			50
20	11	13		ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面補修	B種	(56.62)	m2			50
20	12	15	蹴込							
				ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面補修	B種	(0.71)	m2			50
20	20	21		ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面補修	B種	(4.09)	m2	0.060	68.130×　0.060	50
20	20	51		ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面補修	B種	(3.58)	m2	0.060	59.730×　0.060	50
20	20	61		ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面補修	B種	(0.64)	m2	0.060	10.740×　0.060	50
20	30	11		ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面補修	B種	(1.42)	m2			50
20	30	21		ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面補修	B種	(141.62)	m2			50
20	30	61		ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面補修	B種	(216.77)	m2			50
20	30	101		ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面補修	B種	(26.66)	m2			50
					＊＊　計　＊＊	482.03	m2			
30	30	85		ｺﾝｸﾘｰﾄ化粧打放し面補修	本実面	5.20	m2			51
40	70	11		普通型枠(無筋)		(0.66)	m2	0.400	1.650×　0.400	52
40	70	21		普通型枠(無筋)		(0.85)	m2	0.160	5.320×　0.160	52
40	70	23		普通型枠(無筋)		(5.23)	m2	0.160	32.680×　0.160	52
40	70	31		普通型枠(無筋)		(2.09)	m2	0.080	26.080×　0.080	52
40	73	11		普通型枠(無筋)		(0.72)	m2	0.072	10.000×　0.072	52
					＊＊　計　＊＊	9.55	m2			
50	11	24		打放し型枠(無筋)	B種 地上	53.36	m2			53
60	11	24		ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面補修(無筋ｺﾝ面)	B種	53.36	m2			54

（仕上　科目別集計表）

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

鉄筋申し送り分 ／ 外部

ｺｰﾄﾞ			場所名称 ／ 部位建具名称	仕　上　名　称	規　格　寸　法	数　量	単位	変換係数	備考	SEQ
10	100	15		溶接金網	φ6-100×100	640.26	m2			55
20	140	21		溶接金網	φ4-100×100	(38.52)	m2			56
20	140	41		溶接金網	φ4-100×100	(54.51)	m2			56
20	141	35		溶接金網	φ4-100×100	(8.34)	m2			56
					＊＊　計　＊＊	101.37	m2			

（仕上　科目別集計表）

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

鉄筋申し送り分 ／ 内部

ｺｰﾄﾞ			場所名称 ／ 部位建具名称	仕　上　名　称	規　格　寸　法	数　量	単位	変換係数	備考	SEQ
10	10	23		溶接金網	φ4-100×100	(93.64)	m2			57
10	10	41		溶接金網	φ4-100×100	(8.18)	m2			57
10	10	51		溶接金網	φ4-100×100	(144.55)	m2			57
10	10	61		溶接金網	φ4-100×100	(24.62)	m2			57
10	10	111		溶接金網	φ4-100×100	(25.89)	m2			57
10	10	121		溶接金網	φ4-100×100	(105.36)	m2			57
10	10	123		溶接金網	φ4-100×100	(4.33)	m2			57
					＊＊　計　＊＊	406.57	m2			

（仕上　科目別集計表）

***（仮称）地域交流温浴センター建設工事 ***

既製ｺﾝｸﾘｰﾄ工事

ｺｰﾄﾞ	場所名称 ／ 部位建具名称	仕　上　名　称	規　格　寸　法	数　量	単位	変換係数	備考	SEQ
	（ 内部 ）							
10　30　301	二重壁							
	壁	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	厚180 C種 塗下	22.27	m2			58

（仕上　科目別集計表）

***（仮称）地域交流温浴センター建設工事 ***

防水工事

ｺｰﾄﾞ			場所名称 ／ 部位建具名称	仕　上　名　称	規　格　寸　法	数　量	単位	変換係数	備考	SEQ
			（ 外部 ）							
10	100	11	屋根	ｱｽﾌｧﾙﾄ断熱防水	AI-2 PF板厚50共	640.26	m2			59
20	110	11	立上り	ｱｽﾌｧﾙﾄ防水	A-2	166.84	m2			60
30	140	11	床	ｱｽﾌｧﾙﾄ防水	E-1	(57.23)	m2			61
30	140	21	床	ｱｽﾌｧﾙﾄ防水	E-1	(38.52)	m2			61
					＊＊　計　＊＊	95.75	m2			
40	141	13	立上り	ｱｽﾌｧﾙﾄ防水	E-1	(37.52)	m2			62
40	160	11	壁	ｱｽﾌｧﾙﾄ防水	E-1	(42.72)	m2			62
					＊＊　計　＊＊	80.24	m2			
50	100	31	屋根	合成高分子系ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水	S-F2 厚2.0 ｶﾗｰ	7.66	m2			63
60	120	51	笠木	合成高分子系ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水	S-F2 厚2.0 ｶﾗｰ	1.48	m2	0.180	8.200×　0.180	64
70	110	51	立上り	合成高分子系ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水	S-F2 厚2.0 ｶﾗｰ	3.14	m2			65
80	140	23	床	合成高分子系ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水	SC-1 屋内保護密着工法	37.06	m2			66
90	141	23	立上り	合成高分子系ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水	SC-1 屋内保護密着工法	28.63	m2			67
100	100	21	屋根	伸縮目地	W20×H80	428.97	m			68
110	100	25	屋根	成形緩衝材		388.00	m			69
120	110	21	立上り	防水入隅処理	ﾓﾙﾀﾙ	(393.59)	m			70
120	141	15	立上り	防水入隅処理	ﾓﾙﾀﾙ	(45.20)	m			70
120	160	15	壁	防水入隅処理	ﾓﾙﾀﾙ	(32.82)	m			70
					＊＊　計　＊＊	471.61	m			
130	110	25	立上り	防水押え金物	ｱﾙﾐ ｱｽ防水用 ｼｰﾘﾝｸﾞ共	388.00	m			71
140	110	61	立上り	防水押え金物	ｼｰﾄ防水用 水切りﾀｲﾌﾟ	7.84	m			72
150	120	51	笠木	防水押え金物	ｼｰﾄ防水用 笠木上 ﾌﾗｯｼｭｴｯｼﾞ70	8.20	m			73
160	110	31	立上り	防水立上り乾式保護材	押出成形ｾﾒﾝﾄ板厚15 H=155～430 RCｱｺﾞ下ﾀｲﾌﾟ	434.72	m			74
170	110	35	立上り	防水立上り乾式保護材ｺｰﾅｰ	H=300程度　出隅 RCｱｺﾞ下ﾀｲﾌﾟ	300.00	か所			75

***（仮称）地域交流温浴センター建設工事 ***

防水工事

ｺｰﾄﾞ			場所名称 ／ 部位建具名称	仕　上　名　称	規　格　寸　法	数　量	単位	変換係数	備考	SEQ
			（ 外部 ）							
180	110	37	立上り	防水立上り乾式保護材ｺｰﾅｰ	H=300程度　入隅 RCｱｺﾞ下ﾀｲﾌﾟ	13.00	か所			76
190	157	11	基礎天端	塗膜防水	ｳﾚﾀﾝ系 X-2	47.57	m2			77
200	158	11	基礎立下り	塗膜防水	ｳﾚﾀﾝ系 X-2	36.40	m2			78
210	120	11	笠木	塗膜防水	ｳﾚﾀﾝ系 X-2	(41.33)	m2	0.500	82.650×　0.500	79
210	120	21	笠木	塗膜防水	ｳﾚﾀﾝ系 X-2	(101.13)	m2	0.290	348.720×　0.290	79
					＊＊　計　＊＊	142.46	m2			
220	120	31	柱脚天端							
			笠木	塗膜防水	ｳﾚﾀﾝ系 X-2	4.04	m2			80
230	120	33	柱脚立下り							
			笠木	塗膜防水	ｳﾚﾀﾝ系 X-2	1.84	m2			81
240	140	51	床	塗膜防水	ｳﾚﾀﾝ系 X-2	47.85	m2			82
250	160	1	地中部							
			壁	塗膜防水	自閉樹脂 大関化学工業:ﾊﾟﾗﾃｯｸｽB-2工法同等 品	24.49	m2			83
260	160	101	壁	打継目地ｼｰﾘﾝｸﾞ	PU-2 15×10	351.79	m			84
270	160	111	壁	誘発目地ｼｰﾘﾝｸﾞ	PU-2 15×10	339.98	m			85
280	160	95	壁	ｶﾞﾙﾊﾞｰRC取合ｼｰﾘﾝｸﾞ	PU-2 15×10	128.36	m			86
290	160	97	壁	ｶﾞﾙﾊﾞｰ鋼板ﾎﾞｰﾄﾞ取合ｼｰﾘﾝｸﾞ	MS-2 15×10	155.41	m			87
300	100	60	屋根	金物廻りｼｰﾘﾝｸﾞ	MS-2 20×10	(31.00)	m			88
300	120	61	笠木	金物廻りｼｰﾘﾝｸﾞ	MS-2 20×10	(0.79)	m	0.785	1.000×　0.785	88
300	133	57	庇	金物廻りｼｰﾘﾝｸﾞ	MS-2 20×10	(5.73)	m			88
					＊＊　計　＊＊	37.52	m			
			（ 内部 ）							
10	10	23	床	ｱｽﾌｧﾙﾄ防水	E-1	(93.64)	m2			89
10	10	25	床	ｱｽﾌｧﾙﾄ防水	E-1	(175.73)	m2			89
					＊＊　計　＊＊	269.37	m2			
20	11	13	立上り	ｱｽﾌｧﾙﾄ防水	E-1	(56.62)	m2			90

（仕上　科目別集計表）

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

防水工事

ｺｰﾄﾞ			場所名称 ／ 部位建具名称	仕　上　名　称	規　格　寸　法	数　量	単位	変換係数	備考	SEQ
			(内部)							
20	30	21	壁	ｱｽﾌｧﾙﾄ防水	E-1	(141.62)	m2			90
20	30	23	壁	ｱｽﾌｧﾙﾄ防水	E-1	(11.70)	m2			90
					＊＊　計　＊＊	209.94	m2			
30	10	24	床	合成高分子系ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水	SC-1 屋内保護密着工法	94.38	m2			91
40	11	24	立上り	合成高分子系ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水	SC-1 屋内保護密着工法	53.36	m2			92
50	11	15	立上り	防水入隅処理	ﾓﾙﾀﾙ	(85.08)	m			93
50	30	25	壁	防水入隅処理	ﾓﾙﾀﾙ	(139.78)	m			93
					＊＊　計　＊＊	224.86	m			
60	37	51	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板廻りｼｰﾘﾝｸﾞ	SR-1(防ｶﾋﾞ剤入) 10×10	(23.80)	m	2.000	11.900×　2.000	94
60	37	55	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板廻りｼｰﾘﾝｸﾞ	SR-1(防ｶﾋﾞ剤入) 10×10	(2.18)	m	2.000	1.090×　2.000	94
60	37	61	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板廻りｼｰﾘﾝｸﾞ	SR-1(防ｶﾋﾞ剤入) 10×10	(2.90)	m	2.000	1.450×　2.000	94
					＊＊　計　＊＊	28.88	m			
10		301	外部							
				建具枠周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ(二重)	MS-2 20×10	467.62	m			95
20		305	内部							
				建具枠周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ(二重)	MS-2 20×10	34.36	m			96

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

石工事

ｺｰﾄﾞ			場所名称 ／ 部位建具名称	仕　上　名　称	規　格　寸　法	数　量	単位	変換係数	備考	SEQ
			(外部)							
10	140	31	浴槽内							
			床	御影石	厚25 JB仕上 敷ﾓﾙﾀﾙ共	32.42	m2			97
20	141	51	浴槽内							
			立上り	御影石	厚25 JB仕上 取付ﾓﾙﾀﾙ共	28.63	m2			98
30	142	11	浴槽内踏板							
			階段	御影石	厚25 JB仕上 取付ﾓﾙﾀﾙ共 W=300	4.80	m			99
40	142	13	浴槽内蹴込							
			階段	御影石	厚25 JB仕上 取付ﾓﾙﾀﾙ共 H=215	4.80	m			100
50	142	15	浴槽内蹴込							
			階段	御影石	厚25 JB仕上 取付ﾓﾙﾀﾙ共 H=220	2.40	m			101
60	142	17	浴槽内座面							
			階段	御影石	厚25 JB仕上 取付ﾓﾙﾀﾙ共 W=400	8.00	m			102
70	160	21	壁	御影石	厚20 本磨き 張付ﾓﾙﾀﾙ共	38.94	m2			103
80	160	23	壁	御影石出隅加工	直角	2.80	m			104
90	160	25	壁ﾎﾞｰﾀﾞｰ							
			壁	御影石	25×40 本磨き 張付ﾓﾙﾀﾙ共	23.36	m			105
100	160	27	沓摺							
			壁	御影石	40×70 JB 張付ﾓﾙﾀﾙ共	1.70	m			106
110	149	21	吐水口							
			立上り天端	御影石	上蓋:厚20 本磨き(取外し式) 底板・側板:厚35 本磨き(接着) 出隅糸面取 W200×D300×H110～160	2.00	か所			107
120	140	221	舗装見切							
			床	御影石	本磨き　100×100	69.00	m			108
130	140	41	床	鉄平石	厚30 乱張り 敷ﾓﾙﾀﾙ共	54.51	m2			109

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

石工事

ｺｰﾄﾞ			場所名称 ／ 部位建具名称	仕　上　名　称	規　格　寸　法	数　量	単位	変換係数	備考	SEQ
			(外部)							
140	149	11	露天風呂浴槽							
			立上り天端	自然石	底部ﾌﾗｯﾄ加工 取付ﾓﾙﾀﾙ共 W400× t 100程度	37.40	m			110
			(内部)							
10	10	35	床	御影石	厚25 JB仕上 合板面接着張	46.88	m2			111
20	10	31	床	御影石	厚25 JB仕上 敷ﾓﾙﾀﾙ共	(50.07)	m2			112
20	10	33	浴槽内							
			床	御影石	厚25 JB仕上 敷ﾓﾙﾀﾙ共	(57.64)	m2			112
					＊＊　計　＊＊	107.71	m2			
30	10	34	掛湯内							
			床	御影石	厚20 本磨き 敷ﾓﾙﾀﾙ共	0.74	m2			113
40	11	53	掛湯内							
			立上り	御影石	厚20 本磨き 取付ﾓﾙﾀﾙ共	2.86	m2			114
50	11	51	浴槽内							
			立上り	御影石	厚25 JB仕上 取付ﾓﾙﾀﾙ共	48.82	m2			115
60	12	51	浴槽内踏板							
			階段	御影石	厚25 JB仕上 取付ﾓﾙﾀﾙ共 W=300	9.76	m			116
70	12	52	浴槽内蹴込							
			階段	御影石	厚25 JB仕上 取付ﾓﾙﾀﾙ共 H=190	3.60	m			117
80	12	53	浴槽内蹴込							
			階段	御影石	厚25 JB仕上 取付ﾓﾙﾀﾙ共 H=215	3.60	m			118
90	12	55	浴槽内蹴込							
			階段	御影石	厚25 JB仕上 取付ﾓﾙﾀﾙ共 H=220	3.60	m			119
100	12	57	浴槽内蹴込							
			階段	御影石	厚25 JB仕上 取付ﾓﾙﾀﾙ共 H=275	2.56	m			120

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

石工事

ｺｰﾄﾞ			場所名称 ／ 部位建具名称	仕　上　名　称	規　格　寸　法	数　量	単位	変換係数	備考	SEQ
			(内部)							
110	12	59	浴槽内蹴込 階段	御影石	厚25 JB仕上 取付ﾓﾙﾀﾙ共 H=375	2.56	m			121
120	12	61	浴槽内座面 階段	御影石	厚25 JB仕上 取付ﾓﾙﾀﾙ共 W=400	27.16	m			122
130	16	11	洗い場・掛湯笠木 立上り天端	御影石	厚25 本磨 取付ﾓﾙﾀﾙ共 端部角面取り W=210	4.40	m			123
140	16	13	洗い場笠木 立上り天端	御影石	厚25 本磨 取付ﾓﾙﾀﾙ共 端部角面取り W=94+94	16.56	m			124
150	16	15	洗い場笠木(ｼｬﾜｰ) 立上り天端	御影石	厚25 本磨 取付ﾓﾙﾀﾙ共 端部角面取り W360×D210	4.00	か所			125
160	16	21	洗い場面台 立上り天端	御影石	厚25 本磨 取付ﾓﾙﾀﾙ共 端部角面取り W=195	26.08	m			126
170	16	23	洗い場桶台 立上り天端	御影石	厚25 本磨 取付ﾓﾙﾀﾙ共 端部角面取り W=290	26.08	m			127
180	16	25	掛湯面台 立上り天端	御影石	厚25 本磨 取付ﾓﾙﾀﾙ共 端部角面取り W1030×D300	2.00	か所			128
190	16	31	浴槽天端 立上り天端	御影石	厚25 JB 取付ﾓﾙﾀﾙ共 端部角面取り W=200	10.92	m			129

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

石工事

ｺｰﾄﾞ			場所名称 ／ 部位建具名称	仕　上　名　称	規　格　寸　法	数　量	単位	変換係数	備考	SEQ
			(内部)							
200	16	33	浴槽天端							
			立上り天端	御影石	厚25 JB 取付ﾓﾙﾀﾙ共 端部角面取り W=280	7.23	m			130
210	16	35	浴槽天端							
			立上り天端	御影石	厚25 JB 取付ﾓﾙﾀﾙ共 端部角面取り W=300	48.37	m			131
220	16	39	浴槽天端							
			立上り天端	御影石	厚25 JB 取付ﾓﾙﾀﾙ共 端部角面取り W=165	10.56	m			132
230	16	39	浴槽排水溝							
			立上り天端	御影石	厚20 本磨き 取付ﾓﾙﾀﾙ共 W100×H100(L型)	10.56	m			133
240	20	11	巾木	御影石	厚20 JB仕上 H=60	13.81	m			134
250	30	31	壁	御影石	厚20 本磨き 張付ﾓﾙﾀﾙ共	187.15	m2			135
260	30	33	壁	御影石出隅加工	直角	25.60	m			136
270	30	35	壁ﾎﾞｰﾀﾞｰ							
			壁	御影石	25×40 本磨き 張付ﾓﾙﾀﾙ共	96.24	m			137
280	30	34	壁小口							
			壁	御影石	厚20 本磨き 張付ﾓﾙﾀﾙ共 端部角面取り W=200	5.60	m			138
290	16	41	吐水口							
			立上り天端	御影石	上蓋:厚20 本磨き(取外し式) 底板・側板:厚35 本磨き(接着) 出隅糸面取 W200×D300×H110～160	8.00	か所			139
300	30	39	ｼｬﾜｰ隔て板							
			壁	御影石	厚40 本磨き 自立ﾀｲﾌﾟ 端部角面取加工	6.00	か所			140

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

石工事

ｺｰﾄﾞ	場所名称 ／ 部位建具名称	仕　上　名　称	規　格　寸　法	数　量	単位	変換係数	備考	SEQ
	（ 内部 ）							
			W1090×H1400					
310　30　37	洗い場隔て板							
	壁	御影石	厚40 本磨き 自立ﾀｲﾌﾟ 端部角面取加工 端部斜めｶｯﾄ及び面台取合部加工共 W860×H1200	24.00	か所			141
320　90　95		床見切	御影石 W120×H20 本磨き	7.23	m			142
330　10　41	床	鉄平石	厚30 乱張り 敷ﾓﾙﾀﾙ共	8.18	m2			143

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

ﾀｲﾙ工事

ｺｰﾄﾞ			場所名称 ／ 部位建具名称	仕　上　名　称	規　格　寸　法	数　量	単位	変換係数	備考	SEQ
			(内部)							
10	10	51	床	ﾀｲﾙ	磁器質 無釉 300角 浴室対応 LIXIL:ｻｰﾓﾀｲﾙ同等品	144.55	m2			144
20	70	31	浴室(洗い場)							
			排水溝	ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ	磁器質 50角 無釉 W200×H50～85(糸幅300～370)	26.08	m			145
30	30	41	壁	二丁掛ﾀｲﾙ	せっ器質 施釉 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 接着張 名古屋ﾓｻﾞｲｸ工業:ｴﾘｱﾎﾞｰﾀﾞｰ彩同等 品	(126.48)	m2			146
30	30	43	壁	二丁掛ﾀｲﾙ	せっ器質 施釉 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 接着張 名古屋ﾓｻﾞｲｸ工業:ｴﾘｱﾎﾞｰﾀﾞｰ彩同等 品	(10.57)	m2			146
					＊＊　計　＊＊	137.05	m2			
40	30	45	男女便所(手洗い前)							
			壁	ﾎﾞｰﾀﾞｰﾀｲﾙ	せっ器質 施釉 ﾎﾞｰﾄﾞ面 接着張 名古屋ﾓｻﾞｲｸ工業:ｴﾘｱﾎﾞｰﾀﾞｰ彩同等 品	7.03	m2			147
50	10	201	汚垂石							
			床	ﾀｲﾙ	D=600 厚6(ﾃｰﾊﾟｰ加工) TOTO:ﾊｲﾄﾞﾛｾﾗﾌﾛｱPU薄型同等品	2.38	m			148

（仕上　科目別集計表）

***（仮称）地域交流温浴センター建設工事 ***

木工事

ｺｰﾄﾞ			場所名称 ／ 部位建具名称	仕　上　名　称	規　格　寸　法	数　量	単位	変換係数	備考	SEQ
			（ 外部 ）							
10	180	151	足湯							
				座面	桧小幅板厚15 W=105 鼻隠しH=60共 W=450 取付下地共	6.60	m			149
20	180	153	足湯							
				座面	桧小幅板厚15 W=105 鼻隠しH=60共 W=490 取付下地共	5.58	m			150
30	180	155	足湯							
				座面幕板	桧小幅板厚15 W=60 H=400 取付下地共	7.50	m			151
40	180	157	足湯							
				座面幕板	桧小幅板厚15 W=60 H=600 取付下地共	6.56	m			152
			（ 内部 ）							
10	10	35	床	構造用合板	厚12+12	(46.88)	m2			153
10	10	75	床	構造用合板	厚12+12	(42.67)	m2			153
					＊＊　計　＊＊	89.55	m2			
20	10	71	床	構造用合板(ﾀﾀﾐ下)	厚12+12	170.90	m2			154
30	10	251	堀ごたつ蓋							
			床	構造用合板	厚12 W4250×D850	4.00	か所			155
40	10	253	堀ごたつ蓋							
			床	構造用合板	厚12 W5700×D850	8.00	か所			156
50	10	251	床	木下地	根太:30×45@300 W4250×D850	4.00	か所			157
60	10	253	床	木下地	根太:30×45@300 W5700×D850	8.00	か所			158
70	37	33	機器取付補強用							
			ﾗｲﾆﾝｸﾞ	ﾗﾜﾝ合板	厚12 ﾀｲﾌﾟ Ⅰ	14.29	m2			159
80	11	101	堀ごたつ							
			立上り	ｼﾅ合板	厚5.5 Ⅰ類	44.44	m2			160
90	10	75	床	縁甲板	ﾋﾉｷ 厚15	42.67	m2			161
100	20	25	巾木	木製巾木	ｽﾌﾟﾙｰｽ厚9 H=60	(69.86)	m			162

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

木工事

ｺｰﾄﾞ			場所名称 ／ 部位建具名称	仕　上　名　称	規　格　寸　法	数　量	単位	変換係数	備考	SEQ
			（ 内部 ）							
100	20	33	巾木	木製巾木	ｽﾌﾟﾙｰｽ厚9 H=60	(0.96)	m			162
					＊＊　計　＊＊	70.82	m			
110	20	21	巾木	木製巾木	桧厚9 H=60	68.13	m			163
120	20	41	巾木	畳寄せ	杉 20×55	61.70	m			164
130	20	43	板間部分 巾木	雑巾摺	杉 15×15	8.00	m			165
140	90	527	大広間	敷居	桧 90×30	19.50	m			166
150	90	525	女性脱衣室･中広間	敷居	桧 150×30	7.43	m			167
160	90	535	大･中広間	見切框	桧 90×30	56.82	m			168
170	90	537	大･中広間	堀りごたつ枠	桧 70×35	145.60	m			169
180	90	541		ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ	桧集成材 55×55 角面取り	84.71	m			170
190	90	533	脱衣室･大広間	額縁	米ﾂｶﾞ 150×25	18.24	m			171
200	90	519	男性脱衣室	額縁	桧集成材 140×25	5.00	m			172
210	90	509	展示ｷﾞｬﾗﾘｰ･ﾎｰﾙ･大広間他	額縁	桧集成材 150×25	60.94	m			173
220	90	517	清掃員控室	額縁	桧集成材 205×25	4.10	m			174
230	90	513	軽食ｺｰﾅｰ	額縁	桧集成材 225×25	22.62	m			175
240	90	511	展示ｷﾞｬﾗﾘｰ･ﾎｰﾙ･大広間他	額縁	桧集成材 245×25	68.35	m			176

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

木工事

ｺｰﾄﾞ			場所名称 ／ 部位建具名称	仕　上　名　称	規　格　寸　法	数　量	単位	変換係数	備考	SEQ
			(内部)							
250	90	503	事務室･休憩室							
				額縁	桧集成材 275×25	16.40	m			177
260	90	505	事務室							
				額縁	桧集成材 290×25	5.93	m			178
270	90	531	男女便所前廊下							
				額縁	桧集成材 325×25	12.30	m			179
280	90	529	男女便所							
				三方枠	桧集成材 120×25	9.90	m			180
290	90	507	事務室							
				三方枠	桧集成材 200×25	4.85	m			181
300	90	521	男性･女性脱衣室							
				三方枠	桧集成材 530×25	11.64	m			182
310	90	539	風除室･下足ｺｰﾅｰ							
				天井見切縁	米ﾂｶﾞ 100×70	22.94	m			183
320	90	550		ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ	桧集成材 W210×H90(L型)　t25	32.99	m			184
330	90	600	廊下2							
				木製欄間	四方枠:桧 40×200 格子:桧 30×50@120 W1450×H500	2.00	か所			185

***（仮称）地域交流温浴センター建設工事 ***

屋根及びとい工事

ｺｰﾄﾞ			場所名称 ／ 部位建具名称	仕　上　名　称	規　格　寸　法	数　量	単位	変換係数	備考	SEQ
			（ 外部 ）							
10	100	51	屋根	かん合式立ﾊｾﾞ葺き	ﾌｯ素ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板厚0.4 @410 発泡ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ板厚4裏張り A種硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ保温板2種2号厚25 改質ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ厚1.0 硬質木毛ｾﾒﾝﾄ板厚40	1,582.48	m2			186
20	100	53	屋根	棟包み	屋根同材加工 面戸共 下地材：亜鉛ﾒｯｷ鋼板厚1.0加工 W(180+180)×H32	98.50	m			187
30	100	57	屋根	頂部包み	屋根同材加工 面戸共 下地材：亜鉛ﾒｯｷ鋼板厚1.0加工 W180×H193	64.50	m			188
40	100	55	屋根	軒先唐草水切	屋根同材加工 面戸共 下地材：亜鉛ﾒｯｷ鋼板厚1.0加工 H=30	292.50	m			189
50	100	59	屋根	ｹﾗﾊﾞ唐草水切	屋根同材加工 下地材：亜鉛ﾒｯｷ鋼板厚1.0加工 H=30	135.48	m			190
60	100	60	屋根	外壁取合雨押え（水上）	屋根同材加工 面戸共 下地材：亜鉛ﾒｯｷ鋼板厚1.0加工 W210×H120+32	31.00	m			191
70	100	55	屋根	軒先雨押え+幕板	屋根同材加工 W175×H83	292.50	m			192
80	100	59	屋根	ｹﾗﾊﾞ雨押え+幕板	屋根同材加工 W175×H83	135.48	m			193
90	100	71	屋根	雪止め金具	SUS焼付塗装品厚2.0 L-40×40×3 亜鉛ﾒｯｷ処理共	134.30	m			194
100	133	51	庇	かん合式立ﾊｾﾞ葺き	ﾌｯ素ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板厚0.4 @410 発泡ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ板厚4裏張り A種硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ保温板2種2号厚25 改質ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ厚1.0 硬質木毛ｾﾒﾝﾄ板厚40	21.33	m2			195
110	133	55	庇	軒先唐草水切	屋根同材加工 面戸共	5.73	m			196

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

屋根及びとい工事

ｺｰﾄﾞ			場所名称 ／ 部位建具名称	仕　上　名　称	規　格　寸　法	数　量	単位	変換係数	備考	SEQ
			（ 外部 ）							
					下地材:亜鉛ﾒｯｷ鋼板厚1.0加工 H=30					
120	133	59	庇	ｹﾗﾊﾞ唐草水切	屋根同材加工 下地材:亜鉛ﾒｯｷ鋼板厚1.0加工 H=30	7.45	m			197
130	133	57	庇	外壁取合雨押え(水上)	屋根同材加工 面戸共 下地材:亜鉛ﾒｯｷ鋼板厚1.0加工 W210×H120+32	5.73	m			198
140	133	55	庇	軒先雨押え+幕板	屋根同材加工 W175×H83	5.73	m			199
150	133	59	庇	ｹﾗﾊﾞ雨押え+幕板	屋根同材加工 W175×H83	7.45	m			200
160	100	61	屋根	軒樋	塩ﾋﾞｼｰﾄ厚1.5+ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板厚0. 4 水上・水下水切:ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板厚0 .4 落葉除け:SUSﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞﾒﾀﾙ H70×W150 糸幅400程度	55.80	m			201
170	100	63	屋根	落し口	塩ﾋﾞ60φ 竪とい部	3.00	か所			202
180	100	64	屋根	落し口	60φ 鎖とい部	5.00	か所			203
190	160	201	壁	ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板	角ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ厚0.35 下地耐火ﾊﾟﾈﾙ:木毛ｾﾒﾝﾄ板複合高性 能ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ25M-25	399.80	m2			204
200	180	11		ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ	横引型 φ114(AL) 断熱ｱｽ防水用	3.00	か所			205
210	180	13		ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ	竪型 φ100 塗膜防水用	1.00	か所			206
220	180	21		竪樋	ｶﾗｰｱﾙﾐﾊﾞﾝﾄﾞﾚｽ 114φ 焼付塗装	13.55	m			207
230	180	23		竪樋	ｶﾗｰｱﾙﾐﾊﾞﾝﾄﾞﾚｽ 60φ 焼付塗装	16.20	m			208
240	100	65	屋根	鎖樋	SUS製 筒型	13.00	m			209
250	180	25		竪樋	VP管φ100	43.60	m			210

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

金属工事

ｺｰﾄﾞ			場所名称 ／ 部位建具名称	仕　上　名　称	規　格　寸　法	数　量	単位	変換係数	備考	SEQ
			(外部)							
10	154	11	排水溝	溶接金網	SUS　φ2.6-50×50	(5.43)	m2	0.300	18.100×　0.300	211
10	156	11	排水桝	溶接金網	SUS　φ2.6-50×50	(0.65)	m2	0.163	4.000×　0.163	211
					＊＊　計　＊＊	6.08	m2			
20	160	17	壁	ﾒﾀﾙﾗｽ		34.24	m2			212
30	170	21	天井	軽量鉄骨天井下地	25形　金属成形板張り　@360 ﾌﾄｺﾛH=1.5m以下　ｲﾝｻｰﾄ(鉄骨面)共	46.04	m2			213
40	170	51	天井	軽量鉄骨天井下地(高耐蝕仕様)	19形　金属成形板張り　@360 ﾌﾄｺﾛH=1.5m以下　ｲﾝｻｰﾄ(鉄骨面)共	111.76	m2			214
50	170	1	天井	廻り縁	ｱﾙﾐ製	754.95	m			215
60	180	9		床下点検口	SUS枠製　600角　仕上げ充填ﾀｲﾌﾟ 防水防臭ﾀｲﾌﾟ	1.00	か所			216
70	154	11	露天風呂 排水溝	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	樹脂製　W=150　ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ　受枠共 ｼﾏﾌﾞﾝ:ﾌｫﾙﾃﾊｰﾄﾞﾀｲﾌﾟ(JG-150順目)同　等品	18.10	m			217
80	156	11	露天風呂 排水桝	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	樹脂製　W300×D300　ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ　受枠共 ｼﾏﾌﾞﾝ:ﾌｫﾙﾃﾊｰﾄﾞﾀｲﾌﾟ(JG-□300)同等　品	4.00	か所			218
90	180	81		ﾘｰﾄﾞﾌｯｸ	ｱｲﾎﾞﾙﾄ(ﾌｯｸ付)　φ90 M16埋込ｲﾝｻｰﾄ共	3.00	か所			219
100	170	21	風除室･庇裏 天井	ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ	厚1.5　ｽﾃﾝｶﾗｰ	46.04	m2			220
110	170	7	天井	廻り縁	ｱﾙﾐ製　ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ用	20.22	m			221
120	170	9	天井	軒天見切縁	ｱﾙﾐ　ｽﾃﾝｶﾗｰ　L-100×100×5	27.67	m			222
130	180	31	露天風呂	ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ管	SUS既製品　φ75　L=250程度	2.00	か所			223
140	180	33		ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ管	SUS既製品　φ75　L=350程度	2.00	か所			224
150	120	61	笠木	煙突取合笠木	SUS-PL厚0.5　煙突ﾊﾟｲﾌﾟφ250穴明け W940×D940×H130	1.00	か所			225

***（仮称）地域交流温浴センター建設工事 ***

金属工事

ｺｰﾄﾞ			場所名称 ／ 部位建具名称	仕　上　名　称	規　格　寸　法	数　量	単位	変換係数	備考	SEQ
			（ 外部 ）							
160	180	201		柱脚根巻	SUS厚1.0曲加工 HL仕上 φ140×H00	5.00	か所			226
170	180	75	浴室浴槽							
				ｽﾃﾝﾚｽ手摺	SUS φ38 HL W1100×H700	4.00	か所			227
180	180	111		低柵	笠木:SUSφ38 支柱:SUSφ34@1000 ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰｼｮﾝHL仕上 W4250×H550	1.00	か所			228
190	157	21	基礎天端	ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ	XG-11 t4.5 溶融亜鉛ﾒｯｷ素地	10.64	m2			229
200	160	201	壁	ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板下地鉄骨	C-100×50×20×2.3 @606 2C-100×50×20×2.3 @1820	399.80	m2			230
210	160	99	壁	ｶﾞﾙﾊﾞﾘﾑ鋼板下地用開口補強金物	L-65×65×6	73.16	m			231
220	130	11	水切	ｽﾁｰﾙ水切	PL-4.0 L-20×120 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上	192.08	m			232
230	180	71	屋外階段							
				ｽﾁｰﾙ手摺	笠木:FB-10×50 支柱:FB-10×50 @840 手摺子:φ13 @210 手摺:丸ﾊﾟｲﾌﾟ φ34 ﾌﾞﾗｹｯﾄ:FB-9×50 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上 H=1100(段部)	13.20	m			233
240	180	53	屋上							
				目隠しﾙｰﾊﾞｰ用片開き扉	扉枠:St L-65×65×6 溶融亜鉛ﾒｯｷ SUS丁番3か所 本締り錠付握り玉 W1000×H1655	1.00	か所			234
250	180	51	屋上							
				目隠しﾙｰﾊﾞｰ	ｶﾗｰｱﾙﾐ @120 取付ｽﾄﾘﾝｶﾞｰ共 ABC商会:ﾌﾞﾘﾝｶｰｽBLA-100同等品	159.22	m2			235
260	133	101	庇	ｱﾙﾐ庇	既製品 W1100×D750	1.00	か所			236

***（仮称）地域交流温浴センター建設工事 ***

金属工事

ｺｰﾄﾞ			場所名称 ／ 部位建具名称	仕　上　名　称	規　格　寸　法	数　量	単位	変換係数	備考	SEQ
			（ 内部 ）							
10	70	21	排水溝	溶接金網	SUS φ2.6-50×50	(1.60)	m2	0.300	5.320×　0.300	237
10	70	23	排水溝	溶接金網	SUS φ2.6-50×50	(9.80)	m2	0.300	32.680×　0.300	237
10	70	31	排水溝	溶接金網	SUS φ2.6-50×50	(8.74)	m2	0.335	26.080×　0.335	237
10	73	11	排水桝	溶接金網	SUS φ2.6-50×50	(1.63)	m2	0.163	10.000×　0.163	237
					＊＊　計　＊＊	21.77	m2			
20	30	27	壁	ﾒﾀﾙﾗｽ		127.35	m2			238
30	39	21	間仕切	軽量鉄骨壁下地	65形 @300	(131.18)	m2			239
30	39	31	間仕切	軽量鉄骨壁下地	65形 @300	(68.67)	m2			239
					＊＊　計　＊＊	199.85	m2			
40	39	13	ﾌｶｼ壁							
			間仕切	軽量鉄骨壁下地	65形 @450	(329.83)	m2			240
40	39	23	間仕切	軽量鉄骨壁下地	65形 @450	(176.52)	m2			240
					＊＊　計　＊＊	506.35	m2			
50	11	101	堀ごたつ							
			立上り	軽量鉄骨壁下地	90形 @300	44.44	m2			241
60	39	51	大・中広間							
			間仕切	軽量鉄骨壁下地	90形 @450	(1.28)	m2			242
60	37	11	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	軽量鉄骨壁下地	90形 @450	(14.24)	m2			242
					＊＊　計　＊＊	15.52	m2			
70	39	5041	LSD6A・B							
			間仕切	軽量鉄骨壁下地開口補強	65形 W700×H2000 3方	(1.00)	か所			243
70	39	5051	LSD7							
			間仕切	軽量鉄骨壁下地開口補強	65形 W700×H2000 3方	(2.00)	か所			243
					＊＊　計　＊＊	3.00	か所			
80	39	9001	間仕切	軽量鉄骨壁下地開口補強	65形 W800×H2000 3方	(1.00)	か所			244
80	39	5011	LSD2A・B							
			間仕切	軽量鉄骨壁下地開口補強	65形 W800×H2000 3方	(3.00)	か所			244
					＊＊　計　＊＊	4.00	か所			
90	39	6001	WD2							
			間仕切	軽量鉄骨壁下地開口補強	65形 W850×H1970 3方	2.00	か所			245
100	39	4011	SD4							
			間仕切	軽量鉄骨壁下地開口補強	65形 W850×H2200 3方	(1.00)	か所			246

***（仮称）地域交流温浴センター建設工事 ***

金属工事

ｺｰﾄﾞ			場所名称 ／ 部位建具名称	仕　上　名　称	規　格　寸　法	数　量	単位	変換係数	備考	SEQ
			（ 内部 ）							
100	39	5001	LSD3A							
			間仕切	軽量鉄骨壁下地開口補強	65形 W850×H2200 3方	(3.00)	か所			246
					＊＊　計　＊＊	4.00	か所			
110	39	9011	間仕切	軽量鉄骨壁下地開口補強	65形 W950×H2000 3方	2.00	か所			247
120	39	5031	LSD5A							
			間仕切	軽量鉄骨壁下地開口補強	65形 W1070×H2000 3方	1.00	か所			248
130	39	5021	LSD4							
			間仕切	軽量鉄骨壁下地開口補強	65形 W1400×H2000 3方	1.00	か所			249
140	39	6011	WD1							
			間仕切	軽量鉄骨壁下地開口補強	65形 W1700×H1970 3方	2.00	か所			250
150	39	7021	S4							
			間仕切	軽量鉄骨壁下地開口補強	65形 W2000×H1970 3方	2.00	か所			251
160	39	1001	AD4							
			間仕切	軽量鉄骨壁下地開口補強	65形 W2000×H2200 3方	2.00	か所			252
170	39	7001	S1							
			間仕切	軽量鉄骨壁下地開口補強	65形 W500×H1520 4方	8.00	か所			253
180	39	2011	AW6							
			間仕切	軽量鉄骨壁下地開口補強	65形 W500×H1550 4方	3.00	か所			254
190	39	2001	AW5							
			間仕切	軽量鉄骨壁下地開口補強	65形 W500×H2000 4方	5.00	か所			255
200	39	4001	SD5							
			間仕切	軽量鉄骨壁下地開口補強	65形 W600×H600 4方	1.00	か所			256
210	39	7011	S2							
			間仕切	軽量鉄骨壁下地開口補強	65形 W3170×H1520 4方	3.00	か所			257
220	39	2101	AW102A･B							
			間仕切	軽量鉄骨壁下地開口補強	65形 W4010×H550 4方	2.00	か所			258
230	39	5061	SLW1’							
			間仕切	軽量鉄骨壁下地開口補強	90形 W1855×H4000 3方	2.00	か所			259

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

金属工事

ｺｰﾄﾞ			場所名称 ／ 部位建具名称	仕　上　名　称	規　格　寸　法	数　量	単位	変換係数	備考	SEQ
			(内部)							
240	39	41	脱衣室吹抜部							
			間仕切	軽量鉄骨壁下地(高耐蝕仕様)	65形 @300	(36.60)	m2			260
240	39	45	浴室							
			間仕切	軽量鉄骨壁下地(高耐蝕仕様)	65形 @300	(41.06)	m2			260
					＊＊　計　＊＊	77.66	m2			
250	39	3001	AW103							
			間仕切	軽量鉄骨壁下地開口補強(高耐蝕仕 様)	65形 W750×H1200 4方	2.00	か所			261
260	39	3011	AW102A･B							
			間仕切	軽量鉄骨壁下地開口補強(高耐蝕仕 様)	65形 W4010×H550 4方	4.00	か所			262
270	40	75	天井	軽量鉄骨天井下地	19形 下地張り有 @360 ﾌﾄｺﾛH=1.5m以下 ｲﾝｻｰﾄ(RC面)共	172.80	m2			263
280	40	77	天井	軽量鉄骨天井下地	19形 下地張り有 @360 ﾌﾄｺﾛH=1.5m以下 ｲﾝｻｰﾄ(断熱面)共	(24.91)	m2			264
280	40	85	天井	軽量鉄骨天井下地	19形 下地張り有 @360 ﾌﾄｺﾛH=1.5m以下 ｲﾝｻｰﾄ(断熱面)共	(24.62)	m2			264
					＊＊　計　＊＊	49.53	m2			
290	40	71	天井	軽量鉄骨天井下地	19形 下地張り有 @360 ﾌﾄｺﾛH=1.5m以下 溶接止め(鉄骨面)	(160.41)	m2			265
290	40	73	天井	軽量鉄骨天井下地	19形 下地張り有 @360 ﾌﾄｺﾛH=1.5m以下 溶接止め(鉄骨面)	(72.72)	m2			265
290	40	81	天井	軽量鉄骨天井下地	19形 下地張り有 @360 ﾌﾄｺﾛH=1.5m以下 溶接止め(鉄骨面)	(166.57)	m2			265
					＊＊　計　＊＊	399.70	m2			
300	40	53	天井	軽量鉄骨天井下地	19形 下地張り無 @300 ﾌﾄｺﾛH=1.5m以下 ｲﾝｻｰﾄ(RC面)共	(25.14)	m2			266
300	40	23	天井	軽量鉄骨天井下地	19形 下地張り無 @300 ﾌﾄｺﾛH=1.5m以下 ｲﾝｻｰﾄ(RC面)共	(9.70)	m2			266
300	40	43	天井	軽量鉄骨天井下地	19形 下地張り無 @300 ﾌﾄｺﾛH=1.5m以下 ｲﾝｻｰﾄ(RC面)共	(10.17)	m2			266
					＊＊　計　＊＊	45.01	m2			
310	40	25	天井	軽量鉄骨天井下地	19形 下地張り無 @300 ﾌﾄｺﾛH=1.5m以下 ｲﾝｻｰﾄ(断熱面)共	(1.02)	m2			267
310	40	45	天井	軽量鉄骨天井下地	19形 下地張り無 @300 ﾌﾄｺﾛH=1.5m以下 ｲﾝｻｰﾄ(断熱面)共	(2.73)	m2			267
310	40	55	天井	軽量鉄骨天井下地	19形 下地張り無 @300	(4.04)	m2			267

***（仮称）地域交流温浴センター建設工事 ***

金属工事

ｺｰﾄﾞ			場所名称 ／ 部位建具名称	仕　上　名　称	規　格　寸　法	数　量	単位	変換係数	備考	SEQ
			（ 内部 ）							
					ﾌﾄｺﾛH=1.5m以下 ｲﾝｻｰﾄ(断熱面)共					
					＊＊　計　＊＊	7.79	m2			
320	40	41	天井	軽量鉄骨天井下地	19形 下地張り無 @300	(12.99)	m2			268
					ﾌﾄｺﾛH=1.5m以下 溶接止め(鉄骨面)					
320	40	35	天井	軽量鉄骨天井下地	19形 下地張り無 @300	(86.53)	m2			268
					ﾌﾄｺﾛH=1.5m以下 溶接止め(鉄骨面)					
320	40	37	天井	軽量鉄骨天井下地	19形 下地張り無 @300	(18.55)	m2			268
					ﾌﾄｺﾛH=1.5m以下 溶接止め(鉄骨面)					
320	40	51	天井	軽量鉄骨天井下地	19形 下地張り無 @300	(13.90)	m2			268
					ﾌﾄｺﾛH=1.5m以下 溶接止め(鉄骨面)					
					＊＊　計　＊＊	131.97	m2			
330	40	63	天井	軽量鉄骨天井下地	19形 下地張り無 @225	26.41	m2			269
					ﾌﾄｺﾛH=1.5m以下 ｲﾝｻｰﾄ(RC面)共					
340	40	65	天井	軽量鉄骨天井下地	19形 下地張り無 @225	0.82	m2			270
					ﾌﾄｺﾛH=1.5m以下 ｲﾝｻｰﾄ(断熱面)共					
350	40	61	天井	軽量鉄骨天井下地	19形 下地張り無 @225	40.31	m2			271
					ﾌﾄｺﾛH=1.5m以下 溶接止め(鉄骨面)					
360	40	301	天井	軽量鉄骨天井下地開口補強	19形 100×100	96.00	か所			272
370	40	303	天井	軽量鉄骨天井下地開口補強	19形 200×200	14.00	か所			273
380	40	307	天井	軽量鉄骨天井下地開口補強	19形 300×300	14.00	か所			274
390	40	309	天井	軽量鉄骨天井下地開口補強	19形 350×350	3.00	か所			275
400	40	311	天井	軽量鉄骨天井下地開口補強	19形 400×400	1.00	か所			276
410	40	201	天井	軽量鉄骨天井下地開口補強	19形 450×450	46.00	か所			277
420	40	313	天井	軽量鉄骨天井下地開口補強	19形 600×600	1.00	か所			278
430	40	315	天井	軽量鉄骨天井下地開口補強	19形 700×650	2.00	か所			279
440	40	317	天井	軽量鉄骨天井下地開口補強	19形 750×750	2.00	か所			280
450	40	319	天井	軽量鉄骨天井下地開口補強	19形 800×200	10.00	か所			281

***（仮称）地域交流温浴センター建設工事 ***

金属工事

ｺｰﾄﾞ			場所名称 ／ 部位建具名称	仕　上　名　称	規　格　寸　法	数　量	単位	変換係数	備考	SEQ
			（ 内部 ）							
460	40	321	天井	軽量鉄骨天井下地開口補強	19形 800×550	2.00	か所			282
470	40	323	天井	軽量鉄骨天井下地開口補強	19形 900×900	7.00	か所			283
480	40	327	天井	軽量鉄骨天井下地開口補強	19形 1000×500	1.00	か所			284
490	40	329	天井	軽量鉄骨天井下地開口補強	19形 1030×640	5.00	か所			285
500	40	331	天井	軽量鉄骨天井下地開口補強	19形 1200×200	10.00	か所			286
510	40	333	天井	軽量鉄骨天井下地開口補強	19形 1235×150	6.00	か所			287
520	40	335	天井	軽量鉄骨天井下地開口補強	19形 2000×150	30.00	か所			288
530	40	59	天井	軽量鉄骨天井下地(高耐蝕仕様)	19形 下地張り無 @300 ﾌﾄｺﾛH=1.5m以下 ｲﾝｻｰﾄ(RC面)共	32.99	m2			289
540	40	60	天井	軽量鉄骨天井下地(高耐蝕仕様)	19形 下地張り無 @300 ﾌﾄｺﾛH=1.5m以下 ｲﾝｻｰﾄ(断熱面)共	18.11	m2			290
550	40	57	天井	軽量鉄骨天井下地(高耐蝕仕様)	19形 下地張り無 @300 ﾌﾄｺﾛH=1.5m以下 溶接止め(鉄骨面)	42.65	m2			291
560	40	107	天井	軽量鉄骨天井下地(高耐蝕仕様)	19形 金属成形板張り @360 ﾌﾄｺﾛH=1.5m以下 ｲﾝｻｰﾄ(断熱面)共	8.18	m2			292
570	40	101	天井	軽量鉄骨天井下地(高耐蝕仕様)	19形 金属成形板張り @360 ﾌﾄｺﾛH=1.5m以下 ｲﾝｻｰﾄ(鉄骨面)共	(255.09)	m2			293
570	40	105	天井	軽量鉄骨天井下地(高耐蝕仕様)	19形 金属成形板張り @360 ﾌﾄｺﾛH=1.5m以下 ｲﾝｻｰﾄ(鉄骨面)共	(33.04)	m2			293
570	40	103	天井	軽量鉄骨天井下地(高耐蝕仕様)	19形 金属成形板張り @360 ﾌﾄｺﾛH=1.5m以下 ｲﾝｻｰﾄ(鉄骨面)共	(10.80)	m2			293
					＊＊　計　＊＊	298.93	m2			
580	40	401	天井	軽量鉄骨天井下地開口補強(高耐蝕 仕様)	19形 100×100	27.00	か所			294
590	40	403	天井	軽量鉄骨天井下地開口補強(高耐蝕 仕様)	19形 250×250	2.00	か所			295
600	40	405	天井	軽量鉄骨天井下地開口補強(高耐蝕 仕様)	19形 400×400	2.00	か所			296
610	40	407	天井	軽量鉄骨天井下地開口補強(高耐蝕 仕様)	19形 800×200	2.00	か所			297

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

金属工事

ｺｰﾄﾞ			場所名称 ／ 部位建具名称	仕　上　名　称	規　格　寸　法	数　量	単位	変換係数	備考	SEQ
			(内部)							
620	40	409	天井	軽量鉄骨天井下地開口補強(高耐蝕 仕様)	19形 1000×200	2.00	か所			298
630	41	11	大広間ﾙｰﾊﾞｰ取付部							
			下り天井	軽量鉄骨下り天井下地	19形 H=150	(51.94)	m			299
630	41	17	中広間ﾙｰﾊﾞｰ取付部							
			下り天井	軽量鉄骨下り天井下地	19形 H=150	(13.20)	m			299
					＊＊　計　＊＊	65.14	m			
640	41	21	ｽｸﾘｰﾝBOX							
			下り天井	軽量鉄骨下り天井下地	19形 H=200	3.20	m			300
650	41	13	大広間ﾙｰﾊﾞｰ取付部							
			下り天井	軽量鉄骨下り天井下地	19形 H=865	(30.00)	m			301
650	41	19	中広間ﾙｰﾊﾞｰ取付部							
			下り天井	軽量鉄骨下り天井下地	19形 H=865	(13.20)	m			301
					＊＊　計　＊＊	43.20	m			
660	41	51	浴室排煙窓用吹抜部							
			下り天井	軽量鉄骨下り天井下地(高耐蝕仕様)	19形 H=250	30.22	m			302
670	40	1	天井	廻り縁	塩ﾋﾞ製	537.10	m			303
680	40	5	天井	廻り縁	ｱﾙﾐ製 焼付(指定色)	20.44	m			304
690	41	11	下り天井	下り天井見切縁	塩ﾋﾞ製 創建:CX-909同等品	(51.94)	m			305
690	41	13	下り天井	下り天井見切縁	塩ﾋﾞ製 創建:CX-909同等品	(30.00)	m			305
690	41	17	下り天井	下り天井見切縁	塩ﾋﾞ製 創建:CX-909同等品	(13.20)	m			305
690	41	19	下り天井	下り天井見切縁	塩ﾋﾞ製 創建:CX-909同等品	(13.20)	m			305
					＊＊　計　＊＊	108.34	m			
700	41	21	下り天井	下り天井見切縁	塩ﾋﾞ製 創建:CXN-2212同等品	3.20	m			306
710	20	105	巾木	巾木立上げ見切縁	ｱﾙﾐ製 創建:53116同等品	(21.06)	m			307
710	20	107	巾木	巾木立上げ見切縁	ｱﾙﾐ製 創建:53116同等品	(1.43)	m			307
710	20	113	巾木	巾木立上げ見切縁	ｱﾙﾐ製	(10.65)	m			307

***（仮称）地域交流温浴センター建設工事 ***

金属工事

ｺｰﾄﾞ			場所名称 ／ 部位建具名称	仕　上　名　称	規　格　寸　法	数　量	単位	変換係数	備考	SEQ
			（ 内部 ）							
					創建:53116同等品					
					＊＊　計　＊＊	33.14	m			
720	30	7	ﾄｲﾚ							
			壁	壁出隅ｺｰﾅｰ見切	ｱﾙﾐ製 壁同色ﾌｨﾙﾑ張り	22.50	m			308
730	40	201	天井	天井点検口	ｱﾙﾐ製 450角 目地ﾀｲﾌﾟ	46.00	か所			309
740	90	11		床下点検口	SUS枠製 600角 仕上げ充填ﾀｲﾌﾟ 防水防臭ﾀｲﾌﾟ	17.00	か所			310
750	70	11	厨房							
			排水溝	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	SUS製 W=300 ﾛｰﾚｯﾄ加工 枠共	1.65	m			311
760	70	23	浴室							
			排水溝	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	樹脂製 W=150 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 受枠共 ｼﾏﾌﾞﾝ:ﾌｫﾙﾃﾊｰﾄﾞﾀｲﾌﾟ(JG-150逆目)同 等品	32.68	m			312
770	70	21	浴室							
			排水溝	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	樹脂製 W=150 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 受枠共 ｼﾏﾌﾞﾝ:ﾌｫﾙﾃﾊｰﾄﾞﾀｲﾌﾟ(JG-150順目)同 等品	(5.32)	m			313
770	70	22	浴室							
			排水溝	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	樹脂製 W=150 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 受枠共 ｼﾏﾌﾞﾝ:ﾌｫﾙﾃﾊｰﾄﾞﾀｲﾌﾟ(JG-150順目)同 等品	(24.88)	m			313
					＊＊　計　＊＊	30.20	m			
780	73	11	浴室							
			排水桝	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	樹脂製 W300×D300 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 受枠共 ｼﾏﾌﾞﾝ:ﾌｫﾙﾃﾊｰﾄﾞﾀｲﾌﾟ(JG-□300)同等 品	(10.00)	か所			314
780	73	13	浴室							
			排水桝	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	樹脂製 W300×D300 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 受枠共 ｼﾏﾌﾞﾝ:ﾌｫﾙﾃﾊｰﾄﾞﾀｲﾌﾟ(JG-□300)同等 品	(4.00)	か所			314
					＊＊　計　＊＊	14.00	か所			
790	12	21	階段	階段ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ	SUS製 W=40 ｺﾞﾑﾀｲﾔ付	4.04	m			315
800	90	31	ﾋﾟｯﾄ							
				手掛ﾀﾗｯﾌﾟ	SUS φ19 W=400 ﾛｰﾚｯﾄ加工	(76.00)	か所			316
800	90	43		手掛ﾀﾗｯﾌﾟ	SUS φ19 W=400 ﾛｰﾚｯﾄ加工	(36.00)	か所	2.000	18.000×　2.000	316
					＊＊　計　＊＊	112.00	か所			
810	90	91		床見切	SUS厚1.2 HL W40×H25	10.94	m			317

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

金属工事

ｺｰﾄﾞ			場所名称 ／ 部位建具名称	仕　上　名　称	規　格　寸　法	数　量	単位	変換係数	備考	SEQ
			（ 内部 ）							
820	90	93		床目地棒	SUS 5×12	6.10	m			318
830	90	171		隔てｶﾞﾗｽ受金物	SUS C-30×50	16.56	m			319
840	90	101	厨房							
				三方枠	SUS厚1.2 HL W125×D25	14.46	m			320
850	90	161	浴室浴槽							
				ｽﾃﾝﾚｽ手摺	SUS φ38 HL W1310×H700	8.00	か所			321
860	90	163	水風呂							
				ｽﾃﾝﾚｽ手摺	SUS φ38 HL W1000×H700～1000	4.00	か所			322
870	90	351		柱脚根巻	SUS厚1.0曲加工 HL仕上 φ140×H00	6.00	か所			323
880	90	81		ﾌﾟﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ	ｽﾁｰﾙPL-1.6加工 W150×H180(L型)	7.36	m			324
890	90	83		ﾌﾟﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ	ｽﾁｰﾙPL-1.6加工 W150×H255(L型)	22.80	m			325
900	90	131	機械室							
				ｽﾁｰﾙ手摺	手摺:FB-9×65 支柱:FB-12×65@1100以下 下部:L-50×50×4 L=50 W(2200+240)×H750	1.00	か所			326
910	90	141	男性脱衣室排煙窓吹抜部							
				天井ｱﾙﾐ格子ﾙｰﾊﾞｰ	厚25 25×25 側面枠共 W6605×D800	1.00	か所			327
920	90	143	女性脱衣室排煙窓吹抜部							
				天井ｱﾙﾐ格子ﾙｰﾊﾞｰ	厚25 25×25 側面枠共 W6757.5×D800	1.00	か所			328
930	90	121	風除室							
				防護柵	ﾌﾚｰﾑ:SUS FB-9×40 ﾌﾚｰﾑ仕上材:SUS PL-1.2 強化ｶﾞﾗｽ厚8(透明) 衝突防止SUS HL	2.00	か所			329

***（仮称）地域交流温浴センター建設工事 ***

金属工事

ｺｰﾄﾞ	場所名称 ／ 部位建具名称	仕　上　名　称	規　格　寸　法	数　量	単位	変換係数	備考	SEQ
	（ 内部 ）		W850×H950					
940　90　123	ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ	防護柵	ﾌﾚｰﾑ:SUS FB-9×40 ﾌﾚｰﾑ仕上材:SUS PL-1.2 強化ｶﾞﾗｽ厚8(透明) 衝突防止SUS HL W1000×H950	2.00	か所			330

（仕上　科目別集計表）

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

左官工事

ｺｰﾄﾞ			場所名称 ／ 部位建具名称	仕　上　名　称	規　格　寸　法	数　量	単位	変換係数	備考	SEQ
			(外部)							
10	100	15	屋根	ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上	直均し仕上	640.26	m2			331
20	100	11	屋根	ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上	ｱｽﾌｧﾙﾄ防水下地	640.26	m2			332
30	100	31	屋根	ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上	ｼｰﾄ防水下地	7.66	m2			333
40	157	11	基礎天端	ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上	塗膜防水下地	47.57	m2			334
50	120	31	笠木	ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上	塗膜防水下地	4.04	m2			335
60	120	51	ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ							
			笠木	ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上	ｼｰﾄ防水下地 W=180	8.20	m			336
70	120	11	ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ							
			笠木	ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上	塗膜防水下地 W=300	82.65	m			337
80	120	21	壁付							
			笠木	ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上	塗膜防水下地 W=110	348.72	m			338
90	140	101	床	ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上(無筋)	直均し仕上	0.30	m2			339
100	140	11	床	ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上	ｱｽﾌｧﾙﾄ防水下地	(57.23)	m2			340
100	140	21	床	ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上	ｱｽﾌｧﾙﾄ防水下地	(38.52)	m2			340
					＊＊　計　＊＊	95.75	m2			
110	140	23	床	ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上(無筋ｺﾝ面)	ｼｰﾄ防水下地	37.06	m2			341
120	165	21	壁天端	ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上	外装塗材下地	27.64	m2			342
130	165	11	壁天端	ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上	塗装下地 W=200	15.10	m			343
140	140	23	浴槽内							
			床	防水保護ﾓﾙﾀﾙ塗	厚15	37.06	m2			344
150	141	23	浴槽内							
			立上り	防水保護ﾓﾙﾀﾙ塗	厚15	28.63	m2			345
160	160	17	壁	防水保護ﾓﾙﾀﾙ塗	厚15 ﾗｽこすり共	34.24	m2			346
170	140	61	露天風呂踏込							
			床	ﾓﾙﾀﾙ塗	厚30	0.72	m2			347

***（仮称）地域交流温浴センター建設工事 ***

左官工事

ｺｰﾄﾞ			場所名称 ／ 部位建具名称	仕　上　名　称	規　格　寸　法	数　量	単位	変換係数	備考	SEQ
			（ 外部 ）							
180	140	51	床	防水ﾓﾙﾀﾙ塗		47.85	m2			348
190	154	11	排水溝	防水ﾓﾙﾀﾙ塗	厚20 W100×H100(糸幅300)	18.10	m			349
200	156	11	排水桝	防水ﾓﾙﾀﾙ塗	厚20	0.65	m2	0.163	4.000× 0.163	350
210	160	63	壁	高耐候可とう性外装塗材	ｺﾃ仕上 面状(基調色1) ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ｱｲｶ工業:ｼﾞｮﾘﾊﾟｯﾄﾈｵ∞同等品	(160.38)	m2			351
210	160	64	壁	高耐候可とう性外装塗材	ｺﾃ仕上 面状(基調色1) ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ｱｲｶ工業:ｼﾞｮﾘﾊﾟｯﾄﾈｵ∞同等品	(851.74)	m2			351
210	165	21	壁天端	高耐候可とう性外装塗材	ｺﾃ仕上 面状(基調色1) ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ｱｲｶ工業:ｼﾞｮﾘﾊﾟｯﾄﾈｵ∞同等品	(27.64)	m2			351
					＊＊　計　＊＊	1,039.76	m2			
220	160	67	壁	高耐候可とう性外装塗材	ｺﾃ仕上 面状(基調色2) ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ｱｲｶ工業:ｼﾞｮﾘﾊﾟｯﾄﾈｵ∞同等品	(3.27)	m2			352
220	160	69	壁	高耐候可とう性外装塗材	ｺﾃ仕上 面状(基調色2) ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ｱｲｶ工業:ｼﾞｮﾘﾊﾟｯﾄﾈｵ∞同等品	(205.90)	m2			352
					＊＊　計　＊＊	209.17	m2			
			（ 内部 ）							
10	10	11	床	ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	直均し仕上げ	3.86	m2			353
20	10	23	床	ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上	ｱｽﾌｧﾙﾄ防水下地	(93.64)	m2			354
20	10	25	床	ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上	ｱｽﾌｧﾙﾄ防水下地	(175.73)	m2			354
					＊＊　計　＊＊	269.37	m2			
30	10	24	床	ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上(無筋ｺﾝ面)	ｼｰﾄ防水下地	94.38	m2			355
40	10	61	床	ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上	ｽﾉｺ下地	24.62	m2			356
50	10	101	床	ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上	ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ下地	(91.92)	m2			357
50	10	103	床	ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上	ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ下地	(47.70)	m2			357
50	10	131	床	ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上	ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ下地	(258.36)	m2			357
50	10	201	床	ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上	ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ下地	(1.43)	m2	0.600	2.380× 0.600	357
					＊＊　計　＊＊	399.41	m2			
60	10	141	床	ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上	防塵塗装下地	28.38	m2			358
70	10	111	床	ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上	ﾋﾞﾆﾙ系床材下地	(25.89)	m2			359
70	10	121	床	ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上	ﾋﾞﾆﾙ系床材下地	(105.36)	m2			359
70	10	123	床	ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上	ﾋﾞﾆﾙ系床材下地	(4.33)	m2			359
					＊＊　計　＊＊	135.58	m2			

***（仮称）地域交流温浴センター建設工事 ***

左官工事

ｺｰﾄﾞ			場所名称 ／ 部位建具名称	仕　上　名　称	規　格　寸　法	数　量	単位	変換係数	備考	SEQ
			（ 内部 ）							
80	10	151	床	ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上	ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ下地	43.25	m2			360
90	10	35	床	ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上	二重床下地	(46.88)	m2			361
90	10	71	床	ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上	二重床下地	(170.90)	m2			361
90	10	75	床	ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上	二重床下地	(42.67)	m2			361
					＊＊　計　＊＊	260.45	m2			
100	12	11	踏面							
			階段	ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	直均し仕上げ	0.48	m2			362
110	75	11	基礎天端	ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上	防塵塗装下地	44.47	m2			363
120	10	81	床	ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ	厚15 ｾﾒﾝﾄ系	5.82	m2			364
130	10	201	床	ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ	厚24 ｾﾒﾝﾄ系	1.43	m2	0.600	2.380×　0.600	365
140	10	131	床	ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ	厚27 ｾﾒﾝﾄ系	258.36	m2			366
150	10	101	床	ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ	厚28 ｾﾒﾝﾄ系	(91.92)	m2			367
150	10	103	床	ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ	厚28 ｾﾒﾝﾄ系	(47.70)	m2			367
					＊＊　計　＊＊	139.62	m2			
160	10	24	浴槽内							
			床	防水保護ﾓﾙﾀﾙ塗	厚15	94.38	m2			368
170	11	24	浴槽内							
			立上り	防水保護ﾓﾙﾀﾙ塗	厚15	53.36	m2			369
180	30	27	壁	防水保護ﾓﾙﾀﾙ塗	厚15 ﾗｽこすり共	127.35	m2			370
190	10	51	床	ﾓﾙﾀﾙ塗	厚17　300角ﾀｲﾙ下地	144.55	m2			371
200	10	91	床	ﾓﾙﾀﾙ塗	厚30 防塵塗床下地 目地切仕上	166.66	m2			372
210	30	23	壁	ﾓﾙﾀﾙ塗	防水下地　CB面	11.70	m2			373
220	30	41	壁	ﾓﾙﾀﾙ塗	接着張ﾀｲﾙ下地	(126.48)	m2			374
220	30	51	壁	ﾓﾙﾀﾙ塗	接着張ﾀｲﾙ下地	(58.66)	m2			374
					＊＊　計　＊＊	185.14	m2			
230	30	43	壁	ﾓﾙﾀﾙ塗	接着張ﾀｲﾙ下地 CB面	10.57	m2			375

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

左官工事

ｺｰﾄﾞ			場所名称 ／ 部位建具名称	仕　上　名　称	規　格　寸　法	数　量	単位	変換係数	備考	SEQ
			(内部)							
240	70	31	排水溝	ﾓﾙﾀﾙ塗	厚30 ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ下地 W200×H50～85(糸幅300～370)	26.08	m			376
250	70	21	排水溝	防水ﾓﾙﾀﾙ塗	厚20 W100×H100(糸幅300)	(5.32)	m			377
250	70	23	排水溝	防水ﾓﾙﾀﾙ塗	厚20 W100×H100(糸幅300)	(32.68)	m			377
					＊＊　計　＊＊	38.00	m			
260	70	11	排水溝	防水ﾓﾙﾀﾙ塗	厚20 W250×H200(糸幅650)	1.65	m			378
270	73	11	排水桝	防水ﾓﾙﾀﾙ塗	厚20	(1.63)	m2	0.163	10.000×　0.163	379
270	90	323		防水ﾓﾙﾀﾙ塗	厚20	(0.42)	m2			379
270	90	325		防水ﾓﾙﾀﾙ塗	厚20	(0.09)	m2			379
					＊＊　計　＊＊	2.14	m2			
280	30	41	壁	目荒し工法(ﾀｲﾙ張面)	高圧水洗	(126.48)	m2			380
280	30	51	壁	目荒し工法(ﾀｲﾙ張面)	高圧水洗	(58.66)	m2			380
					＊＊　計　＊＊	185.14	m2			
290	30	61	壁	左官調仕上塗材	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ｱｲｶ工業:ｼﾞｮﾘﾊﾟｯﾄ不燃同等品	216.77	m2			381
300	30	65	壁	左官調仕上塗材	ﾎﾞｰﾄﾞ面 ｱｲｶ工業:ｼﾞｮﾘﾊﾟｯﾄ不燃同等品	(334.04)	m2			382
300	30	69	壁	左官調仕上塗材	ﾎﾞｰﾄﾞ面 ｱｲｶ工業:ｼﾞｮﾘﾊﾟｯﾄ不燃同等品	(3.74)	m2			382
					＊＊　計　＊＊	337.78	m2			
10		311		建具枠周囲防水ﾓﾙﾀﾙ充填	外部建具	423.97	m			383
20		313		建具枠周囲防水ﾓﾙﾀﾙ充填	内部建具	34.36	m			384
30		315		建具枠周囲ﾓﾙﾀﾙ充填	内部建具	61.04	m			385

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

建具工事 ／ ｱﾙﾐ製建具

ｺｰﾄﾞ		場所名称 ／ 部位建具名称	仕　上　名　称	規　格　寸　法	数　量	単位	変換係数	備考	SEQ
10	11	AW-1	排煙外倒し窓+FIX窓	W6420×H2540 枠見込:70 排煙ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ(隠蔽)	1.00	か所			386
20	13	AW-2	排煙外倒し窓+FIX窓	W5180×H2540 枠見込:70 排煙ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ(隠蔽)	1.00	か所			387
30	15	AW-3	排煙外倒し窓+FIX窓	W2360×H2540 枠見込:70 排煙ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ(隠蔽)	1.00	か所			388
40	17	AW-4	外開き戸+FIX窓	W11140×H2540 枠見込:70	1.00	か所			389
50	19	AW-5	縦辷り出し窓	W500×H1550 枠見込:70	12.00	か所			390
60	21	AW-5'	縦辷り出し窓	W500×H1550 枠見込:70 防火設備	2.00	か所			391
70	23	AW-6A	FIX窓	W500×H1550 枠見込:70	3.00	か所			392
80	25	AW-6B	FIX窓	W500×H1550 枠見込:70	2.00	か所			393
90	29	AW-7	両袖片引き窓	W3140×H1550 枠見込:70	3.00	か所			394
100	31	AW-8	排煙外倒し窓+片開き戸+FIX窓	W2890×H2540 枠見込:70 排煙ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ(隠蔽)	1.00	か所			395
110	33	AW-9	排煙外倒し窓+FIX窓	W5540×H2540 枠見込:70 排煙ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ(隠蔽)	1.00	か所			396
120	35	AW-101	排煙突出し窓	W3140×H550 枠見込:70 ｱﾙﾐ断熱ﾊﾟﾈﾙ厚12	6.00	か所			397

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

建具工事 ／ ｱﾙﾐ製建具

ｺｰﾄﾞ		場所名称 ／ 部位建具名称	仕　上　名　称	規　格　寸　法	数　量	単位	変換係数	備考	SEQ
				排煙ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ(隠蔽)					
130	37	AW-102A	排煙突出し窓	W4010×H550 枠見込:70 ｱﾙﾐ断熱ﾊﾟﾈﾙ厚12 排煙ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ(隠蔽)	3.00	か所			398
140	39	AW-102B	排煙突出し窓	W4010×H550 枠見込:70 ｱﾙﾐ断熱ﾊﾟﾈﾙ厚12 排煙ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ(隠蔽) 防火設備	3.00	か所			399
150	41	AW-103	FIX窓	W750×H1200 枠見込:70	2.00	か所			400
160	51	AD-1	引分けｵｰﾄﾄﾞｱ+片開き戸+FIX窓	W(23000+3670×2)×H3570 枠見込:7 0	1.00	か所			401
170	53	AD-2	引分けｵｰﾄﾄﾞｱ	W4000×H2550 枠見込:100	1.00	か所			402
180	55	AD-3	片分けｵｰﾄﾄﾞｱ	W3220×H3357 枠見込:70	1.00	か所			403
190	57	AD-4	片引きﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ+FIX窓	W2000×H2200 枠見込:70	2.00	か所			404
200	59	AD-5A	片引きﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ+FIX窓	W(7350+910)×H2670 枠見込:70	1.00	か所			405
210	61	AD-5B	片引きﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ+FIX窓	W(7350+910)×H2670 枠見込:70	1.00	か所			406
220	63	AD-6A	片引きﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ+FIX窓	W1920×H2200 枠見込:70	1.00	か所			407
230	65	AD-6B	片引きﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ+FIX窓	W1920×H2200 枠見込:70	1.00	か所			408
240	71	AG-1	ｶﾞﾗﾘ	W750×H750	2.00	か所			409

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

建具工事 ／ 鋼製建具

ｺｰﾄﾞ		場所名称 ／ 部位建具名称	仕　上　名　称	規　格　寸　法	数　量	単位	変換係数	備考	SEQ
10	81	SD-1	片開きﾌﾗｯｼｭ戸	W850×H2000 枠見込:70 防火設備	1.00	か所			410
20	83	SD-2	両開きﾌﾗｯｼｭ扉	W1700×H2000 枠見込:70	1.00	か所			411
30	85	SD-3	両開きﾌﾗｯｼｭ扉(額入り)	W2000×H2500 枠見込:300	2.00	か所			412
40	87	SD-4	片開きﾌﾗｯｼｭ戸	W850×H2000 枠見込:70	3.00	か所			413
50	89	SD-5	片開き片面ﾌﾗｯｼｭ戸	W600×H600 枠見込:70	1.00	か所			414
60	90	SD-6	両開き防音ﾌﾗｯｼｭ戸	W1800×H1970 枠見込:130	1.00	か所			415
70	91	SG-1	ｶﾞﾗﾘ	W520×H2500 枠見込:90 防虫網 裏面ALﾊﾟﾈﾙ塞ぎt3.0(FL+1980ﾏﾃﾞ)	1.00	か所			416
80	93	SG-1'	ｶﾞﾗﾘ	W520×H2500 枠見込:90 防火設備 防虫網 裏面ALﾊﾟﾈﾙ塞ぎt3.0(FL+1980ﾏﾃﾞ)	4.00	か所			417

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

建具工事 ／ 軽量鋼製建具

ｺｰﾄﾞ		場所名称 ／ 部位建具名称	仕　上　名　称	規　格　寸　法	数　量	単位	変換係数	備考	SEQ
10	101	LSD-1	片開き戸	W850×H2000 枠見込:130 指定色焼付塗装	1.00	か所			418
20	103	LSD-2A	片開き戸	W800×H2000 枠見込:130 ｽﾘｯﾄｶﾞﾗﾘ 指定色焼付塗装	1.00	か所			419
30	105	LSD-2B	片開き戸	W800×H2000 枠見込:130 ｽﾘｯﾄｶﾞﾗﾘ 指定色焼付塗装	1.00	か所			420
40	107	LSD-3A	片開き戸	W850×H2000 枠見込:130 ｽﾘｯﾄｶﾞﾗﾘ 指定色焼付塗装	4.00	か所			421
50	109	LSD-3B	片開き戸	W850×H1900 枠見込:130 ｽﾘｯﾄｶﾞﾗﾘ 指定色焼付塗装	1.00	か所			422
60	111	LSD-4	両開き戸	W1400×H2000 枠見込:130 指定色焼付塗装	1.00	か所			423
70	113	LSD-5	ﾊﾝｶﾞｰ片引きｵｰﾄ戸(壁内引込戸袋内 蔵)	W1070×H2200 枠見込:130 ｽﾘｯﾄｶﾞﾗﾘ・明かり窓 φ32 指定色焼付塗装	1.00	か所			424
80	115	LSD-6A	片開き戸	W700×H2000 枠見込:130 ｽﾘｯﾄｶﾞﾗﾘ 指定色焼付塗装	2.00	か所			425
90	117	LSD-6B	片開き戸	W700×H2000 枠見込:130 ｽﾘｯﾄｶﾞﾗﾘ 指定色焼付塗装	1.00	か所			426

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

建具工事 ／ 軽量鋼製建具

ｺｰﾄﾞ	場所名称 ／ 部位建具名称	仕　上　名　称	規　格　寸　法	数　量	単位	変換係数	備考	SEQ
100　119	LSD-7	片開き戸	W700×H2000 枠見込:130 ｽﾘｯﾄｶﾞﾗﾘ･明かり窓 φ32 指定色焼付塗装	2.00	か所			427

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

建具工事 ／ ｽﾃﾝﾚｽ製建具

ｺｰﾄﾞ	場所名称 ／ 部位建具名称	仕　上　名　称	規　格　寸　法	数　量	単位	変換係数	備考	SEQ
10　151	SSD-1	片開き框戸	W900×H1985 枠見込:130 SUS 角出し曲げ加工 耐熱強化ｶﾞﾗｽ厚8 防火設備	2.00	か所			428

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

建具工事 ／ 自動ﾄﾞｱ開閉装置

ｺｰﾄﾞ		場所名称 ／ 部位建具名称	仕　上　名　称	規　格　寸　法	数　量	単位	変換係数	備考	SEQ
10	51	AD-1	自動ﾄﾞｱｴﾝｼﾞﾝ装置	W1600×H2215 引き分け用	1.00	か所			429
20	53	AD-2	自動ﾄﾞｱｴﾝｼﾞﾝ装置	W2070×H2550 引き分け用	1.00	か所			430
30	55	AD-3	自動ﾄﾞｱｴﾝｼﾞﾝ装置	W1300×H2200 片分け用	1.00	か所			431
40	113	LSD-5	自動ﾄﾞｱｴﾝｼﾞﾝ装置	W1070×H2000 片引き用	1.00	か所			432

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

建具工事 ／ 木製建具

ｺｰﾄﾞ		場所名称 ／ 部位建具名称	仕　上　名　称	規　格　寸　法	数　量	単位	変換係数	備考	SEQ
10	201	WD-1	両開き戸	W1700×H1970 扉見込:40 枠:桧集成材130×25 銘木練付合板	2.00	か所			433
20	203	WD-2	片開き戸	W850×H1970 扉見込:40 枠:桧集成材130×25 銘木練付合板	2.00	か所			434
30	205	WD-3	片引き框戸	W1900×H1970 扉見込:40 枠:桧集成材130×25 桧+ﾜｰﾛﾝｼｰﾄ厚0.2	1.00	か所			435
40	211	S-1	片開き障子	W500×H1520 扉見込:30 枠:桧集成材130×25 桧+ﾜｰﾛﾝｼｰﾄ厚0.2	8.00	か所			436
50	213	S-2	両引違い障子	W3170×H1520 扉見込:30 枠:桧集成材130×25 桧+ﾜｰﾛﾝｼｰﾄ厚0.2	3.00	か所			437
60	215	S-3	6枚引分け障子	W5460×H1970 扉見込:35 枠:桧集成材130×25 桧+ﾜｰﾛﾝｼｰﾄ厚0.2	1.00	か所			438
70	217	S-4	引分け障子	W4000×H1970 扉見込:35 枠:桧集成材130×25 桧+ﾜｰﾛﾝｼｰﾄ厚0.2	2.00	か所			439

***（仮称）地域交流温浴センター建設工事 ***

建具工事 ／ ｶﾞﾗｽ

ｺｰﾄﾞ	場所名称 ／ 部位建具名称	仕　上　名　称	規　格　寸　法	数　量	単位	変換係数	備考	SEQ
	（ 内部 ）							
10　90　171	浴室洗い場							
		隔てｶﾞﾗｽ	強化ｶﾞﾗｽ厚4 小口磨き加工共 H=300	16.56	m			440
10　401		網入り型板ｶﾞﾗｽ	厚6.8 2.18㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ・清掃共	0.90	m2			441
20　501		強化ｶﾞﾗｽ	厚5 2.00㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ・清掃共	27.68	m2			442
30　513		強化ｶﾞﾗｽ	厚8 4.00㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ・清掃共	28.56	m2			443
40　531		複層ｶﾞﾗｽ	TG5+A12+TG5 2.00㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ・清掃共	1.58	m2			444
50　533		複層ｶﾞﾗｽ	TG5+A12+TG5 4.00㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ・清掃共	7.08	m2			445
60　551	TG4→TG5に変更							
		複層ｶﾞﾗｽ	Low-E5+A12+TG4 2.00㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ・清掃共	(102.38)	m2			446
60　561		複層ｶﾞﾗｽ	Low-E5+A12+TG5 2.00㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ・清掃共	(13.72)	m2			446
			＊＊　計　＊＊	116.10	m2			
70　553	TG4→TG5に変更							
		複層ｶﾞﾗｽ	Low-E5+A12+TG4 4.00㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ・清掃共	(2.64)	m2			447
70　563		複層ｶﾞﾗｽ	Low-E5+A12+TG5 4.00㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ・清掃共	(83.02)	m2			447
			＊＊　計　＊＊	85.66	m2			
80　571		複層ｶﾞﾗｽ	Low-E5+A12+PWG6.8 2.00㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ・清掃共	1.55	m2			448
90　581		飛散防止ﾌｨﾙﾑ		477.08	m2			449
100　583		飛散防止ﾌｨﾙﾑ	乳白色	3.10	m2			450

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

塗装工事

ｺｰﾄﾞ			場所名称 ／ 部位建具名称	仕　上　名　称	規　格　寸　法	数　量	単位	変換係数	備考	SEQ
			(外部)							
10	180	1		DP塗	亜鉛ﾒｯｷ鋼面 1級(ﾌｯ素樹脂)	(11.93)	m2			451
10	180	71		DP塗	亜鉛ﾒｯｷ鋼面 1級(ﾌｯ素樹脂)	(7.26)	m2	0.550	13.200× 0.550	451
					＊＊ 計 ＊＊	19.19	m2			
20	130	11	水切	DP塗(細幅物300mm以下)	亜鉛ﾒｯｷ鋼面 1級(ﾌｯ素樹脂)	192.08	m			452
30	160	53	壁	ﾌｯ素樹脂塗装	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 水性	(78.50)	m2			453
30	165	11	壁天端	ﾌｯ素樹脂塗装	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 水性	(3.02)	m2	0.200	15.100× 0.200	453
					＊＊ 計 ＊＊	81.52	m2			
40	170	11	天井	EP塗	ｹｲｶﾙ板面 見上	(334.55)	m2			454
40	170	15	段違部							
			天井	EP塗	ｹｲｶﾙ板面 見上	(34.24)	m2			454
					＊＊ 計 ＊＊	368.79	m2			
50	180	151		WP塗	木部	(3.96)	m2	0.600	6.600× 0.600	455
50	180	153		WP塗	木部	(3.57)	m2	0.640	5.580× 0.640	455
50	180	155		WP塗	木部	(3.11)	m2	0.415	7.500× 0.415	455
50	180	157		WP塗	木部	(4.03)	m2	0.615	6.560× 0.615	455
					＊＊ 計 ＊＊	14.67	m2			
			(内部)							
10	90	81		SOP塗	鉄鋼面	(2.43)	m2	0.330	7.360× 0.330	456
10	90	83		SOP塗	鉄鋼面	(9.23)	m2	0.405	22.800× 0.405	456
					＊＊ 計 ＊＊	11.66	m2			
20	40	23	ﾎｰﾙ･大広間照明(W=120)							
			天井	EP塗	ﾎﾞｰﾄﾞ面 見上	(9.70)	m2			457
20	40	25	ﾎｰﾙ･大広間照明(W=120)							
			天井	EP塗	ﾎﾞｰﾄﾞ面 見上	(1.02)	m2			457
					＊＊ 計 ＊＊	10.72	m2			
30	40	41	天井	EP塗	ｹｲｶﾙ板面 見上	(12.99)	m2			458
30	40	43	天井	EP塗	ｹｲｶﾙ板面 見上	(10.17)	m2			458
30	40	45	天井	EP塗	ｹｲｶﾙ板面 見上	(2.73)	m2			458
					＊＊ 計 ＊＊	25.89	m2			
40	40	35	大広間ﾙｰﾊﾞｰ取付部							
			天井	EP塗(暗色)	ﾎﾞｰﾄﾞ面 見上	(86.53)	m2			459
40	40	37	中広間ﾙｰﾊﾞｰ取付部							
			天井	EP塗(暗色)	ﾎﾞｰﾄﾞ面 見上	(18.55)	m2			459
40	41	11	下り天井	EP塗(暗色)	ﾎﾞｰﾄﾞ面 見上	(7.79)	m2	0.150	51.940× 0.150	459

***（仮称）地域交流温浴センター建設工事 ***

塗装工事

ｺｰﾄﾞ			場所名称 ／ 部位建具名称	仕　上　名　称	規　格　寸　法	数　量	単位	変換係数	備考	SEQ
			（ 内部 ）							
40	41	13	下り天井	EP塗(暗色)	ﾎﾞｰﾄﾞ面 見上	(25.95)	m2	0.865	30.000× 0.865	459
40	41	17	下り天井	EP塗(暗色)	ﾎﾞｰﾄﾞ面 見上	(1.98)	m2	0.150	13.200× 0.150	459
40	41	19	下り天井	EP塗(暗色)	ﾎﾞｰﾄﾞ面 見上	(11.42)	m2	0.865	13.200× 0.865	459
40	41	21	下り天井	EP塗(暗色)	ﾎﾞｰﾄﾞ面 見上	(0.64)	m2	0.200	3.200× 0.200	459
					＊＊　計　＊＊	152.86	m2			
50	90	503		EP-G塗	木部	5.08	m2	0.310	16.400× 0.310	460
60	90	533		EP-G塗(細幅300mm以下)	木部	(18.24)	m			461
60	90	539		EP-G塗(細幅300mm以下)	木部	(22.94)	m			461
60	90	517		EP-G塗(細幅物300mm以下)	木部	(4.10)	m			461
					＊＊　計　＊＊	45.28	m			
70	11	101	堀ごたつ							
			立上り	UC塗	合板面	(44.44)	m2			462
70	30	141	壁	UC塗	木部	(30.20)	m2			462
70	90	505		UC塗	木部	(2.13)	m2	0.360	5.930× 0.360	462
70	90	521		UC塗	木部	(6.98)	m2	0.600	11.640× 0.600	462
70	90	531		UC塗	木部	(4.43)	m2	0.360	12.300× 0.360	462
70	90	550		UC塗	木部	(10.72)	m2	0.325	32.990× 0.325	462
70	90	600		UC塗	木部	(2.90)	m2	1.450	2.000× 1.450	462
					＊＊　計　＊＊	101.80	m2			
80	20	25	巾木	UC塗(細幅300mm以下)	木部	(69.86)	m			463
80	20	33	巾木	UC塗(細幅300mm以下)	木部	(0.96)	m			463
80	90	507		UC塗(細幅物300mm以下)	木部	(4.85)	m			463
80	90	509		UC塗(細幅物300mm以下)	木部	(60.94)	m			463
80	90	511		UC塗(細幅物300mm以下)	木部	(68.35)	m			463
80	90	513		UC塗(細幅物300mm以下)	木部	(22.62)	m			463
80	90	519		UC塗(細幅物300mm以下)	木部	(5.00)	m			463
80	90	529		UC塗(細幅物300mm以下)	木部	(9.90)	m			463
80	90	541		UC塗(細幅物300mm以下)	木部	(84.71)	m			463
					＊＊　計　＊＊	327.19	m			
90	20	21	巾木	OSUC塗(細幅300mm以下)	木部	68.13	m			464
100	30	81	壁	ﾌｯ素樹脂塗装	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 水性	(94.88)	m2			465
100	30	85	壁	ﾌｯ素樹脂塗装	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 水性	(5.20)	m2			465
					＊＊　計　＊＊	100.08	m2			

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

塗装工事

ｺｰﾄﾞ		場所名称 ／ 部位建具名称	仕　上　名　称	規　格　寸　法	数　量	単位	変換係数	備考	SEQ
10	351	外部	DP塗	鋼製建具面　1級(ﾌｯ素樹脂)	72.93	m2			466
20	361	内部	EP-G塗	鋼製建具面	15.19	m2			467
30	363	内部	CL塗	木製建具面	140.52	m2			468

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

内外装工事

ｺｰﾄﾞ			場所名称 ／ 部位建具名称	仕　上　名　称	規　格　寸　法	数　量	単位	変換係数	備考	SEQ
			(外部)							
10	140	21	浴槽内							
			床	押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温板敷	厚25 A種 3種b	38.52	m2			469
20	141	13	浴槽内							
			立上り	押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温板敷	厚25 A種 3種b	37.52	m2			470
30	170	11	天井	けい酸ｶﾙｼｳﾑ板	厚6 V目地突付 (鉄骨面)	(334.55)	m2			471
30	170	15	天井	けい酸ｶﾙｼｳﾑ板	厚6 V目地突付 (鉄骨面)	(34.24)	m2			471
					＊＊　計　＊＊	368.79	m2			
40	170	51	天井	防湿ｼｰﾄ		111.76	m2			472
50	170	51	露天風呂勾配天井							
			天井	ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ	木目調 ﾌｸﾋﾞ化学工業:ｳｯﾄﾞﾏﾙﾁｽﾊﾟﾝ同等	111.76	m2			473
60	170	5	天井	廻り縁	ｱﾙﾐ製 焼付(木目調)	60.24	m			474
			(内部)							
10	10	91	床	防塵塗床	薄膜型ｴﾎﾟｷｼ樹脂系 防滑	166.66	m2			475
20	20	51	巾木	防塵塗床	薄膜型ｴﾎﾟｷｼ樹脂系 防滑 H=60	59.73	m			476
30	70	11	排水溝	塗床	水性硬質ｳﾚﾀﾝ系 厚6.0	1.07	m2	0.650	1.650×　0.650	477
40	10	141	床	防塵塗装	OAﾌﾛｱ下用	28.38	m2			478
50	75	11	基礎天端	防塵塗装		44.47	m2			479
60	76	11	基礎立下り	防塵塗装		29.92	m2			480
70	90	325	溜桝							
				防塵塗装		(0.09)	m2			481
70	90	323	溜桝立上り							
				防塵塗装		(0.42)	m2			481
					＊＊　計　＊＊	0.51	m2			
80	10	101	床	複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(消臭・防汚)	厚2.0 一般部 熱溶接工法 田島ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ:消臭ｳｪﾙｸﾘｰﾝ同等品	91.92	m2			482

***（仮称）地域交流温浴センター建設工事 ***

内外装工事

ｺｰﾄﾞ			場所名称 ／ 部位建具名称	仕　上　名　称	規　格　寸　法	数　量	単位	変換係数	備考	SEQ
			（ 内部 ）							
90	10	103	床	複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(消臭･防汚)	厚2.0 多湿部 熱溶接工法 田島ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ:消臭ｳｪﾙｸﾘｰﾝ同等品	47.70	m2			483
100	10	111	床	厨房用防滑複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	厚2.0 多湿部 熱溶接工法 田島ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ:ｸﾘﾅ同等品	25.89	m2			484
110	10	121	床	ﾋﾞﾆﾙ織物床ﾀｲﾙ(耐湿工法)	厚3.2 多湿部 ｻﾝｹﾞﾂ:ｺｺﾌﾛｱ(ﾀｲﾙ)同等品	(105.36)	m2			485
110	10	123	床	ﾋﾞﾆﾙ織物床ﾀｲﾙ(耐湿工法)	厚3.2 多湿部 ｻﾝｹﾞﾂ:ｺｺﾌﾛｱ(ﾀｲﾙ)同等品	(4.33)	m2			485
					＊＊　計　＊＊	109.69	m2			
120	10	131	床	複層ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ(木目調)	厚3.0 一般部 田島ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ:ｳｯﾄﾞﾗｲﾝHﾀｲﾌﾟ同等品	258.36	m2			486
130	10	141	床	置敷ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ	厚5.0 一般部 田島ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ:ﾚｲﾌﾗｯﾄﾀｲﾙNW同等品	28.38	m2			487
140	10	131	床	ｱﾝﾀﾞｰﾚｲｼｰﾄ	厚4.0 田島ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ:ﾀｽｸﾚｲｼｰﾄU同等品	258.36	m2			488
150	10	151	掘りごたつ 床	ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	厚6.5	43.25	m2			489
160	10	81	中広間踏込 床	ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	ﾋﾉｷ厚15 直張り	5.82	m2			490
170	10	271	床	和紙畳	厚55 285×850	4.00	枚			491
180	10	273	床	和紙畳	厚55 850×850	4.00	枚			492
190	10	275	床	和紙畳	厚55 865×850	4.00	枚			493
200	10	277	床	和紙畳	厚55 900×850	13.00	枚			494
210	10	279	床	和紙畳	厚55 1100×850	4.00	枚			495
220	10	281	床	和紙畳	厚55 1700×850	99.00	枚			496
230	10	261	堀ごたつ蓋設置部 床	和紙畳	厚55 600×850	4.00	枚			497

***（仮称）地域交流温浴センター建設工事 ***

内外装工事

ｺｰﾄﾞ			場所名称 ／ 部位建具名称	仕　上　名　称	規　格　寸　法	数　量	単位	変換係数	備考	SEQ
			（ 内部 ）							
240	10	263	堀ごたつ蓋設置部							
			床	和紙畳	厚55 850×850	4.00	枚			498
250	10	265	堀ごたつ蓋設置部							
			床	和紙畳	厚55 885×850	4.00	枚			499
260	10	267	堀ごたつ蓋設置部							
			床	和紙畳	厚55 1415×850	4.00	枚			500
270	10	269	堀ごたつ蓋設置部							
			床	和紙畳	厚55 1700×850	28.00	枚			501
280	10	35	床	鋼製二重床	鋼製根太+組合せ専用断熱 H=251	46.88	m2			502
290	10	71	床	鋼製二重床	鋼製根太+組合せ専用断熱 H=321	170.90	m2			503
300	10	75	床	鋼製二重床	鋼製根太+組合せ専用断熱 H=361	42.67	m2			504
310	10	141	床	OAﾌﾛｱ	H=60 端部ﾎﾞｰﾀﾞｰ加工共 ﾅｶ工業:IBﾌﾛｱAP-UN同等品	28.38	m2			505
320	10	23	浴槽内							
			床	押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温板敷	厚25 A種 3種b	93.64	m2			506
330	11	13	浴槽内							
			立上り	押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温板敷	厚25 A種 3種b	56.62	m2			507
340	20	61	巾木	ｿﾌﾄ巾木	H=60	(10.74)	m			508
340	20	65	巾木	ｿﾌﾄ巾木	H=60	(71.96)	m			508
340	20	67	巾木	ｿﾌﾄ巾木	H=60	(43.12)	m			508
340	20	69	巾木	ｿﾌﾄ巾木	H=60	(12.54)	m			508
340	20	71	巾木	ｿﾌﾄ巾木	H=60	(19.68)	m			508
340	20	73	巾木	ｿﾌﾄ巾木	H=60	(24.70)	m			508
340	37	21	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	ｿﾌﾄ巾木	H=60	(2.33)	m			508
					＊＊　計　＊＊	185.07	m			
350	20	81	巾木	ｿﾌﾄ巾木(SUS調)	H=60	(24.20)	m			509
350	20	85	巾木	ｿﾌﾄ巾木(SUS調)	H=60	(8.56)	m			509
350	37	23	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	ｿﾌﾄ巾木(SUS調)	H=60	(12.26)	m			509
					＊＊　計　＊＊	45.02	m			

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

内外装工事

ｺｰﾄﾞ			場所名称 ／ 部位建具名称	仕　上　名　称	規　格　寸　法	数　量	単位	変換係数	備考	SEQ
			(内部)							
360	20	105	巾木	複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(消臭・防汚)巻上げ	厚2.0 多湿部 熱溶接工法 H=300 田島ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ:消臭ｳｪﾙｸﾘｰﾝ同等品	(21.06)	m			510
360	20	107	巾木	複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(消臭・防汚)巻上げ	厚2.0 多湿部 熱溶接工法 H=300 田島ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ:消臭ｳｪﾙｸﾘｰﾝ同等品	(1.43)	m			510
					＊＊　計　＊＊	22.49	m			
370	20	113	巾木	厨房用防滑複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	厚2.0 多湿部 熱溶接工法 H=200 田島ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ:ｸﾘﾅ同等品	10.65	m			511
380	30	121	壁	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R)	厚9.5 継目処理	36.60	m2			512
390	20	71	巾木	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R)	厚12.5 継目処理 GL工法	(1.18)	m2	0.060	19.680×　0.060	513
390	30	111	壁	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R)	厚12.5 継目処理 GL工法	(29.64)	m2			513
					＊＊　計　＊＊	30.82	m2			
400	30	141	壁	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R)	厚12.5 下張りGB-R9.5 下地張り用	30.20	m2			514
410	20	25	巾木	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R)	厚12.5 下張りGB-R9.5 突付	4.19	m2	0.060	69.860×　0.060	515
420	20	33	巾木	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R)	厚12.5 下張りGB-R9.5 突付 GL工法	0.06	m2	0.060	0.960×　0.060	516
430	20	65	巾木	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R)	厚12.5 下張りGB-R9.5 継目処理	(4.32)	m2	0.060	71.960×　0.060	517
430	30	65	壁	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R)	厚12.5 下張りGB-R9.5 継目処理	(334.04)	m2			517
430	30	105	壁	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R)	厚12.5 下張りGB-R9.5 継目処理	(179.37)	m2			517
					＊＊　計　＊＊	517.73	m2			
440	20	73	巾木	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R)	厚12.5 下張りGB-R9.5 継目処理 GL 工法	(1.48)	m2	0.060	24.700×　0.060	518
440	30	69	壁	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R)	厚12.5 下張りGB-R9.5 継目処理 GL 工法	(3.74)	m2			518
440	30	113	壁	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R)	厚12.5 下張りGB-R9.5 継目処理 GL 工法	(60.42)	m2			518
					＊＊　計　＊＊	65.64	m2			
450	30	45	壁	ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-S)	厚12.5 下地張り	(7.03)	m2			519
450	30	151	壁	ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-S)	厚12.5 下地張り	(44.63)	m2			519
450	30	161	壁	ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-S)	厚12.5 下地張り	(200.04)	m2			519
450	37	33	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-S)	厚12.5 下地張り	(14.29)	m2			519
					＊＊　計　＊＊	265.99	m2			
460	30	153	壁	ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-S)	厚12.5 下地張り GL工法	(5.00)	m2			520
460	30	163	壁	ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-S)	厚12.5 下地張り GL工法	(60.39)	m2			520
					＊＊　計　＊＊	65.39	m2			
470	30	195	壁	ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-S)	厚12.5 突付	3.16	m2			521

***（仮称）地域交流温浴センター建設工事 ***

内外装工事

ｺｰﾄﾞ			場所名称 ／ 部位建具名称	仕　上　名　称	規　格　寸　法	数　量	単位	変換係数	備考	SEQ
			（ 内部 ）							
480	20	67	巾木	ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-S)	厚12.5 継目処理	(2.59)	m2	0.060	43.120× 0.060	522
480	20	81	巾木	ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-S)	厚12.5 継目処理	(1.45)	m2	0.060	24.200× 0.060	522
480	20	105	巾木	ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-S)	厚12.5 継目処理	(6.32)	m2	0.300	21.060× 0.300	522
480	20	113	巾木	ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-S)	厚12.5 継目処理	(2.13)	m2	0.200	10.650× 0.200	522
480	37	21	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-S)	厚12.5 継目処理	(0.14)	m2	0.060	2.330× 0.060	522
480	37	23	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-S)	厚12.5 継目処理	(0.74)	m2	0.060	12.260× 0.060	522
					＊＊　計　＊＊	13.37	m2			
490	20	85	巾木	ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-S)	厚12.5 継目処理 GL工法	(0.51)	m2	0.060	8.560× 0.060	523
490	20	107	巾木	ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-S)	厚12.5 継目処理 GL工法	(0.43)	m2	0.300	1.430× 0.300	523
					＊＊　計　＊＊	0.94	m2			
500	20	69	巾木	ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-S)	厚12.5 下張りGB-S9.5 継目処理	(0.75)	m2	0.060	12.540× 0.060	524
500	30	109	壁	ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-S)	厚12.5 下張りGB-S9.5 継目処理	(33.09)	m2			524
					＊＊　計　＊＊	33.84	m2			
510	30	151	壁	化粧けい酸ｶﾙｼｳﾑ板	厚6 ｱﾙﾐｶﾗｰ目地ｼﾞｮｲﾅｰ共 ｱｲｶ工業:ﾙﾅﾗｲﾄ同等品	(44.63)	m2			525
510	30	153	壁	化粧けい酸ｶﾙｼｳﾑ板	厚6 ｱﾙﾐｶﾗｰ目地ｼﾞｮｲﾅｰ共 ｱｲｶ工業:ﾙﾅﾗｲﾄ同等品	(5.00)	m2			525
					＊＊　計　＊＊	49.63	m2			
520	30	161	壁	ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板	厚3 高意匠ﾀｲﾌﾟ ｱｲｶ工業:ｾﾗｰﾙ ｾﾚﾝﾄ同等品	(200.04)	m2			526
520	30	163	壁	ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板	厚3 高意匠ﾀｲﾌﾟ ｱｲｶ工業:ｾﾗｰﾙ ｾﾚﾝﾄ同等品	(60.39)	m2			526
520	37	33	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板	厚3 高意匠ﾀｲﾌﾟ ｱｲｶ工業:ｾﾗｰﾙ ｾﾚﾝﾄ同等品	(14.29)	m2			526
					＊＊　計　＊＊	274.72	m2			
530	30	141	壁	不燃木突板不燃壁材	厚6 ○○:○○同等品	30.20	m2			527
540	30	171	浴室							
			壁	ﾊﾞｽﾘﾌﾞ	ｱﾙﾐ製 暗色	41.06	m2			528
550	30	171	壁	防湿ｼｰﾄ		41.06	m2			529
560	30	101	壁	ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ	不燃 防ｶﾋﾞ ｺﾝｸﾘｰﾄ面	26.66	m2			530
570	30	105	壁	ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ	不燃 防ｶﾋﾞ ﾎﾞｰﾄﾞ面	(179.37)	m2			531
570	30	109	壁	ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ	不燃 防ｶﾋﾞ ﾎﾞｰﾄﾞ面	(33.09)	m2			531

***（仮称）地域交流温浴センター建設工事 ***

内外装工事

ｺｰﾄﾞ			場所名称 ／ 部位建具名称	仕　上　名　称	規　格　寸　法	数　量	単位	変換係数	備考	SEQ
			（ 内部 ）							
570	30	111	壁	ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ	不燃 防ｶﾋﾞ ﾎﾞｰﾄﾞ面	(29.64)	m2			531
570	30	113	壁	ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ	不燃 防ｶﾋﾞ ﾎﾞｰﾄﾞ面	(60.42)	m2			531
570	30	121	脱衣室吹抜部							
			壁	ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ	不燃 防ｶﾋﾞ ﾎﾞｰﾄﾞ面	(36.60)	m2			531
					＊＊　計　＊＊	339.12	m2			
580	30	201	壁	ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ	厚50 32K ｶﾞﾗｽｸﾛｽ貼 ﾋﾟﾝ固定	(203.29)	m2			532
580	34	11	梁型	ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ	厚50 32K ｶﾞﾗｽｸﾛｽ貼 ﾋﾟﾝ固定	(194.33)	m2			532
					＊＊　計　＊＊	397.62	m2			
590	39	31	間仕切	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填	厚50 24K	68.67	m2			533
600	30	221	壁	硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付	厚30 A種1H	261.95	m2			534
610	30	251	ﾋﾟｯﾄ立下り							
			壁	押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温板打込	厚30 A種 3種b	1,418.53	m2			535
620	40	23	天井	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R)	厚9.5 継目処理	(9.70)	m2			536
620	40	25	天井	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R)	厚9.5 継目処理	(1.02)	m2			536
620	40	35	天井	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R)	厚9.5 継目処理	(86.53)	m2			536
620	40	51	天井	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R)	厚9.5 継目処理	(13.90)	m2			536
620	40	53	天井	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R)	厚9.5 継目処理	(25.14)	m2			536
620	40	55	天井	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R)	厚9.5 継目処理	(4.04)	m2			536
620	40	57	天井	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R)	厚9.5 継目処理	(42.65)	m2			536
620	40	59	天井	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R)	厚9.5 継目処理	(32.99)	m2			536
620	40	60	天井	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R)	厚9.5 継目処理	(18.11)	m2			536
					＊＊　計　＊＊	234.08	m2			
630	41	11	下り天井	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R)	厚9.5 継目処理	(7.79)	m2	0.150	51.940×　0.150	537
630	41	13	下り天井	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R)	厚9.5 継目処理	(25.95)	m2	0.865	30.000×　0.865	537
					＊＊　計　＊＊	33.74	m2			
640	40	37	天井	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R)	厚12.5 継目処理	18.55	m2			538
650	41	17	下り天井	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R)	厚12.5 継目処理	(1.98)	m2	0.150	13.200×　0.150	539
650	41	19	下り天井	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R)	厚12.5 継目処理	(11.42)	m2	0.865	13.200×　0.865	539
					＊＊　計　＊＊	13.40	m2			
660	41	21	下り天井	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R)	厚9.5+9.5 継目処理	0.64	m2	0.200	3.200×　0.200	540
670	40	61	天井	化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-D)	厚9.5	(40.31)	m2			541
670	40	63	天井	化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-D)	厚9.5	(26.41)	m2			541

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

内外装工事

ｺｰﾄﾞ			場所名称 ／ 部位建具名称	仕　上　名　称	規　格　寸　法	数　量	単位	変換係数	備考	SEQ
			(内部)							
670	40	65	天井	化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-D)	厚9.5	(0.82)	m2			541
					＊＊　計　＊＊	67.54	m2			
680	40	71	天井	岩綿吸音板	厚9 ﾌﾗｯﾄ 下地GB-R9.5共	(160.41)	m2			542
680	40	75	天井	岩綿吸音板	厚9 ﾌﾗｯﾄ 下地GB-R9.5共	(172.80)	m2			542
680	40	77	天井	岩綿吸音板	厚9 ﾌﾗｯﾄ 下地GB-R9.5共	(24.91)	m2			542
					＊＊　計　＊＊	358.12	m2			
690	40	73	勾配天井							
			天井	岩綿吸音板	厚9 ﾌﾗｯﾄ 下地GB-R9.5共	72.72	m2			543
700	40	81	天井	岩綿吸音板	厚9 ﾌﾗｯﾄ 下地GB-R12.5共	166.57	m2			544
710	40	41	天井	けい酸ｶﾙｼｳﾑ板	厚6 V目地突付	(12.99)	m2			545
710	40	43	天井	けい酸ｶﾙｼｳﾑ板	厚6 V目地突付	(10.17)	m2			545
710	40	45	天井	けい酸ｶﾙｼｳﾑ板	厚6 V目地突付	(2.73)	m2			545
					＊＊　計　＊＊	25.89	m2			
720	40	91	大・中広間							
			天井	木調ﾙｰﾊﾞｰ	30×100 ﾎﾞﾙﾄ固定 @150	60.23	m2			546
730	40	95	大・中広間(照明部)							
			天井	木調ﾙｰﾊﾞｰ	30×50 天井直付	142.80	m			547
740	40	97	風除室・軽食ｺｰﾅｰ							
			天井	木調ﾙｰﾊﾞｰ	30×75 天井直付 @166	72.72	m2			548
750	40	105	浴室CH2500							
			天井	ﾊﾞｽﾘﾌﾞ	ｱﾙﾐ製 暗色	(33.04)	m2			549
750	40	107	浴室風除室・CH2500							
			天井	ﾊﾞｽﾘﾌﾞ	ｱﾙﾐ製 暗色	(8.18)	m2			549
					＊＊　計　＊＊	41.22	m2			
760	40	101	浴室勾配天井							
			天井	ﾊﾞｽﾘﾌﾞ	ｱﾙﾐ製 木目調	(255.09)	m2			550
760	40	103	浴室・脱衣室排煙窓吹抜部							
			天井	ﾊﾞｽﾘﾌﾞ	ｱﾙﾐ製 木目調	(10.80)	m2			550
					＊＊　計　＊＊	265.89	m2			
770	41	51	下り天井	ﾊﾞｽﾘﾌﾞ	ｱﾙﾐ製 木目調	7.56	m2	0.250	30.220×　0.250	551
780	40	9	天井	廻り縁(ﾊﾞｽﾘﾌﾞ用)	ｱﾙﾐ製 焼付(指定色)	198.00	m			552

***（仮称）地域交流温浴センター建設工事 ***

内外装工事

ｺｰﾄﾞ			場所名称 ／ 部位建具名称	仕　上　名　称	規　格　寸　法	数　量	単位	変換係数	備考	SEQ
			（ 内部 ）							
790	40	101	天井	防湿ｼｰﾄ		(255.09)	m2			553
790	40	105	天井	防湿ｼｰﾄ		(33.04)	m2			553
790	40	107	天井	防湿ｼｰﾄ		(8.18)	m2			553
790	40	103	天井	防湿ｼｰﾄ		(10.80)	m2			553
					＊＊　計　＊＊	307.11	m2			
800	41	51	下り天井	防湿ｼｰﾄ		7.56	m2	0.250	30.220×　0.250	554
810	40	51	天井	ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ	不燃 防ｶﾋﾞ ﾎﾞｰﾄﾞ面	(13.90)	m2			555
810	40	53	天井	ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ	不燃 防ｶﾋﾞ ﾎﾞｰﾄﾞ面	(25.14)	m2			555
810	40	55	天井	ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ	不燃 防ｶﾋﾞ ﾎﾞｰﾄﾞ面	(4.04)	m2			555
810	40	57	天井	ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ	不燃 防ｶﾋﾞ ﾎﾞｰﾄﾞ面	(42.65)	m2			555
810	40	59	天井	ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ	不燃 防ｶﾋﾞ ﾎﾞｰﾄﾞ面	(32.99)	m2			555
810	40	60	天井	ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ	不燃 防ｶﾋﾞ ﾎﾞｰﾄﾞ面	(18.11)	m2			555
					＊＊　計　＊＊	136.83	m2			
820	40	121	天井	ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ	厚50 32K ｶﾞﾗｽｸﾛｽ貼 ﾋﾟﾝ固定	146.17	m2			556
830	40	131	折返し･基礎下等							
			天井	硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付	厚30 A種1H	59.81	m2			557
840	40	85	天井	硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付	厚50 A種1H	24.62	m2			558
850	40	151	ﾋﾟｯﾄ							
			天井	押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温板打込	厚30 A種 3種b	1,273.69	m2			559
10		321		建具枠周囲発泡ｳﾚﾀﾝ充填		423.97	m			560

***（仮称）地域交流温浴センター建設工事 ***

仕上ﾕﾆｯﾄ工事

ｺｰﾄﾞ			場所名称 ／ 部位建具名称	仕　上　名　称	規　格　寸　法	数　量	単位	変換係数	備考	SEQ
			（ 外部 ）							
10	140	51	中庭							
			床	化粧玉砂利	25φ程度 H=100	47.85	m2			561
20	140	201	ﾃﾗｽ床							
			床	再生木ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ	遮熱仕様　鋼製束H=150	12.95	m2			562
30	140	211	ﾃﾗｽ床							
			床	再生木ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ幕板	H=150	7.20	m			563
40	180	61	屋上							
				鋼板製ﾕﾆｯﾄ式ﾊﾄ小屋	既製品　開口寸法:1200×400 W1460×D660×H1100	1.00	か所			564
50	180	62	屋上							
				鋼板製ﾕﾆｯﾄ式ﾊﾄ小屋	既製品　開口寸法:1200×400 W1560×D660×H1100	1.00	か所			565
60	180	63	屋上							
				鋼板製ﾕﾆｯﾄ式ﾊﾄ小屋	既製品　開口寸法:1600×800 W1860×D1060×H1100	1.00	か所			566
70	180	65	屋上							
				鋼板製ﾕﾆｯﾄ式ﾊﾄ小屋	既製品　開口寸法:2100×400 W2360×D660×H1100	1.00	か所			567
80	180	67	屋上							
				鋼板製ﾕﾆｯﾄ式ﾊﾄ小屋	既製品　開口寸法:2300×700 W2560×D960×H1100	1.00	か所			568
90	180	101		郵便受け	既製品 ﾅｽﾀ:KS-MB31SN同等品	1.00	か所			569
			（ 内部 ）							
10	10	311	床	注意喚起鋲	300角 25本/か所	26.00	か所			570
20	10	313	床	誘導鋲	300角 4本/か所	33.00	か所			571
30	90	611		誘導標識	蓄光ﾀｲﾌﾟ　360×120	1.00	か所			572
40	90	61		消火器ﾎﾞｯｸｽ	壁埋込型 ﾕﾆｵﾝ:UFB-1F-3025-PWH同等品	5.00	か所			573

***（仮称）地域交流温浴センター建設工事 ***

仕上ﾕﾆｯﾄ工事

ｺｰﾄﾞ			場所名称 ／ 部位建具名称	仕　上　名　称	規　格　寸　法	数　量	単位	変換係数	備考	SEQ
			（ 内部 ）							
50	90	63		消火器ﾎﾞｯｸｽ	置き型 ﾕﾆｵﾝ:UFB-3W-2752同等品	1.00	か所			574
60	90	71	展示ｷﾞｬﾗﾘｰ							
				壁掛掲示板	表面材:ﾋﾞﾆﾙﾚｻﾞｰ 四方枠:ﾂｶﾞ集成材 W3600×H1200	2.00	か所			575
70	37	51	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板	ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ厚20 W=150	11.90	m			576
80	37	55	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板	ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ厚20 W=400	1.09	m			577
90	37	61	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板	人工大理石厚12 W=150	1.45	m			578
100	90	550		ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ	天井付け　消音型×2連	32.99	m			579
110	90	501	ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ							
				木製手摺	φ35 L=600 ﾅｶ工業:ﾊﾞｳﾑ-NﾗｲﾝNWS-S-I-60同等品	1.00	か所			580
120	90	300	脱衣室							
				化粧耐蝕鏡	2方ﾌﾚｰﾑ W2400+750+750×H1200	2.00	か所			581
130	90	303	K2							
				鏡	W450×H900	5.00	か所			582
140	90	307	T1							
				L型手摺	樹脂製 L600 TOTO:T112CL9-1同等品	8.00	か所			583
150	90	309	T2							
				跳ね上げ手摺	樹脂製 L700 TOTO:T112HK7R同等品	1.00	か所			584
160	90	311	T3							
				小便器用手摺	樹脂製 550×600 TOTO:T112CU22同等品	1.00	か所			585
170	90	313	T4							
				洗面器用手摺	樹脂製 L650 TOTO:T112CP31同等品	2.00	か所			586

***（仮称）地域交流温浴センター建設工事 ***

仕上ﾕﾆｯﾄ工事

ｺｰﾄﾞ			場所名称 ／ 部位建具名称	仕　上　名　称	規　格　寸　法	数　量	単位	変換係数	備考	SEQ
			（ 内部 ）							
180	90	315	T6							
				収納式多目的ｼｰﾄ	既製品 TOTO:EWC520ARS同等品	1.00	か所			587
190	90	317	T7							
				背もたれ	既製品 TOTO:EWC383CR同等品	1.00	か所			588
200	90	319	T9							
				ﾍﾞﾋﾞｰﾁｪｱ	既製品 TOTO:YKA15S同等品	2.00	か所			589
210	90	321	T10							
				ﾍﾞﾋﾞｰﾁｪｱ	既製品 TOTO:YKA16S同等品	1.00	か所			590
220	90	201		ｼﾝｸﾞﾙﾌｯｸ	既製品 TOTO:YKH52AR同等品	(2.00)	か所	2.000	1.000×　2.000	591
220	90	205		ｼﾝｸﾞﾙﾌｯｸ	既製品 TOTO:YKH52AR同等品	(3.00)	か所	3.000	1.000×　3.000	591
220	90	207		ｼﾝｸﾞﾙﾌｯｸ	既製品 TOTO:YKH52AR同等品	(1.00)	か所	1.000	1.000×　1.000	591
					＊＊　計　＊＊	6.00	か所			
230	90	201	TB-1							
				ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	ﾒﾗﾐﾝ化粧板(高意匠)厚40 SUS幅木 W2895×D980×H2600(2ﾌﾞｰｽ)	1.00	か所			592
240	90	203	TB-2							
				隔て板	ﾒﾗﾐﾝ化粧板(高意匠)厚40 SUS幅木 W750×D2500	2.00	か所			593
250	90	205	TB-3							
				ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	ﾒﾗﾐﾝ化粧板(高意匠)厚40 SUS幅木 W3030×D1480×H2500(3ﾌﾞｰｽ)	1.00	か所			594
260	90	207	TB-4							
				ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	ﾒﾗﾐﾝ化粧板(高意匠)厚40 SUS幅木 W1480×D9880×H2500(1ﾌﾞｰｽ)	1.00	か所			595
270	90	195	SLW-1							
				ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ	厚112 練付6mm(両面)+繊維混入石こう板8mm 8分割　ｱﾙﾐ押出ﾊﾝｶﾞｰﾚｰﾙ W11330×H4000	1.00	か所			596

***（仮称）地域交流温浴センター建設工事 ***

仕上ﾕﾆｯﾄ工事

ｺｰﾄﾞ			場所名称 ／ 部位建具名称	仕　上　名　称	規　格　寸　法	数　量	単位	変換係数	備考	SEQ
			（ 内部 ）							
280	90	197	SLW-1’							
				ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ(収納部)	厚106 練付6mm(片面)+繊維混入石こ う板8mm ｱﾙﾐ押出ﾊﾝｶﾞｰﾚｰﾙ W1855×H4000	2.00	か所			597
290	90	151	脱衣室ﾊﾟｳﾀﾞｰｺｰﾅｰ							
				ﾊﾟｳﾀﾞｰｶｳﾝﾀｰ	ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ厚32 ﾌﾞﾗｹｯﾄ:SUS530型 L180＠500程度 受材:C-60×30×10×2.3 W3410×D290	1.00	か所			598
300	90	191		ｻｳﾅ工事	床:桧ｽﾉｺ敷 壁:多孔質ｾﾗﾐｯｸﾀｲﾙ+ｻｳﾅﾊﾟﾈﾙ(保湿層 +ｹｲｶﾙ板) 天井:岩綿吸音板厚12+ｻｳﾅﾊﾟﾈﾙ(保湿 層+ｹｲｶﾙ板) 見切・廻り縁・背もたれ・ﾍﾞﾝﾁ:桧 男女(2室分)	1.00	式			599

***（仮称）地域交流温浴センター建設工事 ***

積上げ共通仮設

ｺｰﾄﾞ		場所名称 ／ 部位建具名称	仕　上　名　称	規　格　寸　法	数　量	単位	変換係数	備考	SEQ
10	2001		仮囲い	成形鋼板　H=2.0m 20.0か月	152.50	m			600
20	2003		仮囲い	B型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ　H=1.8m 20.0か月	60.20	m			601
30	2013		ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ	W7.2×H2.0 20.0か月	1.00	か所			602
40	2015		ｸﾛｽｰｹﾞｰﾄ	W4.0×H2.0 20.0か月	1.00	か所			603
50	2021		敷鉄板	厚22 20.0か月	2,766.00	m2			604
60	2037		室内空気環境測定(VOC)	ｱｸﾃｨﾌﾞ型　6物質	10.00	か所			605
70	2051		敷地測量	平面測量	6,930.64	m2			606
80	2051		敷地測量	高低測量	6,930.64	m2			607
90	2031		ﾗﾌﾀｰｸﾚｰﾝ	25吊　20日	1.00	式			608
100	2041		交通誘導員	22日×20.0か月×1人=440人日 22×6.0か月×1=132人日 計:572人日	1.00	式			609

1.2.直接仮設

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

		部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) ㎡	周長(L) m	壁巾木減(M) ㎡	壁面積(N) ㎡
	雑	11	直接仮設	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
	1001	遣り方	一般		建築面積	1710.71	1,710.71	m2
	1012	墨出し 養生 整理清掃後片付け	RC造 一般 露天風呂 RC造 一般 露天風呂 RC造 一般 露天風呂		男性 女性	7.00*8.00=2AA 6.00*8.00=2AA	56.00 48.00 計 104.00	m2
	1011	墨出し 養生 整理清掃後片付け	RC造 一般 地上階 RC造 一般 地上階 RC造 一般 地上階		延床面積 16･17	1699.60 -(19.34+13.19) -AA[104]	1,699.60 -32.53 -104.00 計 1,563.07	m2
	1013	墨出し 養生 整理清掃後片付け	RC造 一般 ﾋﾟｯﾄ RC造 一般 ﾋﾟｯﾄ RC造 一般 ﾋﾟｯﾄ		ﾋﾟｯﾄ面積ﾖﾘ	1273.69	1,273.69	m2
	1021	地足場	運搬共		建築面積	1710.71	1,710.71	m2
	1111	枠組本足場	建枠900 500+240布枠 12m未満 6.0か月　運搬共		男性浴室+機械室 〃 〃 〃 女性浴室 〃 〃 〃 〃 大広間 〃 管理ｴﾘｱ 〃 〃 〃 中庭 〃 陸屋根②展開	35.00*4.60*2=2BB 4.80*5.82*2=2BB 2.00*4.49=2BB 11.65*5.82*2=2BB 6.00*4.60=2BB (39.00-6.73)*4.60=2BB 6.73*2.60=2BB 3.33*3.60*2=2BB 14.00*4.60=2BB 11.65*5.82=2BB 15.65*6.90=2BB 14.00*5.20=2BB 3.35*4.49=2BB (12.00+3.00)*4.60=2BB 9.65*5.30*2=2BB 4.00*3.50*2=2BB 33.00*2.70=2BB (1.05*2+13.69)*4.49=2BB 13.69*5.20=2BB 12.30*2.64=2BB	322.00 55.87 8.98 135.61 27.60 148.44 17.50 23.98 64.40 67.80 107.99 72.80 15.04 69.00 102.29 28.00 89.10 70.90 71.19 32.47	

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

		部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) ㎡	周長(L) m	壁巾木減(M) ㎡	壁面積(N) ㎡
	雑	11	直接仮設	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
	1111				陸屋根④展開	15.65*3.14=2BB	49.14	
					陸屋根⑤⑦⑧展開	4.18*2.07*3=2BB	25.96	
					陸屋根⑥展開	15.90*3.14=2BB	49.93	
					陸屋根⑨展開	8.18*3.14=2BB	25.69	
					陸屋根機械室	4.10*3.20=2BB	13.12	
					〃	21.00*2.20=2BB	46.20	
					〃	5.83*2.20=2BB	12.83	
					〃	2.00*2.60*2=2BB	10.40	
							計　1,764.23	m2
	1121	安全手すり	枠組本足場用		男性浴室+機械室	35.00*2	70.00	
			6.0か月　運搬共		〃	4.80*2	9.60	
					〃	2.00	2.00	
					〃	11.65*2	23.30	
					〃	6.00	6.00	
					女性浴室	39.00-6.73	32.27	
					〃	6.73	6.73	
					〃	3.33*2	6.66	
					〃	14.00	14.00	
					〃	11.65	11.65	
					大広間	15.65	15.65	
					〃	14.00	14.00	
					管理ｴﾘｱ	3.35	3.35	
					〃	12.00+3.00	15.00	
					〃	9.65*2	19.30	
					〃	4.00*2	8.00	
					〃	33.00	33.00	
					中庭	1.05*2+13.69	15.79	
					〃	13.69	13.69	
					陸屋根②展開	12.30	12.30	
					陸屋根④展開	15.65	15.65	
					陸屋根⑤⑦⑧展開	4.18*3	12.54	
					陸屋根⑥展開	15.90	15.90	
					陸屋根⑨展開	8.18	8.18	
					陸屋根機械室	4.10	4.10	
					〃	21.00	21.00	
					〃	5.83	5.83	
					〃	2.00*2	4.00	
							計　419.49	m

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

		部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) ㎡	周長(L) m	壁巾木減(M) ㎡	壁面積(N) ㎡
	雑	11	直接仮設	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
	1131	外部仕上足場	脚立足場　階高4.0以下 1階建　運搬共		玄関 　風除・軽食ｺｰﾅｰ 足湯庇 露天風呂風除室	31.00*5.00 -23.00*3.70 5.80*4.00 2.09*2.38*2	155.00 -85.10 23.20 9.95 計　103.05	m2
	1133	外部仕上足場	簡易移動式足場　階高5.7m以上7.4m 以下 運搬共		露天風呂風除室	AA[104]=2CC -2.09*2.38*2=2CC	104.00 -9.95 計　94.05	m2
	1213	内部躯体足場	躯体支保工　階高4.0m以上5.0m 以 下 運搬共		機械室	26.60*8.00=2DD	212.80	m2
	1211	内部躯体足場	鉄筋・型枠足場　階高4.0以下		清掃員・ﾘﾈﾝ庫 男性脱衣+湯上り ｻｳﾅｰ湯上り 倉庫4 女性脱衣室-ｷﾞｬﾗﾘｰ ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ 〃 厨房 露天風呂風除室	3.40*8.00=2EE 14.00*4.00=2EE 30.00*3.50=2EE 8.00*3.37=2EE 22.00*4.00=2EE 6.00*10.40=2EE 12.00*3.00=2EE 8.00*3.00=2EE 2.09*2.38*2=2EE	27.20 56.00 105.00 26.96 88.00 62.40 36.00 24.00 9.95 計　435.51	m2
	1313	内部仕上足場	簡易移動式足場　階高4.0m以上5.0m 以下 運搬共			DD[212.8]	212.80	m2
	1311	内部仕上足場	脚立足場　階高4.0以下 1階建　運搬共		風除・軽食ｺｰﾅｰ	EE[435.51]=2FF 23.00*4.00=2FF	435.51 92.00 計　527.51	m2
	1317	内部仕上足場	簡易移動式足場　階高5.7m以上7.4m 以下 運搬共		延床面積 16・17 露天風呂	1699.60 -(19.34+13.19) -DD[212.8] -FF[527.51] -CC[94.05]	1,699.60 -32.53 -212.80 -527.51 -94.05 計　832.71	m2
	1411	養生ｼｰﾄ張り	防炎1類			BB[1764.23]	1,764.23	m2

***（仮称）地域交流温浴センター建設工事 ***

		部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) ㎡	周長(L) m	壁巾木減(M) ㎡	壁面積(N) ㎡
	雑	11	直接仮設	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
	1411		6.0か月　運搬共					
	1421	小幅ﾈｯﾄ	防炎1類　1階		男性浴室+機械室	35.00*2	70.00	
			6.0か月　運搬共		〃	4.80*2	9.60	
					〃	2.00	2.00	
					〃	11.65*2	23.30	
					〃	6.00	6.00	
					女性浴室	39.00-6.73	32.27	
					〃	6.73	6.73	
					〃	3.33*2	6.66	
					〃	14.00	14.00	
					〃	11.65	11.65	
					大広間	15.65	15.65	
					〃	14.00	14.00	
					管理ｴﾘｱ	3.35	3.35	
					〃	12.00+3.00	15.00	
					〃	9.65*2	19.30	
					〃	4.00*2	8.00	
					〃	33.00	33.00	
					中庭	1.05*2+13.69	15.79	
					〃	13.69	13.69	
							計　319.99	m

1.3.躯体

1.3.1.躯体二次集計表

躯体二次集計表　　出典根拠：躯=躯体部位階別集計表より、仕=仕上科目別集計表より

【鉄筋】　　数量区分：上段=設計数量、下段=所要数量

名称	摘要	単位	出典根拠	D10	D13	D16	D19	D22	D25	D29	D32	D35	D38	S13							計
異形鉄筋	SD295	t	躯	27.28	122.59	46.53															196.41
				28.37	127.49	48.40															204.26
異形鉄筋	SD345	t	躯				19.78	59.38													79.16
							20.57	61.76													82.33
異形鉄筋	SD390	t	躯																		
ｽﾘｯﾄ補強筋	SD295	t	躯		0.38																0.38
	防錆処理				0.39																0.39
						所要数量とはロス率４％込みの数量													設計数量の計		275.94
						スクラップ：所要数量の計 286.98 － 設計数量の計 275.942)×0.7 = 7.73													所要数量の計		286.98
溶接閉鎖型ﾌｰﾌﾟ	SD295	t	躯		3.48																3.48
高強度せん断補強筋	KSS785	t	躯																		
高強度溶接閉鎖型	KSS785	t	躯																		
せん断補強筋																					
梁貫通孔補強	細物 D13以下	t	躯		0.55																0.55
					0.57																0.57
梁貫通孔補強	太物 D16以上	t	躯				0.94														0.94
							0.98														0.98
						所要数量とはロス率４％込みの数量													設計数量の計		1.49
						スクラップ：所要数量の計 1.551 － 設計数量の計 1.491)×0.7 = 0.04													所要数量の計		1.55

	名称	摘要	単位	出典根拠	数量
躯体	ｶﾞｽ圧接	D19-D19	か所	躯	1,027.00
	ｶﾞｽ圧接	D22-D22	か所	躯	2,325.50
外部仕上	異形鉄筋	SD295 D10	t	躯	0.39
	溶接金網	φ6 100×100	m2	仕	640.26
	溶接金網	φ4 100×100	m2	仕	101.37
内部仕上	異形鉄筋	SD295 D10	t	躯	1.06
	溶接金網	φ4 100×100	m2	仕	406.57

【ｺﾝｸﾘｰﾄ】　　増：増打ｺﾝｸﾘｰﾄの階按分

名称	摘要	単位	出典根拠	基礎部			地下軸部			地上軸部								行計	計
				基礎	1階ｽﾗﾌﾞ					1階立上	P1階立上								
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=30N S-15	m3	躯	987.56	258.05													1,245.61	1,246.17
	高性能AE減水剤		仕	増0.44	増0.12													0.56	
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=30N S-18	m3	躯							643.73	43.91							687.64	755.20
	高性能AE減水剤		仕							増63.25	増4.31							67.56	
計				988.00	258.17					706.98	48.22								2,001.37
ポンプ圧送	100m3以上	回		7	2					5								14	
(150m3/回)	50以上100m3未満	回																	
	50m3未満	回									1							1	

	名称	摘要	単位	出典根拠	数量
躯体					
外部仕上	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=18N S-15	m3	躯	8.78
	防水押えｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=18N S-15	m3	仕	59.33
	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=18N S-15	m3	仕	0.08
	【合計】				68.19
内部仕上	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=18N S-15	m3	躯	30.26
	防水押えｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=18N S-15	m3	仕	20.93
	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=18N S-15	m3	仕	15.01
	【合計】				66.20

【型枠】

名称	摘要	単位	出典根拠	基礎部						地下軸部						地上軸部					
				躯体全数	打放A	打放B	打放C		計	躯体全数	打放A	打放B	打放C		計	躯体全数	打放A	打放B	化粧型枠		計
普通合板型枠		m2	躯	4,443.52		▲ 27.76			4,415.76							4,639.89	▲ 94.88	▲ 2,067.81	▲ 83.70		2,393.50
打放し合板型枠	A種	m2	仕														94.88				94.88
打放し合板型枠	B種	m2	仕			27.76			27.76									2,067.81			2,067.81
化粧打放し型枠		m2	仕																83.70		83.70
計							型枠計		4,443.52				型枠計							型枠計	4,639.89
																				型枠合計	9,083.41

	名称	摘要	単位	出典根拠	数量
躯体	打継目地棒	25×20	m	仕	351.79
	誘発目地棒	25×20	m	仕	339.98
	ｴﾗｽﾀｲﾄ	W180×t20	m	躯	9.20
	※ｽﾘｯﾄ、管は集計表により			躯+仕	
外部仕上	打放し面補修	B種	m2	仕	1,642.17
	打放し面補修	C種	m2	仕	0.73
	化粧打放し面補修	本実面	m2	仕	78.50
	普通型枠	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用	m2	躯+仕	32.47
	打放し合板型枠	B種	m2	仕	28.63
	打放し合板型枠	C種	m2	仕	0.73
内部仕上	打放し面補修	A種	m2	仕	94.88
	打放し面補修	B種	m2	仕	535.39
	化粧打放し面補修	本実面	m2	仕	5.20
	普通型枠	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用	m2	躯+仕	149.79
	打放し合板型枠	B種	m2	仕	53.36

1.3.2.RC躯体材料別集計表

物　件　名　称	積　算　No.	階　数	建　築　面　積	延　床　面　積
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B　1F　0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡

印刷日	
ページ	1

【 躯体材料別集計表 】 ー　No.　1

場所・部位 細　　目	摘　　要	数　　量	単位	備　　考	算出数量×係数
根切り（壺布堀）	H2610～170	4,744.76	m3		
床付		2,143.42	㎡		
埋戻し土	根切土流用	2,016.21	m3		
不用土処分	場外処分	2,728.55	m3		
砕石	土間下　t=60	11.05	m3		
土間下 防湿シート	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ t=0.15	184.22	㎡		
山留め	H～ 親杭横矢板工法	161.42	㎡		
砕石	t=60	107.97	m3		
土間下 断熱材	発砲ｽﾁﾚﾝﾎﾞｰﾄﾞ t=25	184.22	㎡		
捨てコンクリート	基礎下 Fn=18　S=15	50.87	m3		
捨てコンクリート	ｽﾗﾌﾞ下 Fn=18　S=15	9.21	m3		
捨てコンクリート	捨てｺﾝﾋﾟｯﾄ下 Fn=18　S=15	39.30	m3		
基礎部 基礎部コンクリート	Fc=30　S=18 高性能AE減水合	1,245.61	m3		
上部躯体 地上部コンクリート	Fc=30　S=18 高性能AE減水合	687.64	m3		
上部躯体　外部 無筋コンクリート	Fc=18　S=15	8.78	m3		
上部躯体　内部 無筋コンクリート	Fc=18　S=15	30.26	m3		
基礎部 普通型枠		4,443.52	㎡		
上部躯体 普通型枠		4,639.89	㎡		
上部躯体　外部 普通型枠		29.28	㎡		
上部躯体　内部 普通型枠		140.24	㎡		
ｴﾗｽﾀｲﾄ	W180×ｔ20	9.20	m		
人通口	ﾜｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ φ600×L450	18.00	か所		
通気管	VP管 φ100×L450	53.00	か所		

物　件　名　称	積　算　No.	階　数	建　築　面　積	延　床　面　積
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B　1F　0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡

印刷日	
ページ	2

【 躯体材料別集計表 】 ー　No.　2

場所・部位 細　目	摘　要	数　量	単位	備　考	算出数量×係数
通水管	VP管 φ125/2×L450	56.00	か所		
通気管	VP管 φ100×L500	4.00	か所		
通水管	VP管 φ125/2×L500	4.00	か所		
通気管	VP管 φ100×L400	2.00	か所		
通水管	VP管 φ125/2×L400	2.00	か所		
構造スリット	屋内 鉛直方向　W180×30 耐火	35.08	m		
構造スリット	屋内 水平方向　W180×25 耐火	29.42	m		
構造スリット	屋内 鉛直方向　W450×30 耐火	5.66	m		
構造スリット	屋内 水平方向　W450×25 耐火	1.55	m		
構造スリット	屋外 鉛直方向　W180×30 耐火、防水	60.49	m		
構造スリット	屋外 水平方向　W180×25 耐火、防水	54.68	m		
構造スリット	屋外 鉛直方向　W450×30 耐火、防水	5.66	m		
構造スリット	屋外 水平方向　W450×25 耐火、防水	1.55	m		
異形鉄筋	SD295　　D10	28.373	t		27.282 x1.04
異形鉄筋(外部鉄筋)	SD295　　D10	0.408	t		0.392 x1.04
異形鉄筋(内部鉄筋)	SD295　　D10	1.100	t		1.058 x1.04
異形鉄筋	SD295　　D13	127.495	t		122.591 x1.04
異形鉄筋	※「ｽﾘｯﾄ筋」D13@400x680L 本数=kg/0.995/0.68L ※「絶縁ｶﾊﾞｰ」	0.391	t		0.376 x1.04
異形鉄筋	SD295　　D16	48.395	t		46.534 x1.04
異形鉄筋	SD345　　D19	20.567	t		19.776 x1.04

物　件　名　称	積　算　No.	階　数	建　築　面　積	延　床　面　積
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B　1F　0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡

印刷日	
ページ	3

【 躯体材料別集計表 】 ー　No.　3

場所・部位 細　目	摘　要	数　量	単位	備　考	算出数量×係数
異形鉄筋	SD345　D22	61.758	t		59.383 x1.04
スリーブ補強	φ100	92.00	か所		
スリーブ補強	φ125	70.00	か所		
スリーブ補強	φ150	31.00	か所		
スリーブ補強	φ175	12.00	か所		
スリーブ補強	φ200	4.00	か所		
スリーブ鉄筋	SD295　D13	0.570	t		0.548 x1.04
スリーブ鉄筋	SD345　D19	0.981	t		0.943 x1.04
溶接閉鎖型剪断筋	SD295　D13	3.482	t		
ガス圧接	SD345　D19-D19	1,027.00	か所		
ガス圧接	SD345　D22-D22	2,325.50	か所		

1.3.3.RC躯体部位別集計表

物件名称	積算 No.	階数	建築面積	延床面積	印刷日	
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B 1F 0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡	ページ	1

【 躯体部位別集計表ー 土工事 】 ー No. 1

No.	コメント	場所・部位 細目	摘要	数量	単位	項目区分
90200		根切り（壺布堀）	H2610～170	4,744.76	m3	根切関連 - 根切（壺布掘）
93202		床付		2,143.42	㎡	根切関連 - 床付
93200		埋戻し土	根切土流用	2,016.21	m3	根切関連 - 埋戻（根切土）
93201		不用土処分	場外処分	2,728.55	m3	根切関連 - 不用土（場外）
93199		地中容積		2,728.55	m3	根切関連 - 地中容積
10		山留め	H～ 親杭横矢板工法	161.42	㎡	山止関連
独立基礎		捨てコンクリート	基礎下 Fn=18 S=15	1.21	m3	その他
		砕石	t=60	1.45	m3	その他
独立基礎		捨てコンクリート	基礎下 Fn=18 S=15	0.20	m3	その他
布基礎		捨てコンクリート	基礎下 Fn=18 S=15	48.20	m3	その他
		砕石	t=60	57.84	m3	その他
布基礎		捨てコンクリート	基礎下 Fn=18 S=15	0.00	m3	その他
基礎梁		捨てコンクリート	基礎下 Fn=18 S=15	1.11	m3	その他
		砕石	t=60	1.33	m3	その他
基礎小梁		捨てコンクリート	基礎下 Fn=18 S=15	0.07	m3	その他
		砕石	t=60	0.08	m3	その他
柱		捨てコンクリート	基礎下 Fn=18 S=15	0.08	m3	その他
		砕石	t=60	0.10	m3	その他
床版		捨てコンクリート	ｽﾗﾌﾞ下 Fn=18 S=15	9.21	m3	その他
		砕石	土間下 t=60	11.05	m3	その他
		土間下 防湿シート	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ t=0.15	184.22	㎡	その他
		土間下 断熱材	発砲ｽﾁﾚﾝﾎﾞｰﾄﾞ t=25	184.22	㎡	その他
地業ピット		捨てコンクリート	捨てｺﾝﾋﾟｯﾄ下 Fn=18 S=15	39.30	m3	その他
		砕石	t=60	47.17	m3	その他

物件名称	積算 No.	階数	建築面積	延床面積
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B 1F 0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡

印刷日	
ページ	2

【 躯体部位別集計表ー 汎用 】 ー No. 1

No.	コメント	場所・部位 細目	摘要	数量	単位
1	壁 1階 (X0-315:Y5+24	ｴﾗｽﾀｲﾄ	W180× t 20	4.60	m
1	壁 1階 (X1-315:Y7+24	ｴﾗｽﾀｲﾄ	W180× t 20	4.60	m
10		スリーブ補強	φ100	92.00	か所
20		スリーブ補強	φ125	70.00	か所
30		スリーブ補強	φ150	31.00	か所
40		スリーブ補強	φ175	12.00	か所
50		スリーブ補強	φ200	4.00	か所

物件名称	積算 No.	階数	建築面積	延床面積	印刷日	
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B 1F 0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡	ページ	3

【 躯体部位別集計表ー 総合計 】 ー No. 1

B:鉄筋 L:鉄筋(ロス込み) W:溶接 P:圧接 M:機械式継手 A:定着金物

部位	コンクリート(C)		型枠(F)				10	13	16	19	22	25	29	32	35	38	41	51	F/C B/C
					SD	異形鉄筋	10	13	16	19	22	25	29	32	35	38	41	51	
					YO	溶接閉鎖型剪断筋	10	13	16										
					SL	スリーブ鉄筋	10	13	16	19	22	25	29	32	35	38	41	51	
					SI	異形鉄筋	10	13	16										
					B	異形鉄筋(外部鉄筋)	10	13	16										
					C	異形鉄筋(内部鉄筋)	10	13	16										
合計	3:Fc=30,S=18	1,245.61	1:普通型枠	9,083.41	SD	B	275.566	27.282	122.591	46.534	19.776	59.383							4.69
	23:Fc=30,S=18	687.64	45:普通型枠	29.28		L	286.588	28.373	127.495	48.395	20.567	61.758							0.143
	31:Fc=18,S=15	8.78	46:普通型枠	140.24		P	3,352.5				1,027.0	2,325.5							
	32:Fc=18,S=15	30.26					1UP												
					YO	B	3.482		3.482										
						L	3.482		3.482										
					SL	B	1.491		0.548		0.943								
						L	1.551		0.570		0.981								
					SI	B	0.376		0.376										
						L	0.391		0.391										
					B	B	0.392	0.392											
						L	0.408	0.408											
					C	B	1.058	1.058											
						L	1.100	1.100											
					その他		構造スリット:屋内 鉛直方向 W180×30 耐火					35.08	構造スリット:屋内 水平方向 W180×25 耐火					29.42	
							構造スリット:屋内 鉛直方向 W450×30 耐火					5.66	構造スリット:屋内 水平方向 W450×25 耐火					1.55	
							構造スリット:屋外 鉛直方向 W180×30 耐火					60.49	構造スリット:屋外 水平方向 W180×25 耐火					54.68	
							構造スリット:屋外 鉛直方向 W450×30 耐火					5.66	構造スリット:屋外 水平方向 W450×25 耐火					1.55	
							人通口:ﾜｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ φ600×L450					18.00	通気管:VP管 φ100×L450					53.00	
							通水管:VP管 φ125/2×L450					56.00	通気管:VP管 φ100×L500					4.00	
							通水管:VP管 φ125/2×L500					4.00	通気管:VP管 φ100×L400					2.00	
							通水管:VP管 φ125/2×L400					2.00							
独立基礎	3:Fc=30,S=18	6.86	1:普通型枠	14.88	SD	B	0.858		0.392	0.466									2.17
																			0.125
布基礎	3:Fc=30,S=18	352.53	1:普通型枠	397.86	SD	B	45.346		19.343	26.003									1.13
																			0.129
基礎梁	3:Fc=30,S=18	521.22	1:普通型枠	2,109.03	SD	B	63.006	1.079	27.189	5.052	1.488	28.198							4.05
						P	1,099.5				60.0	1,039.5							0.124
							1UP												
					SL	B	1.491		0.548		0.943								
					その他		人通口:ﾜｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ φ600×L450					18.00	通気管:VP管 φ100×L450					53.00	
							通水管:VP管 φ125/2×L450					56.00	通気管:VP管 φ100×L500					4.00	
							通水管:VP管 φ125/2×L500					4.00	通気管:VP管 φ100×L400					2.00	
							通水管:VP管 φ125/2×L400					2.00							
柱	3:Fc=30,S=18	26.88	1:普通型枠	639.62	SD	B	25.600		6.413	1.151		18.036							7.61
	23:Fc=30,S=18	57.14				P	944.0					944.0							0.346
							1UP												
					YO	B	3.482		3.482										
梁	23:Fc=30,S=18	185.74	1:普通型枠	898.65	SD	B	28.062	1.165	8.915		17.982								4.84
						P	967.0				967.0								0.151
							1UP												
小梁	3:Fc=30,S=18	80.07	1:普通型枠	592.61	SD	B	17.461	3.847	0.070	0.395		13.149							5.72
	23:Fc=30,S=18	23.46				P	342.0					342.0							0.169
							1UP												
床版	3:Fc=30,S=18	258.05	1:普通型枠	1,769.49	SD	B	44.574	11.078	33.141	0.355									5.25
	23:Fc=30,S=18	78.68																	0.132
壁	23:Fc=30,S=18	296.50	1:普通型枠	2,278.75	SD	B	42.929	7.746	21.765	13.112	0.306								7.69
					SI	B	0.376		0.376										0.146
					その他		構造スリット:屋内 鉛直方向 W180×30 耐火					35.08	構造スリット:屋内 水平方向 W180×25 耐火					29.42	

物件名称	積算 No.	階数	建築面積	延床面積	印刷日	
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B 1F 0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡	ページ	4

【 躯体部位別集計表ー 総合計 】 ー No. 2

B:鉄筋 L:鉄筋(ロス込み) W:溶接 P:圧接 M:機械式継手 A:定着金物

部位	コンクリート(C)		型 枠(F)																		F/C B/C
					SD	異形鉄筋	10	13	16	19	22	25	29	32	35	38	41	51			
					YO	溶接閉鎖型剪断筋	10	13	16												
					SL	スリーブ鉄筋	10	13	16	19	22	25	29	32	35	38	41	51			
					SI	異形鉄筋	10	13	16												
					B	異形鉄筋(外部鉄筋)	10	13	16												
					C	異形鉄筋(内部鉄筋)	10	13	16												
							構造スリット:屋内 鉛直方向 W450×30 耐火					5.66	構造スリット:屋内 水平方向 W450×25 耐火					1.55			
							構造スリット:屋外 鉛直方向 W180×30 耐火					60.49	構造スリット:屋外 水平方向 W180×25 耐火					54.68			
							構造スリット:屋外 鉛直方向 W450×30 耐火					5.66	構造スリット:屋外 水平方向 W450×25 耐火					1.55			
その他	23:Fc=30,S=18	46.12	1:普通型枠	382.52	SD	B	7.730	2.367	5.363												6.48
	31:Fc=18,S=15	8.78	45:普通型枠	29.28	B	B	0.392	0.392													0.108
	32:Fc=18,S=15	30.26	46:普通型枠	140.24	C	B	1.058	1.058													

物件名称	積算 No.	階数	建築面積	延床面積	印刷日	
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B 1F 0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡	ページ	5

【 躯体部位別集計表ー 基礎部合計 】 ー No. 1

B:鉄筋 L:鉄筋(ロス込み) W:溶接 P:圧接 M:機械式継手 A:定着金物

部位	コンクリート(C)		型 枠(F)		SD/SL		異形鉄筋/スリーブ鉄筋	10	13	16	19	22	25	29	32	35	38	41	51	F/C B/C
合計	3:Fc=30,S=18	1,245.61	1:普通型枠	4,443.52	SD	B	165.088	11.489	75.015	32.477	1.488	44.619								3.57
						L	171.693	11.949	78.016	33.776	1.548	46.404								0.134
						P	1,385.5				60.0	1,325.5								
							1UP													
					SL	B	1.491		0.548		0.943									
						L	1.551		0.570		0.981									
					その他			人通口:ﾜｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞﾊﾞｲﾌﾟ φ600×L450					18.00	通気管:VP管 φ100×L450					53.00	
								通水管:VP管 φ125/2×L450					56.00	通気管:VP管 φ100×L500					4.00	
								通水管:VP管 φ125/2×L500					4.00	通気管:VP管 φ100×L400					2.00	
								通水管:VP管 φ125/2×L400					2.00							
独立基礎	3:Fc=30,S=18	6.86	1:普通型枠	14.88	SD	B	0.858		0.392	0.466										2.17 0.125
布基礎	3:Fc=30,S=18	352.53	1:普通型枠	397.86	SD	B	45.346		19.343	26.003										1.13 0.129
基礎梁	3:Fc=30,S=18	521.22	1:普通型枠	2,109.03	SD	B	63.006	1.079	27.189	5.052	1.488	28.198								4.05
						P	1,099.5				60.0	1,039.5								0.124
							1UP													
					SL	B	1.491		0.548		0.943									
					その他			人通口:ﾜｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞﾊﾞｲﾌﾟ φ600×L450					18.00	通気管:VP管 φ100×L450					53.00	
								通水管:VP管 φ125/2×L450					56.00	通気管:VP管 φ100×L500					4.00	
								通水管:VP管 φ125/2×L500					4.00	通気管:VP管 φ100×L400					2.00	
								通水管:VP管 φ125/2×L400					2.00							
柱	3:Fc=30,S=18	26.88	1:普通型枠	228.20	SD	B	9.585		2.705	0.206		6.674								8.49 0.357
小梁	3:Fc=30,S=18	80.07	1:普通型枠	444.27	SD	B	13.152	2.940	0.070	0.395		9.747								5.55
						P	286.0					286.0								0.164
							1UP													
床版	3:Fc=30,S=18	258.05	1:普通型枠	1,249.28	SD	B	33.141	7.470	25.316	0.355										4.84 0.128

物件名称	積算 No.	階数	建築面積	延床面積	印刷日	
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B 1F 0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡	ページ	6

【 躯体部位別集計表ー 地上部合計 】 ー No. 1

B:鉄筋 L:鉄筋(ロス込み) W:溶接 P:圧接 M:機械式継手 A:定着金物

部位	コンクリート(C)		型 枠(F)					10	13	16	19	22	25	29	32	35	38	41	51	F/C B/C
					SD	異形鉄筋		10	13	16	19	22	25	29	32	35	38	41	51	
					YO	溶接閉鎖型剪断筋		10	13	16										
					SI	異形鉄筋		10	13	16										
					B	異形鉄筋(外部鉄筋)		10	13	16										
					C	異形鉄筋(内部鉄筋)		10	13	16										
合計	23:Fc=30,S=18	687.64	1:普通型枠	4,639.89	SD	B	110.478	15.793	47.576	14.057	18.288	14.764								6.62
	31:Fc=18,S=15	8.78	45:普通型枠	29.28		L	114.898	16.425	49.479	14.619	19.020	15.355								0.159
	32:Fc=18,S=15	30.26	46:普通型枠	140.24		P	1,967.0				967.0	1,000.0								
							1UP													
					YO	B	3.482		3.482											
						L	3.482		3.482											
					SI	B	0.376		0.376											
						L	0.391		0.391											
					B	B	0.392	0.392												
						L	0.408	0.408												
					C	B	1.058	1.058												
						L	1.100	1.100												
					その他			構造スリット:屋内 鉛直方向 W180×30 耐火					35.08	構造スリット:屋内 水平方向 W180×25 耐火						29.42	
								構造スリット:屋内 鉛直方向 W450×30 耐火					5.66	構造スリット:屋内 水平方向 W450×25 耐火						1.55	
								構造スリット:屋外 鉛直方向 W180×30 耐火					60.49	構造スリット:屋外 水平方向 W180×25 耐火						54.68	
								構造スリット:屋外 鉛直方向 W450×30 耐火					5.66	構造スリット:屋外 水平方向 W450×25 耐火						1.55	
柱	23:Fc=30,S=18	57.14	1:普通型枠	411.42	SD	B	16.015		3.708	0.945		11.362								7.20
						P	944.0					944.0								0.341
							1UP													
					YO	B	3.482		3.482											
梁	23:Fc=30,S=18	185.74	1:普通型枠	898.65	SD	B	28.062	1.165	8.915		17.982									4.84
						P	967.0				967.0									0.151
							1UP													
小梁	23:Fc=30,S=18	23.46	1:普通型枠	148.34	SD	B	4.309	0.907				3.402								6.32
						P	56.0					56.0								0.184
							1UP													
床版	23:Fc=30,S=18	78.68	1:普通型枠	520.21	SD	B	11.433	3.608	7.825											6.61
																				0.145
壁	23:Fc=30,S=18	296.50	1:普通型枠	2,278.75	SD	B	42.929	7.746	21.765	13.112	0.306									7.69
					SI	B	0.376		0.376											0.146
					その他			構造スリット:屋内 鉛直方向 W180×30 耐火					35.08	構造スリット:屋内 水平方向 W180×25 耐火						29.42	
								構造スリット:屋内 鉛直方向 W450×30 耐火					5.66	構造スリット:屋内 水平方向 W450×25 耐火						1.55	
								構造スリット:屋外 鉛直方向 W180×30 耐火					60.49	構造スリット:屋外 水平方向 W180×25 耐火						54.68	
								構造スリット:屋外 鉛直方向 W450×30 耐火					5.66	構造スリット:屋外 水平方向 W450×25 耐火						1.55	
その他	23:Fc=30,S=18	46.12	1:普通型枠	382.52	SD	B	7.730	2.367	5.363											6.48
	31:Fc=18,S=15	8.78	45:普通型枠	29.28	B	B	0.392	0.392												0.108
	32:Fc=18,S=15	30.26	46:普通型枠	140.24	C	B	1.058	1.058												

1.3.4.RC躯体階別集計表

物　件　名　称	積　算　No.	階　数	建　築　面　積	延　床　面　積
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B　1F　0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡

印刷日	
ページ	1

【 躯体階別集計表ーコンクリート 】　ー　No.　1

*:基礎部　C:コンクリート　S:床面積

階	小計	独立基礎	布基礎	底盤	基礎梁	基礎小梁	柱	梁	小梁	床版	壁	階段	その他	構成比
合計	1,972.29 (S=　　) (C/S=　　)	6.86	352.53 *18%*		521.22 *26%*		84.02 *4%*	185.74 *9%*	103.53 *5%*	336.73 *17%*	296.50 *15%*		85.16 *4%*	
* BF	1,245.61 (S=　　) (C/S=　　)	6.86 *1%*	352.53 *28%*		521.22 *42%*		26.88 *2%*		80.07 *6%*	258.05 *21%*				63%
1	682.77 (S=　　) (C/S=　　)						48.94 *7%*	185.74 *27%*	23.46 *3%*	78.68 *12%*	296.50 *43%*		49.45 *7%*	35%
UF	43.91 (S=　　) (C/S=　　)						8.20 *19%*						35.71 *81%*	2%

物　件　名　称	積　算　No.	階　数	建　築　面　積	延　床　面　積
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B　1F　0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡

印刷日	
ページ	2

【 躯体階別集計表ー型枠 】　ー　No.　2

*:基礎部　F:型枠　S:床面積

階	小計	独立基礎	布基礎	底盤	基礎梁	基礎小梁	柱	梁	小梁	床版	壁	階段	その他	構成比
合計	9,252.93 (S=　　) (F/S=　　)	14.88	397.86 *4%*		2,109.03 *23%*		639.62 *7%*	898.65 *10%*	592.61 *6%*	1,769.49 *19%*	2,278.75 *25%*		552.04 *6%*	

* BF	4,443.52 (S=　　) (F/S=　　)	14.88	397.86 *9%*		2,109.03 *47%*		228.20 *5%*		444.27 *10%*	1,249.28 *28%*				48%
1	4,382.73 (S=　　) (F/S=　　)						335.80 *8%*	898.65 *21%*	148.34 *3%*	520.21 *12%*	2,278.75 *52%*		200.98 *5%*	47%
UF	426.68 (S=　　) (F/S=　　)						75.62 *18%*						351.06 *82%*	5%

物　件　名　称	積　算　No.	階　数	建　築　面　積	延　床　面　積
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B　1F　0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡

印刷日	
ページ	3

【 躯体階別集計表ー鉄筋 】　ー　No.　3

*:基礎部　B:鉄筋　S:床面積

階	小計	独立基礎	布基礎	底盤	基礎梁	基礎小梁	柱	梁	小梁	床版	壁	階段	その他	構成比
合計	282.365 (S=　　) (B/S=　　)	0.858	45.346 *16%*		64.497 *23%*		29.082 *10%*	28.062 *10%*	17.461 *6%*	44.574 *16%*	43.305 *15%*		9.180 *3%*	
* BF	166.579 (S=　　) (B/S=　　)	0.858 *1%*	45.346 *27%*		64.497 *39%*		9.585 *6%*		13.152 *8%*	33.141 *20%*				59%
1	107.737 (S=　　) (B/S=　　)						17.694 *16%*	28.062 *26%*	4.309 *4%*	11.433 *11%*	43.305 *40%*		2.934 *3%*	38%
UF	8.049 (S=　　) (B/S=　　)						1.803 *22%*						6.246 *78%*	3%

物　件　名　称	積　算　No.	階　数	建　築　面　積	延　床　面　積
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B　1F　0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡

印刷日	
ページ	4

【 躯体階別集計表ー圧接ヶ所 】　ー　No.　4

*:基礎部

階	小計	独立基礎	布基礎	底盤	基礎梁	基礎小梁	柱	梁	小梁	床版	壁	階段	その他	構成比
合計	3,352.5				1,099.5		944.0	967.0	342.0					
* BF	1,385.5				1,099.5				286.0					41%
1	1,967.0						944.0	967.0	56.0					59%

物件名称	積算 No.	階数	建築面積	延床面積
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B 1F 0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡

印刷日	
ページ	5

【 躯体階別集計表ー長さ・面積 】 ー No. 5

*:基礎部

階	(ヶ所) ㎡ 独立基礎	(ヶ所) m 布基礎	(ヶ所) ㎡ 底盤	(ヶ所) m 基礎梁	(ヶ所) m 基礎小梁	(ヶ所) m 柱	(ヶ所) m 梁	(ヶ所) m 小梁	(ヶ所) ㎡ 床版	(ヶ所) ㎡ 土間	(ヶ所) m 壁	(ヶ所) m パラペット	(ヶ所) ㎡ バルコニー
合計	(7) 22.88	(64) 568.70		(128) 664.48	(1) 3.30	(129) 339.84	(87) 503.95	(87) 438.88	(152) 1,920.54		(92) 410.94	(29) 146.25	
* BF	(7) 22.88	(64) 568.70		(128) 664.48	(1) 3.30	(70) 121.46		(64) 327.77	(110) 1,396.10				
1						(59) 218.38	(87) 503.95	(23) 111.11	(42) 524.44		(92) 410.94		
UF												(29) 146.25	

1.3.5.RC躯体部位別階別集計表

物件名称	積算 No.	階数	建築面積	延床面積	印刷日	
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B 1F 0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡	ページ	1

【 躯体部位別・階別集計表ー全部位合計 】 ー No. 1

*:基礎部 B:鉄筋 W:溶接 P:圧接 M:機械式継手 A:定着金物

階	コンクリート(C)	型枠(F)																F/C B/C
			SD	異形鉄筋	10	13	16	19	22	25	29	32	35	38	41	51		
			YO	溶接閉鎖型剪断筋	10	13	16											
			SL	スリーブ鉄筋	10	13	16	19	22	25	29	32	35	38	41	51		
			SI	異形鉄筋	10	13	16											
			B	異形鉄筋(外部鉄筋)	10	13	16											
			C	異形鉄筋(内部鉄筋)	10	13	16											
合計	3:Fc=30,S=18 1,245.61	1:普通型枠 9,083.41	SD	B	275.566	27.282	122.591	46.534	19.776	59.383								4.69
	23:Fc=30,S=18 687.64	45:普通型枠 29.28		P	3,352.5				1,027.0	2,325.5								0.143
	31:Fc=18,S=15 8.78	46:普通型枠 140.24			1UP													
	32:Fc=18,S=15 30.26		YO	B	3.482		3.482											
			SL	B	1.491		0.548		0.943									
			SI	B	0.376		0.376											
			B	B	0.392	0.392												
			C	B	1.058	1.058												
			その他		構造スリット:屋内 鉛直方向 W180×30 耐火					35.08	構造スリット:屋内 水平方向 W180×25 耐火					29.42		
					構造スリット:屋内 鉛直方向 W450×30 耐火					5.66	構造スリット:屋内 水平方向 W450×25 耐火					1.55		
					構造スリット:屋外 鉛直方向 W180×30 耐火					60.49	構造スリット:屋外 水平方向 W180×25 耐火					54.68		
					構造スリット:屋外 鉛直方向 W450×30 耐火					5.66	構造スリット:屋外 水平方向 W450×25 耐火					1.55		
					人通口:ﾜｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ φ600×L450					18.00	通気管:VP管 φ100×L450					53.00		
					通水管:VP管 φ125/2×L450					56.00	通気管:VP管 φ100×L500					4.00		
					通水管:VP管 φ125/2×L500					4.00	通気管:VP管 φ100×L400					2.00		
					通水管:VP管 φ125/2×L400					2.00								
*	3:Fc=30,S=18 1,245.61	1:普通型枠 4,443.52	SD	B	165.088	11.489	75.015	32.477	1.488	44.619								3.57
BF				P	1,385.5				60.0	1,325.5								0.134
					1UP													
			SL	B	1.491		0.548		0.943									
			その他		人通口:ﾜｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ φ600×L450					18.00	通気管:VP管 φ100×L450					53.00		
					通水管:VP管 φ125/2×L450					56.00	通気管:VP管 φ100×L500					4.00		
					通水管:VP管 φ125/2×L500					4.00	通気管:VP管 φ100×L400					2.00		
					通水管:VP管 φ125/2×L400					2.00								
1	23:Fc=30,S=18 643.73	1:普通型枠 4,213.21	SD	B	102.429	13.426	42.839	13.112	18.288	14.764								6.42
	31:Fc=18,S=15 8.78	45:普通型枠 29.28		P	1,967.0				967.0	1,000.0								0.158
	32:Fc=18,S=15 30.26	46:普通型枠 140.24			1UP													
			YO	B	3.482		3.482											
			SI	B	0.376		0.376											
			B	B	0.392	0.392												
			C	B	1.058	1.058												
			その他		構造スリット:屋内 鉛直方向 W180×30 耐火					35.08	構造スリット:屋内 水平方向 W180×25 耐火					29.42		
					構造スリット:屋内 鉛直方向 W450×30 耐火					5.66	構造スリット:屋内 水平方向 W450×25 耐火					1.55		
					構造スリット:屋外 鉛直方向 W180×30 耐火					60.49	構造スリット:屋外 水平方向 W180×25 耐火					54.68		
					構造スリット:屋外 鉛直方向 W450×30 耐火					5.66	構造スリット:屋外 水平方向 W450×25 耐火					1.55		
	23:Fc=30,S=18 43.91	1:普通型枠 426.68	SD	B	8.049	2.367	4.737	0.945										9.72
UF																		0.183

物件名称	積算 No.	階数	建築面積	延床面積	印刷日	
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B 1F 0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡	ページ	2

【 躯体部位別・階別集計表ー独立基礎 】 ー No. 1

*:基礎部 B:鉄筋 W:溶接 P:圧接 M:機械式継手 A:定着金物

階	コンクリート(C)		型 枠(F)		SD	異形鉄筋		10	13	16	19	22	25	29	32	35	38	41	51	F/C B/C
合計	3:Fc=30,S=18	6.86	1:普通型枠	14.88	SD	B	0.858		0.392	0.466										2.17 0.125

* BF	3:Fc=30,S=18	6.86	1:普通型枠	14.88	SD	B	0.858		0.392	0.466										2.17 0.125

物件名称	積算 No.	階数	建築面積	延床面積
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B 1F 0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡

印刷日	
ページ	3

【 躯体部位別・階別集計表ー布基礎 】 ー No. 1

*:基礎部 B:鉄筋 W:溶接 P:圧接 M:機械式継手 A:定着金物

階	コンクリート(C)	型 枠(F)	SD	異形鉄筋	10	13	16	19	22	25	29	32	35	38	41	51	F/C B/C
合計	3:Fc=30,S=18 352.53	1:普通型枠 397.86	SD	B 45.346		19.343	26.003										1.13 0.129

* BF	3:Fc=30,S=18 352.53	1:普通型枠 397.86	SD	B 45.346		19.343	26.003										1.13 0.129

物件名称	積算 No.	階数	建築面積	延床面積	印刷日	
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B 1F 0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡	ページ	4

【 躯体部位別・階別集計表ー基礎梁 】 ー No. 1

*:基礎部 B:鉄筋 W:溶接 P:圧接 M:機械式継手 A:定着金物

階	コンクリート(C)	型 枠(F)	SD/SL	異形鉄筋/スリーブ鉄筋	10	13	16	19	22	25	29	32	35	38	41	51	F/C B/C
合計	3:Fc=30,S=18 521.22	1:普通型枠 2,109.03	SD	B 63.006	1.079	27.189	5.052	1.488	28.198								4.05
				P 1,099.5				60.0	1,039.5								0.124
				1UP													
			SL	B 1.491		0.548		0.943									
			その他		人通口:ﾜｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ φ600×L450					18.00	通気管:VP管 φ100×L450					53.00	
					通水管:VP管 φ125/2×L450					56.00	通気管:VP管 φ100×L500					4.00	
					通水管:VP管 φ125/2×L500					4.00	通気管:VP管 φ100×L400					2.00	
					通水管:VP管 φ125/2×L400					2.00							

* BF	3:Fc=30,S=18 521.22	1:普通型枠 2,109.03	SD	B 63.006	1.079	27.189	5.052	1.488	28.198								4.05
				P 1,099.5				60.0	1,039.5								0.124
				1UP													
			SL	B 1.491		0.548		0.943									
			その他		人通口:ﾜｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ φ600×L450					18.00	通気管:VP管 φ100×L450					53.00	
					通水管:VP管 φ125/2×L450					56.00	通気管:VP管 φ100×L500					4.00	
					通水管:VP管 φ125/2×L500					4.00	通気管:VP管 φ100×L400					2.00	
					通水管:VP管 φ125/2×L400					2.00							

物件名称	積算 No.	階数	建築面積	延床面積
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B 1F 0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡

印刷日	
ページ	5

【 躯体部位別・階別集計表ー柱 】 ー No. 1

*:基礎部 B:鉄筋 W:溶接 P:圧接 M:機械式継手 A:定着金物

階	コンクリート(C)		型枠(F)		SD/YO	異形鉄筋 溶接閉鎖型剪断筋		10 10	13 13	16 16	19	22	25	29	32	35	38	41	51	F/C B/C
合計	3:Fc=30,S=18 23:Fc=30,S=18	26.88 57.14	1:普通型枠	639.62	SD	B	25.600		6.413	1.151		18.036								7.61
						P	944.0					944.0								0.346
							1UP													
					YO	B	3.482		3.482											
*	3:Fc=30,S=18	26.88	1:普通型枠	228.20	SD	B	9.585		2.705	0.206		6.674								8.49
BF																				0.357
1	23:Fc=30,S=18	48.94	1:普通型枠	335.80	SD	B	14.212		2.850			11.362								6.86
						P	944.0					944.0								0.362
							1UP													
					YO	B	3.482		3.482											
UF	23:Fc=30,S=18	8.20	1:普通型枠	75.62	SD	B	1.803		0.858	0.945										9.22
																				0.220

物件名称	積算 No.	階数	建築面積	延床面積
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B 1F 0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡

印刷日	
ページ	6

【 躯体部位別・階別集計表ー梁 】 ー No. 1

*:基礎部 B:鉄筋 W:溶接 P:圧接 M:機械式継手 A:定着金物

階	コンクリート(C)	型 枠(F)	SD	異形鉄筋		10	13	16	19	22	25	29	32	35	38	41	51	F/C B/C
合計	23:Fc=30,S=18 185.74	1:普通型枠 898.65	SD	B	28.062	1.165	8.915		17.982									4.84
				P	967.0				967.0									0.151
					1UP													
1	23:Fc=30,S=18 185.74	1:普通型枠 898.65	SD	B	28.062	1.165	8.915		17.982									4.84
				P	967.0				967.0									0.151
					1UP													

物件名称	積算 No.	階数	建築面積	延床面積
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B 1F 0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡

印刷日	
ページ	7

【 躯体部位別・階別集計表ー小梁 】　ー　No.　1

*:基礎部　B:鉄筋　W:溶接　P:圧接　M:機械式継手　A:定着金物

階	コンクリート(C)		型　枠(F)		SD	異形鉄筋		10	13	16	19	22	25	29	32	35	38	41	51	F/C B/C
合計	3:Fc=30,S=18	80.07	1:普通型枠	592.61	SD	B	17.461	3.847	0.070	0.395		13.149								5.72
	23:Fc=30,S=18	23.46				P	342.0					342.0								0.169
							1UP													
* BF	3:Fc=30,S=18	80.07	1:普通型枠	444.27	SD	B	13.152	2.940	0.070	0.395		9.747								5.55
						P	286.0					286.0								0.164
							1UP													
1	23:Fc=30,S=18	23.46	1:普通型枠	148.34	SD	B	4.309	0.907				3.402								6.32
						P	56.0					56.0								0.184
							1UP													

物件名称	積算 No.	階数	建築面積	延床面積
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B 1F 0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡

印刷日	
ページ	8

【 躯体部位別・階別集計表ー床版 】 ー No. 1

*:基礎部 B:鉄筋 W:溶接 P:圧接 M:機械式継手 A:定着金物

階	コンクリート(C)		型 枠(F)		SD	異形鉄筋		10	13	16	19	22	25	29	32	35	38	41	51	F/C B/C
合計	3:Fc=30,S=18	258.05	1:普通型枠	1,769.49	SD	B	44.574	11.078	33.141	0.355										5.25
	23:Fc=30,S=18	78.68																		0.132
*	3:Fc=30,S=18	258.05	1:普通型枠	1,249.28	SD	B	33.141	7.470	25.316	0.355										4.84
BF																				0.128
	23:Fc=30,S=18	78.68	1:普通型枠	520.21	SD	B	11.433	3.608	7.825											6.61
1																				0.145

物件名称	積算 No.	階数	建築面積	延床面積	印刷日	
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B 1F 0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡	ページ	9

【 躯体部位別・階別集計表ー壁 】 ー No. 1

*:基礎部 B:鉄筋 W:溶接 P:圧接 M:機械式継手 A:定着金物

階	コンクリート(C)	型 枠(F)			10	13	16	19	22	25	29	32	35	38	41	51	F/C B/C
合計	23:Fc=30,S=18 296.50	1:普通型枠 2,278.75	SD	B 42.929	7.746	21.765	13.112	0.306									7.69
			SI	B 0.376		0.376											0.146
			その他		構造スリット:屋内 鉛直方向 W180×30 耐火					35.08	構造スリット:屋内 水平方向 W180×25 耐火					29.42	
					構造スリット:屋内 鉛直方向 W450×30 耐火					5.66	構造スリット:屋内 水平方向 W450×25 耐火					1.55	
					構造スリット:屋外 鉛直方向 W180×30 耐火					60.49	構造スリット:屋外 水平方向 W180×25 耐火					54.68	
					構造スリット:屋外 鉛直方向 W450×30 耐火					5.66	構造スリット:屋外 水平方向 W450×25 耐火					1.55	

1	23:Fc=30,S=18 296.50	1:普通型枠 2,278.75	SD	B 42.929	7.746	21.765	13.112	0.306									7.69
			SI	B 0.376		0.376											0.146
			その他		構造スリット:屋内 鉛直方向 W180×30 耐火					35.08	構造スリット:屋内 水平方向 W180×25 耐火					29.42	
					構造スリット:屋内 鉛直方向 W450×30 耐火					5.66	構造スリット:屋内 水平方向 W450×25 耐火					1.55	
					構造スリット:屋外 鉛直方向 W180×30 耐火					60.49	構造スリット:屋外 水平方向 W180×25 耐火					54.68	
					構造スリット:屋外 鉛直方向 W450×30 耐火					5.66	構造スリット:屋外 水平方向 W450×25 耐火					1.55	

物件名称	積算 No.	階数	建築面積	延床面積	印刷日	
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B 1F 0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡	ページ	10

【 躯体部位別・階別集計表ーパラペット 】 ー No. 1

*:基礎部 B:鉄筋 W:溶接 P:圧接 M:機械式継手 A:定着金物

階	コンクリート(C)		型 枠(F)		SD	異形鉄筋		10	13	16	19	22	25	29	32	35	38	41	51	F/C B/C
合計	23:Fc=30,S=18	20.92	1:普通型枠	222.40	SD	B	2.595	2.075	0.520											10.63 0.124
UF	23:Fc=30,S=18	20.92	1:普通型枠	222.40	SD	B	2.595	2.075	0.520											10.63 0.124

物件名称	積算 No.	階数	建築面積	延床面積	印刷日	
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B 1F 0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡	ページ	11

【 躯体部位別・階別集計表ー雑 】 ー No. 1

*:基礎部 B:鉄筋 W:溶接 P:圧接 M:機械式継手 A:定着金物

階	コンクリート(C)		型 枠(F)		SD B C	異形鉄筋 異形鉄筋(外部鉄筋) 異形鉄筋(内部鉄筋)		10 10 10	13 13 13	16 16 16	19	22	25	29	32	35	38	41	51	F/C B/C
合計	23:Fc=30,S=18	25.20	1:普通型枠	160.12	SD	B	5.135	0.292	4.843											5.13
	31:Fc=18,S=15	8.78	45:普通型枠	29.28	B	B	0.392	0.392												0.103
	32:Fc=18,S=15	30.26	46:普通型枠	140.24	C	B	1.058	1.058												
1	23:Fc=30,S=18	10.41	1:普通型枠	31.46	SD	B	1.484		1.484											4.06
	31:Fc=18,S=15	8.78	45:普通型枠	29.28	B	B	0.392	0.392												0.059
	32:Fc=18,S=15	30.26	46:普通型枠	140.24	C	B	1.058	1.058												
UF	23:Fc=30,S=18	14.79	1:普通型枠	128.66	SD	B	3.651	0.292	3.359											8.70
																				0.247

1.3.6.RC躯体計算書

物件名称	積算 No.	階数	建築面積	延床面積
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B 1F 0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡

印刷日	
ページ	1

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 土工事】 ー No. 1

No.	コメント	場所・部位 細目	摘要	数量	単位	項目区分
90200		根切り（壺布堀）	H2610～170	4,744.76	m3	根切関連 - 根切（壺布掘）

コメント	メッセージ	計算式			コメント	メッセージ	計算式		
FW2:ID=80595397等	矩形	2.61x3.78x3.28x2	=	64.72	ﾋﾟｯﾄ:ID=80642901等	矩形	1.82x2.36x1.36x2	=	11.68
FW2:ID=80591288	矩形	2.50x25.76x3.76x1	=	242.14	ﾋﾟｯﾄ:ID=80647952	矩形	1.82x2.36x0.36x1	=	1.55
FW2:ID=80591297-1	凸凹	2.50x25.76x3.76x1	=	242.14	ﾋﾟｯﾄ:ID=80647960等	矩形	1.82x3.96x3.96x3	=	85.62
-2		2.50x3.77x1.77x-1	=	-16.68	ﾋﾟｯﾄ:ID=80647970	矩形	1.82x3.96x1.96x1	=	14.13
-3		2.50x3.78x1.77x-1	=	-16.73	ﾋﾟｯﾄ:ID=80650081-1	凸凹	1.82x4.38x4.30x1	=	34.28
FW2:ID=80595376-1	凸凹	2.50x19.76x3.50x1	=	172.90	-2		1.82x0.04x3.96x-1	=	-0.29
-2		2.50x3.78x1.51x-1	=	-14.27	-3		1.82x0.02x3.96x-1	=	-0.14
-3		2.50x3.77x1.51x-1	=	-14.23	ﾋﾟｯﾄ:ID=80650083	矩形	1.82x4.36x4.36x1	=	34.60
FW2:ID=80595381	矩形	2.50x19.76x3.38x1	=	166.97	ﾋﾟｯﾄ:ID=80650098-1	凸凹	1.82x4.38x4.36x1	=	34.76
FW2:ID=80595387等	矩形	2.50x4.24x3.76x7	=	278.99	-2		1.82x0.02x2.00x-1	=	-0.07
ﾋﾟｯﾄ:ID=80650084	矩形	2.31x4.24x2.24x1	=	21.94	ﾋﾟｯﾄ:ID=80650099-1	凸凹	1.82x4.40x4.30x1	=	34.43
ﾋﾟｯﾄ:ID=80650087等	矩形	2.31x4.24x3.24x2	=	63.47	-2		1.82x0.04x3.96x-2	=	-0.58
ﾋﾟｯﾄ:ID=80650089等	矩形	2.31x4.24x4.24x2	=	83.06	ﾋﾟｯﾄ:ID=80650173	矩形	1.82x4.36x2.16x1	=	17.14
FW2:ID=80591290	矩形	2.26x3.96x3.68x1	=	32.93	F1:ID=80495559等	矩形	1.36x3.00x3.00x5	=	61.20
FW2:ID=80591298-1	凸凹	2.26x3.96x3.68x1	=	32.93	F2:ID=80591284等	矩形	1.30x2.20x2.20x2	=	12.58
-2		2.26x0.01x1.73x-1	=	-0.04	FG2:ID=80595406	矩形	1.21x1.78x1.40x1	=	3.02
FW2:ID=80595377-1	凸凹	2.26x3.96x3.50x1	=	31.32	FG2:ID=80595407等	矩形	1.21x2.23x1.40x2	=	7.56
-2		2.26x0.01x1.55x-1	=	-0.04	FG2:ID=80595408	矩形	1.21x3.00x1.40x1	=	5.08
FW2:ID=80595382	矩形	2.26x3.96x3.34x1	=	29.89	FG2:ID=80595409等	矩形	1.21x2.78x1.40x2	=	9.42
FW1:ID=80595351	矩形	2.12x34.84x4.04x1	=	298.40	FG2:ID=80595410	矩形	1.21x2.23x1.40x1	=	3.78
FW1:ID=80595352	矩形	2.12x34.84x3.52x1	=	259.99	FG2:ID=80623338	矩形	1.21x1.78x1.40x1	=	3.02
FW1:ID=80595353等	矩形	2.12x4.04x3.96x5	=	169.58	FG2:ID=80623339	矩形	1.21x1.40x1.23x1	=	2.08
FW2:ID=80591279等	矩形	2.12x37.04x3.64x2	=	571.66	FG12:ID=80623393等	矩形	1.21x1.40x0.38x4	=	2.57
FW2:ID=80591287-1	凸凹	2.12x32.64x3.64x1	=	251.88	FG12:ID=80623395	矩形	1.21x1.40x0.38x1	=	0.64
-2		2.12x24.64x0.64x-1	=	-33.43	FG12:ID=80623354等	矩形	1.21x1.40x0.02x2	=	0.07
FW2:ID=80591289	矩形	2.12x15.98x3.64x1	=	123.31	ﾋﾟｯﾄ:ID=80642907-1	凸凹	1.21x4.60x1.21x1	=	6.73
FW2:ID=80591291等	矩形	2.12x3.64x2.36x14	=	254.96	-2		1.21x0.80x0.83x-2	=	-1.61
FW2:ID=80591299-1	凸凹	2.12x42.64x3.64x1	=	329.04	ﾋﾟｯﾄ:ID=80642911-1	凸凹	1.21x6.60x1.21x1	=	9.66
-2		2.12x28.84x0.34x-1	=	-20.79	-2		1.21x0.80x0.83x-2	=	-1.61
FW2:ID=80595358-1	凸凹	2.12x8.36x3.64x1	=	64.51	ﾋﾟｯﾄ:ID=80642915-1	凸凹	1.21x6.63x1.21x1	=	9.71
-2		2.12x3.64x1.64x-1	=	-12.66	-2		1.21x0.80x0.83x-1	=	-0.80
FW2:ID=80595361	矩形	2.12x8.36x3.64x1	=	64.51	-3		1.21x0.83x0.83x-1	=	-0.83
FW2:ID=80595364	矩形	2.12x20.36x3.64x1	=	157.11	ﾋﾟｯﾄ:ID=80650076-1	凸凹	1.21x3.85x0.45x1	=	2.10
FW2:ID=80595379	矩形	2.12x13.80x3.50x1	=	102.40	-2		1.21x0.43x0.43x-2	=	-0.45
FW2:ID=80595384	矩形	2.12x7.80x3.32x1	=	54.90	SC139:ID=80495311	矩形	1.21x1.45x0.05x1	=	0.09
FW2:ID=80595391等	矩形	2.12x4.36x3.64x2	=	67.29	S18:ID=80656537等	矩形	0.54x2.36x0.36x2	=	0.92
FW2:ID=80595393-1	凸凹	2.12x3.64x3.36x1	=	25.93	S18:ID=80656543等	矩形	0.54x2.36x0.36x6	=	2.75
-2		2.12x1.64x3.00x-1	=	-10.43	FW3:ID=86445143	矩形	0.36x1.40x0.68x1	=	0.34
FW2:ID=80595404	矩形	2.12x6.00x3.64x1	=	46.30	段差70:ID=80656385-1	凸凹	0.24x1.35x1.21x1	=	0.39
FW2:ID=80595405	矩形	2.12x4.36x3.64x1	=	33.65	-2		0.24x0.58x0.83x-1	=	-0.12
FW2:ID=80591300	矩形	2.01x3.60x0.34x1	=	2.46	S18:ID=80656387-1	凸凹	0.24x4.03x1.21x1	=	1.17
FW2:ID=80595378	矩形	2.01x3.50x0.34x1	=	2.39	-2		0.24x1.45x0.05x-1	=	-0.02
FW2:ID=80595383-1	凸凹	2.01x6.34x3.30x1	=	42.05	-3		0.24x0.80x0.05x-1	=	-0.01
-2		2.01x3.64x1.62x-1	=	-11.85	-4		0.24x0.80x0.78x-1	=	-0.15
ﾋﾟｯﾄ:ID=80632745	矩形	1.82x2.36x2.36x1	=	10.14	S18:ID=80656397	矩形	0.17x0.38x0.25x1	=	0.02
ﾋﾟｯﾄ:ID=80632748等	矩形	1.82x4.36x2.36x5	=	93.64					

物件名称	積算 No.	階数	建築面積	延床面積	印刷日	
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B 1F 0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡	ページ	2

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 土工事】 ー No. 2

No.	コメント	場所・部位 細目	摘要	数量	単位	項目区分
93202		床付		2,143.42	㎡	根切関連 - 床付

コメント	メッセージ	計算式			コメント	メッセージ	計算式		
独立基礎	AUTO	28.12x1.00x1	=	28.12	基礎小梁	AUTO	1.39x1.00x1	=	1.39
布基礎	AUTO	1303.90x1.00x1	=	1,303.90	柱	AUTO	1.68x1.00x1	=	1.68
基礎梁	AUTO	22.24x1.00x1	=	22.24	地業ピット	AUTO	786.09x1.00x1	=	786.09

No.	コメント	場所・部位 細目	摘要	数量	単位	項目区分
93200		埋戻し土	根切土流用	2,016.21	m3	根切関連 - 埋戻（根切土）

コメント	メッセージ	計算式			コメント	メッセージ	計算式		
根切数量 累計	AUTO	1.00x1.00x4744.76x1	=	4,744.76	地中容積		1.00x1.00x2728.55x-1	=	-2,728.55

No.	コメント	場所・部位 細目	摘要	数量	単位	項目区分
93201		不用土処分	場外処分	2,728.55	m3	根切関連 - 不用土（場外）

コメント	メッセージ	計算式			コメント	メッセージ	計算式		
根切数量 残り	AUTO	1.00x1.00x2728.55x1	=	2,728.55					

No.	コメント	場所・部位 細目	摘要	数量	単位	項目区分
93199		地中容積		2,728.55	m3	根切関連 - 地中容積

コメント	メッセージ	計算式			コメント	メッセージ	計算式		
(BF)FW2:ID=80595397等-1	(CONC)	3.0000(m2)x0.30x2	=	1.80	(BF)PT:ID=80647962-1	(地業)	18.2000(m2)x0.11x1	=	2.00
-2	(地業)	2.8600(m2)x0.11x2	=	0.63	-2	(空m3)	18.2000(m2)x1.71x1	=	31.12
(BF)FW2:ID=80591288	(CONC)	48.0000(m2)x0.30x1	=	14.40	(BF)PT:ID=80647966-1	(地業)	7.8000(m2)x0.11x1	=	0.86
(BF)FW2:ID=80591297	(CONC)	48.0000(m2)x0.30x1	=	14.40	-2	(空m3)	7.8000(m2)x1.71x1	=	13.34
(BF)FW2:ID=80595376	(CONC)	36.0000(m2)x0.30x1	=	10.80	(BF)PT:ID=80647970-1	(地業)	20.1600(m2)x0.11x1	=	2.22
(BF)FW2:ID=80595381	(CONC)	36.0000(m2)x0.30x1	=	10.80	-2	(空m3)	20.1600(m2)x1.71x1	=	34.47
(BF)FW2:ID=80595387等	(CONC)	12.0000(m2)x0.30x7	=	25.20	(BF)PT:ID=80650081-1	(地業)	50.2000(m2)x0.11x1	=	5.52
(BF)FG1:ID=80623360-1	(CONC)	3.4000(m2)x2.35x1	=	7.99	-2	(空m3)	50.2000(m2)x1.71x1	=	85.84
-2	(CONC)	0.5100(m3)x-1	=	-0.51	(BF)PT:ID=80650083-1	(地業)	36.0000(m2)x0.11x1	=	3.96
(BF)FG1A:ID=80623343-1	(CONC)	2.5000(m2)x2.01x1	=	5.03	-2	(空m3)	36.0000(m2)x1.71x1	=	61.56
-2	(CONC)	0.3700(m3)x-1	=	-0.37	(BF)PT:ID=80650090-1	(地業)	18.6400(m2)x0.11x1	=	2.05
-3	(空m3)	2.5000(m2)x0.34x1	=	0.85	-2	(空m3)	18.6400(m2)x1.71x1	=	31.87
(BF)FG1A:ID=80623344-1	(CONC)	2.9500(m2)x1.80x1	=	5.31	(BF)PT:ID=80650092-1	(地業)	9.0000(m2)x0.11x1	=	0.99
-2	(CONC)	0.4400(m3)x-1	=	-0.44	-2	(空m3)	9.0000(m2)x1.71x1	=	15.39
-3	(空m3)	2.9500(m2)x0.55x1	=	1.62	(BF)PT:ID=80650098-1	(地業)	36.0000(m2)x0.11x1	=	3.96
(BF)FG1A:ID=80623345等-1	(CONC)	3.4000(m2)x2.35x2	=	15.98	-2	(空m3)	36.0000(m2)x1.71x1	=	61.56
-2	(CONC)	0.5100(m3)x-2	=	-1.02	(BF)PT:ID=80650099-1	(地業)	49.1300(m2)x0.11x1	=	5.40
(BF)FG1A:ID=80623358-1	(CONC)	2.5000(m2)x2.30x1	=	5.75	-2	(空m3)	49.1300(m2)x1.71x1	=	84.01
-2	(CONC)	0.3700(m3)x-1	=	-0.37	(BF)PT:ID=80650173-1	(地業)	22.8000(m2)x0.11x1	=	2.51
-3	(空m3)	2.5000(m2)x0.05x1	=	0.13	-2	(空m3)	22.8000(m2)x1.71x1	=	38.99
(BF)FG1A:ID=80623359-1	(CONC)	2.9500(m2)x2.35x1	=	6.93	(BF)FG6:ID=80623385-1	(CONC)	2.5000(m2)x1.20x1	=	3.00
-2	(CONC)	0.4400(m3)x-1	=	-0.44	-2	(空m3)	2.5000(m2)x0.45x1	=	1.13
(BF)FG1A:ID=80623370-1	(CONC)	2.9500(m2)x2.30x1	=	6.79	(BF)FG13:ID=80627602等-1	(CONC)	5.7500(m2)x1.40x3	=	24.15
-2	(CONC)	0.4400(m3)x-1	=	-0.44	-2	(空m3)	5.7500(m2)x0.25x3	=	4.31

物　件　名　称	積　算　No.	階　数	建　築　面　積	延　床　面　積
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B　1F　0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡

印刷日	
ページ	3

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 土工事】　ー　No.　3

	-3	(空m3)	2.9500(m2)x0.05x1	=	0.15	(BF)FG4:ID=80627612-1	(CONC)	3.3900(m2)x1.40x1	=	4.75
(BF)FG1A:ID=80623381-1		(CONC)	2.9500(m2)x1.98x1	=	5.84		-2	(空m3)	3.3900(m2)x0.25x1	=	0.85
	-2	(CONC)	0.4400(m3)x-1	=	-0.44	(BF)FG4:ID=80627613等-1	(CONC)	1.5800(m2)x1.40x3	=	6.64
	-3	(空m3)	2.9500(m2)x0.37x1	=	1.09		-2	(空m3)	1.5800(m2)x0.25x3	=	1.19
(BF)FG1A:ID=80623382-1		(CONC)	3.4000(m2)x1.80x1	=	6.12	(BF)FG4:ID=80627616-1	(CONC)	1.5900(m2)x1.40x1	=	2.23
	-2	(CONC)	0.5100(m3)x-1	=	-0.51		-2	(空m3)	1.5900(m2)x0.25x1	=	0.40
	-3	(空m3)	3.4000(m2)x0.55x1	=	1.87	(BF)C1:ID=80495310等	(CONC)	0.2000(m2)x1.71x15	=	5.13
(BF)FG11:ID=80623403等-1		(CONC)	4.7600(m2)x2.30x2	=	21.90	(BF)C2:ID=80495504等	(CONC)	0.2500(m2)x1.71x9	=	3.85
	-2	(CONC)	0.7200(m3)x-2	=	-1.44	(BF)C2:ID=80495508等	(CONC)	0.2500(m2)x1.65x5	=	2.06
	-3	(空m3)	4.7600(m2)x0.05x2	=	0.48	(BF)C2A:ID=80495516	(CONC)	0.2500(m2)x1.71x1	=	0.43
(BF)FG11:ID=80623405-1		(CONC)	3.4000(m2)x1.98x1	=	6.73	(BF)C3:ID=80495548	(CONC)	0.2000(m2)x1.71x1	=	0.34
	-2	(CONC)	0.5200(m3)x-1	=	-0.52	(BF)C4:ID=80495539等	(CONC)	0.2000(m2)x1.71x4	=	1.37
	-3	(空m3)	3.4000(m2)x0.37x1	=	1.26	(BF)C4:ID=80495543等	(CONC)	0.2000(m2)x1.65x4	=	1.32
(BF)FG11:ID=80623406-1		(CONC)	3.4000(m2)x2.15x1	=	7.31	(BF)C4A:ID=80495540等	(CONC)	0.2900(m2)x1.71x2	=	0.99
	-2	(CONC)	0.5200(m3)x-1	=	-0.52	(BF)C5:ID=80495517等	(CONC)	0.2900(m2)x1.71x4	=	1.98
	-3	(空m3)	3.4000(m2)x0.20x1	=	0.68	(BF)FG6:ID=80595421-1	(CONC)	0.8000(m2)x1.20x1	=	0.96
(BF)FG11:ID=80623407等-1		(CONC)	3.4000(m2)x2.35x3	=	23.97		-2	(地業)	0.0700(m2)x0.11x1	=	0.01
	-2	(CONC)	0.5200(m3)x-3	=	-1.56		-3	(空m3)	0.8000(m2)x0.06x1	=	0.05
(BF)FG11A:ID=80623408等-1		(CONC)	1.3700(m2)x2.35x2	=	6.44	(BF)F1:ID=80495559等-1	(CONC)	4.0000(m2)x0.30x5	=	6.00
	-2	(CONC)	0.2100(m3)x-2	=	-0.42		-2	(地業)	4.8400(m2)x0.11x5	=	2.66
(BF)FCG1:ID=80623342等-1		(CONC)	0.8000(m2)x1.80x4	=	5.76	(BF)B6:ID=80655331	(CONC)	0.6200(m2)x0.94x1	=	0.58
	-2	(CONC)	0.1200(m3)x-4	=	-0.48	(BF)B6:ID=80655333等	(CONC)	0.6200(m2)x0.80x2	=	0.99
	-3	(地業)	0.0700(m2)x0.11x4	=	0.03	(BF)B6:ID=80655343	(CONC)	0.6200(m2)x1.30x1	=	0.81
	-4	(空m3)	0.8000(m2)x0.55x4	=	1.76	(BF)F2:ID=80591284等-1	(CONC)	1.4400(m2)x0.30x2	=	0.86
(BF)PT:ID=80650084-1		(地業)	24.0000(m2)x0.11x1	=	2.64		-2	(地業)	1.9600(m2)x0.05x2	=	0.20
	-2	(空m3)	24.0000(m2)x2.20x1	=	52.80	(BF)FG2:ID=80595406-1	(CONC)	1.0200(m2)x1.10x1	=	1.12
(BF)PT:ID=80650087等-1		(地業)	30.0000(m2)x0.11x2	=	6.60		-2	(CONC)	0.0500(m3)x-1	=	-0.05
	-2	(空m3)	30.0000(m2)x2.20x2	=	132.00		-3	(地業)	1.0700(m2)x0.11x1	=	0.12
(BF)PT:ID=80650089等-1		(地業)	36.0000(m2)x0.11x2	=	7.92	(BF)FG2:ID=80595407等-1	(CONC)	1.4200(m2)x1.10x2	=	3.12
	-2	(空m3)	36.0000(m2)x2.20x2	=	158.40		-2	(CONC)	0.0500(m3)x-2	=	-0.10
(BF)PT:ID=80650093-1		(地業)	9.0000(m2)x0.11x1	=	0.99		-3	(地業)	1.6700(m2)x0.11x2	=	0.37
	-2	(空m3)	9.0000(m2)x2.20x1	=	19.80	(BF)FG2:ID=80595408-1	(CONC)	2.2200(m2)x1.10x1	=	2.44
(BF)FW2:ID=80591290		(CONC)	8.0000(m2)x0.30x1	=	2.40		-2	(CONC)	0.1000(m3)x-1	=	-0.10
(BF)FW2:ID=80591298		(CONC)	8.0000(m2)x0.30x1	=	2.40		-3	(地業)	2.4000(m2)x0.11x1	=	0.26
(BF)FW2:ID=80595377		(CONC)	8.0000(m2)x0.30x1	=	2.40	(BF)FG2:ID=80595409等-1	(CONC)	1.4200(m2)x0.95x2	=	2.70
(BF)FW2:ID=80595382		(CONC)	8.0000(m2)x0.30x1	=	2.40		-2	(CONC)	0.0500(m3)x-2	=	-0.10
(BF)C1:ID=80495511等		(CONC)	0.2000(m2)x2.15x4	=	1.72		-3	(地業)	1.6700(m2)x0.11x2	=	0.37
(BF)C1:ID=80495512		(CONC)	0.2000(m2)x1.86x1	=	0.37		-4	(空m3)	1.4200(m2)x0.15x2	=	0.43
(BF)C1:ID=80495513等		(CONC)	0.2000(m2)x2.20x8	=	3.52	(BF)FG2:ID=80595410-1	(CONC)	1.4200(m2)x0.95x1	=	1.35
(BF)C1:ID=80495545		(CONC)	0.2000(m2)x2.00x1	=	0.40		-2	(CONC)	0.0500(m3)x-1	=	-0.05
(BF)FW1:ID=80595351-1		(CONC)	79.6800(m2)x0.30x1	=	23.90		-3	(地業)	1.6700(m2)x0.11x1	=	0.18
	-2	(地業)	86.5800(m2)x0.11x1	=	9.52		-4	(空m3)	1.4200(m2)x0.15x1	=	0.21
(BF)FW1:ID=80595352-1		(CONC)	79.6800(m2)x0.30x1	=	23.90	(BF)FG2:ID=80623338-1	(CONC)	0.8600(m2)x0.95x1	=	0.82
	-2	(地業)	86.5800(m2)x0.11x1	=	9.52		-2	(CONC)	0.0200(m3)x-1	=	-0.02
(BF)FW1:ID=80595353等-1		(CONC)	13.4400(m2)x0.30x5	=	20.16		-3	(地業)	1.0700(m2)x0.11x1	=	0.12
	-2	(地業)	15.0800(m2)x0.11x5	=	8.29		-4	(空m3)	0.8600(m2)x0.15x1	=	0.13
(BF)FW2:ID=80591279等-1		(CONC)	70.8000(m2)x0.30x2	=	42.48	(BF)FG2:ID=80623339-1	(CONC)	0.8600(m2)x0.95x1	=	0.82
	-2	(地業)	78.3200(m2)x0.11x2	=	17.23		-2	(CONC)	0.0200(m3)x-1	=	-0.02
(BF)FW2:ID=80591287-1		(CONC)	62.0000(m2)x0.30x1	=	18.60		-3	(地業)	1.0700(m2)x0.11x1	=	0.12
	-2	(地業)	68.6400(m2)x0.11x1	=	7.55		-4	(空m3)	0.8600(m2)x0.15x1	=	0.13
(BF)FW2:ID=80591289-1		(CONC)	32.0000(m2)x0.30x1	=	9.60	(BF)FG12:ID=80623393等-1	(CONC)	1.3000(m2)x1.10x4	=	5.72
	-2	(地業)	35.6400(m2)x0.11x1	=	3.92		-2	(CONC)	0.0500(m3)x-4	=	-0.20

物　件　名　称	積　算　No.	階　数	建　築　面　積	延　床　面　積
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B　1F　0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡

印刷日	
ページ	4

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 土工事】　ー　No.　4

(BF)FW2:ID=80591291等-1	(CONC)	8.0000(m2)x0.30x14	=	33.60		-3	(地業)	1.0200(m2)x0.11x4	=	0.45
-2	(地業)	9.2400(m2)x0.11x14	=	14.23	(BF)FG12:ID=80623395-1		(CONC)	1.3000(m2)x0.95x1	=	1.24
(BF)FW2:ID=80591299-1	(CONC)	82.0000(m2)x0.30x1	=	24.60	-2		(CONC)	0.0500(m3)x-1	=	-0.05
-2	(地業)	90.4200(m2)x0.11x1	=	9.95	-3		(地業)	1.0200(m2)x0.11x1	=	0.11
(BF)FW2:ID=80595358-1	(CONC)	20.0000(m2)x0.30x1	=	6.00	-4		(空m3)	1.3000(m2)x0.15x1	=	0.20
-2	(地業)	22.4400(m2)x0.11x1	=	2.47	(BF)FG12:ID=80623354等-1		(CONC)	1.0200(m2)x0.95x2	=	1.94
(BF)FW2:ID=80595359-1	(CONC)	2.6000(m2)x0.30x1	=	0.78	-2		(CONC)	0.0200(m3)x-2	=	-0.04
-2	(地業)	2.4200(m2)x0.11x1	=	0.27	-3		(地業)	0.8400(m2)x0.11x2	=	0.18
(BF)FW2:ID=80595360等-1	(CONC)	2.6000(m2)x0.30x2	=	1.56	-4		(空m3)	1.0200(m2)x0.15x2	=	0.31
-2	(地業)	3.3000(m2)x0.11x2	=	0.73	(BF)PT:ID=80642907-1		(地業)	16.2600(m2)x0.11x1	=	1.79
(BF)FW2:ID=80595361-1	(CONC)	20.0000(m2)x0.30x1	=	6.00	-2		(空m3)	18.4800(m2)x1.10x1	=	20.33
-2	(地業)	22.4400(m2)x0.11x1	=	2.47	-3		(空m3)	0.6600(m2)x0.15x-1	=	-0.10
(BF)FW2:ID=80595364-1	(CONC)	44.0000(m2)x0.30x1	=	13.20	-4		(空m3)	0.6600(m2)x0.15x-1	=	-0.10
-2	(地業)	47.9600(m2)x0.11x1	=	5.28	(BF)PT:ID=80642911-1		(地業)	22.6600(m2)x0.11x1	=	2.49
(BF)FW2:ID=80595379-1	(CONC)	27.6000(m2)x0.30x1	=	8.28	-2		(空m3)	25.0800(m2)x1.10x1	=	27.59
-2	(地業)	30.3600(m2)x0.11x1	=	3.34	-3		(空m3)	0.6600(m2)x0.15x-1	=	-0.10
(BF)FW2:ID=80595384-1	(CONC)	15.6000(m2)x0.30x1	=	4.68	-4		(空m3)	0.6600(m2)x0.15x-1	=	-0.10
-2	(地業)	17.1600(m2)x0.11x1	=	1.89	(BF)PT:ID=80642915-1		(地業)	22.7200(m2)x0.11x1	=	2.50
(BF)FW2:ID=80595391等-1	(CONC)	12.0000(m2)x0.30x2	=	7.20	-2		(空m3)	25.1600(m2)x1.10x1	=	27.68
-2	(地業)	13.6400(m2)x0.11x2	=	3.00	-3		(空m3)	0.6600(m2)x0.15x-1	=	-0.10
(BF)FW2:ID=80595393-1	(CONC)	10.0000(m2)x0.30x1	=	3.00	-4		(空m3)	0.6800(m2)x0.15x-1	=	-0.10
-2	(地業)	11.4400(m2)x0.11x1	=	1.26	(BF)PT:ID=80650076-1		(地業)	11.4100(m2)x0.11x1	=	1.26
(BF)FW2:ID=80595394等-1	(CONC)	2.0000(m2)x0.30x3	=	1.80	-2		(空m3)	12.6100(m2)x1.10x1	=	13.87
-2	(地業)	2.6400(m2)x0.11x3	=	0.87	-3		(空m3)	0.1800(m2)x0.15x-1	=	-0.03
(BF)FW2:ID=80595399等-1	(CONC)	3.0000(m2)x0.30x2	=	1.80	-4		(空m3)	0.1800(m2)x0.15x-1	=	-0.03
-2	(地業)	3.3000(m2)x0.11x2	=	0.73	(BF)SC139:ID=80495311-1		(CONC)	0.2000(m2)x1.10x1	=	0.22
(BF)FW2:ID=80595404-1	(CONC)	12.0000(m2)x0.30x1	=	3.60	-2		(地業)	0.4200(m2)x0.11x1	=	0.05
-2	(地業)	13.2000(m2)x0.11x1	=	1.45	(BF)SC139:ID=80495312等-1		(CONC)	0.1800(m2)x0.95x2	=	0.34
(BF)FW2:ID=80595405-1	(CONC)	12.0000(m2)x0.30x1	=	3.60	-2		(地業)	0.4200(m2)x0.11x2	=	0.09
-2	(地業)	13.2000(m2)x0.11x1	=	1.45	(BF)SC139:ID=80495313-1		(CONC)	0.1800(m2)x1.10x1	=	0.20
(BF)FG1:ID=80595418-1	(CONC)	3.4000(m2)x1.91x1	=	6.49	-2		(地業)	0.4200(m2)x0.11x1	=	0.05
-2	(CONC)	0.8200(m3)x-1	=	-0.82	(BF)B5:ID=80655208等		(CONC)	0.6800(m2)x0.87x2	=	1.18
-3	(空m3)	3.4000(m2)x0.04x1	=	0.14	(BF)B5:ID=80655210等		(CONC)	0.6800(m2)x0.70x6	=	2.86
(BF)FG11:ID=80623401-1	(CONC)	2.5000(m2)x1.95x1	=	4.88	(BF)SC139:ID=80495303等		(CONC)	0.2000(m2)x0.95x4	=	0.76
-2	(CONC)	0.6000(m3)x-1	=	-0.60	(BF)SC139:ID=80495306等		(CONC)	0.2000(m2)x0.80x3	=	0.48
(BF)FW2:ID=80591300	(CONC)	4.0000(m2)x0.30x1	=	1.20	(BF)B2:ID=80655219等		(CONC)	0.4600(m2)x0.60x4	=	1.10
(BF)FW2:ID=80595378	(CONC)	4.0000(m2)x0.30x1	=	1.20	(BF)B4:ID=80655206		(CONC)	0.5400(m2)x0.70x1	=	0.38
(BF)FW2:ID=80595383	(CONC)	16.0000(m2)x0.30x1	=	4.80	(BF)B6:ID=80655344		(CONC)	0.6200(m2)x0.85x1	=	0.53
(BF)FG1:ID=80595417等-1	(CONC)	2.5000(m2)x1.86x5	=	23.25	(BF)B6:ID=80655224等		(CONC)	0.3100(m2)x0.80x4	=	0.99
-2	(CONC)	0.3700(m3)x-5	=	-1.85	(BF)B6:ID=80655326等		(CONC)	0.6200(m2)x0.80x9	=	4.46
(BF)FG1:ID=80595419等-1	(CONC)	3.4000(m2)x1.86x3	=	18.97	(BF)B6:ID=80655330		(CONC)	2.4200(m2)x0.80x1	=	1.94
-2	(CONC)	0.5100(m3)x-3	=	-1.53	(BF)段差500:ID=80656755等		(CONC)	0.2800(m2)x0.67x2	=	0.38
(BF)FG1:ID=80595423-1	(CONC)	2.0500(m2)x1.86x1	=	3.81	(BF)段差550:ID=80656711等		(CONC)	0.2700(m2)x0.73x2	=	0.39
-2	(CONC)	0.3100(m3)x-1	=	-0.31	(BF)S18A:ID=80656748		(CONC)	10.3000(m2)x0.18x1	=	1.85
(BF)FG1:ID=80623347-1	(CONC)	3.3500(m2)x1.86x1	=	6.23	(BF)S18A:ID=80656750		(CONC)	5.8200(m2)x0.18x1	=	1.05
-2	(CONC)	0.5000(m3)x-1	=	-0.50	(BF)S18A:ID=80656751		(CONC)	5.9000(m2)x0.18x1	=	1.06
(BF)FG1:ID=80623374-1	(CONC)	2.5000(m2)x1.86x1	=	4.65	(BF)S18A:ID=80656752		(CONC)	10.4400(m2)x0.18x1	=	1.88
-2	(CONC)	0.3800(m3)x-1	=	-0.38	(BF)S18A:ID=80656758		(CONC)	9.9200(m2)x0.18x1	=	1.79
(BF)FG1:ID=80623387-1	(CONC)	3.3500(m2)x1.80x1	=	6.03	(BF)S18A:ID=80656786		(CONC)	7.6800(m2)x0.18x1	=	1.38
-2	(CONC)	0.5000(m3)x-1	=	-0.50	(BF)S18A:ID=80656797		(CONC)	6.1500(m2)x0.18x1	=	1.11
-3	(空m3)	3.3500(m2)x0.06x1	=	0.20	(BF)S18A:ID=80656802		(CONC)	4.2600(m2)x0.18x1	=	0.77
(BF)FG1:ID=80623388-1	(CONC)	3.4000(m2)x1.80x1	=	6.12	(BF)S18A:ID=80656807		(CONC)	9.6300(m2)x0.18x1	=	1.73

物　件　名　称	積　算　No.	階　数	建　築　面　積	延　床　面　積
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B　1F　0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡

印刷日	
ページ	5

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 土工事】　ー　No.　5

-2	(CONC)	0.5100(m3)x-1	=	-0.51	(BF)S18A:ID=80656808	(CONC)	4.3100(m2)x0.18x1	=	0.78
-3	(空m3)	3.4000(m2)x0.06x1	=	0.20	(BF)S18A:ID=80656809	(CONC)	9.7600(m2)x0.18x1	=	1.76
(BF)FG1A:ID=80595415等-1	(CONC)	2.0500(m2)x1.86x3	=	11.44	(BF)S18A:ID=80656850	(CONC)	4.9700(m2)x0.18x1	=	0.89
-2	(CONC)	0.3100(m3)x-3	=	-0.93	(BF)S18A:ID=80656851	(CONC)	5.1900(m2)x0.18x1	=	0.93
(BF)FG1A:ID=80623346等-1	(CONC)	3.3500(m2)x1.86x2	=	12.46	(BF)S18:ID=80656701	(CONC)	20.9800(m2)x0.18x1	=	3.78
-2	(CONC)	0.1800(m3)x-2	=	-0.36	(BF)B1:ID=80655346等	(CONC)	0.3600(m2)x0.60x2	=	0.43
(BF)FG1A:ID=80623361等-1	(CONC)	3.3500(m2)x1.86x2	=	12.46	(BF)B1:ID=80655347	(CONC)	0.2000(m2)x0.60x1	=	0.12
-2	(CONC)	0.1900(m3)x-2	=	-0.38	(BF)B1:ID=80655350等	(CONC)	0.4700(m2)x0.60x2	=	0.56
(BF)FG1A:ID=80623362等-1	(CONC)	3.3500(m2)x1.86x4	=	24.92	(BF)B4:ID=80655207	(CONC)	0.5400(m2)x0.58x1	=	0.31
-2	(CONC)	0.5000(m3)x-4	=	-2.00	(BF)S18:ID=80656537等-1	(CONC)	19.5200(m2)x0.18x2	=	7.03
(BF)FG1A:ID=80623376-1	(CONC)	3.3500(m2)x1.80x1	=	6.03	-2	(地業)	19.5200(m2)x0.11x2	=	4.29
-2	(CONC)	0.5000(m3)x-1	=	-0.50	(BF)S18:ID=80656543等-1	(CONC)	19.3600(m2)x0.18x6	=	20.91
-3	(空m3)	3.3500(m2)x0.06x1	=	0.20	-2	(地業)	19.3600(m2)x0.11x6	=	12.78
(BF)FG1A:ID=80623377-1	(CONC)	3.4000(m2)x1.86x1	=	6.32	(BF)B2:ID=80655204	(CONC)	0.4700(m2)x0.51x1	=	0.24
-2	(CONC)	0.5100(m3)x-1	=	-0.51	(BF)B2:ID=80650175等	(CONC)	0.4700(m2)x0.48x3	=	0.68
(BF)FG1A:ID=80623378等-1	(CONC)	2.5000(m2)x1.80x2	=	9.00	(BF)B3:ID=80655205等	(CONC)	0.4700(m2)x0.48x2	=	0.45
-2	(CONC)	0.3700(m3)x-2	=	-0.74	(BF)S18:ID=80656608等	(CONC)	9.7400(m2)x0.18x2	=	3.51
-3	(空m3)	2.5000(m2)x0.06x2	=	0.30	(BF)S18:ID=80656618等	(CONC)	17.1400(m2)x0.18x4	=	12.34
(BF)FG1A:ID=80623384-1	(CONC)	3.3500(m2)x1.86x1	=	6.23	(BF)S18:ID=80656628等	(CONC)	12.6000(m2)x0.18x2	=	4.54
-2	(CONC)	0.5100(m3)x-1	=	-0.51	(BF)S18:ID=80656642	(CONC)	9.9500(m2)x0.18x1	=	1.79
(BF)FG3:ID=80623331等-1	(CONC)	1.7500(m2)x1.80x7	=	22.05	(BF)S18:ID=80656644等	(CONC)	17.5200(m2)x0.18x2	=	6.31
-2	(CONC)	0.2600(m3)x-7	=	-1.82	(BF)S18:ID=80656646	(CONC)	12.8800(m2)x0.18x1	=	2.32
-3	(空m3)	1.7500(m2)x0.06x7	=	0.74	(BF)B1:ID=80655216等	(CONC)	0.2900(m2)x0.45x2	=	0.26
(BF)FG3:ID=80623332等-1	(CONC)	1.7500(m2)x1.86x4	=	13.02	(BF)B3:ID=80656697	(CONC)	0.5300(m2)x0.45x1	=	0.24
-2	(CONC)	0.2600(m3)x-4	=	-1.04	(BF)S18:ID=80656527等	(CONC)	12.6600(m2)x0.18x2	=	4.56
(BF)FG3A:ID=80623364-1	(CONC)	1.7500(m2)x1.80x1	=	3.15	(BF)S18:ID=80656580等	(CONC)	13.1100(m2)x0.18x2	=	4.72
-2	(CONC)	0.2600(m3)x-1	=	-0.26	(BF)S18:ID=80656592等	(CONC)	12.5500(m2)x0.18x2	=	4.52
-3	(空m3)	1.7500(m2)x0.06x1	=	0.11	(BF)FW3:ID=86445143-1	(CONC)	0.4000(m2)x0.25x1	=	0.10
(BF)FG11:ID=80623329-1	(CONC)	2.9500(m2)x1.86x1	=	5.49	-2	(地業)	0.6600(m2)x0.11x1	=	0.07
-2	(CONC)	0.4500(m3)x-1	=	-0.45	(1)C1:ID=80667143	(CONC)	0.2000(m2)x0.34x1	=	0.07
(BF)FG11:ID=80623398等-1	(CONC)	2.5000(m2)x1.86x4	=	18.60	(BF)段差270:ID=80656505	(CONC)	0.5400(m2)x0.33x1	=	0.18
-2	(CONC)	0.3800(m3)x-4	=	-1.52	(BF)S18:ID=80656512	(CONC)	12.6000(m2)x0.18x1	=	2.27
(BF)FG11:ID=80623412等-1	(CONC)	3.4000(m2)x1.86x2	=	12.65	(BF)S18:ID=80656514	(CONC)	8.7700(m2)x0.18x1	=	1.58
-2	(CONC)	0.5200(m3)x-2	=	-1.04	(BF)S18A:ID=80656737等-1	(CONC)	1.5500(m2)x0.18x2	=	0.56
(BF)FG11:ID=80623413等-1	(CONC)	1.3700(m2)x1.86x2	=	5.10	-2	(地業)	1.5500(m2)x0.11x2	=	0.34
-2	(CONC)	0.2100(m3)x-2	=	-0.42	(BF)S18A:ID=80656740-1	(CONC)	1.5700(m2)x0.18x1	=	0.28
(BF)FG11:ID=80623418等-1	(CONC)	1.1400(m2)x1.86x3	=	6.36	-2	(地業)	1.5700(m2)x0.11x1	=	0.17
-2	(CONC)	0.1700(m3)x-3	=	-0.51	(BF)S18A:ID=80656826-1	(CONC)	3.6200(m2)x0.18x1	=	0.65
(BF)FG11:ID=80623419-1	(CONC)	1.5800(m2)x1.86x1	=	2.94	-2	(地業)	3.6200(m2)x0.11x1	=	0.40
-2	(CONC)	0.2400(m3)x-1	=	-0.24	(BF)段差70:ID=80656385-1	(CONC)	1.1600(m2)x0.13x1	=	0.15
(BF)FG11:ID=80623420-1	(CONC)	3.3800(m2)x1.86x1	=	6.29	-2	(地業)	1.3900(m2)x0.11x1	=	0.15
-2	(CONC)	0.5100(m3)x-1	=	-0.51	(BF)S18:ID=80656387-1	(CONC)	16.6000(m2)x0.13x1	=	2.16
(BF)FG11:ID=80623421-1	(CONC)	1.3600(m2)x1.86x1	=	2.53	-2	(地業)	16.6000(m2)x0.11x1	=	1.83
-2	(CONC)	0.2100(m3)x-1	=	-0.21	(BF)S18A:ID=80656774	(CONC)	4.3700(m2)x0.18x1	=	0.79
(BF)FG11:ID=80623422-1	(CONC)	3.4000(m2)x1.86x1	=	6.32	(BF)S18A:ID=80656775	(CONC)	14.6700(m2)x0.18x1	=	2.64
-2	(CONC)	0.5100(m3)x-1	=	-0.51	(BF)S18A:ID=80656777	(CONC)	7.2900(m2)x0.18x1	=	1.31
(BF)FG11:ID=80627608-1	(CONC)	5.1800(m2)x1.80x1	=	9.32	(BF)S18A:ID=80656778	(CONC)	6.8100(m2)x0.18x1	=	1.23
-2	(CONC)	0.7800(m3)x-1	=	-0.78	(BF)S18A:ID=80656793	(CONC)	12.9500(m2)x0.18x1	=	2.33
-3	(空m3)	5.1800(m2)x0.06x1	=	0.31	(BF)S18A:ID=80656796	(CONC)	4.7300(m2)x0.18x1	=	0.85
(BF)FG11A:ID=80623397-1	(CONC)	2.5000(m2)x1.86x1	=	4.65	(BF)S18A:ID=80656798	(CONC)	6.1300(m2)x0.18x1	=	1.10
-2	(CONC)	0.3800(m3)x-1	=	-0.38	(1)C1:ID=80667176	(CONC)	0.2000(m2)x0.20x1	=	0.04
(BF)FG11A:ID=80623415等-1	(CONC)	3.4000(m2)x1.86x2	=	12.65	(BF)段差120:ID=80656830	(CONC)	0.2700(m2)x0.19x1	=	0.05

物件名称	積算 No.	階数	建築面積	延床面積
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B 1F 0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡

印刷日	
ページ	6

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 土工事】 ー No. 6

-2	(CONC)	0.5200(m3)x-2	=	-1.04	(BF)S18:ID=80656712等	(CONC)	14.7200(m2)x0.18x4	=	10.60
(BF)FG11A:ID=80627603等-1	(CONC)	1.3600(m2)x1.86x2	=	5.06	(BF)S18:ID=80656725等	(CONC)	14.9100(m2)x0.18x2	=	5.37
-2	(CONC)	0.2100(m3)x-2	=	-0.42	(BF)S18:ID=80656866	(CONC)	2.0200(m2)x0.18x1	=	0.36
(BF)FG11A:ID=80627611-1	(CONC)	3.4000(m2)x1.80x1	=	6.12	(BF)S18:ID=80656871	(CONC)	2.0400(m2)x0.18x1	=	0.37
-2	(CONC)	0.5100(m3)x-1	=	-0.51	(BF)S18A:ID=80656726等	(CONC)	16.9100(m2)x0.18x2	=	6.09
-3	(空m3)	3.4000(m2)x0.06x1	=	0.20	(BF)S18A:ID=80656738	(CONC)	17.1400(m2)x0.18x1	=	3.09
(BF)FCG1:ID=80595420等-1	(CONC)	0.5300(m2)x1.80x2	=	1.91	(BF)S18A:ID=80656741	(CONC)	17.4300(m2)x0.18x1	=	3.14
-2	(CONC)	0.0800(m3)x-2	=	-0.16	(BF)S18A:ID=80656805	(CONC)	15.1900(m2)x0.18x1	=	2.73
-3	(地業)	0.0700(m2)x0.11x2	=	0.02	(BF)S18A:ID=80656810	(CONC)	14.9500(m2)x0.18x1	=	2.69
-4	(空m3)	0.5300(m2)x0.06x2	=	0.06	(BF)S18A:ID=80656827	(CONC)	12.8400(m2)x0.18x1	=	2.31
(BF)FCG1:ID=80623328等-1	(CONC)	0.8000(m2)x1.80x3	=	4.32	(BF)S18A:ID=80656828	(CONC)	16.6100(m2)x0.18x1	=	2.99
-2	(CONC)	0.1200(m3)x-3	=	-0.36	(BF)S18A:ID=80656845	(CONC)	11.0700(m2)x0.18x1	=	1.99
-3	(地業)	0.0700(m2)x0.11x3	=	0.02	(BF)S18:ID=80656397-1	(CONC)	4.1300(m2)x0.06x1	=	0.25
-4	(空m3)	0.8000(m2)x0.06x3	=	0.14	-2	(地業)	4.1300(m2)x0.11x1	=	0.45
(BF)FCG2:ID=80623337等-1	(CONC)	0.8800(m2)x1.80x2	=	3.17	(1)IW18:ID=85570830等	(CONC)	0.0600(m2)x0.17x4	=	0.04
-2	(CONC)	0.1300(m3)x-2	=	-0.26	(BF)S18:ID=80656479等	(CONC)	11.8200(m2)x0.09x2	=	2.13
-3	(地業)	0.0700(m2)x0.11x2	=	0.02	(1)C2:ID=80667139等	(CONC)	0.2500(m2)x0.06x5	=	0.08
-4	(空m3)	0.8800(m2)x0.06x2	=	0.11	(1)C4:ID=80667174等	(CONC)	0.2000(m2)x0.06x4	=	0.05
(BF)FG13:ID=80623423-1	(CONC)	5.7500(m2)x1.46x1	=	8.40	(BF)S18:ID=80656468等	(CONC)	11.8200(m2)x0.06x2	=	1.42
-2	(空m3)	5.7500(m2)x0.25x1	=	1.44	(BF)S18:ID=80656486等	(CONC)	14.6000(m2)x0.06x2	=	1.75
(BF)FG14:ID=80623425等-1	(CONC)	3.4000(m2)x1.43x3	=	14.59	(BF)S18:ID=80656492等	(CONC)	12.7100(m2)x0.06x2	=	1.53
-2	(空m3)	3.4000(m2)x0.28x3	=	2.86	(BF)S18:ID=80656504	(CONC)	13.1500(m2)x0.06x1	=	0.79
(BF)PT:ID=80632745-1	(地業)	16.0000(m2)x0.11x1	=	1.76	(BF)S18:ID=80656506	(CONC)	12.6000(m2)x0.06x1	=	0.76
-2	(空m3)	16.0000(m2)x1.71x1	=	27.36	(BF)S18:ID=80656513	(CONC)	2.1100(m2)x0.06x1	=	0.13
(BF)PT:ID=80632748等-1	(地業)	24.0000(m2)x0.11x5	=	13.20	(BF)S18:ID=80656515	(CONC)	19.1000(m2)x0.06x1	=	1.15
-2	(空m3)	24.0000(m2)x1.71x5	=	205.20	(BF)S18:ID=80656522	(CONC)	8.9800(m2)x0.06x1	=	0.54
(BF)PT:ID=80642901等-1	(地業)	12.0000(m2)x0.11x2	=	2.64	(BF)S18:ID=80656524	(CONC)	14.1500(m2)x0.06x1	=	0.85
-2	(空m3)	12.0000(m2)x1.71x2	=	41.04	(BF)S18:ID=80656597	(CONC)	19.7000(m2)x0.06x1	=	1.18
(BF)PT:ID=80642919-1	(地業)	1.9500(m2)x0.11x1	=	0.21	(BF)S18:ID=80656602等	(CONC)	20.1500(m2)x0.06x3	=	3.63
-2	(空m3)	1.9500(m2)x1.71x1	=	3.33	(BF)S18:ID=80656631等	(CONC)	7.2500(m2)x0.06x2	=	0.87
(BF)PT:ID=80642921-1	(地業)	6.0000(m2)x0.11x1	=	0.66	(BF)S18:ID=80656643	(CONC)	7.9300(m2)x0.06x1	=	0.48
-2	(空m3)	6.0000(m2)x1.71x1	=	10.26	(BF)S18:ID=80656703	(CONC)	16.9300(m2)x0.06x1	=	1.02
(BF)PT:ID=80642923-1	(地業)	4.0000(m2)x0.11x1	=	0.44	(BF)S18:ID=80656706	(CONC)	48.9500(m2)x0.06x1	=	2.94
-2	(空m3)	4.0000(m2)x1.71x1	=	6.84	(BF)S18:ID=80656708	(CONC)	22.8800(m2)x0.06x1	=	1.37
(BF)PT:ID=80647952-1	(地業)	8.0000(m2)x0.11x1	=	0.88	(BF)S18:ID=80656831	(CONC)	11.0700(m2)x0.06x1	=	0.66
-2	(空m3)	8.0000(m2)x1.71x1	=	13.68	(BF)S18:ID=80656837	(CONC)	23.0300(m2)x0.06x1	=	1.38
(BF)PT:ID=80647954-1	(地業)	5.9600(m2)x0.11x1	=	0.66	(BF)S18:ID=80656857	(CONC)	16.9100(m2)x0.06x1	=	1.01
-2	(空m3)	5.9600(m2)x1.71x1	=	10.19	(BF)S18:ID=80656864	(CONC)	14.1100(m2)x0.06x1	=	0.85
(BF)PT:ID=80647960等-1	(地業)	31.3600(m2)x0.11x3	=	10.35	(BF)S18:ID=80656870	(CONC)	14.3000(m2)x0.06x1	=	0.86
-2	(空m3)	31.3600(m2)x1.71x3	=	160.88	(1)C1:ID=80667142等	(CONC)	0.2000(m2)x0.05x4	=	0.04

No.	コメント	場所・部位 細目	摘要	数量	単位	項目区分
10		山留め	H～ 親杭横矢板工法	161.42	㎡	山止関連

コメント	メッセージ	計算式			コメント	メッセージ	計算式		
		72.00x2.12x1	=	152.64			19.50x0.45x1	=	8.78

独立基礎	コメント	場所・部位 細目	摘要	数量	単位	項目区分

物件名称	積算 No.	階数	建築面積	延床面積
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B 1F 0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡

印刷日	
ページ	7

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 土工事】 ー No. 7

1層		捨てコンクリート	基礎下 Fn=18 S=15	1.21	m3	(24.20m2 x 0.05) その他
2層		砕石	t=60	1.45	m3	(24.20m2 x 0.06) その他

コメント	メッセージ	計算式		コメント	メッセージ	計算式	
F1:ID=80495559		2.20x2.20x1	= 4.84	F1:ID=80495562		2.20x2.20x1	= 4.84
F1:ID=80495560		2.20x2.20x1	= 4.84	F1:ID=80495563		2.20x2.20x1	= 4.84
F1:ID=80495561		2.20x2.20x1	= 4.84				

独立基礎	コメント	場所・部位 細目	摘要	数量	単位	項目区分
1層		捨てコンクリート	基礎下 Fn=18 S=15	0.20	m3	(3.92m2 x 0.05) その他

コメント	メッセージ	計算式		コメント	メッセージ	計算式	
F2:ID=80591284		1.40x1.40x1	= 1.96	F2:ID=80591286		1.40x1.40x1	= 1.96

布基礎	コメント	場所・部位 細目	摘要	数量	単位	項目区分
1層		捨てコンクリート	基礎下 Fn=18 S=15	48.20	m3	(964.00m2 x 0.05) その他
2層		砕石	t=60	57.84	m3	(964.00m2 x 0.06) その他

コメント	メッセージ	計算式		コメント	メッセージ	計算式	
FW1:ID=80595351		2.60x33.30x1	= 86.58	FW2:ID=80595371		2.20x4.20x1	= 9.24
FW1:ID=80595353		2.60x5.80x1	= 15.08	FW2:ID=80591289		2.20x16.20x1	= 35.64
FW1:ID=80595354		2.60x5.80x1	= 15.08	FW2:ID=80595358		2.20x10.20x1	= 22.44
FW1:ID=80595355		2.60x5.80x1	= 15.08	FW2:ID=80595364		2.20x21.80x1	= 47.96
FW1:ID=80595356		2.60x5.80x1	= 15.08	FW2:ID=80595361		2.20x10.20x1	= 22.44
FW1:ID=80595357		2.60x5.80x1	= 15.08	FW2:ID=80595391		2.20x6.20x1	= 13.64
FW1:ID=80595352		2.60x33.30x1	= 86.58	FW2:ID=80595392		2.20x6.20x1	= 13.64
FW2:ID=80591279		2.20x35.60x1	= 78.32	FW2:ID=80595368		2.20x4.20x1	= 9.24
FW2:ID=80591291		2.20x4.20x1	= 9.24	FW2:ID=80595372		2.20x4.20x1	= 9.24
FW2:ID=80591292		2.20x4.20x1	= 9.24	FW2:ID=80595366		2.20x4.20x1	= 9.24
FW2:ID=80591293		2.20x4.20x1	= 9.24	FW2:ID=80595370		2.20x4.20x1	= 9.24
FW2:ID=80591294		2.20x4.20x1	= 9.24	FW2:ID=80591299		2.20x41.10x1	= 90.42
FW2:ID=80591295		2.20x4.20x1	= 9.24	FW2:ID=80595363		2.20x1.50x1	= 3.30
FW2:ID=80591296		2.20x4.20x1	= 9.24	FW2:ID=80595360		2.20x1.50x1	= 3.30
FW2:ID=80591282		2.20x35.60x1	= 78.32	FW2:ID=80595397		2.20x1.30x1	= 2.86
FW2:ID=80595394		2.20x1.20x1	= 2.64	FW2:ID=80595398		2.20x1.30x1	= 2.86
FW2:ID=80595396		2.20x1.20x1	= 2.64	FW2:ID=80595359		2.20x1.10x1	= 2.42
FW2:ID=80627617		2.20x1.20x1	= 2.64	FW2:ID=80595399		2.20x1.50x1	= 3.30
FW2:ID=80591287		2.20x31.20x1	= 68.64	FW2:ID=80595400		2.20x1.50x1	= 3.30
FW2:ID=80595393		2.20x5.20x1	= 11.44	FW2:ID=80595379		2.20x13.80x1	= 30.36
FW2:ID=80595369		2.20x4.20x1	= 9.24	FW2:ID=80595404		2.20x6.00x1	= 13.20
FW2:ID=80595373		2.20x4.20x1	= 9.24	FW2:ID=80595405		2.20x6.00x1	= 13.20
FW2:ID=80595367		2.20x4.20x1	= 9.24	FW2:ID=80595384		2.20x7.80x1	= 17.16

布基礎	コメント	場所・部位 細目	摘要	数量	単位	項目区分
1層		捨てコンクリート	基礎下 Fn=18 S=15	0.00	m3	(339.90m2 x 0.00) その他

コメント	メッセージ	計算式		コメント	メッセージ	計算式	

物件名称	積算 No.	階数	建築面積	延床面積	印刷日	
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B 1F 0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡	ページ	8

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 土工事】 ー No. 8

FW2:ID=80591288		2.20x24.20x1	= 53.24	FW2:ID=80595376		2.20x18.20x1	= 40.04
FW2:ID=80591290		2.20x4.20x1	= 9.24	FW2:ID=80595377		2.20x4.20x1	= 9.24
FW2:ID=80595387		2.20x5.80x1	= 12.76	FW2:ID=80595378		2.20x2.10x1	= 4.62
FW2:ID=80595388		2.20x5.80x1	= 12.76	FW2:ID=80595401		2.20x5.80x1	= 12.76
FW2:ID=80595389		2.20x5.80x1	= 12.76	FW2:ID=80595402		2.20x5.80x1	= 12.76
FW2:ID=80595390		2.20x5.80x1	= 12.76	FW2:ID=80595403		2.20x5.80x1	= 12.76
FW2:ID=80591297		2.20x24.20x1	= 53.24	FW2:ID=80595381		2.20x18.20x1	= 40.04
FW2:ID=80591298		2.20x4.20x1	= 9.24	FW2:ID=80595382		2.20x4.20x1	= 9.24
FW2:ID=80591300		2.20x2.10x1	= 4.62	FW2:ID=80595383		2.20x8.10x1	= 17.82

基礎梁	コメント	場所・部位 細目	摘要	数量	単位	項目区分
1層		捨てコンクリート	基礎下 Fn=18 S=15	1.11	m3	(22.24m2 x 0.05) その他
2層		砕石	t=60	1.33	m3	(22.24m2 x 0.06) その他

コメント	メッセージ	計算式		コメント	メッセージ	計算式	
FG2:ID=80595406		1.78x0.60x1	= 1.07	FG12:ID=80623354		1.40x0.60x1	= 0.84
FG2:ID=80595407		2.78x0.60x1	= 1.67	FG12:ID=80623355		1.40x0.60x1	= 0.84
FG2:ID=80595408		4.00x0.60x1	= 2.40	FW3:ID=86445143		1.10x0.60x1	= 0.66
FG2:ID=80595409		2.78x0.60x1	= 1.67	FCG1:ID=80595420		0.10x0.65x1	= 0.07
FG2:ID=80595410		2.78x0.60x1	= 1.67	FCG1:ID=80623327		0.10x0.65x1	= 0.07
FG2:ID=80595411		2.78x0.60x1	= 1.67	FCG1:ID=80623328		0.10x0.65x1	= 0.07
FG2:ID=80595412		2.78x0.60x1	= 1.67	FCG1:ID=80623342		0.10x0.65x1	= 0.07
FG2:ID=80623338		1.78x0.60x1	= 1.07	FCG1:ID=80623356		0.10x0.65x1	= 0.07
FG2:ID=80623339		1.78x0.60x1	= 1.07	FCG1:ID=80623379		0.10x0.65x1	= 0.07
FG6:ID=80595421		0.10x0.65x1	= 0.07	FCG1:ID=80623380		0.10x0.65x1	= 0.07
FG12:ID=80623392		1.70x0.60x1	= 1.02	FCG1:ID=80623390		0.10x0.65x1	= 0.07
FG12:ID=80623393		1.70x0.60x1	= 1.02	FCG1:ID=80623391		0.10x0.65x1	= 0.07
FG12:ID=80623394		1.70x0.60x1	= 1.02	FCG2:ID=80623337		0.10x0.70x1	= 0.07
FG12:ID=80623395		1.70x0.60x1	= 1.02	FCG2:ID=80623357		0.10x0.70x1	= 0.07
FG12:ID=80623396		1.70x0.60x1	= 1.02				

基礎小梁	コメント	場所・部位 細目	摘要	数量	単位	項目区分
1層		捨てコンクリート	基礎下 Fn=18 S=15	0.07	m3	(1.39m2 x 0.05) その他
2層		砕石	t=60	0.08	m3	(1.39m2 x 0.06) その他

コメント	メッセージ	計算式		コメント	メッセージ	計算式	
段差70:ID=80656385		2.53x0.55x1	= 1.39				

柱	コメント	場所・部位 細目	摘要	数量	単位	項目区分
1層		捨てコンクリート	基礎下 Fn=18 S=15	0.08	m3	(1.68m2 x 0.05) その他
2層		砕石	t=60	0.10	m3	(1.68m2 x 0.06) その他

コメント	メッセージ	計算式		コメント	メッセージ	計算式	
SC139:ID=80495311		0.65x0.65x1	= 0.42	SC139:ID=80495313		0.65x0.65x1	= 0.42
SC139:ID=80495312		0.65x0.65x1	= 0.42	SC139:ID=80495520		0.65x0.65x1	= 0.42

物件名称	積算 No.	階数	建築面積	延床面積	印刷日	
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B 1F 0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡	ページ	9

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 土工事】 ー No. 9

床版	コメント	場所・部位 細目	摘要	数量	単位	項目区分
1層		捨てコンクリート	ｽﾗﾌﾞ下 Fn=18 S=15	9.21	m3	(184.22m2 x 0.05) その他
2層		砕石	土間下 t=60	11.05	m3	(184.22m2 x 0.06) その他
3層		土間下 防湿シート	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ t=0.15	184.22	㎡	その他
4層		土間下 断熱材	発砲ｽﾁﾚﾝﾎﾞｰﾄﾞ t=25	184.22	㎡	その他

コメント	メッセージ	計算式		コメント	メッセージ	計算式	
S18:ID=80656397		1.25x3.30x1	= 4.13	S18:ID=80656585		3.50x5.53x1	= 19.36
S18:ID=80656387		3.30x5.03x1	= 16.60	S18:ID=80656587		3.50x5.53x1	= 19.36
S18:ID=80656589		3.50x5.53x1	= 19.36	S18:ID=80656537		3.53x5.53x1	= 19.52
S18:ID=80656543		3.50x5.53x1	= 19.36	S18A:ID=80656826		0.48x7.55x1	= 3.62
S18:ID=80656549		3.50x5.53x1	= 19.36	S18A:ID=80656737		0.69x2.24x1	= 1.55
S18:ID=80656576		3.53x5.53x1	= 19.52	S18A:ID=80656740		0.69x2.27x1	= 1.57
S18:ID=80656582		3.50x5.53x1	= 19.36	S18A:ID=80656739		0.69x2.24x1	= 1.55

地業ピット	コメント	場所・部位 細目	摘要	数量	単位	項目区分
1層		捨てコンクリート	捨てｺﾝﾋﾟｯﾄ下 Fn=18 S=15	39.30	m3	(786.09m2 x 0.05) その他
2層		砕石	t=60	47.17	m3	(786.09m2 x 0.06) その他

コメント	メッセージ	計算式		コメント	メッセージ	計算式	
ID=80632745	矩形	4.00x4.00x1	= 16.00	ID=80647962	矩形	14.00x1.30x1	= 18.20
ID=80632748	矩形	6.00x4.00x1	= 24.00	ID=80647964	矩形	5.60x5.60x1	= 31.36
ID=80642901	矩形	4.00x3.00x1	= 12.00	ID=80647966	矩形	6.00x1.30x1	= 7.80
ID=80642904	矩形	4.00x3.00x1	= 12.00	ID=80647968	矩形	5.60x5.60x1	= 31.36
ID=80642905	矩形	6.00x4.00x1	= 24.00	ID=80647970	矩形	5.60x3.60x1	= 20.16
ID=80642907-1	矩形	5.60x3.30x1	= 18.48	ID=80650076-1	矩形	4.85x2.60x1	= 12.61
-2		0.83x0.80x-2	= -1.33	-2		0.43x0.43x-2	= -0.37
-3		4.00x0.10x-1	= -0.40	-3		2.00x0.10x-2	= -0.40
-4		2.48x0.10x-2	= -0.50	-4		2.18x0.10x-2	= -0.44
ID=80642911-1	矩形	7.60x3.30x1	= 25.08	ID=80650081-1	凸凹	8.00x6.78x1	= 54.24
-2		0.83x0.80x-2	= -1.33	-2		1.00x2.00x-2	= -4.00
-3		3.00x0.10x-2	= -0.60	ID=80650083	矩形	6.00x6.00x1	= 36.00
-4		2.48x0.10x-2	= -0.50	ID=80650084	矩形	6.00x4.00x1	= 24.00
ID=80642915-1	矩形	7.63x3.30x1	= 25.18	ID=80650087	矩形	6.00x5.00x1	= 30.00
-2		0.83x0.80x-1	= -0.66	ID=80650089	矩形	6.00x6.00x1	= 36.00
-3		0.83x0.83x-1	= -0.69	ID=80650090-1	凸凹	6.78x3.28x1	= 22.24
-4		3.00x0.10x-2	= -0.60	-2		2.00x1.00x-1	= -2.00
-5		2.48x0.10x-2	= -0.50	-3		2.00x0.78x-1	= -1.56
ID=80642919	矩形	1.95x1.00x1	= 1.95	ID=80650092	矩形	6.00x1.50x1	= 9.00
ID=80642921	矩形	6.00x1.00x1	= 6.00	ID=80650093	矩形	6.00x1.50x1	= 9.00
ID=80642923	矩形	4.00x1.00x1	= 4.00	ID=80650094	矩形	6.00x5.00x1	= 30.00
ID=80642924	矩形	6.00x4.00x1	= 24.00	ID=80650097	矩形	6.00x6.00x1	= 36.00
ID=80642925	矩形	6.00x4.00x1	= 24.00	ID=80650098	矩形	6.00x6.00x1	= 36.00
ID=80647952	矩形	4.00x2.00x1	= 8.00	ID=80650099-1	凸凹	7.78x6.78x1	= 52.75
ID=80647953	矩形	6.00x4.00x1	= 24.00	-2		1.00x2.00x-1	= -2.00
ID=80647954-1	凸凹	4.00x1.50x1	= 6.00	-3		0.78x2.00x-1	= -1.56

物　件　名　称	積　算　No.	階　数	建　築　面　積	延　床　面　積
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B　1F　0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡

印刷日	
ページ	10

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 土工事】　ー　No. 10

-2		0.20x0.20x-1	=	-0.04	ID=80650173	矩形	6.00x3.80x1	= 22.80
ID=80647960	矩形	5.60x5.60x1	=	31.36				

物件名称	積算 No.	階数	建築面積	延床面積	印刷日	
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B 1F 0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡	ページ	11

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 汎用】 ー No. 1

No.	コメント	場所・部位 細目	摘要	数量	単位
1	壁 1階 (X0-315:Y5+24	ｴﾗｽﾀｲﾄ	W180× t 20	4.60	m

コメント	メッセージ	計算式		コメント	メッセージ	計算式	
		2.30x2	= 4.60				

No.	コメント	場所・部位 細目	摘要	数量	単位
1	壁 1階 (X1-315:Y7+24	ｴﾗｽﾀｲﾄ	W180× t 20	4.60	m

コメント	メッセージ	計算式		コメント	メッセージ	計算式	
		2.30x2	= 4.60				

No.	コメント	場所・部位 細目	摘要	数量	単位
10		スリーブ補強	φ100	92.00	か所

コメント	メッセージ	計算式		コメント	メッセージ	計算式	
		59x1	= 59.00	機械		7x1	= 7.00
電気		26x1	= 26.00				

No.	コメント	場所・部位 細目	摘要	数量	単位
20		スリーブ補強	φ125	70.00	か所

コメント	メッセージ	計算式		コメント	メッセージ	計算式	
		62x1	= 62.00	電気		8x1	= 8.00

No.	コメント	場所・部位 細目	摘要	数量	単位
30		スリーブ補強	φ150	31.00	か所

コメント	メッセージ	計算式		コメント	メッセージ	計算式	
機械		31x1	= 31.00				

No.	コメント	場所・部位 細目	摘要	数量	単位
40		スリーブ補強	φ175	12.00	か所

コメント	メッセージ	計算式		コメント	メッセージ	計算式	
機械		12x1	= 12.00				

No.	コメント	場所・部位 細目	摘要	数量	単位
50		スリーブ補強	φ200	4.00	か所

コメント	メッセージ	計算式		コメント	メッセージ	計算式	
機械		4x1	= 4.00				

物　件　名　称	積　算　No.	階　数	建　築　面　積	延　床　面　積
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B　1F　0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡

印刷日	
ページ	12

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 独立基礎 】　ー　No.　1

*:基 礎 部

階　名　*	コメント	配置位置	(X4+1000:Y1+300),(X5:Y1+300),(X6:Y1+300),(X7:Y1+300),(X8:Y1+300)
BF			

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
F1	5	*1.20x5 =*	*6.00*	*2.40x5 =*	*12.00*	*SD13*	*(66.00x0.995/1000)x5=0.330*							
C　6.00		2.000x2.000x0.300x1	= 1.20	2.00x0.30x1	= 0.60	はかま筋　X	11	3.00			2.60+	0.20+	0.20	
F　12.00　F/C　2.00				2.00x0.30x1	= 0.60	はかま筋　Y	11	3.00			2.60+	0.20+	0.20	
B　0.730　B/C　0.122				2.00x0.30x1	= 0.60	*SD16*	*(51.04x1.560/1000)x5=0.400*							
				2.00x0.30x1	= 0.60	ベース筋　X	11	2.32			2.00+	0.16+	0.16	
						ベース筋　Y	11	2.32			2.00+	0.16+	0.16	

階　名　*	コメント	配置位置	(X2+1400:Y4+1000),(X3-1400:Y4+1000)
BF			

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
F2	2	*0.43x2 =*	*0.86*	*1.44x2 =*	*2.88*	*SD13*	*(30.80x0.995/1000)x2=0.062*							
C　0.86		1.200x1.200x0.300x1	= 0.43	1.20x0.30x1	= 0.36	はかま筋　X	7	2.20			1.80+	0.20+	0.20	
F　2.88　F/C　3.35				1.20x0.30x1	= 0.36	はかま筋　Y	7	2.20			1.80+	0.20+	0.20	
B　0.128　B/C　0.149				1.20x0.30x1	= 0.36	*SD16*	*(21.28x1.560/1000)x2=0.066*							
				1.20x0.30x1	= 0.36	ベース筋　X	7	1.52			1.20+	0.16+	0.16	
						ベース筋　Y	7	1.52			1.20+	0.16+	0.16	

物　件　名　称	積　算　No.	階　数	建　築　面　積	延　床　面　積	印刷日	
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B　1F　0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡	ページ	13

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 布基礎 】　ー　No.　1　　*:基礎部

階　名　*	コメント	配置位置	(Y7:X6-1200～X10+2000),(Y8:X6-1200～X10+2000)
BF			

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
FW1	2	*23.90x2 =*	*47.80*	*20.64x2 =*	*41.28*	*SD13*	*(1246.60x0.995/1000)x2=2.480*							
C　47.80		2.400x0.300x33.20x1	= 23.90	0.300x33.20x1	= 9.96	はかま筋　X	223	3.00			3.00			
F　41.28　F/C　0.86				0.300x33.20x1	= 9.96	はかま筋　長手	16	36.10			33.80			2.30
B　5.918　B/C　0.124				2.400x0.300x1	= 0.72	*SD16*	*(1102.24x1.560/1000)x2=3.438*							
						ベース筋　X	223	2.40			2.40			
						ベース筋　長手	16	35.44			33.20			2.24

階　名　*	コメント	配置位置	(X6:Y7+1200～Y8-1200),(X7:Y7+1200～Y8-1200),(X8:Y7+1200～Y8-1200),(X9:Y7+1200～Y8-1200),(X10:Y7+1200～Y8-1200)
BF			

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
FW1	5	*4.03x5 =*	*20.15*	*4.80x5 =*	*24.00*	*SD13*	*(223.56x0.995/1000)x5=1.110*							
C　20.15		2.400x0.300x5.60x1	= 4.03	0.300x5.60x1	= 1.68	はかま筋　X	39	3.00			3.00			
F　24.00　F/C　1.19				0.300x5.60x1	= 1.68	はかま筋　長手	16	6.66			6.20			0.46
B　2.540　B/C　0.126				2.400x0.300x1	= 0.72	*SD16*	*(183.20x1.560/1000)x5=1.430*							
				2.400x0.300x1	= 0.72	ベース筋　X	39	2.40			2.40			
						ベース筋　長手	16	5.60			5.60			

階　名　*	コメント	配置位置	(Y2:X4-3400～X8+2000),(Y3:X4-3400～X8+2000)
BF			

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
FW2	2	*21.24x2 =*	*42.48*	*22.44x2 =*	*44.88*	*SD13*	*(1158.84x0.995/1000)x2=2.306*							
C　42.48		2.000x0.300x35.40x1	= 21.24	0.300x35.40x1	= 10.62	はかま筋　X	237	2.60			2.60			
F　44.88　F/C　1.06				0.300x35.40x1	= 10.62	はかま筋　長手	14	38.76			36.00			2.76
B　5.454　B/C　0.128				2.000x0.300x1	= 0.60	*SD16*	*(1008.80x1.560/1000)x2=3.148*							
				2.000x0.300x1	= 0.60	ベース筋　X	237	2.00			2.00			
						ベース筋　長手	14	38.20			35.40			2.80

階　名　*	コメント	配置位置	(X4-2000:Y2+1000～Y3-1000),(X4+3000:Y2+1000～Y3-1000),(X5:Y2+1000～Y3-1000),(X6:Y2+1000～Y3-1000),(X7:Y2+1000～Y3-1000),(X7:Y4+1000～Y5+1000),(X7+4000:Y4+1000～Y5+1000),(X8:Y4+1000～Y5+1000)
BF			

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
FW2	9	*2.40x9 =*	*21.60*	*3.60x9 =*	*32.40*	*SD13*	*(137.20x0.995/1000)x9=1.233*							
C　21.60		2.000x0.300x4.00x1	= 2.40	0.300x4.00x1	= 1.20	はかま筋　X	28	2.60			2.60			
F　32.40　F/C　1.50				0.300x4.00x1	= 1.20	はかま筋　長手	14	4.60			4.60			
B　2.808　B/C　0.130				2.000x0.300x1	= 0.60	*SD16*	*(112.00x1.560/1000)x9=1.575*							
				2.000x0.300x1	= 0.60	ベース筋　X	28	2.00			2.00			
						ベース筋　長手	14	4.00			4.00			

階　名　*	コメント	配置位置	(X6:Y3+1000～Y4-1000),(X7:Y3+1000～Y4-1000),(X7+3953:Y3+1000～Y4-1000)
BF			

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
FW2	3	*0.60x3 =*	*1.80*	*1.80x3 =*	*5.40*	*SD13*	*(43.20x0.995/1000)x3=0.129*							
C　1.80		2.000x0.300x1.00x1	= 0.60	0.300x1.00x1	= 0.30	はかま筋　X	8	2.60			2.60			
F　5.40　F/C　3.00				0.300x1.00x1	= 0.30	はかま筋　長手	14	1.60			1.60			
B　0.270　B/C　0.150				2.000x0.300x1	= 0.60	*SD16*	*(30.00x1.560/1000)x3=0.141*							
				2.000x0.300x1	= 0.60	ベース筋　X	8	2.00			2.00			
						ベース筋　長手	14	1.00			1.00			

物　件　名　称	積　算　No.	階　数	建　築　面　積	延　床　面　積
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B　1F　0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡

印刷日	
ページ	14

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 布基礎 】　ー　No.　2　　*:基 礎 部

階　名　*	コメント	配置位置	
BF			(Y4:X5+1000～X9+2000)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
FW2	1	*18.60x1 =*	*18.60*	*19.80x1 =*	*19.80*	*SD13*	*(1015.40x0.995/1000)x1=1.010*							
C 18.60		2.000x0.300x31.00x1	= 18.60	0.300x31.00x1	= 9.30	はかま筋 X	208	2.60			2.60			
F 19.80 F/C 1.06				0.300x31.00x1	= 9.30	はかま筋 長手	14	33.90			31.60			2.30
B 2.385 B/C 0.128				2.000x0.300x1	= 0.60	*SD16*	*(881.36x1.560/1000)x1=1.375*							
				2.000x0.300x1	= 0.60	ベース筋 X	208	2.00			2.00			
						ベース筋 長手	14	33.24			31.00			2.24

階　名　*	コメント	配置位置	
BF			(X5:Y3+1000～Y5-1000)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
FW2	1	*3.00x1 =*	*3.00*	*4.20x1 =*	*4.20*	*SD13*	*(169.40x0.995/1000)x1=0.169*							
C 3.00		2.000x0.300x5.00x1	= 3.00	0.300x5.00x1	= 1.50	はかま筋 X	35	2.60			2.60			
F 4.20 F/C 1.40				0.300x5.00x1	= 1.50	はかま筋 長手	14	5.60			5.60			
B 0.387 B/C 0.129				2.000x0.300x1	= 0.60	*SD16*	*(140.00x1.560/1000)x1=0.218*							
				2.000x0.300x1	= 0.60	ベース筋 X	35	2.00			2.00			
						ベース筋 長手	14	5.00			5.00			

階　名　*	コメント	配置位置	
BF			(X8+4000:Y4+1000～Y5+1000),(X7:Y5+3000～Y6-1000),(X7+4000:Y5+3000～Y6-1000),(X8:Y5+3000～Y6-1000), (X8+4000:Y5+3000～Y6-1000)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
FW2	5	*2.40x5 =*	*12.00*	*3.60x5 =*	*18.00*	*SD13*	*(137.20x0.995/1000)x5=0.685*							
C 12.00		2.000x0.300x4.00x1	= 2.40	0.300x4.00x1	= 1.20	はかま筋 X	28	2.60			2.60			
F 18.00 F/C 1.50				0.300x4.00x1	= 1.20	はかま筋 長手	14	4.60			4.60			
B 1.560 B/C 0.130				2.000x0.300x1	= 0.60	*SD16*	*(112.00x1.560/1000)x5=0.875*							
				2.000x0.300x1	= 0.60	ベース筋 X	28	2.00			2.00			
						ベース筋 長手	14	4.00			4.00			

階　名　*	コメント	配置位置	
BF			(Y5:X0-2000～X3+1000),(Y6:X0-2000～X3+1000)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
FW2	2	*14.40x2 =*	*28.80*	*15.60x2 =*	*31.20*	*SD13*	*(650.96x0.995/1000)x2=1.296*							
C 28.80		2.000x0.300x24.00x1	= 14.40	0.300x24.00x1	= 7.20	はかま筋 X	108	2.60			2.60			
F 31.20 F/C 1.08				0.300x24.00x1	= 7.20	はかま筋 長手	14	26.44			24.60			1.84
B 3.092 B/C 0.107				2.000x0.300x1	= 0.60	*SD16*	*(575.52x1.560/1000)x2=1.796*							
				2.000x0.300x1	= 0.60	ベース筋 X	108	2.00			2.00			
						ベース筋 長手	14	25.68			24.00			1.68

階　名　*	コメント	配置位置	
BF			(Y5:X3+1000～X4-3000),(Y6:X3+1000～X4-3000),(Y7:X3+1000～X4-3000),(Y8:X3+1000～X4-3000)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
FW2	4	*2.40x4 =*	*9.60*	*3.60x4 =*	*14.40*	*SD13*	*(137.20x0.995/1000)x4=0.548*							
C 9.60		2.000x0.300x4.00x1	= 2.40	0.300x4.00x1	= 1.20	はかま筋 X	28	2.60			2.60			
F 14.40 F/C 1.50				0.300x4.00x1	= 1.20	はかま筋 長手	14	4.60			4.60			
B 1.248 B/C 0.130				2.000x0.300x1	= 0.60	*SD16*	*(112.00x1.560/1000)x4=0.700*							
				2.000x0.300x1	= 0.60	ベース筋 X	28	2.00			2.00			
						ベース筋 長手	14	4.00			4.00			

物件名称	積算 No.	階数	建築面積	延床面積	印刷日	
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B 1F 0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡	ページ	15

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 布基礎 】 ー No. 3

*:基礎部

階名 *	コメント	配置位置	
BF			(Y5:X4-3000～X6-1000)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数 長さ 圧接 溶接	基本長	端部	端部	継手
FW2	1	*9.60x1 =*	*9.60*	*10.80x1 =*	*10.80*	*SD13*	*(526.08x0.995/1000)x1=0.523*				
C 9.60		2.000x0.300x16.00x1	= 9.60	0.300x16.00x1	= 4.80	はかま筋 X	108 2.60	2.60			
F 10.80 F/C 1.13				0.300x16.00x1	= 4.80	はかま筋 長手	14 17.52	16.60			0.92
B 1.234 B/C 0.129				2.000x0.300x1	= 0.60	*SD16*	*(455.68x1.560/1000)x1=0.711*				
				2.000x0.300x1	= 0.60	ベース筋 X	108 2.00	2.00			
						ベース筋 長手	14 17.12	16.00			1.12

階名 *	コメント	配置位置	
BF			(X6:Y4+1000～Y6-1000),(X9:Y4+1000～Y6-1000)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数 長さ 圧接 溶接	基本長	端部	端部	継手
FW2	2	*6.00x2 =*	*12.00*	*7.20x2 =*	*14.40*	*SD13*	*(297.84x0.995/1000)x2=0.592*				
C 12.00		2.000x0.300x10.00x1	= 6.00	0.300x10.00x1	= 3.00	はかま筋 X	55 2.60	2.60			
F 14.40 F/C 1.20				0.300x10.00x1	= 3.00	はかま筋 長手	14 11.06	10.60			0.46
B 1.396 B/C 0.116				2.000x0.300x1	= 0.60	*SD16*	*(257.84x1.560/1000)x2=0.804*				
				2.000x0.300x1	= 0.60	ベース筋 X	55 2.00	2.00			
						ベース筋 長手	14 10.56	10.00			0.56

階名 *	コメント	配置位置	
BF			(Y5+2000:X6～X9)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数 長さ 圧接 溶接	基本長	端部	端部	継手
FW2	1	*13.20x1 =*	*13.20*	*13.20x1 =*	*13.20*	*SD13*	*(782.96x0.995/1000)x1=0.779*				
C 13.20		2.000x0.300x22.00x1	= 13.20	0.300x22.00x1	= 6.60	はかま筋 X	148 2.60	2.60			
F 13.20 F/C 1.00				0.300x22.00x1	= 6.60	はかま筋 長手	14 28.44	26.60			1.84
B 1.845 B/C 0.140						*SD16*	*(683.52x1.560/1000)x1=1.066*				
						ベース筋 X	148 2.00	2.00			
						ベース筋 長手	14 27.68	26.00			1.68

階名 *	コメント	配置位置	
BF			(X0:Y5～Y6),(X1:Y5～Y6),(X1:Y7～Y8)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数 長さ 圧接 溶接	基本長	端部	端部	継手
FW2	3	*3.60x3 =*	*10.80*	*3.60x3 =*	*10.80*	*SD13*	*(261.44x0.995/1000)x3=0.780*				
C 10.80		2.000x0.300x6.00x1	= 3.60	0.300x6.00x1	= 1.80	はかま筋 X	41 2.60	2.60			
F 10.80 F/C 1.00				0.300x6.00x1	= 1.80	はかま筋 長手	14 11.06	10.60			0.46
B 1.857 B/C 0.172						*SD16*	*(229.84x1.560/1000)x3=1.077*				
						ベース筋 X	41 2.00	2.00			
						ベース筋 長手	14 10.56	10.00			0.56

階名 *	コメント	配置位置	
BF			(X2:Y5～Y6),(X3:Y5～Y6),(X2:Y7～Y8),(X3:Y7～Y8)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数 長さ 圧接 溶接	基本長	端部	端部	継手
FW2	4	*3.60x4 =*	*14.40*	*3.60x4 =*	*14.40*	*SD13*	*(247.44x0.995/1000)x4=0.984*				
C 14.40		2.000x0.300x6.00x1	= 3.60	0.300x6.00x1	= 1.80	はかま筋 X	41 2.60	2.60			
F 14.40 F/C 1.00				0.300x6.00x1	= 1.80	はかま筋 長手	14 10.06	9.60			0.46
B 2.332 B/C 0.162						*SD16*	*(215.84x1.560/1000)x4=1.348*				
						ベース筋 X	41 2.00	2.00			
						ベース筋 長手	14 9.56	9.00			0.56

物　件　名　称	積　算　No.	階　数	建　築　面　積	延　床　面　積
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B　1F　0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡

印刷日	
ページ	16

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 布基礎 】　ー　No.　4

*:基 礎 部

階　名　*	コメント	配置位置
BF		(X4:Y5+1000～Y6-1000),(X5:Y5+1000～Y6-1000)

リストNo.	倍数
FW2	2
C　7.20	
F　9.60　F/C　1.33	
B　0.926　B/C　0.129	

コンクリート(3:Fc=30, S=18)		
3.60x2 =		*7.20*
2.000x0.300x6.00x1	=	3.60

型枠(1:普通型枠)		
4.80x2 =		*9.60*
0.300x6.00x1	=	1.80
0.300x6.00x1	=	1.80
2.000x0.300x1	=	0.60
2.000x0.300x1	=	0.60

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD13		*(205.44x0.995/1000)x2=0.408*						
はかま筋 X	41	2.60			2.60			
はかま筋 長手	14	7.06			6.60			0.46
SD16		*(166.00x1.560/1000)x2=0.518*						
ベース筋 X	41	2.00			2.00			
ベース筋 長手	14	6.00			6.00			

階　名　*	コメント	配置位置
BF		(Y6:X4-3000～X4-1000),(Y7:X4-3000～X4-1000)

リストNo.	倍数
FW2	2
C　2.40	
F　3.60　F/C　1.50	
B　0.330　B/C　0.138	

コンクリート(3:Fc=30, S=18)		
1.20x2 =		*2.40*
2.000x0.300x2.00x1	=	1.20

型枠(1:普通型枠)		
1.80x2 =		*3.60*
0.300x2.00x1	=	0.60
0.300x2.00x1	=	0.60
2.000x0.300x1	=	0.60

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD13		*(75.40x0.995/1000)x2=0.150*						
はかま筋 X	15	2.60			2.60			
はかま筋 長手	14	2.60			2.60			
SD16		*(58.00x1.560/1000)x2=0.180*						
ベース筋 X	15	2.00			2.00			
ベース筋 長手	14	2.00			2.00			

階　名　*	コメント	配置位置
BF		(Y6:X4-1000～X9+2000)

リストNo.	倍数
FW2	1
C　24.60	
F　25.20　F/C　1.02	
B　3.064　B/C　0.125	

コンクリート(3:Fc=30, S=18)		
24.60x1 =		*24.60*
2.000x0.300x41.00x1	=	24.60

型枠(1:普通型枠)		
25.20x1 =		*25.20*
0.300x41.00x1	=	12.30
0.300x41.00x1	=	12.30
2.000x0.300x1	=	0.60

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD13		*(1299.64x0.995/1000)x1=1.293*						
はかま筋 X	261	2.60			2.60			
はかま筋 長手	14	44.36			41.60			2.76
SD16		*(1135.20x1.560/1000)x1=1.771*						
ベース筋 X	261	2.00			2.00			
ベース筋 長手	14	43.80			41.00			2.80

階　名　*	コメント	配置位置
BF		(X8:Y6+1000～Y7-1200),(X9:Y6+1000～Y7-1200)

リストNo.	倍数
FW2	2
C　1.56	
F　3.96　F/C　2.54	
B　0.224　B/C　0.144	

コンクリート(3:Fc=30, S=18)		
0.78x2 =		*1.56*
2.000x0.300x1.30x1	=	0.78

型枠(1:普通型枠)		
1.98x2 =		*3.96*
0.300x1.30x1	=	0.39
0.300x1.30x1	=	0.39
2.000x0.300x1	=	0.60
2.000x0.300x1	=	0.60

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD13		*(52.60x0.995/1000)x2=0.104*						
はかま筋 X	10	2.60			2.60			
はかま筋 長手	14	1.90			1.90			
SD16		*(38.20x1.560/1000)x2=0.120*						
ベース筋 X	10	2.00			2.00			
ベース筋 長手	14	1.30			1.30			

階　名　*	コメント	配置位置
BF		(X2:Y6～Y7),(X3:Y6～Y7)

リストNo.	倍数
FW2	2
C　1.80	
F　1.80　F/C　1.00	
B　0.394　B/C　0.219	

コンクリート(3:Fc=30, S=18)		
0.90x2 =		*1.80*
2.000x0.300x1.50x1	=	0.90

型枠(1:普通型枠)		
0.90x2 =		*1.80*
0.300x1.50x1	=	0.45
0.300x1.50x1	=	0.45

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD13		*(86.00x0.995/1000)x2=0.172*						
はかま筋 X	11	2.60			2.60			
はかま筋 長手	14	4.10			4.10			
SD16		*(71.00x1.560/1000)x2=0.222*						
ベース筋 X	11	2.00			2.00			
ベース筋 長手	14	3.50			3.50			

物件名称	積算 No.	階数	建築面積	延床面積	印刷日	
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B 1F 0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡	ページ	17

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 布基礎 】 ー No. 5

*:基礎部

階名 *	コメント	配置位置
BF		(X6:Y6～Y7)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
FW2	1	*0.78x1 =*	*0.78*	*0.78x1 =*	*0.78*	*SD13*	*(120.64x0.995/1000)x1=0.120*							
C 0.78		2.000x0.300x1.30x1	= 0.78	0.300x1.30x1	= 0.39	はかま筋 X	10	2.60			2.60			
F 0.78 F/C 1.00				0.300x1.30x1	= 0.39	はかま筋 長手	14	6.76			6.30			0.46
B 0.276 B/C 0.354						*SD16*	*(99.80x1.560/1000)x1=0.156*							
						ベース筋 X	10	2.00			2.00			
						ベース筋 長手	14	5.70			5.70			

階名 *	コメント	配置位置
BF		(X4:Y6+1000～Y7),(X5:Y6+1000～Y7)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
FW2	2	*0.90x2 =*	*1.80*	*1.50x2 =*	*3.00*	*SD13*	*(72.00x0.995/1000)x2=0.144*							
C 1.80		2.000x0.300x1.50x1	= 0.90	0.300x1.50x1	= 0.45	はかま筋 X	11	2.60			2.60			
F 3.00 F/C 1.67				0.300x1.50x1	= 0.45	はかま筋 長手	14	3.10			3.10			
B 0.322 B/C 0.179				2.000x0.300x1	= 0.60	*SD16*	*(57.00x1.560/1000)x2=0.178*							
						ベース筋 X	11	2.00			2.00			
						ベース筋 長手	14	2.50			2.50			

階名 *	コメント	配置位置
BF		(Y7:X1-2000～X3+1000),(Y8:X1-2000～X3+1000)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
FW2	2	*10.80x2 =*	*21.60*	*12.00x2 =*	*24.00*	*SD13*	*(490.32x0.995/1000)x2=0.976*							
C 21.60		2.000x0.300x18.00x1	= 10.80	0.300x18.00x1	= 5.40	はかま筋 X	81	2.60			2.60			
F 24.00 F/C 1.11				0.300x18.00x1	= 5.40	はかま筋 長手	14	19.98			18.60			1.38
B 2.316 B/C 0.107				2.000x0.300x1	= 0.60	*SD16*	*(429.68x1.560/1000)x2=1.340*							
				2.000x0.300x1	= 0.60	ベース筋 X	81	2.00			2.00			
						ベース筋 長手	14	19.12			18.00			1.12

階名 *	コメント	配置位置
BF		(Y7:X4-1000～X6-1200)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
FW2	1	*8.28x1 =*	*8.28*	*8.28x1 =*	*8.28*	*SD13*	*(388.68x0.995/1000)x1=0.387*							
C 8.28		2.000x0.300x13.80x1	= 8.28	0.300x13.80x1	= 4.14	はかま筋 X	67	2.60			2.60			
F 8.28 F/C 1.00				0.300x13.80x1	= 4.14	はかま筋 長手	14	15.32			14.40			0.92
B 0.910 B/C 0.110						*SD16*	*(335.04x1.560/1000)x1=0.523*							
						ベース筋 X	67	2.00			2.00			
						ベース筋 長手	14	14.36			13.80			0.56

階名 *	コメント	配置位置
BF		(X4:Y7～Y8-1000),(X5:Y7～Y8-1000)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
FW2	2	*3.60x2 =*	*7.20*	*4.20x2 =*	*8.40*	*SD13*	*(219.44x0.995/1000)x2=0.436*							
C 7.20		2.000x0.300x6.00x1	= 3.60	0.300x6.00x1	= 1.80	はかま筋 X	41	2.60			2.60			
F 8.40 F/C 1.17				0.300x6.00x1	= 1.80	はかま筋 長手	14	8.06			7.60			0.46
B 1.022 B/C 0.142				2.000x0.300x1	= 0.60	*SD16*	*(187.84x1.560/1000)x2=0.586*							
						ベース筋 X	41	2.00			2.00			
						ベース筋 長手	14	7.56			7.00			0.56

物　件　名　称	積　算　No.	階　数	建　築　面　積	延　床　面　積
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B　1F　0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡

印刷日	
ページ	18

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 布基礎 】　ー　No.　6

*:基 礎 部

階　名　＊	コメント	配置位置	(Y8:X4-3000～X5-3000)
BF			

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)			型枠(1:普通型枠)			鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
FW2	1		***4.80x1***	***=***	***4.80***	***5.40x1***	***=***	***5.40***	***SD13***	***(269.84x0.995/1000)x1=0.268***						
C　4.80		2.000x0.300x8.00x1		=	4.80	0.300x8.00x1	=	2.40	はかま筋 X	55	2.60		2.60			
F　5.40　F/C　1.13						0.300x8.00x1	=	2.40	はかま筋 長手	14	9.06		8.60			0.46
B　0.627　B/C　0.131						2.000x0.300x1	=	0.60	***SD16***	***(229.84x1.560/1000)x1=0.359***						
									ベース筋 X	55	2.00		2.00			
									ベース筋 長手	14	8.56		8.00			0.56

階　名　＊	コメント	配置位置	(Y8:X5-3000～X6-1200)
BF			

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)			型枠(1:普通型枠)			鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
FW2	1		***4.68x1***	***=***	***4.68***	***4.68x1***	***=***	***4.68***	***SD13***	***(261.84x0.995/1000)x1=0.261***						
C　4.68		2.000x0.300x7.80x1		=	4.68	0.300x7.80x1	=	2.34	はかま筋 X	53	2.60		2.60			
F　4.68　F/C　1.00						0.300x7.80x1	=	2.34	はかま筋 長手	14	8.86		8.40			0.46
B　0.609　B/C　0.130									***SD16***	***(223.04x1.560/1000)x1=0.348***						
									ベース筋 X	53	2.00		2.00			
									ベース筋 長手	14	8.36		7.80			0.56

物件名称	積算 No.	階数	建築面積	延床面積	印刷日	
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B 1F 0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡	ページ	19

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 基礎梁 】 ー No. 1

*:基礎部 圧接欄太字:機械式継手 端部A:定着金物

階名 * BF　コメント　配置位置 (Y2:X5～X6)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
FG1	1	***4.58x1***	***= 4.58***	***18.31x1***	***= 18.31***	***SD10***	***(15.75x0.560/1000)x1=0.009***							
C 4.58		0.450x1.800x5.55x1	= 4.50	3.60x5.55x1	= 19.98	幅止筋	35	0.45			0.45			
F 18.31 F/C 4.00		0.450x0.150x5.55x-1	= -0.37	5.55x0.15x-2	= -1.67	***SD13***	***(259.39x0.995/1000)x1=0.258***							
B 0.553 B/C 0.121		0.180x0.450x5.55x1	= 0.45	0.18x5.55x2	= 2.00	ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	29	5.42			4.50			0.92
				(S18)5.55x0.18x-1	= -1.00	腹筋	10	5.61			5.55+	0.03+	0.03	
				(S18)5.55x0.18x-1	= -1.00	打増部 補助ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ	29	1.59			0.81+	0.39+	0.39	
						SD16	***(32.55x1.560/1000)x1=0.051***							
						打増部 ｺｰﾅｰ補強	2	6.51			5.55+	0.48+	0.48	
						打増部 幅方向補強	1	6.51			5.55+	0.48+	0.48	
						打増部 厚み方向補強	2	6.51			5.55+	0.48+	0.48	
						SD22	***(77.28x3.040/1000)x1=0.235***							
						主筋 上1 通し筋	4	6.44	22	1.0	5.78		0.66	
						主筋 上2 通し筋	2	6.44	22	1.0	5.78		0.66	
						主筋 下1 通し筋	4	6.44	22	1.0	5.78		0.66	
						主筋 下2 通し筋	2	6.44	22	1.0	5.78		0.66	

階名 * BF　コメント　配置位置 (Y2:X6～X7)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
FG1	1	***5.68x1***	***= 5.68***	***22.69x1***	***= 22.69***	***SD10***	***(20.25x0.560/1000)x1=0.011***							
C 5.68		0.450x1.800x7.55x1	= 6.12	3.60x7.55x1	= 27.18	幅止筋	45	0.45			0.45			
F 22.69 F/C 3.99		0.450x0.240x7.55x-1	= -0.82	7.55x0.24x-2	= -3.62	***SD13***	***(345.92x0.995/1000)x1=0.344***							
B 0.750 B/C 0.132		0.113x0.450x7.55x1	= 0.38	0.11x7.55x2	= 1.66	ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	39	5.42			4.50			0.92
				(S18)7.55x0.18x-1	= -1.36	腹筋	10	7.76			7.55+	0.03+	0.03+	0.15
				(S18)2.27x0.18x-1	= -0.41	打増部 補助ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ	39	1.46			0.68+	0.39+	0.39	
				(S18)0.38x0.18x-1	= -0.07	***SD16***	***(45.35x1.560/1000)x1=0.071***							
				(S18)1.58x0.18x-1	= -0.28	打増部 ｺｰﾅｰ補強	2	9.07			7.55+	0.48+	0.48+	0.56
				(S18)2.27x0.18x-1	= -0.41	打増部 幅方向補強	1	9.07			7.55+	0.48+	0.48+	0.56
						打増部 厚み方向補強	2	9.07			7.55+	0.48+	0.48+	0.56
						SD22	***(106.44x3.040/1000)x1=0.324***							
						主筋 上1 通し筋	4	8.87	22	1.0	7.55+	0.66+	0.66	
						主筋 上2 通し筋	2	8.87	22	1.0	7.55+	0.66+	0.66	
						主筋 下1 通し筋	4	8.87	22	1.0	7.55+	0.66+	0.66	
						主筋 下2 通し筋	2	8.87	22	1.0	7.55+	0.66+	0.66	

階名 * BF　コメント　配置位置 (Y2:X7～X8)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
FG1	1	***6.22x1***	***= 6.22***	***25.08x1***	***= 25.08***	***SD10***	***(20.25x0.560/1000)x1=0.011***							
C 6.22		0.450x1.800x7.55x1	= 6.12	3.60x7.55x1	= 27.18	幅止筋	45	0.45			0.45			
F 25.08 F/C 4.03		0.450x0.150x7.55x-1	= -0.51	7.55x0.15x-2	= -2.27	***SD13***	***(350.99x0.995/1000)x1=0.349***							
B 0.747 B/C 0.120		0.180x0.450x7.55x1	= 0.61	0.18x7.55x2	= 2.72	ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	39	5.42			4.50			0.92
				(S18)4.10x0.18x-1	= -0.74	腹筋	10	7.76			7.55+	0.03+	0.03+	0.15
				(S18)3.10x0.18x-1	= -0.56	打増部 補助ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ	39	1.59			0.81+	0.39+	0.39	
				(S18)2.29x0.18x-1	= -0.41	***SD16***	***(45.35x1.560/1000)x1=0.071***							
				(S18)2.37x0.18x-1	= -0.43	打増部 ｺｰﾅｰ補強	2	9.07			7.55+	0.48+	0.48+	0.56
				(S18)2.29x0.18x-1	= -0.41	打増部 幅方向補強	1	9.07			7.55+	0.48+	0.48+	0.56
						打増部 厚み方向補強	2	9.07			7.55+	0.48+	0.48+	0.56
						SD22	***(103.86x3.040/1000)x1=0.316***							

物件名称	積算 No.	階数	建築面積	延床面積	印刷日	
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B 1F 0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡	ページ	20

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 基礎梁 】 ー No. 2

*:基礎部 圧接欄太字:機械式継手 端部A:定着金物

			主筋 上1 通し筋	4	8.44	22	1.0	7.78+ 0.66	
			主筋 上2 通し筋	2	8.44	22	1.0	7.78+ 0.66	
			主筋 下1 通し筋	4	8.87	22	1.0	7.55+ 0.66+ 0.66	
			主筋 下2 通し筋	2	8.87	22	1.0	7.55+ 0.66+ 0.66	

階名 *	コメント	配置位置	(Y3:X4+3000～X5)
BF			

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)			型枠(1:普通型枠)			鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
FG1	1		***3.69x1***	***=***	***3.69***		***15.62x1***	***=***	***15.62***	***SD10***	***(13.50x0.560/1000)x1=0.008***					
C 3.69		0.450x1.800x4.55x1		=	3.69	3.60x4.55x1		=	16.38	幅止筋	30	0.45		0.45		
F 15.62 F/C 4.23		0.450x0.150x4.55x-1		=	-0.31	4.55x0.15x-2		=	-1.37	***SD13***	***(212.90x0.995/1000)x1=0.212***					
B 0.445 B/C 0.121		0.150x0.450x4.55x1		=	0.31	0.15x4.55x2		=	1.37	ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	24	5.42		4.50		0.92
						(S18)2.13x0.18x-1		=	-0.38	腹筋	10	4.61		4.55+ 0.03+ 0.03		
						(S18)2.13x0.18x-1		=	-0.38	打増部 補助ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ	24	1.53		0.75+ 0.39+ 0.39		
										SD16	***(27.55x1.560/1000)x1=0.043***					
										打増部 ｺｰﾅｰ補強	2	5.51		4.55+ 0.48+ 0.48		
										打増部 幅方向補強	1	5.51		4.55+ 0.48+ 0.48		
										打増部 厚み方向補強	2	5.51		4.55+ 0.48+ 0.48		
										SD22	***(60.00x3.040/1000)x1=0.182***					
										主筋 上1 通し筋	4	5.00	22 0.5	5.00		
										主筋 上2 通し筋	2	5.00	22 0.5	5.00		
										主筋 下1 通し筋	4	5.00	22 0.5	5.00		
										主筋 下2 通し筋	2	5.00	22 0.5	5.00		

階名 *	コメント	配置位置	(Y3:X5～X6)
BF			

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)			型枠(1:普通型枠)			鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
FG1	1		***4.58x1***	***=***	***4.58***		***18.31x1***	***=***	***18.31***	***SD10***	***(15.75x0.560/1000)x1=0.009***					
C 4.58		0.450x1.800x5.55x1		=	4.50	3.60x5.55x1		=	19.98	幅止筋	35	0.45		0.45		
F 18.31 F/C 4.00		0.450x0.150x5.55x-1		=	-0.37	5.55x0.15x-2		=	-1.67	***SD13***	***(259.39x0.995/1000)x1=0.258***					
B 0.537 B/C 0.117		0.180x0.450x5.55x1		=	0.45	0.18x5.55x2		=	2.00	ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	29	5.42		4.50		0.92
						(S18)5.55x0.18x-1		=	-1.00	腹筋	10	5.61		5.55+ 0.03+ 0.03		
						(S18)5.55x0.18x-1		=	-1.00	打増部 補助ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ	29	1.59		0.81+ 0.39+ 0.39		
										SD16	***(32.55x1.560/1000)x1=0.051***					
										打増部 ｺｰﾅｰ補強	2	6.51		5.55+ 0.48+ 0.48		
										打増部 幅方向補強	1	6.51		5.55+ 0.48+ 0.48		
										打増部 厚み方向補強	2	6.51		5.55+ 0.48+ 0.48		
										SD22	***(72.00x3.040/1000)x1=0.219***					
										主筋 上1 通し筋	4	6.00	22 1.0	6.00		
										主筋 上2 通し筋	2	6.00	22 1.0	6.00		
										主筋 下1 通し筋	4	6.00	22 1.0	6.00		
										主筋 下2 通し筋	2	6.00	22 1.0	6.00		

階名 *	コメント	配置位置	(Y3:X6～X7)
BF			

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)			型枠(1:普通型枠)			鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
FG1	1		***6.22x1***	***=***	***6.22***		***25.10x1***	***=***	***25.10***	***SD10***	***(20.25x0.560/1000)x1=0.011***					
C 6.22		0.450x1.800x7.55x1		=	6.12	3.60x7.55x1		=	27.18	幅止筋	45	0.45		0.45		
F 25.10 F/C 4.04		0.450x0.150x7.55x-1		=	-0.51	7.55x0.15x-2		=	-2.27	***SD13***	***(350.99x0.995/1000)x1=0.349***					
B 0.723 B/C 0.116		0.180x0.450x7.55x1		=	0.61	0.18x7.55x2		=	2.72	ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	39	5.42		4.50		0.92
						(S18)2.27x0.18x-1		=	-0.41	腹筋	10	7.76		7.55+ 0.03+ 0.03+		0.15
						(S18)0.38x0.18x-1		=	-0.07	打増部 補助ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ	39	1.59		0.81+ 0.39+ 0.39		

物件名称	積算 No.	階数	建築面積	延床面積	印刷日	
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B 1F 0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡	ページ	21

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 基礎梁 】 ー No. 3

*:基礎部 圧接欄太字:機械式継手 端部A:定着金物

		(S18)1.58x0.18x-1 = -0.28	***SD16***	***(45.35x1.560/1000)x1=0.071***					
		(S18)2.27x0.18x-1 = -0.41	打増部 ｺｰﾅｰ補強	2	9.07		7.55+	0.48+	0.48+ 0.56
		(S18)7.55x0.18x-1 = -1.36	打増部 幅方向補強	1	9.07		7.55+	0.48+	0.48+ 0.56
			打増部 厚み方向補強	2	9.07		7.55+	0.48+	0.48+ 0.56
			SD22	***(96.00x3.040/1000)x1=0.292***					
			主筋 上1 通し筋	4	8.00	22 1.0	8.00		
			主筋 上2 通し筋	2	8.00	22 1.0	8.00		
			主筋 下1 通し筋	4	8.00	22 1.0	8.00		
			主筋 下2 通し筋	2	8.00	22 1.0	8.00		

階名 *	コメント	配置位置							
BF		(Y3:X7～X8)							
リストNo. 倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数 長さ 圧接 溶接	基本長	端部	端部 継手
FG1 1	***6.22x1 = 6.22***		***25.74x1 = 25.74***		***SD10***	***(20.25x0.560/1000)x1=0.011***			
C 6.22	0.450x1.800x7.55x1	= 6.12	3.60x7.55x1	= 27.18	幅止筋	45 0.45	0.45		
F 25.74 F/C 4.14	0.450x0.150x7.55x-1	= -0.51	7.55x0.15x-2	= -2.27	***SD13***	***(350.99x0.995/1000)x1=0.349***			
B 0.728 B/C 0.117	0.180x0.450x7.55x1	= 0.61	0.18x7.55x2	= 2.72	ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	39 5.42	4.50		0.92
			(S18)2.29x0.18x-1	= -0.41	腹筋	10 7.76	7.55+	0.03+	0.03+ 0.15
			(S18)2.37x0.18x-1	= -0.43	打増部 補助ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ	39 1.59	0.81+	0.39+	0.39
			(S18)2.29x0.18x-1	= -0.41	***SD16***	***(45.35x1.560/1000)x1=0.071***			
			(S18)3.55x0.18x-1	= -0.64	打増部 ｺｰﾅｰ補強	2 9.07	7.55+	0.48+	0.48+ 0.56
					打増部 幅方向補強	1 9.07	7.55+	0.48+	0.48+ 0.56
					打増部 厚み方向補強	2 9.07	7.55+	0.48+	0.48+ 0.56
					SD22	***(97.76x3.040/1000)x1=0.297***			
					主筋 上1 通し筋	4 8.00 22 1.0	8.00		
					主筋 上2 通し筋	2 8.44 22 1.0	7.78	0.66	
					主筋 下1 通し筋	4 8.00 22 1.0	8.00		
					主筋 下2 通し筋	2 8.44 22 1.0	7.78	0.66	

階名 *	コメント	配置位置							
BF		(Y4:X5～X6)							
リストNo. 倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数 長さ 圧接 溶接	基本長	端部	端部 継手
FG1 1	***4.56x1 = 4.56***		***18.24x1 = 18.24***		***SD10***	***(15.75x0.560/1000)x1=0.009***			
C 4.56	0.450x1.800x5.53x1	= 4.48	3.60x5.53x1	= 19.91	幅止筋	35 0.45	0.45		
F 18.24 F/C 4.00	0.450x0.150x4.75x-1	= -0.32	4.75x0.15x-2	= -1.43	***SD13***	***(259.19x0.995/1000)x1=0.258***			
B 0.553 B/C 0.121	0.450x0.150x0.78x-1	= -0.05	0.78x0.15x-2	= -0.23	ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	29 5.42	4.50		0.92
	0.180x0.450x5.53x1	= 0.45	0.18x5.53x2	= 1.99	腹筋	10 5.59	5.53+	0.03+	0.03
			(S18)5.53x0.18x-1	= -1.00	打増部 補助ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ	29 1.59	0.81+	0.39+	0.39
			(S18)5.53x0.18x-1	= -1.00	***SD16***	***(32.45x1.560/1000)x1=0.051***			
					打増部 ｺｰﾅｰ補強	2 6.49	5.53+	0.48+	0.48
					打増部 幅方向補強	1 6.49	5.53+	0.48+	0.48
					打増部 厚み方向補強	2 6.49	5.53+	0.48+	0.48
					SD22	***(77.28x3.040/1000)x1=0.235***			
					主筋 上1 通し筋	4 6.44 22 1.0	5.78+	0.66	
					主筋 上2 通し筋	2 6.44 22 1.0	5.78+	0.66	
					主筋 下1 通し筋	4 6.44 22 1.0	5.78+	0.66	
					主筋 下2 通し筋	2 6.44 22 1.0	5.78+	0.66	

物件名称	積算 No.	階数	建築面積	延床面積	印刷日	
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B 1F 0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡	ページ	22

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 基礎梁 】 ー No. 4

*:基礎部 圧接欄太字:機械式継手 端部A:定着金物

階名 *	コメント	配置位置
BF		(Y5:X4～X5)

リストNo.	倍数
FG1	1
C 6.13	
F 25.92 F/C 4.23	
B 0.721 B/C 0.118	

コンクリート(3:Fc=30, S=18)		
	6.13x1 =	***6.13***
0.450x1.800x7.45x1	=	6.03
0.450x0.150x7.45x-1	=	-0.50
0.180x0.450x7.45x1	=	0.60

型枠(1:普通型枠)		
	25.92x1 =	***25.92***
3.60x7.45x1	=	26.82
7.45x0.15x-2	=	-2.24
0.18x7.45x2	=	2.68
(S18)7.45x0.18x-1	=	-1.34

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	***(20.25x0.560/1000)x1=0.011***							
幅止筋	45	0.45			0.45			
SD13	***(349.99x0.995/1000)x1=0.348***							
ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	39	5.42			4.50			0.92
腹筋	10	7.66			7.45+	0.03+	0.03+	0.15
打増部 補助ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ	39	1.59			0.81+	0.39+	0.39	
SD16	***(44.85x1.560/1000)x1=0.070***							
打増部 ｺｰﾅｰ補強	2	8.97			7.45+	0.48+	0.48+	0.56
打増部 幅方向補強	1	8.97			7.45+	0.48+	0.48+	0.56
打増部 厚み方向補強	2	8.97			7.45+	0.48+	0.48+	0.56
SD22	***(96.00x3.040/1000)x1=0.292***							
主筋 上1 通し筋	4	8.00	22	1.0	8.00			
主筋 上2 通し筋	2	8.00	22	1.0	8.00			
主筋 下1 通し筋	4	8.00	22	1.0	8.00			
主筋 下2 通し筋	2	8.00	22	1.0	8.00			

階名 *	コメント	配置位置
BF		(Y5:X5～X6)

リストNo.	倍数
FG1	1
C 4.56	
F 18.24 F/C 4.00	
B 0.552 B/C 0.121	

コンクリート(3:Fc=30, S=18)		
	4.56x1 =	***4.56***
0.450x1.800x5.53x1	=	4.48
0.450x0.150x4.78x-1	=	-0.32
0.450x0.150x0.75x-1	=	-0.05
0.180x0.450x5.53x1	=	0.45

型枠(1:普通型枠)		
	18.24x1 =	***18.24***
3.60x5.53x1	=	19.91
4.78x0.15x-2	=	-1.43
0.75x0.15x-2	=	-0.23
0.18x5.53x2	=	1.99
(S18)5.53x0.18x-1	=	-1.00
(S18)5.53x0.18x-1	=	-1.00

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	***(15.75x0.560/1000)x1=0.009***							
幅止筋	35	0.45			0.45			
SD13	***(259.19x0.995/1000)x1=0.258***							
ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	29	5.42			4.50			0.92
腹筋	10	5.59			5.53+	0.03+	0.03	
打増部 補助ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ	29	1.59			0.81+	0.39+	0.39	
SD16	***(32.45x1.560/1000)x1=0.051***							
打増部 ｺｰﾅｰ補強	2	6.49			5.53+	0.48+	0.48	
打増部 幅方向補強	1	6.49			5.53+	0.48+	0.48	
打増部 厚み方向補強	2	6.49			5.53+	0.48+	0.48	
SD22	***(76.92x3.040/1000)x1=0.234***							
主筋 上1 通し筋	4	6.41	22	1.0	5.75		0.66	
主筋 上2 通し筋	2	6.41	22	1.0	5.75		0.66	
主筋 下1 通し筋	4	6.41	22	1.0	5.75		0.66	
主筋 下2 通し筋	2	6.41	22	1.0	5.75		0.66	

階名 *	コメント	配置位置
BF		(Y6:X2～X3)

リストNo.	倍数
FG1	1
C 7.48	
F 30.81 F/C 4.12	
B 0.824 B/C 0.110	

コンクリート(3:Fc=30, S=18)		
	7.48x1 =	***7.48***
0.450x1.800x7.55x1	=	6.12
0.450x0.150x7.55x-1	=	-0.51
0.550x0.450x7.55x1	=	1.87

型枠(1:普通型枠)		
	30.81x1 =	***30.81***
3.60x7.55x1	=	27.18
7.55x0.15x-2	=	-2.27
0.55x7.55x2	=	8.31
(S18A)0.48x0.18x-1	=	-0.09
(S18A)2.20x0.18x-1	=	-0.40
(S18A)1.70x0.18x-1	=	-0.31
(S18A)1.98x0.18x-1	=	-0.36
(S18A)3.63x0.18x-1	=	-0.65
(S18A)1.70x0.18x-1	=	-0.31
(S18A)1.63x0.18x-1	=	-0.29

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	***(20.25x0.560/1000)x1=0.011***							
幅止筋	45	0.45			0.45			
SD13	***(379.85x0.995/1000)x1=0.378***							
ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	39	5.42			4.50			0.92
腹筋	10	7.76			7.55+	0.03+	0.03+	0.15
打増部 補助ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ	39	2.33			1.55+	0.39+	0.39	
SD16	***(81.63x1.560/1000)x1=0.127***							
打増部 ｺｰﾅｰ補強	2	9.07			7.55+	0.48+	0.48+	0.56
打増部 幅方向補強	1	9.07			7.55+	0.48+	0.48+	0.56
打増部 厚み方向補強	6	9.07			7.55+	0.48+	0.48+	0.56
SD22	***(101.28x3.040/1000)x1=0.308***							

物件名称	積算 No.	階数	建築面積	延床面積	印刷日	
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B 1F 0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡	ページ	23

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 基礎梁 】 ー No. 5

*:基礎部 圧接欄太字:機械式継手 端部A:定着金物

			主筋 上1 通し筋	4	8.44	22	1.0	7.78	0.66
			主筋 上2 通し筋	2	8.44	22	1.0	7.78	0.66
			主筋 下1 通し筋	4	8.44	22	1.0	7.78	0.66
			主筋 下2 通し筋	2	8.44	22	1.0	7.78	0.66

階名 *	コメント	配置位置	(Y6:X5～X6)
BF			

リストNo.	倍数
FG1	1
C 4.56	
F 18.24 F/C 4.00	
B 0.537 B/C 0.118	

コンクリート(3:Fc=30, S=18)		
4.56x1	=	***4.56***
0.450x1.800x5.53x1	=	4.48
0.450x0.150x5.53x-1	=	-0.37
0.180x0.450x5.53x1	=	0.45

型枠(1:普通型枠)		
18.24x1	=	***18.24***
3.60x5.53x1	=	19.91
5.53x0.15x-2	=	-1.66
0.18x5.53x2	=	1.99
(S18)5.53x0.18x-1	=	-1.00
(S18)5.53x0.18x-1	=	-1.00

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	***(15.75x0.560/1000)x1=0.009***							
幅止筋	35	0.45			0.45			
SD13	***(259.19x0.995/1000)x1=0.258***							
ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	29	5.42			4.50			0.92
腹筋	10	5.59			5.53+	0.03+	0.03	
打増部 補助ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ	29	1.59			0.81+	0.39+	0.39	
SD16	***(32.45x1.560/1000)x1=0.051***							
打増部 ｺｰﾅｰ補強	2	6.49			5.53+	0.48+	0.48	
打増部 幅方向補強	1	6.49			5.53+	0.48+	0.48	
打増部 厚み方向補強	2	6.49			5.53+	0.48+	0.48	
SD22	***(72.00x3.040/1000)x1=0.219***							
主筋 上1 通し筋	4	6.00	22	1.0	6.00			
主筋 上2 通し筋	2	6.00	22	1.0	6.00			
主筋 下1 通し筋	4	6.00	22	1.0	6.00			
主筋 下2 通し筋	2	6.00	22	1.0	6.00			

階名 *	コメント	配置位置	(Y7:X5～X6)
BF			

リストNo.	倍数
FG1	1
C 4.57	
F 18.32 F/C 4.01	
B 0.537 B/C 0.118	

コンクリート(3:Fc=30, S=18)		
4.57x1	=	***4.57***
0.450x1.800x5.55x1	=	4.50
0.450x0.150x0.98x-1	=	-0.07
0.450x0.150x4.58x-1	=	-0.31
0.180x0.450x5.55x1	=	0.45

型枠(1:普通型枠)		
18.32x1	=	***18.32***
3.60x5.55x1	=	19.98
0.98x0.15x-2	=	-0.29
4.58x0.15x-2	=	-1.37
0.18x5.55x2	=	2.00
(S18)5.55x0.18x-1	=	-1.00
(S18)5.55x0.18x-1	=	-1.00

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	***(15.75x0.560/1000)x1=0.009***							
幅止筋	35	0.45			0.45			
SD13	***(259.39x0.995/1000)x1=0.258***							
ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	29	5.42			4.50			0.92
腹筋	10	5.61			5.55+	0.03+	0.03	
打増部 補助ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ	29	1.59			0.81+	0.39+	0.39	
SD16	***(32.55x1.560/1000)x1=0.051***							
打増部 ｺｰﾅｰ補強	2	6.51			5.55+	0.48+	0.48	
打増部 幅方向補強	1	6.51			5.55+	0.48+	0.48	
打増部 厚み方向補強	2	6.51			5.55+	0.48+	0.48	
SD22	***(72.00x3.040/1000)x1=0.219***							
主筋 上1 通し筋	4	6.00	22	1.0	6.00			
主筋 上2 通し筋	2	6.00	22	1.0	6.00			
主筋 下1 通し筋	4	6.00	22	1.0	6.00			
主筋 下2 通し筋	2	6.00	22	1.0	6.00			

階名 *	コメント	配置位置	(Y8:X7～X8)
BF			

リストNo.	倍数
FG1	1
C 5.53	
F 23.24 F/C 4.20	
B 0.590 B/C 0.107	

コンクリート(3:Fc=30, S=18)		
5.53x1	=	***5.53***
0.450x1.800x7.45x1	=	6.03
0.450x0.150x7.45x-1	=	-0.50

型枠(1:普通型枠)		
23.24x1	=	***23.24***
3.60x7.45x1	=	26.82
7.45x0.15x-2	=	-2.24
(S18)7.45x0.18x-1	=	-1.34

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	***(20.25x0.560/1000)x1=0.011***							
幅止筋	45	0.45			0.45			
SD13	***(287.98x0.995/1000)x1=0.287***							
ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	39	5.42			4.50			0.92
腹筋	10	7.66			7.45+	0.03+	0.03+	0.15
SD22	***(96.00x3.040/1000)x1=0.292***							

物件名称	積算 No.	階数	建築面積	延床面積	印刷日	
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B 1F 0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡	ページ	24

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 基礎梁 】 ー No. 6

*:基礎部 圧接欄太字:機械式継手 端部A:定着金物

			主筋 上1 通し筋	4	8.00	22 1.0	8.00
			主筋 上2 通し筋	2	8.00	22 1.0	8.00
			主筋 下1 通し筋	4	8.00	22 1.0	8.00
			主筋 下2 通し筋	2	8.00	22 1.0	8.00

階名 *	コメント	配置位置	(Y8:X8～X9)
BF			

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)			型枠(1:普通型枠)			鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
FG1	1	***5.61x1***	=	***5.61***	***23.55x1***	=	***23.55***	***SD10***	***(20.25x0.560/1000)x1=0.011***							
C 5.61		0.450x1.800x7.55x1	=	6.12	3.60x7.55x1	=	27.18	幅止筋	45	0.45			0.45			
F 23.55 F/C 4.20		0.450x0.150x7.55x-1	=	-0.51	7.55x0.15x-2	=	-2.27	***SD13***	***(288.98x0.995/1000)x1=0.288***							
B 0.591 B/C 0.105					(S18)7.55x0.18x-1	=	-1.36	ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	39	5.42			4.50			0.92
								腹筋	10	7.76			7.55+	0.03+	0.03+	0.15
								SD22	***(96.00x3.040/1000)x1=0.292***							
								主筋 上1 通し筋	4	8.00	22	1.0	8.00			
								主筋 上2 通し筋	2	8.00	22	1.0	8.00			
								主筋 下1 通し筋	4	8.00	22	1.0	8.00			
								主筋 下2 通し筋	2	8.00	22	1.0	8.00			

階名 *	コメント	配置位置	(Y2:X4-2000～X4+3000)
BF			

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)			型枠(1:普通型枠)			鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
FG1A	1	***3.75x1***	=	***3.75***	***15.66x1***	=	***15.66***	***SD10***	***(18.90x0.560/1000)x1=0.011***							
C 3.75		0.450x1.800x4.55x1	=	3.69	3.60x4.55x1	=	16.38	吊筋 上2	6	0.45			0.45			
F 15.66 F/C 4.18		0.450x0.150x4.55x-1	=	-0.31	4.55x0.15x-2	=	-1.37	吊筋 下2	6	0.45			0.45			
B 0.537 B/C 0.143		0.180x0.450x4.55x1	=	0.37	0.18x4.55x2	=	1.64	幅止筋	30	0.45			0.45			
					(S18)1.25x0.18x-1	=	-0.23	***SD13***	***(214.34x0.995/1000)x1=0.213***							
					(S18)2.13x0.18x-1	=	-0.38	ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	24	5.42			4.50			0.92
					(S18)2.13x0.18x-1	=	-0.38	腹筋	10	4.61			4.55+	0.03+	0.03	
								打増部 補助ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ	24	1.59			0.81+	0.39+	0.39	
								SD16	***(27.55x1.560/1000)x1=0.043***							
								打増部 ｺｰﾅｰ補強	2	5.51			4.55+	0.48+	0.48	
								打増部 幅方向補強	1	5.51			4.55+	0.48+	0.48	
								打増部 厚み方向補強	2	5.51			4.55+	0.48+	0.48	
								SD22	***(88.96x3.040/1000)x1=0.270***							
								主筋 上1 通し筋	1	5.44	22	0.5	4.78+	0.66		
								主筋 上1 通し筋	4	5.00	22	0.5	5.00			
								主筋 上2 通し筋	4	5.44	22	0.5	4.78+	0.66		
								主筋 下1 通し筋	1	5.44	22	0.5	4.78+	0.66		
								主筋 下1 通し筋	4	5.00	22	0.5	5.00			
								主筋 下2 通し筋	3	5.44	22	0.5	4.78+	0.66		

階名 *	コメント	配置位置	(Y2:X4+3000～X5)
BF			

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)			型枠(1:普通型枠)			鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
FG1A	1	***3.69x1***	=	***3.69***	***14.80x1***	=	***14.80***	***SD10***	***(18.90x0.560/1000)x1=0.011***							
C 3.69		0.450x1.800x4.55x1	=	3.69	3.60x4.55x1	=	16.38	吊筋 上2	6	0.45			0.45			
F 14.80 F/C 4.01		0.450x0.150x4.55x-1	=	-0.31	4.55x0.15x-2	=	-1.37	吊筋 下2	6	0.45			0.45			
B 0.531 B/C 0.144		0.150x0.450x4.55x1	=	0.31	0.15x4.55x2	=	1.37	幅止筋	30	0.45			0.45			
					(S18)4.55x0.18x-1	=	-0.82	***SD13***	***(212.90x0.995/1000)x1=0.212***							
					(S18)2.13x0.18x-1	=	-0.38	ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	24	5.42			4.50			0.92
					(S18)2.13x0.18x-1	=	-0.38	腹筋	10	4.61			4.55+	0.03+	0.03	

物　件　名　称	積　算　No.	階　数	建　築　面　積	延　床　面　積
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B　1F　0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡

印刷日	
ページ	25

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 基礎梁 】　ー　No.　7

*:基礎部　圧接欄太字:機械式継手　端部A:定着金物

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
打増部 補助ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ	24	1.53			0.75+	0.39+	0.39	
SD16	***(27.55x1.560/1000)x1=0.043***							
打増部 ｺｰﾅｰ補強	2	5.51			4.55+	0.48+	0.48	
打増部 幅方向補強	1	5.51			4.55+	0.48+	0.48	
打増部 厚み方向補強	2	5.51			4.55+	0.48+	0.48	
SD22	***(87.20x3.040/1000)x1=0.265***							
主筋 上1 通し筋	4	5.00	22	0.5	5.00			
主筋 上1 通し筋	1	5.44	22	0.5	4.78		0.66	
主筋 上2 通し筋	2	5.00	22	0.5	5.00			
主筋 上2 通し筋	2	5.44	22	0.5	4.78		0.66	
主筋 下1 通し筋	4	5.00	22	0.5	5.00			
主筋 下1 通し筋	1	5.44	22	0.5	4.78		0.66	
主筋 下2 通し筋	2	5.00	22	0.5	5.00			
主筋 下2 通し筋	1	5.44	22	0.5	4.78		0.66	

階　名　＊：BF　　コメント：　　配置位置：(Y3:X4-2000～X4+3000)

リストNo.	倍数
FG1A	1
C　3.75	
F　15.89　F/C　4.24	
B　0.544　B/C　0.145	

コンクリート(3:Fc=30, S=18)		
3.75x1	=	***3.75***
0.450x1.800x4.55x1	=	3.69
0.450x0.150x4.55x-1	=	-0.31
0.180x0.450x4.55x1	=	0.37

型枠(1:普通型枠)		
15.89x1	=	***15.89***
3.60x4.55x1	=	16.38
4.55x0.15x-2	=	-1.37
0.18x4.55x2	=	1.64
(S18)2.13x0.18x-1	=	-0.38
(S18)2.13x0.18x-1	=	-0.38

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	***(18.90x0.560/1000)x1=0.011***							
吊筋 上2	6	0.45			0.45			
吊筋 下2	6	0.45			0.45			
幅止筋	30	0.45			0.45			
SD13	***(214.34x0.995/1000)x1=0.213***							
ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	24	5.42			4.50			0.92
腹筋	10	4.61			4.55+	0.03+	0.03	
打増部 補助ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ	24	1.59			0.81+	0.39+	0.39	
SD16	***(27.55x1.560/1000)x1=0.043***							
打増部 ｺｰﾅｰ補強	2	5.51			4.55+	0.48+	0.48	
打増部 幅方向補強	1	5.51			4.55+	0.48+	0.48	
打増部 厚み方向補強	2	5.51			4.55+	0.48+	0.48	
SD22	***(91.11x3.040/1000)x1=0.277***							
主筋 上1 通し筋	1	5.87	22	0.5	4.55+	0.66+	0.66	
主筋 上1 通し筋	4	5.00	22	0.5	5.00			
主筋 上2 通し筋	2	5.87	22	0.5	4.55+	0.66+	0.66	
主筋 上2 通し筋	2	5.44	22	0.5	4.78+	0.66		
主筋 下1 通し筋	1	5.87	22	0.5	4.55+	0.66+	0.66	
主筋 下1 通し筋	4	5.00	22	0.5	5.00			
主筋 下2 通し筋	1	5.87	22	0.5	4.55+	0.66+	0.66	
主筋 下2 通し筋	2	5.44	22	0.5	4.78+	0.66		

階　名　＊：BF　　コメント：　　配置位置：(Y5:X0～X1)

リストNo.	倍数
FG1A	1
C　4.65	
F　20.08　F/C　4.32	
B　0.645　B/C　0.139	

コンクリート(3:Fc=30, S=18)		
4.65x1	=	***4.65***
0.450x1.800x5.55x1	=	4.50
0.450x0.150x5.55x-1	=	-0.37
0.209x0.450x5.55x1	=	0.52

型枠(1:普通型枠)		
20.08x1	=	***20.08***
3.60x5.55x1	=	19.98
5.55x0.15x-2	=	-1.67
0.21x5.55x2	=	2.33
(S18A)3.11x0.18x-1	=	-0.56

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	***(22.05x0.560/1000)x1=0.012***							
吊筋 上2	7	0.45			0.45			
吊筋 下2	7	0.45			0.45			
幅止筋	35	0.45			0.45			
SD13	***(261.13x0.995/1000)x1=0.260***							
ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	29	5.42			4.50			0.92
腹筋	10	5.61			5.55+	0.03+	0.03	
打増部 補助ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ	29	1.65			0.87+	0.39+	0.39	
SD16	***(32.55x1.560/1000)x1=0.051***							

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 基礎梁 】 ー No. 8

*:基礎部 圧接欄太字:機械式継手 端部A:定着金物

			打増部 ｺｰﾅｰ補強	2	6.51			5.55+	0.48+	0.48
			打増部 幅方向補強	1	6.51			5.55+	0.48+	0.48
			打増部 厚み方向補強	2	6.51			5.55+	0.48+	0.48
			SD22	***(105.96x3.040/1000)x1=0.322***						
			主筋 上1 通し筋	1	6.44	22	1.0	5.78+	0.66	
			主筋 上1 通し筋	4	6.00	22	1.0	6.00		
			主筋 上2 通し筋	4	6.44	22	1.0	5.78+	0.66	
			主筋 下1 通し筋	1	6.44	22	1.0	5.78+	0.66	
			主筋 下1 通し筋	4	6.00	22	1.0	6.00		
			主筋 下2 通し筋	3	6.44	22	1.0	5.78+	0.66	

階名 *	コメント	配置位置	(Y5:X1～X2)							
BF										
リストNo. 倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)			鉄筋名称	本数	長さ	圧接 溶接	基本長	端部	端部	継手
FG1A 1	***4.87x1 = 4.87***		***20.50x1 = 20.50***			***SD10***	***(25.20x0.560/1000)x1=0.014***						
C 4.87	0.450x1.800x6.55x1	= 5.31	3.60x6.55x1	= 23.58		吊筋 上2	8	0.45		0.45			
F 20.50 F/C 4.21	0.450x0.150x6.55x-1	= -0.44	6.55x0.15x-2	= -1.97		吊筋 下2	8	0.45		0.45			
B 0.627 B/C 0.129			(S18A)4.30x0.18x-1	= -0.77		幅止筋	40	0.45		0.45			
			(S18A)1.90x0.18x-1	= -0.34		***SD13***	***(251.88x0.995/1000)x1=0.251***						
						ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	34	5.42		4.50			0.92
						腹筋	10	6.76		6.55+	0.03+	0.03+	0.15
						SD22	***(119.00x3.040/1000)x1=0.362***						
						主筋 上1 通し筋	5	7.00	22 1.0	7.00			
						主筋 上2 通し筋	4	7.00	22 1.0	7.00			
						主筋 下1 通し筋	5	7.00	22 1.0	7.00			
						主筋 下2 通し筋	3	7.00	22 1.0	7.00			

階名 *	コメント	配置位置	(Y5:X2～X3)							
BF										
リストNo. 倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)			鉄筋名称	本数	長さ	圧接 溶接	基本長	端部	端部	継手
FG1A 1	***7.48x1 = 7.48***		***31.19x1 = 31.19***			***SD10***	***(28.35x0.560/1000)x1=0.016***						
C 7.48	0.450x1.800x7.55x1	= 6.12	3.60x7.55x1	= 27.18		吊筋 上2	9	0.45		0.45			
F 31.19 F/C 4.17	0.450x0.150x7.55x-1	= -0.51	7.55x0.15x-2	= -2.27		吊筋 下2	9	0.45		0.45			
B 0.957 B/C 0.128	0.550x0.450x7.55x1	= 1.87	0.55x7.55x2	= 8.31		幅止筋	45	0.45		0.45			
			(S18)4.85x0.18x-1	= -0.87		***SD13***	***(379.85x0.995/1000)x1=0.378***						
			(S18A)0.48x0.18x-1	= -0.09		ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	39	5.42		4.50			0.92
			(S18A)2.20x0.18x-1	= -0.40		腹筋	10	7.76		7.55+	0.03+	0.03+	0.15
			(S18A)1.70x0.18x-1	= -0.31		打増部 補助ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ	39	2.33		1.55+	0.39+	0.39	
			(S18A)1.98x0.18x-1	= -0.36		***SD16***	***(81.63x1.560/1000)x1=0.127***						
						打増部 ｺｰﾅｰ補強	2	9.07		7.55+	0.48+	0.48+	0.56
						打増部 幅方向補強	1	9.07		7.55+	0.48+	0.48+	0.56
						打増部 厚み方向補強	6	9.07		7.55+	0.48+	0.48+	0.56
						SD22	***(143.48x3.040/1000)x1=0.436***						
						主筋 上1 通し筋	5	8.44	22 1.0	7.78		0.66	
						主筋 上2 通し筋	4	8.44	22 1.0	7.78		0.66	
						主筋 下1 通し筋	5	8.44	22 1.0	7.78		0.66	
						主筋 下2 通し筋	3	8.44	22 1.0	7.78		0.66	

物件名称	積算 No.	階数	建築面積	延床面積	印刷日	
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B 1F 0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡	ページ	27

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 基礎梁 】 ー No. 9

*:基礎部 圧接欄太字:機械式継手 端部A:定着金物

階名 *	コメント	配置位置
BF		(Y5:X3～X4)

リストNo.	倍数
FG1A	1
C 6.05	
F 25.63 F/C 4.24	
B 0.744 B/C 0.123	

コンクリート(3:Fc=30, S=18)		
6.05x1	=	***6.05***
0.450x1.800x7.45x1	=	6.03
0.450x0.150x2.68x-1	=	-0.18
0.060x0.450x7.45x1	=	0.20

型枠(1:普通型枠)		
25.63x1	=	***25.63***
3.60x7.45x1	=	26.82
2.68x0.15x-2	=	-0.80
0.06x7.45x2	=	0.89
(S18)0.69x0.18x-1	=	-0.12
(S18)6.47x0.18x-1	=	-1.16

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	***(28.35x0.560/1000)x1=0.016***							
吊筋 上2	9	0.45			0.45			
吊筋 下2	9	0.45			0.45			
幅止筋	45	0.45			0.45			
SD13	***(287.98x0.995/1000)x1=0.287***							
ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	39	5.42			4.50			0.92
腹筋	10	7.66			7.45+	0.03+	0.03+	0.15
SD22	***(145.13x3.040/1000)x1=0.441***							
主筋 上1 通し筋	1	8.77	22	1.0	7.45+	0.66+	0.66	
主筋 上1 通し筋	4	8.44	22	1.0	7.78+	0.66		
主筋 上2 通し筋	2	8.77	22	1.0	7.45+	0.66+	0.66	
主筋 上2 通し筋	2	8.44	22	1.0	7.78+	0.66		
主筋 下1 通し筋	1	8.77	22	1.0	7.45+	0.66+	0.66	
主筋 下1 通し筋	4	8.44	22	1.0	7.78+	0.66		
主筋 下2 通し筋	1	8.77	22	1.0	7.45+	0.66+	0.66	
主筋 下2 通し筋	2	8.44	22	1.0	7.78+	0.66		

階名 *	コメント	配置位置
BF		(Y6:X0～X1)

リストNo.	倍数
FG1A	1
C 5.38	
F 22.86 F/C 4.25	
B 0.682 B/C 0.127	

コンクリート(3:Fc=30, S=18)		
5.38x1	=	***5.38***
0.450x1.800x5.55x1	=	4.50
0.450x0.150x5.55x-1	=	-0.37
0.500x0.450x5.55x1	=	1.25

型枠(1:普通型枠)		
22.86x1	=	***22.86***
3.60x5.55x1	=	19.98
5.55x0.15x-2	=	-1.67
0.50x5.55x2	=	5.55
(S18A)5.55x0.18x-1	=	-1.00

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	***(22.05x0.560/1000)x1=0.012***							
吊筋 上2	7	0.45			0.45			
吊筋 下2	7	0.45			0.45			
幅止筋	35	0.45			0.45			
SD13	***(277.95x0.995/1000)x1=0.277***							
ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	29	5.42			4.50			0.92
腹筋	10	5.61			5.55+	0.03+	0.03	
打増部 補助ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ	29	2.23			1.45+	0.39+	0.39	
SD16	***(45.57x1.560/1000)x1=0.071***							
打増部 ｺｰﾅｰ補強	2	6.51			5.55+	0.48+	0.48	
打増部 幅方向補強	1	6.51			5.55+	0.48+	0.48	
打増部 厚み方向補強	4	6.51			5.55+	0.48+	0.48	
SD22	***(105.96x3.040/1000)x1=0.322***							
主筋 上1 通し筋	1	6.44	22	1.0	5.78+	0.66		
主筋 上1 通し筋	4	6.00	22	1.0	6.00			
主筋 上2 通し筋	4	6.44	22	1.0	5.78+	0.66		
主筋 下1 通し筋	1	6.44	22	1.0	5.78+	0.66		
主筋 下1 通し筋	4	6.00	22	1.0	6.00			
主筋 下2 通し筋	3	6.44	22	1.0	5.78+	0.66		

階名 *	コメント	配置位置
BF		(Y6:X1～X2)

リストNo.	倍数
FG1A	1
C 6.49	
F 27.64 F/C 4.26	
B 0.824 B/C 0.127	

コンクリート(3:Fc=30, S=18)		
6.49x1	=	***6.49***
0.450x1.800x6.55x1	=	5.31
0.450x0.150x6.55x-1	=	-0.44
0.550x0.450x6.55x1	=	1.62

型枠(1:普通型枠)		
27.64x1	=	***27.64***
3.60x6.55x1	=	23.58
6.55x0.15x-2	=	-1.97
0.55x6.55x2	=	7.21
(S18A)6.55x0.18x-1	=	-1.18

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	***(25.20x0.560/1000)x1=0.014***							
吊筋 上2	8	0.45			0.45			
吊筋 下2	8	0.45			0.45			
幅止筋	40	0.45			0.45			
SD13	***(331.10x0.995/1000)x1=0.329***							
ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	34	5.42			4.50			0.92

物　件　名　称	積　算　No.	階　数	建　築　面　積	延　床　面　積
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B　1F　0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡

印刷日	
ページ	28

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 基礎梁 】　ー　No. 10

*:基礎部　圧接欄太字:機械式継手　端部A:定着金物

階　名	コメント	配置位置	(Y6:X3～X4)
BF			

リストNo.	倍数
FG1A	1
C　6.24	
F　25.24　F/C　4.04	
B　0.866　B/C　0.139	

コンクリート(3:Fc=30, S=18)		
6.24x1	=	***6.24***
0.450x1.800x7.45x1	=	6.03
0.450x0.150x0.68x-1	=	-0.05
0.450x0.150x2.00x-1	=	-0.14
0.119x0.450x7.45x1	=	0.40

型枠(1:普通型枠)		
25.24x1	=	***25.24***
3.60x7.45x1	=	26.82
0.68x0.15x-2	=	-0.20
2.00x0.15x-2	=	-0.60
0.12x7.45x2	=	1.79
(S18)0.69x0.18x-1	=	-0.12
(S18)6.47x0.18x-1	=	-1.16
(S18)3.53x0.18x-1	=	-0.64
(S18A)3.63x0.18x-1	=	-0.65

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	***(28.35x0.560/1000)x1=0.016***							
吊筋　上2	9	0.45			0.45			
吊筋　下2	9	0.45			0.45			
幅止筋	45	0.45			0.45			
SD13	***(345.31x0.995/1000)x1=0.344***							
ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	39	5.42			4.50			0.92
腹筋	10	7.66			7.45+	0.03+	0.03+	0.15
打増部　補助ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ	39	1.47			0.69+	0.39+	0.39	
SD16	***(44.85x1.560/1000)x1=0.070***							
打増部　ｺｰﾅｰ補強	2	8.97			7.45+	0.48+	0.48+	0.56
打増部　幅方向補強	1	8.97			7.45+	0.48+	0.48+	0.56
打増部　厚み方向補強	2	8.97			7.45+	0.48+	0.48+	0.56
SD22	***(143.48x3.040/1000)x1=0.436***							
主筋　上1　通し筋	5	8.44	22	1.0	7.78+	0.66		
主筋　上2　通し筋	4	8.44	22	1.0	7.78+	0.66		
主筋　下1　通し筋	5	8.44	22	1.0	7.78+	0.66		
主筋　下2　通し筋	3	8.44	22	1.0	7.78+	0.66		
腹筋	10	6.76			6.55+	0.03+	0.03+	0.15
打増部　補助ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ	34	2.33			1.55+	0.39+	0.39	
SD16	***(72.63x1.560/1000)x1=0.113***							
打増部　ｺｰﾅｰ補強	2	8.07			6.55+	0.48+	0.48+	0.56
打増部　幅方向補強	1	8.07			6.55+	0.48+	0.48+	0.56
打増部　厚み方向補強	6	8.07			6.55+	0.48+	0.48+	0.56
SD22	***(121.20x3.040/1000)x1=0.368***							
主筋　上1　通し筋	4	7.00	22	1.0	7.00			
主筋　上1　通し筋	1	7.44	22	1.0	6.78	0.66		
主筋　上2　通し筋	2	7.00	22	1.0	7.00			
主筋　上2　通し筋	2	7.44	22	1.0	6.78	0.66		
主筋　下1　通し筋	4	7.00	22	1.0	7.00			
主筋　下1　通し筋	1	7.44	22	1.0	6.78	0.66		
主筋　下2　通し筋	2	7.00	22	1.0	7.00			
主筋　下2　通し筋	1	7.44	22	1.0	6.78	0.66		

階　名	コメント	配置位置	(Y6:X4～X5)
BF			

リストNo.	倍数
FG1A	1
C　6.13	
F　24.65　F/C　4.02	
B　0.854　B/C　0.139	

コンクリート(3:Fc=30, S=18)		
6.13x1	=	***6.13***
0.450x1.800x7.45x1	=	6.03
0.450x0.150x7.45x-1	=	-0.50
0.180x0.450x7.45x1	=	0.60

型枠(1:普通型枠)		
24.65x1	=	***24.65***
3.60x7.45x1	=	26.82
7.45x0.15x-2	=	-2.24
0.18x7.45x2	=	2.68
(S18)0.80x0.18x-1	=	-0.14
(S18)6.30x0.18x-1	=	-1.13
(S18)7.45x0.18x-1	=	-1.34

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	***(28.35x0.560/1000)x1=0.016***							
吊筋　上2	9	0.45			0.45			
吊筋　下2	9	0.45			0.45			
幅止筋	45	0.45			0.45			
SD13	***(349.99x0.995/1000)x1=0.348***							
ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	39	5.42			4.50			0.92
腹筋	10	7.66			7.45+	0.03+	0.03+	0.15
打増部　補助ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ	39	1.59			0.81+	0.39+	0.39	
SD16	***(44.85x1.560/1000)x1=0.070***							
打増部　ｺｰﾅｰ補強	2	8.97			7.45+	0.48+	0.48+	0.56
打増部　幅方向補強	1	8.97			7.45+	0.48+	0.48+	0.56
打増部　厚み方向補強	2	8.97			7.45+	0.48+	0.48+	0.56

物件名称	積算 No.	階数	建築面積	延床面積	印刷日	
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B 1F 0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡	ページ	29

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 基礎梁 】 ー No. 11

*:基礎部 圧接欄太字:機械式継手 端部A:定着金物

				SD22	***(138.20x3.040/1000)x1=0.420***					
				主筋 上1 通し筋	4	8.00	22	1.0	8.00	
				主筋 上1 通し筋	1	8.44	22	1.0	7.78	0.66
				主筋 上2 通し筋	2	8.00	22	1.0	8.00	
				主筋 上2 通し筋	2	8.44	22	1.0	7.78	0.66
				主筋 下1 通し筋	4	8.00	22	1.0	8.00	
				主筋 下1 通し筋	1	8.44	22	1.0	7.78	0.66
				主筋 下2 通し筋	2	8.00	22	1.0	8.00	
				主筋 下2 通し筋	1	8.44	22	1.0	7.78	0.66

階名 *	コメント	配置位置	(Y7:X1～X2)								
BF											
リストNo. 倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
FG1A 1	***6.34x1 = 6.34***		***26.98x1 = 26.98***		***SD10***	***(25.20x0.560/1000)x1=0.014***							
C 6.34	0.450x1.800x6.55x1	= 5.31	3.60x6.55x1	= 23.58	吊筋 上2	8	0.45			0.45			
F 26.98 F/C 4.26	0.450x0.150x6.55x-1	= -0.44	6.55x0.15x-2	= -1.97	吊筋 下2	8	0.45			0.45			
B 0.802 B/C 0.126	0.500x0.450x6.55x1	= 1.47	0.50x6.55x2	= 6.55	幅止筋	40	0.45			0.45			
			(S18A)6.55x0.18x-1	= -1.18	***SD13***	***(327.70x0.995/1000)x1=0.326***							
					ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	34	5.42			4.50			0.92
					腹筋	10	6.76			6.55+	0.03+	0.03+	0.15
					打増部 補助ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ	34	2.23			1.45+	0.39+	0.39	
					SD16	***(56.49x1.560/1000)x1=0.088***							
					打増部 ｺｰﾅｰ補強	2	8.07			6.55+	0.48+	0.48+	0.56
					打増部 幅方向補強	1	8.07			6.55+	0.48+	0.48+	0.56
					打増部 厚み方向補強	4	8.07			6.55+	0.48+	0.48+	0.56
					SD22	***(122.96x3.040/1000)x1=0.374***							
					主筋 上1 通し筋	1	7.44	22	1.0	6.78+	0.66		
					主筋 上1 通し筋	4	7.00	22	1.0	7.00			
					主筋 上2 通し筋	4	7.44	22	1.0	6.78+	0.66		
					主筋 下1 通し筋	1	7.44	22	1.0	6.78+	0.66		
					主筋 下1 通し筋	4	7.00	22	1.0	7.00			
					主筋 下2 通し筋	3	7.44	22	1.0	6.78+	0.66		

階名 *	コメント	配置位置	(Y7:X2～X3)								
BF											
リストNo. 倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
FG1A 1	***7.48x1 = 7.48***		***30.61x1 = 30.61***		***SD10***	***(28.35x0.560/1000)x1=0.016***							
C 7.48	0.450x1.800x7.55x1	= 6.12	3.60x7.55x1	= 27.18	吊筋 上2	9	0.45			0.45			
F 30.61 F/C 4.09	0.450x0.150x7.55x-1	= -0.51	7.55x0.15x-2	= -2.27	吊筋 下2	9	0.45			0.45			
B 0.957 B/C 0.128	0.550x0.450x7.55x1	= 1.87	0.55x7.55x2	= 8.31	幅止筋	45	0.45			0.45			
			(S18A)3.63x0.18x-1	= -0.65	***SD13***	***(379.85x0.995/1000)x1=0.378***							
			(S18A)1.70x0.18x-1	= -0.31	ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	39	5.42			4.50			0.92
			(S18A)1.63x0.18x-1	= -0.29	腹筋	10	7.76			7.55+	0.03+	0.03+	0.15
			(S18A)7.55x0.18x-1	= -1.36	打増部 補助ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ	39	2.33			1.55+	0.39+	0.39	
					SD16	***(81.63x1.560/1000)x1=0.127***							
					打増部 ｺｰﾅｰ補強	2	9.07			7.55+	0.48+	0.48+	0.56
					打増部 幅方向補強	1	9.07			7.55+	0.48+	0.48+	0.56
					打増部 厚み方向補強	6	9.07			7.55+	0.48+	0.48+	0.56
					SD22	***(143.48x3.040/1000)x1=0.436***							
					主筋 上1 通し筋	5	8.44	22	1.0	7.78	0.66		
					主筋 上2 通し筋	4	8.44	22	1.0	7.78	0.66		
					主筋 下1 通し筋	5	8.44	22	1.0	7.78	0.66		

物　件　名　称	積　算　No.	階　数	建　築　面　積	延　床　面　積	印刷日	
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B　1F　0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡	ページ	30

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 基礎梁 】　ー　No. 12

*:基礎部　圧接欄太字:機械式継手　端部A:定着金物

			主筋 下2 通し筋	3	8.44	22	1.0	7.78　0.66

階　名　*	コメント	配置位置	(Y7:X3～X4)
BF			

リストNo.	倍数
FG1A	1
C　6.24	
F　25.18　F/C　4.04	
B　0.866　B/C　0.139	

コンクリート(3:Fc=30, S=18)		
6.24x1	=	***6.24***
0.450x1.800x7.45x1	=	6.03
0.450x0.150x2.00x-1	=	-0.14
0.450x0.150x0.68x-1	=	-0.05
0.119x0.450x7.45x1	=	0.40

型枠(1:普通型枠)		
25.18x1	=	***25.18***
3.60x7.45x1	=	26.82
2.00x0.15x-2	=	-0.60
0.68x0.15x-2	=	-0.20
0.12x7.45x2	=	1.79
(S18)3.53x0.18x-1	=	-0.64
(S18A)3.63x0.18x-1	=	-0.65
(S18A)7.45x0.18x-1	=	-1.34

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	***(28.35x0.560/1000)x1=0.016***							
吊筋 上2	9	0.45			0.45			
吊筋 下2	9	0.45			0.45			
幅止筋	45	0.45			0.45			
SD13	***(345.31x0.995/1000)x1=0.344***							
ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	39	5.42			4.50			0.92
腹筋	10	7.66			7.45+	0.03+	0.03+	0.15
打増部 補助ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ	39	1.47			0.69+	0.39+	0.39	
SD16	***(44.85x1.560/1000)x1=0.070***							
打増部 ｺｰﾅｰ補強	2	8.97			7.45+	0.48+	0.48+	0.56
打増部 幅方向補強	1	8.97			7.45+	0.48+	0.48+	0.56
打増部 厚み方向補強	2	8.97			7.45+	0.48+	0.48+	0.56
SD22	***(143.48x3.040/1000)x1=0.436***							
主筋 上1 通し筋	5	8.44	22	1.0	7.78+	0.66		
主筋 上2 通し筋	4	8.44	22	1.0	7.78+	0.66		
主筋 下1 通し筋	5	8.44	22	1.0	7.78+	0.66		
主筋 下2 通し筋	3	8.44	22	1.0	7.78+	0.66		

階　名　*	コメント	配置位置	(Y7:X4～X5)
BF			

リストNo.	倍数
FG1A	1
C　6.13	
F　24.63　F/C　4.02	
B　0.854　B/C　0.139	

コンクリート(3:Fc=30, S=18)		
6.13x1	=	***6.13***
0.450x1.800x7.45x1	=	6.03
0.450x0.150x7.45x-1	=	-0.50
0.180x0.450x7.45x1	=	0.60

型枠(1:普通型枠)		
24.63x1	=	***24.63***
3.60x7.45x1	=	26.82
7.45x0.15x-2	=	-2.24
0.18x7.45x2	=	2.68
(S18)7.45x0.18x-1	=	-1.34
(S18)6.57x0.18x-1	=	-1.18
(S18A)0.59x0.18x-1	=	-0.11

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	***(28.35x0.560/1000)x1=0.016***							
吊筋 上2	9	0.45			0.45			
吊筋 下2	9	0.45			0.45			
幅止筋	45	0.45			0.45			
SD13	***(349.99x0.995/1000)x1=0.348***							
ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	39	5.42			4.50			0.92
腹筋	10	7.66			7.45+	0.03+	0.03+	0.15
打増部 補助ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ	39	1.59			0.81+	0.39+	0.39	
SD16	***(44.85x1.560/1000)x1=0.070***							
打増部 ｺｰﾅｰ補強	2	8.97			7.45+	0.48+	0.48+	0.56
打増部 幅方向補強	1	8.97			7.45+	0.48+	0.48+	0.56
打増部 厚み方向補強	2	8.97			7.45+	0.48+	0.48+	0.56
SD22	***(138.20x3.040/1000)x1=0.420***							
主筋 上1 通し筋	4	8.00	22	1.0	8.00			
主筋 上1 通し筋	1	8.44	22	1.0	7.78		0.66	
主筋 上2 通し筋	2	8.00	22	1.0	8.00			
主筋 上2 通し筋	2	8.44	22	1.0	7.78		0.66	
主筋 下1 通し筋	4	8.00	22	1.0	8.00			
主筋 下1 通し筋	1	8.44	22	1.0	7.78		0.66	
主筋 下2 通し筋	2	8.00	22	1.0	8.00			
主筋 下2 通し筋	1	8.44	22	1.0	7.78		0.66	

物件名称	積算 No.	階数	建築面積	延床面積	印刷日	
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B 1F 0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡	ページ	31

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 基礎梁 】 ー No. 13

*:基礎部 圧接欄太字:機械式継手 端部A:定着金物

階名 *	コメント	配置位置
BF		(Y7:X6～X7)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)			型枠(1:普通型枠)		
FG1A	1		***6.13x1***	***= 6.13***	***23.30x1***	***= 23.30***
C 6.13		0.450x1.800x7.45x1		= 6.03	3.60x7.45x1	= 26.82
F 23.30 F/C 3.80		0.450x0.150x7.45x-1		= -0.50	7.45x0.15x-2	= -2.24
B 0.854 B/C 0.139		0.180x0.450x7.45x1		= 0.60	0.18x7.45x2	= 2.68
					(S18)14.90x0.18x-1	= -2.68
					(S18)2.97x0.18x-1	= -0.53
					(S18)4.19x0.18x-1	= -0.75

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	***(28.35x0.560/1000)x1=0.016***							
吊筋 上2	9	0.45			0.45			
吊筋 下2	9	0.45			0.45			
幅止筋	45	0.45			0.45			
SD13	***(349.99x0.995/1000)x1=0.348***							
ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	39	5.42			4.50			0.92
腹筋	10	7.66			7.45+	0.03+	0.03+	0.15
打増部 補助ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ	39	1.59			0.81+	0.39+	0.39	
SD16	***(44.85x1.560/1000)x1=0.070***							
打増部 ｺｰﾅｰ補強	2	8.97			7.45+	0.48+	0.48+	0.56
打増部 幅方向補強	1	8.97			7.45+	0.48+	0.48+	0.56
打増部 厚み方向補強	2	8.97			7.45+	0.48+	0.48+	0.56
SD22	***(138.20x3.040/1000)x1=0.420***							
主筋 上1 通し筋	1	8.44	22	1.0	7.78+	0.66		
主筋 上1 通し筋	4	8.00	22	1.0	8.00			
主筋 上2 通し筋	2	8.44	22	1.0	7.78+	0.66		
主筋 上2 通し筋	2	8.00	22	1.0	8.00			
主筋 下1 通し筋	1	8.44	22	1.0	7.78+	0.66		
主筋 下1 通し筋	4	8.00	22	1.0	8.00			
主筋 下2 通し筋	1	8.44	22	1.0	7.78+	0.66		
主筋 下2 通し筋	2	8.00	22	1.0	8.00			

階名 *	コメント	配置位置
BF		(Y7:X7～X8)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)			型枠(1:普通型枠)		
FG1A	1		***5.53x1***	***= 5.53***	***23.24x1***	***= 23.24***
C 5.53		0.450x1.800x7.45x1		= 6.03	3.60x7.45x1	= 26.82
F 23.24 F/C 4.20		0.450x0.150x7.45x-1		= -0.50	7.45x0.15x-2	= -2.24
B 0.716 B/C 0.129					(S18)7.45x0.18x-1	= -1.34

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	***(28.35x0.560/1000)x1=0.016***							
吊筋 上2	9	0.45			0.45			
吊筋 下2	9	0.45			0.45			
幅止筋	45	0.45			0.45			
SD13	***(287.98x0.995/1000)x1=0.287***							
ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	39	5.42			4.50			0.92
腹筋	10	7.66			7.45+	0.03+	0.03+	0.15
SD22	***(136.00x3.040/1000)x1=0.413***							
主筋 上1 通し筋	5	8.00	22	1.0	8.00			
主筋 上2 通し筋	4	8.00	22	1.0	8.00			
主筋 下1 通し筋	5	8.00	22	1.0	8.00			
主筋 下2 通し筋	3	8.00	22	1.0	8.00			

階名 *	コメント	配置位置
BF		(Y7:X8～X9)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)			型枠(1:普通型枠)		
FG1A	1		***6.22x1***	***= 6.22***	***24.91x1***	***= 24.91***
C 6.22		0.450x1.800x7.55x1		= 6.12	3.60x7.55x1	= 27.18
F 24.91 F/C 4.00		0.450x0.150x7.55x-1		= -0.51	7.55x0.15x-2	= -2.27
B 0.849 B/C 0.136		0.180x0.450x7.55x1		= 0.61	0.18x7.55x2	= 2.72
					(S18)7.55x0.18x-1	= -1.36
					(S18)7.55x0.18x-1	= -1.36

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	***(28.35x0.560/1000)x1=0.016***							
吊筋 上2	9	0.45			0.45			
吊筋 下2	9	0.45			0.45			
幅止筋	45	0.45			0.45			
SD13	***(350.99x0.995/1000)x1=0.349***							
ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	39	5.42			4.50			0.92
腹筋	10	7.76			7.55+	0.03+	0.03+	0.15
打増部 補助ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ	39	1.59			0.81+	0.39+	0.39	

物件名称	積算 No.	階数	建築面積	延床面積
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B 1F 0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡

印刷日	
ページ	32

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 基礎梁 】 ー No. 14

*:基礎部 圧接欄太字:機械式継手 端部A:定着金物

			SD16	***(45.35x1.560/1000)x1=0.071***					
			打増部 ｺｰﾅｰ補強	2	9.07			7.55+	0.48+ 0.48+ 0.56
			打増部 幅方向補強	1	9.07			7.55+	0.48+ 0.48+ 0.56
			打増部 厚み方向補強	2	9.07			7.55+	0.48+ 0.48+ 0.56
			SD22	***(136.00x3.040/1000)x1=0.413***					
			主筋 上1 通し筋	5	8.00	22	1.0	8.00	
			主筋 上2 通し筋	4	8.00	22	1.0	8.00	
			主筋 下1 通し筋	5	8.00	22	1.0	8.00	
			主筋 下2 通し筋	3	8.00	22	1.0	8.00	

階名 *	コメント	配置位置	(Y7:X9～X10)								
BF											
リストNo. 倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部 端部 継手
FG1A 1	***4.13x1 =***	***4.13***	***17.31x1 =***	***17.31***	***SD10***	***(22.05x0.560/1000)x1=0.012***					
C 4.13	0.450x1.800x5.55x1	4.50	3.60x5.55x1	19.98	吊筋 上2	7	0.45			0.45	
F 17.31 F/C 4.19	0.450x0.150x5.55x-1	-0.37	5.55x0.15x-2	-1.67	吊筋 下2	7	0.45			0.45	
B 0.546 B/C 0.132			(S18)5.55x0.18x-1	-1.00	幅止筋	35	0.45			0.45	
					SD13	***(213.28x0.995/1000)x1=0.212***					
					ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	29	5.42			4.50	0.92
					腹筋	10	5.61			5.55+	0.03+ 0.03
					SD22	***(105.96x3.040/1000)x1=0.322***					
					主筋 上1 通し筋	4	6.00	22	1.0	6.00	
					主筋 上1 通し筋	1	6.44	22	1.0	5.78	0.66
					主筋 上2 通し筋	4	6.44	22	1.0	5.78	0.66
					主筋 下1 通し筋	4	6.00	22	1.0	6.00	
					主筋 下1 通し筋	1	6.44	22	1.0	5.78	0.66
					主筋 下2 通し筋	3	6.44	22	1.0	5.78	0.66

階名 *	コメント	配置位置	(Y8:X1～X2)								
BF											
リストNo. 倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部 端部 継手
FG1A 1	***5.39x1 =***	***5.39***	***23.23x1 =***	***23.23***	***SD10***	***(25.20x0.560/1000)x1=0.014***					
C 5.39	0.450x1.800x6.55x1	5.31	3.60x6.55x1	23.58	吊筋 上2	8	0.45			0.45	
F 23.23 F/C 4.31	0.450x0.150x6.55x-1	-0.44	6.55x0.15x-2	-1.97	吊筋 下2	8	0.45			0.45	
B 0.755 B/C 0.140	0.177x0.450x6.55x1	0.52	0.18x6.55x2	2.36	幅止筋	40	0.45			0.45	
			(S18A)4.11x0.18x-1	-0.74	***SD13***	***(305.60x0.995/1000)x1=0.304***					
					ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	34	5.42			4.50	0.92
					腹筋	10	6.76			6.55+	0.03+ 0.03+ 0.15
					打増部 補助ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ	34	1.58			0.80+	0.39+ 0.39
					SD16	***(40.35x1.560/1000)x1=0.063***					
					打増部 ｺｰﾅｰ補強	2	8.07			6.55+	0.48+ 0.48+ 0.56
					打増部 幅方向補強	1	8.07			6.55+	0.48+ 0.48+ 0.56
					打増部 厚み方向補強	2	8.07			6.55+	0.48+ 0.48+ 0.56
					SD22	***(122.96x3.040/1000)x1=0.374***					
					主筋 上1 通し筋	1	7.44	22	1.0	6.78+	0.66
					主筋 上1 通し筋	4	7.00	22	1.0	7.00	
					主筋 上2 通し筋	4	7.44	22	1.0	6.78+	0.66
					主筋 下1 通し筋	1	7.44	22	1.0	6.78+	0.66
					主筋 下1 通し筋	4	7.00	22	1.0	7.00	
					主筋 下2 通し筋	3	7.44	22	1.0	6.78+	0.66

物件名称	積算 No.	階数	建築面積	延床面積	印刷日	
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B 1F 0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡	ページ	33

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 基礎梁 】 ー No. 15

*:基礎部 圧接欄太字:機械式継手 端部A:定着金物

階名 *	コメント	配置位置
BF		(Y8:X2～X3)

リストNo.	倍数
FG1A	1
C 5.61	
F 23.61 F/C 4.21	
B 0.740 B/C 0.132	

コンクリート(3:Fc=30, S=18)		
5.61x1	=	***5.61***
0.450x1.800x7.55x1	=	6.12
0.450x0.150x7.55x-1	=	-0.51

型枠(1:普通型枠)		
23.61x1	=	***23.61***
3.60x7.55x1	=	27.18
7.55x0.15x-2	=	-2.27
(S18A)4.60x0.18x-1	=	-0.83
(S18A)2.60x0.18x-1	=	-0.47

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	***(28.35x0.560/1000)x1=0.016***							
吊筋 上2	9	0.45			0.45			
吊筋 下2	9	0.45			0.45			
幅止筋	45	0.45			0.45			
SD13	***(288.98x0.995/1000)x1=0.288***							
ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	39	5.42			4.50			0.92
腹筋	10	7.76			7.55+	0.03+	0.03+	0.15
SD22	***(143.48x3.040/1000)x1=0.436***							
主筋 上1 通し筋	5	8.44	22	1.0	7.78		0.66	
主筋 上2 通し筋	4	8.44	22	1.0	7.78		0.66	
主筋 下1 通し筋	5	8.44	22	1.0	7.78		0.66	
主筋 下2 通し筋	3	8.44	22	1.0	7.78		0.66	

階名 *	コメント	配置位置
BF		(Y8:X3～X4)

リストNo.	倍数
FG1A	1
C 6.05	
F 25.57 F/C 4.23	
B 0.739 B/C 0.122	

コンクリート(3:Fc=30, S=18)		
6.05x1	=	***6.05***
0.450x1.800x7.45x1	=	6.03
0.450x0.150x2.68x-1	=	-0.18
0.060x0.450x7.45x1	=	0.20

型枠(1:普通型枠)		
25.57x1	=	***25.57***
3.60x7.45x1	=	26.82
2.68x0.15x-2	=	-0.80
0.06x7.45x2	=	0.89
(S18A)7.45x0.18x-1	=	-1.34

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	***(28.35x0.560/1000)x1=0.016***							
吊筋 上2	9	0.45			0.45			
吊筋 下2	9	0.45			0.45			
幅止筋	45	0.45			0.45			
SD13	***(287.98x0.995/1000)x1=0.287***							
ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	39	5.42			4.50			0.92
腹筋	10	7.66			7.45+	0.03+	0.03+	0.15
SD22	***(143.48x3.040/1000)x1=0.436***							
主筋 上1 通し筋	5	8.44	22	1.0	7.78+	0.66		
主筋 上2 通し筋	4	8.44	22	1.0	7.78+	0.66		
主筋 下1 通し筋	5	8.44	22	1.0	7.78+	0.66		
主筋 下2 通し筋	3	8.44	22	1.0	7.78+	0.66		

階名 *	コメント	配置位置
BF		(Y8:X4～X5)

リストNo.	倍数
FG1A	1
C 5.72	
F 24.19 F/C 4.23	
B 0.739 B/C 0.129	

コンクリート(3:Fc=30, S=18)		
5.72x1	=	***5.72***
0.450x1.800x7.45x1	=	6.03
0.450x0.150x4.68x-1	=	-0.32
0.450x0.150x2.78x-1	=	-0.19
0.060x0.450x7.45x1	=	0.20

型枠(1:普通型枠)		
24.19x1	=	***24.19***
3.60x7.45x1	=	26.82
4.68x0.15x-2	=	-1.40
2.78x0.15x-2	=	-0.83
0.06x7.45x2	=	0.89
(S18)6.57x0.18x-1	=	-1.18
(S18A)0.59x0.18x-1	=	-0.11

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	***(28.35x0.560/1000)x1=0.016***							
吊筋 上2	9	0.45			0.45			
吊筋 下2	9	0.45			0.45			
幅止筋	45	0.45			0.45			
SD13	***(287.98x0.995/1000)x1=0.287***							
ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	39	5.42			4.50			0.92
腹筋	10	7.66			7.45+	0.03+	0.03+	0.15
SD22	***(143.48x3.040/1000)x1=0.436***							
主筋 上1 通し筋	5	8.44	22	1.0	7.78		0.66	
主筋 上2 通し筋	4	8.44	22	1.0	7.78		0.66	
主筋 下1 通し筋	5	8.44	22	1.0	7.78		0.66	
主筋 下2 通し筋	3	8.44	22	1.0	7.78		0.66	

物件名称	積算 No.	階数	建築面積	延床面積
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B 1F 0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡

印刷日	
ページ	34

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 基礎梁 】 ー No. 16

*:基礎部 圧接欄太字:機械式継手 端部A:定着金物

階名 * BF　コメント　配置位置 (Y8:X6～X7)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)			型枠(1:普通型枠)			鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
FG1A	1		***5.78x1***	***= 5.78***		***24.49x1***	***= 24.49***	***SD10***	***(28.35x0.560/1000)x1=0.016***							
C 5.78		0.450x1.800x7.45x1		= 6.03	3.60x7.45x1		= 26.82	吊筋 上2	9	0.45			0.45			
F 24.49 F/C 4.24		0.450x0.150x7.45x-1		= -0.50	7.45x0.15x-2		= -2.24	吊筋 下2	9	0.45			0.45			
B 0.867 B/C 0.150		0.075x0.450x7.45x1		= 0.25	0.08x7.45x2		= 1.19	幅止筋	45	0.45			0.45			
					(S18)2.97x0.18x-1		= -0.53	***SD13***	***(341.80x0.995/1000)x1=0.340***							
					(S18)4.19x0.18x-1		= -0.75	ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	39	5.42			4.50			0.92
								腹筋	10	7.66			7.45+	0.03+	0.03+	0.15
								打増部 補助ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ	39	1.38			0.60+	0.39+	0.39	
								SD16	***(44.85x1.560/1000)x1=0.070***							
								打増部 ｺｰﾅｰ補強	2	8.97			7.45+	0.48+	0.48+	0.56
								打増部 幅方向補強	1	8.97			7.45+	0.48+	0.48+	0.56
								打増部 厚み方向補強	2	8.97			7.45+	0.48+	0.48+	0.56
								SD22	***(145.13x3.040/1000)x1=0.441***							
								主筋 上1 通し筋	1	8.77	22	1.0	7.45+	0.66+	0.66	
								主筋 上1 通し筋	4	8.44	22	1.0	7.78+	0.66		
								主筋 上2 通し筋	2	8.77	22	1.0	7.45+	0.66+	0.66	
								主筋 上2 通し筋	2	8.44	22	1.0	7.78+	0.66		
								主筋 下1 通し筋	1	8.77	22	1.0	7.45+	0.66+	0.66	
								主筋 下1 通し筋	4	8.44	22	1.0	7.78+	0.66		
								主筋 下2 通し筋	1	8.77	22	1.0	7.45+	0.66+	0.66	
								主筋 下2 通し筋	2	8.44	22	1.0	7.78+	0.66		

階名 * BF　コメント　配置位置 (Y8:X9～X10)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)			型枠(1:普通型枠)			鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
FG1A	1		***4.13x1***	***= 4.13***		***17.31x1***	***= 17.31***	***SD10***	***(22.05x0.560/1000)x1=0.012***							
C 4.13		0.450x1.800x5.55x1		= 4.50	3.60x5.55x1		= 19.98	吊筋 上2	7	0.45			0.45			
F 17.31 F/C 4.19		0.450x0.150x5.55x-1		= -0.37	5.55x0.15x-2		= -1.67	吊筋 下2	7	0.45			0.45			
B 0.553 B/C 0.134					(S18)5.55x0.18x-1		= -1.00	幅止筋	35	0.45			0.45			
								SD13	***(213.28x0.995/1000)x1=0.212***							
								ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	29	5.42			4.50			0.92
								腹筋	10	5.61			5.55+	0.03+	0.03	
								SD22	***(108.11x3.040/1000)x1=0.329***							
								主筋 上1 通し筋	1	6.87	22	1.0	5.55+	0.66+	0.66	
								主筋 上1 通し筋	4	6.00	22	1.0	6.00			
								主筋 上2 通し筋	2	6.87	22	1.0	5.55+	0.66+	0.66	
								主筋 上2 通し筋	2	6.44	22	1.0	5.78		0.66	
								主筋 下1 通し筋	1	6.87	22	1.0	5.55+	0.66+	0.66	
								主筋 下1 通し筋	4	6.00	22	1.0	6.00			
								主筋 下2 通し筋	1	6.87	22	1.0	5.55+	0.66+	0.66	
								主筋 下2 通し筋	2	6.44	22	1.0	5.78		0.66	

階名 * BF　コメント　配置位置 (Y1+275:X4+1000～X4+4000)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)			型枠(1:普通型枠)			鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
FG2	1		***1.16x1***	***= 1.16***		***5.62x1***	***= 5.62***	***SD10***	***(1.60x0.560/1000)x1=0.001***							
C 1.16		0.400x0.800x2.55x1		= 0.82	1.60x2.55x1		= 4.08	幅止筋	4	0.40			0.40			
F 5.62 F/C 4.84		0.400x0.150x0.78x-1		= -0.05	0.30x0.78x-1		= -0.23	***SD13***	***(66.12x0.995/1000)x1=0.066***							
B 0.195 B/C 0.168		0.387x0.400x2.55x1		= 0.39	0.39x2.55x2		= 1.99	ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	14	2.40			2.40			

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 基礎梁 】 ー No. 17

*:基礎部 圧接欄太字:機械式継手 端部A:定着金物

		(S18)1.20x0.18x-1 = -0.22	腹筋 2 2.61		2.55+ 0.03+ 0.03
			打増部 補助ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ 14 1.95		1.17+ 0.39+ 0.39
			SD16	***(24.57x1.560/1000)x1=0.038***	
			打増部 ｺｰﾅｰ補強 2 3.51		2.55+ 0.48+ 0.48
			打増部 幅方向補強 1 3.51		2.55+ 0.48+ 0.48
			打増部 厚み方向補強 4 3.51		2.55+ 0.48+ 0.48
			SD19	***(40.20x2.250/1000)x1=0.090***	
			主筋 上1 通し筋 4 3.35 19 0.5		2.78+ 0.57
			主筋 上2 通し筋 2 3.35 19 0.5		2.78+ 0.57
			主筋 下1 通し筋 4 3.35 19 0.5		2.78+ 0.57
			主筋 下2 通し筋 2 3.35 19 0.5		2.78+ 0.57

階名 *	コメント	配置位置					
BF		(Y1+275:X4+4000～X5)					
リストNo. 倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称 本数 長さ 圧接 溶接	基本長	端部 端部 継手
FG2 1	***1.59x1 = 1.59***		***7.12x1 = 7.12***		***SD10***	***(2.00x0.560/1000)x1=0.001***	
C 1.59	0.400x0.800x3.55x1	= 1.14	1.60x3.55x1	= 5.68	幅止筋 5 0.40	0.40	
F 7.12 F/C 4.48	0.400x0.150x0.78x-1	= -0.05	0.30x0.78x-1	= -0.23	***SD13***	***(88.54x0.995/1000)x1=0.088***	
B 0.246 B/C 0.155	0.350x0.400x3.55x1	= 0.50	0.35x3.55x2	= 2.49	ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋 19 2.40	2.40	
			(S18)4.55x0.18x-1	= -0.82	腹筋 2 3.61	3.55+ 0.03+ 0.03	
					打増部 補助ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ 19 1.88	1.10+ 0.39+ 0.39	
					SD16	***(31.57x1.560/1000)x1=0.049***	
					打増部 ｺｰﾅｰ補強 2 4.51	3.55+ 0.48+ 0.48	
					打増部 幅方向補強 1 4.51	3.55+ 0.48+ 0.48	
					打増部 厚み方向補強 4 4.51	3.55+ 0.48+ 0.48	
					SD19	***(48.00x2.250/1000)x1=0.108***	
					主筋 上1 通し筋 4 4.00 19 0.5	4.00	
					主筋 上2 通し筋 2 4.00 19 0.5	4.00	
					主筋 下1 通し筋 4 4.00 19 0.5	4.00	
					主筋 下2 通し筋 2 4.00 19 0.5	4.00	

階名 *	コメント	配置位置					
BF		(Y1+275:X5～X6)					
リストNo. 倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称 本数 長さ 圧接 溶接	基本長	端部 端部 継手
FG2 1	***2.46x1 = 2.46***		***11.31x1 = 11.31***		***SD10***	***(2.80x0.560/1000)x1=0.002***	
C 2.46	0.400x0.800x5.55x1	= 1.78	1.60x5.55x1	= 8.88	幅止筋 7 0.40	0.40	
F 11.31 F/C 4.60	0.400x0.150x0.78x-1	= -0.05	0.30x0.78x-1	= -0.23	***SD13***	***(135.34x0.995/1000)x1=0.135***	
B 0.370 B/C 0.150	0.400x0.150x0.78x-1	= -0.05	0.30x0.78x-1	= -0.23	ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋 29 2.40	2.40	
	0.350x0.400x5.55x1	= 0.78	0.35x5.55x2	= 3.89	腹筋 2 5.61	5.55+ 0.03+ 0.03	
			(S18)5.55x0.18x-1	= -1.00	打増部 補助ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ 29 1.88	1.10+ 0.39+ 0.39	
					SD16	***(45.57x1.560/1000)x1=0.071***	
					打増部 ｺｰﾅｰ補強 2 6.51	5.55+ 0.48+ 0.48	
					打増部 幅方向補強 1 6.51	5.55+ 0.48+ 0.48	
					打増部 厚み方向補強 4 6.51	5.55+ 0.48+ 0.48	
					SD19	***(72.00x2.250/1000)x1=0.162***	
					主筋 上1 通し筋 4 6.00 19 1.0	6.00	
					主筋 上2 通し筋 2 6.00 19 1.0	6.00	
					主筋 下1 通し筋 4 6.00 19 1.0	6.00	
					主筋 下2 通し筋 2 6.00 19 1.0	6.00	

物件名称	積算 No.	階数	建築面積	延床面積	印刷日	
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B 1F 0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡	ページ	36

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 基礎梁 】 ー No. 18

*:基礎部 圧接欄太字:機械式継手 端部A:定着金物

階名 * BF　コメント　配置位置 (Y1+275:X6～X6+4000)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)			型枠(1:普通型枠)		
FG2	1			*1.30x1 = 1.30*			*6.52x1 = 6.52*
C 1.30		0.400x0.800x3.55x1	=	1.14	1.60x3.55x1	=	5.68
F 6.52 F/C 5.02		0.400x0.150x0.78x-1	=	-0.05	0.30x0.78x-1	=	-0.23
B 0.225 B/C 0.173		0.150x0.400x3.55x1	=	0.21	0.15x3.55x2	=	1.07

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10		*(2.00x0.560/1000)x1=0.001*						
幅止筋	5	0.40			0.40			
SD13		*(80.94x0.995/1000)x1=0.081*						
ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	19	2.40			2.40			
腹筋	2	3.61			3.55+	0.03+	0.03	
打増部 補助ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ	19	1.48			0.70+	0.39+	0.39	
SD16		*(22.55x1.560/1000)x1=0.035*						
打増部 ｺｰﾅｰ補強	2	4.51			3.55+	0.48+	0.48	
打増部 幅方向補強	1	4.51			3.55+	0.48+	0.48	
打増部 厚み方向補強	2	4.51			3.55+	0.48+	0.48	
SD19		*(48.00x2.250/1000)x1=0.108*						
主筋 上1 通し筋	4	4.00	19	0.5	4.00			
主筋 上2 通し筋	2	4.00	19	0.5	4.00			
主筋 下1 通し筋	4	4.00	19	0.5	4.00			
主筋 下2 通し筋	2	4.00	19	0.5	4.00			

階名 * BF　コメント　配置位置 (Y1+275:X6+4000～X7)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)			型枠(1:普通型枠)		
FG2	1			*1.30x1 = 1.30*			*5.24x1 = 5.24*
C 1.30		0.400x0.800x3.55x1	=	1.14	1.60x3.55x1	=	5.68
F 5.24 F/C 4.03		0.400x0.150x0.78x-1	=	-0.05	0.30x0.78x-1	=	-0.23
B 0.225 B/C 0.173		0.150x0.400x3.55x1	=	0.21	0.15x3.55x2	=	1.07
					(S18)7.10x0.18x-1	=	-1.28

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10		*(2.00x0.560/1000)x1=0.001*						
幅止筋	5	0.40			0.40			
SD13		*(80.94x0.995/1000)x1=0.081*						
ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	19	2.40			2.40			
腹筋	2	3.61			3.55+	0.03+	0.03	
打増部 補助ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ	19	1.48			0.70+	0.39+	0.39	
SD16		*(22.55x1.560/1000)x1=0.035*						
打増部 ｺｰﾅｰ補強	2	4.51			3.55+	0.48+	0.48	
打増部 幅方向補強	1	4.51			3.55+	0.48+	0.48	
打増部 厚み方向補強	2	4.51			3.55+	0.48+	0.48	
SD19		*(48.00x2.250/1000)x1=0.108*						
主筋 上1 通し筋	4	4.00	19	0.5	4.00			
主筋 上2 通し筋	2	4.00	19	0.5	4.00			
主筋 下1 通し筋	4	4.00	19	0.5	4.00			
主筋 下2 通し筋	2	4.00	19	0.5	4.00			

階名 * BF　コメント　配置位置 (Y1+275:X7～X7+4000)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)			型枠(1:普通型枠)		
FG2	1			*1.30x1 = 1.30*			*5.86x1 = 5.86*
C 1.30		0.400x0.800x3.55x1	=	1.14	1.60x3.55x1	=	5.68
F 5.86 F/C 4.51		0.400x0.150x0.78x-1	=	-0.05	0.30x0.78x-1	=	-0.23
B 0.225 B/C 0.173		0.150x0.400x3.55x1	=	0.21	0.15x3.55x2	=	1.07
					(S18)3.65x0.18x-1	=	-0.66

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10		*(2.00x0.560/1000)x1=0.001*						
幅止筋	5	0.40			0.40			
SD13		*(80.94x0.995/1000)x1=0.081*						
ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	19	2.40			2.40			
腹筋	2	3.61			3.55+	0.03+	0.03	
打増部 補助ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ	19	1.48			0.70+	0.39+	0.39	
SD16		*(22.55x1.560/1000)x1=0.035*						
打増部 ｺｰﾅｰ補強	2	4.51			3.55+	0.48+	0.48	
打増部 幅方向補強	1	4.51			3.55+	0.48+	0.48	
打増部 厚み方向補強	2	4.51			3.55+	0.48+	0.48	
SD19		*(48.00x2.250/1000)x1=0.108*						

物件名称	積算 No.	階数	建築面積	延床面積	印刷日	
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B 1F 0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡	ページ	37

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 基礎梁 】 ー No. 19

*:基礎部 圧接欄太字:機械式継手 端部A:定着金物

			主筋 上1 通し筋	4	4.00	19 0.5	4.00
			主筋 上2 通し筋	2	4.00	19 0.5	4.00
			主筋 下1 通し筋	4	4.00	19 0.5	4.00
			主筋 下2 通し筋	2	4.00	19 0.5	4.00

階名 *	コメント	配置位置	
BF			(Y1+275:X7+4000～X8)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)			型枠(1:普通型枠)			鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
FG2	1		***1.66x1***	=	***1.66***		***7.73x1***	=	***7.73***	***SD10***	***(2.00x0.560/1000)x1=0.001***					
C 1.66		0.400x0.800x3.55x1		=	1.14	1.60x3.55x1		=	5.68	幅止筋	5	0.40			0.40		
F 7.73 F/C 4.66		0.400x0.150x0.78x-1		=	-0.05	0.30x0.78x-1		=	-0.23	***SD13***	***(90.44x0.995/1000)x1=0.090***					
B 0.257 B/C 0.155		0.399x0.400x3.55x1		=	0.57	0.40x3.55x2		=	2.84	ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	19	2.40			2.40	
						(S18)3.10x0.18x-1		=	-0.56	腹筋	2	3.61			3.55+	0.03+ 0.03
										打増部 補助ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ	19	1.98			1.20+	0.39+ 0.39
										SD16	***(31.57x1.560/1000)x1=0.049***					
										打増部 ｺｰﾅｰ補強	2	4.51			3.55+	0.48+ 0.48
										打増部 幅方向補強	1	4.51			3.55+	0.48+ 0.48
										打増部 厚み方向補強	4	4.51			3.55+	0.48+ 0.48
										SD19	***(52.20x2.250/1000)x1=0.117***					
										主筋 上1 通し筋	4	4.35	19 0.5		3.78	0.57
										主筋 上2 通し筋	2	4.35	19 0.5		3.78	0.57
										主筋 下1 通し筋	4	4.35	19 0.5		3.78	0.57
										主筋 下2 通し筋	2	4.35	19 0.5		3.78	0.57

階名 *	コメント	配置位置	
BF			(Y4+975:X2+1400～X2+4000)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)			型枠(1:普通型枠)			鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
FG2	1		***0.80x1***	=	***0.80***		***3.98x1***	=	***3.98***	***SD10***	***(1.60x0.560/1000)x1=0.001***					
C 0.80		0.400x0.800x2.15x1		=	0.69	1.60x2.15x1		=	3.44	幅止筋	4	0.40			0.40	
F 3.98 F/C 4.98		0.400x0.150x0.38x-1		=	-0.02	0.30x0.38x-1		=	-0.11	***SD13***	***(50.98x0.995/1000)x1=0.051***					
B 0.156 B/C 0.195		0.150x0.400x2.15x1		=	0.13	0.15x2.15x2		=	0.65	ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	12	2.40			2.40	
										腹筋	2	2.21			2.15+	0.03+ 0.03
										打増部 補助ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ	12	1.48			0.70+	0.39+ 0.39
										SD16	***(15.55x1.560/1000)x1=0.024***					
										打増部 ｺｰﾅｰ補強	2	3.11			2.15+	0.48+ 0.48
										打増部 幅方向補強	1	3.11			2.15+	0.48+ 0.48
										打増部 厚み方向補強	2	3.11			2.15+	0.48+ 0.48
										SD19	***(35.40x2.250/1000)x1=0.080***					
										主筋 上1 通し筋	4	2.95	19 0.5		2.38+	0.57
										主筋 上2 通し筋	2	2.95	19 0.5		2.38+	0.57
										主筋 下1 通し筋	4	2.95	19 0.5		2.38+	0.57
										主筋 下2 通し筋	2	2.95	19 0.5		2.38+	0.57

階名 *	コメント	配置位置	
BF			(Y4+975:X2+4000～X3-1400)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)			型枠(1:普通型枠)			鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
FG2	1		***0.80x1***	=	***0.80***		***3.21x1***	=	***3.21***	***SD10***	***(1.60x0.560/1000)x1=0.001***					
C 0.80		0.400x0.800x2.15x1		=	0.69	1.60x2.15x1		=	3.44	幅止筋	4	0.40			0.40	
F 3.21 F/C 4.01		0.400x0.150x0.38x-1		=	-0.02	0.30x0.38x-1		=	-0.11	***SD13***	***(50.98x0.995/1000)x1=0.051***					
B 0.156 B/C 0.195		0.150x0.400x2.15x1		=	0.13	0.15x2.15x2		=	0.65	ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	12	2.40			2.40	
						(S18)4.30x0.18x-1		=	-0.77	腹筋	2	2.21			2.15+	0.03+ 0.03
										打増部 補助ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ	12	1.48			0.70+	0.39+ 0.39

物　件　名　称	積　算　No.	階　数	建　築　面　積	延　床　面　積	印刷日	
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B　1F　0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡	ページ	38

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 基礎梁 】　ー　No.　20

*:基礎部　圧接欄太字:機械式継手　端部A:定着金物

物件名称	積算 No.	階数	建築面積	延床面積	印刷日	
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B 1F 0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡	ページ	39

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 基礎梁 】 ー No. 21

*:基礎部 圧接欄太字:機械式継手 端部A:定着金物

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD16	***(22.30x1.560/1000)x1=0.035***							
打増部 ｺｰﾅｰ補強	2	4.46			3.50+	0.48+	0.48	
打増部 幅方向補強	1	4.46			3.50+	0.48+	0.48	
打増部 厚み方向補強	2	4.46			3.50+	0.48+	0.48	
SD22	***(48.00x3.040/1000)x1=0.146***							
主筋 上1 通し筋	4	4.00	22	0.5	4.00			
主筋 上2 通し筋	2	4.00	22	0.5	4.00			
主筋 下1 通し筋	4	4.00	22	0.5	4.00			
主筋 下2 通し筋	2	4.00	22	0.5	4.00			

階名 *	コメント	配置位置	(Y4:X7+4000～X8), (Y4:X8～X8+4000), (Y6:X7～X7+4000), (Y6:X8～X8+4000)
BF			

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
FG3	4	***2.89x4 =***	***11.56***	***10.92x4 =***	***43.68***	***SD10***	***(12.50x0.560/1000)x4=0.028***							
C 11.56		0.500x1.800x3.50x1	3.15	3.60x3.50x1	12.60	幅止筋	25	0.50			0.50			
F 43.68 F/C 3.78		0.500x0.150x3.50x-1	-0.26	3.50x0.15x-2	-1.05	***SD13***	***(140.48x0.995/1000)x4=0.560***							
B 1.172 B/C 0.101				(S18)3.50x0.18x-1	-0.63	ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	19	5.52			4.60			0.92
						腹筋	10	3.56			3.50+	0.03+	0.03	
						SD22	***(48.00x3.040/1000)x4=0.584***							
						主筋 上1 通し筋	4	4.00	22	0.5	4.00			
						主筋 上2 通し筋	2	4.00	22	0.5	4.00			
						主筋 下1 通し筋	4	4.00	22	0.5	4.00			
						主筋 下2 通し筋	2	4.00	22	0.5	4.00			

階名 *	コメント	配置位置	(Y4:X8+4000～X9)
BF			

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
FG3	1	***2.89x1 =***	***2.89***	***10.92x1 =***	***10.92***	***SD10***	***(12.50x0.560/1000)x1=0.007***							
C 2.89		0.500x1.800x3.50x1	3.15	3.60x3.50x1	12.60	幅止筋	25	0.50			0.50			
F 10.92 F/C 3.78		0.500x0.150x3.50x-1	-0.26	3.50x0.15x-2	-1.05	***SD13***	***(140.48x0.995/1000)x1=0.140***							
B 0.298 B/C 0.103				(S18)3.50x0.18x-1	-0.63	ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	19	5.52			4.60			0.92
						腹筋	10	3.56			3.50+	0.03+	0.03	
						SD22	***(49.64x3.040/1000)x1=0.151***							
						主筋 上1 通し筋	4	4.00	22	0.5	4.00			
						主筋 上2 通し筋	2	4.41	22	0.5	3.75		0.66	
						主筋 下1 通し筋	4	4.00	22	0.5	4.00			
						主筋 下2 通し筋	2	4.41	22	0.5	3.75		0.66	

階名 *	コメント	配置位置	(Y6:X7+4000～X8)
BF			

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
FG3	1	***3.21x1 =***	***3.21***	***10.92x1 =***	***10.92***	***SD10***	***(12.50x0.560/1000)x1=0.007***							
C 3.21		0.500x1.800x3.50x1	3.15	3.60x3.50x1	12.60	幅止筋	25	0.50			0.50			
F 10.92 F/C 3.40		0.500x0.150x3.50x-1	-0.26	3.50x0.15x-2	-1.05	***SD13***	***(171.64x0.995/1000)x1=0.171***							
B 0.359 B/C 0.112		0.180x0.500x3.50x1	0.32	0.18x3.50x2	1.26	ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	19	5.52			4.60			0.92
				(S18)3.50x0.18x-1	-0.63	腹筋	10	3.56			3.50+	0.03+	0.03	
				(S18)7.00x0.18x-1	-1.26	打増部 補助ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ	19	1.64			0.86+	0.39+	0.39	
						SD16	***(22.30x1.560/1000)x1=0.035***							
						打増部 ｺｰﾅｰ補強	2	4.46			3.50+	0.48+	0.48	
						打増部 幅方向補強	1	4.46			3.50+	0.48+	0.48	
						打増部 厚み方向補強	2	4.46			3.50+	0.48+	0.48	
						SD22	***(48.00x3.040/1000)x1=0.146***							

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 基礎梁 】 ー No. 22

*:基礎部 圧接欄太字:機械式継手 端部A:定着金物

			主筋 上1 通し筋	4	4.00	22 0.5	4.00
			主筋 上2 通し筋	2	4.00	22 0.5	4.00
			主筋 下1 通し筋	4	4.00	22 0.5	4.00
			主筋 下2 通し筋	2	4.00	22 0.5	4.00

階名 *	コメント	配置位置	(Y6:X8+4000～X9)
BF			

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)			型枠(1:普通型枠)			鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
FG3	1		***3.21x1***	= ***3.21***		***10.92x1***	= ***10.92***	***SD10***	***(12.50x0.560/1000)x1=0.007***							
C 3.21		0.500x1.800x3.50x1		= 3.15	3.60x3.50x1		= 12.60	幅止筋	25	0.50			0.50			
F 10.92 F/C 3.40		0.500x0.150x3.50x-1		= -0.26	3.50x0.15x-2		= -1.05	***SD13***	***(171.64x0.995/1000)x1=0.171***							
B 0.364 B/C 0.113		0.180x0.500x3.50x1		= 0.32	0.18x3.50x2		= 1.26	ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	19	5.52			4.60			0.92
					(S18)3.50x0.18x-1		= -0.63	腹筋	10	3.56			3.50+	0.03+	0.03	
					(S18)7.00x0.18x-1		= -1.26	打増部 補助ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ	19	1.64			0.86+	0.39+	0.39	
								SD16	***(22.30x1.560/1000)x1=0.035***							
								打増部 ｺｰﾅｰ補強	2	4.46			3.50+	0.48+	0.48	
								打増部 幅方向補強	1	4.46			3.50+	0.48+	0.48	
								打増部 厚み方向補強	2	4.46			3.50+	0.48+	0.48	
								SD22	***(49.64x3.040/1000)x1=0.151***							
								主筋 上1 通し筋	4	4.00	22 0.5		4.00			
								主筋 上2 通し筋	2	4.41	22 0.5		3.75		0.66	
								主筋 下1 通し筋	4	4.00	22 0.5		4.00			
								主筋 下2 通し筋	2	4.41	22 0.5		3.75		0.66	

階名 *	コメント	配置位置	(Y6:X6～X6+4000)
BF			

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)			型枠(1:普通型枠)			鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
FG3A	1		***2.89x1***	= ***2.89***		***10.80x1***	= ***10.80***	***SD10***	***(17.50x0.560/1000)x1=0.010***							
C 2.89		0.500x1.800x3.50x1		= 3.15	3.60x3.50x1		= 12.60	吊筋 上2	5	0.50			0.50			
F 10.80 F/C 3.74		0.500x0.150x3.50x-1		= -0.26	3.50x0.15x-2		= -1.05	吊筋 下2	5	0.50			0.50			
B 0.398 B/C 0.138					(S18)2.27x0.18x-1		= -0.41	幅止筋	25	0.50			0.50			
					(S18)1.87x0.18x-1		= -0.34	***SD13***	***(140.48x0.995/1000)x1=0.140***							
								ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	19	5.52			4.60			0.92
								腹筋	10	3.56			3.50+	0.03+	0.03	
								SD22	***(81.74x3.040/1000)x1=0.248***							
								主筋 上1 通し筋	1	4.82	22 0.5		3.50+	0.66+	0.66	
								主筋 上1 通し筋	4	4.00	22 0.5		4.00			
								主筋 上2 通し筋	3	4.82	22 0.5		3.50+	0.66+	0.66	
								主筋 上2 通し筋	2	4.00	22 0.5		4.00			
								主筋 下1 通し筋	1	4.82	22 0.5		3.50+	0.66+	0.66	
								主筋 下1 通し筋	4	4.00	22 0.5		4.00			
								主筋 下2 通し筋	2	4.82	22 0.5		3.50+	0.66+	0.66	
								主筋 下2 通し筋	2	4.00	22 0.5		4.00			

階名 *	コメント	配置位置	(Y5+2000:X6～X7)
BF			

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)			型枠(1:普通型枠)			鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
FG4	1		***4.74x1***	= ***4.74***		***18.58x1***	= ***18.58***	***SD10***	***(12.15x0.560/1000)x1=0.007***							
C 4.74		0.450x1.400x7.53x1		= 4.74	2.80x7.53x1		= 21.08	幅止筋	27	0.45			0.45			
F 18.58 F/C 3.92					(S18)2.29x0.18x-1		= -0.41	***SD13***	***(190.74x0.995/1000)x1=0.190***							
B 0.402 B/C 0.085					(S18)2.37x0.18x-1		= -0.43	ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	39	3.70			3.70			
					(S18)2.27x0.18x-1		= -0.41	腹筋	6	7.74			7.53+	0.03+	0.03+	0.15

物　件　名　称	積　算　No.	階　数	建　築　面　積	延　床　面　積
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B　1F　0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡

印刷日	
ページ	41

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 基礎梁 】　ー　No.　23

*:基礎部　圧接欄太字:機械式継手　端部A:定着金物

		(S18)2.29x0.18x-1	=	-0.41	***SD22***		***(67.52x3.040/1000)x1=0.205***			
		(S18)2.37x0.18x-1	=	-0.43	主筋 上1 通し筋	4	8.44	22	1.0	7.78+ 0.66
		(S18)2.27x0.18x-1	=	-0.41	主筋 下1 通し筋	4	8.44	22	1.0	7.78+ 0.66

階　名	*	コメント	配置位置	(Y5+2000:X7～X7+4000),(Y5+2000:X7+4000～X8),(Y5+2000:X8～X8+4000)
BF				

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)			型枠(1:普通型枠)			鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
FG4	3	***2.21x3***	=	***6.63***	***8.54x3***	=	***25.62***	***SD10***	***(6.75x0.560/1000)x3=0.012***							
C 6.63		0.450x1.400x3.50x1	=	2.21	2.80x3.50x1	=	9.80	幅止筋	15	0.45			0.45			
F 25.62 F/C 3.86					(S18)3.50x0.18x-1	=	-0.63	***SD13***	***(91.66x0.995/1000)x3=0.273***							
B 0.576 B/C 0.087					(S18)3.50x0.18x-1	=	-0.63	ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	19	3.70			3.70			
								腹筋	6	3.56			3.50+	0.03+	0.03	
								SD22	***(32.00x3.040/1000)x3=0.291***							
								主筋 上1 通し筋	4	4.00	22	0.5	4.00			
								主筋 下1 通し筋	4	4.00	22	0.5	4.00			

階　名	*	コメント	配置位置	(Y5+2000:X8+4000～X9)
BF				

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)			型枠(1:普通型枠)			鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
FG4	1	***2.22x1***	=	***2.22***	***8.60x1***	=	***8.60***	***SD10***	***(6.75x0.560/1000)x1=0.004***							
C 2.22		0.450x1.400x3.53x1	=	2.22	2.80x3.53x1	=	9.88	幅止筋	15	0.45			0.45			
F 8.60 F/C 3.87					(S18)3.53x0.18x-1	=	-0.64	***SD13***	***(91.84x0.995/1000)x1=0.091***							
B 0.203 B/C 0.091					(S18)3.53x0.18x-1	=	-0.64	ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	19	3.70			3.70			
								腹筋	6	3.59			3.53+	0.03+	0.03	
								SD22	***(35.52x3.040/1000)x1=0.108***							
								主筋 上1 通し筋	4	4.44	22	0.5	3.78		0.66	
								主筋 下1 通し筋	4	4.44	22	0.5	3.78		0.66	

階　名	*	コメント	配置位置	(Y2:X8～X8+2000)
BF				

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)			型枠(1:普通型枠)			鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
FG6	1	***0.96x1***	=	***0.96***	***4.81x1***	=	***4.81***	***SD10***	***(4.05x0.560/1000)x1=0.002***							
C 0.96		0.450x1.200x1.78x1	=	0.96	2.40x1.78x1	=	4.27	幅止筋	9	0.45			0.45			
F 4.81 F/C 5.01					0.45x1.20x1	=	0.54	***SD13***	***(47.16x0.995/1000)x1=0.047***							
B 0.154 B/C 0.160								ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	11	3.30			3.30			
								腹筋	6	1.81			1.78+	0.03		
								SD22	***(34.56x3.040/1000)x1=0.105***							
								主筋 上1 片持通し筋	4	2.26			2.00		0.26	
								主筋 上2 片持通し筋	2	2.26			2.00		0.26	
								主筋 下1 片持通し筋	4	3.90			2.98+	0.66+	0.26	
								主筋 下2 片持通し筋	2	2.70			1.78+	0.66+	0.26	

階　名	*	コメント	配置位置	(Y8:X5～X6)
BF				

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)			型枠(1:普通型枠)			鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
FG6	1	***3.00x1***	=	***3.00***	***12.32x1***	=	***12.32***	***SD10***	***(9.45x0.560/1000)x1=0.005***							
C 3.00		0.450x1.200x5.55x1	=	3.00	2.40x5.55x1	=	13.32	幅止筋	21	0.45			0.45			
F 12.32 F/C 4.11					(S18)5.55x0.18x-1	=	-1.00	***SD13***	***(129.36x0.995/1000)x1=0.129***							
B 0.385 B/C 0.128								ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	29	3.30			3.30			
								腹筋	6	5.61			5.55+	0.03+	0.03	
								SD22	***(82.44x3.040/1000)x1=0.251***							
								主筋 上1 通し筋	4	6.87			5.55+	0.66+	0.66	

物件名称	積算 No.	階数	建築面積	延床面積
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B 1F 0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡

印刷日	
ページ	42

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 基礎梁 】 ー No. 24

*:基礎部 圧接欄太字:機械式継手 端部A:定着金物

			主筋 上2 通し筋	2	6.87	5.55+ 0.66+ 0.66
			主筋 下1 通し筋	4	6.87	5.55+ 0.66+ 0.66
			主筋 下2 通し筋	2	6.87	5.55+ 0.66+ 0.66

階名 *	コメント	配置位置	(X4+3000:Y2～Y3)
BF			

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)			型枠(1:普通型枠)			鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
FG11	1		***4.57x1***	***=***	***4.57***		***18.31x1***	***=***	***18.31***	***SD10***	***(15.75x0.560/1000)x1=0.009***					
C 4.57		0.450x1.800x5.55x1		=	4.50	3.60x5.55x1		=	19.98	幅止筋	35	0.45		0.45		
F 18.31 F/C 4.01		0.450x0.150x0.78x-2		=	-0.11	0.78x0.15x-4		=	-0.47	***SD13***	***(259.39x0.995/1000)x1=0.258***					
B 0.569 B/C 0.125		0.450x0.150x4.00x-1		=	-0.27	4.00x0.15x-2		=	-1.20	ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	29	5.42		4.50		0.92
		0.180x0.450x5.55x1		=	0.45	0.18x5.55x2		=	2.00	腹筋	10	5.61		5.55+ 0.03+ 0.03		
						(S18)5.55x0.18x-1		=	-1.00	打増部 補助ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ	29	1.59		0.81+ 0.39+ 0.39		
						(S18)5.55x0.18x-1		=	-1.00	***SD16***	***(32.55x1.560/1000)x1=0.051***					
										打増部 ｺｰﾅｰ補強	2	6.51		5.55+ 0.48+ 0.48		
										打増部 幅方向補強	1	6.51		5.55+ 0.48+ 0.48		
										打増部 厚み方向補強	2	6.51		5.55+ 0.48+ 0.48		
										SD22	***(82.44x3.040/1000)x1=0.251***					
										主筋 上1 通し筋	4	6.87		5.55+ 0.66+ 0.66		
										主筋 上2 通し筋	2	6.87		5.55+ 0.66+ 0.66		
										主筋 下1 通し筋	4	6.87		5.55+ 0.66+ 0.66		
										主筋 下2 通し筋	2	6.87		5.55+ 0.66+ 0.66		

階名 *	コメント	配置位置	(X5:Y2～Y3),(X6:Y2～Y3)
BF			

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)			型枠(1:普通型枠)			鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
FG11	2		***4.57x2***	***=***	***9.14***		***18.37x2***	***=***	***36.74***	***SD10***	***(15.75x0.560/1000)x2=0.018***					
C 9.14		0.450x1.800x5.55x1		=	4.50	3.60x5.55x1		=	19.98	幅止筋	35	0.45		0.45		
F 36.74 F/C 4.02		0.450x0.150x0.78x-2		=	-0.11	0.78x0.15x-4		=	-0.47	***SD13***	***(259.39x0.995/1000)x2=0.516***					
B 1.106 B/C 0.121		0.450x0.150x4.00x-1		=	-0.27	4.00x0.15x-2		=	-1.20	ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	29	5.42		4.50		0.92
		0.180x0.450x5.55x1		=	0.45	0.18x5.55x2		=	2.00	腹筋	10	5.61		5.55+ 0.03+ 0.03		
						(S18)2.63x0.18x-1		=	-0.47	打増部 補助ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ	29	1.59		0.81+ 0.39+ 0.39		
						(S18)5.55x0.18x-1		=	-1.00	***SD16***	***(32.55x1.560/1000)x2=0.102***					
						(S18)2.63x0.18x-1		=	-0.47	打増部 ｺｰﾅｰ補強	2	6.51		5.55+ 0.48+ 0.48		
										打増部 幅方向補強	1	6.51		5.55+ 0.48+ 0.48		
										打増部 厚み方向補強	2	6.51		5.55+ 0.48+ 0.48		
										SD22	***(77.28x3.040/1000)x2=0.470***					
										主筋 上1 通し筋	4	6.44	22 1.0	5.78+ 0.66		
										主筋 上2 通し筋	2	6.44	22 1.0	5.78+ 0.66		
										主筋 下1 通し筋	4	6.44	22 1.0	5.78+ 0.66		
										主筋 下2 通し筋	2	6.44	22 1.0	5.78+ 0.66		

階名 *	コメント	配置位置	(X7:Y2～Y3)
BF			

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)			型枠(1:普通型枠)			鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
FG11	1		***4.57x1***	***=***	***4.57***		***18.31x1***	***=***	***18.31***	***SD10***	***(15.75x0.560/1000)x1=0.009***					
C 4.57		0.450x1.800x5.55x1		=	4.50	3.60x5.55x1		=	19.98	幅止筋	35	0.45		0.45		
F 18.31 F/C 4.01		0.450x0.240x0.78x-2		=	-0.17	0.78x0.24x-4		=	-0.75	***SD13***	***(264.61x0.995/1000)x1=0.263***					
B 0.574 B/C 0.126		0.450x0.240x4.00x-1		=	-0.43	4.00x0.24x-2		=	-1.92	ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	29	5.42		4.50		0.92
		0.270x0.450x5.55x1		=	0.67	0.27x5.55x2		=	3.00	腹筋	10	5.61		5.55+ 0.03+ 0.03		
						(S18)5.55x0.18x-1		=	-1.00	打増部 補助ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ	29	1.77		0.99+ 0.39+ 0.39		
						(S18)5.55x0.18x-1		=	-1.00	***SD16***	***(32.55x1.560/1000)x1=0.051***					

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 基礎梁 】 ー No. 25

*:基礎部 圧接欄太字:機械式継手 端部A:定着金物

				打増部 ｺｰﾅｰ補強	2	6.51		5.55+ 0.48+ 0.48
				打増部 幅方向補強	1	6.51		5.55+ 0.48+ 0.48
				打増部 厚み方向補強	2	6.51		5.55+ 0.48+ 0.48
				SD22	***(82.44x3.040/1000)x1=0.251***			
				主筋 上1 通し筋	4	6.87		5.55+ 0.66+ 0.66
				主筋 上2 通し筋	2	6.87		5.55+ 0.66+ 0.66
				主筋 下1 通し筋	4	6.87		5.55+ 0.66+ 0.66
				主筋 下2 通し筋	2	6.87		5.55+ 0.66+ 0.66

階名 *	コメント	配置位置	(X8:Y2～Y3)							
BF										
リストNo. 倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)			鉄筋名称	本数	長さ	圧接 溶接	基本長 端部 端部 継手
FG11 1	***4.57x1 = 4.57***		***19.31x1 = 19.31***			***SD10***	***(15.75x0.560/1000)x1=0.009***			
C 4.57	0.450x1.800x5.55x1	= 4.50	3.60x5.55x1	= 19.98		幅止筋	35	0.45		0.45
F 19.31 F/C 4.23	0.450x0.150x0.78x-2	= -0.11	0.78x0.15x-4	= -0.47		***SD13***	***(259.39x0.995/1000)x1=0.258***			
B 0.569 B/C 0.125	0.450x0.150x4.00x-1	= -0.27	4.00x0.15x-2	= -1.20		ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	29	5.42		4.50 0.92
	0.180x0.450x5.55x1	= 0.45	0.18x5.55x2	= 2.00		腹筋	10	5.61		5.55+ 0.03+ 0.03
			(S18)5.55x0.18x-1	= -1.00		打増部 補助ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ	29	1.59		0.81+ 0.39+ 0.39
						SD16	***(32.55x1.560/1000)x1=0.051***			
						打増部 ｺｰﾅｰ補強	2	6.51		5.55+ 0.48+ 0.48
						打増部 幅方向補強	1	6.51		5.55+ 0.48+ 0.48
						打増部 厚み方向補強	2	6.51		5.55+ 0.48+ 0.48
						SD22	***(82.44x3.040/1000)x1=0.251***			
						主筋 上1 通し筋	4	6.87		5.55+ 0.66+ 0.66
						主筋 上2 通し筋	2	6.87		5.55+ 0.66+ 0.66
						主筋 下1 通し筋	4	6.87		5.55+ 0.66+ 0.66
						主筋 下2 通し筋	2	6.87		5.55+ 0.66+ 0.66

階名 *	コメント	配置位置	(X6:Y3～Y4)							
BF										
リストNo. 倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)			鉄筋名称	本数	長さ	圧接 溶接	基本長 端部 端部 継手
FG11 1	***2.08x1 = 2.08***		***8.34x1 = 8.34***			***SD10***	***(9.00x0.560/1000)x1=0.005***			
C 2.08	0.450x1.800x2.53x1	= 2.05	3.60x2.53x1	= 9.11		幅止筋	20	0.45		0.45
F 8.34 F/C 4.01	0.450x0.150x0.78x-1	= -0.05	0.78x0.15x-2	= -0.23		***SD13***	***(124.04x0.995/1000)x1=0.123***			
B 0.264 B/C 0.127	0.450x0.150x0.75x-1	= -0.05	0.75x0.15x-2	= -0.23		ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	14	5.42		4.50 0.92
	0.450x0.150x1.00x-1	= -0.07	1.00x0.15x-2	= -0.30		腹筋	10	2.59		2.53+ 0.03+ 0.03
	0.180x0.450x2.53x1	= 0.20	0.18x2.53x2	= 0.91		打増部 補助ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ	14	1.59		0.81+ 0.39+ 0.39
			(S18)2.53x0.18x-1	= -0.46		***SD16***	***(17.45x1.560/1000)x1=0.027***			
			(S18)2.53x0.18x-1	= -0.46		打増部 ｺｰﾅｰ補強	2	3.49		2.53+ 0.48+ 0.48
						打増部 幅方向補強	1	3.49		2.53+ 0.48+ 0.48
						打増部 厚み方向補強	2	3.49		2.53+ 0.48+ 0.48
						SD22	***(36.00x3.040/1000)x1=0.109***			
						主筋 上1 通し筋	4	3.00 22 0.5		3.00
						主筋 上2 通し筋	2	3.00 22 0.5		3.00
						主筋 下1 通し筋	4	3.00 22 0.5		3.00
						主筋 下2 通し筋	2	3.00 22 0.5		3.00

物件名称	積算 No.	階数	建築面積	延床面積	印刷日	
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B 1F 0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡	ページ	44

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 基礎梁 】 ー No. 26

*:基礎部 圧接欄太字:機械式継手 端部A:定着金物

階名 * BF　コメント　配置位置 (X7:Y3～Y4)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)			型枠(1:普通型枠)			鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
FG11	1		*2.08x1*	= *2.08*		*8.34x1*	= *8.34*	***SD10***	***(9.00x0.560/1000)x1=0.005***							
C 2.08		0.450x1.800x2.53x1		= 2.05	3.60x2.53x1		= 9.11	幅止筋	20	0.45			0.45			
F 8.34 F/C 4.01		0.450x0.150x0.78x-1		= -0.05	0.78x0.15x-2		= -0.23	***SD13***	***(124.04x0.995/1000)x1=0.123***							
B 0.295 B/C 0.142		0.450x0.150x0.75x-1		= -0.05	0.75x0.15x-2		= -0.23	ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	14	5.42			4.50			0.92
		0.450x0.150x1.00x-1		= -0.07	1.00x0.15x-2		= -0.30	腹筋	10	2.59			2.53+	0.03+	0.03	
		0.180x0.450x2.53x1		= 0.20	0.18x2.53x2		= 0.91	打増部 補助ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ	14	1.59			0.81+	0.39+	0.39	
					(S18)2.53x0.18x-1		= -0.46	***SD16***	***(17.45x1.560/1000)x1=0.027***							
					(S18)2.53x0.18x-1		= -0.46	打増部 ｺｰﾅｰ補強	2	3.49			2.53+	0.48+	0.48	
								打増部 幅方向補強	1	3.49			2.53+	0.48+	0.48	
								打増部 厚み方向補強	2	3.49			2.53+	0.48+	0.48	
								SD22	***(46.20x3.040/1000)x1=0.140***							
								主筋 上1 通し筋	4	3.85			2.53+	0.66+	0.66	
								主筋 上2 通し筋	2	3.85			2.53+	0.66+	0.66	
								主筋 下1 通し筋	4	3.85			2.53+	0.66+	0.66	
								主筋 下2 通し筋	2	3.85			2.53+	0.66+	0.66	

階名 * BF　コメント　配置位置 (X7+4000:Y3～Y4)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)			型枠(1:普通型枠)			鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
FG11	1		*2.08x1*	= *2.08*		*8.80x1*	= *8.80*	***SD10***	***(9.00x0.560/1000)x1=0.005***							
C 2.08		0.450x1.800x2.53x1		= 2.05	3.60x2.53x1		= 9.11	幅止筋	20	0.45			0.45			
F 8.80 F/C 4.23		0.450x0.150x0.78x-1		= -0.05	0.78x0.15x-2		= -0.23	***SD13***	***(124.04x0.995/1000)x1=0.123***							
B 0.295 B/C 0.142		0.450x0.150x0.75x-1		= -0.05	0.75x0.15x-2		= -0.23	ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	14	5.42			4.50			0.92
		0.450x0.150x1.00x-1		= -0.07	1.00x0.15x-2		= -0.30	腹筋	10	2.59			2.53+	0.03+	0.03	
		0.180x0.450x2.53x1		= 0.20	0.18x2.53x2		= 0.91	打増部 補助ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ	14	1.59			0.81+	0.39+	0.39	
					(S18)2.53x0.18x-1		= -0.46	***SD16***	***(17.45x1.560/1000)x1=0.027***							
								打増部 ｺｰﾅｰ補強	2	3.49			2.53+	0.48+	0.48	
								打増部 幅方向補強	1	3.49			2.53+	0.48+	0.48	
								打増部 厚み方向補強	2	3.49			2.53+	0.48+	0.48	
								SD22	***(46.20x3.040/1000)x1=0.140***							
								主筋 上1 通し筋	4	3.85			2.53+	0.66+	0.66	
								主筋 上2 通し筋	2	3.85			2.53+	0.66+	0.66	
								主筋 下1 通し筋	4	3.85			2.53+	0.66+	0.66	
								主筋 下2 通し筋	2	3.85			2.53+	0.66+	0.66	

階名 * BF　コメント　配置位置 (X5:Y3～Y5)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)			型枠(1:普通型枠)			鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
FG11	1		*5.39x1*	= *5.39*		*22.87x1*	= *22.87*	***SD10***	***(18.00x0.560/1000)x1=0.010***							
C 5.39		0.450x1.800x6.55x1		= 5.31	3.60x6.55x1		= 23.58	幅止筋	40	0.45			0.45			
F 22.87 F/C 4.24		0.450x0.150x0.78x-2		= -0.11	0.78x0.15x-4		= -0.47	***SD13***	***(305.94x0.995/1000)x1=0.304***							
B 0.632 B/C 0.117		0.450x0.150x5.00x-1		= -0.34	5.00x0.15x-2		= -1.50	ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	34	5.42			4.50			0.92
		0.180x0.450x6.55x1		= 0.53	0.18x6.55x2		= 2.36	腹筋	10	6.76			6.55+	0.03+	0.03+	0.15
					(S18)2.55x0.18x-1		= -0.46	打増部 補助ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ	34	1.59			0.81+	0.39+	0.39	
					(S18)3.55x0.18x-1		= -0.64	***SD16***	***(40.35x1.560/1000)x1=0.063***							
								打増部 ｺｰﾅｰ補強	2	8.07			6.55+	0.48+	0.48+	0.56
								打増部 幅方向補強	1	8.07			6.55+	0.48+	0.48+	0.56
								打増部 厚み方向補強	2	8.07			6.55+	0.48+	0.48+	0.56
								SD22	***(84.00x3.040/1000)x1=0.255***							

物件名称	積算 No.	階数	建築面積	延床面積	印刷日	
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B 1F 0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡	ページ	45

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 基礎梁 】 ー No. 27

*:基礎部 圧接欄太字:機械式継手 端部A:定着金物

			主筋 上1 通し筋	4	7.00	22	1.0	7.00
			主筋 上2 通し筋	2	7.00	22	1.0	7.00
			主筋 下1 通し筋	4	7.00	22	1.0	7.00
			主筋 下2 通し筋	2	7.00	22	1.0	7.00

階名 *	コメント	配置位置	(X6:Y4～Y5)
BF			

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
FG11	1	*2.88x1*	*2.88*	*11.26x1*	*11.26*	*SD10*	*(11.25x0.560/1000)x1=0.006*							
C 2.88		0.450x1.800x3.50x1	2.84	3.60x3.50x1	12.60	幅止筋	25	0.45			0.45			
F 11.26 F/C 3.91		0.450x0.150x0.75x-1	-0.05	0.75x0.15x-2	-0.23	*SD13*	*(168.79x0.995/1000)x1=0.168*							
B 0.355 B/C 0.123		0.450x0.150x2.75x-1	-0.19	2.75x0.15x-2	-0.83	ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	19	5.42			4.50			0.92
		0.180x0.450x3.50x1	0.28	0.18x3.50x2	1.26	腹筋	10	3.56			3.50+	0.03+	0.03	
				(S18)3.50x0.18x-1	-0.63	打増部 補助ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ	19	1.59			0.81+	0.39+	0.39	
				(S18)5.03x0.18x-1	-0.91	*SD16*	*(22.30x1.560/1000)x1=0.035*							
						打増部 ｺｰﾅｰ補強	2	4.46			3.50+	0.48+	0.48	
						打増部 幅方向補強	1	4.46			3.50+	0.48+	0.48	
						打増部 厚み方向補強	2	4.46			3.50+	0.48+	0.48	
						SD22	*(48.00x3.040/1000)x1=0.146*							
						主筋 上1 通し筋	4	4.00	22	0.5	4.00			
						主筋 上2 通し筋	2	4.00	22	0.5	4.00			
						主筋 下1 通し筋	4	4.00	22	0.5	4.00			
						主筋 下2 通し筋	2	4.00	22	0.5	4.00			

階名 *	コメント	配置位置	(X9:Y4～Y6)
BF			

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
FG11	1	*8.54x1*	*8.54*	*35.95x1*	*35.95*	*SD10*	*(29.25x0.560/1000)x1=0.016*							
C 8.54		0.450x1.800x11.50x1	9.32	3.60x11.50x1	41.40	幅止筋	65	0.45			0.45			
F 35.95 F/C 4.21		0.450x0.150x0.75x-2	-0.10	0.75x0.15x-4	-0.45	*SD13*	*(436.88x0.995/1000)x1=0.435*							
B 0.904 B/C 0.106		0.450x0.150x10.00x-1	-0.68	10.00x0.15x-2	-3.00	ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	59	5.42			4.50			0.92
				(S18)5.53x0.18x-1	-1.00	腹筋	10	11.71			11.50+	0.03+	0.03+	0.15
				(S18)5.53x0.18x-1	-1.00	*SD22*	*(148.92x3.040/1000)x1=0.453*							
						主筋 上1 通し筋	4	12.41	22	2.0	11.75+	0.66		
						主筋 上2 通し筋	2	12.41	22	2.0	11.75+	0.66		
						主筋 下1 通し筋	4	12.41	22	2.0	11.75+	0.66		
						主筋 下2 通し筋	2	12.41	22	2.0	11.75+	0.66		

階名 *	コメント	配置位置	(X0:Y5～Y6)
BF			

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
FG11	1	*9.55x1*	*9.55*	*31.18x1*	*31.18*	*SD10*	*(20.25x0.560/1000)x1=0.011*							
C 9.55		0.450x1.800x7.55x1	6.12	3.60x7.55x1	27.18	幅止筋	45	0.45			0.45			
F 31.18 F/C 3.26		0.630x0.150x0.78x-2	-0.15	0.78x0.15x-4	-0.47	*SD13*	*(490.61x0.995/1000)x1=0.488*							
B 1.078 B/C 0.113		0.630x0.150x6.00x-1	-0.57	6.00x0.15x-2	-1.80	ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	39	5.42			4.50			0.92
		0.500x0.450x7.55x1	1.70	0.50x7.55x2	7.55	腹筋	10	7.76			7.55+	0.03+	0.03+	0.15
		0.180x1.800x7.55x1	2.45	(S18A)2.44x0.18x-1	-0.44	打増部 補助ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ	39	2.23			1.45+	0.39+	0.39	
				(S18A)2.47x0.18x-1	-0.44	打増部 補助ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ	39	2.94			2.16+	0.39+	0.39	
				(S18A)2.24x0.18x-1	-0.40	*SD16*	*(163.26x1.560/1000)x1=0.255*							
						打増部 ｺｰﾅｰ補強	4	9.07			7.55+	0.48+	0.48+	0.56
						打増部 幅方向補強	8	9.07			7.55+	0.48+	0.48+	0.56
						打増部 厚み方向補強	6	9.07			7.55+	0.48+	0.48+	0.56

物件名称	積算 No.	階数	建築面積	延床面積	印刷日	
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B 1F 0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡	ページ	46

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 基礎梁 】 ー No. 28

*:基礎部 圧接欄太字:機械式継手 端部A:定着金物

				SD22	***(106.44x3.040/1000)x1=0.324***				
				主筋 上1 通し筋	4	8.87	22	1.0	7.55+ 0.66+ 0.66
				主筋 上2 通し筋	2	8.87	22	1.0	7.55+ 0.66+ 0.66
				主筋 下1 通し筋	4	8.87	22	1.0	7.55+ 0.66+ 0.66
				主筋 下2 通し筋	2	8.87	22	1.0	7.55+ 0.66+ 0.66

階名 *	コメント	配置位置	(X1:Y5～Y6)								
BF											
リストNo. 倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部 端部 継手
FG11 1	***6.20x1 = 6.20***		***26.01x1 = 26.01***		***SD10***	***(20.25x0.560/1000)x1=0.011***					
C 6.20	0.450x1.800x7.55x1	= 6.12	3.60x7.55x1	= 27.18	幅止筋	45	0.45			0.45	
F 26.01 F/C 4.20	0.450x0.150x0.78x-2	= -0.11	0.78x0.15x-4	= -0.47	***SD13***	***(350.60x0.995/1000)x1=0.349***					
B 0.755 B/C 0.122	0.450x0.150x6.00x-1	= -0.41	6.00x0.15x-2	= -1.80	ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	39	5.42			4.50	0.92
	0.177x0.450x7.55x1	= 0.60	0.18x7.55x2	= 2.72	腹筋	10	7.76			7.55+ 0.03+ 0.03+	0.15
			(S18A)2.24x0.18x-1	= -0.40	打増部 補助ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ	39	1.58			0.80+ 0.39+ 0.39	
			(S18A)2.24x0.18x-1	= -0.40	***SD16***	***(45.35x1.560/1000)x1=0.071***					
			(S18A)2.27x0.18x-1	= -0.41	打増部 ｺｰﾅｰ補強	2	9.07			7.55+ 0.48+ 0.48+	0.56
			(S18A)2.27x0.18x-1	= -0.41	打増部 幅方向補強	1	9.07			7.55+ 0.48+ 0.48+	0.56
					打増部 厚み方向補強	2	9.07			7.55+ 0.48+ 0.48+	0.56
					SD22	***(106.44x3.040/1000)x1=0.324***					
					主筋 上1 通し筋	4	8.87	22	1.0	7.55+ 0.66+ 0.66	
					主筋 上2 通し筋	2	8.87	22	1.0	7.55+ 0.66+ 0.66	
					主筋 下1 通し筋	4	8.87	22	1.0	7.55+ 0.66+ 0.66	
					主筋 下2 通し筋	2	8.87	22	1.0	7.55+ 0.66+ 0.66	

階名 *	コメント	配置位置	(X2:Y5～Y6)								
BF											
リストNo. 倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部 端部 継手
FG11 1	***7.47x1 = 7.47***		***30.65x1 = 30.65***		***SD10***	***(20.25x0.560/1000)x1=0.011***					
C 7.47	0.450x1.800x7.55x1	= 6.12	3.60x7.55x1	= 27.18	幅止筋	45	0.45			0.45	
F 30.65 F/C 4.10	0.450x0.150x0.78x-2	= -0.11	0.78x0.15x-4	= -0.47	***SD13***	***(379.85x0.995/1000)x1=0.378***					
B 0.824 B/C 0.110	0.450x0.150x6.00x-1	= -0.41	6.00x0.15x-2	= -1.80	ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	39	5.42			4.50	0.92
	0.550x0.450x7.55x1	= 1.87	0.55x7.55x2	= 8.31	腹筋	10	7.76			7.55+ 0.03+ 0.03+	0.15
			(S18A)2.24x0.18x-1	= -0.40	打増部 補助ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ	39	2.33			1.55+ 0.39+ 0.39	
			(S18A)2.27x0.18x-1	= -0.41	***SD16***	***(81.63x1.560/1000)x1=0.127***					
			(S18A)7.55x0.18x-1	= -1.36	打増部 ｺｰﾅｰ補強	2	9.07			7.55+ 0.48+ 0.48+	0.56
			(S18A)2.24x0.18x-1	= -0.40	打増部 幅方向補強	1	9.07			7.55+ 0.48+ 0.48+	0.56
					打増部 厚み方向補強	6	9.07			7.55+ 0.48+ 0.48+	0.56
					SD22	***(101.28x3.040/1000)x1=0.308***					
					主筋 上1 通し筋	4	8.44	22	1.0	7.78+ 0.66	
					主筋 上2 通し筋	2	8.44	22	1.0	7.78+ 0.66	
					主筋 下1 通し筋	4	8.44	22	1.0	7.78+ 0.66	
					主筋 下2 通し筋	2	8.44	22	1.0	7.78+ 0.66	

階名 *	コメント	配置位置	(X3:Y5～Y6)								
BF											
リストNo. 倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部 端部 継手
FG11 1	***7.47x1 = 7.47***		***30.65x1 = 30.65***		***SD10***	***(20.25x0.560/1000)x1=0.011***					
C 7.47	0.450x1.800x7.55x1	= 6.12	3.60x7.55x1	= 27.18	幅止筋	45	0.45			0.45	
F 30.65 F/C 4.10	0.450x0.150x0.78x-2	= -0.11	0.78x0.15x-4	= -0.47	***SD13***	***(379.85x0.995/1000)x1=0.378***					
B 0.824 B/C 0.110	0.450x0.150x6.00x-1	= -0.41	6.00x0.15x-2	= -1.80	ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	39	5.42			4.50	0.92
	0.550x0.450x7.55x1	= 1.87	0.55x7.55x2	= 8.31	腹筋	10	7.76			7.55+ 0.03+ 0.03+	0.15

物　件　名　称	積　算　No.	階　数	建　築　面　積	延　床　面　積
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B　1F　0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡

印刷日	
ページ	47

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 基礎梁 】　ー　No.　29

*:基礎部　圧接欄太字:機械式継手　端部A:定着金物

		(S18)2.24x0.18x-1	=	-0.40	打増部 補助ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ	39	2.33			1.55+ 0.39+ 0.39
		(S18)2.27x0.18x-1	=	-0.41	***SD16***	***(81.63x1.560/1000)x1=0.127***				
		(S18)2.24x0.18x-1	=	-0.40	打増部 ｺｰﾅｰ補強	2	9.07			7.55+ 0.48+ 0.48+ 0.56
		(S18A)7.55x0.18x-1	=	-1.36	打増部 幅方向補強	1	9.07			7.55+ 0.48+ 0.48+ 0.56
					打増部 厚み方向補強	6	9.07			7.55+ 0.48+ 0.48+ 0.56
					SD22	***(101.28x3.040/1000)x1=0.308***				
					主筋 上1 通し筋	4	8.44	22	1.0	7.78+ 0.66
					主筋 上2 通し筋	2	8.44	22	1.0	7.78+ 0.66
					主筋 下1 通し筋	4	8.44	22	1.0	7.78+ 0.66
					主筋 下2 通し筋	2	8.44	22	1.0	7.78+ 0.66

階　名　*	コメント	配置位置	(X4:Y5～Y6)								
BF											
リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)			型枠(1:普通型枠)			鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
FG11	1	***5.93x1***	=	***5.93***	***24.00x1***	=	***24.00***	***SD10***	***(20.25x0.560/1000)x1=0.011***							
C 5.93		0.450x1.800x7.55x1	=	6.12	3.60x7.55x1	=	27.18	幅止筋	45	0.45			0.45			
F 24.00 F/C 4.05		0.450x0.150x0.78x-2	=	-0.11	0.78x0.15x-4	=	-0.47	***SD13***	***(344.75x0.995/1000)x1=0.343***							
B 0.733 B/C 0.124		0.450x0.150x6.00x-1	=	-0.41	6.00x0.15x-2	=	-1.80	ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	39	5.42			4.50			0.92
		0.098x0.450x7.55x1	=	0.33	0.10x7.55x2	=	1.51	腹筋	10	7.76			7.55+	0.03+	0.03+	0.15
					(S18)2.24x0.18x-1	=	-0.40	打増部 補助ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ	39	1.43			0.65+	0.39+	0.39	
					(S18)2.24x0.18x-1	=	-0.40	***SD16***	***(45.35x1.560/1000)x1=0.071***							
					(S18)2.27x0.18x-1	=	-0.41	打増部 ｺｰﾅｰ補強	2	9.07			7.55+	0.48+	0.48+	0.56
					(S18)2.27x0.18x-1	=	-0.41	打増部 幅方向補強	1	9.07			7.55+	0.48+	0.48+	0.56
					(S18)2.24x0.18x-1	=	-0.40	打増部 厚み方向補強	2	9.07			7.55+	0.48+	0.48+	0.56
					(S18)2.24x0.18x-1	=	-0.40	***SD22***	***(101.28x3.040/1000)x1=0.308***							
								主筋 上1 通し筋	4	8.44	22	1.0	7.78+	0.66		
								主筋 上2 通し筋	2	8.44	22	1.0	7.78+	0.66		
								主筋 下1 通し筋	4	8.44	22	1.0	7.78+	0.66		
								主筋 下2 通し筋	2	8.44	22	1.0	7.78+	0.66		

階　名　*	コメント	配置位置	(X6:Y5～Y6)								
BF											
リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)			型枠(1:普通型枠)			鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
FG11	1	***6.18x1***	=	***6.18***	***25.14x1***	=	***25.14***	***SD10***	***(20.25x0.560/1000)x1=0.011***							
C 6.18		0.450x1.800x7.50x1	=	6.08	3.60x7.50x1	=	27.00	幅止筋	45	0.45			0.45			
F 25.14 F/C 4.07		0.450x0.150x0.75x-1	=	-0.05	0.75x0.15x-2	=	-0.23	***SD13***	***(350.49x0.995/1000)x1=0.349***							
B 0.722 B/C 0.117		0.450x0.150x6.75x-1	=	-0.46	6.75x0.15x-2	=	-2.03	ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	39	5.42			4.50			0.92
		0.180x0.450x7.50x1	=	0.61	0.18x7.50x2	=	2.70	腹筋	10	7.71			7.50+	0.03+	0.03+	0.15
					(S18)3.60x0.18x-1	=	-0.65	打増部 補助ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ	39	1.59			0.81+	0.39+	0.39	
					(S18)5.53x0.18x-1	=	-1.00	***SD16***	***(45.10x1.560/1000)x1=0.070***							
					(S18)3.60x0.18x-1	=	-0.65	打増部 ｺｰﾅｰ補強	2	9.02			7.50+	0.48+	0.48+	0.56
								打増部 幅方向補強	1	9.02			7.50+	0.48+	0.48+	0.56
								打増部 厚み方向補強	2	9.02			7.50+	0.48+	0.48+	0.56
								SD22	***(96.00x3.040/1000)x1=0.292***							
								主筋 上1 通し筋	4	8.00	22	1.0	8.00			
								主筋 上2 通し筋	2	8.00	22	1.0	8.00			
								主筋 下1 通し筋	4	8.00	22	1.0	8.00			
								主筋 下2 通し筋	2	8.00	22	1.0	8.00			

物件名称	積算 No.	階数	建築面積	延床面積	印刷日	
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B 1F 0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡	ページ	48

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 基礎梁 】 ー No. 30

*:基礎部 圧接欄太字:機械式継手 端部A:定着金物

階名 *	コメント	配置位置
BF		(X4:Y6～Y7),(X5:Y6～Y7)

リストNo.	倍数
FG11	2
C 5.02	
F 20.12 F/C 4.01	
B 0.628 B/C 0.125	

コンクリート(3:Fc=30, S=18)		
2.51x2	=	***5.02***
0.450x1.800x3.05x1	=	2.47
0.450x0.150x0.78x-2	=	-0.11
0.450x0.150x1.50x-1	=	-0.10
0.180x0.450x3.05x1	=	0.25

型枠(1:普通型枠)		
10.06x2	=	***20.12***
3.60x3.05x1	=	10.98
0.78x0.15x-4	=	-0.47
1.50x0.15x-2	=	-0.45
0.18x3.05x2	=	1.10
(S18)3.05x0.18x-1	=	-0.55
(S18)3.05x0.18x-1	=	-0.55

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10		***(9.00x0.560/1000)x2=0.010***						
幅止筋	20	0.45			0.45			
SD13		***(150.27x0.995/1000)x2=0.300***						
ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	17	5.42			4.50			0.92
腹筋	10	3.11			3.05+	0.03+	0.03	
打増部 補助ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ	17	1.59			0.81+	0.39+	0.39	
SD16		***(20.05x1.560/1000)x2=0.062***						
打増部 ｺｰﾅｰ補強	2	4.01			3.05+	0.48+	0.48	
打増部 幅方向補強	1	4.01			3.05+	0.48+	0.48	
打増部 厚み方向補強	2	4.01			3.05+	0.48+	0.48	
SD22		***(42.00x3.040/1000)x2=0.256***						
主筋 上1 通し筋	4	3.50	22	0.5	3.50			
主筋 上2 通し筋	2	3.50	22	0.5	3.50			
主筋 下1 通し筋	4	3.50	22	0.5	3.50			
主筋 下2 通し筋	2	3.50	22	0.5	3.50			

階名 *	コメント	配置位置
BF		(X6:Y6～Y7)

リストNo.	倍数
FG11	1
C 2.49	
F 9.99 F/C 4.01	
B 0.313 B/C 0.126	

コンクリート(3:Fc=30, S=18)		
2.49x1	=	***2.49***
0.450x1.800x3.03x1	=	2.45
0.450x0.150x0.75x-1	=	-0.05
0.450x0.150x0.98x-1	=	-0.07
0.450x0.150x1.30x-1	=	-0.09
0.180x0.450x3.03x1	=	0.25

型枠(1:普通型枠)		
9.99x1	=	***9.99***
3.60x3.03x1	=	10.91
0.75x0.15x-2	=	-0.23
0.98x0.15x-2	=	-0.29
1.30x0.15x-2	=	-0.39
0.18x3.03x2	=	1.09
(S18)3.03x0.18x-1	=	-0.55
(S18)3.03x0.18x-1	=	-0.55

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10		***(9.00x0.560/1000)x1=0.005***						
幅止筋	20	0.45			0.45			
SD13		***(150.07x0.995/1000)x1=0.149***						
ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	17	5.42			4.50			0.92
腹筋	10	3.09			3.03+	0.03+	0.03	
打増部 補助ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ	17	1.59			0.81+	0.39+	0.39	
SD16		***(19.95x1.560/1000)x1=0.031***						
打増部 ｺｰﾅｰ補強	2	3.99			3.03+	0.48+	0.48	
打増部 幅方向補強	1	3.99			3.03+	0.48+	0.48	
打増部 厚み方向補強	2	3.99			3.03+	0.48+	0.48	
SD22		***(42.00x3.040/1000)x1=0.128***						
主筋 上1 通し筋	4	3.50	22	0.5	3.50			
主筋 上2 通し筋	2	3.50	22	0.5	3.50			
主筋 下1 通し筋	4	3.50	22	0.5	3.50			
主筋 下2 通し筋	2	3.50	22	0.5	3.50			

階名 *	コメント	配置位置
BF		(X1:Y7～Y8)

リストNo.	倍数
FG11	1
C 9.55	
F 31.25 F/C 3.27	
B 1.078 B/C 0.113	

コンクリート(3:Fc=30, S=18)		
9.55x1	=	***9.55***
0.450x1.800x7.55x1	=	6.12
0.630x0.150x0.78x-2	=	-0.15
0.630x0.150x6.00x-1	=	-0.57
0.500x0.450x7.55x1	=	1.70
0.180x1.800x7.55x1	=	2.45

型枠(1:普通型枠)		
31.25x1	=	***31.25***
3.60x7.55x1	=	27.18
0.78x0.15x-4	=	-0.47
6.00x0.15x-2	=	-1.80
0.50x7.55x2	=	7.55
(S18A)2.24x0.18x-1	=	-0.40
(S18A)2.27x0.18x-1	=	-0.41
(S18A)2.24x0.18x-1	=	-0.40

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10		***(20.25x0.560/1000)x1=0.011***						
幅止筋	45	0.45			0.45			
SD13		***(490.61x0.995/1000)x1=0.488***						
ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	39	5.42			4.50			0.92
腹筋	10	7.76			7.55+	0.03+	0.03+	0.15
打増部 補助ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ	39	2.23			1.45+	0.39+	0.39	
打増部 補助ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ	39	2.94			2.16+	0.39+	0.39	
SD16		***(163.26x1.560/1000)x1=0.255***						
打増部 ｺｰﾅｰ補強	4	9.07			7.55+	0.48+	0.48+	0.56
打増部 幅方向補強	8	9.07			7.55+	0.48+	0.48+	0.56
打増部 厚み方向補強	6	9.07			7.55+	0.48+	0.48+	0.56

物件名称	積算 No.	階数	建築面積	延床面積	印刷日	
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B 1F 0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡	ページ	49

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 基礎梁 】 ー No. 31

*:基礎部 圧接欄太字:機械式継手 端部A:定着金物

				SD22	***(106.44x3.040/1000)x1=0.324***				
				主筋 上1 通し筋	4	8.87	22	1.0	7.55+ 0.66+ 0.66
				主筋 上2 通し筋	2	8.87	22	1.0	7.55+ 0.66+ 0.66
				主筋 下1 通し筋	4	8.87	22	1.0	7.55+ 0.66+ 0.66
				主筋 下2 通し筋	2	8.87	22	1.0	7.55+ 0.66+ 0.66

階名 *	コメント	配置位置	(X2:Y7～Y8)								
BF											
リストNo. 倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
FG11 1	***6.80x1 = 6.80***		***28.18x1 = 28.18***		***SD10***	***(20.25x0.560/1000)x1=0.011***							
C 6.80	0.450x1.800x7.55x1	= 6.12	3.60x7.55x1	= 27.18	幅止筋	45	0.45			0.45			
F 28.18 F/C 4.14	0.450x0.150x0.78x-2	= -0.11	0.78x0.15x-4	= -0.47	***SD13***	***(364.64x0.995/1000)x1=0.363***							
B 0.781 B/C 0.115	0.450x0.150x6.00x-1	= -0.41	6.00x0.15x-2	= -1.80	ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	39	5.42			4.50			0.92
	0.354x0.450x7.55x1	= 1.20	0.35x7.55x2	= 5.29	腹筋	10	7.76			7.55+	0.03+	0.03+	0.15
			(S18A)2.24x0.18x-1	= -0.40	打増部 補助ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ	39	1.94			1.16+	0.39+	0.39	
			(S18A)2.27x0.18x-1	= -0.41	***SD16***	***(63.49x1.560/1000)x1=0.099***							
			(S18A)2.27x0.18x-1	= -0.41	打増部 ｺｰﾅｰ補強	2	9.07			7.55+	0.48+	0.48+	0.56
			(S18A)2.24x0.18x-1	= -0.40	打増部 幅方向補強	1	9.07			7.55+	0.48+	0.48+	0.56
			(S18A)2.24x0.18x-1	= -0.40	打増部 厚み方向補強	4	9.07			7.55+	0.48+	0.48+	0.56
					SD22	***(101.28x3.040/1000)x1=0.308***							
					主筋 上1 通し筋	4	8.44	22	1.0	7.78		0.66	
					主筋 上2 通し筋	2	8.44	22	1.0	7.78		0.66	
					主筋 下1 通し筋	4	8.44	22	1.0	7.78		0.66	
					主筋 下2 通し筋	2	8.44	22	1.0	7.78		0.66	

階名 *	コメント	配置位置	(X3:Y7～Y8)								
BF											
リストNo. 倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
FG11 1	***7.47x1 = 7.47***		***30.80x1 = 30.80***		***SD10***	***(20.25x0.560/1000)x1=0.011***							
C 7.47	0.450x1.800x7.55x1	= 6.12	3.60x7.55x1	= 27.18	幅止筋	45	0.45			0.45			
F 30.80 F/C 4.12	0.450x0.150x0.78x-2	= -0.11	0.78x0.15x-4	= -0.47	***SD13***	***(379.85x0.995/1000)x1=0.378***							
B 0.824 B/C 0.110	0.450x0.150x6.00x-1	= -0.41	6.00x0.15x-2	= -1.80	ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	39	5.42			4.50			0.92
	0.550x0.450x7.55x1	= 1.87	0.55x7.55x2	= 8.31	腹筋	10	7.76			7.55+	0.03+	0.03+	0.15
			(S18A)2.24x0.18x-1	= -0.40	打増部 補助ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ	39	2.33			1.55+	0.39+	0.39	
			(S18A)2.24x0.18x-1	= -0.40	***SD16***	***(81.63x1.560/1000)x1=0.127***							
			(S18A)2.27x0.18x-1	= -0.41	打増部 ｺｰﾅｰ補強	2	9.07			7.55+	0.48+	0.48+	0.56
			(S18A)2.27x0.18x-1	= -0.41	打増部 幅方向補強	1	9.07			7.55+	0.48+	0.48+	0.56
			(S18A)2.24x0.18x-1	= -0.40	打増部 厚み方向補強	6	9.07			7.55+	0.48+	0.48+	0.56
			(S18A)2.24x0.18x-1	= -0.40	***SD22***	***(101.28x3.040/1000)x1=0.308***							
					主筋 上1 通し筋	4	8.44	22	1.0	7.78		0.66	
					主筋 上2 通し筋	2	8.44	22	1.0	7.78		0.66	
					主筋 下1 通し筋	4	8.44	22	1.0	7.78		0.66	
					主筋 下2 通し筋	2	8.44	22	1.0	7.78		0.66	

階名 *	コメント	配置位置	(X4:Y7～Y8)								
BF											
リストNo. 倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
FG11 1	***5.80x1 = 5.80***		***23.40x1 = 23.40***		***SD10***	***(20.25x0.560/1000)x1=0.011***							
C 5.80	0.450x1.800x7.55x1	= 6.12	3.60x7.55x1	= 27.18	幅止筋	45	0.45			0.45			
F 23.40 F/C 4.03	0.450x0.150x0.78x-2	= -0.11	0.78x0.15x-4	= -0.47	***SD13***	***(288.98x0.995/1000)x1=0.288***							
B 0.607 B/C 0.105	0.450x0.150x6.00x-1	= -0.41	6.00x0.15x-2	= -1.80	ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	39	5.42			4.50			0.92
	0.060x0.450x7.55x1	= 0.20	0.06x7.55x2	= 0.91	腹筋	10	7.76			7.55+	0.03+	0.03+	0.15

物件名称	積算 No.	階数	建築面積	延床面積	印刷日	
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B 1F 0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡	ページ	50

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 基礎梁 】 ー No. 32

*:基礎部 圧接欄太字:機械式継手 端部A:定着金物

		(S18A)2.24x0.18x-1 = -0.40	***SD22***	***(101.28x3.040/1000)x1=0.308***					
		(S18A)2.24x0.18x-1 = -0.40	主筋 上1 通し筋	4	8.44	22	1.0	7.78	0.66
		(S18A)2.27x0.18x-1 = -0.41	主筋 上2 通し筋	2	8.44	22	1.0	7.78	0.66
		(S18A)2.27x0.18x-1 = -0.41	主筋 下1 通し筋	4	8.44	22	1.0	7.78	0.66
		(S18A)2.24x0.18x-1 = -0.40	主筋 下2 通し筋	2	8.44	22	1.0	7.78	0.66
		(S18A)2.24x0.18x-1 = -0.40							

階名 *	コメント	配置位置	(X6:Y7～Y8)
BF			

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)			型枠(1:普通型枠)			鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
FG11	1	***6.22x1***	=	***6.22***	***24.94x1***	=	***24.94***	***SD10***	***(20.25x0.560/1000)x1=0.011***							
C 6.22		0.450x1.800x7.55x1	=	6.12	3.60x7.55x1	=	27.18	幅止筋	45	0.45			0.45			
F 24.94 F/C 4.01		0.450x0.150x0.98x-2	=	-0.13	0.98x0.15x-4	=	-0.59	***SD13***	***(350.99x0.995/1000)x1=0.349***							
B 0.739 B/C 0.119		0.450x0.150x5.60x-1	=	-0.38	5.60x0.15x-2	=	-1.68	ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	39	5.42			4.50			0.92
		0.180x0.450x7.55x1	=	0.61	0.18x7.55x2	=	2.72	腹筋	10	7.76			7.55+	0.03+	0.03+	0.15
					(S18)2.44x0.18x-1	=	-0.44	打増部 補助ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ	39	1.59			0.81+	0.39+	0.39	
					(S18)3.63x0.18x-1	=	-0.65	***SD16***	***(45.35x1.560/1000)x1=0.071***							
					(S18)2.67x0.18x-1	=	-0.48	打増部 ｺｰﾅｰ補強	2	9.07			7.55+	0.48+	0.48+	0.56
					(S18)3.78x0.18x-1	=	-0.68	打増部 幅方向補強	1	9.07			7.55+	0.48+	0.48+	0.56
					(S18)2.44x0.18x-1	=	-0.44	打増部 厚み方向補強	2	9.07			7.55+	0.48+	0.48+	0.56
								SD22	***(101.28x3.040/1000)x1=0.308***							
								主筋 上1 通し筋	4	8.44	22	1.0	7.78		0.66	
								主筋 上2 通し筋	2	8.44	22	1.0	7.78		0.66	
								主筋 下1 通し筋	4	8.44	22	1.0	7.78		0.66	
								主筋 下2 通し筋	2	8.44	22	1.0	7.78		0.66	

階名 *	コメント	配置位置	(X4-2000:Y2～Y3)
BF			

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)			型枠(1:普通型枠)			鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
FG11A	1	***4.57x1***	=	***4.57***	***19.31x1***	=	***19.31***	***SD10***	***(22.05x0.560/1000)x1=0.012***							
C 4.57		0.450x1.800x5.55x1	=	4.50	3.60x5.55x1	=	19.98	吊筋 上2	7	0.45			0.45			
F 19.31 F/C 4.23		0.450x0.150x0.78x-2	=	-0.11	0.78x0.15x-4	=	-0.47	吊筋 下2	7	0.45			0.45			
B 0.676 B/C 0.148		0.450x0.150x4.00x-1	=	-0.27	4.00x0.15x-2	=	-1.20	幅止筋	35	0.45			0.45			
		0.180x0.450x5.55x1	=	0.45	0.18x5.55x2	=	2.00	***SD13***	***(259.39x0.995/1000)x1=0.258***							
					(S18)5.55x0.18x-1	=	-1.00	ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	29	5.42			4.50			0.92
								腹筋	10	5.61			5.55+	0.03+	0.03	
								打増部 補助ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ	29	1.59			0.81+	0.39+	0.39	
								SD16	***(32.55x1.560/1000)x1=0.051***							
								打増部 ｺｰﾅｰ補強	2	6.51			5.55+	0.48+	0.48	
								打増部 幅方向補強	1	6.51			5.55+	0.48+	0.48	
								打増部 厚み方向補強	2	6.51			5.55+	0.48+	0.48	
								SD22	***(116.79x3.040/1000)x1=0.355***							
								主筋 上1 通し筋	5	6.87			5.55+	0.66+	0.66	
								主筋 上2 通し筋	4	6.87			5.55+	0.66+	0.66	
								主筋 下1 通し筋	5	6.87			5.55+	0.66+	0.66	
								主筋 下2 通し筋	3	6.87			5.55+	0.66+	0.66	

物件名称	積算 No.	階数	建築面積	延床面積	印刷日	
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B 1F 0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡	ページ	51

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 基礎梁 】 ー No. 33

*:基礎部 圧接欄太字:機械式継手 端部A:定着金物

階名 *	コメント	配置位置	
BF			(X5:Y5～Y6)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)			型枠(1:普通型枠)			鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
FG11A	1	***6.21x1***	=	***6.21***	***25.12x1***	=	***25.12***	***SD10***	***(28.35x0.560/1000)x1=0.016***							
C 6.21		0.450x1.800x7.55x1	=	6.12	3.60x7.55x1	=	27.18	吊筋 上2	9	0.45			0.45			
F 25.12 F/C 4.05		0.450x0.150x0.78x-2	=	-0.11	0.78x0.15x-4	=	-0.47	吊筋 下2	9	0.45			0.45			
B 0.863 B/C 0.139		0.450x0.150x6.00x-1	=	-0.41	6.00x0.15x-2	=	-1.80	幅止筋	45	0.45			0.45			
		0.180x0.450x7.55x1	=	0.61	0.18x7.55x2	=	2.72	***SD13***	***(350.99x0.995/1000)x1=0.349***							
					(S18)2.24x0.18x-1	=	-0.40	ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	39	5.42			4.50			0.92
					(S18)3.63x0.18x-1	=	-0.65	腹筋	10	7.76			7.55+	0.03+	0.03+	0.15
					(S18)2.27x0.18x-1	=	-0.41	打増部 補助ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ	39	1.59			0.81+	0.39+	0.39	
					(S18)3.63x0.18x-1	=	-0.65	***SD16***	***(45.35x1.560/1000)x1=0.071***							
					(S18)2.24x0.18x-1	=	-0.40	打増部 ｺｰﾅｰ補強	2	9.07			7.55+	0.48+	0.48+	0.56
								打増部 幅方向補強	1	9.07			7.55+	0.48+	0.48+	0.56
								打増部 厚み方向補強	2	9.07			7.55+	0.48+	0.48+	0.56
								SD22	***(140.35x3.040/1000)x1=0.427***							
								主筋 上1 通し筋	1	8.87	22	1.0	7.55+	0.66+	0.66	
								主筋 上1 通し筋	4	8.00	22	1.0	8.00			
								主筋 上2 通し筋	2	8.87	22	1.0	7.55+	0.66+	0.66	
								主筋 上2 通し筋	2	8.00	22	1.0	8.00			
								主筋 下1 通し筋	1	8.87	22	1.0	7.55+	0.66+	0.66	
								主筋 下1 通し筋	4	8.00	22	1.0	8.00			
								主筋 下2 通し筋	1	8.87	22	1.0	7.55+	0.66+	0.66	
								主筋 下2 通し筋	2	8.00	22	1.0	8.00			

階名 *	コメント	配置位置	
BF			(X2:Y6～Y7)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)			型枠(1:普通型枠)			鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
FG11A	1	***3.01x1***	=	***3.01***	***12.87x1***	=	***12.87***	***SD10***	***(12.60x0.560/1000)x1=0.007***							
C 3.01		0.450x1.800x3.05x1	=	2.47	3.60x3.05x1	=	10.98	吊筋 上2	4	0.45			0.45			
F 12.87 F/C 4.28		0.450x0.150x0.78x-2	=	-0.11	0.78x0.15x-4	=	-0.47	吊筋 下2	4	0.45			0.45			
B 0.419 B/C 0.139		0.450x0.150x1.50x-1	=	-0.10	1.50x0.15x-2	=	-0.45	幅止筋	20	0.45			0.45			
		0.550x0.450x3.05x1	=	0.75	0.55x3.05x2	=	3.36	***SD13***	***(162.85x0.995/1000)x1=0.162***							
					(S18A)3.05x0.18x-1	=	-0.55	ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	17	5.42			4.50			0.92
								腹筋	10	3.11			3.05+	0.03+	0.03	
								打増部 補助ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ	17	2.33			1.55+	0.39+	0.39	
								SD16	***(36.09x1.560/1000)x1=0.056***							
								打増部 ｺｰﾅｰ補強	2	4.01			3.05+	0.48+	0.48	
								打増部 幅方向補強	1	4.01			3.05+	0.48+	0.48	
								打増部 厚み方向補強	6	4.01			3.05+	0.48+	0.48	
								SD22	***(63.85x3.040/1000)x1=0.194***							
								主筋 上1 通し筋	1	4.37	22	0.5	3.05+	0.66+	0.66	
								主筋 上1 通し筋	4	3.50	22	0.5	3.50			
								主筋 上2 通し筋	2	4.37	22	0.5	3.05+	0.66+	0.66	
								主筋 上2 通し筋	2	3.50	22	0.5	3.50			
								主筋 下1 通し筋	1	4.37	22	0.5	3.05+	0.66+	0.66	
								主筋 下1 通し筋	4	3.50	22	0.5	3.50			
								主筋 下2 通し筋	1	4.37	22	0.5	3.05+	0.66+	0.66	
								主筋 下2 通し筋	2	3.50	22	0.5	3.50			

物件名称	積算 No.	階数	建築面積	延床面積	印刷日	
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B 1F 0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡	ページ	52

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 基礎梁 】 ー No. 34

*:基礎部 圧接欄太字:機械式継手 端部A:定着金物

階名 *	コメント	配置位置
BF		(X3:Y6～Y7)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)			型枠(1:普通型枠)			鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
FG11A	1	***3.01x1***	=	***3.01***	***12.32x1***	=	***12.32***	***SD10***	***(12.60x0.560/1000)x1=0.007***							
C 3.01		0.450x1.800x3.05x1	=	2.47	3.60x3.05x1	=	10.98	吊筋 上2	4	0.45			0.45			
F 12.32 F/C 4.09		0.450x0.150x0.78x-2	=	-0.11	0.78x0.15x-4	=	-0.47	吊筋 下2	4	0.45			0.45			
B 0.419 B/C 0.139		0.450x0.150x1.50x-1	=	-0.10	1.50x0.15x-2	=	-0.45	幅止筋	20	0.45			0.45			
		0.550x0.450x3.05x1	=	0.75	0.55x3.05x2	=	3.36	***SD13***	***(162.85x0.995/1000)x1=0.162***							
					(S18A)3.05x0.18x-1	=	-0.55	ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	17	5.42			4.50			0.92
					(S18A)3.05x0.18x-1	=	-0.55	腹筋	10	3.11			3.05+ 0.03+ 0.03			
								打増部 補助ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ	17	2.33			1.55+ 0.39+ 0.39			
								SD16	***(36.09x1.560/1000)x1=0.056***							
								打増部 ｺｰﾅｰ補強	2	4.01			3.05+ 0.48+ 0.48			
								打増部 幅方向補強	1	4.01			3.05+ 0.48+ 0.48			
								打増部 厚み方向補強	6	4.01			3.05+ 0.48+ 0.48			
								SD22	***(63.85x3.040/1000)x1=0.194***							
								主筋 上1 通し筋	1	4.37	22	0.5	3.05+ 0.66+ 0.66			
								主筋 上1 通し筋	4	3.50	22	0.5	3.50			
								主筋 上2 通し筋	2	4.37	22	0.5	3.05+ 0.66+ 0.66			
								主筋 上2 通し筋	2	3.50	22	0.5	3.50			
								主筋 下1 通し筋	1	4.37	22	0.5	3.05+ 0.66+ 0.66			
								主筋 下1 通し筋	4	3.50	22	0.5	3.50			
								主筋 下2 通し筋	1	4.37	22	0.5	3.05+ 0.66+ 0.66			
								主筋 下2 通し筋	2	3.50	22	0.5	3.50			

階名 *	コメント	配置位置
BF		(X8:Y6～Y7)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)			型枠(1:普通型枠)			鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
FG11A	1	***2.49x1***	=	***2.49***	***9.99x1***	=	***9.99***	***SD10***	***(12.60x0.560/1000)x1=0.007***							
C 2.49		0.450x1.800x3.03x1	=	2.45	3.60x3.03x1	=	10.91	吊筋 上2	4	0.45			0.45			
F 9.99 F/C 4.01		0.450x0.150x0.75x-1	=	-0.05	0.75x0.15x-2	=	-0.23	吊筋 下2	4	0.45			0.45			
B 0.412 B/C 0.165		0.450x0.150x0.98x-1	=	-0.07	0.98x0.15x-2	=	-0.29	幅止筋	20	0.45			0.45			
		0.450x0.150x1.30x-1	=	-0.09	1.30x0.15x-2	=	-0.39	***SD13***	***(150.07x0.995/1000)x1=0.149***							
		0.180x0.450x3.03x1	=	0.25	0.18x3.03x2	=	1.09	ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	17	5.42			4.50			0.92
					(S18)3.03x0.18x-1	=	-0.55	腹筋	10	3.09			3.03+ 0.03+ 0.03			
					(S18)3.03x0.18x-1	=	-0.55	打増部 補助ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ	17	1.59			0.81+ 0.39+ 0.39			
								SD16	***(19.95x1.560/1000)x1=0.031***							
								打増部 ｺｰﾅｰ補強	2	3.99			3.03+ 0.48+ 0.48			
								打増部 幅方向補強	1	3.99			3.03+ 0.48+ 0.48			
								打増部 厚み方向補強	2	3.99			3.03+ 0.48+ 0.48			
								SD22	***(73.95x3.040/1000)x1=0.225***							
								主筋 上1 通し筋	5	4.35			3.03+ 0.66+ 0.66			
								主筋 上2 通し筋	4	4.35			3.03+ 0.66+ 0.66			
								主筋 下1 通し筋	5	4.35			3.03+ 0.66+ 0.66			
								主筋 下2 通し筋	3	4.35			3.03+ 0.66+ 0.66			

物件名称	積算 No.	階数	建築面積	延床面積	印刷日	
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B 1F 0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡	ページ	53

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 基礎梁 】 ー No. 35

*:基礎部 圧接欄太字:機械式継手 端部A:定着金物

階名 *	コメント	配置位置	(X9:Y6～Y7)
BF			

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)			型枠(1:普通型枠)		
FG11A	1		***2.49x1***	***= 2.49***	***10.54x1***	***= 10.54***
C 2.49		0.450x1.800x3.03x1	=	2.45	3.60x3.03x1	= 10.91
F 10.54 F/C 4.23		0.450x0.150x0.75x-1	=	-0.05	0.75x0.15x-2	= -0.23
B 0.397 B/C 0.159		0.450x0.150x0.98x-1	=	-0.07	0.98x0.15x-2	= -0.29
		0.450x0.150x1.30x-1	=	-0.09	1.30x0.15x-2	= -0.39
		0.180x0.450x3.03x1	=	0.25	0.18x3.03x2	= 1.09
					(S18)3.03x0.18x-1	= -0.55

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	***(12.60x0.560/1000)x1=0.007***							
吊筋 上2	4	0.45			0.45			
吊筋 下2	4	0.45			0.45			
幅止筋	20	0.45			0.45			
SD13	***(150.07x0.995/1000)x1=0.149***							
ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	17	5.42			4.50			0.92
腹筋	10	3.09			3.03+	0.03+	0.03	
打増部 補助ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ	17	1.59			0.81+	0.39+	0.39	
SD16	***(19.95x1.560/1000)x1=0.031***							
打増部 ｺｰﾅｰ補強	2	3.99			3.03+	0.48+	0.48	
打増部 幅方向補強	1	3.99			3.03+	0.48+	0.48	
打増部 厚み方向補強	2	3.99			3.03+	0.48+	0.48	
SD22	***(69.03x3.040/1000)x1=0.210***							
主筋 上1 通し筋	1	4.35	22	0.5	3.03+	0.66+	0.66	
主筋 上1 通し筋	4	3.94	22	0.5	3.28		0.66	
主筋 上2 通し筋	2	4.35	22	0.5	3.03+	0.66+	0.66	
主筋 上2 通し筋	2	3.94	22	0.5	3.28		0.66	
主筋 下1 通し筋	1	4.35	22	0.5	3.03+	0.66+	0.66	
主筋 下1 通し筋	4	3.94	22	0.5	3.28		0.66	
主筋 下2 通し筋	1	4.35	22	0.5	3.03+	0.66+	0.66	
主筋 下2 通し筋	2	3.94	22	0.5	3.28		0.66	

階名 *	コメント	配置位置	(X5:Y7～Y8)
BF			

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)			型枠(1:普通型枠)		
FG11A	1		***6.01x1***	***= 6.01***	***24.18x1***	***= 24.18***
C 6.01		0.450x1.800x7.55x1	=	6.12	3.60x7.55x1	= 27.18
F 24.18 F/C 4.02		0.450x0.150x0.78x-2	=	-0.11	0.78x0.15x-4	= -0.47
B 0.875 B/C 0.146		0.450x0.150x6.00x-1	=	-0.41	6.00x0.15x-2	= -1.80
		0.120x0.450x7.55x1	=	0.41	0.12x7.55x2	= 1.81
					(S18)2.24x0.18x-1	= -0.40
					(S18)3.63x0.18x-1	= -0.65
					(S18)2.27x0.18x-1	= -0.41
					(S18)3.78x0.18x-1	= -0.68
					(S18)2.24x0.18x-1	= -0.40

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	***(28.35x0.560/1000)x1=0.016***							
吊筋 上2	9	0.45			0.45			
吊筋 下2	9	0.45			0.45			
幅止筋	45	0.45			0.45			
SD13	***(346.31x0.995/1000)x1=0.345***							
ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	39	5.42			4.50			0.92
腹筋	10	7.76			7.55+	0.03+	0.03+	0.15
打増部 補助ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ	39	1.47			0.69+	0.39+	0.39	
SD16	***(45.35x1.560/1000)x1=0.071***							
打増部 ｺｰﾅｰ補強	2	9.07			7.55+	0.48+	0.48+	0.56
打増部 幅方向補強	1	9.07			7.55+	0.48+	0.48+	0.56
打増部 厚み方向補強	2	9.07			7.55+	0.48+	0.48+	0.56
SD22	***(145.63x3.040/1000)x1=0.443***							
主筋 上1 通し筋	1	8.87	22	1.0	7.55+	0.66+	0.66	
主筋 上1 通し筋	4	8.44	22	1.0	7.78		0.66	
主筋 上2 通し筋	2	8.87	22	1.0	7.55+	0.66+	0.66	
主筋 上2 通し筋	2	8.44	22	1.0	7.78		0.66	
主筋 下1 通し筋	1	8.87	22	1.0	7.55+	0.66+	0.66	
主筋 下1 通し筋	4	8.44	22	1.0	7.78		0.66	
主筋 下2 通し筋	1	8.87	22	1.0	7.55+	0.66+	0.66	
主筋 下2 通し筋	2	8.44	22	1.0	7.78		0.66	

物件名称	積算 No.	階数	建築面積	延床面積	印刷日	
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B 1F 0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡	ページ	54

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 基礎梁 】 ー No. 36

*:基礎部 圧接欄太字:機械式継手 端部A:定着金物

階名 *	コメント	配置位置
BF		(X10:Y7～Y8)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
FG11A	1	***5.61x1***	***= 5.61***	***23.67x1***	***= 23.67***	***SD10***	***(28.35x0.560/1000)x1=0.016***							
C 5.61		0.450x1.800x7.55x1	= 6.12	3.60x7.55x1	= 27.18	吊筋 上2	9	0.45			0.45			
F 23.67 F/C 4.22		0.450x0.150x0.98x-2	= -0.13	0.98x0.15x-4	= -0.59	吊筋 下2	9	0.45			0.45			
B 0.762 B/C 0.136		0.450x0.150x5.60x-1	= -0.38	5.60x0.15x-2	= -1.68	幅止筋	45	0.45			0.45			
				(S18)2.27x0.18x-1	= -0.41	***SD13***	***(288.98x0.995/1000)x1=0.288***							
				(S18)2.32x0.18x-1	= -0.42	ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	39	5.42			4.50			0.92
				(S18)2.27x0.18x-1	= -0.41	腹筋	10	7.76			7.55+	0.03+	0.03+	0.15
						SD22	***(150.79x3.040/1000)x1=0.458***							
						主筋 上1 通し筋	5	8.87	22	1.0	7.55+	0.66+	0.66	
						主筋 上2 通し筋	4	8.87	22	1.0	7.55+	0.66+	0.66	
						主筋 下1 通し筋	5	8.87	22	1.0	7.55+	0.66+	0.66	
						主筋 下2 通し筋	3	8.87	22	1.0	7.55+	0.66+	0.66	

階名 *	コメント	配置位置
BF		(X4+975:Y1+300～Y2)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
FG12	1	***1.54x1***	***= 1.54***	***7.11x1***	***= 7.11***	***SD10***	***(2.00x0.560/1000)x1=0.001***							
C 1.54		0.400x0.800x3.25x1	= 1.04	1.60x3.25x1	= 5.20	幅止筋	5	0.40			0.40			
F 7.11 F/C 4.62		0.400x0.150x0.78x-1	= -0.05	0.30x0.78x-1	= -0.23	***SD13***	***(86.18x0.995/1000)x1=0.086***							
B 0.212 B/C 0.138		0.420x0.400x3.25x1	= 0.55	0.42x3.25x2	= 2.73	ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	18	2.40			2.40			
				(S18)3.25x0.18x-1	= -0.59	腹筋	2	3.31			3.25+	0.03+	0.03	
						打増部 補助ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ	18	2.02			1.24+	0.39+	0.39	
						SD16	***(29.47x1.560/1000)x1=0.046***							
						打増部 ｺｰﾅｰ補強	2	4.21			3.25+	0.48+	0.48	
						打増部 幅方向補強	1	4.21			3.25+	0.48+	0.48	
						打増部 厚み方向補強	4	4.21			3.25+	0.48+	0.48	
						SD19	***(35.12x2.250/1000)x1=0.079***							
						主筋 上1 通し筋	4	4.39			3.25+	0.57+	0.57	
						主筋 下1 通し筋	4	4.39			3.25+	0.57+	0.57	

階名 *	コメント	配置位置
BF		(X5:Y1+300～Y2)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
FG12	1	***1.45x1***	***= 1.45***	***6.07x1***	***= 6.07***	***SD10***	***(2.00x0.560/1000)x1=0.001***							
C 1.45		0.400x0.800x3.25x1	= 1.04	1.60x3.25x1	= 5.20	幅止筋	5	0.40			0.40			
F 6.07 F/C 4.19		0.400x0.150x0.78x-1	= -0.05	0.30x0.78x-1	= -0.23	***SD13***	***(83.66x0.995/1000)x1=0.083***							
B 0.209 B/C 0.144		0.350x0.400x3.25x1	= 0.46	0.35x3.25x2	= 2.28	ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	18	2.40			2.40			
				(S18)3.25x0.18x-1	= -0.59	腹筋	2	3.31			3.25+	0.03+	0.03	
				(S18)3.25x0.18x-1	= -0.59	打増部 補助ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ	18	1.88			1.10+	0.39+	0.39	
						SD16	***(29.47x1.560/1000)x1=0.046***							
						打増部 ｺｰﾅｰ補強	2	4.21			3.25+	0.48+	0.48	
						打増部 幅方向補強	1	4.21			3.25+	0.48+	0.48	
						打増部 厚み方向補強	4	4.21			3.25+	0.48+	0.48	
						SD19	***(35.12x2.250/1000)x1=0.079***							
						主筋 上1 通し筋	4	4.39			3.25+	0.57+	0.57	
						主筋 下1 通し筋	4	4.39			3.25+	0.57+	0.57	

物件名称	積算 No.	階数	建築面積	延床面積	印刷日	
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B 1F 0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡	ページ	55

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 基礎梁 】 ー No. 37

*:基礎部 圧接欄太字:機械式継手 端部A:定着金物

階名 *	コメント	配置位置
BF		(X6:Y1+300～Y2)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)			型枠(1:普通型枠)			鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
FG12	1	***1.45x1***	=	***1.45***	***6.07x1***	=	***6.07***	***SD10***	***(2.00x0.560/1000)x1=0.001***							
C 1.45		0.400x0.800x3.25x1	=	1.04	1.60x3.25x1	=	5.20	幅止筋	5	0.40			0.40			
F 6.07 F/C 4.19		0.400x0.150x0.78x-1	=	-0.05	0.30x0.78x-1	=	-0.23	***SD13***	***(83.66x0.995/1000)x1=0.083***							
B 0.209 B/C 0.144		0.350x0.400x3.25x1	=	0.46	0.35x3.25x2	=	2.28	ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	18	2.40			2.40			
					(S18)3.25x0.18x-1	=	-0.59	腹筋	2	3.31			3.25+	0.03+	0.03	
					(S18)3.25x0.18x-1	=	-0.59	打増部 補助ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ	18	1.88			1.10+	0.39+	0.39	
								SD16	***(29.47x1.560/1000)x1=0.046***							
								打増部 ｺｰﾅｰ補強	2	4.21			3.25+	0.48+	0.48	
								打増部 幅方向補強	1	4.21			3.25+	0.48+	0.48	
								打増部 厚み方向補強	4	4.21			3.25+	0.48+	0.48	
								SD19	***(35.12x2.250/1000)x1=0.079***							
								主筋 上1 通し筋	4	4.39			3.25+	0.57+	0.57	
								主筋 下1 通し筋	4	4.39			3.25+	0.57+	0.57	

階名 *	コメント	配置位置
BF		(X7:Y1+300～Y2)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)			型枠(1:普通型枠)			鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
FG12	1	***1.19x1***	=	***1.19***	***4.77x1***	=	***4.77***	***SD10***	***(2.00x0.560/1000)x1=0.001***							
C 1.19		0.400x0.800x3.25x1	=	1.04	1.60x3.25x1	=	5.20	幅止筋	5	0.40			0.40			
F 4.77 F/C 4.01		0.400x0.150x0.78x-1	=	-0.05	0.30x0.78x-1	=	-0.23	***SD13***	***(76.46x0.995/1000)x1=0.076***							
B 0.189 B/C 0.159		0.150x0.400x3.25x1	=	0.20	0.15x3.25x2	=	0.98	ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	18	2.40			2.40			
					(S18)3.25x0.18x-1	=	-0.59	腹筋	2	3.31			3.25+	0.03+	0.03	
					(S18)3.25x0.18x-1	=	-0.59	打増部 補助ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ	18	1.48			0.70+	0.39+	0.39	
								SD16	***(21.05x1.560/1000)x1=0.033***							
								打増部 ｺｰﾅｰ補強	2	4.21			3.25+	0.48+	0.48	
								打増部 幅方向補強	1	4.21			3.25+	0.48+	0.48	
								打増部 厚み方向補強	2	4.21			3.25+	0.48+	0.48	
								SD19	***(35.12x2.250/1000)x1=0.079***							
								主筋 上1 通し筋	4	4.39			3.25+	0.57+	0.57	
								主筋 下1 通し筋	4	4.39			3.25+	0.57+	0.57	

階名 *	コメント	配置位置
BF		(X8+25:Y1+300～Y2)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)			型枠(1:普通型枠)			鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
FG12	1	***1.54x1***	=	***1.54***	***7.11x1***	=	***7.11***	***SD10***	***(2.00x0.560/1000)x1=0.001***							
C 1.54		0.400x0.800x3.25x1	=	1.04	1.60x3.25x1	=	5.20	幅止筋	5	0.40			0.40			
F 7.11 F/C 4.62		0.400x0.150x0.78x-1	=	-0.05	0.30x0.78x-1	=	-0.23	***SD13***	***(86.18x0.995/1000)x1=0.086***							
B 0.212 B/C 0.138		0.420x0.400x3.25x1	=	0.55	0.42x3.25x2	=	2.73	ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	18	2.40			2.40			
					(S18)3.25x0.18x-1	=	-0.59	腹筋	2	3.31			3.25+	0.03+	0.03	
								打増部 補助ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ	18	2.02			1.24+	0.39+	0.39	
								SD16	***(29.47x1.560/1000)x1=0.046***							
								打増部 ｺｰﾅｰ補強	2	4.21			3.25+	0.48+	0.48	
								打増部 幅方向補強	1	4.21			3.25+	0.48+	0.48	
								打増部 厚み方向補強	4	4.21			3.25+	0.48+	0.48	
								SD19	***(35.12x2.250/1000)x1=0.079***							
								主筋 上1 通し筋	4	4.39			3.25+	0.57+	0.57	
								主筋 下1 通し筋	4	4.39			3.25+	0.57+	0.57	

物件名称	積算 No.	階数	建築面積	延床面積	印刷日	
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B 1F 0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡	ページ	56

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 基礎梁 】 ー No. 38

*:基礎部 圧接欄太字:機械式継手 端部A:定着金物

階名 *	コメント	配置位置
BF		(X2+1375:Y4+1000～Y5),(X3-1375:Y4+1000～Y5)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
FG12	2	*0.95x2*	*1.90*	*4.28x2*	*8.56*	*SD10*	*(1.60x0.560/1000)x2=0.002*							
C 1.90		0.400x0.800x2.55x1	0.82	1.60x2.55x1	4.08	幅止筋	4	0.40			0.40			
F 8.56 F/C 4.51		0.400x0.150x0.38x-1	-0.02	0.30x0.38x-1	-0.11	*SD13*	*(59.54x0.995/1000)x2=0.118*							
B 0.306 B/C 0.161		0.150x0.400x2.55x1	0.15	0.15x2.55x2	0.77	ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	14	2.40			2.40			
				(S18)2.55x0.18x-1	-0.46	腹筋	2	2.61			2.55+	0.03+	0.03	
						打増部 補助ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ	14	1.48			0.70+	0.39+	0.39	
						SD16	*(17.55x1.560/1000)x2=0.054*							
						打増部 ｺｰﾅｰ補強	2	3.51			2.55+	0.48+	0.48	
						打増部 幅方向補強	1	3.51			2.55+	0.48+	0.48	
						打増部 厚み方向補強	2	3.51			2.55+	0.48+	0.48	
						SD19	*(29.52x2.250/1000)x2=0.132*							
						主筋 上1 通し筋	4	3.69			2.55+	0.57+	0.57	
						主筋 下1 通し筋	4	3.69			2.55+	0.57+	0.57	

階名 *	コメント	配置位置
BF		(X7:Y4～Y6)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
FG13	1	*8.40x1*	*8.40*	*29.58x1*	*29.58*	*SD10*	*(19.50x0.560/1000)x1=0.011*							
C 8.40		0.500x1.400x11.50x1	8.05	2.80x11.50x1	32.20	幅止筋	39	0.50			0.50			
F 29.58 F/C 3.52		0.060x0.500x11.50x1	0.35	0.06x11.50x2	1.38	*SD13*	*(294.46x0.995/1000)x1=0.293*							
B 0.616 B/C 0.073				(S18)5.53x0.18x-1	-1.00	ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	59	3.80			3.80			
				(S18)5.53x0.18x-1	-1.00	腹筋	6	11.71			11.50+	0.03+	0.03+	0.15
				(S18)5.53x0.18x-1	-1.00	*SD22*	*(102.56x3.040/1000)x1=0.312*							
				(S18)5.53x0.18x-1	-1.00	主筋 上1 通し筋	4	12.82	22	1.0	11.50+	0.66+	0.66	
						主筋 下1 通し筋	4	12.82	22	1.0	11.50+	0.66+	0.66	

階名 *	コメント	配置位置
BF		(X7+4000:Y4～Y6),(X8:Y4～Y6),(X8+4000:Y4～Y6)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
FG13	3	*8.05x3*	*24.15*	*28.20x3*	*84.60*	*SD10*	*(19.50x0.560/1000)x3=0.033*							
C 24.15		0.500x1.400x11.50x1	8.05	2.80x11.50x1	32.20	幅止筋	39	0.50			0.50			
F 84.60 F/C 3.50				(S18)5.53x0.18x-1	-1.00	*SD13*	*(294.46x0.995/1000)x3=0.879*							
B 1.848 B/C 0.077				(S18)5.53x0.18x-1	-1.00	ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	59	3.80			3.80			
				(S18)5.53x0.18x-1	-1.00	腹筋	6	11.71			11.50+	0.03+	0.03+	0.15
				(S18)5.53x0.18x-1	-1.00	*SD22*	*(102.56x3.040/1000)x3=0.936*							
						主筋 上1 通し筋	4	12.82	22	1.0	11.50+	0.66+	0.66	
						主筋 下1 通し筋	4	12.82	22	1.0	11.50+	0.66+	0.66	

階名 *	コメント	配置位置
BF		(X7:Y7～Y8),(X8:Y7～Y8),(X9:Y7～Y8)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
FG14	3	*4.86x3*	*14.58*	*19.11x3*	*57.33*	*SD10*	*(12.15x0.560/1000)x3=0.021*							
C 14.58		0.450x1.400x7.55x1	4.76	2.80x7.55x1	21.14	幅止筋	27	0.45			0.45			
F 57.33 F/C 3.93		0.030x0.450x7.55x1	0.10	0.03x7.55x2	0.45	*SD13*	*(190.86x0.995/1000)x3=0.570*							
B 1.563 B/C 0.107				(S18)2.27x0.18x-1	-0.41	ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	39	3.70			3.70			
				(S18)2.27x0.18x-1	-0.41	腹筋	6	7.76			7.55+	0.03+	0.03+	0.15
				(S18)2.32x0.18x-1	-0.42	*SD22*	*(106.44x3.040/1000)x3=0.972*							
				(S18)2.32x0.18x-1	-0.42	主筋 上1 通し筋	4	8.87	22	1.0	7.55+	0.66+	0.66	
				(S18)2.27x0.18x-1	-0.41	主筋 上2 通し筋	2	8.87	22	1.0	7.55+	0.66+	0.66	

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 基礎梁 】 ー No. 39

*:基礎部 圧接欄太字:機械式継手 端部A:定着金物

		(S18)2.27x0.18x-1 = -0.41	主筋 下1 通し筋	4	8.87	22	1.0	7.55+	0.66+	0.66		
			主筋 下2 通し筋	2	8.87	22	1.0	7.55+	0.66+	0.66		

階名 *	コメント	配置位置										
BF		(X10-1297:Y6+1300～Y7-1200)										
リストNo. 倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)	型枠(1:普通型枠)	鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手	
FW3 1	***0.24x1 = 0.24***	***1.20x1 = 1.20***	***SD10***	***(16.00x0.560/1000)x1=0.009***								
C 0.24	0.400x0.600x1.00x1 = 0.24	1.20x1.00x1 = 1.20	ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	8	2.00			2.00				
F 1.20 F/C 5.00			***SD16***	***(15.68x1.560/1000)x1=0.024***								
B 0.033 B/C 0.138			主筋 上1 通し筋	4	1.96			1.00+	0.48+	0.48		
			主筋 下1 通し筋	4	1.96			1.00+	0.48+	0.48		

階名 *	コメント	配置位置										
BF		(Y2:X4-3400～X4-2000),(Y3:X4-3400～X4-2000)										
リストNo. 倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)	型枠(1:普通型枠)	鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手	
FCG1 2	***0.88x2 = 1.76***	***4.71x2 = 9.42***	***SD10***	***(6.75x0.560/1000)x2=0.008***								
C 1.76	0.450x1.800x1.18x1 = 0.96	3.60x1.18x1 = 4.25	幅止筋	15	0.45			0.45				
F 9.42 F/C 5.35	0.450x0.150x1.18x-1 = -0.08	0.45x1.80x1 = 0.81	***SD13***	***(50.04x0.995/1000)x2=0.100***								
B 0.232 B/C 0.132		1.18x0.15x-2 = -0.35	ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	7	5.42			4.50			0.92	
			腹筋	10	1.21			1.18		0.03		
			SD22	***(20.48x3.040/1000)x2=0.124***								
			主筋 上1 片持通し筋	4	1.66			1.40+	0.26			
			主筋 下1 片持通し筋	4	3.46			3.20+	0.26			

階名 *	コメント	配置位置										
BF		(Y3:X8～X8+2000),(Y7:X10～X10+2000),(Y8:X10～X10+2000)										
リストNo. 倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)	型枠(1:普通型枠)	鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手	
FCG1 3	***1.32x3 = 3.96***	***6.69x3 = 20.07***	***SD10***	***(6.75x0.560/1000)x3=0.012***								
C 3.96	0.450x1.800x1.78x1 = 1.44	3.60x1.78x1 = 6.41	幅止筋	15	0.45			0.45				
F 20.07 F/C 5.07	0.450x0.150x1.78x-1 = -0.12	0.45x1.80x1 = 0.81	***SD13***	***(72.30x0.995/1000)x3=0.216***								
B 0.459 B/C 0.116		1.78x0.15x-2 = -0.53	ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	10	5.42			4.50			0.92	
			腹筋	10	1.81			1.78+	0.03			
			SD22	***(25.28x3.040/1000)x3=0.231***								
			主筋 上1 片持通し筋	4	2.26			2.00		0.26		
			主筋 下1 片持通し筋	4	4.06			3.80		0.26		

階名 *	コメント	配置位置										
BF		(Y5:X0-2000～X0),(Y6:X0-2000～X0),(Y7:X1-2000～X1),(Y8:X1-2000～X1)										
リストNo. 倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)	型枠(1:普通型枠)	鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手	
FCG1 4	***1.32x4 = 5.28***	***6.69x4 = 26.76***	***SD10***	***(6.75x0.560/1000)x4=0.016***								
C 5.28	0.450x1.800x1.78x1 = 1.44	3.60x1.78x1 = 6.41	幅止筋	15	0.45			0.45				
F 26.76 F/C 5.07	0.450x0.150x1.78x-1 = -0.12	0.45x1.80x1 = 0.81	***SD13***	***(72.30x0.995/1000)x4=0.288***								
B 0.612 B/C 0.116		1.78x0.15x-2 = -0.53	ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	10	5.42			4.50			0.92	
			腹筋	10	1.81			1.78		0.03		
			SD22	***(25.28x3.040/1000)x4=0.308***								
			主筋 上1 片持通し筋	4	2.26			2.00+	0.26			
			主筋 下1 片持通し筋	4	4.06			3.80+	0.26			

物件名称	積算 No.	階数	建築面積	延床面積
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B 1F 0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡

印刷日	
ページ	58

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 基礎梁 】 ー No. 40

*:基礎部 圧接欄太字:機械式継手 端部A:定着金物

階名 *	コメント	配置位置
BF		(Y4:X9～X9+2000),(Y6:X9～X9+2000)

リストNo.	倍数
FCG2	2
C 2.90	
F 13.34 F/C 4.60	
B 0.308 B/C 0.106	

コンクリート(3:Fc=30, S=18)

1.45x2 =		***2.90***
0.500x1.800x1.75x1	=	1.58
0.500x0.150x1.75x-1	=	-0.13

型枠(1:普通型枠)

6.67x2 =		***13.34***
3.60x1.75x1	=	6.30
0.50x1.80x1	=	0.90
1.75x0.15x-2	=	-0.53

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	***(7.50x0.560/1000)x2=0.008***							
幅止筋	15	0.50			0.50			
SD13	***(73.00x0.995/1000)x2=0.146***							
ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	10	5.52			4.60			0.92
腹筋	10	1.78			1.75+	0.03		
SD22	***(25.28x3.040/1000)x2=0.154***							
主筋 上1 片持通し筋	4	2.26			2.00		0.26	
主筋 下1 片持通し筋	4	4.06			3.80		0.26	

階名 *	コメント	個別No.
BF		10

リストNo.	倍数
	1
F/C	
B 1.491 B/C	

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SL13	***(550.80x0.995/1000)x1=0.548***							
縦筋	72	4.50			4.50			
上下縦筋	108	2.10			2.10			
SL19	***(419.04x2.250/1000)x1=0.943***							
斜筋	144	1.94			0.60+	0.67+	0.67	
横筋	72	1.94			0.60+	0.67+	0.67	

その他

人通口	***18.00x1 =***	***18.00***
ﾜｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ φ600×L450		8.00
		5.00
		4.00
		1.00
通気管	***53.00x1 =***	***53.00***
VP管 φ100×L450		17.00
		15.00
		5.00
		5.00
		6.00
		2.00
		1.00
		2.00
通水管	***56.00x1 =***	***56.00***
VP管 φ125/2×L450		17.00
		15.00
		6.00
		7.00
		6.00
		2.00
		1.00
		2.00
通気管	***4.00x1 =***	***4.00***
VP管 φ100×L500		3.00
		1.00
通水管	***4.00x1 =***	***4.00***
VP管 φ125/2×L500		3.00
		1.00
通気管	***2.00x1 =***	***2.00***

物　件　名　称	積　算　No.	階　数	建　築　面　積	延　床　面　積
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B　1F　0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡

印刷日	
ページ	59

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 基礎梁 】　ー　No. 41

*:基礎部　圧接欄太字:機械式継手　端部A:定着金物

			通気管	***2.00x1 = 2.00***	
			VP管 φ100×L400	2.00	
			通水管	***2.00x1 = 2.00***	
			VP管 φ125/2×L400	2.00	

物　件　名　称	積　算　No.	階　数	建　築　面　積	延　床　面　積
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B　1F　0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡

印刷日	
ページ	60

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 柱 】　ー　No.　1

*:基礎部　圧接欄太字:機械式継手　端部A:定着金物

階　名	*	コメント	配置位置	(X4-2000:Y2),(X4+3000:Y2),(X5:Y2),(X6:Y2),(X7:Y2),(X8:Y2),(X4-2000:Y3),(X4+3000:Y3),(X5:Y3),(X6:Y3),(X7:Y3),(X8:Y3),(X5:Y5),(X5:Y6),(X5:Y7)
BF				

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
C1	15	*0.37x15 =*	*5.55*	*3.29x15 =*	*49.35*	*SD13*	*(39.60x0.995/1000)x15=0.585*							
C 5.55		0.450x0.450x1.83x1	= 0.37	1.80x1.83x1	= 3.29	コア部 フープ筋	22	1.80			1.80			
F 49.35 F/C 8.89						*SD22*	*(36.48x3.040/1000)x15=1.665*							
B 2.250 B/C 0.405						主筋 基礎柱 通し筋	16	2.28			2.13+ 0.15			

階　名	*	コメント	配置位置	(X0:Y5),(X0:Y6),(X1:Y7),(X1:Y8)
BF				

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
C1	4	*0.44x4 =*	*1.76*	*3.87x4 =*	*15.48*	*SD13*	*(45.00x0.995/1000)x4=0.180*							
C 1.76		0.450x0.450x2.15x1	= 0.44	1.80x2.15x1	= 3.87	コア部 フープ筋	25	1.80			1.80			
F 15.48 F/C 8.80						*SD22*	*(41.60x3.040/1000)x4=0.504*							
B 0.684 B/C 0.389						主筋 基礎柱 通し筋	16	2.60			2.45+ 0.15			

階　名	*	コメント	配置位置	(X1:Y5)
BF				

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
C1	1	*0.38x1 =*	*0.38*	*3.35x1 =*	*3.35*	*SD13*	*(39.60x0.995/1000)x1=0.039*							
C 0.38		0.450x0.450x1.86x1	= 0.38	1.80x1.86x1	= 3.35	コア部 フープ筋	22	1.80			1.80			
F 3.35 F/C 8.82						*SD22*	*(36.96x3.040/1000)x1=0.112*							
B 0.151 B/C 0.397						主筋 基礎柱 通し筋	16	2.31			2.16+ 0.15			

階　名	*	コメント	配置位置	(X2:Y5),(X3:Y5),(X1:Y6),(X2:Y6),(X2:Y7),(X3:Y8)
BF				

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
C1	6	*0.45x6 =*	*2.70*	*3.96x6 =*	*23.76*	*SD13*	*(45.00x0.995/1000)x6=0.270*							
C 2.70		0.450x0.450x2.20x1	= 0.45	1.80x2.20x1	= 3.96	コア部 フープ筋	25	1.80			1.80			
F 23.76 F/C 8.80						*SD22*	*(42.40x3.040/1000)x6=0.774*							
B 1.044 B/C 0.387						主筋 基礎柱 通し筋	16	2.65			2.50+ 0.15			

階　名	*	コメント	配置位置	(X3:Y6),(X3:Y7)
BF				

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
C1	2	*0.46x2 =*	*0.92*	*4.07x2 =*	*8.14*	*SD13*	*(46.80x0.995/1000)x2=0.094*							
C 0.92		0.450x0.450x2.26x1	= 0.46	1.80x2.26x1	= 4.07	コア部 フープ筋	26	1.80			1.80			
F 8.14 F/C 8.85						*SD22*	*(43.36x3.040/1000)x2=0.264*							
B 0.358 B/C 0.389						主筋 基礎柱 通し筋	16	2.71			2.56+ 0.15			

階　名	*	コメント	配置位置	(X2:Y8)
BF				

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
C1	1	*0.41x1 =*	*0.41*	*3.60x1 =*	*3.60*	*SD13*	*(41.40x0.995/1000)x1=0.041*							
C 0.41		0.450x0.450x2.00x1	= 0.41	1.80x2.00x1	= 3.60	コア部 フープ筋	23	1.80			1.80			
F 3.60 F/C 8.78						*SD22*	*(39.20x3.040/1000)x1=0.119*							
B 0.160 B/C 0.390						主筋 基礎柱 通し筋	16	2.45			2.30+ 0.15			

物件名称	積算 No.	階数	建築面積	延床面積	印刷日	
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B 1F 0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡	ページ	61

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 柱 】 ー No. 2

*:基礎部 圧接欄太字:機械式継手 端部A:定着金物

階名 *	コメント	配置位置	(X6:Y4),(X6+4000:Y4),(X7:Y4),(X7+4000:Y4),(X6:Y6),(X7+4000:Y6),(X8:Y6),(X8+4000:Y6),(X9:Y6)
BF			

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
C2	9	*0.46x9 =*	*4.14*	*3.66x9 =*	*32.94*	*SD13*	*(44.00x0.995/1000)x9=0.396*							
C 4.14		0.500x0.500x1.83x1	= 0.46	2.00x1.83x1	= 3.66	コア部 フープ筋	22	2.00			2.00			
F 32.94 F/C 7.96						*SD22*	*(36.48x3.040/1000)x9=0.999*							
B 1.395 B/C 0.337						主筋 基礎柱 通し筋	16	2.28			2.13+ 0.15			

階名 *	コメント	配置位置	(X8:Y4),(X8+4000:Y4),(X9:Y4),(X6+4000:Y6),(X7:Y6)
BF			

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
C2	5	*0.41x5 =*	*2.05*	*3.30x5 =*	*16.50*	*SD13*	*(40.00x0.995/1000)x5=0.200*							
C 2.05		0.500x0.500x1.65x1	= 0.41	2.00x1.65x1	= 3.30	コア部 フープ筋	20	2.00			2.00			
F 16.50 F/C 8.05						*SD22*	*(33.60x3.040/1000)x5=0.510*							
B 0.710 B/C 0.346						主筋 基礎柱 通し筋	16	2.10			1.95+ 0.15			

階名 *	コメント	配置位置	(X6:Y5)
BF			

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
C2A	1	*0.46x1 =*	*0.46*	*3.66x1 =*	*3.66*	*SD13*	*(44.00x0.995/1000)x1=0.044*							
C 0.46		0.500x0.500x1.83x1	= 0.46	2.00x1.83x1	= 3.66	コア部 フープ筋	22	2.00			2.00			
F 3.66 F/C 7.96						*SD22*	*(27.36x3.040/1000)x1=0.083*							
B 0.127 B/C 0.276						主筋 基礎柱 通し筋	12	2.28			2.13+ 0.15			

階名 *	コメント	配置位置	(X5:Y8)
BF			

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
C3	1	*0.36x1 =*	*0.36*	*3.19x1 =*	*3.19*	*SD13*	*(37.80x0.995/1000)x1=0.038*							
C 0.36		0.450x0.450x1.77x1	= 0.36	1.80x1.77x1	= 3.19	コア部 フープ筋	21	1.80			1.80			
F 3.19 F/C 8.86						*SD22*	*(26.64x3.040/1000)x1=0.081*							
B 0.119 B/C 0.331						主筋 基礎柱 通し筋	12	2.22			2.07+ 0.15			

階名 *	コメント	配置位置	(X6:Y7),(X8:Y7),(X9:Y7),(X6:Y8)
BF			

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
C4	4	*0.37x4 =*	*1.48*	*3.29x4 =*	*13.16*	*SD13*	*(39.60x0.995/1000)x4=0.156*							
C 1.48		0.450x0.450x1.83x1	= 0.37	1.80x1.83x1	= 3.29	コア部 フープ筋	22	1.80			1.80			
F 13.16 F/C 8.89						*SD22*	*(36.48x3.040/1000)x4=0.444*							
B 0.600 B/C 0.405						主筋 基礎柱 通し筋	16	2.28			2.13+ 0.15			

階名 *	コメント	配置位置	(X10:Y7),(X8:Y8),(X9:Y8),(X10:Y8)
BF			

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
C4	4	*0.33x4 =*	*1.32*	*2.97x4 =*	*11.88*	*SD13*	*(36.00x0.995/1000)x4=0.144*							
C 1.32		0.450x0.450x1.65x1	= 0.33	1.80x1.65x1	= 2.97	コア部 フープ筋	20	1.80			1.80			
F 11.88 F/C 9.00						*SD22*	*(33.60x3.040/1000)x4=0.408*							
B 0.552 B/C 0.418						主筋 基礎柱 通し筋	16	2.10			1.95+ 0.15			

物件名称	積算 No.	階数	建築面積	延床面積	印刷日	
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B 1F 0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡	ページ	62

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 柱 】 ー No. 3

*:基礎部 圧接欄太字:機械式継手 端部A:定着金物

階名 *	コメント	配置位置	
BF			(X7:Y7)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)			型枠(1:普通型枠)			鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
C4A	1		***0.54x1***	***0.54***		***4.03x1***	***4.03***	***SD13***	***(48.40x0.995/1000)x1=0.048***							
C 0.54		0.650x0.450x1.83x1	=	0.54	2.20x1.83x1	=	4.03	コア部 フープ筋	22	2.20			2.20			
F 4.03 F/C 7.46								***SD22***	***(27.36x3.040/1000)x1=0.083***							
B 0.131 B/C 0.243								主筋 基礎柱 通し筋	12	2.28			2.13+ 0.15			

階名 *	コメント	配置位置	
BF			(X7:Y8)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)			型枠(1:普通型枠)			鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
C4A	1		***0.51x1***	***0.51***		***3.81x1***	***3.81***	***SD13***	***(46.20x0.995/1000)x1=0.046***							
C 0.51		0.650x0.450x1.73x1	=	0.51	2.20x1.73x1	=	3.81	コア部 フープ筋	21	2.20			2.20			
F 3.81 F/C 7.47								***SD22***	***(26.16x3.040/1000)x1=0.080***							
B 0.126 B/C 0.247								主筋 基礎柱 通し筋	12	2.18			2.03+ 0.15			

階名 *	コメント	配置位置	
BF			(X4:Y5),(X4:Y6),(X4:Y7)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)			型枠(1:普通型枠)			鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
C5	3		***0.54x3***	***1.62***		***4.03x3***	***12.09***	***SD13***	***(48.40x0.995/1000)x3=0.144***							
C 1.62		0.650x0.450x1.83x1	=	0.54	2.20x1.83x1	=	4.03	コア部 フープ筋	22	2.20			2.20			
F 12.09 F/C 7.46								***SD22***	***(45.60x3.040/1000)x3=0.417***							
B 0.561 B/C 0.346								主筋 基礎柱 通し筋	20	2.28			2.13+ 0.15			

階名 *	コメント	配置位置	
BF			(X4:Y8)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)			型枠(1:普通型枠)			鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
C5	1		***0.50x1***	***0.50***		***3.76x1***	***3.76***	***SD13***	***(46.20x0.995/1000)x1=0.046***							
C 0.50		0.650x0.450x1.71x1	=	0.50	2.20x1.71x1	=	3.76	コア部 フープ筋	21	2.20			2.20			
F 3.76 F/C 7.52								***SD22***	***(43.20x3.040/1000)x1=0.131***							
B 0.177 B/C 0.354								主筋 基礎柱 通し筋	20	2.16			2.01+ 0.15			

階名 *	コメント	配置位置	
BF			(X4+1000:Y1+300),(X8:Y1+300)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)			型枠(1:普通型枠)			鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SC139	2		***0.22x2***	***0.44***		***1.93x2***	***3.86***	***SD13***	***(25.20x0.995/1000)x2=0.050***							
C 0.44		0.450x0.450x1.07x1	=	0.22	1.80x1.07x1	=	1.93	コア部 フープ筋	14	1.80			1.80			
F 3.86 F/C 8.77								***SD16***	***(13.44x1.560/1000)x2=0.042***							
B 0.092 B/C 0.209								主筋 基礎主筋	8	1.68			1.37+ 0.15+ 0.16			

階名 *	コメント	配置位置	
BF			(X4+4000:Y1+300)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)			型枠(1:普通型枠)			鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SC139	1		***0.24x1***	***0.24***		***2.14x1***	***2.14***	***SD13***	***(21.60x0.995/1000)x1=0.021***							
C 0.24		0.450x0.450x1.19x1	=	0.24	1.80x1.19x1	=	2.14	コア部 フープ筋	12	1.80			1.80			
F 2.14 F/C 8.92								***SD16***	***(12.00x1.560/1000)x1=0.019***							
B 0.040 B/C 0.167								主筋 基礎主筋	8	1.50			1.19+ 0.15+ 0.16			

物件名称	積算 No.	階数	建築面積	延床面積
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B 1F 0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡

印刷日	
ページ	63

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 柱 】 ー No. 4

*:基礎部 圧接欄太字:機械式継手 端部A:定着金物

階名	*	コメント	配置位置
BF			(X5:Y1+300),(X6:Y1+300)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)	
SC139	2	*0.20x2 =*	*0.40*	*1.80x2 =*	*3.60*
C 0.40		0.450x0.450x1.00x1 =	0.20	1.80x1.00x1 =	1.80
F 3.60 F/C 9.00					
B 0.086 B/C 0.215					

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD13	*(23.40x0.995/1000)x2=0.046*							
コア部 フープ筋	13	1.80			1.80			
SD16	*(12.88x1.560/1000)x2=0.040*							
主筋 基礎主筋	8	1.61			1.30+	0.15+	0.16	

階名	*	コメント	配置位置
BF			(X6+4000:Y1+300),(X2+4000:Y4+1000)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)	
SC139	2	*0.19x2 =*	*0.38*	*1.71x2 =*	*3.42*
C 0.38		0.450x0.450x0.95x1 =	0.19	1.80x0.95x1 =	1.71
F 3.42 F/C 9.00					
B 0.068 B/C 0.179					

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD13	*(18.00x0.995/1000)x2=0.036*							
コア部 フープ筋	10	1.80			1.80			
SD16	*(10.08x1.560/1000)x2=0.032*							
主筋 基礎主筋	8	1.26			0.95+	0.15+	0.16	

階名	*	コメント	配置位置
BF			(X7:Y1+300),(X2+1400:Y4+1000),(X3-1400:Y4+1000)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)	
SC139	3	*0.16x3 =*	*0.48*	*1.44x3 =*	*4.32*
C 0.48		0.450x0.450x0.80x1 =	0.16	1.80x0.80x1 =	1.44
F 4.32 F/C 9.00					
B 0.114 B/C 0.238					

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD13	*(19.80x0.995/1000)x3=0.060*							
コア部 フープ筋	11	1.80			1.80			
SD16	*(11.28x1.560/1000)x3=0.054*							
主筋 基礎主筋	8	1.41			1.10+	0.15+	0.16	

階名	*	コメント	配置位置
BF			(X7+4000:Y1+300)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)	
SC139	1	*0.24x1 =*	*0.24*	*2.16x1 =*	*2.16*
C 0.24		0.450x0.450x1.20x1 =	0.24	1.80x1.20x1 =	2.16
F 2.16 F/C 9.00					
B 0.040 B/C 0.167					

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD13	*(21.60x0.995/1000)x1=0.021*							
コア部 フープ筋	12	1.80			1.80			
SD16	*(12.08x1.560/1000)x1=0.019*							
主筋 基礎主筋	8	1.51			1.20+	0.15+	0.16	

階名	コメント	配置位置
1		(X4-2000:Y2)

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)	
C1	1	*0.74x1 =*	*0.74*	*3.46x1 =*	*3.46*
C 0.74		0.450x0.450x3.63x1 =	0.74	1.80x3.63x1 =	6.53
F 3.46 F/C 4.68				(EW45)3.03x0.45x-1 =	-1.36
B 0.300 B/C 0.405				(OW45)3.81x0.45x-1 =	-1.71

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD13	*(54.00x0.995/1000)x1=0.054*							
中央部 サブフープ筋	32	1.35			1.35			
コア部 フープ筋	6	1.80			1.80			
SD22	*(62.24x3.040/1000)x1=0.189*							
主筋 通し筋	16	3.89	22	1.0	3.03		0.86	
Y013	*(57.60x0.995/1000)x1=0.057*							
中央部 フープ筋	32	1.80			1.80			

階名	コメント	配置位置
1		(X4+3000:Y2)

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)	
C1	1	*0.74x1 =*	*0.74*	*3.79x1 =*	*3.79*
C 0.74		0.450x0.450x3.63x1 =	0.74	1.80x3.63x1 =	6.53
F 3.79 F/C 5.12				(EW45)3.03x0.45x-1 =	-1.36
B 0.300 B/C 0.405				(EW45)3.06x0.45x-1 =	-1.38

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD13	*(54.00x0.995/1000)x1=0.054*							
中央部 サブフープ筋	32	1.35			1.35			
コア部 フープ筋	6	1.80			1.80			
SD22	*(62.24x3.040/1000)x1=0.189*							
主筋 通し筋	16	3.89	22	1.0	3.03		0.86	
Y013	*(57.60x0.995/1000)x1=0.057*							

物件名称	積算 No.	階数	建築面積	延床面積	印刷日	
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B 1F 0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡	ページ	64

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 柱 】 ー No. 5

*:基礎部 圧接欄太字:機械式継手 端部A:定着金物

			中央部 フープ筋	32 1.80	1.80

階名	コメント	配置位置	
1			(X5:Y2)

リストNo.	倍数
C1	1
C 0.74	
F 5.15 F/C 6.96	
B 0.300 B/C 0.405	

コンクリート(23:Fc=30, S=18)		
0.74x1	***=***	***0.74***
0.450x0.450x3.63x1	=	0.74

型枠(1:普通型枠)		
5.15x1	***=***	***5.15***
1.80x3.63x1	=	6.53
(EW45)3.06x0.45x-1	=	-1.38

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD13	***(54.00x0.995/1000)x1=0.054***							
中央部 サブフープ筋	32	1.35			1.35			
コア部 フープ筋	6	1.80			1.80			
SD22	***(62.24x3.040/1000)x1=0.189***							
主筋 通し筋	16	3.89	22	1.0	3.03		0.86	
Y013	***(57.60x0.995/1000)x1=0.057***							
中央部 フープ筋	32	1.80			1.80			

階名	コメント	配置位置	
1			(X6:Y2),(X7:Y2),(X4+3000:Y3),(X5:Y3),(X6:Y3),(X7:Y3),(X5:Y5)

リストNo.	倍数
C1	7
C 5.18	
F 45.71 F/C 8.82	
B 2.086 B/C 0.403	

コンクリート(23:Fc=30, S=18)		
0.74x7	***=***	***5.18***
0.450x0.450x3.63x1	=	0.74

型枠(1:普通型枠)		
6.53x7	***=***	***45.71***
1.80x3.63x1	=	6.53

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD13	***(54.90x0.995/1000)x7=0.385***							
中央部 サブフープ筋	30	1.35			1.35			
コア部 フープ筋	8	1.80			1.80			
SD22	***(62.24x3.040/1000)x7=1.323***							
主筋 通し筋	16	3.89	22	1.0	2.83		1.06	
Y013	***(54.00x0.995/1000)x7=0.378***							
中央部 フープ筋	30	1.80			1.80			

階名	コメント	配置位置	
1			(X8:Y2),(X4-2000:Y3),(X8:Y3)

リストNo.	倍数
C1	3
C 2.22	
F 14.46 F/C 6.51	
B 0.894 B/C 0.403	

コンクリート(23:Fc=30, S=18)		
0.74x3	***=***	***2.22***
0.450x0.450x3.63x1	=	0.74

型枠(1:普通型枠)		
4.82x3	***=***	***14.46***
1.80x3.63x1	=	6.53
(OW45)3.81x0.45x-1	=	-1.71

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD13	***(54.90x0.995/1000)x3=0.165***							
中央部 サブフープ筋	30	1.35			1.35			
コア部 フープ筋	8	1.80			1.80			
SD22	***(62.24x3.040/1000)x3=0.567***							
主筋 通し筋	16	3.89	22	1.0	2.83		1.06	
Y013	***(54.00x0.995/1000)x3=0.162***							
中央部 フープ筋	30	1.80			1.80			

階名	コメント	配置位置	
1			(X0:Y5)

リストNo.	倍数
C1	1
C 0.77	
F 3.33 F/C 4.32	
B 0.311 B/C 0.404	

コンクリート(23:Fc=30, S=18)		
0.77x1	***=***	***0.77***
0.450x0.450x3.80x1	=	0.77

型枠(1:普通型枠)		
3.33x1	***=***	***3.33***
1.80x3.80x1	=	6.84
(EW45)3.49x0.45x-1	=	-1.57
(OW45)4.30x0.45x-1	=	-1.94

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD13	***(55.35x0.995/1000)x1=0.055***							
中央部 サブフープ筋	33	1.35			1.35			
コア部 フープ筋	6	1.80			1.80			
SD22	***(64.96x3.040/1000)x1=0.197***							
主筋 通し筋	16	4.06	22	1.0	3.20		0.86	
Y013	***(59.40x0.995/1000)x1=0.059***							
中央部 フープ筋	33	1.80			1.80			

物件名称	積算 No.	階数	建築面積	延床面積
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B 1F 0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡

印刷日	
ページ	65

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 柱 】 ー No. 6

*:基礎部 圧接欄太字:機械式継手 端部A:定着金物

階名: 1 / コメント: / 配置位置: (X1:Y5)

リストNo.	倍数
C1	1
C 0.83	
F 4.12 F/C 4.96	
B 0.335 B/C 0.404	

コンクリート(23:Fc=30, S=18)		
	0.83x1 =	***0.83***
0.450x0.450x4.09x1	=	0.83

型枠(1:普通型枠)		
	4.12x1 =	***4.12***
1.80x4.09x1	=	7.36
(EW45)3.49x0.45x-1	=	-1.57
(EW45)3.70x0.45x-1	=	-1.67

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD13	***(59.40x0.995/1000)x1=0.059***							
中央部 サブフープ筋	36	1.35			1.35			
コア部 フープ筋	6	1.80			1.80			
SD22	***(69.60x3.040/1000)x1=0.212***							
主筋 通し筋	16	4.35	22	1.0	3.49		0.86	
Y013	***(64.80x0.995/1000)x1=0.064***							
中央部 フープ筋	36	1.80			1.80			

階名: 1 / コメント: / 配置位置: (X2:Y5)

リストNo.	倍数
C1	1
C 0.76	
F 5.08 F/C 6.68	
B 0.309 B/C 0.407	

コンクリート(23:Fc=30, S=18)		
	0.76x1 =	***0.76***
0.450x0.450x3.75x1	=	0.76

型枠(1:普通型枠)		
	5.08x1 =	***5.08***
1.80x3.75x1	=	6.75
(EW45)3.70x0.45x-1	=	-1.67

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD13	***(55.35x0.995/1000)x1=0.055***							
中央部 サブフープ筋	33	1.35			1.35			
コア部 フープ筋	6	1.80			1.80			
SD22	***(64.16x3.040/1000)x1=0.195***							
主筋 通し筋	16	4.01	22	1.0	3.15		0.86	
Y013	***(59.40x0.995/1000)x1=0.059***							
中央部 フープ筋	33	1.80			1.80			

階名: 1 / コメント: / 配置位置: (X3:Y5),(X2:Y6)

リストNo.	倍数
C1	2
C 1.52	
F 10.66 F/C 7.01	
B 0.618 B/C 0.407	

コンクリート(23:Fc=30, S=18)		
	0.76x2 =	***1.52***
0.450x0.450x3.75x1	=	0.76

型枠(1:普通型枠)		
	5.33x2 =	***10.66***
1.80x3.75x1	=	6.75
(EW45)3.15x0.45x-1	=	-1.42

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD13	***(55.35x0.995/1000)x2=0.110***							
中央部 サブフープ筋	33	1.35			1.35			
コア部 フープ筋	6	1.80			1.80			
SD22	***(64.16x3.040/1000)x2=0.390***							
主筋 通し筋	16	4.01	22	1.0	3.15		0.86	
Y013	***(59.40x0.995/1000)x2=0.118***							
中央部 フープ筋	33	1.80			1.80			

階名: 1 / コメント: / 配置位置: (X0:Y6),(X1:Y7)

リストNo.	倍数
C1	2
C 1.54	
F 6.92 F/C 4.49	
B 0.622 B/C 0.404	

コンクリート(23:Fc=30, S=18)		
	0.77x2 =	***1.54***
0.450x0.450x3.80x1	=	0.77

型枠(1:普通型枠)		
	3.46x2 =	***6.92***
1.80x3.80x1	=	6.84
(EW45)3.20x0.45x-1	=	-1.44
(OW45)4.30x0.45x-1	=	-1.94

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD13	***(55.35x0.995/1000)x2=0.110***							
中央部 サブフープ筋	33	1.35			1.35			
コア部 フープ筋	6	1.80			1.80			
SD22	***(64.96x3.040/1000)x2=0.394***							
主筋 通し筋	16	4.06	22	1.0	3.20		0.86	
Y013	***(59.40x0.995/1000)x2=0.118***							
中央部 フープ筋	33	1.80			1.80			

階名: 1 / コメント: / 配置位置: (X1:Y6)

リストNo.	倍数
C1	1
C 0.76	
F 3.89 F/C 5.12	
B 0.309 B/C 0.407	

コンクリート(23:Fc=30, S=18)		
	0.76x1 =	***0.76***
0.450x0.450x3.75x1	=	0.76

型枠(1:普通型枠)		
	3.89x1 =	***3.89***
1.80x3.75x1	=	6.75
(EW45)3.20x0.45x-1	=	-1.44
(EW45)3.15x0.45x-1	=	-1.42

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD13	***(55.35x0.995/1000)x1=0.055***							
中央部 サブフープ筋	33	1.35			1.35			
コア部 フープ筋	6	1.80			1.80			
SD22	***(64.16x3.040/1000)x1=0.195***							
主筋 通し筋	16	4.01	22	1.0	3.15		0.86	

物件名称	積算 No.	階数	建築面積	延床面積	印刷日	
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B 1F 0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡	ページ	66

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 柱 】 ー No. 7

*:基礎部 圧接欄太字:機械式継手 端部A:定着金物

物件名称	積算 No.	階数	建築面積	延床面積	印刷日	
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B 1F 0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡	ページ	67

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 柱 】 ー No. 8

*:基礎部 圧接欄太字:機械式継手 端部A:定着金物

階名	コメント	配置位置
1		(X2:Y8)

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
C1	1	*0.80x1 =*	*0.80*	*7.11x1 =*	*7.11*	*SD13*	*(58.05x0.995/1000)x1=0.058*							
C 0.80		0.450x0.450x3.95x1	= 0.80	1.80x3.95x1	= 7.11	中央部 サブフープ筋	35	1.35			1.35			
F 7.11 F/C 8.89						コア部 フープ筋	6	1.80			1.80			
B 0.326 B/C 0.408						*SD22*	*(67.36x3.040/1000)x1=0.205*							
						主筋 通し筋	16	4.21	22	1.0	3.35		0.86	
						Y013	*(63.00x0.995/1000)x1=0.063*							
						中央部 フープ筋	35	1.80			1.80			

階名	コメント	配置位置
1		(X3:Y8)

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
C1	1	*0.76x1 =*	*0.76*	*6.75x1 =*	*6.75*	*SD13*	*(55.35x0.995/1000)x1=0.055*							
C 0.76		0.450x0.450x3.75x1	= 0.76	1.80x3.75x1	= 6.75	中央部 サブフープ筋	33	1.35			1.35			
F 6.75 F/C 8.88						コア部 フープ筋	6	1.80			1.80			
B 0.309 B/C 0.407						*SD22*	*(64.16x3.040/1000)x1=0.195*							
						主筋 通し筋	16	4.01	22	1.0	3.15		0.86	
						Y013	*(59.40x0.995/1000)x1=0.059*							
						中央部 フープ筋	33	1.80			1.80			

階名	コメント	配置位置
1		(X6:Y4)

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
C2	1	*0.91x1 =*	*0.91*	*5.99x1 =*	*5.99*	*SD13*	*(46.00x0.995/1000)x1=0.046*							
C 0.91		0.500x0.500x3.63x1	= 0.91	2.00x3.63x1	= 7.26	中央部 サブフープ筋	30	1.00			1.00			
F 5.99 F/C 6.58				(IW45)2.83x0.45x-1	= -1.27	コア部 フープ筋	8	2.00			2.00			
B 0.295 B/C 0.324						*SD22*	*(62.24x3.040/1000)x1=0.189*							
						主筋 通し筋	16	3.89	22	1.0	2.83		1.06	
						Y013	*(60.00x0.995/1000)x1=0.060*							
						中央部 フープ筋	30	2.00			2.00			

階名	コメント	配置位置
1		(X6+4000:Y4), (X7:Y4), (X7+4000:Y4)

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
C2	3	*0.91x3 =*	*2.73*	*7.26x3 =*	*21.78*	*SD13*	*(46.00x0.995/1000)x3=0.138*							
C 2.73		0.500x0.500x3.63x1	= 0.91	2.00x3.63x1	= 7.26	中央部 サブフープ筋	30	1.00			1.00			
F 21.78 F/C 7.98						コア部 フープ筋	8	2.00			2.00			
B 0.885 B/C 0.324						*SD22*	*(62.24x3.040/1000)x3=0.567*							
						主筋 通し筋	16	3.89	22	1.0	2.83		1.06	
						Y013	*(60.00x0.995/1000)x3=0.180*							
						中央部 フープ筋	30	2.00			2.00			

階名	コメント	配置位置
1		(X8:Y4), (X8+4000:Y4)

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
C2	2	*0.95x2 =*	*1.90*	*7.62x2 =*	*15.24*	*SD13*	*(48.00x0.995/1000)x2=0.096*							
C 1.90		0.500x0.500x3.81x1	= 0.95	2.00x3.81x1	= 7.62	中央部 サブフープ筋	32	1.00			1.00			
F 15.24 F/C 8.02						コア部 フープ筋	8	2.00			2.00			
B 0.620 B/C 0.326						*SD22*	*(65.12x3.040/1000)x2=0.396*							
						主筋 通し筋	16	4.07	22	1.0	3.01		1.06	

物　件　名　称	積　算　No.	階　数	建　築　面　積	延　床　面　積
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B　1F　0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡

印刷日	
ページ	68

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 柱 】　ー　No.　9

*:基礎部　圧接欄太字:機械式継手　端部A:定着金物

物件名称	積算 No.	階数	建築面積	延床面積	印刷日	
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B 1F 0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡	ページ	69

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 柱 】 ー No. 10

*:基礎部 圧接欄太字:機械式継手 端部A:定着金物

階名	コメント	配置位置
1		(X7+4000:Y6)

リストNo.	倍数
C2	1
C 0.91	
F 4.33 F/C 4.76	
B 0.295 B/C 0.324	

コンクリート(23:Fc=30, S=18)		
	0.91x1 =	***0.91***
0.500x0.500x3.63x1	=	0.91

型枠(1:普通型枠)		
	4.33x1 =	***4.33***
2.00x3.63x1	=	7.26
(IW50)3.01x0.50x-1	=	-1.51
(IW50)2.83x0.50x-1	=	-1.42

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD13	***(46.00x0.995/1000)x1=0.046***							
中央部 サブフープ筋	30	1.00			1.00			
コア部 フープ筋	8	2.00			2.00			
SD22	***(62.24x3.040/1000)x1=0.189***							
主筋 通し筋	16	3.89	22	1.0	2.83		1.06	
Y013	***(60.00x0.995/1000)x1=0.060***							
中央部 フープ筋	30	2.00			2.00			

階名	コメント	配置位置
1		(X8:Y6)

リストNo.	倍数
C2	1
C 0.91	
F 4.33 F/C 4.76	
B 0.295 B/C 0.324	

コンクリート(23:Fc=30, S=18)		
	0.91x1 =	***0.91***
0.500x0.500x3.63x1	=	0.91

型枠(1:普通型枠)		
	4.33x1 =	***4.33***
2.00x3.63x1	=	7.26
(IW50)2.83x0.50x-1	=	-1.42
(IW50)3.01x0.50x-1	=	-1.51

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD13	***(46.00x0.995/1000)x1=0.046***							
中央部 サブフープ筋	30	1.00			1.00			
コア部 フープ筋	8	2.00			2.00			
SD22	***(62.24x3.040/1000)x1=0.189***							
主筋 通し筋	16	3.89	22	1.0	2.83		1.06	
Y013	***(60.00x0.995/1000)x1=0.060***							
中央部 フープ筋	30	2.00			2.00			

階名	コメント	配置位置
1		(X8+4000:Y6)

リストNo.	倍数
C2	1
C 0.91	
F 4.33 F/C 4.76	
B 0.297 B/C 0.326	

コンクリート(23:Fc=30, S=18)		
	0.91x1 =	***0.91***
0.500x0.500x3.63x1	=	0.91

型枠(1:普通型枠)		
	4.33x1 =	***4.33***
2.00x3.63x1	=	7.26
(IW50)3.01x0.50x-1	=	-1.51
(IW50)2.83x0.50x-1	=	-1.42

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD13	***(44.00x0.995/1000)x1=0.044***							
中央部 サブフープ筋	32	1.00			1.00			
コア部 フープ筋	6	2.00			2.00			
SD22	***(62.24x3.040/1000)x1=0.189***							
主筋 通し筋	16	3.89	22	1.0	3.03		0.86	
Y013	***(64.00x0.995/1000)x1=0.064***							
中央部 フープ筋	32	2.00			2.00			

階名	コメント	配置位置
1		(X9:Y6)

リストNo.	倍数
C2	1
C 0.91	
F 3.93 F/C 4.32	
B 0.295 B/C 0.324	

コンクリート(23:Fc=30, S=18)		
	0.91x1 =	***0.91***
0.500x0.500x3.63x1	=	0.91

型枠(1:普通型枠)		
	3.93x1 =	***3.93***
2.00x3.63x1	=	7.26
(IW50)2.83x0.50x-1	=	-1.42
(OW50)3.81x0.50x-1	=	-1.91

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD13	***(46.00x0.995/1000)x1=0.046***							
中央部 サブフープ筋	30	1.00			1.00			
コア部 フープ筋	8	2.00			2.00			
SD22	***(62.24x3.040/1000)x1=0.189***							
主筋 通し筋	16	3.89	22	1.0	2.83		1.06	
Y013	***(60.00x0.995/1000)x1=0.060***							
中央部 フープ筋	30	2.00			2.00			

階名	コメント	配置位置
1		(X6:Y5)

リストNo.	倍数
C2A	1
C 0.91	
F 7.26 F/C 7.98	
B 0.218 B/C 0.240	

コンクリート(23:Fc=30, S=18)		
	0.91x1 =	***0.91***
0.500x0.500x3.63x1	=	0.91

型枠(1:普通型枠)		
	7.26x1 =	***7.26***
2.00x3.63x1	=	7.26

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD13	***(16.00x0.995/1000)x1=0.016***							
コア部 フープ筋	8	2.00			2.00			
SD22	***(46.68x3.040/1000)x1=0.142***							
主筋 通し筋	12	3.89	22	1.0	2.83		1.06	
Y013	***(60.00x0.995/1000)x1=0.060***							

物件名称	積算 No.	階数	建築面積	延床面積	印刷日	
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B 1F 0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡	ページ	70

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 柱 】 ー No. 11

*:基礎部 圧接欄太字:機械式継手 端部A:定着金物

		中央部 フープ筋	30 2.00	2.00

階名	コメント	配置位置
1		(X5:Y8)

リストNo.	倍数
C3	1
C 0.75	
F 4.75 F/C 6.33	
B 0.212 B/C 0.283	

コンクリート(23:Fc=30, S=18)		
0.75x1	=	*0.75*
0.450x0.450x3.69x1	=	0.75

型枠(1:普通型枠)		
4.75x1	=	*4.75*
1.80x3.69x1	=	6.64
(OW45)4.20x0.45x-1	=	-1.89

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD13	*(10.80x0.995/1000)x1=0.011*							
コア部 フープ筋	6	1.80			1.80			
SD22	*(47.40x3.040/1000)x1=0.144*							
主筋 通し筋	12	3.95	22	1.0	3.09		0.86	
Y013	*(57.60x0.995/1000)x1=0.057*							
中央部 フープ筋	32	1.80			1.80			

階名	コメント	配置位置
1		(X6:Y7)

リストNo.	倍数
C4	1
C 0.74	
F 5.26 F/C 7.11	
B 0.284 B/C 0.384	

コンクリート(23:Fc=30, S=18)		
0.74x1	=	*0.74*
0.450x0.450x3.63x1	=	0.74

型枠(1:普通型枠)		
5.26x1	=	*5.26*
1.80x3.63x1	=	6.53
(IW45)2.83x0.45x-1	=	-1.27

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD13	*(41.40x0.995/1000)x1=0.041*							
中央部 サブフープ筋	30	0.90			0.90			
コア部 フープ筋	8	1.80			1.80			
SD22	*(62.24x3.040/1000)x1=0.189*							
主筋 通し筋	16	3.89	22	1.0	2.83		1.06	
Y013	*(54.00x0.995/1000)x1=0.054*							
中央部 フープ筋	30	1.80			1.80			

階名	コメント	配置位置
1		(X8:Y7),(X9:Y7)

リストNo.	倍数
C4	2
C 1.48	
F 13.06 F/C 8.82	
B 0.566 B/C 0.382	

コンクリート(23:Fc=30, S=18)		
0.74x2	=	*1.48*
0.450x0.450x3.63x1	=	0.74

型枠(1:普通型枠)		
6.53x2	=	*13.06*
1.80x3.63x1	=	6.53

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD13	*(42.30x0.995/1000)x2=0.084*							
中央部 サブフープ筋	29	0.90			0.90			
コア部 フープ筋	9	1.80			1.80			
SD22	*(62.24x3.040/1000)x2=0.378*							
主筋 通し筋	16	3.89	22	1.0	2.73		1.16	
Y013	*(52.20x0.995/1000)x2=0.104*							
中央部 フープ筋	29	1.80			1.80			

階名	コメント	配置位置
1		(X10:Y7),(X10:Y8)

リストNo.	倍数
C4	2
C 1.54	
F 10.30 F/C 6.69	
B 0.596 B/C 0.387	

コンクリート(23:Fc=30, S=18)		
0.77x2	=	*1.54*
0.450x0.450x3.81x1	=	0.77

型枠(1:普通型枠)		
5.15x2	=	*10.30*
1.80x3.81x1	=	6.86
(OW45)3.81x0.45x-1	=	-1.71

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD13	*(44.10x0.995/1000)x2=0.088*							
中央部 サブフープ筋	31	0.90			0.90			
コア部 フープ筋	9	1.80			1.80			
SD22	*(65.12x3.040/1000)x2=0.396*							
主筋 通し筋	16	4.07	22	1.0	2.91		1.16	
Y013	*(55.80x0.995/1000)x2=0.112*							
中央部 フープ筋	31	1.80			1.80			

階名	コメント	配置位置
1		(X6:Y8)

リストNo.	倍数
C4	1
C 0.74	
F 4.64 F/C 6.27	
B 0.283 B/C 0.382	

コンクリート(23:Fc=30, S=18)		
0.74x1	=	*0.74*
0.450x0.450x3.63x1	=	0.74

型枠(1:普通型枠)		
4.64x1	=	*4.64*
1.80x3.63x1	=	6.53
(OW45)4.20x0.45x-1	=	-1.89

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD13	*(42.30x0.995/1000)x1=0.042*							
中央部 サブフープ筋	29	0.90			0.90			
コア部 フープ筋	9	1.80			1.80			
SD22	*(62.24x3.040/1000)x1=0.189*							

物件名称	積算 No.	階数	建築面積	延床面積	印刷日	
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B 1F 0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡	ページ	71

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 柱 】 ー No. 12

*:基礎部 圧接欄太字:機械式継手 端部A:定着金物

				主筋 通し筋	16	3.89 22 1.0		2.73	1.16
				Y013	*(52.20x0.995/1000)x1=0.052*				
				中央部 フープ筋	29	1.80		1.80	

階名	コメント	配置位置	
1			(X8:Y8),(X9:Y8)

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
C4	2	*0.77x2 =*	*1.54*	*6.86x2 =*	*13.72*	*SD13*	*(44.10x0.995/1000)x2=0.088*							
C 1.54		0.450x0.450x3.81x1	= 0.77	1.80x3.81x1	= 6.86	中央部 サブフープ筋	31	0.90			0.90			
F 13.72 F/C 8.91						コア部 フープ筋	9	1.80			1.80			
B 0.596 B/C 0.387						*SD22*	*(65.12x3.040/1000)x2=0.396*							
						主筋 通し筋	16	4.07 22 1.0			2.91		1.16	
						Y013	*(55.80x0.995/1000)x2=0.112*							
						中央部 フープ筋	31	1.80			1.80			

階名	コメント	配置位置	
1			(X7:Y7)

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
C4A	1	*1.06x1 =*	*1.06*	*7.99x1 =*	*7.99*	*SD13*	*(19.80x0.995/1000)x1=0.020*							
C 1.06		0.650x0.450x3.63x1	= 1.06	2.20x3.63x1	= 7.99	コア部 フープ筋	9	2.20			2.20			
F 7.99 F/C 7.54						*SD22*	*(46.68x3.040/1000)x1=0.142*							
B 0.225 B/C 0.212						主筋 通し筋	12	3.89 22 1.0			2.73		1.16	
						Y013	*(63.80x0.995/1000)x1=0.063*							
						中央部 フープ筋	29	2.20			2.20			

階名	コメント	配置位置	
1			(X7:Y8)

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
C4A	1	*1.09x1 =*	*1.09*	*8.23x1 =*	*8.23*	*SD13*	*(19.80x0.995/1000)x1=0.020*							
C 1.09		0.650x0.450x3.74x1	= 1.09	2.20x3.74x1	= 8.23	コア部 フープ筋	9	2.20			2.20			
F 8.23 F/C 7.55						*SD22*	*(48.00x3.040/1000)x1=0.146*							
B 0.232 B/C 0.213						主筋 通し筋	12	4.00 22 1.0			2.84		1.16	
						Y013	*(66.00x0.995/1000)x1=0.066*							
						中央部 フープ筋	30	2.20			2.20			

階名	コメント	配置位置	
1			(X4:Y5)

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
C5	1	*1.06x1 =*	*1.06*	*6.57x1 =*	*6.57*	*SD13*	*(48.40x0.995/1000)x1=0.048*							
C 1.06		0.650x0.450x3.63x1	= 1.06	2.20x3.63x1	= 7.99	中央部 サブフープ筋	32	1.10			1.10			
F 6.57 F/C 6.20				(EW45)3.15x0.45x-1	= -1.42	コア部 フープ筋	6	2.20			2.20			
B 0.355 B/C 0.335						*SD22*	*(77.80x3.040/1000)x1=0.237*							
						主筋 通し筋	20	3.89 22 1.0			3.03		0.86	
						Y013	*(70.40x0.995/1000)x1=0.070*							
						中央部 フープ筋	32	2.20			2.20			

物件名称	積算 No.	階数	建築面積	延床面積	印刷日	
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B 1F 0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡	ページ	72

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 柱 】 ー No. 13

*:基礎部 圧接欄太字:機械式継手 端部A:定着金物

階名	コメント	配置位置
1		(X4:Y6),(X4:Y7)

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)			型枠(1:普通型枠)			鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
C5	2	*1.06x2*	=	*2.12*	*6.63x2*	=	*13.26*	*SD13*	*(48.40x0.995/1000)x2=0.096*							
C 2.12		0.650x0.450x3.63x1	=	1.06	2.20x3.63x1	=	7.99	中央部 サブフープ筋	32	1.10			1.10			
F 13.26 F/C 6.25					(EW45)3.03x0.45x-1	=	-1.36	コア部 フープ筋	6	2.20			2.20			
B 0.710 B/C 0.335								*SD22*	*(77.80x3.040/1000)x2=0.474*							
								主筋 通し筋	20	3.89	22	1.0	3.03		0.86	
								YO13	*(70.40x0.995/1000)x2=0.140*							
								中央部 フープ筋	32	2.20			2.20			

階名	コメント	配置位置
1		(X4:Y8)

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)			型枠(1:普通型枠)			鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
C5	1	*1.10x1*	=	*1.10*	*8.25x1*	=	*8.25*	*SD13*	*(49.50x0.995/1000)x1=0.049*							
C 1.10		0.650x0.450x3.75x1	=	1.10	2.20x3.75x1	=	8.25	中央部 サブフープ筋	33	1.10			1.10			
F 8.25 F/C 7.50								コア部 フープ筋	6	2.20			2.20			
B 0.365 B/C 0.332								*SD22*	*(80.20x3.040/1000)x1=0.244*							
								主筋 通し筋	20	4.01	22	1.0	3.15		0.86	
								YO13	*(72.60x0.995/1000)x1=0.072*							
								中央部 フープ筋	33	2.20			2.20			

階名	コメント	個別No.
UF	SC2	10

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)			型枠(1:普通型枠)			鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
	14	*0.15x14*	=	*2.10*	*1.29x14*	=	*18.06*	*SD13*	*(14.72x0.995/1000)x14=0.210*							
C 2.10		0.500x0.420x0.700x1	=	0.15	(X･Y･H)1.84x(H)0.70x1	=	1.29	帯筋	8	1.84			1.84			
F 18.06 F/C 8.60								*SD16*	*(9.44x1.560/1000)x14=0.210*							
B 0.420 B/C 0.200								主筋	8	1.18			0.70		0.48	

階名	コメント	個別No.
UF	SC1	20

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)			型枠(1:普通型枠)			鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
	38	*0.12x38*	=	*4.56*	*1.15x38*	=	*43.70*	*SD13*	*(13.12x0.995/1000)x38=0.494*							
C 4.56		0.450x0.370x0.700x1	=	0.12	(X･Y･H)1.64x(H)0.70x1	=	1.15	帯筋	8	1.64			1.64			
F 43.70 F/C 9.58								*SD16*	*(9.44x1.560/1000)x38=0.570*							
B 1.064 B/C 0.233								主筋	8	1.18			0.70		0.48	

階名	コメント	個別No.
UF	SC1A	30

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)			型枠(1:普通型枠)			鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
	11	*0.14x11*	=	*1.54*	*1.26x11*	=	*13.86*	*SD13*	*(14.40x0.995/1000)x11=0.154*							
C 1.54		0.450x0.450x0.700x1	=	0.14	(X･Y･H)1.80x(H)0.70x1	=	1.26	帯筋	8	1.80			1.80			
F 13.86 F/C 9.00								*SD16*	*(9.44x1.560/1000)x11=0.165*							
B 0.319 B/C 0.207								主筋	8	1.18			0.70		0.48	

物件名称	積算 No.	階数	建築面積	延床面積	印刷日	
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B 1F 0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡	ページ	73

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 梁 】 ー No. 1

*:基礎部 圧接欄太字:機械式継手 端部A:定着金物

階名	コメント	配置位置
1		(Y2:X6～X7)

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
G1	1	*2.72x1 =*	*2.72*	*15.48x1 =*	*15.48*	*SD10*	*(27.67x0.560/1000)x1=0.015*							
C 2.72		0.450x0.800x7.55x1	= 2.72	2.05x7.55x1	= 15.48	吊筋 上2	9	0.45			0.45			
F 15.48 F/C 5.69						吊筋 下2	9	0.45			0.45			
B 0.417 B/C 0.153						腹筋	2	7.76			7.55+	0.03+	0.03+	0.15
						幅止筋	9	0.45			0.45			
						SD13	*(128.70x0.995/1000)x1=0.128*							
						ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	39	2.50			2.50			
						ｻﾌﾞｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	39	0.80			0.80			
						SD19	*(121.75x2.250/1000)x1=0.274*							
						主筋 上1 通し筋	4	8.00	19	1.0	8.00			
						主筋 上2 通し筋	3	8.35	19	1.0	7.78+	0.57		
						主筋 上2 通し筋	1	8.00	19	1.0	8.00			
						主筋 下1 通し筋	4	8.00	19	1.0	8.00			
						主筋 下2 通し筋	2	8.35	19	1.0	7.78+	0.57		
						主筋 下2 通し筋	1	8.00	19	1.0	8.00			

階名	コメント	配置位置
1		(Y2:X7～X8)

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
G1	1	*2.72x1 =*	*2.72*	*15.48x1 =*	*15.48*	*SD10*	*(27.67x0.560/1000)x1=0.015*							
C 2.72		0.450x0.800x7.55x1	= 2.72	2.05x7.55x1	= 15.48	吊筋 上2	9	0.45			0.45			
F 15.48 F/C 5.69						吊筋 下2	9	0.45			0.45			
B 0.429 B/C 0.158						腹筋	2	7.76			7.55+	0.03+	0.03+	0.15
						幅止筋	9	0.45			0.45			
						SD13	*(128.70x0.995/1000)x1=0.128*							
						ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	39	2.50			2.50			
						ｻﾌﾞｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	39	0.80			0.80			
						SD19	*(127.05x2.250/1000)x1=0.286*							
						主筋 上1 通し筋	4	8.80	19	1.0	7.78		1.02	
						主筋 上2 通し筋	4	8.35	19	1.0	7.78		0.57	
						主筋 下1 通し筋	4	8.35	19	1.0	7.78		0.57	
						主筋 下2 通し筋	3	8.35	19	1.0	7.78		0.57	

階名	コメント	配置位置
1		(Y3:X4-2000～X4+3000)

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
G1	1	*1.64x1 =*	*1.64*	*9.33x1 =*	*9.33*	*SD10*	*(17.32x0.560/1000)x1=0.010*							
C 1.64		0.450x0.800x4.55x1	= 1.64	2.05x4.55x1	= 9.33	吊筋 上2	6	0.45			0.45			
F 9.33 F/C 5.69						吊筋 下2	6	0.45			0.45			
B 0.274 B/C 0.167						腹筋	2	4.61			4.55+	0.03+	0.03	
						幅止筋	6	0.45			0.45			
						SD13	*(79.20x0.995/1000)x1=0.079*							
						ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	24	2.50			2.50			
						ｻﾌﾞｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	24	0.80			0.80			
						SD19	*(82.05x2.250/1000)x1=0.185*							
						主筋 上1 通し筋	4	5.80	19	0.5	4.78+	1.02		
						主筋 上2 通し筋	4	5.35	19	0.5	4.78+	0.57		
						主筋 下1 通し筋	4	5.35	19	0.5	4.78+	0.57		
						主筋 下2 通し筋	3	5.35	19	0.5	4.78+	0.57		

物件名称	積算 No.	階数	建築面積	延床面積	印刷日	
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B 1F 0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡	ページ	74

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 梁 】 ー No. 2

*:基礎部 圧接欄太字:機械式継手 端部A:定着金物

階名	コメント	配置位置
1		(Y3:X4+3000～X5)

リストNo.	倍数
G1	1
C 1.64	
F 9.33 F/C 5.69	
B 0.258 B/C 0.157	

コンクリート(23:Fc=30, S=18)		
1.64x1	=	*1.64*
0.450x0.800x4.55x1	=	1.64

型枠(1:普通型枠)		
9.33x1	=	*9.33*
2.05x4.55x1	=	9.33

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	*(17.32x0.560/1000)x1=0.010*							
吊筋 上2	6	0.45			0.45			
吊筋 下2	6	0.45			0.45			
腹筋	2	4.61			4.55+	0.03+	0.03	
幅止筋	6	0.45			0.45			
SD13	*(79.20x0.995/1000)x1=0.079*							
ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	24	2.50			2.50			
ｻﾌﾞｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	24	0.80			0.80			
SD19	*(75.00x2.250/1000)x1=0.169*							
主筋 上1 通し筋	4	5.00	19	0.5	5.00			
主筋 上2 通し筋	4	5.00	19	0.5	5.00			
主筋 下1 通し筋	4	5.00	19	0.5	5.00			
主筋 下2 通し筋	3	5.00	19	0.5	5.00			

階名	コメント	配置位置
1		(Y3:X5～X6)

リストNo.	倍数
G1	1
C 2.00	
F 7.22 F/C 3.61	
B 0.310 B/C 0.155	

コンクリート(23:Fc=30, S=18)		
2.00x1	=	*2.00*
0.450x0.800x5.55x1	=	2.00

型枠(1:普通型枠)		
7.22x1	=	*7.22*
2.05x5.55x1	=	11.38
(IW45)5.55x0.45x-1	=	-2.50
(S15)5.55x0.15x-1	=	-0.83
(S15)5.55x0.15x-1	=	-0.83

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	*(20.67x0.560/1000)x1=0.012*							
吊筋 上2	7	0.45			0.45			
吊筋 下2	7	0.45			0.45			
腹筋	2	5.61			5.55+	0.03+	0.03	
幅止筋	7	0.45			0.45			
SD13	*(95.70x0.995/1000)x1=0.095*							
ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	29	2.50			2.50			
ｻﾌﾞｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	29	0.80			0.80			
SD19	*(90.00x2.250/1000)x1=0.203*							
主筋 上1 通し筋	4	6.00	19	1.0	6.00			
主筋 上2 通し筋	4	6.00	19	1.0	6.00			
主筋 下1 通し筋	4	6.00	19	1.0	6.00			
主筋 下2 通し筋	3	6.00	19	1.0	6.00			

階名	コメント	配置位置
1		(Y5:X4～X5)

リストNo.	倍数
G1	1
C 2.68	
F 13.93 F/C 5.20	
B 0.422 B/C 0.157	

コンクリート(23:Fc=30, S=18)		
2.68x1	=	*2.68*
0.450x0.800x7.45x1	=	2.68

型枠(1:普通型枠)		
13.93x1	=	*13.93*
2.05x7.45x1	=	15.27
(OW18)7.45x0.18x-1	=	-1.34

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	*(27.47x0.560/1000)x1=0.015*							
吊筋 上2	9	0.45			0.45			
吊筋 下2	9	0.45			0.45			
腹筋	2	7.66			7.45+	0.03+	0.03+	0.15
幅止筋	9	0.45			0.45			
SD13	*(128.70x0.995/1000)x1=0.128*							
ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	39	2.50			2.50			
ｻﾌﾞｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	39	0.80			0.80			
SD19	*(123.86x2.250/1000)x1=0.279*							
主筋 上1 通し筋	4	8.00	19	1.0	8.00			
主筋 上2 通し筋	3	8.59	19	1.0	7.45+	0.57+	0.57	
主筋 上2 通し筋	1	8.00	19	1.0	8.00			
主筋 下1 通し筋	4	8.25	19	1.0	7.68+	0.57		
主筋 下2 通し筋	1	8.59	19	1.0	7.45+	0.57+	0.57	
主筋 下2 通し筋	2	8.25	19	1.0	7.68+	0.57		

物件名称	積算 No.	階数	建築面積	延床面積	印刷日	
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B 1F 0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡	ページ	75

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 梁 】 ー No. 3

*:基礎部 圧接欄太字:機械式継手 端部A:定着金物

階名	コメント	配置位置
1		(Y6:X2～X3)

リストNo.	倍数
G1	1
C 2.72	
F 13.08 F/C 4.81	
B 0.429 B/C 0.158	

コンクリート(23:Fc=30, S=18)		
2.72x1	=	***2.72***
0.450x0.800x7.55x1	=	2.72

型枠(1:普通型枠)		
13.08x1	=	***13.08***
2.05x7.55x1	=	15.48
(IW18)7.55x0.18x-1	=	-1.36
(S15)3.63x0.15x-1	=	-0.54
(S15)1.70x0.15x-1	=	-0.26
(S15)1.63x0.15x-1	=	-0.24

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	***(27.67x0.560/1000)x1=0.015***							
吊筋 上2	9	0.45			0.45			
吊筋 下2	9	0.45			0.45			
腹筋	2	7.76			7.55+	0.03+	0.03+	0.15
幅止筋	9	0.45			0.45			
SD13	***(128.70x0.995/1000)x1=0.128***							
ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	39	2.50			2.50			
ｻﾌﾞｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	39	0.80			0.80			
SD19	***(126.90x2.250/1000)x1=0.286***							
主筋 上1 通し筋	4	8.00	19	1.0	8.00			
主筋 上2 通し筋	3	8.69	19	1.0	7.55+	0.57+	0.57	
主筋 上2 通し筋	1	8.00	19	1.0	8.00			
主筋 下1 通し筋	4	8.69	19	1.0	7.55+	0.57+	0.57	
主筋 下2 通し筋	3	8.69	19	1.0	7.55+	0.57+	0.57	

階名	コメント	配置位置
1		(Y2:X4-2000～X4+3000)

リストNo.	倍数
G1A	1
C 1.23	
F 5.46 F/C 4.44	
B 0.181 B/C 0.147	

コンクリート(23:Fc=30, S=18)		
1.23x1	=	***1.23***
0.450x0.600x4.55x1	=	1.23

型枠(1:普通型枠)		
5.46x1	=	***5.46***
1.65x4.55x1	=	7.51
(EW45)4.55x0.45x-1	=	-2.05

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	***(11.92x0.560/1000)x1=0.007***							
腹筋	2	4.61			4.55+	0.03+	0.03	
幅止筋	6	0.45			0.45			
SD13	***(50.40x0.995/1000)x1=0.050***							
ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	24	2.10			2.10			
SD19	***(55.30x2.250/1000)x1=0.124***							
主筋 上1 通し筋	4	5.80	19	0.5	4.78+	1.02		
主筋 上2 通し筋	1	5.35	19	0.5	4.78+	0.57		
主筋 下1 通し筋	4	5.35	19	0.5	4.78+	0.57		
主筋 下2 通し筋	1	5.35	19	0.5	4.78+	0.57		

階名	コメント	配置位置
1		(Y2:X4+3000～X5)

リストNo.	倍数
G1A	1
C 1.23	
F 5.46 F/C 4.44	
B 0.173 B/C 0.141	

コンクリート(23:Fc=30, S=18)		
1.23x1	=	***1.23***
0.450x0.600x4.55x1	=	1.23

型枠(1:普通型枠)		
5.46x1	=	***5.46***
1.65x4.55x1	=	7.51
(EW45)4.55x0.45x-1	=	-2.05

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	***(11.92x0.560/1000)x1=0.007***							
腹筋	2	4.61			4.55+	0.03+	0.03	
幅止筋	6	0.45			0.45			
SD13	***(50.40x0.995/1000)x1=0.050***							
ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	24	2.10			2.10			
SD19	***(51.75x2.250/1000)x1=0.116***							
主筋 上1 通し筋	4	5.00	19	0.5	5.00			
主筋 上2 通し筋	1	5.00	19	0.5	5.00			
主筋 下1 通し筋	4	5.35	19	0.5	4.78		0.57	
主筋 下2 通し筋	1	5.35	19	0.5	4.78		0.57	

物件名称	積算 No.	階数	建築面積	延床面積	印刷日	
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B 1F 0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡	ページ	76

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 梁 】 ー No. 4

*:基礎部 圧接欄太字:機械式継手 端部A:定着金物

階名	コメント	配置位置
1		(Y5:X0～X1),(Y6:X0～X1)

リストNo.	倍数
G1A	2
C 3.00	
F 13.32 F/C 4.44	
B 0.432 B/C 0.144	

コンクリート(23:Fc=30, S=18)		
	1.50x2 =	*3.00*
0.450x0.600x5.55x1	=	1.50

型枠(1:普通型枠)		
	6.66x2 =	*13.32*
1.65x5.55x1	=	9.16
(EW45)5.55x0.45x-1	=	-2.50

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	*(14.37x0.560/1000)x2=0.016*							
腹筋	2	5.61			5.55+	0.03+	0.03	
幅止筋	7	0.45			0.45			
SD13	*(60.90x0.995/1000)x2=0.122*							
ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	29	2.10			2.10			
SD19	*(65.30x2.250/1000)x2=0.294*							
主筋 上1 通し筋	4	6.80	19	1.0	5.78+	1.02		
主筋 上2 通し筋	1	6.35	19	1.0	5.78+	0.57		
主筋 下1 通し筋	4	6.35	19	1.0	5.78+	0.57		
主筋 下2 通し筋	1	6.35	19	1.0	5.78+	0.57		

階名	コメント	配置位置
1		(Y5:X1～X2)

リストNo.	倍数
G1A	1
C 1.77	
F 7.86 F/C 4.44	
B 0.239 B/C 0.135	

コンクリート(23:Fc=30, S=18)		
	1.77x1 =	*1.77*
0.450x0.600x6.55x1	=	1.77

型枠(1:普通型枠)		
	7.86x1 =	*7.86*
1.65x6.55x1	=	10.81
(EW45)6.55x0.45x-1	=	-2.95

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	*(17.12x0.560/1000)x1=0.010*							
腹筋	2	6.76			6.55+	0.03+	0.03+	0.15
幅止筋	8	0.45			0.45			
SD13	*(71.40x0.995/1000)x1=0.071*							
ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	34	2.10			2.10			
SD19	*(70.00x2.250/1000)x1=0.158*							
主筋 上1 通し筋	4	7.00	19	1.0	7.00			
主筋 上2 通し筋	1	7.00	19	1.0	7.00			
主筋 下1 通し筋	4	7.00	19	1.0	7.00			
主筋 下2 通し筋	1	7.00	19	1.0	7.00			

階名	コメント	配置位置
1		(Y5:X2～X3),(Y8:X2～X3)

リストNo.	倍数
G1A	2
C 4.08	
F 22.20 F/C 5.44	
B 0.544 B/C 0.133	

コンクリート(23:Fc=30, S=18)		
	2.04x2 =	*4.08*
0.450x0.600x7.55x1	=	2.04

型枠(1:普通型枠)		
	11.10x2 =	*22.20*
1.65x7.55x1	=	12.46
(EW18)7.55x0.18x-1	=	-1.36

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	*(19.57x0.560/1000)x2=0.022*							
腹筋	2	7.76			7.55+	0.03+	0.03+	0.15
幅止筋	9	0.45			0.45			
SD13	*(81.90x0.995/1000)x2=0.162*							
ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	39	2.10			2.10			
SD19	*(80.00x2.250/1000)x2=0.360*							
主筋 上1 通し筋	4	8.00	19	1.0	8.00			
主筋 上2 通し筋	1	8.00	19	1.0	8.00			
主筋 下1 通し筋	4	8.00	19	1.0	8.00			
主筋 下2 通し筋	1	8.00	19	1.0	8.00			

階名	コメント	配置位置
1		(Y5:X3～X4)

リストNo.	倍数
G1A	1
C 2.01	
F 8.94 F/C 4.45	
B 0.275 B/C 0.137	

コンクリート(23:Fc=30, S=18)		
	2.01x1 =	*2.01*
0.450x0.600x7.45x1	=	2.01

型枠(1:普通型枠)		
	8.94x1 =	*8.94*
1.65x7.45x1	=	12.29
(EW45)7.45x0.45x-1	=	-3.35

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	*(19.37x0.560/1000)x1=0.011*							
腹筋	2	7.66			7.45+	0.03+	0.03+	0.15
幅止筋	9	0.45			0.45			
SD13	*(81.90x0.995/1000)x1=0.081*							
ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	39	2.10			2.10			
SD19	*(81.25x2.250/1000)x1=0.183*							
主筋 上1 通し筋	4	8.00	19	1.0	8.00			

物　件　名　称	積　算　No.	階　数	建　築　面　積	延　床　面　積
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B　1F　0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡

印刷日	
ページ	77

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 梁 】　ー　No.　5

*:基礎部　圧接欄太字:機械式継手　端部A:定着金物

			主筋 上2 通し筋	1	8.00	19	1.0	8.00		
			主筋 下1 通し筋	4	8.25	19	1.0	7.68	0.57	
			主筋 下2 通し筋	1	8.25	19	1.0	7.68	0.57	

階　名	コメント	配置位置
1		(Y6:X1～X2)

リストNo.	倍数
G1A	1
C　1.77	
F　7.86　F/C　4.44	
B　0.242　B/C　0.137	

コンクリート(23:Fc=30, S=18)		
1.77x1	=	*1.77*
0.450x0.600x6.55x1	=	1.77

型枠(1:普通型枠)		
7.86x1	=	*7.86*
1.65x6.55x1	=	10.81
(EW45)6.55x0.45x-1	=	-2.95

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	*(17.12x0.560/1000)x1=0.010*							
腹筋	2	6.76			6.55+	0.03+	0.03+	0.15
幅止筋	8	0.45			0.45			
SD13	*(71.40x0.995/1000)x1=0.071*							
ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	34	2.10			2.10			
SD19	*(71.75x2.250/1000)x1=0.161*							
主筋 上1 通し筋	4	7.00	19	1.0	7.00			
主筋 上2 通し筋	1	7.00	19	1.0	7.00			
主筋 下1 通し筋	4	7.35	19	1.0	6.78	0.57		
主筋 下2 通し筋	1	7.35	19	1.0	6.78	0.57		

階　名	コメント	配置位置
1		(Y6:X3～X4)

リストNo.	倍数
G1A	1
C　2.01	
F　8.85　F/C　4.40	
B　0.276　B/C　0.137	

コンクリート(23:Fc=30, S=18)		
2.01x1	=	*2.01*
0.450x0.600x7.45x1	=	2.01

型枠(1:普通型枠)		
8.85x1	=	*8.85*
1.65x7.45x1	=	12.29
(EW18)7.45x0.18x-1	=	-1.34
(S15)2.29x0.15x-1	=	-0.34
(S15)2.37x0.15x-1	=	-0.36
(S15)2.19x0.15x-1	=	-0.33
(S15)3.63x0.15x-1	=	-0.54
(S15)3.53x0.15x-1	=	-0.53

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	*(19.37x0.560/1000)x1=0.011*							
腹筋	2	7.66			7.45+	0.03+	0.03+	0.15
幅止筋	9	0.45			0.45			
SD13	*(81.90x0.995/1000)x1=0.081*							
ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	39	2.10			2.10			
SD19	*(81.75x2.250/1000)x1=0.184*							
主筋 上1 通し筋	4	8.00	19	1.0	8.00			
主筋 上2 通し筋	1	8.00	19	1.0	8.00			
主筋 下1 通し筋	4	8.35	19	1.0	7.78+	0.57		
主筋 下2 通し筋	1	8.35	19	1.0	7.78+	0.57		

階　名	コメント	配置位置
1		(Y6:X4～X5)

リストNo.	倍数
G1A	1
C　2.01	
F　6.84　F/C　3.40	
B　0.276　B/C　0.137	

コンクリート(23:Fc=30, S=18)		
2.01x1	=	*2.01*
0.450x0.600x7.45x1	=	2.01

型枠(1:普通型枠)		
6.84x1	=	*6.84*
1.65x7.45x1	=	12.29
(EW45)7.45x0.45x-1	=	-3.35
(S15)2.19x0.15x-1	=	-0.33
(S15)2.37x0.15x-1	=	-0.36
(S15)2.29x0.15x-1	=	-0.34
(S15)3.53x0.15x-1	=	-0.53
(S15)3.63x0.15x-1	=	-0.54

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	*(19.37x0.560/1000)x1=0.011*							
腹筋	2	7.66			7.45+	0.03+	0.03+	0.15
幅止筋	9	0.45			0.45			
SD13	*(81.90x0.995/1000)x1=0.081*							
ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	39	2.10			2.10			
SD19	*(81.75x2.250/1000)x1=0.184*							
主筋 上1 通し筋	4	8.00	19	1.0	8.00			
主筋 上2 通し筋	1	8.00	19	1.0	8.00			
主筋 下1 通し筋	4	8.35	19	1.0	7.78	0.57		
主筋 下2 通し筋	1	8.35	19	1.0	7.78	0.57		

物　件　名　称	積　算　No.	階　数	建　築　面　積	延　床　面　積
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B　1F　0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡

印刷日	
ページ	78

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 梁 】　ー　No.　6

*:基礎部　圧接欄太字:機械式継手　端部A:定着金物

階　名	コメント	配置位置
1		(Y7:X1～X2)

リストNo.	倍数
G1A	1
C　1.77	
F　7.86　F/C　4.44	
B　0.250　B/C　0.141	

コンクリート(23:Fc=30, S=18)		
1.77x1	=	*1.77*
0.450x0.600x6.55x1	=	1.77

型枠(1:普通型枠)		
7.86x1	=	*7.86*
1.65x6.55x1	=	10.81
(EW45)6.55x0.45x-1	=	-2.95

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	*(17.12x0.560/1000)x1=0.010*							
腹筋	2	6.76			6.55+	0.03+	0.03+	0.15
幅止筋	8	0.45			0.45			
SD13	*(71.40x0.995/1000)x1=0.071*							
ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	34	2.10			2.10			
SD19	*(75.30x2.250/1000)x1=0.169*							
主筋 上1 通し筋	4	7.80	19	1.0	6.78+	1.02		
主筋 上2 通し筋	1	7.35	19	1.0	6.78+	0.57		
主筋 下1 通し筋	4	7.35	19	1.0	6.78+	0.57		
主筋 下2 通し筋	1	7.35	19	1.0	6.78+	0.57		

階　名	コメント	配置位置
1		(Y7:X2～X3)

リストNo.	倍数
G1A	1
C　2.04	
F　10.06　F/C　4.93	
B　0.272　B/C　0.133	

コンクリート(23:Fc=30, S=18)		
2.04x1	=	*2.04*
0.450x0.600x7.55x1	=	2.04

型枠(1:普通型枠)		
10.06x1	=	*10.06*
1.65x7.55x1	=	12.46
(EW18)7.55x0.18x-1	=	-1.36
(S15)3.63x0.15x-1	=	-0.54
(S15)1.70x0.15x-1	=	-0.26
(S15)1.63x0.15x-1	=	-0.24

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	*(19.57x0.560/1000)x1=0.011*							
腹筋	2	7.76			7.55+	0.03+	0.03+	0.15
幅止筋	9	0.45			0.45			
SD13	*(81.90x0.995/1000)x1=0.081*							
ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	39	2.10			2.10			
SD19	*(80.00x2.250/1000)x1=0.180*							
主筋 上1 通し筋	4	8.00	19	1.0	8.00			
主筋 上2 通し筋	1	8.00	19	1.0	8.00			
主筋 下1 通し筋	4	8.00	19	1.0	8.00			
主筋 下2 通し筋	1	8.00	19	1.0	8.00			

階　名	コメント	配置位置
1		(Y7:X3～X4)

リストNo.	倍数
G1A	1
C　2.01	
F　9.88　F/C　4.92	
B　0.272　B/C　0.135	

コンクリート(23:Fc=30, S=18)		
2.01x1	=	*2.01*
0.450x0.600x7.45x1	=	2.01

型枠(1:普通型枠)		
9.88x1	=	*9.88*
1.65x7.45x1	=	12.29
(EW18)7.45x0.18x-1	=	-1.34
(S15)3.63x0.15x-1	=	-0.54
(S15)3.53x0.15x-1	=	-0.53

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	*(19.37x0.560/1000)x1=0.011*							
腹筋	2	7.66			7.45+	0.03+	0.03+	0.15
幅止筋	9	0.45			0.45			
SD13	*(81.90x0.995/1000)x1=0.081*							
ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	39	2.10			2.10			
SD19	*(80.00x2.250/1000)x1=0.180*							
主筋 上1 通し筋	4	8.00	19	1.0	8.00			
主筋 上2 通し筋	1	8.00	19	1.0	8.00			
主筋 下1 通し筋	4	8.00	19	1.0	8.00			
主筋 下2 通し筋	1	8.00	19	1.0	8.00			

階　名	コメント	配置位置
1		(Y7:X4～X5)

リストNo.	倍数
G1A	1
C　2.01	
F　6.84　F/C　3.40	
B　0.276　B/C　0.137	

コンクリート(23:Fc=30, S=18)		
2.01x1	=	*2.01*
0.450x0.600x7.45x1	=	2.01

型枠(1:普通型枠)		
6.84x1	=	*6.84*
1.65x7.45x1	=	12.29
(EW45)7.45x0.45x-1	=	-3.35
(S15)3.53x0.15x-1	=	-0.53
(S15)3.63x0.15x-1	=	-0.54
(S15)2.19x0.15x-1	=	-0.33
(S15)2.37x0.15x-1	=	-0.36

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	*(19.37x0.560/1000)x1=0.011*							
腹筋	2	7.66			7.45+	0.03+	0.03+	0.15
幅止筋	9	0.45			0.45			
SD13	*(81.90x0.995/1000)x1=0.081*							
ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	39	2.10			2.10			
SD19	*(81.75x2.250/1000)x1=0.184*							
主筋 上1 通し筋	4	8.00	19	1.0	8.00			

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 梁 】 ー No. 7

*:基礎部 圧接欄太字:機械式継手 端部A:定着金物

		(S15)2.29x0.15x-1 = -0.34	主筋 上2 通し筋	1	8.00	19	1.0	8.00						
			主筋 下1 通し筋	4	8.35	19	1.0	7.78		0.57				
			主筋 下2 通し筋	1	8.35	19	1.0	7.78		0.57				

階名	コメント	配置位置	(Y8:X1～X2)											
1														
リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
G1A	1	***1.77x1 =***	***1.77***	***9.63x1 =***	***9.63***	***SD10***	***(17.12x0.560/1000)x1=0.010***							
C 1.77		0.450x0.600x6.55x1	= 1.77	1.65x6.55x1	= 10.81	腹筋	2	6.76			6.55+	0.03+	0.03+	0.15
F 9.63 F/C 5.44				(EW18)6.55x0.18x-1	= -1.18	幅止筋	8	0.45			0.45			
B 0.250 B/C 0.141						***SD13***	***(71.40x0.995/1000)x1=0.071***							
						ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	34	2.10			2.10			
						SD19	***(75.30x2.250/1000)x1=0.169***							
						主筋 上1 通し筋	4	7.80	19	1.0	6.78+	1.02		
						主筋 上2 通し筋	1	7.35	19	1.0	6.78+	0.57		
						主筋 下1 通し筋	4	7.35	19	1.0	6.78+	0.57		
						主筋 下2 通し筋	1	7.35	19	1.0	6.78+	0.57		

階名	コメント	配置位置	(Y8:X3～X4)											
1														
リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
G1A	1	***2.01x1 =***	***2.01***	***10.95x1 =***	***10.95***	***SD10***	***(19.37x0.560/1000)x1=0.011***							
C 2.01		0.450x0.600x7.45x1	= 2.01	1.65x7.45x1	= 12.29	腹筋	2	7.66			7.45+	0.03+	0.03+	0.15
F 10.95 F/C 5.45				(EW18)7.45x0.18x-1	= -1.34	幅止筋	9	0.45			0.45			
B 0.272 B/C 0.135						***SD13***	***(81.90x0.995/1000)x1=0.081***							
						ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	39	2.10			2.10			
						SD19	***(80.00x2.250/1000)x1=0.180***							
						主筋 上1 通し筋	4	8.00	19	1.0	8.00			
						主筋 上2 通し筋	1	8.00	19	1.0	8.00			
						主筋 下1 通し筋	4	8.00	19	1.0	8.00			
						主筋 下2 通し筋	1	8.00	19	1.0	8.00			

階名	コメント	配置位置	(Y8:X4～X5)											
1														
リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
G1A	1	***2.01x1 =***	***2.01***	***10.95x1 =***	***10.95***	***SD10***	***(19.37x0.560/1000)x1=0.011***							
C 2.01		0.450x0.600x7.45x1	= 2.01	1.65x7.45x1	= 12.29	腹筋	2	7.66			7.45+	0.03+	0.03+	0.15
F 10.95 F/C 5.45				(EW18)7.45x0.18x-1	= -1.34	幅止筋	9	0.45			0.45			
B 0.284 B/C 0.141						***SD13***	***(81.90x0.995/1000)x1=0.081***							
						ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	39	2.10			2.10			
						SD19	***(85.30x2.250/1000)x1=0.192***							
						主筋 上1 通し筋	4	8.80	19	1.0	7.78		1.02	
						主筋 上2 通し筋	1	8.35	19	1.0	7.78		0.57	
						主筋 下1 通し筋	4	8.35	19	1.0	7.78		0.57	
						主筋 下2 通し筋	1	8.35	19	1.0	7.78		0.57	

物件名称	積算 No.	階数	建築面積	延床面積	印刷日	
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B 1F 0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡	ページ	80

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 梁 】 ー No. 8

*:基礎部 圧接欄太字:機械式継手 端部A:定着金物

階名	コメント	配置位置
1		(Y2+3000:X6～X7)

リストNo.	倍数
G1B	1
C 2.72	
F 14.44 F/C 5.31	
B 0.323 B/C 0.119	

コンクリート(23:Fc=30, S=18)		
2.72x1	=	***2.72***
0.450x0.800x7.55x1	=	2.72

型枠(1:普通型枠)		
14.44x1	=	***14.44***
2.05x7.55x1	=	15.48
(S15)2.29x0.15x-1	=	-0.34
(S15)2.37x0.15x-1	=	-0.36
(S15)2.29x0.15x-1	=	-0.34

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	***(19.57x0.560/1000)x1=0.011***							
腹筋	2	7.76			7.55+	0.03+	0.03+	0.15
幅止筋	9	0.45			0.45			
SD13	***(97.50x0.995/1000)x1=0.097***							
ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	39	2.50			2.50			
SD19	***(95.59x2.250/1000)x1=0.215***							
主筋 上1 通し筋	4	8.69	19	1.0	7.55+	0.57+	0.57	
主筋 上2 通し筋	1	8.69	19	1.0	7.55+	0.57+	0.57	
主筋 下1 通し筋	4	8.69	19	1.0	7.55+	0.57+	0.57	
主筋 下2 通し筋	2	8.69	19	1.0	7.55+	0.57+	0.57	

階名	コメント	配置位置
1		(Y5:X5～X6)

リストNo.	倍数
G1B	1
C 1.99	
F 9.68 F/C 4.86	
B 0.241 B/C 0.121	

コンクリート(23:Fc=30, S=18)		
1.99x1	=	***1.99***
0.450x0.800x5.53x1	=	1.99

型枠(1:普通型枠)		
9.68x1	=	***9.68***
2.05x5.53x1	=	11.34
(S15)5.53x0.15x-1	=	-0.83
(S15)5.53x0.15x-1	=	-0.83

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	***(14.33x0.560/1000)x1=0.008***							
腹筋	2	5.59			5.53+	0.03+	0.03	
幅止筋	7	0.45			0.45			
SD13	***(72.50x0.995/1000)x1=0.072***							
ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	29	2.50			2.50			
SD19	***(71.52x2.250/1000)x1=0.161***							
主筋 上1 通し筋	4	6.82	19	1.0	5.75		1.07	
主筋 上2 通し筋	1	6.32	19	1.0	5.75		0.57	
主筋 下1 通し筋	4	6.32	19	1.0	5.75		0.57	
主筋 下2 通し筋	2	6.32	19	1.0	5.75		0.57	

階名	コメント	配置位置
1		(Y6:X5～X6)

リストNo.	倍数
G1B	1
C 1.99	
F 9.68 F/C 4.86	
B 0.233 B/C 0.117	

コンクリート(23:Fc=30, S=18)		
1.99x1	=	***1.99***
0.450x0.800x5.53x1	=	1.99

型枠(1:普通型枠)		
9.68x1	=	***9.68***
2.05x5.53x1	=	11.34
(S15)5.53x0.15x-1	=	-0.83
(S15)5.53x0.15x-1	=	-0.83

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	***(14.33x0.560/1000)x1=0.008***							
腹筋	2	5.59			5.53+	0.03+	0.03	
幅止筋	7	0.45			0.45			
SD13	***(72.50x0.995/1000)x1=0.072***							
ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	29	2.50			2.50			
SD19	***(68.10x2.250/1000)x1=0.153***							
主筋 上1 通し筋	4	6.00	19	1.0	6.00			
主筋 上2 通し筋	1	6.00	19	1.0	6.00			
主筋 下1 通し筋	4	6.35	19	1.0	5.78+	0.57		
主筋 下2 通し筋	2	6.35	19	1.0	5.78+	0.57		

階名	コメント	配置位置
1		(Y7:X5～X6)

リストNo.	倍数
G1B	1
C 2.00	
F 9.72 F/C 4.86	
B 0.238 B/C 0.119	

コンクリート(23:Fc=30, S=18)		
2.00x1	=	***2.00***
0.450x0.800x5.55x1	=	2.00

型枠(1:普通型枠)		
9.72x1	=	***9.72***
2.05x5.55x1	=	11.38
(S15)5.55x0.15x-1	=	-0.83
(S15)5.55x0.15x-1	=	-0.83

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	***(14.37x0.560/1000)x1=0.008***							
腹筋	2	5.61			5.55+	0.03+	0.03	
幅止筋	7	0.45			0.45			
SD13	***(72.50x0.995/1000)x1=0.072***							
ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	29	2.50			2.50			
SD19	***(70.14x2.250/1000)x1=0.158***							
主筋 上1 通し筋	4	6.00	19	1.0	6.00			

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 梁 】　ー　No.　9

*:基礎部　圧接欄太字:機械式継手　端部A:定着金物

			主筋 上2 通し筋	1	6.00	19	1.0	6.00
			主筋 下1 通し筋	4	6.69	19	1.0	5.55+ 0.57+ 0.57
			主筋 下2 通し筋	2	6.69	19	1.0	5.55+ 0.57+ 0.57

階　名	コメント	配置	
1		位置	(Y2:X5～X6)

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)			型枠(1:普通型枠)			鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
G1C	1	*2.00x1*	=	*2.00*	*8.88x1*	=	*8.88*	*SD10*	*(14.37x0.560/1000)x1=0.008*							
C 2.00		0.450x0.800x5.55x1	=	2.00	2.05x5.55x1	=	11.38	腹筋	2	5.61			5.55+	0.03+	0.03	
F 8.88 F/C 4.44					(OW45)5.55x0.45x-1	=	-2.50	幅止筋	7	0.45			0.45			
B 0.272 B/C 0.136								*SD13*	*(125.40x0.995/1000)x1=0.125*							
								ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	38	2.50			2.50			
								ｻﾌﾞｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	38	0.80			0.80			
								SD19	*(61.75x2.250/1000)x1=0.139*							
								主筋 上1 通し筋	4	6.00	19	1.0	6.00			
								主筋 上2 通し筋	1	6.00	19	1.0	6.00			
								主筋 下1 通し筋	4	6.35	19	1.0	5.78+	0.57		
								主筋 下2 通し筋	1	6.35	19	1.0	5.78+	0.57		

階　名	コメント	配置	
1		位置	(Y5+4000:X3～X4)

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)			型枠(1:普通型枠)			鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
G1D	1	*2.68x1*	=	*2.68*	*14.24x1*	=	*14.24*	*SD10*	*(23.42x0.560/1000)x1=0.013*							
C 2.68		0.450x0.800x7.45x1	=	2.68	2.05x7.45x1	=	15.27	吊筋 下2	9	0.45			0.45			
F 14.24 F/C 5.31					(S15)2.29x0.15x-1	=	-0.34	腹筋	2	7.66			7.45+	0.03+	0.03+	0.15
B 0.429 B/C 0.160					(S15)2.37x0.15x-1	=	-0.36	幅止筋	9	0.45			0.45			
					(S15)2.19x0.15x-1	=	-0.33	*SD13*	*(97.50x0.995/1000)x1=0.097*							
								ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	39	2.50			2.50			
								SD19	*(141.95x2.250/1000)x1=0.319*							
								主筋 上1 通し筋	5	8.35	19	1.0	7.78+	0.57		
								主筋 上2 通し筋	2	8.35	19	1.0	7.78+	0.57		
								主筋 下1 通し筋	5	8.35	19	1.0	7.78+	0.57		
								主筋 下2 通し筋	5	8.35	19	1.0	7.78+	0.57		

階　名	コメント	配置	
1		位置	(Y5+4000:X4～X5)

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)			型枠(1:普通型枠)			鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
G1D	1	*2.68x1*	=	*2.68*	*14.24x1*	=	*14.24*	*SD10*	*(23.42x0.560/1000)x1=0.013*							
C 2.68		0.450x0.800x7.45x1	=	2.68	2.05x7.45x1	=	15.27	吊筋 下2	9	0.45			0.45			
F 14.24 F/C 5.31					(S15)2.19x0.15x-1	=	-0.33	腹筋	2	7.66			7.45+	0.03+	0.03+	0.15
B 0.429 B/C 0.160					(S15)2.37x0.15x-1	=	-0.36	幅止筋	9	0.45			0.45			
					(S15)2.29x0.15x-1	=	-0.34	*SD13*	*(97.50x0.995/1000)x1=0.097*							
								ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	39	2.50			2.50			
								SD19	*(141.95x2.250/1000)x1=0.319*							
								主筋 上1 通し筋	5	8.35	19	1.0	7.78		0.57	
								主筋 上2 通し筋	2	8.35	19	1.0	7.78		0.57	
								主筋 下1 通し筋	5	8.35	19	1.0	7.78		0.57	
								主筋 下2 通し筋	5	8.35	19	1.0	7.78		0.57	

物件名称	積算 No.	階数	建築面積	延床面積	印刷日	
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B 1F 0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡	ページ	82

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 梁 】 ー No. 10

*:基礎部 圧接欄太字:機械式継手 端部A:定着金物

階名	コメント	配置位置
1		(Y7+4000:X4～X5)

リストNo.	倍数
G1D	1
C 2.68	
F 14.24 F/C 5.31	
B 0.439 B/C 0.164	

コンクリート(23:Fc=30, S=18)		
2.68x1	=	***2.68***
0.450x0.800x7.45x1	=	2.68

型枠(1:普通型枠)		
14.24x1	=	***14.24***
2.05x7.45x1	=	15.27
(S15)2.19x0.15x-1	=	-0.33
(S15)2.37x0.15x-1	=	-0.36
(S15)2.29x0.15x-1	=	-0.34

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	***(23.42x0.560/1000)x1=0.013***							
吊筋 下2	9	0.45			0.45			
腹筋	2	7.66			7.45+	0.03+	0.03+	0.15
幅止筋	9	0.45			0.45			
SD13	***(97.50x0.995/1000)x1=0.097***							
ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	39	2.50			2.50			
SD19	***(146.03x2.250/1000)x1=0.329***							
主筋 上1 通し筋	5	8.59	19	1.0	7.45+	0.57+	0.57	
主筋 上2 通し筋	2	8.59	19	1.0	7.45+	0.57+	0.57	
主筋 下1 通し筋	5	8.59	19	1.0	7.45+	0.57+	0.57	
主筋 下2 通し筋	5	8.59	19	1.0	7.45+	0.57+	0.57	

階名	コメント	配置位置
1		(Y3:X6～X7)

リストNo.	倍数
G1E	1
C 2.72	
F 12.02 F/C 4.42	
B 0.439 B/C 0.161	

コンクリート(23:Fc=30, S=18)		
2.72x1	=	***2.72***
0.450x0.800x7.55x1	=	2.72

型枠(1:普通型枠)		
12.02x1	=	***12.02***
2.05x7.55x1	=	15.48
(IW18)7.55x0.18x-1	=	-1.36
(S15)2.29x0.15x-1	=	-0.34
(S15)2.37x0.15x-1	=	-0.36
(S15)2.29x0.15x-1	=	-0.34
(S15)3.53x0.15x-1	=	-0.53
(S15)3.53x0.15x-1	=	-0.53

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	***(27.67x0.560/1000)x1=0.015***							
吊筋 上2	9	0.45			0.45			
吊筋 下2	9	0.45			0.45			
腹筋	2	7.76			7.55+	0.03+	0.03+	0.15
幅止筋	9	0.45			0.45			
SD13	***(97.50x0.995/1000)x1=0.097***							
ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	39	2.50			2.50			
SD19	***(145.50x2.250/1000)x1=0.327***							
主筋 上1 通し筋	1	8.80	19	1.0	7.78+	1.02		
主筋 上1 通し筋	4	8.00	19	1.0	8.00			
主筋 上2 通し筋	4	8.00	19	1.0	8.00			
主筋 下1 通し筋	1	8.35	19	1.0	7.78+	0.57		
主筋 下1 通し筋	4	8.00	19	1.0	8.00			
主筋 下2 通し筋	1	8.35	19	1.0	7.78+	0.57		
主筋 下2 通し筋	3	8.00	19	1.0	8.00			

階名	コメント	配置位置
1		(Y3:X7～X8)

リストNo.	倍数
G1E	1
C 2.72	
F 13.59 F/C 5.00	
B 0.455 B/C 0.167	

コンクリート(23:Fc=30, S=18)		
2.72x1	=	***2.72***
0.450x0.800x7.55x1	=	2.72

型枠(1:普通型枠)		
13.59x1	=	***13.59***
2.05x7.55x1	=	15.48
(OW18)7.55x0.18x-1	=	-1.36
(S15)3.55x0.15x-1	=	-0.53

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	***(27.67x0.560/1000)x1=0.015***							
吊筋 上2	9	0.45			0.45			
吊筋 下2	9	0.45			0.45			
腹筋	2	7.76			7.55+	0.03+	0.03+	0.15
幅止筋	9	0.45			0.45			
SD13	***(97.50x0.995/1000)x1=0.097***							
ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	39	2.50			2.50			
SD19	***(152.55x2.250/1000)x1=0.343***							
主筋 上1 通し筋	5	8.80	19	1.0	7.78		1.02	
主筋 上2 通し筋	4	8.35	19	1.0	7.78		0.57	
主筋 下1 通し筋	5	8.35	19	1.0	7.78		0.57	
主筋 下2 通し筋	4	8.35	19	1.0	7.78		0.57	

物件名称	積算 No.	階数	建築面積	延床面積	印刷日	
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B 1F 0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡	ページ	83

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 梁 】 ー No. 11

*:基礎部 圧接欄太字:機械式継手 端部A:定着金物

階名	コメント	配置位置
1		(Y7:X6～X7)

リストNo.	倍数
G2	1
C 3.02	
F 14.40 F/C 4.77	
B 0.349 B/C 0.116	

コンクリート(23:Fc=30, S=18)		
3.02x1	=	***3.02***
0.450x0.900x7.45x1	=	3.02

型枠(1:普通型枠)		
14.40x1	=	***14.40***
2.25x7.45x1	=	16.76
(EW18)7.45x0.18x-1	=	-1.34
(S15)2.27x0.15x-1	=	-0.34
(S15)2.32x0.15x-1	=	-0.35
(S15)2.17x0.15x-1	=	-0.33

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10		***(38.74x0.560/1000)x1=0.022***						
腹筋	4	7.66			7.45+	0.03+	0.03+	0.15
幅止筋	18	0.45			0.45			
SD13		***(105.30x0.995/1000)x1=0.105***						
ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	39	2.70			2.70			
SD19		***(98.45x2.250/1000)x1=0.222***						
主筋 上1 通し筋	4	8.00	19	1.0	8.00			
主筋 上2 通し筋	1	8.35	19	1.0	7.78+	0.57		
主筋 上2 通し筋	1	8.00	19	1.0	8.00			
主筋 下1 通し筋	4	8.35	19	1.0	7.78+	0.57		
主筋 下2 通し筋	2	8.35	19	1.0	7.78+	0.57		

階名	コメント	配置位置
1		(Y7:X7～X8)

リストNo.	倍数
G2	1
C 3.02	
F 14.40 F/C 4.77	
B 0.343 B/C 0.114	

コンクリート(23:Fc=30, S=18)		
3.02x1	=	***3.02***
0.450x0.900x7.45x1	=	3.02

型枠(1:普通型枠)		
14.40x1	=	***14.40***
2.25x7.45x1	=	16.76
(EW18)7.45x0.18x-1	=	-1.34
(S15)2.17x0.15x-1	=	-0.33
(S15)2.32x0.15x-1	=	-0.35
(S15)2.27x0.15x-1	=	-0.34

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10		***(38.74x0.560/1000)x1=0.022***						
腹筋	4	7.66			7.45+	0.03+	0.03+	0.15
幅止筋	18	0.45			0.45			
SD13		***(105.30x0.995/1000)x1=0.105***						
ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	39	2.70			2.70			
SD19		***(96.00x2.250/1000)x1=0.216***						
主筋 上1 通し筋	4	8.00	19	1.0	8.00			
主筋 上2 通し筋	2	8.00	19	1.0	8.00			
主筋 下1 通し筋	4	8.00	19	1.0	8.00			
主筋 下2 通し筋	2	8.00	19	1.0	8.00			

階名	コメント	配置位置
1		(Y7:X8～X9)

リストNo.	倍数
G2	1
C 3.06	
F 13.52 F/C 4.42	
B 0.343 B/C 0.112	

コンクリート(23:Fc=30, S=18)		
3.06x1	=	***3.06***
0.450x0.900x7.55x1	=	3.06

型枠(1:普通型枠)		
13.52x1	=	***13.52***
2.25x7.55x1	=	16.99
(EW18)7.55x0.18x-1	=	-1.36
(S15)3.63x0.15x-1	=	-0.54
(S15)3.63x0.15x-1	=	-0.54
(S15)2.27x0.15x-1	=	-0.34
(S15)2.32x0.15x-1	=	-0.35
(S15)2.27x0.15x-1	=	-0.34

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10		***(39.14x0.560/1000)x1=0.022***						
腹筋	4	7.76			7.55+	0.03+	0.03+	0.15
幅止筋	18	0.45			0.45			
SD13		***(105.30x0.995/1000)x1=0.105***						
ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	39	2.70			2.70			
SD19		***(96.00x2.250/1000)x1=0.216***						
主筋 上1 通し筋	4	8.00	19	1.0	8.00			
主筋 上2 通し筋	2	8.00	19	1.0	8.00			
主筋 下1 通し筋	4	8.00	19	1.0	8.00			
主筋 下2 通し筋	2	8.00	19	1.0	8.00			

階名	コメント	配置位置
1		(Y7:X9～X10),(Y8:X9～X10)

リストNo.	倍数
G2	2
C 4.50	
F 23.42 F/C 5.20	
B 0.540 B/C 0.120	

コンクリート(23:Fc=30, S=18)		
2.25x2	=	***4.50***
0.450x0.900x5.55x1	=	2.25

型枠(1:普通型枠)		
11.71x2	=	***23.42***
2.25x5.55x1	=	12.49
(S15)2.60x0.15x-1	=	-0.39
(S15)2.60x0.15x-1	=	-0.39

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10		***(28.74x0.560/1000)x2=0.032***						
腹筋	4	5.61			5.55+	0.03+	0.03	
幅止筋	14	0.45			0.45			
SD13		***(78.30x0.995/1000)x2=0.156***						
ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	29	2.70			2.70			
SD19		***(78.00x2.250/1000)x2=0.352***						

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 梁 】 ー No. 12

*:基礎部 圧接欄太字:機械式継手 端部A:定着金物

			主筋 上1 通し筋	4	6.80	19	1.0	5.78		1.02
			主筋 上2 通し筋	2	6.35	19	1.0	5.78		0.57
			主筋 下1 通し筋	4	6.35	19	1.0	5.78		0.57
			主筋 下2 通し筋	2	6.35	19	1.0	5.78		0.57

階名	コメント	配置位置	
1			(Y8:X6～X7)

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)			型枠(1:普通型枠)			鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
G2	1	***3.02x1***	=	***3.02***	***14.40x1***	=	***14.40***	***SD10***	***(38.74x0.560/1000)x1=0.022***							
C 3.02		0.450x0.900x7.45x1	=	3.02	2.25x7.45x1	=	16.76	腹筋	4	7.66			7.45+	0.03+	0.03+	0.15
F 14.40 F/C 4.77					(EW18)7.45x0.18x-1	=	-1.34	幅止筋	18	0.45			0.45			
B 0.357 B/C 0.118					(S15)2.27x0.15x-1	=	-0.34	***SD13***	***(105.30x0.995/1000)x1=0.105***							
					(S15)2.32x0.15x-1	=	-0.35	ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	39	2.70			2.70			
					(S15)2.17x0.15x-1	=	-0.33	***SD19***	***(102.00x2.250/1000)x1=0.230***							
								主筋 上1 通し筋	4	8.80	19	1.0	7.78+	1.02		
								主筋 上2 通し筋	2	8.35	19	1.0	7.78+	0.57		
								主筋 下1 通し筋	4	8.35	19	1.0	7.78+	0.57		
								主筋 下2 通し筋	2	8.35	19	1.0	7.78+	0.57		

階名	コメント	配置位置	
1			(Y8:X7～X8)

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)			型枠(1:普通型枠)			鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
G2A	1	***3.02x1***	=	***3.02***	***14.40x1***	=	***14.40***	***SD10***	***(46.84x0.560/1000)x1=0.026***							
C 3.02		0.450x0.900x7.45x1	=	3.02	2.25x7.45x1	=	16.76	吊筋 上2	9	0.45			0.45			
F 14.40 F/C 4.77					(OW18)7.45x0.18x-1	=	-1.34	吊筋 下2	9	0.45			0.45			
B 0.536 B/C 0.177					(S15)2.17x0.15x-1	=	-0.33	腹筋	4	7.66			7.45+	0.03+	0.03+	0.15
					(S15)2.32x0.15x-1	=	-0.35	幅止筋	18	0.45			0.45			
					(S15)2.27x0.15x-1	=	-0.34	***SD13***	***(105.30x0.995/1000)x1=0.105***							
								ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	39	2.70			2.70			
								SD19	***(179.80x2.250/1000)x1=0.405***							
								主筋 上1 通し筋	2	8.90	19	1.0	7.68+	1.22		
								主筋 上1 通し筋	4	8.00	19	1.0	8.00			
								主筋 上2 通し筋	3	8.25	19	1.0	7.68+	0.57		
								主筋 上2 通し筋	2	8.00	19	1.0	8.00			
								主筋 下1 通し筋	2	8.25	19	1.0	7.68+	0.57		
								主筋 下1 通し筋	4	8.00	19	1.0	8.00			
								主筋 下2 通し筋	3	8.25	19	1.0	7.68+	0.57		
								主筋 下2 通し筋	2	8.00	19	1.0	8.00			

階名	コメント	配置位置	
1			(Y8:X8～X9)

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)			型枠(1:普通型枠)			鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
G2A	1	***3.06x1***	=	***3.06***	***14.60x1***	=	***14.60***	***SD10***	***(47.24x0.560/1000)x1=0.026***							
C 3.06		0.450x0.900x7.55x1	=	3.06	2.25x7.55x1	=	16.99	吊筋 上2	9	0.45			0.45			
F 14.60 F/C 4.77					(OW18)7.55x0.18x-1	=	-1.36	吊筋 下2	9	0.45			0.45			
B 0.537 B/C 0.175					(S15)2.27x0.15x-1	=	-0.34	腹筋	4	7.76			7.55+	0.03+	0.03+	0.15
					(S15)2.32x0.15x-1	=	-0.35	幅止筋	18	0.45			0.45			
					(S15)2.27x0.15x-1	=	-0.34	***SD13***	***(105.30x0.995/1000)x1=0.105***							
								ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	39	2.70			2.70			
								SD19	***(180.40x2.250/1000)x1=0.406***							
								主筋 上1 通し筋	4	8.00	19	1.0	8.00			
								主筋 上1 通し筋	2	8.80	19	1.0	7.78		1.02	

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 梁 】 ー No. 13

*:基礎部 圧接欄太字:機械式継手 端部A:定着金物

			主筋 上2 通し筋	2	8.00	19	1.0	8.00	
			主筋 上2 通し筋	3	8.35	19	1.0	7.78	0.57
			主筋 下1 通し筋	4	8.00	19	1.0	8.00	
			主筋 下1 通し筋	2	8.35	19	1.0	7.78	0.57
			主筋 下2 通し筋	2	8.00	19	1.0	8.00	
			主筋 下2 通し筋	3	8.35	19	1.0	7.78	0.57

階名	コメント	配置位置	
1			(Y4:X5～X6)

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)			型枠(1:普通型枠)			鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
G3	1	*2.21x1*	=	*2.21*	*9.95x1*	=	*9.95*	*SD10*	*(14.68x0.560/1000)x1=0.008*							
C 2.21		0.500x0.800x5.53x1	=	2.21	2.10x5.53x1	=	11.61	腹筋	2	5.59			5.53+	0.03+	0.03	
F 9.95 F/C 4.50					(S15)5.53x0.15x-1	=	-0.83	幅止筋	7	0.50			0.50			
B 0.417 B/C 0.189					(S15)5.53x0.15x-1	=	-0.83	*SD13*	*(239.40x0.995/1000)x1=0.238*							
								ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	57	2.60			2.60			
								ｻﾌﾞｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	57	1.60			1.60			
								SD19	*(76.20x2.250/1000)x1=0.171*							
								主筋 上1 通し筋	4	6.35	19	1.0	5.78+	0.57		
								主筋 上2 通し筋	2	6.35	19	1.0	5.78+	0.57		
								主筋 下1 通し筋	4	6.35	19	1.0	5.78+	0.57		
								主筋 下2 通し筋	2	6.35	19	1.0	5.78+	0.57		

階名	コメント	配置位置	
1			(Y4:X6～X6+4000), (Y4:X6+4000～X7), (Y4:X7～X7+4000)

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)			型枠(1:普通型枠)			鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
G3	3	*1.40x3*	=	*4.20*	*6.82x3*	=	*20.46*	*SD10*	*(9.62x0.560/1000)x3=0.015*							
C 4.20		0.500x0.800x3.50x1	=	1.40	2.10x3.50x1	=	7.35	腹筋	2	3.56			3.50+	0.03+	0.03	
F 20.46 F/C 4.87					(S15)3.50x0.15x-1	=	-0.53	幅止筋	5	0.50			0.50			
B 0.789 B/C 0.188								*SD13*	*(151.20x0.995/1000)x3=0.450*							
								ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	36	2.60			2.60			
								ｻﾌﾞｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	36	1.60			1.60			
								SD19	*(48.00x2.250/1000)x3=0.324*							
								主筋 上1 通し筋	4	4.00	19	0.5	4.00			
								主筋 上2 通し筋	2	4.00	19	0.5	4.00			
								主筋 下1 通し筋	4	4.00	19	0.5	4.00			
								主筋 下2 通し筋	2	4.00	19	0.5	4.00			

階名	コメント	配置位置	
1			(Y4:X7+4000～X8), (Y4:X8～X8+4000)

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)			型枠(1:普通型枠)			鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
G3	2	*1.40x2*	=	*2.80*	*7.35x2*	=	*14.70*	*SD10*	*(9.62x0.560/1000)x2=0.010*							
C 2.80		0.500x0.800x3.50x1	=	1.40	2.10x3.50x1	=	7.35	腹筋	2	3.56			3.50+	0.03+	0.03	
F 14.70 F/C 5.25								幅止筋	5	0.50			0.50			
B 0.526 B/C 0.188								*SD13*	*(151.20x0.995/1000)x2=0.300*							
								ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	36	2.60			2.60			
								ｻﾌﾞｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	36	1.60			1.60			
								SD19	*(48.00x2.250/1000)x2=0.216*							
								主筋 上1 通し筋	4	4.00	19	0.5	4.00			
								主筋 上2 通し筋	2	4.00	19	0.5	4.00			
								主筋 下1 通し筋	4	4.00	19	0.5	4.00			
								主筋 下2 通し筋	2	4.00	19	0.5	4.00			

物件名称	積算 No.	階数	建築面積	延床面積	印刷日	
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B 1F 0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡	ページ	86

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 梁 】 ー No. 14

*:基礎部 圧接欄太字:機械式継手 端部A:定着金物

階名	コメント	配置位置
1		(Y4:X8+4000～X9)

リストNo.	倍数
G3	1
C 1.40	
F 7.35 F/C 5.25	
B 0.276 B/C 0.197	

コンクリート(23:Fc=30, S=18)		
1.40x1	***=***	***1.40***
0.500x0.800x3.50x1	=	1.40

型枠(1:普通型枠)		
7.35x1	***=***	***7.35***
2.10x3.50x1	=	7.35

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	***(9.62x0.560/1000)x1=0.005***							
腹筋	2	3.56			3.50+	0.03+	0.03	
幅止筋	5	0.50			0.50			
SD13	***(151.20x0.995/1000)x1=0.150***							
ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	36	2.60			2.60			
ｻﾌﾞｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	36	1.60			1.60			
SD19	***(53.84x2.250/1000)x1=0.121***							
主筋 上1 通し筋	4	4.82	19	0.5	3.75		1.07	
主筋 上2 通し筋	2	4.32	19	0.5	3.75		0.57	
主筋 下1 通し筋	4	4.32	19	0.5	3.75		0.57	
主筋 下2 通し筋	2	4.32	19	0.5	3.75		0.57	

階名	コメント	配置位置
1		(Y6:X6～X6+4000)

リストNo.	倍数
G3	1
C 1.40	
F 5.60 F/C 4.00	
B 0.264 B/C 0.189	

コンクリート(23:Fc=30, S=18)		
1.40x1	***=***	***1.40***
0.500x0.800x3.50x1	=	1.40

型枠(1:普通型枠)		
5.60x1	***=***	***5.60***
2.10x3.50x1	=	7.35
(EW50)3.50x0.50x-1	=	-1.75

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	***(9.62x0.560/1000)x1=0.005***							
腹筋	2	3.56			3.50+	0.03+	0.03	
幅止筋	5	0.50			0.50			
SD13	***(151.20x0.995/1000)x1=0.150***							
ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	36	2.60			2.60			
ｻﾌﾞｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	36	1.60			1.60			
SD19	***(48.32x2.250/1000)x1=0.109***							
主筋 上1 通し筋	4	4.00	19	0.5	4.00			
主筋 上2 通し筋	1	4.32	19	0.5	3.75+	0.57		
主筋 上2 通し筋	1	4.00	19	0.5	4.00			
主筋 下1 通し筋	4	4.00	19	0.5	4.00			
主筋 下2 通し筋	2	4.00	19	0.5	4.00			

階名	コメント	配置位置
1		(Y6:X6+4000～X7),(Y6:X7～X7+4000),(Y6:X7+4000～X8)

リストNo.	倍数
G3	3
C 4.20	
F 16.80 F/C 4.00	
B 0.789 B/C 0.188	

コンクリート(23:Fc=30, S=18)		
1.40x3	***=***	***4.20***
0.500x0.800x3.50x1	=	1.40

型枠(1:普通型枠)		
5.60x3	***=***	***16.80***
2.10x3.50x1	=	7.35
(IW50)3.50x0.50x-1	=	-1.75

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	***(9.62x0.560/1000)x3=0.015***							
腹筋	2	3.56			3.50+	0.03+	0.03	
幅止筋	5	0.50			0.50			
SD13	***(151.20x0.995/1000)x3=0.450***							
ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	36	2.60			2.60			
ｻﾌﾞｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	36	1.60			1.60			
SD19	***(48.00x2.250/1000)x3=0.324***							
主筋 上1 通し筋	4	4.00	19	0.5	4.00			
主筋 上2 通し筋	2	4.00	19	0.5	4.00			
主筋 下1 通し筋	4	4.00	19	0.5	4.00			
主筋 下2 通し筋	2	4.00	19	0.5	4.00			

物件名称	積算 No.	階数	建築面積	延床面積	印刷日	
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B 1F 0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡	ページ	87

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 梁 】 ー No. 15

*:基礎部 圧接欄太字:機械式継手 端部A:定着金物

階名	コメント	配置位置
1		(Y6:X8～X8+4000)

リストNo.	倍数
G3	1
C 1.40	
F 5.07 F/C 3.62	
B 0.263 B/C 0.188	

コンクリート(23:Fc=30, S=18)		
1.40x1	=	***1.40***
0.500x0.800x3.50x1	=	1.40

型枠(1:普通型枠)		
5.07x1	=	***5.07***
2.10x3.50x1	=	7.35
(IW50)3.50x0.50x-1	=	-1.75
(S15)3.50x0.15x-1	=	-0.53

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	***(9.62x0.560/1000)x1=0.005***							
腹筋	2	3.56			3.50+	0.03+	0.03	
幅止筋	5	0.50			0.50			
SD13	***(151.20x0.995/1000)x1=0.150***							
ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	36	2.60			2.60			
ｻﾌﾞｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	36	1.60			1.60			
SD19	***(48.00x2.250/1000)x1=0.108***							
主筋 上1 通し筋	4	4.00	19	0.5	4.00			
主筋 上2 通し筋	2	4.00	19	0.5	4.00			
主筋 下1 通し筋	4	4.00	19	0.5	4.00			
主筋 下2 通し筋	2	4.00	19	0.5	4.00			

階名	コメント	配置位置
1		(Y6:X8+4000～X9)

リストNo.	倍数
G3	1
C 1.40	
F 5.07 F/C 3.62	
B 0.276 B/C 0.197	

コンクリート(23:Fc=30, S=18)		
1.40x1	=	***1.40***
0.500x0.800x3.50x1	=	1.40

型枠(1:普通型枠)		
5.07x1	=	***5.07***
2.10x3.50x1	=	7.35
(IW50)3.50x0.50x-1	=	-1.75
(S15)3.50x0.15x-1	=	-0.53

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	***(9.62x0.560/1000)x1=0.005***							
腹筋	2	3.56			3.50+	0.03+	0.03	
幅止筋	5	0.50			0.50			
SD13	***(151.20x0.995/1000)x1=0.150***							
ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	36	2.60			2.60			
ｻﾌﾞｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	36	1.60			1.60			
SD19	***(53.84x2.250/1000)x1=0.121***							
主筋 上1 通し筋	4	4.82	19	0.5	3.75		1.07	
主筋 上2 通し筋	2	4.32	19	0.5	3.75		0.57	
主筋 下1 通し筋	4	4.32	19	0.5	3.75		0.57	
主筋 下2 通し筋	2	4.32	19	0.5	3.75		0.57	

階名	コメント	配置位置
1		(X4-2000:Y2～Y3),(X8:Y2～Y3)

リストNo.	倍数
G11	2
C 4.50	
F 24.98 F/C 5.55	
B 0.682 B/C 0.152	

コンクリート(23:Fc=30, S=18)		
2.25x2	=	***4.50***
0.450x0.900x5.55x1	=	2.25

型枠(1:普通型枠)		
12.49x2	=	***24.98***
2.25x5.55x1	=	12.49

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	***(28.74x0.560/1000)x2=0.032***							
腹筋	4	5.61			5.55+	0.03+	0.03	
幅止筋	14	0.45			0.45			
SD13	***(104.40x0.995/1000)x2=0.208***							
ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	29	2.70			2.70			
ｻﾌﾞｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	29	0.90			0.90			
SD19	***(98.16x2.250/1000)x2=0.442***							
主筋 上1 通し筋	5	7.59	19	1.0	5.55+	1.02+	1.02	
主筋 上2 通し筋	2	6.69			5.55+	0.57+	0.57	
主筋 下1 通し筋	5	6.69			5.55+	0.57+	0.57	
主筋 下2 通し筋	2	6.69			5.55+	0.57+	0.57	

階名	コメント	配置位置
1		(X5:Y2～Y3)

リストNo.	倍数
G11	1
C 2.25	
F 12.10 F/C 5.38	
B 0.325 B/C 0.144	

コンクリート(23:Fc=30, S=18)		
2.25x1	=	***2.25***
0.450x0.900x5.55x1	=	2.25

型枠(1:普通型枠)		
12.10x1	=	***12.10***
2.25x5.55x1	=	12.49
(S15)2.63x0.15x-1	=	-0.39

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	***(28.74x0.560/1000)x1=0.016***							
腹筋	4	5.61			5.55+	0.03+	0.03	
幅止筋	14	0.45			0.45			
SD13	***(104.40x0.995/1000)x1=0.104***							

物　件　名　称	積　算　No.	階　数	建　築　面　積	延　床　面　積
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B　1F　0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡

印刷日	
ページ	88

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 梁 】　ー　No.　16

*:基礎部　圧接欄太字:機械式継手　端部A:定着金物

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	29	2.70			2.70			
ｻﾌﾞｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	29	0.90			0.90			
SD19	***(91.15x2.250/1000)x1=0.205***							
主筋 上1 通し筋	5	6.80	19	1.0	5.78+	1.02		
主筋 上2 通し筋	2	6.35	19	1.0	5.78+	0.57		
主筋 下1 通し筋	5	6.35	19	1.0	5.78+	0.57		
主筋 下2 通し筋	2	6.35	19	1.0	5.78+	0.57		

階　名	コメント	配置
1		(X6:Y3～Y4)

リストNo.	倍数
G11	1
C　1.02	
F　4.93　F/C　4.83	
B　0.159　B/C　0.156	

コンクリート(23:Fc=30, S=18)		
1.02x1	***=***	***1.02***
0.450x0.900x2.53x1	=	1.02

型枠(1:普通型枠)		
4.93x1	***=***	***4.93***
2.25x2.53x1	=	5.69
(S15)2.53x0.15x-1	=	-0.38
(S15)2.53x0.15x-1	=	-0.38

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	***(13.96x0.560/1000)x1=0.008***							
腹筋	4	2.59			2.53+	0.03+	0.03	
幅止筋	8	0.45			0.45			
SD13	***(50.40x0.995/1000)x1=0.050***							
ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	14	2.70			2.70			
ｻﾌﾞｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	14	0.90			0.90			
SD19	***(45.06x2.250/1000)x1=0.101***							
主筋 上1 通し筋	4	3.00	19	0.5	3.00			
主筋 上1 通し筋	1	3.82	19	0.5	2.75		1.07	
主筋 上2 通し筋	2	3.00	19	0.5	3.00			
主筋 下1 通し筋	5	3.32	19	0.5	2.75		0.57	
主筋 下2 通し筋	2	3.32	19	0.5	2.75		0.57	

階　名	コメント	配置
1		(X7:Y3～Y4)

リストNo.	倍数
G11	1
C　1.02	
F　4.93　F/C　4.83	
B　0.168　B/C　0.165	

コンクリート(23:Fc=30, S=18)		
1.02x1	***=***	***1.02***
0.450x0.900x2.53x1	=	1.02

型枠(1:普通型枠)		
4.93x1	***=***	***4.93***
2.25x2.53x1	=	5.69
(S15)2.53x0.15x-1	=	-0.38
(S15)2.53x0.15x-1	=	-0.38

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	***(13.96x0.560/1000)x1=0.008***							
腹筋	4	2.59			2.53+	0.03+	0.03	
幅止筋	8	0.45			0.45			
SD13	***(50.40x0.995/1000)x1=0.050***							
ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	14	2.70			2.70			
ｻﾌﾞｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	14	0.90			0.90			
SD19	***(48.98x2.250/1000)x1=0.110***							
主筋 上1 通し筋	5	3.82	19	0.5	2.75		1.07	
主筋 上2 通し筋	2	3.32	19	0.5	2.75		0.57	
主筋 下1 通し筋	5	3.32	19	0.5	2.75		0.57	
主筋 下2 通し筋	2	3.32	19	0.5	2.75		0.57	

階　名	コメント	配置
1		(X7+4000:Y3～Y4)

リストNo.	倍数
G11	1
C　1.02	
F　5.31　F/C　5.21	
B　0.179　B/C　0.175	

コンクリート(23:Fc=30, S=18)		
1.02x1	***=***	***1.02***
0.450x0.900x2.53x1	=	1.02

型枠(1:普通型枠)		
5.31x1	***=***	***5.31***
2.25x2.53x1	=	5.69
(S15)2.53x0.15x-1	=	-0.38

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	***(13.96x0.560/1000)x1=0.008***							
腹筋	4	2.59			2.53+	0.03+	0.03	
幅止筋	8	0.45			0.45			
SD13	***(50.40x0.995/1000)x1=0.050***							
ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	14	2.70			2.70			
ｻﾌﾞｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	14	0.90			0.90			
SD19	***(53.88x2.250/1000)x1=0.121***							
主筋 上1 通し筋	5	4.17			2.53+	0.57+	1.07	
主筋 上2 通し筋	2	3.67			2.53+	0.57+	0.57	
主筋 下1 通し筋	5	3.67			2.53+	0.57+	0.57	

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 梁 】 ー No. 17

*:基礎部 圧接欄太字:機械式継手 端部A:定着金物

			主筋 下2 通し筋	2 3.67	2.53+ 0.57+ 0.57

階名	コメント	配置位置
1		(X1:Y5～Y6)

リストNo.	倍数
G11	1
C 3.06	
F 16.99 F/C 5.55	
B 0.446 B/C 0.146	

コンクリート(23:Fc=30, S=18)		
3.06x1 =		*3.06*
0.450x0.900x7.55x1	=	3.06

型枠(1:普通型枠)		
16.99x1 =		*16.99*
2.25x7.55x1	=	16.99

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	*(39.14x0.560/1000)x1=0.022*							
腹筋	4	7.76			7.55+	0.03+	0.03+	0.15
幅止筋	18	0.45			0.45			
SD13	*(140.40x0.995/1000)x1=0.140*							
ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	39	2.70			2.70			
ｻﾌﾞｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	39	0.90			0.90			
SD19	*(126.16x2.250/1000)x1=0.284*							
主筋 上1 通し筋	5	9.59	19	1.0	7.55+	1.02+	1.02	
主筋 上2 通し筋	2	8.69	19	1.0	7.55+	0.57+	0.57	
主筋 下1 通し筋	5	8.69	19	1.0	7.55+	0.57+	0.57	
主筋 下2 通し筋	2	8.69	19	1.0	7.55+	0.57+	0.57	

階名	コメント	配置位置
1		(X2:Y6～Y7)

リストNo.	倍数
G11	1
C 1.24	
F 6.40 F/C 5.16	
B 0.196 B/C 0.158	

コンクリート(23:Fc=30, S=18)		
1.24x1 =		*1.24*
0.450x0.900x3.05x1	=	1.24

型枠(1:普通型枠)		
6.40x1 =		*6.40*
2.25x3.05x1	=	6.86
(S15)3.05x0.15x-1	=	-0.46

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	*(16.04x0.560/1000)x1=0.009*							
腹筋	4	3.11			3.05+	0.03+	0.03	
幅止筋	8	0.45			0.45			
SD13	*(61.20x0.995/1000)x1=0.061*							
ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	17	2.70			2.70			
ｻﾌﾞｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	17	0.90			0.90			
SD19	*(56.15x2.250/1000)x1=0.126*							
主筋 上1 通し筋	5	4.30	19	0.5	3.28+	1.02		
主筋 上2 通し筋	2	3.85	19	0.5	3.28+	0.57		
主筋 下1 通し筋	5	3.85	19	0.5	3.28+	0.57		
主筋 下2 通し筋	2	3.85	19	0.5	3.28+	0.57		

階名	コメント	配置位置
1		(X2:Y7～Y8)

リストNo.	倍数
G11	1
C 3.06	
F 16.99 F/C 5.55	
B 0.430 B/C 0.141	

コンクリート(23:Fc=30, S=18)		
3.06x1 =		*3.06*
0.450x0.900x7.55x1	=	3.06

型枠(1:普通型枠)		
16.99x1 =		*16.99*
2.25x7.55x1	=	16.99

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	*(39.14x0.560/1000)x1=0.022*							
腹筋	4	7.76			7.55+	0.03+	0.03+	0.15
幅止筋	18	0.45			0.45			
SD13	*(140.40x0.995/1000)x1=0.140*							
ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	39	2.70			2.70			
ｻﾌﾞｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	39	0.90			0.90			
SD19	*(119.15x2.250/1000)x1=0.268*							
主筋 上1 通し筋	5	8.80	19	1.0	7.78		1.02	
主筋 上2 通し筋	2	8.35	19	1.0	7.78		0.57	
主筋 下1 通し筋	5	8.35	19	1.0	7.78		0.57	
主筋 下2 通し筋	2	8.35	19	1.0	7.78		0.57	

物件名称	積算 No.	階数	建築面積	延床面積	印刷日	
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B 1F 0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡	ページ	90

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 梁 】 ー No. 18

*:基礎部 圧接欄太字:機械式継手 端部A:定着金物

階名	コメント	配置位置
1		(X3:Y6～Y7)

リストNo.	倍数
G11A	1
C 1.24	
F 5.94 F/C 4.79	
B 0.216 B/C 0.174	

コンクリート(23:Fc=30, S=18)		
	1.24x1 =	***1.24***
0.450x0.900x3.05x1	=	1.24

型枠(1:普通型枠)		
	5.94x1 =	***5.94***
2.25x3.05x1	=	6.86
(S15)3.05x0.15x-1	=	-0.46
(S15)3.05x0.15x-1	=	-0.46

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	***(19.64x0.560/1000)x1=0.011***							
吊筋 上2	4	0.45			0.45			
吊筋 下2	4	0.45			0.45			
腹筋	4	3.11			3.05+	0.03+	0.03	
幅止筋	8	0.45			0.45			
SD13	***(61.20x0.995/1000)x1=0.061***							
ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	17	2.70			2.70			
ｻﾌﾞｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	17	0.90			0.90			
SD19	***(63.85x2.250/1000)x1=0.144***							
主筋 上1 通し筋	5	4.30	19	0.5	3.28		1.02	
主筋 上2 通し筋	3	3.85	19	0.5	3.28		0.57	
主筋 下1 通し筋	5	3.85	19	0.5	3.28		0.57	
主筋 下2 通し筋	3	3.85	19	0.5	3.28		0.57	

階名	コメント	配置位置
1		(X5:Y6～Y7)

リストNo.	倍数
G11A	1
C 1.24	
F 5.94 F/C 4.79	
B 0.198 B/C 0.160	

コンクリート(23:Fc=30, S=18)		
	1.24x1 =	***1.24***
0.450x0.900x3.05x1	=	1.24

型枠(1:普通型枠)		
	5.94x1 =	***5.94***
2.25x3.05x1	=	6.86
(S15)3.05x0.15x-1	=	-0.46
(S15)3.05x0.15x-1	=	-0.46

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	***(19.64x0.560/1000)x1=0.011***							
吊筋 上2	4	0.45			0.45			
吊筋 下2	4	0.45			0.45			
腹筋	4	3.11			3.05+	0.03+	0.03	
幅止筋	8	0.45			0.45			
SD13	***(61.20x0.995/1000)x1=0.061***							
ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	17	2.70			2.70			
ｻﾌﾞｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	17	0.90			0.90			
SD19	***(56.00x2.250/1000)x1=0.126***							
主筋 上1 通し筋	5	3.50	19	0.5	3.50			
主筋 上2 通し筋	3	3.50	19	0.5	3.50			
主筋 下1 通し筋	5	3.50	19	0.5	3.50			
主筋 下2 通し筋	3	3.50	19	0.5	3.50			

階名	コメント	配置位置
1		(X6:Y6～Y7)

リストNo.	倍数
G11A	1
C 1.23	
F 6.37 F/C 5.18	
B 0.206 B/C 0.167	

コンクリート(23:Fc=30, S=18)		
	1.23x1 =	***1.23***
0.450x0.900x3.03x1	=	1.23

型枠(1:普通型枠)		
	6.37x1 =	***6.37***
2.25x3.03x1	=	6.82
(S15)3.03x0.15x-1	=	-0.45

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	***(19.56x0.560/1000)x1=0.011***							
吊筋 上2	4	0.45			0.45			
吊筋 下2	4	0.45			0.45			
腹筋	4	3.09			3.03+	0.03+	0.03	
幅止筋	8	0.45			0.45			
SD13	***(61.20x0.995/1000)x1=0.061***							
ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	17	2.70			2.70			
ｻﾌﾞｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	17	0.90			0.90			
SD19	***(59.70x2.250/1000)x1=0.134***							
主筋 上1 通し筋	1	4.32	19	0.5	3.25+	1.07		
主筋 上1 通し筋	4	3.50	19	0.5	3.50			
主筋 上2 通し筋	1	3.82	19	0.5	3.25+	0.57		
主筋 上2 通し筋	2	3.50	19	0.5	3.50			
主筋 下1 通し筋	5	3.82	19	0.5	3.25+	0.57		
主筋 下2 通し筋	3	3.82	19	0.5	3.25+	0.57		

物件名称	積算 No.	階数	建築面積	延床面積	印刷日	
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B 1F 0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡	ページ	91

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 梁 】 ー No. 19

*:基礎部 圧接欄太字:機械式継手 端部A:定着金物

階名	コメント	配置位置
1		(X8:Y6～Y7),(X9:Y6～Y7)

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
G11A	2	*1.23x2 =*	*2.46*	*6.37x2 =*	*12.74*	***SD10***	***(19.56x0.560/1000)x2=0.022***							
C 2.46		0.450x0.900x3.03x1	= 1.23	2.25x3.03x1	= 6.82	吊筋 上2	4	0.45			0.45			
F 12.74 F/C 5.18				(S15)3.03x0.15x-1	= -0.45	吊筋 下2	4	0.45			0.45			
B 0.430 B/C 0.175						腹筋	4	3.09			3.03+ 0.03+ 0.03			
						幅止筋	8	0.45			0.45			
						SD13	***(61.20x0.995/1000)x2=0.122***							
						ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	17	2.70			2.70			
						ｻﾌﾞｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	17	0.90			0.90			
						SD19	***(63.62x2.250/1000)x2=0.286***							
						主筋 上1 通し筋	5	4.32	19	0.5	3.25+ 1.07			
						主筋 上2 通し筋	3	3.82	19	0.5	3.25+ 0.57			
						主筋 下1 通し筋	5	3.82	19	0.5	3.25+ 0.57			
						主筋 下2 通し筋	3	3.82	19	0.5	3.25+ 0.57			

階名	コメント	配置位置
1		(X4:Y6～Y7)

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
G11B	1	*1.78x1 =*	*1.78*	*6.55x1 =*	*6.55*	***SD10***	***(22.84x0.560/1000)x1=0.013***							
C 1.78		0.650x0.900x3.05x1	= 1.78	2.45x3.05x1	= 7.47	吊筋 上2	4	0.65			0.65			
F 6.55 F/C 3.68				(S15)3.05x0.15x-1	= -0.46	吊筋 下2	4	0.65			0.65			
B 0.279 B/C 0.157				(S15)3.05x0.15x-1	= -0.46	腹筋	4	3.11			3.05+ 0.03+ 0.03			
						幅止筋	8	0.65			0.65			
						SD13	***(68.00x0.995/1000)x1=0.068***							
						ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	17	3.10			3.10			
						ｻﾌﾞｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	17	0.90			0.90			
						SD19	***(88.14x2.250/1000)x1=0.198***							
						主筋 上1 通し筋	7	3.50	19	0.5	3.50			
						主筋 上2 通し筋	5	4.19	19	0.5	3.05+ 0.57+ 0.57			
						主筋 下1 通し筋	7	3.50	19	0.5	3.50			
						主筋 下2 通し筋	1	4.19	19	0.5	3.05+ 0.57+ 0.57			
						主筋 下2 通し筋	4	3.50	19	0.5	3.50			

階名	コメント	配置位置
1		(X6:Y2～Y3)

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
G12	1	*2.25x1 =*	*2.25*	*11.72x1 =*	*11.72*	***SD10***	***(35.04x0.560/1000)x1=0.020***							
C 2.25		0.450x0.900x5.55x1	= 2.25	2.25x5.55x1	= 12.49	吊筋 上2	7	0.45			0.45			
F 11.72 F/C 5.21				(S15)2.63x0.15x-1	= -0.39	吊筋 下2	7	0.45			0.45			
B 0.374 B/C 0.166				(S15)2.55x0.15x-1	= -0.38	腹筋	4	5.61			5.55+ 0.03+ 0.03			
						幅止筋	14	0.45			0.45			
						SD13	***(104.40x0.995/1000)x1=0.104***							
						ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	29	2.70			2.70			
						ｻﾌﾞｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	29	0.90			0.90			
						SD19	***(111.22x2.250/1000)x1=0.250***							
						主筋 上1 通し筋	5	6.80	19	1.0	5.78+ 1.02			
						主筋 上2 通し筋	1	6.69	19	1.0	5.55+ 0.57+ 0.57			
						主筋 上2 通し筋	2	6.35	19	1.0	5.78+ 0.57			
						主筋 下1 通し筋	5	6.35	19	1.0	5.78+ 0.57			
						主筋 下2 通し筋	2	6.69	19	1.0	5.55+ 0.57+ 0.57			

物　件　名　称	積　算　No.	階　数	建　築　面　積	延　床　面　積
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B　1F　0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡

印刷日	
ページ	92

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 梁 】　ー　No.　20

*:基礎部　圧接欄太字:機械式継手　端部A:定着金物

			主筋　下2 通し筋	2	6.35	19	1.0		5.78+	0.57	

階　名	コメント	配置	
1		位置	(X7:Y2～Y3)

リストNo.	倍数
G12	1
C　2.25	
F　12.11　F/C　5.38	
B　0.374　B/C　0.166	

コンクリート(23:Fc=30, S=18)		
	2.25x1 =	*2.25*
0.450x0.900x5.55x1	=	2.25

型枠(1:普通型枠)		
	12.11x1 =	*12.11*
2.25x5.55x1	=	12.49
(S15)2.55x0.15x-1	=	-0.38

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	*(35.04x0.560/1000)x1=0.020*							
吊筋　上2	7	0.45			0.45			
吊筋　下2	7	0.45			0.45			
腹筋	4	5.61			5.55+	0.03+	0.03	
幅止筋	14	0.45			0.45			
SD13	*(104.40x0.995/1000)x1=0.104*							
ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	29	2.70			2.70			
ｻﾌﾞｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	29	0.90			0.90			
SD19	*(111.22x2.250/1000)x1=0.250*							
主筋　上1 通し筋	5	6.80	19	1.0	5.78+	1.02		
主筋　上2 通し筋	1	6.69	19	1.0	5.55+	0.57+	0.57	
主筋　上2 通し筋	2	6.35	19	1.0	5.78+	0.57		
主筋　下1 通し筋	5	6.35	19	1.0	5.78+	0.57		
主筋　下2 通し筋	2	6.69	19	1.0	5.55+	0.57+	0.57	
主筋　下2 通し筋	2	6.35	19	1.0	5.78+	0.57		

階　名	コメント	配置	
1		位置	(X5:Y3～Y5)

リストNo.	倍数
G12	1
C　2.65	
F　13.83　F/C　5.22	
B　0.415　B/C　0.157	

コンクリート(23:Fc=30, S=18)		
	2.65x1 =	*2.65*
0.450x0.900x6.55x1	=	2.65

型枠(1:普通型枠)		
	13.83x1 =	*13.83*
2.25x6.55x1	=	14.74
(S15)2.53x0.15x-1	=	-0.38
(S15)3.53x0.15x-1	=	-0.53

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	*(41.44x0.560/1000)x1=0.023*							
吊筋　上2	8	0.45			0.45			
吊筋　下2	8	0.45			0.45			
腹筋	4	6.76			6.55+	0.03+	0.03+	0.15
幅止筋	16	0.45			0.45			
SD13	*(122.40x0.995/1000)x1=0.122*							
ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	34	2.70			2.70			
ｻﾌﾞｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	34	0.90			0.90			
SD19	*(120.05x2.250/1000)x1=0.270*							
主筋　上1 通し筋	5	7.00	19	1.0	7.00			
主筋　上2 通し筋	1	7.35	19	1.0	6.78+	0.57		
主筋　上2 通し筋	2	7.00	19	1.0	7.00			
主筋　下1 通し筋	5	7.00	19	1.0	7.00			
主筋　下2 通し筋	2	7.35	19	1.0	6.78+	0.57		
主筋　下2 通し筋	2	7.00	19	1.0	7.00			

階　名	コメント	配置	
1		位置	(X5:Y5～Y6)

リストNo.	倍数
G12	1
C　3.06	
F　14.02　F/C　4.58	
B　0.473　B/C　0.155	

コンクリート(23:Fc=30, S=18)		
	3.06x1 =	*3.06*
0.450x0.900x7.55x1	=	3.06

型枠(1:普通型枠)		
	14.02x1 =	*14.02*
2.25x7.55x1	=	16.99
(EW18A)7.55x0.18x-1	=	-1.36
(S15)3.63x0.15x-1	=	-0.54
(S15)3.63x0.15x-1	=	-0.54
(S15)3.55x0.15x-1	=	-0.53

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	*(47.24x0.560/1000)x1=0.026*							
吊筋　上2	9	0.45			0.45			
吊筋　下2	9	0.45			0.45			
腹筋	4	7.76			7.55+	0.03+	0.03+	0.15
幅止筋	18	0.45			0.45			
SD13	*(140.40x0.995/1000)x1=0.140*							
ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	39	2.70			2.70			
ｻﾌﾞｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	39	0.90			0.90			
SD19	*(136.35x2.250/1000)x1=0.307*							

物件名称	積算 No.	階数	建築面積	延床面積	印刷日	
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B 1F 0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡	ページ	93

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 梁 】 ー No. 21

*:基礎部 圧接欄太字:機械式継手 端部A:定着金物

			主筋 上1 通し筋	5	8.00	19	1.0	8.00						
			主筋 上2 通し筋	3	8.00	19	1.0	8.00						
			主筋 下1 通し筋	5	8.00	19	1.0	8.00						
			主筋 下2 通し筋	3	8.00	19	1.0	8.00						
			主筋 下2 通し筋	1	8.35	19	1.0	7.78		0.57				

階名	コメント	配置位置	(X5:Y7～Y8)
1			

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)			型枠(1:普通型枠)			鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
G12	1	***3.06x1***	=	***3.06***	***14.56x1***	=	***14.56***	***SD10***	***(47.24x0.560/1000)x1=0.026***							
C 3.06		0.450x0.900x7.55x1	=	3.06	2.25x7.55x1	=	16.99	吊筋 上2	9	0.45			0.45			
F 14.56 F/C 4.76					(EW18)7.55x0.18x-1	=	-1.36	吊筋 下2	9	0.45			0.45			
B 0.491 B/C 0.160					(S15)3.55x0.15x-1	=	-0.53	腹筋	4	7.76			7.55+	0.03+	0.03+	0.15
					(S15)3.63x0.15x-1	=	-0.54	幅止筋	18	0.45			0.45			
								SD13	***(140.40x0.995/1000)x1=0.140***							
								ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	39	2.70			2.70			
								ｻﾌﾞｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	39	0.90			0.90			
								SD19	***(144.54x2.250/1000)x1=0.325***							
								主筋 上1 通し筋	5	8.80	19	1.0	7.78		1.02	
								主筋 上2 通し筋	3	8.35	19	1.0	7.78		0.57	
								主筋 下1 通し筋	5	8.35	19	1.0	7.78		0.57	
								主筋 下2 通し筋	1	8.69	19	1.0	7.55+	0.57+	0.57	
								主筋 下2 通し筋	3	8.35	19	1.0	7.78		0.57	

階名	コメント	配置位置	(X6:Y7～Y8)
1			

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)			型枠(1:普通型枠)			鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
G12	1	***3.06x1***	=	***3.06***	***13.96x1***	=	***13.96***	***SD10***	***(47.24x0.560/1000)x1=0.026***							
C 3.06		0.450x0.900x7.55x1	=	3.06	2.25x7.55x1	=	16.99	吊筋 上2	9	0.45			0.45			
F 13.96 F/C 4.56					(IW18)7.55x0.18x-1	=	-1.36	吊筋 下2	9	0.45			0.45			
B 0.491 B/C 0.160					(S15)3.63x0.15x-1	=	-0.54	腹筋	4	7.76			7.55+	0.03+	0.03+	0.15
					(S15)7.55x0.15x-1	=	-1.13	幅止筋	18	0.45			0.45			
								SD13	***(140.40x0.995/1000)x1=0.140***							
								ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	39	2.70			2.70			
								ｻﾌﾞｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	39	0.90			0.90			
								SD19	***(144.54x2.250/1000)x1=0.325***							
								主筋 上1 通し筋	5	8.80	19	1.0	7.78		1.02	
								主筋 上2 通し筋	3	8.35	19	1.0	7.78		0.57	
								主筋 下1 通し筋	5	8.35	19	1.0	7.78		0.57	
								主筋 下2 通し筋	1	8.69	19	1.0	7.55+	0.57+	0.57	
								主筋 下2 通し筋	3	8.35	19	1.0	7.78		0.57	

階名	コメント	配置位置	(X7:Y7～Y8)
1			

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)			型枠(1:普通型枠)			鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
G12	1	***3.06x1***	=	***3.06***	***14.73x1***	=	***14.73***	***SD10***	***(47.24x0.560/1000)x1=0.026***							
C 3.06		0.450x0.900x7.55x1	=	3.06	2.25x7.55x1	=	16.99	吊筋 上2	9	0.45			0.45			
F 14.73 F/C 4.81					(S15)7.55x0.15x-1	=	-1.13	吊筋 下2	9	0.45			0.45			
B 0.509 B/C 0.166					(S15)7.55x0.15x-1	=	-1.13	腹筋	4	7.76			7.55+	0.03+	0.03+	0.15
								幅止筋	18	0.45			0.45			
								SD13	***(140.40x0.995/1000)x1=0.140***							
								ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	39	2.70			2.70			

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 梁 】 ー No. 22

*:基礎部 圧接欄太字:機械式継手 端部A:定着金物

					ｻﾌﾞｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	39	0.90		0.90
					SD19	***(152.23x2.250/1000)x1=0.343***			
					主筋 上1 通し筋	5	9.59	19 1.0	7.55+ 1.02+ 1.02
					主筋 上2 通し筋	3	8.69	19 1.0	7.55+ 0.57+ 0.57
					主筋 下1 通し筋	5	8.69	19 1.0	7.55+ 0.57+ 0.57
					主筋 下2 通し筋	4	8.69	19 1.0	7.55+ 0.57+ 0.57

階名	コメント	配置位置							
1		(X10:Y7～Y8)							
リストNo. 倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接 溶接	基本長 端部 端部 継手
G12 1	***3.06x1 =***	***3.06***	***14.50x1 =***	***14.50***	***SD10***	***(47.24x0.560/1000)x1=0.026***			
C 3.06	0.450x0.900x7.55x1 =	3.06	2.25x7.55x1 =	16.99	吊筋 上2	9	0.45		0.45
F 14.50 F/C 4.74			(OW18)7.55x0.18x-1 =	-1.36	吊筋 下2	9	0.45		0.45
B 0.509 B/C 0.166			(S15)7.55x0.15x-1 =	-1.13	腹筋	4	7.76		7.55+ 0.03+ 0.03+ 0.15
					幅止筋	18	0.45		0.45
					SD13	***(140.40x0.995/1000)x1=0.140***			
					ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	39	2.70		2.70
					ｻﾌﾞｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	39	0.90		0.90
					SD19	***(152.23x2.250/1000)x1=0.343***			
					主筋 上1 通し筋	5	9.59	19 1.0	7.55+ 1.02+ 1.02
					主筋 上2 通し筋	3	8.69	19 1.0	7.55+ 0.57+ 0.57
					主筋 下1 通し筋	5	8.69	19 1.0	7.55+ 0.57+ 0.57
					主筋 下2 通し筋	4	8.69	19 1.0	7.55+ 0.57+ 0.57

階名	コメント	配置位置							
1		(X3:Y5～Y6)							
リストNo. 倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接 溶接	基本長 端部 端部 継手
G12A 1	***3.06x1 =***	***3.06***	***16.46x1 =***	***16.46***	***SD10***	***(44.99x0.560/1000)x1=0.025***			
C 3.06	0.450x0.900x7.55x1 =	3.06	2.25x7.55x1 =	16.99	吊筋 上2	4	0.45		0.45
F 16.46 F/C 5.38			(S15)3.55x0.15x-1 =	-0.53	吊筋 下2	9	0.45		0.45
B 0.544 B/C 0.178					腹筋	4	7.76		7.55+ 0.03+ 0.03+ 0.15
					幅止筋	18	0.45		0.45
					SD13	***(175.50x0.995/1000)x1=0.175***			
					ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	39	2.70		2.70
					ｻﾌﾞｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	39	1.80		1.80
					SD19	***(152.71x2.250/1000)x1=0.344***			
					主筋 上1 通し筋	5	8.80	19 1.0	7.78+ 1.02
					主筋 上2 通し筋	2	8.35	19 1.0	7.78+ 0.57
					主筋 上2 端部ﾄｯﾌﾟ	3	2.75		1.89+ 0.57+ 0.29
					主筋 上2 端部ﾄｯﾌﾟ	2	2.75		1.89+ 0.29+ 0.57
					主筋 上2 端部ﾄｯﾌﾟ	1	2.40		2.11+ 0.29
					主筋 下1 通し筋	5	8.35	19 1.0	7.78+ 0.57
					主筋 下2 通し筋	3	8.35	19 1.0	7.78+ 0.57
					主筋 下2 中央ﾄｯﾌﾟ	2	4.53		3.77+ 0.38+ 0.38

階名	コメント	配置位置							
1		(X4:Y5～Y6)							
リストNo. 倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接 溶接	基本長 端部 端部 継手
G12B 1	***4.42x1 =***	***4.42***	***17.44x1 =***	***17.44***	***SD10***	***(51.84x0.560/1000)x1=0.029***			
C 4.42	0.650x0.900x7.55x1 =	4.42	2.45x7.55x1 =	18.50	吊筋 上2	5	0.65		0.65
F 17.44 F/C 3.95			(S15)3.55x0.15x-1 =	-0.53	吊筋 下2	9	0.65		0.65
B 0.609 B/C 0.138			(S15)3.55x0.15x-1 =	-0.53	腹筋	4	7.76		7.55+ 0.03+ 0.03+ 0.15

物件名称	積算No.	階数	建築面積	延床面積
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B 1F 0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡

印刷日	
ページ	95

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 梁 】 ー No. 23

*:基礎部 圧接欄太字:機械式継手 端部A:定着金物

			幅止筋	18	0.65		0.65	
			SD13	***(156.00x0.995/1000)x1=0.155***				
			ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	39	3.10		3.10	
			ｻﾌﾞｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	39	0.90		0.90	
			SD19	***(188.79x2.250/1000)x1=0.425***				
			主筋 上1 通し筋	7	8.80	19 1.0	7.78+ 1.02	
			主筋 上2 中央ﾄｯﾌﾟ	5	4.35		3.77+ 0.29+ 0.29	
			主筋 下1 通し筋	7	8.35	19 1.0	7.78+ 0.57	
			主筋 下2 通し筋	4	8.35	19 1.0	7.78+ 0.57	
			主筋 下2 中央ﾄｯﾌﾟ	3	4.53		3.77+ 0.38+ 0.38	

階名	コメント	配置位置	
1			(X4:Y7～Y8)

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)			型枠(1:普通型枠)			鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
G12B	1	***4.42x1***	=	***4.42***	***17.97x1***	=	***17.97***	***SD10***	***(51.84x0.560/1000)x1=0.029***							
C 4.42		0.650x0.900x7.55x1	=	4.42	2.45x7.55x1	=	18.50	吊筋 上2	5	0.65			0.65			
F 17.97 F/C 4.07					(S15)3.55x0.15x-1	=	-0.53	吊筋 下2	9	0.65			0.65			
B 0.609 B/C 0.138								腹筋	4	7.76			7.55+ 0.03+ 0.03+ 0.15			
								幅止筋	18	0.65			0.65			
								SD13	***(156.00x0.995/1000)x1=0.155***							
								ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	39	3.10			3.10			
								ｻﾌﾞｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	39	0.90			0.90			
								SD19	***(188.79x2.250/1000)x1=0.425***							
								主筋 上1 通し筋	7	8.80	19 1.0		7.78		1.02	
								主筋 上2 中央ﾄｯﾌﾟ	5	4.35			3.77+ 0.29+ 0.29			
								主筋 下1 通し筋	7	8.35	19 1.0		7.78		0.57	
								主筋 下2 通し筋	4	8.35	19 1.0		7.78		0.57	
								主筋 下2 中央ﾄｯﾌﾟ	3	4.53			3.77+ 0.38+ 0.38			

階名	コメント	配置位置	
1			(X6+4000:Y3～Y4)

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)			型枠(1:普通型枠)			鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
G13	1	***1.01x1***	=	***1.01***	***4.55x1***	=	***4.55***	***SD10***	***(7.18x0.560/1000)x1=0.004***							
C 1.01		0.500x0.800x2.53x1	=	1.01	2.10x2.53x1	=	5.31	腹筋	2	2.59			2.53+ 0.03+ 0.03			
F 4.55 F/C 4.50					(S15)2.53x0.15x-1	=	-0.38	幅止筋	4	0.50			0.50			
B 0.144 B/C 0.143					(S15)2.53x0.15x-1	=	-0.38	***SD13***	***(36.40x0.995/1000)x1=0.036***							
								ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	14	2.60			2.60			
								SD19	***(46.04x2.250/1000)x1=0.104***							
								主筋 上1 通し筋	4	4.17			2.53+ 0.57+ 1.07			
								主筋 上2 通し筋	2	3.67			2.53+ 0.57+ 0.57			
								主筋 下1 通し筋	4	3.67			2.53+ 0.57+ 0.57			
								主筋 下2 通し筋	2	3.67			2.53+ 0.57+ 0.57			

階名	コメント	配置位置	
1			(X6:Y4～Y5)

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)			型枠(1:普通型枠)			鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
G13	1	***1.40x1***	=	***1.40***	***6.82x1***	=	***6.82***	***SD10***	***(9.62x0.560/1000)x1=0.005***							
C 1.40		0.500x0.800x3.50x1	=	1.40	2.10x3.50x1	=	7.35	腹筋	2	3.56			3.50+ 0.03+ 0.03			
F 6.82 F/C 4.87					(S15)3.50x0.15x-1	=	-0.53	幅止筋	5	0.50			0.50			
B 0.166 B/C 0.119								***SD13***	***(49.40x0.995/1000)x1=0.049***							
								ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	19	2.60			2.60			
								SD19	***(49.92x2.250/1000)x1=0.112***							

物件名称	積算 No.	階数	建築面積	延床面積	印刷日	
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B 1F 0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡	ページ	96

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 梁 】 ー No. 24

*:基礎部 圧接欄太字:機械式継手 端部A:定着金物

			主筋 上1 通し筋	4	4.00	19	0.5	4.00
			主筋 上2 通し筋	2	4.00	19	0.5	4.00
			主筋 下1 通し筋	4	4.32	19	0.5	3.75+ 0.57
			主筋 下2 通し筋	2	4.32	19	0.5	3.75+ 0.57

階名	コメント	配置位置	
1			(X6:Y5～Y6)

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)			型枠(1:普通型枠)			鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
G13	1	***3.00x1***	***=***	***3.00***	***14.67x1***	***=***	***14.67***	***SD10***	***(19.92x0.560/1000)x1=0.011***							
C 3.00		0.500x0.800x7.50x1	=	3.00	2.10x7.50x1	=	15.75	腹筋	2	7.71			7.50+	0.03+	0.03+	0.15
F 14.67 F/C 4.89					(S15)3.60x0.15x-1	=	-0.54	幅止筋	9	0.50			0.50			
B 0.332 B/C 0.111					(S15)3.60x0.15x-1	=	-0.54	***SD13***	***(101.40x0.995/1000)x1=0.101***							
								ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	39	2.60			2.60			
								SD19	***(97.92x2.250/1000)x1=0.220***							
								主筋 上1 通し筋	4	8.00	19	1.0	8.00			
								主筋 上2 通し筋	2	8.00	19	1.0	8.00			
								主筋 下1 通し筋	4	8.32	19	1.0	7.75		0.57	
								主筋 下2 通し筋	2	8.32	19	1.0	7.75		0.57	

階名	コメント	配置位置	
1			(X8:Y7～Y8),(X9:Y7～Y8)

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)			型枠(1:普通型枠)			鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
G14	2	***3.06x2***	***=***	***6.12***	***14.73x2***	***=***	***29.46***	***SD10***	***(47.24x0.560/1000)x2=0.052***							
C 6.12		0.450x0.900x7.55x1	=	3.06	2.25x7.55x1	=	16.99	吊筋 上2	9	0.45			0.45			
F 29.46 F/C 4.81					(S15)7.55x0.15x-1	=	-1.13	吊筋 下2	9	0.45			0.45			
B 0.952 B/C 0.156					(S15)7.55x0.15x-1	=	-1.13	腹筋	4	7.76			7.55+	0.03+	0.03+	0.15
								幅止筋	18	0.45			0.45			
								SD13	***(105.30x0.995/1000)x2=0.210***							
								ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	39	2.70			2.70			
								SD19	***(153.23x2.250/1000)x2=0.690***							
								主筋 上1 通し筋	5	8.80	19	1.0	7.78		1.02	
								主筋 上2 通し筋	1	8.69	19	1.0	7.55+	0.57+	0.57	
								主筋 上2 通し筋	3	8.35	19	1.0	7.78		0.57	
								主筋 下1 通し筋	5	8.35	19	1.0	7.78		0.57	
								主筋 下2 通し筋	1	8.69	19	1.0	7.55+	0.57+	0.57	
								主筋 下2 通し筋	3	8.35	19	1.0	7.78		0.57	

物件名称	積算 No.	階数	建築面積	延床面積	印刷日	
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B 1F 0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡	ページ	97

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 小梁 】 ー No. 1

*:基礎部 圧接欄太字:機械式継手 端部A:定着金物

階名 *	コメント	配置位置
BF		(X3+1060:Y5～Y5+2667)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
B1	1	***0.40x1***	***= 0.40***	***2.56x1***	***= 2.56***	***SD10***	***(29.20x0.560/1000)x1=0.016***							
C 0.40		0.300x0.600x2.24x1	= 0.40	1.50x2.24x1	= 3.36	ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	13	1.80			1.80			
F 2.56 F/C 6.40				(S18)2.24x0.18x-1	= -0.40	腹筋	2	2.30			2.24+	0.03+	0.03	
B 0.071 B/C 0.178				(S18)2.24x0.18x-1	= -0.40	幅止筋	4	0.30			0.30			
						SD22	***(17.94x3.040/1000)x1=0.055***							
						主筋 上1 通し筋	3	3.10	22	0.5	2.44+	0.66		
						主筋 下1 通し筋	3	2.88	22	0.5	2.44+	0.44		

階名 *	コメント	配置位置
BF		(X3+1060:Y5+2667～Y6-2667)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
B1	1	***0.41x1***	***= 0.41***	***2.59x1***	***= 2.59***	***SD10***	***(29.26x0.560/1000)x1=0.016***							
C 0.41		0.300x0.600x2.27x1	= 0.41	1.50x2.27x1	= 3.41	ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	13	1.80			1.80			
F 2.59 F/C 6.32				(S18)2.27x0.18x-1	= -0.41	腹筋	2	2.33			2.27+	0.03+	0.03	
B 0.065 B/C 0.159				(S18)2.27x0.18x-1	= -0.41	幅止筋	4	0.30			0.30			
						SD22	***(16.02x3.040/1000)x1=0.049***							
						主筋 上1 通し筋	3	2.67	22	0.5	2.67			
						主筋 下1 通し筋	3	2.67	22	0.5	2.67			

階名 *	コメント	配置位置
BF		(X3+1060:Y6-2667～Y6)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
B1	1	***0.40x1***	***= 0.40***	***2.56x1***	***= 2.56***	***SD10***	***(29.20x0.560/1000)x1=0.016***							
C 0.40		0.300x0.600x2.24x1	= 0.40	1.50x2.24x1	= 3.36	ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	13	1.80			1.80			
F 2.56 F/C 6.40				(S18)2.24x0.18x-1	= -0.40	腹筋	2	2.30			2.24+	0.03+	0.03	
B 0.071 B/C 0.178				(S18)2.24x0.18x-1	= -0.40	幅止筋	4	0.30			0.30			
						SD22	***(17.94x3.040/1000)x1=0.055***							
						主筋 上1 通し筋	3	3.10	22	0.5	2.44		0.66	
						主筋 下1 通し筋	3	2.88	22	0.5	2.44		0.44	

階名 *	コメント	配置位置
BF		(X2+4000:Y6～Y7),(X3-2000:Y6～Y7)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
B1	2	***0.55x2***	***= 1.10***	***3.48x2***	***= 6.96***	***SD10***	***(38.02x0.560/1000)x2=0.042***							
C 1.10		0.300x0.600x3.05x1	= 0.55	1.50x3.05x1	= 4.58	ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	17	1.80			1.80			
F 6.96 F/C 6.33				(S18A)3.05x0.18x-1	= -0.55	腹筋	2	3.11			3.05+	0.03+	0.03	
B 0.194 B/C 0.176				(S18A)3.05x0.18x-1	= -0.55	幅止筋	4	0.30			0.30			
						SD22	***(24.90x3.040/1000)x2=0.152***							
						主筋 上1 通し筋	3	4.37			3.05+	0.66+	0.66	
						主筋 下1 通し筋	3	3.93			3.05+	0.44+	0.44	

階名 *	コメント	配置位置
BF		(X3+4000:Y6～Y7)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
B1	1	***0.55x1***	***= 0.55***	***3.48x1***	***= 3.48***	***SD10***	***(38.02x0.560/1000)x1=0.021***							
C 0.55		0.300x0.600x3.05x1	= 0.55	1.50x3.05x1	= 4.58	ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	17	1.80			1.80			
F 3.48 F/C 6.33				(S18)3.05x0.18x-1	= -0.55	腹筋	2	3.11			3.05+	0.03+	0.03	
B 0.097 B/C 0.176				(S18A)3.05x0.18x-1	= -0.55	幅止筋	4	0.30			0.30			
						SD22	***(24.90x3.040/1000)x1=0.076***							

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 小梁 】 ー No. 2

*:基礎部 圧接欄太字:機械式継手 端部A:定着金物

			主筋 上1 通し筋	3 4.37	3.05+ 0.66+ 0.66
			主筋 下1 通し筋	3 3.93	3.05+ 0.44+ 0.44

階名 *	コメント	配置位置	
BF			(X4+1060:Y7～Y7+2667)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数 長さ 圧接 溶接	基本長 端部 端部 継手
B1	1	*0.40x1 =*	*0.40*	*2.56x1 =*	*2.56*	*SD10*	*(29.20x0.560/1000)x1=0.016*	
C 0.40		0.300x0.600x2.24x1	= 0.40	1.50x2.24x1	= 3.36	ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	13 1.80	1.80
F 2.56 F/C 6.40				(S18)2.24x0.18x-1	= -0.40	腹筋	2 2.30	2.24+ 0.03+ 0.03
B 0.071 B/C 0.178				(S18A)2.24x0.18x-1	= -0.40	幅止筋	4 0.30	0.30
						SD22	*(17.94x3.040/1000)x1=0.055*	
						主筋 上1 通し筋	3 3.10 22 0.5	2.44+ 0.66
						主筋 下1 通し筋	3 2.88 22 0.5	2.44+ 0.44

階名 *	コメント	配置位置	
BF			(X6+3340:Y7～Y7+2667)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数 長さ 圧接 溶接	基本長 端部 端部 継手
B1	1	*0.41x1 =*	*0.41*	*2.56x1 =*	*2.56*	*SD10*	*(29.26x0.560/1000)x1=0.016*	
C 0.41		0.300x0.600x2.27x1	= 0.41	1.50x2.27x1	= 3.41	ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	13 1.80	1.80
F 2.56 F/C 6.24				(S18)2.44x0.18x-1	= -0.44	腹筋	2 2.33	2.27+ 0.03+ 0.03
B 0.071 B/C 0.173				(S18)2.27x0.18x-1	= -0.41	幅止筋	4 0.30	0.30
						SD22	*(17.94x3.040/1000)x1=0.055*	
						主筋 上1 通し筋	3 3.10 22 0.5	2.44+ 0.66
						主筋 下1 通し筋	3 2.88 22 0.5	2.44+ 0.44

階名 *	コメント	配置位置	
BF			(X4+1060:Y7+2667～Y8-2667)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数 長さ 圧接 溶接	基本長 端部 端部 継手
B1	1	*0.41x1 =*	*0.41*	*2.59x1 =*	*2.59*	*SD10*	*(29.26x0.560/1000)x1=0.016*	
C 0.41		0.300x0.600x2.27x1	= 0.41	1.50x2.27x1	= 3.41	ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	13 1.80	1.80
F 2.59 F/C 6.32				(S18)2.27x0.18x-1	= -0.41	腹筋	2 2.33	2.27+ 0.03+ 0.03
B 0.065 B/C 0.159				(S18A)2.27x0.18x-1	= -0.41	幅止筋	4 0.30	0.30
						SD22	*(16.02x3.040/1000)x1=0.049*	
						主筋 上1 通し筋	3 2.67 22 0.5	2.67
						主筋 下1 通し筋	3 2.67 22 0.5	2.67

階名 *	コメント	配置位置	
BF			(X6+3340:Y7+2667～Y8-2667)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数 長さ 圧接 溶接	基本長 端部 端部 継手
B1	1	*0.42x1 =*	*0.42*	*2.58x1 =*	*2.58*	*SD10*	*(29.36x0.560/1000)x1=0.016*	
C 0.42		0.300x0.600x2.32x1	= 0.42	1.50x2.32x1	= 3.48	ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	13 1.80	1.80
F 2.58 F/C 6.14				(S18)2.67x0.18x-1	= -0.48	腹筋	2 2.38	2.32+ 0.03+ 0.03
B 0.065 B/C 0.155				(S18)2.32x0.18x-1	= -0.42	幅止筋	4 0.30	0.30
						SD22	*(16.02x3.040/1000)x1=0.049*	
						主筋 上1 通し筋	3 2.67 22 0.5	2.67
						主筋 下1 通し筋	3 2.67 22 0.5	2.67

物件名称	積算 No.	階数	建築面積	延床面積	印刷日	
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B 1F 0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡	ページ	99

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 小梁 】 ー No. 3

*:基礎部 圧接欄太字:機械式継手 端部A:定着金物

階名 *	コメント	配置位置
BF		(X4+1060:Y8-2667～Y8)

リストNo.	倍数
B1	1

コンクリート(3:Fc=30, S=18)		
	0.40x1 =	***0.40***
0.300x0.600x2.24x1	=	0.40

型枠(1:普通型枠)		
	2.56x1 =	***2.56***
1.50x2.24x1	=	3.36
(S18)2.24x0.18x-1	=	-0.40
(S18A)2.24x0.18x-1	=	-0.40

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	***(29.20x0.560/1000)x1=0.016***							
ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	13	1.80			1.80			
腹筋	2	2.30			2.24+	0.03+	0.03	
幅止筋	4	0.30			0.30			
SD22	***(17.94x3.040/1000)x1=0.055***							
主筋 上1 通し筋	3	3.10	22	0.5	2.44		0.66	
主筋 下1 通し筋	3	2.88	22	0.5	2.44		0.44	

階名 *	コメント	配置位置
BF		(X6+3340:Y8-2667～Y8)

リストNo.	倍数
B1	1

コンクリート(3:Fc=30, S=18)		
	0.41x1 =	***0.41***
0.300x0.600x2.27x1	=	0.41

型枠(1:普通型枠)		
	2.56x1 =	***2.56***
1.50x2.27x1	=	3.41
(S18)2.44x0.18x-1	=	-0.44
(S18)2.27x0.18x-1	=	-0.41

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	***(29.26x0.560/1000)x1=0.016***							
ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	13	1.80			1.80			
腹筋	2	2.33			2.27+	0.03+	0.03	
幅止筋	4	0.30			0.30			
SD22	***(17.94x3.040/1000)x1=0.055***							
主筋 上1 通し筋	3	3.10	22	0.5	2.44		0.66	
主筋 下1 通し筋	3	2.88	22	0.5	2.44		0.44	

階名 *	コメント	配置位置
BF		(X4+500:Y2～Y3),(X5-2500:Y2～Y3),(X7+2667:Y2～Y3),(X8-2667:Y2～Y3)

リストNo.	倍数
B2	4

コンクリート(3:Fc=30, S=18)		
	1.00x4 =	***4.00***
0.300x0.600x5.55x1	=	1.00

型枠(1:普通型枠)		
	6.33x4 =	***25.32***
1.50x5.55x1	=	8.33
(S18)5.55x0.18x-1	=	-1.00
(S18)5.55x0.18x-1	=	-1.00

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	***(65.52x0.560/1000)x4=0.148***							
ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	29	1.80			1.80			
腹筋	2	5.61			5.55+	0.03+	0.03	
幅止筋	7	0.30			0.30			
SD22	***(44.48x3.040/1000)x4=0.540***							
主筋 上1 通し筋	3	6.87			5.55+	0.66+	0.66	
主筋 下1 通し筋	3	6.43			5.55+	0.44+	0.44	
主筋 下2 中央ﾄｯﾌﾟ	1	4.58			3.70+	0.44+	0.44	

階名 *	コメント	配置位置
BF		(X6+2666:Y4～Y5+2000),(X7-2666:Y4～Y5+2000)

リストNo.	倍数
B2	2

コンクリート(3:Fc=30, S=18)		
	1.00x2 =	***2.00***
0.300x0.600x5.53x1	=	1.00

型枠(1:普通型枠)		
	6.30x2 =	***12.60***
1.50x5.53x1	=	8.30
(S18)5.53x0.18x-1	=	-1.00
(S18)5.53x0.18x-1	=	-1.00

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	***(65.48x0.560/1000)x2=0.074***							
ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	29	1.80			1.80			
腹筋	2	5.59			5.53+	0.03+	0.03	
幅止筋	7	0.30			0.30			
SD22	***(41.90x3.040/1000)x2=0.254***							
主筋 上1 通し筋	3	6.41	22	1.0	5.75+	0.66		
主筋 下1 通し筋	3	6.19	22	1.0	5.75+	0.44		
主筋 下2 中央ﾄｯﾌﾟ	1	4.10			3.22+	0.44+	0.44	

物件名称	積算 No.	階数	建築面積	延床面積	印刷日	
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B 1F 0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡	ページ	100

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 小梁 】 ー No. 4

*:基礎部 圧接欄太字:機械式継手 端部A:定着金物

階名 *	コメント	配置位置
BF		(X6+2666:Y5+2000～Y6),(X7-2666:Y5+2000～Y6)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
B2	2	*1.00x2 =*	*2.00*	*6.30x2 =*	*12.60*	***SD10***	***(65.48x0.560/1000)x2=0.074***							
C 2.00		0.300x0.600x5.53x1	= 1.00	1.50x5.53x1	= 8.30	ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	29	1.80			1.80			
F 12.60 F/C 6.30				(S18)5.53x0.18x-1	= -1.00	腹筋	2	5.59			5.53+	0.03+	0.03	
B 0.328 B/C 0.164				(S18)5.53x0.18x-1	= -1.00	幅止筋	7	0.30			0.30			
						SD22	***(41.90x3.040/1000)x2=0.254***							
						主筋 上1 通し筋	3	6.41	22	1.0	5.75		0.66	
						主筋 下1 通し筋	3	6.19	22	1.0	5.75		0.44	
						主筋 下2 中央ﾄｯﾌﾟ	1	4.10			3.22+	0.44+	0.44	

階名 *	コメント	配置位置
BF		(Y2+3000:X5～X6),(Y5+4000:X5～X6)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
B3	2	*1.00x2 =*	*2.00*	*6.33x2 =*	*12.66*	***SD10***	***(66.72x0.560/1000)x2=0.074***							
C 2.00		0.300x0.600x5.55x1	= 1.00	1.50x5.55x1	= 8.33	ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	29	1.80			1.80			
F 12.66 F/C 6.33				(S18)5.55x0.18x-1	= -1.00	吊筋 下2	4	0.30			0.30			
B 0.400 B/C 0.200				(S18)5.55x0.18x-1	= -1.00	腹筋	2	5.61			5.55+	0.03+	0.03	
						幅止筋	7	0.30			0.30			
						SD22	***(53.64x3.040/1000)x2=0.326***							
						主筋 上1 通し筋	3	6.87			5.55+	0.66+	0.66	
						主筋 下1 通し筋	3	6.43			5.55+	0.44+	0.44	
						主筋 下2 中央ﾄｯﾌﾟ	3	4.58			3.70+	0.44+	0.44	

階名 *	コメント	配置位置
BF		(Y7+4000:X5～X6)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
B3	1	*1.00x1 =*	*1.00*	*7.33x1 =*	*7.33*	***SD10***	***(66.72x0.560/1000)x1=0.037***							
C 1.00		0.300x0.600x5.55x1	= 1.00	1.50x5.55x1	= 8.33	ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	29	1.80			1.80			
F 7.33 F/C 7.33				(S18)5.55x0.18x-1	= -1.00	吊筋 下2	4	0.30			0.30			
B 0.200 B/C 0.200						腹筋	2	5.61			5.55+	0.03+	0.03	
						幅止筋	7	0.30			0.30			
						SD22	***(53.64x3.040/1000)x1=0.163***							
						主筋 上1 通し筋	3	6.87			5.55+	0.66+	0.66	
						主筋 下1 通し筋	3	6.43			5.55+	0.44+	0.44	
						主筋 下2 中央ﾄｯﾌﾟ	3	4.58			3.70+	0.44+	0.44	

階名 *	コメント	配置位置
BF		(X6+2667:Y2～Y3),(X7-2667:Y2～Y3)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
B4	2	*1.36x2 =*	*2.72*	*7.71x2 =*	*15.42*	***SD10***	***(94.87x0.560/1000)x2=0.106***							
C 2.72		0.350x0.700x5.55x1	= 1.36	1.75x5.55x1	= 9.71	ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	38	2.10			2.10			
F 15.42 F/C 5.67				(S18)5.55x0.18x-1	= -1.00	吊筋 下2	4	0.35			0.35			
B 0.540 B/C 0.199				(S18)5.55x0.18x-1	= -1.00	腹筋	2	5.61			5.55+	0.03+	0.03	
						幅止筋	7	0.35			0.35			
						SD22	***(71.52x3.040/1000)x2=0.434***							
						主筋 上1 通し筋	4	6.87			5.55+	0.66+	0.66	
						主筋 下1 通し筋	4	6.43			5.55+	0.44+	0.44	
						主筋 下2 中央ﾄｯﾌﾟ	4	4.58			3.70+	0.44+	0.44	

物件名称	積算 No.	階数	建築面積	延床面積	印刷日	
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B 1F 0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡	ページ	101

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 小梁 】 ー No. 5

*:基礎部 圧接欄太字:機械式継手 端部A:定着金物

階名 *	コメント	配置位置
BF		(Y7+2667:X6～X7),(Y8-2667:X6～X7)

リストNo.	倍数
B5	2
C 4.58	
F 28.48 F/C 6.22	
B 0.900 B/C 0.197	

コンクリート(3:Fc=30, S=18)		
2.29x2	***=***	***4.58***
0.350x0.700x7.55x1	=	1.85
0.165x0.350x7.55x1	=	0.44

型枠(1:普通型枠)		
14.24x2	***=***	***28.48***
1.75x7.55x1	=	13.21
0.17x7.55x2	=	2.57
(S18)4.29x0.18x-1	=	-0.77
(S18)4.29x0.18x-1	=	-0.77

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	***(195.83x0.560/1000)x2=0.220***							
ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	52	2.10			2.10			
吊筋 上2	4	0.35			0.35			
腹筋	2	7.76			7.55+	0.03+	0.03+	0.15
幅止筋	9	0.35			0.35			
打増部 補助ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ	52	1.28			0.68+	0.30+	0.30	
SD16	***(36.28x1.560/1000)x2=0.114***							
打増部 ｺｰﾅｰ補強	2	9.07			7.55+	0.48+	0.48+	0.56
打増部 厚み方向補強	2	9.07			7.55+	0.48+	0.48+	0.56
SD22	***(93.16x3.040/1000)x2=0.566***							
主筋 上1 通し筋	4	8.44	22	1.0	7.78+	0.66		
主筋 上2 端部ﾄｯﾌﾟ	3	2.88			1.89+	0.66+	0.33	
主筋 上2 端部ﾄｯﾌﾟ	3	2.44			2.11+	0.33		
主筋 下1 通し筋	4	8.22	22	1.0	7.78+	0.44		
主筋 下2 中央ﾄｯﾌﾟ	2	5.28			4.40+	0.44+	0.44	

階名 *	コメント	配置位置
BF		(Y7+2667:X7～X8),(Y7+2667:X8～X9),(Y8-2667:X7～X8),(Y8-2667:X8～X9)

リストNo.	倍数
B5	4
C 7.40	
F 41.96 F/C 5.67	
B 1.356 B/C 0.183	

コンクリート(3:Fc=30, S=18)		
1.85x4	***=***	***7.40***
0.350x0.700x7.55x1	=	1.85

型枠(1:普通型枠)		
10.49x4	***=***	***41.96***
1.75x7.55x1	=	13.21
(S18)7.55x0.18x-1	=	-1.36
(S18)7.55x0.18x-1	=	-1.36

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	***(129.27x0.560/1000)x4=0.288***							
ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	52	2.10			2.10			
吊筋 上2	4	0.35			0.35			
腹筋	2	7.76			7.55+	0.03+	0.03+	0.15
幅止筋	9	0.35			0.35			
SD22	***(87.94x3.040/1000)x4=1.068***							
主筋 上1 通し筋	4	8.00	22	1.0	8.00			
主筋 上2 端部ﾄｯﾌﾟ	3	2.44			2.11		0.33	
主筋 上2 端部ﾄｯﾌﾟ	3	2.44			2.11+	0.33		
主筋 下1 通し筋	4	8.00	22	1.0	8.00			
主筋 下2 中央ﾄｯﾌﾟ	2	4.65			3.77+	0.44+	0.44	

階名 *	コメント	配置位置
BF		(Y7+2667:X9～X10),(Y8-2667:X9～X10)

リストNo.	倍数
B5	2
C 2.72	
F 15.42 F/C 5.67	
B 0.542 B/C 0.199	

コンクリート(3:Fc=30, S=18)		
1.36x2	***=***	***2.72***
0.350x0.700x5.55x1	=	1.36

型枠(1:普通型枠)		
7.71x2	***=***	***15.42***
1.75x5.55x1	=	9.71
(S18)5.55x0.18x-1	=	-1.00
(S18)5.55x0.18x-1	=	-1.00

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	***(94.87x0.560/1000)x2=0.106***							
ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	38	2.10			2.10			
吊筋 上2	4	0.35			0.35			
腹筋	2	5.61			5.55+	0.03+	0.03	
幅止筋	7	0.35			0.35			
SD22	***(71.84x3.040/1000)x2=0.436***							
主筋 上1 通し筋	4	6.44	22	1.0	5.78		0.66	
主筋 上2 端部ﾄｯﾌﾟ	3	1.94			1.61		0.33	
主筋 上2 端部ﾄｯﾌﾟ	3	2.38			1.39+	0.33+	0.66	
主筋 下1 通し筋	4	6.22	22	1.0	5.78		0.44	
主筋 下2 中央ﾄｯﾌﾟ	2	4.12			3.24+	0.44+	0.44	

物件名称	積算 No.	階数	建築面積	延床面積	印刷日	
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B 1F 0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡	ページ	102

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 小梁 】 ー No. 6

*:基礎部 圧接欄太字:機械式継手 端部A:定着金物

階名 *	コメント	配置位置
BF		(Y5+2667:X0～X1)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)			型枠(1:普通型枠)		
B6	1		***2.09x1***	***= 2.09***	***11.28x1***	***= 11.28***
C 2.09		0.400x0.800x5.55x1		= 1.78	2.00x5.55x1	= 11.10
F 11.28 F/C 5.40		0.140x0.400x5.55x1		= 0.31	0.14x5.55x2	= 1.55
B 0.350 B/C 0.167					(S18A)3.75x0.18x-1	= -0.68
					(S18A)3.84x0.18x-1	= -0.69

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	***(155.46x0.560/1000)x1=0.087***							
ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	38	2.40			2.40			
吊筋 上2	4	0.40			0.40			
腹筋	2	5.61			5.55+	0.03+	0.03	
幅止筋	7	0.40			0.40			
打増部 補助ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ	38	1.28			0.68+	0.30+	0.30	
SD16	***(32.55x1.560/1000)x1=0.051***							
打増部 ｺｰﾅｰ補強	2	6.51			5.55+	0.48+	0.48	
打増部 幅方向補強	1	6.51			5.55+	0.48+	0.48	
打増部 厚み方向補強	2	6.51			5.55+	0.48+	0.48	
SD22	***(69.82x3.040/1000)x1=0.212***							
主筋 上1 通し筋	4	6.44	22	1.0	5.78+	0.66		
主筋 上2 端部ﾄｯﾌﾟ	3	2.38			1.39+	0.66+	0.33	
主筋 上2 端部ﾄｯﾌﾟ	3	1.94			1.61+	0.33		
主筋 下1 通し筋	4	6.22	22	1.0	5.78+	0.44		
主筋 下2 通し筋	1	6.22	22	1.0	5.78+	0.44		

階名 *	コメント	配置位置
BF		(Y5+2667:X1～X2)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)			型枠(1:普通型枠)		
B6	1		***2.10x1***	***= 2.10***	***10.88x1***	***= 10.88***
C 2.10		0.400x0.800x6.55x1		= 2.10	2.00x6.55x1	= 13.10
F 10.88 F/C 5.18					(S18A)4.30x0.18x-1	= -0.77
B 0.315 B/C 0.150					(S18A)1.90x0.18x-1	= -0.34
					(S18A)4.30x0.18x-1	= -0.77
					(S18A)1.90x0.18x-1	= -0.34

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	***(126.32x0.560/1000)x1=0.071***							
ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	45	2.40			2.40			
吊筋 上2	4	0.40			0.40			
腹筋	2	6.76			6.55+	0.03+	0.03+	0.15
幅止筋	8	0.40			0.40			
SD22	***(80.32x3.040/1000)x1=0.244***							
主筋 上1 通し筋	4	7.44	22	1.0	6.78		0.66	
主筋 上2 端部ﾄｯﾌﾟ	3	2.19			1.86		0.33	
主筋 上2 端部ﾄｯﾌﾟ	3	2.63			1.64+	0.33+	0.66	
主筋 下1 通し筋	4	7.22	22	1.0	6.78		0.44	
主筋 下2 通し筋	1	7.22	22	1.0	6.78		0.44	

階名 *	コメント	配置位置
BF		(Y5+2667:X3～X4),(Y6-2667:X3～X4)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)			型枠(1:普通型枠)		
B6	2		***2.42x2***	***= 4.84***	***12.50x2***	***= 25.00***
C 4.84		0.400x0.800x7.55x1		= 2.42	2.00x7.55x1	= 15.10
F 25.00 F/C 5.17					(S18)0.69x0.18x-1	= -0.12
B 0.714 B/C 0.148					(S18)6.57x0.18x-1	= -1.18
					(S18)0.69x0.18x-1	= -0.12
					(S18)6.57x0.18x-1	= -1.18

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	***(145.52x0.560/1000)x2=0.162***							
ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	52	2.40			2.40			
吊筋 上2	4	0.40			0.40			
腹筋	2	7.76			7.55+	0.03+	0.03+	0.15
幅止筋	9	0.40			0.40			
SD22	***(90.82x3.040/1000)x2=0.552***							
主筋 上1 通し筋	4	8.44	22	1.0	7.78+	0.66		
主筋 上2 端部ﾄｯﾌﾟ	3	2.88			1.89+	0.66+	0.33	
主筋 上2 端部ﾄｯﾌﾟ	3	2.44			2.11+	0.33		
主筋 下1 通し筋	4	8.22	22	1.0	7.78+	0.44		
主筋 下2 通し筋	1	8.22	22	1.0	7.78+	0.44		

物件名称	積算 No.	階数	建築面積	延床面積	印刷日	
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B 1F 0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡	ページ	103

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 小梁 】 ー No. 7

*:基礎部 圧接欄太字:機械式継手 端部A:定着金物

階名 * BF　コメント　配置位置 (Y5+2667:X4～X5)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)			型枠(1:普通型枠)		
B6	1		***2.78x1***	***= 2.78***		***14.26x1***	***= 14.26***
C 2.78		0.400x0.800x7.55x1		= 2.42	2.00x7.55x1		= 15.10
F 14.26 F/C 5.13		0.120x0.400x7.55x1		= 0.36	0.12x7.55x2		= 1.81
B 0.465 B/C 0.167					(S18)7.55x0.18x-1		= -1.36
					(S18)0.90x0.18x-1		= -0.16
					(S18)6.30x0.18x-1		= -1.13

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	***(210.00x0.560/1000)x1=0.118***							
ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	52	2.40			2.40			
吊筋 上2	4	0.40			0.40			
腹筋	2	7.76			7.55+	0.03+	0.03+	0.15
幅止筋	9	0.40			0.40			
打増部 補助ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ	52	1.24			0.64+	0.30+	0.30	
SD16	***(45.35x1.560/1000)x1=0.071***							
打増部 ｺｰﾅｰ補強	2	9.07			7.55+	0.48+	0.48+	0.56
打増部 幅方向補強	1	9.07			7.55+	0.48+	0.48+	0.56
打増部 厚み方向補強	2	9.07			7.55+	0.48+	0.48+	0.56
SD22	***(90.82x3.040/1000)x1=0.276***							
主筋 上1 通し筋	4	8.44	22	1.0	7.78		0.66	
主筋 上2 端部ﾄｯﾌﾟ	3	2.44			2.11		0.33	
主筋 上2 端部ﾄｯﾌﾟ	3	2.88			1.89+	0.33+	0.66	
主筋 下1 通し筋	4	8.22	22	1.0	7.78		0.44	
主筋 下2 通し筋	1	8.22	22	1.0	7.78		0.44	

階名 * BF　コメント　配置位置 (X2+900:Y5～Y6),(X2+3500:Y5～Y6),(X3-2400:Y5～Y6)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)			型枠(1:普通型枠)		
B6	3		***2.42x3***	***= 7.26***		***12.38x3***	***= 37.14***
C 7.26		0.400x0.800x7.55x1		= 2.42	2.00x7.55x1		= 15.10
F 37.14 F/C 5.12					(S18A)7.55x0.18x-1		= -1.36
B 1.110 B/C 0.153					(S18A)7.55x0.18x-1		= -1.36

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	***(145.52x0.560/1000)x3=0.243***							
ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	52	2.40			2.40			
吊筋 上2	4	0.40			0.40			
腹筋	2	7.76			7.55+	0.03+	0.03+	0.15
幅止筋	9	0.40			0.40			
SD22	***(94.91x3.040/1000)x3=0.867***							
主筋 上1 通し筋	4	8.87	22	1.0	7.55+	0.66+	0.66	
主筋 上2 端部ﾄｯﾌﾟ	3	2.88			1.89+	0.66+	0.33	
主筋 上2 端部ﾄｯﾌﾟ	3	2.88			1.89+	0.33+	0.66	
主筋 下1 通し筋	4	8.43	22	1.0	7.55+	0.44+	0.44	
主筋 下2 通し筋	1	8.43	22	1.0	7.55+	0.44+	0.44	

階名 * BF　コメント　配置位置 (Y6-2667:X0～X1)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)			型枠(1:普通型枠)		
B6	1		***1.78x1***	***= 1.78***		***9.16x1***	***= 9.16***
C 1.78		0.400x0.800x5.55x1		= 1.78	2.00x5.55x1		= 11.10
F 9.16 F/C 5.15					(S18A)3.63x0.18x-1		= -0.65
B 0.272 B/C 0.153					(S18A)1.41x0.18x-1		= -0.25
					(S18A)5.78x0.18x-1		= -1.04

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	***(106.82x0.560/1000)x1=0.060***							
ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	38	2.40			2.40			
吊筋 上2	4	0.40			0.40			
腹筋	2	5.61			5.55+	0.03+	0.03	
幅止筋	7	0.40			0.40			
SD22	***(69.82x3.040/1000)x1=0.212***							
主筋 上1 通し筋	4	6.44	22	1.0	5.78+	0.66		
主筋 上2 端部ﾄｯﾌﾟ	3	2.38			1.39+	0.66+	0.33	
主筋 上2 端部ﾄｯﾌﾟ	3	1.94			1.61+	0.33		
主筋 下1 通し筋	4	6.22	22	1.0	5.78+	0.44		
主筋 下2 通し筋	1	6.22	22	1.0	5.78+	0.44		

物件名称	積算 No.	階数	建築面積	延床面積	印刷日	
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B 1F 0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡	ページ	104

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 小梁 】 ー No. 8

*:基礎部 圧接欄太字:機械式継手 端部A:定着金物

階名 *	コメント	配置位置	(Y6-2667:X1～X2)
BF			

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)			型枠(1:普通型枠)			鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
B6	1	***2.10x1***	=	***2.10***	***10.77x1***	=	***10.77***	***SD10***	***(126.32x0.560/1000)x1=0.071***							
C 2.10		0.400x0.800x6.55x1	=	2.10	2.00x6.55x1	=	13.10	ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	45	2.40			2.40			
F 10.77 F/C 5.13					(S18A)4.30x0.18x-1	=	-0.77	吊筋 上2	4	0.40			0.40			
B 0.315 B/C 0.150					(S18A)1.90x0.18x-1	=	-0.34	腹筋	2	6.76			6.55+	0.03+	0.03+	0.15
					(S18A)6.78x0.18x-1	=	-1.22	幅止筋	8	0.40			0.40			
								SD22	***(80.32x3.040/1000)x1=0.244***							
								主筋 上1 通し筋	4	7.44	22	1.0	6.78		0.66	
								主筋 上2 端部ﾄｯﾌﾟ	3	2.19			1.86		0.33	
								主筋 上2 端部ﾄｯﾌﾟ	3	2.63			1.64+	0.33+	0.66	
								主筋 下1 通し筋	4	7.22	22	1.0	6.78		0.44	
								主筋 下2 通し筋	1	7.22	22	1.0	6.78		0.44	

階名 *	コメント	配置位置	(Y6-2667:X4～X5)
BF			

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)			型枠(1:普通型枠)			鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
B6	1	***2.73x1***	=	***2.73***	***14.03x1***	=	***14.03***	***SD10***	***(207.92x0.560/1000)x1=0.116***							
C 2.73		0.400x0.800x7.55x1	=	2.42	2.00x7.55x1	=	15.10	ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	52	2.40			2.40			
F 14.03 F/C 5.14		0.102x0.400x7.55x1	=	0.31	0.10x7.55x2	=	1.51	吊筋 上2	4	0.40			0.40			
B 0.463 B/C 0.170					(S18)0.90x0.18x-1	=	-0.16	腹筋	2	7.76			7.55+	0.03+	0.03+	0.15
					(S18)6.30x0.18x-1	=	-1.13	幅止筋	9	0.40			0.40			
					(S18)0.90x0.18x-1	=	-0.16	打増部 補助ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ	52	1.20			0.60+	0.30+	0.30	
					(S18)6.30x0.18x-1	=	-1.13	***SD16***	***(45.35x1.560/1000)x1=0.071***							
								打増部 ｺｰﾅｰ補強	2	9.07			7.55+	0.48+	0.48+	0.56
								打増部 幅方向補強	1	9.07			7.55+	0.48+	0.48+	0.56
								打増部 厚み方向補強	2	9.07			7.55+	0.48+	0.48+	0.56
								SD22	***(90.82x3.040/1000)x1=0.276***							
								主筋 上1 通し筋	4	8.44	22	1.0	7.78		0.66	
								主筋 上2 端部ﾄｯﾌﾟ	3	2.44			2.11		0.33	
								主筋 上2 端部ﾄｯﾌﾟ	3	2.88			1.89+	0.33+	0.66	
								主筋 下1 通し筋	4	8.22	22	1.0	7.78		0.44	
								主筋 下2 通し筋	1	8.22	22	1.0	7.78		0.44	

階名 *	コメント	配置位置	(Y7+2667:X1～X2)
BF			

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)			型枠(1:普通型枠)			鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
B6	1	***2.10x1***	=	***2.10***	***10.85x1***	=	***10.85***	***SD10***	***(126.32x0.560/1000)x1=0.071***							
C 2.10		0.400x0.800x6.55x1	=	2.10	2.00x6.55x1	=	13.10	ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	45	2.40			2.40			
F 10.85 F/C 5.17					(S18A)6.55x0.18x-1	=	-1.18	吊筋 上2	4	0.40			0.40			
B 0.315 B/C 0.150					(S18A)4.50x0.18x-1	=	-0.81	腹筋	2	6.76			6.55+	0.03+	0.03+	0.15
					(S18A)1.44x0.18x-1	=	-0.26	幅止筋	8	0.40			0.40			
								SD22	***(80.32x3.040/1000)x1=0.244***							
								主筋 上1 通し筋	4	7.44	22	1.0	6.78+	0.66		
								主筋 上2 端部ﾄｯﾌﾟ	3	2.63			1.64+	0.66+	0.33	
								主筋 上2 端部ﾄｯﾌﾟ	3	2.19			1.86+	0.33		
								主筋 下1 通し筋	4	7.22	22	1.0	6.78+	0.44		
								主筋 下2 通し筋	1	7.22	22	1.0	6.78+	0.44		

物件名称	積算 No.	階数	建築面積	延床面積	印刷日	
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B 1F 0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡	ページ	105

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 小梁 】 ー No. 9

*:基礎部 圧接欄太字:機械式継手 端部A:定着金物

階名 *	コメント	配置位置
BF		(Y7+2667:X2～X3)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)			型枠(1:普通型枠)			鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
B6	1	***2.57x1***	=	***2.57***	***13.16x1***	=	***13.16***	***SD10***	***(145.52x0.560/1000)x1=0.081***							
C 2.57		0.400x0.800x7.55x1	=	2.42	2.00x7.55x1	=	15.10	ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	52	2.40			2.40			
F 13.16 F/C 5.12		0.050x0.400x7.55x1	=	0.15	0.05x7.55x2	=	0.76	吊筋 上2	4	0.40			0.40			
B 0.344 B/C 0.134					(S18A)7.78x0.18x-1	=	-1.40	腹筋	2	7.76			7.55+	0.03+	0.03+	0.15
					(S18A)4.60x0.18x-1	=	-0.83	幅止筋	9	0.40			0.40			
					(S18A)2.60x0.18x-1	=	-0.47	***SD22***	***(86.64x3.040/1000)x1=0.263***							
								主筋 上1 通し筋	4	8.00	22	1.0	8.00			
								主筋 上2 端部ﾄｯﾌﾟ	3	2.44			2.11		0.33	
								主筋 上2 端部ﾄｯﾌﾟ	3	2.44			2.11+	0.33		
								主筋 下1 通し筋	4	8.00	22	1.0	8.00			
								主筋 下2 通し筋	1	8.00	22	1.0	8.00			

階名 *	コメント	配置位置
BF		(Y7+2667:X3～X4)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)			型枠(1:普通型枠)			鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
B6	1	***2.42x1***	=	***2.42***	***12.38x1***	=	***12.38***	***SD10***	***(145.52x0.560/1000)x1=0.081***							
C 2.42		0.400x0.800x7.55x1	=	2.42	2.00x7.55x1	=	15.10	ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	52	2.40			2.40			
F 12.38 F/C 5.12					(S18A)7.55x0.18x-1	=	-1.36	吊筋 上2	4	0.40			0.40			
B 0.344 B/C 0.142					(S18A)7.55x0.18x-1	=	-1.36	腹筋	2	7.76			7.55+	0.03+	0.03+	0.15
								幅止筋	9	0.40			0.40			
								SD22	***(86.64x3.040/1000)x1=0.263***							
								主筋 上1 通し筋	4	8.00	22	1.0	8.00			
								主筋 上2 端部ﾄｯﾌﾟ	3	2.44			2.11		0.33	
								主筋 上2 端部ﾄｯﾌﾟ	3	2.44			2.11+	0.33		
								主筋 下1 通し筋	4	8.00	22	1.0	8.00			
								主筋 下2 通し筋	1	8.00	22	1.0	8.00			

階名 *	コメント	配置位置
BF		(Y7+2667:X4～X5),(Y8-2667:X4～X5)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)			型枠(1:普通型枠)			鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
B6	2	***2.42x2***	=	***4.84***	***12.50x2***	=	***25.00***	***SD10***	***(145.52x0.560/1000)x2=0.162***							
C 4.84		0.400x0.800x7.55x1	=	2.42	2.00x7.55x1	=	15.10	ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	52	2.40			2.40			
F 25.00 F/C 5.17					(S18)6.57x0.18x-1	=	-1.18	吊筋 上2	4	0.40			0.40			
B 0.714 B/C 0.148					(S18)6.57x0.18x-1	=	-1.18	腹筋	2	7.76			7.55+	0.03+	0.03+	0.15
					(S18A)0.69x0.18x-1	=	-0.12	幅止筋	9	0.40			0.40			
					(S18A)0.69x0.18x-1	=	-0.12	***SD22***	***(90.82x3.040/1000)x2=0.552***							
								主筋 上1 通し筋	4	8.44	22	1.0	7.78		0.66	
								主筋 上2 端部ﾄｯﾌﾟ	3	2.44			2.11		0.33	
								主筋 上2 端部ﾄｯﾌﾟ	3	2.88			1.89+	0.33+	0.66	
								主筋 下1 通し筋	4	8.22	22	1.0	7.78		0.44	
								主筋 下2 通し筋	1	8.22	22	1.0	7.78		0.44	

階名 *	コメント	配置位置
BF		(Y8-2667:X1～X2)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)			型枠(1:普通型枠)			鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
B6	1	***3.41x1***	=	***3.41***	***17.46x1***	=	***17.46***	***SD10***	***(216.32x0.560/1000)x1=0.121***							
C 3.41		0.400x0.800x6.55x1	=	2.10	2.00x6.55x1	=	13.10	ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	45	2.40			2.40			
F 17.46 F/C 5.12		0.500x0.400x6.55x1	=	1.31	0.50x6.55x2	=	6.55	吊筋 上2	4	0.40			0.40			
B 0.453 B/C 0.133					(S18A)1.23x0.18x-1	=	-0.22	腹筋	2	6.76			6.55+	0.03+	0.03+	0.15

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 小梁 】 ー No. 10

*:基礎部 圧接欄太字:機械式継手 端部A:定着金物

		(S18A)4.71x0.18x-1 = -0.85	幅止筋 8 0.40		0.40
		(S18A)1.44x0.18x-1 = -0.26	打増部 補助ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ 45 2.00		1.40+ 0.30+ 0.30
		(S18A)4.75x0.18x-1 = -0.86	***SD16***	***(56.49x1.560/1000)x1=0.088***	
			打増部 ｺｰﾅｰ補強 2 8.07		6.55+ 0.48+ 0.48+ 0.56
			打増部 幅方向補強 1 8.07		6.55+ 0.48+ 0.48+ 0.56
			打増部 厚み方向補強 4 8.07		6.55+ 0.48+ 0.48+ 0.56
			SD22	***(80.32x3.040/1000)x1=0.244***	
			主筋 上1 通し筋 4 7.44 22 1.0		6.78+ 0.66
			主筋 上2 端部ﾄｯﾌﾟ 3 2.63		1.64+ 0.66+ 0.33
			主筋 上2 端部ﾄｯﾌﾟ 3 2.19		1.86+ 0.33
			主筋 下1 通し筋 4 7.22 22 1.0		6.78+ 0.44
			主筋 下2 通し筋 1 7.22 22 1.0		6.78+ 0.44

階名 *	コメント	配置位置							
BF			(Y8-2667:X2～X3)						
リストNo. 倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数 長さ 圧接 溶接	基本長	端部	端部 継手
B6 1	***2.42x1 = 2.42***		***12.50x1 = 12.50***		***SD10***	***(145.52x0.560/1000)x1=0.081***			
C 2.42	0.400x0.800x7.55x1	= 2.42	2.00x7.55x1	= 15.10	ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	52 2.40	2.40		
F 12.50 F/C 5.17			(S18A)4.60x0.18x-1	= -0.83	吊筋 上2	4 0.40	0.40		
B 0.357 B/C 0.148			(S18A)2.60x0.18x-1	= -0.47	腹筋	2 7.76	7.55+ 0.03+ 0.03+ 0.15		
			(S18A)4.60x0.18x-1	= -0.83	幅止筋	9 0.40	0.40		
			(S18A)2.60x0.18x-1	= -0.47	***SD22***	***(90.82x3.040/1000)x1=0.276***			
					主筋 上1 通し筋	4 8.44 22 1.0	7.78	0.66	
					主筋 上2 端部ﾄｯﾌﾟ	3 2.44	2.11	0.33	
					主筋 上2 端部ﾄｯﾌﾟ	3 2.88	1.89+ 0.33+	0.66	
					主筋 下1 通し筋	4 8.22 22 1.0	7.78	0.44	
					主筋 下2 通し筋	1 8.22 22 1.0	7.78	0.44	

階名 *	コメント	配置位置							
BF			(Y8-2667:X3～X4)						
リストNo. 倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数 長さ 圧接 溶接	基本長	端部	端部 継手
B6 1	***2.42x1 = 2.42***		***12.38x1 = 12.38***		***SD10***	***(145.52x0.560/1000)x1=0.081***			
C 2.42	0.400x0.800x7.55x1	= 2.42	2.00x7.55x1	= 15.10	ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	52 2.40	2.40		
F 12.38 F/C 5.12			(S18A)7.55x0.18x-1	= -1.36	吊筋 上2	4 0.40	0.40		
B 0.357 B/C 0.148			(S18A)7.55x0.18x-1	= -1.36	腹筋	2 7.76	7.55+ 0.03+ 0.03+ 0.15		
					幅止筋	9 0.40	0.40		
					SD22	***(90.82x3.040/1000)x1=0.276***			
					主筋 上1 通し筋	4 8.44 22 1.0	7.78+ 0.66		
					主筋 上2 端部ﾄｯﾌﾟ	3 2.88	1.89+ 0.66+	0.33	
					主筋 上2 端部ﾄｯﾌﾟ	3 2.44	2.11+ 0.33		
					主筋 下1 通し筋	4 8.22 22 1.0	7.78+ 0.44		
					主筋 下2 通し筋	1 8.22 22 1.0	7.78+ 0.44		

階名 *	コメント	配置位置							
BF			(X4+1300:Y5+2667～Y6-2667)						
リストNo. 倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数 長さ 圧接 溶接	基本長	端部	端部 継手
段差120 1	***0.24x1 = 0.24***		***1.34x1 = 1.34***		***SD13***	***(35.05x0.995/1000)x1=0.035***			
C 0.24	0.350x0.300x2.27x1	= 0.24	0.95x2.27x1	= 2.16	主筋 上1 通し筋	3 3.09	2.47+ 0.39		0.23
F 1.34 F/C 5.58			(S18)2.27x0.18x-1	= -0.41	主筋 下1 通し筋	3 2.96	2.47+ 0.26		0.23
B 0.035 B/C 0.146			(S18)2.27x0.18x-1	= -0.41	ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	13 1.30	1.30		

物件名称	積算 No.	階数	建築面積	延床面積	印刷日	
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B 1F 0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡	ページ	107

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 小梁 】 ー No. 11

*:基礎部 圧接欄太字:機械式継手 端部A:定着金物

階名 *	コメント	配置位置
BF		(X4+1300:Y6-2667～Y6)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
段差120	1	*0.24x1 =*	*0.24*	*1.33x1 =*	*1.33*	*SD13*	*(34.87x0.995/1000)x1=0.035*							
C 0.24		0.350x0.300x2.24x1	= 0.24	0.95x2.24x1	= 2.13	主筋 上1 通し筋	3	3.06			2.44		0.39+	0.23
F 1.33 F/C 5.54				(S18)2.24x0.18x-1	= -0.40	主筋 下1 通し筋	3	2.93			2.44		0.26+	0.23
B 0.035 B/C 0.146				(S18)2.24x0.18x-1	= -0.40	ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	13	1.30			1.30			

階名	コメント	配置位置
1		(X6+2667:Y2+3000～Y3),(X7-2667:Y2+3000～Y3)

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
B1	2	*0.46x2 =*	*0.92*	*3.07x2 =*	*6.14*	*SD10*	*(31.62x0.560/1000)x2=0.036*							
C 0.92		0.300x0.600x2.55x1	= 0.46	1.50x2.55x1	= 3.83	ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	14	1.80			1.80			
F 6.14 F/C 6.67				(S15)2.55x0.15x-1	= -0.38	腹筋	2	2.61			2.55+	0.03+	0.03	
B 0.170 B/C 0.185				(S15)2.55x0.15x-1	= -0.38	幅止筋	4	0.30			0.30			
						SD22	*(21.90x3.040/1000)x2=0.134*							
						主筋 上1 通し筋	3	3.87			2.55+	0.66+	0.66	
						主筋 下1 通し筋	3	3.43			2.55+	0.44+	0.44	

階名	コメント	配置位置
1		(X3+2667:Y5+4000～Y6),(X4-2667:Y5+4000～Y6),(X4+2667:Y5+4000～Y6),(X5-2667:Y5+4000～Y6),(X4+2667:Y7～Y7+4000),(X5-2667:Y7～Y7+4000)

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
B1	6	*0.64x6 =*	*3.84*	*4.27x6 =*	*25.62*	*SD10*	*(42.92x0.560/1000)x6=0.144*							
C 3.84		0.300x0.600x3.55x1	= 0.64	1.50x3.55x1	= 5.33	ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	19	1.80			1.80			
F 25.62 F/C 6.67				(S15)3.55x0.15x-1	= -0.53	腹筋	2	3.61			3.55+	0.03+	0.03	
B 0.654 B/C 0.170				(S15)3.55x0.15x-1	= -0.53	幅止筋	5	0.30			0.30			
						SD22	*(27.90x3.040/1000)x6=0.510*							
						主筋 上1 通し筋	3	4.87			3.55+	0.66+	0.66	
						主筋 下1 通し筋	3	4.43			3.55+	0.44+	0.44	

階名	コメント	配置位置
1		(X2+4000:Y6～Y7),(X3-2000:Y6～Y7),(X3+4000:Y6～Y7),(X4+4000:Y6～Y7)

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
B1	4	*0.55x4 =*	*2.20*	*3.66x4 =*	*14.64*	*SD10*	*(38.02x0.560/1000)x4=0.084*							
C 2.20		0.300x0.600x3.05x1	= 0.55	1.50x3.05x1	= 4.58	ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	17	1.80			1.80			
F 14.64 F/C 6.65				(S15)3.05x0.15x-1	= -0.46	腹筋	2	3.11			3.05+	0.03+	0.03	
B 0.388 B/C 0.176				(S15)3.05x0.15x-1	= -0.46	幅止筋	4	0.30			0.30			
						SD22	*(24.90x3.040/1000)x4=0.304*							
						主筋 上1 通し筋	3	4.37			3.05+	0.66+	0.66	
						主筋 下1 通し筋	3	3.93			3.05+	0.44+	0.44	

階名	コメント	配置位置
1		(X8+4000:Y6～Y7)

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
B1	1	*0.55x1 =*	*0.55*	*3.65x1 =*	*3.65*	*SD10*	*(37.98x0.560/1000)x1=0.021*							
C 0.55		0.300x0.600x3.03x1	= 0.55	1.50x3.03x1	= 4.55	ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	17	1.80			1.80			
F 3.65 F/C 6.64				(S15)3.03x0.15x-1	= -0.45	腹筋	2	3.09			3.03+	0.03+	0.03	
B 0.096 B/C 0.175				(S15)3.03x0.15x-1	= -0.45	幅止筋	4	0.30			0.30			
						SD22	*(24.78x3.040/1000)x1=0.075*							
						主筋 上1 通し筋	3	4.35			3.03+	0.66+	0.66	
						主筋 下1 通し筋	3	3.91			3.03+	0.44+	0.44	

物件名称	積算 No.	階数	建築面積	延床面積
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B 1F 0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡

印刷日	
ページ	108

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 小梁 】 ー No. 12

*:基礎部 圧接欄太字:機械式継手 端部A:定着金物

階名	コメント	配置位置
1		(Y2+3000:X5～X6),(Y7+4000:X5～X6)

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
B2	2	***1.00x2 =***	***2.00***	***7.50x2 =***	***15.00***	***SD10***	***(65.52x0.560/1000)x2=0.074***							
C 2.00		0.300x0.600x5.55x1	= 1.00	1.50x5.55x1	= 8.33	ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	29	1.80			1.80			
F 15.00 F/C 7.50				(S15)5.55x0.15x-1	= -0.83	腹筋	2	5.61			5.55+	0.03+	0.03	
B 0.344 B/C 0.172						幅止筋	7	0.30			0.30			
						SD22	***(44.48x3.040/1000)x2=0.270***							
						主筋 上1 通し筋	3	6.87			5.55+	0.66+	0.66	
						主筋 下1 通し筋	3	6.43			5.55+	0.44+	0.44	
						主筋 下2 中央ﾄｯﾌﾟ	1	4.58			3.70+	0.44+	0.44	

階名	コメント	配置位置
1		(Y5+4000:X5～X6)

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
B2	1	***1.00x1 =***	***1.00***	***6.64x1 =***	***6.64***	***SD10***	***(65.48x0.560/1000)x1=0.037***							
C 1.00		0.300x0.600x5.53x1	= 1.00	1.50x5.53x1	= 8.30	ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	29	1.80			1.80			
F 6.64 F/C 6.64				(S15)5.53x0.15x-1	= -0.83	腹筋	2	5.59			5.53+	0.03+	0.03	
B 0.172 B/C 0.172				(S15)5.53x0.15x-1	= -0.83	幅止筋	7	0.30			0.30			
						SD22	***(44.34x3.040/1000)x1=0.135***							
						主筋 上1 通し筋	3	6.85			5.53+	0.66+	0.66	
						主筋 下1 通し筋	3	6.41			5.53+	0.44+	0.44	
						主筋 下2 中央ﾄｯﾌﾟ	1	4.56			3.68+	0.44+	0.44	

階名	コメント	配置位置
1		(X6+2667:Y7～Y8),(X7-2667:Y7～Y8),(X7+2667:Y7～Y8),(X8-2667:Y7～Y8),(X8+2667:Y7～Y8),(X9-2667:Y7～Y8),(X9+3000:Y7～Y8)

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
B4	7	***1.85x7 =***	***12.95***	***10.95x7 =***	***76.65***	***SD10***	***(129.62x0.560/1000)x7=0.511***							
C 12.95		0.350x0.700x7.55x1	= 1.85	1.75x7.55x1	= 13.21	ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	52	2.10			2.10			
F 76.65 F/C 5.92				(S15)7.55x0.15x-1	= -1.13	吊筋 下2	5	0.35			0.35			
B 2.485 B/C 0.192				(S15)7.55x0.15x-1	= -1.13	腹筋	2	7.76			7.55+	0.03+	0.03+	0.15
						幅止筋	9	0.35			0.35			
						SD22	***(92.84x3.040/1000)x7=1.974***							
						主筋 上1 通し筋	4	8.87	22	1.0	7.55+	0.66+	0.66	
						主筋 下1 通し筋	4	8.43	22	1.0	7.55+	0.44+	0.44	
						主筋 下2 中央ﾄｯﾌﾟ	4	5.91			5.03+	0.44+	0.44	

物　件　名　称	積　算　No.	階　数	建　築　面　積	延　床　面　積
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 － 総合計		0B　1F　0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡

印刷日	
ページ	109

【 躯体内訳計算書（算出根拠）－ 床版 】　－　No.　1　　*:基 礎 部

階　名	*	コメント	配置位置	(X4+2600:Y1+275～Y2)
BF				

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
段差70	1		*0.29x1 = 0.29*		*0.47x1 = 0.47*	*SD13*		*(15.80x0.995/1000)x1=0.016*						
C 0.29		0.350x0.250x3.30x1	= 0.29	0.50x3.30x1	= 1.65	主筋 上1 通し筋	2	3.82			3.30+	0.26+	0.26	
F 0.47 F/C 1.62				(S18)3.30x0.18x-1	= -0.59	主筋 下1 通し筋	2	4.08			3.30+	0.39+	0.39	
B 0.016 B/C 0.055				(S18)3.30x0.18x-1	= -0.59									

階　名	*	コメント	配置位置	(X8-3500:Y1+275～Y2)
BF				

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
段差270	1		*0.52x1 = 0.52*		*2.95x1 = 2.95*	*SD13*		*(28.80x0.995/1000)x1=0.029*						
C 0.52		0.350x0.450x3.30x1	= 0.52	1.25x3.30x1	= 4.13	ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	18	1.60			1.60			
F 2.95 F/C 5.67				(S18)3.30x0.18x-1	= -0.59	*SD16*		*(24.60x1.560/1000)x1=0.038*						
B 0.067 B/C 0.129				(S18)3.30x0.18x-1	= -0.59	主筋 上1 通し筋	3	4.26			3.30+	0.48+	0.48	
						主筋 下1 通し筋	3	3.94			3.30+	0.32+	0.32	

階　名	*	コメント	配置位置	(X6+3400:Y2～Y3)
BF				

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
段差270	1		*0.87x1 = 0.87*		*4.94x1 = 4.94*	*SD13*		*(46.40x0.995/1000)x1=0.046*						
C 0.87		0.350x0.450x5.55x1	= 0.87	1.25x5.55x1	= 6.94	ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	29	1.60			1.60			
F 4.94 F/C 5.68				(S18)5.55x0.18x-1	= -1.00	*SD16*		*(38.10x1.560/1000)x1=0.059*						
B 0.105 B/C 0.121				(S18)5.55x0.18x-1	= -1.00	主筋 上1 通し筋	3	6.51			5.55+	0.48+	0.48	
						主筋 下1 通し筋	3	6.19			5.55+	0.32+	0.32	

階　名	*	コメント	配置位置	(X0+2550:Y5～X0+1785:Y5+2667)
BF				

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
段差500	1		*0.55x1 = 0.55*		*3.06x1 = 3.06*	*SD10*		*(6.18x0.560/1000)x1=0.003*						
C 0.55		0.350x0.680x2.33x1	= 0.55	1.71x2.33x1	= 3.98	腹筋	2	2.39			2.33+	0.03+	0.03	
F 3.06 F/C 5.56				(S18A)2.77x0.18x-1	= -0.50	幅止筋	4	0.35			0.35			
B 0.059 B/C 0.107				(S18A)2.33x0.18x-1	= -0.42	*SD13*		*(26.78x0.995/1000)x1=0.027*						
						ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	13	2.06			2.06			
						SD16		*(18.78x1.560/1000)x1=0.029*						
						主筋 上1 通し筋	3	3.29			2.33+	0.48+	0.48	
						主筋 下1 通し筋	3	2.97			2.33+	0.32+	0.32	

階　名	*	コメント	配置位置	(X0+1469:Y5+2667～X1-1678:Y6-2667)
BF				

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
段差500	1		*0.79x1 = 0.79*		*4.43x1 = 4.43*	*SD10*		*(8.51x0.560/1000)x1=0.005*						
C 0.79		0.350x0.680x3.32x1	= 0.79	1.71x3.32x1	= 5.68	腹筋	2	3.38			3.32+	0.03+	0.03	
F 4.43 F/C 5.61				(S18A)3.61x0.18x-1	= -0.65	幅止筋	5	0.35			0.35			
B 0.081 B/C 0.103				(S18A)3.32x0.18x-1	= -0.60	*SD13*		*(37.08x0.995/1000)x1=0.037*						
						ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	18	2.06			2.06			
						SD16		*(24.72x1.560/1000)x1=0.039*						
						主筋 上1 通し筋	3	4.28			3.32+	0.48+	0.48	
						主筋 下1 通し筋	3	3.96			3.32+	0.32+	0.32	

物件名称	積算 No.	階数	建築面積	延床面積	印刷日	
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B 1F 0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡	ページ	110

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 床版 】 ー No. 2

*:基礎部

階名 *	コメント	配置位置
BF		(X1+1469:Y8-2667～X2-1678:Y7+2667)

リストNo.	倍数
段差500	1
C 0.95	
F 5.37 F/C 5.65	
B 0.094 B/C 0.099	

コンクリート(3:Fc=30, S=18)		
0.95x1	=	*0.95*
0.350x0.680x3.98x1	=	0.95

型枠(1:普通型枠)		
5.37x1	=	*5.37*
1.71x3.98x1	=	6.81
(S18A)3.98x0.18x-1	=	-0.72
(S18A)3.98x0.18x-1	=	-0.72

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	*(9.83x0.560/1000)x1=0.006*							
腹筋	2	4.04			3.98+	0.03+	0.03	
幅止筋	5	0.35			0.35			
SD13	*(43.26x0.995/1000)x1=0.043*							
ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	21	2.06			2.06			
SD16	*(28.68x1.560/1000)x1=0.045*							
主筋 上1 通し筋	3	4.94			3.98+	0.48+	0.48	
主筋 下1 通し筋	3	4.62			3.98+	0.32+	0.32	

階名 *	コメント	配置位置
BF		(X1+1785:Y8-2667～X1+2550:Y8)

リストNo.	倍数
段差500	1
C 0.55	
F 3.10 F/C 5.64	
B 0.059 B/C 0.107	

コンクリート(3:Fc=30, S=18)		
0.55x1	=	*0.55*
0.350x0.680x2.33x1	=	0.55

型枠(1:普通型枠)		
3.10x1	=	*3.10*
1.71x2.33x1	=	3.98
(S18A)2.57x0.18x-1	=	-0.46
(S18A)2.33x0.18x-1	=	-0.42

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	*(6.18x0.560/1000)x1=0.003*							
腹筋	2	2.39			2.33+	0.03+	0.03	
幅止筋	4	0.35			0.35			
SD13	*(26.78x0.995/1000)x1=0.027*							
ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	13	2.06			2.06			
SD16	*(18.78x1.560/1000)x1=0.029*							
主筋 上1 通し筋	3	3.29			2.33+	0.48+	0.48	
主筋 下1 通し筋	3	2.97			2.33+	0.32+	0.32	

階名 *	コメント	配置位置
BF		(X2-2300:Y5～Y5+2667)

リストNo.	倍数
段差550	1
C 0.57	
F 3.25 F/C 5.70	
B 0.060 B/C 0.105	

コンクリート(3:Fc=30, S=18)		
0.57x1	=	*0.57*
0.350x0.730x2.24x1	=	0.57

型枠(1:普通型枠)		
3.25x1	=	*3.25*
1.81x2.24x1	=	4.05
(S18A)2.24x0.18x-1	=	-0.40
(S18A)2.24x0.18x-1	=	-0.40

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	*(6.00x0.560/1000)x1=0.003*							
腹筋	2	2.30			2.24+	0.03+	0.03	
幅止筋	4	0.35			0.35			
SD13	*(28.08x0.995/1000)x1=0.028*							
ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	13	2.16			2.16			
SD16	*(18.72x1.560/1000)x1=0.029*							
主筋 上1 通し筋	3	3.20			2.44+	0.48		0.28
主筋 下1 通し筋	3	3.04			2.44+	0.32		0.28

階名 *	コメント	配置位置
BF		(X2-2300:Y5+2667～Y6-2667)

リストNo.	倍数
段差550	1
C 0.58	
F 3.29 F/C 5.67	
B 0.060 B/C 0.103	

コンクリート(3:Fc=30, S=18)		
0.58x1	=	*0.58*
0.350x0.730x2.27x1	=	0.58

型枠(1:普通型枠)		
3.29x1	=	*3.29*
1.81x2.27x1	=	4.11
(S18A)2.27x0.18x-1	=	-0.41
(S18A)2.27x0.18x-1	=	-0.41

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	*(6.06x0.560/1000)x1=0.003*							
腹筋	2	2.33			2.27+	0.03+	0.03	
幅止筋	4	0.35			0.35			
SD13	*(28.08x0.995/1000)x1=0.028*							
ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	13	2.16			2.16			
SD16	*(18.90x1.560/1000)x1=0.029*							
主筋 上1 通し筋	3	3.23			2.47		0.48+	0.28
主筋 下1 通し筋	3	3.07			2.47		0.32+	0.28

物件名称	積算 No.	階数	建築面積	延床面積	印刷日	
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B 1F 0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡	ページ	111

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 床版 】 ー No. 3

*:基礎部

階名 * BF　コメント　配置位置 (X3-3000:Y7+2667～Y8-2667)

リストNo. 段差550 倍数 1

C 0.58
F 3.29 F/C 5.67
B 0.060 B/C 0.103

コンクリート(3:Fc=30, S=18)

0.58x1	=	*0.58*
0.350x0.730x2.27x1	=	0.58

型枠(1:普通型枠)

3.29x1	=	*3.29*
1.81x2.27x1	=	4.11
(S18A)2.27x0.18x-1	=	-0.41
(S18A)2.27x0.18x-1	=	-0.41

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	*(6.06x0.560/1000)x1=0.003*							
腹筋	2	2.33			2.27+	0.03+	0.03	
幅止筋	4	0.35			0.35			
SD13	*(28.08x0.995/1000)x1=0.028*							
ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	13	2.16			2.16			
SD16	*(18.90x1.560/1000)x1=0.029*							
主筋 上1 通し筋	3	3.23			2.47+	0.48		0.28
主筋 下1 通し筋	3	3.07			2.47+	0.32		0.28

階名 * BF　コメント　配置位置 (X3-3000:Y8-2667～Y8)

リストNo. 段差550 倍数 1

C 0.57
F 3.25 F/C 5.70
B 0.060 B/C 0.105

コンクリート(3:Fc=30, S=18)

0.57x1	=	*0.57*
0.350x0.730x2.24x1	=	0.57

型枠(1:普通型枠)

3.25x1	=	*3.25*
1.81x2.24x1	=	4.05
(S18A)2.24x0.18x-1	=	-0.40
(S18A)2.24x0.18x-1	=	-0.40

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	*(6.00x0.560/1000)x1=0.003*							
腹筋	2	2.30			2.24+	0.03+	0.03	
幅止筋	4	0.35			0.35			
SD13	*(28.08x0.995/1000)x1=0.028*							
ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋	13	2.16			2.16			
SD16	*(18.72x1.560/1000)x1=0.029*							
主筋 上1 通し筋	3	3.20			2.44		0.48+	0.28
主筋 下1 通し筋	3	3.04			2.44		0.32+	0.28

階名 * BF　コメント　配置位置 (X4+1800:Y2-1875)

リストNo. S18 倍数 1

C 0.74
F/C
B 0.112 B/C 0.151

コンクリート(3:Fc=30, S=18)

0.74x1	=	*0.74*
1.25x3.30x0.180x1	=	0.74

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	*(58.35x0.560/1000)x1=0.033*							
主力筋 下端 通し筋	9	1.55			1.25+	0.15+	0.15	
配力筋 上端 通し筋	4	3.90			3.30+	0.30+	0.30	
配力筋 下端 通し筋	8	3.60			3.30+	0.15+	0.15	
SD13	*(79.03x0.995/1000)x1=0.079*							
主力筋 上端 通し筋	18	2.03			1.25+	0.39+	0.39	
主力筋 下端 通し筋	9	1.55			1.25+	0.15+	0.15	
配力筋 上端 通し筋	4	4.08			3.30+	0.39+	0.39	
主力筋方向 上端 受筋	2	2.03			1.25+	0.39+	0.39	
配力筋方向 上端 受筋	2	4.08			3.30+	0.39+	0.39	

階名 * BF　コメント　配置位置 (X5-2713:Y2-1875)

リストNo. S18 倍数 1

C 2.99
F/C
B 0.348 B/C 0.116

コンクリート(3:Fc=30, S=18)

2.99x1	=	*2.99*
3.30x5.03x0.180x1	=	2.99

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	*(202.86x0.560/1000)x1=0.114*							
主力筋 下端 通し筋	13	3.60			3.30+	0.15+	0.15	
配力筋 上端 通し筋	9	5.88			5.03+	0.30+	0.20+	0.35
配力筋 下端 通し筋	18	5.73			5.03+	0.15+	0.20+	0.35
SD13	*(235.06x0.995/1000)x1=0.234*							
主力筋 上端 通し筋	27	4.08			3.30+	0.39+	0.39	
主力筋 下端 通し筋	14	3.60			3.30+	0.15+	0.15	
配力筋 上端 通し筋	9	6.08			5.03+	0.39+	0.20+	0.46
主力筋方向 上端 受筋	2	4.08			3.30+	0.39+	0.39	
配力筋方向 上端 受筋	2	5.81			5.03+	0.39+	0.39	

物件名称	積算 No.	階数	建築面積	延床面積	印刷日	
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B 1F 0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡	ページ	112

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 床版 】 ー No. 4

*:基礎部

階名 *	コメント	配置位置
BF		(X5+3000:Y2-1875)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)	
S18	1	*3.33x1 =*	*3.33*	*18.48x1 =*	*18.48*
C 3.33		3.30x5.60x0.180x1	= 3.33	3.30x5.60x1	= 18.48
F 18.48 F/C 5.55					
B 0.385 B/C 0.116					

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	*(225.49x0.560/1000)x1=0.126*							
主力筋 下端 通し筋	14	3.86			3.30+	0.15+	0.23+	0.18
配力筋 上端 通し筋	9	6.45			5.60+	0.20+	0.30+	0.35
配力筋 下端 通し筋	18	6.30			5.60+	0.20+	0.15+	0.35
SD13	*(260.69x0.995/1000)x1=0.259*							
主力筋 上端 通し筋	29	4.15			3.30+	0.39+	0.23+	0.23
主力筋 下端 通し筋	15	3.91			3.30+	0.15+	0.23+	0.23
配力筋 上端 通し筋	9	6.65			5.60+	0.20+	0.39+	0.46
主力筋方向 上端 受筋	2	4.08			3.30+	0.39+	0.39	
配力筋方向 上端 受筋	2	6.84			5.60+	0.39+	0.39+	0.46

階名 *	コメント	配置位置
BF		(X6+4000:Y2-1875)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)	
S18	1	*4.51x1 =*	*4.51*	*25.08x1 =*	*25.08*
C 4.51		3.30x7.60x0.180x1	= 4.51	3.30x7.60x1	= 25.08
F 25.08 F/C 5.56					
B 0.498 B/C 0.110					

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	*(293.85x0.560/1000)x1=0.165*							
主力筋 下端 通し筋	19	3.60			3.30+	0.15+	0.15	
配力筋 上端 通し筋	9	8.45			7.60+	0.30+	0.20+	0.35
配力筋 下端 通し筋	18	8.30			7.60+	0.15+	0.20+	0.35
SD13	*(334.81x0.995/1000)x1=0.333*							
主力筋 上端 通し筋	39	4.08			3.30+	0.39+	0.39	
主力筋 下端 通し筋	20	3.60			3.30+	0.15+	0.15	
配力筋 上端 通し筋	9	8.65			7.60+	0.39+	0.20+	0.46
主力筋方向 上端 受筋	2	4.08			3.30+	0.39+	0.39	
配力筋方向 上端 受筋	2	8.84			7.60+	0.39+	0.39+	0.46

階名 *	コメント	配置位置
BF		(X7+2263:Y2-1875)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)	
S18	1	*2.45x1 =*	*2.45*	*13.63x1 =*	*13.63*
C 2.45		3.30x4.13x0.180x1	= 2.45	3.30x4.13x1	= 13.63
F 13.63 F/C 5.56					
B 0.284 B/C 0.116					

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	*(166.77x0.560/1000)x1=0.093*							
主力筋 下端 通し筋	11	3.60			3.30+	0.15+	0.15	
配力筋 上端 通し筋	9	4.81			4.13+	0.20+	0.30+	0.18
配力筋 下端 通し筋	18	4.66			4.13+	0.20+	0.15+	0.18
SD13	*(191.89x0.995/1000)x1=0.191*							
主力筋 上端 通し筋	22	4.08			3.30+	0.39+	0.39	
主力筋 下端 通し筋	11	3.60			3.30+	0.15+	0.15	
配力筋 上端 通し筋	9	4.95			4.13+	0.20+	0.39+	0.23
主力筋方向 上端 受筋	2	4.08			3.30+	0.39+	0.39	
配力筋方向 上端 受筋	2	4.91			4.13+	0.39+	0.39	

階名 *	コメント	配置位置
BF		(X8-1750:Y2-1875)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)	
S18	1	*1.87x1 =*	*1.87*	*10.40x1 =*	*10.40*
C 1.87		3.15x3.30x0.180x1	= 1.87	3.15x3.30x1	= 10.40
F 10.40 F/C 5.56					
B 0.223 B/C 0.119					

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	*(123.45x0.560/1000)x1=0.069*							
主力筋 下端 通し筋	9	3.45			3.15+	0.15+	0.15	
配力筋 上端 通し筋	8	3.90			3.30+	0.30+	0.30	
配力筋 下端 通し筋	17	3.60			3.30+	0.15+	0.15	
SD13	*(154.53x0.995/1000)x1=0.154*							
主力筋 上端 通し筋	18	3.93			3.15+	0.39+	0.39	
主力筋 下端 通し筋	9	3.45			3.15+	0.15+	0.15	

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 床版 】 ー No. 5

*:基礎部

			配力筋 上端 通し筋	9 4.08	3.30+ 0.39+ 0.39
			主力筋方向 上端 受筋	2 3.93	3.15+ 0.39+ 0.39
			配力筋方向 上端 受筋	2 4.08	3.30+ 0.39+ 0.39

階名 *	コメント	配置位置	
BF		(X5+3000:Y2+1538)	

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
S18	1	*2.63x1 =*	*2.63*	*14.60x1 =*	*14.60*	*SD10*	*(177.91x0.560/1000)x1=0.100*							
C 2.63		2.63x5.55x0.180x1	= 2.63	2.63x5.55x1	= 14.60	主力筋 下端 通し筋	14	3.19			2.63+	0.23+	0.15+	0.18
F 14.60 F/C 5.55						配力筋 上端 通し筋	7	6.50			5.55+	0.30+	0.30+	0.35
B 0.316 B/C 0.120						配力筋 下端 通し筋	15	5.85			5.55+	0.15+	0.15	
						SD13	*(217.28x0.995/1000)x1=0.216*							
						主力筋 上端 通し筋	29	3.24			2.63+	0.23+	0.15+	0.23
						主力筋 下端 通し筋	15	3.24			2.63+	0.23+	0.15+	0.23
						配力筋 上端 通し筋	8	6.79			5.55+	0.39+	0.39+	0.46
						主力筋方向 上端 受筋	2	3.41			2.63+	0.39+	0.39	
						配力筋方向 上端 受筋	2	6.79			5.55+	0.39+	0.39+	0.46

階名 *	コメント	配置位置	
BF		(X4-713:Y2+3000)	

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
S18	1	*2.13x1 =*	*2.13*	*11.82x1 =*	*11.82*	*SD10*	*(145.74x0.560/1000)x1=0.082*							
C 2.13		2.13x5.55x0.180x1	= 2.13	2.13x5.55x1	= 11.82	主力筋 下端 通し筋	14	2.61			2.13+	0.15+	0.15+	0.18
F 11.82 F/C 5.55						配力筋 上端 通し筋	6	6.50			5.55+	0.30+	0.30+	0.35
B 0.265 B/C 0.124						配力筋 下端 通し筋	12	5.85			5.55+	0.15+	0.15	
						SD13	*(184.14x0.995/1000)x1=0.183*							
						主力筋 上端 通し筋	29	2.90			2.13+	0.39+	0.15+	0.23
						主力筋 下端 通し筋	15	2.66			2.13+	0.15+	0.15+	0.23
						配力筋 上端 通し筋	6	6.79			5.55+	0.39+	0.39+	0.46
						主力筋方向 上端 受筋	2	2.91			2.13+	0.39+	0.39	
						配力筋方向 上端 受筋	2	6.79			5.55+	0.39+	0.39+	0.46

階名 *	コメント	配置位置	
BF		(X4+1713:Y2+3000)	

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
S18	1	*2.13x1 =*	*2.13*	*11.82x1 =*	*11.82*	*SD10*	*(146.86x0.560/1000)x1=0.082*							
C 2.13		2.13x5.55x0.180x1	= 2.13	2.13x5.55x1	= 11.82	主力筋 下端 通し筋	14	2.69			2.13+	0.15+	0.23+	0.18
F 11.82 F/C 5.55						配力筋 上端 通し筋	6	6.50			5.55+	0.30+	0.30+	0.35
B 0.262 B/C 0.123						配力筋 下端 通し筋	12	5.85			5.55+	0.15+	0.15	
						SD13	*(180.70x0.995/1000)x1=0.180*							
						主力筋 上端 通し筋	29	2.74			2.13+	0.15+	0.23+	0.23
						主力筋 下端 通し筋	15	2.74			2.13+	0.15+	0.23+	0.23
						配力筋 上端 通し筋	6	6.79			5.55+	0.39+	0.39+	0.46
						主力筋方向 上端 受筋	2	2.91			2.13+	0.39+	0.39	
						配力筋方向 上端 受筋	2	6.79			5.55+	0.39+	0.39+	0.46

物件名称	積算 No.	階数	建築面積	延床面積	印刷日	
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B 1F 0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡	ページ	114

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 床版 】 ー No. 6

*:基礎部

階名 *	コメント	配置位置
BF		(X5-3713:Y2+3000)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
S18	1	*2.13x1 =*	*2.13*	*11.82x1 =*	*11.82*	*SD10*	*(146.86x0.560/1000)x1=0.082*							
C 2.13		2.13x5.55x0.180x1	= 2.13	2.13x5.55x1	= 11.82	主力筋 下端 通し筋	14	2.69			2.13+	0.23+	0.15+	0.18
F 11.82 F/C 5.55						配力筋 上端 通し筋	6	6.50			5.55+	0.30+	0.30+	0.35
B 0.262 B/C 0.123						配力筋 下端 通し筋	12	5.85			5.55+	0.15+	0.15	
						SD13	*(180.70x0.995/1000)x1=0.180*							
						主力筋 上端 通し筋	29	2.74			2.13+	0.23+	0.15+	0.23
						主力筋 下端 通し筋	15	2.74			2.13+	0.23+	0.15+	0.23
						配力筋 上端 通し筋	6	6.79			5.55+	0.39+	0.39+	0.46
						主力筋方向 上端 受筋	2	2.91			2.13+	0.39+	0.39	
						配力筋方向 上端 受筋	2	6.79			5.55+	0.39+	0.39+	0.46

階名 *	コメント	配置位置
BF		(X5-1288:Y2+3000)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
S18	1	*2.13x1 =*	*2.13*	*11.82x1 =*	*11.82*	*SD10*	*(145.74x0.560/1000)x1=0.082*							
C 2.13		2.13x5.55x0.180x1	= 2.13	2.13x5.55x1	= 11.82	主力筋 下端 通し筋	14	2.61			2.13+	0.15+	0.15+	0.18
F 11.82 F/C 5.55						配力筋 上端 通し筋	6	6.50			5.55+	0.30+	0.30+	0.35
B 0.265 B/C 0.124						配力筋 下端 通し筋	12	5.85			5.55+	0.15+	0.15	
						SD13	*(184.14x0.995/1000)x1=0.183*							
						主力筋 上端 通し筋	29	2.90			2.13+	0.15+	0.39+	0.23
						主力筋 下端 通し筋	15	2.66			2.13+	0.15+	0.15+	0.23
						配力筋 上端 通し筋	6	6.79			5.55+	0.39+	0.39+	0.46
						主力筋方向 上端 受筋	2	2.91			2.13+	0.39+	0.39	
						配力筋方向 上端 受筋	2	6.79			5.55+	0.39+	0.39+	0.46

階名 *	コメント	配置位置
BF		(X6+1358:Y2+3000)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
S18	1	*2.27x1 =*	*2.27*	*12.60x1 =*	*12.60*	*SD10*	*(153.97x0.560/1000)x1=0.086*							
C 2.27		2.27x5.55x0.180x1	= 2.27	2.27x5.55x1	= 12.60	主力筋 下端 通し筋	14	2.78			2.27+	0.15+	0.18+	0.18
F 12.60 F/C 5.55						配力筋 上端 通し筋	6	6.50			5.55+	0.30+	0.30+	0.35
B 0.284 B/C 0.125						配力筋 下端 通し筋	13	5.85			5.55+	0.15+	0.15	
						SD13	*(198.69x0.995/1000)x1=0.198*							
						主力筋 上端 通し筋	29	3.07			2.27+	0.39+	0.18+	0.23
						主力筋 下端 通し筋	15	2.83			2.27+	0.15+	0.18+	0.23
						配力筋 上端 通し筋	7	6.79			5.55+	0.39+	0.39+	0.46
						主力筋方向 上端 受筋	2	3.05			2.27+	0.39+	0.39	
						配力筋方向 上端 受筋	2	6.79			5.55+	0.39+	0.39+	0.46

階名 *	コメント	配置位置
BF		(X6+3033:Y2+3000)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
S18	1	*0.38x1 =*	*0.38*	*2.11x1 =*	*2.11*	*SD10*	*(36.51x0.560/1000)x1=0.020*							
C 0.38		0.38x5.55x0.180x1	= 0.38	0.38x5.55x1	= 2.11	主力筋 下端 通し筋	14	0.89			0.38+	0.18+	0.15+	0.18
F 2.11 F/C 5.55						配力筋 上端 通し筋	1	6.50			5.55+	0.30+	0.30+	0.35
B 0.097 B/C 0.255						配力筋 下端 通し筋	3	5.85			5.55+	0.15+	0.15	
						SD13	*(77.80x0.995/1000)x1=0.077*							
						主力筋 上端 通し筋	29	1.18			0.38+	0.18+	0.39+	0.23
						主力筋 下端 通し筋	15	0.94			0.38+	0.18+	0.15+	0.23

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 床版 】 ー No. 7

*:基礎部

			配力筋 上端 通し筋	2 6.79	5.55+ 0.39+ 0.39+ 0.46
			主力筋方向 上端 受筋	2 1.16	0.38+ 0.39+ 0.39
			配力筋方向 上端 受筋	2 6.79	5.55+ 0.39+ 0.39+ 0.46

階名 *	コメント	配置位置								
BF		(X7-3633:Y2+3000)								
リストNo. 倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接 溶接	基本長	端部 端部 継手
S18 1	***1.58x1 = 1.58***		***8.77x1 = 8.77***		***SD10***	***(107.91x0.560/1000)x1=0.060***				
C 1.58	1.58x5.55x0.180x1	= 1.58	1.58x5.55x1	= 8.77	主力筋 下端 通し筋	14	2.09		1.58+ 0.15+ 0.18+ 0.18	
F 8.77 F/C 5.55					配力筋 上端 通し筋	4	6.50		5.55+ 0.30+ 0.30+ 0.35	
B 0.213 B/C 0.135					配力筋 下端 通し筋	9	5.85		5.55+ 0.15+ 0.15	
					SD13	***(153.37x0.995/1000)x1=0.153***				
					主力筋 上端 通し筋	29	2.38		1.58+ 0.39+ 0.18+ 0.23	
					主力筋 下端 通し筋	15	2.14		1.58+ 0.15+ 0.18+ 0.23	
					配力筋 上端 通し筋	5	6.79		5.55+ 0.39+ 0.39+ 0.46	
					主力筋方向 上端 受筋	2	2.36		1.58+ 0.39+ 0.39	
					配力筋方向 上端 受筋	2	6.79		5.55+ 0.39+ 0.39+ 0.46	

階名 *	コメント	配置位置								
BF		(X7-1358:Y2+3000)								
リストNo. 倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接 溶接	基本長	端部 端部 継手
S18 1	***2.27x1 = 2.27***		***12.60x1 = 12.60***		***SD10***	***(153.97x0.560/1000)x1=0.086***				
C 2.27	2.27x5.55x0.180x1	= 2.27	2.27x5.55x1	= 12.60	主力筋 下端 通し筋	14	2.78		2.27+ 0.18+ 0.15+ 0.18	
F 12.60 F/C 5.55					配力筋 上端 通し筋	6	6.50		5.55+ 0.30+ 0.30+ 0.35	
B 0.284 B/C 0.125					配力筋 下端 通し筋	13	5.85		5.55+ 0.15+ 0.15	
					SD13	***(198.69x0.995/1000)x1=0.198***				
					主力筋 上端 通し筋	29	3.07		2.27+ 0.18+ 0.39+ 0.23	
					主力筋 下端 通し筋	15	2.83		2.27+ 0.18+ 0.15+ 0.23	
					配力筋 上端 通し筋	7	6.79		5.55+ 0.39+ 0.39+ 0.46	
					主力筋方向 上端 受筋	2	3.05		2.27+ 0.39+ 0.39	
					配力筋方向 上端 受筋	2	6.79		5.55+ 0.39+ 0.39+ 0.46	

階名 *	コメント	配置位置								
BF		(X7+1371:Y2+3000)								
リストNo. 倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接 溶接	基本長	端部 端部 継手
S18 1	***2.29x1 = 2.29***		***12.71x1 = 12.71***		***SD10***	***(153.83x0.560/1000)x1=0.086***				
C 2.29	2.29x5.55x0.180x1	= 2.29	2.29x5.55x1	= 12.71	主力筋 下端 通し筋	14	2.77		2.29+ 0.15+ 0.15+ 0.18	
F 12.71 F/C 5.55					配力筋 上端 通し筋	6	6.50		5.55+ 0.30+ 0.30+ 0.35	
B 0.283 B/C 0.124					配力筋 下端 通し筋	13	5.85		5.55+ 0.15+ 0.15	
					SD13	***(198.29x0.995/1000)x1=0.197***				
					主力筋 上端 通し筋	29	3.06		2.29+ 0.39+ 0.15+ 0.23	
					主力筋 下端 通し筋	15	2.82		2.29+ 0.15+ 0.15+ 0.23	
					配力筋 上端 通し筋	7	6.79		5.55+ 0.39+ 0.39+ 0.46	
					主力筋方向 上端 受筋	2	3.07		2.29+ 0.39+ 0.39	
					配力筋方向 上端 受筋	2	6.79		5.55+ 0.39+ 0.39+ 0.46	

物件名称	積算 No.	階数	建築面積	延床面積	印刷日	
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B 1F 0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡	ページ	116

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 床版 】 ー No. 8

*:基礎部

階名 *	コメント	配置位置
BF		(X7+4000:Y2+3000)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
S18	1	*2.37x1 =*	*2.37*	*13.15x1 =*	*13.15*	*SD10*	*(154.95x0.560/1000)x1=0.087*							
C 2.37		2.37x5.55x0.180x1	= 2.37	2.37x5.55x1	= 13.15	主力筋 下端 通し筋	14	2.85			2.37+	0.15+	0.15+	0.18
F 13.15 F/C 5.55						配力筋 上端 通し筋	6	6.50			5.55+	0.30+	0.30+	0.35
B 0.281 B/C 0.119						配力筋 下端 通し筋	13	5.85			5.55+	0.15+	0.15	
						SD13	*(195.01x0.995/1000)x1=0.194*							
						主力筋 上端 通し筋	29	2.90			2.37+	0.15+	0.15+	0.23
						主力筋 下端 通し筋	15	2.90			2.37+	0.15+	0.15+	0.23
						配力筋 上端 通し筋	7	6.79			5.55+	0.39+	0.39+	0.46
						主力筋方向 上端 受筋	2	3.15			2.37+	0.39+	0.39	
						配力筋方向 上端 受筋	2	6.79			5.55+	0.39+	0.39+	0.46

階名 *	コメント	配置位置
BF		(X8-1371:Y2+3000)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
S18	1	*2.29x1 =*	*2.29*	*12.71x1 =*	*12.71*	*SD10*	*(153.83x0.560/1000)x1=0.086*							
C 2.29		2.29x5.55x0.180x1	= 2.29	2.29x5.55x1	= 12.71	主力筋 下端 通し筋	14	2.77			2.29+	0.15+	0.15+	0.18
F 12.71 F/C 5.55						配力筋 上端 通し筋	6	6.50			5.55+	0.30+	0.30+	0.35
B 0.283 B/C 0.124						配力筋 下端 通し筋	13	5.85			5.55+	0.15+	0.15	
						SD13	*(198.29x0.995/1000)x1=0.197*							
						主力筋 上端 通し筋	29	3.06			2.29+	0.15+	0.39+	0.23
						主力筋 下端 通し筋	15	2.82			2.29+	0.15+	0.15+	0.23
						配力筋 上端 通し筋	7	6.79			5.55+	0.39+	0.39+	0.46
						主力筋方向 上端 受筋	2	3.07			2.29+	0.39+	0.39	
						配力筋方向 上端 受筋	2	6.79			5.55+	0.39+	0.39+	0.46

階名 *	コメント	配置位置
BF		(X5+3000:Y3-1538)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
S18	1	*2.63x1 =*	*2.63*	*14.60x1 =*	*14.60*	*SD10*	*(177.91x0.560/1000)x1=0.100*							
C 2.63		2.63x5.55x0.180x1	= 2.63	2.63x5.55x1	= 14.60	主力筋 下端 通し筋	14	3.19			2.63+	0.15+	0.23+	0.18
F 14.60 F/C 5.55						配力筋 上端 通し筋	7	6.50			5.55+	0.30+	0.30+	0.35
B 0.316 B/C 0.120						配力筋 下端 通し筋	15	5.85			5.55+	0.15+	0.15	
						SD13	*(217.28x0.995/1000)x1=0.216*							
						主力筋 上端 通し筋	29	3.24			2.63+	0.15+	0.23+	0.23
						主力筋 下端 通し筋	15	3.24			2.63+	0.15+	0.23+	0.23
						配力筋 上端 通し筋	8	6.79			5.55+	0.39+	0.39+	0.46
						主力筋方向 上端 受筋	2	3.41			2.63+	0.39+	0.39	
						配力筋方向 上端 受筋	2	6.79			5.55+	0.39+	0.39+	0.46

階名 *	コメント	配置位置
BF		(X6+4000:Y3+1488)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
S18	1	*3.44x1 =*	*3.44*	*19.10x1 =*	*19.10*	*SD10*	*(229.33x0.560/1000)x1=0.128*							
C 3.44		2.53x7.55x0.180x1	= 3.44	2.53x7.55x1	= 19.10	主力筋 下端 通し筋	19	2.83			2.53+	0.15+	0.15	
F 19.10 F/C 5.55						配力筋 上端 通し筋	7	8.36			7.55+	0.23+	0.23+	0.35
B 0.396 B/C 0.115						配力筋 下端 通し筋	14	8.36			7.55+	0.23+	0.23+	0.35
						SD13	*(269.18x0.995/1000)x1=0.268*							
						主力筋 上端 通し筋	39	3.31			2.53+	0.39+	0.39	
						主力筋 下端 通し筋	20	2.83			2.53+	0.15+	0.15	

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 床版 】 ー No. 9

*:基礎部

			配力筋 上端 通し筋	7 8.47	7.55+ 0.23+ 0.23+ 0.46
			主力筋方向 上端 受筋	2 3.31	2.53+ 0.39+ 0.39
			配力筋方向 上端 受筋	2 8.79	7.55+ 0.39+ 0.39+ 0.46

階名 *	コメント	配置位置	(X7+2000:Y3+1488)						
BF									
リストNo. 倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ 圧接 溶接	基本長	端部 端部 継手
S18 1	***1.62x1 = 1.62***		***8.98x1 = 8.98***		***SD10***	***(112.83x0.560/1000)x1=0.063***			
C 1.62	2.53x3.55x0.180x1	= 1.62	2.53x3.55x1	= 8.98	主力筋 下端 通し筋	9	2.83	2.53+ 0.15+ 0.15	
F 8.98 F/C 5.54					配力筋 上端 通し筋	7	4.26	3.55+ 0.23+ 0.30+ 0.18	
B 0.200 B/C 0.123					配力筋 下端 通し筋	14	4.11	3.55+ 0.23+ 0.15+ 0.18	
					SD13	***(137.27x0.995/1000)x1=0.137***			
					主力筋 上端 通し筋	19	3.31	2.53+ 0.39+ 0.39	
					主力筋 下端 通し筋	10	2.83	2.53+ 0.15+ 0.15	
					配力筋 上端 通し筋	7	4.40	3.55+ 0.23+ 0.39+ 0.23	
					主力筋方向 上端 受筋	2	3.31	2.53+ 0.39+ 0.39	
					配力筋方向 上端 受筋	2	4.33	3.55+ 0.39+ 0.39	

階名 *	コメント	配置位置	(X5+3000:Y3+1500)						
BF									
リストNo. 倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ 圧接 溶接	基本長	端部 端部 継手
S18 1	***2.55x1 = 2.55***		***14.15x1 = 14.15***		***SD10***	***(177.59x0.560/1000)x1=0.099***			
C 2.55	2.55x5.55x0.180x1	= 2.55	2.55x5.55x1	= 14.15	主力筋 下端 通し筋	14	3.19	2.55+ 0.23+ 0.23+ 0.18	
F 14.15 F/C 5.55					配力筋 上端 通し筋	7	6.43	5.55+ 0.30+ 0.23+ 0.35	
B 0.307 B/C 0.120					配力筋 下端 通し筋	14	6.28	5.55+ 0.15+ 0.23+ 0.35	
					SD13	***(209.21x0.995/1000)x1=0.208***			
					主力筋 上端 通し筋	29	3.24	2.55+ 0.23+ 0.23+ 0.23	
					主力筋 下端 通し筋	15	3.24	2.55+ 0.23+ 0.23+ 0.23	
					配力筋 上端 通し筋	7	6.63	5.55+ 0.39+ 0.23+ 0.46	
					主力筋方向 上端 受筋	2	3.33	2.55+ 0.39+ 0.39	
					配力筋方向 上端 受筋	2	6.79	5.55+ 0.39+ 0.39+ 0.46	

階名 *	コメント	配置位置	(X5+3000:Y4+2000)						
BF									
リストNo. 倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ 圧接 溶接	基本長	端部 端部 継手
S18 1	***3.55x1 = 3.55***		***19.70x1 = 19.70***		***SD10***	***(228.31x0.560/1000)x1=0.128***			
C 3.55	3.55x5.55x0.180x1	= 3.55	3.55x5.55x1	= 19.70	主力筋 下端 通し筋	14	4.19	3.55+ 0.23+ 0.23+ 0.18	
F 19.70 F/C 5.55					配力筋 上端 通し筋	9	6.50	5.55+ 0.30+ 0.30+ 0.35	
B 0.403 B/C 0.114					配力筋 下端 通し筋	19	5.85	5.55+ 0.15+ 0.15	
					SD13	***(276.70x0.995/1000)x1=0.275***			
					主力筋 上端 通し筋	29	4.24	3.55+ 0.23+ 0.23+ 0.23	
					主力筋 下端 通し筋	15	4.24	3.55+ 0.23+ 0.23+ 0.23	
					配力筋 上端 通し筋	10	6.79	5.55+ 0.39+ 0.39+ 0.46	
					主力筋方向 上端 受筋	2	4.33	3.55+ 0.39+ 0.39	
					配力筋方向 上端 受筋	2	6.79	5.55+ 0.39+ 0.39+ 0.46	

物件名称	積算 No.	階数	建築面積	延床面積	印刷日	
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B 1F 0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡	ページ	118

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 床版 】 ー No. 10

*:基礎部

階名 *	コメント	配置位置	
BF			(X2+4000:Y5-1525)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
S18	1	*2.27x1 =*	*2.27*	*12.61x1 =*	*12.61*	*SD10*	*(147.95x0.560/1000)x1=0.083*							
C 2.27		2.60x4.85x0.180x1	= 2.27	2.60x4.85x1	= 12.61	主力筋 下端 通し筋	13	2.90			2.60+	0.15+	0.15	
F 12.61 F/C 5.56						配力筋 上端 通し筋	7	5.45			4.85+	0.30+	0.30	
B 0.265 B/C 0.117						配力筋 下端 通し筋	14	5.15			4.85+	0.15+	0.15	
						SD13	*(183.01x0.995/1000)x1=0.182*							
						主力筋 上端 通し筋	26	3.38			2.60+	0.39+	0.39	
						主力筋 下端 通し筋	13	2.90			2.60+	0.15+	0.15	
						配力筋 上端 通し筋	7	5.63			4.85+	0.39+	0.39	
						主力筋方向 上端 受筋	2	3.38			2.60+	0.39+	0.39	
						配力筋方向 上端 受筋	2	5.63			4.85+	0.39+	0.39	

階名 *	コメント	配置位置	
BF			(X6+1371:Y5-988)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
S18	1	*2.28x1 =*	*2.28*	*12.66x1 =*	*12.66*	*SD10*	*(158.62x0.560/1000)x1=0.089*							
C 2.28		2.29x5.53x0.180x1	= 2.28	2.29x5.53x1	= 12.66	主力筋 下端 通し筋	14	2.77			2.29+	0.15+	0.15+	0.18
F 12.66 F/C 5.55						配力筋 上端 通し筋	6	6.41			5.53+	0.30+	0.23+	0.35
B 0.285 B/C 0.125						配力筋 下端 通し筋	13	6.26			5.53+	0.15+	0.23+	0.35
						SD13	*(196.99x0.995/1000)x1=0.196*							
						主力筋 上端 通し筋	29	3.06			2.29+	0.15+	0.39+	0.23
						主力筋 下端 通し筋	15	2.82			2.29+	0.15+	0.23+	0.23
						配力筋 上端 通し筋	7	6.61			5.53+	0.39+	0.23+	0.46
						主力筋方向 上端 受筋	2	3.07			2.29+	0.39+	0.39	
						配力筋方向 上端 受筋	2	6.77			5.53+	0.39+	0.39+	0.46

階名 *	コメント	配置位置	
BF			(X6+4000:Y5-988),(X6+4000:Y6-3013)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
S18	2	*2.36x2 =*	*4.72*	*13.11x2 =*	*26.22*	*SD10*	*(159.74x0.560/1000)x2=0.178*							
C 4.72		2.37x5.53x0.180x1	= 2.36	2.37x5.53x1	= 13.11	主力筋 下端 通し筋	14	2.85			2.37+	0.15+	0.15+	0.18
F 26.22 F/C 5.56						配力筋 上端 通し筋	6	6.41			5.53+	0.23+	0.30+	0.35
B 0.564 B/C 0.119						配力筋 下端 通し筋	13	6.26			5.53+	0.23+	0.15+	0.35
						SD13	*(193.71x0.995/1000)x2=0.386*							
						主力筋 上端 通し筋	29	2.90			2.37+	0.15+	0.15+	0.23
						主力筋 下端 通し筋	15	2.90			2.37+	0.15+	0.15+	0.23
						配力筋 上端 通し筋	7	6.61			5.53+	0.23+	0.39+	0.46
						主力筋方向 上端 受筋	2	3.15			2.37+	0.39+	0.39	
						配力筋方向 上端 受筋	2	6.77			5.53+	0.39+	0.39+	0.46

階名 *	コメント	配置位置	
BF			(X7-1383:Y5-988)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
S18	1	*2.26x1 =*	*2.26*	*12.55x1 =*	*12.55*	*SD10*	*(159.74x0.560/1000)x1=0.089*							
C 2.26		2.27x5.53x0.180x1	= 2.26	2.27x5.53x1	= 12.55	主力筋 下端 通し筋	14	2.85			2.27+	0.15+	0.25+	0.18
F 12.55 F/C 5.55						配力筋 上端 通し筋	6	6.41			5.53+	0.30+	0.23+	0.35
B 0.282 B/C 0.125						配力筋 下端 通し筋	13	6.26			5.53+	0.15+	0.23+	0.35
						SD13	*(193.51x0.995/1000)x1=0.193*							
						主力筋 上端 通し筋	29	2.90			2.27+	0.15+	0.25+	0.23
						主力筋 下端 通し筋	15	2.90			2.27+	0.15+	0.25+	0.23

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 床版 】 ー No. 11

*:基礎部

			配力筋 上端 通し筋	7 6.61	5.53+ 0.39+ 0.23+ 0.46
			主力筋方向 上端 受筋	2 3.05	2.27+ 0.39+ 0.39
			配力筋方向 上端 受筋	2 6.77	5.53+ 0.39+ 0.39+ 0.46

階名 *	コメント	配置位置	
BF			(X7+2000:Y5-988),(X8-2000:Y5-988),(X8+2000:Y5-988)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		
S18	3		***3.48x3 =***	***10.44***
C 10.44		3.50x5.53x0.180x1	=	3.48
F/C				
B 1.215 B/C 0.116				

鉄筋名称	本数	長さ	圧接 溶接	基本長 端部 端部 継手
SD10		***(235.15x0.560/1000)x3=0.396***		
主力筋 下端 通し筋	14	4.18		3.50+ 0.25+ 0.25+ 0.18
配力筋 上端 通し筋	9	6.41		5.53+ 0.30+ 0.23+ 0.35
配力筋 下端 通し筋	19	6.26		5.53+ 0.15+ 0.23+ 0.35
SD13		***(274.32x0.995/1000)x3=0.819***		
主力筋 上端 通し筋	29	4.23		3.50+ 0.25+ 0.25+ 0.23
主力筋 下端 通し筋	15	4.23		3.50+ 0.25+ 0.25+ 0.23
配力筋 上端 通し筋	10	6.61		5.53+ 0.39+ 0.23+ 0.46
主力筋方向 上端 受筋	2	4.28		3.50+ 0.39+ 0.39
配力筋方向 上端 受筋	2	6.77		5.53+ 0.39+ 0.39+ 0.46

階名 *	コメント	配置位置	
BF			(X9-1988:Y5-988)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		
S18	1		***3.51x1 =***	***3.51***
C 3.51		3.53x5.53x0.180x1	=	3.51
F/C				
B 0.408 B/C 0.116				

鉄筋名称	本数	長さ	圧接 溶接	基本長 端部 端部 継手
SD10		***(234.17x0.560/1000)x1=0.131***		
主力筋 下端 通し筋	14	4.11		3.53+ 0.25+ 0.15+ 0.18
配力筋 上端 通し筋	9	6.41		5.53+ 0.30+ 0.23+ 0.35
配力筋 下端 通し筋	19	6.26		5.53+ 0.15+ 0.23+ 0.35
SD13		***(278.26x0.995/1000)x1=0.277***		
主力筋 上端 通し筋	29	4.40		3.53+ 0.25+ 0.39+ 0.23
主力筋 下端 通し筋	15	4.16		3.53+ 0.25+ 0.15+ 0.23
配力筋 上端 通し筋	10	6.61		5.53+ 0.39+ 0.23+ 0.46
主力筋方向 上端 受筋	2	4.31		3.53+ 0.39+ 0.39
配力筋方向 上端 受筋	2	6.77		5.53+ 0.39+ 0.39+ 0.46

階名 *	コメント	配置位置	
BF			(X3+568:Y5+1346)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)			型枠(1:普通型枠)		
S18	1		***0.28x1 =***	***0.28***		***1.55x1 =***	***1.55***
C 0.28		0.69x2.24x0.180x1	=	0.28	0.69x2.24x1	=	1.55
F 1.55 F/C 5.54							
B 0.058 B/C 0.207							

鉄筋名称	本数	長さ	圧接 溶接	基本長 端部 端部 継手
SD10		***(25.63x0.560/1000)x1=0.014***		
主力筋 下端 通し筋	6	0.99		0.69+ 0.15+ 0.15
配力筋 上端 通し筋	2	2.92		2.24+ 0.30+ 0.20+ 0.18
配力筋 下端 通し筋	5	2.77		2.24+ 0.15+ 0.20+ 0.18
SD13		***(44.20x0.995/1000)x1=0.044***		
主力筋 上端 通し筋	13	1.47		0.69+ 0.39+ 0.39
主力筋 下端 通し筋	7	0.99		0.69+ 0.15+ 0.15
配力筋 上端 通し筋	3	3.06		2.24+ 0.39+ 0.20+ 0.23
主力筋方向 上端 受筋	2	1.47		0.69+ 0.39+ 0.39
配力筋方向 上端 受筋	2	3.02		2.24+ 0.39+ 0.39

物件名称	積算 No.	階数	建築面積	延床面積	印刷日	
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B 1F 0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡	ページ	120

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 床版 】 ー No. 12

*:基礎部

階名 *	コメント	配置位置	
BF			(X4-3508:Y5+1346),(X5-3508:Y7+1346)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
S18	2	*2.65x2 =*	*5.30*	*14.72x2 =*	*29.44*	*SD10*	*(186.07x0.560/1000)x2=0.208*							
C 5.30		2.24x6.57x0.180x1	= 2.65	2.24x6.57x1	= 14.72	主力筋 下端 通し筋	17	2.77			2.24+	0.15+	0.20+	0.18
F 29.44 F/C 5.55						配力筋 上端 通し筋	6	7.52			6.57+	0.30+	0.30+	0.35
B 0.662 B/C 0.125						配力筋 下端 通し筋	13	7.22			6.57+	0.15+	0.15+	0.35
						SD13	*(228.31x0.995/1000)x2=0.454*							
						主力筋 上端 通し筋	34	3.06			2.24+	0.39+	0.20+	0.23
						主力筋 下端 通し筋	17	2.82			2.24+	0.15+	0.20+	0.23
						配力筋 上端 通し筋	7	7.81			6.57+	0.39+	0.39+	0.46
						主力筋方向 上端 受筋	2	3.02			2.24+	0.39+	0.39	
						配力筋方向 上端 受筋	2	7.81			6.57+	0.39+	0.39+	0.46

階名 *	コメント	配置位置	
BF			(X4+4000:Y5+1346)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
S18	1	*3.04x1 =*	*3.04*	*16.91x1 =*	*16.91*	*SD10*	*(205.86x0.560/1000)x1=0.115*							
C 3.04		2.24x7.55x0.180x1	= 3.04	2.24x7.55x1	= 16.91	主力筋 下端 通し筋	19	2.54			2.24+	0.15+	0.15	
F 16.91 F/C 5.56						配力筋 上端 通し筋	6	8.50			7.55+	0.30+	0.30+	0.35
B 0.367 B/C 0.121						配力筋 下端 通し筋	13	8.20			7.55+	0.15+	0.15+	0.35
						SD13	*(253.73x0.995/1000)x1=0.252*							
						主力筋 上端 通し筋	39	3.02			2.24+	0.39+	0.39	
						主力筋 下端 通し筋	20	2.54			2.24+	0.15+	0.15	
						配力筋 上端 通し筋	7	8.79			7.55+	0.39+	0.39+	0.46
						主力筋方向 上端 受筋	2	3.02			2.24+	0.39+	0.39	
						配力筋方向 上端 受筋	2	8.79			7.55+	0.39+	0.39+	0.46

階名 *	コメント	配置位置	
BF			(X5+3000:Y5+2038)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
S18	1	*3.63x1 =*	*3.63*	*20.15x1 =*	*20.15*	*SD10*	*(240.66x0.560/1000)x1=0.135*							
C 3.63		3.63x5.55x0.180x1	= 3.63	3.63x5.55x1	= 20.15	主力筋 下端 通し筋	14	4.19			3.63+	0.23+	0.15+	0.18
F 20.15 F/C 5.55						配力筋 上端 通し筋	10	6.50			5.55+	0.30+	0.30+	0.35
B 0.410 B/C 0.113						配力筋 下端 通し筋	20	5.85			5.55+	0.15+	0.15	
						SD13	*(276.86x0.995/1000)x1=0.275*							
						主力筋 上端 通し筋	29	4.24			3.63+	0.23+	0.15+	0.23
						主力筋 下端 通し筋	15	4.24			3.63+	0.23+	0.15+	0.23
						配力筋 上端 通し筋	10	6.79			5.55+	0.39+	0.39+	0.46
						主力筋方向 上端 受筋	2	4.41			3.63+	0.39+	0.39	
						配力筋方向 上端 受筋	2	6.79			5.55+	0.39+	0.39+	0.46

階名 *	コメント	配置位置	
BF			(X3+568:Y5+4000)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
S18	1	*0.28x1 =*	*0.28*	*1.57x1 =*	*1.57*	*SD10*	*(25.89x0.560/1000)x1=0.014*							
C 0.28		0.69x2.27x0.180x1	= 0.28	0.69x2.27x1	= 1.57	主力筋 下端 通し筋	6	0.99			0.69+	0.15+	0.15	
F 1.57 F/C 5.61						配力筋 上端 通し筋	2	2.85			2.27+	0.20+	0.20+	0.18
B 0.058 B/C 0.207						配力筋 下端 通し筋	5	2.85			2.27+	0.20+	0.20+	0.18
						SD13	*(43.78x0.995/1000)x1=0.044*							
						主力筋 上端 通し筋	13	1.47			0.69+	0.39+	0.39	
						主力筋 下端 通し筋	7	0.99			0.69+	0.15+	0.15	

物件名称	積算 No.	階数	建築面積	延床面積	印刷日	
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B 1F 0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡	ページ	121

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 床版 】 ー No. 13

*:基礎部

			配力筋 上端 通し筋	3 2.90	2.27+ 0.20+ 0.20+ 0.23
			主力筋方向 上端 受筋	2 1.47	0.69+ 0.39+ 0.39
			配力筋方向 上端 受筋	2 3.05	2.27+ 0.39+ 0.39

階名 *	コメント	配置位置	
BF			(X4-3508:Y5+4000),(X5-3508:Y7+4000)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
S18	2	*2.68x2 =*	*5.36*	*14.91x2 =*	*29.82*	*SD10*	*(187.43x0.560/1000)x2=0.210*							
C 5.36		2.27x6.57x0.180x1	= 2.68	2.27x6.57x1	= 14.91	主力筋 下端 通し筋	17	2.85			2.27+	0.20+	0.20+	0.18
F 29.82 F/C 5.56						配力筋 上端 通し筋	6	7.52			6.57+	0.30+	0.30+	0.35
B 0.656 B/C 0.122						配力筋 下端 通し筋	13	7.22			6.57+	0.15+	0.15+	0.35
						SD13	*(224.29x0.995/1000)x2=0.446*							
						主力筋 上端 通し筋	34	2.90			2.27+	0.20+	0.20+	0.23
						主力筋 下端 通し筋	17	2.90			2.27+	0.20+	0.20+	0.23
						配力筋 上端 通し筋	7	7.81			6.57+	0.39+	0.39+	0.46
						主力筋方向 上端 受筋	2	3.05			2.27+	0.39+	0.39	
						配力筋方向 上端 受筋	2	7.81			6.57+	0.39+	0.39+	0.46

階名 *	コメント	配置位置	
BF			(X4+675:Y5+4000)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
S18	1	*0.37x1 =*	*0.37*	*2.04x1 =*	*2.04*	*SD10*	*(32.85x0.560/1000)x1=0.018*							
C 0.37		0.90x2.27x0.180x1	= 0.37	0.90x2.27x1	= 2.04	主力筋 下端 通し筋	6	1.20			0.90+	0.15+	0.15	
F 2.04 F/C 5.51						配力筋 上端 通し筋	3	2.95			2.27+	0.30+	0.20+	0.18
B 0.067 B/C 0.181						配力筋 下端 通し筋	6	2.80			2.27+	0.15+	0.20+	0.18
						SD13	*(48.97x0.995/1000)x1=0.049*							
						主力筋 上端 通し筋	13	1.68			0.90+	0.39+	0.39	
						主力筋 下端 通し筋	7	1.20			0.90+	0.15+	0.15	
						配力筋 上端 通し筋	3	3.09			2.27+	0.39+	0.20+	0.23
						主力筋方向 上端 受筋	2	1.68			0.90+	0.39+	0.39	
						配力筋方向 上端 受筋	2	3.05			2.27+	0.39+	0.39	

階名 *	コメント	配置位置	
BF			(X5-3375:Y5+4000)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
S18	1	*2.57x1 =*	*2.57*	*14.30x1 =*	*14.30*	*SD10*	*(178.65x0.560/1000)x1=0.100*							
C 2.57		2.27x6.30x0.180x1	= 2.57	2.27x6.30x1	= 14.30	主力筋 下端 通し筋	16	2.80			2.27+	0.15+	0.20+	0.18
F 14.30 F/C 5.56						配力筋 上端 通し筋	6	7.25			6.30+	0.30+	0.30+	0.35
B 0.323 B/C 0.126						配力筋 下端 通し筋	13	6.95			6.30+	0.15+	0.15+	0.35
						SD13	*(224.38x0.995/1000)x1=0.223*							
						主力筋 上端 通し筋	33	3.09			2.27+	0.39+	0.20+	0.23
						主力筋 下端 通し筋	17	2.85			2.27+	0.15+	0.20+	0.23
						配力筋 上端 通し筋	7	7.54			6.30+	0.39+	0.39+	0.46
						主力筋方向 上端 受筋	2	3.05			2.27+	0.39+	0.39	
						配力筋方向 上端 受筋	2	7.54			6.30+	0.39+	0.39+	0.46

物件名称	積算 No.	階数	建築面積	延床面積	印刷日	
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B 1F 0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡	ページ	122

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 床版 】 ー No. 14

*:基礎部

階名 *	コメント	配置位置	(X6+1371:Y6-3013)
BF			

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)	
S18	1		*2.28x1 = 2.28*		*12.66x1 = 12.66*
C 2.28		2.29x5.53x0.180x1	= 2.28	2.29x5.53x1	= 12.66
F 12.66 F/C 5.55					
B 0.285 B/C 0.125					

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	*(158.62x0.560/1000)x1=0.089*							
主力筋 下端 通し筋	14	2.77			2.29+	0.15+	0.15+	0.18
配力筋 上端 通し筋	6	6.41			5.53+	0.23+	0.30+	0.35
配力筋 下端 通し筋	13	6.26			5.53+	0.23+	0.15+	0.35
SD13	*(196.99x0.995/1000)x1=0.196*							
主力筋 上端 通し筋	29	3.06			2.29+	0.39+	0.15+	0.23
主力筋 下端 通し筋	15	2.82			2.29+	0.15+	0.15+	0.23
配力筋 上端 通し筋	7	6.61			5.53+	0.23+	0.39+	0.46
主力筋方向 上端 受筋	2	3.07			2.29+	0.39+	0.39	
配力筋方向 上端 受筋	2	6.77			5.53+	0.39+	0.39+	0.46

階名 *	コメント	配置位置	(X7-1383:Y6-3013)
BF			

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)	
S18	1		*2.26x1 = 2.26*		*12.55x1 = 12.55*
C 2.26		2.27x5.53x0.180x1	= 2.26	2.27x5.53x1	= 12.55
F 12.55 F/C 5.55					
B 0.282 B/C 0.125					

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	*(159.74x0.560/1000)x1=0.089*							
主力筋 下端 通し筋	14	2.85			2.27+	0.15+	0.25+	0.18
配力筋 上端 通し筋	6	6.41			5.53+	0.23+	0.30+	0.35
配力筋 下端 通し筋	13	6.26			5.53+	0.23+	0.15+	0.35
SD13	*(193.51x0.995/1000)x1=0.193*							
主力筋 上端 通し筋	29	2.90			2.27+	0.15+	0.25+	0.23
主力筋 下端 通し筋	15	2.90			2.27+	0.15+	0.25+	0.23
配力筋 上端 通し筋	7	6.61			5.53+	0.23+	0.39+	0.46
主力筋方向 上端 受筋	2	3.05			2.27+	0.39+	0.39	
配力筋方向 上端 受筋	2	6.77			5.53+	0.39+	0.39+	0.46

階名 *	コメント	配置位置	(X7+2000:Y6-3013),(X8-2000:Y6-3013),(X8+2000:Y6-3013)
BF			

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)	
S18	3		*3.48x3 = 10.44*		
C 10.44		3.50x5.53x0.180x1	= 3.48		
F/C					
B 1.215 B/C 0.116					

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	*(235.15x0.560/1000)x3=0.396*							
主力筋 下端 通し筋	14	4.18			3.50+	0.25+	0.25+	0.18
配力筋 上端 通し筋	9	6.41			5.53+	0.23+	0.30+	0.35
配力筋 下端 通し筋	19	6.26			5.53+	0.23+	0.15+	0.35
SD13	*(274.32x0.995/1000)x3=0.819*							
主力筋 上端 通し筋	29	4.23			3.50+	0.25+	0.25+	0.23
主力筋 下端 通し筋	15	4.23			3.50+	0.25+	0.25+	0.23
配力筋 上端 通し筋	10	6.61			5.53+	0.23+	0.39+	0.46
主力筋方向 上端 受筋	2	4.28			3.50+	0.39+	0.39	
配力筋方向 上端 受筋	2	6.77			5.53+	0.39+	0.39+	0.46

階名 *	コメント	配置位置	(X9-1988:Y6-3013)
BF			

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)	
S18	1		*3.51x1 = 3.51*		
C 3.51		3.53x5.53x0.180x1	= 3.51		
F/C					
B 0.408 B/C 0.116					

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	*(234.17x0.560/1000)x1=0.131*							
主力筋 下端 通し筋	14	4.11			3.53+	0.25+	0.15+	0.18
配力筋 上端 通し筋	9	6.41			5.53+	0.23+	0.30+	0.35
配力筋 下端 通し筋	19	6.26			5.53+	0.23+	0.15+	0.35
SD13	*(278.26x0.995/1000)x1=0.277*							
主力筋 上端 通し筋	29	4.40			3.53+	0.25+	0.39+	0.23
主力筋 下端 通し筋	15	4.16			3.53+	0.25+	0.15+	0.23

物　件　名　称	積　算　No.	階　数	建　築　面　積	延　床　面　積	印刷日	
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B　1F　0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡	ページ	123

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 床版 】　ー　No. 15

*:基礎部

			配力筋 上端 通し筋	10　6.61	5.53+ 0.23+ 0.39+ 0.46
			主力筋方向 上端 受筋	2　4.31	3.53+ 0.39+ 0.39
			配力筋方向 上端 受筋	2　6.77	5.53+ 0.39+ 0.39+ 0.46

階　名　*	コメント	配置位置	
BF			(X5+3000:Y6-2038)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
S18	1	***3.63x1 =***	***3.63***	***20.15x1 =***	***20.15***	***SD10***	***(240.66x0.560/1000)x1=0.135***							
C　3.63		3.63x5.55x0.180x1	= 3.63	3.63x5.55x1	= 20.15	主力筋 下端 通し筋	14	4.19			3.63+	0.15+	0.23+	0.18
F　20.15 F/C 5.55						配力筋 上端 通し筋	10	6.50			5.55+	0.30+	0.30+	0.35
B　0.410 B/C 0.113						配力筋 下端 通し筋	20	5.85			5.55+	0.15+	0.15	
						SD13	***(276.86x0.995/1000)x1=0.275***							
						主力筋 上端 通し筋	29	4.24			3.63+	0.15+	0.23+	0.23
						主力筋 下端 通し筋	15	4.24			3.63+	0.15+	0.23+	0.23
						配力筋 上端 通し筋	10	6.79			5.55+	0.39+	0.39+	0.46
						主力筋方向 上端 受筋	2	4.41			3.63+	0.39+	0.39	
						配力筋方向 上端 受筋	2	6.79			5.55+	0.39+	0.39+	0.46

階　名　*	コメント	配置位置	
BF			(X3+568:Y6-1346)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
S18	1	***0.28x1 =***	***0.28***	***1.55x1 =***	***1.55***	***SD10***	***(25.63x0.560/1000)x1=0.014***							
C　0.28		0.69x2.24x0.180x1	= 0.28	0.69x2.24x1	= 1.55	主力筋 下端 通し筋	6	0.99			0.69+	0.15+	0.15	
F　1.55 F/C 5.54						配力筋 上端 通し筋	2	2.92			2.24+	0.20+	0.30+	0.18
B　0.058 B/C 0.207						配力筋 下端 通し筋	5	2.77			2.24+	0.20+	0.15+	0.18
						SD13	***(44.20x0.995/1000)x1=0.044***							
						主力筋 上端 通し筋	13	1.47			0.69+	0.39+	0.39	
						主力筋 下端 通し筋	7	0.99			0.69+	0.15+	0.15	
						配力筋 上端 通し筋	3	3.06			2.24+	0.20+	0.39+	0.23
						主力筋方向 上端 受筋	2	1.47			0.69+	0.39+	0.39	
						配力筋方向 上端 受筋	2	3.02			2.24+	0.39+	0.39	

階　名　*	コメント	配置位置	
BF			(X4-3508:Y6-1346),(X5-3508:Y8-1346)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
S18	2	***2.65x2 =***	***5.30***	***14.72x2 =***	***29.44***	***SD10***	***(186.07x0.560/1000)x2=0.208***							
C　5.30		2.24x6.57x0.180x1	= 2.65	2.24x6.57x1	= 14.72	主力筋 下端 通し筋	17	2.77			2.24+	0.20+	0.15+	0.18
F　29.44 F/C 5.55						配力筋 上端 通し筋	6	7.52			6.57+	0.30+	0.30+	0.35
B　0.662 B/C 0.125						配力筋 下端 通し筋	13	7.22			6.57+	0.15+	0.15+	0.35
						SD13	***(228.31x0.995/1000)x2=0.454***							
						主力筋 上端 通し筋	34	3.06			2.24+	0.20+	0.39+	0.23
						主力筋 下端 通し筋	17	2.82			2.24+	0.20+	0.15+	0.23
						配力筋 上端 通し筋	7	7.81			6.57+	0.39+	0.39+	0.46
						主力筋方向 上端 受筋	2	3.02			2.24+	0.39+	0.39	
						配力筋方向 上端 受筋	2	7.81			6.57+	0.39+	0.39+	0.46

物件名称	積算 No.	階数	建築面積	延床面積	印刷日	
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B 1F 0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡	ページ	124

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 床版 】 ー No. 16

*:基礎部

階名 *	コメント	配置位置
BF		(X4+675:Y6-1346)

リストNo.	倍数
S18	1
C 0.36	
F 2.02 F/C 5.61	
B 0.067 B/C 0.186	

コンクリート(3:Fc=30, S=18)		
0.36x1 =		*0.36*
0.90x2.24x0.180x1	=	0.36

型枠(1:普通型枠)		
2.02x1 =		*2.02*
0.90x2.24x1	=	2.02

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	*(32.58x0.560/1000)x1=0.018*							
主力筋 下端 通し筋	6	1.20			0.90+	0.15+	0.15	
配力筋 上端 通し筋	3	2.92			2.24+	0.20+	0.30+	0.18
配力筋 下端 通し筋	6	2.77			2.24+	0.20+	0.15+	0.18
SD13	*(48.82x0.995/1000)x1=0.049*							
主力筋 上端 通し筋	13	1.68			0.90+	0.39+	0.39	
主力筋 下端 通し筋	7	1.20			0.90+	0.15+	0.15	
配力筋 上端 通し筋	3	3.06			2.24+	0.20+	0.39+	0.23
主力筋方向 上端 受筋	2	1.68			0.90+	0.39+	0.39	
配力筋方向 上端 受筋	2	3.02			2.24+	0.39+	0.39	

階名 *	コメント	配置位置
BF		(X5-3375:Y6-1346)

リストNo.	倍数
S18	1
C 2.54	
F 14.11 F/C 5.56	
B 0.322 B/C 0.127	

コンクリート(3:Fc=30, S=18)		
2.54x1 =		*2.54*
2.24x6.30x0.180x1	=	2.54

型枠(1:普通型枠)		
14.11x1 =		*14.11*
2.24x6.30x1	=	14.11

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	*(178.17x0.560/1000)x1=0.100*							
主力筋 下端 通し筋	16	2.77			2.24+	0.20+	0.15+	0.18
配力筋 上端 通し筋	6	7.25			6.30+	0.30+	0.30+	0.35
配力筋 下端 通し筋	13	6.95			6.30+	0.15+	0.15+	0.35
SD13	*(222.82x0.995/1000)x1=0.222*							
主力筋 上端 通し筋	33	3.06			2.24+	0.20+	0.39+	0.23
主力筋 下端 通し筋	17	2.82			2.24+	0.20+	0.15+	0.23
配力筋 上端 通し筋	7	7.54			6.30+	0.39+	0.39+	0.46
主力筋方向 上端 受筋	2	3.02			2.24+	0.39+	0.39	
配力筋方向 上端 受筋	2	7.54			6.30+	0.39+	0.39+	0.46

階名 *	コメント	配置位置
BF		(X4-2038:Y6+1750)

リストNo.	倍数
S18	1
C 1.99	
F 11.07 F/C 5.56	
B 0.244 B/C 0.123	

コンクリート(3:Fc=30, S=18)		
1.99x1 =		*1.99*
3.05x3.63x0.180x1	=	1.99

型枠(1:普通型枠)		
11.07x1 =		*11.07*
3.05x3.63x1	=	11.07

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	*(139.45x0.560/1000)x1=0.078*							
主力筋 下端 通し筋	10	3.35			3.05+	0.15+	0.15	
配力筋 上端 通し筋	8	4.34			3.63+	0.30+	0.23+	0.18
配力筋 下端 通し筋	17	4.19			3.63+	0.15+	0.23+	0.18
SD13	*(166.90x0.995/1000)x1=0.166*							
主力筋 上端 通し筋	20	3.83			3.05+	0.39+	0.39	
主力筋 下端 通し筋	10	3.35			3.05+	0.15+	0.15	
配力筋 上端 通し筋	9	4.48			3.63+	0.39+	0.23+	0.23
主力筋方向 上端 受筋	2	3.83			3.05+	0.39+	0.39	
配力筋方向 上端 受筋	2	4.41			3.63+	0.39+	0.39	

階名 *	コメント	配置位置
BF		(X4+4000:Y6+1750)

リストNo.	倍数
S18	1
C 4.14	
F 23.03 F/C 5.56	
B 0.469 B/C 0.113	

コンクリート(3:Fc=30, S=18)		
4.14x1 =		*4.14*
3.05x7.55x0.180x1	=	4.14

型枠(1:普通型枠)		
23.03x1 =		*23.03*
3.05x7.55x1	=	23.03

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	*(272.65x0.560/1000)x1=0.153*							
主力筋 下端 通し筋	19	3.35			3.05+	0.15+	0.15	
配力筋 上端 通し筋	8	8.36			7.55+	0.23+	0.23+	0.35
配力筋 下端 通し筋	17	8.36			7.55+	0.23+	0.23+	0.35
SD13	*(317.84x0.995/1000)x1=0.316*							
主力筋 上端 通し筋	39	3.83			3.05+	0.39+	0.39	
主力筋 下端 通し筋	20	3.35			3.05+	0.15+	0.15	

*:基礎部

			配力筋 上端 通し筋	9	8.47	7.55+ 0.23+ 0.23+ 0.46
			主力筋方向 上端 受筋	2	3.83	3.05+ 0.39+ 0.39
			配力筋方向 上端 受筋	2	8.79	7.55+ 0.39+ 0.39+ 0.46

階名 *	コメント	配置位置	
BF			(X5+3000:Y6+1750)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)			型枠(1:普通型枠)			鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
S18	1		***3.05x1***	= ***3.05***		***16.93x1***	= ***16.93***	***SD10***	***(210.66x0.560/1000)x1=0.118***							
C 3.05		3.05x5.55x0.180x1		= 3.05	3.05x5.55x1		= 16.93	主力筋 下端 通し筋	14	3.69			3.05+	0.23+	0.23+	0.18
F 16.93 F/C 5.55								配力筋 上端 通し筋	8	6.36			5.55+	0.23+	0.23+	0.35
B 0.361 B/C 0.118								配力筋 下端 通し筋	17	6.36			5.55+	0.23+	0.23+	0.35
								SD13	***(244.03x0.995/1000)x1=0.243***							
								主力筋 上端 通し筋	29	3.74			3.05+	0.23+	0.23+	0.23
								主力筋 下端 通し筋	15	3.74			3.05+	0.23+	0.23+	0.23
								配力筋 上端 通し筋	9	6.47			5.55+	0.23+	0.23+	0.46
								主力筋方向 上端 受筋	2	3.83			3.05+	0.39+	0.39	
								配力筋方向 上端 受筋	2	6.79			5.55+	0.39+	0.39+	0.46

階名 *	コメント	配置位置	
BF			(X7:Y7-1738)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)			型枠(1:普通型枠)			鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
S18	1		***8.81x1***	= ***8.81***		***48.95x1***	= ***48.95***	***SD10***	***(547.14x0.560/1000)x1=0.306***							
C 8.81		3.21x15.25x0.180x1		= 8.81	3.21x15.25x1		= 48.95	主力筋 下端 通し筋	39	3.51			3.21+	0.15+	0.15	
F 48.95 F/C 5.56								配力筋 上端 通し筋	8	16.41			15.25+	0.23+	0.23+	0.70
B 0.942 B/C 0.107								配力筋 下端 通し筋	17	16.41			15.25+	0.23+	0.23+	0.70
								SD13	***(639.66x0.995/1000)x1=0.636***							
								主力筋 上端 通し筋	78	3.99			3.21+	0.39+	0.39	
								主力筋 下端 通し筋	39	3.51			3.21+	0.15+	0.15	
								配力筋 上端 通し筋	9	16.63			15.25+	0.23+	0.23+	0.92
								主力筋方向 上端 受筋	2	3.99			3.21+	0.39+	0.39	
								配力筋方向 上端 受筋	2	16.95			15.25+	0.39+	0.39+	0.92

階名 *	コメント	配置位置	
BF			(X8+4000:Y7-1738)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)			型枠(1:普通型枠)			鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
S18	1		***4.12x1***	= ***4.12***		***22.88x1***	= ***22.88***	***SD10***	***(271.47x0.560/1000)x1=0.152***							
C 4.12		3.03x7.55x0.180x1		= 4.12	3.03x7.55x1		= 22.88	主力筋 下端 通し筋	19	3.33			3.03+	0.15+	0.15	
F 22.88 F/C 5.55								配力筋 上端 通し筋	8	8.43			7.55+	0.23+	0.30+	0.35
B 0.468 B/C 0.114								配力筋 下端 通し筋	17	8.28			7.55+	0.23+	0.15+	0.35
								SD13	***(318.06x0.995/1000)x1=0.316***							
								主力筋 上端 通し筋	39	3.81			3.03+	0.39+	0.39	
								主力筋 下端 通し筋	20	3.33			3.03+	0.15+	0.15	
								配力筋 上端 通し筋	9	8.63			7.55+	0.23+	0.39+	0.46
								主力筋方向 上端 受筋	2	3.81			3.03+	0.39+	0.39	
								配力筋方向 上端 受筋	2	8.79			7.55+	0.39+	0.39+	0.46

物件名称	積算 No.	階数	建築面積	延床面積	印刷日	
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B 1F 0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡	ページ	126

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 床版 】 ー No. 18

*:基礎部

階名 *	コメント	配置位置
BF		(X6+1708:Y7+1358)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)	
S18	1	*1.30x1 =*	*1.30*	*7.25x1 =*	*7.25*
C 1.30		2.44x2.97x0.180x1	= 1.30	2.44x2.97x1	= 7.25
F 7.25 F/C 5.58					
B 0.163 B/C 0.125					

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	*(92.93x0.560/1000)x1=0.052*							
主力筋 下端 通し筋	8	2.77			2.44+	0.15		0.18
配力筋 上端 通し筋	7	3.57			2.97+	0.30+	0.30	
配力筋 下端 通し筋	14	3.27			2.97+	0.15+	0.15	
SD13	*(111.71x0.995/1000)x1=0.111*							
主力筋 上端 通し筋	16	3.06			2.44+	0.39		0.23
主力筋 下端 通し筋	8	2.82			2.44+	0.15		0.23
配力筋 上端 通し筋	7	3.75			2.97+	0.39+	0.39	
主力筋方向 上端 受筋	2	3.22			2.44+	0.39+	0.39	
配力筋方向 上端 受筋	2	3.75			2.97+	0.39+	0.39	

階名 *	コメント	配置位置
BF		(X7-2368:Y7+1358)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)	
S18	1	*1.75x1 =*	*1.75*	*9.74x1 =*	*9.74*
C 1.75		2.27x4.29x0.180x1	= 1.75	2.27x4.29x1	= 9.74
F 9.74 F/C 5.57					
B 0.225 B/C 0.129					

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	*(123.63x0.560/1000)x1=0.069*							
主力筋 下端 通し筋	11	2.78			2.27+	0.15+	0.18+	0.18
配力筋 上端 通し筋	6	5.00			4.29+	0.30+	0.23+	0.18
配力筋 下端 通し筋	13	4.85			4.29+	0.15+	0.23+	0.18
SD13	*(156.79x0.995/1000)x1=0.156*							
主力筋 上端 通し筋	23	3.07			2.27+	0.39+	0.18+	0.23
主力筋 下端 通し筋	12	2.83			2.27+	0.15+	0.18+	0.23
配力筋 上端 通し筋	7	5.14			4.29+	0.39+	0.23+	0.23
主力筋方向 上端 受筋	2	3.05			2.27+	0.39+	0.39	
配力筋方向 上端 受筋	2	5.07			4.29+	0.39+	0.39	

階名 *	コメント	配置位置
BF		(X7+4000:Y7+1358),(X8+4000:Y7+1358)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)	
S18	2	*3.08x2 =*	*6.16*	*17.14x2 =*	*34.28*
C 6.16		2.27x7.55x0.180x1	= 3.08	2.27x7.55x1	= 17.14
F 34.28 F/C 5.56					
B 0.754 B/C 0.122					

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	*(211.66x0.560/1000)x2=0.238*							
主力筋 下端 通し筋	19	2.78			2.27+	0.15+	0.18+	0.18
配力筋 上端 通し筋	6	8.36			7.55+	0.23+	0.23+	0.35
配力筋 下端 通し筋	13	8.36			7.55+	0.23+	0.23+	0.35
SD13	*(259.30x0.995/1000)x2=0.516*							
主力筋 上端 通し筋	39	3.07			2.27+	0.39+	0.18+	0.23
主力筋 下端 通し筋	20	2.83			2.27+	0.15+	0.18+	0.23
配力筋 上端 通し筋	7	8.47			7.55+	0.23+	0.23+	0.46
主力筋方向 上端 受筋	2	3.05			2.27+	0.39+	0.39	
配力筋方向 上端 受筋	2	8.79			7.55+	0.39+	0.39+	0.46

階名 *	コメント	配置位置
BF		(X9+3000:Y7+1358)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)	
S18	1	*2.27x1 =*	*2.27*	*12.60x1 =*	*12.60*
C 2.27		2.27x5.55x0.180x1	= 2.27	2.27x5.55x1	= 12.60
F 12.60 F/C 5.55					
B 0.286 B/C 0.126					

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	*(159.14x0.560/1000)x1=0.089*							
主力筋 下端 通し筋	14	2.78			2.27+	0.15+	0.18+	0.18
配力筋 上端 通し筋	6	6.43			5.55+	0.23+	0.30+	0.35
配力筋 下端 通し筋	13	6.28			5.55+	0.23+	0.15+	0.35
SD13	*(197.57x0.995/1000)x1=0.197*							
主力筋 上端 通し筋	29	3.07			2.27+	0.39+	0.18+	0.23
主力筋 下端 通し筋	15	2.83			2.27+	0.15+	0.18+	0.23

*:基礎部

			配力筋 上端 通し筋	7 6.63	5.55+ 0.23+ 0.39+ 0.46
			主力筋方向 上端 受筋	2 3.05	2.27+ 0.39+ 0.39
			配力筋方向 上端 受筋	2 6.79	5.55+ 0.39+ 0.39+ 0.46

階名 *	コメント	配置位置	
BF			(X5+3000:Y7+2038)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)			型枠(1:普通型枠)			鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
S18	1		*3.63x1 =*	*3.63*		*20.15x1 =*	*20.15*	***SD10***	***(240.66x0.560/1000)x1=0.135***							
C 3.63		3.63x5.55x0.180x1	=	3.63	3.63x5.55x1	=	20.15	主力筋 下端 通し筋	14	4.19			3.63+	0.23+	0.15+	0.18
F 20.15 F/C 5.55								配力筋 上端 通し筋	10	6.50			5.55+	0.30+	0.30+	0.35
B 0.417 B/C 0.115								配力筋 下端 通し筋	20	5.85			5.55+	0.15+	0.15	
								SD13	***(283.82x0.995/1000)x1=0.282***							
								主力筋 上端 通し筋	29	4.48			3.63+	0.23+	0.39+	0.23
								主力筋 下端 通し筋	15	4.24			3.63+	0.23+	0.15+	0.23
								配力筋 上端 通し筋	10	6.79			5.55+	0.39+	0.39+	0.46
								主力筋方向 上端 受筋	2	4.41			3.63+	0.39+	0.39	
								配力筋方向 上端 受筋	2	6.79			5.55+	0.39+	0.39+	0.46

階名 *	コメント	配置位置	
BF			(X6+1708:Y7+4000)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)			型枠(1:普通型枠)			鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
S18	1		*1.43x1 =*	*1.43*		*7.93x1 =*	*7.93*	***SD10***	***(96.84x0.560/1000)x1=0.054***							
C 1.43		2.67x2.97x0.180x1	=	1.43	2.67x2.97x1	=	7.93	主力筋 下端 通し筋	8	2.85			2.67			0.18
F 7.93 F/C 5.55								配力筋 上端 通し筋	7	3.57			2.97+	0.30+	0.30	
B 0.167 B/C 0.117								配力筋 下端 通し筋	15	3.27			2.97+	0.15+	0.15	
								SD13	***(114.00x0.995/1000)x1=0.113***							
								主力筋 上端 通し筋	16	2.90			2.67			0.23
								主力筋 下端 通し筋	8	2.90			2.67			0.23
								配力筋 上端 通し筋	8	3.75			2.97+	0.39+	0.39	
								主力筋方向 上端 受筋	2	3.45			2.67+	0.39+	0.39	
								配力筋方向 上端 受筋	2	3.75			2.97+	0.39+	0.39	

階名 *	コメント	配置位置	
BF			(X7-2368:Y7+4000)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)			型枠(1:普通型枠)			鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
S18	1		*1.79x1 =*	*1.79*		*9.95x1 =*	*9.95*	***SD10***	***(124.51x0.560/1000)x1=0.070***							
C 1.79		2.32x4.29x0.180x1	=	1.79	2.32x4.29x1	=	9.95	主力筋 下端 通し筋	11	2.86			2.32+	0.18+	0.18+	0.18
F 9.95 F/C 5.56								配力筋 上端 通し筋	6	5.00			4.29+	0.30+	0.23+	0.18
B 0.223 B/C 0.125								配力筋 下端 通し筋	13	4.85			4.29+	0.15+	0.23+	0.18
								SD13	***(154.17x0.995/1000)x1=0.153***							
								主力筋 上端 通し筋	23	2.91			2.32+	0.18+	0.18+	0.23
								主力筋 下端 通し筋	12	2.91			2.32+	0.18+	0.18+	0.23
								配力筋 上端 通し筋	7	5.14			4.29+	0.39+	0.23+	0.23
								主力筋方向 上端 受筋	2	3.10			2.32+	0.39+	0.39	
								配力筋方向 上端 受筋	2	5.07			4.29+	0.39+	0.39	

物件名称	積算 No.	階数	建築面積	延床面積	印刷日	
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B 1F 0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡	ページ	128

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 床版 】 ー No. 20

*:基礎部

階名 *	コメント	配置位置	
BF			(X7+4000:Y7+4000),(X8+4000:Y7+4000)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
S18	2	*3.15x2 =*	*6.30*	*17.52x2 =*	*35.04*	*SD10*	*(213.18x0.560/1000)x2=0.238*							
C 6.30		2.32x7.55x0.180x1	3.15	2.32x7.55x1	17.52	主力筋 下端 通し筋	19	2.86			2.32+	0.18+	0.18+	0.18
F 35.04 F/C 5.56						配力筋 上端 通し筋	6	8.36			7.55+	0.23+	0.23+	0.35
B 0.744 B/C 0.118						配力筋 下端 通し筋	13	8.36			7.55+	0.23+	0.23+	0.35
						SD13	*(254.76x0.995/1000)x2=0.506*							
						主力筋 上端 通し筋	39	2.91			2.32+	0.18+	0.18+	0.23
						主力筋 下端 通し筋	20	2.91			2.32+	0.18+	0.18+	0.23
						配力筋 上端 通し筋	7	8.47			7.55+	0.23+	0.23+	0.46
						主力筋方向 上端 受筋	2	3.10			2.32+	0.39+	0.39	
						配力筋方向 上端 受筋	2	8.79			7.55+	0.39+	0.39+	0.46

階名 *	コメント	配置位置	
BF			(X9+3000:Y7+4000)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
S18	1	*2.32x1 =*	*2.32*	*12.88x1 =*	*12.88*	*SD10*	*(160.26x0.560/1000)x1=0.090*							
C 2.32		2.32x5.55x0.180x1	2.32	2.32x5.55x1	12.88	主力筋 下端 通し筋	14	2.86			2.32+	0.18+	0.18+	0.18
F 12.88 F/C 5.55						配力筋 上端 通し筋	6	6.43			5.55+	0.23+	0.30+	0.35
B 0.283 B/C 0.122						配力筋 下端 通し筋	13	6.28			5.55+	0.23+	0.15+	0.35
						SD13	*(194.23x0.995/1000)x1=0.193*							
						主力筋 上端 通し筋	29	2.91			2.32+	0.18+	0.18+	0.23
						主力筋 下端 通し筋	15	2.91			2.32+	0.18+	0.18+	0.23
						配力筋 上端 通し筋	7	6.63			5.55+	0.23+	0.39+	0.46
						主力筋方向 上端 受筋	2	3.10			2.32+	0.39+	0.39	
						配力筋方向 上端 受筋	2	6.79			5.55+	0.39+	0.39+	0.46

階名 *	コメント	配置位置	
BF			(X5+3000:Y8-2113)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
S18	1	*3.78x1 =*	*3.78*	*20.98x1 =*	*20.98*	*SD10*	*(239.12x0.560/1000)x1=0.134*							
C 3.78		3.78x5.55x0.180x1	3.78	3.78x5.55x1	20.98	主力筋 下端 通し筋	14	4.08			3.78		0.30	
F 20.98 F/C 5.55						配力筋 上端 通し筋	10	6.50			5.55+	0.30+	0.30+	0.35
B 0.405 B/C 0.107						配力筋 下端 通し筋	20	5.85			5.55+	0.15+	0.15	
						SD13	*(272.51x0.995/1000)x1=0.271*							
						主力筋 上端 通し筋	29	4.35			3.78+	0.18+	0.39	
						主力筋 下端 通し筋	15	4.17			3.78		0.39	
						配力筋 上端 通し筋	10	6.79			5.55+	0.39+	0.39+	0.46
						主力筋方向 上端 受筋	2	4.56			3.78+	0.39+	0.39	
						配力筋方向 上端 受筋	1	6.79			5.55+	0.39+	0.39+	0.46

階名 *	コメント	配置位置	
BF			(X6+1708:Y8-1358)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
S18	1	*1.30x1 =*	*1.30*	*7.25x1 =*	*7.25*	*SD10*	*(92.93x0.560/1000)x1=0.052*							
C 1.30		2.44x2.97x0.180x1	1.30	2.44x2.97x1	7.25	主力筋 下端 通し筋	8	2.77			2.44		0.15+	0.18
F 7.25 F/C 5.58						配力筋 上端 通し筋	7	3.57			2.97+	0.30+	0.30	
B 0.163 B/C 0.125						配力筋 下端 通し筋	14	3.27			2.97+	0.15+	0.15	
						SD13	*(111.71x0.995/1000)x1=0.111*							
						主力筋 上端 通し筋	16	3.06			2.44		0.39+	0.23
						主力筋 下端 通し筋	8	2.82			2.44		0.15+	0.23

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 床版 】 ー No. 21

*:基礎部

			配力筋 上端 通し筋	7 3.75	2.97+ 0.39+ 0.39
			主力筋方向 上端 受筋	2 3.22	2.44+ 0.39+ 0.39
			配力筋方向 上端 受筋	2 3.75	2.97+ 0.39+ 0.39

階名 *	コメント	配置位置	
BF		(X7-2368:Y8-1358)	

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
S18	1	*1.75x1 =*	*1.75*	*9.74x1 =*	*9.74*	*SD10*	*(123.63x0.560/1000)x1=0.069*							
C 1.75		2.27x4.29x0.180x1	= 1.75	2.27x4.29x1	= 9.74	主力筋 下端 通し筋	11	2.78			2.27+	0.18+	0.15+	0.18
F 9.74 F/C 5.57						配力筋 上端 通し筋	6	5.00			4.29+	0.30+	0.23+	0.18
B 0.225 B/C 0.129						配力筋 下端 通し筋	13	4.85			4.29+	0.15+	0.23+	0.18
						SD13	*(156.79x0.995/1000)x1=0.156*							
						主力筋 上端 通し筋	23	3.07			2.27+	0.18+	0.39+	0.23
						主力筋 下端 通し筋	12	2.83			2.27+	0.18+	0.15+	0.23
						配力筋 上端 通し筋	7	5.14			4.29+	0.39+	0.23+	0.23
						主力筋方向 上端 受筋	2	3.05			2.27+	0.39+	0.39	
						配力筋方向 上端 受筋	2	5.07			4.29+	0.39+	0.39	

階名 *	コメント	配置位置	
BF		(X7+4000:Y8-1358),(X8+4000:Y8-1358)	

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
S18	2	*3.08x2 =*	*6.16*	*17.14x2 =*	*34.28*	*SD10*	*(211.66x0.560/1000)x2=0.238*							
C 6.16		2.27x7.55x0.180x1	= 3.08	2.27x7.55x1	= 17.14	主力筋 下端 通し筋	19	2.78			2.27+	0.18+	0.15+	0.18
F 34.28 F/C 5.56						配力筋 上端 通し筋	6	8.36			7.55+	0.23+	0.23+	0.35
B 0.754 B/C 0.122						配力筋 下端 通し筋	13	8.36			7.55+	0.23+	0.23+	0.35
						SD13	*(259.30x0.995/1000)x2=0.516*							
						主力筋 上端 通し筋	39	3.07			2.27+	0.18+	0.39+	0.23
						主力筋 下端 通し筋	20	2.83			2.27+	0.18+	0.15+	0.23
						配力筋 上端 通し筋	7	8.47			7.55+	0.23+	0.23+	0.46
						主力筋方向 上端 受筋	2	3.05			2.27+	0.39+	0.39	
						配力筋方向 上端 受筋	2	8.79			7.55+	0.39+	0.39+	0.46

階名 *	コメント	配置位置	
BF		(X9+3000:Y8-1358)	

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
S18	1	*2.27x1 =*	*2.27*	*12.60x1 =*	*12.60*	*SD10*	*(159.14x0.560/1000)x1=0.089*							
C 2.27		2.27x5.55x0.180x1	= 2.27	2.27x5.55x1	= 12.60	主力筋 下端 通し筋	14	2.78			2.27+	0.18+	0.15+	0.18
F 12.60 F/C 5.55						配力筋 上端 通し筋	6	6.43			5.55+	0.23+	0.30+	0.35
B 0.286 B/C 0.126						配力筋 下端 通し筋	13	6.28			5.55+	0.23+	0.15+	0.35
						SD13	*(197.57x0.995/1000)x1=0.197*							
						主力筋 上端 通し筋	29	3.07			2.27+	0.18+	0.39+	0.23
						主力筋 下端 通し筋	15	2.83			2.27+	0.18+	0.15+	0.23
						配力筋 上端 通し筋	7	6.63			5.55+	0.23+	0.39+	0.46
						主力筋方向 上端 受筋	2	3.05			2.27+	0.39+	0.39	
						配力筋方向 上端 受筋	2	6.79			5.55+	0.39+	0.39+	0.46

物件名称	積算 No.	階数	建築面積	延床面積	印刷日	
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B 1F 0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡	ページ	130

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 床版 】 ー No. 22

*:基礎部

階名 *	コメント	配置位置	(X0+1103:Y5+1346)								
BF											
リストNo. 倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
S18A 1	*0.85x1 = 0.85*		*4.73x1 = 4.73*		*SD13*	*(133.20x0.995/1000)x1=0.133*							
C 0.85	1.77x2.67x0.180x1	= 0.85	1.77x2.67x1	= 4.73	主力筋 上端 通し筋	15	2.55			1.77+	0.39+	0.39	
F 4.73 F/C 5.56					主力筋 下端 通し筋	15	2.07			1.77+	0.15+	0.15	
B 0.133 B/C 0.156					配力筋 上端 通し筋	10	3.03			2.67+	0.18+	0.18	
					配力筋 下端 通し筋	10	2.67			2.67			
					配力筋方向 上端 受筋	2	3.45			2.67+	0.39+	0.39	

階名 *	コメント	配置位置	(X1-1940:Y5+1346)								
BF											
リストNo. 倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
S18A 1	*1.38x1 = 1.38*		*7.68x1 = 7.68*		*SD13*	*(228.26x0.995/1000)x1=0.227*							
C 1.38	2.24x3.43x0.180x1	= 1.38	2.24x3.43x1	= 7.68	主力筋 上端 通し筋	19	3.02			2.24+	0.39+	0.39	
F 7.68 F/C 5.57					主力筋 下端 通し筋	19	2.54			2.24+	0.15+	0.15	
B 0.227 B/C 0.164					配力筋 上端 通し筋	13	4.28			3.43+	0.39+	0.23+	0.23
					配力筋 下端 通し筋	13	4.04			3.43+	0.15+	0.23+	0.23
					主力筋方向 上端 受筋	2	3.02			2.24+	0.39+	0.39	
					配力筋方向 上端 受筋	2	4.21			3.43+	0.39+	0.39	

階名 *	コメント	配置位置	(X1+2375:Y5+1346)								
BF											
リストNo. 倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
S18A 1	*1.73x1 = 1.73*		*9.63x1 = 9.63*		*SD13*	*(282.22x0.995/1000)x1=0.281*							
C 1.73	2.24x4.30x0.180x1	= 1.73	2.24x4.30x1	= 9.63	主力筋 上端 通し筋	23	3.06			2.24+	0.39+	0.20+	0.23
F 9.63 F/C 5.57					主力筋 下端 通し筋	23	2.82			2.24+	0.15+	0.20+	0.23
B 0.281 B/C 0.162					配力筋 上端 通し筋	13	5.15			4.30+	0.23+	0.39+	0.23
					配力筋 下端 通し筋	13	4.91			4.30+	0.23+	0.15+	0.23
					主力筋方向 上端 受筋	2	3.02			2.24+	0.39+	0.39	
					配力筋方向 上端 受筋	2	5.08			4.30+	0.39+	0.39	

階名 *	コメント	配置位置	(X2-1175:Y5+1346)								
BF											
リストNo. 倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
S18A 1	*0.77x1 = 0.77*		*4.26x1 = 4.26*		*SD13*	*(139.52x0.995/1000)x1=0.139*							
C 0.77	1.90x2.24x0.180x1	= 0.77	1.90x2.24x1	= 4.26	主力筋 上端 通し筋	13	2.68			1.90+	0.39+	0.39	
F 4.26 F/C 5.53					主力筋 下端 通し筋	13	2.20			1.90+	0.15+	0.15	
B 0.139 B/C 0.181					配力筋 上端 通し筋	11	3.06			2.24+	0.39+	0.20+	0.23
					配力筋 下端 通し筋	11	2.82			2.24+	0.15+	0.20+	0.23
					主力筋方向 上端 受筋	2	2.68			1.90+	0.39+	0.39	
					配力筋方向 上端 受筋	2	3.02			2.24+	0.39+	0.39	

階名 *	コメント	配置位置	(X0+1432:Y5+4000)								
BF											
リストNo. 倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
S18A 1	*1.10x1 = 1.10*		*6.13x1 = 6.13*		*SD13*	*(176.99x0.995/1000)x1=0.176*							
C 1.10	2.27x2.70x0.180x1	= 1.10	2.27x2.70x1	= 6.13	主力筋 上端 通し筋	15	3.05			2.27+	0.39+	0.39	
F 6.13 F/C 5.57					主力筋 下端 通し筋	15	2.57			2.27+	0.15+	0.15	
B 0.176 B/C 0.160					配力筋 上端 通し筋	13	3.27			2.70+	0.18+	0.39	
					配力筋 下端 通し筋	13	3.09			2.70		0.39	
					主力筋方向 上端 受筋	1	3.05			2.27+	0.39+	0.39	

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 床版 】 ー No. 23

*:基礎部

			配力筋方向 上端 受筋	2 3.48	2.70+ 0.39+ 0.39

階名 *	コメント	配置位置	(X1-1537:Y5+4000)							
BF										
リストNo. 倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長 端部 端部 継手
S18A 1	*1.11x1 = 1.11*		*6.15x1 = 6.15*		*SD13*	*(186.82x0.995/1000)x1=0.186*				
C 1.11	2.27x2.71x0.180x1	= 1.11	2.27x2.71x1	= 6.15	主力筋 上端 通し筋	15	3.05			2.27+ 0.39+ 0.39
F 6.15 F/C 5.54					主力筋 下端 通し筋	15	2.57			2.27+ 0.15+ 0.15
B 0.186 B/C 0.168					配力筋 上端 通し筋	13	3.56			2.71+ 0.39+ 0.23+ 0.23
					配力筋 下端 通し筋	13	3.32			2.71+ 0.15+ 0.23+ 0.23
					主力筋方向 上端 受筋	2	3.05			2.27+ 0.39+ 0.39
					配力筋方向 上端 受筋	2	3.49			2.71+ 0.39+ 0.39

階名 *	コメント	配置位置	(X1+2375:Y5+4000)							
BF										
リストNo. 倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長 端部 端部 継手
S18A 1	*1.76x1 = 1.76*		*9.76x1 = 9.76*		*SD13*	*(283.66x0.995/1000)x1=0.282*				
C 1.76	2.27x4.30x0.180x1	= 1.76	2.27x4.30x1	= 9.76	主力筋 上端 通し筋	23	3.09			2.27+ 0.20+ 0.39+ 0.23
F 9.76 F/C 5.55					主力筋 下端 通し筋	23	2.85			2.27+ 0.20+ 0.15+ 0.23
B 0.282 B/C 0.160					配力筋 上端 通し筋	13	5.15			4.30+ 0.23+ 0.39+ 0.23
					配力筋 下端 通し筋	13	4.91			4.30+ 0.23+ 0.15+ 0.23
					主力筋方向 上端 受筋	2	3.05			2.27+ 0.39+ 0.39
					配力筋方向 上端 受筋	2	5.08			4.30+ 0.39+ 0.39

階名 *	コメント	配置位置	(X2-1175:Y5+4000)							
BF										
リストNo. 倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長 端部 端部 継手
S18A 1	*0.78x1 = 0.78*		*4.31x1 = 4.31*		*SD13*	*(140.24x0.995/1000)x1=0.140*				
C 0.78	1.90x2.27x0.180x1	= 0.78	1.90x2.27x1	= 4.31	主力筋 上端 通し筋	13	2.68			1.90+ 0.39+ 0.39
F 4.31 F/C 5.53					主力筋 下端 通し筋	13	2.20			1.90+ 0.15+ 0.15
B 0.140 B/C 0.179					配力筋 上端 通し筋	11	3.09			2.27+ 0.20+ 0.39+ 0.23
					配力筋 下端 通し筋	11	2.85			2.27+ 0.20+ 0.15+ 0.23
					主力筋方向 上端 受筋	2	2.68			1.90+ 0.39+ 0.39
					配力筋方向 上端 受筋	2	3.05			2.27+ 0.39+ 0.39

階名 *	コメント	配置位置	(X2+463:Y5+4000)							
BF										
リストNo. 倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)				鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長 端部 端部 継手
S18A 1	*0.65x1 = 0.65*				*SD13*	*(180.54x0.995/1000)x1=0.180*				
C 0.65	0.48x7.55x0.180x1	= 0.65			主力筋 上端 通し筋	39	1.30			0.48+ 0.39+ 0.20+ 0.23
F/C					主力筋 下端 通し筋	39	1.06			0.48+ 0.15+ 0.20+ 0.23
B 0.180 B/C 0.277					配力筋 上端 通し筋	4	8.79			7.55+ 0.39+ 0.39+ 0.46
					配力筋 下端 通し筋	4	8.31			7.55+ 0.15+ 0.15+ 0.46
					主力筋方向 上端 受筋	2	1.26			0.48+ 0.39+ 0.39
					配力筋方向 上端 受筋	2	8.79			7.55+ 0.39+ 0.39+ 0.46

物件名称	積算 No.	階数	建築面積	延床面積	印刷日	
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B 1F 0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡	ページ	132

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 床版 】 ー No. 24

*:基礎部

階名 *	コメント	配置位置
BF		(X2+2200:Y5+4000)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
S18A	1	*2.99x1 =*	*2.99*	*16.61x1 =*	*16.61*	*SD13*	*(449.48x0.995/1000)x1=0.447*							
C 2.99		2.20x7.55x0.180x1	= 2.99	2.20x7.55x1	= 16.61	主力筋 上端 通し筋	39	2.83			2.20+	0.20+	0.20+	0.23
F 16.61 F/C 5.56						主力筋 下端 通し筋	39	2.83			2.20+	0.20+	0.20+	0.23
B 0.447 B/C 0.149						配力筋 上端 通し筋	12	8.79			7.55+	0.39+	0.39+	0.46
						配力筋 下端 通し筋	12	8.31			7.55+	0.15+	0.15+	0.46
						主力筋方向 上端 受筋	2	2.98			2.20+	0.39+	0.39	
						配力筋方向 上端 受筋	2	8.79			7.55+	0.39+	0.39+	0.46

階名 *	コメント	配置位置
BF		(X3-3450:Y5+4000)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
S18A	1	*2.31x1 =*	*2.31*	*12.84x1 =*	*12.84*	*SD13*	*(375.28x0.995/1000)x1=0.373*							
C 2.31		1.70x7.55x0.180x1	= 2.31	1.70x7.55x1	= 12.84	主力筋 上端 通し筋	39	2.33			1.70+	0.20+	0.20+	0.23
F 12.84 F/C 5.56						主力筋 下端 通し筋	39	2.33			1.70+	0.20+	0.20+	0.23
B 0.373 B/C 0.161						配力筋 上端 通し筋	10	8.79			7.55+	0.39+	0.39+	0.46
						配力筋 下端 通し筋	10	8.31			7.55+	0.15+	0.15+	0.46
						主力筋方向 上端 受筋	2	2.48			1.70+	0.39+	0.39	
						配力筋方向 上端 受筋	2	8.79			7.55+	0.39+	0.39+	0.46

階名 *	コメント	配置位置
BF		(X3-1213:Y5+4000)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
S18A	1	*2.69x1 =*	*2.69*	*14.95x1 =*	*14.95*	*SD13*	*(420.24x0.995/1000)x1=0.418*							
C 2.69		1.98x7.55x0.180x1	= 2.69	1.98x7.55x1	= 14.95	主力筋 上端 通し筋	39	2.80			1.98+	0.20+	0.39+	0.23
F 14.95 F/C 5.56						主力筋 下端 通し筋	39	2.56			1.98+	0.20+	0.15+	0.23
B 0.418 B/C 0.155						配力筋 上端 通し筋	11	8.79			7.55+	0.39+	0.39+	0.46
						配力筋 下端 通し筋	11	8.31			7.55+	0.15+	0.15+	0.46
						主力筋方向 上端 受筋	2	2.76			1.98+	0.39+	0.39	
						配力筋方向 上端 受筋	2	8.79			7.55+	0.39+	0.39+	0.46

階名 *	コメント	配置位置
BF		(X0+3000:Y6-1346)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
S18A	1	*2.33x1 =*	*2.33*	*12.95x1 =*	*12.95*	*SD13*	*(356.14x0.995/1000)x1=0.354*							
C 2.33		2.24x5.78x0.180x1	= 2.33	2.24x5.78x1	= 12.95	主力筋 上端 通し筋	30	3.02			2.24+	0.39+	0.39	
F 12.95 F/C 5.56						主力筋 下端 通し筋	30	2.54			2.24+	0.15+	0.15	
B 0.354 B/C 0.152						配力筋 上端 通し筋	13	6.63			5.78+	0.39		0.46
						配力筋 下端 通し筋	13	6.39			5.78+	0.15		0.46
						主力筋方向 上端 受筋	2	3.02			2.24+	0.39+	0.39	
						配力筋方向 上端 受筋	2	7.02			5.78+	0.39+	0.39+	0.46

階名 *	コメント	配置位置
BF		(X1+3500:Y6-1346)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
S18A	1	*2.73x1 =*	*2.73*	*15.19x1 =*	*15.19*	*SD13*	*(411.94x0.995/1000)x1=0.410*							
C 2.73		2.24x6.78x0.180x1	= 2.73	2.24x6.78x1	= 15.19	主力筋 上端 通し筋	35	3.02			2.24+	0.39+	0.39	
F 15.19 F/C 5.56						主力筋 下端 通し筋	35	2.54			2.24+	0.15+	0.15	
B 0.410 B/C 0.150						配力筋 上端 通し筋	13	7.63			6.78		0.39+	0.46
						配力筋 下端 通し筋	13	7.39			6.78		0.15+	0.46

物件名称	積算 No.	階数	建築面積	延床面積	印刷日	
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B 1F 0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡	ページ	133

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 床版 】 ー No. 25

*:基礎部

			主力筋方向 上端 受筋	2 3.02	2.24+ 0.39+ 0.39
			配力筋方向 上端 受筋	2 8.02	6.78+ 0.39+ 0.39+ 0.46

階名 *	コメント	配置位置	
BF			(X2+2038:Y6+1750),(X3+2038:Y6+1750)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
S18A	2	*1.99x2 =*	*3.98*	*11.07x2 =*	*22.14*	*SD13*	*(301.86x0.995/1000)x2=0.600*							
C 3.98		3.05x3.63x0.180x1	= 1.99	3.05x3.63x1	= 11.07	主力筋 上端 通し筋	20	3.83			3.05+ 0.39+ 0.39			
F 22.14 F/C 5.56						主力筋 下端 通し筋	20	3.35			3.05+ 0.15+ 0.15			
B 0.600 B/C 0.151						配力筋 上端 通し筋	17	4.41			3.63+ 0.39+ 0.39			
						配力筋 下端 通し筋	17	3.93			3.63+ 0.15+ 0.15			
						主力筋方向 上端 受筋	2	3.83			3.05+ 0.39+ 0.39			
						配力筋方向 上端 受筋	2	4.41			3.63+ 0.39+ 0.39			

階名 *	コメント	配置位置	
BF			(X3-3000:Y6+1750)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
S18A	1	*0.93x1 =*	*0.93*	*5.19x1 =*	*5.19*	*SD13*	*(164.32x0.995/1000)x1=0.163*							
C 0.93		1.70x3.05x0.180x1	= 0.93	1.70x3.05x1	= 5.19	主力筋 上端 通し筋	17	2.47			1.70+ 0.39+ 0.15+ 0.23			
F 5.19 F/C 5.58						主力筋 下端 通し筋	17	2.23			1.70+ 0.15+ 0.15+ 0.23			
B 0.163 B/C 0.175						配力筋 上端 通し筋	10	3.83			3.05+ 0.39+ 0.39			
						配力筋 下端 通し筋	10	3.35			3.05+ 0.15+ 0.15			
						主力筋方向 上端 受筋	2	2.48			1.70+ 0.39+ 0.39			
						配力筋方向 上端 受筋	2	3.83			3.05+ 0.39+ 0.39			

階名 *	コメント	配置位置	
BF			(X3-1038:Y6+1750)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
S18A	1	*0.89x1 =*	*0.89*	*4.97x1 =*	*4.97*	*SD13*	*(161.80x0.995/1000)x1=0.161*							
C 0.89		1.63x3.05x0.180x1	= 0.89	1.63x3.05x1	= 4.97	主力筋 上端 通し筋	17	2.40			1.63+ 0.15+ 0.39+ 0.23			
F 4.97 F/C 5.58						主力筋 下端 通し筋	17	2.16			1.63+ 0.15+ 0.15+ 0.23			
B 0.161 B/C 0.181						配力筋 上端 通し筋	10	3.83			3.05+ 0.39+ 0.39			
						配力筋 下端 通し筋	10	3.35			3.05+ 0.15+ 0.15			
						主力筋方向 上端 受筋	2	2.41			1.63+ 0.39+ 0.39			
						配力筋方向 上端 受筋	2	3.83			3.05+ 0.39+ 0.39			

階名 *	コメント	配置位置	
BF			(X1+3500:Y7+1346)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
S18A	1	*2.64x1 =*	*2.64*	*14.67x1 =*	*14.67*	*SD13*	*(405.92x0.995/1000)x1=0.404*							
C 2.64		2.24x6.55x0.180x1	= 2.64	2.24x6.55x1	= 14.67	主力筋 上端 通し筋	34	3.02			2.24+ 0.39+ 0.39			
F 14.67 F/C 5.56						主力筋 下端 通し筋	34	2.54			2.24+ 0.15+ 0.15			
B 0.404 B/C 0.153						配力筋 上端 通し筋	13	7.63			6.55+ 0.39+ 0.23+ 0.46			
						配力筋 下端 通し筋	13	7.39			6.55+ 0.15+ 0.23+ 0.46			
						主力筋方向 上端 受筋	2	3.02			2.24+ 0.39+ 0.39			
						配力筋方向 上端 受筋	2	7.79			6.55+ 0.39+ 0.39+ 0.46			

物件名称	積算 No.	階数	建築面積	延床面積	印刷日	
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B 1F 0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡	ページ	134

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 床版 】 ー No. 26

*:基礎部

階名 *	コメント	配置位置	(X2+4000:Y7+1346)
BF			

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
S18A	1	*3.14x1 =*	*3.14*	*17.43x1 =*	*17.43*	*SD13*		*(466.70x0.995/1000)x1=0.464*						
C 3.14		2.24x7.78x0.180x1	= 3.14	2.24x7.78x1	= 17.43	主力筋 上端 通し筋	40	3.02			2.24+	0.39+	0.39	
F 17.43 F/C 5.55						主力筋 下端 通し筋	40	2.54			2.24+	0.15+	0.15	
B 0.464 B/C 0.148						配力筋 上端 通し筋	13	8.47			7.78		0.23+	0.46
						配力筋 下端 通し筋	13	8.47			7.78		0.23+	0.46
						主力筋方向 上端 受筋	2	3.02			2.24+	0.39+	0.39	
						配力筋方向 上端 受筋	2	9.02			7.78+	0.39+	0.39+	0.46

階名 *	コメント	配置位置	(X3+4000:Y7+1346)
BF			

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
S18A	1	*3.04x1 =*	*3.04*	*16.91x1 =*	*16.91*	*SD13*		*(474.20x0.995/1000)x1=0.472*						
C 3.04		2.24x7.55x0.180x1	= 3.04	2.24x7.55x1	= 16.91	主力筋 上端 通し筋	39	3.06			2.24+	0.39+	0.20+	0.23
F 16.91 F/C 5.56						主力筋 下端 通し筋	39	2.82			2.24+	0.15+	0.20+	0.23
B 0.472 B/C 0.155						配力筋 上端 通し筋	13	8.63			7.55+	0.23+	0.39+	0.46
						配力筋 下端 通し筋	13	8.39			7.55+	0.23+	0.15+	0.46
						主力筋方向 上端 受筋	2	3.02			2.24+	0.39+	0.39	
						配力筋方向 上端 受筋	2	8.79			7.55+	0.39+	0.39+	0.46

階名 *	コメント	配置位置	(X4+568:Y7+1346)
BF			

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
S18A	1	*0.28x1 =*	*0.28*	*SD13*		*(70.36x0.995/1000)x1=0.070*						
C 0.28		0.69x2.24x0.180x1	= 0.28	主力筋 上端 通し筋	13	1.47			0.69+	0.39+	0.39	
F/C				主力筋 下端 通し筋	13	0.99			0.69+	0.15+	0.15	
B 0.070 B/C 0.250				配力筋 上端 通し筋	5	3.06			2.24+	0.39+	0.20+	0.23
				配力筋 下端 通し筋	5	2.82			2.24+	0.15+	0.20+	0.23
				主力筋方向 上端 受筋	2	1.47			0.69+	0.39+	0.39	
				配力筋方向 上端 受筋	2	3.02			2.24+	0.39+	0.39	

階名 *	コメント	配置位置	(X1+1656:Y7+4000)
BF			

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
S18A	1	*1.23x1 =*	*1.23*	*6.81x1 =*	*6.81*	*SD13*		*(199.26x0.995/1000)x1=0.198*						
C 1.23		2.27x3.00x0.180x1	= 1.23	2.27x3.00x1	= 6.81	主力筋 上端 通し筋	16	3.05			2.27+	0.39+	0.39	
F 6.81 F/C 5.54						主力筋 下端 通し筋	16	2.57			2.27+	0.15+	0.15	
B 0.198 B/C 0.161						配力筋 上端 通し筋	13	3.80			3.00+	0.39+	0.18+	0.23
						配力筋 下端 通し筋	13	3.56			3.00+	0.15+	0.18+	0.23
						主力筋方向 上端 受筋	2	3.05			2.27+	0.39+	0.39	
						配力筋方向 上端 受筋	2	3.78			3.00+	0.39+	0.39	

階名 *	コメント	配置位置	(X2-1761:Y7+4000)
BF			

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
S18A	1	*1.31x1 =*	*1.31*	*7.29x1 =*	*7.29*	*SD13*		*(210.76x0.995/1000)x1=0.210*						
C 1.31		2.27x3.21x0.180x1	= 1.31	2.27x3.21x1	= 7.29	主力筋 上端 通し筋	17	3.05			2.27+	0.39+	0.39	
F 7.29 F/C 5.56						主力筋 下端 通し筋	17	2.57			2.27+	0.15+	0.15	
B 0.210 B/C 0.160						配力筋 上端 通し筋	13	4.01			3.21+	0.18+	0.39+	0.23
						配力筋 下端 通し筋	13	3.77			3.21+	0.18+	0.15+	0.23

*:基礎部

			主力筋方向 上端 受筋	2 3.05	2.27+ 0.39+ 0.39
			配力筋方向 上端 受筋	2 3.99	3.21+ 0.39+ 0.39

階名 *	コメント	配置位置	
BF			(X2+2525:Y7+4000)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
S18A	1	*1.88x1 =*	*1.88*	*10.44x1 =*	*10.44*	*SD13*	*(302.68x0.995/1000)x1=0.301*							
C 1.88		2.27x4.60x0.180x1	= 1.88	2.27x4.60x1	= 10.44	主力筋 上端 通し筋	24	3.09			2.27+	0.39+	0.20+	0.23
F 10.44 F/C 5.55						主力筋 下端 通し筋	24	2.85			2.27+	0.15+	0.20+	0.23
B 0.301 B/C 0.160						配力筋 上端 通し筋	13	5.63			4.60+	0.39+	0.18+	0.46
						配力筋 下端 通し筋	13	5.39			4.60+	0.15+	0.18+	0.46
						主力筋方向 上端 受筋	2	3.05			2.27+	0.39+	0.39	
						配力筋方向 上端 受筋	2	5.38			4.60+	0.39+	0.39	

階名 *	コメント	配置位置	
BF			(X3-1525:Y7+4000)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
S18A	1	*1.06x1 =*	*1.06*	*5.90x1 =*	*5.90*	*SD13*	*(181.30x0.995/1000)x1=0.180*							
C 1.06		2.27x2.60x0.180x1	= 1.06	2.27x2.60x1	= 5.90	主力筋 上端 通し筋	14	3.09			2.27+	0.39+	0.20+	0.23
F 5.90 F/C 5.57						主力筋 下端 通し筋	14	2.85			2.27+	0.15+	0.20+	0.23
B 0.180 B/C 0.170						配力筋 上端 通し筋	13	3.40			2.60+	0.18+	0.39+	0.23
						配力筋 下端 通し筋	13	3.16			2.60+	0.18+	0.15+	0.23
						主力筋方向 上端 受筋	2	3.05			2.27+	0.39+	0.39	
						配力筋方向 上端 受筋	2	3.38			2.60+	0.39+	0.39	

階名 *	コメント	配置位置	
BF			(X3+4000:Y7+4000)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
S18A	1	*3.08x1 =*	*3.08*	*17.14x1 =*	*17.14*	*SD13*	*(472.18x0.995/1000)x1=0.470*							
C 3.08		2.27x7.55x0.180x1	= 3.08	2.27x7.55x1	= 17.14	主力筋 上端 通し筋	39	2.90			2.27+	0.20+	0.20+	0.23
F 17.14 F/C 5.56						主力筋 下端 通し筋	39	2.90			2.27+	0.20+	0.20+	0.23
B 0.470 B/C 0.153						配力筋 上端 通し筋	13	8.79			7.55+	0.39+	0.39+	0.46
						配力筋 下端 通し筋	13	8.31			7.55+	0.15+	0.15+	0.46
						主力筋方向 上端 受筋	2	3.05			2.27+	0.39+	0.39	
						配力筋方向 上端 受筋	2	8.79			7.55+	0.39+	0.39+	0.46

階名 *	コメント	配置位置	
BF			(X4+568:Y7+4000)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
S18A	1	*0.28x1 =*	*0.28*	*SD13*	*(70.02x0.995/1000)x1=0.070*							
C 0.28		0.69x2.27x0.180x1	= 0.28	主力筋 上端 通し筋	13	1.47			0.69+	0.39+	0.39	
F/C				主力筋 下端 通し筋	13	0.99			0.69+	0.15+	0.15	
B 0.070 B/C 0.250				配力筋 上端 通し筋	5	2.90			2.27+	0.20+	0.20+	0.23
				配力筋 下端 通し筋	5	2.90			2.27+	0.20+	0.20+	0.23
				主力筋方向 上端 受筋	2	1.47			0.69+	0.39+	0.39	
				配力筋方向 上端 受筋	2	3.05			2.27+	0.39+	0.39	

物件名称	積算 No.	階数	建築面積	延床面積	印刷日	
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B 1F 0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡	ページ	136

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 床版 】 ー No. 28

*:基礎部

階名 *	コメント	配置位置
BF		(X1+1103:Y8-1346)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)			型枠(1:普通型枠)			鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
S18A	1	*0.79x1*	=	*0.79*	*4.37x1*	=	*4.37*	*SD13*	*(132.73x0.995/1000)x1=0.132*							
C 0.79		1.77x2.47x0.180x1	=	0.79	1.77x2.47x1	=	4.37	主力筋 上端 通し筋	14	2.55			1.77+	0.39+	0.39	
F 4.37 F/C 5.53								主力筋 下端 通し筋	14	2.07			1.77+	0.15+	0.15	
B 0.132 B/C 0.167								配力筋 上端 通し筋	10	3.04			2.47+	0.18+	0.39	
								配力筋 下端 通し筋	10	2.86			2.47		0.39	
								主力筋方向 上端 受筋	1	2.55			1.77+	0.39+	0.39	
								配力筋方向 上端 受筋	2	3.25			2.47+	0.39+	0.39	

階名 *	コメント	配置位置
BF		(X2-2440:Y8-1346)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)			型枠(1:普通型枠)			鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
S18A	1	*1.79x1*	=	*1.79*	*9.92x1*	=	*9.92*	*SD13*	*(284.06x0.995/1000)x1=0.283*							
C 1.79		2.24x4.43x0.180x1	=	1.79	2.24x4.43x1	=	9.92	主力筋 上端 通し筋	24	3.02			2.24+	0.39+	0.39	
F 9.92 F/C 5.54								主力筋 下端 通し筋	24	2.54			2.24+	0.15+	0.15	
B 0.283 B/C 0.158								配力筋 上端 通し筋	13	5.28			4.43+	0.39+	0.23+	0.23
								配力筋 下端 通し筋	13	5.04			4.43+	0.15+	0.23+	0.23
								主力筋方向 上端 受筋	2	3.02			2.24+	0.39+	0.39	
								配力筋方向 上端 受筋	2	5.21			4.43+	0.39+	0.39	

階名 *	コメント	配置位置
BF		(X2+2525:Y8-1346)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)			型枠(1:普通型枠)			鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
S18A	1	*1.85x1*	=	*1.85*	*10.30x1*	=	*10.30*	*SD13*	*(300.14x0.995/1000)x1=0.299*							
C 1.85		2.24x4.60x0.180x1	=	1.85	2.24x4.60x1	=	10.30	主力筋 上端 通し筋	24	3.06			2.24+	0.20+	0.39+	0.23
F 10.30 F/C 5.57								主力筋 下端 通し筋	24	2.82			2.24+	0.20+	0.15+	0.23
B 0.299 B/C 0.162								配力筋 上端 通し筋	13	5.47			4.60+	0.23+	0.18+	0.46
								配力筋 下端 通し筋	13	5.47			4.60+	0.23+	0.18+	0.46
								主力筋方向 上端 受筋	2	3.02			2.24+	0.39+	0.39	
								配力筋方向 上端 受筋	2	5.38			4.60+	0.39+	0.39	

階名 *	コメント	配置位置
BF		(X3-1525:Y8-1346)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)			型枠(1:普通型枠)			鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
S18A	1	*1.05x1*	=	*1.05*	*5.82x1*	=	*5.82*	*SD13*	*(180.40x0.995/1000)x1=0.179*							
C 1.05		2.24x2.60x0.180x1	=	1.05	2.24x2.60x1	=	5.82	主力筋 上端 通し筋	14	3.06			2.24+	0.20+	0.39+	0.23
F 5.82 F/C 5.54								主力筋 下端 通し筋	14	2.82			2.24+	0.20+	0.15+	0.23
B 0.179 B/C 0.170								配力筋 上端 通し筋	13	3.40			2.60+	0.18+	0.39+	0.23
								配力筋 下端 通し筋	13	3.16			2.60+	0.18+	0.15+	0.23
								主力筋方向 上端 受筋	2	3.02			2.24+	0.39+	0.39	
								配力筋方向 上端 受筋	2	3.38			2.60+	0.39+	0.39	

階名 *	コメント	配置位置
BF		(X3+4000:Y8-1346)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)			型枠(1:普通型枠)			鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
S18A	1	*3.04x1*	=	*3.04*	*16.91x1*	=	*16.91*	*SD13*	*(475.24x0.995/1000)x1=0.473*							
C 3.04		2.24x7.55x0.180x1	=	3.04	2.24x7.55x1	=	16.91	主力筋 上端 通し筋	39	3.06			2.24+	0.20+	0.39+	0.23
F 16.91 F/C 5.56								主力筋 下端 通し筋	39	2.82			2.24+	0.20+	0.15+	0.23
B 0.473 B/C 0.156								配力筋 上端 通し筋	13	8.79			7.55+	0.39+	0.39+	0.46
								配力筋 下端 通し筋	13	8.31			7.55+	0.15+	0.15+	0.46

			主力筋方向 上端 受筋	2 3.02	2.24+ 0.39+ 0.39
			配力筋方向 上端 受筋	2 8.79	7.55+ 0.39+ 0.39+ 0.46

階名 *	コメント	配置位置	
BF			(X4+568:Y8-1346)

リストNo.	倍数	コンクリート(3:Fc=30, S=18)			鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
S18A	1	*0.28x1*	=	*0.28*	*SD13*	*(70.36x0.995/1000)x1=0.070*							
C 0.28		0.69x2.24x0.180x1	=	0.28	主力筋 上端 通し筋	13	1.47			0.69+	0.39+	0.39	
F/C					主力筋 下端 通し筋	13	0.99			0.69+	0.15+	0.15	
B 0.070 B/C 0.250					配力筋 上端 通し筋	5	3.06			2.24+	0.20+	0.39+	0.23
					配力筋 下端 通し筋	5	2.82			2.24+	0.20+	0.15+	0.23
					主力筋方向 上端 受筋	2	1.47			0.69+	0.39+	0.39	
					配力筋方向 上端 受筋	2	3.02			2.24+	0.39+	0.39	

階名	コメント	配置位置	
1			(X5+3000:Y3-1538)

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)			型枠(1:普通型枠)			鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
S15	1	*2.19x1*	=	*2.19*	*14.60x1*	=	*14.60*	*SD10*	*(177.91x0.560/1000)x1=0.100*							
C 2.19		2.63x5.55x0.150x1	=	2.19	2.63x5.55x1	=	14.60	主力筋 下端 通し筋	14	3.19			2.63+	0.15+	0.23+	0.18
F 14.60 F/C 6.67								配力筋 上端 通し筋	7	6.50			5.55+	0.30+	0.30+	0.35
B 0.323 B/C 0.147								配力筋 下端 通し筋	15	5.85			5.55+	0.15+	0.15	
								SD13	*(224.24x0.995/1000)x1=0.223*							
								主力筋 上端 通し筋	29	3.48			2.63+	0.39+	0.23+	0.23
								主力筋 下端 通し筋	15	3.24			2.63+	0.15+	0.23+	0.23
								配力筋 上端 通し筋	8	6.79			5.55+	0.39+	0.39+	0.46
								主力筋方向 上端 受筋	2	3.41			2.63+	0.39+	0.39	
								配力筋方向 上端 受筋	2	6.79			5.55+	0.39+	0.39+	0.46

階名	コメント	配置位置	
1			(X6+1371:Y3-1500)

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)			型枠(1:普通型枠)			鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
S15	1	*0.88x1*	=	*0.88*	*5.84x1*	=	*5.84*	*SD10*	*(75.34x0.560/1000)x1=0.042*							
C 0.88		2.29x2.55x0.150x1	=	0.88	2.29x2.55x1	=	5.84	主力筋 下端 通し筋	7	2.77			2.29+	0.15+	0.15+	0.18
F 5.84 F/C 6.64								配力筋 上端 通し筋	6	3.15			2.55+	0.30+	0.30	
B 0.140 B/C 0.159								配力筋 下端 通し筋	13	2.85			2.55+	0.15+	0.15	
								SD13	*(98.69x0.995/1000)x1=0.098*							
								主力筋 上端 通し筋	14	3.06			2.29+	0.39+	0.15+	0.23
								主力筋 下端 通し筋	7	2.82			2.29+	0.15+	0.15+	0.23
								配力筋 上端 通し筋	7	3.33			2.55+	0.39+	0.39	
								主力筋方向 上端 受筋	2	3.07			2.29+	0.39+	0.39	
								配力筋方向 上端 受筋	2	3.33			2.55+	0.39+	0.39	

階名	コメント	配置位置	
1			(X6+4000:Y3-1500)

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)			型枠(1:普通型枠)			鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
S15	1	*0.91x1*	=	*0.91*	*6.04x1*	=	*6.04*	*SD10*	*(75.90x0.560/1000)x1=0.043*							
C 0.91		2.37x2.55x0.150x1	=	0.91	2.37x2.55x1	=	6.04	主力筋 下端 通し筋	7	2.85			2.37+	0.15+	0.15+	0.18
F 6.04 F/C 6.64								配力筋 上端 通し筋	6	3.15			2.55+	0.30+	0.30	
B 0.140 B/C 0.154								配力筋 下端 通し筋	13	2.85			2.55+	0.15+	0.15	
								SD13	*(97.17x0.995/1000)x1=0.097*							
								主力筋 上端 通し筋	14	2.90			2.37+	0.15+	0.15+	0.23
								主力筋 下端 通し筋	7	2.90			2.37+	0.15+	0.15+	0.23

物　件　名　称	積　算　No.	階　数	建　築　面　積	延　床　面　積	印刷日	
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B　1F　0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡	ページ	138

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 床版 】　ー　No.　30

*:基礎部

			配力筋 上端 通し筋	7　3.33	2.55+ 0.39+ 0.39
			主力筋方向 上端 受筋	2　3.15	2.37+ 0.39+ 0.39
			配力筋方向 上端 受筋	2　3.33	2.55+ 0.39+ 0.39

階　名	コメント	配置	
1		位置	(X7-1371:Y3-1500)

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
S15	1	*0.88x1 =*	*0.88*	*5.84x1 =*	*5.84*	*SD10*	*(75.34x0.560/1000)x1=0.042*							
C　0.88		2.29x2.55x0.150x1	= 0.88	2.29x2.55x1	= 5.84	主力筋 下端 通し筋	7	2.77			2.29+	0.15+	0.15+	0.18
F　5.84 F/C 6.64						配力筋 上端 通し筋	6	3.15			2.55+	0.30+	0.30	
B　0.140 B/C 0.159						配力筋 下端 通し筋	13	2.85			2.55+	0.15+	0.15	
						SD13	*(98.69x0.995/1000)x1=0.098*							
						主力筋 上端 通し筋	14	3.06			2.29+	0.15+	0.39+	0.23
						主力筋 下端 通し筋	7	2.82			2.29+	0.15+	0.15+	0.23
						配力筋 上端 通し筋	7	3.33			2.55+	0.39+	0.39	
						主力筋方向 上端 受筋	2	3.07			2.29+	0.39+	0.39	
						配力筋方向 上端 受筋	2	3.33			2.55+	0.39+	0.39	

階　名	コメント	配置	
1		位置	(X5+3000:Y3+1488)

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
S15	1	*2.11x1 =*	*2.11*	*14.04x1 =*	*14.04*	*SD10*	*(177.59x0.560/1000)x1=0.099*							
C　2.11		2.53x5.55x0.150x1	= 2.11	2.53x5.55x1	= 14.04	主力筋 下端 通し筋	14	3.19			2.53+	0.23+	0.25+	0.18
F　14.04 F/C 6.65						配力筋 上端 通し筋	7	6.43			5.55+	0.30+	0.23+	0.35
B　0.307 B/C 0.145						配力筋 下端 通し筋	14	6.28			5.55+	0.15+	0.23+	0.35
						SD13	*(209.17x0.995/1000)x1=0.208*							
						主力筋 上端 通し筋	29	3.24			2.53+	0.23+	0.25+	0.23
						主力筋 下端 通し筋	15	3.24			2.53+	0.23+	0.25+	0.23
						配力筋 上端 通し筋	7	6.63			5.55+	0.39+	0.23+	0.46
						主力筋方向 上端 受筋	2	3.31			2.53+	0.39+	0.39	
						配力筋方向 上端 受筋	2	6.79			5.55+	0.39+	0.39+	0.46

階　名	コメント	配置	
1		位置	(X6+1988:Y3+1488)

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
S15	1	*1.34x1 =*	*1.34*	*8.93x1 =*	*8.93*	*SD10*	*(113.46x0.560/1000)x1=0.064*							
C　1.34		2.53x3.53x0.150x1	= 1.34	2.53x3.53x1	= 8.93	主力筋 下端 通し筋	9	2.83			2.53+	0.15+	0.15	
F　8.93 F/C 6.66						配力筋 上端 通し筋	7	4.19			3.53+	0.23+	0.25+	0.18
B　0.199 B/C 0.149						配力筋 下端 通し筋	14	4.19			3.53+	0.23+	0.25+	0.18
						SD13	*(136.11x0.995/1000)x1=0.135*							
						主力筋 上端 通し筋	19	3.31			2.53+	0.39+	0.39	
						主力筋 下端 通し筋	10	2.83			2.53+	0.15+	0.15	
						配力筋 上端 通し筋	7	4.24			3.53+	0.23+	0.25+	0.23
						主力筋方向 上端 受筋	2	3.31			2.53+	0.39+	0.39	
						配力筋方向 上端 受筋	2	4.31			3.53+	0.39+	0.39	

物　件　名　称	積　算　No.	階　数	建　築　面　積	延　床　面　積
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B　1F　0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡

印刷日	
ページ	139

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 床版 】　ー　No. 31

*:基 礎 部

階　名	コメント	配置位置
1		(X7-1988:Y3+1488)

リストNo.	倍数
S15	1
C　1.34	
F　8.93　F/C　6.66	
B　0.199　B/C　0.149	

コンクリート(23:Fc=30, S=18)		
	1.34x1 =	*1.34*
2.53x3.53x0.150x1	=	1.34

型枠(1:普通型枠)		
	8.93x1 =	*8.93*
2.53x3.53x1	=	8.93

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10		*(113.46x0.560/1000)x1=0.064*						
主力筋 下端 通し筋	9	2.83			2.53+	0.15+	0.15	
配力筋 上端 通し筋	7	4.19			3.53+	0.25+	0.23+	0.18
配力筋 下端 通し筋	14	4.19			3.53+	0.25+	0.23+	0.18
SD13		*(136.11x0.995/1000)x1=0.135*						
主力筋 上端 通し筋	19	3.31			2.53+	0.39+	0.39	
主力筋 下端 通し筋	10	2.83			2.53+	0.15+	0.15	
配力筋 上端 通し筋	7	4.24			3.53+	0.25+	0.23+	0.23
主力筋方向 上端 受筋	2	3.31			2.53+	0.39+	0.39	
配力筋方向 上端 受筋	2	4.31			3.53+	0.39+	0.39	

階　名	コメント	配置位置
1		(X7+2000:Y3+1488)

リストNo.	倍数
S15	1
C　1.35	
F　8.98　F/C　6.65	
B　0.200　B/C　0.148	

コンクリート(23:Fc=30, S=18)		
	1.35x1 =	*1.35*
2.53x3.55x0.150x1	=	1.35

型枠(1:普通型枠)		
	8.98x1 =	*8.98*
2.53x3.55x1	=	8.98

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10		*(112.83x0.560/1000)x1=0.063*						
主力筋 下端 通し筋	9	2.83			2.53+	0.15+	0.15	
配力筋 上端 通し筋	7	4.26			3.55+	0.23+	0.30+	0.18
配力筋 下端 通し筋	14	4.11			3.55+	0.23+	0.15+	0.18
SD13		*(137.27x0.995/1000)x1=0.137*						
主力筋 上端 通し筋	19	3.31			2.53+	0.39+	0.39	
主力筋 下端 通し筋	10	2.83			2.53+	0.15+	0.15	
配力筋 上端 通し筋	7	4.40			3.55+	0.23+	0.39+	0.23
主力筋方向 上端 受筋	2	3.31			2.53+	0.39+	0.39	
配力筋方向 上端 受筋	2	4.33			3.55+	0.39+	0.39	

階　名	コメント	配置位置
1		(X5+2988:Y5-1988)

リストNo.	倍数
S15	1
C　2.93	
F　19.52　F/C　6.66	
B　0.403　B/C　0.138	

コンクリート(23:Fc=30, S=18)		
	2.93x1 =	*2.93*
3.53x5.53x0.150x1	=	2.93

型枠(1:普通型枠)		
	19.52x1 =	*19.52*
3.53x5.53x1	=	19.52

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10		*(227.75x0.560/1000)x1=0.128*						
主力筋 下端 通し筋	14	4.19			3.53+	0.25+	0.23+	0.18
配力筋 上端 通し筋	9	6.48			5.53+	0.30+	0.30+	0.35
配力筋 下端 通し筋	19	5.83			5.53+	0.15+	0.15	
SD13		*(276.42x0.995/1000)x1=0.275*						
主力筋 上端 通し筋	29	4.24			3.53+	0.25+	0.23+	0.23
主力筋 下端 通し筋	15	4.24			3.53+	0.25+	0.23+	0.23
配力筋 上端 通し筋	10	6.77			5.53+	0.39+	0.39+	0.46
主力筋方向 上端 受筋	2	4.31			3.53+	0.39+	0.39	
配力筋方向 上端 受筋	2	6.77			5.53+	0.39+	0.39+	0.46

階　名	コメント	配置位置
1		(X5+2988:Y5+2038)

リストNo.	倍数
S15	1
C　3.01	
F　20.07　F/C　6.67	
B　0.409　B/C　0.136	

コンクリート(23:Fc=30, S=18)		
	3.01x1 =	*3.01*
3.63x5.53x0.150x1	=	3.01

型枠(1:普通型枠)		
	20.07x1 =	*20.07*
3.63x5.53x1	=	20.07

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10		*(240.06x0.560/1000)x1=0.134*						
主力筋 下端 通し筋	14	4.19			3.63+	0.23+	0.15+	0.18
配力筋 上端 通し筋	10	6.48			5.53+	0.30+	0.30+	0.35
配力筋 下端 通し筋	20	5.83			5.53+	0.15+	0.15	
SD13		*(276.62x0.995/1000)x1=0.275*						
主力筋 上端 通し筋	29	4.24			3.63+	0.23+	0.15+	0.23
主力筋 下端 通し筋	15	4.24			3.63+	0.23+	0.15+	0.23

*:基礎部

			配力筋 上端 通し筋	10　6.77	5.53+ 0.39+ 0.39+ 0.46
			主力筋方向 上端 受筋	2　4.41	3.63+ 0.39+ 0.39
			配力筋方向 上端 受筋	2　6.77	5.53+ 0.39+ 0.39+ 0.46

階　名	コメント	配置位置	(X5+2988:Y6-2038)
1			

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
S15	1	*3.01x1 =*	*3.01*	*20.07x1 =*	*20.07*	*SD10*	*(240.06x0.560/1000)x1=0.134*							
C　3.01		3.63x5.53x0.150x1	= 3.01	3.63x5.53x1	= 20.07	主力筋 下端 通し筋	14	4.19			3.63+	0.15+	0.23+	0.18
F　20.07 F/C　6.67						配力筋 上端 通し筋	10	6.48			5.53+	0.30+	0.30+	0.35
B　0.409 B/C　0.136						配力筋 下端 通し筋	20	5.83			5.53+	0.15+	0.15	
						SD13	*(276.62x0.995/1000)x1=0.275*							
						主力筋 上端 通し筋	29	4.24			3.63+	0.15+	0.23+	0.23
						主力筋 下端 通し筋	15	4.24			3.63+	0.15+	0.23+	0.23
						配力筋 上端 通し筋	10	6.77			5.53+	0.39+	0.39+	0.46
						主力筋方向 上端 受筋	2	4.41			3.63+	0.39+	0.39	
						配力筋方向 上端 受筋	2	6.77			5.53+	0.39+	0.39+	0.46

階　名	コメント	配置位置	(X3+1371:Y6-2000)
1			

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
S15	1	*1.22x1 =*	*1.22*	*6.77x1 =*	*6.77*	*SD10*	*(99.88x0.560/1000)x1=0.056*							
C　1.22		2.29x3.55x0.150x1	= 1.22	2.29x3.55x1	= 8.13	主力筋 下端 通し筋	9	2.77			2.29+	0.15+	0.15+	0.18
F　6.77 F/C　5.55				(IW18)7.55x0.18x-1	= -1.36	配力筋 上端 通し筋	6	4.15			3.55+	0.30+	0.30	
B　0.187 B/C　0.153						配力筋 下端 通し筋	13	3.85			3.55+	0.15+	0.15	
						SD13	*(131.45x0.995/1000)x1=0.131*							
						主力筋 上端 通し筋	19	3.06			2.29+	0.39+	0.15+	0.23
						主力筋 下端 通し筋	10	2.82			2.29+	0.15+	0.15+	0.23
						配力筋 上端 通し筋	7	4.33			3.55+	0.39+	0.39	
						主力筋方向 上端 受筋	2	3.07			2.29+	0.39+	0.39	
						配力筋方向 上端 受筋	2	4.33			3.55+	0.39+	0.39	

階　名	コメント	配置位置	(X3+4000:Y6-2000),(X4+4000:Y6-2000),(X4+4000:Y7+2000)
1			

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
S15	3	*1.26x3 =*	*3.78*	*8.41x3 =*	*25.23*	*SD10*	*(100.60x0.560/1000)x3=0.168*							
C　3.78		2.37x3.55x0.150x1	= 1.26	2.37x3.55x1	= 8.41	主力筋 下端 通し筋	9	2.85			2.37+	0.15+	0.15+	0.18
F　25.23 F/C　6.67						配力筋 上端 通し筋	6	4.15			3.55+	0.30+	0.30	
B　0.555 B/C　0.147						配力筋 下端 通し筋	13	3.85			3.55+	0.15+	0.15	
						SD13	*(129.37x0.995/1000)x3=0.387*							
						主力筋 上端 通し筋	19	2.90			2.37+	0.15+	0.15+	0.23
						主力筋 下端 通し筋	10	2.90			2.37+	0.15+	0.15+	0.23
						配力筋 上端 通し筋	7	4.33			3.55+	0.39+	0.39	
						主力筋方向 上端 受筋	2	3.15			2.37+	0.39+	0.39	
						配力筋方向 上端 受筋	2	4.33			3.55+	0.39+	0.39	

物　件　名　称	積　算　No.	階　数	建　築　面　積	延　床　面　積
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B　1F　0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡

印刷日	
ページ	141

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 床版 】　ー　No. 33

*:基 礎 部

階　名	コメント	配置位置
1		(X4-1421:Y6-2000)

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
S15	1	*1.17x1 =*	*1.17*	*7.77x1 =*	*7.77*	***SD10***	***(96.75x0.560/1000)x1=0.054***							
C 1.17		2.19x3.55x0.150x1	= 1.17	2.19x3.55x1	= 7.77	主力筋 下端 通し筋	9	2.85			2.19+	0.15+	0.33+	0.18
F 7.77 F/C 6.64						配力筋 上端 通し筋	6	4.15			3.55+	0.30+	0.30	
B 0.178 B/C 0.152						配力筋 下端 通し筋	12	3.85			3.55+	0.15+	0.15	
						SD13	***(124.68x0.995/1000)x1=0.124***							
						主力筋 上端 通し筋	19	2.90			2.19+	0.15+	0.33+	0.23
						主力筋 下端 通し筋	10	2.90			2.19+	0.15+	0.33+	0.23
						配力筋 上端 通し筋	6	4.33			3.55+	0.39+	0.39	
						主力筋方向 上端 受筋	2	2.97			2.19+	0.39+	0.39	
						配力筋方向 上端 受筋	2	4.33			3.55+	0.39+	0.39	

階　名	コメント	配置位置
1		(X4+1421:Y6-2000)

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
S15	1	*1.17x1 =*	*1.17*	*7.77x1 =*	*7.77*	***SD10***	***(96.75x0.560/1000)x1=0.054***							
C 1.17		2.19x3.55x0.150x1	= 1.17	2.19x3.55x1	= 7.77	主力筋 下端 通し筋	9	2.85			2.19+	0.33+	0.15+	0.18
F 7.77 F/C 6.64						配力筋 上端 通し筋	6	4.15			3.55+	0.30+	0.30	
B 0.178 B/C 0.152						配力筋 下端 通し筋	12	3.85			3.55+	0.15+	0.15	
						SD13	***(124.68x0.995/1000)x1=0.124***							
						主力筋 上端 通し筋	19	2.90			2.19+	0.33+	0.15+	0.23
						主力筋 下端 通し筋	10	2.90			2.19+	0.33+	0.15+	0.23
						配力筋 上端 通し筋	6	4.33			3.55+	0.39+	0.39	
						主力筋方向 上端 受筋	2	2.97			2.19+	0.39+	0.39	
						配力筋方向 上端 受筋	2	4.33			3.55+	0.39+	0.39	

階　名	コメント	配置位置
1		(X5-1371:Y6-2000),(X5-1371:Y7+2000)

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
S15	2	*1.22x2 =*	*2.44*	*8.13x2 =*	*16.26*	***SD10***	***(99.88x0.560/1000)x2=0.112***							
C 2.44		2.29x3.55x0.150x1	= 1.22	2.29x3.55x1	= 8.13	主力筋 下端 通し筋	9	2.77			2.29+	0.15+	0.15+	0.18
F 16.26 F/C 6.66						配力筋 上端 通し筋	6	4.15			3.55+	0.30+	0.30	
B 0.374 B/C 0.153						配力筋 下端 通し筋	13	3.85			3.55+	0.15+	0.15	
						SD13	***(131.45x0.995/1000)x2=0.262***							
						主力筋 上端 通し筋	19	3.06			2.29+	0.15+	0.39+	0.23
						主力筋 下端 通し筋	10	2.82			2.29+	0.15+	0.15+	0.23
						配力筋 上端 通し筋	7	4.33			3.55+	0.39+	0.39	
						主力筋方向 上端 受筋	2	3.07			2.29+	0.39+	0.39	
						配力筋方向 上端 受筋	2	4.33			3.55+	0.39+	0.39	

階　名	コメント	配置位置
1		(X2+2038:Y6+1750)

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
S15	1	*1.66x1 =*	*1.66*	*11.07x1 =*	*11.07*	***SD10***	***(134.15x0.560/1000)x1=0.075***							
C 1.66		3.05x3.63x0.150x1	= 1.66	3.05x3.63x1	= 11.07	主力筋 下端 通し筋	10	3.35			3.05+	0.15+	0.15	
F 11.07 F/C 6.67						配力筋 上端 通し筋	8	4.23			3.63+	0.30+	0.30	
B 0.240 B/C 0.145						配力筋 下端 通し筋	17	3.93			3.63+	0.15+	0.15	
						SD13	***(166.27x0.995/1000)x1=0.165***							
						主力筋 上端 通し筋	20	3.83			3.05+	0.39+	0.39	
						主力筋 下端 通し筋	10	3.35			3.05+	0.15+	0.15	

			配力筋 上端 通し筋	9 4.41	3.63+ 0.39+ 0.39
			主力筋方向 上端 受筋	2 3.83	3.05+ 0.39+ 0.39
			配力筋方向 上端 受筋	2 4.41	3.63+ 0.39+ 0.39

階名	コメント	配置位置	
1		(X3-3000:Y6+1750)	

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
S15	1	*0.78x1 =*	*0.78*	*5.19x1 =*	*5.19*	*SD10*	*(69.19x0.560/1000)x1=0.039*							
C 0.78		1.70x3.05x0.150x1	= 0.78	1.70x3.05x1	= 5.19	主力筋 下端 通し筋	8	2.18			1.70+	0.15+	0.15+	0.18
F 5.19 F/C 6.65						配力筋 上端 通し筋	5	3.65			3.05+	0.30+	0.30	
B 0.132 B/C 0.169						配力筋 下端 通し筋	10	3.35			3.05+	0.15+	0.15	
						SD13	*(93.83x0.995/1000)x1=0.093*							
						主力筋 上端 通し筋	17	2.47			1.70+	0.39+	0.15+	0.23
						主力筋 下端 通し筋	9	2.23			1.70+	0.15+	0.15+	0.23
						配力筋 上端 通し筋	5	3.83			3.05+	0.39+	0.39	
						主力筋方向 上端 受筋	2	2.48			1.70+	0.39+	0.39	
						配力筋方向 上端 受筋	2	3.83			3.05+	0.39+	0.39	

階名	コメント	配置位置	
1		(X3-1038:Y6+1750)	

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
S15	1	*0.75x1 =*	*0.75*	*4.97x1 =*	*4.97*	*SD10*	*(68.63x0.560/1000)x1=0.038*							
C 0.75		1.63x3.05x0.150x1	= 0.75	1.63x3.05x1	= 4.97	主力筋 下端 通し筋	8	2.11			1.63+	0.15+	0.15+	0.18
F 4.97 F/C 6.63						配力筋 上端 通し筋	5	3.65			3.05+	0.30+	0.30	
B 0.129 B/C 0.172						配力筋 下端 通し筋	10	3.35			3.05+	0.15+	0.15	
						SD13	*(91.87x0.995/1000)x1=0.091*							
						主力筋 上端 通し筋	17	2.40			1.63+	0.15+	0.39+	0.23
						主力筋 下端 通し筋	9	2.16			1.63+	0.15+	0.15+	0.23
						配力筋 上端 通し筋	5	3.83			3.05+	0.39+	0.39	
						主力筋方向 上端 受筋	2	2.41			1.63+	0.39+	0.39	
						配力筋方向 上端 受筋	2	3.83			3.05+	0.39+	0.39	

階名	コメント	配置位置	
1		(X3+2038:Y6+1750)	

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
S15	1	*1.66x1 =*	*1.66*	*11.07x1 =*	*11.07*	*SD10*	*(137.45x0.560/1000)x1=0.077*							
C 1.66		3.05x3.63x0.150x1	= 1.66	3.05x3.63x1	= 11.07	主力筋 下端 通し筋	10	3.35			3.05+	0.15+	0.15	
F 11.07 F/C 6.67						配力筋 上端 通し筋	8	4.26			3.63+	0.30+	0.15+	0.18
B 0.242 B/C 0.146						配力筋 下端 通し筋	17	4.11			3.63+	0.15+	0.15+	0.18
						SD13	*(166.18x0.995/1000)x1=0.165*							
						主力筋 上端 通し筋	20	3.83			3.05+	0.39+	0.39	
						主力筋 下端 通し筋	10	3.35			3.05+	0.15+	0.15	
						配力筋 上端 通し筋	9	4.40			3.63+	0.39+	0.15+	0.23
						主力筋方向 上端 受筋	2	3.83			3.05+	0.39+	0.39	
						配力筋方向 上端 受筋	2	4.41			3.63+	0.39+	0.39	

物　件　名　称	積　算　No.	階　数	建　築　面　積	延　床　面　積
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B　1F　0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡

印刷日	
ページ	143

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 床版 】　ー　No. 35

*:基 礎 部

階　名	コメント	配置位置
1		(X4-2088:Y6+1750)

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
S15	1	*1.61x1 =*	*1.61*	*10.77x1 =*	*10.77*	***SD10***	***(134.90x0.560/1000)x1=0.076***							
C 1.61		3.05x3.53x0.150x1	= 1.61	3.05x3.53x1	= 10.77	主力筋 下端 通し筋	9	3.35			3.05+	0.15+	0.15	
F 10.77 F/C 6.69						配力筋 上端 通し筋	8	4.19			3.53+	0.15+	0.33+	0.18
B 0.236 B/C 0.147						配力筋 下端 通し筋	17	4.19			3.53+	0.15+	0.33+	0.18
						SD13	***(160.71x0.995/1000)x1=0.160***							
						主力筋 上端 通し筋	19	3.83			3.05+	0.39+	0.39	
						主力筋 下端 通し筋	10	3.35			3.05+	0.15+	0.15	
						配力筋 上端 通し筋	9	4.24			3.53+	0.15+	0.33+	0.23
						主力筋方向 上端 受筋	2	3.83			3.05+	0.39+	0.39	
						配力筋方向 上端 受筋	2	4.31			3.53+	0.39+	0.39	

階　名	コメント	配置位置
1		(X4+2088:Y6+1750)

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
S15	1	*1.61x1 =*	*1.61*	*10.77x1 =*	*10.77*	***SD10***	***(134.90x0.560/1000)x1=0.076***							
C 1.61		3.05x3.53x0.150x1	= 1.61	3.05x3.53x1	= 10.77	主力筋 下端 通し筋	9	3.35			3.05+	0.15+	0.15	
F 10.77 F/C 6.69						配力筋 上端 通し筋	8	4.19			3.53+	0.33+	0.15+	0.18
B 0.236 B/C 0.147						配力筋 下端 通し筋	17	4.19			3.53+	0.33+	0.15+	0.18
						SD13	***(160.71x0.995/1000)x1=0.160***							
						主力筋 上端 通し筋	19	3.83			3.05+	0.39+	0.39	
						主力筋 下端 通し筋	10	3.35			3.05+	0.15+	0.15	
						配力筋 上端 通し筋	9	4.24			3.53+	0.33+	0.15+	0.23
						主力筋方向 上端 受筋	2	3.83			3.05+	0.39+	0.39	
						配力筋方向 上端 受筋	2	4.31			3.53+	0.39+	0.39	

階　名	コメント	配置位置
1		(X5-2038:Y6+1750)

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
S15	1	*1.66x1 =*	*1.66*	*11.07x1 =*	*11.07*	***SD10***	***(138.25x0.560/1000)x1=0.077***							
C 1.66		3.05x3.63x0.150x1	= 1.66	3.05x3.63x1	= 11.07	主力筋 下端 通し筋	10	3.35			3.05+	0.15+	0.15	
F 11.07 F/C 6.67						配力筋 上端 通し筋	8	4.19			3.63+	0.15+	0.23+	0.18
B 0.241 B/C 0.145						配力筋 下端 通し筋	17	4.19			3.63+	0.15+	0.23+	0.18
						SD13	***(164.74x0.995/1000)x1=0.164***							
						主力筋 上端 通し筋	20	3.83			3.05+	0.39+	0.39	
						主力筋 下端 通し筋	10	3.35			3.05+	0.15+	0.15	
						配力筋 上端 通し筋	9	4.24			3.63+	0.15+	0.23+	0.23
						主力筋方向 上端 受筋	2	3.83			3.05+	0.39+	0.39	
						配力筋方向 上端 受筋	2	4.41			3.63+	0.39+	0.39	

階　名	コメント	配置位置
1		(X5+3000:Y6+1750)

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
S15	1	*2.54x1 =*	*2.54*	*16.93x1 =*	*16.93*	***SD10***	***(209.86x0.560/1000)x1=0.118***							
C 2.54		3.05x5.55x0.150x1	= 2.54	3.05x5.55x1	= 16.93	主力筋 下端 通し筋	14	3.69			3.05+	0.23+	0.23+	0.18
F 16.93 F/C 6.67						配力筋 上端 通し筋	8	6.43			5.55+	0.23+	0.30+	0.35
B 0.362 B/C 0.143						配力筋 下端 通し筋	17	6.28			5.55+	0.23+	0.15+	0.35
						SD13	***(245.47x0.995/1000)x1=0.244***							
						主力筋 上端 通し筋	29	3.74			3.05+	0.23+	0.23+	0.23
						主力筋 下端 通し筋	15	3.74			3.05+	0.23+	0.23+	0.23

*:基礎部

			配力筋 上端 通し筋	9	6.63	5.55+ 0.23+ 0.39+ 0.46
			主力筋方向 上端 受筋	2	3.83	3.05+ 0.39+ 0.39
			配力筋方向 上端 受筋	2	6.79	5.55+ 0.39+ 0.39+ 0.46

階名	コメント	配置位置	
1			(X8+2038:Y7-1738)

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)			型枠(1:普通型枠)			鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
S15	1	*1.65x1*	=	*1.65*	*11.00x1*	=	*11.00*	*SD10*	*(137.25x0.560/1000)x1=0.077*							
C 1.65		3.03x3.63x0.150x1	=	1.65	3.03x3.63x1	=	11.00	主力筋 下端 通し筋	10	3.33			3.03+	0.15+	0.15	
F 11.00 F/C 6.67								配力筋 上端 通し筋	8	4.26			3.63+	0.30+	0.15+	0.18
B 0.242 B/C 0.147								配力筋 下端 通し筋	17	4.11			3.63+	0.15+	0.15+	0.18
								SD13	*(165.54x0.995/1000)x1=0.165*							
								主力筋 上端 通し筋	20	3.81			3.03+	0.39+	0.39	
								主力筋 下端 通し筋	10	3.33			3.03+	0.15+	0.15	
								配力筋 上端 通し筋	9	4.40			3.63+	0.39+	0.15+	0.23
								主力筋方向 上端 受筋	2	3.81			3.03+	0.39+	0.39	
								配力筋方向 上端 受筋	2	4.41			3.63+	0.39+	0.39	

階名	コメント	配置位置	
1			(X9-2038:Y7-1738)

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)			型枠(1:普通型枠)			鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
S15	1	*1.65x1*	=	*1.65*	*11.00x1*	=	*11.00*	*SD10*	*(137.25x0.560/1000)x1=0.077*							
C 1.65		3.03x3.63x0.150x1	=	1.65	3.03x3.63x1	=	11.00	主力筋 下端 通し筋	10	3.33			3.03+	0.15+	0.15	
F 11.00 F/C 6.67								配力筋 上端 通し筋	8	4.26			3.63+	0.15+	0.30+	0.18
B 0.242 B/C 0.147								配力筋 下端 通し筋	17	4.11			3.63+	0.15+	0.15+	0.18
								SD13	*(165.54x0.995/1000)x1=0.165*							
								主力筋 上端 通し筋	20	3.81			3.03+	0.39+	0.39	
								主力筋 下端 通し筋	10	3.33			3.03+	0.15+	0.15	
								配力筋 上端 通し筋	9	4.40			3.63+	0.15+	0.39+	0.23
								主力筋方向 上端 受筋	2	3.81			3.03+	0.39+	0.39	
								配力筋方向 上端 受筋	2	4.41			3.63+	0.39+	0.39	

階名	コメント	配置位置	
1			(X4+1421:Y7+2000)

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)			型枠(1:普通型枠)			鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
S15	1	*1.17x1*	=	*1.17*	*6.36x1*	=	*6.36*	*SD10*	*(95.13x0.560/1000)x1=0.053*							
C 1.17		2.19x3.55x0.150x1	=	1.17	2.19x3.55x1	=	7.77	主力筋 下端 通し筋	9	2.67			2.19+	0.15+	0.15+	0.18
F 6.36 F/C 5.44					(IW18)7.82x0.18x-1	=	-1.41	配力筋 上端 通し筋	6	4.15			3.55+	0.30+	0.30	
B 0.176 B/C 0.150								配力筋 下端 通し筋	12	3.85			3.55+	0.15+	0.15	
								SD13	*(124.02x0.995/1000)x1=0.123*							
								主力筋 上端 通し筋	19	2.96			2.19+	0.39+	0.15+	0.23
								主力筋 下端 通し筋	10	2.72			2.19+	0.15+	0.15+	0.23
								配力筋 上端 通し筋	6	4.33			3.55+	0.39+	0.39	
								主力筋方向 上端 受筋	2	2.97			2.19+	0.39+	0.39	
								配力筋方向 上端 受筋	2	4.33			3.55+	0.39+	0.39	

物件名称	積算 No.	階数	建築面積	延床面積	印刷日	
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B 1F 0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡	ページ	145

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 床版 】 ー No. 37

*:基礎部

階名	コメント	配置位置
1		(X5+3000:Y7+2038)

リストNo.	倍数
S15	1
C 3.02	
F 20.15 F/C 6.67	
B 0.417 B/C 0.138	

コンクリート(23:Fc=30, S=18)		
	3.02x1 =	***3.02***
3.63x5.55x0.150x1	=	3.02

型枠(1:普通型枠)		
	20.15x1 =	***20.15***
3.63x5.55x1	=	20.15

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	***(240.66x0.560/1000)x1=0.135***							
主力筋 下端 通し筋	14	4.19			3.63+	0.23+	0.15+	0.18
配力筋 上端 通し筋	10	6.50			5.55+	0.30+	0.30+	0.35
配力筋 下端 通し筋	20	5.85			5.55+	0.15+	0.15	
SD13	***(283.82x0.995/1000)x1=0.282***							
主力筋 上端 通し筋	29	4.48			3.63+	0.23+	0.39+	0.23
主力筋 下端 通し筋	15	4.24			3.63+	0.23+	0.15+	0.23
配力筋 上端 通し筋	10	6.79			5.55+	0.39+	0.39+	0.46
主力筋方向 上端 受筋	2	4.41			3.63+	0.39+	0.39	
配力筋方向 上端 受筋	2	6.79			5.55+	0.39+	0.39+	0.46

階名	コメント	配置位置
1		(X6+1358:Y7+4000)

リストNo.	倍数
S15	1
C 2.57	
F 17.14 F/C 6.67	
B 0.378 B/C 0.147	

コンクリート(23:Fc=30, S=18)		
	2.57x1 =	***2.57***
2.27x7.55x0.150x1	=	2.57

型枠(1:普通型枠)		
	17.14x1 =	***17.14***
2.27x7.55x1	=	17.14

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	***(210.42x0.560/1000)x1=0.118***							
主力筋 下端 通し筋	19	2.78			2.27+	0.15+	0.18+	0.18
配力筋 上端 通し筋	6	8.50			7.55+	0.30+	0.30+	0.35
配力筋 下端 通し筋	13	8.20			7.55+	0.15+	0.15+	0.35
SD13	***(261.54x0.995/1000)x1=0.260***							
主力筋 上端 通し筋	39	3.07			2.27+	0.39+	0.18+	0.23
主力筋 下端 通し筋	20	2.83			2.27+	0.15+	0.18+	0.23
配力筋 上端 通し筋	7	8.79			7.55+	0.39+	0.39+	0.46
主力筋方向 上端 受筋	2	3.05			2.27+	0.39+	0.39	
配力筋方向 上端 受筋	2	8.79			7.55+	0.39+	0.39+	0.46

階名	コメント	配置位置
1		(X6+4000:Y7+4000)

リストNo.	倍数
S15	1
C 2.63	
F 16.06 F/C 6.11	
B 0.375 B/C 0.143	

コンクリート(23:Fc=30, S=18)		
	2.63x1 =	***2.63***
2.32x7.55x0.150x1	=	2.63

型枠(1:普通型枠)		
	16.06x1 =	***16.06***
2.32x7.55x1	=	17.52
(IW18)8.09x0.18x-1	=	-1.46

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	***(211.94x0.560/1000)x1=0.119***							
主力筋 下端 通し筋	19	2.86			2.32+	0.18+	0.18+	0.18
配力筋 上端 通し筋	6	8.50			7.55+	0.30+	0.30+	0.35
配力筋 下端 通し筋	13	8.20			7.55+	0.15+	0.15+	0.35
SD13	***(257.00x0.995/1000)x1=0.256***							
主力筋 上端 通し筋	39	2.91			2.32+	0.18+	0.18+	0.23
主力筋 下端 通し筋	20	2.91			2.32+	0.18+	0.18+	0.23
配力筋 上端 通し筋	7	8.79			7.55+	0.39+	0.39+	0.46
主力筋方向 上端 受筋	2	3.10			2.32+	0.39+	0.39	
配力筋方向 上端 受筋	2	8.79			7.55+	0.39+	0.39+	0.46

階名	コメント	配置位置
1		(X7-1358:Y7+4000),(X8-1358:Y7+4000),(X9-1358:Y7+4000)

リストNo.	倍数
S15	3
C 7.71	
F 51.42 F/C 6.67	
B 1.125 B/C 0.146	

コンクリート(23:Fc=30, S=18)		
	2.57x3 =	***7.71***
2.27x7.55x0.150x1	=	2.57

型枠(1:普通型枠)		
	17.14x3 =	***51.42***
2.27x7.55x1	=	17.14

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	***(211.94x0.560/1000)x3=0.357***							
主力筋 下端 通し筋	19	2.86			2.27+	0.18+	0.23+	0.18
配力筋 上端 通し筋	6	8.50			7.55+	0.30+	0.30+	0.35
配力筋 下端 通し筋	13	8.20			7.55+	0.15+	0.15+	0.35
SD13	***(256.90x0.995/1000)x3=0.768***							
主力筋 上端 通し筋	39	2.91			2.27+	0.18+	0.23+	0.23
主力筋 下端 通し筋	20	2.91			2.27+	0.18+	0.23+	0.23

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 床版 】 ー No. 38

*:基礎部

			配力筋 上端 通し筋	7 8.79	7.55+ 0.39+ 0.39+ 0.46
			主力筋方向 上端 受筋	2 3.05	2.27+ 0.39+ 0.39
			配力筋方向 上端 受筋	2 8.79	7.55+ 0.39+ 0.39+ 0.46

階名	コメント	配置位置	
1			(X7+1358:Y7+4000),(X8+1358:Y7+4000)

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
S15	2	*2.57x2 =*	*5.14*	*17.14x2 =*	*34.28*	*SD10*	*(211.94x0.560/1000)x2=0.238*							
C 5.14		2.27x7.55x0.150x1	= 2.57	2.27x7.55x1	= 17.14	主力筋 下端 通し筋	19	2.86			2.27+	0.23+	0.18+	0.18
F 34.28 F/C 6.67						配力筋 上端 通し筋	6	8.50			7.55+	0.30+	0.30+	0.35
B 0.750 B/C 0.146						配力筋 下端 通し筋	13	8.20			7.55+	0.15+	0.15+	0.35
						SD13	*(256.90x0.995/1000)x2=0.512*							
						主力筋 上端 通し筋	39	2.91			2.27+	0.23+	0.18+	0.23
						主力筋 下端 通し筋	20	2.91			2.27+	0.23+	0.18+	0.23
						配力筋 上端 通し筋	7	8.79			7.55+	0.39+	0.39+	0.46
						主力筋方向 上端 受筋	2	3.05			2.27+	0.39+	0.39	
						配力筋方向 上端 受筋	2	8.79			7.55+	0.39+	0.39+	0.46

階名	コメント	配置位置	
1			(X7+4000:Y7+4000),(X8+4000:Y7+4000)

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
S15	2	*2.63x2 =*	*5.26*	*17.52x2 =*	*35.04*	*SD10*	*(211.94x0.560/1000)x2=0.238*							
C 5.26		2.32x7.55x0.150x1	= 2.63	2.32x7.55x1	= 17.52	主力筋 下端 通し筋	19	2.86			2.32+	0.18+	0.18+	0.18
F 35.04 F/C 6.66						配力筋 上端 通し筋	6	8.50			7.55+	0.30+	0.30+	0.35
B 0.750 B/C 0.143						配力筋 下端 通し筋	13	8.20			7.55+	0.15+	0.15+	0.35
						SD13	*(257.00x0.995/1000)x2=0.512*							
						主力筋 上端 通し筋	39	2.91			2.32+	0.18+	0.18+	0.23
						主力筋 下端 通し筋	20	2.91			2.32+	0.18+	0.18+	0.23
						配力筋 上端 通し筋	7	8.79			7.55+	0.39+	0.39+	0.46
						主力筋方向 上端 受筋	2	3.10			2.32+	0.39+	0.39	
						配力筋方向 上端 受筋	2	8.79			7.55+	0.39+	0.39+	0.46

階名	コメント	配置位置	
1			(X9+1525:Y7+4000)

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
S15	1	*2.94x1 =*	*2.94*	*19.63x1 =*	*19.63*	*SD10*	*(234.91x0.560/1000)x1=0.132*							
C 2.94		2.60x7.55x0.150x1	= 2.94	2.60x7.55x1	= 19.63	主力筋 下端 通し筋	19	3.19			2.60+	0.23+	0.18+	0.18
F 19.63 F/C 6.68						配力筋 上端 通し筋	7	8.50			7.55+	0.30+	0.30+	0.35
B 0.408 B/C 0.139						配力筋 下端 通し筋	14	8.20			7.55+	0.15+	0.15+	0.35
						SD13	*(277.03x0.995/1000)x1=0.276*							
						主力筋 上端 通し筋	39	3.24			2.60+	0.23+	0.18+	0.23
						主力筋 下端 通し筋	20	3.24			2.60+	0.23+	0.18+	0.23
						配力筋 上端 通し筋	7	8.79			7.55+	0.39+	0.39+	0.46
						主力筋方向 上端 受筋	2	3.38			2.60+	0.39+	0.39	
						配力筋方向 上端 受筋	2	8.79			7.55+	0.39+	0.39+	0.46

物　件　名　称	積　算　No.	階　数	建　築　面　積	延　床　面　積
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B　1F　0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡

印刷日	
ページ	147

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 床版 】　ー　No. 39

*:基 礎 部

階　名	コメント	配置位置	(X10-1525:Y7+4000)
1			

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
S15	1	***2.94x1 =***	***2.94***	***19.63x1 =***	***19.63***	***SD10***	***(233.39x0.560/1000)x1=0.131***							
C　2.94		2.60x7.55x0.150x1	= 2.94	2.60x7.55x1	= 19.63	主力筋 下端 通し筋	19	3.11			2.60+	0.18+	0.15+	0.18
F　19.63　F/C　6.68						配力筋 上端 通し筋	7	8.50			7.55+	0.30+	0.30+	0.35
B　0.411　B/C　0.140						配力筋 下端 通し筋	14	8.20			7.55+	0.15+	0.15+	0.35
						SD13	***(281.67x0.995/1000)x1=0.280***							
						主力筋 上端 通し筋	39	3.40			2.60+	0.18+	0.39+	0.23
						主力筋 下端 通し筋	20	3.16			2.60+	0.18+	0.15+	0.23
						配力筋 上端 通し筋	7	8.79			7.55+	0.39+	0.39+	0.46
						主力筋方向 上端 受筋	2	3.38			2.60+	0.39+	0.39	
						配力筋方向 上端 受筋	2	8.79			7.55+	0.39+	0.39+	0.46

物件名称	積算 No.	階数	建築面積	延床面積
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B 1F 0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡

印刷日	
ページ	148

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 壁 】 ー No. 1

*:基礎部

階名	コメント	配置位置
1		(X4-2000:Y2～Y3)

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
EW18	1	*2.73x1 =*	*2.73*	*30.30x1 =*	*30.30*	*SD10*	*(5.04x0.560/1000)x1=0.003*							
C 2.73		5.55x2.73x0.180x1	= 2.73	5.55x2.73x2	= 30.30	幅止筋	28	0.18			0.18			
F 30.30 F/C 11.10						*SD13*	*(600.58x0.995/1000)x1=0.598*							
B 0.601 B/C 0.220						縦主筋 通し筋	76	4.15			2.91+	0.39+	0.39+	0.46
						横主筋 通し筋	42	6.79			5.55+	0.39+	0.39+	0.46

階名	コメント	配置位置
1		(Y5-135:X2～X3)

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
EW18	1	*4.28x1 =*	*4.28*	*47.57x1 =*	*47.57*	*SD10*	*(8.10x0.560/1000)x1=0.005*							
C 4.28		7.55x3.15x0.180x1	= 4.28	7.55x3.15x2	= 47.57	幅止筋	45	0.18			0.18			
F 47.57 F/C 11.11						*SD13*	*(970.84x0.995/1000)x1=0.966*							
B 0.971 B/C 0.227						縦主筋 通し筋	104	4.94			3.70+	0.39+	0.39+	0.46
						横主筋 通し筋	52	8.79			7.55+	0.39+	0.39+	0.46

階名	コメント	配置位置
1		(Y6-135:X3～X4)

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
EW18	1	*3.47x1 =*	*3.47*	*38.55x1 =*	*38.55*	*SD10*	*(7.38x0.560/1000)x1=0.004*							
C 3.47		7.45x3.09x0.180x1	= 4.14	7.45x3.09x2	= 46.04	幅止筋	41	0.18			0.18			
F 38.55 F/C 11.11		<WD3>1.90x1.97x0.180x-1	= -0.67	(WD3)1.90x1.97x-2	= -7.49	*SD13*	*(727.68x0.995/1000)x1=0.724*							
B 0.794 B/C 0.229						縦主筋 通し筋	102	4.45			3.21+	0.39+	0.39+	0.46
						横主筋 通し筋	46	8.69			7.45+	0.39+	0.39+	0.46
						開口減分 縦主筋	-26	2.94			2.09+	0.39		0.46
						開口減分 横主筋	-28	1.90			1.90			
						開口補強筋 斜補強筋	4	0.92				0.46+	0.46	
						SD16	*(42.24x1.560/1000)x1=0.066*							
						開口補強筋 縦補強筋	8	3.77			2.09+	0.56+	0.56+	0.56
						開口補強筋 横補強筋	4	3.02			1.90+	0.56+	0.56	

階名	コメント	配置位置
1		(X2:Y6～Y7),(X3:Y6～Y7)

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
EW18	2	*1.56x2 =*	*3.12*	*17.39x2 =*	*34.78*	*SD10*	*(3.60x0.560/1000)x2=0.004*							
C 3.12		3.05x2.85x0.180x1	= 1.56	3.05x2.85x2	= 17.39	幅止筋	20	0.18			0.18			
F 34.78 F/C 11.15						*SD13*	*(388.00x0.995/1000)x2=0.772*							
B 0.776 B/C 0.249						縦主筋 通し筋	44	4.64			3.40+	0.39+	0.39+	0.46
						横主筋 通し筋	48	3.83			3.05+	0.39+	0.39	

階名	コメント	配置位置
1		(X8:Y6～Y7),(X9:Y6～Y7)

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
EW18	2	*1.49x2 =*	*2.98*	*16.54x2 =*	*33.08*	*SD10*	*(2.88x0.560/1000)x2=0.004*							
C 2.98		3.03x2.73x0.180x1	= 1.49	3.03x2.73x2	= 16.54	幅止筋	16	0.18			0.18			
F 33.08 F/C 11.10						*SD13*	*(342.62x0.995/1000)x2=0.682*							
B 0.686 B/C 0.230						縦主筋 通し筋	44	4.15			2.91+	0.39+	0.39+	0.46
						横主筋 通し筋	42	3.81			3.03+	0.39+	0.39	

物件名称	積算 No.	階数	建築面積	延床面積	印刷日	
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B 1F 0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡	ページ	149

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 壁 】 ー No. 2

*:基礎部

階名	コメント	配置位置
1		(Y7-135:X6～X7)

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
EW18	1	*3.66x1 =*	*3.66*	*40.68x1 =*	*40.68*	*SD10*	*(6.48x0.560/1000)x1=0.004*							
C 3.66		7.45x2.73x0.180x1	= 3.66	7.45x2.73x2	= 40.68	幅止筋	36	0.18			0.18			
F 40.68 F/C 11.11						*SD13*	*(788.28x0.995/1000)x1=0.784*							
B 0.788 B/C 0.215						縦主筋 通し筋	102	4.15			2.91+	0.39+	0.39+	0.46
						横主筋 通し筋	42	8.69			7.45+	0.39+	0.39+	0.46

階名	コメント	配置位置
1		(Y7-135:X7～X8)

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
EW18	1	*3.90x1 =*	*3.90*	*43.36x1 =*	*43.36*	*SD10*	*(6.48x0.560/1000)x1=0.004*							
C 3.90		7.45x2.91x0.180x1	= 3.90	7.45x2.91x2	= 43.36	幅止筋	36	0.18			0.18			
F 43.36 F/C 11.12						*SD13*	*(788.28x0.995/1000)x1=0.784*							
B 0.788 B/C 0.202						縦主筋 通し筋	102	4.15			2.91+	0.39+	0.39+	0.46
						横主筋 通し筋	42	8.69			7.45+	0.39+	0.39+	0.46

階名	コメント	配置位置
1		(Y7-135:X8～X9)

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
EW18	1	*3.71x1 =*	*3.71*	*41.22x1 =*	*41.22*	*SD10*	*(6.48x0.560/1000)x1=0.004*							
C 3.71		7.55x2.73x0.180x1	= 3.71	7.55x2.73x2	= 41.22	幅止筋	36	0.18			0.18			
F 41.22 F/C 11.11						*SD13*	*(800.78x0.995/1000)x1=0.797*							
B 0.801 B/C 0.216						縦主筋 通し筋	104	4.15			2.91+	0.39+	0.39+	0.46
						横主筋 通し筋	42	8.79			7.55+	0.39+	0.39+	0.46

階名	コメント	配置位置
1		(Y7-135:X9～X10),(Y8+135:X9～X10)

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
EW18	2	*2.91x2 =*	*5.82*	*32.30x2 =*	*64.60*	*SD10*	*(5.04x0.560/1000)x2=0.006*							
C 5.82		5.55x2.91x0.180x1	= 2.91	5.55x2.91x2	= 32.30	幅止筋	28	0.18			0.18			
F 64.60 F/C 11.10						*SD13*	*(600.58x0.995/1000)x2=1.196*							
B 1.202 B/C 0.207						縦主筋 通し筋	76	4.15			2.91+	0.39+	0.39+	0.46
						横主筋 通し筋	42	6.79			5.55+	0.39+	0.39+	0.46

階名	コメント	配置位置
1		(Y7+135:X2～X3)

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
EW18	1	*3.61x1 =*	*3.61*	*40.13x1 =*	*40.13*	*SD10*	*(7.02x0.560/1000)x1=0.004*							
C 3.61		7.55x3.15x0.180x1	= 4.28	7.55x3.15x2	= 47.57	幅止筋	39	0.18			0.18			
F 40.13 F/C 11.12		<K4>1.69x2.20x0.180x-1	= -0.67	(K4)1.69x2.20x-2	= -7.44	*SD13*	*(823.88x0.995/1000)x1=0.820*							
B 0.869 B/C 0.241						縦主筋 通し筋	104	4.94			3.70+	0.39+	0.39+	0.46
						横主筋 通し筋	52	8.79			7.55+	0.39+	0.39+	0.46
						開口減分 縦主筋	-24	3.60			2.75+	0.39		0.46
						開口減分 横主筋	-30	2.08			1.69		0.39	
						開口補強筋 斜補強筋	2	0.92				0.46+	0.46	
						SD16	*(28.96x1.560/1000)x1=0.045*							
						開口補強筋 縦補強筋	4	4.43			2.75+	0.56+	0.56+	0.56
						開口補強筋 横補強筋	4	2.81			1.69+	0.56+	0.56	

物件名称	積算 No.	階数	建築面積	延床面積
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B 1F 0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡

印刷日	
ページ	150

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 壁 】 ー No. 3

*:基礎部

階名	コメント	配置位置
1		(Y7+135:X3～X4)

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
EW18	1	***3.82x1***	***= 3.82***	***42.46x1***	***= 42.46***	***SD10***	***(7.74x0.560/1000)x1=0.004***							
C 3.82		7.45x3.09x0.180x1	= 4.14	7.45x3.09x2	= 46.04	幅止筋	43	0.18			0.18			
F 42.46 F/C 11.12		<SSD1>0.90x1.99x0.180x-1	= -0.32	(SSD1)0.90x1.99x-2	= -3.58	***SD13***	***(796.72x0.995/1000)x1=0.793***							
B 0.857 B/C 0.224						縦主筋 通し筋	102	4.45			3.21+	0.39+	0.39+	0.46
						横主筋 通し筋	46	8.69			7.45+	0.39+	0.39+	0.46
						開口減分 縦主筋	-12	2.95			2.10+	0.39		0.46
						開口減分 横主筋	-28	0.90			0.90			
						開口補強筋 斜補強筋	4	0.92				0.46+	0.46	
						SD16	***(38.32x1.560/1000)x1=0.060***							
						開口補強筋 縦補強筋	8	3.78			2.10+	0.56+	0.56+	0.56
						開口補強筋 横補強筋	4	2.02			0.90+	0.56+	0.56	

階名	コメント	配置位置
1		(X5+135:Y7～Y8)

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
EW18	1	***3.65x1***	***= 3.65***	***40.58x1***	***= 40.58***	***SD10***	***(6.12x0.560/1000)x1=0.003***							
C 3.65		7.55x2.79x0.180x1	= 3.79	7.55x2.79x2	= 42.13	幅止筋	34	0.18			0.18			
F 40.58 F/C 11.12		<AW5>0.50x1.55x0.180x-1	= -0.14	(AW5)0.50x1.55x-2	= -1.55	***SD13***	***(772.48x0.995/1000)x1=0.769***							
B 0.809 B/C 0.222						縦主筋 通し筋	104	4.15			2.91+	0.39+	0.39+	0.46
						横主筋 通し筋	42	8.79			7.55+	0.39+	0.39+	0.46
						開口減分 縦主筋	-8	1.55			1.55			
						開口減分 横主筋	-22	0.89			0.50		0.39	
						開口補強筋 斜補強筋	4	0.92				0.46+	0.46	
						SD16	***(23.64x1.560/1000)x1=0.037***							
						開口補強筋 縦補強筋	4	2.67			1.55+	0.56+	0.56	
						開口補強筋 横補強筋	8	1.62			0.50+	0.56+	0.56	

階名	コメント	配置位置
1		(Y8+135:X1～X2)

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
EW18	1	***4.15x1***	***= 4.15***	***46.11x1***	***= 46.11***	***SD10***	***(7.20x0.560/1000)x1=0.004***							
C 4.15		6.55x3.52x0.180x1	= 4.15	6.55x3.52x2	= 46.11	幅止筋	40	0.18			0.18			
F 46.11 F/C 11.11						***SD13***	***(849.68x0.995/1000)x1=0.845***							
B 0.849 B/C 0.205						縦主筋 通し筋	90	4.94			3.70+	0.39+	0.39+	0.46
						横主筋 通し筋	52	7.79			6.55+	0.39+	0.39+	0.46

階名	コメント	配置位置
1		(Y8+135:X2～X3)

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
EW18	1	***5.03x1***	***= 5.03***	***55.87x1***	***= 55.87***	***SD10***	***(8.10x0.560/1000)x1=0.005***							
C 5.03		7.55x3.70x0.180x1	= 5.03	7.55x3.70x2	= 55.87	幅止筋	45	0.18			0.18			
F 55.87 F/C 11.11						***SD13***	***(970.84x0.995/1000)x1=0.966***							
B 0.971 B/C 0.193						縦主筋 通し筋	104	4.94			3.70+	0.39+	0.39+	0.46
						横主筋 通し筋	52	8.79			7.55+	0.39+	0.39+	0.46

物件名称	積算 No.	階数	建築面積	延床面積	印刷日	
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B 1F 0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡	ページ	151

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 壁 】 ー No. 4

*:基礎部

階名	コメント	配置位置
1		(Y8+135:X3～X4),(Y8+135:X4～X5)

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
EW18	2	*4.22x2 =*	*8.44*	*46.94x2 =*	*93.88*	*SD10*	*(8.10x0.560/1000)x2=0.010*							
C 8.44		7.45x3.15x0.180x1	= 4.22	7.45x3.15x2	= 46.94	幅止筋	45	0.18			0.18			
F 93.88 F/C 11.12						*SD13*	*(853.64x0.995/1000)x2=1.698*							
B 1.708 B/C 0.202						縦主筋 通し筋	102	4.45			3.21+	0.39+	0.39+	0.46
						横主筋 通し筋	46	8.69			7.45+	0.39+	0.39+	0.46

階名	コメント	配置位置
1		(Y8+135:X6～X7)

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
EW18	1	*3.81x1 =*	*3.81*	*42.32x1 =*	*42.32*	*SD10*	*(6.48x0.560/1000)x1=0.004*							
C 3.81		7.45x2.84x0.180x1	= 3.81	7.45x2.84x2	= 42.32	幅止筋	36	0.18			0.18			
F 42.32 F/C 11.11						*SD13*	*(788.28x0.995/1000)x1=0.784*							
B 0.788 B/C 0.207						縦主筋 通し筋	102	4.15			2.91+	0.39+	0.39+	0.46
						横主筋 通し筋	42	8.69			7.45+	0.39+	0.39+	0.46

階名	コメント	配置位置
1		(X5:Y5～Y6)

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
EW18A	1	*3.21x1 =*	*3.21*	*35.72x1 =*	*35.72*	*SD10*	*(5.40x0.560/1000)x1=0.003*							
C 3.21		7.55x2.73x0.180x1	= 3.71	7.55x2.73x2	= 41.22	幅止筋	30	0.18			0.18			
F 35.72 F/C 11.13		<K5>1.25x2.20x0.180x-1	= -0.50	(K5)1.25x2.20x-2	= -5.50	*SD13*	*(695.28x0.995/1000)x1=0.692*							
B 0.743 B/C 0.231						縦主筋 通し筋	104	4.15			2.91+	0.39+	0.39+	0.46
						横主筋 通し筋	42	8.79			7.55+	0.39+	0.39+	0.46
						開口減分 縦主筋	-18	3.23			2.38+	0.39		0.46
						開口減分 横主筋	-30	1.64			1.25+	0.39		
						開口補強筋 斜補強筋	2	0.92				0.46+	0.46	
						SD16	*(30.46x1.560/1000)x1=0.048*							
						開口補強筋 縦補強筋	4	4.06			2.38+	0.56+	0.56+	0.56
						開口補強筋 横補強筋	6	2.37			1.25+	0.56+	0.56	

階名	コメント	配置位置
1		(Y2:X4-2000～X4+3000)

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
EW45	1	*6.20x1 =*	*6.20*	*27.57x1 =*	*27.57*	*SD10*	*(13.50x0.560/1000)x1=0.008*							
C 6.20		4.55x3.03x0.450x1	= 6.20	4.55x3.03x2	= 27.57	幅止筋	30	0.45			0.45			
F 27.57 F/C 4.45						*SD16*	*(556.18x1.560/1000)x1=0.868*							
B 0.876 B/C 0.141						縦主筋 通し筋	64	4.73			3.21+	0.48+	0.48+	0.56
						横主筋 通し筋	46	5.51			4.55+	0.48+	0.48	

階名	コメント	配置位置
1		(Y2:X4+3000～X5)

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
EW45	1	*6.27x1 =*	*6.27*	*27.85x1 =*	*27.85*	*SD10*	*(13.50x0.560/1000)x1=0.008*							
C 6.27		4.55x3.06x0.450x1	= 6.27	4.55x3.06x2	= 27.85	幅止筋	30	0.45			0.45			
F 27.85 F/C 4.44						*SD16*	*(556.18x1.560/1000)x1=0.868*							
B 0.876 B/C 0.140						縦主筋 通し筋	64	4.73			3.21+	0.48+	0.48+	0.56
						横主筋 通し筋	46	5.51			4.55+	0.48+	0.48	

物件名称	積算 No.	階数	建築面積	延床面積	印刷日	
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B 1F 0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡	ページ	152

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 壁 】 ー No. 5

*:基礎部

階名	コメント	配置位置
1		(Y5:X0～X1)

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
EW45	1	*8.72x1 =*	*8.72*	*38.74x1 =*	*38.74*	*SD10*	*(15.75x0.560/1000)x1=0.009*							
C 8.72		5.55x3.49x0.450x1	= 8.72	5.55x3.49x2	= 38.74	幅止筋	35	0.45			0.45			
F 38.74 F/C 4.44						*SD16*	*(735.24x1.560/1000)x1=1.147*							
B 1.156 B/C 0.133						縦主筋 通し筋	76	5.22			3.70+	0.48+	0.48+	0.56
						横主筋 通し筋	52	6.51			5.55+	0.48+	0.48	

階名	コメント	配置位置
1		(Y5:X1～X2)

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
EW45	1	*10.91x1 =*	*10.91*	*48.47x1 =*	*48.47*	*SD10*	*(18.00x0.560/1000)x1=0.010*							
C 10.91		6.55x3.70x0.450x1	= 10.91	6.55x3.70x2	= 48.47	幅止筋	40	0.45			0.45			
F 48.47 F/C 4.44						*SD16*	*(889.44x1.560/1000)x1=1.388*							
B 1.398 B/C 0.128						縦主筋 通し筋	90	5.22			3.70+	0.48+	0.48+	0.56
						横主筋 通し筋	52	8.07			6.55+	0.48+	0.48+	0.56

階名	コメント	配置位置
1		(Y5:X3～X4)

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
EW45	1	*10.56x1 =*	*10.56*	*46.94x1 =*	*46.94*	*SD10*	*(20.25x0.560/1000)x1=0.011*							
C 10.56		7.45x3.15x0.450x1	= 10.56	7.45x3.15x2	= 46.94	幅止筋	45	0.45			0.45			
F 46.94 F/C 4.45						*SD16*	*(895.08x1.560/1000)x1=1.396*							
B 1.407 B/C 0.133						縦主筋 通し筋	102	4.73			3.21+	0.48+	0.48+	0.56
						横主筋 通し筋	46	8.97			7.45+	0.48+	0.48+	0.56

階名	コメント	配置位置
1		(Y6:X0～X1)

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
EW45	1	*7.22x1 =*	*7.22*	*32.12x1 =*	*32.12*	*SD10*	*(14.85x0.560/1000)x1=0.008*							
C 7.22		5.55x3.20x0.450x1	= 7.99	5.55x3.20x2	= 35.52	幅止筋	33	0.45			0.45			
F 32.12 F/C 4.45		<SD4>0.85x2.00x0.450x-1	= -0.77	(SD4)0.85x2.00x-2	= -3.40	*SD16*	*(673.44x1.560/1000)x1=1.051*							
B 1.160 B/C 0.161						縦主筋 通し筋	76	5.22			3.70+	0.48+	0.48+	0.56
						横主筋 通し筋	52	6.51			5.55+	0.48+	0.48	
						開口減分 縦主筋	-12	3.54			2.50+	0.48		0.56
						開口減分 横主筋	-28	0.85			0.85			
						開口補強筋 斜補強筋	4	1.12				0.56+	0.56	
						SD19	*(44.84x2.250/1000)x1=0.101*							
						開口補強筋 縦補強筋	8	4.51			2.50+	0.67+	0.67+	0.67
						開口補強筋 横補強筋	4	2.19			0.85+	0.67+	0.67	

階名	コメント	配置位置
1		(Y6:X1～X2)

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
EW45	1	*9.28x1 =*	*9.28*	*41.27x1 =*	*41.27*	*SD10*	*(18.00x0.560/1000)x1=0.010*							
C 9.28		6.55x3.15x0.450x1	= 9.28	6.55x3.15x2	= 41.27	幅止筋	40	0.45			0.45			
F 41.27 F/C 4.45						*SD16*	*(889.44x1.560/1000)x1=1.388*							
B 1.398 B/C 0.151						縦主筋 通し筋	90	5.22			3.70+	0.48+	0.48+	0.56
						横主筋 通し筋	52	8.07			6.55+	0.48+	0.48+	0.56

物件名称	積算 No.	階数	建築面積	延床面積	印刷日	
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B 1F 0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡	ページ	153

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 壁 】 ー No. 6

*:基礎部

階名	コメント	配置位置
1		(Y6:X4～X5)

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
EW45	1	*10.16x1 =*	*10.16*	*45.15x1 =*	*45.15*	*SD10*	*(20.25x0.560/1000)x1=0.011*							
C 10.16		7.45x3.03x0.450x1	= 10.16	7.45x3.03x2	= 45.15	幅止筋	45	0.45			0.45			
F 45.15 F/C 4.44						*SD16*	*(895.08x1.560/1000)x1=1.396*							
B 1.407 B/C 0.138						縦主筋 通し筋	102	4.73			3.21+	0.48+	0.48+	0.56
						横主筋 通し筋	46	8.97			7.45+	0.48+	0.48+	0.56

階名	コメント	配置位置
1		(Y7:X1～X2)

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
EW45	1	*8.66x1 =*	*8.66*	*38.52x1 =*	*38.52*	*SD10*	*(17.10x0.560/1000)x1=0.010*							
C 8.66		6.55x3.20x0.450x1	= 9.43	6.55x3.20x2	= 41.92	幅止筋	38	0.45			0.45			
F 38.52 F/C 4.45		<SD4>0.85x2.00x0.450x-1	= -0.77	(SD4)0.85x2.00x-2	= -3.40	*SD16*	*(827.64x1.560/1000)x1=1.291*							
B 1.402 B/C 0.162						縦主筋 通し筋	90	5.22			3.70+	0.48+	0.48+	0.56
						横主筋 通し筋	52	8.07			6.55+	0.48+	0.48+	0.56
						開口減分 縦主筋	-12	3.54			2.50+	0.48		0.56
						開口減分 横主筋	-28	0.85			0.85			
						開口補強筋 斜補強筋	4	1.12				0.56+	0.56	
						SD19	*(44.84x2.250/1000)x1=0.101*							
						開口補強筋 縦補強筋	8	4.51			2.50+	0.67+	0.67+	0.67
						開口補強筋 横補強筋	4	2.19			0.85+	0.67+	0.67	

階名	コメント	配置位置
1		(Y7:X4～X5)

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
EW45	1	*8.48x1 =*	*8.48*	*37.66x1 =*	*37.66*	*SD10*	*(18.45x0.560/1000)x1=0.010*							
C 8.48		7.45x3.03x0.450x1	= 10.16	7.45x3.03x2	= 45.15	幅止筋	41	0.45			0.45			
F 37.66 F/C 4.44		<WD3>1.90x1.97x0.450x-1	= -1.68	(WD3)1.90x1.97x-2	= -7.49	*SD16*	*(763.42x1.560/1000)x1=1.191*							
B 1.305 B/C 0.154						縦主筋 通し筋	102	4.73			3.21+	0.48+	0.48+	0.56
						横主筋 通し筋	46	8.97			7.45+	0.48+	0.48+	0.56
						開口減分 縦主筋	-26	3.19			2.15+	0.48		0.56
						開口減分 横主筋	-28	1.90			1.90			
						開口補強筋 斜補強筋	4	1.12				0.56+	0.56	
						SD19	*(46.24x2.250/1000)x1=0.104*							
						開口補強筋 縦補強筋	8	4.16			2.15+	0.67+	0.67+	0.67
						開口補強筋 横補強筋	4	3.24			1.90+	0.67+	0.67	

階名	コメント	配置位置
1		(Y6:X6～X6+4000)

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
EW50	1	*5.27x1 =*	*5.27*	*21.07x1 =*	*21.07*	*SD10*	*(10.00x0.560/1000)x1=0.006*							
C 5.27		3.50x3.01x0.500x1	= 5.27	3.50x3.01x2	= 21.07	幅止筋	20	0.50			0.50			
F 21.07 F/C 4.00						*SD16*	*(413.82x1.560/1000)x1=0.646*							
B 0.652 B/C 0.124						縦主筋 通し筋	50	4.53			3.01+	0.48+	0.48+	0.56
						横主筋 通し筋	42	4.46			3.50+	0.48+	0.48	

物件名称	積算 No.	階数	建築面積	延床面積	印刷日	
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B 1F 0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡	ページ	154

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 壁 】 ー No. 7

*:基礎部

階名	コメント	配置位置
1		(X6:Y2～Y3)

リストNo.	倍数
IW18	1
C 1.38	
F 15.30 F/C 11.09	
B 0.215 B/C 0.156	

コンクリート(23:Fc=30, S=18)

1.38x1 =		***1.38***
5.55x2.73x0.180x1	=	2.73
<LSD1>0.85x2.00x0.180x-1	=	-0.31
<SD2>1.70x2.00x0.180x-1	=	-0.61
<K3>2.00x1.20x0.180x-1	=	-0.43

型枠(1:普通型枠)

15.30x1 =		***15.30***
5.55x2.73x2	=	30.30
(LSD1)0.85x2.00x-2	=	-3.40
(SD2)1.70x2.00x-2	=	-6.80
(K3)2.00x1.20x-2	=	-4.80

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	***(271.30x0.560/1000)x1=0.152***							
縦主筋 通し筋	76	3.21			2.91		0.30	
横主筋 通し筋	42	5.55			5.55			
開口減分 縦主筋	-36	2.00			2.00			
開口減分 横主筋	-28	0.85			0.85			
幅止筋	18	0.18			0.18			
開口減分 横主筋	-28	1.70			1.70			
開口減分 縦主筋	-28	1.20			1.20			
開口減分 横主筋	-16	2.00			2.00			
SD13	***(53.74x0.995/1000)x1=0.053***							
自由端縦補強筋	2	-0.08			-0.47		0.39	
自由端縦補強筋	2	3.30			2.91		0.39	
自由端横補強筋	2	3.00			3.00			
開口補強筋 縦補強筋	6	2.46			2.00		0.46	
開口補強筋 横補強筋	2	1.77			0.85+	0.46+	0.46	
開口補強筋 斜補強筋	5	0.92				0.46+	0.46	
開口補強筋 横補強筋	2	2.16			1.70		0.46	
開口補強筋 縦補強筋	2	2.12			1.20+	0.46+	0.46	
開口補強筋 横補強筋	4	2.46			2.00		0.46	
S13	***(10.20x0.995/1000)x1=0.010***							
スリット 縦補強筋	8	0.68			0.68			
スリット 横補強筋	7	0.68			0.68			

その他

構造スリット		***2.26x1 = 2.26***
屋内 鉛直方向 W180×30 耐火		5.46x1 = 5.46
		<SD2>2.00x-1 = -2.00
		<K3>1.20x-1 = -1.20
構造スリット		***3.00x1 = 3.00***
屋内 水平方向 W180×25 耐火		5.55x1 = 5.55
		<LSD1>0.85x-1 = -0.85
		<SD2>1.70x-1 = -1.70

階名	コメント	配置位置
1		(X7:Y3-2665～Y3)

リストNo.	倍数
IW18	1
C 1.20	
F 13.81 F/C 11.51	
B 0.155 B/C 0.129	

コンクリート(23:Fc=30, S=18)

1.20x1 =		***1.20***
2.44x2.73x0.180x1	=	1.20

型枠(1:普通型枠)

13.81x1 =		***13.81***
2.44x2.73x2	=	13.32
2.73x0.18x1	=	0.49

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	***(224.16x0.560/1000)x1=0.126***							
縦主筋 通し筋	36	3.30			3.00		0.30	
横主筋 通し筋	42	2.44			2.44			
幅止筋	16	0.18			0.18			
SD13	***(18.44x0.995/1000)x1=0.018***							
自由端縦補強筋	4	3.39			3.00		0.39	
自由端横補強筋	2	2.44			2.44			
S13	***(10.88x0.995/1000)x1=0.011***							
スリット 縦補強筋	8	0.68			0.68			
スリット 横補強筋	8	0.68			0.68			

その他

構造スリット		***2.73x1 = 2.73***
屋内 鉛直方向 W180×30 耐火		2.73x1 = 2.73
構造スリット		***2.44x1 = 2.44***

物件名称	積算 No.	階数	建築面積	延床面積	印刷日	
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B 1F 0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡	ページ	155

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 壁 】 ー No. 8

*:基礎部

			構造スリット 2.44x1 = 2.44 屋内 水平方向 W180×25 耐火 2.44x1 = 2.44

階名	コメント	配置位置
1		(Y3+135:X6～X7)

リストNo.	倍数
IW18	1
C 2.99	
F 33.15 F/C 11.09	
B 0.368 B/C 0.123	

コンクリート(23:Fc=30, S=18)		
2.99x1 =		***2.99***
7.55x2.83x0.180x1	=	3.85
<K2>1.50x2.00x0.180x-1	=	-0.54
<SSD1>0.90x1.99x0.180x-1	=	-0.32

型枠(1:普通型枠)		
33.15x1 =		***33.15***
7.55x2.83x2	=	42.73
(K2)1.50x2.00x-2	=	-6.00
(SSD1)0.90x1.99x-2	=	-3.58

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	***(550.36x0.560/1000)x1=0.308***							
縦主筋 通し筋	104	3.31			3.01		0.30	
横主筋 通し筋	42	7.90			7.55			0.35
開口減分 縦主筋	-20	2.00			2.00			
開口減分 横主筋	-28	1.50			1.50			
幅止筋	30	0.18			0.18			
開口減分 縦主筋	-12	1.99			1.99			
開口減分 横主筋	-28	0.90			0.90			
SD13	***(44.58x0.995/1000)x1=0.044***							
自由端縦補強筋	2	1.22			0.83		0.39	
自由端縦補強筋	2	3.40			3.01		0.39	
自由端横補強筋	2	5.15			5.15			
開口補強筋 縦補強筋	2	2.46			2.00		0.46	
開口補強筋 横補強筋	2	1.96			1.50		0.46	
開口補強筋 斜補強筋	3	0.92				0.46+	0.46	
開口補強筋 縦補強筋	4	2.45			1.99		0.46	
開口補強筋 横補強筋	2	1.82			0.90+	0.46+	0.46	
S113	***(16.32x0.995/1000)x1=0.016***							
スリット 縦補強筋	11	0.68			0.68			
スリット 横補強筋	13	0.68			0.68			

その他

構造スリット 3.66x1 = 3.66	
屋内 鉛直方向 W180×30 耐火	5.66x1 = 5.66
	<K2>2.00x-1 = -2.00
構造スリット 5.15x1 = 5.15	
屋内 水平方向 W180×25 耐火	7.55x1 = 7.55
	<K2>1.50x-1 = -1.50
	<SSD1>0.90x-1 = -0.90

階名	コメント	配置位置
1		(Y4-160:X6～X6+4000)

リストNo.	倍数
IW18	1
C 1.62	
F 17.97 F/C 11.09	
B 0.213 B/C 0.131	

コンクリート(23:Fc=30, S=18)		
1.62x1 =		***1.62***
3.50x3.01x0.180x1	=	1.90
<AW6B>0.50x1.55x0.180x-1	=	-0.14
<AW6B>0.50x1.55x0.180x-1	=	-0.14

型枠(1:普通型枠)		
17.97x1 =		***17.97***
3.50x3.01x2	=	21.07
(AW6B)0.50x1.55x-2	=	-1.55
(AW6B)0.50x1.55x-2	=	-1.55

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	***(268.58x0.560/1000)x1=0.150***							
縦主筋 通し筋	50	3.31			3.01		0.30	
横主筋 通し筋	42	3.50			3.50			
開口減分 縦主筋	-16	1.55			1.55			
開口減分 横主筋	-44	0.50			0.50			
幅止筋	16	0.18			0.18			
SD13	***(47.36x0.995/1000)x1=0.047***							
自由端縦補強筋	2	3.40			3.01		0.39	
自由端縦補強筋	2	1.85			1.46		0.39	
自由端横補強筋	2	3.50			3.50			
開口補強筋 縦補強筋	6	2.47			1.55+	0.46+	0.46	
開口補強筋 横補強筋	4	1.42			0.50+	0.46+	0.46	
開口補強筋 斜補強筋	6	0.92				0.46+	0.46	
開口補強筋 横補強筋	4	0.96			0.50+	0.46		

物件名称	積算 No.	階数	建築面積	延床面積
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B 1F 0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡

印刷日	
ページ	156

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 壁 】 ー No. 9

*:基礎部

			S113 ***(16.32x0.995/1000)x1=0.016***
			スリット 縦補強筋 14 0.68 0.68
			スリット 横補強筋 10 0.68 0.68
			その他
			構造スリット ***4.47x1 = 4.47***
			屋内 鉛直方向 W180×30 耐火 6.02x1 = 6.02
			<AW6B>1.55x-1 = -1.55
			構造スリット ***3.50x1 = 3.50***
			屋内 水平方向 W180×25 耐火 3.50x1 = 3.50

階名	コメント	配置位置	(Y4-160:X6+4000～X7),(Y4-160:X7～X7+4000)
1			

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
IW18	2	***1.07x2 =***	***2.14***	***11.93x2 =***	***23.86***	***SD10***	***(204.22x0.560/1000)x2=0.228***							
C 2.14		3.50x2.83x0.180x1	1.78	3.50x2.83x2	19.81	縦主筋 通し筋	50	3.31			3.01		0.30	
F 23.86 F/C 11.15		<S4>2.00x1.97x0.180x-1	-0.71	(S4)2.00x1.97x-2	-7.88	横主筋 通し筋	42	3.50			3.50			
B 0.324 B/C 0.151						開口減分 縦主筋	-28	1.97			1.97			
						開口減分 横主筋	-28	2.00			2.00			
						幅止筋	16	0.18			0.18			
						SD13	***(34.00x0.995/1000)x2=0.068***							
						自由端縦補強筋	4	3.40			3.01		0.39	
						自由端横補強筋	2	1.50			1.50			
						開口補強筋 縦補強筋	4	2.43			1.97		0.46	
						開口補強筋 横補強筋	2	2.92			2.00+	0.46+	0.46	
						開口補強筋 斜補強筋	2	0.92				0.46+	0.46	
						S113	***(14.28x0.995/1000)x2=0.028***							
						スリット 縦補強筋	16	0.68			0.68			
						スリット 横補強筋	5	0.68			0.68			
						その他								
						構造スリット	***5.66x2 = 11.32***							
						屋内 鉛直方向 W180×30 耐火	5.66x1 = 5.66							
						構造スリット	***1.50x2 = 3.00***							
						屋内 水平方向 W180×25 耐火	3.50x1 = 3.50							
							<S4>2.00x-1 = -2.00							

階名	コメント	配置位置	(X7-3090:Y4-160～Y4+250),(X7-910:Y4-160～Y4+250),(X7+910:Y4-160～Y4+250),(X7+3090:Y4-160～Y4+250)
1			

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
IW18	4	***0.22x4 =***	***0.88***	***3.19x4 =***	***12.76***	***SD10***	***(74.00x0.560/1000)x4=0.164***							
C 0.88		0.32x3.89x0.180x1	0.22	0.32x3.89x2	2.49	縦主筋 通し筋	8	4.84			3.89+	0.30+	0.30+	0.35
F 12.76 F/C 14.50				3.89x0.18x1	0.70	横主筋 通し筋	54	0.62			0.32+	0.30		
B 0.244 B/C 0.277						幅止筋	10	0.18			0.18			
						SD13	***(20.52x0.995/1000)x4=0.080***							
						自由端縦補強筋	2	5.13			3.89+	0.39+	0.39+	0.46
						コーナー補強筋	2	5.13			3.89+	0.39+	0.39+	0.46

物件名称	積算 No.	階数	建築面積	延床面積	印刷日	
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B 1F 0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡	ページ	157

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 壁 】 ー No. 10

*:基礎部

階名	コメント	配置位置
1		(Y5-135:X5～X5+981)

リストNo.	倍数
IW18	1
C 0.34	
F 3.79 F/C 11.15	
B 0.062 B/C 0.182	

コンクリート(23:Fc=30, S=18)		
0.34x1	=	*0.34*
0.67x2.83x0.180x1	=	0.34

型枠(1:普通型枠)		
3.79x1	=	*3.79*
0.67x2.83x2	=	3.79

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	*(81.90x0.560/1000)x1=0.046*							
縦主筋 通し筋	12	3.31			3.01		0.30	
横主筋 通し筋	42	0.97			0.67		0.30	
幅止筋	8	0.18			0.18			
SD13	*(8.92x0.995/1000)x1=0.009*							
自由端縦補強筋	2	3.40			3.01		0.39	
自由端横補強筋	2	1.06			0.67		0.39	
S113	*(7.48x0.995/1000)x1=0.007*							
ｽﾘｯﾄ 縦補強筋	8	0.68			0.68			
ｽﾘｯﾄ 横補強筋	3	0.68			0.68			

その他

構造スリット	*2.83x1*	*= 2.83*
屋内 鉛直方向 W180×30 耐火	2.83x1	= 2.83
構造スリット	*0.67x1*	*= 0.67*
屋内 水平方向 W180×25 耐火	0.67x1	= 0.67

階名	コメント	配置位置
1		(X5+981:Y5-225～Y5+225)

リストNo.	倍数
IW18	1
C 0.28	
F 4.39 F/C 15.68	
B 0.061 B/C 0.218	

コンクリート(23:Fc=30, S=18)		
0.28x1	=	*0.28*
0.45x3.48x0.180x1	=	0.28

型枠(1:普通型枠)		
4.39x1	=	*4.39*
0.45x3.48x2	=	3.13
3.48x0.18x1	=	0.63
3.48x0.18x1	=	0.63

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	*(74.74x0.560/1000)x1=0.042*							
縦主筋 通し筋	8	4.43			3.48+	0.30+	0.30+	0.35
横主筋 通し筋	50	0.75			0.45+	0.30		
幅止筋	10	0.18			0.18			
SD13	*(18.88x0.995/1000)x1=0.019*							
自由端縦補強筋	2	4.72			3.48+	0.39+	0.39+	0.46
ｺｰﾅｰ補強筋	2	4.72			3.48+	0.39+	0.39+	0.46

階名	コメント	配置位置
1		(X3+1000:Y5～Y6-135)

リストNo.	倍数
IW18	1
C 4.21	
F 46.77 F/C 11.11	
B 0.484 B/C 0.115	

コンクリート(23:Fc=30, S=18)		
4.21x1	=	*4.21*
7.55x3.68x0.180x1	=	5.00
<AD4>2.00x2.20x0.180x-1	=	-0.79

型枠(1:普通型枠)		
46.77x1	=	*46.77*
7.55x3.68x2	=	55.57
(AD4)2.00x2.20x-2	=	-8.80

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	*(790.74x0.560/1000)x1=0.443*							
縦主筋 通し筋	104	4.63			3.68+	0.30+	0.30+	0.35
横主筋 通し筋	52	8.50			7.55+	0.30+	0.30+	0.35
開口減分 縦主筋	-28	2.85			2.20+	0.30		0.35
開口減分 横主筋	-30	2.00			2.00			
幅止筋	39	0.18			0.18			
SD13	*(41.68x0.995/1000)x1=0.041*							
ｺｰﾅｰ補強筋	4	4.92			3.68+	0.39+	0.39+	0.46
開口補強筋 縦補強筋	4	3.58			2.20+	0.46+	0.46+	0.46
開口補強筋 横補強筋	2	2.92			2.00+	0.46+	0.46	
開口補強筋 斜補強筋	2	0.92				0.46+	0.46	

階名	コメント	配置位置
1		(Y6-135:X2～X3)

リストNo.	倍数
IW18	1
C 3.02	
F 33.53 F/C 11.10	
B 0.439 B/C 0.145	

コンクリート(23:Fc=30, S=18)		
3.02x1	=	*3.02*
7.55x2.95x0.180x1	=	4.01
<SSD1>0.90x1.99x0.180x-1	=	-0.32
<K4>1.69x2.20x0.180x-1	=	-0.67

型枠(1:普通型枠)		
33.53x1	=	*33.53*
7.55x2.95x2	=	44.55
(SSD1)0.90x1.99x-2	=	-3.58
(K4)1.69x2.20x-2	=	-7.44

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	*(644.28x0.560/1000)x1=0.361*							
縦主筋 通し筋	104	3.80			3.50		0.30	
横主筋 通し筋	50	7.90			7.55			0.35
開口減分 縦主筋	-12	1.99			1.99			

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 壁 】 ー No. 11

*:基礎部

開口減分 横主筋	-28	0.90			0.90			
幅止筋	37	0.18			0.18			
開口減分 縦主筋	-24	2.20			2.20			
開口減分 横主筋	-30	1.69			1.69			
SD13	***(58.48x0.995/1000)x1=0.058***							
自由端縦補強筋	4	3.89			3.50		0.39	
自由端横補強筋	2	4.97			4.97			
開口補強筋 縦補強筋	4	2.45			1.99		0.46	
開口補強筋 横補強筋	2	1.82			0.90+	0.46+	0.46	
開口補強筋 斜補強筋	4	0.92				0.46+	0.46	
開口補強筋 縦補強筋	4	2.66			2.20		0.46	
開口補強筋 横補強筋	2	2.61			1.69+	0.46+	0.46	
S113	***(20.40x0.995/1000)x1=0.020***							
ｽﾘｯﾄ 縦補強筋	18	0.68			0.68			
ｽﾘｯﾄ 横補強筋	12	0.68			0.68			

その他

構造スリット	***5.90x1 = 5.90***
屋内 鉛直方向 W180×30 耐火	5.90x1 = 5.90
構造スリット	***4.96x1 = 4.96***
屋内 水平方向 W180×25 耐火	7.55x1 = 7.55
	<SSD1>0.90x-1 = -0.90
	<K4>1.69x-1 = -1.69

階名	コメント	配置位置	
1			(X2+3967:Y6-135～Y7+135),(X3-2000:Y6-135～Y7+135)

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
IW18	2	***2.05x2 =***	***4.10***	***22.76x2 =***	***45.52***	***SD10***	***(403.24x0.560/1000)x2=0.452***							
C 4.10		3.59x3.17x0.180x1	= 2.05	3.59x3.17x2	= 22.76	縦主筋 通し筋	50	4.12			3.17+	0.30+	0.30+	0.35
F 45.52 F/C 11.10						横主筋 通し筋	46	4.19			3.59+	0.30+	0.30	
B 0.488 B/C 0.119						幅止筋	25	0.18			0.18			
						SD13	***(17.64x0.995/1000)x2=0.036***							
						ｺｰﾅｰ補強筋	4	4.41			3.17+	0.39+	0.39+	0.46

階名	コメント	配置位置	
1			(X3+4000:Y6-135～Y7+135)

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
IW18	1	***1.97x1 =***	***1.97***	***21.90x1 =***	***21.90***	***SD10***	***(387.96x0.560/1000)x1=0.217***							
C 1.97		3.59x3.05x0.180x1	= 1.97	3.59x3.05x2	= 21.90	縦主筋 通し筋	50	4.00			3.05+	0.30+	0.30+	0.35
F 21.90 F/C 11.12						横主筋 通し筋	44	4.19			3.59+	0.30+	0.30	
B 0.234 B/C 0.119						幅止筋	20	0.18			0.18			
						SD13	***(17.16x0.995/1000)x1=0.017***							
						ｺｰﾅｰ補強筋	4	4.29			3.05+	0.39+	0.39+	0.46

階名	コメント	配置位置	
1			(X4+1000:Y7～Y8+135)

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
IW18	1	***4.39x1 =***	***4.39***	***48.76x1 =***	***48.76***	***SD10***	***(823.30x0.560/1000)x1=0.461***							
C 4.39		7.82x3.68x0.180x1	= 5.18	7.82x3.68x2	= 57.56	縦主筋 通し筋	108	4.63			3.68+	0.30+	0.30+	0.35
F 48.76 F/C 11.11		<AD4>2.00x2.20x0.180x-1	= -0.79	(AD4)2.00x2.20x-2	= -8.80	横主筋 通し筋	52	8.77			7.82+	0.30+	0.30+	0.35
B 0.502 B/C 0.114						開口減分 縦主筋	-28	2.85			2.20+	0.30		0.35
						開口減分 横主筋	-30	2.00			2.00			
						幅止筋	39	0.18			0.18			

物件名称	積算 No.	階数	建築面積	延床面積	印刷日	
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B 1F 0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡	ページ	159

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 壁 】 ー No. 12

*:基礎部

			SD13	*(41.68x0.995/1000)x1=0.041*				
			ｺｰﾅｰ補強筋	4	4.92	3.68+	0.39+	0.39+ 0.46
			開口補強筋 縦補強筋	4	3.58	2.20+	0.46+	0.46+ 0.46
			開口補強筋 横補強筋	2	2.92	2.00+	0.46+	0.46
			開口補強筋 斜補強筋	2	0.92		0.46+	0.46

階名	コメント	配置位置
1		(X6:Y7～Y8)

リストNo.	倍数
IW18	1
C 3.26	
F 36.27 F/C 11.13	
B 0.391 B/C 0.120	

コンクリート(23:Fc=30, S=18)		
3.26x1 =		*3.26*
7.55x2.73x0.180x1	=	3.71
<LSD3A>0.85x2.00x0.180x-1	=	-0.31
<AW5>0.50x1.55x0.180x-1	=	-0.14

型枠(1:普通型枠)		
36.27x1 =		*36.27*
7.55x2.73x2	=	41.22
(LSD3A)0.85x2.00x-2	=	-3.40
(AW5)0.50x1.55x-2	=	-1.55

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	*(600.20x0.560/1000)x1=0.336*							
縦主筋 通し筋	104	3.21			2.91		0.30	
横主筋 通し筋	42	7.90			7.55			0.35
開口減分 縦主筋	-12	2.00			2.00			
開口減分 横主筋	-28	0.85			0.85			
幅止筋	32	0.18			0.18			
開口減分 縦主筋	-8	1.55			1.55			
開口減分 横主筋	-22	0.50			0.50			
SD13	*(39.14x0.995/1000)x1=0.039*							
自由端縦補強筋	2	1.12			0.73		0.39	
自由端縦補強筋	2	1.75			1.36		0.39	
自由端横補強筋	2	7.16			6.70			0.46
開口補強筋 縦補強筋	2	2.46			2.00		0.46	
開口補強筋 横補強筋	2	1.31			0.85		0.46	
開口補強筋 斜補強筋	3	0.92				0.46+	0.46	
開口補強筋 縦補強筋	2	2.47			1.55+	0.46+	0.46	
開口補強筋 横補強筋	4	0.96			0.50+	0.46		
S113	*(16.32x0.995/1000)x1=0.016*							
ｽﾘｯﾄ 縦補強筋	7	0.68			0.68			
ｽﾘｯﾄ 横補強筋	17	0.68			0.68			

その他

構造スリット	*1.91x1 =*	*1.91*
屋内 鉛直方向 W180×30 耐火	5.46x1 =	5.46
	<LSD3A>2.00x-1 =	-2.00
	<AW5>1.55x-1 =	-1.55
構造スリット	*6.70x1 =*	*6.70*
屋内 水平方向 W180×25 耐火	7.55x1 =	7.55
	<LSD3A>0.85x-1 =	-0.85

階名	コメント	配置位置
1		(X6+3400:Y7-135～Y8+135)

リストNo.	倍数
IW18	1
C 4.73	
F 52.62 F/C 11.12	
B 0.525 B/C 0.111	

コンクリート(23:Fc=30, S=18)		
4.73x1 =		*4.73*
8.09x3.45x0.180x1	=	5.02
<SD1>0.80x2.00x0.180x-1	=	-0.29

型枠(1:普通型枠)		
52.62x1 =		*52.62*
8.09x3.45x2	=	55.82
(SD1)0.80x2.00x-2	=	-3.20

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	*(871.46x0.560/1000)x1=0.488*							
縦主筋 通し筋	110	4.40			3.45+	0.30+	0.30+	0.35
横主筋 通し筋	48	9.04			8.09+	0.30+	0.30+	0.35
開口減分 縦主筋	-12	2.65			2.00+	0.30		0.35
開口減分 横主筋	-28	0.80			0.80			
幅止筋	43	0.18			0.18			
SD13	*(37.56x0.995/1000)x1=0.037*							
ｺｰﾅｰ補強筋	4	4.69			3.45+	0.39+	0.39+	0.46
開口補強筋 縦補強筋	4	3.38			2.00+	0.46+	0.46+	0.46
開口補強筋 横補強筋	2	1.72			0.80+	0.46+	0.46	
開口補強筋 斜補強筋	2	0.92				0.46+	0.46	

物件名称	積算 No.	階数	建築面積	延床面積	印刷日	
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B 1F 0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡	ページ	160

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 壁 】 ー No. 13

*:基礎部

階名	コメント	配置位置
1		(Y3:X5～X6)

リストNo.	倍数
IW45	1
C 2.39	
F 10.61 F/C 4.44	
B 0.280 B/C 0.117	

コンクリート(23:Fc=30, S=18)		
2.39x1	=	***2.39***
5.55x2.83x0.450x1	=	7.07
<K1>4.00x2.60x0.450x-1	=	-4.68

型枠(1:普通型枠)		
10.61x1	=	***10.61***
5.55x2.83x2	=	31.41
(K1)4.00x2.60x-2	=	-20.80

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	***(7.20x0.560/1000)x1=0.004***							
幅止筋	16	0.45			0.45			
SD13	***(227.48x0.995/1000)x1=0.226***							
縦主筋 通し筋	76	3.40			3.01		0.39	
横主筋 通し筋	42	5.55			5.55			
開口減分 縦主筋	-54	2.60			2.60			
開口減分 横主筋	-36	4.00			4.00			
自由端縦補強筋	4	3.40			3.01		0.39	
自由端横補強筋	2	1.55			1.55			
開口補強筋 斜補強筋	4	0.92				0.46+	0.46	
SD16	***(22.88x1.560/1000)x1=0.036***							
開口補強筋 縦補強筋	4	3.16			2.60		0.56	
開口補強筋 横補強筋	2	5.12			4.00+	0.56+	0.56	
S13	***(14.28x0.995/1000)x1=0.014***							
ｽﾘｯﾄ 縦補強筋	16	0.68			0.68			
ｽﾘｯﾄ 横補強筋	5	0.68			0.68			

その他		
構造スリット	***5.66x1***	= ***5.66***
屋内 鉛直方向 W450×30 耐火	5.66x1	= 5.66
構造スリット	***1.55x1***	= ***1.55***
屋内 水平方向 W450×25 耐火	5.55x1	= 5.55
	<K1>4.00x-1	= -4.00

階名	コメント	配置位置
1		(Y4:X6-1000～X6)

リストNo.	倍数
IW45	1
C 0.96	
F 5.52 F/C 5.75	
B 0.109 B/C 0.114	

コンクリート(23:Fc=30, S=18)		
0.96x1	=	***0.96***
0.75x2.83x0.450x1	=	0.96

型枠(1:普通型枠)		
5.52x1	=	***5.52***
0.75x2.83x2	=	4.25
2.83x0.45x1	=	1.27

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	***(3.60x0.560/1000)x1=0.002***							
幅止筋	8	0.45			0.45			
SD13	***(107.38x0.995/1000)x1=0.107***							
縦主筋 通し筋	12	4.25			3.01+	0.39+	0.39+	0.46
横主筋 通し筋	42	1.14			0.75		0.39	
自由端縦補強筋	2	4.25			3.01+	0.39+	0.39+	0.46

階名	コメント	配置位置
1		(Y6:X5～X5+1000), (Y7:X5～X5+1000)

リストNo.	倍数
IW45	2
C 1.98	
F 11.36 F/C 5.74	
B 0.238 B/C 0.120	

コンクリート(23:Fc=30, S=18)		
0.99x2	=	***1.98***
0.78x2.83x0.450x1	=	0.99

型枠(1:普通型枠)		
5.68x2	=	***11.36***
0.78x2.83x2	=	4.41
2.83x0.45x1	=	1.27

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	***(3.60x0.560/1000)x2=0.004***							
幅止筋	8	0.45			0.45			
SD13	***(117.14x0.995/1000)x2=0.234***							
縦主筋 通し筋	14	4.25			3.01+	0.39+	0.39+	0.46
横主筋 通し筋	42	1.17			0.78+	0.39		
自由端縦補強筋	2	4.25			3.01+	0.39+	0.39+	0.46

物件名称	積算 No.	階数	建築面積	延床面積
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B 1F 0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡

印刷日	
ページ	161

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 壁 】 ー No. 14

*:基礎部

階名	コメント	配置位置
1		(Y7:X6-1000～X6)

リストNo.	倍数
IW45	1
C 0.99	
F 5.68 F/C 5.74	
B 0.119 B/C 0.120	

コンクリート(23:Fc=30, S=18)		
	0.99x1 =	*0.99*
0.78x2.83x0.450x1	=	0.99

型枠(1:普通型枠)		
	5.68x1 =	*5.68*
0.78x2.83x2	=	4.41
2.83x0.45x1	=	1.27

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	*(3.60x0.560/1000)x1=0.002*							
幅止筋	8	0.45			0.45			
SD13	*(117.14x0.995/1000)x1=0.117*							
縦主筋 通し筋	14	4.25			3.01+	0.39+	0.39+	0.46
横主筋 通し筋	42	1.17			0.78		0.39	
自由端縦補強筋	2	4.25			3.01+	0.39+	0.39+	0.46

階名	コメント	配置位置
1		(Y6:X6+4000～X7), (Y6:X7～X7+4000)

リストNo.	倍数
IW50	2
C 5.68	
F 22.68 F/C 3.99	
B 0.620 B/C 0.109	

コンクリート(23:Fc=30, S=18)		
	2.84x2 =	*5.68*
3.50x3.01x0.500x1	=	5.27
<AW7>3.14x1.55x0.500x-1	=	-2.43

型枠(1:普通型枠)		
	11.34x2 =	*22.68*
3.50x3.01x2	=	21.07
(AW7)3.14x1.55x-2	=	-9.73

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	*(6.00x0.560/1000)x2=0.006*							
幅止筋	12	0.50			0.50			
SD13	*(265.44x0.995/1000)x2=0.528*							
縦主筋 通し筋	50	4.25			3.01+	0.39+	0.39+	0.46
横主筋 通し筋	42	4.28			3.50+	0.39+	0.39	
開口減分 縦主筋	-42	1.55			1.55			
開口減分 横主筋	-22	3.14			3.14			
開口補強筋 斜補強筋	8	0.92				0.46+	0.46	
SD16	*(27.72x1.560/1000)x2=0.086*							
開口補強筋 縦補強筋	4	2.67			1.55+	0.56+	0.56	
開口補強筋 横補強筋	4	4.26			3.14+	0.56+	0.56	

階名	コメント	配置位置
1		(Y6:X7+4000～X8)

リストNo.	倍数
IW50	1
C 2.52	
F 10.08 F/C 4.00	
B 0.310 B/C 0.123	

コンクリート(23:Fc=30, S=18)		
	2.52x1 =	*2.52*
3.50x2.83x0.500x1	=	4.95
<AW7>3.14x1.55x0.500x-1	=	-2.43

型枠(1:普通型枠)		
	10.08x1 =	*10.08*
3.50x2.83x2	=	19.81
(AW7)3.14x1.55x-2	=	-9.73

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	*(6.00x0.560/1000)x1=0.003*							
幅止筋	12	0.50			0.50			
SD13	*(265.44x0.995/1000)x1=0.264*							
縦主筋 通し筋	50	4.25			3.01+	0.39+	0.39+	0.46
横主筋 通し筋	42	4.28			3.50+	0.39+	0.39	
開口減分 縦主筋	-42	1.55			1.55			
開口減分 横主筋	-22	3.14			3.14			
開口補強筋 斜補強筋	8	0.92				0.46+	0.46	
SD16	*(27.72x1.560/1000)x1=0.043*							
開口補強筋 縦補強筋	4	2.67			1.55+	0.56+	0.56	
開口補強筋 横補強筋	4	4.26			3.14+	0.56+	0.56	

階名	コメント	配置位置
1		(Y6:X8～X8+4000)

リストNo.	倍数
IW50	1
C 4.41	
F 17.62 F/C 4.00	
B 0.337 B/C 0.076	

コンクリート(23:Fc=30, S=18)		
	4.41x1 =	*4.41*
3.50x3.01x0.500x1	=	5.27
<AW101>3.14x0.55x0.500x-1	=	-0.86

型枠(1:普通型枠)		
	17.62x1 =	*17.62*
3.50x3.01x2	=	21.07
(AW101)3.14x0.55x-2	=	-3.45

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	*(8.00x0.560/1000)x1=0.004*							
幅止筋	16	0.50			0.50			
SD13	*(321.42x0.995/1000)x1=0.320*							
縦主筋 通し筋	50	4.25			3.01+	0.39+	0.39+	0.46
横主筋 通し筋	42	4.28			3.50+	0.39+	0.39	
開口減分 縦主筋	-42	0.94			0.55		0.39	
開口減分 横主筋	-8	3.92			3.14+	0.39+	0.39	
SD16	*(8.52x1.560/1000)x1=0.013*							
開口補強筋 横補強筋	2	4.26			3.14+	0.56+	0.56	

物件名称	積算 No.	階数	建築面積	延床面積	印刷日	
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B 1F 0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡	ページ	162

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 壁 】 ー No. 15

*:基礎部

階名	コメント	配置位置
1		(Y6:X8+4000～X9)

リストNo.	倍数
IW50	1
C 4.09	
F 16.36 F/C 4.00	
B 0.337 B/C 0.082	

コンクリート(23:Fc=30, S=18)		
4.09x1	=	*4.09*
3.50x2.83x0.500x1	=	4.95
<AW101>3.14x0.55x0.500x-1	=	-0.86

型枠(1:普通型枠)		
16.36x1	=	*16.36*
3.50x2.83x2	=	19.81
(AW101)3.14x0.55x-2	=	-3.45

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	*(8.00x0.560/1000)x1=0.004*							
幅止筋	16	0.50			0.50			
SD13	*(321.42x0.995/1000)x1=0.320*							
縦主筋 通し筋	50	4.25			3.01+	0.39+	0.39+	0.46
横主筋 通し筋	42	4.28			3.50+	0.39+	0.39	
開口減分 縦主筋	-42	0.94			0.55		0.39	
開口減分 横主筋	-8	3.92			3.14+	0.39+	0.39	
SD16	*(8.52x1.560/1000)x1=0.013*							
開口補強筋 横補強筋	2	4.26			3.14+	0.56+	0.56	

階名	コメント	配置位置
1		(Y2-135:X7+2200～X8)

リストNo.	倍数
OW18	1
C 2.84	
F 32.09 F/C 11.30	
B 0.320 B/C 0.113	

コンクリート(23:Fc=30, S=18)		
2.84x1	=	*2.84*
5.58x2.83x0.180x1	=	2.84

型枠(1:普通型枠)		
32.09x1	=	*32.09*
5.58x2.83x2	=	31.58
2.83x0.18x1	=	0.51

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	*(497.58x0.560/1000)x1=0.279*							
縦主筋 通し筋	78	3.31			3.01		0.30	
横主筋 通し筋	42	5.58			5.58			
幅止筋	28	0.18			0.18			
SD13	*(24.76x0.995/1000)x1=0.025*							
自由端縦補強筋	4	3.40			3.01		0.39	
自由端横補強筋	2	5.58			5.58			
S113	*(15.64x0.995/1000)x1=0.016*							
ｽﾘｯﾄ 縦補強筋	8	0.68			0.68			
ｽﾘｯﾄ 横補強筋	15	0.68			0.68			

その他

構造スリット	*2.83x1*	*= 2.83*
屋外 鉛直方向 W180×30 耐火、防水	2.83x1	= 2.83
構造スリット	*5.58x1*	*= 5.58*
屋外 水平方向 W180×25 耐火、防水	5.58x1	= 5.58

階名	コメント	配置位置
1		(X6+3410:Y2-235～Y2+225)

リストNo.	倍数
OW18	1
C 0.32	
F 4.93 F/C 15.41	
B 0.066 B/C 0.206	

コンクリート(23:Fc=30, S=18)		
0.32x1	=	*0.32*
0.46x3.86x0.180x1	=	0.32

型枠(1:普通型枠)		
4.93x1	=	*4.93*
0.46x3.86x2	=	3.55
3.86x0.18x1	=	0.69
3.86x0.18x1	=	0.69

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	*(81.32x0.560/1000)x1=0.046*							
縦主筋 通し筋	8	4.81			3.86+	0.30+	0.30+	0.35
横主筋 通し筋	54	0.76			0.46		0.30	
幅止筋	10	0.18			0.18			
SD13	*(20.40x0.995/1000)x1=0.020*							
自由端縦補強筋	2	5.10			3.86+	0.39+	0.39+	0.46
ｺｰﾅｰ補強筋	2	5.10			3.86+	0.39+	0.39+	0.46

階名	コメント	配置位置
1		(Y2+135:X6～X6+3410)

リストNo.	倍数
OW18	1
C 1.67	
F 18.54 F/C 11.10	
B 0.196 B/C 0.117	

コンクリート(23:Fc=30, S=18)		
1.67x1	=	*1.67*
3.10x2.99x0.180x1	=	1.67

型枠(1:普通型枠)		
18.54x1	=	*18.54*
3.10x2.99x2	=	18.54

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	*(302.80x0.560/1000)x1=0.170*							
縦主筋 通し筋	44	3.40			3.10		0.30	
横主筋 通し筋	44	3.40			3.10		0.30	
幅止筋	20	0.18			0.18			
SD13	*(13.96x0.995/1000)x1=0.014*							
自由端縦補強筋	2	3.49			3.10		0.39	

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 壁 】 ー No. 16

*:基礎部

			自由端横補強筋	2	3.49	3.10	0.39
			S13	***(12.24x0.995/1000)x1=0.012***			
			ｽﾘｯﾄ 縦補強筋	9	0.68	0.68	
			ｽﾘｯﾄ 横補強筋	9	0.68	0.68	
			その他				
			構造スリット	***2.99x1 = 2.99***			
			屋外 鉛直方向 W180×30 耐火、防水	2.99x1 = 2.99			
			構造スリット	***3.10x1 = 3.10***			
			屋外 水平方向 W180×25 耐火、防水	3.10x1 = 3.10			

階名	コメント	配置位置	(Y3+135:X4-2000～X4+3000)
1			

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)	型枠(1:普通型枠)
OW18	1	***1.87x1 = 1.87***	***20.80x1 = 20.80***
C 1.87		4.55x2.83x0.180x1 = 2.32	4.55x2.83x2 = 25.75
F 20.80 F/C 11.12		<AW5>0.50x1.55x0.180x-1 = -0.14	(AW5)0.50x1.55x-2 = -1.55
B 0.261 B/C 0.140		<LSD1>0.85x2.00x0.180x-1 = -0.31	(LSD1)0.85x2.00x-2 = -3.40

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	***(335.34x0.560/1000)x1=0.188***							
縦主筋 通し筋	64	3.31			3.01		0.30	
横主筋 通し筋	42	4.55			4.55			
開口減分 縦主筋	-8	1.55			1.55			
開口減分 横主筋	-22	0.50			0.50			
幅止筋	20	0.18			0.18			
開口減分 縦主筋	-12	2.00			2.00			
開口減分 横主筋	-28	0.85			0.85			
SD13	***(55.46x0.995/1000)x1=0.055***							
自由端縦補強筋	4	3.40			3.01		0.39	
自由端横補強筋	2	3.70			3.70			
開口補強筋 縦補強筋	4	2.47			1.55+	0.46+	0.46	
開口補強筋 横補強筋	4	1.42			0.50+	0.46+	0.46	
開口補強筋 斜補強筋	6	0.92				0.46+	0.46	
開口補強筋 縦補強筋	4	2.46			2.00		0.46	
開口補強筋 横補強筋	2	1.77			0.85+	0.46+	0.46	
S13	***(17.68x0.995/1000)x1=0.018***							
ｽﾘｯﾄ 縦補強筋	16	0.68			0.68			
ｽﾘｯﾄ 横補強筋	10	0.68			0.68			
その他								
構造スリット	***5.66x1 = 5.66***							
屋外 鉛直方向 W180×30 耐火、防水	5.66x1 = 5.66							
構造スリット	***3.70x1 = 3.70***							
屋外 水平方向 W180×25 耐火、防水	4.55x1 = 4.55							
	<LSD1>0.85x-1 = -0.85							

階名	コメント	配置位置	(Y3+135:X4+3000～X5)
1			

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)	型枠(1:普通型枠)
OW18	1	***1.92x1 = 1.92***	***21.38x1 = 21.38***
C 1.92		4.55x2.86x0.180x1 = 2.34	4.55x2.86x2 = 26.03
F 21.38 F/C 11.14		<AW5>0.50x1.55x0.180x-1 = -0.14	(AW5)0.50x1.55x-2 = -1.55
B 0.274 B/C 0.143		<AW5>0.50x1.55x0.180x-1 = -0.14	(AW5)0.50x1.55x-2 = -1.55
		<AW5>0.50x1.55x0.180x-1 = -0.14	(AW5)0.50x1.55x-2 = -1.55

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	***(335.98x0.560/1000)x1=0.188***							
縦主筋 通し筋	64	3.31			3.01		0.30	
横主筋 通し筋	42	4.55			4.55			
開口減分 縦主筋	-24	1.55			1.55			
開口減分 横主筋	-66	0.50			0.50			
幅止筋	18	0.18			0.18			
SD13	***(68.70x0.995/1000)x1=0.068***							
自由端縦補強筋	2	1.85			1.46		0.39	
自由端縦補強筋	2	3.40			3.01		0.39	
自由端横補強筋	2	4.55			4.55			

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 壁 】 ー No. 17

*:基礎部

開口補強筋 縦補強筋	10	2.47		1.55+ 0.46+ 0.46	
開口補強筋 横補強筋	8	1.42		0.50+ 0.46+ 0.46	
開口補強筋 斜補強筋	10	0.92		0.46+ 0.46	
開口補強筋 横補強筋	4	0.96		0.50 0.46	
S13	***(18.36x0.995/1000)x1=0.018***				
ｽﾘｯﾄ 縦補強筋	14	0.68		0.68	
ｽﾘｯﾄ 横補強筋	13	0.68		0.68	

その他

構造スリット	***4.17x1 = 4.17***	
屋外 鉛直方向 W180×30 耐火、防水	5.72x1 = 5.72	
	<AW5>1.55x-1 = -1.55	
構造スリット	***4.55x1 = 4.55***	
屋外 水平方向 W180×25 耐火、防水	4.55x1 = 4.55	

階名	コメント	配置位置
1		(Y3+135:X7～X8)

リストNo.	倍数
OW18	1
C 2.78	
F 30.83 F/C 11.09	
B 0.389 B/C 0.140	

コンクリート(23:Fc=30, S=18)			型枠(1:普通型枠)		
2.78x1	=	***2.78***	***30.83x1***	=	***30.83***
7.55x2.83x0.180x1	=	3.85	7.55x2.83x2	=	42.73
<AW5>0.50x1.55x0.180x-1	=	-0.14	(AW5)0.50x1.55x-2	=	-1.55
<AW5>0.50x1.55x0.180x-1	=	-0.14	(AW5)0.50x1.55x-2	=	-1.55
<AD4>2.00x2.20x0.180x-1	=	-0.79	(AD4)2.00x2.20x-2	=	-8.80

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	***(512.32x0.560/1000)x1=0.287***							
縦主筋 通し筋	104	3.31			3.01		0.30	
横主筋 通し筋	42	7.90			7.55			0.35
開口減分 縦主筋	-16	1.55			1.55			
開口減分 横主筋	-44	0.50			0.50			
幅止筋	26	0.18			0.18			
開口減分 縦主筋	-28	2.20			2.20			
開口減分 横主筋	-30	2.00			2.00			
SD13	***(81.50x0.995/1000)x1=0.081***							
自由端縦補強筋	4	3.40			3.01		0.39	
自由端横補強筋	2	5.55			5.55			
開口補強筋 縦補強筋	8	2.47			1.55+	0.46+	0.46	
開口補強筋 横補強筋	8	1.42			0.50+	0.46+	0.46	
開口補強筋 斜補強筋	10	0.92				0.46+	0.46	
開口補強筋 縦補強筋	4	2.66			2.20		0.46	
開口補強筋 横補強筋	2	2.92			2.00+	0.46+	0.46	
S13	***(21.08x0.995/1000)x1=0.021***							
ｽﾘｯﾄ 縦補強筋	16	0.68			0.68			
ｽﾘｯﾄ 横補強筋	15	0.68			0.68			

その他

構造スリット	***5.66x1 = 5.66***	
屋外 鉛直方向 W180×30 耐火、防水	5.66x1 = 5.66	
構造スリット	***5.55x1 = 5.55***	
屋外 水平方向 W180×25 耐火、防水	7.55x1 = 7.55	
	<AD4>2.00x-1 = -2.00	

階名	コメント	配置位置
1		(Y4-160:X7+4000～X8),(Y4-160:X8～X8+4000),(Y4-160:X8+4000～X9)

リストNo.	倍数
OW18	3
C 4.86	
F 53.91 F/C 11.09	
B 0.684 B/C 0.141	

コンクリート(23:Fc=30, S=18)			型枠(1:普通型枠)		
1.62x3	=	***4.86***	***17.97x3***	=	***53.91***
3.50x3.01x0.180x1	=	1.90	3.50x3.01x2	=	21.07
<AW5>0.50x1.55x0.180x-1	=	-0.14	(AW5)0.50x1.55x-2	=	-1.55
<AW5>0.50x1.55x0.180x-1	=	-0.14	(AW5)0.50x1.55x-2	=	-1.55

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	***(268.58x0.560/1000)x3=0.450***							
縦主筋 通し筋	50	3.31			3.01		0.30	
横主筋 通し筋	42	3.50			3.50			
開口減分 縦主筋	-16	1.55			1.55			
開口減分 横主筋	-44	0.50			0.50			
幅止筋	16	0.18			0.18			

物　件　名　称	積　算　No.	階　数	建　築　面　積	延　床　面　積
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B　1F　0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡

印刷日	
ページ	165

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 壁 】　ー　No.　18

*:基 礎 部

			SD13	***(59.08x0.995/1000)x3=0.177***				
			自由端縦補強筋	4	3.40	3.01		0.39
			自由端横補強筋	2	3.50	3.50		
			開口補強筋 縦補強筋	8	2.47	1.55+	0.46+	0.46
			開口補強筋 横補強筋	8	1.42	0.50+	0.46+	0.46
			開口補強筋 斜補強筋	8	0.92		0.46+	0.46
			S113	***(19.04x0.995/1000)x3=0.057***				
			ｽﾘｯﾄ 縦補強筋	18	0.68	0.68		
			ｽﾘｯﾄ 横補強筋	10	0.68	0.68		
			その他					
			構造スリット	***6.02x3 = 18.06***				
			屋外 鉛直方向 W180×30 耐火、防水	6.02x1 = 6.02				
			構造スリット	***3.50x3 = 10.50***				
			屋外 水平方向 W180×25 耐火、防水	3.50x1 = 3.50				

階　名	コメント	配置位置	
1			(Y5-135:X4～X5)

リストNo.	倍数
OW18	1
C　3.38	
F　37.52　F/C 11.10	
B　0.447 B/C　0.132	

コンクリート(23:Fc=30, S=18)		
3.38x1 =		***3.38***
7.45x2.83x0.180x1	=	3.80
<AW6A>0.50x1.55x0.180x-1	=	-0.14
<AW6A>0.50x1.55x0.180x-1	=	-0.14
<AW6A>0.50x1.55x0.180x-1	=	-0.14

型枠(1:普通型枠)		
37.52x1 =		***37.52***
7.45x2.83x2	=	42.17
(AW6A)0.50x1.55x-2	=	-1.55
(AW6A)0.50x1.55x-2	=	-1.55
(AW6A)0.50x1.55x-2	=	-1.55

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	***(600.42x0.560/1000)x1=0.336***							
縦主筋 通し筋	102	3.31			3.01		0.30	
横主筋 通し筋	42	7.80			7.45			0.35
開口減分 縦主筋	-24	1.55			1.55			
開口減分 横主筋	-66	0.50			0.50			
幅止筋	30	0.18			0.18			
SD13	***(87.14x0.995/1000)x1=0.087***							
自由端縦補強筋	4	3.40			3.01		0.39	
自由端横補強筋	2	7.91			7.45			0.46
開口補強筋 縦補強筋	12	2.47			1.55+	0.46+	0.46	
開口補強筋 横補強筋	12	1.42			0.50+	0.46+	0.46	
開口補強筋 斜補強筋	12	0.92				0.46+	0.46	
S113	***(24.48x0.995/1000)x1=0.024***							
ｽﾘｯﾄ 縦補強筋	16	0.68			0.68			
ｽﾘｯﾄ 横補強筋	20	0.68			0.68			
その他								
構造スリット	***5.66x1 = 5.66***							
屋外 鉛直方向 W180×30 耐火、防水	5.66x1 = 5.66							
構造スリット	***7.45x1 = 7.45***							
屋外 水平方向 W180×25 耐火、防水	7.45x1 = 7.45							

階　名	コメント	配置位置	
1			(X0-315:Y5+245～Y6-245),(X1-315:Y7+245～Y8-245)

リストNo.	倍数
OW18	2
C　6.22	
F　70.76　F/C 11.38	
B　0.814 B/C　0.131	

コンクリート(23:Fc=30, S=18)		
3.11x2 =		***6.22***
7.51x2.30x0.180x1	=	3.11

型枠(1:普通型枠)		
35.38x2 =		***70.76***
7.51x2.30x2	=	34.55
4.60x0.18x1	=	0.83

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	***(672.78x0.560/1000)x2=0.754***							
縦主筋 通し筋	102	3.45			2.80+	0.30		0.35
横主筋 通し筋	40	7.86			7.51			0.35
幅止筋	36	0.18			0.18			
SD13	***(30.54x0.995/1000)x2=0.060***							
自由端縦補強筋	4	3.65			2.80+	0.39		0.46
自由端横補強筋	2	7.97			7.51			0.46

物件名称	積算 No.	階数	建築面積	延床面積	印刷日	
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B 1F 0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡	ページ	166

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 壁 】 ー No. 19

*:基礎部

階名	コメント	配置位置
1		(X10:Y7～Y8)

リストNo.	倍数
OW18	1
C 3.11	
F 34.54 F/C 11.11	
B 0.365 B/C 0.117	

コンクリート(23:Fc=30, S=18)		
3.11x1	=	***3.11***
7.55x2.91x0.180x1	=	3.95
<SD2>1.70x2.00x0.180x-1	=	-0.61
<SG1'>0.52x2.50x0.180x-1	=	-0.23

型枠(1:普通型枠)		
34.54x1	=	***34.54***
7.55x2.91x2	=	43.94
(SD2)1.70x2.00x-2	=	-6.80
(SG1')0.52x2.50x-2	=	-2.60

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	***(537.58x0.560/1000)x1=0.301***							
縦主筋 通し筋	104	3.21			2.91		0.30	
横主筋 通し筋	42	7.90			7.55			0.35
開口減分 縦主筋	-24	2.00			2.00			
開口減分 横主筋	-28	1.70			1.70			
幅止筋	29	0.18			0.18			
開口減分 縦主筋	-8	2.50			2.50			
開口減分 横主筋	-34	0.52			0.52			
SD13	***(46.58x0.995/1000)x1=0.046***							
自由端縦補強筋	2	1.30			0.91		0.39	
自由端縦補強筋	2	3.30			2.91		0.39	
自由端横補強筋	2	5.33			5.33			
開口補強筋 縦補強筋	2	2.46			2.00		0.46	
開口補強筋 横補強筋	2	2.16			1.70		0.46	
開口補強筋 斜補強筋	3	0.92				0.46+	0.46	
開口補強筋 縦補強筋	4	2.96			2.50		0.46	
開口補強筋 横補強筋	2	1.44			0.52+	0.46+	0.46	
S113	***(17.68x0.995/1000)x1=0.018***							
スリット 縦補強筋	13	0.68			0.68			
スリット 横補強筋	13	0.68			0.68			

その他

構造スリット	***3.82x1***	= ***3.82***
屋外 鉛直方向 W180×30 耐火、防水	5.82x1	= 5.82
	<SD2>2.00x-1	= -2.00
構造スリット	***5.33x1***	= ***5.33***
屋外 水平方向 W180×25 耐火、防水	7.55x1	= 7.55
	<SD2>1.70x-1	= -1.70
	<SG1'>0.52x-1	= -0.52

階名	コメント	配置位置
1		(Y8+135:X7～X8)

リストNo.	倍数
OW18	1
C 2.54	
F 28.16 F/C 11.09	
B 0.344 B/C 0.135	

コンクリート(23:Fc=30, S=18)		
2.54x1	=	***2.54***
7.45x2.91x0.180x1	=	3.90
<SG1'>0.52x2.50x0.180x-1	=	-0.23
<SG1'>0.52x2.50x0.180x-1	=	-0.23
<SD3>2.00x2.50x0.180x-1	=	-0.90

型枠(1:普通型枠)		
28.16x1	=	***28.16***
7.45x2.91x2	=	43.36
(SG1')0.52x2.50x-2	=	-2.60
(SG1')0.52x2.50x-2	=	-2.60
(SD3)2.00x2.50x-2	=	-10.00

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	***(445.98x0.560/1000)x1=0.250***							
縦主筋 通し筋	102	3.21			2.91		0.30	
横主筋 通し筋	42	7.80			7.45			0.35
開口減分 縦主筋	-44	2.50			2.50			
開口減分 横主筋	-68	0.52			0.52			
幅止筋	24	0.18			0.18			
開口減分 横主筋	-34	2.00			2.00			
SD13	***(74.66x0.995/1000)x1=0.074***							
自由端縦補強筋	4	3.30			2.91		0.39	
自由端横補強筋	2	4.41			4.41			
開口補強筋 縦補強筋	12	2.96			2.50		0.46	
開口補強筋 横補強筋	4	1.44			0.52+	0.46+	0.46	
開口補強筋 斜補強筋	6	0.92				0.46+	0.46	
開口補強筋 横補強筋	2	2.92			2.00+	0.46+	0.46	
S113	***(19.72x0.995/1000)x1=0.020***							
スリット 縦補強筋	18	0.68			0.68			
スリット 横補強筋	11	0.68			0.68			

物　件　名　称	積　算　No.	階　数	建　築　面　積	延　床　面　積
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B　1F　0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡

印刷日	
ページ	167

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 壁 】　ー　No.　20

*:基 礎 部

その他	
構造スリット	***5.82x1 = 5.82***
屋外 鉛直方向　W180×30 耐火、防水	5.82x1 = 5.82
構造スリット	***4.41x1 = 4.41***
屋外 水平方向　W180×25 耐火、防水	7.45x1 = 7.45
	<SG1'>0.52x-1 = -0.52
	<SG1'>0.52x-1 = -0.52
	<SD3>2.00x-1 = -2.00

階　名	コメント	配置位置
1		(Y8+135:X8～X9)

リストNo.	倍数
OW18	1
C　2.59	
F　28.74　F/C　11.10	
B　0.350　B/C　0.135	

コンクリート(23:Fc=30, S=18)	
2.59x1 =	***2.59***
7.55x2.91x0.180x1 =	3.95
<SG1'>0.52x2.50x0.180x-1 =	-0.23
<SG1'>0.52x2.50x0.180x-1 =	-0.23
<SD3>2.00x2.50x0.180x-1 =	-0.90

型枠(1:普通型枠)	
28.74x1 =	***28.74***
7.55x2.91x2 =	43.94
(SG1')0.52x2.50x-2 =	-2.60
(SG1')0.52x2.50x-2 =	-2.60
(SD3)2.00x2.50x-2 =	-10.00

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	***(456.60x0.560/1000)x1=0.256***							
縦主筋 通し筋	104	3.21			2.91		0.30	
横主筋 通し筋	42	7.90			7.55			0.35
開口減分 縦主筋	-44	2.50			2.50			
開口減分 横主筋	-68	0.52			0.52			
幅止筋	24	0.18			0.18			
開口減分 横主筋	-34	2.00			2.00			
SD13	***(74.86x0.995/1000)x1=0.074***							
自由端縦補強筋	4	3.30			2.91		0.39	
自由端横補強筋	2	4.51			4.51			
開口補強筋 縦補強筋	12	2.96			2.50		0.46	
開口補強筋 横補強筋	4	1.44			0.52+	0.46+	0.46	
開口補強筋 斜補強筋	6	0.92				0.46+	0.46	
開口補強筋 横補強筋	2	2.92			2.00+	0.46+	0.46	
S113	***(19.72x0.995/1000)x1=0.020***							
ｽﾘｯﾄ 縦補強筋	18	0.68			0.68			
ｽﾘｯﾄ 横補強筋	11	0.68			0.68			

その他	
構造スリット	***5.82x1 = 5.82***
屋外 鉛直方向　W180×30 耐火、防水	5.82x1 = 5.82
構造スリット	***4.51x1 = 4.51***
屋外 水平方向　W180×25 耐火、防水	7.55x1 = 7.55
	<SG1'>0.52x-1 = -0.52
	<SG1'>0.52x-1 = -0.52
	<SD3>2.00x-1 = -2.00

階　名	コメント	配置位置
1		(Y2:X4-3400～X4-2000),(Y3:X4-3400～X4-2000)

リストNo.	倍数
OW45	2
C　4.04	
F　21.40　F/C　5.30	
B　0.378　B/C　0.094	

コンクリート(23:Fc=30, S=18)	
2.02x2 =	***4.04***
1.18x3.81x0.450x1 =	2.02

型枠(1:普通型枠)	
10.70x2 =	***21.40***
1.18x3.81x2 =	8.99
3.81x0.45x1 =	1.71

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	***(6.75x0.560/1000)x2=0.008***							
幅止筋	15	0.45			0.45			
SD13	***(185.78x0.995/1000)x2=0.370***							
縦主筋 通し筋	18	5.05			3.81+	0.39+	0.39+	0.46
横主筋 通し筋	54	1.57			1.18		0.39	
自由端縦補強筋	2	5.05			3.81+	0.39+	0.39+	0.46

物件名称	積算 No.	階数	建築面積	延床面積	印刷日	
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B 1F 0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡	ページ	168

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 壁 】 ー No. 21

*:基礎部

階名	コメント	配置位置
1		(Y2:X5～X6)

リストNo.	倍数
OW45	1
C 2.48	
F 11.01 F/C 4.44	
B 0.290 B/C 0.117	

コンクリート(23:Fc=30, S=18)		
2.48x1	=	***2.48***
5.55x2.83x0.450x1	=	7.07
<AD2>4.00x2.55x0.450x-1	=	-4.59

型枠(1:普通型枠)		
11.01x1	=	***11.01***
5.55x2.83x2	=	31.41
(AD2)4.00x2.55x-2	=	-20.40

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	***(7.20x0.560/1000)x1=0.004***							
幅止筋	16	0.45			0.45			
SD13	***(238.18x0.995/1000)x1=0.237***							
縦主筋 通し筋	76	3.40			3.01		0.39	
横主筋 通し筋	42	5.55			5.55			
開口減分 縦主筋	-54	2.55			2.55			
開口減分 横主筋	-34	4.00			4.00			
自由端縦補強筋	4	3.40			3.01		0.39	
自由端横補強筋	2	1.55			1.55			
開口補強筋 斜補強筋	4	0.92				0.46+	0.46	
SD16	***(22.68x1.560/1000)x1=0.035***							
開口補強筋 縦補強筋	4	3.11			2.55		0.56	
開口補強筋 横補強筋	2	5.12			4.00+	0.56+	0.56	
S13	***(14.28x0.995/1000)x1=0.014***							
ｽﾘｯﾄ 縦補強筋	16	0.68			0.68			
ｽﾘｯﾄ 横補強筋	5	0.68			0.68			

その他	
構造スリット	***5.66x1 = 5.66***
屋外 鉛直方向 W450×30 耐火、防水	5.66x1 = 5.66
構造スリット	***1.55x1 = 1.55***
屋外 水平方向 W450×25 耐火、防水	5.55x1 = 5.55
	<AD2>4.00x-1 = -4.00

階名	コメント	配置位置
1		(Y2:X8～X8+2000),(Y3:X8～X8+2000),(Y7:X10～X10+2000),(Y8:X10～X10+2000)

リストNo.	倍数
OW45	4
C 12.20	
F 61.08 F/C 5.01	
B 1.044 B/C 0.086	

コンクリート(23:Fc=30, S=18)		
3.05x4	=	***12.20***
1.78x3.81x0.450x1	=	3.05

型枠(1:普通型枠)		
15.27x4	=	***61.08***
1.78x3.81x2	=	13.56
3.81x0.45x1	=	1.71

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	***(6.75x0.560/1000)x4=0.016***							
幅止筋	15	0.45			0.45			
SD13	***(258.58x0.995/1000)x4=1.028***							
縦主筋 通し筋	26	5.05			3.81+	0.39+	0.39+	0.46
横主筋 通し筋	54	2.17			1.78+	0.39		
自由端縦補強筋	2	5.05			3.81+	0.39+	0.39+	0.46

階名	コメント	配置位置
1		(Y4:X9～X9+2000)

リストNo.	倍数
OW45	1
C 3.00	
F 15.05 F/C 5.02	
B 0.260 B/C 0.087	

コンクリート(23:Fc=30, S=18)		
3.00x1	=	***3.00***
1.75x3.81x0.450x1	=	3.00

型枠(1:普通型枠)		
15.05x1	=	***15.05***
1.75x3.81x2	=	13.34
3.81x0.45x1	=	1.71

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	***(6.75x0.560/1000)x1=0.004***							
幅止筋	15	0.45			0.45			
SD13	***(256.96x0.995/1000)x1=0.256***							
縦主筋 通し筋	26	5.05			3.81+	0.39+	0.39+	0.46
横主筋 通し筋	54	2.14			1.75+	0.39		
自由端縦補強筋	2	5.05			3.81+	0.39+	0.39+	0.46

物件名称	積算 No.	階数	建築面積	延床面積	印刷日	
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B 1F 0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡	ページ	169

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 壁 】 ー No. 22

*:基礎部

階名	コメント	配置位置	
1			(Y5:X0-2000～X0),(Y6:X0-2000～X0),(Y7:X1-2000～X1),(Y8:X1-2000～X1)

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
OW45	4	*3.44x4 =*	*13.76*	*17.25x4 =*	*69.00*	*SD10*	*(8.10x0.560/1000)x4=0.020*							
C 13.76		1.78x4.30x0.450x1	= 3.44	1.78x4.30x2	= 15.31	幅止筋	18	0.45			0.45			
F 69.00 F/C 5.01				4.30x0.45x1	= 1.94	*SD13*	*(285.32x0.995/1000)x4=1.136*							
B 1.156 B/C 0.084						縦主筋 通し筋	26	5.54			4.30+	0.39+	0.39+	0.46
						横主筋 通し筋	60	2.17			1.78		0.39	
						自由端縦補強筋	2	5.54			4.30+	0.39+	0.39+	0.46

階名	コメント	配置位置	
1			(Y8:X5～X5+1000)

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
OW45	1	*1.47x1 =*	*1.47*	*8.44x1 =*	*8.44*	*SD10*	*(5.40x0.560/1000)x1=0.003*							
C 1.47		0.78x4.20x0.450x1	= 1.47	0.78x4.20x2	= 6.55	幅止筋	12	0.45			0.45			
F 8.44 F/C 5.74				4.20x0.45x1	= 1.89	*SD13*	*(154.90x0.995/1000)x1=0.154*							
B 0.157 B/C 0.107						縦主筋 通し筋	14	5.44			4.20+	0.39+	0.39+	0.46
						横主筋 通し筋	58	1.17			0.78+	0.39		
						自由端縦補強筋	2	5.44			4.20+	0.39+	0.39+	0.46

階名	コメント	配置位置	
1			(Y8:X6-1000～X6)

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
OW45	1	*1.47x1 =*	*1.47*	*8.44x1 =*	*8.44*	*SD10*	*(5.40x0.560/1000)x1=0.003*							
C 1.47		0.78x4.20x0.450x1	= 1.47	0.78x4.20x2	= 6.55	幅止筋	12	0.45			0.45			
F 8.44 F/C 5.74				4.20x0.45x1	= 1.89	*SD13*	*(154.90x0.995/1000)x1=0.154*							
B 0.157 B/C 0.107						縦主筋 通し筋	14	5.44			4.20+	0.39+	0.39+	0.46
						横主筋 通し筋	58	1.17			0.78		0.39	
						自由端縦補強筋	2	5.44			4.20+	0.39+	0.39+	0.46

階名	コメント	配置位置	
1			(Y6:X9～X9+2000)

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
OW50	1	*3.33x1 =*	*3.33*	*15.25x1 =*	*15.25*	*SD10*	*(7.50x0.560/1000)x1=0.004*							
C 3.33		1.75x3.81x0.500x1	= 3.33	1.75x3.81x2	= 13.34	幅止筋	15	0.50			0.50			
F 15.25 F/C 4.58				3.81x0.50x1	= 1.91	*SD13*	*(256.96x0.995/1000)x1=0.256*							
B 0.260 B/C 0.078						縦主筋 通し筋	26	5.05			3.81+	0.39+	0.39+	0.46
						横主筋 通し筋	54	2.14			1.75+	0.39		
						自由端縦補強筋	2	5.05			3.81+	0.39+	0.39+	0.46

物件名称	積算 No.	階数	建築面積	延床面積	印刷日	
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B 1F 0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡	ページ	170

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー パラペット 】 ー No. 1

*:基礎部

階名	コメント	個別No.
UF	Y3/X6-X7	10

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)			型枠(1:普通型枠)			鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
P1	1	*1.08x1*	=	*1.08*	*11.48x1*	=	*11.48*	*SD10*	*(189.00x0.560/1000)x1=0.106*							
C 1.08		7.55x0.700x0.180x1	=	0.95	7.55x0.70x1	=	5.29	縦筋	104	1.00			0.70+	0.30		
F 11.48 F/C 10.63		7.55x0.150x0.115x1	=	0.13	7.55x0.67x1	=	5.06	横筋	10	8.50			7.55+	0.30+	0.30+	0.35
B 0.132 B/C 0.122					7.55x0.15x1	=	1.13	*SD13*	*(26.37x0.995/1000)x1=0.026*							
								天端補強筋	2	8.79			7.55+	0.78		0.46
								アゴ先端補強筋	1	8.79			7.55+	0.78		0.46

階名	コメント	個別No.
UF	Y4/X6-X7'	20

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)			型枠(1:普通型枠)			鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
P1	1	*1.52x1*	=	*1.52*	*16.20x1*	=	*16.20*	*SD10*	*(274.50x0.560/1000)x1=0.154*							
C 1.52		3.55x0.700x0.180x3	=	1.34	3.55x0.70x3	=	7.46	縦筋	150	1.00			0.70+	0.30		
F 16.20 F/C 10.66		3.55x0.150x0.115x3	=	0.18	3.55x0.67x3	=	7.14	横筋	30	4.15			3.55+	0.30+	0.30	
B 0.193 B/C 0.127					3.55x0.15x3	=	1.60	*SD13*	*(38.97x0.995/1000)x1=0.039*							
								天端補強筋	6	4.33			3.55+	0.78		
								アゴ先端補強筋	3	4.33			3.55+	0.78		

階名	コメント	個別No.
UF	Y6/X2-X3	30

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)			型枠(1:普通型枠)			鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
P1	1	*1.08x1*	=	*1.08*	*11.48x1*	=	*11.48*	*SD10*	*(189.00x0.560/1000)x1=0.106*							
C 1.08		7.55x0.700x0.180x1	=	0.95	7.55x0.70x1	=	5.29	縦筋	104	1.00			0.70+	0.30		
F 11.48 F/C 10.63		7.55x0.150x0.115x1	=	0.13	7.55x0.67x1	=	5.06	横筋	10	8.50			7.55+	0.30+	0.30+	0.35
B 0.132 B/C 0.122					7.55x0.15x1	=	1.13	*SD13*	*(26.37x0.995/1000)x1=0.026*							
								天端補強筋	2	8.79			7.55+	0.78		0.46
								アゴ先端補強筋	1	8.79			7.55+	0.78		0.46

階名	コメント	個別No.
UF	Y6/X6-X9	35

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)			型枠(1:普通型枠)			鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
P1	1	*3.01x1*	=	*3.01*	*31.92x1*	=	*31.92*	*SD10*	*(546.00x0.560/1000)x1=0.306*							
C 3.01		3.50x0.700x0.180x6	=	2.65	3.50x0.70x6	=	14.70	縦筋	300	1.00			0.70+	0.30		
F 31.92 F/C 10.60		3.50x0.150x0.115x6	=	0.36	3.50x0.67x6	=	14.07	横筋	60	4.10			3.50+	0.30+	0.30	
B 0.383 B/C 0.127					3.50x0.15x6	=	3.15	*SD13*	*(77.04x0.995/1000)x1=0.077*							
								天端補強筋	12	4.28			3.50+	0.78		
								アゴ先端補強筋	6	4.28			3.50+	0.78		

階名	コメント	個別No.
UF	Y7/X2-X5	40

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)			型枠(1:普通型枠)			鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
P1	1	*3.24x1*	=	*3.24*	*34.44x1*	=	*34.44*	*SD10*	*(567.00x0.560/1000)x1=0.318*							
C 3.24		7.55x0.700x0.180x3	=	2.85	7.55x0.70x3	=	15.86	縦筋	312	1.00			0.70+	0.30		
F 34.44 F/C 10.63		7.55x0.150x0.115x3	=	0.39	7.55x0.67x3	=	15.18	横筋	30	8.50			7.55+	0.30+	0.30+	0.35
B 0.397 B/C 0.123					7.55x0.15x3	=	3.40	*SD13*	*(79.11x0.995/1000)x1=0.079*							
								天端補強筋	6	8.79			7.55+	0.78		0.46
								アゴ先端補強筋	3	8.79			7.55+	0.78		0.46

物件名称	積算 No.	階数	建築面積	延床面積	印刷日	
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B 1F 0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡	ページ	171

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー パラペット 】 ー No. 2

*:基礎部

階名	コメント	個別No.
UF	Y7/X6-X8	50

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)			型枠(1:普通型枠)			鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
P1	1	*2.22x1*	=	*2.22*	*23.57x1*	=	*23.57*	*SD10*	*(378.00x0.560/1000)x1=0.212*							
C 2.22		15.50x0.700x0.180x1	=	1.95	15.50x0.70x1	=	10.85	縦筋	210	1.00			0.70+	0.30		
F 23.57 F/C 10.62		15.50x0.150x0.115x1	=	0.27	15.50x0.67x1	=	10.39	横筋	10	16.80			15.50+	0.30+	0.30+	0.70
B 0.263 B/C 0.118					15.50x0.15x1	=	2.33	*SD13*	*(51.60x0.995/1000)x1=0.051*							
								天端補強筋	2	17.20			15.50+	0.78		0.92
								アゴ先端補強筋	1	17.20			15.50+	0.78		0.92

階名	コメント	個別No.
UF	Y7/X9-X10	60

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)			型枠(1:普通型枠)			鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
P1	1	*0.80x1*	=	*0.80*	*8.44x1*	=	*8.44*	*SD10*	*(137.50x0.560/1000)x1=0.077*							
C 0.80		5.55x0.700x0.180x1	=	0.70	5.55x0.70x1	=	3.89	縦筋	76	1.00			0.70+	0.30		
F 8.44 F/C 10.55		5.55x0.150x0.115x1	=	0.10	5.55x0.67x1	=	3.72	横筋	10	6.15			5.55+	0.30+	0.30	
B 0.097 B/C 0.121					5.55x0.15x1	=	0.83	*SD13*	*(20.37x0.995/1000)x1=0.020*							
								天端補強筋	2	6.79			5.55+	0.78		0.46
								アゴ先端補強筋	1	6.79			5.55+	0.78		0.46

階名	コメント	個別No.
UF	X4/Y7-Y8	70

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)			型枠(1:普通型枠)			鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
P1	1	*1.01x1*	=	*1.01*	*10.80x1*	=	*10.80*	*SD10*	*(183.00x0.560/1000)x1=0.102*							
C 1.01		3.55x0.700x0.180x2	=	0.89	3.55x0.70x2	=	4.97	縦筋	100	1.00			0.70+	0.30		
F 10.80 F/C 10.69		3.55x0.150x0.115x2	=	0.12	3.55x0.67x2	=	4.76	横筋	20	4.15			3.55+	0.30+	0.30	
B 0.128 B/C 0.127					3.55x0.15x2	=	1.07	*SD13*	*(25.98x0.995/1000)x1=0.026*							
								天端補強筋	4	4.33			3.55+	0.78		
								アゴ先端補強筋	2	4.33			3.55+	0.78		

階名	コメント	個別No.
UF	X5/Y2'-Y5'	80

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)			型枠(1:普通型枠)			鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
P1	1	*1.81x1*	=	*1.81*	*19.24x1*	=	*19.24*	*SD10*	*(324.00x0.560/1000)x1=0.181*							
C 1.81		2.55x0.700x0.180x1	=	0.32	2.55x0.70x1	=	1.79	縦筋	176	1.00			0.70+	0.30		
F 19.24 F/C 10.63		2.55x0.150x0.115x1	=	0.04	2.55x0.67x1	=	1.71	横筋	10	3.15			2.55+	0.30+	0.30	
B 0.227 B/C 0.125		6.55x0.700x0.180x1	=	0.83	2.55x0.15x1	=	0.38	横筋	10	7.50			6.55+	0.30+	0.30+	0.35
		6.55x0.150x0.115x1	=	0.11	6.55x0.70x1	=	4.59	横筋	10	4.15			3.55+	0.30+	0.30	
		3.55x0.700x0.180x1	=	0.45	6.55x0.67x1	=	4.39	*SD13*	*(46.35x0.995/1000)x1=0.046*							
		3.55x0.150x0.115x1	=	0.06	6.55x0.15x1	=	0.98	天端補強筋	2	3.33			2.55+	0.78		
					3.55x0.70x1	=	2.49	アゴ先端補強筋	1	3.33			2.55+	0.78		
					3.55x0.67x1	=	2.38	天端補強筋	2	7.79			6.55+	0.78		0.46
					3.55x0.15x1	=	0.53	アゴ先端補強筋	1	7.79			6.55+	0.78		0.46
								天端補強筋	2	4.33			3.55+	0.78		
								アゴ先端補強筋	1	4.33			3.55+	0.78		

物件名称	積算 No.	階数	建築面積	延床面積	印刷日	
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B 1F 0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡	ページ	172

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー パラペット 】 ー No. 3

*:基礎部

階名	コメント	個別No.
UF	X5/Y7'-Y8	90

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
P1	1	*0.51x1 =*	*0.51*	*5.40x1 =*	*5.40*	*SD10*	*(91.50x0.560/1000)x1=0.051*							
C 0.51		3.55x0.700x0.180x1	= 0.45	3.55x0.70x1	= 2.49	縦筋	50	1.00			0.70+	0.30		
F 5.40 F/C 10.59		3.55x0.150x0.115x1	= 0.06	3.55x0.67x1	= 2.38	横筋	10	4.15			3.55+	0.30+	0.30	
B 0.064 B/C 0.125				3.55x0.15x1	= 0.53	*SD13*	*(12.99x0.995/1000)x1=0.013*							
						天端補強筋	2	4.33			3.55+	0.78		
						アゴ先端補強筋	1	4.33			3.55+	0.78		

階名	コメント	個別No.
UF	X6/Y4-Y7	100

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
P1	1	*2.09x1 =*	*2.09*	*22.20x1 =*	*22.20*	*SD10*	*(361.50x0.560/1000)x1=0.202*							
C 2.09		11.55x0.700x0.180x1	= 1.46	11.55x0.70x1	= 8.09	縦筋	200	1.00			0.70+	0.30		
F 22.20 F/C 10.62		11.55x0.150x0.115x1	= 0.20	11.55x0.67x1	= 7.74	横筋	10	12.50			11.55+	0.30+	0.30+	0.35
B 0.253 B/C 0.121		3.05x0.700x0.180x1	= 0.38	11.55x0.15x1	= 1.73	横筋	10	3.65			3.05+	0.30+	0.30	
		3.05x0.150x0.115x1	= 0.05	3.05x0.70x1	= 2.14	*SD13*	*(51.24x0.995/1000)x1=0.051*							
				3.05x0.67x1	= 2.04	天端補強筋	2	13.25			11.55+	0.78		0.92
				3.05x0.15x1	= 0.46	アゴ先端補強筋	1	13.25			11.55+	0.78		0.92
						天端補強筋	2	3.83			3.05+	0.78		
						アゴ先端補強筋	1	3.83			3.05+	0.78		

階名	コメント	個別No.
UF	X6/Y7'-Y8	110

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
P1	1	*0.51x1 =*	*0.51*	*5.40x1 =*	*5.40*	*SD10*	*(91.50x0.560/1000)x1=0.051*							
C 0.51		3.55x0.700x0.180x1	= 0.45	3.55x0.70x1	= 2.49	縦筋	50	1.00			0.70+	0.30		
F 5.40 F/C 10.59		3.55x0.150x0.115x1	= 0.06	3.55x0.67x1	= 2.38	横筋	10	4.15			3.55+	0.30+	0.30	
B 0.064 B/C 0.125				3.55x0.15x1	= 0.53	*SD13*	*(12.99x0.995/1000)x1=0.013*							
						天端補強筋	2	4.33			3.55+	0.78		
						アゴ先端補強筋	1	4.33			3.55+	0.78		

階名	コメント	個別No.
UF	X7/Y2'-Y3	120

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
P1	1	*0.36x1 =*	*0.36*	*3.88x1 =*	*3.88*	*SD10*	*(67.50x0.560/1000)x1=0.038*							
C 0.36		2.55x0.700x0.180x1	= 0.32	2.55x0.70x1	= 1.79	縦筋	36	1.00			0.70+	0.30		
F 3.88 F/C 10.78		2.55x0.150x0.115x1	= 0.04	2.55x0.67x1	= 1.71	横筋	10	3.15			2.55+	0.30+	0.30	
B 0.048 B/C 0.133				2.55x0.15x1	= 0.38	*SD13*	*(9.99x0.995/1000)x1=0.010*							
						天端補強筋	2	3.33			2.55+	0.78		
						アゴ先端補強筋	1	3.33			2.55+	0.78		

階名	コメント	個別No.
UF	X8/Y6-Y7	130

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
P1	1	*0.43x1 =*	*0.43*	*4.64x1 =*	*4.64*	*SD10*	*(80.50x0.560/1000)x1=0.045*							
C 0.43		3.05x0.700x0.180x1	= 0.38	3.05x0.70x1	= 2.14	縦筋	44	1.00			0.70+	0.30		
F 4.64 F/C 10.79		3.05x0.150x0.115x1	= 0.05	3.05x0.67x1	= 2.04	横筋	10	3.65			3.05+	0.30+	0.30	
B 0.056 B/C 0.130				3.05x0.15x1	= 0.46	*SD13*	*(11.49x0.995/1000)x1=0.011*							
						天端補強筋	2	3.83			3.05+	0.78		
						アゴ先端補強筋	1	3.83			3.05+	0.78		

物　件　名　称	積　算　No.	階　数	建　築　面　積	延　床　面　積
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B　1F　0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡

印刷日	
ページ	173

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー パラペット 】　ー　No.　4

*:基 礎 部

階　名	コメント	個別No.	140
UF	X9/Y6-Y7'		

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
P1	1	*1.25x1 =*	*1.25*	*13.31x1 =*	*13.31*	*SD10*	*(225.00x0.560/1000)x1=0.126*							
C 1.25		3.05x0.700x0.180x1	= 0.38	3.05x0.70x1	= 2.14	縦筋	122	1.00			0.70+	0.30		
F 13.31 F/C 10.65		3.05x0.150x0.115x1	= 0.05	3.05x0.67x1	= 2.04	横筋	10	3.65			3.05+	0.30+	0.30	
B 0.158 B/C 0.126		5.70x0.700x0.180x1	= 0.72	3.05x0.15x1	= 0.46	横筋	10	6.65			5.70+	0.30+	0.30+	0.35
		5.70x0.150x0.115x1	= 0.10	5.70x0.70x1	= 3.99	*SD13*	*(32.31x0.995/1000)x1=0.032*							
				5.70x0.67x1	= 3.82	天端補強筋	2	3.83			3.05+	0.78		
				5.70x0.15x1	= 0.86	アゴ先端補強筋	1	3.83			3.05+	0.78		
						天端補強筋	2	6.94			5.70+	0.78		0.46
						アゴ先端補強筋	1	6.94			5.70+	0.78		0.46

物　件　名　称	積　算　No.	階　数	建　築　面　積	延　床　面　積	印刷日	
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B　1F　0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡	ページ	174

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 雑 】　ー　No.　1　　*:基 礎 部

階　名	コメント	個別No.	40
1	機械基礎		

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
	3	*1.06x3 =*	*3.18*	*5.70x3 =*	*17.10*	*SD13*	*(179.20x0.995/1000)x3=0.534*							
C 3.18		5.300x0.400x0.500x1	= 1.06	(X･Y･H)11.40x(H)0.50x1	= 5.70	縦筋	37	2.18			1.40		0.78	
F 17.10 F/C 5.38						横筋	5	11.86			11.40			0.46
B 0.534 B/C 0.168						補強筋	6	6.54			5.30		0.78+	0.46

階　名	コメント	個別No.	70
1	機械基礎		

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
	1	*1.06x1 =*	*1.06*	*1.87x1 =*	*1.87*	*SD13*	*(143.14x0.995/1000)x1=0.142*							
C 1.06		4.720x1.500x0.150x1	= 1.06	(X･Y･H)12.44x(H)0.15x1	= 1.87	縦筋	33	2.58			1.80		0.78	
F 1.87 F/C 1.76						縦筋	10	5.80			5.02		0.78	
B 0.142 B/C 0.134														

階　名	コメント	個別No.	90
1	機械基礎		

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
	2	*0.88x2 =*	*1.76*	*1.52x2 =*	*3.04*	*SD13*	*(122.53x0.995/1000)x2=0.244*							
C 1.76		3.250x1.800x0.150x1	= 0.88	(X･Y･H)10.10x(H)0.15x1	= 1.52	縦筋	23	2.88			2.10		0.78	
F 3.04 F/C 1.73						縦筋	13	4.33			3.55		0.78	
B 0.244 B/C 0.139														

階　名	コメント	個別No.	100
1	機械基礎		

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
	1	*0.96x1 =*	*0.96*	*1.61x1 =*	*1.61*	*SD13*	*(132.19x0.995/1000)x1=0.132*							
C 0.96		3.550x1.800x0.150x1	= 0.96	(X･Y･H)10.70x(H)0.15x1	= 1.61	縦筋	25	2.88			2.10		0.78	
F 1.61 F/C 1.68						縦筋	13	4.63			3.85		0.78	
B 0.132 B/C 0.138														

階　名	コメント	個別No.	110
1	機械基礎		

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
	1	*0.57x1 =*	*0.57*	*1.26x1 =*	*1.26*	*SD13*	*(89.78x0.995/1000)x1=0.089*							
C 0.57		2.900x1.300x0.150x1	= 0.57	(X･Y･H)8.40x(H)0.15x1	= 1.26	縦筋	21	2.38			1.60		0.78	
F 1.26 F/C 2.21						縦筋	10	3.98			3.20		0.78	
B 0.089 B/C 0.156														

階　名	コメント	個別No.	120
1	機械基礎		

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
	1	*0.59x1 =*	*0.59*	*1.29x1 =*	*1.29*	*SD13*	*(90.78x0.995/1000)x1=0.090*							
C 0.59		3.000x1.300x0.150x1	= 0.59	(X･Y･H)8.60x(H)0.15x1	= 1.29	縦筋	21	2.38			1.60		0.78	
F 1.29 F/C 2.19						縦筋	10	4.08			3.30		0.78	
B 0.090 B/C 0.153														

物件名称	積算 No.	階数	建築面積	延床面積	印刷日	
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B 1F 0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡	ページ	175

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 雑 】 ー No. 2

*:基礎部

階名	コメント	個別No.
1	機械基礎	130

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
	1	*0.53x1 =*	*0.53*	*2.10x1 =*	*2.10*	*SD13*	*(111.67x0.995/1000)x1=0.111*							
C 0.53		6.450x0.550x0.150x1	= 0.53	(X･Y･H)14.00x(H)0.15x1	= 2.10	縦筋	44	1.63			0.85		0.78	
F 2.10 F/C 3.96						縦筋	5	7.99			6.75		0.78+	0.46
B 0.111 B/C 0.209														

階名	コメント	個別No.
1	機械基礎	140

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
	1	*0.33x1 =*	*0.33*	*1.03x1 =*	*1.03*	*SD13*	*(47.34x0.995/1000)x1=0.047*							
C 0.33		1.880x1.550x0.150x1	= 0.44	(X･Y･H)6.86x(H)0.15x1	= 1.03	縦筋	14	2.63			1.85		0.78	
F 1.03 F/C 3.12		0.590x1.200x0.150x-1	= -0.11			縦筋	-8	0.59			0.59			
B 0.047 B/C 0.142						縦筋	12	1.67			0.89		0.78	
						縦筋	-4	1.20			1.20			

階名	コメント	個別No.
1	機械室 小階段	150

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
	1	*0.78x1 =*	*0.78*	*1.15x1 =*	*1.15*	*SD13*	*(50.90x0.995/1000)x1=0.051*							
C 0.78		2.440x0.960x0.350x1	= 0.82	(X･Y･H)3.40x(H)0.35x1	= 1.19	縦筋	18	2.09			1.31		0.78	
F 1.15 F/C 1.47		0.240x0.960x0.175x-1	= -0.04	0.24x0.18x-1	= -0.04	縦筋	8	1.66			0.42		0.78+	0.46
B 0.051 B/C 0.065														

階名	コメント	個別No.
1	機械室 小階段	160

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
	1	*0.65x1 =*	*0.65*	*1.01x1 =*	*1.01*	*SD13*	*(44.63x0.995/1000)x1=0.044*							
C 0.65		2.040x0.960x0.350x1	= 0.69	(X･Y･H)3.00x(H)0.35x1	= 1.05	縦筋	15	2.09			1.31		0.78	
F 1.01 F/C 1.55		0.240x0.960x0.175x-1	= -0.04	0.24x0.18x-1	= -0.04	縦筋	8	1.66			0.42		0.78+	0.46
B 0.044 B/C 0.068														

階名	コメント	個別No.
UF	目隠し基礎	170

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
	24	*0.14x24 =*	*3.36*	*1.46x24 =*	*35.04*	*SD10*	*(5.20x0.560/1000)x24=0.072*							
C 3.36		0.350x0.350x0.700x1	= 0.09	(X･Y･H)1.40x0.55x1	= 0.77	天端	8	0.65			0.65			
F 35.04 F/C 10.43		2.000x0.150x0.150x1	= 0.05	(X･Y)2.60x0.15x1	= 0.39	*SD13*	*(39.58x0.995/1000)x24=0.936*							
B 1.008 B/C 0.300				(X･Y)(X)2.00x(Y)0.15x1	= 0.30	縦筋	8	2.53			1.75		0.78	
						横筋	6	1.40			1.40			
						補強筋	6	1.13			0.35		0.78	
						補強筋	4	1.04			0.65		0.39	

階名	コメント	個別No.
UF	1200*350	180

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
	4	*0.37x4 =*	*1.48*	*2.92x4 =*	*11.68*	*SD10*	*(11.85x0.560/1000)x4=0.028*							
C 1.48		1.200x0.350x0.700x1	= 0.29	(X･Y･H)3.10x0.55x1	= 1.71	天端	4	1.50			1.50			
F 11.68 F/C 7.89		3.700x0.150x0.150x1	= 0.08	(X･Y)4.30x0.15x1	= 0.65	天端	9	0.65			0.65			
B 0.316 B/C 0.214				(X･Y)(X)3.70x(Y)0.15x1	= 0.56	*SD13*	*(72.63x0.995/1000)x4=0.288*							
						縦筋	4	3.38			2.60		0.78	

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 雑 】 ー No. 3

*:基礎部

			縦筋	9	2.53	1.75	0.78
			横筋	6	3.10	3.10	
			補強筋	6	1.98	1.20	0.78
			補強筋	2	1.89	1.50	0.39
			補強筋	2	1.04	0.65	0.39

階名	コメント		
UF	790*340	個別No.	190

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
	6	*0.25x6 =*	*1.50*	*2.19x6 =*	*13.14*	*SD10*	*(8.84x0.560/1000)x6=0.030*							
C 1.50		0.790x0.340x0.700x1	= 0.19	(X･Y･H)2.26x0.55x1	= 1.24	天端	4	1.09			1.09			
F 13.14 F/C 8.76		2.860x0.150x0.150x1	= 0.06	(X･Y)3.46x0.15x1	= 0.52	天端	7	0.64			0.64			
B 0.372 B/C 0.248				(X･Y) (X)2.86x(Y)0.15x1	= 0.43	*SD13*	*(57.52x0.995/1000)x6=0.342*							
						縦筋	4	2.97			2.19		0.78	
						縦筋	7	2.52			1.74		0.78	
						横筋	6	2.26			2.26			
						補強筋	6	1.57			0.79		0.78	
						補強筋	2	1.48			1.09		0.39	
						補強筋	2	1.03			0.64		0.39	

階名	コメント		
UF	1100*340	個別No.	200

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
	2	*0.34x2 =*	*0.68*	*2.71x2 =*	*5.42*	*SD10*	*(11.36x0.560/1000)x2=0.012*							
C 0.68		1.100x0.340x0.700x1	= 0.26	(X･Y･H)2.88x0.55x1	= 1.58	天端	4	1.40			1.40			
F 5.42 F/C 7.97		3.480x0.150x0.150x1	= 0.08	(X･Y)4.08x0.15x1	= 0.61	天端	9	0.64			0.64			
B 0.152 B/C 0.224				(X･Y) (X)3.48x(Y)0.15x1	= 0.52	*SD13*	*(70.00x0.995/1000)x2=0.140*							
						縦筋	4	3.28			2.50		0.78	
						縦筋	9	2.52			1.74		0.78	
						横筋	6	2.88			2.88			
						補強筋	6	1.88			1.10		0.78	
						補強筋	2	1.79			1.40		0.39	
						補強筋	2	1.03			0.64		0.39	

階名	コメント		
UF	540*340	個別No.	210

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
	8	*0.18x8 =*	*1.44*	*1.76x8 =*	*14.08*	*SD10*	*(6.56x0.560/1000)x8=0.032*							
C 1.44		0.540x0.340x0.700x1	= 0.13	(X･Y･H)1.76x0.55x1	= 0.97	天端	4	0.84			0.84			
F 14.08 F/C 9.78		2.360x0.150x0.150x1	= 0.05	(X･Y)2.96x0.15x1	= 0.44	天端	5	0.64			0.64			
B 0.400 B/C 0.278				(X･Y) (X)2.36x(Y)0.15x1	= 0.35	*SD13*	*(46.48x0.995/1000)x8=0.368*							
						縦筋	4	2.72			1.94		0.78	
						縦筋	5	2.52			1.74		0.78	
						横筋	6	1.76			1.76			
						補強筋	6	1.32			0.54		0.78	
						補強筋	2	1.23			0.84		0.39	
						補強筋	2	1.03			0.64		0.39	

物件名称	積算 No.	階数	建築面積	延床面積	印刷日	
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B 1F 0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡	ページ	177

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 雑 】 ー No. 4

*:基礎部

階名	コメント	個別No.
UF	550*480	220

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
	1	*0.25x1 =*	*0.25*	*2.11x1 =*	*2.11*	*SD10*	*(8.15x0.560/1000)x1=0.005*							
C 0.25		0.550x0.480x0.700x1	= 0.18	(X･Y･H)2.06x0.55x1	= 1.13	天端	5	0.85			0.85			
F 2.11 F/C 8.44		3.260x0.150x0.150x1	= 0.07	(X･Y)3.26x0.15x1	= 0.49	天端	5	0.78			0.78			
B 0.057 B/C 0.228				(X･Y) (X)3.26x(Y)0.15x1	= 0.49	*SD13*	*(52.11x0.995/1000)x1=0.052*							
						縦筋	5	2.73			1.95		0.78	
						縦筋	5	2.66			1.88		0.78	
						横筋	6	2.06			2.06			
						補強筋	6	1.33			0.55		0.78	
						補強筋	2	1.24			0.85		0.39	
						補強筋	2	1.17			0.78		0.39	

階名	コメント	個別No.
UF	1200*350	230

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
	3	*0.37x3 =*	*1.11*	*2.92x3 =*	*8.76*	*SD10*	*(11.85x0.560/1000)x3=0.021*							
C 1.11		1.200x0.350x0.700x1	= 0.29	(X･Y･H)3.10x0.55x1	= 1.71	天端	4	1.50			1.50			
F 8.76 F/C 7.89		3.700x0.150x0.150x1	= 0.08	(X･Y)4.30x0.15x1	= 0.65	天端	9	0.65			0.65			
B 0.237 B/C 0.214				(X･Y) (X)3.70x(Y)0.15x1	= 0.56	*SD13*	*(72.63x0.995/1000)x3=0.216*							
						縦筋	4	3.38			2.60		0.78	
						縦筋	9	2.53			1.75		0.78	
						横筋	6	3.10			3.10			
						補強筋	6	1.98			1.20		0.78	
						補強筋	2	1.89			1.50		0.39	
						補強筋	2	1.04			0.65		0.39	

階名	コメント	個別No.
UF	1000*300	240

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
	2	*0.28x2 =*	*0.56*	*2.48x2 =*	*4.96*	*SD10*	*(8.70x0.560/1000)x2=0.010*							
C 0.56		1.000x0.300x0.700x1	= 0.21	(X･Y･H)2.60x0.55x1	= 1.43	天端	3	1.30			1.30			
F 4.96 F/C 8.86		3.200x0.150x0.150x1	= 0.07	(X･Y)3.80x0.15x1	= 0.57	天端	8	0.60			0.60			
B 0.138 B/C 0.246				(X･Y) (X)3.20x(Y)0.15x1	= 0.48	*SD13*	*(64.52x0.995/1000)x2=0.128*							
						縦筋	8	3.18			2.40		0.78	
						縦筋	3	2.48			1.70		0.78	
						横筋	6	2.60			2.60			
						補強筋	6	1.78			1.00		0.78	
						補強筋	2	1.69			1.30		0.39	
						補強筋	2	0.99			0.60		0.39	

階名	コメント	個別No.
UF	1100*300	250

リストNo.	倍数	コンクリート(23:Fc=30, S=18)		型枠(1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
	9	*0.31x9 =*	*2.79*	*2.65x9 =*	*23.85*	*SD10*	*(9.60x0.560/1000)x9=0.045*							
C 2.79		1.100x0.300x0.700x1	= 0.23	(X･Y･H)2.80x0.55x1	= 1.54	天端	3	1.40			1.40			
F 23.85 F/C 8.55		3.400x0.150x0.150x1	= 0.08	(X･Y)4.00x0.15x1	= 0.60	天端	9	0.60			0.60			
B 0.675 B/C 0.242				(X･Y) (X)3.40x(Y)0.15x1	= 0.51	*SD13*	*(70.60x0.995/1000)x9=0.630*							
						縦筋	9	3.28			2.50		0.78	
						縦筋	3	2.48			1.70		0.78	
						横筋	6	2.80			2.80			

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 雑 】 ー No. 5

*:基礎部

			補強筋	6 1.88	1.10	0.78
			補強筋	2 1.79	1.40	0.39
			補強筋	2 0.99	0.60	0.39

階名	コメント	個別No.
UF	1300*300	260

リストNo.	倍数
	2
C 0.72	
F 5.98 F/C 8.31	
B 0.182 B/C 0.253	

コンクリート(23:Fc=30, S=18)		
0.36x2	=	*0.72*
1.300x0.300x0.700x1	=	0.27
3.800x0.150x0.150x1	=	0.09

型枠(1:普通型枠)		
2.99x2	=	*5.98*
(X･Y･H)3.20x0.55x1	=	1.76
(X･Y)4.40x0.15x1	=	0.66
(X･Y) (X)3.80x(Y)0.15x1	=	0.57

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	*(21.40x0.560/1000)x2=0.024*							
天端	10	1.60			1.60			
天端	9	0.60			0.60			
SD13	*(79.88x0.995/1000)x2=0.158*							
縦筋	10	3.48			2.70		0.78	
縦筋	3	2.48			1.70		0.78	
横筋	6	3.20			3.20			
補強筋	6	2.08			1.30		0.78	
補強筋	2	1.99			1.60		0.39	
補強筋	2	0.99			0.60		0.39	

階名	コメント	個別No.
UF	1200*1000	270

リストNo.	倍数
	1
C 0.90	
F 3.64 F/C 4.04	
B 0.114 B/C 0.127	

コンクリート(23:Fc=30, S=18)		
0.90x1	=	*0.90*
1.200x1.000x0.700x1	=	0.84
2.500x0.150x0.150x1	=	0.06

型枠(1:普通型枠)		
3.64x1	=	*3.64*
(X･Y･H)4.40x0.55x1	=	2.42
(X･Y)5.60x0.15x1	=	0.84
(X･Y) (X)2.50x(Y)0.15x1	=	0.38

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10	*(23.70x0.560/1000)x1=0.013*							
天端	8	1.50			1.50			
天端	9	1.30			1.30			
SD13	*(101.30x0.995/1000)x1=0.101*							
縦筋	9	3.38			2.60		0.78	
縦筋	8	3.18			2.40		0.78	
横筋	6	4.40			4.40			
補強筋	6	1.98			1.20		0.78	
補強筋	2	1.89			1.50		0.39	
補強筋	2	1.69			1.30		0.39	

階名	コメント	個別No.
1	掛湯	280

リストNo.	倍数
	2
C 1.26	
F 9.98 F/C 7.92	
B 0.058 B/C 0.046	

コンクリート(32:Fc=18, S=15)		
0.63x2	=	*1.26*
1.030x0.300x0.900x1	=	0.28
1.030x0.750x0.750x1	=	0.58
0.790x0.590x0.500x-1	=	-0.23

型枠(46:普通型枠)		
4.99x2	=	*9.98*
1.03x0.90x1	=	0.93
0.30x0.90x2	=	0.54
0.79x0.65x1	=	0.51
1.03x0.50x1	=	0.52
0.59x0.50x2	=	0.59
1.03x0.75x1	=	0.77
0.75x0.75x2	=	1.13

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
C10	*(51.48x0.560/1000)x2=0.058*							
縦筋	7	2.80			2.40		0.40	
縦筋	7	2.93			2.53		0.40	
横筋	3	2.76			2.76			
横筋	3	1.03			1.03			

階名	コメント	個別No.
1	水風呂	290

リストNo.	倍数
	2
C 4.18	
F 14.88 F/C 3.56	
B 0.164 B/C 0.039	

コンクリート(32:Fc=18, S=15)		
2.09x2	=	*4.18*
1.820x0.300x0.850x2	=	0.93
1.280x0.600x0.300x1	=	0.23
0.200x2.730x0.850x2	=	0.93

型枠(46:普通型枠)		
7.44x2	=	*14.88*
8.30x0.85x1	=	7.06
1.28x0.30x1	=	0.38

鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
C10	*(145.90x0.560/1000)x2=0.164*							
縦筋	50	1.25			0.85		0.40	
横筋	12	2.62			1.82		0.80	
横筋	12	3.53			2.73		0.80	
あばら筋	8	1.20			1.20			

物　件　名　称	積　算　No.	階　数	建　築　面　積	延　床　面　積
(仮称)地域交流温浴センター建設工事 - 総合計		0B　1F　0P	0.00 ㎡	0.00 ㎡

印刷日	
ページ	179

【 躯体内訳計算書（算出根拠）ー 雑 】　ー　No.　6

*:基 礎 部

階　名	コメント	個別No.	300
1	洗い場		

リストNo.	倍数	コンクリート(32:Fc=18, S=15)		型枠(46:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
	2	*4.00x2 =*	*8.00*	*27.67x2 =*	*55.34*	*C10*	*(306.06x0.560/1000)x2=0.342*							
C 8.00		6.710x0.120x1.400x1	= 1.13	6.71x2.80x1	= 18.79	縦筋	48	1.80			1.40		0.40	
F 55.34 F/C 6.92		0.120x1.215x1.400x1	= 0.20	1.22x2.80x1	= 3.42	横筋	8	7.96			6.71		0.80+	0.45
B 0.342 B/C 0.043		0.120x1.120x1.400x1	= 0.19	1.12x2.80x1	= 3.14	横筋	8	1.62			1.22		0.40	
		6.590x0.380x0.620x2	= 3.11	0.12x1.40x2	= 0.34	横筋	8	1.52			1.12		0.40	
		6.590x0.150x0.320x-2	= -0.63	6.59x0.15x2	= 1.98	縦筋	66	1.27			0.47		0.80	
						横筋	6	7.84			6.59		0.80+	0.45

階　名	コメント	個別No.	310 (1)
1	浴槽		

リストNo.	倍数	コンクリート(32:Fc=18, S=15)		型枠(46:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
	2	*3.72x2 =*	*7.44*	*11.48x2 =*	*22.96*	*C10*	*(197.55x0.560/1000)x2=0.222*							
C 7.44		2.800x0.300x0.850x2	= 1.43	2.80x0.85x2	= 4.76	縦筋	36	2.05			2.05			
F 22.96 F/C 3.09		0.300x4.700x0.850x1	= 1.20	4.70x0.85x1	= 4.00	縦筋	13	1.25			0.85		0.40	
B 0.222 B/C 0.030		2.500x0.400x0.400x1	= 0.40	2.50x0.40x1	= 1.00	横筋	10	3.60			2.80		0.80	
		0.400x4.300x0.400x1	= 0.69	0.40x4.30x1	= 1.72	横筋	10	5.50			4.70		0.80	
						横筋	5	3.30			2.50		0.80	

階　名	コメント	個別No.	310 (2)
1	浴槽		

リストNo.	倍数	コンクリート(32:Fc=18, S=15)		型枠(46:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
	2	*4.69x2 =*	*9.38*	*18.54x2 =*	*37.08*	*C10*	*(242.35x0.560/1000)x2=0.272*							
C 9.38		4.280x0.300x0.850x2	= 2.18	4.28x0.85x2	= 7.28	縦筋	43	2.05			2.05			
F 37.08 F/C 3.95		0.300x4.700x0.850x1	= 1.20	4.70x0.85x2	= 7.99	縦筋	20	1.25			0.85		0.40	
B 0.272 B/C 0.029		3.880x0.400x0.400x1	= 0.62	3.88x0.40x1	= 1.55	横筋	10	5.08			4.28		0.80	
		0.400x4.300x0.400x1	= 0.69	0.40x4.30x1	= 1.72	横筋	10	5.50			4.70		0.80	
						横筋	5	4.68			3.88		0.80	

階　名	コメント	個別No.	320
1	露天風呂		

リストNo.	倍数	コンクリート(31:Fc=18, S=15)		型枠(45:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
	2	*4.39x2 =*	*8.78*	*14.64x2 =*	*29.28*	*B10*	*(350.00x0.560/1000)x2=0.392*							
C 8.78		4.500x0.300x0.850x1	= 1.15	4.50x0.85x1	= 3.83	縦筋	88	2.05			2.05			
F 29.28 F/C 3.33		4.700x0.300x0.850x1	= 1.20	4.70x0.85x1	= 4.00	横筋	8	5.30			4.50		0.80	
B 0.392 B/C 0.045		1.400x0.300x0.850x1	= 0.36	1.40x0.85x1	= 1.19	横筋	8	5.50			4.70		0.80	
		4.900x0.300x0.850x1	= 1.25	4.90x0.85x1	= 4.17	横筋	8	2.20			1.40		0.80	
		1.700x0.300x0.850x1	= 0.43	1.70x0.85x1	= 1.45	横筋	8	5.70			4.90		0.80	
						横筋	8	2.50			1.70		0.80	

1.3.7. 土工集計表

棟名	工程	鋤取り [a]	根切 [b]	埋戻し(根切土) [c]	盛土(根切土) [d]	盛土(搬入土)	床付け	残土(場外搬出) [a+b-c-d]	土工機械 (往復/台)	備考
【本体】			4,744.76	2,016.21			2,143.42	2,728.55		残土他に利用
【外構工事】										
囲障工事			1,050.52	697.85			446.78	352.67		
舗装工事										
排水工事			447.84	357.63			93.33	90.21		
その他工事			1,447.00	841.62			403.24	605.38		
敷地外工事			6.70	4.30			11.55	2.40		
小　　計			2,945.36	1,897.10			943.35	1,048.26		残土他に利用
造成工事		3,981.61			7,758.42	3,927.87				他工事より
舗装分減						-1,031.53				
小　　計		3,981.61			7,758.42	2,896.34				
外構撤去埋戻						1,406.59				
小　　計						1,406.59				
計		3,981.61	7,690.12	3,913.31	7,758.42	4,302.93	3,086.77	3,776.81		

	部 位	出典根拠	数量	単位	鋤取り(m3)		根切り(m3)		埋戻し(m3)		盛土(m3)		床付け(m2)		残土処分(m3)	
			(A)		単位当り(B)	A×B	単位当り(C)	A×C	単位当り(D)	A×D	単位当り(E)	A×E	単位当り(E)	A×E	単位当り(E)	A×F
	(囲障工事)															
	E.ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	CBﾌﾞﾛｯｸ2段積み H400	1.00	式			191.03	191.03	157.05	157.05			105.71	105.71	33.98	33.98
	F.重力式壁擁壁	H1500×W300～1400	1.00	式			57.52	57.52	24.99	24.99			54.78	54.78	32.53	32.53
	G.重力式壁擁壁	H1000×W300～1050	1.00	式			93.45	93.45	47.54	47.54			81.40	81.40	45.91	45.91
	I.RCL型擁壁	W150 H1000	1.00	式			9.21	9.21	6.25	6.25			9.64	9.64	2.96	2.96
	H.間知擁壁	W400×H2000 間知擁壁	1.00	式			42.81	42.81	27.24	27.24			17.30	17.30	15.57	15.57
	H.間知擁壁	W400～500×H3000 間知擁壁	1.00	式			61.63	61.63	37.26	37.26			22.94	22.94	24.37	24.37
	H.間知擁壁	W400～650×H4000 間知擁壁	1.00	式			169.40	169.40	94.61	94.61			53.70	53.70	74.79	74.79
	H.間知擁壁	W400～800×H5000 間知擁壁	1.00	式			191.79	191.79	103.61	103.61			52.91	52.91	88.18	88.18
	H.間知隔壁	W350×H2500	2.00	か所			3.16	6.32	2.63	5.26			0.94	1.88	0.53	1.06
	H.間知隔壁	W350×H3000	5.00	か所			4.68	23.40	3.81	19.05			1.32	6.60	0.87	4.35
	H.間知隔壁	W350×H4000	3.00	か所			6.75	20.25	5.43	16.29			1.71	5.13	1.32	3.96
	H.間知隔壁	W350×H5000	2.00	か所			9.20	18.40	7.33	14.66			2.09	4.18	1.87	3.74
	ｱ.ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｽｸﾘｰﾝ基礎	RC基礎 W500×D500×H450 @2000	7.20	か所			1.40	10.08	1.25	9.00			0.25	1.80	0.15	1.08
	ｲ.ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｽｸﾘｰﾝ基礎	RC基礎 W550×D550×H550 @2000	72.16	か所			1.73	124.84	1.50	108.24			0.30	21.65	0.23	16.60
	ｳ.ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｽｸﾘｰﾝ基礎	RC基礎 W350×D350×H400 @2000	17.17	か所			1.04	17.86	0.97	16.65			0.12	2.06	0.07	1.20
	ｴ.門扉基礎	RC基礎 W650×D650×H700	2.00	か所			1.93	3.86	1.59	3.18			0.42	0.84	0.34	0.68
	ｵ.門扉基礎	RC基礎 W300×D300×H600	2.00	か所			1.02	2.04	0.96	1.92			0.09	0.18	0.06	0.12
	ｶ.大型伸縮門扉基礎	W8151×W800×H200	1.00	か所			6.64	6.64	5.05	5.05			4.08	4.08	1.59	1.59
	土 量							1,050.52		697.85				446.78		352.67

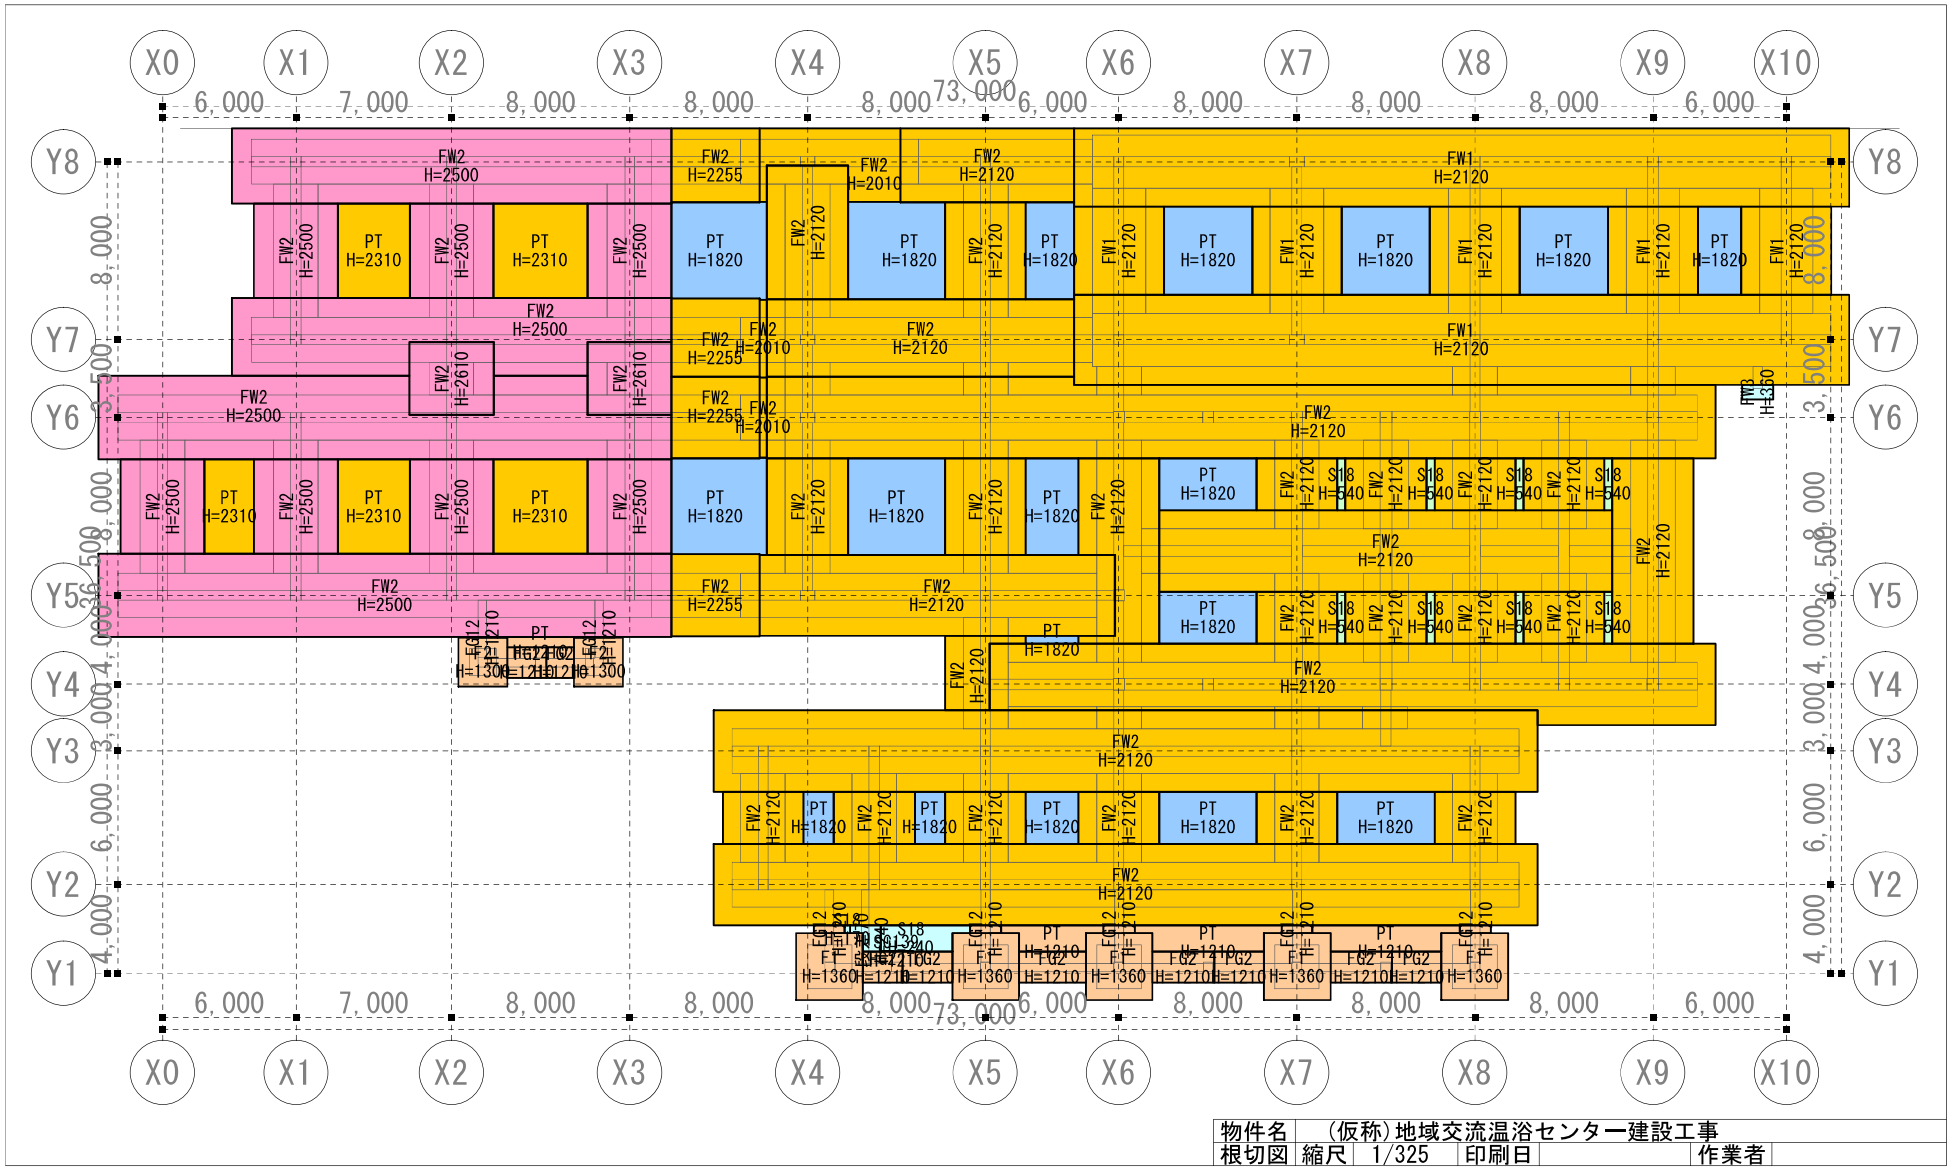
	部 位	出典根拠	数量	単位	鋤取り(m3)		根切り(m3)		埋戻し(m3)		盛土(m3)		床付け(m2)		残土処分(m3)	
			(A)		単位当り(B)	A×B	単位当り(C)	A×C	単位当り(D)	A×D	単位当り(E)	A×E	単位当り(E)	A×E	単位当り(E)	A×F
	(舗装工事)															
	鋤取り		1.00	式												
	盛土		1.00	式												
	土 量															

部 位	出典根拠	数量 (A)	単位	鋤取り(m3) 単位当り(B)	A×B	根切り(m3) 単位当り(C)	A×C	埋戻し(m3) 単位当り(D)	A×D	盛土(m3) 単位当り(E)	A×E	床付け(m2) 単位当り(E)	A×E	残土処分(m3) 単位当り(E)	A×F
(排水工事)															
a.第一種組立人孔	φ900 H 蓋共	6.00	か所			17.90	107.40	16.12	96.72			1.21	7.26	1.78	10.68
c.浸透ﾎﾟﾗｺﾝ角桝	400角 H900 既製品	17.00	か所			0.83	14.11	0.15	2.55			0.64	10.88	0.68	11.56
d.ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	400角 H1000 既製品	30.00	か所			3.61	108.30	3.00	90.00			0.49	14.70	0.61	18.30
d2.ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	400角 H1000 既製品	2.00	か所			3.61	7.22	3.00	6.00			0.49	0.98	0.61	1.22
e.浸透ﾄﾚﾝﾁ管	φ200 VU	108.20	m			0.46	49.77	0.11	11.90			0.55	59.51	0.35	37.87
f.雨水管	φ250 VU	167.50	m			0.70	117.25	0.65	108.88					0.05	8.38
f.雨水管	φ300 VU	31.50	か所			1.39	43.79	1.32	41.58					0.07	2.21
土 量							447.84		357.63				93.33		90.21

部 位	出典根拠	数量	単位	鋤取り(m3)		根切り(m3)		埋戻し(m3)		盛土(m3)		床付け(m2)		残土処分(m3)	
		(A)		単位当り(B)	A×B	単位当り(C)	A×C	単位当り(D)	A×D	単位当り(E)	A×E	単位当り(E)	A×E	単位当り(E)	A×F
(その他工事)															
オ.上下式ﾊﾘｶｰ	φ165.2×3.0 H587 ﾍｱﾗｲﾝ仕上	10.00	か所			1.94	19.40	1.84	18.40			0.16	1.60	0.10	1.00
カ.擬石ﾎﾞﾗｰﾄﾞ	RC製 φ300×H275	5.00	か所			0.62	3.10	0.58	2.90			0.16	0.80	0.04	0.20
キ.防火水槽	W6700×D3500×H2500 既製品	1.00	か所			160.01	160.01	96.03	96.03			25.99	25.99	63.98	63.98
g.雨水浸透槽	W23800×D14000×H1340	1.00	か所			1,238.15	1,238.15	706.46	706.46			340.80	340.80	531.69	531.69
EXS-1ｻｲﾝ基礎	W1200×D900×H400	1.00	か所			2.72	2.72	2.12	2.12			1.54	1.54	0.60	0.60
EXS-2ｻｲﾝ基礎	W1200×D900×H400	1.00	か所			2.72	2.72	2.12	2.12			1.54	1.54	0.60	0.60
EXS-3ｻｲﾝ基礎	W800×D800×H400	3.00	か所			2.11	6.33	1.74	5.22			1.00	3.00	0.37	1.11
EXS-4ｻｲﾝ基礎	W800×D800×H400	1.00	か所			2.11	2.11	1.74	1.74			1.00	1.00	0.37	0.37
EXS-5ｻｲﾝ基礎	W500×D500×H600	1.00	か所			1.91	1.91	1.69	1.69			0.49	0.49	0.22	0.22
燃料ﾀﾝｸ基礎	W2800×D2800×H150	1.00	か所			3.18	3.18	1.26	1.26			9.00	9.00	1.92	1.92
機械基礎	W2400×D4400×H500	1.00	か所			7.37	7.37	3.68	3.68			17.48	17.48	3.69	3.69
	W400×D4400×H500×2か所														
土 量							1,447.00		841.62				403.24		605.38

	部 位	出典根拠	数量	単位	鋤取り(m3)		根切り(m3)		埋戻し(m3)		盛土(m3)		床付け(m2)		残土処分(m3)	
			(A)		単位当り(B)	A×B	単位当り(C)	A×C	単位当り(D)	A×D	単位当り(E)	A×E	単位当り(E)	A×E	単位当り(E)	A×F
	(敷地外工事)															
	W1.機械基礎	W1400×D400×H500	2.00	か所			0.74	1.48	0.54	1.08			0.96	1.92	0.20	0.40
	W3.機械基礎	W3100×D1300×H150	1.00	か所			2.07	2.07	1.03	1.03			4.95	4.95	1.04	1.04
	W2.機械基礎	W2400×D400×H500	3.00	か所			1.05	3.15	0.73	2.19			1.56	4.68	0.32	0.96
	土 量							6.70		4.30				11.55		2.40

1.3.8.根切図


X0 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10
6,000 7,000 8,000 8,000 8,000 73,000 6,000 8,000 8,000 8,000 6,000
Y8 Y7 Y6 Y5 Y4 Y3 Y2 Y1
8,000 3,500 8,000 3,500 8,000 4,000 3,000 6,000 4,000
FW2 H=2500
FW2 H=2255
FW2 H=2010
FW2 H=2120
FW1 H=2120
FW2 H=2610
FW3 H=1350
PT H=2310
PT H=1820
S18 H=540
EG12 H=1210
EG2 H=1300
EG2 H=1360
EG2 H=1210
物件名 (仮称)地域交流温浴センター建設工事
根切図 縮尺 1/325 印刷日 作業者

1.4.鉄骨

1.4.1.鉄骨大集計表

（鉄骨　大集計表）

***（仮称）地域交流温浴センター建設工事 ***

＊＊　鋼材　＊＊

材種　サイズ　（材質）	設計			ロス率(%)	所要重量(t)	構成率(%)
	数量(m、㎡、個)	単重(kg)	重量(t)			
切板鋼板　（SS400）						
6.0	5.554	47.100	0.262	3.0	0.270	
9.0	18.236	70.650	1.288	3.0	1.327	
12.0	0.888	94.200	0.084	3.0	0.087	
小計	24.678		1.634		1.684	2.4
切板鋼板　（SN400B）						
6.0	10.971	47.100	0.517	3.0	0.533	
9.0	20.952	70.650	1.480	3.0	1.524	
小計	31.923		1.997		2.057	2.9
切板鋼板　（SN490B）						
16.0	2.610	125.600	0.328	3.0	0.338	
小計	2.610		0.328		0.338	0.5
切板鋼板　（SN490C）						
19.0	5.590	149.150	0.834	3.0	0.859	
小計	5.590		0.834		0.859	1.2
中計	64.801		4.793		4.938	
H形鋼　（SS400）						
150.0　75.0　5.0　7.0	100.880	14.000	1.412	5.0	1.483	
150.0　150.0　7.0　10.0	87.450	31.100	2.720	5.0	2.856	
200.0　100.0　5.5　8.0	468.400	20.900	9.790	5.0	10.280	
200.0　200.0　8.0　12.0	93.072	49.900	4.644	5.0	4.876	
小計	749.802		18.566		19.495	27.3
H形鋼　（SN400B）						
194.0　150.0　6.0　9.0	345.073	29.900	10.318	5.0	10.834	
200.0　200.0　8.0　12.0	220.516	49.900	11.004	5.0	11.554	
244.0　175.0　7.0　11.0	118.050	43.600	5.147	5.0	5.404	
小計	683.639		26.469		27.792	38.9
中計	1433.441		45.035		47.287	
CT形鋼　（SS400）						
150.0　150.0　6.5　9.0	11.800	18.400	0.217	5.0	0.228	
小計	11.800		0.217		0.228	0.3
中計	11.800		0.217		0.228	

***（仮称）地域交流温浴センター建設工事 ***

＊＊　鋼材　＊＊

材種　サイズ　（材質）	設計			ロス率(%)	所要重量(t)	構成率(%)
	数量(m、㎡、個)	単重(kg)	重量(t)			
等辺山形鋼　（SS400）						
40.0　40.0　3.0	4.600	1.830	0.008	5.0	0.008	
65.0　65.0　6.0	22.970	5.910	0.136	5.0	0.143	
100.0　75.0　7.0	203.700	9.320	1.898	5.0	1.993	
小計	231.270		2.042		2.144	3.0
中計	231.270		2.042		2.144	
溝形鋼　（SS400）						
75.0　40.0　5.0　7.0	7.535	6.920	0.052	5.0	0.055	
小計	7.535		0.052		0.055	0.1
中計	7.535		0.052		0.055	
一般構造用角形鋼管　（STKR400）						
150.0　150.0　5.0	3.962	22.300	0.088	5.0	0.092	
小計	3.962		0.088		0.092	0.1
一般構造用角形鋼管　（BCR295）						
150.0　150.0　9.0	67.573	38.200	2.581	5.0	2.710	
200.0　200.0　12.0	20.510	67.900	1.393	5.0	1.463	
小計	88.083		3.974		4.173	5.8
中計	92.045		4.062		4.265	
軽量形鋼　（SSC400）						
100.0　50.0　20.0　2.3	2924.480	4.060	11.873	5.0	12.467	
小計	2924.480		11.873		12.467	17.5
中計	2924.480		11.873		12.467	
合計			68.074		71.384	
スクラップ数量		（　71.384　－　68.074　）　×　0.7　＝				2.317

（鉄骨　大集計表）

***（仮称）地域交流温浴センター建設工事 ***

＊＊　ボルト　＊＊　　現場

材種　サイズ　（材質）	設計			ロス率(%)	所要数量(個)	所要重量(t)	構成率(%)
	数量(m、㎡、個)	単重(kg)	重量(t)				
ﾌﾞﾚｰｽ							
20.0　4500.0	12.000				12		
20.0　4600.0	72.000				72		
20.0　6000.0	8.000				8		
20.0　6900.0	2.000				2		
20.0　7500.0	8.000				8		
20.0　8300.0	11.000				11		
20.0　8700.0	6.000				6		
20.0　9100.0	18.000				18		
計	137.000				137		
小計	137.000				137		0.0
中計	137.000				137		
普通ﾎﾞﾙﾄ　（AEN　）							
12.0　35.0	1284.000	0.072	0.092	4.0	1336	0.096	
計	1284.000		0.092		1336	0.096	
小計	1284.000		0.092		1336	0.096	5.1
普通ﾎﾞﾙﾄ							
12.0　35.0	1626.000	0.072	0.117	4.0	1692	0.122	
計	1626.000		0.117		1692	0.122	
小計	1626.000		0.117		1692	0.122	6.5
中計	2910.000		0.209		3028	0.218	
高力ﾎﾞﾙﾄ　（F8T　）							
16.0　45.0	24.000	0.210	0.005	4.0	25	0.005	
16.0　50.0	176.000	0.217	0.038	4.0	184	0.040	
16.0　55.0	704.000	0.225	0.158	4.0	733	0.164	
計	904.000		0.201		942	0.209	
20.0　45.0	188.000	0.348	0.065	4.0	196	0.068	
20.0　50.0	148.000	0.361	0.053	4.0	154	0.055	
計	336.000		0.118		350	0.123	
小計	1240.000		0.319		1292	0.332	17.7
中計	1240.000		0.319		1292	0.332	
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ　（S10T　）							
16.0　40.0	110.000	0.191	0.021	4.0	115	0.022	

***（仮称）地域交流温浴センター建設工事 ***

＊＊　ボルト　＊＊　　現場

材種　サイズ　（材質）	設計			ロス率(%)	所要数量(個)	所要重量(t)	構成率(%)
	数量(m、㎡、個)	単重(kg)	重量(t)				
16.0　45.0	168.000	0.199	0.033	4.0	175	0.034	
16.0　50.0	720.000	0.207	0.149	4.0	749	0.155	
計	998.000		0.203		1039	0.211	
20.0　40.0	476.000	0.318	0.151	4.0	496	0.157	
20.0　45.0	620.000	0.328	0.203	4.0	645	0.211	
20.0　50.0	112.000	0.341	0.038	4.0	117	0.040	
20.0　60.0	448.000	0.367	0.164	4.0	466	0.171	
計	1656.000		0.556		1724	0.579	
小計	2654.000		0.759		2763	0.790	42.1
中計	2654.000		0.759		2763	0.790	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ　（SS400　）							
16.0　400.0	8.000	1.117	0.009		8	0.009	
計	8.000		0.009		8	0.009	
20.0　500.0	248.000	2.132	0.529		248	0.529	
計	248.000		0.529		248	0.529	
小計	256.000		0.538		256	0.538	28.6
中計	256.000		0.538		256	0.538	
ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ							
16.0　50.0	744.000				744		
計	744.000				744		
小計	744.000				744		
中計	744.000				744		
柱底均しﾓﾙﾀﾙ							
30.0　200.0 120.0	2.000				2		
計	2.000				2		
50.0　190.0 190.0	48.000				48		
50.0　240.0 240.0	14.000				14		
計	62.000				62		
小計	64.000				64		
中計	64.000				64		
合計			1.825		8284	1.878	

（鉄骨　大集計表）

***（仮称）地域交流温浴センター建設工事 ***

＊＊　溶接　＊＊　　工場

材種　サイズ　（形状）	設計			構成率(%)
	数量(m)	換算率	換算長(m)	
HB1 レ形35° 裏当て				
6.0	2.464	1.930	4.76	
8.0	1.232	3.660	4.51	
9.0	36.600	4.230	154.82	
12.0	8.400	6.110	51.32	
小計	48.696		215.41	8.7
中計	48.696		215.41	
HT1 レ形35° 裏当て				
5.0	34.100	1.750	59.68	
12.0	160.000	6.430	1028.80	
小計	194.100		1088.48	44.1
中計	194.100		1088.48	
F2　両隅　板厚				
4.0	2.400	0.500	1.20	
5.0	14.400	0.890	12.82	
6.0	149.680	1.390	208.06	
7.0	215.760	1.390	299.91	
8.0	2.464	2.000	4.93	
9.0	232.980	2.720	633.71	
10.0	0.600	3.560	2.14	
小計	618.284		1162.77	47.1
中計	618.284		1162.77	
合計	861.080		2466.66	

***（仮称）地域交流温浴センター建設工事 ***

＊＊　鋼材　＊＊

材種　サイズ　（材　質）	設計重量（t）	S造	溶融亜鉛めっき
切板鋼板　（SS400　）			
6.0	0.262	0.159	0.103
9.0	1.289	1.087	0.202
12.0	0.084	0.084	
小計	1.635	1.330	0.305
切板鋼板　（SN400B　）			
6.0	0.517	0.338	0.179
9.0	1.481	0.941	0.540
小計	1.998	1.279	0.719
切板鋼板　（SN490B　）			
16.0	0.328	0.201	0.127
小計	0.328	0.201	0.127
切板鋼板　（SN490C　）			
19.0	0.834	0.500	0.334
小計	0.834	0.500	0.334
中計	4.795	3.310	1.485
H形鋼　（SS400　）			
150.0　75.0　5.0　7.0	1.413	1.109	0.304
150.0　150.0　7.0　10.0	2.720	2.082	0.638
200.0　100.0　5.5　8.0	9.789	6.554	3.235
200.0　200.0　8.0　12.0	4.644	4.644	
小計	18.566	14.389	4.177
H形鋼　（SN400B　）			
194.0　150.0　6.0　9.0	10.317	4.368	5.949
200.0　200.0　8.0　12.0	11.004	11.004	
244.0　175.0　7.0　11.0	5.147	1.986	3.161
小計	26.468	17.358	9.110
中計	45.034	31.747	13.287
CT形鋼　（SS400　）			
150.0　150.0　6.5　9.0	0.217	0.217	
小計	0.217	0.217	
中計	0.217	0.217	
等辺山形鋼　（SS400　）			
40.0　40.0　3.0	0.008	0.008	
65.0　65.0　6.0	0.136	0.136	
100.0　75.0　7.0	1.899	1.061	0.838
小計	2.043	1.205	0.838
中計	2.043	1.205	0.838

***（仮称）地域交流温浴センター建設工事 ***

＊＊　鋼材　＊＊

材種　サイズ　（材　質）	設計重量（t）	S造	溶融亜鉛めっき
溝形鋼　（SS400　）			
75.0　40.0　5.0　7.0	0.052	0.052	
小 計	0.052	0.052	
中 計	0.052	0.052	
一般構造用角形鋼管　（STKR400 ）			
150.0　150.0　5.0	0.088	0.088	
小 計	0.088	0.088	
一般構造用角形鋼管　（BCR295　）			
150.0　150.0　9.0	2.581	1.219	1.362
200.0　200.0　12.0	1.393	1.393	
小 計	3.974	2.612	1.362
中 計	4.062	2.700	1.362
軽量形鋼　（SSC400　）			
100.0　50.0　20.0　2.3	11.873	7.340	4.533
小 計	11.873	7.340	4.533
中 計	11.873	7.340	4.533
合 計	68.076	46.571	21.505

***（仮称）地域交流温浴センター建設工事 ***

＊＊　ボルト　＊＊　　現場

材種　サイズ　（材　質）	設計数量 (m, ㎡, 個)	S造	溶融亜鉛めっき
ﾌﾞﾚｰｽ			
20.0　4500.0	12.000	12.000	
20.0　4600.0	72.000	72.000	
20.0　6000.0	8.000	8.000	
20.0　6900.0	2.000	2.000	
20.0　7500.0	8.000		8.000
20.0　8300.0	11.000		11.000
20.0　8700.0	6.000	6.000	
20.0　9100.0	18.000	6.000	12.000
小 計	137.000	106.000	31.000
中 計	137.000	106.000	31.000
普通ﾎﾞﾙﾄ　（AEN　）			
12.0　35.0	1284.000		1284.000
小 計	1284.000		1284.000
普通ﾎﾞﾙﾄ			
12.0　35.0	1626.000	1626.000	
小 計	1626.000	1626.000	
中 計	2910.000	1626.000	1284.000
高力ﾎﾞﾙﾄ　（F8T　）			
16.0　45.0	24.000		24.000
16.0　50.0	176.000		176.000
16.0　55.0	704.000		704.000
20.0　45.0	188.000		188.000
20.0　50.0	148.000		148.000
小 計	1240.000		1240.000
中 計	1240.000		1240.000
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ　（S10T　）			
16.0　40.0	110.000	110.000	
16.0　45.0	168.000	168.000	
16.0　50.0	720.000	720.000	
20.0　40.0	476.000	476.000	
20.0　45.0	620.000	620.000	
20.0　50.0	112.000	112.000	
20.0　60.0	448.000	448.000	
小 計	2654.000	2654.000	
中 計	2654.000	2654.000	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ　（SS400　）			
16.0　400.0	8.000	8.000	

***（仮称）地域交流温浴センター建設工事 ***

＊＊　ボルト　＊＊　　現場

材種　サイズ　（材　質）	設計数量 (m, ㎡, 個)	S造	溶融亜鉛めっき
20.0　500.0	248.000	136.000	112.000
小 計	256.000	144.000	112.000
中 計	256.000	144.000	112.000
ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ			
16.0　50.0	744.000	408.000	336.000
小 計	744.000	408.000	336.000
中 計	744.000	408.000	336.000
柱底均しﾓﾙﾀﾙ			
30.0　200.0 120.0	2.000	2.000	
50.0　190.0 190.0	48.000	20.000	28.000
50.0　240.0 240.0	14.000	14.000	
小 計	64.000	36.000	28.000
中 計	64.000	36.000	28.000

（鉄骨　加工別集計表）

***（仮称）地域交流温浴センター建設工事 ***

＊＊　溶接　＊＊　　工場

材種　サイズ　（形　状）	換算長（m）	S造	溶融亜鉛めっき
HB1 レ形35° 裏当て			
6.0	4.76	3.06	1.70
8.0	4.51	4.51	
9.0	154.85	64.73	90.12
12.0	51.33	51.33	
小 計	215.45	123.63	91.82
中 計	215.45	123.63	91.82
HT1 レ形35° 裏当て			
5.0	59.68	59.68	
12.0	1028.78	596.69	432.09
小 計	1088.46	656.37	432.09
中 計	1088.46	656.37	432.09
F2　両隅　板厚			
4.0	1.20	1.20	
5.0	12.82	12.82	
6.0	208.05	125.18	82.87
7.0	299.90	174.97	124.93
8.0	4.93	4.93	
9.0	633.65	530.75	102.90
10.0	2.14	2.14	
小 計	1162.69	851.99	310.70
中 計	1162.69	851.99	310.70
合 計	2466.60	1631.99	834.61

（鉄骨　加工別塗装集計表）

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

塗装名称

材種　　サイズ　　（材　質）	面　積 (㎡)	S造	溶融亜鉛めっき
切板鋼板　（SS400　）			
6.0	6.73	6.73	
9.0	30.76	30.76	
12.0	1.78	1.78	
小 計	39.27	39.27	
切板鋼板　（SN400B　）			
6.0	14.33	14.33	
9.0	26.65	26.65	
小 計	40.98	40.98	
切板鋼板　（SN490B　）			
16.0	3.19	3.19	
小 計	3.19	3.19	
切板鋼板　（SN490C　）			
19.0	6.70	6.70	
小 計	6.70	6.70	
中 計	90.14	90.14	
H形鋼　（SS400　）			
150.0　75.0　5.0　7.0	46.73	46.73	
150.0　150.0　7.0　10.0	59.33	59.33	
200.0　100.0　5.5　8.0	247.44	247.44	
200.0　200.0　8.0　12.0	110.20	110.20	
小 計	463.70	463.70	
H形鋼　（SN400B　）			
194.0　150.0　6.0　9.0	142.59	142.59	
200.0　200.0　8.0　12.0	261.10	261.10	
244.0　175.0　7.0　11.0	53.48	53.48	
小 計	457.17	457.17	
中 計	920.87	920.87	
CT形鋼　（SS400　）			
150.0　150.0　6.5　9.0	7.08	7.08	
小 計	7.08	7.08	
中 計	7.08	7.08	
等辺山形鋼　（SS400　）			
40.0　40.0　3.0	0.74	0.74	
65.0　65.0　6.0	5.97	5.97	
100.0　75.0　7.0	39.86	39.86	
小 計	46.57	46.57	
中 計	46.57	46.57	

（鉄骨　加工別塗装集計表）

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

塗装名称

材種　　サイズ　　（材　質）	面　積 (㎡)	S造	溶融亜鉛めっき
溝形鋼　（SS400　）			
75.0　40.0　5.0　7.0	2.26	2.26	
小 計	2.26	2.26	
中 計	2.26	2.26	
一般構造用角形鋼管　（STKR400）			
150.0　150.0　5.0	2.38	2.38	
小 計	2.38	2.38	
一般構造用角形鋼管　（BCR295　）			
150.0　150.0　9.0	19.14	19.14	
200.0　200.0　12.0	16.41	16.41	
小 計	35.55	35.55	
中 計	37.93	37.93	
軽量形鋼　（SSC400　）			
100.0　50.0　20.0　2.3	842.52	842.52	
小 計	842.52	842.52	
中 計	842.52	842.52	
合 計	1947.37	1947.37	

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

工場

部位　　節・階	個所	HB1 レ形35° 裏当て	HT1 レ形35° 裏当て
X6-X9/Y4-Y6			
1	383	49	334
部位計	383	49	334
X6-X10/Y7-Y8			
2	206	46	160
部位計	206	46	160
X4-X8/Y2-Y3			
2	306	82	224
部位計	306	82	224
X1-X5/Y7-Y8			
2	237	61	176
部位計	237	61	176
X0-X5/Y5-Y6			
2	277	69	208
部位計	277	69	208
合　計	1409	307	1102

1.4.2.鉄骨部位別集計表

（鉄骨　部位別集計表）

***（仮称）地域交流温浴センター建設工事 ***

＊＊　鋼材　＊＊

材種　サイズ　（材　質）	設計重量（t）	X6-X9/Y4-Y6	X6-X10/Y7-Y8	X4-X8/Y2-Y3	X1-X5/Y7-Y8	X0-X5/Y5-Y6
切板鋼板　（SS400　）						
6.0	0.262	0.101	0.037	0.031	0.042	0.051
9.0	1.289	0.956	0.057	0.097	0.084	0.095
12.0	0.084	0.084				
小計	1.635	1.141	0.094	0.128	0.126	0.146
切板鋼板　（SN400B　）						
6.0	0.517	0.186	0.046	0.097	0.088	0.100
9.0	1.479	0.443	0.132	0.318	0.274	0.312
小計	1.996	0.629	0.178	0.415	0.362	0.412
切板鋼板　（SN490B　）						
16.0	0.327	0.101	0.045	0.063	0.050	0.068
小計	0.327	0.101	0.045	0.063	0.050	0.068
切板鋼板　（SN490C　）						
19.0	0.833	0.261	0.119	0.167	0.131	0.155
小計	0.833	0.261	0.119	0.167	0.131	0.155
中計	4.791	2.132	0.436	0.773	0.669	0.781
H形鋼　（SS400　）						
150.0　75.0　5.0　7.0	1.413	1.109	0.304			
150.0　150.0　7.0　10.0	2.721	1.644		0.439	0.319	0.319
200.0　100.0　5.5　8.0	9.789	4.765	0.359	0.980	1.708	1.977
200.0　200.0　8.0　12.0	4.644	4.644				
小計	18.567	12.162	0.663	1.419	2.027	2.296
H形鋼　（SN400B　）						
194.0　150.0　6.0　9.0	10.318		1.830	2.521	2.756	3.211
200.0　200.0　8.0　12.0	11.004	11.004				
244.0　175.0　7.0　11.0	5.147		1.282	0.959	1.325	1.581
小計	26.469	11.004	3.112	3.480	4.081	4.792
中計	45.036	23.166	3.775	4.899	6.108	7.088
CT形鋼　（SS400　）						
150.0　150.0　6.5　9.0	0.217	0.217				
小計	0.217	0.217				
中計	0.217	0.217				
等辺山形鋼　（SS400　）						
40.0　40.0　3.0	0.008	0.008				
65.0　65.0　6.0	0.136	0.136				
100.0　75.0　7.0	1.898	0.459	0.237	0.420	0.389	0.393
小計	2.042	0.603	0.237	0.420	0.389	0.393
中計	2.042	0.603	0.237	0.420	0.389	0.393

（鉄骨　部位別集計表）

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

＊＊　鋼材　＊＊

材種　サイズ　（材　質）	設計重量（t）	X6-X9/Y4-Y6	X6-X10/Y7-Y8	X4-X8/Y2-Y3	X1-X5/Y7-Y8	X0-X5/Y5-Y6
溝形鋼　（SS400　）						
75.0　40.0　5.0　7.0	0.052	0.052				
小 計	0.052	0.052				
中 計	0.052	0.052				
一般構造用角形鋼管　（STKR400）						
150.0　150.0　5.0	0.088	0.088				
小 計	0.088	0.088				
一般構造用角形鋼管　（BCR295　）						
150.0　150.0　9.0	2.582		0.531	0.690	0.567	0.794
200.0　200.0　12.0	1.393	1.393				
小 計	3.975	1.393	0.531	0.690	0.567	0.794
中 計	4.063	1.481	0.531	0.690	0.567	0.794
軽量形鋼　（SSC400　）						
100.0　50.0　20.0　2.3	11.874	2.837	1.213	3.447	2.185	2.192
小 計	11.874	2.837	1.213	3.447	2.185	2.192
中 計	11.874	2.837	1.213	3.447	2.185	2.192
合 計	68.075	30.488	6.192	10.229	9.918	11.248

***（仮称）地域交流温浴センター建設工事 ***

＊＊　ボルト　＊＊　　現場

材種　サイズ　（材　質）	設計数量 (m, ㎡, 個)	X6-X9/Y4 -Y6	X6-X10/Y 7-Y8	X4-X8/Y2 -Y3	X1-X5/Y7 -Y8	X0-X5/Y5 -Y6
ﾌﾞﾚｰｽ						
20.0　4500.0	12.000	12.000				
20.0　4600.0	72.000	72.000				
20.0　6000.0	8.000			8.000		
20.0　6900.0	2.000			2.000		
20.0　7500.0	8.000		4.000			4.000
20.0　8300.0	11.000		3.000		4.000	4.000
20.0　8700.0	6.000			6.000		
20.0　9100.0	18.000				10.000	8.000
小 計	137.000	84.000	7.000	16.000	14.000	16.000
中 計	137.000	84.000	7.000	16.000	14.000	16.000
普通ﾎﾞﾙﾄ　（AEN　）						
12.0　35.0	1284.000		364.000		496.000	424.000
小 計	1284.000		364.000		496.000	424.000
普通ﾎﾞﾙﾄ						
12.0　35.0	1626.000	704.000		644.000	100.000	178.000
小 計	1626.000	704.000		644.000	100.000	178.000
中 計	2910.000	704.000	364.000	644.000	596.000	602.000
高力ﾎﾞﾙﾄ　（F8T　）						
16.0　45.0	24.000				12.000	12.000
16.0　50.0	176.000		40.000		80.000	56.000
16.0　55.0	704.000		160.000		320.000	224.000
20.0　45.0	188.000		60.000		64.000	64.000
20.0　50.0	148.000		52.000		48.000	48.000
小 計	1240.000		312.000		524.000	404.000
中 計	1240.000		312.000		524.000	404.000
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ　（S10T　）						
16.0　40.0	110.000	94.000		16.000		
16.0　45.0	168.000			108.000	12.000	48.000
16.0　50.0	720.000	48.000		432.000	48.000	192.000
20.0　40.0	476.000	384.000		56.000	12.000	24.000
20.0　45.0	620.000	512.000		72.000	12.000	24.000
20.0　50.0	112.000	112.000				
20.0　60.0	448.000	448.000				
小 計	2654.000	1598.000		684.000	84.000	288.000
中 計	2654.000	1598.000		684.000	84.000	288.000
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ　（SS400　）						
16.0　400.0	8.000	8.000				

***（仮称）地域交流温浴センター建設工事 ***

＊＊　ボルト　＊＊　　現場

材種　サイズ　（材　質）	設計数量 (m, ㎡, 個)	X6-X9/Y4 -Y6	X6-X10/Y 7-Y8	X4-X8/Y2 -Y3	X1-X5/Y7 -Y8	X0-X5/Y5 -Y6
20.0　500.0	248.000	56.000	40.000	56.000	44.000	52.000
小 計	256.000	64.000	40.000	56.000	44.000	52.000
中 計	256.000	64.000	40.000	56.000	44.000	52.000
ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ						
16.0　50.0	744.000	168.000	120.000	168.000	132.000	156.000
小 計	744.000	168.000	120.000	168.000	132.000	156.000
中 計	744.000	168.000	120.000	168.000	132.000	156.000
柱底均しﾓﾙﾀﾙ						
30.0　200.0 120.0	2.000	2.000				
50.0　190.0 190.0	48.000		10.000	14.000	11.000	13.000
50.0　240.0 240.0	14.000	14.000				
小 計	64.000	16.000	10.000	14.000	11.000	13.000
中 計	64.000	16.000	10.000	14.000	11.000	13.000

（鉄骨　部位別集計表）

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

＊＊　溶接　＊＊　　工場

材種　サイズ　（形　状）	換算長 (m)	X6-X9/Y4 -Y6	X6-X10/Y 7-Y8	X4-X8/Y2 -Y3	X1-X5/Y7 -Y8	X0-X5/Y5 -Y6
HB1 レ形35° 裏当て						
6.0	4.76		0.68	2.04	1.02	1.02
8.0	4.51	4.51				
9.0	154.85		27.93	48.22	36.81	41.89
12.0	51.33	51.33				
小 計	215.45	55.84	28.61	50.26	37.83	42.91
中 計	215.45	55.84	28.61	50.26	37.83	42.91
HT1 レ形35° 裏当て						
5.0	59.68	59.68				
12.0	1028.78	288.06	154.31	216.05	169.75	200.61
小 計	1088.46	347.74	154.31	216.05	169.75	200.61
中 計	1088.46	347.74	154.31	216.05	169.75	200.61
F2　両隅　板厚						
4.0	1.20	1.20				
5.0	12.82	12.82				
6.0	208.05	78.38	28.63	27.19	33.59	40.26
7.0	299.90	85.26	35.42	62.66	57.99	58.57
8.0	4.93	4.93				
9.0	633.65	464.84	32.20	45.36	42.20	49.05
10.0	2.14	2.14				
小 計	1162.69	649.57	96.25	135.21	133.78	147.88
中 計	1162.69	649.57	96.25	135.21	133.78	147.88
合 計	2466.60	1053.15	279.17	401.52	341.36	391.40

1.4.3.鉄骨記号別集計表

（鉄骨　記号別集計表）

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

部位　X6-X9/Y4-Y6　　（　1 節　）　　＊＊　鋼材　＊＊

材種　サイズ　（材　質）	設計重量（t）	LV20	MOYA	SB15	SB150	SB200	SC2	SG20	SP1
	か所　110	84	1	1	1	2	1	3	7
切板鋼板　（SS400　）									
6.0	0.101				0.034	0.056			
9.0	0.956	0.475		0.003					0.278
12.0	0.084			0.005					
小 計	1.141	0.475		0.008	0.034	0.056			0.278
切板鋼板　（SN400B　）									
6.0	0.186				0.038	0.063		0.085	
9.0	0.443							0.443	
小 計	0.629				0.038	0.063		0.528	
切板鋼板　（SN490B　）									
16.0	0.101						0.101		
小 計	0.101						0.101		
切板鋼板　（SN490C　）									
19.0	0.261						0.261		
小 計	0.261						0.261		
中 計	2.132	0.475		0.008	0.072	0.119	0.362	0.528	0.278
H形鋼　（SS400　）									
150.0　75.0　5.0　7.0	1.109				1.109				
150.0　150.0　7.0　10.0	1.644			0.348					
200.0　100.0　5.5　8.0	4.765					4.765			
200.0　200.0　8.0　12.0	4.644								3.107
小 計	12.162			0.348	1.109	4.765			3.107
H形鋼　（SN400B　）									
200.0　200.0　8.0　12.0	11.003						2.263	8.740	
小 計	11.003						2.263	8.740	
中 計	23.165			0.348	1.109	4.765	2.263	8.740	3.107
CT形鋼　（SS400　）									
150.0　150.0　6.5　9.0	0.217								
小 計	0.217								
中 計	0.217								
等辺山形鋼　（SS400　）									
40.0　40.0　3.0	0.008								
65.0　65.0　6.0	0.136								
100.0　75.0　7.0	0.459		0.459						
小 計	0.603		0.459						
中 計	0.603		0.459						

***（仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

部位　X6-X9/Y4-Y6　　(　1 節　)　　＊＊　鋼材　＊＊

材種　　サイズ　　(　材　質　)		SP2	SWOL	V20
		1	2	7
切板鋼板　　(SS400　)				
6.0			0.011	
9.0		0.022		0.178
12.0			0.079	
小 計		0.022	0.090	0.178
切板鋼板　　(SN400B　)				
6.0				
9.0				
小 計				
切板鋼板　　(SN490B　)				
16.0				
小 計				
切板鋼板　　(SN490C　)				
19.0				
小 計				
中 計		0.022	0.090	0.178
H形鋼　　(SS400　)				
150.0　75.0　5.0　7.0				
150.0　150.0　7.0　10.0		0.313	0.983	
200.0　100.0　5.5　8.0				
200.0　200.0　8.0　12.0				1.537
小 計		0.313	0.983	1.537
H形鋼　　(SN400B　)				
200.0　200.0　8.0　12.0				
小 計				
中 計		0.313	0.983	1.537
CT形鋼　　(SS400　)				
150.0　150.0　6.5　9.0			0.217	
小 計			0.217	
中 計			0.217	
等辺山形鋼　　(SS400　)				
40.0　40.0　3.0			0.008	
65.0　65.0　6.0			0.136	
100.0　75.0　7.0				
小 計			0.144	
中 計			0.144	

（鉄骨　記号別集計表）

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

部位　X6-X9/Y4-Y6　　（　1 節　）　　＊＊　鋼材　＊＊

材種　　サイズ　　（ 材　質 ）	設計重量（ｔ）	LV20	MOYA	SB15	SB150	SB200	SC2	SG20	SP1
	か所　110	84	1	1	1	2	1	3	7
溝形鋼　（SS400　）									
75.0　40.0　5.0　7.0	0.052								
小 計	0.052								
中 計	0.052								
一般構造用角形鋼管　（STKR400 ）									
150.0　150.0　5.0	0.088								
小 計	0.088								
一般構造用角形鋼管　（BCR295　）									
200.0　200.0　12.0	1.393						1.393		
小 計	1.393						1.393		
中 計	1.481						1.393		
軽量形鋼　（SSC400　）									
100.0　50.0　20.0　2.3	2.837		2.837						
小 計	2.837		2.837						
中 計	2.837		2.837						
合 計	30.487	0.475	3.296	0.356	1.181	4.884	4.018	9.268	3.385

***（仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

部位　X6-X9/Y4-Y6　　(　1 節　)　　＊＊　鋼材　＊＊

材種　　サイズ　　(　材　質　)		SP2	SWOL	V20
		1	2	7
溝形鋼　　(SS400　) 75.0　40.0　5.0　7.0			0.052	
小 計			0.052	
中 計			0.052	
一般構造用角形鋼管　　(STKR400) 150.0　150.0　5.0			0.088	
小 計			0.088	
一般構造用角形鋼管　　(BCR295　) 200.0　200.0　12.0				
小 計				
中 計			0.088	
軽量形鋼　　(SSC400　) 100.0　50.0　20.0　2.3				
小 計				
中 計				
合 計		0.335	1.574	1.715

（鉄骨　記号別集計表）

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

部位　X6-X9/Y4-Y6　　（　1 節　）　　＊＊　ボルト　＊＊　　現場

材種　　サイズ　　（ 材　質 ）	設計重量（t）	LV20	MOYA	SB15	SB150	SB200	SC2	SG20	SP1
	か所　110	84	1	1	1	2	1	3	7
ﾌﾞﾚｰｽ									
20.0　4500.0									
20.0　4600.0									
小 計									
中 計									
普通ﾎﾞﾙﾄ									
12.0　35.0	0.051		0.051						
小 計	0.051		0.051						
中 計	0.051		0.051						
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ　（S10T　）									
16.0　40.0	0.018			0.002					
16.0　50.0	0.010								
20.0　40.0	0.122				0.046	0.076			
20.0　45.0	0.168	0.055						0.025	0.046
20.0　50.0	0.038							0.038	
20.0　60.0	0.164							0.164	
小 計	0.520	0.055		0.002	0.046	0.076		0.227	0.046
中 計	0.520	0.055		0.002	0.046	0.076		0.227	0.046
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ　（SS400　）									
16.0　400.0	0.009			0.009					
20.0　500.0	0.119						0.119		
小 計	0.128			0.009			0.119		
中 計	0.128			0.009			0.119		
ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ									
16.0　50.0									
小 計									
中 計									
柱底均しﾓﾙﾀﾙ									
30.0　200.0 120.0									
50.0　240.0 240.0									
小 計									
中 計									
合 計	0.699	0.055	0.051	0.011	0.046	0.076	0.119	0.227	0.046

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

部位　X6-X9/Y4-Y6　　(　1 節　)　　＊＊　ボルト　＊＊　　現場

材種　　サイズ　　(　材　質　)		SP2	SWOL	V20
		1	2	7
ﾌﾞﾚｰｽ				
20.0　4500.0				
20.0　4600.0				
小 計				
中 計				
普通ﾎﾞﾙﾄ				
12.0　35.0				
小 計				
中 計				
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ　(S10T　)				
16.0　40.0			0.016	
16.0　50.0			0.010	
20.0　40.0				
20.0　45.0		0.005		0.037
20.0　50.0				
20.0　60.0				
小 計		0.005	0.026	0.037
中 計		0.005	0.026	0.037
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ　(SS400　)				
16.0　400.0				
20.0　500.0				
小 計				
中 計				
ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ				
16.0　50.0				
小 計				
中 計				
柱底均しﾓﾙﾀﾙ				
30.0　200.0 120.0				
50.0　240.0 240.0				
小 計				
中 計				
合 計		0.005	0.026	0.037

（鉄骨　記号別集計表）

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

部位　X6-X9/Y4-Y6　　（　1 節　）　　＊＊　溶接　＊＊　　工場

材種　　サイズ　　（ 形　状 ）	換算長 (m)	LV20	MOYA	SB15	SB150	SB200	SC2	SG20	SP1
	か所　110	84	1	1	1	2	1	3	7
HB1 ﾚ形35° 裏当て									
8.0	4.51							4.51	
12.0	51.33						34.22	17.11	
小 計	55.84						34.22	21.62	
中 計	55.84						34.22	21.62	
HT1 ﾚ形35° 裏当て									
5.0	59.68								
12.0	288.06						288.06		
小 計	347.74						288.06		
中 計	347.74						288.06		
F2　両隅　板厚									
4.0	1.20								
5.0	12.82								
6.0	78.38				32.46	35.80			
7.0	85.26		68.50	0.36					
8.0	4.93						4.93		
9.0	464.84	182.78		0.87				14.47	140.13
10.0	2.14			2.14					
小 計	649.57	182.78	68.50	3.37	32.46	35.80	4.93	14.47	140.13
中 計	649.57	182.78	68.50	3.37	32.46	35.80	4.93	14.47	140.13
合 計	1053.15	182.78	68.50	3.37	32.46	35.80	327.21	36.09	140.13

***（仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

部位　X6-X9/Y4-Y6　　(　1 節　)　　＊＊　溶接　＊＊　　工場

材種　　サイズ　　(　形　状　)		SP2	SWOL	V20
		1	2	7
HB1 レ形35° 裏当て				
8.0				
12.0				
小 計				
中 計				
HT1 レ形35° 裏当て				
5.0			59.68	
12.0				
小 計			59.68	
中 計			59.68	
F2　両隅　板厚				
4.0			1.20	
5.0			12.82	
6.0			10.12	
7.0			16.40	
8.0				
9.0		14.48		112.11
10.0				
小 計		14.48	40.54	112.11
中 計		14.48	40.54	112.11
合 計		14.48	100.22	112.11

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

部位　X6-X10/Y7-Y8　　(　2 階　)　　＊＊　鋼材　＊＊

材種　　サイズ　　(　材　質　)	設計重量 (t)	LV20	MOYA	SB150	SB200	SC1	SC1A	SG194	SG244
	か所　12	1	1	1	1	2	3	2	1
切板鋼板　(SS400　)									
6.0	0.036			0.028	0.008				
9.0	0.057	0.057							
小 計	0.093	0.057		0.028	0.008				
切板鋼板　(SN400B　)									
6.0	0.046			0.012	0.004		0.006	0.024	
9.0	0.133						0.022	0.089	0.022
小 計	0.179			0.012	0.004		0.028	0.113	0.022
切板鋼板　(SN490B　)									
16.0	0.046					0.032	0.014		
小 計	0.046					0.032	0.014		
切板鋼板　(SN490C　)									
19.0	0.120					0.084	0.036		
小 計	0.120					0.084	0.036		
中 計	0.438	0.057		0.040	0.012	0.116	0.078	0.113	0.022
H形鋼　(SS400　)									
150.0　75.0　5.0　7.0	0.304			0.304					
200.0　100.0　5.5　8.0	0.359				0.359				
小 計	0.663			0.304	0.359				
H形鋼　(SN400B　)									
194.0　150.0　6.0　9.0	1.829					0.492	0.092	1.245	
244.0　175.0　7.0　11.0	1.282								1.282
小 計	3.111					0.492	0.092	1.245	1.282
中 計	3.774			0.304	0.359	0.492	0.092	1.245	1.282
等辺山形鋼　(SS400　)									
100.0　75.0　7.0	0.237		0.237						
小 計	0.237		0.237						
中 計	0.237		0.237						
一般構造用角形鋼管　(BCR295　)									
150.0　150.0　9.0	0.530					0.264	0.266		
小 計	0.530					0.264	0.266		
中 計	0.530					0.264	0.266		
軽量形鋼　(SSC400　)									
100.0　50.0　20.0　2.3	1.213		1.213						
小 計	1.213		1.213						
中 計	1.213		1.213						
合 計	6.192	0.057	1.450	0.344	0.371	0.872	0.436	1.358	1.304

（鉄骨　記号別集計表）

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

部位　X6-X10/Y7-Y8　　（　2 階　）　　＊＊　ボルト　＊＊　　現場

材種　　サイズ　　（ 材　質 ）	設計重量（t）	LV20	MOYA	SB150	SB200	SC1	SC1A	SG194	SG244
	か所　12	1	1	1	1	2	3	2	1
ﾌﾞﾚｰｽ									
20.0　7500.0									
20.0　8300.0									
小 計									
中 計									
普通ﾎﾞﾙﾄ　（AEN　）									
12.0　35.0	0.026		0.026						
小 計	0.026		0.026						
中 計	0.026		0.026						
高力ﾎﾞﾙﾄ　（F8T　）									
16.0　50.0	0.009						0.002	0.007	
16.0　55.0	0.036						0.007	0.029	
20.0　45.0	0.021			0.015	0.006				
20.0　50.0	0.019	0.007							0.012
小 計	0.085	0.007		0.015	0.006		0.009	0.036	0.012
中 計	0.085	0.007		0.015	0.006		0.009	0.036	0.012
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ　（SS400　）									
20.0　500.0	0.086					0.060	0.026		
小 計	0.086					0.060	0.026		
中 計	0.086					0.060	0.026		
ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ									
16.0　50.0									
小 計									
中 計									
柱底均しﾓﾙﾀﾙ									
50.0　190.0 190.0									
小 計									
中 計									
合 計	0.197	0.007	0.026	0.015	0.006	0.060	0.035	0.036	0.012

（鉄骨　記号別集計表）

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

部位　X6-X10/Y7-Y8　　（　2 階　）　　＊＊　溶接　＊＊　　工場

材種　　サイズ　　（ 形　状 ）	換算長 (m)	LV20	MOYA	SB150	SB200	SC1	SC1A	SG194	SG244
	か所　11	1	1	1	1	2	3	1	1
HB1 ﾚ形35° 裏当て									
6.0	0.68							0.68	
9.0	27.93					21.58	3.81	2.54	
小 計	28.61					21.58	3.81	3.22	
中 計	28.61					21.58	3.81	3.22	
HT1 ﾚ形35° 裏当て									
12.0	154.31					108.02	46.29		
小 計	154.31					108.02	46.29		
中 計	154.31					108.02	46.29		
F2　両隅　板厚									
6.0	28.63			19.23	5.73	3.12	0.55		
7.0	35.42		35.42						
9.0	32.20	21.76							10.44
小 計	96.25	21.76	35.42	19.23	5.73	3.12	0.55		10.44
中 計	96.25	21.76	35.42	19.23	5.73	3.12	0.55		10.44
合 計	279.17	21.76	35.42	19.23	5.73	132.72	50.65	3.22	10.44

***（仮称）地域交流温浴センター建設工事 ***

部位　X4-X8/Y2-Y3　　（　2 階　）　　＊＊　鋼材　＊＊

材種　　サイズ　　（ 材　質 ）	設計重量（t）	HB15	LV20	MOYA	SB200	SC1	SC1A	SG194	SG244
	か所　12	2	1	1	1	1	1	2	1
切板鋼板　（SS400　）									
6.0	0.031				0.031				
9.0	0.096	0.003	0.090						
小 計	0.127	0.003	0.090		0.031				
切板鋼板　（SN400B　）									
6.0	0.097				0.015		0.015	0.067	
9.0	0.317						0.055	0.243	0.019
小 計	0.414				0.015		0.070	0.310	0.019
切板鋼板　（SN490B　）									
16.0	0.064					0.050	0.014		
小 計	0.064					0.050	0.014		
切板鋼板　（SN490C　）									
19.0	0.167					0.131	0.036		
小 計	0.167					0.131	0.036		
中 計	0.772	0.003	0.090		0.046	0.181	0.120	0.310	0.019
H形鋼　（SS400　）									
150.0　150.0　7.0　10.0	0.439	0.364							
200.0　100.0　5.5　8.0	0.980				0.980				
小 計	1.419	0.364			0.980				
H形鋼　（SN400B　）									
194.0　150.0　6.0　9.0	2.520					0.965	0.238	1.317	
244.0　175.0　7.0　11.0	0.959								0.959
小 計	3.479					0.965	0.238	1.317	0.959
中 計	4.898	0.364			0.980	0.965	0.238	1.317	0.959
等辺山形鋼　（SS400　）									
100.0　75.0　7.0	0.420			0.420					
小 計	0.420			0.420					
中 計	0.420			0.420					
一般構造用角形鋼管　（BCR295　）									
150.0　150.0　9.0	0.690					0.416	0.274		
小 計	0.690					0.416	0.274		
中 計	0.690					0.416	0.274		
軽量形鋼　（SSC400　）									
100.0　50.0　20.0　2.3	3.447			3.447					
小 計	3.447			3.447					
中 計	3.447			3.447					
合 計	10.227	0.367	0.090	3.867	1.026	1.562	0.632	1.627	0.978

***（仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

部位　X4-X8/Y2-Y3　　(　2 階　)　　＊＊　鋼材　＊＊

材種　　サイズ　　(　材　質　)		SP2
		2
切板鋼板　(SS400　)		
6.0		
9.0		0.003
小 計		0.003
切板鋼板　(SN400B　)		
6.0		
9.0		
小 計		
切板鋼板　(SN490B　)		
16.0		
小 計		
切板鋼板　(SN490C　)		
19.0		
小 計		
中 計		0.003
H形鋼　(SS400　)		
150.0　150.0　7.0　10.0		0.075
200.0　100.0　5.5　8.0		
小 計		0.075
H形鋼　(SN400B　)		
194.0　150.0　6.0　9.0		
244.0　175.0　7.0　11.0		
小 計		
中 計		0.075
等辺山形鋼　(SS400　)		
100.0　75.0　7.0		
小 計		
中 計		
一般構造用角形鋼管　(BCR295　)		
150.0　150.0　9.0		
小 計		
中 計		
軽量形鋼　(SSC400　)		
100.0　50.0　20.0　2.3		
小 計		
中 計		
合 計		0.078

（鉄骨　記号別集計表）

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

部位　X4-X8/Y2-Y3　　（　2 階　）　　＊＊　ボルト　＊＊　　現場

材種　　サイズ　　（ 材　質 ）	設計重量（t）	HB15	LV20	MOYA	SB200	SC1	SC1A	SG194	SG244
	か所　12	2	1	1	1	1	1	2	1
ﾌﾞﾚｰｽ									
20.0　6000.0									
20.0　6900.0									
20.0　8700.0									
小 計									
中 計									
普通ﾎﾞﾙﾄ									
12.0　35.0	0.046			0.046					
小 計	0.046			0.046					
中 計	0.046			0.046					
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ　（S10T　）									
16.0　40.0	0.004	0.002							
16.0　45.0	0.022						0.004	0.018	
16.0　50.0	0.090						0.017	0.073	
20.0　40.0	0.018				0.018				
20.0　45.0	0.024		0.011						0.013
小 計	0.158	0.002	0.011		0.018		0.021	0.091	0.013
中 計	0.158	0.002	0.011		0.018		0.021	0.091	0.013
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ　（SS400　）									
20.0　500.0	0.120					0.094	0.026		
小 計	0.120					0.094	0.026		
中 計	0.120					0.094	0.026		
ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ									
16.0　50.0									
小 計									
中 計									
柱底均しﾓﾙﾀﾙ									
50.0　190.0 190.0									
小 計									
中 計									
合 計	0.324	0.002	0.011	0.046	0.018	0.094	0.047	0.091	0.013

***（仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

部位　X4-X8/Y2-Y3　　(　2 階　)　　＊＊　ボルト　＊＊　　現場

材種　　サイズ　　(　材　質　)		SP2
		2
ﾌﾞﾚｰｽ 20.0　6000.0 20.0　6900.0 20.0　8700.0		
小 計		
中 計		
普通ﾎﾞﾙﾄ 12.0　35.0		
小 計		
中 計		
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ　(S10T　) 16.0　40.0 16.0　45.0 16.0　50.0 20.0　40.0 20.0　45.0		0.002
小 計		0.002
中 計		0.002
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ　(SS400　) 20.0　500.0		
小 計		
中 計		
ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ 16.0　50.0		
小 計		
中 計		
柱底均しﾓﾙﾀﾙ 50.0　190.0 190.0		
小 計		
中 計		
合 計		0.002

(鉄骨　記号別集計表)

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

部位　X4-X8/Y2-Y3　　(　2 階　)　　＊＊　溶接　＊＊　　工場

材種　　サイズ　　(　形　状　)	換算長 (m)	HB15	LV20	MOYA	SB200	SC1	SC1A	SG194	SG244
	か所　11	2	1	1	1	1	1	1	1
HB1 ﾚ形35° 裏当て									
6.0	2.04							2.04	
9.0	48.22					34.26	6.35	7.61	
小 計	50.26					34.26	6.35	9.65	
中 計	50.26					34.26	6.35	9.65	
HT1 ﾚ形35° 裏当て									
12.0	216.05					169.75	46.30		
小 計	216.05					169.75	46.30		
中 計	216.05					169.75	46.30		
F2　両隅　板厚									
6.0	27.19				21.32	4.95	0.92		
7.0	62.66			62.66					
9.0	45.36	1.52	34.82						7.50
小 計	135.21	1.52	34.82	62.66	21.32	4.95	0.92		7.50
中 計	135.21	1.52	34.82	62.66	21.32	4.95	0.92		7.50
合 計	401.52	1.52	34.82	62.66	21.32	208.96	53.57	9.65	7.50

***（仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

部位　X4-X8/Y2-Y3　　(　2 階　)　　＊＊　溶接　＊＊　　工場

材種　　サイズ　　(　形　状　)		SP2
		2
HB1 レ形35° 裏当て		
6.0		
9.0		
小 計		
中 計		
HT1 レ形35° 裏当て		
12.0		
小 計		
中 計		
F2　両隅　板厚		
6.0		
7.0		
9.0		1.52
小 計		1.52
中 計		1.52
合 計		1.52

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

部位　X1-X5/Y7-Y8　　(　2 階　)　　＊＊　鋼材　＊＊

材種　サイズ　(　材　質　)	設計重量 (t)	HB15	LV20	MOYA	SB200	SC1	SC1A	SG194	SG244
	か所　18	1	2	2	2	2	2	3	2
切板鋼板　(SS400　)									
6.0	0.042				0.042				
9.0	0.084	0.002	0.079						
小 計	0.126	0.002	0.079		0.042				
切板鋼板　(SN400B　)									
6.0	0.088				0.018		0.009	0.061	
9.0	0.274						0.033	0.221	0.020
小 計	0.362				0.018		0.042	0.282	0.020
切板鋼板　(SN490B　)									
16.0	0.050					0.041	0.009		
小 計	0.050					0.041	0.009		
切板鋼板　(SN490C　)									
19.0	0.131					0.107	0.024		
小 計	0.131					0.107	0.024		
中 計	0.669	0.002	0.079		0.060	0.148	0.075	0.282	0.020
H形鋼　(SS400　)									
150.0　150.0　7.0　10.0	0.319	0.244							
200.0　100.0　5.5　8.0	1.708				1.708				
小 計	2.027	0.244			1.708				
H形鋼　(SN400B　)									
194.0　150.0　6.0　9.0	2.757					0.766	0.193	1.798	
244.0　175.0　7.0　11.0	1.325								1.325
小 計	4.082					0.766	0.193	1.798	1.325
中 計	6.109	0.244			1.708	0.766	0.193	1.798	1.325
等辺山形鋼　(SS400　)									
100.0　75.0　7.0	0.389			0.389					
小 計	0.389			0.389					
中 計	0.389			0.389					
一般構造用角形鋼管　(BCR295　)									
150.0　150.0　9.0	0.567					0.340	0.227		
小 計	0.567					0.340	0.227		
中 計	0.567					0.340	0.227		
軽量形鋼　(SSC400　)									
100.0　50.0　20.0　2.3	2.185			2.185					
小 計	2.185			2.185					
中 計	2.185			2.185					
合 計	9.919	0.246	0.079	2.574	1.768	1.254	0.495	2.080	1.345

***（仮称）地域交流温浴センター建設工事 ***

部位　X1-X5/Y7-Y8　　(　2 階　)　　＊＊　鋼材　＊＊

材種　　サイズ　　(　材　質　)		SP2
		2
切板鋼板　(SS400　)		
6.0		
9.0		0.003
小 計		0.003
切板鋼板　(SN400B　)		
6.0		
9.0		
小 計		
切板鋼板　(SN490B　)		
16.0		
小 計		
切板鋼板　(SN490C　)		
19.0		
小 計		
中 計		0.003
H形鋼　(SS400　)		
150.0　150.0　7.0　10.0		0.075
200.0　100.0　5.5　8.0		
小 計		0.075
H形鋼　(SN400B　)		
194.0　150.0　6.0　9.0		
244.0　175.0　7.0　11.0		
小 計		
中 計		0.075
等辺山形鋼　(SS400　)		
100.0　75.0　7.0		
小 計		
中 計		
一般構造用角形鋼管　(BCR295　)		
150.0　150.0　9.0		
小 計		
中 計		
軽量形鋼　(SSC400　)		
100.0　50.0　20.0　2.3		
小 計		
中 計		
合 計		0.078

（鉄骨　記号別集計表）

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

部位　X1-X5/Y7-Y8　　（　2 階　）　　＊＊　ボルト　＊＊　　現場

材種　　サイズ　　（ 材　質 ）	設計重量（t）	HB15	LV20	MOYA	SB200	SC1	SC1A	SG194	SG244
	か所　18	1	2	2	2	2	2	3	2
ﾌﾞﾚｰｽ									
20.0　8300.0									
20.0　9100.0									
小 計									
中 計									
普通ﾎﾞﾙﾄ　（AEN　）									
12.0　35.0	0.036			0.036					
小 計	0.036			0.036					
普通ﾎﾞﾙﾄ									
12.0　35.0	0.007			0.007					
小 計	0.007			0.007					
中 計	0.043			0.043					
高力ﾎﾞﾙﾄ　（F8T　）									
16.0　45.0	0.003	0.001							
16.0　50.0	0.018						0.002	0.016	
16.0　55.0	0.072						0.007	0.065	
20.0　45.0	0.022				0.022				
20.0　50.0	0.018		0.009						0.009
小 計	0.133	0.001	0.009		0.022		0.009	0.081	0.009
中 計	0.133	0.001	0.009		0.022		0.009	0.081	0.009
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ　（S10T　）									
16.0　45.0	0.003						0.001	0.002	
16.0　50.0	0.010						0.003	0.007	
20.0　40.0	0.004				0.004				
20.0　45.0	0.004		0.001						0.003
小 計	0.021		0.001		0.004		0.004	0.009	0.003
中 計	0.021		0.001		0.004		0.004	0.009	0.003
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ　（SS400　）									
20.0　500.0	0.094					0.077	0.017		
小 計	0.094					0.077	0.017		
中 計	0.094					0.077	0.017		
ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ									
16.0　50.0									
小 計									
中 計									

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

部位　X1-X5/Y7-Y8　　(　2 階　)　　＊＊　ボルト　＊＊　　現場

材種　　サイズ　　(　材　質　)		SP2
		2
ﾌﾞﾚｰｽ		
20.0　8300.0		
20.0　9100.0		
小 計		
中 計		
普通ﾎﾞﾙﾄ　(AEN　)		
12.0　35.0		
小 計		
普通ﾎﾞﾙﾄ		
12.0　35.0		
小 計		
中 計		
高力ﾎﾞﾙﾄ　(F8T　)		
16.0　45.0		0.002
16.0　50.0		
16.0　55.0		
20.0　45.0		
20.0　50.0		
小 計		0.002
中 計		0.002
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ　(S10T　)		
16.0　45.0		
16.0　50.0		
20.0　40.0		
20.0　45.0		
小 計		
中 計		
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ　(SS400　)		
20.0　500.0		
小 計		
中 計		
ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ		
16.0　50.0		
小 計		
中 計		

（鉄骨　記号別集計表）

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

部位　X1-X5/Y7-Y8　　（　2 階　）　　＊＊　ボルト　＊＊　　現場

材種　　サイズ　　（ 材　質 ）	設計重量（ｔ）	HB15	LV20	MOYA	SB200	SC1	SC1A	SG194	SG244
	か所　18	1	2	2	2	2	2	3	2
柱底均しﾓﾙﾀﾙ 50.0　190.0 190.0									
小 計									
中 計									
合 計	0.291	0.001	0.010	0.043	0.026	0.077	0.030	0.090	0.012

***（仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

部位　X1-X5/Y7-Y8　　(　2 階　)　　＊＊　ボルト　＊＊　　現場

材種　　サイズ　　(　材　質　)		SP2
		2
柱底均しﾓﾙﾀﾙ 50.0　190.0 190.0		
小 計		
中 計		
合 計		0.002

(鉄骨　記号別集計表)

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

部位　X1-X5/Y7-Y8　　(　2 階　)　　＊＊　溶接　＊＊　　工場

材種　　サイズ　　(　形　状　)	換算長 (m)	HB15	LV20	MOYA	SB200	SC1	SC1A	SG194	SG244
	か所　16	1	2	2	2	2	2	1	2
HB1 ﾚ形35° 裏当て									
6.0	1.02							1.02	
9.0	36.81					29.19	3.81	3.81	
小 計	37.83					29.19	3.81	4.83	
中 計	37.83					29.19	3.81	4.83	
HT1 ﾚ形35° 裏当て									
12.0	169.75					138.89	30.86		
小 計	169.75					138.89	30.86		
中 計	169.75					138.89	30.86		
F2　両隅　板厚									
6.0	33.59				28.82	4.22	0.55		
7.0	57.99			57.99					
9.0	42.20	0.76	30.46						9.46
小 計	133.78	0.76	30.46	57.99	28.82	4.22	0.55		9.46
中 計	133.78	0.76	30.46	57.99	28.82	4.22	0.55		9.46
合 計	341.36	0.76	30.46	57.99	28.82	172.30	35.22	4.83	9.46

(鉄骨　記号別集計表)

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

部位　X1-X5/Y7-Y8　　(　2 階　)　　＊＊　溶接　＊＊　　工場

材種　　サイズ　　(　形　状　)		SP2
		2
HB1 ﾚ形35° 裏当て		
6.0		
9.0		
小 計		
中 計		
HT1 ﾚ形35° 裏当て		
12.0		
小 計		
中 計		
F2　両隅　板厚		
6.0		
7.0		
9.0		1.52
小 計		1.52
中 計		1.52
合 計		1.52

***（仮称）地域交流温浴センター建設工事 ***

部位　X0-X5/Y5-Y6　　（　2 階　）　　＊＊　鋼材　＊＊

材種　サイズ　（材　質）	設計重量（t）	HB15	LV20	MOYA	SB200	SC1	SC1A	SG194	SG244
	か所　20	1	2	2	2	3	3	3	2
切板鋼板　（SS400　）									
6.0	0.051				0.051				
9.0	0.095	0.002	0.090						
小 計	0.146	0.002	0.090		0.051				
切板鋼板　（SN400B　）									
6.0	0.100				0.021		0.012	0.067	
9.0	0.312						0.044	0.243	0.025
小 計	0.412				0.021		0.056	0.310	0.025
切板鋼板　（SN490B　）									
16.0	0.068					0.054	0.014		
小 計	0.068					0.054	0.014		
切板鋼板　（SN490C　）									
19.0	0.155					0.119	0.036		
小 計	0.155					0.119	0.036		
中 計	0.781	0.002	0.090		0.072	0.173	0.106	0.310	0.025
H形鋼　（SS400　）									
150.0　150.0　7.0　10.0	0.319	0.244							
200.0　100.0　5.5　8.0	1.977				1.977				
小 計	2.296	0.244			1.977				
H形鋼　（SN400B　）									
194.0　150.0　6.0　9.0	3.212					1.097	0.257	1.858	
244.0　175.0　7.0　11.0	1.581								1.581
小 計	4.793					1.097	0.257	1.858	1.581
中 計	7.089	0.244			1.977	1.097	0.257	1.858	1.581
等辺山形鋼　（SS400　）									
100.0　75.0　7.0	0.393			0.393					
小 計	0.393			0.393					
中 計	0.393			0.393					
一般構造用角形鋼管　（BCR295　）									
150.0　150.0　9.0	0.793					0.453	0.340		
小 計	0.793					0.453	0.340		
中 計	0.793					0.453	0.340		
軽量形鋼　（SSC400　）									
100.0　50.0　20.0　2.3	2.192			2.192					
小 計	2.192			2.192					
中 計	2.192			2.192					
合 計	11.248	0.246	0.090	2.585	2.049	1.723	0.703	2.168	1.606

***（仮称）地域交流温浴センター建設工事 ***

部位　X0-X5/Y5-Y6　　（　2 階　）　　＊＊　鋼材　＊＊

材種　　サイズ　　（　材　質　）		SP2
		2
切板鋼板　（SS400　）		
6.0		
9.0		0.003
小 計		0.003
切板鋼板　（SN400B　）		
6.0		
9.0		
小 計		
切板鋼板　（SN490B　）		
16.0		
小 計		
切板鋼板　（SN490C　）		
19.0		
小 計		
中 計		0.003
H形鋼　（SS400　）		
150.0　150.0　7.0　10.0		0.075
200.0　100.0　5.5　8.0		
小 計		0.075
H形鋼　（SN400B　）		
194.0　150.0　6.0　9.0		
244.0　175.0　7.0　11.0		
小 計		
中 計		0.075
等辺山形鋼　（SS400　）		
100.0　75.0　7.0		
小 計		
中 計		
一般構造用角形鋼管　（BCR295　）		
150.0　150.0　9.0		
小 計		
中 計		
軽量形鋼　（SSC400　）		
100.0　50.0　20.0　2.3		
小 計		
中 計		
合 計		0.078

（鉄骨　記号別集計表）

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

部位　X0-X5/Y5-Y6　　（　2 階　）　　＊＊　ボルト　＊＊　　現場

材種　　サイズ　　（ 材　質 ）	設計重量（t）	HB15	LV20	MOYA	SB200	SC1	SC1A	SG194	SG244
	か所　20	1	2	2	2	3	3	3	2
ﾌﾞﾚｰｽ									
20.0　7500.0									
20.0　8300.0									
20.0　9100.0									
小 計									
中 計									
普通ﾎﾞﾙﾄ　（AEN　）									
12.0　35.0	0.031			0.031					
小 計	0.031			0.031					
普通ﾎﾞﾙﾄ									
12.0　35.0	0.013			0.013					
小 計	0.013			0.013					
中 計	0.044			0.044					
高力ﾎﾞﾙﾄ　（F8T　）									
16.0　45.0	0.003	0.001							
16.0　50.0	0.012						0.002	0.010	
16.0　55.0	0.050						0.007	0.043	
20.0　45.0	0.022				0.022				
20.0　50.0	0.018		0.009						0.009
小 計	0.105	0.001	0.009		0.022		0.009	0.053	0.009
中 計	0.105	0.001	0.009		0.022		0.009	0.053	0.009
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ　（S10T　）									
16.0　45.0	0.010						0.002	0.008	
16.0　50.0	0.040						0.007	0.033	
20.0　40.0	0.008				0.008				
20.0　45.0	0.008		0.003						0.005
小 計	0.066		0.003		0.008		0.009	0.041	0.005
中 計	0.066		0.003		0.008		0.009	0.041	0.005
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ　（SS400　）									
20.0　500.0	0.111					0.085	0.026		
小 計	0.111					0.085	0.026		
中 計	0.111					0.085	0.026		
ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ									
16.0　50.0									
小 計									
中 計									

***（仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

部位　X0-X5/Y5-Y6　　(　2 階　)　　＊＊　ボルト　＊＊　　現場

材種　　サイズ　　(　材　質　)		SP2
		2
ﾌﾞﾚｰｽ		
20.0　7500.0		
20.0　8300.0		
20.0　9100.0		
小 計		
中 計		
普通ﾎﾞﾙﾄ　(AEN　)		
12.0　35.0		
小 計		
普通ﾎﾞﾙﾄ		
12.0　35.0		
小 計		
中 計		
高力ﾎﾞﾙﾄ　(F8T　)		
16.0　45.0		0.002
16.0　50.0		
16.0　55.0		
20.0　45.0		
20.0　50.0		
小 計		0.002
中 計		0.002
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ　(S10T　)		
16.0　45.0		
16.0　50.0		
20.0　40.0		
20.0　45.0		
小 計		
中 計		
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ　(SS400　)		
20.0　500.0		
小 計		
中 計		
ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ		
16.0　50.0		
小 計		
中 計		

（鉄骨　記号別集計表）

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

部位　X0-X5/Y5-Y6　　（　2 階　）　　＊＊　ボルト　＊＊　　現場

材種　　サイズ　　（ 材　質 ）	設計重量（ｔ）	HB15	LV20	MOYA	SB200	SC1	SC1A	SG194	SG244
	か所　20	1	2	2	2	3	3	3	2
柱底均しﾓﾙﾀﾙ 50.0　190.0 190.0									
小 計									
中 計									
合 計	0.326	0.001	0.012	0.044	0.030	0.085	0.044	0.094	0.014

***（仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

部位　X0-X5/Y5-Y6　　(　2 階　)　　＊＊　ボルト　＊＊　　現場

材種　　サイズ　　(　材　質　)		SP2
		2
柱底均しﾓﾙﾀﾙ 50.0　190.0 190.0		
小 計		
中 計		
合 計		0.002

(鉄骨　記号別集計表)

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

部位　X0-X5/Y5-Y6　　(　2 階　)　　＊＊　溶接　＊＊　　工場

材種　　サイズ　　(　形　状　)	換算長 (m)	HB15	LV20	MOYA	SB200	SC1	SC1A	SG194	SG244
	か所　18	1	2	2	2	3	3	1	2
HB1 レ形35° 裏当て									
6.0	1.02							1.02	
9.0	41.89					33.00	5.08	3.81	
小 計	42.91					33.00	5.08	4.83	
中 計	42.91					33.00	5.08	4.83	
HT1 レ形35° 裏当て									
12.0	200.61					154.32	46.29		
小 計	200.61					154.32	46.29		
中 計	200.61					154.32	46.29		
F2　両隅　板厚									
6.0	40.26				34.75	4.77	0.74		
7.0	58.57			58.57					
9.0	49.05	0.76	34.81						11.96
小 計	147.88	0.76	34.81	58.57	34.75	4.77	0.74		11.96
中 計	147.88	0.76	34.81	58.57	34.75	4.77	0.74		11.96
合 計	391.40	0.76	34.81	58.57	34.75	192.09	52.11	4.83	11.96

(鉄骨　記号別集計表)

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

部位　X0-X5/Y5-Y6　　(　2 階　)　　＊＊　溶接　＊＊　　工場

材種　　サイズ　　(　形　状　)		SP2
		2
HB1 レ形35° 裏当て		
6.0		
9.0		
小 計		
中 計		
HT1 レ形35° 裏当て		
12.0		
小 計		
中 計		
F2　両隅　板厚		
6.0		
7.0		
9.0		1.52
小 計		1.52
中 計		1.52
合 計		1.52

1.4.4.鉄骨計算書

***（仮称）地域交流温浴センター建設工事 ***

部位	節	階	記号	部分名称	倍数
X6-X9/Y4-Y6	1		SC2		1

メモ	加工	工現	材質	材種	サイズ			巾	長さ	個所	倍数	数量	単量換算率	重量換算長	塗装	係数	面積	耐火被覆 厚	面積	超音波
柱																				
Main	S造		BCR295	SP	200.0	200.0	12.0		1.465	14	1	20.510	67.900	1392.63		0.800	16.41			
B-PL	S造		SN490B	PL	16.0			0.240	0.240	14	1	0.806	125.600	101.23		2.000	1.61			
ﾍﾞｰｽﾓﾙﾀﾙ	S造	現		BM	50.0	240.0	240.0			14	1	14.000								
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	S造	現	SS400	AB	20.0	500.0				4	14	56.000	2.132	119.39						
ｽﾀｯﾄﾎﾞﾙﾄ	S造	現		ST	16.0	50.0				12	14	168.000								
ﾌﾞﾗｹｯﾄ																				
SG20	S造		SN400B	H	200.0	200.0	8.0	12.0	3.240	14	1	45.360	49.900	2263.46		1.184	53.71			
外D-PL	S造		SN490C	PL	19.0			0.250	0.250	2	14	1.750	149.150	261.01		2.000	3.50			
溶接	S造	工		WE	12.0				0.200	16	14	44.800	6.430	288.06						224
溶接	S造	工		WA	12.0				0.200	2	14	5.600	6.110	34.22						28
溶接	S造	工		WQ	8.0				0.176	1	14	2.464	2.000	4.93						

	鋼材計	4018.33 kg	ボルト計	119.39 kg	溶接計	327.21 m	塗装計	75.23 ㎡	耐火被覆計	㎡	超音波計	252 個所

部位	節	階	記号	部分名称	倍数
X6-X9/Y4-Y6	1		SG20	Y-	1

メモ	加工	工現	材質	材種	サイズ			巾	長さ	個所	倍数	数量	単量換算率	重量換算長	塗装	係数	面積	耐火被覆 厚	面積	超音波
梁																				
Main	S造		SN400B	H	200.0	200.0	8.0	12.0		3.800	12	1	45.600	49.900	2275.44		1.184	53.99		
G-PL	S造		SN400B	PL	9.0				0.080	0.140	2	12	0.269	70.650	19.00		2.000	0.54		
溶接	S造	工		WQ	9.0					0.140	2	12	3.360	2.720	9.14					
高力ﾎﾞﾙﾄ	S造	現	S10T	TS	20.0	45.0					4	12	48.000	0.328	15.74					

	鋼材計	ボルト計	溶接計	塗装計	耐火被覆計	超音波計
	2294.44 kg	15.74 kg	9.14 m	54.53 ㎡	㎡	個所

部位	節	階	記号	部分名称	倍数
X6-X9/Y4-Y6	1		SG20	X-	1

メモ	加工	工現	材質	材種	サイズ				巾	長さ	個所	倍数	数量	単量換算率	重量換算長	塗装	係数	面積	耐火被覆 厚	面積	超音波
梁																					
Main	S造		SN400B	H	200.0	200.0	8.0	12.0		11.800	7	1	82.600	49.900	4121.74		1.184	97.80			
G-PL	S造		SN400B	PL	9.0				0.080	0.140	2	7	0.157	70.650	11.09		2.000	0.31			
溶接	S造	工		WQ	9.0					0.140	2	7	1.960	2.720	5.33						
高力ﾎﾞﾙﾄ	S造	現	S10T	TS	20.0	45.0					4	7	28.000	0.328	9.18						
**																					
F-PL	S造		SN400B	PL	9.0				0.200	0.290	4	7	1.624	70.650	114.74		2.000	3.25			
F-PL	S造		SN400B	PL	9.0				0.080	0.290	8	7	1.299	70.650	91.77		2.000	2.60			
高力ﾎﾞﾙﾄ	S造	現	S10T	TS	20.0	60.0					32	7	224.000	0.367	82.21						
W-PL	S造		SN400B	PL	6.0				0.140	0.230	4	7	0.902	47.100	42.48		2.000	1.80			
高力ﾎﾞﾙﾄ	S造	現	S10T	TS	20.0	50.0					8	7	56.000	0.341	19.10						

鋼材計	4381.82 kg	ボルト計	110.49 kg	溶接計	5.33 m	塗装計	105.76 ㎡	耐火被覆計	㎡	超音波計	個所

部位	節	階	記号	部分名称	倍数
X6-X9/Y4-Y6	1		SG20	X-斜	1

メモ	加工	工現	材質	材種	サイズ			巾	長さ	個所	倍数	数量	単量換算率	重量換算長	塗装	係数	面積	耐火被覆 厚	面積	超音波
梁																				
Main	S造		SN400B	H	200.0	200.0	8.0	12.0	6.708	7	1	46.956	49.900	2343.10		1.184	55.60			
溶接	S造	工		WA	12.0				0.200	2	7	2.800	6.110	17.11						14
溶接	S造	工		WA	8.0				0.176	1	7	1.232	3.660	4.51						7
F-PL	S造		SN400B	PL	9.0			0.200	0.290	4	7	1.624	70.650	114.74		2.000	3.25			
F-PL	S造		SN400B	PL	9.0			0.080	0.290	8	7	1.299	70.650	91.77		2.000	2.60			
高力ﾎﾞﾙﾄ	S造	現	S10T	TS	20.0	60.0				32	7	224.000	0.367	82.21						
W-PL	S造		SN400B	PL	6.0			0.140	0.230	4	7	0.902	47.100	42.48		2.000	1.80			
高力ﾎﾞﾙﾄ	S造	現	S10T	TS	20.0	50.0				8	7	56.000	0.341	19.10						

	鋼材計	2592.09 kg	ボルト計	101.31 kg	溶接計	21.62 m	塗装計	63.25 ㎡	耐火被覆計	㎡	超音波計	21 個所

部位	節	階	記号	部分名称	倍数
X6-X9/Y4-Y6	1		SB200	Y-	1

メモ	加工	工現	材質	材種	サイズ				巾	長さ	個所	倍数	数量	単量換算率	重量換算長	塗装	係数	面積	耐火被覆	厚	面積	超音波
小梁																						
Main	S造		SS400	H	200.0	100.0	5.5	8.0		3.800	30	1	114.000	20.900	2382.60		0.789	89.95				
Rib	S造		SS400	PL	6.0				0.096	0.176	35	1	0.591	47.100	27.84		2.000	1.18				
溶接	S造	工		WQ	6.0					0.368	35	1	12.880	1.390	17.90							
G-PL	S造		SN400B	PL	6.0				0.080	0.140	2	30	0.672	47.100	31.65		2.000	1.34				
高力ﾎﾞﾙﾄ	S造	現	S10T	TS	20.0	40.0					4	30	120.000	0.318	38.16							

	鋼材計	ボルト計	溶接計	塗装計	耐火被覆計	超音波計
	2442.09 kg	38.16 kg	17.90 m	92.47 ㎡	㎡	個所

部位	節	階	記号	部分名称	倍数
X6-X9/Y4-Y6	1		SB200	Y-斜	1

メモ	加工	工現	材質	材種	サイズ				巾	長さ	個所	倍数	数量	単量換算率	重量換算長	塗装	係数	面積	耐火被覆	厚	面積	超音波
小梁																						
Main	S造		SS400	H	200.0	100.0	5.5	8.0		3.800	30	1	114.000	20.900	2382.60		0.789	89.95				
Rib	S造		SS400	PL	6.0				0.096	0.176	35	1	0.591	47.100	27.84		2.000	1.18				
溶接	S造	工		WQ	6.0					0.368	35	1	12.880	1.390	17.90							
G-PL	S造		SN400B	PL	6.0				0.080	0.140	2	30	0.672	47.100	31.65		2.000	1.34				
高力ﾎﾞﾙﾄ	S造	現	S10T	TS	20.0	40.0					4	30	120.000	0.318	38.16							

	鋼材計	ボルト計	溶接計	塗装計	耐火被覆計	超音波計
	2442.09 kg	38.16 kg	17.90 m	92.47 ㎡	㎡	個所

部位	節	階	記号	部分名称	倍数
X6-X9/Y4-Y6	1		SB150	Y-斜	1

メモ	加工	工現	材質	材種	サイズ			巾	長さ	個所	倍数	数量	単量換算率	重量換算長	塗装	係数	面積	耐火被覆 厚	面積	超音波
小梁																				
Main	S造		SS400	H	150.0	75.0	5.0	7.0	2.200	36	1	79.200	14.000	1108.80		0.590	46.73			
Rib	S造		SS400	PL	6.0			0.047	0.184	84	1	0.726	47.100	34.19		2.000	1.45			
溶接	S造	工		WQ	6.0				0.278	84	1	23.352	1.390	32.46						
G-PL	S造		SN400B	PL	6.0			0.080	0.140	2	36	0.806	47.100	37.96		2.000	1.61			
高力ﾎﾞﾙﾄ	S造	現	S10T	TS	20.0	40.0				4	36	144.000	0.318	45.79						

	鋼材計	1180.95 kg	ボルト計	45.79 kg	溶接計	32.46 m	塗装計	49.79 ㎡	耐火被覆計	㎡	超音波計	個所

部位	節	階	記号	部分名称	倍数
X6-X9/Y4-Y6	1		SP1		7

メモ	加工	工現	材質	材種	サイズ			巾	長さ	個所	倍数	数量	単量換算率	重量換算長	塗装	係数	面積	耐火被覆 厚	面積	超音波
柱																				
Main	S造		SS400	H	200.0	200.0	8.0	12.0	0.974	2	7	13.636	49.900	680.44		1.184	16.15			
Main	S造		SS400	H	200.0	200.0	8.0	12.0	1.974	2	7	27.636	49.900	1379.04		1.184	32.72			
Main	S造		SS400	H	200.0	200.0	8.0	12.0	3.000	1	7	21.000	49.900	1047.90		1.184	24.86			
Rib	S造		SS400	PL	9.0			0.096	0.176	20	7	2.365	70.650	167.09		2.000	4.73			
溶接	S造	工		WQ	9.0				0.368	20	7	51.520	2.720	140.13						
G-PL	S造		SS400	PL	9.0			0.080	0.140	20	7	1.568	70.650	110.78		2.000	3.14			
高力ﾎﾞﾙﾄ	S造	現	S10T	TS	20.0	45.0				20	7	140.000	0.328	45.92						

	鋼材計	3385.25 kg	ボルト計	45.92 kg	溶接計	140.13 m	塗装計	81.60 ㎡	耐火被覆計	㎡	超音波計	個所

部位	節	階	記号	部分名称	倍数
X6-X9/Y4-Y6	1		SP2		1

メモ	加工	工現	材質	材種	サイズ				巾	長さ	個所	倍数	数量	単量換算率	重量換算長	塗装	係数	面積	耐火被覆	厚	面積	超音波
柱																						
Main	S造		SS400	H	150.0	150.0	7.0	10.0		2.100	2	1	4.200	31.100	130.62		0.886	3.72				
Main	S造		SS400	H	150.0	150.0	7.0	10.0		1.950	3	1	5.850	31.100	181.94		0.886	5.18				
Rib	S造		SS400	PL	9.0				0.096	0.176	10	1	0.169	70.650	11.94		2.000	0.34				
溶接	S造	工		WQ	9.0					0.368	10	1	3.680	2.720	10.01							
Rib	S造		SS400	PL	9.0				0.072	0.130	6	1	0.056	70.650	3.96		2.000	0.11				
溶接	S造	工		WQ	9.0					0.274	6	1	1.644	2.720	4.47							
G-PL	S造		SS400	PL	9.0				0.080	0.140	8	1	0.090	70.650	6.36		2.000	0.18				
高力ﾎﾞﾙﾄ	S造	現	S10T	TS	20.0	45.0					2	8	16.000	0.328	5.25							

	鋼材計	ボルト計	溶接計	塗装計	耐火被覆計	超音波計
	334.82 kg	5.25 kg	14.48 m	9.53 ㎡	㎡	個所

部位	節	階	記号	部分名称	倍数
X6-X9/Y4-Y6	1		SB15	X9/	1

メモ	加工	工現	材質	材種	サイズ			巾	長さ	個所	倍数	数量	単量換算率	重量換算長	塗装	係数	面積	耐火被覆 厚	面積	超音波
小梁																				
Main	S造		SS400	H	150.0	150.0	7.0	10.0	3.675	2	1	7.350	31.100	228.59		0.886	6.51			
Main	S造		SS400	H	150.0	150.0	7.0	10.0	3.850	1	1	3.850	31.100	119.74		0.886	3.41			
B-PL	S造		SS400	PL	12.0			0.200	0.120	1	2	0.048	94.200	4.52		2.000	0.10			
ﾍﾞｰｽﾓﾙﾀﾙ	S造	現		BM	30.0	200.0	120.0			1	2	2.000								
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	S造	現	SS400	AB	16.0	400.0				4	2	8.000	1.117	8.94						
溶接	S造	工		WQ	10.0				0.150	2	2	0.600	3.560	2.14						
溶接	S造	工		WQ	7.0				0.130	1	2	0.260	1.390	0.36						
**																				
G-PL	S造		SS400	PL	9.0			0.080	0.140	4	1	0.045	70.650	3.18		2.000	0.09			
溶接	S造	工		WQ	9.0				0.080	4	1	0.320	2.720	0.87						
高力ﾎﾞﾙﾄ	S造	現	S10T	TS	16.0	40.0				2	4	8.000	0.191	1.53						

	鋼材計	356.03 kg	ボルト計	10.47 kg	溶接計	3.37 m	塗装計	10.11 ㎡	耐火被覆計	㎡	超音波計	個所

部位	節	階	記号	部分名称	倍数
X6-X9/Y4-Y6	1		V20		7

メモ	加工	工現	材質	材種	サイズ				巾	長さ	個所	倍数	数量	単量換算率	重量換算長	塗装	係数	面積	耐火被覆 厚	面積	超音波
柱																					
Main	S造		SS400	H	200.0	200.0	8.0	12.0		0.950	2	7	13.300	49.900	663.67		1.184	15.75			
Main	S造		SS400	H	200.0	200.0	8.0	12.0		1.250	2	7	17.500	49.900	873.25		1.184	20.72			
Rib	S造		SS400	PL	9.0				0.096	0.176	16	7	1.892	70.650	133.67		2.000	3.78			
溶接	S造	工		WQ	9.0					0.368	16	7	41.216	2.720	112.11						
G-PL	S造		SS400	PL	9.0				0.080	0.140	8	7	0.627	70.650	44.30		2.000	1.25			
高力ﾎﾞﾙﾄ	S造	現	S10T	TS	20.0	45.0					16	7	112.000	0.328	36.74						

鋼材計	1714.89 kg	ボルト計	36.74 kg	溶接計	112.11 m	塗装計	41.50 ㎡	耐火被覆計	㎡	超音波計	個所

部位	節	階	記号	部分名称	倍数
X6-X9/Y4-Y6	1		LV20		72

メモ	加工	工現	材質	材種	サイズ	巾	長さ	個所	倍数	数量	単量換算率	重量換算長	塗装	係数	面積	耐火被覆	厚	面積	超音波
**																			
Main	S造	現		BR	20.0 4600.0			1	72	72.000									
G-PL	S造		SS400	PL	9.0	0.200	0.200	2	72	5.760	70.650	406.94		2.000	11.52				
溶接	S造	工		WQ	9.0		0.400	2	72	57.600	2.720	156.67							
高力ﾎﾞﾙﾄ	S造	現	S10T	TS	20.0 45.0			2	72	144.000	0.328	47.23							

	鋼材計	ボルト計	溶接計	塗装計	耐火被覆計	超音波計
	406.94 kg	47.23 kg	156.67 m	11.52 ㎡	㎡	個所

部位	節	階	記号	部分名称	倍数
X6-X9/Y4-Y6	1		LV20		12

メモ	加工	工現	材質	材種	サイズ	巾	長さ	個所	倍数	数量	単量換算率	重量換算長	塗装	係数	面積	耐火被覆	厚	面積	超音波
**																			
Main	S造	現		BR	20.0 4500.0			1	12	12.000									
G-PL	S造		SS400	PL	9.0	0.200	0.200	2	12	0.960	70.650	67.82		2.000	1.92				
溶接	S造	工		WQ	9.0		0.400	2	12	9.600	2.720	26.11							
高力ﾎﾞﾙﾄ	S造	現	S10T	TS	20.0 45.0			2	12	24.000	0.328	7.87							

	鋼材計	ボルト計	溶接計	塗装計	耐火被覆計	超音波計
	67.82 kg	7.87 kg	26.11 m	1.92 ㎡	㎡	個所

部位	節	階	記号	部分名称	倍数
X6-X9/Y4-Y6	1		MOYA	母屋	1

メモ	加工	工現	材質	材種	サイズ			巾	長さ	個所	倍数	数量	単量換算率	重量換算長	塗装	係数	面積	耐火被覆 厚	面積	超音波
**																				
Main	S造		SSC400	LM	100.0	50.0	20.0	2.3	26.000	10	1	260.000	4.060	1055.60		0.466	121.16			
Main	S造		SSC400	LM	100.0	50.0	20.0	2.3	26.000	2	6	312.000	4.060	1266.72		0.466	145.39			
G-PL	S造		SS400	L	100.0	75.0	7.0		0.140	13	16	29.120	9.320	271.40		0.350	10.19			
溶接	S造	工		WQ	7.0				0.140	13	16	29.120	1.390	40.48						
普通ﾎﾞﾙﾄ	S造	現		BN	12.0	35.0				26	16	416.000	0.072	29.95						
**																				
Main	S造		SSC400	LM	100.0	50.0	20.0	2.3	1.760	36	2	126.720	4.060	514.48		0.466	59.05			
G-PL	S造		SS400	L	100.0	75.0	7.0		0.140	72	2	20.160	9.320	187.89		0.350	7.06			
溶接	S造	工		WQ	7.0				0.140	72	2	20.160	1.390	28.02						
普通ﾎﾞﾙﾄ	S造	現		BN	12.0	35.0				144	2	288.000	0.072	20.74						

	鋼材計	ボルト計	溶接計	塗装計	耐火被覆計	超音波計
	3296.09 kg	50.69 kg	68.50 m	342.85 ㎡	㎡	個所

部位	節	階	記号	部分名称	倍数
X6-X9/Y4-Y6	1		SWOL	ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞ	1

メモ	加工	工現	材質	材種	サイズ			巾	長さ	個所	倍数	数量	単量換算率	重量換算長	塗装	係数	面積	耐火被覆 厚	面積	超音波
間仕切り																				
CT	S造		SS400	CT	150.0	150.0	6.5	9.0	11.800	1	1	11.800	18.400	217.12		0.600	7.08			
溶接	S造	工		WQ	7.0				11.800	1	1	11.800	1.390	16.40						
Rib	S造		SS400	PL	6.0			0.072	0.116	2	14	0.234	47.100	11.02		2.000	0.47			
溶接	S造	工		WQ	6.0				0.260	2	14	7.280	1.390	10.12						
**																				
柱	S造		STKR400	SP	150.0	150.0	5.0		0.481	1	2	0.962	22.300	21.45		0.600	0.58			
B-PL	S造		SS400	PL	12.0			0.200	0.350	1	2	0.140	94.200	13.19		2.000	0.28			
高力ﾎﾞﾙﾄ	S造	現	S10T	TS	16.0	50.0				4	2	8.000	0.207	1.66						
溶接	S造	工		WQ	5.0				0.150	8	2	2.400	0.890	2.14						
**																				
受けﾈｺ上	S造		SS400	L	65.0	65.0	6.0		0.550	11	1	6.050	5.910	35.76		0.260	1.57			
受けﾈｺ下	S造		SS400	L	65.0	65.0	6.0		0.120	11	1	1.320	5.910	7.80		0.260	0.34			
高力ﾎﾞﾙﾄ	S造	現	S10T	TS	16.0	40.0				2	11	22.000	0.191	4.20						
吊材	S造		SS400	C	75.0	40.0	5.0	7.0	0.685	11	1	7.535	6.920	52.14		0.300	2.26			
溶接	S造	工		WE	5.0				1.550	11	2	34.100	1.750	59.68						110
振れ止	S造		SS400	L	40.0	40.0	3.0		0.460	2	5	4.600	1.830	8.42		0.160	0.74			
溶接	S造	工		WQ	4.0				0.120	4	5	2.400	0.500	1.20						

	鋼材計	ボルト計	溶接計	塗装計	耐火被覆計	超音波計
	366.90 kg	5.86 kg	89.54 m	13.32 ㎡	㎡	110 個所

部位	節	階	記号	部分名称	倍数
X6-X9/Y4-Y6	1		SWOL	ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞ	1

メモ	加工	工現	材質	材種	サイズ				巾	長さ	個所	倍数	数量	単量換算率	重量換算長	塗装	係数	面積	耐火被覆 厚	面積	超音波
誘導																					
Main	S造		SS400	H	150.0	150.0	7.0	10.0		8.000	2	1	16.000	31.100	497.60		0.886	14.18			
Main	S造		SS400	H	150.0	150.0	7.0	10.0		4.000	2	1	8.000	31.100	248.80		0.886	7.09			
Main	S造		SS400	H	150.0	150.0	7.0	10.0		0.800	2	1	1.600	31.100	49.76		0.886	1.42			
Main	S造		SS400	H	150.0	150.0	7.0	10.0		1.500	1	1	1.500	31.100	46.65		0.886	1.33			
Main	S造		SS400	H	150.0	150.0	7.0	10.0		1.700	1	1	1.700	31.100	52.87		0.886	1.51			
Main	S造		SS400	H	150.0	150.0	7.0	10.0		1.400	2	1	2.800	31.100	87.08		0.886	2.48			
**																					
柱	S造		STKR400	SP	150.0	150.0	5.0			0.300	10	1	3.000	22.300	66.90		0.600	1.80			
B-PL	S造		SS400	PL	12.0				0.200	0.350	10	1	0.700	94.200	65.94		2.000	1.40			
高力ﾎﾞﾙﾄ	S造	現	S10T	TS	16.0	50.0					4	10	40.000	0.207	8.28						
溶接	S造	工		WQ	5.0					0.150	8	10	12.000	0.890	10.68						
**																					
受けﾈｺ上	S造		SS400	L	65.0	65.0	6.0			0.350	8	2	5.600	5.910	33.10		0.260	1.46			
受けﾈｺ下	S造		SS400	L	65.0	65.0	6.0			0.300	8	2	4.800	5.910	28.37		0.260	1.25			
高力ﾎﾞﾙﾄ	S造	現	S10T	TS	16.0	40.0					4	8	32.000	0.191	6.11						
**																					
受けﾈｺ上	S造		SS400	L	65.0	65.0	6.0			0.350	4	2	2.800	5.910	16.55		0.260	0.73			
受けﾈｺ下	S造		SS400	L	65.0	65.0	6.0			0.300	4	2	2.400	5.910	14.18		0.260	0.62			
高力ﾎﾞﾙﾄ	S造	現	S10T	TS	16.0	40.0					4	8	32.000	0.191	6.11						

	鋼材計	1207.80 kg	ボルト計	20.50 kg	溶接計	10.68 m	塗装計	35.27 ㎡	耐火被覆計	㎡	超音波計	個所

部位	節	階	記号	部分名称	倍数
X6-X10/Y7-Y8	1	2	SC1	Y8-	1

メモ	加工	工現	材質	材種	サイズ			巾	長さ	個所	倍数	数量	単量換算率	重量換算長	塗装	係数	面積	耐火被覆	厚	面積	超音波
柱																					
Main	溶融亜鉛		BCR295	SP	150.0	150.0	9.0		0.989	5	1	4.945	38.200	188.90							
B-PL	溶融亜鉛		SN490B	PL	16.0			0.190	0.190	5	1	0.181	125.600	22.73							
外D-PL	溶融亜鉛		SN490C	PL	19.0			0.200	0.200	2	5	0.400	149.150	59.66							
溶接	溶融亜鉛	工		WE	12.0				0.150	16	5	12.000	6.430	77.16							80
ﾍﾞｰｽﾓﾙﾀﾙ	溶融亜鉛	現		BM	50.0	190.0	190.0			5	1	5.000									
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	溶融亜鉛	現	SS400	AB	20.0	500.0				4	5	20.000	2.132	42.64							
ｽﾀｯﾄﾎﾞﾙﾄ	溶融亜鉛	現		ST	16.0	50.0				12	5	60.000									
ﾌﾞﾗｹｯﾄ																					
SG194	溶融亜鉛		SN400B	H	194.0	150.0	6.0	9.0	1.030	5	1	5.150	29.900	153.99							
SG194	溶融亜鉛		SN400B	H	194.0	150.0	6.0	9.0	0.925	8	1	7.400	29.900	221.26							
溶接	溶融亜鉛	工		WA	9.0				0.150	2	13	3.900	4.230	16.50							26
溶接	溶融亜鉛	工		WQ	6.0				0.132	1	13	1.716	1.390	2.39							

	鋼材計	ボルト計	溶接計	塗装計	耐火被覆計	超音波計
	646.54 kg	42.64 kg	96.05 m	㎡	㎡	106 個所

部位	節	階	記号	部分名称	倍数
X6-X10/Y7-Y8	1	2	SC1	Y7-	1

メモ	加工	工現	材質	材種	サイズ			巾	長さ	個所	倍数	数量	単量換算率	重量換算長	塗装	係数	面積	耐火被覆	厚	面積	超音波
柱																					
Main	溶融亜鉛		BCR295	SP	150.0	150.0	9.0		0.989	2	1	1.978	38.200	75.56							
B-PL	溶融亜鉛		SN490B	PL	16.0			0.190	0.190	2	1	0.072	125.600	9.04							
外D-PL	溶融亜鉛		SN490C	PL	19.0			0.200	0.200	2	2	0.160	149.150	23.86							
溶接	溶融亜鉛	工		WE	12.0				0.150	16	2	4.800	6.430	30.86							32
ﾍﾞｰｽﾓﾙﾀﾙ	溶融亜鉛	現		BM	50.0	190.0	190.0			2	1	2.000									
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	溶融亜鉛	現	SS400	AB	20.0	500.0				4	2	8.000	2.132	17.06							
ｽﾀｯﾄﾎﾞﾙﾄ	溶融亜鉛	現		ST	16.0	50.0				12	2	24.000									
ﾌﾞﾗｹｯﾄ																					
SG194	溶融亜鉛		SN400B	H	194.0	150.0	6.0	9.0	1.030	2	1	2.060	29.900	61.59							
SG194	溶融亜鉛		SN400B	H	194.0	150.0	6.0	9.0	0.925	2	1	1.850	29.900	55.32							
溶接	溶融亜鉛	工		WA	9.0				0.150	2	4	1.200	4.230	5.08							8
溶接	溶融亜鉛	工		WQ	6.0				0.132	1	4	0.528	1.390	0.73							

鋼材計	225.37 kg	ボルト計	17.06 kg	溶接計	36.67 m	塗装計	㎡	耐火被覆計	㎡	超音波計	40 個所

部位	節	階	記号	部分名称	倍数
X6-X10/Y7-Y8	1	2	SC1A	Y7'/X6	1

メモ	加工	工現	材質	材種	サイズ			巾	長さ	個所	倍数	数量	単量換算率	重量換算長	塗装	係数	面積	耐火被覆	厚	面積	超音波
柱																					
Main	溶融亜鉛		BCR295	SP	150.0	150.0	9.0		2.970	1	1	2.970	38.200	113.45							
B-PL	溶融亜鉛		SN490B	PL	16.0			0.190	0.190	1	1	0.036	125.600	4.52							
外D-PL	溶融亜鉛		SN490C	PL	19.0			0.200	0.200	2	1	0.080	149.150	11.93							
溶接	溶融亜鉛	工		WE	12.0				0.150	16	1	2.400	6.430	15.43							16
ﾍﾞｰｽﾓﾙﾀﾙ	溶融亜鉛	現		BM	50.0	190.0	190.0			1	1	1.000									
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	溶融亜鉛	現	SS400	AB	20.0	500.0				4	1	4.000	2.132	8.53							
ｽﾀｯﾄﾎﾞﾙﾄ	溶融亜鉛	現		ST	16.0	50.0				12	1	12.000									
ﾌﾞﾗｹｯﾄ																					
SG194	溶融亜鉛		SN400B	H	194.0	150.0	6.0	9.0	1.030	1	1	1.030	29.900	30.80							
溶接	溶融亜鉛	工		WA	9.0				0.150	2	1	0.300	4.230	1.27							2
溶接	溶融亜鉛	工		WQ	6.0				0.132	1	1	0.132	1.390	0.18							

	鋼材計	160.70 kg	ボルト計	8.53 kg	溶接計	16.88 m	塗装計	㎡	耐火被覆計	㎡	超音波計	18 個所

部位	節	階	記号	部分名称	倍数
X6-X10/Y7-Y8	1	2	SC1A	Y7'/X7.8	2

メモ	加工	工現	材質	材種	サイズ			巾	長さ	個所	倍数	数量	単量換算率	重量換算長	塗装	係数	面積	耐火被覆	厚	面積	超音波
柱																					
Main	溶融亜鉛		BCR295	SP	150.0	150.0	9.0		2.000	1	2	4.000	38.200	152.80							
B-PL	溶融亜鉛		SN490B	PL	16.0			0.190	0.190	1	2	0.072	125.600	9.04							
外D-PL	溶融亜鉛		SN490C	PL	19.0			0.200	0.200	2	2	0.160	149.150	23.86							
溶接	溶融亜鉛	工		WE	12.0				0.150	16	2	4.800	6.430	30.86							32
ﾍﾞｰｽﾓﾙﾀﾙ	溶融亜鉛	現		BM	50.0	190.0	190.0			1	2	2.000									
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	溶融亜鉛	現	SS400	AB	20.0	500.0				4	2	8.000	2.132	17.06							
ｽﾀｯﾄﾎﾞﾙﾄ	溶融亜鉛	現		ST	16.0	50.0				12	2	24.000									
ﾌﾞﾗｹｯﾄ																					
SG194	溶融亜鉛		SN400B	H	194.0	150.0	6.0	9.0	1.030	1	2	2.060	29.900	61.59							
溶接	溶融亜鉛	工		WA	9.0				0.150	2	2	0.600	4.230	2.54							4
溶接	溶融亜鉛	工		WQ	6.0				0.132	1	2	0.264	1.390	0.37							
**																					
F-PL	溶融亜鉛		SN400B	PL	9.0			0.150	0.290	2	2	0.174	70.650	12.29							
F-PL	溶融亜鉛		SN400B	PL	9.0			0.060	0.290	4	2	0.139	70.650	9.82							
高力ﾎﾞﾙﾄ	溶融亜鉛	現	F8T	HT	16.0	55.0				16	2	32.000	0.225	7.20							
W-PL	溶融亜鉛		SN400B	PL	6.0			0.140	0.230	2	2	0.129	47.100	6.08							
高力ﾎﾞﾙﾄ	溶融亜鉛	現	F8T	HT	16.0	50.0				4	2	8.000	0.217	1.74							

鋼材計	275.48 kg	ボルト計	26.00 kg	溶接計	33.77 m	塗装計	㎡	耐火被覆計	㎡	超音波計	36 個所

部位	節	階	記号	部分名称	倍数
X6-X10/Y7-Y8	1	2	SG194	Y-	1

メモ	加工	工現	材質	材種	サイズ			巾	長さ	個所	倍数	数量	単量換算率	重量換算長	塗装	係数	面積	耐火被覆	厚	面積	超音波
梁																					
Main	溶融亜鉛		SN400B	H	194.0	150.0	6.0	9.0	4.000	2	1	8.000	29.900	239.20							
Main	溶融亜鉛		SN400B	H	194.0	150.0	6.0	9.0	6.000	3	1	18.000	29.900	538.20							
**																					
F-PL	溶融亜鉛		SN400B	PL	9.0			0.150	0.290	2	5	0.435	70.650	30.73							
F-PL	溶融亜鉛		SN400B	PL	9.0			0.060	0.290	4	5	0.348	70.650	24.59							
高力ﾎﾞﾙﾄ	溶融亜鉛	現	F8T	HT	16.0	55.0				16	5	80.000	0.225	18.00							
W-PL	溶融亜鉛		SN400B	PL	6.0			0.140	0.230	2	5	0.322	47.100	15.17							
高力ﾎﾞﾙﾄ	溶融亜鉛	現	F8T	HT	16.0	50.0				4	5	20.000	0.217	4.34							

	鋼材計	847.89 kg	ボルト計	22.34 kg	溶接計	m	塗装計	㎡	耐火被覆計	㎡	超音波計	個所

部位	節	階	記号	部分名称	倍数
X6-X10/Y7-Y8	1	2	SG194	X-	1

メモ	加工	工現	材質	材種	サイズ			巾	長さ	個所	倍数	数量	単量換算率	重量換算長	塗装	係数	面積	耐火被覆	厚	面積	超音波
梁																					
Main	溶融亜鉛		SN400B	H	194.0	150.0	6.0	9.0	2.240	1	1	2.240	29.900	66.98							
Main	溶融亜鉛		SN400B	H	194.0	150.0	6.0	9.0	6.700	2	1	13.400	29.900	400.66							
溶接	溶融亜鉛	工		WA	9.0				0.150	2	2	0.600	4.230	2.54							4
溶接	溶融亜鉛	工		WA	6.0				0.176	1	2	0.352	1.930	0.68							2
**																					
F-PL	溶融亜鉛		SN400B	PL	9.0			0.150	0.290	2	3	0.261	70.650	18.44							
F-PL	溶融亜鉛		SN400B	PL	9.0			0.060	0.290	4	3	0.209	70.650	14.77							
高力ﾎﾞﾙﾄ	溶融亜鉛	現	F8T	HT	16.0	55.0				16	3	48.000	0.225	10.80							
W-PL	溶融亜鉛		SN400B	PL	6.0			0.140	0.230	2	3	0.193	47.100	9.09							
高力ﾎﾞﾙﾄ	溶融亜鉛	現	F8T	HT	16.0	50.0				4	3	12.000	0.217	2.60							

	鋼材計	509.94 kg	ボルト計	13.40 kg	溶接計	3.22 m	塗装計	㎡	耐火被覆計	㎡	超音波計	6 個所

部位	節	階	記号	部分名称	倍数
X6-X10/Y7-Y8	1	2	SG244	Y-	1

メモ	加工	工現	材質	材種	サイズ			巾	長さ	個所	倍数	数量	単量換算率	重量換算長	塗装	係数	面積	耐火被覆	厚	面積	超音波
小梁																					
Main	溶融亜鉛		SN400B	H	244.0	175.0	7.0	11.0		5.850	1	1	5.850	43.600	255.06						
Main	溶融亜鉛		SN400B	H	244.0	175.0	7.0	11.0		7.850	3	1	23.550	43.600	1026.78						
Rib	溶融亜鉛		SN400B	PL	9.0				0.072	0.176	12	1	0.152	70.650	10.74						
溶接	溶融亜鉛	工		WQ	9.0					0.320	12	1	3.840	2.720	10.44						
G-PL	溶融亜鉛		SN400B	PL	9.0				0.140	0.140	2	4	0.157	70.650	11.09						
高力ﾎﾞﾙﾄ	溶融亜鉛	現	F8T	HT	20.0	50.0					8	4	32.000	0.361	11.55						

	鋼材計	ボルト計	溶接計	塗装計	耐火被覆計	超音波計
	1303.67 kg	11.55 kg	10.44 m	㎡	㎡	個所

部位	節	階	記号	部分名称	倍数
X6-X10/Y7-Y8	1	2	SB200	Y-斜	1

メモ	加工	工現	材質	材種	サイズ				巾	長さ	個所	倍数	数量	単量換算率	重量換算長	塗装	係数	面積	耐火被覆	厚	面積	超音波
小梁																						
Main	溶融亜鉛		SS400	H	200.0	100.0	5.5	8.0		4.300	4	1	17.200	20.900	359.48							
Rib	溶融亜鉛		SS400	PL	6.0				0.072	0.176	8	1	0.101	47.100	4.76							
溶接	溶融亜鉛	工		WQ	6.0					0.320	8	1	2.560	1.390	3.56							
Rib	溶融亜鉛		SS400	PL	6.0				0.084	0.222	4	1	0.075	47.100	3.53							
溶接	溶融亜鉛	工		WQ	6.0					0.390	4	1	1.560	1.390	2.17							
G-PL	溶融亜鉛		SN400B	PL	6.0				0.080	0.140	2	4	0.090	47.100	4.24							
高力ﾎﾞﾙﾄ	溶融亜鉛	現	F8T	HT	20.0	45.0					4	4	16.000	0.348	5.57							

	鋼材計	ボルト計	溶接計	塗装計	耐火被覆計	超音波計
	372.01 kg	5.57 kg	5.73 m	㎡	㎡	個所

部位	節	階	記号	部分名称	倍数
X6-X10/Y7-Y8	1	2	SB150	Y-斜	1

メモ	加工	工現	材質	材種	サイズ			巾	長さ	個所	倍数	数量	単量換算率	重量換算長	塗装	係数	面積	耐火被覆	厚	面積	超音波
小梁																					
Main	溶融亜鉛		SS400	H	150.0	75.0	5.0	7.0		2.068	10	1	20.680	14.000	289.52						
Rib	溶融亜鉛		SS400	PL	6.0				0.072	0.176	18	1	0.228	47.100	10.74						
溶接	溶融亜鉛	工		WQ	6.0					0.320	18	1	5.760	1.390	8.01						
Rib	溶融亜鉛		SS400	PL	6.0				0.084	0.222	18	1	0.336	47.100	15.83						
溶接	溶融亜鉛	工		WQ	6.0					0.390	18	1	7.020	1.390	9.76						
G-PL	溶融亜鉛		SN400B	PL	6.0				0.080	0.140	2	10	0.224	47.100	10.55						
高力ﾎﾞﾙﾄ	溶融亜鉛	現	F8T	HT	20.0	45.0					4	10	40.000	0.348	13.92						
小梁																					
Main	溶融亜鉛		SS400	H	150.0	75.0	5.0	7.0		1.000	1	1	1.000	14.000	14.00						
Rib	溶融亜鉛		SS400	PL	6.0				0.072	0.176	2	1	0.025	47.100	1.18						
溶接	溶融亜鉛	工		WQ	6.0					0.320	2	1	0.640	1.390	0.89						
Rib	溶融亜鉛		SS400	PL	6.0				0.035	0.136	2	1	0.010	47.100	0.47						
溶接	溶融亜鉛	工		WQ	6.0					0.206	2	1	0.412	1.390	0.57						
G-PL	溶融亜鉛		SN400B	PL	6.0				0.080	0.140	2	1	0.022	47.100	1.04						
高力ﾎﾞﾙﾄ	溶融亜鉛	現	F8T	HT	20.0	45.0					4	1	4.000	0.348	1.39						

	鋼材計	343.33 kg	ボルト計	15.31 kg	溶接計	19.23 m	塗装計	㎡	耐火被覆計	㎡	超音波計	個所

部位	節	階	記号	部分名称	倍数
X6-X10/Y7-Y8	1	2	LV20		1

メモ	加工	工現	材質	材種	サイズ	巾	長さ	個所	倍数	数量	単量換算率	重量換算長	塗装	係数	面積	耐火被覆	厚	面積	超音波
**																			
Main	溶融亜鉛	現		BR	20.0 8300.0			3	1	3.000									
Main	溶融亜鉛	現		BR	20.0 7500.0			4	1	4.000									
G-PL	溶融亜鉛		SS400	PL	9.0	0.200	0.200	2	10	0.800	70.650	56.52							
溶接	溶融亜鉛	工		WQ	9.0		0.400	2	10	8.000	2.720	21.76							
高力ﾎﾞﾙﾄ	溶融亜鉛	現	F8T	HT	20.0 50.0			2	10	20.000	0.361	7.22							

	鋼材計	ボルト計	溶接計	塗装計	耐火被覆計	超音波計
	56.52 kg	7.22 kg	21.76 m	㎡	㎡	個所

部位	節	階	記号	部分名称	倍数
X6-X10/Y7-Y8	1	2	MOYA	母屋	1

メモ	加工	工現	材質	材種	サイズ			巾	長さ	個所	倍数	数量	単量換算率	重量換算長	塗装	係数	面積	耐火被覆	厚	面積	超音波
**																					
Main	溶融亜鉛		SSC400	LM	100.0	50.0	20.0	2.3	32.000	2	1	64.000	4.060	259.84							
Main	溶融亜鉛		SSC400	LM	100.0	50.0	20.0	2.3	32.000	2	1	64.000	4.060	259.84							
G-PL	溶融亜鉛		SS400	L	100.0	75.0	7.0		0.140	16	3	6.720	9.320	62.63							
溶接	溶融亜鉛	工		WQ	7.0				0.140	16	3	6.720	1.390	9.34							
普通ﾎﾞﾙﾄ	溶融亜鉛	現	AEN	BN	12.0	35.0				32	3	96.000	0.072	6.91							
**																					
Main	溶融亜鉛		SSC400	LM	100.0	50.0	20.0	2.3	7.500	4	1	30.000	4.060	121.80							
Main	溶融亜鉛		SSC400	LM	100.0	50.0	20.0	2.3	7.500	2	3	45.000	4.060	182.70							
G-PL	溶融亜鉛		SS400	L	100.0	75.0	7.0		0.140	4	7	3.920	9.320	36.53							
溶接	溶融亜鉛	工		WQ	7.0				0.140	4	7	3.920	1.390	5.45							
普通ﾎﾞﾙﾄ	溶融亜鉛	現	AEN	BN	12.0	35.0				8	7	56.000	0.072	4.03							
**																					
Main	溶融亜鉛		SSC400	LM	100.0	50.0	20.0	2.3	2.000	1	1	2.000	4.060	8.12							
Main	溶融亜鉛		SSC400	LM	100.0	50.0	20.0	2.3	2.000	2	1	4.000	4.060	16.24							
G-PL	溶融亜鉛		SS400	L	100.0	75.0	7.0		0.140	2	2	0.560	9.320	5.22							
溶接	溶融亜鉛	工		WQ	7.0				0.140	2	2	0.560	1.390	0.78							
普通ﾎﾞﾙﾄ	溶融亜鉛	現	AEN	BN	12.0	35.0				4	2	8.000	0.072	0.58							
**																					
Main	溶融亜鉛		SSC400	LM	100.0	50.0	20.0	2.3	1.760	9	1	15.840	4.060	64.31							
Main	溶融亜鉛		SSC400	LM	100.0	50.0	20.0	2.3	1.760	42	1	73.920	4.060	300.12							
G-PL	溶融亜鉛		SS400	L	100.0	75.0	7.0		0.140	2	51	14.280	9.320	133.09							
溶接	溶融亜鉛	工		WQ	7.0				0.140	2	51	14.280	1.390	19.85							
普通ﾎﾞﾙﾄ	溶融亜鉛	現	AEN	BN	12.0	35.0				4	51	204.000	0.072	14.69							

	鋼材計	1450.44 kg	ボルト計	26.21 kg	溶接計	35.42 m	塗装計	㎡	耐火被覆計	㎡	超音波計	個所

部位	節	階	記号	部分名称	倍数
X4-X8/Y2-Y3	1	2	SC1	Y8-	1

メモ	加工	工現	材質	材種	サイズ			巾	長さ	個所	倍数	数量	単量換算率	重量換算長	塗装	係数	面積	耐火被覆 厚	面積	超音波
柱																				
Main	S造		BCR295	SP	150.0	150.0	9.0		0.989	11	1	10.879	38.200	415.58		0.600	6.53			
B-PL	S造		SN490B	PL	16.0			0.190	0.190	11	1	0.397	125.600	49.86		2.000	0.79			
外D-PL	S造		SN490C	PL	19.0			0.200	0.200	2	11	0.880	149.150	131.25		2.000	1.76			
溶接	S造	工		WE	12.0				0.150	16	11	26.400	6.430	169.75						176
ﾍﾞｰｽﾓﾙﾀﾙ	S造	現		BM	50.0	190.0	190.0			11	1	11.000								
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	S造	現	SS400	AB	20.0	500.0				4	11	44.000	2.132	93.81						
ｽﾀｯﾄﾎﾞﾙﾄ	S造	現		ST	16.0	50.0				12	11	132.000								
ﾌﾞﾗｹｯﾄ																				
SG194	S造		SN400B	H	194.0	150.0	6.0	9.0	0.925	16	1	14.800	29.900	442.52		0.976	14.44			
SG194	S造		SN400B	H	194.0	150.0	6.0	9.0	1.590	11	1	17.490	29.900	522.95		0.976	17.07			
溶接	S造	工		WA	9.0				0.150	2	27	8.100	4.230	34.26						54
溶接	S造	工		WQ	6.0				0.132	1	27	3.564	1.390	4.95						

	鋼材計	ボルト計	溶接計	塗装計	耐火被覆計	超音波計
	1562.16 kg	93.81 kg	208.96 m	40.59 ㎡	㎡	230 個所

部位	節	階	記号	部分名称	倍数
X4-X8/Y2-Y3	1	2	SC1A		1

メモ	加工	工現	材質	材種	サイズ			巾	長さ	個所	倍数	数量	単量換算率	重量換算長	塗装	係数	面積	耐火被覆 厚	面積	超音波
柱																				
Main	S造		BCR295	SP	150.0	150.0	9.0		2.394	3	1	7.182	38.200	274.35		0.600	4.31			
B-PL	S造		SN490B	PL	16.0			0.190	0.190	3	1	0.108	125.600	13.56		2.000	0.22			
外D-PL	S造		SN490C	PL	19.0			0.200	0.200	2	3	0.240	149.150	35.80		2.000	0.48			
溶接	S造	工		WE	12.0				0.150	16	3	7.200	6.430	46.30						48
ﾍﾞｰｽﾓﾙﾀﾙ	S造	現		BM	50.0	190.0	190.0			3	1	3.000								
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	S造	現	SS400	AB	20.0	500.0				4	3	12.000	2.132	25.58						
ｽﾀｯﾄﾎﾞﾙﾄ	S造	現		ST	16.0	50.0				12	3	36.000								
ﾌﾞﾗｹｯﾄ																				
SG194	S造		SN400B	H	194.0	150.0	6.0	9.0	1.590	5	1	7.950	29.900	237.71		0.976	7.76			
溶接	S造	工		WA	9.0				0.150	2	5	1.500	4.230	6.35						10
溶接	S造	工		WQ	6.0				0.132	1	5	0.660	1.390	0.92						
**																				
F-PL	S造		SN400B	PL	9.0			0.150	0.290	2	5	0.435	70.650	30.73		2.000	0.87			
F-PL	S造		SN400B	PL	9.0			0.060	0.290	4	5	0.348	70.650	24.59		2.000	0.70			
高力ﾎﾞﾙﾄ	S造	現	S10T	TS	16.0	50.0				16	5	80.000	0.207	16.56						
W-PL	S造		SN400B	PL	6.0			0.140	0.230	2	5	0.322	47.100	15.17		2.000	0.64			
高力ﾎﾞﾙﾄ	S造	現	S10T	TS	16.0	45.0				4	5	20.000	0.199	3.98						

	鋼材計	631.91 kg	ボルト計	46.12 kg	溶接計	53.57 m	塗装計	14.98 ㎡	耐火被覆計	㎡	超音波計	58 個所

部位	節	階	記号	部分名称	倍数
X4-X8/Y2-Y3	1	2	SG194	Y-	1

メモ	加工	工現	材質	材種	サイズ				巾	長さ	個所	倍数	数量	単量換算率	重量換算長	塗装	係数	面積	耐火被覆 厚	面積	超音波
梁																					
Main	S造		SN400B	H	194.0	150.0	6.0	9.0		3.000	4	1	12.000	29.900	358.80		0.976	11.71			
Main	S造		SN400B	H	194.0	150.0	6.0	9.0		4.000	1	1	4.000	29.900	119.60		0.976	3.90			
Main	S造		SN400B	H	194.0	150.0	6.0	9.0		6.000	3	1	18.000	29.900	538.20		0.976	17.57			
**																					
F-PL	S造		SN400B	PL	9.0				0.150	0.290	4	8	1.392	70.650	98.34		2.000	2.78			
F-PL	S造		SN400B	PL	9.0				0.060	0.290	8	8	1.114	70.650	78.70		2.000	2.23			
高力ﾎﾞﾙﾄ	S造	現	S10T	TS	16.0	50.0					32	8	256.000	0.207	52.99						
W-PL	S造		SN400B	PL	6.0				0.140	0.230	4	8	1.030	47.100	48.51		2.000	2.06			
高力ﾎﾞﾙﾄ	S造	現	S10T	TS	16.0	45.0					8	8	64.000	0.199	12.74						

	鋼材計	1242.15 kg	ボルト計	65.73 kg	溶接計	m	塗装計	40.25 ㎡	耐火被覆計	㎡	超音波計	個所

部位	節	階	記号	部分名称	倍数
X4-X8/Y2-Y3	1	2	SG194	X-	1

メモ	加工	工現	材質	材種	サイズ			巾	長さ	個所	倍数	数量	単量換算率	重量換算長	塗装	係数	面積	耐火被覆 厚	面積	超音波
梁																				
Main	S造		SN400B	H	194.0	150.0	6.0	9.0	3.354	3	1	10.062	29.900	300.85		0.976	9.82			
溶接	S造	工		WA	9.0				0.150	4	3	1.800	4.230	7.61						12
溶接	S造	工		WA	6.0				0.176	2	3	1.056	1.930	2.04						6
**																				
F-PL	S造		SN400B	PL	9.0			0.150	0.290	4	3	0.522	70.650	36.88		2.000	1.04			
F-PL	S造		SN400B	PL	9.0			0.060	0.290	8	3	0.418	70.650	29.53		2.000	0.84			
高力ﾎﾞﾙﾄ	S造	現	S10T	TS	16.0	50.0				32	3	96.000	0.207	19.87						
W-PL	S造		SN400B	PL	6.0			0.140	0.230	4	3	0.386	47.100	18.18		2.000	0.77			
高力ﾎﾞﾙﾄ	S造	現	S10T	TS	16.0	45.0				8	3	24.000	0.199	4.78						

	鋼材計	ボルト計	溶接計	塗装計	耐火被覆計	超音波計
	385.44 kg	24.65 kg	9.65 m	12.47 ㎡	㎡	18 個所

部位	節	階	記号	部分名称	倍数
X4-X8/Y2-Y3	1	2	SG244	Y-	1

メモ	加工	工現	材質	材種	サイズ				巾	長さ	個所	倍数	数量	単量換算率	重量換算長	塗装	係数	面積	耐火被覆	厚	面積	超音波
小梁																						
Main	S造		SN400B	H	244.0	175.0	7.0	11.0		3.000	2	1	6.000	43.600	261.60		1.174	7.04				
Main	S造		SN400B	H	244.0	175.0	7.0	11.0		4.000	1	1	4.000	43.600	174.40		1.174	4.70				
Main	S造		SN400B	H	244.0	175.0	7.0	11.0		6.000	2	1	12.000	43.600	523.20		1.174	14.09				
Rib	S造		SN400B	PL	9.0				0.072	0.176	6	1	0.076	70.650	5.37		2.000	0.15				
溶接	S造	工		WQ	9.0					0.320	6	1	1.920	2.720	5.22							
G-PL	S造		SN400B	PL	9.0				0.140	0.140	2	5	0.196	70.650	13.85		2.000	0.39				
溶接	S造	工		WQ	9.0					0.140	2	3	0.840	2.720	2.28							
高力ﾎﾞﾙﾄ	S造	現	S10T	TS	20.0	45.0					8	5	40.000	0.328	13.12							

	鋼材計	978.42 kg	ボルト計	13.12 kg	溶接計	7.50 m	塗装計	26.37 ㎡	耐火被覆計	㎡	超音波計	個所

部位	節	階	記号	部分名称	倍数
X4-X8/Y2-Y3	1	2	SB200	Y-斜	1

メモ	加工	工現	材質	材種	サイズ				巾	長さ	個所	倍数	数量	単量換算率	重量換算長	塗装	係数	面積	耐火被覆 厚	面積	超音波
小梁																					
Main	S造		SS400	H	200.0	100.0	5.5	8.0		3.350	14	1	46.900	20.900	980.21		0.789	37.00			
Rib	S造		SS400	PL	6.0				0.072	0.176	26	1	0.329	47.100	15.50		2.000	0.66			
溶接	S造	工		WQ	6.0					0.320	26	1	8.320	1.390	11.56						
Rib	S造		SS400	PL	6.0				0.084	0.222	18	1	0.336	47.100	15.83		2.000	0.67			
溶接	S造	工		WQ	6.0					0.390	18	1	7.020	1.390	9.76						
G-PL	S造		SN400B	PL	6.0				0.080	0.140	2	14	0.314	47.100	14.79		2.000	0.63			
高力ﾎﾞﾙﾄ	S造	現	S10T	TS	20.0	40.0					4	14	56.000	0.318	17.81						

	鋼材計	1026.33 kg	ボルト計	17.81 kg	溶接計	21.32 m	塗装計	38.96 ㎡	耐火被覆計	㎡	超音波計	個所

部位	節	階	記号	部分名称	倍数
X4-X8/Y2-Y3	1	2	HB15	Y-	2

メモ	加工	工現	材質	材種	サイズ			巾	長さ	個所	倍数	数量	単量換算率	重量換算長	塗装	係数	面積	耐火被覆	厚	面積	超音波
小梁																					
Main	S造		SS400	H	150.0	150.0	7.0	10.0		5.850	1	2	11.700	31.100	363.87		0.886	10.37			
G-PL	S造		SS400	PL	9.0				0.080	0.140	2	2	0.045	70.650	3.18		2.000	0.09			
溶接	S造	工		WQ	9.0					0.140	2	2	0.560	2.720	1.52						
高力ﾎﾞﾙﾄ	S造	現	S10T	TS	16.0	40.0					4	2	8.000	0.191	1.53						

	鋼材計	ボルト計	溶接計	塗装計	耐火被覆計	超音波計
	367.05 kg	1.53 kg	1.52 m	10.46 ㎡	㎡	個所

部位	節	階	記号	部分名称	倍数
X4-X8/Y2-Y3	1	2	SP2		2

メモ	加工	工現	材質	材種	サイズ			巾	長さ	個所	倍数	数量	単量換算率	重量換算長	塗装	係数	面積	耐火被覆	厚	面積	超音波
柱																					
Main	S造		SS400	H	150.0	150.0	7.0	10.0		1.200	1	2	2.400	31.100	74.64		0.886	2.13			
G-PL	S造		SS400	PL	9.0				0.080	0.140	2	2	0.045	70.650	3.18		2.000	0.09			
溶接	S造	工		WQ	9.0					0.140	2	2	0.560	2.720	1.52						
高力ﾎﾞﾙﾄ	S造	現	S10T	TS	16.0	40.0					4	2	8.000	0.191	1.53						

	鋼材計	ボルト計	溶接計	塗装計	耐火被覆計	超音波計
	77.82 kg	1.53 kg	1.52 m	2.22 ㎡	㎡	個所

部位	節	階	記号	部分名称	倍数
X4-X8/Y2-Y3	1	2	LV20		1

メモ	加工	工現	材質	材種	サイズ	巾	長さ	個所	倍数	数量	単量換算率	重量換算長	塗装	係数	面積	耐火被覆	厚	面積	超音波
**																			
Main	S造	現		BR	20.0 6000.0			8	1	8.000									
Main	S造	現		BR	20.0 6900.0			2	1	2.000									
Main	S造	現		BR	20.0 8700.0			6	1	6.000									
G-PL	S造		SS400	PL	9.0	0.200	0.200	2	16	1.280	70.650	90.43		2.000	2.56				
溶接	S造	工		WQ	9.0		0.400	2	16	12.800	2.720	34.82							
高力ﾎﾞﾙﾄ	S造	現	S10T	TS	20.0 45.0			2	16	32.000	0.328	10.50							

	鋼材計	ボルト計	溶接計	塗装計	耐火被覆計	超音波計
	90.43 kg	10.50 kg	34.82 m	2.56 ㎡	㎡	個所

部位	節	階	記号	部分名称	倍数
X4-X8/Y2-Y3	1	2	MOYA	母屋	1

メモ	加工	工現	材質	材種	サイズ			巾	長さ	個所	倍数	数量	単量換算率	重量換算長	塗装	係数	面積	耐火被覆 厚	面積	超音波
**																				
Main	S造		SSC400	LM	100.0	50.0	20.0	2.3	40.000	4	1	160.000	4.060	649.60		0.466	74.56			
Main	S造		SSC400	LM	100.0	50.0	20.0	2.3	40.000	2	6	480.000	4.060	1948.80		0.466	223.68			
G-PL	S造		SS400	L	100.0	75.0	7.0		0.140	15	10	21.000	9.320	195.72		0.350	7.35			
溶接	S造	工		WQ	7.0				0.140	15	10	21.000	1.390	29.19						
普通ﾎﾞﾙﾄ	S造	現		BN	12.0	35.0				30	10	300.000	0.072	21.60						
**																				
Main	S造		SSC400	LM	100.0	50.0	20.0	2.3	11.500	2	1	23.000	4.060	93.38		0.466	10.72			
Main	S造		SSC400	LM	100.0	50.0	20.0	2.3	11.500	2	1	23.000	4.060	93.38		0.466	10.72			
G-PL	S造		SS400	L	100.0	75.0	7.0		0.140	5	3	2.100	9.320	19.57		0.350	0.74			
溶接	S造	工		WQ	7.0				0.140	5	3	2.100	1.390	2.92						
普通ﾎﾞﾙﾄ	S造	現		BN	12.0	35.0				10	3	30.000	0.072	2.16						
**																				
Main	S造		SSC400	LM	100.0	50.0	20.0	2.3	9.500	2	1	19.000	4.060	77.14		0.466	8.85			
Main	S造		SSC400	LM	100.0	50.0	20.0	2.3	9.500	2	1	19.000	4.060	77.14		0.466	8.85			
G-PL	S造		SS400	L	100.0	75.0	7.0		0.140	5	3	2.100	9.320	19.57		0.350	0.74			
溶接	S造	工		WQ	7.0				0.140	5	3	2.100	1.390	2.92						
普通ﾎﾞﾙﾄ	S造	現		BN	12.0	35.0				10	3	30.000	0.072	2.16						
**																				
Main	S造		SSC400	LM	100.0	50.0	20.0	2.3	1.760	15	1	26.400	4.060	107.18		0.466	12.30			
Main	S造		SSC400	LM	100.0	50.0	20.0	2.3	1.760	12	1	21.120	4.060	85.75		0.466	9.84			
Main	S造		SSC400	LM	100.0	50.0	20.0	2.3	1.760	44	1	77.440	4.060	314.41		0.466	36.09			
G-PL	S造		SS400	L	100.0	75.0	7.0		0.140	2	71	19.880	9.320	185.28		0.350	6.96			
溶接	S造	工		WQ	7.0				0.140	2	71	19.880	1.390	27.63						
普通ﾎﾞﾙﾄ	S造	現		BN	12.0	35.0				4	71	284.000	0.072	20.45						

	鋼材計	ボルト計	溶接計	塗装計	耐火被覆計	超音波計
	3866.92 kg	46.37 kg	62.66 m	411.40 ㎡	㎡	個所

部位	節	階	記号	部分名称	倍数
X1-X5/Y7-Y8	1	2	SC1		1

メモ	加工	工現	材質	材種	サイズ			巾	長さ	個所	倍数	数量	単量換算率	重量換算長	塗装	係数	面積	耐火被覆	厚	面積	超音波
柱																					
Main	溶融亜鉛		BCR295	SP	150.0	150.0	9.0		0.989	8	1	7.912	38.200	302.24							
B-PL	溶融亜鉛		SN490B	PL	16.0			0.190	0.190	8	1	0.289	125.600	36.30							
外D-PL	溶融亜鉛		SN490C	PL	19.0			0.200	0.200	2	8	0.640	149.150	95.46							
溶接	溶融亜鉛	工		WE	12.0				0.150	16	8	19.200	6.430	123.46							128
ﾍﾞｰｽﾓﾙﾀﾙ	溶融亜鉛	現		BM	50.0	190.0	190.0			8	1	8.000									
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	溶融亜鉛	現	SS400	AB	20.0	500.0				4	8	32.000	2.132	68.22							
ｽﾀｯﾄﾎﾞﾙﾄ	溶融亜鉛	現		ST	16.0	50.0				12	8	96.000									
ﾌﾞﾗｹｯﾄ																					
SG194	溶融亜鉛		SN400B	H	194.0	150.0	6.0	9.0	0.925	13	1	12.025	29.900	359.55							
SG194	溶融亜鉛		SN400B	H	194.0	150.0	6.0	9.0	2.150	2	1	4.300	29.900	128.57							
SG194	溶融亜鉛		SN400B	H	194.0	150.0	6.0	9.0	1.034	6	1	6.204	29.900	185.50							
溶接	溶融亜鉛	工		WA	9.0				0.150	2	21	6.300	4.230	26.65							42
溶接	溶融亜鉛	工		WQ	6.0				0.132	1	21	2.772	1.390	3.85							

鋼材計	1107.62 kg	ボルト計	68.22 kg	溶接計	153.96 m	塗装計	㎡	耐火被覆計	㎡	超音波計	170 個所

部位	節	階	記号	部分名称	倍数
X1-X5/Y7-Y8	1	2	SC1		1

メモ	加工	工現	材質	材種	サイズ			巾	長さ	個所	倍数	数量	単量換算率	重量換算長	塗装	係数	面積	耐火被覆 厚	面積	超音波
柱																				
Main	S造		BCR295	SP	150.0	150.0	9.0		0.989	1	1	0.989	38.200	37.78		0.600	0.59			
B-PL	S造		SN490B	PL	16.0			0.190	0.190	1	1	0.036	125.600	4.52		2.000	0.07			
外D-PL	S造		SN490C	PL	19.0			0.200	0.200	2	1	0.080	149.150	11.93		2.000	0.16			
溶接	S造	工		WE	12.0				0.150	16	1	2.400	6.430	15.43						16
ﾍﾞｰｽﾓﾙﾀﾙ	S造	現		BM	50.0	190.0	190.0			1	1	1.000								
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	S造	現	SS400	AB	20.0	500.0				4	1	4.000	2.132	8.53						
ｽﾀｯﾄﾎﾞﾙﾄ	S造	現		ST	16.0	50.0				12	1	12.000								
ﾌﾞﾗｹｯﾄ																				
SG194	S造		SN400B	H	194.0	150.0	6.0	9.0	0.925	1	1	0.925	29.900	27.66		0.976	0.90			
SG194	S造		SN400B	H	194.0	150.0	6.0	9.0	2.150	1	1	2.150	29.900	64.29		0.976	2.10			
溶接	S造	工		WA	9.0				0.150	2	2	0.600	4.230	2.54						4
溶接	S造	工		WQ	6.0				0.132	1	2	0.264	1.390	0.37						

	鋼材計	ボルト計	溶接計	塗装計	耐火被覆計	超音波計
	146.18 kg	8.53 kg	18.34 m	3.82 ㎡	㎡	20 個所

部位	節	階	記号	部分名称	倍数
X1-X5/Y7-Y8	1	2	SC1A	Y7'/X5	1

メモ	加工	工現	材質	材種	サイズ			巾	長さ	個所	倍数	数量	単量換算率	重量換算長	塗装	係数	面積	耐火被覆 厚	面積	超音波
柱																				
Main	S造		BCR295	SP	150.0	150.0	9.0		2.970	1	1	2.970	38.200	113.45		0.600	1.78			
B-PL	S造		SN490B	PL	16.0			0.190	0.190	1	1	0.036	125.600	4.52		2.000	0.07			
外D-PL	S造		SN490C	PL	19.0			0.200	0.200	2	1	0.080	149.150	11.93		2.000	0.16			
溶接	S造	工		WE	12.0				0.150	16	1	2.400	6.430	15.43						16
ﾍﾞｰｽﾓﾙﾀﾙ	S造	現		BM	50.0	190.0	190.0			1	1	1.000								
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	S造	現	SS400	AB	20.0	500.0				4	1	4.000	2.132	8.53						
ｽﾀｯﾄﾎﾞﾙﾄ	S造	現		ST	16.0	50.0				12	1	12.000								
ﾌﾞﾗｹｯﾄ																				
SG194	S造		SN400B	H	194.0	150.0	6.0	9.0	2.150	1	1	2.150	29.900	64.29		0.976	2.10			
溶接	S造	工		WA	9.0				0.150	2	1	0.300	4.230	1.27						2
溶接	S造	工		WQ	6.0				0.132	1	1	0.132	1.390	0.18						
**																				
F-PL	S造		SN400B	PL	9.0			0.150	0.290	2	1	0.087	70.650	6.15		2.000	0.17			
F-PL	S造		SN400B	PL	9.0			0.060	0.290	4	1	0.070	70.650	4.95		2.000	0.14			
高力ﾎﾞﾙﾄ	S造	現	S10T	TS	16.0	50.0				16	1	16.000	0.207	3.31						
W-PL	S造		SN400B	PL	6.0			0.140	0.230	2	1	0.064	47.100	3.01		2.000	0.13			
高力ﾎﾞﾙﾄ	S造	現	S10T	TS	16.0	45.0				4	1	4.000	0.199	0.80						

	鋼材計	ボルト計	溶接計	塗装計	耐火被覆計	超音波計
	208.30 kg	12.64 kg	16.88 m	4.55 ㎡	㎡	18 個所

部位	節	階	記号	部分名称	倍数
X1-X5/Y7-Y8	1	2	SC1A	Y7'/X4	1

メモ	加工	工現	材質	材種	サイズ			巾	長さ	個所	倍数	数量	単量換算率	重量換算長	塗装	係数	面積	耐火被覆	厚	面積	超音波
柱																					
Main	溶融亜鉛		BCR295	SP	150.0	150.0	9.0		2.970	1	1	2.970	38.200	113.45							
B-PL	溶融亜鉛		SN490B	PL	16.0			0.190	0.190	1	1	0.036	125.600	4.52							
外D-PL	溶融亜鉛		SN490C	PL	19.0			0.200	0.200	2	1	0.080	149.150	11.93							
溶接	溶融亜鉛	工		WE	12.0				0.150	16	1	2.400	6.430	15.43							16
ﾍﾞｰｽﾓﾙﾀﾙ	溶融亜鉛	現		BM	50.0	190.0	190.0			1	1	1.000									
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	溶融亜鉛	現	SS400	AB	20.0	500.0				4	1	4.000	2.132	8.53							
ｽﾀｯﾄﾎﾞﾙﾄ	溶融亜鉛	現		ST	16.0	50.0				12	1	12.000									
ﾌﾞﾗｹｯﾄ																					
SG194	溶融亜鉛		SN400B	H	194.0	150.0	6.0	9.0	2.150	2	1	4.300	29.900	128.57							
溶接	溶融亜鉛	工		WA	9.0				0.150	2	2	0.600	4.230	2.54							4
溶接	溶融亜鉛	工		WQ	6.0				0.132	1	2	0.264	1.390	0.37							
**																					
F-PL	溶融亜鉛		SN400B	PL	9.0			0.150	0.290	2	2	0.174	70.650	12.29							
F-PL	溶融亜鉛		SN400B	PL	9.0			0.060	0.290	4	2	0.139	70.650	9.82							
高力ﾎﾞﾙﾄ	溶融亜鉛	現	F8T	HT	16.0	55.0				16	2	32.000	0.225	7.20							
W-PL	溶融亜鉛		SN400B	PL	6.0			0.140	0.230	2	2	0.129	47.100	6.08							
高力ﾎﾞﾙﾄ	溶融亜鉛	現	F8T	HT	16.0	50.0				4	2	8.000	0.217	1.74							

鋼材計	286.66 kg	ボルト計	17.47 kg	溶接計	18.34 m	塗装計	㎡	耐火被覆計	㎡	超音波計	20 個所

部位	節	階	記号	部分名称	倍数
X1-X5/Y7-Y8	1	2	SG194	Y-	1

メモ	加工	工現	材質	材種	サイズ				巾	長さ	個所	倍数	数量	単量換算率	重量換算長	塗装	係数	面積	耐火被覆	厚	面積	超音波
梁																						
Main	溶融亜鉛		SN400B	H	194.0	150.0	6.0	9.0		5.000	2	1	10.000	29.900	299.00							
Main	溶融亜鉛		SN400B	H	194.0	150.0	6.0	9.0		6.000	4	1	24.000	29.900	717.60							
**																						
F-PL	溶融亜鉛		SN400B	PL	9.0				0.150	0.290	4	6	1.044	70.650	73.76							
F-PL	溶融亜鉛		SN400B	PL	9.0				0.060	0.290	8	6	0.835	70.650	58.99							
高力ﾎﾞﾙﾄ	溶融亜鉛	現	F8T	HT	16.0	55.0					32	6	192.000	0.225	43.20							
W-PL	溶融亜鉛		SN400B	PL	6.0				0.140	0.230	4	6	0.773	47.100	36.41							
高力ﾎﾞﾙﾄ	溶融亜鉛	現	F8T	HT	16.0	50.0					8	6	48.000	0.217	10.42							

	鋼材計	1185.76 kg	ボルト計	53.62 kg	溶接計	m	塗装計	㎡	耐火被覆計	㎡	超音波計	個所

部位	節	階	記号	部分名称	倍数
X1-X5/Y7-Y8	1	2	SG194	X-	1

メモ	加工	工現	材質	材種	サイズ			巾	長さ	個所	倍数	数量	単量換算率	重量換算長	塗装	係数	面積	耐火被覆	厚	面積	超音波
梁																					
Main	溶融亜鉛		SN400B	H	194.0	150.0	6.0	9.0	6.708	3	1	20.124	29.900	601.71							
溶接	溶融亜鉛	工		WA	9.0				0.150	2	3	0.900	4.230	3.81							6
溶接	溶融亜鉛	工		WA	6.0				0.176	1	3	0.528	1.930	1.02							3
**																					
F-PL	溶融亜鉛		SN400B	PL	9.0			0.150	0.290	4	3	0.522	70.650	36.88							
F-PL	溶融亜鉛		SN400B	PL	9.0			0.060	0.290	8	3	0.418	70.650	29.53							
高力ﾎﾞﾙﾄ	溶融亜鉛	現	F8T	HT	16.0	55.0				32	3	96.000	0.225	21.60							
W-PL	溶融亜鉛		SN400B	PL	6.0			0.140	0.230	4	3	0.386	47.100	18.18							
高力ﾎﾞﾙﾄ	溶融亜鉛	現	F8T	HT	16.0	50.0				8	3	24.000	0.217	5.21							

	鋼材計	686.30 kg	ボルト計	26.81 kg	溶接計	4.83 m	塗装計	㎡	耐火被覆計	㎡	超音波計	9 個所

部位	節	階	記号	部分名称	倍数
X1-X5/Y7-Y8	1	2	SG194	Y-	1

メモ	加工	工現	材質	材種	サイズ				巾	長さ	個所	倍数	数量	単量換算率	重量換算長	塗装	係数	面積	耐火被覆	厚	面積	超音波
梁																						
Main	S造		SN400B	H	194.0	150.0	6.0	9.0		6.000	1	1	6.000	29.900	179.40		0.976	5.86				
**																						
F-PL	S造		SN400B	PL	9.0				0.150	0.290	4	1	0.174	70.650	12.29		2.000	0.35				
F-PL	S造		SN400B	PL	9.0				0.060	0.290	8	1	0.139	70.650	9.82		2.000	0.28				
高力ﾎﾞﾙﾄ	S造	現	S10T	TS	16.0	50.0					32	1	32.000	0.207	6.62							
W-PL	S造		SN400B	PL	6.0				0.140	0.230	4	1	0.129	47.100	6.08		2.000	0.26				
高力ﾎﾞﾙﾄ	S造	現	S10T	TS	16.0	45.0					8	1	8.000	0.199	1.59							

	鋼材計	ボルト計	溶接計	塗装計	耐火被覆計	超音波計
	207.59 kg	8.21 kg	m	6.75 ㎡	㎡	個所

部位	節	階	記号	部分名称	倍数
X1-X5/Y7-Y8	1	2	SG244	Y-	1

メモ	加工	工現	材質	材種	サイズ			巾	長さ	個所	倍数	数量	単量換算率	重量換算長	塗装	係数	面積	耐火被覆	厚	面積	超音波
小梁																					
Main	溶融亜鉛		SN400B	H	244.0	175.0	7.0	11.0	6.850	1	1	6.850	43.600	298.66							
Main	溶融亜鉛		SN400B	H	244.0	175.0	7.0	11.0	7.850	2	1	15.700	43.600	684.52							
Rib	溶融亜鉛		SN400B	PL	9.0			0.072	0.176	8	1	0.101	70.650	7.14							
溶接	溶融亜鉛	工		WQ	9.0				0.320	8	1	2.560	2.720	6.96							
G-PL	溶融亜鉛		SN400B	PL	9.0			0.140	0.140	2	3	0.118	70.650	8.34							
高力ﾎﾞﾙﾄ	溶融亜鉛	現	F8T	HT	20.0	50.0				8	3	24.000	0.361	8.66							

	鋼材計	ボルト計	溶接計	塗装計	耐火被覆計	超音波計
	998.66 kg	8.66 kg	6.96 m	㎡	㎡	個所

部位	節	階	記号	部分名称	倍数
X1-X5/Y7-Y8	1	2	SG244	Y-	1

メモ	加工	工現	材質	材種	サイズ			巾	長さ	個所	倍数	数量	単量換算率	重量換算長	塗装	係数	面積	耐火被覆	厚	面積	超音波
小梁																					
Main	S造		SN400B	H	244.0	175.0	7.0	11.0	7.850	1	1	7.850	43.600	342.26		1.174	9.22				
Rib	S造		SN400B	PL	9.0			0.072	0.176	2	1	0.025	70.650	1.77		2.000	0.05				
溶接	S造	工		WQ	9.0				0.320	2	1	0.640	2.720	1.74							
G-PL	S造		SN400B	PL	9.0			0.140	0.140	2	1	0.039	70.650	2.76		2.000	0.08				
溶接	S造	工		WQ	9.0				0.140	2	1	0.280	2.720	0.76							
高力ﾎﾞﾙﾄ	S造	現	S10T	TS	20.0	45.0				8	1	8.000	0.328	2.62							

	鋼材計	ボルト計	溶接計	塗装計	耐火被覆計	超音波計
	346.79 kg	2.62 kg	2.50 m	9.35 ㎡	㎡	個所

部位	節	階	記号	部分名称	倍数
X1-X5/Y7-Y8	1	2	SB200	Y-斜	1

メモ	加工	工現	材質	材種	サイズ			巾	長さ	個所	倍数	数量	単量換算率	重量換算長	塗装	係数	面積	耐火被覆	厚	面積	超音波
小梁																					
Main	溶融亜鉛		SS400	H	200.0	100.0	5.5	8.0		4.300	16	1	68.800	20.900	1437.92						
Rib	溶融亜鉛		SS400	PL	6.0				0.072	0.176	32	1	0.406	47.100	19.12						
溶接	溶融亜鉛	工		WQ	6.0					0.320	32	1	10.240	1.390	14.23						
Rib	溶融亜鉛		SS400	PL	6.0				0.084	0.222	16	1	0.298	47.100	14.04						
溶接	溶融亜鉛	工		WQ	6.0					0.390	16	1	6.240	1.390	8.67						
G-PL	溶融亜鉛		SN400B	PL	6.0				0.080	0.140	2	14	0.314	47.100	14.79						
高力ﾎﾞﾙﾄ	溶融亜鉛	現	F8T	HT	20.0	45.0					4	16	64.000	0.348	22.27						

	鋼材計	ボルト計	溶接計	塗装計	耐火被覆計	超音波計
	1485.87 kg	22.27 kg	22.90 m	㎡	㎡	個所

部位	節	階	記号	部分名称	倍数
X1-X5/Y7-Y8	1	2	SB200	Y-斜	1

メモ	加工	工現	材質	材種	サイズ			巾	長さ	個所	倍数	数量	単量換算率	重量換算長	塗装	係数	面積	耐火被覆	厚	面積	超音波
小梁																					
Main	S造		SS400	H	200.0	100.0	5.5	8.0	4.300	3	1	12.900	20.900	269.61		0.789	10.18				
Rib	S造		SS400	PL	6.0			0.072	0.176	6	1	0.076	47.100	3.58		2.000	0.15				
溶接	S造	工		WQ	6.0				0.320	6	1	1.920	1.390	2.67							
Rib	S造		SS400	PL	6.0			0.084	0.222	6	1	0.112	47.100	5.28		2.000	0.22				
溶接	S造	工		WQ	6.0				0.390	6	1	2.340	1.390	3.25							
G-PL	S造		SN400B	PL	6.0			0.080	0.140	2	3	0.067	47.100	3.16		2.000	0.13				
高力ﾎﾞﾙﾄ	S造	現	S10T	TS	20.0	40.0				4	3	12.000	0.318	3.82							

	鋼材計	281.63 kg	ボルト計	3.82 kg	溶接計	5.92 m	塗装計	10.68 ㎡	耐火被覆計	㎡	超音波計	個所

部位	節	階	記号	部分名称	倍数
X1-X5/Y7-Y8	1	2	SP2		2

メモ	加工	工現	材質	材種	サイズ			巾	長さ	個所	倍数	数量	単量換算率	重量換算長	塗装	係数	面積	耐火被覆	厚	面積	超音波
柱																					
Main	溶融亜鉛		SS400	H	150.0	150.0	7.0	10.0		1.200	1	2	2.400	31.100	74.64						
G-PL	溶融亜鉛		SS400	PL	9.0				0.080	0.140	2	2	0.045	70.650	3.18						
溶接	溶融亜鉛	工		WQ	9.0					0.140	2	2	0.560	2.720	1.52						
高力ﾎﾞﾙﾄ	溶融亜鉛	現	F8T	HT	16.0	45.0					4	2	8.000	0.210	1.68						

	鋼材計	ボルト計	溶接計	塗装計	耐火被覆計	超音波計
	77.82 kg	1.68 kg	1.52 m	㎡	㎡	個所

部位	節	階	記号	部分名称	倍数
X1-X5/Y7-Y8	1	2	HB15	Y-	1

メモ	加工	工現	材質	材種	サイズ			巾	長さ	個所	倍数	数量	単量換算率	重量換算長	塗装	係数	面積	耐火被覆	厚	面積	超音波
小梁																					
Main	溶融亜鉛		SS400	H	150.0	150.0	7.0	10.0		7.850	1	1	7.850	31.100	244.14						
G-PL	溶融亜鉛		SS400	PL	9.0				0.080	0.140	2	1	0.022	70.650	1.55						
溶接	溶融亜鉛	工		WQ	9.0					0.140	2	1	0.280	2.720	0.76						
高力ﾎﾞﾙﾄ	溶融亜鉛	現	F8T	HT	16.0	45.0					4	1	4.000	0.210	0.84						

	鋼材計	ボルト計	溶接計	塗装計	耐火被覆計	超音波計
	245.69 kg	0.84 kg	0.76 m	㎡	㎡	個所

部位	節	階	記号	部分名称	倍数
X1-X5/Y7-Y8	1	2	LV20		1

メモ	加工	工現	材質	材種	サイズ	巾	長さ	個所	倍数	数量	単量換算率	重量換算長	塗装	係数	面積	耐火被覆	厚	面積	超音波
**																			
Main	S造	現		BR	20.0 9100.0			2	1	2.000									
G-PL	S造		SS400	PL	9.0	0.200	0.200	2	2	0.160	70.650	11.30		2.000	0.32				
溶接	S造	工		WQ	9.0		0.400	2	2	1.600	2.720	4.35							
高力ﾎﾞﾙﾄ	S造	現	S10T	TS	20.0 45.0			2	2	4.000	0.328	1.31							

	鋼材計	ボルト計	溶接計	塗装計	耐火被覆計	超音波計
	11.30 kg	1.31 kg	4.35 m	0.32 ㎡	㎡	個所

部位	節	階	記号	部分名称	倍数
X1-X5/Y7-Y8	1	2	LV20		1

メモ	加工	工現	材質	材種	サイズ	巾	長さ	個所	倍数	数量	単量換算率	重量換算長	塗装	係数	面積	耐火被覆	厚	面積	超音波
**																			
Main	溶融亜鉛	現		BR	20.0 9100.0			8	1	8.000									
Main	溶融亜鉛	現		BR	20.0 8300.0			4	1	4.000									
G-PL	溶融亜鉛		SS400	PL	9.0	0.200	0.200	2	12	0.960	70.650	67.82							
溶接	溶融亜鉛	工		WQ	9.0		0.400	2	12	9.600	2.720	26.11							
高力ﾎﾞﾙﾄ	溶融亜鉛	現	F8T	HT	20.0 50.0			2	12	24.000	0.361	8.66							

	鋼材計	ボルト計	溶接計	塗装計	耐火被覆計	超音波計
	67.82 kg	8.66 kg	26.11 m	㎡	㎡	個所

部位	節	階	記号	部分名称	倍数
X1-X5/Y7-Y8	1	2	MOYA	母屋	1

メモ	加工	工現	材質	材種	サイズ			巾	長さ	個所	倍数	数量	単量換算率	重量換算長	塗装	係数	面積	耐火被覆	厚	面積	超音波
**																					
Main	溶融亜鉛		SSC400	LM	100.0	50.0	20.0	2.3	24.000	6	1	144.000	4.060	584.64							
Main	溶融亜鉛		SSC400	LM	100.0	50.0	20.0	2.3	24.000	2	4	192.000	4.060	779.52							
G-PL	溶融亜鉛		SS400	L	100.0	75.0	7.0		0.140	12	10	16.800	9.320	156.58							
溶接	溶融亜鉛	工		WQ	7.0				0.140	12	10	16.800	1.390	23.35							
普通ﾎﾞﾙﾄ	溶融亜鉛	現	AEN	BN	12.0	35.0				24	10	240.000	0.072	17.28							
**																					
Main	溶融亜鉛		SSC400	LM	100.0	50.0	20.0	2.3	1.760	64	1	112.640	4.060	457.32							
G-PL	溶融亜鉛		SS400	L	100.0	75.0	7.0		0.140	2	64	17.920	9.320	167.01							
溶接	溶融亜鉛	工		WQ	7.0				0.140	2	64	17.920	1.390	24.91							
普通ﾎﾞﾙﾄ	溶融亜鉛	現	AEN	BN	12.0	35.0				4	64	256.000	0.072	18.43							

	鋼材計	2145.07 kg	ボルト計	35.71 kg	溶接計	48.26 m	塗装計	㎡	耐火被覆計	㎡	超音波計	個所

部位	節	階	記号	部分名称	倍数
X1-X5/Y7-Y8	1	2	MOYA	母屋	1

メモ	加工	工現	材質	材種	サイズ			巾	長さ	個所	倍数	数量	単量換算率	重量換算長	塗装	係数	面積	耐火被覆 厚	面積	超音波
**																				
Main	S造		SSC400	LM	100.0	50.0	20.0	2.3	9.000	4	1	36.000	4.060	146.16		0.466	16.78			
Main	S造		SSC400	LM	100.0	50.0	20.0	2.3	9.000	2	2	36.000	4.060	146.16		0.466	16.78			
G-PL	S造		SS400	L	100.0	75.0	7.0		0.140	5	6	4.200	9.320	39.14		0.350	1.47			
溶接	S造	工		WQ	7.0				0.140	5	6	4.200	1.390	5.84						
普通ﾎﾞﾙﾄ	S造	現		BN	12.0	35.0				10	6	60.000	0.072	4.32						
**																				
Main	S造		SSC400	LM	100.0	50.0	20.0	2.3	1.760	10	1	17.600	4.060	71.46		0.466	8.20			
G-PL	S造		SS400	L	100.0	75.0	7.0		0.140	2	10	2.800	9.320	26.10		0.350	0.98			
溶接	S造	工		WQ	7.0				0.140	2	10	2.800	1.390	3.89						
普通ﾎﾞﾙﾄ	S造	現		BN	12.0	35.0				4	10	40.000	0.072	2.88						

	鋼材計	429.02 kg	ボルト計	7.20 kg	溶接計	9.73 m	塗装計	44.21 ㎡	耐火被覆計	㎡	超音波計	個所

部位	節	階	記号	部分名称	倍数
X0-X5/Y5-Y6	1	2	SC1		1

メモ	加工	工現	材質	材種	サイズ			巾	長さ	個所	倍数	数量	単量換算率	重量換算長	塗装	係数	面積	耐火被覆	厚	面積	超音波
柱																					
Main	溶融亜鉛		BCR295	SP	150.0	150.0	9.0		0.989	8	1	7.912	38.200	302.24							
B-PL	溶融亜鉛		SN490B	PL	16.0			0.190	0.190	8	1	0.289	125.600	36.30							
外D-PL	溶融亜鉛		SN490C	PL	19.0			0.200	0.200	2	8	0.640	149.150	95.46							
溶接	溶融亜鉛	工		WE	12.0				0.150	16	8	19.200	6.430	123.46							128
ﾍﾞｰｽﾓﾙﾀﾙ	溶融亜鉛	現		BM	50.0	190.0	190.0			8	1	8.000									
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	溶融亜鉛	現	SS400	AB	20.0	500.0				4	8	32.000	2.132	68.22							
ｽﾀｯﾄﾎﾞﾙﾄ	溶融亜鉛	現		ST	16.0	50.0				12	8	96.000									
ﾌﾞﾗｹｯﾄ																					
SG194	溶融亜鉛		SN400B	H	194.0	150.0	6.0	9.0	0.925	13	1	12.025	29.900	359.55							
SG194	溶融亜鉛		SN400B	H	194.0	150.0	6.0	9.0	2.150	2	1	4.300	29.900	128.57							
SG194	溶融亜鉛		SN400B	H	194.0	150.0	6.0	9.0	1.034	6	1	6.204	29.900	185.50							
溶接	溶融亜鉛	工		WA	9.0				0.150	2	21	6.300	4.230	26.65							42
溶接	溶融亜鉛	工		WQ	6.0				0.132	1	21	2.772	1.390	3.85							

鋼材計	1107.62 kg	ボルト計	68.22 kg	溶接計	153.96 m	塗装計	㎡	耐火被覆計	㎡	超音波計	170 個所

部位	節	階	記号	部分名称	倍数
X0-X5/Y5-Y6	1	2	SC1		2

メモ	加工	工現	材質	材種	サイズ			巾	長さ	個所	倍数	数量	単量換算率	重量換算長	塗装	係数	面積	耐火被覆 厚	面積	超音波
柱																				
Main	S造		BCR295	SP	150.0	150.0	9.0		0.989	2	2	3.956	38.200	151.12		0.600	2.37			
B-PL	S造		SN490B	PL	16.0			0.190	0.190	2	2	0.144	125.600	18.09		2.000	0.29			
外D-PL	S造		SN490C	PL	19.0			0.200	0.200	2	2	0.160	149.150	23.86		2.000	0.32			
溶接	S造	工		WE	12.0				0.150	16	2	4.800	6.430	30.86						32
ﾍﾞｰｽﾓﾙﾀﾙ	S造	現		BM	50.0	190.0	190.0			1	2	2.000								
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	S造	現	SS400	AB	20.0	500.0				4	2	8.000	2.132	17.06						
ｽﾀｯﾄﾎﾞﾙﾄ	S造	現		ST	16.0	50.0				12	2	24.000								
ﾌﾞﾗｹｯﾄ																				
SG194	S造		SN400B	H	194.0	150.0	6.0	9.0	0.925	3	2	5.550	29.900	165.95		0.976	5.42			
SG194	S造		SN400B	H	194.0	150.0	6.0	9.0	2.150	2	2	8.600	29.900	257.14		0.976	8.39			
溶接	S造	工		WA	9.0				0.150	2	5	1.500	4.230	6.35						10
溶接	S造	工		WQ	6.0				0.132	1	5	0.660	1.390	0.92						

	鋼材計	ボルト計	溶接計	塗装計	耐火被覆計	超音波計
	616.16 kg	17.06 kg	38.13 m	16.79 ㎡	㎡	42 個所

部位	節	階	記号	部分名称	倍数
X0-X5/Y5-Y6	1	2	SC1A	Y5'/X4.5	2

メモ	加工	工現	材質	材種	サイズ			巾	長さ	個所	倍数	数量	単量換算率	重量換算長	塗装	係数	面積	耐火被覆 厚	面積	超音波
柱																				
Main	S造		BCR295	SP	150.0	150.0	9.0		2.970	1	2	5.940	38.200	226.91		0.600	3.56			
B-PL	S造		SN490B	PL	16.0			0.190	0.190	1	2	0.072	125.600	9.04		2.000	0.14			
外D-PL	S造		SN490C	PL	19.0			0.200	0.200	2	2	0.160	149.150	23.86		2.000	0.32			
溶接	S造	工		WE	12.0				0.150	16	2	4.800	6.430	30.86						32
ﾍﾞｰｽﾓﾙﾀﾙ	S造	現		BM	50.0	190.0	190.0			1	2	2.000								
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	S造	現	SS400	AB	20.0	500.0				4	2	8.000	2.132	17.06						
ｽﾀｯﾄﾎﾞﾙﾄ	S造	現		ST	16.0	50.0				12	2	24.000								
ﾌﾞﾗｹｯﾄ																				
SG194	S造		SN400B	H	194.0	150.0	6.0	9.0	2.150	1	2	4.300	29.900	128.57		0.976	4.20			
溶接	S造	工		WA	9.0				0.150	2	2	0.600	4.230	2.54						4
溶接	S造	工		WQ	6.0				0.132	1	2	0.264	1.390	0.37						
**																				
F-PL	S造		SN400B	PL	9.0			0.150	0.290	2	2	0.174	70.650	12.29		2.000	0.35			
F-PL	S造		SN400B	PL	9.0			0.060	0.290	4	2	0.139	70.650	9.82		2.000	0.28			
高力ﾎﾞﾙﾄ	S造	現	S10T	TS	16.0	50.0				16	2	32.000	0.207	6.62						
W-PL	S造		SN400B	PL	6.0			0.140	0.230	2	2	0.129	47.100	6.08		2.000	0.26			
高力ﾎﾞﾙﾄ	S造	現	S10T	TS	16.0	45.0				4	2	8.000	0.199	1.59						

鋼材計	416.57 kg	ボルト計	25.27 kg	溶接計	33.77 m	塗装計	9.11 ㎡	耐火被覆計	㎡	超音波計	36 個所

部位	節	階	記号	部分名称	倍数
X0-X5/Y5-Y6	1	2	SC1A	Y5'/X3	1

メモ	加工	工現	材質	材種	サイズ			巾	長さ	個所	倍数	数量	単量換算率	重量換算長	塗装	係数	面積	耐火被覆	厚	面積	超音波
柱																					
Main	溶融亜鉛		BCR295	SP	150.0	150.0	9.0		2.970	1	1	2.970	38.200	113.45							
B-PL	溶融亜鉛		SN490B	PL	16.0			0.190	0.190	1	1	0.036	125.600	4.52							
外D-PL	溶融亜鉛		SN490C	PL	19.0			0.200	0.200	2	1	0.080	149.150	11.93							
溶接	溶融亜鉛	工		WE	12.0				0.150	16	1	2.400	6.430	15.43							16
ﾍﾞｰｽﾓﾙﾀﾙ	溶融亜鉛	現		BM	50.0	190.0	190.0			1	1	1.000									
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	溶融亜鉛	現	SS400	AB	20.0	500.0				4	1	4.000	2.132	8.53							
ｽﾀｯﾄﾎﾞﾙﾄ	溶融亜鉛	現		ST	16.0	50.0				12	1	12.000									
ﾌﾞﾗｹｯﾄ																					
SG194	溶融亜鉛		SN400B	H	194.0	150.0	6.0	9.0	2.150	1	2	4.300	29.900	128.57							
溶接	溶融亜鉛	工		WA	9.0				0.150	2	2	0.600	4.230	2.54							4
溶接	溶融亜鉛	工		WQ	6.0				0.132	1	2	0.264	1.390	0.37							
**																					
F-PL	溶融亜鉛		SN400B	PL	9.0			0.150	0.290	2	2	0.174	70.650	12.29							
F-PL	溶融亜鉛		SN400B	PL	9.0			0.060	0.290	4	2	0.139	70.650	9.82							
高力ﾎﾞﾙﾄ	溶融亜鉛	現	F8T	HT	16.0	55.0				16	2	32.000	0.225	7.20							
W-PL	溶融亜鉛		SN400B	PL	6.0			0.140	0.230	2	2	0.129	47.100	6.08							
高力ﾎﾞﾙﾄ	溶融亜鉛	現	F8T	HT	16.0	50.0				4	2	8.000	0.217	1.74							

鋼材計	286.66 kg	ボルト計	17.47 kg	溶接計	18.34 m	塗装計	㎡	耐火被覆計	㎡	超音波計	20 個所

部位	節	階	記号	部分名称	倍数
X0-X5/Y5-Y6	1	2	SG194	Y-	1

メモ	加工	工現	材質	材種	サイズ			巾	長さ	個所	倍数	数量	単量換算率	重量換算長	塗装	係数	面積	耐火被覆	厚	面積	超音波
梁																					
Main	溶融亜鉛		SN400B	H	194.0	150.0	6.0	9.0	4.000	2	1	8.000	29.900	239.20							
Main	溶融亜鉛		SN400B	H	194.0	150.0	6.0	9.0	5.000	2	1	10.000	29.900	299.00							
Main	溶融亜鉛		SN400B	H	194.0	150.0	6.0	9.0	6.000	2	1	12.000	29.900	358.80							
**																					
F-PL	溶融亜鉛		SN400B	PL	9.0			0.150	0.290	4	6	1.044	70.650	73.76							
F-PL	溶融亜鉛		SN400B	PL	9.0			0.060	0.290	8	6	0.835	70.650	58.99							
高力ﾎﾞﾙﾄ	溶融亜鉛	現	F8T	HT	16.0	55.0				32	6	192.000	0.225	43.20							
W-PL	溶融亜鉛		SN400B	PL	6.0			0.140	0.230	4	6	0.773	47.100	36.41							
高力ﾎﾞﾙﾄ	溶融亜鉛	現	F8T	HT	16.0	50.0				8	6	48.000	0.217	10.42							

	鋼材計	ボルト計	溶接計	塗装計	耐火被覆計	超音波計
	1066.16 kg	53.62 kg	m	㎡	㎡	個所

部位	節	階	記号	部分名称	倍数
X0-X5/Y5-Y6	1	2	SG194	X-	1

メモ	加工	工現	材質	材種	サイズ			巾	長さ	個所	倍数	数量	単量換算率	重量換算長	塗装	係数	面積	耐火被覆 厚	面積	超音波
梁																				
Main	S造		SN400B	H	194.0	150.0	6.0	9.0	6.708	3	1	20.124	29.900	601.71		0.976	19.64			
溶接	S造	工		WA	9.0				0.150	2	3	0.900	4.230	3.81						6
溶接	S造	工		WA	6.0				0.176	1	3	0.528	1.930	1.02						3
**																				
F-PL	S造		SN400B	PL	9.0			0.150	0.290	4	3	0.522	70.650	36.88		2.000	1.04			
F-PL	S造		SN400B	PL	9.0			0.060	0.290	8	3	0.418	70.650	29.53		2.000	0.84			
高力ﾎﾞﾙﾄ	S造	現	S10T	TS	16.0	50.0				32	3	96.000	0.207	19.87						
W-PL	S造		SN400B	PL	6.0			0.140	0.230	4	3	0.386	47.100	18.18		2.000	0.77			
高力ﾎﾞﾙﾄ	S造	現	S10T	TS	16.0	45.0				8	3	24.000	0.199	4.78						

	鋼材計	686.30 kg	ボルト計	24.65 kg	溶接計	4.83 m	塗装計	22.29 ㎡	耐火被覆計	㎡	超音波計	9 個所

部位	節	階	記号	部分名称	倍数
XO-X5/Y5-Y6	1	2	SG194	Y-	1

メモ	加工	工現	材質	材種	サイズ			巾	長さ	個所	倍数	数量	単量換算率	重量換算長	塗装	係数	面積	耐火被覆 厚	面積	超音波
梁																				
Main	S造		SN400B	H	194.0	150.0	6.0	9.0	6.000	2	1	12.000	29.900	358.80		0.976	11.71			
**																				
F-PL	S造		SN400B	PL	9.0			0.150	0.290	4	2	0.348	70.650	24.59		2.000	0.70			
F-PL	S造		SN400B	PL	9.0			0.060	0.290	8	2	0.278	70.650	19.64		2.000	0.56			
高力ﾎﾞﾙﾄ	S造	現	S10T	TS	16.0	50.0				32	2	64.000	0.207	13.25						
W-PL	S造		SN400B	PL	6.0			0.140	0.230	4	2	0.258	47.100	12.15		2.000	0.52			
高力ﾎﾞﾙﾄ	S造	現	S10T	TS	16.0	45.0				8	2	16.000	0.199	3.18						

	鋼材計	415.18 kg	ボルト計	16.43 kg	溶接計	m	塗装計	13.49 ㎡	耐火被覆計	㎡	超音波計	個所

部位	節	階	記号	部分名称	倍数
XO-X5/Y5-Y6	1	2	SG244	Y-	1

メモ	加工	工現	材質	材種	サイズ			巾	長さ	個所	倍数	数量	単量換算率	重量換算長	塗装	係数	面積	耐火被覆	厚	面積	超音波
小梁																					
Main	溶融亜鉛		SN400B	H	244.0	175.0	7.0	11.0	5.850	1	1	5.850	43.600	255.06							
Main	溶融亜鉛		SN400B	H	244.0	175.0	7.0	11.0	6.850	1	1	6.850	43.600	298.66							
Main	溶融亜鉛		SN400B	H	244.0	175.0	7.0	11.0	7.850	1	1	7.850	43.600	342.26							
Rib	溶融亜鉛		SN400B	PL	9.0			0.072	0.176	8	1	0.101	70.650	7.14							
溶接	溶融亜鉛	工		WQ	9.0				0.320	8	1	2.560	2.720	6.96							
G-PL	溶融亜鉛		SN400B	PL	9.0			0.140	0.140	2	3	0.118	70.650	8.34							
高力ﾎﾞﾙﾄ	溶融亜鉛	現	F8T	HT	20.0	50.0				8	3	24.000	0.361	8.66							

	鋼材計	911.46 kg	ボルト計	8.66 kg	溶接計	6.96 m	塗装計	㎡	耐火被覆計	㎡	超音波計	個所

部位	節	階	記号	部分名称	倍数
XO-X5/Y5-Y6	1	2	SG244	Y-	1

メモ	加工	工現	材質	材種	サイズ			巾	長さ	個所	倍数	数量	単量換算率	重量換算長	塗装	係数	面積	耐火被覆	厚	面積	超音波
小梁																					
Main	S造		SN400B	H	244.0	175.0	7.0	11.0	7.850	2	1	15.700	43.600	684.52		1.174	18.43				
Rib	S造		SN400B	PL	9.0			0.072	0.176	2	2	0.051	70.650	3.60		2.000	0.10				
溶接	S造	工		WQ	9.0				0.320	2	2	1.280	2.720	3.48							
G-PL	S造		SN400B	PL	9.0			0.140	0.140	2	2	0.078	70.650	5.51		2.000	0.16				
溶接	S造	工		WQ	9.0				0.140	2	2	0.560	2.720	1.52							
高力ﾎﾞﾙﾄ	S造	現	S10T	TS	20.0	45.0				8	2	16.000	0.328	5.25							

	鋼材計	ボルト計	溶接計	塗装計	耐火被覆計	超音波計
	693.63 kg	5.25 kg	5.00 m	18.69 ㎡	㎡	個所

部位	節	階	記号	部分名称	倍数
X0-X5/Y5-Y6	1	2	SB200	Y-斜	1

メモ	加工	工現	材質	材種	サイズ				巾	長さ	個所	倍数	数量	単量換算率	重量換算長	塗装	係数	面積	耐火被覆	厚	面積	超音波
小梁																						
Main	溶融亜鉛		SS400	H	200.0	100.0	5.5	8.0		4.300	16	1	68.800	20.900	1437.92							
Rib	溶融亜鉛		SS400	PL	6.0				0.072	0.176	32	1	0.406	47.100	19.12							
溶接	溶融亜鉛	工		WQ	6.0					0.320	32	1	10.240	1.390	14.23							
Rib	溶融亜鉛		SS400	PL	6.0				0.084	0.222	16	1	0.298	47.100	14.04							
溶接	溶融亜鉛	工		WQ	6.0					0.390	16	1	6.240	1.390	8.67							
G-PL	溶融亜鉛		SN400B	PL	6.0				0.080	0.140	2	14	0.314	47.100	14.79							
高力ﾎﾞﾙﾄ	溶融亜鉛	現	F8T	HT	20.0	45.0					4	16	64.000	0.348	22.27							

	鋼材計	ボルト計	溶接計	塗装計	耐火被覆計	超音波計
	1485.87 kg	22.27 kg	22.90 m	㎡	㎡	個所

部位	節	階	記号	部分名称	倍数
XO-X5/Y5-Y6	1	2	SB200	Y-斜	1

メモ	加工	工現	材質	材種	サイズ				巾	長さ	個所	倍数	数量	単量換算率	重量換算長	塗装	係数	面積	耐火被覆	厚	面積	超音波
小梁																						
Main	S造		SS400	H	200.0	100.0	5.5	8.0		4.300	6	1	25.800	20.900	539.22		0.789	20.36				
Rib	S造		SS400	PL	6.0				0.072	0.176	12	1	0.152	47.100	7.16		2.000	0.30				
溶接	S造	工		WQ	6.0					0.320	12	1	3.840	1.390	5.34							
Rib	S造		SS400	PL	6.0				0.084	0.222	12	1	0.224	47.100	10.55		2.000	0.45				
溶接	S造	工		WQ	6.0					0.390	12	1	4.680	1.390	6.51							
G-PL	S造		SN400B	PL	6.0				0.080	0.140	2	6	0.134	47.100	6.31		2.000	0.27				
高力ﾎﾞﾙﾄ	S造	現	S10T	TS	20.0	40.0					4	6	24.000	0.318	7.63							

	鋼材計	ボルト計	溶接計	塗装計	耐火被覆計	超音波計
	563.24 kg	7.63 kg	11.85 m	21.38 ㎡	㎡	個所

部位	節	階	記号	部分名称	倍数
X0-X5/Y5-Y6	1	2	SP2		2

メモ	加工	工現	材質	材種	サイズ			巾	長さ	個所	倍数	数量	単量換算率	重量換算長	塗装	係数	面積	耐火被覆	厚	面積	超音波
柱																					
Main	溶融亜鉛		SS400	H	150.0	150.0	7.0	10.0		1.200	1	2	2.400	31.100	74.64						
G-PL	溶融亜鉛		SS400	PL	9.0				0.080	0.140	2	2	0.045	70.650	3.18						
溶接	溶融亜鉛	工		WQ	9.0					0.140	2	2	0.560	2.720	1.52						
高力ﾎﾞﾙﾄ	溶融亜鉛	現	F8T	HT	16.0	45.0					4	2	8.000	0.210	1.68						

	鋼材計	ボルト計	溶接計	塗装計	耐火被覆計	超音波計
	77.82 kg	1.68 kg	1.52 m	㎡	㎡	個所

部位	節	階	記号	部分名称	倍数
XO-X5/Y5-Y6	1	2	HB15	Y-	1

メモ	加工	工現	材質	材種	サイズ			巾	長さ	個所	倍数	数量	単量換算率	重量換算長	塗装	係数	面積	耐火被覆	厚	面積	超音波
小梁																					
Main	溶融亜鉛		SS400	H	150.0	150.0	7.0	10.0		7.850	1	1	7.850	31.100	244.14						
G-PL	溶融亜鉛		SS400	PL	9.0				0.080	0.140	2	1	0.022	70.650	1.55						
溶接	溶融亜鉛	工		WQ	9.0					0.140	2	1	0.280	2.720	0.76						
高力ﾎﾞﾙﾄ	溶融亜鉛	現	F8T	HT	16.0	45.0					4	1	4.000	0.210	0.84						

	鋼材計	ボルト計	溶接計	塗装計	耐火被覆計	超音波計
	245.69 kg	0.84 kg	0.76 m	㎡	㎡	個所

部位	節	階	記号	部分名称	倍数
X0-X5/Y5-Y6	1	2	LV20		1

メモ	加工	工現	材質	材種	サイズ	巾	長さ	個所	倍数	数量	単量換算率	重量換算長	塗装	係数	面積	耐火被覆	厚	面積	超音波
**																			
Main	S造	現		BR	20.0 9100.0			4	1	4.000									
G-PL	S造		SS400	PL	9.0	0.200	0.200	2	4	0.320	70.650	22.61		2.000	0.64				
溶接	S造	工		WQ	9.0		0.400	2	4	3.200	2.720	8.70							
高力ﾎﾞﾙﾄ	S造	現	S10T	TS	20.0 45.0			2	4	8.000	0.328	2.62							

	鋼材計	ボルト計	溶接計	塗装計	耐火被覆計	超音波計
	22.61 kg	2.62 kg	8.70 m	0.64 ㎡	㎡	個所

部位	節	階	記号	部分名称	倍数
X0-X5/Y5-Y6	1	2	LV20		1

メモ	加工	工現	材質	材種	サイズ	巾	長さ	個所	倍数	数量	単量換算率	重量換算長	塗装	係数	面積	耐火被覆	厚	面積	超音波
**																			
Main	溶融亜鉛	現		BR	20.0 9100.0			4	1	4.000									
Main	溶融亜鉛	現		BR	20.0 8300.0			4	1	4.000									
Main	溶融亜鉛	現		BR	20.0 7500.0			4	1	4.000									
G-PL	溶融亜鉛		SS400	PL	9.0	0.200	0.200	2	12	0.960	70.650	67.82							
溶接	溶融亜鉛	工		WQ	9.0		0.400	2	12	9.600	2.720	26.11							
高力ﾎﾞﾙﾄ	溶融亜鉛	現	F8T	HT	20.0 50.0			2	12	24.000	0.361	8.66							

	鋼材計	ボルト計	溶接計	塗装計	耐火被覆計	超音波計
	67.82 kg	8.66 kg	26.11 m	㎡	㎡	個所

部位	節	階	記号	部分名称	倍数
XO-X5/Y5-Y6	1	2	MOYA	母屋	1

メモ	加工	工現	材質	材種	サイズ			巾	長さ	個所	倍数	数量	単量換算率	重量換算長	塗装	係数	面積	耐火被覆	厚	面積	超音波
**																					
Main	溶融亜鉛		SSC400	LM	100.0	50.0	20.0	2.3	22.250	4	1	89.000	4.060	361.34							
Main	溶融亜鉛		SSC400	LM	100.0	50.0	20.0	2.3	22.250	2	4	178.000	4.060	722.68							
G-PL	溶融亜鉛		SS400	L	100.0	75.0	7.0		0.140	12	8	13.440	9.320	125.26							
溶接	溶融亜鉛	工		WQ	7.0				0.140	12	8	13.440	1.390	18.68							
普通ﾎﾞﾙﾄ	溶融亜鉛	現	AEN	BN	12.0	35.0				24	8	192.000	0.072	13.82							
**																					
Main	溶融亜鉛		SSC400	LM	100.0	50.0	20.0	2.3	1.760	58	1	102.080	4.060	414.44							
G-PL	溶融亜鉛		SS400	L	100.0	75.0	7.0		0.140	2	58	16.240	9.320	151.36							
溶接	溶融亜鉛	工		WQ	7.0				0.140	2	58	16.240	1.390	22.57							
普通ﾎﾞﾙﾄ	溶融亜鉛	現	AEN	BN	12.0	35.0				4	58	232.000	0.072	16.70							

	鋼材計	1775.08 kg	ボルト計	30.52 kg	溶接計	41.25 m	塗装計	㎡	耐火被覆計	㎡	超音波計	個所

部位	節	階	記号	部分名称	倍数
XO-X5/Y5-Y6	1	2	MOYA	母屋	1

メモ	加工	工現	材質	材種	サイズ			巾	長さ	個所	倍数	数量	単量換算率	重量換算長	塗装	係数	面積	耐火被覆 厚	面積	超音波
**																				
Main	S造		SSC400	LM	100.0	50.0	20.0	2.3	16.500	2	1	33.000	4.060	133.98		0.466	15.38			
Main	S造		SSC400	LM	100.0	50.0	20.0	2.3	16.500	2	3	99.000	4.060	401.94		0.466	46.13			
G-PL	S造		SS400	L	100.0	75.0	7.0		0.140	9	5	6.300	9.320	58.72		0.350	2.21			
溶接	S造	工		WQ	7.0				0.140	9	5	6.300	1.390	8.76						
普通ﾎﾞﾙﾄ	S造	現		BN	12.0	35.0				18	5	90.000	0.072	6.48						
**																				
Main	S造		SSC400	LM	100.0	50.0	20.0	2.3	1.760	22	1	38.720	4.060	157.20		0.466	18.04			
G-PL	S造		SS400	L	100.0	75.0	7.0		0.140	2	22	6.160	9.320	57.41		0.350	2.16			
溶接	S造	工		WQ	7.0				0.140	2	22	6.160	1.390	8.56						
普通ﾎﾞﾙﾄ	S造	現		BN	12.0	35.0				4	22	88.000	0.072	6.34						

	鋼材計	809.25 kg	ボルト計	12.82 kg	溶接計	17.32 m	塗装計	83.92 ㎡	耐火被覆計	㎡	超音波計	個所

1.4.5.鉄骨階段

（鉄骨　大集計表）

***（仮称）地域交流温浴センター建設工事 ***

＊＊　鋼材　＊＊

材種　　サイズ　　（ 材 質 ）	設計			ロス率(%)	所要重量(t)	構成率(%)
	数量(m、㎡、個)	単重(kg)	重量(t)			
切板鋼板　（SS400　）						
12.0	1.155	94.200	0.109	3.0	0.112	
小計	1.155		0.109		0.112	39.4
中計	1.155		0.109		0.112	
稿鋼板　（SS400　）						
4.5	4.516	36.990	0.167	3.0	0.172	
小計	4.516		0.167		0.172	60.6
中計	4.516		0.167		0.172	
合計			0.276		0.284	
スクラップ数量	（ 0.284	ー	0.276 ）	× 0.7	＝	0.006

（鉄骨　大集計表）

***（仮称）地域交流温浴センター建設工事 ***

＊＊　ボルト　＊＊　　現場

材種　サイズ　（材　質）	設計			ロス率(%)	所要数量（個）	所要重量（t）	構成率(%)
	数量(m、㎡、個)	単重(kg)	重量（t）				
高力ﾎﾞﾙﾄ　（F8T　）							
20.0　60.0	4.000	0.385	0.002	4.0	5	0.002	
計	4.000		0.002		5	0.002	
小計	4.000		0.002		5	0.002	10.5
中計	4.000		0.002		5	0.002	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ　（SS400　）							
20.0　500.0	8.000	2.132	0.017		8	0.017	
計	8.000		0.017		8	0.017	
小計	8.000		0.017		8	0.017	89.5
中計	8.000		0.017		8	0.017	
柱底均しﾓﾙﾀﾙ							
30.0　200.0 180.0	2.000				2		
30.0　300.0 140.0	2.000				2		
計	4.000				4		
小計	4.000				4		
中計	4.000				4		
合計			0.019		17	0.019	

（鉄骨　大集計表）

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

＊＊　溶接　＊＊　　工場

材種　サイズ　（形状）	設計			構成率(%)
	数量(m)	換算率	換算長(m)	
F2　両隅　板厚				
5.0	9.660	0.890	8.60	
12.0	0.500	4.500	2.25	
小計	10.160		10.85	100.0
中計	10.160		10.85	
合計	10.160		10.85	

***（仮称）地域交流温浴センター建設工事 ***

＊＊　鋼材　＊＊

材種　　サイズ　　（　材　質　）	設計重量（ｔ）	S造	溶融亜鉛めっき
切板鋼板　（SS400　）			
12.0	0.109		0.109
小 計	0.109		0.109
中 計	0.109		0.109
稿鋼板　（SS400　）			
4.5	0.167		0.167
小 計	0.167		0.167
中 計	0.167		0.167
合 計	0.276		0.276

（鉄骨　加工別集計表）

***（仮称）地域交流温浴センター建設工事 ***

＊＊　ボルト　＊＊　　現場

材種　サイズ　（材　質）	設計重量（t）	S造	溶融亜鉛めっき
高力ﾎﾞﾙﾄ　（F8T　）			
20.0　60.0	0.002		0.002
小 計	0.002		0.002
中 計	0.002		0.002
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ　（SS400　）			
20.0　500.0	0.017		0.017
小 計	0.017		0.017
中 計	0.017		0.017
柱底均しﾓﾙﾀﾙ			
30.0　200.0 180.0			
30.0　300.0 140.0			
小 計			
中 計			
合 計	0.019		0.019

***（仮称）地域交流温浴センター建設工事 ***

＊＊　溶接　＊＊　　工場

材種　サイズ　（形　状）	換算長（m）	S造	溶融亜鉛めっき
F2　両隅　板厚			
5.0	8.60		8.60
12.0	2.25		2.25
小 計	10.85		10.85
中 計	10.85		10.85
合 計	10.85		10.85

***（仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

部位　階段　　（　1 節　）　　＊＊　鋼材　＊＊

材種　　サイズ　　（　材　質　）	設計重量（ｔ）	ｶﾞｲﾌﾞ
	か所　1	1
切板鋼板　（SS400　）		
12.0	0.109	0.109
小 計	0.109	0.109
中 計	0.109	0.109
稿鋼板　（SS400　）		
4.5	0.167	0.167
小 計	0.167	0.167
中 計	0.167	0.167
合 計	0.276	0.276

***（仮称）地域交流温浴センター建設工事 ***

部位　階段　　（　1 節　）　　＊＊　ボルト　＊＊　　現場

材種　　サイズ　　（　材　質　）	設計重量（ｔ）	ｶﾞｲﾌﾞ
	か所　1	1
高力ﾎﾞﾙﾄ　　（F8T　　）		
20.0　60.0	0.002	0.002
小 計	0.002	0.002
中 計	0.002	0.002
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ　　（SS400　　）		
20.0　500.0	0.017	0.017
小 計	0.017	0.017
中 計	0.017	0.017
柱底均しﾓﾙﾀﾙ		
30.0　200.0 180.0		
30.0　300.0 140.0		
小 計		
中 計		
合 計	0.019	0.019

***（仮称）地域交流温浴センター建設工事 ***

部位　階段　　（　1 節　）　　＊＊　溶接　＊＊　　工場

材種　　サイズ　　（　形　状　）	換算長 (m)	ｶﾞｲﾌﾞ
	か所　1	1
F2　両隅　板厚		
5.0	8.60	8.60
12.0	2.25	2.25
小 計	10.85	10.85
中 計	10.85	10.85
合 計	10.85	10.85

（鉄骨　部位別塗装集計表）

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

塗装名称　一般錆止ペイント

材種　　サイズ　　（材　質）	面　積 (㎡)	階段
切板鋼板　　（SS400　）		
12.0	2.30	2.30
小 計	2.30	2.30
中 計	2.30	2.30
稿鋼板　　（SS400　）		
4.5	9.03	9.03
小 計	9.03	9.03
中 計	9.03	9.03
合 計	11.33	11.33

部位	節	階	記号	部分名称	倍数
階段	1		ｶﾞｲﾌﾞ		1

メモ	加工	工現	材質	材種	サイズ		巾	長さ	個所	倍数	数量	単量換算率	重量換算長	塗装	係数	面積	耐火被覆	厚	面積	超音波
**																				
ｻｻﾗ	溶融亜鉛		SS400	PL	12.0		0.250	0.250	2	1	0.125	94.200	11.78	一般錆止	2.000	0.25				
ｻｻﾗ	溶融亜鉛		SS400	PL	12.0		0.250	0.950	2	1	0.475	94.200	44.75	一般錆止	2.000	0.95				
ｻｻﾗ	溶融亜鉛		SS400	PL	12.0		0.250	0.250	2	1	0.125	94.200	11.78	一般錆止	2.000	0.25				
B-PL	溶融亜鉛		SS400	PL	12.0		0.300	0.140	8	1	0.336	94.200	31.65	一般錆止	2.000	0.67				
ﾍﾞｰｽﾓﾙﾀﾙ	溶融亜鉛	現		BM	30.0	300.0 140.0			2	1	2.000									
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	溶融亜鉛	現	SS400	AB	20.0	500.0			2	2	4.000	2.132	8.53							
溶接	溶融亜鉛	工		WQ	12.0			0.250	2	1	0.500	4.500	2.25							
B-PL	溶融亜鉛		SS400	PL	12.0		0.200	0.180	2	1	0.072	94.200	6.78	一般錆止	2.000	0.14				
ﾍﾞｰｽﾓﾙﾀﾙ	溶融亜鉛	現		BM	30.0	200.0 180.0			2	1	2.000									
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	溶融亜鉛	現	SS400	AB	20.0	500.0			2	2	4.000	2.132	8.53							
G-PL	溶融亜鉛		SS400	PL	12.0		0.080	0.140	2	1	0.022	94.200	2.07	一般錆止	2.000	0.04				
高力ﾎﾞﾙﾄ	溶融亜鉛	現	F8T	HT	20.0	60.0			2	2	4.000	0.385	1.54							
**																				
踏面	溶融亜鉛		SS400	CP	4.5		0.935	0.210	23	1	4.516	36.990	167.05	一般錆止	2.000	9.03				
溶接	溶融亜鉛	工		WQ	5.0			0.210	23	2	9.660	0.890	8.60							

	鋼材計	ボルト計	溶接計	塗装計	耐火被覆計	超音波計
	275.86 kg	18.60 kg	10.85 m	11.33 ㎡	㎡	個所

1.4.6.鉄骨架台

（鉄骨　大集計表）

***（仮称）地域交流温浴センター建設工事 ***

＊＊　鋼材　＊＊

材種　　サイズ　　（材　質）	設計			ロス率(%)	所要重量(t)	構成率(%)
	数量(m、㎡、個)	単重(kg)	重量(t)			
H形鋼　　（SS400　）						
150.0　150.0　7.0　10.0	86.630	31.100	2.694	5.0	2.829	
小計	86.630		2.694		2.829	100.0
中計	86.630		2.694		2.829	
合計			2.694		2.829	
スクラップ数量		（　2.829　－　2.694　）	×	0.7	＝	0.095

（鉄骨　大集計表）

***（仮称）地域交流温浴センター建設工事 ***

＊＊　ボルト　＊＊　　現場

材種　サイズ　（材　質）	設計			ロス率(%)	所要数量（個）	所要重量（ｔ）	構成率(%)
	数量(m、㎡、個)	単重(kg)	重量（ｔ）				
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ							
20.0　500.0	120.000	2.132	0.256		120	0.256	
計	120.000		0.256		120	0.256	
小計	120.000		0.256		120	0.256	100.0
中計	120.000		0.256		120	0.256	
柱底均しﾓﾙﾀﾙ							
30.0　150.0 300.0	60.000				60		
計	60.000				60		
小計	60.000				60		
中計	60.000				60		
合計			0.256		180	0.256	

***（仮称）地域交流温浴センター建設工事 ***

＊＊　鋼材　＊＊

材種　　サイズ　　（　材　質　）	設計重量（ｔ）	S造	溶融亜鉛めっき
H形鋼　　（SS400　）			
150.0　150.0　7.0　10.0	2.694		2.694
小 計	2.694		2.694
中 計	2.694		2.694
合 計	2.694		2.694

***（仮称）地域交流温浴センター建設工事 ***

＊＊　ボルト　＊＊　　現場

材種　サイズ　（材　質）	設計重量（t）	S造	溶融亜鉛めっき
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ			
20.0　500.0	0.256		0.256
小 計	0.256		0.256
中 計	0.256		0.256
柱底均しﾓﾙﾀﾙ			
30.0　150.0 300.0			
小 計			
中 計			
合 計	0.256		0.256

***（仮称）地域交流温浴センター建設工事 ***

部位　L=2105　　（　1 節　）　　＊＊　鋼材　＊＊

材種　　サイズ　　（　材　質　）	設計重量（ｔ）	KADAI
	か所　2	2
H形鋼　（SS400　）		
150.0　150.0　7.0　10.0	0.131	0.131
小 計	0.131	0.131
中 計	0.131	0.131
合 計	0.131	0.131

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

部位　L=2105　　(　1 節　)　　＊＊　ボルト　＊＊　　現場

材種　　サイズ　　(　材　質　)	設計重量 (t)	KADAI
	か所　2	2
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 20.0　500.0	0.017	0.017
小 計	0.017	0.017
中 計	0.017	0.017
柱底均しﾓﾙﾀﾙ 30.0　150.0 300.0		
小 計		
中 計		
合 計	0.017	0.017

***（仮称）地域交流温浴センター建設工事 ***

部位　L=1020　　（　1 階　）　　＊＊　鋼材　＊＊

材種　　サイズ　　（　材　質　）	設計重量（ｔ）	KADAI
	か所　4	4
H形鋼　（SS400　）		
150.0　150.0　7.0　10.0	0.127	0.127
小 計	0.127	0.127
中 計	0.127	0.127
合 計	0.127	0.127

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

部位　L=1020　　(　1 階　)　　＊＊　ボルト　＊＊　　現場

材種　　サイズ　　(　材　質　)	設計重量 (t)	KADAI
	か所　4	4
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 20.0　500.0	0.034	0.034
小 計	0.034	0.034
中 計	0.034	0.034
柱底均しﾓﾙﾀﾙ 30.0　150.0 300.0		
小 計		
中 計		
合 計	0.034	0.034

***（仮称）地域交流温浴センター建設工事 ***

部位　L=4040　　（　1 階　）　　＊＊　鋼材　＊＊

材種　　サイズ　　（　材　質　）	設計重量（ｔ）	KADAI
	か所　2	2
H形鋼　（SS400　）		
150.0　150.0　7.0　10.0	0.251	0.251
小 計	0.251	0.251
中 計	0.251	0.251
合 計	0.251	0.251

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

部位　L=4040　　(　1 階　)　　＊＊　ボルト　＊＊　　現場

材種　　サイズ　　(　材　質　)	設計重量 (t)	KADAI
	か所　2	2
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ		
20.0　500.0	0.026	0.026
小 計	0.026	0.026
中 計	0.026	0.026
柱底均しﾓﾙﾀﾙ		
30.0　150.0 300.0		
小 計		
中 計		
合 計	0.026	0.026

***（仮称）地域交流温浴センター建設工事 ***

部位　L=1850　　（　1 階　）　　＊＊　鋼材　＊＊

材種　　サイズ　　（　材　質　）	設計重量（ｔ）	KADAI
	か所　2	2
H形鋼　（SS400　）		
150.0　150.0　7.0　10.0	0.115	0.115
小 計	0.115	0.115
中 計	0.115	0.115
合 計	0.115	0.115

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

部位　L=1850　　(　1 階　)　　＊＊　ボルト　＊＊　　現場

材種　　サイズ　　(　材　質　)	設計重量 (t)	KADAI
	か所　2	2
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ		
20.0　500.0	0.017	0.017
小 計	0.017	0.017
中 計	0.017	0.017
柱底均しﾓﾙﾀﾙ		
30.0　150.0 300.0		
小 計		
中 計		
合 計	0.017	0.017

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

部位　L=6505　　(　1 階　)　　＊＊　鋼材　＊＊

材種　　サイズ　　(　材　質　)	設計重量 (t)	KADAI
	か所　2	2
H形鋼　(SS400　) 150.0　150.0　7.0　10.0	0.405	0.405
小 計	0.405	0.405
中 計	0.405	0.405
合 計	0.405	0.405

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

部位　L=6505　　(　1 階　)　　＊＊　ボルト　＊＊　　現場

材種　　サイズ　　(　材　質　)	設計重量 (t)	KADAI
	か所　2	2
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 20.0　500.0	0.034	0.034
小 計	0.034	0.034
中 計	0.034	0.034
柱底均しﾓﾙﾀﾙ 30.0　150.0 300.0		
小 計		
中 計		
合 計	0.034	0.034

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

部位　L=8690　　（　1 階　）　　＊＊　鋼材　＊＊

材種　　サイズ　　（　材　質　）	設計重量（ｔ）	KADAI
	か所　2	2
H形鋼　（SS400　）		
150.0　150.0　7.0　10.0	0.541	0.541
小 計	0.541	0.541
中 計	0.541	0.541
合 計	0.541	0.541

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

部位　L=8690　　(　1 階　)　　＊＊　ボルト　＊＊　　現場

材種　　サイズ　　(　材　質　)	設計重量 (t)	KADAI
	か所　2	2
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ		
20.0　500.0	0.043	0.043
小 計	0.043	0.043
中 計	0.043	0.043
柱底均しﾓﾙﾀﾙ		
30.0　150.0 300.0		
小 計		
中 計		
合 計	0.043	0.043

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

部位　L=2240　　(　1 階　)　　＊＊　鋼材　＊＊

材種　　サイズ　　(　材　質　)	設計重量 (t)	KADAI
	か所　2	2
H形鋼　(SS400　) 150.0　150.0　7.0　10.0	0.131	0.131
小 計	0.131	0.131
中 計	0.131	0.131
合 計	0.131	0.131

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

部位　L=2240　　(　1 階　)　　＊＊　ボルト　＊＊　　現場

材種　　サイズ　　(　材　質　)	設計重量 (t)	KADAI
	か所　2	2
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ		
20.0　500.0	0.017	0.017
小 計	0.017	0.017
中 計	0.017	0.017
柱底均しﾓﾙﾀﾙ		
30.0　150.0 300.0		
小 計		
中 計		
合 計	0.017	0.017

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

部位　L=2095　　(　1 階　)　　＊＊　鋼材　＊＊

材種　　サイズ　　(　材　質　)	設計重量 (t)	KADAI
	か所　2	2
H形鋼　(SS400　) 150.0　150.0　7.0　10.0	0.131	0.131
小 計	0.131	0.131
中 計	0.131	0.131
合 計	0.131	0.131

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

部位　L=2095　　(　1 階　)　　＊＊　ボルト　＊＊　　現場

材種　　サイズ　　(　材　質　)	設計重量 (t)	KADAI
	か所　2	2
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 20.0　500.0	0.017	0.017
小 計	0.017	0.017
中 計	0.017	0.017
柱底均しﾓﾙﾀﾙ 30.0　150.0 300.0		
小 計		
中 計		
合 計	0.017	0.017

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

部位　X3-X4間　　(　1 階　)　　＊＊　鋼材　＊＊

材種　　サイズ　　(　材　質　)	設計重量 (t)	KADAI
	か所　1	1
H形鋼　(SS400　) 150.0　150.0　7.0　10.0	0.608	0.608
小 計	0.608	0.608
中 計	0.608	0.608
合 計	0.608	0.608

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

部位　X3-X4間　　(　1 階　)　　＊＊　ボルト　＊＊　　現場

材種　　サイズ　　(　材　質　)	設計重量 (t)	KADAI
	か所　1	1
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 20.0　500.0	0.034	0.034
小 計	0.034	0.034
中 計	0.034	0.034
柱底均しﾓﾙﾀﾙ 30.0　150.0 300.0		
小 計		
中 計		
合 計	0.034	0.034

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

部位　X5-X6間　　(　1 階　)　　＊＊　鋼材　＊＊

材種　　サイズ　　(　材　質　)	設計重量 (t)	KADAI
	か所　1	1
H形鋼　(SS400　) 150.0　150.0　7.0　10.0	0.255	0.255
小 計	0.255	0.255
中 計	0.255	0.255
合 計	0.255	0.255

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

部位　X5-X6間　　(　1 階　)　　＊＊　ボルト　＊＊　　現場

材種　　サイズ　　(　材　質　)	設計重量 (t)	KADAI
	か所　1	1
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 20.0　500.0	0.017	0.017
小 計	0.017	0.017
中 計	0.017	0.017
柱底均しﾓﾙﾀﾙ 30.0　150.0 300.0		
小 計		
中 計		
合 計	0.017	0.017

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

塗装名称　一般錆止ペイント

材種　　サイズ　　（材　質）	面　積 (㎡)	S造	溶融亜鉛めっき
H形鋼　　（SS400　）			
150.0　150.0　7.0　10.0	76.76		76.76
小 計	76.76		76.76
中 計	76.76		76.76
合 計	76.76		76.76

部位	節	階	記号	部分名称	倍数
L=2105	1		KADAI		2

メモ	加工	工現	材質	材種	サイズ			巾	長さ	個所	倍数	数量	単量換算率	重量換算長	塗装	係数	面積	耐火被覆	厚	面積	超音波
**																					
Main	溶融亜鉛		SS400	H	150.0	150.0	7.0	10.0	2.105	1	2	4.210	31.100	130.93	一般錆止	0.886	3.73				
ﾍﾞｰｽﾓﾙﾀﾙ	溶融亜鉛	現		BM	30.0	150.0	300.0			2	2	4.000									
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	溶融亜鉛	現		AB	20.0	500.0				4	2	8.000	2.132	17.06							

	鋼材計	ボルト計	溶接計	塗装計	耐火被覆計	超音波計
	130.93 kg	17.06 kg	m	3.73 ㎡	㎡	個所

部位	節	階	記号	部分名称	倍数
L=1020	1	1	KADAI		4

メモ	加工	工現	材質	材種	サイズ			巾	長さ	個所	倍数	数量	単量換算率	重量換算長	塗装	係数	面積	耐火被覆	厚	面積	超音波
**																					
Main	溶融亜鉛		SS400	H	150.0	150.0	7.0	10.0	1.020	1	4	4.080	31.100	126.89	一般錆止	0.886	3.61				
ﾍﾞｰｽﾓﾙﾀﾙ	溶融亜鉛	現		BM	30.0	150.0	300.0			2	4	8.000									
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	溶融亜鉛	現		AB	20.0	500.0				4	4	16.000	2.132	34.11							

	鋼材計	ボルト計	溶接計	塗装計	耐火被覆計	超音波計
	126.89 kg	34.11 kg	m	3.61 ㎡	㎡	個所

部位	節	階	記号	部分名称	倍数
L=4040	1	1	KADAI		2

メモ	加工	工現	材質	材種	サイズ			巾	長さ	個所	倍数	数量	単量換算率	重量換算長	塗装	係数	面積	耐火被覆	厚	面積	超音波
**																					
Main	溶融亜鉛		SS400	H	150.0	150.0	7.0	10.0	4.040	1	2	8.080	31.100	251.29	一般錆止	0.886	7.16				
ﾍﾞｰｽﾓﾙﾀﾙ	溶融亜鉛	現		BM	30.0	150.0	300.0			3	2	6.000									
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	溶融亜鉛	現		AB	20.0	500.0				6	2	12.000	2.132	25.58							

	鋼材計	ボルト計	溶接計	塗装計	耐火被覆計	超音波計
	251.29 kg	25.58 kg	m	7.16 ㎡	㎡	個所

部位	節	階	記号	部分名称	倍数
L=1850	1	1	KADAI		2

メモ	加工	工現	材質	材種	サイズ			巾	長さ	個所	倍数	数量	単量換算率	重量換算長	塗装	係数	面積	耐火被覆	厚	面積	超音波
**																					
Main	溶融亜鉛		SS400	H	150.0	150.0	7.0	10.0	1.850	1	2	3.700	31.100	115.07	一般錆止	0.886	3.28				
ﾍﾞｰｽﾓﾙﾀﾙ	溶融亜鉛	現		BM	30.0	150.0	300.0			2	2	4.000									
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	溶融亜鉛	現		AB	20.0	500.0				4	2	8.000	2.132	17.06							

	鋼材計	ボルト計	溶接計	塗装計	耐火被覆計	超音波計
	115.07 kg	17.06 kg	m	3.28 ㎡	㎡	個所

部位	節	階	記号	部分名称	倍数
L=6505	1	1	KADAI		2

メモ	加工	工現	材質	材種	サイズ			巾	長さ	個所	倍数	数量	単量換算率	重量換算長	塗装	係数	面積	耐火被覆	厚	面積	超音波
**																					
Main	溶融亜鉛		SS400	H	150.0	150.0	7.0	10.0	6.505	1	2	13.010	31.100	404.61	一般錆止	0.886	11.53				
ﾍﾞｰｽﾓﾙﾀﾙ	溶融亜鉛	現		BM	30.0	150.0	300.0			4	2	8.000									
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	溶融亜鉛	現		AB	20.0	500.0				8	2	16.000	2.132	34.11							

	鋼材計	ボルト計	溶接計	塗装計	耐火被覆計	超音波計
	404.61 kg	34.11 kg	m	11.53 ㎡	㎡	個所

部位	節	階	記号	部分名称	倍数
L=8690	1	1	KADAI		2

メモ	加工	工現	材質	材種	サイズ			巾	長さ	個所	倍数	数量	単量換算率	重量換算長	塗装	係数	面積	耐火被覆	厚	面積	超音波
**																					
Main	溶融亜鉛		SS400	H	150.0	150.0	7.0	10.0	8.690	1	2	17.380	31.100	540.52	一般錆止	0.886	15.40				
ﾍﾞｰｽﾓﾙﾀﾙ	溶融亜鉛	現		BM	30.0	150.0	300.0			5	2	10.000									
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	溶融亜鉛	現		AB	20.0	500.0				10	2	20.000	2.132	42.64							

	鋼材計	ボルト計	溶接計	塗装計	耐火被覆計	超音波計
	540.52 kg	42.64 kg	m	15.40 ㎡	㎡	個所

部位	節	階	記号	部分名称	倍数
L=2240	1	1	KADAI		2

メモ	加工	工現	材質	材種	サイズ			巾	長さ	個所	倍数	数量	単量換算率	重量換算長	塗装	係数	面積	耐火被覆	厚	面積	超音波
**																					
Main	溶融亜鉛		SS400	H	150.0	150.0	7.0	10.0	2.105	1	2	4.210	31.100	130.93	一般錆止	0.886	3.73				
ﾍﾞｰｽﾓﾙﾀﾙ	溶融亜鉛	現		BM	30.0	150.0	300.0			2	2	4.000									
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	溶融亜鉛	現		AB	20.0	500.0				4	2	8.000	2.132	17.06							

	鋼材計	ボルト計	溶接計	塗装計	耐火被覆計	超音波計
	130.93 kg	17.06 kg	m	3.73 ㎡	㎡	個所

部位	節	階	記号	部分名称	倍数
L=2095	1	1	KADAI		2

メモ	加工	工現	材質	材種	サイズ			巾	長さ	個所	倍数	数量	単量換算率	重量換算長	塗装	係数	面積	耐火被覆	厚	面積	超音波
**																					
Main	溶融亜鉛		SS400	H	150.0	150.0	7.0	10.0	2.105	1	2	4.210	31.100	130.93	一般錆止	0.886	3.73				
ﾍﾞｰｽﾓﾙﾀﾙ	溶融亜鉛	現		BM	30.0	150.0	300.0			2	2	4.000									
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	溶融亜鉛	現		AB	20.0	500.0				4	2	8.000	2.132	17.06							

	鋼材計	ボルト計	溶接計	塗装計	耐火被覆計	超音波計
	130.93 kg	17.06 kg	m	3.73 ㎡	㎡	個所

部位	節	階	記号	部分名称	倍数
X3-X4間	1	1	KADAI		1

メモ	加工	工現	材質	材種	サイズ			巾	長さ	個所	倍数	数量	単量換算率	重量換算長	塗装	係数	面積	耐火被覆 厚	面積	超音波
**																				
Main	溶融亜鉛		SS400	H	150.0	150.0	7.0	10.0	2.975	2	1	5.950	31.100	185.05	一般錆止	0.886	5.27			
Main	溶融亜鉛		SS400	H	150.0	150.0	7.0	10.0	2.200	4	1	8.800	31.100	273.68	一般錆止	0.886	7.80			
Main	溶融亜鉛		SS400	H	150.0	150.0	7.0	10.0	0.600	8	1	4.800	31.100	149.28	一般錆止	0.886	4.25			
ﾍﾞｰｽﾓﾙﾀﾙ	溶融亜鉛	現		BM	30.0	150.0	300.0			8	1	8.000								
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	溶融亜鉛	現		AB	20.0	500.0				16	1	16.000	2.132	34.11						

	鋼材計	ボルト計	溶接計	塗装計	耐火被覆計	超音波計
	608.01 kg	34.11 kg	m	17.32 ㎡	㎡	個所

部位	節	階	記号	部分名称	倍数
X5-X6間	1	1	KADAI		1

メモ	加工	工現	材質	材種	サイズ			巾	長さ	個所	倍数	数量	単量換算率	重量換算長	塗装	係数	面積	耐火被覆	厚	面積	超音波
**																					
Main	溶融亜鉛		SS400	H	150.0	150.0	7.0	10.0	1.600	2	1	3.200	31.100	99.52	一般錆止	0.886	2.84				
Main	溶融亜鉛		SS400	H	150.0	150.0	7.0	10.0	2.500	2	1	5.000	31.100	155.50	一般錆止	0.886	4.43				
ﾍﾞｰｽﾓﾙﾀﾙ	溶融亜鉛	現		BM	30.0	150.0	300.0			4	1	4.000									
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	溶融亜鉛	現		AB	20.0	500.0				8	1	8.000	2.132	17.06							

	鋼材計	ボルト計	溶接計	塗装計	耐火被覆計	超音波計
	255.02 kg	17.06 kg	m	7.27 ㎡	㎡	個所

1.4.7. 目隠しルーバー鉄骨

（鉄骨　大集計表）

***（仮称）地域交流温浴センター建設工事 ***

＊＊　鋼材　＊＊

材種　　サイズ　　（ 材 質 ）	設計			ロス率(%)	所要重量(t)	構成率(%)
	数量(m、㎡、個)	単重(kg)	重量(t)			
切板鋼板　（SN400B ）						
28.0	2.940	219.800	0.646	3.0	0.665	
小計	2.940		0.646		0.665	16.6
中計	2.940		0.646		0.665	
H形鋼　（SS400 ）						
150.0　150.0　7.0　10.0	59.328	31.100	1.845	5.0	1.937	
小計	59.328		1.845		1.937	48.3
中計	59.328		1.845		1.937	
等辺山形鋼　（SS400 ）						
65.0　65.0　6.0	27.000	5.910	0.160	5.0	0.168	
小計	27.000		0.160		0.168	4.2
中計	27.000		0.160		0.168	
軽量形鋼　（SSC400 ）						
100.0　50.0　20.0　2.3	291.900	4.060	1.185	5.0	1.244	
小計	291.900		1.185		1.244	31.0
中計	291.900		1.185		1.244	
合計			3.836		4.014	
スクラップ数量	（ 4.014 − 3.836 ） × 0.7 ＝					0.125

（鉄骨　大集計表）

***（仮称）地域交流温浴センター建設工事 ***

＊＊　ボルト　＊＊　　現場

材種　サイズ　（材　質）	設計			ロス率(%)	所要数量（個）	所要重量（t）	構成率(%)
	数量(m、㎡、個)	単重(kg)	重量（t）				
普通ﾎﾞﾙﾄ　（AEN　）							
12.0　35.0	360.000	0.072	0.026	4.0	375	0.027	
計	360.000		0.026		375	0.027	
小計	360.000		0.026		375	0.027	11.6
中計	360.000		0.026		375	0.027	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ　（SS400　）							
20.0　500.0	96.000	2.132	0.205		96	0.205	
計	96.000		0.205		96	0.205	
小計	96.000		0.205		96	0.205	88.4
中計	96.000		0.205		96	0.205	
柱底均しﾓﾙﾀﾙ							
30.0　350.0 350.0	24.000				24		
計	24.000				24		
小計	24.000				24		
中計	24.000				24		
合計			0.231		495	0.232	

（鉄骨　大集計表）

***（仮称）地域交流温浴センター建設工事 ***

＊＊　溶接　＊＊　　工場

材種　サイズ　（形状）	設計			構成率(%)
	数量(m)	換算率	換算長(m)	
F2　片隅　板厚				
6.0	54.000	0.700	37.80	
小計	54.000		37.80	55.8
中計	54.000		37.80	
F2　両隅　板厚				
7.0	3.120	1.390	4.34	
10.0	7.200	3.560	25.63	
小計	10.320		29.97	44.2
中計	10.320		29.97	
合計	64.320		67.77	

***（仮称）地域交流温浴センター建設工事 ***

＊＊　鋼材　＊＊

材種　サイズ　（材　質）	設計重量（t）	S造	溶融亜鉛めっき
切板鋼板　（SN400B　）			
28.0	0.646		0.646
小 計	0.646		0.646
中 計	0.646		0.646
H形鋼　（SS400　）			
150.0　150.0　7.0　10.0	1.845		1.845
小 計	1.845		1.845
中 計	1.845		1.845
等辺山形鋼　（SS400　）			
65.0　65.0　6.0	0.160		0.160
小 計	0.160		0.160
中 計	0.160		0.160
軽量形鋼　（SSC400　）			
100.0　50.0　20.0　2.3	1.185		1.185
小 計	1.185		1.185
中 計	1.185		1.185
合 計	3.836		3.836

***（仮称）地域交流温浴センター建設工事 ***

＊＊　ボルト　＊＊　　現場

材種　サイズ　（材　質）	設計重量（t）	S造	溶融亜鉛めっき
普通ﾎﾞﾙﾄ　（AEN　）			
12.0　35.0	0.026		0.026
小 計	0.026		0.026
中 計	0.026		0.026
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ　（SS400　）			
20.0　500.0	0.205		0.205
小 計	0.205		0.205
中 計	0.205		0.205
柱底均しﾓﾙﾀﾙ			
30.0　350.0 350.0			
小 計			
中 計			
合 計	0.231		0.231

***（仮称）地域交流温浴センター建設工事 ***

＊＊　溶接　＊＊　　工場

材種　サイズ　（形　状）	換算長（m）	S造	溶融亜鉛めっき
F2　片隅　板厚			
6.0	37.80		37.80
小 計	37.80		37.80
中 計	37.80		37.80
F2　両隅　板厚			
7.0	4.34		4.34
10.0	25.63		25.63
小 計	29.97		29.97
中 計	29.97		29.97
合 計	67.77		67.77

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

部位　目隠しY3/X6　　(　1 節　)　　＊＊　鋼材　＊＊

材種　　サイズ　　(　材　質　)	設計重量 (t)	ｶﾞｲﾌﾞ
	か所　1	1
切板鋼板　(SN400B　)		
28.0	0.215	0.215
小 計	0.215	0.215
中 計	0.215	0.215
H形鋼　(SS400　)		
150.0　150.0　7.0　10.0	0.615	0.615
小 計	0.615	0.615
中 計	0.615	0.615
等辺山形鋼　(SS400　)		
65.0　65.0　6.0	0.053	0.053
小 計	0.053	0.053
中 計	0.053	0.053
軽量形鋼　(SSC400　)		
100.0　50.0　20.0　2.3	0.469	0.469
小 計	0.469	0.469
中 計	0.469	0.469
合 計	1.352	1.352

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

部位　目隠しY3/X6　　(　1 節　)　　＊＊　ボルト　＊＊　　現場

材種　　サイズ　　(　材　質　)	設計重量 (t)	ｶﾞｲﾌﾞ
	か所　1	1
普通ﾎﾞﾙﾄ　(AEN　)		
12.0　35.0	0.009	0.009
小 計	0.009	0.009
中 計	0.009	0.009
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ　(SS400　)		
20.0　500.0	0.068	0.068
小 計	0.068	0.068
中 計	0.068	0.068
柱底均しﾓﾙﾀﾙ		
30.0　350.0 350.0		
小 計		
中 計		
合 計	0.077	0.077

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

部位　目隠しY3/X6　　(　1 節　)　　＊＊　溶接　＊＊　　工場

材種　　サイズ　　(　形　状　)	換算長 (m)	ｶﾞｲﾌﾞ
	か所　1	1
F2　片隅　板厚		
6.0	12.60	12.60
小 計	12.60	12.60
中 計	12.60	12.60
F2　両隅　板厚		
7.0	1.45	1.45
10.0	8.54	8.54
小 計	9.99	9.99
中 計	9.99	9.99
合 計	22.59	22.59

***（仮称）地域交流温浴センター建設工事 ***

部位　目隠しY6/X3　　（　1 階　）　　＊＊　鋼材　＊＊

材種　　サイズ　　（　材　質　）	設計重量（t）	ｶﾞｲﾌﾞ
	か所　1	1
切板鋼板　（SN400B　）		
28.0	0.431	0.431
小 計	0.431	0.431
中 計	0.431	0.431
H形鋼　（SS400　）		
150.0　150.0　7.0　10.0	1.230	1.230
小 計	1.230	1.230
中 計	1.230	1.230
等辺山形鋼　（SS400　）		
65.0　65.0　6.0	0.106	0.106
小 計	0.106	0.106
中 計	0.106	0.106
軽量形鋼　（SSC400　）		
100.0　50.0　20.0　2.3	0.716	0.716
小 計	0.716	0.716
中 計	0.716	0.716
合 計	2.483	2.483

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

部位　目隠しY6/X3　　(　1 階　)　　＊＊　ボルト　＊＊　　現場

材種　　サイズ　　(　材　質　)	設計重量 (t)	ｶﾞｲﾌﾞ
	か所　1	1
普通ﾎﾞﾙﾄ　(AEN　)		
12.0　35.0	0.017	0.017
小 計	0.017	0.017
中 計	0.017	0.017
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ　(SS400　)		
20.0　500.0	0.136	0.136
小 計	0.136	0.136
中 計	0.136	0.136
柱底均しﾓﾙﾀﾙ		
30.0　350.0 350.0		
小 計		
中 計		
合 計	0.153	0.153

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

部位　目隠しY6/X3　　(　1 階　)　　＊＊　溶接　＊＊　　工場

材種　　サイズ　　(　形　状　)	換算長 (m)	ｶﾞｲﾌﾞ
	か所　1	1
F2　片隅　板厚		
6.0	25.20	25.20
小 計	25.20	25.20
中 計	25.20	25.20
F2　両隅　板厚		
7.0	2.89	2.89
10.0	17.09	17.09
小 計	19.98	19.98
中 計	19.98	19.98
合 計	45.18	45.18

部位	節	階	記号	部分名称	倍数
目隠しY3/X6	1		ｶﾞｲﾌﾞ		1

メモ	加工	工現	材質	材種	サイズ			巾	長さ	個所	倍数	数量	単量換算率	重量換算長	塗装	係数	面積	耐火被覆	厚	面積	超音波
**																					
柱	溶融亜鉛		SS400	H	150.0	150.0	7.0	10.0		2.472	8	1	19.776	31.100	615.03						
B-PL	溶融亜鉛		SN400B	PL	28.0				0.350	0.350	8	1	0.980	219.800	215.40						
ﾍﾞｰｽﾓﾙﾀﾙ	溶融亜鉛	現		BM	30.0	350.0	350.0				8	1	8.000								
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	溶融亜鉛	現	SS400	AB	20.0	500.0					4	8	32.000	2.132	68.22						
溶接	溶融亜鉛	工		WQ	10.0					0.150	2	8	2.400	3.560	8.54						
溶接	溶融亜鉛	工		WQ	7.0					0.130	1	8	1.040	1.390	1.45						
**																					
横胴縁	溶融亜鉛		SSC400	LM	100.0	50.0	20.0	2.3		3.150	6	1	18.900	4.060	76.73						
受け	溶融亜鉛		SS400	L	65.0	65.0	6.0			0.150	6	2	1.800	5.910	10.64						
溶接	溶融亜鉛	工		WP	6.0					0.150	12	2	3.600	0.700	2.52						
普通ﾎﾞﾙﾄ	溶融亜鉛	現	AEN	BN	12.0	35.0					12	2	24.000	0.072	1.73						
**																					
横胴縁	溶融亜鉛		SSC400	LM	100.0	50.0	20.0	2.3		3.150	6	1	18.900	4.060	76.73						
受け	溶融亜鉛		SS400	L	65.0	65.0	6.0			0.150	6	2	1.800	5.910	10.64						
溶接	溶融亜鉛	工		WP	6.0					0.150	12	2	3.600	0.700	2.52						
普通ﾎﾞﾙﾄ	溶融亜鉛	現	AEN	BN	12.0	35.0					12	2	24.000	0.072	1.73						
**																					
横胴縁	溶融亜鉛		SSC400	LM	100.0	50.0	20.0	2.3		12.950	6	1	77.700	4.060	315.46						
受け	溶融亜鉛		SS400	L	65.0	65.0	6.0			0.150	6	6	5.400	5.910	31.91						
溶接	溶融亜鉛	工		WP	6.0					0.150	12	6	10.800	0.700	7.56						
普通ﾎﾞﾙﾄ	溶融亜鉛	現	AEN	BN	12.0	35.0					12	6	72.000	0.072	5.18						

	鋼材計	1352.54 kg	ボルト計	76.86 kg	溶接計	22.59 m	塗装計	㎡	耐火被覆計	㎡	超音波計	個所

部位	節	階	記号	部分名称	倍数
目隠しY6/X3	1	1	ｶﾞｲﾌﾞ		1

メモ	加工	工現	材質	材種	サイズ			巾	長さ	個所	倍数	数量	単量換算率	重量換算長	塗装	係数	面積	耐火被覆	厚	面積	超音波
**																					
柱	溶融亜鉛		SS400	H	150.0	150.0	7.0	10.0		2.472	16	1	39.552	31.100	1230.07						
B-PL	溶融亜鉛		SN400B	PL	28.0				0.350	0.350	16	1	1.960	219.800	430.81						
ﾍﾞｰｽﾓﾙﾀﾙ	溶融亜鉛	現		BM	30.0	350.0	350.0				16	1	16.000								
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	溶融亜鉛	現	SS400	AB	20.0	500.0					4	16	64.000	2.132	136.45						
溶接	溶融亜鉛	工		WQ	10.0					0.150	2	16	4.800	3.560	17.09						
溶接	溶融亜鉛	工		WQ	7.0					0.130	1	16	2.080	1.390	2.89						
**																					
横胴縁	溶融亜鉛		SSC400	LM	100.0	50.0	20.0	2.3		5.550	6	1	33.300	4.060	135.20						
受け	溶融亜鉛		SS400	L	65.0	65.0	6.0			0.150	6	4	3.600	5.910	21.28						
溶接	溶融亜鉛	工		WP	6.0					0.150	12	4	7.200	0.700	5.04						
普通ﾎﾞﾙﾄ	溶融亜鉛	現	AEN	BN	12.0	35.0					12	4	48.000	0.072	3.46						
**																					
横胴縁	溶融亜鉛		SSC400	LM	100.0	50.0	20.0	2.3		5.550	6	1	33.300	4.060	135.20						
受け	溶融亜鉛		SS400	L	65.0	65.0	6.0			0.150	6	4	3.600	5.910	21.28						
溶接	溶融亜鉛	工		WP	6.0					0.150	12	4	7.200	0.700	5.04						
普通ﾎﾞﾙﾄ	溶融亜鉛	現	AEN	BN	12.0	35.0					12	4	48.000	0.072	3.46						
**																					
横胴縁	溶融亜鉛		SSC400	LM	100.0	50.0	20.0	2.3		9.150	6	1	54.900	4.060	222.89						
受け	溶融亜鉛		SS400	L	65.0	65.0	6.0			0.150	6	6	5.400	5.910	31.91						
溶接	溶融亜鉛	工		WP	6.0					0.150	12	6	10.800	0.700	7.56						
普通ﾎﾞﾙﾄ	溶融亜鉛	現	AEN	BN	12.0	35.0					12	6	72.000	0.072	5.18						
**																					
横胴縁	溶融亜鉛		SSC400	LM	100.0	50.0	20.0	2.3		9.150	6	1	54.900	4.060	222.89						
受け	溶融亜鉛		SS400	L	65.0	65.0	6.0			0.150	6	6	5.400	5.910	31.91						
溶接	溶融亜鉛	工		WP	6.0					0.150	12	6	10.800	0.700	7.56						
普通ﾎﾞﾙﾄ	溶融亜鉛	現	AEN	BN	12.0	35.0					12	6	72.000	0.072	5.18						

	鋼材計	2483.44 kg	ボルト計	153.73 kg	溶接計	45.18 m	塗装計	㎡	耐火被覆計	㎡	超音波計	個所

1.4.8. 風除室庇鉄骨

（鉄骨　大集計表）

***（仮称）地域交流温浴センター建設工事 ***

＊＊　鋼材　＊＊

材種　サイズ　（材　質）	設計			ロス率(%)	所要重量(t)	構成率(%)
	数量(m、㎡、個)	単重(kg)	重量(t)			
切板鋼板　（SS400　）						
6.0	0.487	47.100	0.023	3.0	0.024	
小計	0.487		0.023		0.024	0.5
切板鋼板　（SN400B　）						
6.0	1.500	47.100	0.071	3.0	0.073	
9.0	2.517	70.650	0.178	3.0	0.183	
16.0	0.656	125.600	0.082	3.0	0.084	
小計	4.673		0.331		0.340	6.5
切板鋼板　（SN490B　）						
28.0	0.583	219.800	0.128	3.0	0.132	
小計	0.583		0.128		0.132	2.5
切板鋼板　（SN490C　）						
19.0	0.578	149.150	0.086	3.0	0.089	
小計	0.578		0.086		0.089	1.7
中計	6.321		0.568		0.585	
H形鋼　（SS400　）						
100.0　100.0　6.0　8.0	5.200	16.900	0.088	5.0	0.092	
150.0　75.0　5.0　7.0	36.000	14.000	0.504	5.0	0.529	
小計	41.200		0.592		0.621	11.9
H形鋼　（SN400B　）						
148.0　100.0　6.0　9.0	27.040	20.700	0.560	5.0	0.588	
150.0　150.0　7.0　10.0	27.670	31.100	0.861	5.0	0.904	
小計	54.710		1.421		1.492	28.6
中計	95.910		2.013		2.113	
等辺山形鋼　（SS400　）						
100.0　75.0　7.0	19.040	9.320	0.177	5.0	0.186	
小計	19.040		0.177		0.186	3.6
中計	19.040		0.177		0.186	
溝形鋼　（SS400　）						
200.0　80.0　7.5　11.0	29.000	24.600	0.713	5.0	0.749	
小計	29.000		0.713		0.749	14.3
中計	29.000		0.713		0.749	

（鉄骨　大集計表）

***（仮称）地域交流温浴センター建設工事 ***

＊＊　鋼材　＊＊

材種　　サイズ　　（材　質）	設計			ロス率(%)	所要重量(t)	構成率(%)
	数量(m、㎡、個)	単重(kg)	重量(t)			
構造用炭素鋼管　（STK400）						
139.8　6.0	22.160	19.800	0.439	5.0	0.461	
小計	22.160		0.439		0.461	8.8
中計	22.160		0.439		0.461	
軽量形鋼　（SSC400）						
100.0　50.0　20.0　2.3	264.200	4.060	1.073	5.0	1.127	
小計	264.200		1.073		1.127	21.6
中計	264.200		1.073		1.127	
合計			4.983		5.221	
スクラップ数量	（ 5.221	－ 4.983 ）	× 0.7	＝	0.167	

***（仮称）地域交流温浴センター建設工事 ***

＊＊　ボルト　＊＊　　現場

材種　サイズ　（材質）	設計			ロス率(%)	所要数量(個)	所要重量(t)	構成率(%)
	数量(m、㎡、個)	単重(kg)	重量(t)				
ﾌﾞﾚｰｽ							
12.0　5000.0	2.000				2		
12.0　5600.0	10.000				10		
12.0　7200.0	2.000				2		
計	14.000				14		
小計	14.000				14		0.0
中計	14.000				14		
普通ﾎﾞﾙﾄ							
12.0　35.0	272.000	0.072	0.020	4.0	283	0.021	
計	272.000		0.020		283	0.021	
小計	272.000		0.020		283	0.021	6.2
中計	272.000		0.020		283	0.021	
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ　（F10T　）							
16.0　35.0	112.000	0.185	0.021	4.0	117	0.022	
16.0　50.0	192.000	0.207	0.040	4.0	200	0.042	
計	304.000		0.061		317	0.064	
20.0　40.0	112.000	0.318	0.036	4.0	117	0.037	
20.0　60.0	224.000	0.367	0.082	4.0	233	0.085	
計	336.000		0.118		350	0.122	
小計	640.000		0.179		667	0.186	54.5
中計	640.000		0.179		667	0.186	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ　（SS400　）							
20.0　400.0	29.000	1.885	0.055		29	0.055	
計	29.000		0.055		29	0.055	
小計	29.000		0.055		29	0.055	16.1
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ　（ABR400　）							
22.0　440.0	32.000	2.479	0.079		32	0.079	
計	32.000		0.079		32	0.079	
小計	32.000		0.079		32	0.079	23.2
中計	61.000		0.134		61	0.134	
柱底均しﾓﾙﾀﾙ							
30.0　200.0 200.0	29.000				29		
計	29.000				29		

（鉄骨　大集計表）

***（仮称）地域交流温浴センター建設工事 ***

＊＊　ボルト　＊＊　　現場

材種　サイズ　（材　質）	設計			ロス率(%)	所要数量（個）	所要重量（t）	構成率(%)
	数量(m、㎡、個)	単重(kg)	重量（t）				
50.0　450.0 450.0	8.000				8		
計	8.000				8		
小計	37.000				37		
中計	37.000				37		
合計			0.333		1062	0.341	

（鉄骨　大集計表）

***（仮称）地域交流温浴センター建設工事 ***

＊＊　溶接　＊＊　　工場

材種　サイズ　（形状）	設計			構成率(%)
	数量(m)	換算率	換算長(m)	
HB1 レ形35° 裏当て				
9.0	1.600	4.230	6.77	
10.0	4.200	4.820	20.24	
小計	5.800		27.01	22.8
中計	5.800		27.01	
HT1 レ形35° 裏当て				
6.0	14.048	2.210	31.05	
小計	14.048		31.05	26.2
中計	14.048		31.05	
F2　両隅　板厚				
6.0	22.680	1.390	31.53	
7.0	20.860	1.390	29.00	
小計	43.540		60.53	51.0
中計	43.540		60.53	
合計	63.388		118.59	

***（仮称）地域交流温浴センター建設工事 ***

＊＊　鋼材　＊＊

材種　サイズ　（材　質）	設計重量（t）	S造	溶融亜鉛めっき
切板鋼板　（SS400　）			
6.0	0.023	0.023	
小 計	0.023	0.023	
切板鋼板　（SN400B　）			
6.0	0.071	0.071	
9.0	0.178	0.178	
16.0	0.082	0.082	
小 計	0.331	0.331	
切板鋼板　（SN490B　）			
28.0	0.128	0.128	
小 計	0.128	0.128	
切板鋼板　（SN490C　）			
19.0	0.086	0.086	
小 計	0.086	0.086	
中 計	0.568	0.568	
H形鋼　（SS400　）			
100.0　100.0　6.0　8.0	0.088	0.088	
150.0　75.0　5.0　7.0	0.504	0.504	
小 計	0.592	0.592	
H形鋼　（SN400B　）			
148.0　100.0　6.0　9.0	0.560	0.560	
150.0　150.0　7.0　10.0	0.861	0.861	
小 計	1.421	1.421	
中 計	2.013	2.013	
等辺山形鋼　（SS400　）			
100.0　75.0　7.0	0.177	0.177	
小 計	0.177	0.177	
中 計	0.177	0.177	
溝形鋼　（SS400　）			
200.0　80.0　7.5　11.0	0.713	0.713	
小 計	0.713	0.713	
中 計	0.713	0.713	
構造用炭素鋼管　（STK400　）			
139.8　6.0	0.439		0.439
小 計	0.439		0.439
中 計	0.439		0.439

***（仮称）地域交流温浴センター建設工事 ***

＊＊　鋼材　＊＊

材種　サイズ　（材　質）	設計重量（t）	S造	溶融亜鉛めっき
軽量形鋼　（SSC400）			
100.0　50.0　20.0　2.3	1.073	1.073	
小 計	1.073	1.073	
中 計	1.073	1.073	
合 計	4.983	4.544	0.439

***（仮称）地域交流温浴センター建設工事 ***

＊＊　ボルト　＊＊　　現場

材種　サイズ　（材　質）	設計重量（t）	S造	溶融亜鉛めっき
ﾌﾞﾚｰｽ			
12.0　5000.0			
12.0　5600.0			
12.0　7200.0			
小 計			
中 計			
普通ﾎﾞﾙﾄ			
12.0　35.0	0.020	0.020	
小 計	0.020	0.020	
中 計	0.020	0.020	
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ　（F10T　）			
16.0　35.0	0.021	0.021	
16.0　50.0	0.040	0.040	
20.0　40.0	0.036	0.036	
20.0　60.0	0.082	0.082	
小 計	0.179	0.179	
中 計	0.179	0.179	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ　（SS400　）			
20.0　400.0	0.055	0.055	
小 計	0.055	0.055	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ　（ABR400　）			
22.0　440.0	0.079	0.079	
小 計	0.079	0.079	
中 計	0.134	0.134	
柱底均しﾓﾙﾀﾙ			
30.0　200.0 200.0			
50.0　450.0 450.0			
小 計			
中 計			
合 計	0.333	0.333	

（鉄骨　加工別集計表）

***（仮称）地域交流温浴センター建設工事 ***

＊＊　溶接　＊＊　　工場

材種　サイズ　（形　状）	換算長（m）	S造	溶融亜鉛めっき
HB1 レ形35° 裏当て			
9.0	6.77	6.77	
10.0	20.24	20.24	
小 計	27.01	27.01	
中 計	27.01	27.01	
HT1 レ形35° 裏当て			
6.0	31.05	31.05	
小 計	31.05	31.05	
中 計	31.05	31.05	
F2　両隅　板厚			
6.0	31.53	31.53	
7.0	28.99	28.99	
小 計	60.52	60.52	
中 計	60.52	60.52	
合 計	118.58	118.58	

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

部位　柱　　(　1 節　)　　＊＊　鋼材　＊＊

材種　　サイズ　　(　材　質　)	設計重量 (t)	SC139
	か所　1	1
切板鋼板　(SN490B　)		
28.0	0.128	0.128
小 計	0.128	0.128
切板鋼板　(SN490C　)		
19.0	0.086	0.086
小 計	0.086	0.086
中 計	0.214	0.214
H形鋼　(SN400B　)		
148.0　100.0　6.0　9.0	0.100	0.100
150.0　150.0　7.0　10.0	0.263	0.263
小 計	0.363	0.363
中 計	0.363	0.363
構造用炭素鋼管　(STK400　)		
139.8　6.0	0.439	0.439
小 計	0.439	0.439
中 計	0.439	0.439
合 計	1.016	1.016

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

部位　柱　　(　1 節　)　　＊＊　ボルト　＊＊　　現場

材種　　サイズ　　(　材　質　)	設計重量 (t)	SC139
	か所　1	1
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ　(ABR400　) 22.0　440.0	0.079	0.079
小 計	0.079	0.079
中 計	0.079	0.079
柱底均しﾓﾙﾀﾙ 50.0　450.0 450.0		
小 計		
中 計		
合 計	0.079	0.079

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

部位　柱　　(　1 節　)　　＊＊　溶接　＊＊　　工場

材種　サイズ　(　形　状　)	換算長 (m)	SC139
	か所　1	1
HB1 レ形35° 裏当て		
9.0	6.77	6.77
10.0	20.24	20.24
小 計	27.01	27.01
中 計	27.01	27.01
HT1 レ形35° 裏当て		
6.0	31.05	31.05
小 計	31.05	31.05
中 計	31.05	31.05
F2　両隅　板厚		
6.0	1.45	1.45
7.0	2.53	2.53
小 計	3.98	3.98
中 計	3.98	3.98
合 計	62.04	62.04

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

部位　大梁　　(　1 階　)　　＊＊　鋼材　＊＊

材種　サイズ　(　材　質　)	設計重量 (t)	SG148	SG15	UKEZAI
	か所　3	1	1	1
切板鋼板　(SN400B　)				
6.0	0.018	0.018		
9.0	0.178		0.178	
16.0	0.082	0.082		
小 計	0.278	0.100	0.178	
中 計	0.278	0.100	0.178	
H形鋼　(SN400B　)				
148.0　100.0　6.0　9.0	0.460	0.460		
150.0　150.0　7.0　10.0	0.597		0.597	
小 計	1.057	0.460	0.597	
中 計	1.057	0.460	0.597	
溝形鋼　(SS400　)				
200.0　80.0　7.5　11.0	0.713			0.713
小 計	0.713			0.713
中 計	0.713			0.713
合 計	2.048	0.560	0.775	0.713

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

部位　大梁　　(　1 階　)　　＊＊　ボルト　＊＊　　現場

材種　サイズ　(　材　質　)	設計重量 (t)	SG148	SG15	UKEZAI
	か所　3	1	1	1
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ　(F10T　)				
16.0　35.0	0.009	0.009		
16.0　50.0	0.040	0.040		
20.0　40.0	0.036		0.036	
20.0　60.0	0.082		0.082	
小 計	0.167	0.049	0.118	
中 計	0.167	0.049	0.118	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ　(SS400　)				
20.0　400.0	0.055			0.055
小 計	0.055			0.055
中 計	0.055			0.055
柱底均しﾓﾙﾀﾙ				
30.0　200.0 200.0				
小 計				
中 計				
合 計	0.222	0.049	0.118	0.055

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

部位　大梁　　(　1 階　)　　＊＊　溶接　＊＊　　工場

材種　　サイズ　　(　形　状　)	換算長 (m)	SG148
	か所　1	1
F2　両隅　板厚 6.0	3.60	3.60
小 計	3.60	3.60
中 計	3.60	3.60
合 計	3.60	3.60

***（仮称）地域交流温浴センター建設工事 ***

部位　小梁　　（　1 階　）　　＊＊　鋼材　＊＊

材種　　サイズ　　（　材　質　）	設計重量（ｔ）	SB150
	か所　11	11
切板鋼板　（SS400　）		
6.0	0.023	0.023
小 計	0.023	0.023
中 計	0.023	0.023
H形鋼　（SS400　）		
100.0　100.0　6.0　8.0	0.088	0.088
150.0　75.0　5.0　7.0	0.504	0.504
小 計	0.592	0.592
中 計	0.592	0.592
合 計	0.615	0.615

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

部位　小梁　　(　1 階　)　　＊＊　ボルト　＊＊　　現場

材種　　サイズ　　(　材　質　)	設計重量 (t)	SB150
	か所　9	9
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ　(F10T　) 16.0　35.0	0.007	0.007
小 計	0.007	0.007
中 計	0.007	0.007
合 計	0.007	0.007

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

部位　小梁　　(　1 階　)　　＊＊　溶接　＊＊　　工場

材種　　サイズ　　(　形　状　)	換算長 (m)	SB150
	か所　9	9
F2　両隅　板厚 6.0	10.91	10.91
小 計	10.91	10.91
中 計	10.91	10.91
合 計	10.91	10.91

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

部位　ブレース　　(　1 階　)　　＊＊　鋼材　＊＊

材種　　サイズ　　(　材　質　)	設計重量 (t)	BURE-SU
	か所　1	1
切板鋼板　　(SN400B　) 6.0	0.053	0.053
小 計	0.053	0.053
中 計	0.053	0.053
合 計	0.053	0.053

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

部位　ブレース　　(　1 階　)　　＊＊　ボルト　＊＊　　現場

材種　　サイズ　　(　材　質　)	設計重量 (t)	BURE-SU
	か所　1	1
ﾌﾞﾚｰｽ		
12.0　5000.0		
12.0　5600.0		
12.0　7200.0		
小 計		
中 計		
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ　(F10T　)		
16.0　35.0	0.005	0.005
小 計	0.005	0.005
中 計	0.005	0.005
合 計	0.005	0.005

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

部位　ブレース　　(　1 階　)　　＊＊　溶接　＊＊　　工場

材種　　サイズ　　(　形　状　)	換算長 (m)	BURE-SU
	か所　1	1
F2　両隅　板厚 6.0	15.57	15.57
小 計	15.57	15.57
中 計	15.57	15.57
合 計	15.57	15.57

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

部位　母屋　　(　1 階　)　　＊＊　鋼材　＊＊

材種　　サイズ　　(　材　質　)	設計重量 (t)	MOYA
	か所　1	1
等辺山形鋼　　(SS400　)		
100.0　75.0　7.0	0.177	0.177
小 計	0.177	0.177
中 計	0.177	0.177
軽量形鋼　　(SSC400　)		
100.0　50.0　20.0　2.3	1.073	1.073
小 計	1.073	1.073
中 計	1.073	1.073
合 計	1.250	1.250

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

部位　母屋　　(　1 階　)　　＊＊　ボルト　＊＊　　現場

材種　　サイズ　　(　材　質　)	設計重量 (t)	MOYA
	か所　1	1
普通ﾎﾞﾙﾄ 12.0　35.0	0.020	0.020
小 計	0.020	0.020
中 計	0.020	0.020
合 計	0.020	0.020

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

部位　母屋　　(　1 階　)　　＊＊　溶接　＊＊　　工場

材種　　サイズ　　(　形　状　)	換算長 (m)	MOYA
	か所　1	1
F2　両隅　板厚 7.0	26.46	26.46
小 計	26.46	26.46
中 計	26.46	26.46
合 計	26.46	26.46

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

塗装名称　一般錆止ペイント

材種　サイズ　（材　質）	面　積 (㎡)	S造	溶融亜鉛めっき
切板鋼板　（SS400　）			
6.0	0.97	0.97	
小 計	0.97	0.97	
切板鋼板　（SN400B　）			
6.0	3.00	3.00	
9.0	5.04	5.04	
16.0	1.31	1.31	
小 計	9.35	9.35	
切板鋼板　（SN490B　）			
28.0	1.17	1.17	
小 計	1.17	1.17	
切板鋼板　（SN490C　）			
19.0	1.16	1.16	
小 計	1.16	1.16	
中 計	12.65	12.65	
H形鋼　（SS400　）			
100.0　100.0　6.0　8.0	3.06	3.06	
150.0　75.0　5.0　7.0	21.24	21.24	
小 計	24.30	24.30	
H形鋼　（SN400B　）			
148.0　100.0　6.0　9.0	18.49	18.49	
150.0　150.0　7.0　10.0	24.52	24.52	
小 計	43.01	43.01	
中 計	67.31	67.31	
等辺山形鋼　（SS400　）			
100.0　75.0　7.0	6.66	6.66	
小 計	6.66	6.66	
中 計	6.66	6.66	
溝形鋼　（SS400　）			
200.0　80.0　7.5　11.0	20.45	20.45	
小 計	20.45	20.45	
中 計	20.45	20.45	
軽量形鋼　（SSC400　）			
100.0　50.0　20.0　2.3	123.11	123.11	
小 計	123.11	123.11	
中 計	123.11	123.11	
合 計	230.18	230.18	

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

塗装名称　耐火塗料

材種　　サイズ　　（ 材　質 ）	面　積 (㎡)	S造	溶融亜鉛めっき
構造用炭素鋼管　（ STK400　）			
139.8　6.0	9.73		9.73
小 計	9.73		9.73
中 計	9.73		9.73
合 計	9.73		9.73

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

工場

部位	節・階	個所	HB1 レ形35° 裏当て	HT1 レ形35° 裏当て
柱				
	1	76	44	32
	部位計	76	44	32
	合　計	76	44	32

***（仮称）地域交流温浴センター建設工事 ***

部位	節	階	記号	部分名称	倍数
柱	1		SC139		1

メモ	加工	工現	材質	材種	サイズ				巾	長さ	個所	倍数	数量	単量換算率	重量換算長	塗装	係数	面積	耐火被覆 厚	面積	超音波
柱																					
SC139	溶融亜鉛		STK400	P	139.8	6.0				2.770	8	1	22.160	19.800	438.77	耐火塗料	0.439	9.73			
B-PL	S造		SN490B	PL	28.0				0.270	0.270	8	1	0.583	219.800	128.14	一般錆止	2.000	1.17			
ﾍﾞｰｽﾓﾙﾀﾙ	S造	現		BM	50.0	450.0	450.0				8	1	8.000								
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	S造	現	ABR400	AB	22.0	440.0					4	8	32.000	2.479	79.33						
外D-PL	S造		SN490C	PL	19.0				0.190	0.190	2	8	0.578	149.150	86.21	一般錆止	2.000	1.16			
溶接	S造	工		WE	6.0					0.439	4	8	14.048	2.210	31.05						32
ﾌﾞﾗｹｯﾄ																					
SG15	S造		SN400B	H	150.0	150.0	7.0	10.0		0.605	14	1	8.470	31.100	263.42	一般錆止	0.886	7.50			
溶接	S造	工		WA	10.0					0.150	2	14	4.200	4.820	20.24						28
溶接	S造	工		WQ	7.0					0.130	14	1	1.820	1.390	2.53						
SG148	S造		SN400B	H	148.0	100.0	6.0	9.0		0.605	8	1	4.840	20.700	100.19	一般錆止	0.684	3.31			
溶接	S造	工		WA	9.0					0.100	2	8	1.600	4.230	6.77						16
溶接	S造	工		WQ	6.0					0.130	8	1	1.040	1.390	1.45						

	鋼材計	1016.73 kg	ボルト計	79.33 kg	溶接計	62.04 m	塗装計	22.87 ㎡	耐火被覆計	㎡	超音波計	76 個所

部位	節	階	記号	部分名称	倍数
大梁	1	1	SG148		1

メモ	加工	工現	材質	材種	サイズ			巾	長さ	個所	倍数	数量	単量換算率	重量換算長	塗装	係数	面積	耐火被覆 厚	面積	超音波
梁																				
SG148	S造		SN400B	H	148.0	100.0	6.0	9.0		2.775	8	1	22.200	20.700	459.54	一般錆止	0.684	15.18		
F-PL	S造		SN400B	PL	16.0				0.100	0.410	2	8	0.656	125.600	82.39	一般錆止	2.000	1.31		
高力ﾎﾞﾙﾄ	S造	現	F10T	TS	16.0	50.0					24	8	192.000	0.207	39.74					
W-PL	S造		SN400B	PL	6.0				0.080	0.290	8	1	0.186	47.100	8.76	一般錆止	2.000	0.37		
高力ﾎﾞﾙﾄ	S造	現	F10T	TS	16.0	35.0					4	8	32.000	0.185	5.92					
Rib	S造		SN400B	PL	6.0				0.073	0.178	1	8	0.104	47.100	4.90	一般錆止	2.000	0.21		
溶接	S造	工		WQ	6.0					0.324	1	8	2.592	1.390	3.60					
G-PL	S造		SN400B	PL	6.0				0.080	0.140	1	8	0.090	47.100	4.24	一般錆止	2.000	0.18		
高力ﾎﾞﾙﾄ	S造	現	F10T	TS	16.0	35.0					2	8	16.000	0.185	2.96					

	鋼材計	ボルト計	溶接計	塗装計	耐火被覆計	超音波計
	559.83 kg	48.62 kg	3.60 m	17.25 ㎡	㎡	個所

部位	節	階	記号	部分名称	倍数
大梁	1	1	SG15		1

メモ	加工	工現	材質	材種	サイズ			巾	長さ	個所	倍数	数量	単量換算率	重量換算長	塗装	係数	面積	耐火被覆 厚	面積	超音波
梁																				
SG15	S造		SN400B	H	150.0	150.0	7.0	10.0	2.600	5	1	13.000	31.100	404.30	一般錆止	0.886	11.52			
SG15	S造		SN400B	H	150.0	150.0	7.0	10.0	4.600	1	1	4.600	31.100	143.06	一般錆止	0.886	4.08			
SG15	S造		SN400B	H	150.0	150.0	7.0	10.0	1.600	1	1	1.600	31.100	49.76	一般錆止	0.886	1.42			
F-PL	S造		SN400B	PL	9.0			0.150	0.290	4	7	1.218	70.650	86.05	一般錆止	2.000	2.44			
F-PL	S造		SN400B	PL	9.0			0.060	0.290	8	7	0.974	70.650	68.81	一般錆止	2.000	1.95			
高力ﾎﾞﾙﾄ	S造	現	F10T	TS	20.0	60.0				32	7	224.000	0.367	82.21						
W-PL	S造		SN400B	PL	9.0			0.080	0.290	2	7	0.325	70.650	22.96	一般錆止	2.000	0.65			
高力ﾎﾞﾙﾄ	S造	現	F10T	TS	20.0	40.0				16	7	112.000	0.318	35.62						

	鋼材計	ボルト計	溶接計	塗装計	耐火被覆計	超音波計
	774.94 kg	117.83 kg	m	22.06 ㎡	㎡	個所

部位	節	階	記号	部分名称	倍数
大梁	1	1	UKEZAI		1

メモ	加工	工現	材質	材種	サイズ			巾	長さ	個所	倍数	数量	単量換算率	重量換算長	塗装	係数	面積	耐火被覆	厚	面積	超音波
受材																					
Main	S造		SS400	C	200.0	80.0	7.5	11.0	29.000	1	1	29.000	24.600	713.40	一般錆止	0.705	20.45				
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	S造	現	SS400	AB	20.0	400.0				29	1	29.000	1.885	54.67							
ﾍﾞｰｽﾓﾙﾀﾙ	S造	現		BM	30.0	200.0	200.0			29	1	29.000									

	鋼材計	ボルト計	溶接計	塗装計	耐火被覆計	超音波計
	713.40 kg	54.67 kg	m	20.45 ㎡	㎡	個所

部位	節	階	記号	部分名称	倍数
小梁	1	1	SB150		9

メモ	加工	工現	材質	材種	サイズ			巾	長さ	個所	倍数	数量	単量換算率	重量換算長	塗装	係数	面積	耐火被覆 厚	面積	超音波
梁																				
SB150	S造		SS400	H	150.0	75.0	5.0	7.0	4.000	1	9	36.000	14.000	504.00	一般錆止	0.590	21.24			
Rib	S造		SS400	PL	6.0			0.072	0.130	2	9	0.168	47.100	7.91	一般錆止	2.000	0.34			
溶接	S造	工		WQ	6.0				0.274	2	9	4.932	1.390	6.86						
Rib	S造		SS400	PL	6.0			0.073	0.178	1	9	0.117	47.100	5.51	一般錆止	2.000	0.23			
溶接	S造	工		WQ	6.0				0.324	1	9	2.916	1.390	4.05						
G-PL	S造		SS400	PL	6.0			0.080	0.140	2	9	0.202	47.100	9.51	一般錆止	2.000	0.40			
高力ﾎﾞﾙﾄ	S造	現	F10T	TS	16.0	35.0				4	9	36.000	0.185	6.66						

	鋼材計	ボルト計	溶接計	塗装計	耐火被覆計	超音波計
	526.93 kg	6.66 kg	10.91 m	22.21 ㎡	㎡	個所

部位	節	階	記号	部分名称	倍数
小梁	1	1	SB150	母屋受け	2

メモ	加工	工現	材質	材種	サイズ			巾	長さ	個所	倍数	数量	単量換算率	重量換算長	塗装	係数	面積	耐火被覆	厚	面積	超音波
**																					
母屋受け	S造		SS400	H	100.0	100.0	6.0	8.0	2.600	1	2	5.200	16.900	87.88	一般錆止	0.588	3.06				

	鋼材計	87.88 kg	ボルト計	kg	溶接計	m	塗装計	3.06 ㎡	耐火被覆計	㎡	超音波計	個所

部位	節	階	記号	部分名称	倍数
ブレース	1	1	BURE-SU		1

メモ	加工	工現	材質	材種	サイズ	巾	長さ	個所	倍数	数量	単量換算率	重量換算長	塗装	係数	面積	耐火被覆 厚	面積	超音波
**																		
ﾌﾞﾚｰｽ	S造	現		BR	12.0 5000.0			2	1	2.000								
ﾌﾞﾚｰｽ	S造	現		BR	12.0 5600.0			2	5	10.000								
ﾌﾞﾚｰｽ	S造	現		BR	12.0 7200.0			2	1	2.000								
G-PL	S造		SN400B	PL	6.0	0.200	0.200	2	14	1.120	47.100	52.75	一般錆止	2.000	2.24			
溶接	S造	工		WQ	6.0		0.400	2	14	11.200	1.390	15.57						
高力ﾎﾞﾙﾄ	S造	現	F10T	TS	16.0 35.0			2	14	28.000	0.185	5.18						

	鋼材計	ボルト計	溶接計	塗装計	耐火被覆計	超音波計
	52.75 kg	5.18 kg	15.57 m	2.24 ㎡	㎡	個所

部位	節	階	記号	部分名称	倍数
母屋	1	1	MOYA		1

メモ	加工	工現	材質	材種	サイズ			巾	長さ	個所	倍数	数量	単量換算率	重量換算長	塗装	係数	面積	耐火被覆 厚	面積	超音波
**																				
Main	S造		SSC400	LM	100.0	50.0	20.0	2.3	31.000	2	1	62.000	4.060	251.72	一般錆止	0.466	28.89			
Main	S造		SSC400	LM	100.0	50.0	20.0	2.3	31.000	2	2	124.000	4.060	503.44	一般錆止	0.466	57.78			
G-PL	S造		SS400	L	100.0	75.0	7.0		0.140	17	4	9.520	9.320	88.73	一般錆止	0.350	3.33			
溶接	S造	工		WQ	7.0				0.140	17	4	9.520	1.390	13.23						
普通ﾎﾞﾙﾄ	S造	現		BN	12.0	35.0				34	4	136.000	0.072	9.79						
**																				
Main	S造		SSC400	LM	100.0	50.0	20.0	2.3	2.300	34	1	78.200	4.060	317.49	一般錆止	0.466	36.44			
G-PL	S造		SS400	L	100.0	75.0	7.0		0.140	2	34	9.520	9.320	88.73	一般錆止	0.350	3.33			
溶接	S造	工		WQ	7.0				0.140	2	34	9.520	1.390	13.23						
普通ﾎﾞﾙﾄ	S造	現		BN	12.0	35.0				4	34	136.000	0.072	9.79						

	鋼材計	ボルト計	溶接計	塗装計	耐火被覆計	超音波計
	1250.11 kg	19.58 kg	26.46 m	129.77 ㎡	㎡	個所

1.4.9.足湯庇鉄骨

（鉄骨　大集計表）

***（仮称）地域交流温浴センター建設工事 ***

＊＊　鋼材　＊＊

材種　　サイズ　　（材　質）	設計			ロス率(%)	所要重量(t)	構成率(%)
	数量(m、㎡、個)	単重(kg)	重量(t)			
切板鋼板　（SS400　）						
6.0	0.160	47.100	0.008	3.0	0.008	
小計	0.160		0.008		0.008	0.8
切板鋼板　（SN400B　）						
6.0	0.235	47.100	0.011	3.0	0.011	
16.0	0.574	125.600	0.072	3.0	0.074	
小計	0.809		0.083		0.085	8.2
切板鋼板　（SN490B　）						
28.0	0.219	219.800	0.048	3.0	0.049	
小計	0.219		0.048		0.049	4.7
切板鋼板　（SN490C　）						
19.0	0.217	149.150	0.032	3.0	0.033	
小計	0.217		0.032		0.033	3.2
中計	1.405		0.171		0.175	
H形鋼　（SN400B　）						
148.0　100.0　6.0　9.0	12.860	20.700	0.266	5.0	0.279	
小計	12.860		0.266		0.279	27.0
中計	12.860		0.266		0.279	
等辺山形鋼　（SS400　）						
100.0　75.0　7.0	3.920	9.320	0.037	5.0	0.039	
小計	3.920		0.037		0.039	3.8
中計	3.920		0.037		0.039	
溝形鋼　（SS400　）						
200.0　80.0　7.5　11.0	5.200	24.600	0.128	5.0	0.134	
小計	5.200		0.128		0.134	13.0
中計	5.200		0.128		0.134	
構造用炭素鋼管　（STK400　）						
139.8　6.0	8.310	19.800	0.165	5.0	0.173	
小計	8.310		0.165		0.173	16.7
中計	8.310		0.165		0.173	

（鉄骨　大集計表）

***（仮称）地域交流温浴センター建設工事 ***

＊＊　鋼材　＊＊

材種　　サイズ　　（材　質）	設計			ロス率(%)	所要重量(t)	構成率(%)
	数量(m、㎡、個)	単重(kg)	重量(t)			
軽量形鋼　　（SSC400）						
100.0　50.0　20.0　2.3	54.600	4.060	0.222	5.0	0.233	
小計	54.600		0.222		0.233	22.6
中計	54.600		0.222		0.233	
合計			0.989		1.033	
スクラップ数量		（ 1.033	－ 0.989 ）	× 0.7	＝	0.031

（鉄骨　大集計表）

***（仮称）地域交流温浴センター建設工事 ***

＊＊　ボルト　＊＊　　現場

材種　サイズ　（材　質）	設計			ロス率(%)	所要数量（個）	所要重量（t）	構成率(%)
	数量(m、㎡、個)	単重(kg)	重量（t）				
ﾌﾞﾚｰｽ　（下向き　）							
12.0　4000.0	4.000				4		
計	4.000				4		
小計	4.000				4		0.0
中計	4.000				4		
普通ﾎﾞﾙﾄ							
12.0　35.0	56.000	0.072	0.004	4.0	59	0.004	
計	56.000		0.004		59	0.004	
小計	56.000		0.004		59	0.004	4.3
中計	56.000		0.004		59	0.004	
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ　（F10T　）							
16.0　35.0	38.000	0.185	0.007	4.0	40	0.007	
16.0　50.0	168.000	0.207	0.035	4.0	175	0.036	
計	206.000		0.042		215	0.043	
小計	206.000		0.042		215	0.043	46.7
中計	206.000		0.042		215	0.043	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ　（SS400　）							
20.0　400.0	8.000	1.885	0.015		8	0.015	
計	8.000		0.015		8	0.015	
小計	8.000		0.015		8	0.015	16.3
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ　（ABR400　）							
22.0　440.0	12.000	2.479	0.030		12	0.030	
計	12.000		0.030		12	0.030	
小計	12.000		0.030		12	0.030	32.6
中計	20.000		0.045		20	0.045	
柱底均しﾓﾙﾀﾙ							
30.0　200.0 200.0	8.000				8		
計	8.000				8		

（鉄骨　大集計表）

***（仮称）地域交流温浴センター建設工事 ***

＊＊　ボルト　＊＊　　現場

材種　サイズ　（材　質）	設計			ロス率(%)	所要数量（個）	所要重量（ｔ）	構成率(%)
	数量(m、㎡、個)	単重(kg)	重量（ｔ）				
50.0　450.0 450.0	3.000				3		
計	3.000				3		
小計	11.000				11		
中計	11.000				11		
合計			0.091		309	0.092	

（鉄骨　大集計表）

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

＊＊　溶接　＊＊　　工場

材種　サイズ　（形状）	設計			構成率(%)
	数量(m)	換算率	換算長(m)	
HB1 レ形35° 裏当て				
9.0	1.400	4.230	5.92	
小計	1.400		5.92	21.3
中計	1.400		5.92	
HT1 レ形35° 裏当て				
6.0	5.268	2.210	11.64	
小計	5.268		11.64	41.8
中計	5.268		11.64	
F2　両隅　板厚				
6.0	3.482	1.390	4.84	
7.0	3.920	1.390	5.45	
小計	7.402		10.29	36.9
中計	7.402		10.29	
合計	14.070		27.85	

***（仮称）地域交流温浴センター建設工事 ***

＊＊　鋼材　＊＊

材種　サイズ　（材　質）	設計重量（t）	S造	溶融亜鉛めっき
切板鋼板　（SS400　）			
6.0	0.008	0.008	
小 計	0.008	0.008	
切板鋼板　（SN400B　）			
6.0	0.011	0.011	
16.0	0.072	0.072	
小 計	0.083	0.083	
切板鋼板　（SN490B　）			
28.0	0.048	0.048	
小 計	0.048	0.048	
切板鋼板　（SN490C　）			
19.0	0.032	0.032	
小 計	0.032	0.032	
中 計	0.171	0.171	
H形鋼　（SN400B　）			
148.0　100.0　6.0　9.0	0.266	0.266	
小 計	0.266	0.266	
中 計	0.266	0.266	
等辺山形鋼　（SS400　）			
100.0　75.0　7.0	0.037	0.037	
小 計	0.037	0.037	
中 計	0.037	0.037	
溝形鋼　（SS400　）			
200.0　80.0　7.5　11.0	0.128	0.128	
小 計	0.128	0.128	
中 計	0.128	0.128	
構造用炭素鋼管　（STK400　）			
139.8　6.0	0.165		0.165
小 計	0.165		0.165
中 計	0.165		0.165
軽量形鋼　（SSC400　）			
100.0　50.0　20.0　2.3	0.222	0.222	
小 計	0.222	0.222	
中 計	0.222	0.222	
合 計	0.989	0.824	0.165

***（仮称）地域交流温浴センター建設工事 ***

＊＊　ボルト　＊＊　　現場

材種　サイズ　（材　質）	設計重量（t）	S造	溶融亜鉛めっき
ﾌﾞﾚｰｽ　（下向き）			
12.0　4000.0			
小 計			
中 計			
普通ﾎﾞﾙﾄ			
12.0　35.0	0.004	0.004	
小 計	0.004	0.004	
中 計	0.004	0.004	
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ　（F10T）			
16.0　35.0	0.007	0.007	
16.0　50.0	0.035	0.035	
小 計	0.042	0.042	
中 計	0.042	0.042	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ　（SS400）			
20.0　400.0	0.015	0.015	
小 計	0.015	0.015	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ　（ABR400）			
22.0　440.0	0.030	0.030	
小 計	0.030	0.030	
中 計	0.045	0.045	
柱底均しﾓﾙﾀﾙ			
30.0　200.0 200.0			
50.0　450.0 450.0			
小 計			
中 計			
合 計	0.091	0.091	

***（仮称）地域交流温浴センター建設工事 ***

＊＊　溶接　＊＊　　工場

材種　サイズ　（形　状）	換算長（m）	S造	溶融亜鉛めっき
HB1 レ形35° 裏当て			
9.0	5.92	5.92	
小 計	5.92	5.92	
中 計	5.92	5.92	
HT1 レ形35° 裏当て			
6.0	11.64	11.64	
小 計	11.64	11.64	
中 計	11.64	11.64	
F2　両隅　板厚			
6.0	4.83	4.83	
7.0	5.45	5.45	
小 計	10.28	10.28	
中 計	10.28	10.28	
合 計	27.84	27.84	

***（仮称）地域交流温浴センター建設工事 ***

部位　柱　　（　1 節　）　　＊＊　鋼材　＊＊

材種　　サイズ　　（　材　質　）	設計重量（ｔ）	SC139
	か所　1	1
切板鋼板　（SN490B　）		
28.0	0.048	0.048
小 計	0.048	0.048
切板鋼板　（SN490C　）		
19.0	0.032	0.032
小 計	0.032	0.032
中 計	0.080	0.080
H形鋼　（SN400B　）		
148.0　100.0　6.0　9.0	0.088	0.088
小 計	0.088	0.088
中 計	0.088	0.088
構造用炭素鋼管　（STK400　）		
139.8　6.0	0.165	0.165
小 計	0.165	0.165
中 計	0.165	0.165
合 計	0.333	0.333

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

部位　柱　　(　1 節　)　　＊＊　ボルト　＊＊　　現場

材種　　サイズ　　(　材　質　)	設計重量 (t)	SC139
	か所　1	1
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ　(ABR400　) 22.0　440.0	0.030	0.030
小 計	0.030	0.030
中 計	0.030	0.030
柱底均しﾓﾙﾀﾙ 50.0　450.0 450.0		
小 計		
中 計		
合 計	0.030	0.030

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

部位　柱　　(　1 節　)　　＊＊　溶接　＊＊　　工場

材種　　サイズ　　(　形　状　)	換算長 (m)	SC139
	か所　1	1
HB1 ﾚ形35° 裏当て 9.0	5.92	5.92
小 計	5.92	5.92
中 計	5.92	5.92
HT1 ﾚ形35° 裏当て 6.0	11.64	11.64
小 計	11.64	11.64
中 計	11.64	11.64
F2　両隅　板厚 6.0	1.26	1.26
小 計	1.26	1.26
中 計	1.26	1.26
合 計	18.82	18.82

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

部位　大梁　　(　1 階　)　　＊＊　鋼材　＊＊

材種　　サイズ　　(　材　質　)	設計重量 (t)	SG148	UKEZAI
	か所　2	1	1
切板鋼板　　(SN400B　)			
6.0	0.011	0.011	
16.0	0.072	0.072	
小 計	0.083	0.083	
中 計	0.083	0.083	
H形鋼　　(SN400B　)			
148.0　100.0　6.0　9.0	0.179	0.179	
小 計	0.179	0.179	
中 計	0.179	0.179	
溝形鋼　　(SS400　)			
200.0　80.0　7.5　11.0	0.128		0.128
小 計	0.128		0.128
中 計	0.128		0.128
合 計	0.390	0.262	0.128

（鉄骨　記号別集計表）

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

部位　大梁　　（　1 階　）　　＊＊　ボルト　＊＊　　現場

材種　　サイズ　　（　材　質　）	設計重量（t）	SG148	UKEZAI
	か所　2	1	1
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ　（F10T　）			
16.0　35.0	0.006	0.006	
16.0　50.0	0.035	0.035	
小 計	0.041	0.041	
中 計	0.041	0.041	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ　（SS400　）			
20.0　400.0	0.015		0.015
小 計	0.015		0.015
中 計	0.015		0.015
柱底均しﾓﾙﾀﾙ			
30.0　200.0 200.0			
小 計			
中 計			
合 計	0.056	0.041	0.015

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

部位　大梁　　(　1 階　)　　＊＊　溶接　＊＊　　工場

材種　　サイズ　　(　形　状　)	換算長 (m)	SG148
	か所　1	1
F2　両隅　板厚 6.0	1.35	1.35
小 計	1.35	1.35
中 計	1.35	1.35
合 計	1.35	1.35

***（仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

部位　ブレース　　（　1 階　）　　＊＊　鋼材　＊＊

材種　　サイズ　　（　材　質　）	設計重量（ｔ）	BURE-SU
	か所　1	1
切板鋼板　（SS400　）		
6.0	0.008	0.008
小 計	0.008	0.008
中 計	0.008	0.008
合 計	0.008	0.008

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

部位　ブレース　　(　1 階　)　　＊＊　ボルト　＊＊　　現場

材種　　サイズ　　(　材　質　)	設計重量 (t)	BURE-SU
	か所　1	1
ﾌﾞﾚｰｽ　(下向き　)		
12.0　4000.0		
小 計		
中 計		
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ　(F10T　)		
16.0　35.0	0.001	0.001
小 計	0.001	0.001
中 計	0.001	0.001
合 計	0.001	0.001

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

部位　ブレース　　(　1 階　)　　＊＊　溶接　＊＊　　工場

材種　　サイズ　　(　形　状　)	換算長 (m)	BURE-SU
	か所　1	1
F2　両隅　板厚 6.0	2.22	2.22
小 計	2.22	2.22
中 計	2.22	2.22
合 計	2.22	2.22

***（仮称）地域交流温浴センター建設工事 ***

部位　母屋　　（　1 階　）　　＊＊　鋼材　＊＊

材種　　サイズ　　（　材　質　）	設計重量（ｔ）	MOYA
	か所　1	1
等辺山形鋼　（SS400　）		
100.0　75.0　7.0	0.037	0.037
小 計	0.037	0.037
中 計	0.037	0.037
軽量形鋼　（SSC400　）		
100.0　50.0　20.0　2.3	0.222	0.222
小 計	0.222	0.222
中 計	0.222	0.222
合 計	0.259	0.259

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

部位　母屋　　(　1 階　)　　＊＊　ボルト　＊＊　　現場

材種　　サイズ　　(　材　質　)	設計重量 (t)	MOYA
	か所　1	1
普通ﾎﾞﾙﾄ 12.0　35.0	0.004	0.004
小 計	0.004	0.004
中 計	0.004	0.004
合 計	0.004	0.004

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

部位　母屋　　(　1 階　)　　＊＊　溶接　＊＊　　工場

材種　サイズ　(　形　状　)	換算長 (m)	MOYA
	か所　1	1
F2　両隅　板厚 7.0	5.45	5.45
小 計	5.45	5.45
中 計	5.45	5.45
合 計	5.45	5.45

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

塗装名称　一般錆止ペイント

材種　　サイズ　　（材　質）	面　積 (㎡)	S造	溶融亜鉛めっき
切板鋼板　（SS400　）			
6.0	0.32	0.32	
小 計	0.32	0.32	
切板鋼板　（SN400B　）			
6.0	0.47	0.47	
16.0	1.15	1.15	
小 計	1.62	1.62	
切板鋼板　（SN490B　）			
28.0	0.44	0.44	
小 計	0.44	0.44	
切板鋼板　（SN490C　）			
19.0	0.43	0.43	
小 計	0.43	0.43	
中 計	2.81	2.81	
H形鋼　（SN400B　）			
148.0　100.0　6.0　9.0	8.80	8.80	
小 計	8.80	8.80	
中 計	8.80	8.80	
等辺山形鋼　（SS400　）			
100.0　75.0　7.0	1.37	1.37	
小 計	1.37	1.37	
中 計	1.37	1.37	
溝形鋼　（SS400　）			
200.0　80.0　7.5　11.0	3.67	3.67	
小 計	3.67	3.67	
中 計	3.67	3.67	
軽量形鋼　（SSC400　）			
100.0　50.0　20.0　2.3	25.44	25.44	
小 計	25.44	25.44	
中 計	25.44	25.44	
合 計	42.09	42.09	

（鉄骨　加工別塗装集計表）

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

塗装名称　耐火塗料

材種　　サイズ　　（ 材　質 ）	面　積 (㎡)	S造	溶融亜鉛めっき
構造用炭素鋼管　（ STK400　）			
139.8　6.0	3.65		3.65
小 計	3.65		3.65
中 計	3.65		3.65
合 計	3.65		3.65

***（仮称）地域交流温浴センター建設工事 ***

工場

部位　節・階	個所	HB1 レ形35° 裏当て	HT1 レ形35° 裏当て
柱			
1	26	14	12
部位計	26	14	12
合　計	26	14	12

部位	節	階	記号	部分名称	倍数
柱	1		SC139		1

メモ	加工	工現	材質	材種	サイズ			巾	長さ	個所	倍数	数量	単量換算率	重量換算長	塗装	係数	面積	耐火被覆 厚	面積	超音波
柱																				
SC139	溶融亜鉛		STK400	P	139.8	6.0			2.770	3	1	8.310	19.800	164.54	耐火塗料	0.439	3.65			
B-PL	S造		SN490B	PL	28.0			0.270	0.270	3	1	0.219	219.800	48.14	一般錆止	2.000	0.44			
ﾍﾞｰｽﾓﾙﾀﾙ	S造	現		BM	50.0	450.0	450.0			3	1	3.000								
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	S造	現	ABR400	AB	22.0	440.0				4	3	12.000	2.479	29.75						
外D-PL	S造		SN490C	PL	19.0			0.190	0.190	2	3	0.217	149.150	32.37	一般錆止	2.000	0.43			
溶接	S造	工		WE	6.0				0.439	4	3	5.268	2.210	11.64						12
ﾌﾞﾗｹｯﾄ																				
SG148	S造		SN400B	H	148.0	100.0	6.0	9.0	0.605	7	1	4.235	20.700	87.66	一般錆止	0.684	2.90			
溶接	S造	工		WA	9.0				0.100	2	7	1.400	4.230	5.92						14
溶接	S造	工		WQ	6.0				0.130	7	1	0.910	1.390	1.26						

	鋼材計	ボルト計	溶接計	塗装計	耐火被覆計	超音波計
	332.71 kg	29.75 kg	18.82 m	7.42 ㎡	㎡	26 個所

部位	節	階	記号	部分名称	倍数
大梁	1	1	SG148		1

メモ	加工	工現	材質	材種	サイズ				巾	長さ	個所	倍数	数量	単量換算率	重量換算長	塗装	係数	面積	耐火被覆 厚	面積	超音波
梁																					
SG148	S造		SN400B	H	148.0	100.0	6.0	9.0		1.200	2	1	2.400	20.700	49.68	一般錆止	0.684	1.64			
SG148	S造		SN400B	H	148.0	100.0	6.0	9.0		2.075	3	1	6.225	20.700	128.86	一般錆止	0.684	4.26			
F-PL	S造		SN400B	PL	16.0				0.100	0.410	2	7	0.574	125.600	72.09	一般錆止	2.000	1.15			
高力ﾎﾞﾙﾄ	S造	現	F10T	TS	16.0	50.0					24	7	168.000	0.207	34.78						
W-PL	S造		SN400B	PL	6.0				0.080	0.290	7	1	0.162	47.100	7.63	一般錆止	2.000	0.32			
高力ﾎﾞﾙﾄ	S造	現	F10T	TS	16.0	35.0					4	7	28.000	0.185	5.18						
Rib	S造		SN400B	PL	6.0				0.073	0.178	1	3	0.039	47.100	1.84	一般錆止	2.000	0.08			
溶接	S造	工		WQ	6.0					0.324	1	3	0.972	1.390	1.35						
G-PL	S造		SN400B	PL	6.0				0.080	0.140	1	3	0.034	47.100	1.60	一般錆止	2.000	0.07			
高力ﾎﾞﾙﾄ	S造	現	F10T	TS	16.0	35.0					2	3	6.000	0.185	1.11						

	鋼材計	261.70 kg	ボルト計	41.07 kg	溶接計	1.35 m	塗装計	7.52 ㎡	耐火被覆計	㎡	超音波計	個所

部位	節	階	記号	部分名称	倍数
大梁	1	1	UKEZAI		1

メモ	加工	工現	材質	材種	サイズ			巾	長さ	個所	倍数	数量	単量換算率	重量換算長	塗装	係数	面積	耐火被覆	厚	面積	超音波
受材																					
Main	S造		SS400	C	200.0	80.0	7.5	11.0	5.200	1	1	5.200	24.600	127.92	一般錆止	0.705	3.67				
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	S造	現	SS400	AB	20.0	400.0				8	1	8.000	1.885	15.08							
ﾍﾞｰｽﾓﾙﾀﾙ	S造	現		BM	30.0	200.0	200.0			8	1	8.000									

	鋼材計	ボルト計	溶接計	塗装計	耐火被覆計	超音波計
	127.92 kg	15.08 kg	m	3.67 ㎡	㎡	個所

部位	節	階	記号	部分名称	倍数
ブレース	1	1	BURE-SU		1

メモ	加工	工現	材質	材種	サイズ	巾	長さ	個所	倍数	数量	単量換算率	重量換算長	塗装	係数	面積	耐火被覆 厚	面積	超音波
**																		
ﾌﾞﾚｰｽ	S造	現	下向き	BR	12.0 4000.0			2	2	4.000								
G-PL	S造		SS400	PL	6.0	0.200	0.200	2	2	0.160	47.100	7.54	一般錆止	2.000	0.32			
溶接	S造	工		WQ	6.0		0.400	2	2	1.600	1.390	2.22						
高力ﾎﾞﾙﾄ	S造	現	F10T	TS	16.0 35.0			2	2	4.000	0.185	0.74						

	鋼材計	ボルト計	溶接計	塗装計	耐火被覆計	超音波計
	7.54 kg	0.74 kg	2.22 m	0.32 ㎡	㎡	個所

部位	節	階	記号	部分名称	倍数
母屋	1	1	MOYA		1

メモ	加工	工現	材質	材種	サイズ			巾	長さ	個所	倍数	数量	単量換算率	重量換算長	塗装	係数	面積	耐火被覆 厚	面積	超音波
**																				
Main	S造		SSC400	LM	100.0	50.0	20.0	2.3	7.700	2	1	15.400	4.060	62.52	一般錆止	0.466	7.18			
Main	S造		SSC400	LM	100.0	50.0	20.0	2.3	7.700	2	2	30.800	4.060	125.05	一般錆止	0.466	14.35			
G-PL	S造		SS400	L	100.0	75.0	7.0		0.140	3	4	1.680	9.320	15.66	一般錆止	0.350	0.59			
溶接	S造	工		WQ	7.0				0.140	3	4	1.680	1.390	2.34						
普通ﾎﾞﾙﾄ	S造	現		BN	12.0	35.0				6	4	24.000	0.072	1.73						
Main	S造		SSC400	LM	100.0	50.0	20.0	2.3	1.050	8	1	8.400	4.060	34.10	一般錆止	0.466	3.91			
G-PL	S造		SS400	L	100.0	75.0	7.0		0.140	2	8	2.240	9.320	20.88	一般錆止	0.350	0.78			
溶接	S造	工		WQ	7.0				0.140	2	8	2.240	1.390	3.11						
普通ﾎﾞﾙﾄ	S造	現		BN	12.0	35.0				4	8	32.000	0.072	2.30						

鋼材計	258.21 kg	ボルト計	4.03 kg	溶接計	5.45 m	塗装計	26.81 ㎡	耐火被覆計	㎡	超音波計	個所

1.5.仕上

1.5.1.外部部位別集計表

（仕上　部位別集計表）

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

外部集計

部位ｺｰﾄﾞ	屋根 11 ｱｽﾌｧﾙﾄ断熱防水 AI-2 PF板厚50共 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水下地	屋根 15 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 直均し仕上 溶接金網 φ6-100×100 防水押えｺﾝｸﾘｰﾄ 厚80	屋根 21 伸縮目地 W20×H80	屋根 25 成形緩衝材	屋根 31 合成高分子系ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 S-F2 厚2.0 ｶﾗｰ ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 ｼｰﾄ防水下地	屋根 51 かん合式立ﾊｾﾞ葺き ﾌｯ素ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板厚0.4 @410
単　位	m2	m2	m	m	m2	m2
合　計	640.26	640.26	428.97	388.00	7.66	1,582.48
部屋 No. 部屋名称　個所						
1 金属屋根 1						1,582.48
2 陸屋根 1	640.26	640.26	428.97	388.00		
5 露天風呂(男性) 1					3.83	
6 露天風呂(女性) 1					3.83	
小　計 4	640.26	640.26	428.97	388.00	7.66	1,582.48

（仕上　部位別集計表）

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

外部集計

部位ｺｰﾄﾞ	53	55	57	59	60	61
	屋根 棟包み 屋根同材加工 面戸共	屋根 軒先唐草水切 屋根同材加工 面戸共 軒先雨押え+幕板 屋根同材加工	屋根 頂部包み 屋根同材加工 面戸共	屋根 ｹﾗﾊﾞ唐草水切 屋根同材加工 ｹﾗﾊﾞ雨押え+幕板 屋根同材加工	屋根 外壁取合雨押え(水上) 屋根同材加工 面戸共 金物廻りｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 20×10	屋根 軒樋 塩ﾋﾞｼｰﾄ厚1.5+ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板厚0. 4
単　位	m	m	m	m	m	m
合　計	98.50	292.50	64.50	135.48	31.00	55.80
部屋 No. 部屋名称　個所						
1 金属屋根　1	98.50	292.50	64.50	135.48	31.00	55.80
小　計　1	98.50	292.50	64.50	135.48	31.00	55.80

（仕上　部位別集計表）

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

外部集計

部位ｺｰﾄﾞ	屋根 63 落し口 塩ﾋﾞ60φ　竪とい部	屋根 64 落し口 60φ　鎖とい部	屋根 65 鎖樋 SUS製 筒型	屋根 71 雪止め金具 SUS焼付塗装品厚2.0	立上り 11 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 A-2 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面補修 B種 打放し型枠 B種 地上	立上り 21 防水入隅処理 ﾓﾙﾀﾙ
単　位	か所	か所	m	m	m2	m
合　計	3.00	5.00	13.00	134.30	166.84	393.59
部屋 No. 部屋名称　個所						
1 金属屋根 1	3.00	5.00	5.20	134.30		
2 陸屋根 1					166.84	393.59
7 庇+足湯 1			7.80			
小　計 3	3.00	5.00	13.00	134.30	166.84	393.59

（仕上　部位別集計表）

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

外部集計

部位ｺｰﾄﾞ	立上り 25 防水押え金物 ｱﾙﾐ ｱｽ防水用 ｼｰﾘﾝｸﾞ共	立上り 31 防水立上り乾式保護材 押出成形ｾﾒﾝﾄ板厚15 H=155～430	立上り 35 防水立上り乾式保護材ｺｰﾅｰ H=300程度　出隅	立上り 37 防水立上り乾式保護材ｺｰﾅｰ H=300程度　入隅	立上り 51 合成高分子系ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 S-F2 厚2.0 ｶﾗｰ ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面補修 B種 打放し型枠 B種 地上	立上り 61 防水押え金物 ｼｰﾄ防水用 水切りﾀｲﾌﾟ
単　位	m	m	か所	か所	m2	m
合　計	388.00	434.72	300.00	13.00	3.14	7.84
部屋 No. 部屋名称　個所						
2 陸屋根 1	388.00	434.72	300.00	13.00		
5 露天風呂(男性) 1					1.57	3.92
6 露天風呂(女性) 1					1.57	3.92
小　計 3	388.00	434.72	300.00	13.00	3.14	7.84

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

外部集計

部位ｺｰﾄﾞ	笠木 11 ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 塗膜防水下地 W=300 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面補修 B種 打放し型枠 B種 地上 塗膜防水 ｳﾚﾀﾝ系 X-2 増打ｺﾝｸﾘｰﾄ 厚20 地上	笠木 21 壁付 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 塗膜防水下地 W=110 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面補修 B種 打放し型枠 B種 地上 塗膜防水 ｳﾚﾀﾝ系 X-2 増打ｺﾝｸﾘｰﾄ 厚20 地上	笠木 31 柱脚天端 塗膜防水 ｳﾚﾀﾝ系 X-2 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 塗膜防水下地 増打ｺﾝｸﾘｰﾄ 厚20 地上	笠木 33 柱脚立下り 塗膜防水 ｳﾚﾀﾝ系 X-2 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面補修 B種 打放し型枠 B種 地上 増打ｺﾝｸﾘｰﾄ 厚20 地上	笠木 51 ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 ｼｰﾄ防水下地 W=180 防水押え金物 ｼｰﾄ防水用 笠木上 ﾌﾗｯｼｭｴｯｼﾞ70 合成高分子系ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 S-F2 厚2.0 ｶﾗｰ	笠木 61 煙突取合笠木 SUS-PL厚0.5 煙突ﾊﾟｲﾌﾟ φ250穴明け 金物廻りｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 20×10
単　位	m	m	m2	m2	m	か所
合　計	82.65	348.72	4.04	1.84	8.20	1.00
部屋 No. 部屋名称 個所						
2 陸屋根 1	82.65	348.72	4.04	1.84		1.00
5 露天風呂(男性) 1					4.10	
6 露天風呂(女性) 1					4.10	
小　計 3	82.65	348.72	4.04	1.84	8.20	1.00

（仕上　部位別集計表）

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

外部集計

部位ｺｰﾄﾞ	水切 11 ｽﾁｰﾙ水切 PL-4.0 L-20×120 DP塗(細幅物300mm以下) 亜鉛ﾒｯｷ鋼面 1級(ﾌｯ素樹脂)	庇 51 かん合式立ﾊｾﾞ葺き ﾌｯ素ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板厚0.4 @410	庇 55 軒先唐草水切 屋根同材加工 面戸共 軒先雨押え+幕板 屋根同材加工	庇 57 外壁取合雨押え(水上) 屋根同材加工 面戸共 金物廻りｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 20×10	庇 59 ｹﾗﾊﾞ唐草水切 屋根同材加工 ｹﾗﾊﾞ雨押え+幕板 屋根同材加工	庇 101 ｱﾙﾐ庇 既製品 W1100×D750
単　位	m	m2	m	m	m	か所
合　計	192.08	21.33	5.73	5.73	7.45	1.00
部屋 No. 部屋名称 個所						
7 庇+足湯 1		21.33	5.73	5.73	7.45	1.00
8 外壁(東面) 1	3.48					
9 外壁(西面) 1	3.48					
10 外壁(南面) 1	83.08					
11 外壁(北面) 1	102.04					
小　計 5	192.08	21.33	5.73	5.73	7.45	1.00

（仕上　部位別集計表）

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

外部集計

部位ｺｰﾄﾞ	床 11 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 E-1 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水下地	床 21 浴槽内 押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温板敷 厚25 A種 3種b ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 E-1 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水下地 溶接金網 φ4-100×100 防水押えｺﾝｸﾘｰﾄ 厚80	床 23 浴槽内 防水保護ﾓﾙﾀﾙ塗 厚15 合成高分子系ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 SC-1 屋内保護密着工法 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上(無筋ｺﾝ面) ｼｰﾄ防水下地	床 31 浴槽内 御影石 厚25 JB仕上 敷ﾓﾙﾀﾙ共	床 41 鉄平石 厚30 乱張り 敷ﾓﾙﾀﾙ共 溶接金網 φ4-100×100 防水押えｺﾝｸﾘｰﾄ 厚80	床 51 中庭 化粧玉砂利 25φ程度 H=100 防水ﾓﾙﾀﾙ塗 塗膜防水 ｳﾚﾀﾝ系 X-2
単　位	m2	m2	m2	m2	m2	m2
合　計	57.23	38.52	37.06	32.42	54.51	47.85
部屋						
No. 部屋名称 個所						
3 中庭(Y6通除く) 1						47.85
5 露天風呂(男性) 1	32.39	16.80	16.80	14.48	31.03	
6 露天風呂(女性) 1	24.84	16.80	16.80	14.48	23.48	
7 庇+足湯 1		4.92	3.46	3.46		
小　計 4	57.23	38.52	37.06	32.42	54.51	47.85

（仕上　部位別集計表）

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

外部集計

部位ｺｰﾄﾞ	床 61 露天風呂踏込 ﾓﾙﾀﾙ塗 厚30	床 101 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上(無筋) 直均し仕上	床 201 ﾃﾗｽ床 再生木ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ 遮熱仕様　鋼製束H=150	床 211 ﾃﾗｽ床 再生木ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ幕板 H=150	床 221 舗装見切 御影石 本磨き　100×100	立上り 13 浴槽内 押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温板敷 厚25 A種 3種b ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 E-1 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面補修 B種 打放し型枠 B種 地上
単　位	m2	m2	m2	m	m	m2
合　計	0.72	0.30	12.95	7.20	69.00	37.52
部屋						
No. 部屋名称　個所						
4 屋外階段 1		0.30				
5 露天風呂(男性) 1	0.36					14.59
6 露天風呂(女性) 1	0.36					14.59
7 庇+足湯 1						8.34
13 その他 1			12.95	7.20	69.00	
小　計 5	0.72	0.30	12.95	7.20	69.00	37.52

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

外部集計

部位ｺｰﾄﾞ	15	23	31	35	37	39
	立上り 防水入隅処理 ﾓﾙﾀﾙ	立上り 浴槽内 防水保護ﾓﾙﾀﾙ塗 厚15 合成高分子系ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 SC-1 屋内保護密着工法 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面補修(無筋ｺﾝ面) B種 打放し型枠(無筋) B種 地上	立上り 防水押えｺﾝｸﾘｰﾄ	立上り 溶接金網 φ4-100×100	立上り ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面補修(無筋ｺﾝ面) C種 打放し型枠(無筋) C種 地上	立上り 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
単　位	m	m2	m3	m2	m2	m3
合　計	45.20	28.63	0.67	8.34	0.73	0.08
部屋 No. 部屋名称　個所						
4 屋外階段　1					0.73	0.08
5 露天風呂(男性)　1	22.60	11.60				
6 露天風呂(女性)　1	22.60	11.60				
7 庇+足湯　1		5.43	0.67	8.34		
小　計　4	45.20	28.63	0.67	8.34	0.73	0.08

（仕上　部位別集計表）

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

外部集計

部位ｺｰﾄﾞ	立上り 51 浴槽内 御影石 厚25 JB仕上 取付ﾓﾙﾀﾙ共	階段 11 浴槽内踏板 御影石 厚25 JB仕上 取付ﾓﾙﾀﾙ共	階段 13 浴槽内蹴込 御影石 厚25 JB仕上 取付ﾓﾙﾀﾙ共	階段 15 浴槽内蹴込 御影石 厚25 JB仕上 取付ﾓﾙﾀﾙ共	階段 17 浴槽内座面 御影石 厚25 JB仕上 取付ﾓﾙﾀﾙ共	立上り天端 11 露天風呂浴槽 自然石 底部ﾌﾗｯﾄ加工 取付ﾓﾙﾀﾙ共
単　位	m2	m	m	m	m	m
合　計	28.63	4.80	4.80	2.40	8.00	37.40
部屋 No. 部屋名称 個所						
5 露天風呂(男性) 1	11.60	2.40	2.40	1.20	4.00	18.70
6 露天風呂(女性) 1	11.60	2.40	2.40	1.20	4.00	18.70
7 庇+足湯 1	5.43					
小　計 3	28.63	4.80	4.80	2.40	8.00	37.40

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

外部集計

部位ｺｰﾄﾞ	立上り天端 21 吐水口 御影石 上蓋:厚20 本磨き(取外し式)	排水溝 11 露天風呂 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 樹脂製 W=150 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 受枠共 防水ﾓﾙﾀﾙ塗 厚20 W100×H100(糸幅300) 溶接金網 SUS φ2.6-50×50 普通型枠(無筋)	排水桝 11 露天風呂 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 樹脂製 W300×D300 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 受枠共 防水ﾓﾙﾀﾙ塗 厚20 溶接金網 SUS φ2.6-50×50 普通型枠(無筋)	基礎天端 11 塗膜防水 ｳﾚﾀﾝ系 X-2 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 塗膜防水下地 増打ｺﾝｸﾘｰﾄ 厚20 地上	基礎天端 21 ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ XG-11 t4.5 溶融亜鉛ﾒｯｷ素地	基礎立下り 11 塗膜防水 ｳﾚﾀﾝ系 X-2 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面補修 B種 打放し型枠 B種 地上 増打ｺﾝｸﾘｰﾄ 厚20 地上
単　位	か所	m	か所	m2	m2	m2
合　計	2.00	18.10	4.00	47.57	10.64	36.40
部屋 No. 部屋名称 個所						
2 陸屋根 1				47.57	10.64	36.40
5 露天風呂(男性) 1	1.00	9.05	2.00			
6 露天風呂(女性) 1	1.00	9.05	2.00			
小　計 3	2.00	18.10	4.00	47.57	10.64	36.40

（仕上　部位別集計表）

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

外部集計

部位ｺｰﾄﾞ	1	11	15	17	21	23
	壁 地中部 塗膜防水 自閉樹脂 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面補修 B種 打放し型枠 B種 基礎 増打ｺﾝｸﾘｰﾄ 厚20 基礎	壁 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 E-1 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面補修 B種 打放し型枠 B種 地上	壁 防水入隅処理 ﾓﾙﾀﾙ	壁 防水保護ﾓﾙﾀﾙ塗 厚15 ﾗｽこすり共 ﾒﾀﾙﾗｽ	壁 御影石 厚20 本磨き 張付ﾓﾙﾀﾙ共	壁 御影石出隅加工 直角
単　位	m2	m2	m	m2	m2	m
合　計	24.49	42.72	32.82	34.24	38.94	2.80
部屋						
No. 部屋名称　個所						
5 露天風呂(男性) 1		22.91	16.91	18.52	21.02	1.40
6 露天風呂(女性) 1		19.81	15.91	15.72	17.92	1.40
13 その他 1	24.49					
小　計 3	24.49	42.72	32.82	34.24	38.94	2.80

（仕上　部位別集計表）

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

外部集計

部位ｺｰﾄﾞ	壁 25 壁ﾎﾞｰﾀﾞｰ 御影石 25×40 本磨き 張付ﾓﾙﾀﾙ共	壁 27 沓摺 御影石 40×70 JB 張付ﾓﾙﾀﾙ共	壁 53 ﾌｯ素樹脂塗装 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 水性 ｺﾝｸﾘｰﾄ化粧打放し面補修 本実面 化粧打放し型枠 本実 地上部 増打ｺﾝｸﾘｰﾄ 厚20 地上	壁 63 高耐候可とう性外装塗材 ｺﾃ仕上 面状(基調色1) ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面補修 B種 打放し型枠 B種 地上 増打ｺﾝｸﾘｰﾄ 厚20 地上	壁 64 高耐候可とう性外装塗材 ｺﾃ仕上 面状(基調色1) ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面補修 B種 打放し型枠 B種 地上 増打ｺﾝｸﾘｰﾄ 厚50 地上	壁 67 高耐候可とう性外装塗材 ｺﾃ仕上 面状(基調色2) ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面補修 B種 打放し型枠 B種 基礎 増打ｺﾝｸﾘｰﾄ 厚20 基礎
単　位	m	m	m2	m2	m2	m2
合　計	23.36	1.70	78.50	160.38	851.74	3.27
部屋 No. 部屋名称 個所						
3 中庭(Y6通除く) 1						3.27
5 露天風呂(男性) 1	12.68	0.85	39.25	29.95		
6 露天風呂(女性) 1	10.68	0.85	39.25	25.27		
8 外壁(東面) 1				21.31		
9 外壁(西面) 1				20.21		
10 外壁(南面) 1				8.10	316.16	
11 外壁(北面) 1				16.92	498.97	
12 袖壁(内側) 1				38.62	36.61	
小　計 8	23.36	1.70	78.50	160.38	851.74	3.27

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

外部集計

部位ｺｰﾄﾞ	壁 69 高耐候可とう性外装塗材 ｺﾃ仕上 面状(基調色2) ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面補修 B種 打放し型枠 B種 地上 増打ｺﾝｸﾘｰﾄ 厚20 地上	壁 95 ｶﾞﾙﾊﾞｰRC取合ｼｰﾘﾝｸﾞ PU-2 15×10	壁 97 ｶﾞﾙﾊﾞｰ鋼板ﾎﾞｰﾄﾞ取合ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 15×10	壁 99 ｶﾞﾙﾊﾞﾘﾑ鋼板下地用開口補強金物 L-65×65×6	壁 101 打継目地ｼｰﾘﾝｸﾞ PU-2 15×10 打継目地 25×20	壁 111 誘発目地ｼｰﾘﾝｸﾞ PU-2 15×10 誘発目地 25×20
単　位	m2	m	m	m	m	m
合　計	205.90	128.36	155.41	73.16	351.79	339.98
部屋 No. 部屋名称　個所						
2 陸屋根 1		78.00	87.59	37.52		
3 中庭(Y6通除く) 1	87.23				40.69	27.84
5 露天風呂(男性) 1	9.54	8.46	11.04	7.10		20.70
6 露天風呂(女性) 1	9.54	8.46	11.04	7.10		20.70
8 外壁(東面) 1	52.36	27.08	36.72	21.44	20.33	23.20
9 外壁(西面) 1	47.23	6.36	9.02		23.87	12.14
10 外壁(南面) 1					82.23	81.65
11 外壁(北面) 1					164.67	153.75
12 袖壁(内側) 1					20.00	
小　計 9	205.90	128.36	155.41	73.16	351.79	339.98

（仕上　部位別集計表）

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

外部集計

部位ｺｰﾄﾞ	壁 201 ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 角ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ厚0.35 ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板下地鉄骨 C-100×50×20×2.3 @606	壁天端 11 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 塗装下地 W=200 ﾌｯ素樹脂塗装 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 水性 増打ｺﾝｸﾘｰﾄ 厚20 地上	壁天端 21 高耐候可とう性外装塗材 ｺﾃ仕上 面状(基調色1) ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 外装塗材下地 増打ｺﾝｸﾘｰﾄ 厚20 地上	天井 1 廻り縁 ｱﾙﾐ製	天井 5 廻り縁 ｱﾙﾐ製 焼付(木目調)	天井 7 廻り縁 ｱﾙﾐ製 ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ用
単　位	m2	m	m2	m	m	m
合　計	399.80	15.10	27.64	754.95	60.24	20.22
部屋 No. 部屋名称 個所						
1 金属屋根 1				754.95		14.49
2 陸屋根 1	172.35					
5 露天風呂(男性) 1	15.47	7.55			31.12	
6 露天風呂(女性) 1	15.47	7.55			29.12	
7 庇+足湯 1						5.73
8 外壁(東面) 1	78.54					
9 外壁(西面) 1	11.13					
10 外壁(南面) 1	56.63					
11 外壁(北面) 1	50.21		1.15			
12 袖壁(内側) 1			26.49			
小　計 10	399.80	15.10	27.64	754.95	60.24	20.22

（仕上　部位別集計表）

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

外部集計

部位ｺｰﾄﾞ	天井 9 軒天見切縁 ｱﾙﾐ ｽﾃﾝｶﾗｰ L-100×100×5	天井 11 EP塗 ｹｲｶﾙ板面 見上 けい酸ｶﾙｼｳﾑ板 厚6 V目地突付	天井 15 段違部 EP塗 ｹｲｶﾙ板面 見上 けい酸ｶﾙｼｳﾑ板 厚6 V目地突付	天井 21 風除室・庇裏 ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ 厚1.5 ｽﾃﾝｶﾗｰ 軽量鉄骨天井下地 25形 金属成形板張り @360	天井 51 露天風呂勾配天井 ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ 木目調 防湿ｼｰﾄ 軽量鉄骨天井下地(高耐蝕仕様) 19形 金属成形板張り @360	1 DP塗 亜鉛ﾒｯｷ鋼面 1級(ﾌｯ素樹脂)
単　位	m	m2	m2	m2	m2	m2
合　計	27.67	334.55	34.24	46.04	111.76	11.93
部屋 No. 部屋名称 個所						
1 金属屋根 1	14.49	334.55	34.24	24.71		
4 屋外階段 1						11.33
5 露天風呂(男性) 1					60.10	0.30
6 露天風呂(女性) 1					51.66	0.30
7 庇+足湯 1	13.18			21.33		
小　計 5	27.67	334.55	34.24	46.04	111.76	11.93

（仕上　部位別集計表）

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

外部集計

部位ｺｰﾄﾞ	9	11	13	21	23	25
	床下点検口 SUS枠製 600角 仕上げ充填ﾀｲﾌﾟ	ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ 横引型 φ114(AL) 断熱ｱｽ防水用	ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ 竪型 φ100 塗膜防水用	竪樋 ｶﾗｰｱﾙﾐﾍﾞﾝﾄﾞﾚｽ 114φ 焼付塗装	竪樋 ｶﾗｰｱﾙﾐﾍﾞﾝﾄﾞﾚｽ 60φ 焼付塗装	竪樋 VP管 φ100
単　位	か所	か所	か所	m	m	m
合　計	1.00	3.00	1.00	13.55	16.20	43.60
部屋 No. 部屋名称　個所						
2 陸屋根　1		3.00		13.55	16.20	
3 中庭(Y6通除く)　1			1.00			43.60
7 庇+足湯　1	1.00					
小　計　3	1.00	3.00	1.00	13.55	16.20	43.60

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

外部集計

部位ｺｰﾄﾞ	31	33	41	51	53	61
	露天風呂 ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ管 SUS既製品　φ75　L=250程度	ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ管 SUS既製品　φ75　L=350程度	●排水目皿→設備工事 SUS製 φ100	屋上 目隠しﾙｰﾊﾞｰ ｶﾗｰｱﾙﾐ @120 取付ｽﾄﾘﾝｶﾞｰ共	屋上 目隠しﾙｰﾊﾞｰ用片開き扉 扉枠:St L-65×65×6 溶融亜鉛ﾒｯｷ	屋上 鋼板製ﾕﾆｯﾄ式ﾊﾄ小屋 既製品　開口寸法:1200×400
単　位	か所	か所	か所	m2	か所	か所
合　計	2.00	2.00	4.00	159.22	1.00	1.00
部屋 No. 部屋名称　個所						
2 陸屋根　1		2.00		159.22	1.00	1.00
5 露天風呂(男性)　1	1.00		2.00			
6 露天風呂(女性)　1	1.00		2.00			
小　計　3	2.00	2.00	4.00	159.22	1.00	1.00

（仕上　部位別集計表）

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

外部集計

部位ｺｰﾄﾞ	62	63	65	67	71	75
	屋上 鋼板製ﾕﾆｯﾄ式ﾊﾄ小屋 既製品　開口寸法:1200×400	屋上 鋼板製ﾕﾆｯﾄ式ﾊﾄ小屋 既製品　開口寸法:1600×800	屋上 鋼板製ﾕﾆｯﾄ式ﾊﾄ小屋 既製品　開口寸法:2100×400	屋上 鋼板製ﾕﾆｯﾄ式ﾊﾄ小屋 既製品　開口寸法:2300×700	屋外階段 ｽﾁｰﾙ手摺 笠木:FB-10×50 DP塗 亜鉛ﾒｯｷ鋼面 1級(ﾌｯ素樹脂)	浴室浴槽 ｽﾃﾝﾚｽ手摺 SUS φ38 HL
単　位	か所	か所	か所	か所	m	か所
合　計	1.00	1.00	1.00	1.00	13.20	4.00
部屋 No. 部屋名称　個所						
2 陸屋根　1	1.00	1.00	1.00	1.00		
4 屋外階段　1					13.20	
5 露天風呂(男性)　1						2.00
6 露天風呂(女性)　1						2.00
小　計　4	1.00	1.00	1.00	1.00	13.20	4.00

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

外部集計

部位ｺｰﾄﾞ	81	101	111	151	153	155
	ﾘｰﾄﾞﾌｯｸ ｱｲﾎﾞﾙﾄ(ﾌｯｸ付)　φ90	郵便受け 既製品	低柵 笠木:SUSφ38	足湯 座面 桧小幅板厚15 W=105 鼻隠しH=60共 WP塗 木部	足湯 座面 桧小幅板厚15 W=105 鼻隠しH=60共 WP塗 木部	足湯 座面幕板 桧小幅板厚15 W=60 WP塗 木部
単　位	か所	か所	か所	m	m	m
合　計	3.00	1.00	1.00	6.60	5.58	7.50
部屋 No. 部屋名称　個所						
7 庇+足湯　1				6.60	5.58	7.50
13 その他　1	3.00	1.00	1.00			
小　計　2	3.00	1.00	1.00	6.60	5.58	7.50

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

外部集計

部位ｺｰﾄﾞ	157 足湯 座面幕板 桧小幅板厚15 W=60 WP塗 木部	201 柱脚根巻 SUS厚1.0曲加工 HL仕上				
単　位	m	か所				
合　計	6.56	5.00				
部屋 No. 部屋名称　個所						
7 庇+足湯　1	6.56					
13 その他　1		5.00				
小　計　2	6.56	5.00				

1.5.2.外部仕上計算書

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

		部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) m²	周長(L) m	壁巾木減(M) m²	壁面積(N) m²
	外部	1	金属屋根	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
屋根	51	かん合式立ﾊｾﾞ葺き	ﾌｯ素ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板厚0.4 @410 発泡ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ板厚4裏張り A種硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ保温板2種2号厚25 改質ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ厚1.0 硬質木毛ｾﾒﾝﾄ板厚40		男性浴室 　欠 女性浴室 　欠 機械室 　欠 　〃 大・中広間 管理 　欠 風除室	32.30*9.65*1.118=2AA -8.80*4.58*1.118=2AA 39.20*9.65*1.118=2AA -16.80*4.58*1.118=2AA 32.00*9.65*1.118=2AA -22.80*1.90*1.118=2AA -24.70*4.83*1.118=2AA 25.50*13.65*1.118=2AA 34.00*7.65*1.118=2AA -14.20*3.83*1.118=2AA 31.00*4.78*1.077=2AA	348.48 -45.06 422.92 -86.02 345.24 -48.43 -133.38 389.15 290.79 -60.80 159.59 計　1,582.48	m2
	53	棟包み	屋根同材加工 面戸共 下地材:亜鉛ﾒｯｷ鋼板厚1.0加工 W(180+180)×H32		男性浴室 女性浴室 機械室 大・中広間 管理	23.50 22.40 7.30 25.50 34.00-14.20	23.50 22.40 7.30 25.50 19.80 計　98.50	m
	55	軒先唐草水切 軒先雨押え+幕板	屋根同材加工 面戸共 下地材:亜鉛ﾒｯｷ鋼板厚1.0加工 H=30 屋根同材加工 W175×H83		男性浴室 女性浴室 機械室 大・中広間 管理 風除室	32.30+23.50=2BB 39.20+22.40=2BB 32.00+7.30=2BB 25.50*2=2BB 34.00*2-14.20=2BB 31.00=2BB	55.80 61.60 39.30 51.00 53.80 31.00 計　292.50	m
	57	頂部包み	屋根同材加工 面戸共 下地材:亜鉛ﾒｯｷ鋼板厚1.0加工 W180×H193		男性浴室 女性浴室 機械室 管理	8.80 16.80 24.70 14.20	8.80 16.80 24.70 14.20 計　64.50	m

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

		部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) ㎡	周長(L) m	壁巾木減(M) ㎡	壁面積(N) ㎡
	外部	1	金属屋根	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
屋根	57							
	59	ｹﾗﾊﾞ唐草水切	屋根同材加工		男性浴室	9.65*2*1.118=2CC	21.58	
			下地材:亜鉛ﾒｯｷ鋼板厚1.0加工		女性浴室	9.65*2*1.118=2CC	21.58	
			H=30		機械室	9.65*2*1.118=2CC	21.58	
		ｹﾗﾊﾞ雨押え+幕板	屋根同材加工		〃	1.90*2*1.118=2CC	4.25	
			W175×H83		大・中広間	13.65*2*1.118=2CC	30.52	
					管理	7.65*2*1.118=2CC	17.11	
					〃	3.83*2*1.118=2CC	8.56	
					風除室	4.78*2*1.077=2CC	10.30	
							計 135.48	m
	60	外壁取合雨押え(水上)	屋根同材加工 面戸共		風除室	31.00	31.00	m
			下地材:亜鉛ﾒｯｷ鋼板厚1.0加工					
			W210×H120+32					
		金物廻りｼｰﾘﾝｸﾞ	MS-2 20×10					
	61	軒樋	塩ﾋﾞｼｰﾄ厚1.5+ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板厚0.4			31.00+24.80	55.80	m
			水上・水下水切:ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板厚0.4					
			落葉除け:SUSﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞﾒﾀﾙ H70×W150					
			糸幅400程度					
	63	落し口	塩ﾋﾞ60φ 竪とい部			3	3.00	か所
	64	落し口	60φ 鎖とい部			5	5.00	か所
	65	鎖樋	SUS製 筒型			2.60*2	5.20	m
	71	雪止め金具	SUS焼付塗装品厚2.0			134.30	134.30	m
			L-40×40×3 亜鉛ﾒｯｷ処理共					
天井	21	風除室・庇裏						
		ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ	厚1.5 ｽﾃﾝｶﾗｰ			2.65*3.73*1.077=2EE	10.65	
		軽量鉄骨天井下地	25形 金属成形板張り @360			3.50*3.73*1.077=2EE	14.06	
			ﾌﾄｺﾛH=1.5m以下 ｲﾝｻｰﾄ(鉄骨面)共				計 24.71	m2
	7	廻り縁	ｱﾙﾐ製 ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ用			2.65=2DD	2.65	

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

		部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) m²	周長(L) m	壁巾木減(M) m²	壁面積(N) m²
	外部	1	金属屋根	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
天井	7					3.73*1.118=2DD	4.17	
						3.50=2DD	3.50	
						3.73*1.118=2DD	4.17	
							計 14.49	m
	9	軒天見切縁	ｱﾙﾐ ｽﾃﾝｶﾗｰ L-100×100×5			DD[14.49]	14.49	m
	11	EP塗	ｹｲｶﾙ板面 見上			AA[1582.48]	1,582.48	
		けい酸ｶﾙｼｳﾑ板	厚6 V目地突付		男性浴室	-31.36*8.36*1.118	-293.11	
			(鉄骨面)		欠	8.00*4.00*1.118	35.78	
					女性浴室	-37.36*8.36*1.118	-349.18	
					欠	16.00*4.00*1.118	71.55	
					機械室	-30.36*8.36	-253.81	
					欠	22.80*1.90*1.118	48.43	
					〃	23.88*4.00*1.118	106.79	
					大・中広間	-24.36*12.36*1.118	-336.62	
					管理	-32.36*6.36	-205.81	
					欠	14.20*3.18	45.16	
					風除室	-23.00*3.73*1.077	-92.40	
					ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ	-EE[24.71]	-24.71	
							計 334.55	m2
	15	段違部						
		EP塗	ｹｲｶﾙ板面 見上			BB[292.5]*0.08	23.40	
		けい酸ｶﾙｼｳﾑ板	厚6 V目地突付			CC[135.48]*0.08	10.84	
			(鉄骨面)				計 34.24	m2
	1	廻り縁	ｱﾙﾐ製		外周	BB[292.5]	292.50	
					〃	CC[135.48]	135.48	
					男性浴室	(31.36+8.36)*2	79.44	
					欠	-(8.00+4.00)	-12.00	
					女性浴室	(37.36+8.36)*2	91.44	
					欠	-(16.00+4.00)	-20.00	
					機械室	(30.36+8.36)*2	77.44	
					欠	-(23.88+4.00)	-27.88	
					大・中広間	(24.36+12.36)*2	73.44	
					管理	(32.36+6.36)*2	77.44	
					欠	-14.20	-14.20	
					風除室	31.00	31.00	

***（仮称）地域交流温浴センター建設工事 ***

		部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) m²	周長(L) m	壁巾木減(M) m²	壁面積(N) m²
	外部	1	金属屋根	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
天井	1				欠	-29.15	-29.15	
							計　754.95	m

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

		部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) m²	周長(L) m	壁巾木減(M) m²	壁面積(N) m²
	外部	2	陸屋根	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
屋根	11	ｱｽﾌｧﾙﾄ断熱防水	AI-2 PF板厚50共			60.09*29.59=2AA	1,778.06	
		ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上	ｱｽﾌｧﾙﾄ防水下地		X2-6(上)	-30.00*4.00=2AA	-120.00	
					X2-4(上)	-15.90*4.00=2AA	-63.60	
					X2-5(下)	-24.00*14.00=2AA	-336.00	
					X2-3(下)	-8.00*4.00=2AA	-32.00	
					X6-8･9-10()	-(16.00+6.00)*3.50=2AA	-77.00	
					X6-10(中)	-30.00*12.00=2AA	-360.00	
					-X8-10(下)	-18.00*3.00=2AA	-54.00	
					X7-10(下)	-22.00*3.00=2AA	-66.00	
					ﾊﾄ小屋	-1.20*0.40=2AA	-0.48	
					〃	-1.30*0.40=2AA	-0.52	
					〃	-1.60*0.80=2AA	-1.28	
					〃	-2.10*0.40=2AA	-0.84	
					〃	-2.30*0.70=2AA	-1.61	
					設備基礎	-0.45*0.45*32=2AA	-6.48	
					〃	-0.54*0.34*8=2AA	-1.47	
					〃	-0.55*0.48=2AA	-0.26	
					〃	-0.79*0.34*6=2AA	-1.61	
					〃	-1.00*0.30*2=2AA	-0.60	
					〃	-1.10*0.30*9=2AA	-2.97	
					〃	-1.10*0.34*2=2AA	-0.75	
					〃	-1.20*0.35*7=2AA	-2.94	
					〃	-1.40*0.30*2=2AA	-0.84	
					〃	-1.20*1.00=2AA	-1.20	
					〃	-2.25*0.45*2=2AA	-2.03	
					〃	-2.80*1.00=2AA	-2.80	
					煙突	-0.72*0.72=2AA	-0.52	
							計　640.26	m2
	15	ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 溶接金網 防水押えｺﾝｸﾘｰﾄ	直均し仕上 φ6-100×100 厚80	0.080		AA[640.26]	640.26	m2
	21	伸縮目地	W20×H80			AA[640.26]*0.67	428.97	m
	25	成形緩衝材				(60.09+29.59+12.00+3.50)*2=2BB	210.36	
					設備基礎	(0.45+0.45)*2*32=2BB	57.60	
					〃	(0.54+0.34)*2*8=2BB	14.08	
					〃	(0.55+0.48)*2=2BB	2.06	

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

		部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) m²	周長(L) m	壁巾木減(M) m²	壁面積(N) m²
	外部	2	陸屋根	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
屋根	25				〃	(0.79+0.34)*2*6=2BB	13.56	
					〃	(1.00+0.30)*2*2=2BB	5.20	
					〃	(1.10+0.30)*2*9=2BB	25.20	
					〃	(1.10+0.34)*2*2=2BB	5.76	
					〃	(1.20+0.35)*2*7=2BB	21.70	
					〃	(1.40+0.30)*2*2=2BB	6.80	
					〃	(1.20+1.00)*2=2BB	4.40	
					〃	(2.25+0.45)*2*2=2BB	10.80	
					〃	(2.80+1.00)*2=2BB	7.60	
					煙突	(0.72+0.72)*2=2BB	2.88	
						計	388.00	m
立上り	21	防水入隅処理	ﾓﾙﾀﾙ			BB[388.00]	388.00	
					立上り	0.43*13	5.59	
						計	393.59	m
	25	防水押え金物	ｱﾙﾐ ｱｽ防水用 ｼｰﾘﾝｸﾞ共			BB[388.00]	388.00	m
	11	ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面補修 打放し型枠	A-2 B種 B種 地上			BB[388.00]*0.43	166.84	m2
	31	防水立上り乾式保護材	押出成形ｾﾒﾝﾄ板厚15 H=155～430 RCｱｺﾞ下ﾀｲﾌﾟ			(59.93+29.43+12.00+3.50)*2=2CC	209.72	
					設備基礎	(0.61+0.61)*2*32=2CC	78.08	
					〃	(0.70+0.50)*2*8=2CC	19.20	
					〃	(0.71+0.64)*2=2CC	2.70	
					〃	(0.95+0.50)*2*6=2CC	17.40	
					〃	(1.16+0.46)*2*2=2CC	6.48	
					〃	(1.26+0.46)*2*9=2CC	30.96	
					〃	(1.26+0.50)*2*2=2CC	7.04	
					〃	(1.36+0.51)*2*7=2CC	26.18	
					〃	(1.56+0.46)*2*2=2CC	8.08	
					〃	(1.36+1.16)*2=2CC	5.04	
					〃	(2.41+0.61)*2*2=2CC	12.08	
					〃	(2.96+1.16)*2=2CC	8.24	
					煙突	(0.88+0.88)*2=2CC	3.52	
						計	434.72	m
	35	防水立上り乾式保護材ｺｰﾅｰ	H=300程度　出隅			75*4	300.00	か所

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

		部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) m²	周長(L) m	壁巾木減(M) m²	壁面積(N) m²
	外部	2	陸屋根	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
立上り	35		RCｱｺﾞ下ﾀｲﾌﾟ					
	37	防水立上り乾式保護材ｺｰﾅｰ	H=300程度　入隅 RCｱｺﾞ下ﾀｲﾌﾟ			13	13.00	か所
笠木	31	柱脚天端						
		塗膜防水	ｳﾚﾀﾝ系 X-2			0.67*0.67*9	4.04	m2
		ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上	塗膜防水下地					
		増打ｺﾝｸﾘｰﾄ	厚20 地上	0.020				
	33	柱脚立下り						
		塗膜防水	ｳﾚﾀﾝ系 X-2			(0.25+0.25)*0.20*4	0.40	
		ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面補修	B種			(0.25*2+0.67)*0.20*3	0.70	
		打放し型枠	B種 地上			(0.67+0.25)*2*0.20*2	0.74	
		増打ｺﾝｸﾘｰﾄ	厚20 地上	0.020				
							計 1.84	m2
	11	ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ						
		ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上	塗膜防水下地 W=300			3.50+7.00+3.00=2DD	13.50	
		ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面補修	B種	0.200		3.50*3+4.00+36.00+16.00+6.00=2DD	72.50	
		打放し型枠	B種 地上	0.200	柱脚	-0.67*5	-3.35	
		塗膜防水	ｳﾚﾀﾝ系 X-2	0.500				
		増打ｺﾝｸﾘｰﾄ	厚20 地上	0.010				
							計 82.65	m
	21	壁付						
		ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上	塗膜防水下地 W=110			CC[434.72]	434.72	
		ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面補修	B種	0.180		-DD[86.0]	-86.00	
		打放し型枠	B種 地上	0.180				
		塗膜防水	ｳﾚﾀﾝ系 X-2	0.290				
		増打ｺﾝｸﾘｰﾄ	厚20 地上	0.006				
							計 348.72	m
	61	煙突取合笠木	SUS-PL厚0.5 煙突ﾊﾟｲﾌﾟ φ250穴明け W940×D940×H130			1	1.00	か所
		金物廻りｼｰﾘﾝｸﾞ	MS-2 20×10	0.785				
基礎天端	11	塗膜防水	ｳﾚﾀﾝ系 X-2		設備基礎	0.67*0.67*32	14.36	
		ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上	塗膜防水下地		〃	0.76*0.56*8	3.40	

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

		部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) m²	周長(L) m	壁巾木減(M) m²	壁面積(N) m²
	外部	2	陸屋根	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
基礎天端	11	増打ｺﾝｸﾘｰﾄ	厚20 地上	0.020	〃	0.77*0.70	0.54	
					〃	1.01*0.56*6	3.39	
					〃	1.22*0.52*2	1.27	
					〃	1.32*0.52*9	6.18	
					〃	1.32*0.56*2	1.48	
					〃	1.42*0.57*7	5.67	
					〃	1.62*0.52*2	1.68	
					〃	1.42*1.22	1.73	
					〃	2.47*0.67*2	3.31	
					〃	3.02*1.22	3.68	
					煙突	0.94*0.94	0.88	
							計　47.57	m2
基礎立下り	11	塗膜防水	ｳﾚﾀﾝ系 X-2		設備基礎	(0.67+0.67)*2*0.15*32	12.86	
		ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面補修	B種		〃	(0.76+0.56)*2*0.15*8	3.17	
		打放し型枠	B種 地上		〃	(0.77+0.70)*2*0.15	0.44	
		増打ｺﾝｸﾘｰﾄ	厚20 地上	0.020	〃	(1.01+0.56)*2*0.15*6	2.83	
					〃	(1.22+0.52)*2*0.15*2	1.04	
					〃	(1.32+0.52)*2*0.15*9	4.97	
					〃	(1.32+0.56)*2*0.15*2	1.13	
					〃	(1.42+0.57)*2*0.15*7	4.18	
					〃	(1.62+0.52)*2*0.15*2	1.28	
					〃	(1.42+1.22)*2*0.15	0.79	
					〃	(2.47+0.67)*2*0.15*2	1.88	
					〃	(3.02+1.22)*2*0.15	1.27	
					煙突	(0.94+0.94)*2*0.15	0.56	
							計　36.40	m2
基礎天端	21	ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ	XG-11 t4.5 溶融亜鉛ﾒｯｷ素地			1.80*2.70	4.86	
						5.25*0.55*2	5.78	
							計　10.64	m2
壁	201	ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板	角ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ厚0.35		Y7/X2-4	16.36*0.25	4.09	
			下地耐火ﾍﾞﾈｵ：木毛ｾﾒﾝﾄ板複合高性能ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ25M-25		Y6/X2-3	8.36*0.25	2.09	
		ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板下地鉄骨	C-100×50×20×2.3 @606		Y4/X6-7+4000	12.36*0.90	11.12	
			2C-100×50×20×2.3 @1820		Y6/X8-9	8.36*0.90	7.52	
					AW101	-3.14*0.55*2	-3.45	
					①③展開	(0.25+1.90)*3.18*(1/2)*2	6.84	
					②展開	14.30*1.90	27.17	

***（仮称）地域交流温浴センター建設工事 ***

		部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) ㎡	周長(L) m	壁巾木減(M) ㎡	壁面積(N) ㎡
	外部	2	陸屋根	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
壁	201				④展開	(0.90+3.90)*6.18*(1/2)*2	29.66	
					⑤⑦⑧展開	(0.25+2.40)*4.18*(1/2)*3	16.62	
					⑥展開	15.90*2.40	38.16	
					⑨展開	8.18*2.40	19.63	
					⑩⑪展開	(0.90+3.00)*4.18*(1/2)*2	16.30	
					設備開口	-0.55*0.35*2	-0.39	
					〃	-0.71*0.71*2	-1.01	
					〃	-2.00*0.50*2	-2.00	
							計 172.35	m2
	99	ｶﾞﾙﾊﾞﾘﾑ鋼板下地用開口補強金物	L-65×65×6		設備開口	(0.55+2.40)*2*2	11.80	
					〃	(0.70+1.33)*2*2	8.12	
					〃	(2.00+2.40)*2*2	17.60	
							計 37.52	m
	95	ｶﾞﾙﾊﾞｰRC取合ｼｰﾘﾝｸﾞ	PU-2 15×10		①③展開	3.18*2	6.36	
					②展開	14.30	14.30	
					④展開	12.36	12.36	
					⑤⑦⑧展開	4.18*3	12.54	
					⑥展開	15.90	15.90	
					⑨展開	8.18	8.18	
					⑩⑪展開	4.18*2	8.36	
							計 78.00	m
	97	ｶﾞﾙﾊﾞｰ鋼板ﾎﾞｰﾄﾞ取合ｼｰﾘﾝｸﾞ	MS-2 15×10		①③展開	(0.25+3.58)*2	7.66	
					②展開	14.30	14.30	
					④展開	(0.90+6.87)*2	15.54	
					⑤⑦⑧展開	(0.25+4.70)*3	14.85	
					⑥展開	15.90	15.90	
					⑨展開	8.18	8.18	
					⑩⑪展開	(0.90+4.68)*2	11.16	
							計 87.59	m
	51	屋上						
		目隠しﾙｰﾊﾞｰ	ｶﾗｰｱﾙﾐ @120 取付ｽﾄﾘﾝｶﾞｰ共			(9.45+5.85)*2*2.50	76.50	
			ABC商会:ﾌﾞﾘﾝｶｰｽBLA-100同等品		扉	-1.00*1.66	-1.66	
					X5-7	(4.00*2+13.25)*2.50	53.13	
					X8-9	12.50*2.50	31.25	

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

		部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) ㎡	周長(L) m	壁巾木減(M) ㎡	壁面積(N) ㎡
	外部	2	陸屋根	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
	51						計 159.22	m2
	53	屋上 目隠しﾙｰﾊﾞｰ用片開き扉	扉枠:St L-65×65×6 溶融亜鉛ﾒｯｷ SUS丁番3か所 本締り錠付握り玉 W1000×H1655			1	1.00	か所
	61	屋上 鋼板製ﾕﾆｯﾄ式ﾊﾄ小屋	既製品　開口寸法:1200×400 W1460×D660×H1100			1	1.00	か所
	62	屋上 鋼板製ﾕﾆｯﾄ式ﾊﾄ小屋	既製品　開口寸法:1200×400 W1560×D660×H1100			1	1.00	か所
	63	屋上 鋼板製ﾕﾆｯﾄ式ﾊﾄ小屋	既製品　開口寸法:1600×800 W1860×D1060×H1100			1	1.00	か所
	65	屋上 鋼板製ﾕﾆｯﾄ式ﾊﾄ小屋	既製品　開口寸法:2100×400 W2360×D660×H1100			1	1.00	か所
	67	屋上 鋼板製ﾕﾆｯﾄ式ﾊﾄ小屋	既製品　開口寸法:2300×700 W2560×D960×H1100			1	1.00	か所
	33	ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ管	SUS既製品　φ75　L=350程度			2	2.00	か所
	11	ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ	横引型　φ114(AL)　断熱ｱｽ防水用			3	3.00	か所
	23	竪樋	ｶﾗｰｱﾙﾐﾊﾞﾝﾄﾞﾚｽ 60φ　焼付塗装			5.40*3	16.20	m
	21	竪樋	ｶﾗｰｱﾙﾐﾊﾞﾝﾄﾞﾚｽ 114φ　焼付塗装			0.90+0.60+3.75 (0.40+3.75)*2	5.25 8.30 計 13.55	m

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

		部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) m²	周長(L) m	壁巾木減(M) m²	壁面積(N) m²
	外部	3	中庭(Y6通除く)	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
床	51	中庭						
		化粧玉砂利	25φ程度 H=100			15.69*3.05	47.85	m2
		防水ﾓﾙﾀﾙ塗						
		塗膜防水	ｳﾚﾀﾝ系 X-2					
壁	67	高耐候可とう性外装塗材	ｺﾃ仕上 面状(基調色2) ｺﾝｸﾘｰﾄ面			(3.05*2+15.69)*0.15	3.27	m2
			ｱｲｶ工業:ｼﾞｮﾘﾊﾟｯﾄﾈｵ∞同等品					
		ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面補修	B種					
		打放し型枠	B種 基礎					
		増打ｺﾝｸﾘｰﾄ	厚20 基礎	0.020				
	69	高耐候可とう性外装塗材	ｺﾃ仕上 面状(基調色2) ｺﾝｸﾘｰﾄ面			(3.05*2+15.69)*4.34	94.57	
			ｱｲｶ工業:ｼﾞｮﾘﾊﾟｯﾄﾈｵ∞同等品		AW8	-2.89*2.54	-7.34	
		ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面補修	B種					
		打放し型枠	B種 地上					
		増打ｺﾝｸﾘｰﾄ	厚20 地上	0.020				
							計 87.23	m2
	101	打継目地ｼｰﾘﾝｸﾞ	PU-2 15×10			(3.05*2+15.69)*2	43.58	
		打継目地	25×20		AW8	-2.89	-2.89	
							計 40.69	m
	111	誘発目地ｼｰﾘﾝｸﾞ	PU-2 15×10			4.34*7	30.38	
		誘発目地	25×20		AW8	-2.54	-2.54	
							計 27.84	m
	13	ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ	竪型 φ100 塗膜防水用			1	1.00	か所
	25	竪樋	VP管 φ100			0.50+16.60	17.10	
						26.50	26.50	
							計 43.60	m

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

		部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) ㎡	周長(L) m	壁巾木減(M) ㎡	壁面積(N) ㎡
	外部	4	屋外階段	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
床	101	ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上(無筋)	直均し仕上			1.00*0.30	0.30	m2
立上り	37	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面補修(無筋ｺﾝ面) 打放し型枠(無筋)	C種 C種 地上			(1.00+0.30)*2*0.28	0.73	m2
	39	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ				1.00*0.30*0.28	0.08	m3
	1	DP塗	亜鉛ﾒｯｷ鋼面 1級(ﾌｯ素樹脂)		鉄骨工事ﾖﾘ	11.33	11.33	m2
	71	屋外階段						
		ｽﾁｰﾙ手摺	笠木:FB-10×50 支柱:FB-10×50 @840 手摺子:φ13 @210 手摺:丸ﾊﾟｲﾌﾟ φ34 ﾌﾞﾗｹｯﾄ:FB-9×50 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上 H=1100(段部)			6.60*2	13.20	m
		DP塗	亜鉛ﾒｯｷ鋼面 1級(ﾌｯ素樹脂)	0.550				

***（仮称）地域交流温浴センター建設工事 ***

		部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) m²	周長(L) m	壁巾木減(M) m²	壁面積(N) m²
	外部	5	露天風呂(男性)	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
屋根	31	合成高分子系ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上	S-F2 厚2.0 ｶﾗｰ ｼｰﾄ防水下地		風除室	1.86*2.06	3.83	m2
立上り	61	防水押え金物	ｼｰﾄ防水用 水切りﾀｲﾌﾟ		風除室	1.86+2.06	3.92	m
	51	合成高分子系ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面補修 打放し型枠	S-F2 厚2.0 ｶﾗｰ B種 B種 地上		風除室	(1.86+2.06)*2*0.20	1.57	m2
笠木	51	ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 防水押え金物 合成高分子系ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水	 ｼｰﾄ防水下地 W=180 ｼｰﾄ防水用 笠木上 ﾌﾗｯｼｭｴｯｼﾞ70 S-F2 厚2.0 ｶﾗｰ	 0.180		 1.95+2.15	 4.10	 m
	31	露天風呂 ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ管	 SUS既製品 φ75 L=250程度			 1	 1.00	 か所
床	21	浴槽内 押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温板敷 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 溶接金網 防水押えｺﾝｸﾘｰﾄ	 厚25 A種 3種b E-1 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水下地 φ4-100×100 厚80	 0.080		 5.00*5.25=2AA -3.00*3.15=2AA	 26.25 -9.45 計 16.80	 m2
立上り	15	防水入隅処理	ﾓﾙﾀﾙ		浴槽立上り	5.00+5.25+2.00+2.10+4.35 0.78*5	18.70 3.90 計 22.60	 m
	13	浴槽内 押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温板敷 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面補修 打放し型枠	 厚25 A種 3種b E-1 B種 B種 地上			 (5.00+5.25+2.00+2.10+4.35)*0.78	 14.59	 m2
床	11	ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上	E-1 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水下地		風除室 浴槽	7.12*7.55=2BB -2.04*2.24=2BB -AA[16.80]=2BB	53.76 -4.57 -16.80 計 32.39	 m2

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

		部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) m²	周長(L) m	壁巾木減(M) m²	壁面積(N) m²
	外部	5	露天風呂(男性)	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
壁	15	防水入隅処理	ﾓﾙﾀﾙ			7.12+7.55+2.24	16.91	m
	11	ｱｽﾌｧﾙﾄ防水	E-1			(7.12*2+7.55)*1.55	33.77	
		ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面補修	B種			7.55*0.25	1.89	
		打放し型枠	B種 地上		AD5A	-(0.91+2.00+5.35)*1.40	-11.56	
					SD4	-0.85*1.40	-1.19	
							計 22.91	m2
	17	防水保護ﾓﾙﾀﾙ塗	厚15 ﾗｽこすり共			(7.12*2+7.55)*1.40	30.51	
		ﾒﾀﾙﾗｽ				7.55*0.10	0.76	
					AD5A	-(0.91+2.00+5.35)*1.40	-11.56	
					SD4	-0.85*1.40	-1.19	
							計 18.52	m2
排水溝	11	露天風呂						
		ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	樹脂製 W=150 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 受枠共			7.55-0.30=2DD	7.25	
			ｼﾏﾌﾞﾝ:ﾌｫﾙﾃﾊｰﾄﾞﾀｲﾌﾟ(JG-150順目)同等品			0.40*2=2DD	0.80	
		防水ﾓﾙﾀﾙ塗	厚20 W100×H100(糸幅300)			1.00=2DD	1.00	
		溶接金網	SUS φ2.6-50×50	0.300				
		普通型枠(無筋)		0.160				
							計 9.05	m
排水桝	11	露天風呂						
		ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	樹脂製 W300×D300 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 受枠共			2	2.00	か所
			ｼﾏﾌﾞﾝ:ﾌｫﾙﾃﾊｰﾄﾞﾀｲﾌﾟ(JG-□300)同等品					
		防水ﾓﾙﾀﾙ塗	厚20	0.163				
		溶接金網	SUS φ2.6-50×50	0.163				
		普通型枠(無筋)		0.072				
床	23	浴槽内						
		防水保護ﾓﾙﾀﾙ塗	厚15			AA[16.80]	16.80	m2
		合成高分子系ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水	SC-1 屋内保護密着工法					
		ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上(無筋ｺﾝ面)	ｼｰﾄ防水下地					
立上り	23	浴槽内						
		防水保護ﾓﾙﾀﾙ塗	厚15			(4.70+4.95+1.70+1.80+4.05)*0.66	11.35	
		合成高分子系ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水	SC-1 屋内保護密着工法		階段側面	0.82*0.33*2	0.54	
		ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面補修(無筋ｺﾝ面)	B種		ﾍﾞﾝﾁ取合	-0.40*0.36*2	-0.29	
		打放し型枠(無筋)	B種 地上					

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

		部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) ㎡	周長(L) m	壁巾木減(M) ㎡	壁面積(N) ㎡
	外部	5	露天風呂(男性)	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
	23						計 11.60	m2
床	31	浴槽内 御影石	厚25 JB仕上 敷ﾓﾙﾀﾙ共		 座面 階段	AA[16.80] -(1.50+2.50)*0.40 -1.20*0.60	16.80 -1.60 -0.72 計 14.48	 m2
立上り	51	浴槽内 御影石	厚25 JB仕上 取付ﾓﾙﾀﾙ共		 階段側面 ﾍﾞﾝﾁ取合	(4.70+4.95+1.70+1.80+4.05)*0.66 0.82*0.33*2 -0.40*0.36*2	11.35 0.54 -0.29 計 11.60	 m2
階段	11	浴槽内踏板 御影石	厚25 JB仕上 取付ﾓﾙﾀﾙ共 W=300			1.20*2	2.40	m
	13	浴槽内蹴込 御影石	厚25 JB仕上 取付ﾓﾙﾀﾙ共 H=215			1.20*2	2.40	m
	15	浴槽内蹴込 御影石	厚25 JB仕上 取付ﾓﾙﾀﾙ共 H=220			1.20	1.20	m
	17	浴槽内座面 御影石	厚25 JB仕上 取付ﾓﾙﾀﾙ共 W=400			1.50+2.50	4.00	m
床	41	鉄平石 溶接金網 防水押えｺﾝｸﾘｰﾄ	厚30 乱張り 敷ﾓﾙﾀﾙ共 φ4-100×100 厚80	 0.080	 排水溝	BB[32.39] -DD[9.05]*0.15	32.39 -1.36 計 31.03	 m2
	61	露天風呂踏込 ﾓﾙﾀﾙ塗	厚30		SD4	0.85*0.42	0.36	m2
壁	21	御影石	厚20 本磨き 張付ﾓﾙﾀﾙ共			(7.12*2+7.55)*1.55	33.77	

***（仮称）地域交流温浴センター建設工事 ***

		部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) m²	周長(L) m	壁巾木減(M) m²	壁面積(N) m²
	外部	5	露天風呂(男性)	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
壁	21				AD5A	-(0.91+2.00+5.35)*1.40	-11.56	
					SD4	-0.85*1.40	-1.19	
							計 21.02	m2
	23	御影石出隅加工	直角			1.40	1.40	m
	25	壁ﾎﾞｰﾀﾞｰ						
		御影石	25×40 本磨き 張付ﾓﾙﾀﾙ共			7.12*2+7.55	21.79	
					AD5A	-(0.91+2.00+5.35)	-8.26	
					SD4	-0.85	-0.85	
							計 12.68	m
	27	沓摺						
		御影石	40×70 JB 張付ﾓﾙﾀﾙ共		SD4	0.85	0.85	m
立上り天端	11	露天風呂浴槽						
		自然石	底部ﾌﾗｯﾄ加工 取付ﾓﾙﾀﾙ共 W400× t 100程度			5.00+5.25+2.00+2.10+4.35	18.70	m
	21	吐水口						
		御影石	上蓋:厚20 本磨き(取外し式) 底板・側板:厚35 本磨き(接着) 出隅糸面取 W200×D300×H110～160			1	1.00	か所
壁天端	11	ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上	塗装下地 W=200			7.55	7.55	m
		ﾌｯ素樹脂塗装	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 水性	0.200				
		増打ｺﾝｸﾘｰﾄ	厚20 地上	0.004				
壁	53	ﾌｯ素樹脂塗装	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 水性		風除室廻り	(2.04+2.24)*1.60	6.85	
		ｺﾝｸﾘｰﾄ化粧打放し面補修	本実面		AD5A	-(0.91+2.00)*0.80	-2.33	
		化粧打放し型枠	本実 地上部		手摺壁	7.55*2.30*2	34.73	
		増打ｺﾝｸﾘｰﾄ	厚20 地上	0.020				
							計 39.25	m2
	63	高耐候可とう性外装塗材	ｺﾃ仕上 面状(基調色1) ｺﾝｸﾘｰﾄ面			7.12*2.34*2	33.32	
			ｱｲｶ工業:ｼﾞｮﾘﾊﾟｯﾄﾈｵ∞同等品		風除室廻り	-2.04*1.40	-2.86	
		ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面補修	B種		SD4	-0.85*0.60	-0.51	
		打放し型枠	B種 地上					

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

		部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) ㎡	周長(L) m	壁巾木減(M) ㎡	壁面積(N) ㎡
	外部	5	露天風呂(男性)	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
壁	63	増打ｺﾝｸﾘｰﾄ	厚20 地上	0.020			計 29.95	m2
	69	高耐候可とう性外装塗材	ｺﾃ仕上 面状(基調色2) ｺﾝｸﾘｰﾄ面			7.55*2.34	17.67	
			ｱｲｶ工業:ｼﾞｮﾘﾊﾟｯﾄﾈｵ∞同等品		風除室廻り	-2.24*1.40	-3.14	
		ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面補修	B種		AD5A	-5.35*1.27	-6.79	
		打放し型枠	B種 地上		柱型根巻	(0.45+0.45)*2*0.50*2	1.80	
		増打ｺﾝｸﾘｰﾄ	厚20 地上	0.020			計 9.54	m2
	201	ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板	角ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ厚0.35			(0.90+3.00)*4.18*(1/2)*2	16.30	
			下地耐火ﾍﾞﾈｷ:木毛ｾﾒﾝﾄ板複合高性能ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ25M-25		AW103	-0.75*1.10	-0.83	
		ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板下地鉄骨	C-100×50×20×2.3 @606					
			2C-100×50×20×2.3 @1820				計 15.47	m2
	99	ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板下地用開口補強金物	L-65×65×6		AW103	3.00*2+1.10	7.10	m
	95	ｶﾞﾙﾊﾞｰRC取合ｼｰﾘﾝｸﾞ	PU-2 15×10			8.46	8.46	m
	97	ｶﾞﾙﾊﾞｰ鋼板ﾎﾞｰﾄﾞ取合ｼｰﾘﾝｸﾞ	MS-2 15×10			0.90*2+4.62*2	11.04	m
	111	誘発目地ｼｰﾘﾝｸﾞ	PU-2 15×10			2.34*6	14.04	
		誘発目地	25×20		AD5A	-1.27*2	-2.54	
					手摺壁	2.30*2*2	9.20	
							計 20.70	m
天井	51	露天風呂勾配天井						
		ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ	木目調		勾配5/10	7.12*7.55*1.118	60.10	m2
			ﾌｸﾋﾞ化学工業:ｳｯﾄﾞﾏﾙﾁｽﾊﾟﾝ同等					
		防湿ｼｰﾄ						
		軽量鉄骨天井下地(高耐蝕仕様)	19形 金属成形板張り @360					
			ﾌﾄｺﾛH=1.5m以下 ｲﾝｻｰﾄ(鉄骨面)共					
	5	廻り縁	ｱﾙﾐ製 焼付(木目調)			7.12*2	14.24	
					勾配5/10	7.55*2*1.118	16.88	
							計 31.12	m
	1	DP塗	亜鉛ﾒｯｷ鋼面 1級(ﾌｯ素樹脂)		SC1	(0.15+0.15)*2*0.25*2	0.30	m2

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

		部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) ㎡	周長(L) m	壁巾木減(M) ㎡	壁面積(N) ㎡
	外部	5	露天風呂(男性)	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
	41	●排水目皿→設備工事	SUS製 φ100			2	2.00	か所
	75	浴室浴槽 ｽﾃﾝﾚｽ手摺	SUS φ38 HL W1100×H700			2	2.00	か所

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

		部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) m²	周長(L) m	壁巾木減(M) m²	壁面積(N) m²
	外部	6	露天風呂(女性)	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
屋根	31	合成高分子系ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上	S-F2 厚2.0 ｶﾗｰ ｼｰﾄ防水下地		風除室	1.86*2.06	3.83	m2
立上り	61	防水押え金物	ｼｰﾄ防水用 水切りﾀｲﾌﾟ		風除室	1.86+2.06	3.92	m
	51	合成高分子系ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面補修 打放し型枠	S-F2 厚2.0 ｶﾗｰ B種 B種 地上		風除室	(1.86+2.06)*2*0.20	1.57	m2
笠木	51	ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 防水押え金物 合成高分子系ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水	 ｼｰﾄ防水下地 W=180 ｼｰﾄ防水用 笠木上 ﾌﾗｯｼｭｴｯｼﾞ70 S-F2 厚2.0 ｶﾗｰ	 0.180		 1.95+2.15	 4.10	 m
	31	露天風呂 ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ管	 SUS既製品 φ75 L=250程度			 1	 1.00	 か所
床	21	浴槽内 押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温板敷 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 溶接金網 防水押えｺﾝｸﾘｰﾄ	 厚25 A種 3種b E-1 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水下地 φ4-100×100 厚80	 0.080		 5.00*5.25=2AA -3.00*3.15=2AA	 26.25 -9.45 計 16.80	 m2
立上り	15	防水入隅処理	ﾓﾙﾀﾙ		浴槽立上り	5.00+5.25+2.00+2.10+4.35 0.78*5	18.70 3.90 計 22.60	 m
	13	浴槽内 押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温板敷 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面補修 打放し型枠	 厚25 A種 3種b E-1 B種 B種 地上			 (5.00+5.25+2.00+2.10+4.35)*0.78	 14.59	 m2
床	11	ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上	E-1 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水下地		風除室 浴槽	6.12*7.55=2BB -2.04*2.24=2BB -AA[16.80]=2BB	46.21 -4.57 -16.80 計 24.84	 m2

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

		部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) m²	周長(L) m	壁巾木減(M) m²	壁面積(N) m²
	外部	6	露天風呂(女性)	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
壁	15	防水入隅処理	ﾓﾙﾀﾙ			6.12+7.55+2.24	15.91	m
	11	ｱｽﾌｧﾙﾄ防水	E-1			(6.12*2+7.55)*1.55	30.67	
		ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面補修	B種			7.55*0.25	1.89	
		打放し型枠	B種 地上		AD5B	-(0.91+2.00+5.35)*1.40	-11.56	
					SD4	-0.85*1.40	-1.19	
						計	19.81	m2
	17	防水保護ﾓﾙﾀﾙ塗	厚15 ﾗｽこすり共			(6.12*2+7.55)*1.40	27.71	
		ﾒﾀﾙﾗｽ				7.55*0.10	0.76	
					AD5B	-(0.91+2.00+5.35)*1.40	-11.56	
					SD4	-0.85*1.40	-1.19	
						計	15.72	m2
排水溝	11	露天風呂						
		ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	樹脂製 W=150 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 受枠共			7.55-0.30=2DD	7.25	
			ｼﾏﾌﾞﾝ:ﾌｫﾙﾃﾊｰﾄﾞﾀｲﾌﾟ(JG-150順目)同等品			0.40*2=2DD	0.80	
		防水ﾓﾙﾀﾙ塗	厚20 W100×H100(糸幅300)			1.00=2DD	1.00	
		溶接金網	SUS φ2.6-50×50	0.300				
		普通型枠(無筋)		0.160				
						計	9.05	m
排水桝	11	露天風呂						
		ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	樹脂製 W300×D300 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 受枠共			2	2.00	か所
			ｼﾏﾌﾞﾝ:ﾌｫﾙﾃﾊｰﾄﾞﾀｲﾌﾟ(JG-□300)同等品					
		防水ﾓﾙﾀﾙ塗	厚20	0.163				
		溶接金網	SUS φ2.6-50×50	0.163				
		普通型枠(無筋)		0.072				
床	23	浴槽内						
		防水保護ﾓﾙﾀﾙ塗	厚15			AA[16.80]	16.80	m2
		合成高分子系ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水	SC-1 屋内保護密着工法					
		ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上(無筋ｺﾝ面)	ｼｰﾄ防水下地					
立上り	23	浴槽内						
		防水保護ﾓﾙﾀﾙ塗	厚15			(4.70+4.95+1.70+1.80+4.05)*0.66	11.35	
		合成高分子系ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水	SC-1 屋内保護密着工法		階段側面	0.82*0.33*2	0.54	
		ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面補修(無筋ｺﾝ面)	B種		ﾍﾞﾝﾁ取合	-0.40*0.36*2	-0.29	
		打放し型枠(無筋)	B種 地上					

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

		部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) ㎡	周長(L) m	壁巾木減(M) ㎡	壁面積(N) ㎡
	外部	6	露天風呂(女性)	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
	23						計 11.60	m2
床	31	浴槽内 御影石	厚25 JB仕上 敷ﾓﾙﾀﾙ共		 座面 階段	AA[16.80] -(1.50+2.50)*0.40 -1.20*0.60	16.80 -1.60 -0.72 計 14.48	 m2
立上り	51	浴槽内 御影石	厚25 JB仕上 取付ﾓﾙﾀﾙ共		 階段側面 ﾍﾞﾝﾁ取合	(4.70+4.95+1.70+1.80+4.05)*0.66 0.82*0.33*2 -0.40*0.36*2	11.35 0.54 -0.29 計 11.60	 m2
階段	11	浴槽内踏板 御影石	厚25 JB仕上 取付ﾓﾙﾀﾙ共 W=300			1.20*2	2.40	m
	13	浴槽内蹴込 御影石	厚25 JB仕上 取付ﾓﾙﾀﾙ共 H=215			1.20*2	2.40	m
	15	浴槽内蹴込 御影石	厚25 JB仕上 取付ﾓﾙﾀﾙ共 H=220			1.20	1.20	m
	17	浴槽内座面 御影石	厚25 JB仕上 取付ﾓﾙﾀﾙ共 W=400			1.50+2.50	4.00	m
床	41	鉄平石 溶接金網 防水押えｺﾝｸﾘｰﾄ	厚30 乱張り 敷ﾓﾙﾀﾙ共 φ4-100×100 厚80	 0.080	 排水溝	BB[24.84] -DD[9.05]*0.15	24.84 -1.36 計 23.48	 m2
	61	露天風呂踏込 ﾓﾙﾀﾙ塗	厚30		SD4	0.85*0.42	0.36	m2
壁	21	御影石	厚20 本磨き 張付ﾓﾙﾀﾙ共			(6.12*2+7.55)*1.55	30.67	

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

		部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) m²	周長(L) m	壁巾木減(M) m²	壁面積(N) m²
	外部	6	露天風呂(女性)	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
壁	21				AD5B	-(0.91+2.00+5.35)*1.40	-11.56	
					SD4	-0.85*1.40	-1.19	
							計 17.92	m2
	23	御影石出隅加工	直角			1.40	1.40	m
	25	壁ﾎﾞｰﾀﾞｰ						
		御影石	25×40 本磨き 張付ﾓﾙﾀﾙ共			6.12*2+7.55	19.79	
					AD5B	-(0.91+2.00+5.35)	-8.26	
					SD4	-0.85	-0.85	
							計 10.68	m
	27	沓摺						
		御影石	40×70 JB 張付ﾓﾙﾀﾙ共		SD4	0.85	0.85	m
立上り天端	11	露天風呂浴槽						
		自然石	底部ﾌﾗｯﾄ加工 取付ﾓﾙﾀﾙ共 W400× t 100程度			5.00+5.25+2.00+2.10+4.35	18.70	m
	21	吐水口						
		御影石	上蓋:厚20 本磨き(取外し式) 底板・側板:厚35 本磨き(接着) 出隅糸面取 W200×D300×H110～160			1	1.00	か所
壁天端	11	ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上	塗装下地 W=200			7.55	7.55	m
		ﾌｯ素樹脂塗装	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 水性	0.200				
		増打ｺﾝｸﾘｰﾄ	厚20 地上	0.004				
壁	53	ﾌｯ素樹脂塗装	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 水性		風除室廻り	(2.04+2.24)*1.60	6.85	
		ｺﾝｸﾘｰﾄ化粧打放し面補修	本実面		AD5A	-(0.91+2.00)*0.80	-2.33	
		化粧打放し型枠	本実 地上部		手摺壁	7.55*2.30*2	34.73	
		増打ｺﾝｸﾘｰﾄ	厚20 地上	0.020				
							計 39.25	m2
	63	高耐候可とう性外装塗材	ｺﾃ仕上 面状(基調色1) ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ｱｲｶ工業:ｼﾞｮﾘﾊﾟｯﾄﾈｵ∞同等品			6.12*2.34*2	28.64	
		ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面補修	B種		風除室廻り	-2.04*1.40	-2.86	
		打放し型枠	B種 地上		SD4	-0.85*0.60	-0.51	

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

		部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) m²	周長(L) m	壁巾木減(M) m²	壁面積(N) m²
	外部	6	露天風呂(女性)	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
壁	63	増打ｺﾝｸﾘｰﾄ	厚20 地上	0.020			計 25.27	m2
	69	高耐候可とう性外装塗材	ｺﾃ仕上 面状(基調色2) ｺﾝｸﾘｰﾄ面			7.55*2.34	17.67	
			ｱｲｶ工業:ｼﾞｮﾘﾊﾟｯﾄﾈｵ∞同等品		風除室廻り	-2.24*1.40	-3.14	
		ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面補修	B種		AD5B	-5.35*1.27	-6.79	
		打放し型枠	B種 地上		柱型根巻	(0.45+0.45)*2*0.50*2	1.80	
		増打ｺﾝｸﾘｰﾄ	厚20 地上	0.020			計 9.54	m2
	201	ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板	角ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ厚0.35			(0.90+3.00)*4.18*(1/2)*2	16.30	
			下地耐火ﾊﾟﾈﾙ:木毛ｾﾒﾝﾄ板複合高性能ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ25M-25		AW103	-0.75*1.10	-0.83	
		ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板下地鉄骨	C-100×50×20×2.3 @606					
			2C-100×50×20×2.3 @1820				計 15.47	m2
	99	ｶﾞﾙﾊﾞﾘﾑ鋼板下地用開口補強金物	L-65×65×6		AW103	3.00*2+1.10	7.10	m
	95	ｶﾞﾙﾊﾞｰRC取合ｼｰﾘﾝｸﾞ	PU-2 15×10			8.46	8.46	m
	97	ｶﾞﾙﾊﾞｰ鋼板ﾎﾞｰﾄﾞ取合ｼｰﾘﾝｸﾞ	MS-2 15×10			0.90*2+4.62*2	11.04	m
	111	誘発目地ｼｰﾘﾝｸﾞ	PU-2 15×10			2.34*6	14.04	
		誘発目地	25×20		AD5B	-1.27*2	-2.54	
					手摺壁	2.30*2*2	9.20	
							計 20.70	m
天井	51	露天風呂勾配天井						
		ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ	木目調		勾配5/10	6.12*7.55*1.118	51.66	m2
			ﾌｸﾋﾞ化学工業:ｳｯﾄﾞﾏﾙﾁｽﾊﾟﾝ同等					
		防湿ｼｰﾄ						
		軽量鉄骨天井下地(高耐蝕仕様)	19形 金属成形板張り @360					
			ﾌﾄｺﾛH=1.5m以下 ｲﾝｻｰﾄ(鉄骨面)共					
	5	廻り縁	ｱﾙﾐ製 焼付(木目調)			6.12*2	12.24	
					勾配5/10	7.55*2*1.118	16.88	
							計 29.12	m
	1	DP塗	亜鉛ﾒｯｷ鋼面 1級(ﾌｯ素樹脂)		SC1	(0.15+0.15)*2*0.25*2	0.30	m2

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

		部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) ㎡	周長(L) m	壁巾木減(M) ㎡	壁面積(N) ㎡
	外部	6	露天風呂(女性)	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
	41	●排水目皿→設備工事	SUS製 φ100			2	2.00	か所
	75	浴室浴槽 ｽﾃﾝﾚｽ手摺	SUS φ38 HL W1100×H700			2	2.00	か所

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

		部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) ㎡	周長(L) m	壁巾木減(M) ㎡	壁面積(N) ㎡
	外部	7	庇+足湯	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
庇	101	ｱﾙﾐ庇	既製品 W1100×D750			1	1.00	か所
	51	かん合式立ﾊｾﾞ葺き	ﾌｯ素ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板厚0.4 @410 発泡ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ板厚4裏張り A種硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ保温板2種2号厚25 改質ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ厚1.0 硬質木毛ｾﾒﾝﾄ板厚40			5.73*3.33*1.118	21.33	m2
	55	軒先唐草水切 軒先雨押え+幕板	屋根同材加工 面戸共 下地材:亜鉛ﾒｯｷ鋼板厚1.0加工 H=30 屋根同材加工 W175×H83			5.73	5.73	m
	57	外壁取合雨押え(水上) 金物廻りｼｰﾘﾝｸﾞ	屋根同材加工 面戸共 下地材:亜鉛ﾒｯｷ鋼板厚1.0加工 W210×H120+32 MS-2 20×10			5.73	5.73	m
	59	ｹﾗﾊﾞ唐草水切 ｹﾗﾊﾞ雨押え+幕板	屋根同材加工 下地材:亜鉛ﾒｯｷ鋼板厚1.0加工 H=30 屋根同材加工 W175×H83			3.33*2*1.118	7.45	m
屋根	65	鎖樋	SUS製 筒型			2.60*3	7.80	m
天井	21	風除室・庇裏 ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ 軽量鉄骨天井下地	 厚1.5 ｽﾃﾝｶﾗｰ 25形 金属成形板張り @360 ﾌﾄｺﾛH=1.5m以下 ｲﾝｻｰﾄ(鉄骨面)共			5.73*3.33*1.118	21.33	m2
	7	廻り縁	ｱﾙﾐ製 ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ用			5.73	5.73	m
	9	軒天見切縁	ｱﾙﾐ ｽﾃﾝｶﾗｰ L-100×100×5			5.73 3.33*2*1.118	5.73 7.45 計 13.18	m
床	21	浴槽内						

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

		部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) m²	周長(L) m	壁巾木減(M) m²	壁面積(N) m²
	外部	7	庇+足湯	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
床	21	押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温板敷	厚25 A種 3種b		足湯	5.13*0.96=2AA	4.92	m2
		ｱｽﾌｧﾙﾄ防水	E-1					
		ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上	ｱｽﾌｧﾙﾄ防水下地					
		溶接金網	φ4-100×100					
		防水押えｺﾝｸﾘｰﾄ	厚80	0.080				
立上り	13	浴槽内						
		押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温板敷	厚25 A種 3種b		足湯	(5.13+0.96)*2*0.60=2BB	7.31	
		ｱｽﾌｧﾙﾄ防水	E-1		〃	5.13*0.20=2BB	1.03	
		ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面補修	B種					
		打放し型枠	B種 地上					
							計 8.34	m2
	31	防水押えｺﾝｸﾘｰﾄ				BB[8.34]*0.08	0.67	m3
	35	溶接金網	φ4-100×100			BB[8.34]	8.34	m2
床	23	浴槽内						
		防水保護ﾓﾙﾀﾙ塗	厚15		足湯	4.88*0.71=2CC	3.46	m2
		合成高分子系ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水	SC-1 屋内保護密着工法					
		ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上(無筋ｺﾝ面)	ｼｰﾄ防水下地					
立上り	23	浴槽内						
		防水保護ﾓﾙﾀﾙ塗	厚15		足湯	(4.88+0.71)*2*0.40=2DD	4.47	
		合成高分子系ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水	SC-1 屋内保護密着工法		〃	4.81*0.20=2DD	0.96	
		ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面補修(無筋ｺﾝ面)	B種					
		打放し型枠(無筋)	B種 地上					
							計 5.43	m2
床	31	浴槽内						
		御影石	厚25 JB仕上 敷ﾓﾙﾀﾙ共			CC[3.46]	3.46	m2
立上り	51	浴槽内						
		御影石	厚25 JB仕上 取付ﾓﾙﾀﾙ共			DD[5.43]	5.43	m2
	9	床下点検口	SUS枠製 600角 仕上げ充填ﾀｲﾌﾟ			1	1.00	か所
			防水防臭ﾀｲﾌﾟ					
	151	足湯						

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

		部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) m²	周長(L) m	壁巾木減(M) m²	壁面積(N) m²
	外部	7	庇+足湯	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
	151	座面	桧小幅板厚15 W=105 鼻隠しH=60共 W=450 取付下地共			0.51*2+5.58	6.60	m
		WP塗	木部	0.600				
	153	足湯						
		座面	桧小幅板厚15 W=105 鼻隠しH=60共 W=490 取付下地共			5.58	5.58	m
		WP塗	木部	0.640				
	155	足湯						
		座面幕板	桧小幅板厚15 W=60 H=400 取付下地共			0.96*2+5.58	7.50	m
		WP塗	木部	0.415				
	157	足湯						
		座面幕板	桧小幅板厚15 W=60 H=600 取付下地共			0.49*2+5.58	6.56	m
		WP塗	木部	0.615				

***（仮称）地域交流温浴センター建設工事 ***

		部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) ㎡	周長(L) m	壁巾木減(M) ㎡	壁面積(N) ㎡
	外部	8	外壁(東面)	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
水切	11	ｽﾁｰﾙ水切	PL-4.0 L-20×120		450壁小口	(0.26+0.32)*6	3.48	m
			溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上					
		DP塗(細幅物300mm以下)	亜鉛ﾒｯｷ鋼面 1級(ﾌｯ素樹脂)					
壁	63	高耐候可とう性外装塗材	ｺﾃ仕上 面状(基調色1) ｺﾝｸﾘｰﾄ面		450壁小口	(0.55+0.08+0.32)*3.75*2	7.13	
			ｱｲｶ工業:ｼﾞｮﾘﾊﾟｯﾄﾈｵ∞同等品		〃	(0.57+0.08+0.32)*3.75*2	7.28	
		ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面補修	B種		〃	(0.52+0.08+0.32)*3.75*2	6.90	
		打放し型枠	B種 地上					
		増打ｺﾝｸﾘｰﾄ	厚20 地上	0.020				
							計 21.31	m2
	69	高耐候可とう性外装塗材	ｺﾃ仕上 面状(基調色2) ｺﾝｸﾘｰﾄ面		Y2-3	5.45*3.75	20.44	
			ｱｲｶ工業:ｼﾞｮﾘﾊﾟｯﾄﾈｵ∞同等品		Y3-4	2.45*4.49	11.00	
		ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面補修	B種		Y4-6	11.55*2.69	31.07	
		打放し型枠	B種 地上		Y6-7	3.05*4.49	13.69	
		増打ｺﾝｸﾘｰﾄ	厚20 地上	0.020	Y7-8	7.55*3.75	28.31	
					AW2	-5.18*2.54	-13.16	
					AW3	-2.36*2.54	-5.99	
					AW4	-11.14*2.54	-28.30	
					SD2	-1.70*2.00	-3.40	
					SG1	-0.52*2.50	-1.30	
							計 52.36	m2
	201	ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板	角ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ厚0.35		Y2-3	(0.90+2.60)*3.18*(1/2)*2	11.13	
			下地耐火ﾊﾟﾈﾙ:木毛ｾﾒﾝﾄ板複合高性能ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ25M-25		Y4-6	(2.61+5.66)*6.18*(1/2)*2	51.11	
		ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板下地鉄骨	C-100×50×20×2.3 @606		Y7-8	(0.90+3.00)*4.18*(1/2)*2	16.30	
			2C-100×50×20×2.3 @1820				計 78.54	m2
	99	ｶﾞﾙﾊﾞﾘﾑ鋼板下地用開口補強金物	L-65×65×6		AW4	5.15*2+11.14	21.44	m
	95	ｶﾞﾙﾊﾞｰRC取合ｼｰﾘﾝｸﾞ	PU-2 15×10		Y2-3	6.36	6.36	
					Y4-6	12.36	12.36	
					Y7-8	8.36	8.36	
							計 27.08	m
	97	ｶﾞﾙﾊﾞｰ鋼板ﾎﾞｰﾄﾞ取合ｼｰﾘﾝｸﾞ	MS-2 15×10		Y2-3	0.90*2+3.61*2	9.02	
					Y4-6	1.40*2+6.87*2	16.54	
					Y7-8	0.90*2+4.68*2	11.16	

***（仮称）地域交流温浴センター建設工事 ***

		部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) ㎡	周長(L) m	壁巾木減(M) ㎡	壁面積(N) ㎡
	外部	8	外壁(東面)	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
	97						計　36.72	m
	101	打継目地ｼｰﾘﾝｸﾞ	PU-2 15×10		Y2-3	5.45	5.45	
		打継目地	25×20		Y3-4	2.45*2	4.90	
					Y4-6	11.55	11.55	
					Y6-7	3.05*2	6.10	
					Y7-8	7.55	7.55	
					AW2	-5.18	-5.18	
					AW3	-2.36	-2.36	
					AW4	-11.14	-11.14	
					SD2	-1.70	-1.70	
					SG1	-0.52	-0.52	
					450壁小口	(0.55+0.08+0.32)*2	1.90	
					〃	(0.57+0.08+0.32)*2	1.94	
					〃	(0.52+0.08+0.32)*2	1.84	
							計　20.33	m
	111	誘発目地ｼｰﾘﾝｸﾞ	PU-2 15×10		Y2-3	3.75	3.75	
		誘発目地	25×20		Y3-4	4.49	4.49	
					Y4-6	2.69*3	8.07	
					Y6-7	4.49	4.49	
					Y7-8	7.55*2	15.10	
					AW2	-2.54	-2.54	
					AW3	-2.54	-2.54	
					AW4	-2.54*3	-7.62	
							計　23.20	m

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

		部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) m²	周長(L) m	壁巾木減(M) m²	壁面積(N) m²
	外部	9	外壁(西面)	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
水切	11	ｽﾁｰﾙ水切	PL-4.0 L-20×120		450壁小口	(0.26+0.32)*6	3.48	m
			溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上					
		DP塗(細幅物300mm以下)	亜鉛ﾒｯｷ鋼面 1級(ﾌｯ素樹脂)					
壁	63	高耐候可とう性外装塗材	ｺﾃ仕上 面状(基調色1) ｺﾝｸﾘｰﾄ面		450壁小口	(0.55+0.08+0.32)*3.75*2	7.13	
			ｱｲｶ工業:ｼﾞｮﾘﾊﾟｯﾄﾈｵ∞同等品		〃	(0.55+0.08+0.32)*3.25*2	6.18	
		ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面補修	B種		〃	(0.52+0.08+0.32)*3.75*2	6.90	
		打放し型枠	B種 地上					
		増打ｺﾝｸﾘｰﾄ	厚20 地上	0.020				
							計 20.21	m2
	69	高耐候可とう性外装塗材	ｺﾃ仕上 面状(基調色2) ｺﾝｸﾘｰﾄ面		Y2-3	5.45*3.75	20.44	
			ｱｲｶ工業:ｼﾞｮﾘﾊﾟｯﾄﾈｵ∞同等品		Y3-5	6.55*4.49	29.41	
		ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面補修	B種		Y6-7	3.05*4.49	13.69	
		打放し型枠	B種 地上		AW1	-6.42*2.54	-16.31	
		増打ｺﾝｸﾘｰﾄ	厚20 地上	0.020				
							計 47.23	m2
	201	ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板	角ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ厚0.35		Y2-3	(0.90+2.60)*3.18*(1/2)*2	11.13	m2
			下地耐火ﾊﾟﾈﾙ:木毛ｾﾒﾝﾄ板複合高性能ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ25M-25					
		ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板下地鉄骨	C-100×50×20×2.3 @606					
			2C-100×50×20×2.3 @1820					
	95	ｶﾞﾙﾊﾞｰRC取合ｼｰﾘﾝｸﾞ	PU-2 15×10		Y2-3	6.36	6.36	m
	97	ｶﾞﾙﾊﾞｰ鋼板ﾎﾞｰﾄﾞ取合ｼｰﾘﾝｸﾞ	MS-2 15×10		Y2-3	0.90*2+3.61*2	9.02	m
	101	打継目地ｼｰﾘﾝｸﾞ	PU-2 15×10		Y2-3	5.45	5.45	
		打継目地	25×20		Y3-5	6.55*2	13.10	
					Y6-7	3.05*2	6.10	
					AW1	-6.42	-6.42	
					450壁小口	(0.55+0.08+0.32)*2	1.90	
					〃	(0.55+0.08+0.32)*2	1.90	
					〃	(0.52+0.08+0.32)*2	1.84	
							計 23.87	m
	111	誘発目地ｼｰﾘﾝｸﾞ	PU-2 15×10		Y2-3	3.75	3.75	
		誘発目地	25×20		Y3-5	4.49*2	8.98	
					Y6-7	4.49	4.49	

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

		部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) m²	周長(L) m	壁巾木減(M) m²	壁面積(N) m²
	外部	9	外壁(西面)	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
壁	111				AW1	-2.54*2	-5.08	
							計　12.14	m

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

		部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) m²	周長(L) m	壁巾木減(M) m²	壁面積(N) m²
	外部	10	外壁(南面)	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
水切	11	ｽﾁｰﾙ水切	PL-4.0 L-20×120		Y2	36.20	36.20	
			溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上		風除室	-23.00	-23.00	
		DP塗(細幅物300mm以下)	亜鉛ﾒｯｷ鋼面 1級(ﾌｯ素樹脂)		Y4	14.10	14.10	
					Y5	38.91	38.91	
					Y7	8.96+7.91	16.87	
							計 83.08	m
壁	63	高耐候可とう性外装塗材	ｺﾃ仕上 面状(基調色1) ｺﾝｸﾘｰﾄ面		AW5廻り	(1.55*2+0.50)*0.25*6	5.40	
			ｱｲｶ工業:ｼﾞｮﾘﾊﾟｯﾄﾈｵ∞同等品		AW6A廻り	(1.55*2+0.50)*0.25*3	2.70	
		ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面補修	B種					
		打放し型枠	B種 地上					
		増打ｺﾝｸﾘｰﾄ	厚20 地上	0.020				
							計 8.10	m2
	64	高耐候可とう性外装塗材	ｺﾃ仕上 面状(基調色1) ｺﾝｸﾘｰﾄ面		Y2	36.20*3.75	135.75	
			ｱｲｶ工業:ｼﾞｮﾘﾊﾟｯﾄﾈｵ∞同等品		風除室	-23.00*3.75	-86.25	
		ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面補修	B種		Y4	14.10*3.87	54.57	
		打放し型枠	B種 地上		AW5	-0.50*1.55*6	-4.65	
		増打ｺﾝｸﾘｰﾄ	厚50 地上	0.050	Y5	38.91*3.87	150.58	
					AW6A	-0.50*1.55*3	-2.33	
					Y7/X1-2	(8.96+7.91)*3.87	65.29	
					Y7/X9-10	7.91*0.62	4.90	
					SD4	-0.85*2.00	-1.70	
							計 316.16	m2
	201	ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板	角ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ厚0.35		Y2	32.36*0.95	30.74	
			下地耐火ﾊﾟﾈﾙ:木毛ｾﾒﾝﾄ板複合高性能ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ25M-25		風除室屋根	-31.00*0.40	-12.40	
		ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板下地鉄骨	C-100×50×20×2.3 @606		Y4	12.09*1.40	16.93	
			2C-100×50×20×2.3 @1820		Y5	31.09*0.90	27.98	
					AW102A	-4.01*0.55*3	-6.62	
							計 56.63	m2
	101	打継目地ｼｰﾘﾝｸﾞ	PU-2 15×10		Y2	36.20	36.20	
		打継目地	25×20		風除室	-23.00	-23.00	
					Y4	14.10	14.10	
					Y5	38.91	38.91	
					Y7	8.96+7.91	16.87	
					SD4	-0.85	-0.85	

***（仮称）地域交流温浴センター建設工事 ***

		部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) ㎡	周長(L) m	壁巾木減(M) ㎡	壁面積(N) ㎡
	外部	10	外壁(南面)	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
	101						計 82.23	m
	111	誘発目地ｼｰﾘﾝｸﾞ	PU-2 15×10		Y2	3.75*9	33.75	
		誘発目地	25×20		風除室	-3.75*7	-26.25	
					Y4	3.87*4	15.48	
					Y5	3.87*11	42.57	
					Y7	3.87*3+4.49	16.10	
							計 81.65	m

***（仮称）地域交流温浴センター建設工事 ***

		部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) m²	周長(L) m	壁巾木減(M) m²	壁面積(N) m²
	外部	11	外壁(北面)	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
水切	11	ｽﾁｰﾙ水切	PL-4.0 L-20×120		Y3	12.01+6.01	18.02	
			溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上		Y6	14.91+1.96	16.87	
		DP塗(細幅物300mm以下)	亜鉛ﾒｯｷ鋼面 1級(ﾌｯ素樹脂)		Y8	34.10+33.05	67.15	
							計 102.04	m
壁天端	21	高耐候可とう性外装塗材	ｺﾃ仕上 面状(基調色1) ｺﾝｸﾘｰﾄ面			0.96*0.60*2	1.15	m2
			ｱｲｶ工業:ｼﾞｮﾘﾊﾟｯﾄﾈｵ∞同等品					
		ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上	外装塗材下地					
		増打ｺﾝｸﾘｰﾄ	厚20 地上	0.020				
壁	63	高耐候可とう性外装塗材	ｺﾃ仕上 面状(基調色1) ｺﾝｸﾘｰﾄ面		AW5廻り	(1.55*2+0.50)*0.25*5	4.50	
			ｱｲｶ工業:ｼﾞｮﾘﾊﾟｯﾄﾈｵ∞同等品		AW7廻り	(1.55*2+3.14)*0.25*3	4.68	
		ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面補修	B種		450壁小口	(0.60+0.08+0.32)*3.87*2	7.74	
		打放し型枠	B種 地上					
		増打ｺﾝｸﾘｰﾄ	厚20 地上	0.020				
							計 16.92	m2
	64	高耐候可とう性外装塗材	ｺﾃ仕上 面状(基調色1) ｺﾝｸﾘｰﾄ面		Y3	(12.01+6.01)*3.87	69.74	
			ｱｲｶ工業:ｼﾞｮﾘﾊﾟｯﾄﾈｵ∞同等品		SD4	-0.85*2.00	-1.70	
		ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面補修	B種		AW5	-0.50*1.55*5	-3.88	
		打放し型枠	B種 地上		Y6	(14.91+15.69+1.96)*3.87	126.01	
		増打ｺﾝｸﾘｰﾄ	厚50 地上	0.050	SD4	-0.85*2.00	-1.70	
					AW7	-3.14*1.55*3	-14.60	
					Y8	(34.10+33.05)*3.87	259.87	
					〃	30.18*0.62	18.71	
					庭園	(5.82+3.64)*4.49	42.48	
					〃	(0.72*2+3.64)*3.87	19.66	
					AW5'	-0.50*1.55*2	-1.55	
					AW9	-5.54*2.54	-14.07	
							計 498.97	m2
	201	ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板	角ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ厚0.35		Y3	(10.09+4.09)*0.95	13.47	
			下地耐火ﾊﾟﾈﾙ:木毛ｾﾒﾝﾄ板複合高性能ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ25M-25		Y6	7.09*0.90	6.38	
		ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板下地鉄骨	C-100×50×20×2.3 @606		〃	15.69*1.40	21.97	
			2C-100×50×20×2.3 @1820		AW101	-3.14*0.55*4	-6.91	
					Y8	24.36*0.90	21.92	
					AW102B	-4.01*0.55*3	-6.62	
							計 50.21	m2

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

		部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) ㎡	周長(L) m	壁巾木減(M) ㎡	壁面積(N) ㎡
	外部	11	外壁(北面)	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
壁	101	打継目地ｼｰﾘﾝｸﾞ	PU-2 15×10		Y3	12.01+6.01	18.02	
		打継目地	25×20		SD4	-0.85	-0.85	
					Y6	14.91+15.69+1.96	32.56	
					SD4	-0.85	-0.85	
					Y8	34.10+33.05+30.18	97.33	
					庭園	(5.82+3.64)*2	18.92	
					〃	0.72*2+3.64	5.08	
					AW9	-5.54	-5.54	
						計	164.67	m
	111	誘発目地ｼｰﾘﾝｸﾞ	PU-2 15×10		Y3	3.87*4	15.48	
		誘発目地	25×20		Y6	3.87*9	34.83	
					AW7	-1.55*3	-4.65	
					Y8	3.87*11	42.57	
					〃	4.49*10	44.90	
					庭園	4.49*4	17.96	
					〃	3.87*2	7.74	
					AW9	-2.54*2	-5.08	
						計	153.75	m

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

		部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) m²	周長(L) m	壁巾木減(M) m²	壁面積(N) m²
	外部	12	袖壁(内側)	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
壁天端	21	高耐候可とう性外装塗材	ｺﾃ仕上 面状(基調色1) ｺﾝｸﾘｰﾄ面		男性露天	8.96*0.55*2	9.86	
			ｱｲｶ工業:ｼﾞｮﾘﾊﾟｯﾄﾈｵ∞同等品		女性露天	7.91*0.55*2	8.70	
		ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上	外装塗材下地		軽食ｺｰﾅｰ	1.91*0.55*2	2.10	
		増打ｺﾝｸﾘｰﾄ	厚20 地上	0.020	倉庫-休憩	1.86*0.52*2	1.93	
					大広間	1.84*0.52*2	1.91	
					機械室	1.91*0.52*2	1.99	
							計 26.49	m2
壁	63	高耐候可とう性外装塗材	ｺﾃ仕上 面状(基調色1) ｺﾝｸﾘｰﾄ面		倉庫-休憩	1.72*3.87*2	13.31	
			ｱｲｶ工業:ｼﾞｮﾘﾊﾟｯﾄﾈｵ∞同等品		大広間	1.60*3.87*2	12.38	
		ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面補修	B種		機械室	1.67*3.87*2	12.93	
		打放し型枠	B種 地上					
		増打ｺﾝｸﾘｰﾄ	厚20 地上	0.020				
							計 38.62	m2
	64	高耐候可とう性外装塗材	ｺﾃ仕上 面状(基調色1) ｺﾝｸﾘｰﾄ面		男性露天	1.67*3.22*2	10.75	
			ｱｲｶ工業:ｼﾞｮﾘﾊﾟｯﾄﾈｵ∞同等品		女性露天	1.67*3.87*2	12.93	
		ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面補修	B種		軽食ｺｰﾅｰ	1.67*3.87*2	12.93	
		打放し型枠	B種 地上					
		増打ｺﾝｸﾘｰﾄ	厚50 地上	0.050				
							計 36.61	m2
	101	打継目地ｼｰﾘﾝｸﾞ	PU-2 15×10		男性露天	1.67*2	3.34	
		打継目地	25×20		女性露天	1.67*2	3.34	
					軽食ｺｰﾅｰ	1.67*2	3.34	
					倉庫-休憩	1.72*2	3.44	
					大広間	1.60*2	3.20	
					機械室	1.67*2	3.34	
							計 20.00	m

***（仮称）地域交流温浴センター建設工事 ***

		部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) ㎡	周長(L) m	壁巾木減(M) ㎡	壁面積(N) ㎡
	外部	13	その他	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
床	201	ﾃﾗｽ床 再生木ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ	遮熱仕様　鋼製束H=150			3.70*3.50	12.95	m2
	211	ﾃﾗｽ床 再生木ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ幕板	H=150			3.70+3.50	7.20	m
	221	舗装見切 御影石	本磨き　100×100		建物側 柵側	3.80 (32.00+0.60)*2	3.80 65.20 計　69.00	m
壁	1	地中部 塗膜防水 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面補修 打放し型枠 増打ｺﾝｸﾘｰﾄ	自閉樹脂 大関化学工業:ﾊﾟﾗﾃｯｸｽB-2工法同等品 B種 B種 基礎 厚20 基礎	0.020	女性用浴室廻り	48.98*0.50	24.49	m2
	81	ﾘｰﾄﾞﾌｯｸ	ｱｲﾎﾞﾙﾄ(ﾌｯｸ付)　φ90 M16埋込ｲﾝｻｰﾄ共			3	3.00	か所
	101	郵便受け	既製品 ﾅｽﾀ:KS-MB31SN同等品			1	1.00	か所
	111	低柵	笠木:SUSφ38 支柱:SUSφ34@1000 ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰｼｮﾝHL仕上 W4250×H550			1	1.00	か所
	201	柱脚根巻	SUS厚1.0曲加工 HL仕上 φ140×H00			5	5.00	か所

1.5.3.内部仕上計算書

（仕上　部位別集計表）

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

内部集計

部位ｺｰﾄﾞ	床 11 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ 直均し仕上げ	床 23 浴槽内 押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温板敷 厚25 A種 3種b ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 E-1 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水下地 溶接金網 φ4-100×100 防水押えｺﾝｸﾘｰﾄ 厚80	床 24 浴槽内 防水保護ﾓﾙﾀﾙ塗 厚15 合成高分子系ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 SC-1 屋内保護密着工法 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上(無筋ｺﾝ面) ｼｰﾄ防水下地	床 25 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 E-1 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水下地	床 31 御影石 厚25 JB仕上 敷ﾓﾙﾀﾙ共	床 33 浴槽内 御影石 厚25 JB仕上 敷ﾓﾙﾀﾙ共
単　位	m2	m2	m2	m2	m2	m2
合　計	3.86	93.64	94.38	175.73	50.07	57.64
部屋						
No. 部屋名称　個所						
101 風除室　1					39.15	
103 ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ　1					10.92	
204 男性浴室　1		46.82	47.19	87.55		28.82
205 女性浴室　1		46.82	47.19	80.00		28.82
208 男性浴室風除室　1				4.09		
209 女性浴室風除室　1				4.09		
514 機械室　1	3.86					
小　計　7	3.86	93.64	94.38	175.73	50.07	57.64

（仕上　部位別集計表）

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

内部集計

部位ｺｰﾄﾞ	床 34 掛湯内 御影石 厚20 本磨き 敷ﾓﾙﾀﾙ共	床 35 御影石 厚25 JB仕上 合板面接着張 構造用合板 厚12+12 鋼製二重床 鋼製根太+組合せ専用断熱 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 二重床下地	床 41 鉄平石 厚30 乱張り 敷ﾓﾙﾀﾙ共 溶接金網 φ4-100×100 防水押えｺﾝｸﾘｰﾄ 厚80	床 51 ﾀｲﾙ 磁器質 無釉 300角 浴室対応 ﾓﾙﾀﾙ塗 厚17　300角ﾀｲﾙ下地 溶接金網 φ4-100×100 防水押えｺﾝｸﾘｰﾄ 厚80	床 61 ■ｽﾉｺ敷→ｻｳﾅ工事 ﾋﾉｷ 厚90 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 ｽﾉｺ下地 溶接金網 φ4-100×100 防水押えｺﾝｸﾘｰﾄ 厚50	床 71 構造用合板(ﾀﾀﾐ下) 厚12+12 鋼製二重床 鋼製根太+組合せ専用断熱 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 二重床下地
単　位	m2	m2	m2	m2	m2	m2
合　計	0.74	46.88	8.18	144.55	24.62	170.90
部屋						
No. 部屋名称 個所						
204 男性浴室 1	0.37			76.05		
205 女性浴室 1	0.37			68.50		
206 男性ﾄﾞﾗｲｻｳﾅ 1					12.31	
207 女性ﾄﾞﾗｲｻｳﾅ 1					12.31	
208 男性浴室風除室 1			4.09			
209 女性浴室風除室 1			4.09			
303 大・中広間 1						170.90
403 軽食ｺｰﾅｰ(下足) 1		46.88				
小　計 8	0.74	46.88	8.18	144.55	24.62	170.90

（仕上　部位別集計表）

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

内部集計

部位ｺｰﾄﾞ	床 75 縁甲板 ﾋﾉｷ 厚15 構造用合板 厚12+12 鋼製二重床 鋼製根太+組合せ専用断熱 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 二重床下地	床 81 中広間踏込 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ ﾋﾉｷ厚15 直張り ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ 厚15 ｾﾒﾝﾄ系	床 91 防塵塗床 薄膜型ｴﾎﾟｷｼ樹脂系 防滑 ﾓﾙﾀﾙ塗 厚30 防塵塗床下地 目地切仕上	床 101 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(消臭･防汚) 厚2.0 一般部 熱溶接工法 ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ 厚28 ｾﾒﾝﾄ系 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ下地	床 103 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(消臭･防汚) 厚2.0 多湿部 熱溶接工法 ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ 厚28 ｾﾒﾝﾄ系 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ下地	床 111 厨房用防滑複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚2.0 多湿部 熱溶接工法 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 溶接金網 φ4-100×100 嵩上げｺﾝｸﾘｰﾄ 厚300
単　位	m2	m2	m2	m2	m2	m2
合　計	42.67	5.82	166.66	91.92	47.70	25.89
部屋 No. 部屋名称 個所						
103 ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ 1		5.82				
107 多機能便所 1					4.00	
108 男子便所 1					14.15	
109 女子便所 1					15.37	
110 SK 1					2.24	
111 EPS 1			1.58			
213 SK 1					11.94	
303 大･中広間 1	42.67					
404 厨房 1						25.89
504 更衣室1 1				2.46		
505 更衣室2 1				2.56		
506 休憩室 1				8.88		
507 倉庫1 1				9.81		
508 倉庫2 1				6.33		
509 倉庫3 1				8.25		
510 倉庫4 1				28.07		
511 ﾘﾈﾝ室 1				4.59		
513 清掃員控室 1				12.91		
514 機械室 1			165.08			
515 機械室前室 1				8.06		
小　計 20	42.67	5.82	166.66	91.92	47.70	25.89

（仕上　部位別集計表）

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

内部集計

部位ｺｰﾄﾞ	床 121 ﾋﾞﾆﾙ織物床ﾀｲﾙ(耐湿工法) 厚3.2 多湿部 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 溶接金網 φ4-100×100 嵩上げｺﾝｸﾘｰﾄ 厚65	床 123 ﾋﾞﾆﾙ織物床ﾀｲﾙ(耐湿工法) 厚3.2 多湿部 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 溶接金網 φ4-100×100 嵩上げｺﾝｸﾘｰﾄ 厚90	床 131 複層ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ(木目調) 厚3.0 一般部 ｱﾝﾀﾞｰﾚｲｼｰﾄ 厚4.0 ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ 厚27 ｾﾒﾝﾄ系 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ下地	床 141 置敷ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ 厚5.0 一般部 OAﾌﾛｱ H=60 端部ﾎﾞｰﾀﾞｰ加工共 防塵塗装 OAﾌﾛｱ下用 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 防塵塗装下地	床 151 掘りごたつ ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ 厚6.5 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ下地	床 201 汚垂石 ﾀｲﾙ D=600 厚6(ﾃｰﾊﾟｰ加工) ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ 厚24 ｾﾒﾝﾄ系 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ下地
単　位	m2	m2	m2	m2	m2	m
合　計	105.36	4.33	258.36	28.38	43.25	2.38
部屋 No. 部屋名称　個所						
102 下足ｺｰﾅｰ 1			12.84			
103 ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ 1			105.27			
104 廊下1(軽食ｺｰﾅｰ前) 1			30.28			
105 廊下2(湯上りｺｰﾅｰ前) 1			26.24			
106 廊下(便所前) 1			7.60			
108 男子便所 1						2.38
202 男性脱衣室 1	48.82					
203 女性脱衣室+ﾊﾞｳﾀﾞｰｺｰﾅｰ 1	56.54					
210 男性脱衣室WC 1		2.17				
211 女性脱衣室WC 1		2.16				
302 湯上りｺｰﾅｰ 1			25.28			
303 大・中広間 1					43.25	
402 軽食ｺｰﾅｰ(上足) 1			44.23			
502 自販機ｺｰﾅｰ 1			6.62			
503 事務室 1				28.38		
小　計 15	105.36	4.33	258.36	28.38	43.25	2.38

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

内部集計

部位ｺｰﾄﾞ	床 251 堀ごたつ蓋 構造用合板 厚12 W4250×D850 木下地 根太:30×45@300 W4250×D850	床 253 堀ごたつ蓋 構造用合板 厚12 W5700×D850 木下地 根太:30×45@300 W5700×D850	床 261 堀ごたつ蓋設置部 和紙畳 厚55 600×850	床 263 堀ごたつ蓋設置部 和紙畳 厚55 850×850	床 265 堀ごたつ蓋設置部 和紙畳 厚55 885×850	床 267 堀ごたつ蓋設置部 和紙畳 厚55 1415×850
単　位	か所	か所	枚	枚	枚	枚
合　計	4.00	8.00	4.00	4.00	4.00	4.00
部屋 No. 部屋名称　個所						
303 大・中広間　1	4.00	8.00	4.00	4.00	4.00	4.00
小　計　1	4.00	8.00	4.00	4.00	4.00	4.00

（仕上　部位別集計表）

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

内部集計

部位ｺｰﾄﾞ	床 269 堀ごたつ蓋設置部 和紙畳 厚55 1700×850	床 271 和紙畳 厚55 285×850	床 273 和紙畳 厚55 850×850	床 275 和紙畳 厚55 865×850	床 277 和紙畳 厚55 900×850	床 279 和紙畳 厚55 1100×850
単　位	枚	枚	枚	枚	枚	枚
合　計	28.00	4.00	4.00	4.00	13.00	4.00
部屋 No. 部屋名称　個所						
303 大･中広間　1	28.00	4.00	4.00	4.00	13.00	4.00
小　計　1	28.00	4.00	4.00	4.00	13.00	4.00

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

内部集計

部位ｺｰﾄﾞ	床 281 和紙畳 厚55 1700×850	床 311 注意喚起鋲 300角 25本/か所	床 313 誘導鋲 300角 4本/か所	立上り 13 浴槽内 押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温板敷 厚25 A種 3種b ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 E-1 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面補修 B種 打放し型枠 B種 地上	立上り 15 防水入隅処理 ﾓﾙﾀﾙ	立上り 24 浴槽内 防水保護ﾓﾙﾀﾙ塗 厚15 合成高分子系ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 SC-1 屋内保護密着工法 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面補修(無筋ｺﾝ面) B種 打放し型枠(無筋) B種 地上
単　位	枚	か所	か所	m2	m	m2
合　計	99.00	26.00	33.00	56.62	85.08	53.36
部屋						
No. 部屋名称 個所						
101 風除室 1		10.00	23.00			
103 ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ 1		16.00	10.00			
204 男性浴室 1				28.31	42.54	26.68
205 女性浴室 1				28.31	42.54	26.68
303 大・中広間 1	99.00					
小　計 5	99.00	26.00	33.00	56.62	85.08	53.36

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

内部集計

部位ｺｰﾄﾞ	立上り 51 浴槽内 御影石 厚25 JB仕上 取付ﾓﾙﾀﾙ共	立上り 53 掛湯内 御影石 厚20 本磨き 取付ﾓﾙﾀﾙ共	立上り 101 堀ごたつ UC塗 合板面 堀ごたつ ｼﾅ合板 厚5.5 Ⅰ類 堀ごたつ 軽量鉄骨壁下地 90形 @300	階段 11 踏面 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ 直均し仕上げ	階段 15 蹴込 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面補修 B種 打放し型枠 B種 地上	階段 21 階段ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ SUS製 W=40 ｺﾞﾑﾀｲﾔ付
単　位	m2	m2	m2	m2	m2	m
合　計	48.82	2.86	44.44	0.48	0.71	4.04
部屋						
No. 部屋名称 個所						
204 男性浴室 1	24.41	1.43				
205 女性浴室 1	24.41	1.43				
303 大・中広間 1			44.44			
514 機械室 1				0.48	0.71	4.04
小　計 4	48.82	2.86	44.44	0.48	0.71	4.04

（仕上　部位別集計表）

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

内部集計

部位ｺｰﾄﾞ	階段 51 浴槽内踏板 御影石 厚25 JB仕上 取付ﾓﾙﾀﾙ共	階段 52 浴槽内蹴込 御影石 厚25 JB仕上 取付ﾓﾙﾀﾙ共	階段 53 浴槽内蹴込 御影石 厚25 JB仕上 取付ﾓﾙﾀﾙ共	階段 55 浴槽内蹴込 御影石 厚25 JB仕上 取付ﾓﾙﾀﾙ共	階段 57 浴槽内蹴込 御影石 厚25 JB仕上 取付ﾓﾙﾀﾙ共	階段 59 浴槽内蹴込 御影石 厚25 JB仕上 取付ﾓﾙﾀﾙ共
単　位	m	m	m	m	m	m
合　計	9.76	3.60	3.60	3.60	2.56	2.56
部屋 No. 部屋名称 個所						
204 男性浴室 1	4.88	1.80	1.80	1.80	1.28	1.28
205 女性浴室 1	4.88	1.80	1.80	1.80	1.28	1.28
小　計 2	9.76	3.60	3.60	3.60	2.56	2.56

（仕上　部位別集計表）

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

内部集計

部位ｺｰﾄﾞ	61	11	13	15	21	23
	階段 浴槽内座面 御影石 厚25 JB仕上 取付ﾓﾙﾀﾙ共	立上り天端 洗い場･掛湯笠木 御影石 厚25 本磨 取付ﾓﾙﾀﾙ共	立上り天端 洗い場笠木 御影石 厚25 本磨 取付ﾓﾙﾀﾙ共	立上り天端 洗い場笠木(ｼｬﾜｰ) 御影石 厚25 本磨 取付ﾓﾙﾀﾙ共	立上り天端 洗い場面台 御影石 厚25 本磨 取付ﾓﾙﾀﾙ共	立上り天端 洗い場桶台 御影石 厚25 本磨 取付ﾓﾙﾀﾙ共
単　位	m	m	m	か所	m	m
合　計	27.16	4.40	16.56	4.00	26.08	26.08
部屋 No. 部屋名称　個所						
204 男性浴室　1	13.58	2.20	8.28	2.00	13.04	13.04
205 女性浴室　1	13.58	2.20	8.28	2.00	13.04	13.04
小　計　2	27.16	4.40	16.56	4.00	26.08	26.08

（仕上　部位別集計表）

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

内部集計

部位ｺｰﾄﾞ	25	31	33	35	39	41
	立上り天端 掛湯面台 御影石 厚25 本磨 取付ﾓﾙﾀﾙ共	立上り天端 浴槽天端 御影石 厚25 JB 取付ﾓﾙﾀﾙ共	立上り天端 浴槽天端 御影石 厚25 JB 取付ﾓﾙﾀﾙ共	立上り天端 浴槽天端 御影石 厚25 JB 取付ﾓﾙﾀﾙ共	立上り天端 浴槽天端 御影石 厚25 JB 取付ﾓﾙﾀﾙ共 浴槽排水溝 御影石 厚20 本磨き 取付ﾓﾙﾀﾙ共	立上り天端 吐水口 御影石 上蓋:厚20 本磨き(取外し式)
単　位	か所	m	m	m	m	か所
合　計	2.00	10.92	7.23	48.37	10.56	8.00
部屋 No. 部屋名称　個所						
204 男性浴室　1	1.00	5.46	7.23	20.57	5.28	4.00
205 女性浴室　1	1.00	5.46		27.80	5.28	4.00
小　計　2	2.00	10.92	7.23	48.37	10.56	8.00

（仕上　部位別集計表）

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

内部集計

部位ｺｰﾄﾞ	11	21	25	33	41	43
	巾木 御影石 厚20 JB仕上 H=60	巾木 木製巾木 桧厚9 H=60 OSUC塗(細幅300mm以下) 木部 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面補修 B種 打放し型枠 B種 地上 増打ｺﾝｸﾘｰﾄ 厚20 地上	巾木 木製巾木 ｽﾌﾟﾙｰｽ厚9 H=60 UC塗(細幅300mm以下) 木部 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R) 厚12.5 下張りGB-R9.5 突付	巾木 木製巾木 ｽﾌﾟﾙｰｽ厚9 H=60 UC塗(細幅300mm以下) 木部 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R) 厚12.5 下張りGB-R9.5 突付 GL工法	巾木 畳寄せ 杉 20×55	巾木 板間部分 雑巾摺 杉 15×15
単　位	m	m	m	m	m	m
合　計	13.81	68.13	69.86	0.96	61.70	8.00
部屋 No. 部屋名称　個所						
101 風除室　1	6.44					
102 下足ｺｰﾅｰ　1		5.53	5.83			
103 ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ　1		22.83	17.32	0.96		
104 廊下1(軽食ｺｰﾅｰ前)　1		18.29				
105 廊下2(湯上りｺｰﾅｰ前)　1		13.41	10.84			
106 廊下(便所前)　1			9.62			
302 湯上りｺｰﾅｰ　1		3.98	6.63			
303 大・中広間　1					61.70	8.00
402 軽食ｺｰﾅｰ(上足)　1			14.53			
403 軽食ｺｰﾅｰ(下足)　1	7.37					
502 自販機ｺｰﾅｰ　1		4.09	5.09			
小　計　11	13.81	68.13	69.86	0.96	61.70	8.00

（仕上　部位別集計表）

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

内部集計

部位ｺｰﾄﾞ	巾木 51 防塵塗床 薄膜型ｴﾎﾟｷｼ樹脂系 防滑 H=60 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面補修 B種 打放し型枠 B種 地上 増打ｺﾝｸﾘｰﾄ 厚20 地上	巾木 61 ｿﾌﾄ巾木 H=60 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面補修 B種 打放し型枠 B種 地上 増打ｺﾝｸﾘｰﾄ 厚20 地上	巾木 65 ｿﾌﾄ巾木 H=60 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R) 厚12.5 下張りGB-R9.5 継目処理	巾木 67 ｿﾌﾄ巾木 H=60 ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-S) 厚12.5 継目処理	巾木 69 ｿﾌﾄ巾木 H=60 ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-S) 厚12.5 下張りGB-S9.5 継目処理	巾木 71 ｿﾌﾄ巾木 H=60 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R) 厚12.5 継目処理 GL工法
単　位	m	m	m	m	m	m
合　計	59.73	10.74	71.96	43.12	12.54	19.68
部屋						
No. 部屋名称 個所						
202 男性脱衣室 1				22.58		6.47
203 女性脱衣室+ﾊﾟｳﾀﾞｰｺｰﾅｰ 1				20.54		7.15
210 男性脱衣室WC 1					4.37	
211 女性脱衣室WC 1					4.02	
503 事務室 1			12.33			
504 更衣室1 1			3.92			
505 更衣室2 1			3.98			
506 休憩室 1			7.76			
507 倉庫1 1			5.77			
508 倉庫2 1			9.37			
509 倉庫3 1		0.47	10.72			
510 倉庫4 1		10.27			4.15	6.06
511 ﾘﾈﾝ室 1			5.40			
513 清掃員控室 1			5.48			
514 機械室 1	59.73					
515 機械室前室 1			7.23			
小　計 16	59.73	10.74	71.96	43.12	12.54	19.68

（仕上　部位別集計表）

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

内部集計

部位ｺｰﾄﾞ	巾木 73 ｿﾌﾄ巾木 H=60 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R) 厚12.5 下張りGB-R9.5 継目処理 GL	巾木 81 ｿﾌﾄ巾木(SUS調) H=60 ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-S) 厚12.5 継目処理	巾木 85 ｿﾌﾄ巾木(SUS調) H=60 ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-S) 厚12.5 継目処理 GL工法	巾木 105 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(消臭･防汚)巻上げ 厚2.0 多湿部 熱溶接工法 H=300 巾木立上げ見切縁 ｱﾙﾐ製 ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-S) 厚12.5 継目処理	巾木 107 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(消臭･防汚)巻上げ 厚2.0 多湿部 熱溶接工法 H=300 巾木立上げ見切縁 ｱﾙﾐ製 ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-S) 厚12.5 継目処理 GL工法	巾木 113 厨房用防滑複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚2.0 多湿部 熱溶接工法 H=200 巾木立上げ見切縁 ｱﾙﾐ製 ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-S) 厚12.5 継目処理
単　位	m	m	m	m	m	m
合　計	24.70	24.20	8.56	21.06	1.43	10.65
部屋 No. 部屋名称 個所						
107 多機能便所 1				8.33		
108 男子便所 1		7.82	7.07			
109 女子便所 1		13.71				
110 SK 1		2.67	1.49			
213 SK 1				12.73	1.43	
404 厨房 1						10.65
503 事務室 1	1.40					
504 更衣室1 1	1.56					
505 更衣室2 1	1.62					
506 休憩室 1	0.40					
507 倉庫1 1	6.62					
511 ﾘﾈﾝ室 1	2.44					
513 清掃員控室 1	6.78					
515 機械室前室 1	3.88					
小　計 14	24.70	24.20	8.56	21.06	1.43	10.65

（仕上　部位別集計表）

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

内部集計

部位ｺｰﾄﾞ	壁 7 ﾄｲﾚ 壁出隅ｺｰﾅｰ見切 ｱﾙﾐ製 壁同色ﾌｨﾙﾑ張り	壁 11 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面補修 B種 打放し型枠 B種 地上 増打ｺﾝｸﾘｰﾄ 厚20 地上	壁 21 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 E-1 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面補修 B種 打放し型枠 B種 地上	壁 23 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 E-1 ﾓﾙﾀﾙ塗 防水下地　CB面	壁 25 防水入隅処理 ﾓﾙﾀﾙ	壁 27 防水保護ﾓﾙﾀﾙ塗 厚15 ﾗｽこすり共 ﾒﾀﾙﾗｽ
単　位	m	m2	m2	m2	m	m2
合　計	22.50	1.42	141.62	11.70	139.78	127.35
部屋 No. 部屋名称　個所						
108 男子便所 1	12.50					
109 女子便所 1	10.00					
204 男性浴室 1			72.63		67.76	60.69
205 女性浴室 1			57.39	11.70	65.48	57.50
208 男性浴室風除室 1			5.80		3.27	4.58
209 女性浴室風除室 1			5.80		3.27	4.58
514 機械室 1		1.42				
小　計 7	22.50	1.42	141.62	11.70	139.78	127.35

（仕上　部位別集計表）

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

内部集計

部位ｺｰﾄﾞ	壁 31 御影石 厚20 本磨き 張付ﾓﾙﾀﾙ共	壁 33 御影石出隅加工 直角	壁 34 壁小口 御影石 厚20 本磨き 張付ﾓﾙﾀﾙ共	壁 35 壁ﾎﾞｰﾀﾞｰ 御影石 25×40 本磨き 張付ﾓﾙﾀﾙ共	壁 37 洗い場隔て板 御影石 厚40 本磨き 自立ﾀｲﾌﾟ	壁 39 ｼｬﾜｰ隔て板 御影石 厚40 本磨き 自立ﾀｲﾌﾟ
単　位	m2	m	m	m	か所	か所
合　計	187.15	25.60	5.60	96.24	24.00	6.00
部屋 No. 部屋名称 個所						
204 男性浴室 1	90.59	12.80	2.80	45.99	12.00	3.00
205 女性浴室 1	87.40	10.00	2.80	43.71	12.00	3.00
208 男性浴室風除室 1	4.58	1.40		3.27		
209 女性浴室風除室 1	4.58	1.40		3.27		
小　計 4	187.15	25.60	5.60	96.24	24.00	6.00

（仕上　部位別集計表）

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

内部集計

部位ｺｰﾄﾞ	壁 41 二丁掛ﾀｲﾙ せっ器質 施釉 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 接着張 ﾓﾙﾀﾙ塗 接着張ﾀｲﾙ下地 目荒し工法(ﾀｲﾙ張面) 高圧水洗 増打ｺﾝｸﾘｰﾄ 厚20 地上	壁 43 二丁掛ﾀｲﾙ せっ器質 施釉 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 接着張 ﾓﾙﾀﾙ塗 接着張ﾀｲﾙ下地 CB面	壁 45 男女便所(手洗い前) ﾎﾟｰﾀﾞｰﾀｲﾙ せっ器質 施釉 ﾎﾞｰﾄﾞ面 接着張 ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-S) 厚12.5 下地張り	壁 51 ■多孔質ｾﾗﾐｯｸﾀｲﾙ→ｻｳﾅ工事 施釉 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 接着張 ﾓﾙﾀﾙ塗 接着張ﾀｲﾙ下地 目荒し工法(ﾀｲﾙ張面) 高圧水洗 増打ｺﾝｸﾘｰﾄ 厚20 地上	壁 61 左官調仕上塗材 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面補修 B種 打放し型枠 B種 地上 増打ｺﾝｸﾘｰﾄ 厚20 地上	壁 65 左官調仕上塗材 ﾎﾞｰﾄﾞ面 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R) 厚12.5 下張りGB-R9.5 継目処理
単　位	m2	m2	m2	m2	m2	m2
合　計	126.48	10.57	7.03	58.66	216.77	334.04
部屋 No. 部屋名称 個所						
101 風除室 1					18.77	
102 下足ｺｰﾅｰ 1					13.50	14.22
103 ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ 1					55.30	15.78
104 廊下1(軽食ｺｰﾅｰ前) 1					46.78	
105 廊下2(湯上りｺｰﾅｰ前) 1					34.63	27.14
106 廊下(便所前) 1						23.06
108 男子便所 1			2.55			
109 女子便所 1			4.48			
204 男性浴室 1	66.43					
205 女性浴室 1	52.75	10.57				
206 男性ﾄﾞﾗｲｻｳﾅ 1				29.33		
207 女性ﾄﾞﾗｲｻｳﾅ 1				29.33		
208 男性浴室風除室 1	3.65					
209 女性浴室風除室 1	3.65					
302 湯上りｺｰﾅｰ 1					9.49	16.60
303 大・中広間 1					4.28	190.12
402 軽食ｺｰﾅｰ(上足) 1						34.70
403 軽食ｺｰﾅｰ(下足) 1					23.29	
502 自販機ｺｰﾅｰ 1					10.73	12.42
小　計 19	126.48	10.57	7.03	58.66	216.77	334.04

（仕上　部位別集計表）

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

内部集計

部位ｺｰﾄﾞ	壁 69 左官調仕上塗材 ﾎﾞｰﾄﾞ面 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R) 厚12.5 下張りGB-R9.5 継目処理 GL	壁 81 ﾌｯ素樹脂塗装 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 水性 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面補修 A種 打放し型枠 A種 地上 増打ｺﾝｸﾘｰﾄ 厚20 地上	壁 85 ﾌｯ素樹脂塗装 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 水性 ｺﾝｸﾘｰﾄ化粧打放し面補修 本実面 化粧打放し型枠 本実 地上部 増打ｺﾝｸﾘｰﾄ 厚20 地上	壁 101 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ 不燃 防ｶﾋﾞ ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面補修 B種 打放し型枠 B種 地上 増打ｺﾝｸﾘｰﾄ 厚20 地上	壁 105 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ 不燃 防ｶﾋﾞ ﾎﾞｰﾄﾞ面 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R) 厚12.5 下張りGB-R9.5 継目処理	壁 109 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ 不燃 防ｶﾋﾞ ﾎﾞｰﾄﾞ面 ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-S) 厚12.5 下張りGB-S9.5 継目処理
単　位	m2	m2	m2	m2	m2	m2
合　計	3.74	94.88	5.20	26.66	179.37	33.09
部屋 No. 部屋名称 個所						
101 風除室 1			1.15			
103 ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ 1	3.74					
204 男性浴室 1		48.43				
205 女性浴室 1		46.45				
208 男性浴室風除室 1			1.39			
209 女性浴室風除室 1			1.39			
210 男性脱衣室WC 1						11.01
211 女性脱衣室WC 1						10.15
403 軽食ｺｰﾅｰ(下足) 1			1.27			
503 事務室 1					28.58	
504 更衣室1 1					9.96	
505 更衣室2 1					10.12	
506 休憩室 1					20.52	
507 倉庫1 1					14.46	
508 倉庫2 1					23.32	
509 倉庫3 1				1.60	26.16	
510 倉庫4 1				25.06		11.93
511 ﾘﾈﾝ室 1					13.58	
513 清掃員控室 1					13.78	
515 機械室前室 1					18.89	
小　計 20	3.74	94.88	5.20	26.66	179.37	33.09

（仕上　部位別集計表）

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

内部集計

部位ｺｰﾄﾞ	壁 111 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ 不燃 防ｶﾋﾞ ﾎﾞｰﾄﾞ面 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R) 厚12.5 継目処理 GL工法	壁 113 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ 不燃 防ｶﾋﾞ ﾎﾞｰﾄﾞ面 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R) 厚12.5 下張りGB-R9.5 継目処理 GL	壁 121 脱衣室吹抜部 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ 不燃 防ｶﾋﾞ ﾎﾞｰﾄﾞ面 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R) 厚9.5 継目処理	壁 141 UC塗 木部 不燃木突板不燃壁材 厚6 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R) 厚12.5 下張りGB-R9.5 下地張り用	壁 151 化粧けい酸ｶﾙｼｳﾑ板 厚6 ｱﾙﾐｶﾗｰ目地ｼﾞｮｲﾅｰ共 ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-S) 厚12.5 下地張り	壁 153 化粧けい酸ｶﾙｼｳﾑ板 厚6 ｱﾙﾐｶﾗｰ目地ｼﾞｮｲﾅｰ共 ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-S) 厚12.5 下地張り GL工法
単　位	m2	m2	m2	m2	m2	m2
合　計	29.64	60.42	36.60	30.20	44.63	5.00
部屋 No. 部屋名称　個所						
110 SK 1					8.86	3.64
202 男性脱衣室 1	7.36		18.14			
203 女性脱衣室+ﾊﾟｳﾀﾞｰｺｰﾅｰ 1	7.49		18.46			
210 男性脱衣室WC 1		1.74				
211 女性脱衣室WC 1		1.99				
213 SK 1					10.77	1.36
303 大・中広間 1				30.20		
404 厨房 1					25.00	
503 事務室 1		4.81				
504 更衣室1 1		3.81				
505 更衣室2 1		3.95				
506 休憩室 1		0.98				
507 倉庫1 1		16.15				
510 倉庫4 1	14.79					
511 ﾘﾈﾝ室 1		5.95				
513 清掃員控室 1		11.15				
515 機械室前室 1		9.89				
小　計 17	29.64	60.42	36.60	30.20	44.63	5.00

（仕上　部位別集計表）

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

内部集計

部位ｺｰﾄﾞ	壁 161 ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3 高意匠ﾀｲﾌﾟ ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-S) 厚12.5 下地張り	壁 163 ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3 高意匠ﾀｲﾌﾟ ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-S) 厚12.5 下地張り GL工法	壁 171 浴室 ﾊﾞｽﾘﾌﾞ ｱﾙﾐ製 暗色 防湿ｼｰﾄ	壁 195 ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-S) 厚12.5 突付	壁 201 ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ 厚50 32K ｶﾞﾗｽｸﾛｽ貼 ﾋﾟﾝ固定	壁 221 硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付 厚30 A種1H
単　位	m2	m2	m2	m2	m2	m2
合　計	200.04	60.39	41.06	3.16	203.29	261.95
部屋 No. 部屋名称　個所						
107 多機能便所 1	18.65					
108 男子便所 1	24.70	20.35				
109 女子便所 1	37.14	4.90				
202 男性脱衣室 1	61.76	16.69		3.16		
203 女性脱衣室+ﾊﾟｳﾀﾞｰｺｰﾅｰ 1	57.79	18.45				
204 男性浴室 1			20.82			
205 女性浴室 1			20.24			
514 機械室 1					203.29	
601 間仕切･断熱･開口補強 1						261.95
小　計 9	200.04	60.39	41.06	3.16	203.29	261.95

（仕上　部位別集計表）

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

内部集計

部位ｺｰﾄﾞ	壁 251 ﾋﾟｯﾄ立下り 押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温板打込 厚30 A種 3種b	壁 301 二重壁 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 厚180 C種 塗下	梁型 11 ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ 厚50 32K ｶﾞﾗｽｸﾛｽ貼 ﾋﾟﾝ固定	ﾗｲﾆﾝｸﾞ 11 軽量鉄骨壁下地 90形 @450	ﾗｲﾆﾝｸﾞ 21 ｿﾌﾄ巾木 H=60 ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-S) 厚12.5 継目処理	ﾗｲﾆﾝｸﾞ 23 ｿﾌﾄ巾木(SUS調) H=60 ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-S) 厚12.5 継目処理
単　位	m2	m2	m2	m2	m	m
合　計	1,418.53	22.27	194.33	14.24	2.33	12.26
部屋 No. 部屋名称 個所						
108 男子便所 1				5.74		5.58
109 女子便所 1				3.46		3.84
110 SK 1				1.49		1.24
205 女性浴室 1		22.27				
210 男性脱衣室WC 1				0.98	1.09	
211 女性脱衣室WC 1				1.12	1.24	
213 SK 1				1.45		1.60
514 機械室 1			194.33			
602 地下ﾋﾟｯﾄ 1	1,418.53					
小　計 9	1,418.53	22.27	194.33	14.24	2.33	12.26

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

内部集計

部位ｺｰﾄﾞ	ﾗｲﾆﾝｸﾞ 33 ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3 高意匠ﾀｲﾌﾟ ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-S) 厚12.5 下地張り 機器取付補強用 ﾗﾜﾝ合板 厚12 ﾀｲﾌﾟ I	ﾗｲﾆﾝｸﾞ 51 ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ厚20 W=150 ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板廻りｼｰﾘﾝｸﾞ SR-1(防ｶﾋﾞ剤入) 10×10	ﾗｲﾆﾝｸﾞ 55 ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ厚20 W=400 ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板廻りｼｰﾘﾝｸﾞ SR-1(防ｶﾋﾞ剤入) 10×10	ﾗｲﾆﾝｸﾞ 61 ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板 人工大理石厚12 W=150 ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板廻りｼｰﾘﾝｸﾞ SR-1(防ｶﾋﾞ剤入) 10×10	間仕切 13 ﾌｶｼ壁 軽量鉄骨壁下地 65形 @450	間仕切 21 軽量鉄骨壁下地 65形 @300
単　位	m2	m	m	m	m2	m2
合　計	14.29	11.90	1.09	1.45	329.83	131.18
部屋 No. 部屋名称 個所						
102 下足ｺｰﾅｰ 1					5.50	
106 廊下(便所前) 1					17.25	
108 男子便所 1	5.40	5.58				
109 女子便所 1	3.22	3.84				
110 SK 1	1.41	1.24				
202 男性脱衣室 1					32.35	
203 女性脱衣室+ﾊﾞｳﾀﾞｰｺｰﾅｰ 1					25.93	
210 男性脱衣室WC 1	0.92		1.09			
211 女性脱衣室WC 1	1.04	1.24				
213 SK 1	2.30			1.45	8.85	
302 湯上りｺｰﾅｰ 1					20.74	
303 大・中広間 1					154.22	
402 軽食ｺｰﾅｰ(上足) 1					30.05	
503 事務室 1					9.99	
504 更衣室1 1					3.95	
506 休憩室 1					3.37	
513 清掃員控室 1					9.25	
515 機械室前室 1					8.38	
601 間仕切・断熱・開口補強 1						131.18
小　計 19	14.29	11.90	1.09	1.45	329.83	131.18

（仕上　部位別集計表）

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

内部集計

部位ｺｰﾄﾞ	間仕切 23 軽量鉄骨壁下地 65形 @450	間仕切 31 軽量鉄骨壁下地 65形 @300 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填 厚50 24K	間仕切 41 脱衣室吹抜部 軽量鉄骨壁下地(高耐蝕仕様) 65形 @300	間仕切 45 浴室 軽量鉄骨壁下地(高耐蝕仕様) 65形 @300	間仕切 51 大・中広間 軽量鉄骨壁下地 90形 @450	間仕切 1001 AD4 軽量鉄骨壁下地開口補強 65形 W2000×H2200 3方
単　位	m2	m2	m2	m2	m2	か所
合　計	176.52	68.67	36.60	41.06	1.28	2.00
部屋 No. 部屋名称 個所						
202 男性脱衣室 1			18.14			1.00
203 女性脱衣室+ﾊﾟｳﾀﾞｰｺｰﾅｰ 1			18.46			1.00
204 男性浴室 1				20.82		
205 女性浴室 1				20.24		
601 間仕切・断熱・開口補強 1	176.52	68.67			1.28	
小　計 5	176.52	68.67	36.60	41.06	1.28	2.00

（仕上　部位別集計表）

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

内部集計

部位ｺｰﾄﾞ	間仕切 2001 AW5 軽量鉄骨壁下地開口補強 65形 W500×H2000 4方	間仕切 2011 AW6 軽量鉄骨壁下地開口補強 65形 W500×H1550 4方	間仕切 2101 AW102A･B 軽量鉄骨壁下地開口補強 65形 W4010×H550 4方	間仕切 3001 AW103 軽量鉄骨壁下地開口補強(高耐蝕仕様) 65形 W750×H1200 4方	間仕切 3011 AW102A･B 軽量鉄骨壁下地開口補強(高耐蝕仕様) 65形 W4010×H550 4方	間仕切 4001 SD5 軽量鉄骨壁下地開口補強 65形 W600×H600 4方
単　位	か所	か所	か所	か所	か所	か所
合　計	5.00	3.00	2.00	2.00	4.00	1.00
部屋 No. 部屋名称　個所						
106 廊下(便所前) 1		3.00				
202 男性脱衣室 1	1.00		1.00			
203 女性脱衣室+ﾊﾟｳﾀﾞｰｺｰﾅｰ 1			1.00			
204 男性浴室 1				1.00	2.00	
205 女性浴室 1				1.00	2.00	
503 事務室 1	3.00					
506 休憩室 1	1.00					
601 間仕切･断熱･開口補強 1						1.00
小　計 8	5.00	3.00	2.00	2.00	4.00	1.00

（仕上　部位別集計表）

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

内部集計

部位ｺｰﾄﾞ	間仕切 4011 SD4 軽量鉄骨壁下地開口補強 65形 W850×H2200 3方	間仕切 5001 LSD3A 軽量鉄骨壁下地開口補強 65形 W850×H2200 3方	間仕切 5011 LSD2A･B 軽量鉄骨壁下地開口補強 65形 W800×H2000 3方	間仕切 5021 LSD4 軽量鉄骨壁下地開口補強 65形 W1400×H2000 3方	間仕切 5031 LSD5A 軽量鉄骨壁下地開口補強 65形 W1070×H2000 3方	間仕切 5041 LSD6A･B 軽量鉄骨壁下地開口補強 65形 W700×H2000 3方
単　位	か所	か所	か所	か所	か所	か所
合　計	1.00	3.00	3.00	1.00	1.00	1.00
部屋						
No. 部屋名称 個所						
302 湯上りｺｰﾅｰ 1		1.00				
506 休憩室 1	1.00					
601 間仕切･断熱･開口補強 1		2.00	3.00	1.00	1.00	1.00
小　計 3	1.00	3.00	3.00	1.00	1.00	1.00

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

内部集計

部位ｺｰﾄﾞ	間仕切 5051 LSD7 軽量鉄骨壁下地開口補強 65形 W700×H2000 3方	間仕切 5061 SLW1' 軽量鉄骨壁下地開口補強 90形 W1855×H4000 3方	間仕切 6001 WD2 軽量鉄骨壁下地開口補強 65形 W850×H1970 3方	間仕切 6011 WD1 軽量鉄骨壁下地開口補強 65形 W1700×H1970 3方	間仕切 7001 S1 軽量鉄骨壁下地開口補強 65形 W500×H1520 4方	間仕切 7011 S2 軽量鉄骨壁下地開口補強 65形 W3170×H1520 4方
単　位	か所	か所	か所	か所	か所	か所
合　計	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	3.00
部屋 No. 部屋名称　個所						
303 大・中広間　1				2.00	8.00	3.00
601 間仕切・断熱・開口補強　1	2.00	2.00	2.00			
小　計　2	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	3.00

（仕上　部位別集計表）

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

内部集計

部位ｺｰﾄﾞ	間仕切 7021 S4 軽量鉄骨壁下地開口補強 65形 W2000×H1970 3方	間仕切 9001 軽量鉄骨壁下地開口補強 65形 W800×H2000 3方	間仕切 9011 軽量鉄骨壁下地開口補強 65形 W950×H2000 3方	天井 1 廻り縁 塩ﾋﾞ製	天井 5 廻り縁 ｱﾙﾐ製 焼付(指定色)	天井 9 廻り縁(ﾊﾟｽﾘﾌﾞ用) ｱﾙﾐ製 焼付(指定色)
単　位	か所	か所	か所	m	m	m
合　計	2.00	1.00	2.00	537.10	20.44	198.00
部屋 No. 部屋名称 個所						
101 風除室 1				14.17		
102 下足ｺｰﾅｰ 1				11.36		
103 ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ 1				69.50		
104 廊下1(軽食ｺｰﾅｰ前) 1				29.00		
105 廊下2(湯上りｺｰﾅｰ前) 1				29.35		
106 廊下(便所前) 1				13.88		
107 多機能便所 1				9.40		
108 男子便所 1				22.78		
109 女子便所 1				25.91		
110 SK 1				6.40		
202 男性脱衣室 1				37.50		14.98
203 女性脱衣室+ﾊﾞｳﾀﾞｰｺｰﾅｰ 1				36.24		15.22
204 男性浴室 1						76.80
205 女性浴室 1						74.80
208 男性浴室風除室 1						8.10
209 女性浴室風除室 1						8.10
210 男性脱衣室WC 1				6.16		
211 女性脱衣室WC 1				5.96		
213 SK 1				17.16		
302 湯上りｺｰﾅｰ 1				17.00		
303 大・中広間 1	2.00					
402 軽食ｺｰﾅｰ(上足) 1				28.44		
403 軽食ｺｰﾅｰ(下足) 1				18.29		
404 厨房 1					20.44	
502 自販機ｺｰﾅｰ 1				10.68		
503 事務室 1				21.86		
504 更衣室1 1				6.28		
505 更衣室2 1				6.40		
506 休憩室 1				11.96		
507 倉庫1 1				13.24		
508 倉庫2 1				10.22		
509 倉庫3 1				12.04		
510 倉庫4 1				22.82		
511 ﾘﾈﾝ室 1				8.64		
515 機械室前室 1				14.46		
601 間仕切・断熱・開口補強 1		1.00	2.00			
小　計 36	2.00	1.00	2.00	537.10	20.44	198.00

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

内部集計

部位ｺｰﾄﾞ	天井 23 ﾎｰﾙ・大広間照明(W=120) EP塗 ﾎﾞｰﾄﾞ面 見上 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R) 厚9.5 継目処理 軽量鉄骨天井下地 19形 下地張り無 @300	天井 25 ﾎｰﾙ・大広間照明(W=120) EP塗 ﾎﾞｰﾄﾞ面 見上 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R) 厚9.5 継目処理 軽量鉄骨天井下地 19形 下地張り無 @300	天井 35 大広間ﾙｰﾊﾞｰ取付部 EP塗(暗色) ﾎﾞｰﾄﾞ面 見上 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R) 厚9.5 継目処理 軽量鉄骨天井下地 19形 下地張り無 @300	天井 37 中広間ﾙｰﾊﾞｰ取付部 EP塗(暗色) ﾎﾞｰﾄﾞ面 見上 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R) 厚12.5 継目処理 軽量鉄骨天井下地 19形 下地張り無 @300	天井 41 EP塗 ｹｲｶﾙ板面 見上 けい酸ｶﾙｼｳﾑ板 厚6 V目地突付 軽量鉄骨天井下地 19形 下地張り無 @300	天井 43 EP塗 ｹｲｶﾙ板面 見上 けい酸ｶﾙｼｳﾑ板 厚6 V目地突付 軽量鉄骨天井下地 19形 下地張り無 @300
単　位	m2	m2	m2	m2	m2	m2
合　計	9.70	1.02	86.53	18.55	12.99	10.17
部屋 No. 部屋名称 個所						
101 風除室 1			5.22			
103 ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ 1	8.48	1.02				
302 湯上りｺｰﾅｰ 1	1.22					
303 大・中広間 1			41.68	18.55		
403 軽食ｺｰﾅｰ(下足) 1			39.63			
404 厨房 1					12.99	10.17
小　計 6	9.70	1.02	86.53	18.55	12.99	10.17

（仕上　部位別集計表）

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

内部集計

部位ｺｰﾄﾞ	天井 45 EP塗 ｹｲｶﾙ板面 見上 けい酸ｶﾙｼｳﾑ板 厚6 V目地突付 軽量鉄骨天井下地 19形 下地張り無 @300	天井 51 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ 不燃 防ｶﾋﾞ ﾎﾞｰﾄﾞ面 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R) 厚9.5 継目処理 軽量鉄骨天井下地 19形 下地張り無 @300	天井 53 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ 不燃 防ｶﾋﾞ ﾎﾞｰﾄﾞ面 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R) 厚9.5 継目処理 軽量鉄骨天井下地 19形 下地張り無 @300	天井 55 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ 不燃 防ｶﾋﾞ ﾎﾞｰﾄﾞ面 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R) 厚9.5 継目処理 軽量鉄骨天井下地 19形 下地張り無 @300	天井 57 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ 不燃 防ｶﾋﾞ ﾎﾞｰﾄﾞ面 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R) 厚9.5 継目処理 軽量鉄骨天井下地(高耐蝕仕様) 19形 下地張り無 @300	天井 59 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ 不燃 防ｶﾋﾞ ﾎﾞｰﾄﾞ面 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R) 厚9.5 継目処理 軽量鉄骨天井下地(高耐蝕仕様) 19形 下地張り無 @300
単　位	m2	m2	m2	m2	m2	m2
合　計	2.73	13.90	25.14	4.04	42.65	32.99
部屋 No. 部屋名称 個所						
202 男性脱衣室 1					19.87	14.51
203 女性脱衣室+ﾊﾟｳﾀﾞｰｺｰﾅｰ 1					22.78	18.48
210 男性脱衣室WC 1			2.17			
211 女性脱衣室WC 1			2.16			
213 SK 1			7.90	4.04		
404 厨房 1	2.73					
504 更衣室1 1		2.46				
505 更衣室2 1		2.56				
506 休憩室 1		8.88				
513 清掃員控室 1			12.91			
小　計 10	2.73	13.90	25.14	4.04	42.65	32.99

（仕上　部位別集計表）

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

内部集計

部位ｺｰﾄﾞ	天井 60 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ 不燃 防ｶﾋﾞ ﾎﾞｰﾄﾞ面 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R) 厚9.5 継目処理 軽量鉄骨天井下地(高耐蝕仕様) 19形 下地張り無 @300	天井 61 化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-D) 厚9.5 軽量鉄骨天井下地 19形 下地張り無 @225	天井 63 化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-D) 厚9.5 軽量鉄骨天井下地 19形 下地張り無 @225	天井 65 化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-D) 厚9.5 軽量鉄骨天井下地 19形 下地張り無 @225	天井 71 岩綿吸音板 厚9 ﾌﾗｯﾄ 下地GB-R9.5共 軽量鉄骨天井下地 19形 下地張り有 @360	天井 73 勾配天井 岩綿吸音板 厚9 ﾌﾗｯﾄ 下地GB-R9.5共 軽量鉄骨天井下地 19形 下地張り有 @360
単　位	m2	m2	m2	m2	m2	m2
合　計	18.11	40.31	26.41	0.82	160.41	72.72
部屋 No. 部屋名称 個所						
101 風除室 1						33.09
102 下足ｺｰﾅｰ 1					9.43	
103 ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ 1					16.93	
106 廊下(便所前) 1					7.60	
107 多機能便所 1					4.24	
108 男子便所 1					4.20	
109 女子便所 1					5.42	
110 SK 1		2.43				
202 男性脱衣室 1	8.28					
203 女性脱衣室+ﾊﾞｳﾀﾞｰｺｰﾅｰ 1	9.83					
303 大・中広間 1					68.36	
402 軽食ｺｰﾅｰ(上足) 1					44.23	
403 軽食ｺｰﾅｰ(下足) 1						39.63
507 倉庫1 1		9.81				
508 倉庫2 1			6.33			
509 倉庫3 1			8.25			
510 倉庫4 1		28.07				
511 ﾘﾈﾝ室 1			4.18	0.41		
515 機械室前室 1			7.65	0.41		
小　計 19	18.11	40.31	26.41	0.82	160.41	72.72

（仕上　部位別集計表）

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

内部集計

部位ｺｰﾄﾞ	天井 75 岩綿吸音板 厚9 ﾌﾗｯﾄ 下地GB-R9.5共 軽量鉄骨天井下地 19形 下地張り有 @360	天井 77 岩綿吸音板 厚9 ﾌﾗｯﾄ 下地GB-R9.5共 軽量鉄骨天井下地 19形 下地張り有 @360	天井 81 岩綿吸音板 厚9 ﾌﾗｯﾄ 下地GB-R12.5共 軽量鉄骨天井下地 19形 下地張り有 @360	天井 85 ｻｳﾅ室 ■岩綿吸音板→ｻｳﾅ工事 厚12 軒天用 下地ｹｲｶﾙ板厚6+保湿層 共 軽量鉄骨天井下地 19形 下地張り有 @360 硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付 厚50 A種1H	天井 87 ｻｳﾅ室 ■廻り縁→ｻｳﾅ工事 ヒノキ	天井 91 大・中広間 木調ﾙｰﾊﾞｰ 30×100 ﾎﾞﾙﾄ固定 @150
単　位	m2	m2	m2	m2	m	m2
合　計	172.80	24.91	166.57	24.62	28.08	60.23
部屋 No. 部屋名称 個所						
102 下足ｺｰﾅｰ 1	1.65	1.73				
103 ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ 1	69.82	12.28				
104 廊下1(軽食ｺｰﾅｰ前) 1	27.26	3.02				
105 廊下2(湯上りｺｰﾅｰ前) 1	24.24	2.00				
107 多機能便所 1	1.28					
108 男子便所 1	8.38	3.88				
109 女子便所 1	9.49	2.00				
206 男性ﾄﾞﾗｲｻｳﾅ 1				12.31	14.04	
207 女性ﾄﾞﾗｲｻｳﾅ 1				12.31	14.04	
302 湯上りｺｰﾅｰ 1	24.06					
303 大・中広間 1			138.19			60.23
502 自販機ｺｰﾅｰ 1	6.62					
503 事務室 1			28.38			
小　計 13	172.80	24.91	166.57	24.62	28.08	60.23

（仕上　部位別集計表）

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

内部集計

部位ｺｰﾄﾞ	天井 95 大・中広間(照明部) 木調ﾙｰﾊﾞｰ 30×50 天井直付	天井 97 風除室・軽食ｺｰﾅｰ 木調ﾙｰﾊﾞｰ 30×75 天井直付 @166	天井 101 浴室勾配天井 ﾊﾞｽﾘﾌﾞ ｱﾙﾐ製 木目調 防湿ｼｰﾄ 軽量鉄骨天井下地(高耐蝕仕様) 19形 金属成形板張り @360	天井 103 浴室・脱衣室排煙窓吹抜部 ﾊﾞｽﾘﾌﾞ ｱﾙﾐ製 木目調 防湿ｼｰﾄ 軽量鉄骨天井下地(高耐蝕仕様) 19形 金属成形板張り @360	天井 105 浴室CH2500 ﾊﾞｽﾘﾌﾞ ｱﾙﾐ製 暗色 防湿ｼｰﾄ 軽量鉄骨天井下地(高耐蝕仕様) 19形 金属成形板張り @360	天井 107 浴室風除室・CH2500 ﾊﾞｽﾘﾌﾞ ｱﾙﾐ製 暗色 防湿ｼｰﾄ 軽量鉄骨天井下地(高耐蝕仕様) 19形 金属成形板張り @360
単　位	m	m2	m2	m2	m2	m2
合　計	142.80	72.72	255.09	10.80	33.04	8.18
部屋 No. 部屋名称 個所						
101 風除室 1		33.09				
202 男性脱衣室 1				5.35		
203 女性脱衣室+ﾊﾟｳﾀﾞｰｺｰﾅｰ 1				5.45		
204 男性浴室 1			131.77		16.52	
205 女性浴室 1			123.32		16.52	
208 男性浴室風除室 1						4.09
209 女性浴室風除室 1						4.09
303 大・中広間 1	142.80					
403 軽食ｺｰﾅｰ(下足) 1		39.63				
小　計 9	142.80	72.72	255.09	10.80	33.04	8.18

（仕上　部位別集計表）

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

内部集計

部位ｺｰﾄﾞ	天井 121 ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ 厚50 32K ｶﾞﾗｽｸﾛｽ貼 ﾋﾟﾝ固定	天井 131 折返し・基礎下等 硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付 厚30 A種1H	天井 151 ﾋﾟｯﾄ 押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温板打込 厚30 A種 3種b	天井 201 天井点検口 ｱﾙﾐ製 450角 目地ﾀｲﾌﾟ 軽量鉄骨天井下地開口補強 19形 450×450	天井 301 軽量鉄骨天井下地開口補強 19形 100×100	天井 303 軽量鉄骨天井下地開口補強 19形 200×200
単　位	m2	m2	m2	か所	か所	か所
合　計	146.17	59.81	1,273.69	46.00	96.00	14.00
部屋 No. 部屋名称 個所						
102 下足ｺｰﾅｰ 1		1.73				
103 ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ 1		13.30				
104 廊下1(軽食ｺｰﾅｰ前) 1		3.02				
105 廊下2(湯上りｺｰﾅｰ前) 1		2.00				
108 男子便所 1		3.88				
109 女子便所 1		2.00				
202 男性脱衣室 1		8.28				
203 女性脱衣室+ﾊﾟｳﾀﾞｰｺｰﾅｰ 1		9.83				
208 男性浴室風除室 1		4.09				
209 女性浴室風除室 1		4.09				
213 SK 1		4.04				
404 厨房 1		2.73				
511 ﾘﾈﾝ室 1		0.41				
514 機械室 1	146.17					
515 機械室前室 1		0.41				
601 間仕切・断熱・開口補強 1				46.00	96.00	14.00
602 地下ﾋﾟｯﾄ 1			1,273.69			
小　計 17	146.17	59.81	1,273.69	46.00	96.00	14.00

（仕上　部位別集計表）

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

内部集計

部位ｺｰﾄﾞ	天井 307 軽量鉄骨天井下地開口補強 19形 300×300	天井 309 軽量鉄骨天井下地開口補強 19形 350×350	天井 311 軽量鉄骨天井下地開口補強 19形 400×400	天井 313 軽量鉄骨天井下地開口補強 19形 600×600	天井 315 軽量鉄骨天井下地開口補強 19形 700×650	天井 317 軽量鉄骨天井下地開口補強 19形 750×750
単　位	か所	か所	か所	か所	か所	か所
合　計	14.00	3.00	1.00	1.00	2.00	2.00
部屋 No. 部屋名称　個所						
601 間仕切･断熱･開口補強　1	14.00	3.00	1.00	1.00	2.00	2.00
小　計　1	14.00	3.00	1.00	1.00	2.00	2.00

（仕上　部位別集計表）

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

内部集計

部位ｺｰﾄﾞ	天井 319 軽量鉄骨天井下地開口補強 19形 800×200	天井 321 軽量鉄骨天井下地開口補強 19形 800×550	天井 323 軽量鉄骨天井下地開口補強 19形 900×900	天井 327 軽量鉄骨天井下地開口補強 19形 1000×500	天井 329 軽量鉄骨天井下地開口補強 19形 1030×640	天井 331 軽量鉄骨天井下地開口補強 19形 1200×200
単　位	か所	か所	か所	か所	か所	か所
合　計	10.00	2.00	7.00	1.00	5.00	10.00
部屋 No. 部屋名称　個所						
601 間仕切･断熱･開口補強　1	10.00	2.00	7.00	1.00	5.00	10.00
小　計　1	10.00	2.00	7.00	1.00	5.00	10.00

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

内部集計

部位ｺｰﾄﾞ	天井 333 軽量鉄骨天井下地開口補強 19形 1235×150	天井 335 軽量鉄骨天井下地開口補強 19形 2000×150	天井 401 軽量鉄骨天井下地開口補強(高耐蝕仕様) 19形 100×100	天井 403 軽量鉄骨天井下地開口補強(高耐蝕仕様) 19形 250×250	天井 405 軽量鉄骨天井下地開口補強(高耐蝕仕様) 19形 400×400	天井 407 軽量鉄骨天井下地開口補強(高耐蝕仕様) 19形 800×200
単　位	か所	か所	か所	か所	か所	か所
合　計	6.00	30.00	27.00	2.00	2.00	2.00
部屋 No. 部屋名称　個所						
601 間仕切･断熱･開口補強 1	6.00	30.00	27.00	2.00	2.00	2.00
小　計 1	6.00	30.00	27.00	2.00	2.00	2.00

（仕上　部位別集計表）

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

内部集計

部位ｺｰﾄﾞ	天井 409 軽量鉄骨天井下地開口補強(高耐蝕 仕様) 19形 1000×200	下り天井 11 大広間ﾙｰﾊﾞｰ取付部 軽量鉄骨下り天井下地 19形 H=150 下り天井見切縁 塩ﾋﾞ製 EP塗(暗色) ﾎﾞｰﾄﾞ面 見上 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R) 厚9.5 継目処理	下り天井 13 大広間ﾙｰﾊﾞｰ取付部 軽量鉄骨下り天井下地 19形 H=865 下り天井見切縁 塩ﾋﾞ製 EP塗(暗色) ﾎﾞｰﾄﾞ面 見上 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R) 厚9.5 継目処理	下り天井 17 中広間ﾙｰﾊﾞｰ取付部 軽量鉄骨下り天井下地 19形 H=150 下り天井見切縁 塩ﾋﾞ製 EP塗(暗色) ﾎﾞｰﾄﾞ面 見上 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R) 厚12.5 継目処理	下り天井 19 中広間ﾙｰﾊﾞｰ取付部 軽量鉄骨下り天井下地 19形 H=865 下り天井見切縁 塩ﾋﾞ製 EP塗(暗色) ﾎﾞｰﾄﾞ面 見上 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R) 厚12.5 継目処理	下り天井 21 ｽｸﾘｰﾝBOX 軽量鉄骨下り天井下地 19形 H=200 下り天井見切縁 塩ﾋﾞ製 EP塗(暗色) ﾎﾞｰﾄﾞ面 見上 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R) 厚9.5+9.5 継目処理
単　位	か所	m	m	m	m	m
合　計	2.00	51.94	30.00	13.20	13.20	3.20
部屋						
No. 部屋名称 個所						
101 風除室 1		10.44				
303 大・中広間 1		29.00	30.00	13.20	13.20	3.20
403 軽食ｺｰﾅｰ(下足) 1		12.50				
601 間仕切・断熱・開口補強 1	2.00					
小　計 4	2.00	51.94	30.00	13.20	13.20	3.20

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

内部集計

部位ｺｰﾄﾞ	下り天井 51 浴室排煙窓用吹抜部 軽量鉄骨下り天井下地(高耐蝕仕様) 19形 H=250 ﾊﾞｽﾘﾌﾞ ｱﾙﾐ製 木目調 防湿ｼｰﾄ	排水溝 11 厨房 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 SUS製 W=300 ﾛｰﾚｯﾄ加工 枠共 防水ﾓﾙﾀﾙ塗 厚20 W250×H200(糸幅650) 塗床 水性硬質ｳﾚﾀﾝ系 厚6.0 普通型枠(無筋)	排水溝 21 浴室 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 樹脂製 W=150 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 受枠共 防水ﾓﾙﾀﾙ塗 厚20 W100×H100(糸幅300) 溶接金網 SUS φ2.6-50×50 普通型枠(無筋)	排水溝 22 浴室 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 樹脂製 W=150 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 受枠共	排水溝 23 浴室 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 樹脂製 W=150 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 受枠共 防水ﾓﾙﾀﾙ塗 厚20 W100×H100(糸幅300) 溶接金網 SUS φ2.6-50×50 普通型枠(無筋)	排水溝 31 浴室(洗い場) ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ 磁器質 50角 無釉 ﾓﾙﾀﾙ塗 厚30 ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ下地 溶接金網 SUS φ2.6-50×50 普通型枠(無筋)
単　位	m	m	m	m	m	m
合　計	30.22	1.65	5.32	24.88	32.68	26.08
部屋 No. 部屋名称 個所						
204 男性浴室 1	15.61		2.66	12.44	16.34	13.04
205 女性浴室 1	14.61		2.66	12.44	16.34	13.04
404 厨房 1		1.65				
小　計 3	30.22	1.65	5.32	24.88	32.68	26.08

（仕上　部位別集計表）

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

内部集計

部位ｺｰﾄﾞ	11 排水桝 浴室 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 樹脂製 W300×D300 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 受枠共 防水ﾓﾙﾀﾙ塗 厚20 溶接金網 SUS φ2.6-50×50 普通型枠(無筋)	13 排水桝 浴室 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 樹脂製 W300×D300 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 受枠共	11 基礎天端 防塵塗装 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 防塵塗装下地	11 基礎立下り 防塵塗装 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面補修 B種 打放し型枠 B種 地上	11 床下点検口 SUS枠製 600角 仕上げ充填ﾀｲﾌﾟ	15 ●排水目皿→設備工事 SUS製φ100
単　位	か所	か所	m2	m2	か所	か所
合　計	10.00	4.00	44.47	29.92	17.00	14.00
部屋						
No. 部屋名称　個所						
101 風除室　1					1.00	
103 ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ　1					2.00	
104 廊下1(軽食ｺｰﾅｰ前)　1					2.00	
106 廊下(便所前)　1					1.00	
204 男性浴室　1	5.00	2.00				7.00
205 女性浴室　1	5.00	2.00				7.00
213 SK　1					1.00	
303 大・中広間　1					2.00	
402 軽食ｺｰﾅｰ(上足)　1					1.00	
502 自販機ｺｰﾅｰ　1					1.00	
507 倉庫1　1					1.00	
509 倉庫3　1					1.00	
514 機械室　1			44.47	29.92	3.00	
515 機械室前室　1					1.00	
小　計　14	10.00	4.00	44.47	29.92	17.00	14.00

（仕上　部位別集計表）

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

内部集計

部位ｺｰﾄﾞ	31	43	51	53	55	61
	ﾋﾟｯﾄ 手掛ﾀﾗｯﾌﾟ SUSφ19 W=400 ﾛｰﾚｯﾄ加工	人通孔 φ600 L=450 手掛ﾀﾗｯﾌﾟ SUSφ19 W=400 ﾛｰﾚｯﾄ加工	通気管 VP管φ100 L=400 通水管 VP管φ125(半割) L=400	通気管 VP管φ100 L=450 通水管 VP管φ125(半割) L=450	通気管 VP管φ100 L=500 通水管 VP管φ125(半割) L=500	消火器ﾎﾞｯｸｽ 壁埋込型
単　位	か所	か所	か所	か所	か所	か所
合　計	76.00	18.00	52.00	2.00	4.00	5.00
部屋 No. 部屋名称　個所						
103 ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ　1						3.00
303 大・中広間　1						1.00
402 軽食ｺｰﾅｰ(上足)　1						1.00
602 地下ﾋﾟｯﾄ　1	76.00	18.00	52.00	2.00	4.00	
小　計　4	76.00	18.00	52.00	2.00	4.00	5.00

（仕上　部位別集計表）

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

内部集計

部位ｺｰﾄﾞ	63	71	81	83	91	93
	消火器ﾎﾞｯｸｽ 置き型	展示ｷﾞｬﾗﾘｰ 壁掛掲示板 表面材:ﾋﾞﾆﾙﾚｻﾞｰ 四方枠:ｱﾙﾐ集成材	ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ ｽﾁｰﾙPL-1.6加工 SOP塗 鉄鋼面	ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ ｽﾁｰﾙPL-1.6加工 SOP塗 鉄鋼面	床見切 SUS厚1.2 HL W40×H25	床目地棒 SUS 5×12
単　位	か所	か所	m	m	m	m
合　計	1.00	2.00	7.36	22.80	10.94	6.10
部屋 No. 部屋名称　個所						
101 風除室　1			3.68	10.37		
103 ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ　1		2.00				
106 廊下(便所前)　1						1.90
202 男性脱衣室　1						2.10
203 女性脱衣室+ﾊﾟｳﾀﾞｰｺｰﾅｰ　1						2.10
402 軽食ｺｰﾅｰ(上足)　1					4.73	
403 軽食ｺｰﾅｰ(下足)　1			3.68	12.43	6.21	
404 厨房　1	1.00					
小　計　8	1.00	2.00	7.36	22.80	10.94	6.10

（仕上　部位別集計表）

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

内部集計

部位ｺｰﾄﾞ	95	101	121	123	131	141
	床見切 御影石 W120×H20 本磨き	厨房 三方枠 SUS厚1.2 HL W125×D25	風除室 防護柵 ﾌﾚｰﾑ:SUS FB-9×40	ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ 防護柵 ﾌﾚｰﾑ:SUS FB-9×40	機械室 ｽﾁｰﾙ手摺 手摺:FB-9×65	男性脱衣室排煙窓吹抜部 天井ｱﾙﾐ格子ﾙｰﾊﾞｰ 厚25 25×25 側面枠共
単　位	m	m	か所	か所	か所	か所
合　計	7.23	14.46	2.00	2.00	1.00	1.00
部屋 No. 部屋名称　個所						
101 風除室　1			2.00			
103 ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ　1	7.23			2.00		
202 男性脱衣室　1						1.00
402 軽食ｺｰﾅｰ(上足)　1		14.46				
514 機械室　1					1.00	
小　計　5	7.23	14.46	2.00	2.00	1.00	1.00

（仕上　部位別集計表）

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

内部集計

部位ｺｰﾄﾞ	143 女性脱衣室排煙窓吹抜部 天井ｱﾙﾐ格子ﾙｰﾊﾞｰ 厚25 25×25 側面枠共	151 脱衣室ﾊﾟｳﾀﾞｰｺｰﾅｰ ﾊﾟｳﾀﾞｰｶｳﾝﾀｰ ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ厚32	161 浴室浴槽 ｽﾃﾝﾚｽ手摺 SUS φ38 HL	163 水風呂 ｽﾃﾝﾚｽ手摺 SUS φ38 HL	171 浴室洗い場 隔てｶﾞﾗｽ 強化ｶﾞﾗｽ厚4 小口磨き加工共 隔てｶﾞﾗｽ受金物 SUS C-30×50	191 ｻｳﾅ工事 床:桧ｽﾉｺ敷
単　位	か所	か所	か所	か所	m	式
合　計	1.00	1.00	8.00	4.00	16.56	1.00
部屋 No. 部屋名称　個所						
203 女性脱衣室+ﾊﾟｳﾀﾞｰｺｰﾅｰ 1	1.00	1.00				
204 男性浴室 1			4.00	2.00	8.28	
205 女性浴室 1			4.00	2.00	8.28	
206 男性ﾄﾞﾗｲｻｳﾅ 1						1.00
小　計 4	1.00	1.00	8.00	4.00	16.56	1.00

（仕上　部位別集計表）

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

内部集計

部位ｺｰﾄﾞ	195	197	201	203	205	207
	SLW-1 ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ 厚112 練付6mm(両面)+繊維混入石こう板8mm	SLW-1' ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ(収納部) 厚106 練付6mm(片面)+繊維混入石こう板8mm	TB-1 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ ﾒﾗﾐﾝ化粧板(高意匠)厚40 SUS幅木 ｼﾝｸﾞﾙﾌｯｸ 既製品 TOTO:YKH52AR同等品	TB-2 隔て板 ﾒﾗﾐﾝ化粧板(高意匠)厚40 SUS幅木	TB-3 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ ﾒﾗﾐﾝ化粧板(高意匠)厚40 SUS幅木 ｼﾝｸﾞﾙﾌｯｸ 既製品 TOTO:YKH52AR同等品	TB-4 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ ﾒﾗﾐﾝ化粧板(高意匠)厚40 SUS幅木 ｼﾝｸﾞﾙﾌｯｸ 既製品 TOTO:YKH52AR同等品
単　位	か所	か所	か所	か所	か所	か所
合　計	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00
部屋 No. 部屋名称　個所						
108 男子便所　1			1.00	2.00		
109 女子便所　1					1.00	1.00
303 大・中広間　1	1.00	2.00				
小　計　3	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00

（仕上　部位別集計表）

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

内部集計

部位ｺｰﾄﾞ	300	303	307	309	311	313
	脱衣室 化粧耐蝕鏡 2方ﾌﾚｰﾑ	K2 鏡 W450×H900	T1 L型手摺 樹脂製 L600	T2 跳ね上げ手摺 樹脂製 L700	T3 小便器用手摺 樹脂製 550×600	T4 洗面器用手摺 樹脂製 L650
単　位	か所	か所	か所	か所	か所	か所
合　計	2.00	5.00	8.00	1.00	1.00	2.00
部屋 No. 部屋名称　個所						
107 多機能便所　1				1.00		
108 男子便所　1		2.00	2.00		1.00	1.00
109 女子便所　1		3.00	4.00			1.00
202 男性脱衣室　1	1.00					
203 女性脱衣室+ﾊﾟｳﾀﾞｰｺｰﾅｰ　1	1.00					
210 男性脱衣室WC　1			1.00			
211 女性脱衣室WC　1			1.00			
小　計　7	2.00	5.00	8.00	1.00	1.00	2.00

（仕上　部位別集計表）

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

内部集計

部位ｺｰﾄﾞ	315	317	319	321	323	325
	T6 収納式多目的ｼｰﾄ 既製品	T7 背もたれ 既製品	T9 ﾍﾞﾋﾞｰﾁｪｱ 既製品	T10 ﾍﾞﾋﾞｰﾁｪｱ 既製品	溜桝立上り 防塵塗装 防水ﾓﾙﾀﾙ塗 厚20	溜桝 防塵塗装 防水ﾓﾙﾀﾙ塗 厚20
単　位	か所	か所	か所	か所	m2	m2
合　計	1.00	1.00	2.00	1.00	0.42	0.09
部屋 No. 部屋名称　個所						
107 多機能便所　1	1.00	1.00		1.00		
108 男子便所　1			1.00			
109 女子便所　1			1.00			
514 機械室　1					0.42	0.09
小　計　4	1.00	1.00	2.00	1.00	0.42	0.09

（仕上　部位別集計表）

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

内部集計

部位ｺｰﾄﾞ	351	501	503	505	507	509
	柱脚根巻 SUS厚1.0曲加工 HL仕上	ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ 木製手摺 φ35 L=600	事務室･休憩室 額縁 桧集成材 275×25 EP-G塗 木部	事務室 額縁 桧集成材 290×25 UC塗 木部	事務室 三方枠 桧集成材 200×25 UC塗(細幅物300mm以下) 木部	展示ｷﾞｬﾗﾘｰ･ﾎｰﾙ･大広間他 額縁 桧集成材 150×25 UC塗(細幅物300mm以下) 木部
単　位	か所	か所	m	m	m	m
合　計	6.00	1.00	16.40	5.93	4.85	60.94
部屋 No. 部屋名称　個所						
101 風除室　1	3.00					
102 下足ｺｰﾅｰ　1	3.00					
103 ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ　1		1.00				11.42
104 廊下1(軽食ｺｰﾅｰ前)　1						7.44
302 湯上りｺｰﾅｰ　1						10.54
303 大･中広間　1						16.22
402 軽食ｺｰﾅｰ(上足)　1						15.32
503 事務室　1			12.30	5.93	4.85	
506 休憩室　1			4.10			
小　計　9	6.00	1.00	16.40	5.93	4.85	60.94

（仕上　部位別集計表）

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

内部集計

部位ｺｰﾄﾞ	511 展示ｷﾞｬﾗﾘｰ・ﾎｰﾙ・大広間他 額縁 桧集成材 245×25 UC塗(細幅物300mm以下) 木部	513 軽食ｺｰﾅｰ 額縁 桧集成材 225×25 UC塗(細幅物300mm以下) 木部	517 清掃員控室 額縁 桧集成材 205×25 EP-G塗(細幅物300mm以下) 木部	519 男性脱衣室 額縁 桧集成材 140×25 UC塗(細幅物300mm以下) 木部	521 男性・女性脱衣室 三方枠 桧集成材 530×25 UC塗 木部	525 女性脱衣室・中広間 敷居 桧 150×30
単　位	m	m	m	m	m	m
合　計	68.35	22.62	4.10	5.00	11.64	7.43
部屋 No. 部屋名称　個所						
103 ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ　1	7.89					
202 男性脱衣室　1				5.00	5.80	
203 女性脱衣室+ﾊﾟｳﾀﾞｰｺｰﾅｰ　1					5.84	1.97
303 大・中広間　1	60.46					5.46
402 軽食ｺｰﾅｰ(上足)　1		8.20				
403 軽食ｺｰﾅｰ(下足)　1		14.42				
513 清掃員控室　1			4.10			
小　計　7	68.35	22.62	4.10	5.00	11.64	7.43

（仕上　部位別集計表）

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

内部集計

部位ｺｰﾄﾞ	527 大広間 敷居 桧 90×30	529 男女便所 三方枠 桧集成材 120×25 UC塗(細幅物300mm以下) 木部	531 男女便所前廊下 額縁 桧集成材 325×25 UC塗 木部	533 脱衣室･大広間 額縁 米ﾂｶﾞ 150×25 EP-G塗(細幅300mm以下) 木部	535 大･中広間 見切框 桧 90×30	537 大･中広間 堀りごたつ枠 桧 70×35
単　位	m	m	m	m	m	m
合　計	19.50	9.90	12.30	18.24	56.82	145.60
部屋 No. 部屋名称　個所						
103 ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ 1					3.57	
106 廊下(便所前) 1		9.90	12.30			
202 男性脱衣室 1				9.12		
203 女性脱衣室+ﾊﾟｳﾀﾞｰｺｰﾅｰ 1				9.12		
303 大･中広間 1	19.50				53.25	145.60
小　計 5	19.50	9.90	12.30	18.24	56.82	145.60

（仕上　部位別集計表）

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

内部集計

部位ｺｰﾄﾞ	539 風除室・下足ｺｰﾅｰ 天井見切縁 米ﾂｶﾞ　100×70 EP-G塗(細幅300mm以下) 木部	541 ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ 桧集成材 55×55 角面取り UC塗(細幅物300mm以下) 木部	550 ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ 桧集成材 UC塗 木部 ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ 天井付け　消音型×2連	600 廊下2 木製欄間 四方枠:桧 40×200 UC塗 木部	611 誘導標識 蓄光ﾀｲﾌﾟ　360×120	
単　位	m	m	m	か所	か所	
合　計	22.94	84.71	32.99	2.00	1.00	
部屋 No. 部屋名称　個所						
101 風除室　1	10.44	3.94				
102 下足ｺｰﾅｰ　1		1.97				
103 ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ　1		33.49	9.31			
104 廊下1(軽食ｺｰﾅｰ前)　1		15.76	2.36			
105 廊下2(湯上りｺｰﾅｰ前)　1				2.00		
106 廊下(便所前)　1			1.50			
302 湯上りｺｰﾅｰ　1		3.94				
303 大・中広間　1			11.14			
402 軽食ｺｰﾅｰ(上足)　1		9.85	6.18			
403 軽食ｺｰﾅｰ(下足)　1	12.50	11.82				
502 自販機ｺｰﾅｰ　1		3.94				
503 事務室　1			1.50			
506 休憩室　1			0.50		1.00	
513 清掃員控室　1			0.50			
小　計　14	22.94	84.71	32.99	2.00	1.00	

1.5.4.内部仕上計算書

***（仮称）地域交流温浴センター建設工事 ***

	階	部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) m²	周長(L) m	壁巾木減(M) m²	壁面積(N) m²
		100	【共用】	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

	階	部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) ㎡	周長(L) m	壁巾木減(M) ㎡	壁面積(N) ㎡
		101	風除室	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
床	31	御影石	厚25 JB仕上 敷ﾓﾙﾀﾙ共			3.75*10.44	39.15	m2
	311	注意喚起鋲	300角 25本/か所			10	10.00	か所
	313	誘導鋲	300角 4本/か所			23	23.00	か所
巾木	11	御影石	厚20 JB仕上 H=60		Y2通り AD2	10.44 -4.00	10.44 -4.00 計 6.44	m
壁	61	左官調仕上塗材 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面補修 打放し型枠 増打ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ｱｲｶ工業:ｼﾞｮﾘﾊﾟｯﾄ不燃同等品 B種 B種 地上 厚20 地上	0.020	Y2通り AD2 FH塗装	10.44*3.00 -4.00*2.85 -10.44*0.11	31.32 -11.40 -1.15 計 18.77	m2
	85	ﾌｯ素樹脂塗装 ｺﾝｸﾘｰﾄ化粧打放し面補修 化粧打放し型枠 増打ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 水性 本実面 本実 地上部 厚20 地上	0.020	FH塗装	10.44*0.11	1.15	m2
天井	73	勾配天井 岩綿吸音板 軽量鉄骨天井下地	厚9 ﾌﾗｯﾄ 下地GB-R9.5共 19形 下地張り有 @360 ﾌﾄｺﾛH=1.5m以下 溶接止め(鉄骨面)			3.17*10.44	33.09	m2
	97	風除室・軽食ｺｰﾅｰ 木調ﾙｰﾊﾞｰ	30×75 天井直付 @166			3.17*10.44	33.09	m2
	35	大広間ﾙｰﾊﾞｰ取付部 EP塗(暗色) 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R) 軽量鉄骨天井下地	ﾎﾞｰﾄﾞ面 見上 厚9.5 継目処理 19形 下地張り無 @300 ﾌﾄｺﾛH=1.5m以下 溶接止め(鉄骨面)		Y1通り	0.50*10.44	5.22	m2
下り天井	11	大広間ﾙｰﾊﾞｰ取付部 軽量鉄骨下り天井下地 下り天井見切縁	19形 H=150 塩ﾋﾞ製		Y1通り	10.44	10.44	m

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

	階	部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) ㎡	周長(L) m	壁巾木減(M) ㎡	壁面積(N) ㎡
		101	風除室	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
下り天井	11	EP塗(暗色) 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R)	創建:CX-909同等品 ﾎﾞｰﾄﾞ面　見上 厚9.5 継目処理	 0.150 0.150				
	539	風除室・下足ｺｰﾅｰ 天井見切縁 EP-G塗(細幅300mm以下)	 米ﾂｶﾞ　100×70 木部		Y1通り	10.44	10.44	m
天井	1	廻り縁	塩ﾋﾞ製		ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ	(3.17+0.50+10.44)*2 -(10.37+3.68)	28.22 -14.05 計　14.17	m
	121	風除室 防護柵	 ﾌﾚｰﾑ:SUS FB-9×40 ﾌﾚｰﾑ仕上材:SUS PL-1.2 強化ｶﾞﾗｽ厚8(透明) 衝突防止:SUS HL W850×H950			 2	 2.00	 か所
	11	床下点検口	SUS枠製 600角 仕上げ充填ﾀｲﾌﾟ 防水防臭ﾀｲﾌﾟ			1	1.00	か所
	83	ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ SOP塗	ｽﾁｰﾙPL-1.6加工 W150×H255(L型) 鉄鋼面	 0.405	Y1/X4-X6	10.37	10.37	m
	81	ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ SOP塗	ｽﾁｰﾙPL-1.6加工 W150×H180(L型) 鉄鋼面	 0.330	X3-X4/Y1-Y2	3.68	3.68	m
	541	ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ UC塗(細幅物300mm以下)	桧集成材 55×55 角面取り 木部			1.97*2	3.94	m
	351	柱脚根巻	SUS厚1.0曲加工 HL仕上 φ140×H00			3	3.00	か所

***（仮称）地域交流温浴センター建設工事 ***

	階	部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) m²	周長(L) m	壁巾木減(M) m²	壁面積(N) m²
		102	下足ｺｰﾅｰ	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
床	131	複層ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ(木目調)	厚3.0 一般部			3.80*3.38	12.84	m2
			田島ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ:ｳｯﾄﾞﾗｲﾝHﾀｲﾌﾟ同等品					
		ｱﾝﾀﾞｰﾚｲｼｰﾄ	厚4.0					
			田島ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ:ﾀｽｸﾚｲｼｰﾄU同等品					
		ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ	厚27 ｾﾒﾝﾄ系					
		ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上	ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ下地					
巾木	21	木製巾木	桧厚9 H=60			(3.80+3.38)*2	14.36	
		OSUC塗(細幅300mm以下)	木部		LGS面	-(3.80+3.38*0.60)	-5.83	
		ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面補修	B種	0.060	開口	-3.00	-3.00	
		打放し型枠	B種 地上	0.060				
		増打ｺﾝｸﾘｰﾄ	厚20 地上	0.001				
							計 5.53	m
	25	木製巾木	ｽﾌﾟﾙｰｽ厚9 H=60		LGS面	3.80+3.38*0.60	5.83	m
		UC塗(細幅300mm以下)	木部					
		石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R)	厚12.5 下張りGB-R9.5 突付	0.060				
壁	61	左官調仕上塗材	ｺﾝｸﾘｰﾄ面			(3.80+3.38)*2*2.44	35.04	
			ｱｲｶ工業:ｼﾞｮﾘﾊﾟｯﾄ不燃同等品		LGS面	-(3.80+3.38*0.60)*2.44	-14.22	
		ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面補修	B種		開口	-3.00*2.44	-7.32	
		打放し型枠	B種 地上					
		増打ｺﾝｸﾘｰﾄ	厚20 地上	0.020				
							計 13.50	m2
	65	左官調仕上塗材	ﾎﾞｰﾄﾞ面		LGS面	(3.80+3.38*0.60)*2.44	14.22	m2
			ｱｲｶ工業:ｼﾞｮﾘﾊﾟｯﾄ不燃同等品					
		石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R)	厚12.5 下張りGB-R9.5 継目処理					
間仕切	13	ﾌｶｼ壁						
		軽量鉄骨壁下地	65形 @450			0.55*2*2*2.50	5.50	m2
天井	71	岩綿吸音板	厚9 ﾌﾗｯﾄ 下地GB-R9.5共			3.80*3.38	12.84	
		軽量鉄骨天井下地	19形 下地張り有 @360		RC面	-1.01*3.38	-3.41	
			ﾌﾄｺﾛH=1.5m以下 溶接止め(鉄骨面)				計 9.43	m2
	75	岩綿吸音板	厚9 ﾌﾗｯﾄ 下地GB-R9.5共			1.00*3.38	3.38	
		軽量鉄骨天井下地	19形 下地張り有 @360		基礎下	-1.00*0.73	-0.73	
			ﾌﾄｺﾛH=1.5m以下 ｲﾝｻｰﾄ(RC面)共		〃	-1.00*1.00	-1.00	

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

	階	部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) ㎡	周長(L) m	壁巾木減(M) ㎡	壁面積(N) ㎡
		102	下足ｺｰﾅｰ	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
	75						計　1.65	m2
	77	岩綿吸音板 軽量鉄骨天井下地	厚9 ﾌﾗｯﾄ 下地GB-R9.5共 19形 下地張り有 @360 ﾌﾄｺﾛH=1.5m以下 ｲﾝｻｰﾄ(断熱面)共		基礎下 〃	1.00*0.73 1.00*1.00	0.73 1.00 計　1.73	m2
	131	折返し・基礎下等 硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付	厚30 A種1H		基礎下 〃	1.00*0.73 1.00*1.00	0.73 1.00 計　1.73	m2
	1	廻り縁	塩ﾋﾞ製		開口	(3.80+3.38)*2 -3.00	14.36 -3.00 計　11.36	m
	541	ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ UC塗(細幅物300mm以下)	桧集成材 55×55 角面取り 木部			1.97*1	1.97	m
	351	柱脚根巻	SUS厚1.0曲加工 HL仕上 φ140×H00			3	3.00	か所

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

	階	部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) m²	周長(L) m	壁巾木減(M) m²	壁面積(N) m²
		103	ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
床	131	複層ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ(木目調)	厚3.0 一般部			24.28*5.82	141.31	
			田島ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ:ｳｯﾄﾞﾗｲﾝHﾀｲﾌﾟ同等品		券売機	1.72*0.94	1.62	
		ｱﾝﾀﾞｰﾚｲｼｰﾄ	厚4.0		中広間前	3.57*0.32	1.14	
			田島ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ:ﾀｽｸﾚｲｼｰﾄU同等品		倉庫廻り	-11.55*1.91	-22.06	
		ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ	厚27 ｾﾒﾝﾄ系		ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	-3.57*1.63	-5.82	
		ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上	ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ下地		X5-X6/Y2-Y3	-1.72*6.35	-10.92	
							計 105.27	m2
	81	中広間踏込						
		ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	ﾋﾉｷ厚15 直張り		ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	3.57*1.63	5.82	m2
		ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ	厚15 ｾﾒﾝﾄ系					
	31	御影石	厚25 JB仕上 敷ﾓﾙﾀﾙ共		X5-X6/Y2-Y3	1.72*6.35	10.92	m2
	535	大・中広間						
		見切框	桧 90×30		中広間前	3.57	3.57	m
	95	床見切	御影石 W120×H20 本磨き		風除室前	1.76+5.47	7.23	m
巾木	21	木製巾木	桧厚9 H=60			(24.28+5.82)*2	60.20	
		OSUC塗(細幅300mm以下)	木部		券売機	0.94*2	1.88	
		ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面補修	B種	0.060	中広間前	0.32*2	0.64	
		打放し型枠	B種 地上	0.060	倉庫廻り	1.94*4	7.76	
		増打ｺﾝｸﾘｰﾄ	厚20 地上	0.001	柱型廻り	0.91*2*4	7.28	
					W10　券売機	-(1.72+0.94)	-2.66	
					〃　倉庫廻り	-(12.26+1.78*2+2.23*2)	-20.28	
					〃　X5/Y5	-(0.91+0.14)	-1.05	
					W17	-3.74	-3.74	
					開口　廊下1	-2.55	-2.55	
					〃　廊下2	-3.03	-3.03	
					〃　便所	-1.31	-1.31	
					〃　湯上りｺｰﾅｰ	-4.00	-4.00	
					〃　下足入れ	-3.00	-3.00	
					AW8	-2.89*1	-2.89	
					AW1	-6.42*1	-6.42	
					AD2	-4.00*1	-4.00	
							計 22.83	m

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

	階	部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) m²	周長(L) m	壁巾木減(M) m²	壁面積(N) m²
		103	ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
巾木	25	木製巾木	ｽﾌﾟﾙｰｽ厚9 H=60		W10　券売機	1.72+0.94	2.66	
		UC塗(細幅300mm以下)	木部		〃　倉庫廻り	12.26+1.78*2+2.23*2	20.28	
		石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R)	厚12.5 下張りGB-R9.5 突付	0.060	〃　X5/Y5	0.91+0.14	1.05	
					LSD4	-1.40*1	-1.40	
					WD2	-0.85*2	-1.70	
					S3	-3.57*1	-3.57	
							計 17.32	m
	33	木製巾木	ｽﾌﾟﾙｰｽ厚9 H=60		W17	3.74	3.74	
		UC塗(細幅300mm以下)	木部		開口　受付	-1.93	-1.93	
		石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R)	厚12.5 下張りGB-R9.5 突付 GL工法	0.060	LSD1	-0.85*1	-0.85	
							計 0.96	m
壁	61	左官調仕上塗材	ｺﾝｸﾘｰﾄ面			(24.28+5.82)*2*2.44	146.89	
			ｱｲｶ工業:ｼﾞｮﾘﾊﾟｯﾄ不燃同等品		券売機	0.94*2*2.44	4.59	
		ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面補修	B種		中広間前	0.32*2*2.44	1.56	
		打放し型枠	B種 地上		倉庫廻り	1.94*4*2.44	18.93	
		増打ｺﾝｸﾘｰﾄ	厚20 地上	0.020	柱型廻り	0.91*2*4*2.44	17.76	
					W10　券売機	-(1.72+0.94)*2.44	-6.49	
					〃　倉庫廻り	-(12.26+1.78*2+2.23*2)*2.44	-49.48	
					〃　X5/Y5	-(0.91+0.14)*2.44	-2.56	
					W17	-3.74*2.44	-9.13	
					開口　廊下1	-2.55*2.44	-6.22	
					〃　廊下2	-3.03*2.44	-7.39	
					〃　便所	-1.24*2.44	-3.03	
					〃　湯上りｺｰﾅｰ	-4.00*2.44	-9.76	
					〃　下足入れ	-3.00*2.44	-7.32	
					AW8	-2.89*2.48*1	-7.17	
					AW1	-6.42*2.48*1	-15.92	
					AD2	-4.00*2.49*1	-9.96	
							計 55.30	m2
	65	左官調仕上塗材	ﾎﾞｰﾄﾞ面		W10　券売機	(1.72+0.94)*2.44	6.49	
			ｱｲｶ工業:ｼﾞｮﾘﾊﾟｯﾄ不燃同等品		〃　倉庫廻り	(4.44+1.78*2)*2.44	19.52	
		石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R)	厚12.5 下張りGB-R9.5 継目処理		〃　X5/Y5	(0.91+0.14)*2.44	2.56	
					LSD4	-1.40*1.94*1	-2.72	
					WD2	-0.85*1.91*2	-3.25	
					S3	-3.57*1.91*1	-6.82	
							計 15.78	m2

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

	階	部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) m²	周長(L) m	壁巾木減(M) m²	壁面積(N) m²
		103	ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
壁	69	左官調仕上塗材	ﾎﾞｰﾄﾞ面		W17	3.74*2.44	9.13	
			ｱｲｶ工業:ｼﾞｮﾘﾊﾟｯﾄ不燃同等品		開口　受付	-1.93*1.94	-3.74	
		石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R)	厚12.5 下張りGB-R9.5 継目処理 GL 工法		LSD1	-0.85*1.94*1	-1.65	
							計 3.74	m2
天井	75	岩綿吸音板	厚9 ﾌﾗｯﾄ 下地GB-R9.5共			24.28*5.82	141.31	
		軽量鉄骨天井下地	19形 下地張り有 @360		券売機	1.72*0.94	1.62	
			ﾌﾄｺﾛH=1.5m以下 ｲﾝｻｰﾄ(RC面)共		中広間前	3.57*0.32	1.14	
					倉庫廻り	-11.55*1.91	-22.06	
					ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	-3.57*1.63	-5.82	
					X5-X6/Y2-Y3	-1.72*6.35	-10.92	
					EP塗部分	-3.40*0.12*5	-2.04	
					〃	-3.00*0.12*6	-2.16	
					〃	-2.40*0.12*3	-0.86	
					〃	-0.65*0.12*2	-0.16	
					鉄骨面	-2.63*5.82	-15.31	
					〃券売機	-1.72*0.94	-1.62	
					基礎下	-1.00*1.00*7	-7.00	
					〃	-1.75*0.90*4	-6.30	
							計 69.82	m2
	23	ﾎｰﾙ・大広間照明(W=120)						
		EP塗	ﾎﾞｰﾄﾞ面 見上		EP塗部分	3.40*0.12*13	5.30	
		石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R)	厚9.5 継目処理		〃	3.00*0.12*6	2.16	
		軽量鉄骨天井下地	19形 下地張り無 @300		〃	2.40*0.12*3	0.86	
			ﾌﾄｺﾛH=1.5m以下 ｲﾝｻｰﾄ(RC面)共		〃	0.65*0.12*2	0.16	
							計 8.48	m2
	77	岩綿吸音板	厚9 ﾌﾗｯﾄ 下地GB-R9.5共		基礎下	1.00*1.00*7	7.00	
		軽量鉄骨天井下地	19形 下地張り有 @360		〃	1.75*0.90*4	6.30	
			ﾌﾄｺﾛH=1.5m以下 ｲﾝｻｰﾄ(断熱面)共		EP塗部分	-1.00*0.12*3	-0.36	
					〃	-2.75*0.12*2	-0.66	
							計 12.28	m2
	25	ﾎｰﾙ・大広間照明(W=120)						
		EP塗	ﾎﾞｰﾄﾞ面 見上		EP塗部分	1.00*0.12*3	0.36	
		石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R)	厚9.5 継目処理		〃	2.75*0.12*2	0.66	
		軽量鉄骨天井下地	19形 下地張り無 @300					
			ﾌﾄｺﾛH=1.5m以下 ｲﾝｻｰﾄ(断熱面)共				計 1.02	m2

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

	階	部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) ㎡	周長(L) m	壁巾木減(M) ㎡	壁面積(N) ㎡
		103	ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
天井	71	岩綿吸音板 軽量鉄骨天井下地	厚9 ﾌﾗｯﾄ 下地GB-R9.5共 19形 下地張り有 @360 ﾌﾄｺﾛH=1.5m以下 溶接止め(鉄骨面)		鉄骨面 〃 券売機	2.63*5.82 1.72*0.94	15.31 1.62 計 16.93	 m2
	131	折返し・基礎下等 硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付	厚30 A種1H		基礎下 〃	1.00*1.00*7 1.75*0.90*4	7.00 6.30 計 13.30	 m2
	1	廻り縁	塩ﾋﾞ製		壁凸部 開口　廊下1 〃　廊下2 〃　湯上りｺｰﾅｰ 〃　下足入れ 便所前 男子、女子便所 券売機	(24.28+5.82)*2 0.91*2*4 -2.55 -3.03 -4.00 -3.00 5.56*2 0.80*2 0.94*2	60.20 7.28 -2.55 -3.03 -4.00 -3.00 11.12 1.60 1.88 計 69.50	 m
	11	床下点検口	SUS枠製 600角 仕上げ充填ﾀｲﾌﾟ 防水防臭ﾀｲﾌﾟ			2	2.00	か所
	123	ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ 防護柵	ﾌﾚｰﾑ:SUS FB-9×40 ﾌﾚｰﾑ仕上材:SUS PL-1.2 強化ｶﾞﾗｽ厚8(透明) 衝突防止SUS HL W1000×H950			2	2.00	か所
	541	ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ UC塗(細幅物300mm以下)	桧集成材 55×55 角面取り 木部			1.97*17	33.49	m
床	311	注意喚起鋲	300角 25本/か所			16	16.00	か所
	313	誘導鋲	300角 4本/か所			10	10.00	か所
	501	ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ 木製手摺	φ35 L=600 ﾅｶ工業:ﾊﾞｳﾑ-Nﾗｲﾝ NWS-S-1-60同等品			1	1.00	か所

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

	階	部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) ㎡	周長(L) m	壁巾木減(M) ㎡	壁面積(N) ㎡
		103	ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
	509	展示ｷﾞｬﾗﾘｰ・ﾎｰﾙ・大広間他 額縁 UC塗(細幅物300mm以下)	 桧集成材 150×25 木部		 AW1	 6.42+2.50*2	 11.42	 m
	511	展示ｷﾞｬﾗﾘｰ・ﾎｰﾙ・大広間他 額縁 UC塗(細幅物300mm以下)	 桧集成材 245×25 木部		 AW8	 2.89+2.50*2	 7.89	 m
	61	消火器ﾎﾞｯｸｽ	壁埋込型 ﾕﾆｵﾝ:UFB-1F-3025-PWH同等品			3	3.00	か所
	550	ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ UC塗 ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ	桧集成材 W210×H90(L型)　t25 木部 天井付け　消音型×2連	 0.325	AW1 AW8	6.42*1 2.89*1	6.42 2.89 計　9.31	 m
	71	展示ｷﾞｬﾗﾘｰ 壁掛掲示板	表面材:ﾋﾞﾆﾙﾚｻﾞｰ 四方枠:ﾂｶﾞ集成材 W3600×H1200			2	2.00	か所

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

	階	部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) ㎡	周長(L) m	壁巾木減(M) ㎡	壁面積(N) ㎡
		104	廊下1(軽食ｺｰﾅｰ前)	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
床	131	複層ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ(木目調)	厚3.0 一般部			11.97*2.53	30.28	m2
			田島ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ:ｳｯﾄﾞﾗｲﾝHﾀｲﾌﾟ同等品					
		ｱﾝﾀﾞｰﾚｲｼｰﾄ	厚4.0					
			田島ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ:ﾀｽｸﾚｲｼｰﾄU同等品					
		ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ	厚27 ｾﾒﾝﾄ系					
		ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上	ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ下地					
巾木	21	木製巾木	桧厚9 H=60			(11.97+2.53)*2	29.00	
		OSUC塗(細幅300mm以下)	木部		AW3	-2.36*1	-2.36	
		ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面補修	B種	0.060	S4	-2.00*2	-4.00	
		打放し型枠	B種 地上	0.060	LSD3B	-0.85*1	-0.85	
		増打ｺﾝｸﾘｰﾄ	厚20 地上	0.001	開口　軽食	-2.00*1	-2.00	
					〃　自販機	-1.50*1	-1.50	
							計 18.29	m
壁	61	左官調仕上塗材	ｺﾝｸﾘｰﾄ面			(11.97+2.53)*2*2.44	70.76	
			ｱｲｶ工業:ｼﾞｮﾘﾊﾟｯﾄ不燃同等品		AW3	-2.36*2.54*1	-5.99	
		ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面補修	B種		S4	-2.00*1.97*2	-7.88	
		打放し型枠	B種 地上		LSD3B	-0.90*1.84*1	-1.66	
		増打ｺﾝｸﾘｰﾄ	厚20 地上	0.020	AW6B	-0.50*1.55*2	-1.55	
					開口　軽食	-2.00*1.97*1	-3.94	
					〃　自販機	-1.50*1.97*1	-2.96	
							計 46.78	m2
天井	75	岩綿吸音板	厚9 ﾌﾗｯﾄ 下地GB-R9.5共			11.97*2.53	30.28	
		軽量鉄骨天井下地	19形 下地張り有 @360		基礎下	-0.90*0.84*4	-3.02	
			ﾌﾄｺﾛH=1.5m以下 ｲﾝｻｰﾄ(RC面)共				計 27.26	m2
	77	岩綿吸音板	厚9 ﾌﾗｯﾄ 下地GB-R9.5共		基礎下	0.90*0.84*4	3.02	m2
		軽量鉄骨天井下地	19形 下地張り有 @360					
			ﾌﾄｺﾛH=1.5m以下 ｲﾝｻｰﾄ(断熱面)共					
	131	折返し・基礎下等						
		硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付	厚30 A種1H		基礎下	0.90*0.84*4	3.02	m2
	1	廻り縁	塩ﾋﾞ製			(11.97+2.53)*2	29.00	m
	11	床下点検口	SUS枠製 600角 仕上げ充填ﾀｲﾌﾟ			2	2.00	か所
			防水防臭ﾀｲﾌﾟ					

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

	階	部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) m²	周長(L) m	壁巾木減(M) m²	壁面積(N) m²
		104	廊下1(軽食ｺｰﾅｰ前)	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
	541	ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ UC塗(細幅物300mm以下)	桧集成材 55×55 角面取り 木部			1.97*8	15.76	m
	509	展示ｷﾞｬﾗﾘｰ・ﾎｰﾙ・大広間他 額縁 UC塗(細幅物300mm以下)	 桧集成材 150×25 木部		AW3	 2.36+2.54*2	7.44	m
	550	ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ UC塗 ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ	桧集成材 W210×H90(L型)　t25 木部 天井付け　消音型×2連	 0.325	AW3	2.36*1	2.36	m

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

	階	部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) m²	周長(L) m	壁巾木減(M) m²	壁面積(N) m²
		105	廊下2(湯上りｺｰﾅｰ前)	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
床	131	複層ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ(木目調)	厚3.0 一般部			10.26*3.05	31.29	
			田島ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ:ｳｯﾄﾞﾗｲﾝHﾀｲﾌﾟ同等品		SK	-3.41*1.48	-5.05	
		ｱﾝﾀﾞｰﾚｲｼｰﾄ	厚4.0					
			田島ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ:ﾀｽｸﾚｲｼｰﾄU同等品					
		ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ	厚27 ｾﾒﾝﾄ系					
		ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上	ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ下地				計 26.24	m2
巾木	21	木製巾木	桧厚9 H=60		W3	(10.26+3.05)*2	26.62	
		OSUC塗(細幅300mm以下)	木部		W10	-(3.05+3.41)	-6.46	
		ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面補修	B種	0.060	※開口　ﾎｰﾙ	-3.05*1	-3.05	
		打放し型枠	B種 地上	0.060	〃　男性脱衣室	-1.80*1	-1.80	
		増打ｺﾝｸﾘｰﾄ	厚20 地上	0.001	WD3	-1.90*1	-1.90	
							計 13.41	m
	25	木製巾木	ｽﾌﾟﾙｰｽ厚9 H=60		W10	3.05+3.41	6.46	
		UC塗(細幅300mm以下)	木部		間仕切	2.89*2	5.78	
		石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R)	厚12.5 下張りGB-R9.5 突付	0.060	LSD6A	-0.70*2	-1.40	
							計 10.84	m
壁	61	左官調仕上塗材	ｺﾝｸﾘｰﾄ面		W3	(10.26+3.05)*2*2.44	64.95	
			ｱｲｶ工業:ｼﾞｮﾘﾊﾟｯﾄ不燃同等品		W10	-(3.05+3.41)*2.44	-15.76	
		ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面補修	B種		※開口　ﾎｰﾙ	-3.05*2.44*1	-7.44	
		打放し型枠	B種 地上		〃　男性脱衣室	-1.80*1.94*1	-3.49	
		増打ｺﾝｸﾘｰﾄ	厚20 地上	0.020	WD3	-1.90*1.91*1	-3.63	
							計 34.63	m2
	65	左官調仕上塗材	ﾎﾞｰﾄﾞ面		W10	(3.05+3.41)*2.44	15.76	
			ｱｲｶ工業:ｼﾞｮﾘﾊﾟｯﾄ不燃同等品		間仕切	2.89*2*2.44	14.10	
		石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R)	厚12.5 下張りGB-R9.5 継目処理		LSD6A	-0.70*1.94*2	-2.72	
							計 27.14	m2
天井	75	岩綿吸音板	厚9 ﾌﾗｯﾄ 下地GB-R9.5共			10.26*3.05	31.29	
		軽量鉄骨天井下地	19形 下地張り有 @360		SK	-3.41*1.48	-5.05	
			ﾌﾄｺﾛH=1.5m以下 ｲﾝｻｰﾄ(RC面)共		断熱面	-1.00*1.00*1	-1.00	
					〃	-0.50*1.00*2	-1.00	
							計 24.24	m2
	77	岩綿吸音板	厚9 ﾌﾗｯﾄ 下地GB-R9.5共		断熱面	1.00*1.00*1	1.00	

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

	階	部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) ㎡	周長(L) m	壁巾木減(M) ㎡	壁面積(N) ㎡
		105	廊下2(湯上りｺｰﾅｰ前)	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
天井	77	軽量鉄骨天井下地	19形 下地張り有 @360 ﾌﾄｺﾛH=1.5m以下 ｲﾝｻｰﾄ(断熱面)共		〃	0.50*1.00*2	1.00 計 2.00	 m2
	131	折返し・基礎下等 硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付	厚30 A種1H			1.00*1.00*1 0.50*1.00*2	1.00 1.00 計 2.00	 m2
	1	廻り縁	塩ﾋﾞ製		間仕切 ※開口　ﾎｰﾙ	(10.26+3.05)*2 2.89*2 -3.05*1	26.62 5.78 -3.05 計 29.35	 m
	600	廊下2 木製欄間 UC塗	四方枠:桧 40×200 格子:桧 30×50@120 W1450×H500 木部	 1.450		2	2.00	か所

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

	階	部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) ㎡	周長(L) m	壁巾木減(M) ㎡	壁面積(N) ㎡
		106	廊下(便所前)	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
床	131	複層ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ(木目調)	厚3.0 一般部			5.37*1.57	8.43	
			田島ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ:ｳｯﾄﾞﾗｲﾝHﾀｲﾌﾟ同等品		男子、女子便所	-(0.80+2.16)*0.28	-0.83	
		ｱﾝﾀﾞｰﾚｲｼｰﾄ	厚4.0					
			田島ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ:ﾀｽｸﾚｲｼｰﾄU同等品					
		ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ	厚27 ｾﾒﾝﾄ系					
		ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上	ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ下地				計 7.60	m2
巾木	25	木製巾木	ｽﾌﾟﾙｰｽ厚9 H=60			(5.37+1.57)*2	13.88	
		UC塗(細幅300mm以下)	木部		開口　便所	-0.95*2	-1.90	
		石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R)	厚12.5 下張りGB-R9.5 突付	0.060	〃　ﾎｰﾙ	-1.29*1	-1.29	
					LSD5	-1.07*1	-1.07	
							計 9.62	m
壁	65	左官調仕上塗材	ﾎﾞｰﾄﾞ面			(5.37+1.57)*2*2.44	33.87	
			ｱｲｶ工業:ｼﾞｮﾘﾊﾟｯﾄ不燃同等品		開口　便所	-0.95*1.94*2	-3.69	
		石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R)	厚12.5 下張りGB-R9.5 継目処理		〃　ﾎｰﾙ	-1.29*1.94*1	-2.50	
					LSD5	-1.07*2.14*1	-2.29	
					AW6A	-0.50*1.55*3	-2.33	
							計 23.06	m2
間仕切	13	ﾌｶｼ壁						
		軽量鉄骨壁下地	65形 @450		Y5/X4-X5	(7.67+0.16)*2.50	19.58	
					AW6A	-0.50*1.55*3	-2.33	
							計 17.25	m2
	2011	AW6						
		軽量鉄骨壁下地開口補強	65形 W500×H1550 4方			3	3.00	か所
天井	71	岩綿吸音板	厚9 ﾌﾗｯﾄ 下地GB-R9.5共		鉄骨面	5.37*1.57	8.43	
		軽量鉄骨天井下地	19形 下地張り有 @360		男子、女子便所	-(0.80+2.16)*0.28	-0.83	
			ﾌﾄｺﾛH=1.5m以下 溶接止め(鉄骨面)				計 7.60	m2
	1	廻り縁	塩ﾋﾞ製			(5.37+1.57)*2	13.88	m
	11	床下点検口	SUS枠製 600角 仕上げ充填ﾀｲﾌﾟ			1	1.00	か所
			防水防臭ﾀｲﾌﾟ					
	531	男女便所前廊下						

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

	階	部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) ㎡	周長(L) m	壁巾木減(M) ㎡	壁面積(N) ㎡
		106	廊下(便所前)	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
	531	額縁 UC塗	桧集成材 325×25 木部	0.360		(0.50+1.55)*2*3	12.30	m
	93	床目地棒	SUS 5×12			0.95*2	1.90	m
	529	男女便所 三方枠 UC塗(細幅物300mm以下)	桧集成材 120×25 木部			(0.95+2.00*2)*2	9.90	m
	550	ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ UC塗 ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ	桧集成材 W210×H90(L型)　t25 木部 天井付け　消音型×2連	0.325	AW6A	0.50*3	1.50	m

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

	階	部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) m²	周長(L) m	壁巾木減(M) m²	壁面積(N) m²
		107	多機能便所	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
床	103	複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(消臭・防汚)	厚2.0 多湿部 熱溶接工法		平面詳細より	2.00*2.00	4.00	m2
			田島ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ:消臭ｳｪﾙｸﾘｰﾝ同等品					
		ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ	厚28 ｾﾒﾝﾄ系					
		ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上	ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ下地					
巾木	105	複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(消臭・防汚)巻上げ	厚2.0 多湿部 熱溶接工法 H=300			(2.41+2.29)*2	9.40	
			田島ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ:消臭ｳｪﾙｸﾘｰﾝ同等品		LSD5	-1.07*1	-1.07	
		巾木立上げ見切縁	ｱﾙﾐ製					
			創建:53116同等品					
		ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-S)	厚12.5 継目処理	0.300			計 8.33	m
壁	161	ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板	厚3 高意匠ﾀｲﾌﾟ			(2.41+2.29)*2*2.20	20.68	
			ｱｲｶ工業:ｾﾗｰﾙ ｾﾚﾝﾄ同等品		LSD5	-1.07*1.90*1	-2.03	
		ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-S)	厚12.5 下地張り					
							計 18.65	m2
天井	71	岩綿吸音板	厚9 ﾌﾗｯﾄ 下地GB-R9.5共			2.41*2.29	5.52	
		軽量鉄骨天井下地	19形 下地張り有 @360		RC	-2.41*0.53	-1.28	
			ﾌﾄｺﾛH=1.5m以下 溶接止め(鉄骨面)				計 4.24	m2
	75	岩綿吸音板	厚9 ﾌﾗｯﾄ 下地GB-R9.5共		RC	2.41*0.53	1.28	m2
		軽量鉄骨天井下地	19形 下地張り有 @360					
			ﾌﾄｺﾛH=1.5m以下 ｲﾝｻｰﾄ(RC面)共					
	1	廻り縁	塩ﾋﾞ製			(2.41+2.29)*2	9.40	m
	309	T2						
		跳ね上げ手摺	樹脂製 L700			1	1.00	か所
			TOTO:T112HK7R同等品					
	315	T6						
		収納式多目的ｼｰﾄ	既製品			1	1.00	か所
			TOTO:EWC520ARS同等品					
	317	T7						
		背もたれ	既製品			1	1.00	か所
			TOTO:EWC383CR同等品					

***（仮称）地域交流温浴センター建設工事 ***

	階	部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) ㎡	周長(L) m	壁巾木減(M) ㎡	壁面積(N) ㎡
		107	多機能便所	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
	321	T10 ﾍﾞﾋﾞｰﾁｪｱ	既製品 TOTO:YKA16S同等品			1	1.00	か所

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

	階	部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) ㎡	周長(L) m	壁巾木減(M) ㎡	壁面積(N) ㎡
		108	男子便所	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
床	103	複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(消臭・防汚)	厚2.0 多湿部 熱溶接工法			3.42*6.03	20.62	
			田島ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ:消臭ｳｪﾙｸﾘｰﾝ同等品		多機能WC	-1.35*3.08	-4.16	
		ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ	厚28 ｾﾒﾝﾄ系		汚垂石	-2.38*0.60	-1.43	
		ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上	ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ下地		洗面器	-1.46*0.60	-0.88	
							計 14.15	m2
	201	汚垂石						
		ﾀｲﾙ	D=600 厚6(ﾃｰﾊﾟｰ加工)			2.38	2.38	m
			TOTO:ﾊｲﾄﾞﾛｾﾗﾌﾛｱPU薄型同等品					
		ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ	厚24 ｾﾒﾝﾄ系	0.600				
		ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上	ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ下地	0.600				
巾木	81	ｿﾌﾄ巾木(SUS調)	H=60			(3.42+6.03)*2	18.90	
		ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-S)	厚12.5 継目処理	0.060	W16	-(3.42+6.03)	-9.45	
					洗面器廻り壁	1.12*2	2.24	
					〃	0.82*2	1.64	
					ﾀｲﾙ	-1.46	-1.46	
					洗面器	-0.60*2	-1.20	
					ﾗｲﾆﾝｸﾞ	-(1.60+0.15*2)	-1.90	
					開口	-0.95*1	-0.95	
							計 7.82	m
	85	ｿﾌﾄ巾木(SUS調)	H=60		W16	3.42+6.03	9.45	
		ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-S)	厚12.5 継目処理 GL工法	0.060	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	-2.38	-2.38	
							計 7.07	m
壁	161	ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板	厚3 高意匠ﾀｲﾌﾟ			(3.42+6.03)*2*2.44	46.12	
			ｱｲｶ工業:ｾﾗｰﾙ ｾﾚﾝﾄ同等品		W16	-(3.42+6.03)*2.44	-23.06	
		ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-S)	厚12.5 下地張り		洗面器廻り壁	1.12*2*2.44	5.47	
					〃	0.82*2*2.44	4.00	
					ﾀｲﾙ	-1.46*2.44	-3.56	
					洗面器	-0.60*2*0.69	-0.83	
					ﾗｲﾆﾝｸﾞ	-(1.60+0.15*2)*0.84	-1.60	
					開口	-0.95*1.94*1	-1.84	
							計 24.70	m2
	163	ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板	厚3 高意匠ﾀｲﾌﾟ		W16	(3.42+6.03)*2.44	23.06	
			ｱｲｶ工業:ｾﾗｰﾙ ｾﾚﾝﾄ同等品		ﾗｲﾆﾝｸﾞ	-2.38*1.14	-2.71	
		ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-S)	厚12.5 下地張り GL工法					

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

	階	部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) m²	周長(L) m	壁巾木減(M) m²	壁面積(N) m²
		108	男子便所	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
	163						計　20.35	m2
	45	男女便所(手洗い前)						
		ﾎﾞｰﾀﾞｰﾀｲﾙ	せっ器質 施釉 ﾎﾞｰﾄﾞ面 接着張		ﾀｲﾙ	1.46*2.44	3.56	
			名古屋ﾓｻﾞｲｸ工業:ｴﾘｱﾎﾞｰﾀﾞｰ彩同等品		洗面器	-1.46*0.69	-1.01	
		ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-S)	厚12.5 下地張り				計　2.55	m2
天井	75	岩綿吸音板	厚9 ﾌﾗｯﾄ 下地GB-R9.5共			3.42*6.03	20.62	
		軽量鉄骨天井下地	19形 下地張り有 @360		多機能WC	-1.35*3.08	-4.16	
			ﾌﾄｺﾛH=1.5m以下 ｲﾝｻｰﾄ(RC面)共		鉄骨	-2.07*2.03	-4.20	
					基礎下	-1.09*0.89*4	-3.88	
							計　8.38	m2
	77	岩綿吸音板	厚9 ﾌﾗｯﾄ 下地GB-R9.5共		基礎下	1.09*0.89*4	3.88	m2
		軽量鉄骨天井下地	19形 下地張り有 @360					
			ﾌﾄｺﾛH=1.5m以下 ｲﾝｻｰﾄ(断熱面)共					
	71	岩綿吸音板	厚9 ﾌﾗｯﾄ 下地GB-R9.5共		鉄骨	2.07*2.03	4.20	m2
		軽量鉄骨天井下地	19形 下地張り有 @360					
			ﾌﾄｺﾛH=1.5m以下 溶接止め(鉄骨面)					
	131	折返し・基礎下等						
		硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付	厚30 A種1H		基礎下	1.09*0.89*4	3.88	m2
	1	廻り縁	塩ﾋﾞ製			(3.42+6.03)*2	18.90	
					洗面器廻り壁	1.12*2	2.24	
					〃	0.82*2	1.64	
							計　22.78	m
ﾗｲﾆﾝｸﾞ	11	軽量鉄骨壁下地	90形 @450		小便器	2.38*1.20*1	2.86	
					大便器	1.60*0.90*2	2.88	
							計　5.74	m2
	23	ｿﾌﾄ巾木(SUS調)	H=60		小便器	2.38*1	2.38	
		ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-S)	厚12.5 継目処理	0.060	大便器	1.60*2	3.20	
							計　5.58	m
	33	ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板	厚3 高意匠ﾀｲﾌﾟ		小便器	2.38*1.14*1	2.71	

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

	階	部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) ㎡	周長(L) m	壁巾木減(M) ㎡	壁面積(N) ㎡
		108	男子便所	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
ﾗｲﾆﾝｸﾞ	33	ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-S) 機器取付補強用 ﾗﾜﾝ合板	ｱｲｶ工業:ｾﾗｰﾙ ｾﾚﾝﾄ同等品 厚12.5 下地張り 厚12 ﾀｲﾌﾟ Ⅰ		大便器	1.60*0.84*2	2.69 計 5.40	 m2
	51	ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板 ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板廻りｼｰﾘﾝｸﾞ	ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ厚20 W=150 SR-1(防ｶﾋﾞ剤入) 10×10	2.000	小便器 大便器	2.38*1 1.60*2	2.38 3.20 計 5.58	 m
	307	T1 L型手摺	樹脂製 L600 TOTO:T112CL9-1同等品			2	2.00	か所
	311	T3 小便器用手摺	樹脂製 550×600 TOTO:T112CU22同等品			1	1.00	か所
	313	T4 洗面器用手摺	樹脂製 L650 TOTO:T112CP31同等品			1	1.00	か所
	319	T9 ﾍﾞﾋﾞｰﾁｪｱ	既製品 TOTO:YKA15S同等品			1	1.00	か所
	303	K2 鏡	W450×H900			2	2.00	か所
	201	TB-1 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ ｼﾝｸﾞﾙﾌｯｸ	ﾒﾗﾐﾝ化粧板(高意匠)厚40 SUS幅木 W2895×D980×H2600(2ﾌﾞｰｽ) 既製品 TOTO:YKH52AR同等品	 2.000		1	1.00	か所
	203	TB-2 隔て板	ﾒﾗﾐﾝ化粧板(高意匠)厚40 SUS幅木 W750×D2500			2	2.00	か所
壁	7	ﾄｲﾚ						

***（仮称）地域交流温浴センター建設工事 ***

	階	部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) m²	周長(L) m	壁巾木減(M) m²	壁面積(N) m²
		108	男子便所	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
壁	7	壁出隅ｺｰﾅｰ見切	ｱﾙﾐ製 壁同色ﾌｨﾙﾑ張り			2.50*5	12.50	m

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

	階	部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) m²	周長(L) m	壁巾木減(M) m²	壁面積(N) m²
		109	女子便所	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
床	103	複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(消臭・防汚)	厚2.0 多湿部 熱溶接工法			3.06*7.41	22.67	
			田島ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ:消臭ｳｪﾙｸﾘｰﾝ同等品		多機能WC	-1.15*4.04	-4.65	
		ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ	厚28 ｾﾒﾝﾄ系		廊下	-0.80*1.39	-1.11	
		ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上	ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ下地		洗面器	-2.56*0.60	-1.54	
							計 15.37	m2
巾木	81	ｿﾌﾄ巾木(SUS調)	H=60			(3.06+7.41)*2	20.94	
		ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-S)	厚12.5 継目処理	0.060	W16 (ﾗｲﾆﾝｸﾞ)	-3.06	-3.06	
					洗面器廻り壁	0.81*2	1.62	
					〃	0.21*2	0.42	
					ﾀｲﾙ	-2.56	-2.56	
					洗面器	-0.60*2	-1.20	
					ﾗｲﾆﾝｸﾞ	-(0.95+0.15)	-1.10	
					〃	0.15*2	0.30	
					開口	-0.95*1	-0.95	
					LSD6B	-0.70*1	-0.70	
							計 13.71	m
壁	161	ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板	厚3 高意匠ﾀｲﾌﾟ			(3.06+7.41)*2*2.44	51.09	
			ｱｲｶ工業:ｾﾗｰﾙ ｾﾚﾝﾄ同等品		W16	-3.06*2.44	-7.47	
		ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-S)	厚12.5 下地張り		洗面器廻り壁	0.81*2*2.44	3.95	
					〃	0.21*2*2.44	1.02	
					ﾀｲﾙ	-2.56*2.44	-6.25	
					洗面器	-0.60*2*0.69	-0.83	
					ﾗｲﾆﾝｸﾞ	-(0.95+0.15)*0.84	-0.92	
					〃	-0.15*2*0.84	-0.25	
					開口	-0.95*1.94*1	-1.84	
					LSD6B	-0.70*1.94*1	-1.36	
							計 37.14	m2
	163	ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板	厚3 高意匠ﾀｲﾌﾟ		W16	3.06*2.44	7.47	
			ｱｲｶ工業:ｾﾗｰﾙ ｾﾚﾝﾄ同等品		ﾗｲﾆﾝｸﾞ	-3.06*0.84	-2.57	
		ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-S)	厚12.5 下地張り GL工法					
							計 4.90	m2
	45	男女便所(手洗い前)						
		ﾎﾞｰﾀﾞｰﾀｲﾙ	せっ器質 施釉 ﾎﾞｰﾄﾞ面 接着張		ﾀｲﾙ	2.56*2.44	6.25	
			名古屋ﾓｻﾞｲｸ工業:ｴﾘｱﾎﾞｰﾀﾞｰ彩同等品		洗面器	-2.56*0.69	-1.77	
		ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-S)	厚12.5 下地張り					

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

	階	部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) m²	周長(L) m	壁巾木減(M) m²	壁面積(N) m²
		109	女子便所	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
	45						計　4.48	m2
天井	75	岩綿吸音板 軽量鉄骨天井下地	厚9 ﾌﾗｯﾄ 下地GB-R9.5共 19形 下地張り有 @360 ﾌﾄｺﾛH=1.5m以下 ｲﾝｻｰﾄ(RC面)共		 多機能WC 鉄骨 基礎下	 3.06*7.41 -1.15*4.04 -1.91*3.42 -1.00*1.00*2	 22.67 -4.65 -6.53 -2.00 計　9.49	 m2
	77	岩綿吸音板 軽量鉄骨天井下地	厚9 ﾌﾗｯﾄ 下地GB-R9.5共 19形 下地張り有 @360 ﾌﾄｺﾛH=1.5m以下 ｲﾝｻｰﾄ(断熱面)共		基礎下	1.00*1.00*2	2.00	m2
	71	岩綿吸音板 軽量鉄骨天井下地	厚9 ﾌﾗｯﾄ 下地GB-R9.5共 19形 下地張り有 @360 ﾌﾄｺﾛH=1.5m以下 溶接止め(鉄骨面)		鉄骨 廊下	1.91*3.42 -0.80*1.39	6.53 -1.11 計　5.42	 m2
	131	折返し・基礎下等 硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付	 厚30 A種1H		 基礎下	 1.00*1.00*2	 2.00	 m2
	1	廻り縁	塩ﾋﾞ製		 洗面器廻り壁 〃	(3.06+7.41)*2 0.81*2*2.44 0.21*2*2.44	20.94 3.95 1.02 計　25.91	 m
ﾗｲﾆﾝｸﾞ	11	軽量鉄骨壁下地	90形 @450		Y6通り 〃 多機能WC側	0.96*0.90*2 0.97*0.90*1 0.95*0.90*1	1.73 0.87 0.86 計　3.46	 m2
	23	ｿﾌﾄ巾木(SUS調) ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-S)	H=60 厚12.5 継目処理	0.060	Y6通り 〃 多機能WC側	0.96*2 0.97*1 0.95*1	1.92 0.97 0.95 計　3.84	 m
	33	ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-S) 機器取付補強用 ﾗﾜﾝ合板	厚3 高意匠ﾀｲﾌﾟ ｱｲｶ工業:ｾﾗｰﾙ ｾﾚﾝﾄ同等品 厚12.5 下地張り 厚12 ﾀｲﾌﾟ I		Y6通り 〃 多機能WC側	0.96*0.84*2 0.97*0.84*1 0.95*0.84*1	1.61 0.81 0.80	

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

	階	部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) ㎡	周長(L) m	壁巾木減(M) ㎡	壁面積(N) ㎡
		109	女子便所	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
	33						計　3.22	m2
	51	ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板 ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板廻りｼｰﾘﾝｸﾞ	ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ厚20 W=150 SR-1(防ｶﾋﾞ剤入) 10×10	2.000	Y6通り 〃 多機能WC側	0.96*2 0.97*1 0.95*1	1.92 0.97 0.95 計　3.84	m
	307	T1 L型手摺	樹脂製 L600 TOTO:T112CL9-1同等品			4	4.00	か所
	319	T9 ﾍﾞﾋﾞｰﾁｪｱ	既製品 TOTO:YKA15S同等品			1	1.00	か所
	313	T4 洗面器用手摺	樹脂製 L650 TOTO:T112CP31同等品			1	1.00	か所
	303	K2 鏡	W450×H900			3	3.00	か所
	205	TB-3 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ ｼﾝｸﾞﾙﾌｯｸ	ﾒﾗﾐﾝ化粧板(高意匠)厚40 SUS幅木 W3030×D1480×H2500(3ﾌﾞｰｽ) 既製品 TOTO:YKH52AR同等品	3.000		1	1.00	か所
	207	TB-4 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ ｼﾝｸﾞﾙﾌｯｸ	ﾒﾗﾐﾝ化粧板(高意匠)厚40 SUS幅木 W1480×D9880×H2500(1ﾌﾞｰｽ) 既製品 TOTO:YKH52AR同等品	1.000		1	1.00	か所
壁	7	ﾄｲﾚ 壁出隅ｺｰﾅｰ見切	ｱﾙﾐ製 壁同色ﾌｨﾙﾑ張り			2.50*4	10.00	m

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

	階	部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) m²	周長(L) m	壁巾木減(M) m²	壁面積(N) m²
		110	SK	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
床	103	複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(消臭・防汚) ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上	厚2.0 多湿部 熱溶接工法 田島ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ：消臭ｳｪﾙｸﾘｰﾝ同等品 厚28 ｾﾒﾝﾄ系 ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ下地		 ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1.24*1.96 -1.24*0.15	2.43 -0.19 計 2.24	 m2
巾木	81	ｿﾌﾄ巾木(SUS調) ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-S)	H=60 厚12.5 継目処理	0.060	 W16 ﾗｲﾆﾝｸﾞ LSD6B	(1.24+1.96)*2 -(1.24+0.25) -(1.24+0.15*2) -0.70*1	6.40 -1.49 -1.54 -0.70 計 2.67	 m
	85	ｿﾌﾄ巾木(SUS調) ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-S)	H=60 厚12.5 継目処理 GL工法	0.060	W16	1.24+0.25	1.49	m
壁	151	化粧けい酸ｶﾙｼｳﾑ板 ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-S)	厚6 ｱﾙﾐｶﾗｰ目地ｼﾞｮｲﾅｰ共 ｱｲｶ工業:ﾙﾅﾗｲﾄ同等品 厚12.5 下地張り		 W16 ﾗｲﾆﾝｸﾞ LSD6B	(1.24+1.96)*2*2.44 -(1.24+0.25)*2.44 -(1.24+0.15*2)*1.14 -0.70*1.94*1	15.62 -3.64 -1.76 -1.36 計 8.86	 m2
	153	化粧けい酸ｶﾙｼｳﾑ板 ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-S)	厚6 ｱﾙﾐｶﾗｰ目地ｼﾞｮｲﾅｰ共 ｱｲｶ工業:ﾙﾅﾗｲﾄ同等品 厚12.5 下地張り GL工法		W16	(1.24+0.25)*2.44	3.64	m2
天井	61	化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-D) 軽量鉄骨天井下地	厚9.5 19形 下地張り無 @225 ﾌﾄｺﾛH=1.5m以下 溶接止め(鉄骨面)			1.24*1.96	2.43	m2
	1	廻り縁	塩ﾋﾞ製			(1.24+1.96)*2	6.40	m
ﾗｲﾆﾝｸﾞ	11	軽量鉄骨壁下地	90形 @450			1.24*1.20	1.49	m2
	23	ｿﾌﾄ巾木(SUS調) ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-S)	H=60 厚12.5 継目処理	0.060		1.24	1.24	m
	33	ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-S)	厚3 高意匠ﾀｲﾌﾟ ｱｲｶ工業:ｾﾗｰﾙ ｾﾚﾝﾄ同等品 厚12.5 下地張り			1.24*1.14	1.41	m2

***（仮称）地域交流温浴センター建設工事 ***

	階	部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) ㎡	周長(L) m	壁巾木減(M) ㎡	壁面積(N) ㎡
		110	SK	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
ﾗｲﾆﾝｸﾞ	33	機器取付補強用 ﾗﾜﾝ合板	 厚12 ﾀｲﾌﾟ I					
	51	ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板 ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板廻りｼｰﾘﾝｸﾞ	ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ厚20 W=150 SR-1(防ｶﾋﾞ剤入) 10×10	 2.000		1.24	1.24	m

***（仮称）地域交流温浴センター建設工事 ***

	階	部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) ㎡	周長(L) m	壁巾木減(M) ㎡	壁面積(N) ㎡
		111	EPS	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
床	91	防塵塗床 ﾓﾙﾀﾙ塗	薄膜型ｴﾎﾟｷｼ樹脂系 防滑 厚30 防塵塗床下地 目地切仕上			2.11*0.75	1.58	m2

***（仮称）地域交流温浴センター建設工事 ***

	階	部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) m²	周長(L) m	壁巾木減(M) m²	壁面積(N) m²
		201	【温浴】	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

	階	部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) m²	周長(L) m	壁巾木減(M) m²	壁面積(N) m²
		202	男性脱衣室	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
床	121	ﾋﾞﾆﾙ織物床ﾀｲﾙ(耐湿工法)	厚3.2 多湿部			6.69*7.55=2AA	50.51	
			ｻﾝｹﾞﾂ:ｺｺﾌﾛｱ(ﾀｲﾙ)同等品		WC	-1.22*2.05=2AA	-2.50	
		ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上	ﾋﾞﾆﾙ系床材下地		開口踏込	1.80*0.45	0.81	
		溶接金網	φ4-100×100					
		嵩上げｺﾝｸﾘｰﾄ	厚65	0.065				
							計 48.82	m2
巾木	71	ｿﾌﾄ巾木	H=60			1.23+1.57+2.06+3.41=2BB	8.27	
		石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R)	厚12.5 継目処理 GL工法	0.060	開口	-1.80	-1.80	
							計 6.47	m
	67	ｿﾌﾄ巾木	H=60			(6.69+7.55+2.05)*2=2CC	32.58	
		ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-S)	厚12.5 継目処理	0.060	袖壁	1.23*4=2CC	4.92	
					GL面	-BB[8.27]	-8.27	
					洗面ｶｳﾝﾀｰ	-3.95	-3.95	
					AD4	-2.00	-2.00	
					LSD7	-0.70	-0.70	
							計 22.58	m
壁	163	ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板	厚3 高意匠ﾀｲﾌﾟ			BB[8.27]*2.44	20.18	
			ｱｲｶ工業:ｾﾗｰﾙ ｾﾚﾝﾄ同等品		開口	-1.80*1.94	-3.49	
		ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-S)	厚12.5 下地張り GL工法					
							計 16.69	m2
	161	ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板	厚3 高意匠ﾀｲﾌﾟ			CC[37.50]*2.44	91.50	
			ｱｲｶ工業:ｾﾗｰﾙ ｾﾚﾝﾄ同等品		GL面	-BB[8.27]*2.44	-20.18	
		ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-S)	厚12.5 下地張り		洗面ｶｳﾝﾀｰ	-3.95*0.74	-2.92	
					AD4	-2.00*2.14	-4.28	
					LSD7	-0.70*1.94	-1.36	
					AW5	-0.50*2.00	-1.00	
							計 61.76	m2
	195	ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-S)	厚12.5 突付		洗面ｶｳﾝﾀｰ裏	3.95*0.80	3.16	m2
	111	ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ	不燃 防ｶﾋﾞ ﾎﾞｰﾄﾞ面			6.69*1.10=2DD	7.36	m2
		石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R)	厚12.5 継目処理 GL工法					
	121	脱衣室吹抜部						
		ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ	不燃 防ｶﾋﾞ ﾎﾞｰﾄﾞ面			(6.69+0.80)*2*1.85	27.71	

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

	階	部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) m²	周長(L) m	壁巾木減(M) m²	壁面積(N) m²
		202	男性脱衣室	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
壁	121	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R)	厚9.5 継目処理		GL面	-DD[7.36]	-7.36	
					AW102B	-4.01*0.55	-2.21	
							計 18.14	m2
間仕切	41	脱衣室吹抜部						
		軽量鉄骨壁下地(高耐蝕仕様)	65形 @300			(6.69+0.80)*2*1.85	27.71	
					GL面	-DD[7.36]	-7.36	
					AW102B	-4.01*0.55	-2.21	
							計 18.14	m2
	2101	AW102A･B						
		軽量鉄骨壁下地開口補強	65形 W4010×H550 4方			1	1.00	か所
	13	ﾌｶｼ壁						
		軽量鉄骨壁下地	65形 @450			7.55*2.50*2	37.75	
					AD4	-2.00*2.20	-4.40	
					AW5	-0.50*2.00	-1.00	
							計 32.35	m2
	1001	AD4						
		軽量鉄骨壁下地開口補強	65形 W2000×H2200 3方			1	1.00	か所
	2001	AW5						
		軽量鉄骨壁下地開口補強	65形 W500×H2000 4方			1	1.00	か所
天井	103	浴室･脱衣室排煙窓吹抜部						
		ﾊﾞｽﾘﾌﾞ	ｱﾙﾐ製 木目調		吹抜部	6.69*0.80	5.35	m2
		防湿ｼｰﾄ						
		軽量鉄骨天井下地(高耐蝕仕様)	19形 金属成形板張り @360					
			ﾌﾄｺﾛH=1.5m以下 ｲﾝｻｰﾄ(鉄骨面)共					
	9	廻り縁(ﾊﾞｽﾘﾌﾞ用)	ｱﾙﾐ製 焼付(指定色)		吹抜部	(6.69+0.80)*2	14.98	m
	60	ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ	不燃 防ｶﾋﾞ ﾎﾞｰﾄﾞ面		設備基礎下	1.60*0.84*2=2EE	2.69	
		石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R)	厚9.5 継目処理		〃	1.71*1.04*2=2EE	3.56	
		軽量鉄骨天井下地(高耐蝕仕様)	19形 下地張り無 @300		〃	0.98+1.05=2EE	2.03	
			ﾌﾄｺﾛH=1.5m以下 ｲﾝｻｰﾄ(断熱面)共				計 8.28	m2
	59	ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ	不燃 防ｶﾋﾞ ﾎﾞｰﾄﾞ面			6.69*3.78=2FF	25.29	

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

	階	部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) m²	周長(L) m	壁巾木減(M) m²	壁面積(N) m²
		202	男性脱衣室	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
天井	59	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R) 軽量鉄骨天井下地(高耐蝕仕様)	厚9.5 継目処理 19形 下地張り無 @300 ﾌﾄｺﾛH=1.5m以下 ｲﾝｻｰﾄ(RC面)共		WC 断熱面	-1.22*2.05=2FF -EE[8.28]	-2.50 -8.28 計 14.51	m2
	57	ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R) 軽量鉄骨天井下地(高耐蝕仕様)	不燃 防ｶﾋﾞ ﾎﾞｰﾄﾞ面 厚9.5 継目処理 19形 下地張り無 @300 ﾌﾄｺﾛH=1.5m以下 溶接止め(鉄骨面)		RC面 吹抜部	AA[48.01] -FF[22.79] -6.69*0.80	48.01 -22.79 -5.35 計 19.87	m2
	131	折返し・基礎下等 硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付	厚30 A種1H			EE[8.28]	8.28	m2
	1	廻り縁	塩ﾋﾞ製			CC[37.50]	37.50	m
	93	床目地棒	SUS 5×12			1.00+1.10	2.10	m
	141	男性脱衣室排煙窓吹抜部 天井ｱﾙﾐ格子ﾙｰﾊﾞｰ	厚25 25×25 側面枠共 W6605×D800			1	1.00	か所
	300	脱衣室 化粧耐蝕鏡	2方ﾌﾚｰﾑ W2400+750+750×H1200			1	1.00	か所
	519	男性脱衣室 額縁 UC塗(細幅物300mm以下)	桧集成材 140×25 木部		AW5	(0.50+2.00)*2	5.00	m
	521	男性・女性脱衣室 三方枠 UC塗	桧集成材 530×25 木部	0.600	開口	2.00*2+1.80	5.80	m
	533	脱衣室・大広間 額縁 EP-G塗(細幅300mm以下)	米ﾂｶﾞ 150×25 木部		AW102B	(4.01+0.55)*2	9.12	m

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

	階	部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) m²	周長(L) m	壁巾木減(M) m²	壁面積(N) m²
		203	女性脱衣室+ﾊﾟｳﾀﾞｰｺｰﾅｰ	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
床	121	ﾋﾞﾆﾙ織物床ﾀｲﾙ(耐湿工法)	厚3.2 多湿部			8.11*7.55=2AA	61.23	
			ｻﾝｹﾞﾂ:ｺｺﾌﾛｱ(ﾀｲﾙ)同等品		WC	-1.30*1.81=2AA	-2.35	
		ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上	ﾋﾞﾆﾙ系床材下地		SK	-1.30*1.80=2AA	-2.34	
		溶接金網	φ4-100×100					
		嵩上げｺﾝｸﾘｰﾄ	厚65	0.065				
							計 56.54	m2
巾木	71	ｿﾌﾄ巾木	H=60			2.24+6.81=2BB	9.05	
		石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R)	厚12.5 継目処理 GL工法	0.060	WD3	-1.90	-1.90	
							計 7.15	m
	67	ｿﾌﾄ巾木	H=60			(8.11+7.55)*2=2CC	31.32	
		ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-S)	厚12.5 継目処理	0.060	袖壁	1.23*4=2CC	4.92	
					GL面	-BB[9.05]	-9.05	
					洗面ｶｳﾝﾀｰ	-3.95	-3.95	
					AD4	-2.00	-2.00	
					LSD7	-0.70	-0.70	
							計 20.54	m
壁	163	ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板	厚3 高意匠ﾀｲﾌﾟ			BB[9.05]*2.44	22.08	
			ｱｲｶ工業:ｾﾗｰﾙ ｾﾚﾝﾄ同等品		WD3	-1.90*1.91	-3.63	
		ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-S)	厚12.5 下地張り GL工法					
							計 18.45	m2
	161	ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板	厚3 高意匠ﾀｲﾌﾟ			CC[36.24]*2.44	88.43	
			ｱｲｶ工業:ｾﾗｰﾙ ｾﾚﾝﾄ同等品		GL面	-BB[9.05]*2.44	-22.08	
		ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-S)	厚12.5 下地張り		洗面ｶｳﾝﾀｰ	-3.95*0.74	-2.92	
					AD4	-2.00*2.14	-4.28	
					LSD7	-0.70*1.94	-1.36	
							計 57.79	m2
	111	ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ	不燃 防ｶﾋﾞ ﾎﾞｰﾄﾞ面			6.81*1.10=2DD	7.49	m2
		石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R)	厚12.5 継目処理 GL工法					
	121	脱衣室吹抜部						
		ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ	不燃 防ｶﾋﾞ ﾎﾞｰﾄﾞ面			(6.81+0.80)*2*1.85	28.16	
		石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R)	厚9.5 継目処理		GL面	-DD[7.49]	-7.49	
					AW102A	-4.01*0.55	-2.21	
							計 18.46	m2

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

	階	部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) ㎡	周長(L) m	壁巾木減(M) ㎡	壁面積(N) ㎡
		203	女性脱衣室+ﾊﾟｳﾀﾞｰｺｰﾅｰ	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
間仕切	41	脱衣室吹抜部						
		軽量鉄骨壁下地(高耐蝕仕様)	65形 @300			(6.81+0.80)*2*1.85	28.16	
					GL面	-DD[7.49]	-7.49	
					AW102A	-4.01*0.55	-2.21	
							計 18.46	m2
	2101	AW102A･B						
		軽量鉄骨壁下地開口補強	65形 W4010×H550 4方			1	1.00	か所
	13	ﾌｶｼ壁						
		軽量鉄骨壁下地	65形 @450			(4.58+7.55)*2.50	30.33	
					AD4	-2.00*2.20	-4.40	
							計 25.93	m2
	1001	AD4						
		軽量鉄骨壁下地開口補強	65形 W2000×H2200 3方			1	1.00	か所
天井	103	浴室･脱衣室排煙窓吹抜部						
		ﾊﾞｽﾘﾌﾞ	ｱﾙﾐ製 木目調		吹抜部	6.81*0.80	5.45	m2
		防湿ｼｰﾄ						
		軽量鉄骨天井下地(高耐蝕仕様)	19形 金属成形板張り @360					
			ﾌﾄｺﾛH=1.5m以下 ｲﾝｻｰﾄ(鉄骨面)共					
	9	廻り縁(ﾊﾞｽﾘﾌﾞ用)	ｱﾙﾐ製 焼付(指定色)		吹抜部	(6.81+0.80)*2	15.22	m
	60	ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ	不燃 防ｶﾋﾞ ﾎﾞｰﾄﾞ面		設備基礎下	0.95*0.95*8=2EE	7.22	
		石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R)	厚9.5 継目処理		〃	2.75*0.95=2EE	2.61	
		軽量鉄骨天井下地(高耐蝕仕様)	19形 下地張り無 @300					
			ﾌﾄｺﾛH=1.5m以下 ｲﾝｻｰﾄ(断熱面)共				計 9.83	m2
	59	ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ	不燃 防ｶﾋﾞ ﾎﾞｰﾄﾞ面			8.11*3.78=2FF	30.66	
		石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R)	厚9.5 継目処理		WC	-1.30*1.81=2FF	-2.35	
		軽量鉄骨天井下地(高耐蝕仕様)	19形 下地張り無 @300		断熱面	-EE[9.83]	-9.83	
			ﾌﾄｺﾛH=1.5m以下 ｲﾝｻｰﾄ(RC面)共				計 18.48	m2
	57	ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ	不燃 防ｶﾋﾞ ﾎﾞｰﾄﾞ面			AA[56.54]	56.54	
		石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R)	厚9.5 継目処理		RC面	-FF[28.31]	-28.31	
		軽量鉄骨天井下地(高耐蝕仕様)	19形 下地張り無 @300		吹抜部	-6.81*0.80	-5.45	
			ﾌﾄｺﾛH=1.5m以下 溶接止め(鉄骨面)				計 22.78	m2

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

	階	部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) ㎡	周長(L) m	壁巾木減(M) ㎡	壁面積(N) ㎡
		203	女性脱衣室+ﾊﾟｳﾀﾞｰｺｰﾅｰ	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
天井	131	折返し・基礎下等 硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付	厚30 A種1H			EE[9.83]	9.83	m2
	1	廻り縁	塩ﾋﾞ製			CC[36.24]	36.24	m
	93	床目地棒	SUS 5×12			1.00+1.10	2.10	m
	143	女性脱衣室排煙窓吹抜部 天井ｱﾙﾐ格子ﾙｰﾊﾞｰ	厚25 25×25 側面枠共 W6757.5×D800			1	1.00	か所
	151	脱衣室ﾊﾟｳﾀﾞｰｺｰﾅｰ ﾊﾟｳﾀﾞｰｶｳﾝﾀｰ	ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ厚32 ﾌﾞﾗｹｯﾄ:SUS530型 L180@500程度 受材:C-60×30×10×2.3 W3410×D290			1	1.00	か所
	300	脱衣室 化粧耐蝕鏡	2方ﾌﾚｰﾑ W2400+750+750×H1200			1	1.00	か所
	521	男性・女性脱衣室 三方枠 UC塗	桧集成材 530×25 木部	0.600	WD3	1.97*2+1.9	5.84	m
	525	女性脱衣室・中広間 敷居	桧 150×30		WD3	1.97	1.97	m
	533	脱衣室・大広間 額縁 EP-G塗(細幅300mm以下)	米ﾂｶﾞ 150×25 木部		AW102B	(4.01+0.55)*2	9.12	m

***（仮称）地域交流温浴センター建設工事 ***

	階	部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) m²	周長(L) m	壁巾木減(M) m²	壁面積(N) m²
		204	男性浴室	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
床	23	浴槽内						
		押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温板敷	厚25 A種 3種b		浴槽	7.72*5.28=2AA	40.76	
		ｱｽﾌｧﾙﾄ防水	E-1		水風呂	1.82*3.33=2AA	6.06	
		ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上	ｱｽﾌｧﾙﾄ防水下地					
		溶接金網	φ4-100×100					
		防水押えｺﾝｸﾘｰﾄ	厚80	0.080				
							計 46.82	m2
立上り	15	防水入隅処理	ﾓﾙﾀﾙ		浴槽	(7.72+5.28)*2	26.00	
					水風呂	(1.82+3.33)*2	10.30	
					浴槽立上り	0.78*4*2	6.24	
							計 42.54	m
	13	浴槽内						
		押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温板敷	厚25 A種 3種b		浴槽	(7.72+5.28)*2*0.78	20.28	
		ｱｽﾌｧﾙﾄ防水	E-1		水風呂	(1.82+3.33)*2*0.78	8.03	
		ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面補修	B種					
		打放し型枠	B種 地上					
							計 28.31	m2
床	25	ｱｽﾌｧﾙﾄ防水	E-1			16.91*7.55=2BB	127.67	
		ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上	ｱｽﾌｧﾙﾄ防水下地		水風呂	1.82*3.68=2BB	6.70	
					浴槽	-AA[46.82]=2BB	-46.82	
							計 87.55	m2
壁	25	防水入隅処理	ﾓﾙﾀﾙ			(16.91+7.55+3.68)*2=2CC	56.28	
					柱型	0.14*2=2CC	0.28	
					立上り	1.40*8	11.20	
							計 67.76	m
	21	ｱｽﾌｧﾙﾄ防水	E-1			CC[56.56]*1.55	87.67	
		ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面補修	B種		AD4	-2.00*1.40	-2.80	
		打放し型枠	B種 地上		AD5A	-5.35*1.55	-8.29	
					AD6A	-1.92*1.40	-2.69	
					SSD1	-0.90*1.40	-1.26	
							計 72.63	m2
	27	防水保護ﾓﾙﾀﾙ塗	厚15 ﾗｽこすり共			CC[56.56]*1.40	79.18	
		ﾒﾀﾙﾗｽ			洗い場取合	-(0.30*2+6.72)*0.58	-4.25	

***（仮称）地域交流温浴センター建設工事 ***

	階	部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) ㎡	周長(L) m	壁巾木減(M) ㎡	壁面積(N) ㎡
		204	男性浴室	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
壁	27				AD4	-2.00*1.40	-2.80	
					AD5A	-5.35*1.40	-7.49	
					AD6A	-1.92*1.40	-2.69	
					SSD1	-0.90*1.40	-1.26	
							計 60.69	m2
排水溝	21	浴室						
		ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	樹脂製 W=150 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 受枠共 ｼﾏﾌﾞﾝ:ﾌｫﾙﾃﾊｰﾄﾞﾀｲﾌﾟ(JG-150順目)同等品		ｼｬﾜｰ廻り	2.66=2DD	2.66	m
		防水ﾓﾙﾀﾙ塗	厚20 W100×H100(糸幅300)					
		溶接金網	SUS φ2.6-50×50	0.300				
		普通型枠(無筋)		0.160				
	22	浴室						
		ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	樹脂製 W=150 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 受枠共 ｼﾏﾌﾞﾝ:ﾌｫﾙﾃﾊｰﾄﾞﾀｲﾌﾟ(JG-150順目)同等品		洗い場廻り	6.22*2	12.44	m
	23	浴室						
		ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	樹脂製 W=150 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 受枠共 ｼﾏﾌﾞﾝ:ﾌｫﾙﾃﾊｰﾄﾞﾀｲﾌﾟ(JG-150逆目)同等品		浴槽廻り 水風呂廻り	7.80+5.36=2EE 1.68+0.30=2EE	13.16 1.98	
		防水ﾓﾙﾀﾙ塗	厚20 W100×H100(糸幅300)		AD4	1.20=2EE	1.20	
		溶接金網	SUS φ2.6-50×50	0.300				
		普通型枠(無筋)		0.160				
							計 16.34	m
	31	浴室(洗い場)						
		ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ	磁器質 50角 無釉 W200×H50～85(糸幅300～370)		洗い場廻り	6.52*2=2FF	13.04	m
		ﾓﾙﾀﾙ塗	厚30 ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ下地 W200×H50～85(糸幅300～370)					
		溶接金網	SUS φ2.6-50×50	0.335				
		普通型枠(無筋)		0.080				
排水桝	11	浴室						
		ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	樹脂製 W300×D300 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 受枠共 ｼﾏﾌﾞﾝ:ﾌｫﾙﾃﾊｰﾄﾞﾀｲﾌﾟ(JG-□300)同等品			5	5.00	か所
		防水ﾓﾙﾀﾙ塗	厚20	0.163				
		溶接金網	SUS φ2.6-50×50	0.163				
		普通型枠(無筋)		0.072				

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

	階	部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) ㎡	周長(L) m	壁巾木減(M) ㎡	壁面積(N) ㎡
		204	男性浴室	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
排水桝	13	浴室						
		ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	樹脂製 W300×D300 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 受枠共 ｼﾏﾌﾞﾝ:ﾌｫﾙﾃﾊｰﾄﾞﾀｲﾌﾟ(JG-□300)同等品		洗い場廻り	2	2.00	か所
床	24	浴槽内						
		防水保護ﾓﾙﾀﾙ塗	厚15		浴槽	7.72*5.28	40.76	
		合成高分子系ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水	SC-1 屋内保護密着工法		水風呂	1.82*3.33	6.06	
		ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上(無筋ｺﾝ面)	ｼｰﾄ防水下地		掛湯	0.63*0.59	0.37	
							計 47.19	m2
立上り	24	浴槽内						
		防水保護ﾓﾙﾀﾙ塗	厚15		浴槽	(4.28+4.70)*2*0.66	11.85	
		合成高分子系ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水	SC-1 屋内保護密着工法		〃	(2.50+4.70)*2*0.66	9.50	
		ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面補修(無筋ｺﾝ面)	B種		ﾍﾞﾝﾁ取合	-0.40*0.36*4*2	-1.15	
		打放し型枠(無筋)	B種 地上		水風呂	(1.28+2.73)*2*0.66	5.29	
					階段取合	-0.30*0.40*2	-0.24	
					掛湯	(0.63+0.59)*2*0.50	1.22	
					〃	1.03*0.20	0.21	
							計 26.68	m2
床	33	浴槽内						
		御影石	厚25 JB仕上 敷ﾓﾙﾀﾙ共		浴槽	3.88*4.30	16.68	
					〃	2.10*4.30	9.03	
					水風呂	1.28*2.43	3.11	
							計 28.82	m2
立上り	51	浴槽内						
		御影石	厚25 JB仕上 取付ﾓﾙﾀﾙ共		浴槽	(4.28+4.70)*2*0.66	11.85	
					〃	(2.50+4.70)*2*0.66	9.50	
					ﾍﾞﾝﾁ取合	-0.40*0.36*4*2	-1.15	
					水風呂	(2.73*2+1.28)*0.66	4.45	
					階段取合	-0.30*0.40*2	-0.24	
							計 24.41	m2
床	34	掛湯内						
		御影石	厚20 本磨き 敷ﾓﾙﾀﾙ共		掛湯	0.63*0.59	0.37	m2
立上り	53	掛湯内						
		御影石	厚20 本磨き 取付ﾓﾙﾀﾙ共		掛湯	(0.63+0.59)*2*0.50	1.22	

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

	階	部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) ㎡	周長(L) m	壁巾木減(M) ㎡	壁面積(N) ㎡
		204	男性浴室	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
立上り	53				〃	1.03*0.20	0.21	
							計 1.43	m2
階段	51	浴槽内踏板 御影石	厚25 JB仕上 取付ﾓﾙﾀﾙ共 W=300		浴槽 水風呂	0.90*2*2 1.28	3.60 1.28	
							計 4.88	m
	52	浴槽内蹴込 御影石	厚25 JB仕上 取付ﾓﾙﾀﾙ共 H=190		浴槽	0.90*2	1.80	m
	53	浴槽内蹴込 御影石	厚25 JB仕上 取付ﾓﾙﾀﾙ共 H=215		浴槽	0.90*2	1.80	m
	55	浴槽内蹴込 御影石	厚25 JB仕上 取付ﾓﾙﾀﾙ共 H=220		浴槽	0.90*2	1.80	m
	57	浴槽内蹴込 御影石	厚25 JB仕上 取付ﾓﾙﾀﾙ共 H=275		水風呂	1.28	1.28	m
	59	浴槽内蹴込 御影石	厚25 JB仕上 取付ﾓﾙﾀﾙ共 H=375		水風呂	1.28	1.28	m
	61	浴槽内座面 御影石	厚25 JB仕上 取付ﾓﾙﾀﾙ共 W=400		浴槽 〃	3.38+4.30 1.60+4.30	7.68 5.90	
							計 13.58	m
床	51	ﾀｲﾙ ﾓﾙﾀﾙ塗 溶接金網 防水押えｺﾝｸﾘｰﾄ	磁器質 無釉 300角 浴室対応 LIXIL:ｻｰﾓﾀｲﾙ同等品 厚17　300角ﾀｲﾙ下地 φ4-100×100 厚80	 0.080	 洗い場取合 〃 掛湯取合 排水溝	BB[87.55] -6.72*0.38 -6.72*0.45 -1.03*1.09 -(DD[2.66]+EE[16.34]+FF[13.04])*0.15	87.55 -2.55 -3.02 -1.12 -4.81	
							計 76.05	m2

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

	階	部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) ㎡	周長(L) m	壁巾木減(M) ㎡	壁面積(N) ㎡
		204	男性浴室	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
壁	31	御影石	厚20 本磨き 張付ﾓﾙﾀﾙ共			CC[56.56]*1.40	79.18	
					洗い場取合	-(0.30*2+6.72)*0.58	-4.25	
					AD4	-2.00*1.40	-2.80	
					AD5A	-5.35*1.40	-7.49	
					AD6A	-1.92*1.40	-2.69	
					SSD1	-0.90*1.40	-1.26	
					洗い場	6.52*(0.30+0.27)*2	7.43	
					〃	6.52*0.76	4.96	
					〃	(6.72+1.34+1.14)*1.40	12.88	
					〃	1.12*1.40*2	3.14	
					掛湯側面	1.09*0.90*2	1.96	
					欠	-0.80*0.15*2	-0.24	
					ｶﾗﾝ取合	-0.20*0.58*2	-0.23	
							計 90.59	m2
	33	御影石出隅加工	直角			1.40*4	5.60	
					洗い場	1.40	1.40	
					ｼｬﾜｰ	0.50*4*2	4.00	
					掛湯	(0.75+0.15)*2	1.80	
							計 12.80	m
	34	壁小口 御影石	厚20 本磨き 張付ﾓﾙﾀﾙ共 端部角面取り W=200		洗い場	1.40*2	2.80	m
	35	壁ﾎﾞｰﾀﾞｰ 御影石	25×40 本磨き 張付ﾓﾙﾀﾙ共			CC[56.56]	56.56	
					洗い場取合	-0.20*2	-0.40	
					AD4	-2.00	-2.00	
					AD5A	-5.35	-5.35	
					AD6A	-1.92	-1.92	
					SSD1	-0.90	-0.90	
							計 45.99	m
	37	洗い場隔て板 御影石	厚40 本磨き 自立ﾀｲﾌﾟ 端部角面取加工 端部斜めｶｯﾄ及び面台取合部加工共			6*2	12.00	か所

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

	階	部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) ㎡	周長(L) m	壁巾木減(M) ㎡	壁面積(N) ㎡
		204	男性浴室	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
壁	37		W860×H1200					
	39	ｼｬﾜｰ隔て板 御影石	厚40 本磨き 自立ﾀｲﾌﾟ 端部角面取加工 W1090×H1400			3	3.00	か所
立上り天端	11	洗い場･掛湯笠木 御影石	厚25 本磨 取付ﾓﾙﾀﾙ共 端部角面取り W=210			0.69*2+0.82	2.20	m
	13	洗い場笠木 御影石	厚25 本磨 取付ﾓﾙﾀﾙ共 端部角面取り W=94+94		ｼｬﾜｰ取合	6.62+1.24 1.12 -0.35*2	7.86 1.12 -0.70 計 8.28	m
	15	洗い場笠木(ｼｬﾜｰ) 御影石	厚25 本磨 取付ﾓﾙﾀﾙ共 端部角面取り W360×D210			2	2.00	か所
	21	洗い場面台 御影石	厚25 本磨 取付ﾓﾙﾀﾙ共 端部角面取り W=195			6.52*2	13.04	m
	23	洗い場桶台 御影石	厚25 本磨 取付ﾓﾙﾀﾙ共 端部角面取り W=290			6.52*2	13.04	m
	25	掛湯面台 御影石	厚25 本磨 取付ﾓﾙﾀﾙ共 端部角面取り W1030×D300			1	1.00	か所

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

	階	部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) m²	周長(L) m	壁巾木減(M) m²	壁面積(N) m²
		204	男性浴室	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
立上り天端	31	浴槽天端 御影石	 厚25 JB 取付ﾓﾙﾀﾙ共 端部角面取り W=200		 水風呂	 2.73*2	 5.46	 m
	33	浴槽天端 御影石	 厚25 JB 取付ﾓﾙﾀﾙ共 端部角面取り W=280		 浴槽	 7.23	 7.23	 m
	35	浴槽天端 御影石	 厚25 JB 取付ﾓﾙﾀﾙ共 端部角面取り W=300		 浴槽 水風呂	 4.99*2+7.23 1.68*2	 17.21 3.36 計 20.57	 m
	39	浴槽天端 御影石 浴槽排水溝 御影石	 厚25 JB 取付ﾓﾙﾀﾙ共 端部角面取り W=165 厚20 本磨き 取付ﾓﾙﾀﾙ共 W100×H100(L型)			 5.28	 5.28	 m
	41	吐水口 御影石	 上蓋:厚20 本磨き(取外し式) 底板・側板:厚35 本磨き(接着) 出隅糸面取 W200×D300×H110～160			 4	 4.00	 か所
壁	41	二丁掛ﾀｲﾙ ﾓﾙﾀﾙ塗 目荒し工法(ﾀｲﾙ張面) 増打ｺﾝｸﾘｰﾄ	せっ器質 施釉 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 接着張 名古屋ﾓｻﾞｲｸ工業:ｴﾘｱﾎﾞｰﾀﾞｰ彩同等品 接着張ﾀｲﾙ下地 高圧水洗 厚20 地上	 0.020	 CH2500 AD4 AD5A AD6A SSD1	CC[56.56]*1.40 -(3.68+0.14)*2*0.30 -2.00*0.80 -5.35*1.27 -1.92*0.80 -0.90*0.59	79.18 -2.29 -1.60 -6.79 -1.54 -0.53 計 66.43	 m2
	81	ﾌｯ素樹脂塗装	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 水性			(16.91+7.55)*2*0.99	48.43	m2

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

	階	部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) m²	周長(L) m	壁巾木減(M) m²	壁面積(N) m²
		204	男性浴室	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
壁	81	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面補修 打放し型枠 増打ｺﾝｸﾘｰﾄ	A種 A種 地上 厚20 地上	0.020				
	171	浴室 ﾊﾞｽﾘﾌﾞ 防湿ｼｰﾄ	ｱﾙﾐ製 暗色		B･D面 AW103 A面 AW102B	(0.15+2.00)*3.78*(1/2)*2*2=2GG -0.75*1.10=2GG 16.91*0.58=2GG -4.01*0.55*2=2GG	16.25 -0.83 9.81 -4.41 計 20.82	m2
間仕切	45	浴室 軽量鉄骨壁下地(高耐蝕仕様)	65形 @300			GG[20.82]	20.82	m2
	3001	AW103 軽量鉄骨壁下地開口補強(高耐蝕仕 様)	65形 W750×H1200 4方			1	1.00	か所
	3011	AW102A･B 軽量鉄骨壁下地開口補強(高耐蝕仕 様)	65形 W4010×H550 4方			2	2.00	か所
天井	101	浴室勾配天井 ﾊﾞｽﾘﾌﾞ 防湿ｼｰﾄ 軽量鉄骨天井下地(高耐蝕仕様)	ｱﾙﾐ製 木目調 19形 金属成形板張り @360 ﾌﾄｺﾛH=1.5m以下 ｲﾝｻｰﾄ(鉄骨面)共		勾配5/10 CH2500	16.91*7.55*1.118 -1.30*7.55*1.118	142.74 -10.97 計 131.77	m2
	105	浴室CH2500 ﾊﾞｽﾘﾌﾞ 防湿ｼｰﾄ 軽量鉄骨天井下地(高耐蝕仕様)	ｱﾙﾐ製 暗色 19形 金属成形板張り @360 ﾌﾄｺﾛH=1.5m以下 ｲﾝｻｰﾄ(鉄骨面)共		CH2500 水風呂	1.30*7.55 1.82*3.68	9.82 6.70 計 16.52	m2
	9	廻り縁(ﾊﾞｽﾘﾌﾞ用)	ｱﾙﾐ製 焼付(指定色)		勾配5/10 〃 CH2500 水風呂	(16.91-1.30)*2 7.55*2*1.118 (1.30+7.55)*2 (1.82+3.68)*2	31.22 16.88 17.70 11.00 計 76.80	m
下り天井	51	浴室排煙窓用吹抜部						

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

	階	部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) ㎡	周長(L) m	壁巾木減(M) ㎡	壁面積(N) ㎡
		204	男性浴室	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
下り天井	51	軽量鉄骨下り天井下地(高耐蝕仕様) ﾊﾞｽﾘﾌﾞ 防湿ｼｰﾄ	19形 H=250 ｱﾙﾐ製 木目調	 0.250 0.250	 CH2500	16.91 -1.30	16.91 -1.30 計 15.61	 m
	15	●排水目皿→設備工事	SUS製φ100			7	7.00	か所
	161	浴室浴槽 ｽﾃﾝﾚｽ手摺	 SUS φ38 HL W1310×H700			 4	 4.00	 か所
	163	水風呂 ｽﾃﾝﾚｽ手摺	 SUS φ38 HL W1000×H700～1000			 2	 2.00	 か所
	171	浴室洗い場 隔てｶﾞﾗｽ 隔てｶﾞﾗｽ受金物	 強化ｶﾞﾗｽ厚4 小口磨き加工共 H=300 SUS C-30×50	 	 ｼｬﾜｰ取合	 6.62+1.24 1.12 -0.35*2	 7.86 1.12 -0.70 計 8.28	 m

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

	階	部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) m²	周長(L) m	壁巾木減(M) m²	壁面積(N) m²
		205	女性浴室	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
床	23	浴槽内						
		押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温板敷	厚25 A種 3種b		浴槽	7.72*5.28=2AA	40.76	
		ｱｽﾌｧﾙﾄ防水	E-1		水風呂	1.82*3.33=2AA	6.06	
		ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上	ｱｽﾌｧﾙﾄ防水下地					
		溶接金網	φ4-100×100					
		防水押えｺﾝｸﾘｰﾄ	厚80	0.080				
							計 46.82	m2
立上り	15	防水入隅処理	ﾓﾙﾀﾙ		浴槽	(7.72+5.28)*2	26.00	
					水風呂	(1.82+3.33)*2	10.30	
					浴槽立上り	0.78*4*2	6.24	
							計 42.54	m
	13	浴槽内						
		押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温板敷	厚25 A種 3種b		浴槽	(7.72+5.28)*2*0.78	20.28	
		ｱｽﾌｧﾙﾄ防水	E-1		水風呂	(1.82+3.33)*2*0.78	8.03	
		ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面補修	B種					
		打放し型枠	B種 地上					
							計 28.31	m2
床	25	ｱｽﾌｧﾙﾄ防水	E-1			15.91*7.55=2BB	120.12	
		ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上	ｱｽﾌｧﾙﾄ防水下地		水風呂	1.82*3.68=2BB	6.70	
					浴槽	-AA[46.82]=2BB	-46.82	
							計 80.00	m2
壁	25	防水入隅処理	ﾓﾙﾀﾙ			(15.91+7.55+3.68)*2=2CC	54.28	
					立上り	1.40*8	11.20	
							計 65.48	m
	23	ｱｽﾌｧﾙﾄ防水	E-1			7.55*1.55	11.70	m2
		ﾓﾙﾀﾙ塗	防水下地　CB面					
	21	ｱｽﾌｧﾙﾄ防水	E-1			CC[54.28]*1.55	84.13	
		ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面補修	B種		CB面	-7.55*1.55	-11.70	
		打放し型枠	B種 地上		AD4	-2.00*1.40	-2.80	
					AD5B	-5.35*1.55	-8.29	
					AD6B	-1.92*1.40	-2.69	
					SSD1	-0.90*1.40	-1.26	
							計 57.39	m2

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

	階	部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) ㎡	周長(L) m	壁巾木減(M) ㎡	壁面積(N) ㎡
		205	女性浴室	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
壁	27	防水保護ﾓﾙﾀﾙ塗	厚15 ﾗｽこすり共			CC[54.28]*1.40	75.99	
		ﾒﾀﾙﾗｽ			洗い場取合	-(0.30*2+6.72)*0.58	-4.25	
					AD4	-2.00*1.40	-2.80	
					AD5B	-5.35*1.40	-7.49	
					AD6B	-1.92*1.40	-2.69	
					SSD1	-0.90*1.40	-1.26	
							計 57.50	m2
排水溝	21	浴室						
		ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	樹脂製 W=150 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 受枠共		ｼｬﾜｰ廻り	2.66=2DD	2.66	m
			ｼﾏﾌﾟﾝ:ﾌｫﾙﾃﾊｰﾄﾞﾀｲﾌﾟ(JG-150順目)同等品					
		防水ﾓﾙﾀﾙ塗	厚20 W100×H100(糸幅300)					
		溶接金網	SUS φ2.6-50×50	0.300				
		普通型枠(無筋)		0.160				
	22	浴室						
		ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	樹脂製 W=150 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 受枠共		洗い場廻り	6.22*2	12.44	m
			ｼﾏﾌﾟﾝ:ﾌｫﾙﾃﾊｰﾄﾞﾀｲﾌﾟ(JG-150順目)同等品					
	23	浴室						
		ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	樹脂製 W=150 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 受枠共		浴槽廻り	7.80+5.36=2EE	13.16	
			ｼﾏﾌﾟﾝ:ﾌｫﾙﾃﾊｰﾄﾞﾀｲﾌﾟ(JG-150逆目)同等品		水風呂廻り	1.68+0.30=2EE	1.98	
		防水ﾓﾙﾀﾙ塗	厚20 W100×H100(糸幅300)		AD4	1.20=2EE	1.20	
		溶接金網	SUS φ2.6-50×50	0.300				
		普通型枠(無筋)		0.160				
							計 16.34	m
	31	浴室(洗い場)						
		ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ	磁器質 50角 無釉		洗い場廻り	6.52*2=2FF	13.04	m
			W200×H50～85(糸幅300～370)					
		ﾓﾙﾀﾙ塗	厚30 ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ下地					
			W200×H50～85(糸幅300～370)					
		溶接金網	SUS φ2.6-50×50	0.335				
		普通型枠(無筋)		0.080				
排水桝	11	浴室						
		ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	樹脂製 W300×D300 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 受枠共			5	5.00	か所
			ｼﾏﾌﾟﾝ:ﾌｫﾙﾃﾊｰﾄﾞﾀｲﾌﾟ(JG-□300)同等品					
		防水ﾓﾙﾀﾙ塗	厚20	0.163				

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

	階	部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) ㎡	周長(L) m	壁巾木減(M) ㎡	壁面積(N) ㎡
		205	女性浴室	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
排水桝	11	溶接金網 普通型枠(無筋)	SUS　φ2.6-50×50	0.163 0.072				
	13	浴室 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	樹脂製 W300×D300 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 受枠共 ｼﾏﾌﾞﾝ:ﾌｫﾙﾃﾊｰﾄﾞﾀｲﾌﾟ(JG-□300)同等品		洗い場廻り	2	2.00	か所
床	24	浴槽内 防水保護ﾓﾙﾀﾙ塗 合成高分子系ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上(無筋ｺﾝ面)	厚15 SC-1 屋内保護密着工法 ｼｰﾄ防水下地		浴槽 水風呂 掛湯	7.72*5.28 1.82*3.33 0.63*0.59	40.76 6.06 0.37 計　47.19	m2
立上り	24	浴槽内 防水保護ﾓﾙﾀﾙ塗 合成高分子系ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面補修(無筋ｺﾝ面) 打放し型枠(無筋)	厚15 SC-1 屋内保護密着工法 B種 B種 地上		浴槽 〃 ﾍﾞﾝﾁ取合 水風呂 階段取合 掛湯 〃	(4.28+4.70)*2*0.66 (2.50+4.70)*2*0.66 -0.40*0.36*4*2 (1.28+2.73)*2*0.66 -0.30*0.40*2 (0.63+0.59)*2*0.50 1.03*0.20	11.85 9.50 -1.15 5.29 -0.24 1.22 0.21 計　26.68	m2
床	33	浴槽内 御影石	厚25 JB仕上 敷ﾓﾙﾀﾙ共		浴槽 〃 水風呂	3.88*4.30 2.10*4.30 1.28*2.43	16.68 9.03 3.11 計　28.82	m2
立上り	51	浴槽内 御影石	厚25 JB仕上 取付ﾓﾙﾀﾙ共		浴槽 〃 ﾍﾞﾝﾁ取合 水風呂 階段取合	(4.28+4.70)*2*0.66 (2.50+4.70)*2*0.66 -0.40*0.36*4*2 (2.73*2+1.28)*0.66 -0.30*0.40*2	11.85 9.50 -1.15 4.45 -0.24 計　24.41	m2
床	34	掛湯内 御影石	厚20 本磨き 敷ﾓﾙﾀﾙ共		掛湯	0.63*0.59	0.37	m2

***（仮称）地域交流温浴センター建設工事 ***

	階	部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) ㎡	周長(L) m	壁巾木減(M) ㎡	壁面積(N) ㎡
		205	女性浴室	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
立上り	53	掛湯内 御影石	厚20 本磨き 取付ﾓﾙﾀﾙ共		掛湯 〃	(0.63+0.59)*2*0.50 1.03*0.20	1.22 0.21 計 1.43	m2
階段	51	浴槽内踏板 御影石	厚25 JB仕上 取付ﾓﾙﾀﾙ共 W=300		浴槽 水風呂	0.90*2*2 1.28	3.60 1.28 計 4.88	m
	52	浴槽内蹴込 御影石	厚25 JB仕上 取付ﾓﾙﾀﾙ共 H=190		浴槽	0.90*2	1.80	m
	53	浴槽内蹴込 御影石	厚25 JB仕上 取付ﾓﾙﾀﾙ共 H=215		浴槽	0.90*2	1.80	m
	55	浴槽内蹴込 御影石	厚25 JB仕上 取付ﾓﾙﾀﾙ共 H=220		浴槽	0.90*2	1.80	m
	57	浴槽内蹴込 御影石	厚25 JB仕上 取付ﾓﾙﾀﾙ共 H=275		水風呂	1.28	1.28	m
	59	浴槽内蹴込 御影石	厚25 JB仕上 取付ﾓﾙﾀﾙ共 H=375		水風呂	1.28	1.28	m
	61	浴槽内座面 御影石	厚25 JB仕上 取付ﾓﾙﾀﾙ共 W=400		浴槽 〃	3.38+4.30 1.60+4.30	7.68 5.90 計 13.58	m
床	51	ﾀｲﾙ ﾓﾙﾀﾙ塗 溶接金網	磁器質 無釉 300角 浴室対応 LIXIL:ｻｰﾓﾀｲﾙ同等品 厚17　300角ﾀｲﾙ下地 φ4-100×100		 洗い場取合 〃 掛湯取合	BB[80.00] -6.72*0.38 -6.72*0.45 -1.03*1.09	80.00 -2.55 -3.02 -1.12	

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

	階	部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) ㎡	周長(L) m	壁巾木減(M) ㎡	壁面積(N) ㎡
		205	女性浴室	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
床	51	防水押えｺﾝｸﾘｰﾄ	厚80	0.080	排水溝	-(DD[2.66]+EE[16.34]+FF[13.04])*0.15	-4.81	
							計 68.50	m2
壁	31	御影石	厚20 本磨き 張付ﾓﾙﾀﾙ共			CC[54.28]*1.40	75.99	
					洗い場取合	-(0.30*2+6.72)*0.58	-4.25	
					AD4	-2.00*1.40	-2.80	
					AD5B	-5.35*1.40	-7.49	
					AD6B	-1.92*1.40	-2.69	
					SSD1	-0.90*1.40	-1.26	
					洗い場	6.52*(0.30+0.27)*2	7.43	
					〃	6.52*0.76	4.96	
					〃	(6.72+1.34+1.14)*1.40	12.88	
					〃	1.12*1.40*2	3.14	
					掛湯側面	1.09*0.90*2	1.96	
					欠	-0.80*0.15*2	-0.24	
					ｶﾗﾝ取合	-0.20*0.58*2	-0.23	
							計 87.40	m2
	33	御影石出隅加工	直角			1.40*2	2.80	
					洗い場	1.40	1.40	
					ｼｬﾜｰ	0.50*4*2	4.00	
					掛湯	(0.75+0.15)*2	1.80	
							計 10.00	m
	34	壁小口						
		御影石	厚20 本磨き 張付ﾓﾙﾀﾙ共 端部角面取り W=200		洗い場	1.40*2	2.80	m
	35	壁ﾎﾞｰﾀﾞｰ						
		御影石	25×40 本磨き 張付ﾓﾙﾀﾙ共			CC[54.28]	54.28	
					洗い場取合	-0.20*2	-0.40	
					AD4	-2.00	-2.00	
					AD5B	-5.35	-5.35	
					AD6B	-1.92	-1.92	
					SSD1	-0.90	-0.90	
							計 43.71	m
	37	洗い場隔て板						

***（仮称）地域交流温浴センター建設工事 ***

	階	部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) m²	周長(L) m	壁巾木減(M) m²	壁面積(N) m²
		205	女性浴室	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
壁	37	御影石	厚40 本磨き 自立ﾀｲﾌﾟ 端部角面取加工 端部斜めｶｯﾄ及び面台取合部加工共 W860×H1200			6*2	12.00	か所
	39	ｼｬﾜｰ隔て板 御影石	厚40 本磨き 自立ﾀｲﾌﾟ 端部角面取加工 W1090×H1400			3	3.00	か所
立上り天端	11	洗い場・掛湯笠木 御影石	厚25 本磨 取付ﾓﾙﾀﾙ共 端部角面取り W=210			0.69*2+0.82	2.20	m
	13	洗い場笠木 御影石	厚25 本磨 取付ﾓﾙﾀﾙ共 端部角面取り W=94+94		ｼｬﾜｰ取合	6.62+1.24 1.12 -0.35*2	7.86 1.12 -0.70 計 8.28	m
	15	洗い場笠木(ｼｬﾜｰ) 御影石	厚25 本磨 取付ﾓﾙﾀﾙ共 端部角面取り W360×D210			2	2.00	か所
	21	洗い場面台 御影石	厚25 本磨 取付ﾓﾙﾀﾙ共 端部角面取り W=195			6.52*2	13.04	m
	23	洗い場桶台 御影石	厚25 本磨 取付ﾓﾙﾀﾙ共 端部角面取り W=290			6.52*2	13.04	m
	25	掛湯面台 御影石	厚25 本磨 取付ﾓﾙﾀﾙ共			1	1.00	か所

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

	階	部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) ㎡	周長(L) m	壁巾木減(M) ㎡	壁面積(N) ㎡
		205	女性浴室	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
立上り天端	25		端部角面取り W1030×D300					
	31	浴槽天端 御影石	厚25 JB 取付ﾓﾙﾀﾙ共 端部角面取り W=200		水風呂	2.73*2	5.46	m
	35	浴槽天端 御影石	厚25 JB 取付ﾓﾙﾀﾙ共 端部角面取り W=300		浴槽 水風呂	(7.23+4.99)*2 1.68*2	24.44 3.36 計　27.80	m
	39	浴槽天端 御影石 浴槽排水溝 御影石	厚25 JB 取付ﾓﾙﾀﾙ共 端部角面取り W=165 厚20 本磨き 取付ﾓﾙﾀﾙ共 W100×H100(L型)			5.28	5.28	m
	41	吐水口 御影石	上蓋:厚20 本磨き(取外し式) 底板・側板:厚35 本磨き(接着) 出隅糸面取 W200×D300×H110～160			4	4.00	か所
壁	43	二丁掛ﾀｲﾙ ﾓﾙﾀﾙ塗	せっ器質 施釉 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 接着張 名古屋ﾓｻﾞｲｸ工業:ｴﾘｱﾎﾞｰﾀﾞｰ彩同等品 接着張ﾀｲﾙ下地 CB面			7.55*1.40	10.57	m2
	41	二丁掛ﾀｲﾙ ﾓﾙﾀﾙ塗 目荒し工法(ﾀｲﾙ張面) 増打ｺﾝｸﾘｰﾄ	せっ器質 施釉 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 接着張 名古屋ﾓｻﾞｲｸ工業:ｴﾘｱﾎﾞｰﾀﾞｰ彩同等品 接着張ﾀｲﾙ下地 高圧水洗 厚20 地上	0.020	CH2500 CB面 AD4 AD5B AD6B SSD1	CC[54.28]*1.40 -3.68*2*0.30 -7.55*1.40 -2.00*0.80 -5.35*1.27 -1.92*0.80 -0.90*0.59	75.99 -2.21 -10.57 -1.60 -6.79 -1.54 -0.53	

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

	階	部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) m²	周長(L) m	壁巾木減(M) m²	壁面積(N) m²
		205	女性浴室	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
	41						計　52.75	m2
	81	ﾌｯ素樹脂塗装 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面補修 打放し型枠 増打ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 水性 A種 A種 地上 厚20 地上	0.020		(15.91+7.55)*2*0.99	46.45	m2
	171	浴室 ﾊﾞｽﾘﾌﾞ 防湿ｼｰﾄ	ｱﾙﾐ製 暗色		B･D面 AW103 C面 AW102A	(0.15+2.00)*3.78*(1/2)*2*2=2GG -0.75*1.10=2GG 15.91*0.58=2GG -4.01*0.55*2=2GG	16.25 -0.83 9.23 -4.41 計　20.24	m2
間仕切	45	浴室 軽量鉄骨壁下地(高耐蝕仕様)	65形 @300			GG[20.24]	20.24	m2
	3001	AW103 軽量鉄骨壁下地開口補強(高耐蝕仕 様)	65形 W750×H1200 4方			1	1.00	か所
	3011	AW102A･B 軽量鉄骨壁下地開口補強(高耐蝕仕 様)	65形 W4010×H550 4方			2	2.00	か所
壁	301	二重壁 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	厚180 C種 塗下		Y5通	7.55*2.95	22.27	m2
天井	101	浴室勾配天井 ﾊﾞｽﾘﾌﾞ 防湿ｼｰﾄ 軽量鉄骨天井下地(高耐蝕仕様)	ｱﾙﾐ製 木目調 19形 金属成形板張り @360 ﾌﾄｺﾛH=1.5m以下 ｲﾝｻｰﾄ(鉄骨面)共		勾配5/10 CH2500	15.91*7.55*1.118 -1.30*7.55*1.118	134.29 -10.97 計　123.32	m2
	105	浴室CH2500 ﾊﾞｽﾘﾌﾞ 防湿ｼｰﾄ 軽量鉄骨天井下地(高耐蝕仕様)	ｱﾙﾐ製 暗色 19形 金属成形板張り @360 ﾌﾄｺﾛH=1.5m以下 ｲﾝｻｰﾄ(鉄骨面)共		CH2500 水風呂	1.30*7.55 1.82*3.68	9.82 6.70 計　16.52	m2
	9	廻り縁(ﾊﾞｽﾘﾌﾞ用)	ｱﾙﾐ製 焼付(指定色)		勾配5/10	(15.91-1.30)*2	29.22	

***（仮称）地域交流温浴センター建設工事 ***

	階	部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) ㎡	周長(L) m	壁巾木減(M) ㎡	壁面積(N) ㎡
		205	女性浴室	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
天井	9				〃	7.55*2*1.118	16.88	
					CH2500	(1.30+7.55)*2	17.70	
					水風呂	(1.82+3.68)*2	11.00	
							計 74.80	m
下り天井	51	浴室排煙窓用吹抜部						
		軽量鉄骨下り天井下地(高耐蝕仕様)	19形 H=250			15.91	15.91	
		ﾊﾞｽﾘﾌﾞ	ｱﾙﾐ製 木目調	0.250	CH2500	-1.30	-1.30	
		防湿ｼｰﾄ		0.250				
							計 14.61	m
	15	●排水目皿→設備工事	SUS製φ100			7	7.00	か所
	161	浴室浴槽						
		ｽﾃﾝﾚｽ手摺	SUS φ38 HL			4	4.00	か所
			W1310×H700					
	163	水風呂						
		ｽﾃﾝﾚｽ手摺	SUS φ38 HL			2	2.00	か所
			W1000×H700～1000					
	171	浴室洗い場						
		隔てｶﾞﾗｽ	強化ｶﾞﾗｽ厚4 小口磨き加工共			6.62+1.24	7.86	
			H=300			1.12	1.12	
		隔てｶﾞﾗｽ受金物	SUS C-30×50		ｼｬﾜｰ取合	-0.35*2	-0.70	
							計 8.28	m

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

	階	部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) ㎡	周長(L) m	壁巾木減(M) ㎡	壁面積(N) ㎡
		206	男性ﾄﾞﾗｲｻｳﾅ	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
床	61	■ｽﾉｺ敷→ｻｳﾅ工事	ﾋﾉｷ 厚90			3.62*3.40=2AA	12.31	m2
		ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上	ｽﾉｺ下地					
		溶接金網	φ4-100×100					
		防水押えｺﾝｸﾘｰﾄ	厚50	0.050				
壁	51	■多孔質ｾﾗﾐｯｸﾀｲﾙ→ｻｳﾅ工事	施釉 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 接着張			(3.62+3.40)*2*2.80	39.31	
			INAX:ｴｺｶﾗｯﾄﾌﾟﾗｽ同等品			-3.82*1.36	-5.20	
		ﾓﾙﾀﾙ塗	接着張ﾀｲﾙ下地			-2.20*0.68*2	-2.99	
		目荒し工法(ﾀｲﾙ張面)	高圧水洗		SSD1	-0.90*1.99	-1.79	
		増打ｺﾝｸﾘｰﾄ	厚20 地上	0.020				
							計 29.33	m2
天井	85	ｻｳﾅ室						
		■岩綿吸音板→ｻｳﾅ工事	厚12 軒天用 下地ｹｲｶﾙ板厚6+保湿層 共			AA[12.31]	12.31	m2
		軽量鉄骨天井下地	19形 下地張り有 @360					
			ﾌﾄｺﾛH=1.5m以下 ｲﾝｻｰﾄ(断熱面)共					
		硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付	厚50 A種1H					
	87	ｻｳﾅ室						
		■廻り縁→ｻｳﾅ工事	ﾋﾉｷ			(3.62+3.40)*2	14.04	m
	191	ｻｳﾅ工事	床:桧ｽﾉｺ敷			1	1.00	式
			壁:多孔質ｾﾗﾐｯｸﾀｲﾙ+ｻｳﾅﾊﾟﾈﾙ(保湿層+ｹｲｶﾙ板)					
			天井:岩綿吸音板厚12+ｻｳﾅﾊﾟﾈﾙ(保湿層+ｹｲｶﾙ板)					
			見切・廻り縁・背もたれ・ﾍﾞﾝﾁ:桧					
			男女(2室分)					

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

	階	部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) ㎡	周長(L) m	壁巾木減(M) ㎡	壁面積(N) ㎡
		207	女性ﾄﾞﾗｲｻｳﾅ	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
床	61	■ｽﾉｺ敷→ｻｳﾅ工事	ﾋﾉｷ 厚90			3.62*3.40=2AA	12.31	m2
		ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上	ｽﾉｺ下地					
		溶接金網	φ4-100×100					
		防水押えｺﾝｸﾘｰﾄ	厚50	0.050				
壁	51	■多孔質ｾﾗﾐｯｸﾀｲﾙ→ｻｳﾅ工事	施釉 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 接着張			(3.62+3.40)*2*2.80	39.31	
			INAX:ｴｺｶﾗｯﾄﾌﾟﾗｽ同等品			-3.82*1.36	-5.20	
		ﾓﾙﾀﾙ塗	接着張ﾀｲﾙ下地			-2.20*0.68*2	-2.99	
		目荒し工法(ﾀｲﾙ張面)	高圧水洗		SSD1	-0.90*1.99	-1.79	
		増打ｺﾝｸﾘｰﾄ	厚20 地上	0.020				
							計 29.33	m2
天井	85	ｻｳﾅ室						
		■岩綿吸音板→ｻｳﾅ工事	厚12 軒天用 下地ｹｲｶﾙ板厚6+保湿層 共			AA[12.31]	12.31	m2
		軽量鉄骨天井下地	19形 下地張り有 @360					
			ﾌﾄｺﾛH=1.5m以下 ｲﾝｻｰﾄ(断熱面)共					
		硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付	厚50 A種1H					
	87	ｻｳﾅ室						
		■廻り縁→ｻｳﾅ工事	ﾋﾉｷ			(3.62+3.40)*2	14.04	m

***（仮称）地域交流温浴センター建設工事 ***

	階	部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) m²	周長(L) m	壁巾木減(M) m²	壁面積(N) m²
		208	男性浴室風除室	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
床	25	ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上	E-1 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水下地			1.93*2.12=2AA	4.09	m2
壁	25	防水入隅処理	ﾓﾙﾀﾙ			(1.93+2.12)*2=2BB	8.10	
					AD5A	-(0.91+2.00)	-2.91	
					AD6A	-1.92	-1.92	
							計 3.27	m
	21	ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面補修 打放し型枠	E-1 B種 B種 地上			BB[8.1]*1.55	12.56	
					AD5A	-(0.91+2.00)*1.40	-4.07	
					AD6A	-1.92*1.40	-2.69	
							計 5.80	m2
	27	防水保護ﾓﾙﾀﾙ塗 ﾒﾀﾙﾗｽ	厚15 ﾗｽこすり共			BB[8.1]*1.40	11.34	
					AD5A	-(0.91+2.00)*1.40	-4.07	
					AD6A	-1.92*1.40	-2.69	
							計 4.58	m2
床	41	鉄平石 溶接金網 防水押えｺﾝｸﾘｰﾄ	厚30 乱張り 敷ﾓﾙﾀﾙ共 φ4-100×100 厚80	0.080		AA[4.09]	4.09	m2
壁	31	御影石	厚20 本磨き 張付ﾓﾙﾀﾙ共			BB[8.1]*1.40	11.34	
					AD5A	-(0.91+2.00)*1.40	-4.07	
					AD6A	-1.92*1.40	-2.69	
							計 4.58	m2
	33	御影石出隅加工	直角			1.40	1.40	m
	35	壁ﾎﾞｰﾀﾞｰ 御影石	25×40 本磨き 張付ﾓﾙﾀﾙ共			BB[8.1]	8.10	
					AD5A	-(0.91+2.00)	-2.91	
					AD6A	-1.92	-1.92	
							計 3.27	m
	85	ﾌｯ素樹脂塗装 ｺﾝｸﾘｰﾄ化粧打放し面補修 化粧打放し型枠 増打ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 水性 本実面 本実 地上部 厚20 地上	0.020	AD5A	1.93*1.10=2CC -0.91*0.80	2.12 -0.73	

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

	階	部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) m²	周長(L) m	壁巾木減(M) m²	壁面積(N) m²
		208	男性浴室風除室	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
	85						計　1.39	m2
	41	二丁掛ﾀｲﾙ	せっ器質 施釉 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 接着張			BB[8.1]*1.10	8.91	
			名古屋ﾓｻﾞｲｸ工業:ｴﾘｱﾎﾟｰﾀﾞｰ彩同等品		フッ素	-CC[2.12]	-2.12	
		ﾓﾙﾀﾙ塗	接着張ﾀｲﾙ下地		AD5A	-2.00*0.80	-1.60	
		目荒し工法(ﾀｲﾙ張面)	高圧水洗		AD6A	-1.92*0.80	-1.54	
		増打ｺﾝｸﾘｰﾄ	厚20 地上	0.020				
							計　3.65	m2
天井	107	浴室風除室・CH2500						
		ﾊﾞｽﾘﾌﾞ	ｱﾙﾐ製 暗色			AA[4.09]	4.09	m2
		防湿ｼｰﾄ						
		軽量鉄骨天井下地(高耐蝕仕様)	19形 金属成形板張り @360					
			ﾌﾄｺﾛH=1.5m以下 ｲﾝｻｰﾄ(断熱面)共					
	131	折返し・基礎下等						
		硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付	厚30 A種1H			AA[4.09]	4.09	m2
	9	廻り縁(ﾊﾞｽﾘﾌﾞ用)	ｱﾙﾐ製 焼付(指定色)			BB[8.1]	8.10	m

***（仮称）地域交流温浴センター建設工事 ***

	階	部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) ㎡	周長(L) m	壁巾木減(M) ㎡	壁面積(N) ㎡
		209	女性浴室風除室	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
床	25	ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上	E-1 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水下地			1.93*2.12=2AA	4.09	m2
壁	25	防水入隅処理	ﾓﾙﾀﾙ			(1.93+2.12)*2=2BB	8.10	
					AD5B	-(0.91+2.00)	-2.91	
					AD6B	-1.92	-1.92	
							計 3.27	m
	21	ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面補修 打放し型枠	E-1 B種 B種 地上			BB[8.1]*1.55	12.56	
					AD5B	-(0.91+2.00)*1.40	-4.07	
					AD6B	-1.92*1.40	-2.69	
							計 5.80	m2
	27	防水保護ﾓﾙﾀﾙ塗 ﾒﾀﾙﾗｽ	厚15 ﾗｽこすり共			BB[8.1]*1.40	11.34	
					AD5B	-(0.91+2.00)*1.40	-4.07	
					AD6B	-1.92*1.40	-2.69	
							計 4.58	m2
床	41	鉄平石 溶接金網 防水押えｺﾝｸﾘｰﾄ	厚30 乱張り 敷ﾓﾙﾀﾙ共 φ4-100×100 厚80	0.080		AA[4.09]	4.09	m2
壁	31	御影石	厚20 本磨き 張付ﾓﾙﾀﾙ共			BB[8.1]*1.40	11.34	
					AD5B	-(0.91+2.00)*1.40	-4.07	
					AD6B	-1.92*1.40	-2.69	
							計 4.58	m2
	33	御影石出隅加工	直角			1.40	1.40	m
	35	壁ﾎﾞｰﾀﾞｰ 御影石	25×40 本磨き 張付ﾓﾙﾀﾙ共			BB[8.1]	8.10	
					AD5B	-(0.91+2.00)	-2.91	
					AD6B	-1.92	-1.92	
							計 3.27	m
	85	ﾌｯ素樹脂塗装 ｺﾝｸﾘｰﾄ化粧打放し面補修 化粧打放し型枠 増打ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 水性 本実面 本実 地上部 厚20 地上	0.020	AD5B	1.93*1.10=2CC -0.91*0.80	2.12 -0.73	

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

	階	部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) m²	周長(L) m	壁巾木減(M) m²	壁面積(N) m²
		209	女性浴室風除室	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
	85						計 1.39	m2
	41	二丁掛ﾀｲﾙ	せっ器質 施釉 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 接着張			BB[8.1]*1.10	8.91	
			名古屋ﾓｻﾞｲｸ工業:ｴﾘｱﾎﾞｰﾀﾞｰ彩同等品		フッ素	-CC[2.12]	-2.12	
		ﾓﾙﾀﾙ塗	接着張ﾀｲﾙ下地		AD5B	-2.00*0.80	-1.60	
		目荒し工法(ﾀｲﾙ張面)	高圧水洗		AD6B	-1.92*0.80	-1.54	
		増打ｺﾝｸﾘｰﾄ	厚20 地上	0.020				
							計 3.65	m2
天井	107	浴室風除室・CH2500						
		ﾊﾞｽﾘﾌﾞ	ｱﾙﾐ製 暗色			AA[4.09]	4.09	m2
		防湿ｼｰﾄ						
		軽量鉄骨天井下地(高耐蝕仕様)	19形 金属成形板張り @360					
			ﾌﾄｺﾛH=1.5m以下 ｲﾝｻｰﾄ(断熱面)共					
	131	折返し・基礎下等						
		硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付	厚30 A種1H			AA[4.09]	4.09	m2
	9	廻り縁(ﾊﾞｽﾘﾌﾞ用)	ｱﾙﾐ製 焼付(指定色)			BB[8.1]	8.10	m

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

	階	部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) m²	周長(L) m	壁巾木減(M) m²	壁面積(N) m²
		210	男性脱衣室WC	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
床	123	ﾋﾞﾆﾙ織物床ﾀｲﾙ(耐湿工法)	厚3.2 多湿部			1.09*1.99=2AA	2.17	m2
			ｻﾝｹﾞﾂ:ｺｺﾌﾛｱ(ﾀｲﾙ)同等品					
		ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上	ﾋﾞﾆﾙ系床材下地					
		溶接金網	φ4-100×100					
		嵩上げｺﾝｸﾘｰﾄ	厚90	0.090				
ﾗｲﾆﾝｸﾞ	21	ｿﾌﾄ巾木	H=60			1.09	1.09	m
		ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-S)	厚12.5 継目処理	0.060				
巾木	69	ｿﾌﾄ巾木	H=60			(1.09+1.99)*2=2BB	6.16	
		ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-S)	厚12.5 下張りGB-S9.5 継目処理	0.060	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	-1.09	-1.09	
					LSD7	-0.70	-0.70	
							計 4.37	m
ﾗｲﾆﾝｸﾞ	33	ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板	厚3 高意匠ﾀｲﾌﾟ			1.09*0.84=2CC	0.92	m2
			ｱｲｶ工業:ｾﾗｰﾙ ｾﾚﾝﾄ同等品					
		ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-S)	厚12.5 下地張り					
		機器取付補強用						
		ﾗﾜﾝ合板	厚12 ﾀｲﾌﾟ Ⅰ					
	11	軽量鉄骨壁下地	90形 @450			1.09*0.90	0.98	m2
壁	113	ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ	不燃 防ｶﾋﾞ ﾎﾞｰﾄﾞ面			1.09*2.44=2DD	2.66	
		石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R)	厚12.5 下張りGB-R9.5 継目処理 GL 工法		ﾗｲﾆﾝｸﾞ	-CC[0.92]	-0.92	
							計 1.74	m2
	109	ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ	不燃 防ｶﾋﾞ ﾎﾞｰﾄﾞ面			BB[6.16]*2.44	15.03	
		ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-S)	厚12.5 下張りGB-S9.5 継目処理		GL面	-DD[2.66]	-2.66	
					LSD7	-0.70*1.94	-1.36	
							計 11.01	m2
天井	53	ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ	不燃 防ｶﾋﾞ ﾎﾞｰﾄﾞ面			AA[2.17]	2.17	m2
		石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R)	厚9.5 継目処理					
		軽量鉄骨天井下地	19形 下地張り無 @300					
			ﾌﾄｺﾛH=1.5m以下 ｲﾝｻｰﾄ(RC面)共					
	1	廻り縁	塩ﾋﾞ製			BB[6.16]	6.16	m
ﾗｲﾆﾝｸﾞ	55	ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板	ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ厚20 W=400			1.09	1.09	m

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

	階	部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) m²	周長(L) m	壁巾木減(M) m²	壁面積(N) m²
		210	男性脱衣室WC	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
ﾗｲﾆﾝｸﾞ	55	ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板廻りｼｰﾘﾝｸﾞ	SR-1(防ｶﾋﾞ剤入) 10×10	2.000				
	307	T1 L型手摺	樹脂製 L600 TOTO:T112CL9-1同等品			1	1.00	か所

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

	階	部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) m²	周長(L) m	壁巾木減(M) m²	壁面積(N) m²
		211	女性脱衣室WC	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
床	123	ﾋﾞﾆﾙ織物床ﾀｲﾙ(耐湿工法)	厚3.2 多湿部			1.24*1.74=2AA	2.16	m2
			ｻﾝｹﾞﾂ:ｺｺﾌﾛｱ(ﾀｲﾙ)同等品					
		ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上	ﾋﾞﾆﾙ系床材下地					
		溶接金網	φ4-100×100					
		嵩上げｺﾝｸﾘｰﾄ	厚90	0.090				
ﾗｲﾆﾝｸﾞ	21	ｿﾌﾄ巾木	H=60			1.24	1.24	m
		ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-S)	厚12.5 継目処理	0.060				
巾木	69	ｿﾌﾄ巾木	H=60			(1.24+1.74)*2=2BB	5.96	
		ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-S)	厚12.5 下張りGB-S9.5 継目処理	0.060	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	-1.24	-1.24	
					LSD7	-0.70	-0.70	
							計 4.02	m
ﾗｲﾆﾝｸﾞ	33	ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板	厚3 高意匠ﾀｲﾌﾟ			1.24*0.84=2CC	1.04	m2
			ｱｲｶ工業:ｾﾗｰﾙ ｾﾚﾝﾄ同等品					
		ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-S)	厚12.5 下地張り					
		機器取付補強用						
		ﾗﾜﾝ合板	厚12 ﾀｲﾌﾟ Ⅰ					
	11	軽量鉄骨壁下地	90形 @450			1.24*0.90	1.12	m2
壁	113	ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ	不燃 防ｶﾋﾞ ﾎﾞｰﾄﾞ面			1.24*2.44=2DD	3.03	
		石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R)	厚12.5 下張りGB-R9.5 継目処理 GL 工法		ﾗｲﾆﾝｸﾞ	-CC[1.04]	-1.04	
							計 1.99	m2
	109	ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ	不燃 防ｶﾋﾞ ﾎﾞｰﾄﾞ面			BB[5.96]*2.44	14.54	
		ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-S)	厚12.5 下張りGB-S9.5 継目処理		GL面	-DD[3.03]	-3.03	
					LSD7	-0.70*1.94	-1.36	
							計 10.15	m2
天井	53	ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ	不燃 防ｶﾋﾞ ﾎﾞｰﾄﾞ面			AA[2.16]	2.16	m2
		石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R)	厚9.5 継目処理					
		軽量鉄骨天井下地	19形 下地張り無 @300					
			ﾌﾄｺﾛH=1.5m以下 ｲﾝｻｰﾄ(RC面)共					
	1	廻り縁	塩ﾋﾞ製			BB[5.96]	5.96	m
ﾗｲﾆﾝｸﾞ	51	ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板	ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ厚20 W=150			1.24	1.24	m

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

	階	部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) m²	周長(L) m	壁巾木減(M) m²	壁面積(N) m²
		211	女性脱衣室WC	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
ﾗｲﾆﾝｸﾞ	51	ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板廻りｼｰﾘﾝｸﾞ	SR-1(防ｶﾋﾞ剤入) 10×10	2.000				
	307	T1 L型手摺	樹脂製 L600 TOTO:T112CL9-1同等品			1	1.00	か所

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

	階	部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) m²	周長(L) m	壁巾木減(M) m²	壁面積(N) m²
		213	SK	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
床	103	複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(消臭・防汚)	厚2.0 多湿部 熱溶接工法			4.99*3.59	17.91	
			田島ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ:消臭ｳｪﾙｸﾘｰﾝ同等品		廊下2	-3.41*1.75	-5.97	
		ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ	厚28 ｾﾒﾝﾄ系					
		ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上	ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ下地					
							計 11.94	m2
巾木	105	複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(消臭・防汚)巻上げ	厚2.0 多湿部 熱溶接工法 H=300		W9	(4.99+3.59)*2	17.16	
			田島ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ:消臭ｳｪﾙｸﾘｰﾝ同等品		W16	-1.58	-1.58	
		巾木立上げ見切縁	ｱﾙﾐ製		ﾗｲﾆﾝｸﾞ	-1.45	-1.45	
			創建:53116同等品		LSD6A	-0.70*2	-1.40	
		ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-S)	厚12.5 継目処理	0.300				
							計 12.73	m
	107	複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(消臭・防汚)巻上げ	厚2.0 多湿部 熱溶接工法 H=300		W16	1.58	1.58	
			田島ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ:消臭ｳｪﾙｸﾘｰﾝ同等品		ﾗｲﾆﾝｸﾞ	-0.15	-0.15	
		巾木立上げ見切縁	ｱﾙﾐ製					
			創建:53116同等品					
		ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-S)	厚12.5 継目処理 GL工法	0.300			計 1.43	m
壁	151	化粧けい酸ｶﾙｼｳﾑ板	厚6 ｱﾙﾐｶﾗｰ目地ｼﾞｮｲﾅｰ共		W9	(4.99+3.59)*2	17.16	
			ｱｲｶ工業:ﾙﾅﾗｲﾄ同等品		W16	-1.58	-1.58	
		ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-S)	厚12.5 下地張り		ﾗｲﾆﾝｸﾞ	-1.45*1.44	-2.09	
					LSD6A	-0.70*1.94*2	-2.72	
							計 10.77	m2
	153	化粧けい酸ｶﾙｼｳﾑ板	厚6 ｱﾙﾐｶﾗｰ目地ｼﾞｮｲﾅｰ共		W16	1.58	1.58	
			ｱｲｶ工業:ﾙﾅﾗｲﾄ同等品		ﾗｲﾆﾝｸﾞ	-0.15*1.44	-0.22	
		ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-S)	厚12.5 下地張り GL工法					
							計 1.36	m2
ﾗｲﾆﾝｸﾞ	11	軽量鉄骨壁下地	90形 @450			1.45	1.45	m2
	23	ｿﾌﾄ巾木(SUS調)	H=60			1.45+0.15	1.60	m
		ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-S)	厚12.5 継目処理	0.060				
	33	ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板	厚3 高意匠ﾀｲﾌﾟ			(1.45+0.15)*1.44	2.30	m2
			ｱｲｶ工業:ｾﾗｰﾙ ｾﾚﾝﾄ同等品					

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

	階	部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) m²	周長(L) m	壁巾木減(M) m²	壁面積(N) m²
		213	SK	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
ﾗｲﾆﾝｸﾞ	33	ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-S) 機器取付補強用 ﾗﾜﾝ合板	厚12.5 下地張り 厚12 ﾀｲﾌﾟ Ⅰ					
	61	ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板 ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板廻りｼｰﾘﾝｸﾞ	人工大理石厚12 W=150 SR-1(防ｶﾋﾞ剤入) 10×10	2.000		1.45	1.45	m
間仕切	13	ﾌｶｼ壁 軽量鉄骨壁下地	65形 @450			4.99+3.59+0.27	8.85	m2
天井	53	ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R) 軽量鉄骨天井下地	不燃 防ｶﾋﾞ ﾎﾞｰﾄﾞ面 厚9.5 継目処理 19形 下地張り無 @300 ﾌﾄｺﾛH=1.5m以下 ｲﾝｻｰﾄ(RC面)共		廊下2 基礎下 〃	4.99*3.59 -3.41*1.75 -1.00*1.00*2 -2.80*0.73*1	17.91 -5.97 -2.00 -2.04 計 7.90	m2
	55	ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R) 軽量鉄骨天井下地	不燃 防ｶﾋﾞ ﾎﾞｰﾄﾞ面 厚9.5 継目処理 19形 下地張り無 @300 ﾌﾄｺﾛH=1.5m以下 ｲﾝｻｰﾄ(断熱面)共		基礎下 〃	1.00*1.00*2 2.80*0.73*1	2.00 2.04 計 4.04	m2
	131	折返し・基礎下等 硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付	厚30 A種1H		基礎下 〃	1.00*1.00*2 2.80*0.73*1	2.00 2.04 計 4.04	m2
	1	廻り縁	塩ﾋﾞ製		W9	(4.99+3.59)*2	17.16	m
	11	床下点検口	SUS枠製 600角 仕上げ充填ﾀｲﾌﾟ 防水防臭ﾀｲﾌﾟ			1	1.00	か所

***（仮称）地域交流温浴センター建設工事 ***

	階	部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) ㎡	周長(L) m	壁巾木減(M) ㎡	壁面積(N) ㎡
		301	【休憩】	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

	階	部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) m²	周長(L) m	壁巾木減(M) m²	壁面積(N) m²
		302	湯上りｺｰﾅｰ	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
床	131	複層ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ(木目調)	厚3.0 一般部			3.74*6.76	25.28	m2
			田島ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ:ｳｯﾄﾞﾗｲﾝHﾀｲﾌﾟ同等品					
		ｱﾝﾀﾞｰﾚｲｼｰﾄ	厚4.0					
			田島ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ:ﾀｽｸﾚｲｼｰﾄU同等品					
		ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ	厚27 ｾﾒﾝﾄ系					
		ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上	ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ下地					
巾木	21	木製巾木	桧厚9 H=60			(3.74+6.76)*2	21.00	
		OSUC塗(細幅300mm以下)	木部		W10　Y6-Y7	-3.74*2	-7.48	
		ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面補修	B種	0.060	開口　ﾎｰﾙ	-4.00	-4.00	
		打放し型枠	B種 地上	0.060	AW9	-5.54*1	-5.54	
		増打ｺﾝｸﾘｰﾄ	厚20 地上	0.001				
							計 3.98	m
	25	木製巾木	ｽﾌﾟﾙｰｽ厚9 H=60		W10　Y6-Y7	3.74*2	7.48	
		UC塗(細幅300mm以下)	木部		LSD3A	-0.85*1	-0.85	
		石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R)	厚12.5 下張りGB-R9.5 突付	0.060				
							計 6.63	m
壁	61	左官調仕上塗材	ｺﾝｸﾘｰﾄ面			(3.74+6.76)*2*2.44	51.24	
			ｱｲｶ工業:ｼﾞｮﾘﾊﾟｯﾄ不燃同等品		W10　Y6-Y7	-3.74*2.44*2	-18.25	
		ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面補修	B種		開口　ﾎｰﾙ	-4.00*2.44	-9.76	
		打放し型枠	B種 地上		AW9	-5.54*2.48*1	-13.74	
		増打ｺﾝｸﾘｰﾄ	厚20 地上	0.020				
							計 9.49	m2
	65	左官調仕上塗材	ﾎﾞｰﾄﾞ面		W10　Y6-Y7	3.74*2*2.44	18.25	
			ｱｲｶ工業:ｼﾞｮﾘﾊﾟｯﾄ不燃同等品		LSD3A	-0.85*1.94*1	-1.65	
		石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R)	厚12.5 下張りGB-R9.5 継目処理					
							計 16.60	m2
間仕切	13	ﾌｶｼ壁						
		軽量鉄骨壁下地	65形 @450			3.74*2*3.00	22.44	
					LSD3A	-0.85*2.00*1	-1.70	
							計 20.74	m2
	5001	LSD3A						
		軽量鉄骨壁下地開口補強	65形 W850×H2200 3方			1	1.00	か所

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

	階	部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) m²	周長(L) m	壁巾木減(M) m²	壁面積(N) m²
		302	湯上りｺｰﾅｰ	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
天井	75	岩綿吸音板 軽量鉄骨天井下地	厚9 ﾌﾗｯﾄ 下地GB-R9.5共 19形 下地張り有 @360 ﾌﾄｺﾛH=1.5m以下 ｲﾝｻｰﾄ(RC面)共		EP塗部分	3.74*6.76 -3.40*0.12*3	25.28 -1.22 計 24.06	m2
	23	ﾎｰﾙ・大広間照明(W=120) EP塗 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R) 軽量鉄骨天井下地	ﾎﾞｰﾄﾞ面 見上 厚9.5 継目処理 19形 下地張り無 @300 ﾌﾄｺﾛH=1.5m以下 ｲﾝｻｰﾄ(RC面)共			3.40*0.12*3	1.22	m2
	1	廻り縁	塩ﾋﾞ製		開口　ﾎｰﾙ	(3.74+6.76)*2 -4.00	21.00 -4.00 計 17.00	m
	541	ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ UC塗(細幅物300mm以下)	桧集成材 55×55 角面取り 木部			1.97*2	3.94	m
	509	展示ｷﾞｬﾗﾘｰ・ﾎｰﾙ・大広間他 額縁 UC塗(細幅物300mm以下)	桧集成材 150×25 木部		AW9	5.54+2.50*2	10.54	m

***（仮称）地域交流温浴センター建設工事 ***

	階	部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) ㎡	周長(L) m	壁巾木減(M) ㎡	壁面積(N) ㎡
		303	大・中広間	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
床	71	構造用合板(ﾀﾀﾐ下)	厚12+12			23.82*11.20	266.78	
		鋼製二重床	鋼製根太+組合せ専用断熱		縁甲板	-0.70*11.20	-7.84	
			H=321		〃	-3.11*11.20	-34.83	
		ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上	二重床下地		掘りごたつ	-4.25*0.85*4	-14.45	
						-5.70*0.85*8	-38.76	
							計 170.90	m2
	75	縁甲板	ﾋﾉｷ 厚15			0.70*11.20	7.84	
		構造用合板	厚12+12			3.11*11.20	34.83	
		鋼製二重床	鋼製根太+組合せ専用断熱					
			H=361					
		ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上	二重床下地				計 42.67	m2
	251	堀ごたつ蓋						
		構造用合板	厚12 W4250×D850			4	4.00	か所
		木下地	根太:30×45@300 W4250×D850					
	253	堀ごたつ蓋						
		構造用合板	厚12 W5700×D850			8	8.00	か所
		木下地	根太:30×45@300 W5700×D850					
	151	掘りごたつ						
		ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	厚6.5			4.11*0.71*4	11.67	
		ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上	ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ下地			5.56*0.71*8	31.58	
							計 43.25	m2
立上り	101	堀ごたつ						
		UC塗	合板面			(4.11+0.71)*2*0.32*4	12.34	
		堀ごたつ						
		ｼﾅ合板	厚5.5 Ⅰ類			(5.56+0.71)*2*0.32*8	32.10	
		堀ごたつ						
		軽量鉄骨壁下地	90形 @300					
							計 44.44	m2
床	261	堀ごたつ蓋設置部						
		和紙畳	厚55 600×850			4	4.00	枚
	263	堀ごたつ蓋設置部						
		和紙畳	厚55 850×850			4	4.00	枚

***（仮称）地域交流温浴センター建設工事 ***

	階	部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) ㎡	周長(L) m	壁巾木減(M) ㎡	壁面積(N) ㎡
		303	大・中広間	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
床	265	堀ごたつ蓋設置部 和紙畳	厚55 885×850			4	4.00	枚
	267	堀ごたつ蓋設置部 和紙畳	厚55 1415×850			4	4.00	枚
	269	堀ごたつ蓋設置部 和紙畳	厚55 1700×850			28	28.00	枚
	271	和紙畳	厚55 285×850			4	4.00	枚
	273	和紙畳	厚55 850×850			4	4.00	枚
	275	和紙畳	厚55 865×850			4	4.00	枚
	277	和紙畳	厚55 900×850			13	13.00	枚
	279	和紙畳	厚55 1100×850			4	4.00	枚
	281	和紙畳	厚55 1700×850			99	99.00	枚
	537	大・中広間 堀りごたつ枠	桧 70×35			(4.25+0.85)*2*4 (5.70+0.85)*2*8	40.80 104.80 計 145.60	m
	525	女性脱衣室・中広間 敷居	桧 150×30			5.46	5.46	m
	527	大広間 敷居	桧 90×30			11.05 8.45	11.05 8.45 計 19.50	m
	535	大・中広間 見切框	桧 90×30		敷居	(19.74+11.11)*2 -8.45	61.70 -8.45 計 53.25	m

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

	階	部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) m²	周長(L) m	壁巾木減(M) m²	壁面積(N) m²
		303	大・中広間	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
巾木	41	畳寄せ	杉 20×55			(19.74+11.11)*2	61.70	m
	43	板間部分						
		雑巾摺	杉 15×15			0.70*2+11.20	12.60	
					S3	-5.46*1	-5.46	
					SLW1'	-1.86*2	-3.72	
						3.11*2+11.20	17.42	
					WD1	-1.70*1	-1.70	
					AW4	-11.14*1	-11.14	
						計	8.00	m
壁	141	UC塗	木部		腰壁	(23.82+11.20)*2*0.45	31.52	
		不燃木突板不燃壁材	厚6		S3	-5.46*0.50*1	-2.73	
			○○:○○同等品		S4	-2.00*0.50*2	-2.00	
		石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R)	厚12.5 下張りGB-R9.5 下地張り用		WD1	-1.70*0.50*2	-1.70	
					SLW1'	-1.86*0.50*2	-1.86	
					AW4	-11.14*0.50*1	-5.57	
					化粧長押	(23.82+11.20)*2*0.10	7.00	
					化粧有壁長押	(23.82+11.20)*2*0.10	7.00	
					X6通り	-0.73*2	-1.46	
						計	30.20	m2
	65	左官調仕上塗材	ﾎﾞｰﾄﾞ面			(23.82+11.20)*2*3.50	245.14	
			ｱｲｶ工業:ｼﾞｮﾘﾊﾟｯﾄ不燃同等品		S1	-0.50*1.52*8	-6.08	
		石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R)	厚12.5 下張りGB-R9.5 継目処理		S2	-3.17*1.52*3	-14.46	
					S3	-5.46*1.47*1	-8.03	
					S4	-2.00*1.47*2	-5.88	
					WD1	-1.70*1.47*2	-5.00	
					SLW1'	-1.86*3.50*2	-13.02	
					AW4	-11.14*2.04*1	-22.73	
					AW101	-3.14*0.55*6	-10.36	
					収納	(0.66+2.10)*2*4.00	22.08	
					〃	(0.66+2.56)*2*4.00	25.76	
					SLW1'	-1.86*3.50*2	-13.02	
					X6-Y4	-(0.66+0.27+0.14)*4.00	-4.28	
						計	190.12	m2
	61	左官調仕上塗材	ｺﾝｸﾘｰﾄ面		X6-Y4	(0.66+0.27+0.14)*4.00	4.28	m2
			ｱｲｶ工業:ｼﾞｮﾘﾊﾟｯﾄ不燃同等品					

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

	階	部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) ㎡	周長(L) m	壁巾木減(M) ㎡	壁面積(N) ㎡
		303	大・中広間	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
壁	61	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面補修 打放し型枠 増打ｺﾝｸﾘｰﾄ	B種 B種 地上 厚20 地上	0.020				
間仕切	13	ﾌｶｼ壁 軽量鉄骨壁下地	65形 @450		 収納 S1 S2 S4 WD1	23.82*4.00*2 -0.73*4.00 -0.50*1.52*8 -3.17*1.52*3 -2.00*1.97*2 -1.70*1.47*2	190.56 -2.92 -6.08 -14.46 -7.88 -5.00 計　154.22	 m2
	7001	S1 軽量鉄骨壁下地開口補強	65形 W500×H1520 4方			8	8.00	か所
	7011	S2 軽量鉄骨壁下地開口補強	65形 W3170×H1520 4方			3	3.00	か所
	7021	S4 軽量鉄骨壁下地開口補強	65形 W2000×H1970 3方			2	2.00	か所
	6011	WD1 軽量鉄骨壁下地開口補強	65形 W1700×H1970 3方			2	2.00	か所
天井	81	岩綿吸音板 軽量鉄骨天井下地	厚9 ﾌﾗｯﾄ 下地GB-R12.5共 19形 下地張り有 @360 ﾌﾄｺﾛH=1.5m以下 溶接止め(鉄骨面)		ﾙｰﾊﾞｰ 〃	16.06*11.20 -15.00*0.93*2 -14.50*0.95*1	179.87 -27.90 -13.78 計　138.19	 m2
	71	岩綿吸音板 軽量鉄骨天井下地	厚9 ﾌﾗｯﾄ 下地GB-R9.5共 19形 下地張り有 @360 ﾌﾄｺﾛH=1.5m以下 溶接止め(鉄骨面)		ﾙｰﾊﾞｰ 〃	7.76*11.20 -6.60*0.93*2 -6.60*0.95*1	86.91 -12.28 -6.27 計　68.36	 m2
	35	大広間ﾙｰﾊﾞｰ取付部 EP塗(暗色) 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R) 軽量鉄骨天井下地	 ﾎﾞｰﾄﾞ面 見上 厚9.5 継目処理 19形 下地張り無 @300		 ﾙｰﾊﾞｰ 〃	 15.00*0.93*2 14.50*0.95*1	 27.90 13.78	

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

	階	部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) m²	周長(L) m	壁巾木減(M) m²	壁面積(N) m²
		303	大・中広間	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
	35		ﾌﾄｺﾛH=1.5m以下 溶接止め(鉄骨面)				計 41.68	m2
	37	中広間ﾙｰﾊﾞｰ取付部						
		EP塗(暗色)	ﾎﾞｰﾄﾞ面 見上		ﾙｰﾊﾞｰ	6.60*0.93*2	12.28	
		石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R)	厚12.5 継目処理		〃	6.60*0.95*1	6.27	
		軽量鉄骨天井下地	19形 下地張り無 @300					
			ﾌﾄｺﾛH=1.5m以下 溶接止め(鉄骨面)				計 18.55	m2
下り天井	11	大広間ﾙｰﾊﾞｰ取付部						
		軽量鉄骨下り天井下地	19形 H=150			14.50*2	29.00	m
		下り天井見切縁	塩ﾋﾞ製					
			創建:CX-909同等品					
		EP塗(暗色)	ﾎﾞｰﾄﾞ面 見上	0.150				
		石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R)	厚9.5 継目処理	0.150				
	13	大広間ﾙｰﾊﾞｰ取付部						
		軽量鉄骨下り天井下地	19形 H=865			15.00*2	30.00	m
		下り天井見切縁	塩ﾋﾞ製					
			創建:CX-909同等品					
		EP塗(暗色)	ﾎﾞｰﾄﾞ面 見上	0.865				
		石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R)	厚9.5 継目処理	0.865				
	17	中広間ﾙｰﾊﾞｰ取付部						
		軽量鉄骨下り天井下地	19形 H=150			6.60*2	13.20	m
		下り天井見切縁	塩ﾋﾞ製					
			創建:CX-909同等品					
		EP塗(暗色)	ﾎﾞｰﾄﾞ面 見上	0.150				
		石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R)	厚12.5 継目処理	0.150				
	19	中広間ﾙｰﾊﾞｰ取付部						
		軽量鉄骨下り天井下地	19形 H=865			6.60*2	13.20	m
		下り天井見切縁	塩ﾋﾞ製					
			創建:CX-909同等品					
		EP塗(暗色)	ﾎﾞｰﾄﾞ面 見上	0.865				
		石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R)	厚12.5 継目処理	0.865				
	21	ｽｸﾘｰﾝBOX						
		軽量鉄骨下り天井下地	19形 H=200			3.20	3.20	m
		下り天井見切縁	塩ﾋﾞ製					

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

	階	部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) ㎡	周長(L) m	壁巾木減(M) ㎡	壁面積(N) ㎡
		303	大・中広間	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
下り天井	21	EP塗(暗色) 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R)	創建:CXN-2212同等品 ﾎﾞｰﾄﾞ面　見上 厚9.5+9.5 継目処理	 0.200 0.200				
天井	91	大・中広間 木調ﾙｰﾊﾞｰ	30×100 ﾎﾞﾙﾄ固定 @150			21.60*0.93*2 21.10*0.95*1	40.18 20.05 計　60.23	 m2
	95	大・中広間(照明部) 木調ﾙｰﾊﾞｰ	30×50 天井直付			3.40*21*2	142.80	m
	509	展示ｷﾞｬﾗﾘｰ・ﾎｰﾙ・大広間他 額縁 UC塗(細幅物300mm以下)	桧集成材 150×25 木部		AW4	11.14+2.54*2	16.22	m
	511	展示ｷﾞｬﾗﾘｰ・ﾎｰﾙ・大広間他 額縁 UC塗(細幅物300mm以下)	桧集成材 245×25 木部		S1 S2	(0.50+1.52)*2*8 (3.17+1.52)*2*3	32.32 28.14 計　60.46	 m
	11	床下点検口	SUS枠製 600角 仕上げ充填ﾀｲﾌﾟ 防水防臭ﾀｲﾌﾟ			2	2.00	か所
	61	消火器ﾎﾞｯｸｽ	壁埋込型 ﾕﾆｵﾝ:UFB-1F-3025-PWH同等品			1	1.00	か所
	195	SLW-1 ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ	厚112 練付6mm(両面)+繊維混入石こう板8mm 8分割　ｱﾙﾐ押出ﾊﾝｶﾞｰﾚｰﾙ W11330×H4000			1	1.00	か所
	197	SLW-1' ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ(収納部)	厚106 練付6mm(片面)+繊維混入石こう板8mm ｱﾙﾐ押出ﾊﾝｶﾞｰﾚｰﾙ W1855×H4000			2	2.00	か所
	550	ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ	桧集成材 W210×H90(L型)　t25		AW4	11.14*1	11.14	m

***（仮称）地域交流温浴センター建設工事 ***

	階	部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) ㎡	周長(L) m	壁巾木減(M) ㎡	壁面積(N) ㎡
		303	大・中広間	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
	550	UC塗 ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ	木部 天井付け　消音型×2連	0.325				

***（仮称）地域交流温浴センター建設工事 ***

	階	部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) ㎡	周長(L) m	壁巾木減(M) ㎡	壁面積(N) ㎡
		401	【飲食/物販/娯楽】	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

	階	部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) ㎡	周長(L) m	壁巾木減(M) ㎡	壁面積(N) ㎡
		402	軽食ｺｰﾅｰ(上足)	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
床	131	複層ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ(木目調)	厚3.0 一般部			7.97*5.55	44.23	m2
			田島ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ:ｳｯﾄﾞﾗｲﾝHﾀｲﾌﾟ同等品					
		ｱﾝﾀﾞｰﾚｲｼｰﾄ	厚4.0					
			田島ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ:ﾀｽｸﾚｲｼｰﾄU同等品					
		ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ	厚27 ｾﾒﾝﾄ系					
		ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上	ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ下地					
巾木	25	木製巾木	ｽﾌﾟﾙｰｽ厚9 H=60			(7.97+5.55)*2	27.04	
		UC塗(細幅300mm以下)	木部		券売機ﾖｺ壁	0.70*2	1.40	
		石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R)	厚12.5 下張りGB-R9.5 突付	0.060	開口　廊下	-2.00	-2.00	
					〃　下足	-2.00	-2.00	
					〃　厨房	-4.73	-4.73	
					AW2	-5.18*1	-5.18	
							計 14.53	m
壁	65	左官調仕上塗材	ﾎﾞｰﾄﾞ面			(7.97+5.55)*2*2.44	65.98	
			ｱｲｶ工業:ｼﾞｮﾘﾊﾟｯﾄ不燃同等品		券売機ﾖｺ壁	0.70*2*2.44	3.42	
		石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R)	厚12.5 下張りGB-R9.5 継目処理		開口　廊下	-2.00*1.94	-3.88	
					〃　下足	-2.00*2.44	-4.88	
					〃　厨房	-4.73*2.44	-11.54	
					AW2	-5.18*2.48*1	-12.85	
					AW5	-0.50*1.55*2	-1.55	
							計 34.70	m2
間仕切	13	ﾌｶｼ壁						
		軽量鉄骨壁下地	65形 @450			(7.60+5.60)*2.50	33.00	
						0.25*3	0.75	
					開口　廊下	-2.00*1.94	-3.88	
					AW5	-0.50*1.55*2	-1.55	
						0.23*3*2.50	1.73	
							計 30.05	m2
天井	71	岩綿吸音板	厚9 ﾌﾗｯﾄ 下地GB-R9.5共			7.97*5.55	44.23	m2
		軽量鉄骨天井下地	19形 下地張り有 @360					
			ﾌﾄｺﾛH=1.5m以下 溶接止め(鉄骨面)					
	1	廻り縁	塩ﾋﾞ製			(7.97+5.55)*2	27.04	
						0.70*2	1.40	
							計 28.44	m

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

	階	部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) ㎡	周長(L) m	壁巾木減(M) ㎡	壁面積(N) ㎡
		402	軽食ｺｰﾅｰ(上足)	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
	11	床下点検口	SUS枠製 600角 仕上げ充填ﾀｲﾌﾟ 防水防臭ﾀｲﾌﾟ			1	1.00	か所
	91	床見切	SUS厚1.2 HL W40×H25			4.73	4.73	m
	513	軽食ｺｰﾅｰ 額縁 UC塗(細幅物300mm以下)	 桧集成材 225×25 木部			 (0.50+1.55)*2*2	 8.20	 m
	509	展示ｷﾞｬﾗﾘｰ・ﾎｰﾙ・大広間他 額縁 UC塗(細幅物300mm以下)	 桧集成材 150×25 木部			 (5.18+2.48)*2*1	 15.32	 m
	101	厨房 三方枠	 SUS厚1.2 HL W125×D25			 (4.73+2.50)*2*1	 14.46	 m
	541	ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ UC塗(細幅物300mm以下)	桧集成材 55×55 角面取り 木部			1.97*5	9.85	m
	61	消火器ﾎﾞｯｸｽ	壁埋込型 ﾕﾆｵﾝ:UFB-1F-3025-PWH同等品			1	1.00	か所
	550	ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ UC塗 ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ	桧集成材 W210×H90(L型)　t25 木部 天井付け　消音型×2連	 0.325	AW5 AW2	0.50*2 5.18*1	1.00 5.18 計　6.18	 m

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

	階	部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) m²	周長(L) m	壁巾木減(M) m²	壁面積(N) m²
		403	軽食ｺｰﾅｰ(下足)	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
床	35	御影石	厚25 JB仕上 合板面接着張			12.50*3.75	46.88	m2
		構造用合板	厚12+12					
		鋼製二重床	鋼製根太+組合せ専用断熱					
			H=251					
		ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上	二重床下地					
巾木	11	御影石	厚20 JB仕上 H=60			12.50+0.27*4	13.58	
					開口　上足	-2.00	-2.00	
					〃　厨房	-4.21	-4.21	
							計 7.37	m
壁	61	左官調仕上塗材	ｺﾝｸﾘｰﾄ面			(12.50+0.27*4)*2.94	39.93	
			ｱｲｶ工業:ｼﾞｮﾘﾊﾟｯﾄ不燃同等品		開口　上足	-2.00*2.44	-4.88	
		ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面補修	B種		〃　厨房	-4.21*2.44	-10.27	
		打放し型枠	B種 地上		FH塗装	-(12.50+0.27*4)*0.11	-1.49	
		増打ｺﾝｸﾘｰﾄ	厚20 地上	0.020				
							計 23.29	m2
	85	ﾌｯ素樹脂塗装	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 水性		FH塗装	(12.50+0.27*4)*0.11	1.49	
		ｺﾝｸﾘｰﾄ化粧打放し面補修	本実面		開口　上足	-2.00*0.11	-0.22	
		化粧打放し型枠	本実 地上部					
		増打ｺﾝｸﾘｰﾄ	厚20 地上	0.020				
							計 1.27	m2
天井	73	勾配天井						
		岩綿吸音板	厚9 ﾌﾗｯﾄ 下地GB-R9.5共			12.50*3.17	39.63	m2
		軽量鉄骨天井下地	19形 下地張り有 @360					
			ﾌﾄｺﾛH=1.5m以下 溶接止め(鉄骨面)					
	97	風除室・軽食ｺｰﾅｰ						
		木調ﾙｰﾊﾞｰ	30×75 天井直付 @166			12.50*3.17	39.63	m2
	35	大広間ﾙｰﾊﾞｰ取付部						
		EP塗(暗色)	ﾎﾞｰﾄﾞ面 見上			12.50*3.17	39.63	m2
		石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R)	厚9.5 継目処理					
		軽量鉄骨天井下地	19形 下地張り無 @300					
			ﾌﾄｺﾛH=1.5m以下 溶接止め(鉄骨面)					
下り天井	11	大広間ﾙｰﾊﾞｰ取付部						

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

	階	部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) ㎡	周長(L) m	壁巾木減(M) ㎡	壁面積(N) ㎡
		403	軽食ｺｰﾅｰ(下足)	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
下り天井	11	軽量鉄骨下り天井下地	19形 H=150		Y1通り	12.50	12.50	m
		下り天井見切縁	塩ﾋﾞ製					
			創建:CX-909同等品					
		EP塗(暗色)	ﾎﾞｰﾄﾞ面 見上	0.150				
		石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R)	厚9.5 継目処理	0.150				
	539	風除室・下足ｺｰﾅｰ						
		天井見切縁	米ﾂｶﾞ 100×70		Y1通り	12.50	12.50	m
		EP-G塗(細幅300mm以下)	木部					
天井	1	廻り縁	塩ﾋﾞ製			(3.17+0.50+12.50)*2	32.34	
					ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ	-(10.37+3.68)	-14.05	
							計 18.29	m
	83	ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ	ｽﾁｰﾙPL-1.6加工		Y1/X6-X8	12.43	12.43	m
			W150×H255(L型)					
		SOP塗	鉄鋼面	0.405				
	81	ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ	ｽﾁｰﾙPL-1.6加工		X7-X8/Y1-Y2	3.68	3.68	m
			W150×H180(L型)					
		SOP塗	鉄鋼面	0.330				
	541	ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ	桧集成材 55×55 角面取り			1.97*6	11.82	m
		UC塗(細幅物300mm以下)	木部					
	91	床見切	SUS厚1.2 HL W40×H25			2.00	2.00	
						4.21	4.21	
							計 6.21	m
	513	軽食ｺｰﾅｰ						
		額縁	桧集成材 225×25			(4.21+3.00)*2	14.42	m
		UC塗(細幅物300mm以下)	木部					

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

	階	部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) m²	周長(L) m	壁巾木減(M) m²	壁面積(N) m²
		404	厨房	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
床	111	厨房用防滑複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	厚2.0 多湿部 熱溶接工法			4.64*5.58	25.89	m2
			田島ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ:ｸﾘﾅ同等品					
		ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上	ﾋﾞﾆﾙ系床材下地					
		溶接金網	φ4-100×100					
		嵩上げｺﾝｸﾘｰﾄ	厚300	0.300				
巾木	113	厨房用防滑複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	厚2.0 多湿部 熱溶接工法 H=200			(4.64+5.58)*2	20.44	
			田島ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ:ｸﾘﾅ同等品		LSD3B	-0.85	-0.85	
		巾木立上げ見切縁	ｱﾙﾐ製		開口　上足	-4.73	-4.73	
			創建:53116同等品		〃　下足	-4.21	-4.21	
		ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-S)	厚12.5 継目処理	0.200			計 10.65	m
壁	151	化粧けい酸ｶﾙｼｳﾑ板	厚6 ｱﾙﾐｶﾗｰ目地ｼﾞｮｲﾅｰ共			(4.64+5.58)*2*2.30	47.01	
			ｱｲｶ工業:ﾙﾅﾗｲﾄ同等品		LSD3B	-0.85*1.70	-1.45	
		ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-S)	厚12.5 下地張り		開口　上足	-4.73*2.30	-10.88	
					〃　下足	-4.21*2.30	-9.68	
							計 25.00	m2
天井	41	EP塗	ｹｲｶﾙ板面 見上			4.64*5.58	25.89	
		けい酸ｶﾙｼｳﾑ板	厚6 V目地突付		RC	-4.64*2.78	-12.90	
		軽量鉄骨天井下地	19形 下地張り無 @300					
			ﾌﾄｺﾛH=1.5m以下 溶接止め(鉄骨面)				計 12.99	m2
	43	EP塗	ｹｲｶﾙ板面 見上		RC	4.64*2.78	12.90	
		けい酸ｶﾙｼｳﾑ板	厚6 V目地突付		基礎下	-0.55*1.34*2	-1.47	
		軽量鉄骨天井下地	19形 下地張り無 @300		〃	-1.00*0.73*1	-0.73	
			ﾌﾄｺﾛH=1.5m以下 ｲﾝｻｰﾄ(RC面)共		〃	-0.73*0.73*1	-0.53	
							計 10.17	m2
	45	EP塗	ｹｲｶﾙ板面 見上		基礎下	0.55*1.34*2	1.47	
		けい酸ｶﾙｼｳﾑ板	厚6 V目地突付		〃	1.00*0.73*1	0.73	
		軽量鉄骨天井下地	19形 下地張り無 @300		〃	0.73*0.73*1	0.53	
			ﾌﾄｺﾛH=1.5m以下 ｲﾝｻｰﾄ(断熱面)共				計 2.73	m2
	131	折返し・基礎下等						
		硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付	厚30 A種1H		基礎下	0.55*1.34*2	1.47	
					〃	1.00*0.73*1	0.73	

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

	階	部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) ㎡	周長(L) m	壁巾木減(M) ㎡	壁面積(N) ㎡
		404	厨房	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
天井	131				〃	0.73*0.73*1	0.53	
							計　2.73	m2
	5	廻り縁	ｱﾙﾐ製 焼付(指定色)			(4.64+5.58)*2	20.44	m
	63	消火器ﾎﾞｯｸｽ	置き型 ﾕﾆｵﾝ:UFB-3W-2752同等品			1	1.00	か所
排水溝	11	厨房						
		ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	SUS製 W=300 ﾛｰﾚｯﾄ加工 枠共			0.90	0.90	
		防水ﾓﾙﾀﾙ塗	厚20 W250×H200(糸幅650)			0.75	0.75	
		塗床	水性硬質ｳﾚﾀﾝ系 厚6.0	0.650				
		普通型枠(無筋)		0.400				
							計　1.65	m

***（仮称）地域交流温浴センター建設工事 ***

	階	部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) m²	周長(L) m	壁巾木減(M) m²	壁面積(N) m²
		501	【管理】	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

	階	部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) ㎡	周長(L) m	壁巾木減(M) ㎡	壁面積(N) ㎡
		502	自販機ｺｰﾅｰ	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
床	131	複層ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ(木目調)	厚3.0 一般部			1.96*3.38	6.62	m2
			田島ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ:ｳｯﾄﾞﾗｲﾝHﾀｲﾌﾟ同等品					
		ｱﾝﾀﾞｰﾚｲｼｰﾄ	厚4.0					
			田島ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ:ﾀｽｸﾚｲｼｰﾄU同等品					
		ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ	厚27 ｾﾒﾝﾄ系					
		ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上	ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ下地					
巾木	21	木製巾木	桧厚9 H=60			(1.96+3.38)*2	10.68	
		OSUC塗(細幅300mm以下)	木部		W10	-(1.71+3.38)	-5.09	
		ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面補修	B種	0.060	開口	-1.50	-1.50	
		打放し型枠	B種 地上	0.060				
		増打ｺﾝｸﾘｰﾄ	厚20 地上	0.001				
							計 4.09	m
	25	木製巾木	ｽﾌﾟﾙｰｽ厚9 H=60		W10	1.71+3.38	5.09	m
		UC塗(細幅300mm以下)	木部					
		石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R)	厚12.5 下張りGB-R9.5 突付	0.060				
壁	61	左官調仕上塗材	ｺﾝｸﾘｰﾄ面			(1.96+3.38)*2*2.44	26.06	
			ｱｲｶ工業:ｼﾞｮﾘﾊﾟｯﾄ不燃同等品		W10	-(1.71+3.38)*2.44	-12.42	
		ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面補修	B種		開口	-1.50*1.94	-2.91	
		打放し型枠	B種 地上					
		増打ｺﾝｸﾘｰﾄ	厚20 地上	0.020				
							計 10.73	m2
	65	左官調仕上塗材	ﾎﾞｰﾄﾞ面		W10	(1.71+3.38)*2.44	12.42	m2
			ｱｲｶ工業:ｼﾞｮﾘﾊﾟｯﾄ不燃同等品					
		石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R)	厚12.5 下張りGB-R9.5 継目処理					
天井	75	岩綿吸音板	厚9 ﾌﾗｯﾄ 下地GB-R9.5共			1.96*3.38	6.62	m2
		軽量鉄骨天井下地	19形 下地張り有 @360					
			ﾌﾄｺﾛH=1.5m以下 ｲﾝｻｰﾄ(RC面)共					
	1	廻り縁	塩ﾋﾞ製			(1.96+3.38)*2	10.68	m
	541	ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ	桧集成材 55×55 角面取り			1.97*2	3.94	m
		UC塗(細幅物300mm以下)	木部					
	11	床下点検口	SUS枠製 600角 仕上げ充填ﾀｲﾌﾟ			1	1.00	か所

***（仮称）地域交流温浴センター建設工事 ***

	階	部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) ㎡	周長(L) m	壁巾木減(M) ㎡	壁面積(N) ㎡
		502	自販機ｺｰﾅｰ	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
	11		防水防臭ﾀｲﾌﾟ					

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

	階	部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) m²	周長(L) m	壁巾木減(M) m²	壁面積(N) m²
		503	事務室	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
床	141	置敷ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ	厚5.0 一般部			5.55*5.38	29.86	
			田島ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ:ﾚｲﾌﾗｯﾄﾀｲﾙNW同等品		券売機	-1.81*0.82	-1.48	
		OAﾌﾛｱ	H=60 端部ﾎﾞｰﾀﾞｰ加工共					
			ﾅｶ工業:IBﾌﾛｱAP-UN同等品					
		防塵塗装	OAﾌﾛｱ下用					
		ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上	防塵塗装下地				計 28.38	m2
巾木	65	ｿﾌﾄ巾木	H=60		W10	(5.55+5.38)*2	21.86	
		石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R)	厚12.5 下張りGB-R9.5 継目処理	0.060	ｶｳﾝﾀｰ横	0.84*2	1.68	
					W17	-(3.73+0.45)	-4.18	
					素地	-5.38	-5.38	
					LSD3A	-0.85*1	-0.85	
					開口　休憩室	-0.80*1	-0.80	
							計 12.33	m
	73	ｿﾌﾄ巾木	H=60		W17	3.73+0.45	4.18	
		石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R)	厚12.5 下張りGB-R9.5 継目処理 GL 工法	0.060	LSD1	-0.85*1	-0.85	
					受付ｶｳﾝﾀｰ	-1.93	-1.93	
							計 1.40	m
壁	105	ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ	不燃 防ｶﾋﾞ ﾎﾞｰﾄﾞ面		W10	(5.55+5.38)*2*2.44	53.34	
		石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R)	厚12.5 下張りGB-R9.5 継目処理		ｶｳﾝﾀｰ横	0.84*2*2.44	4.10	
					W17	-(3.73+0.45)*2.44	-10.20	
					素地	-5.38*2.44	-13.13	
					LSD3A	-0.85*1.94*1	-1.65	
					AW5	-0.50*1.55*3	-2.33	
					開口　休憩室	-0.80*1.94*1	-1.55	
							計 28.58	m2
	113	ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ	不燃 防ｶﾋﾞ ﾎﾞｰﾄﾞ面		W17	(3.73+0.45)*2.44	10.20	
		石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R)	厚12.5 下張りGB-R9.5 継目処理 GL 工法		LSD1	-0.85*1.94*1	-1.65	
					受付ｶｳﾝﾀｰ	-1.93*1.94	-3.74	
							計 4.81	m2
間仕切	13	ﾌｶｼ壁						
		軽量鉄骨壁下地	65形 @450			5.38*2.50	13.45	
					W17	-0.45*2.50	-1.13	
					AW5	-0.50*1.55*3	-2.33	

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

	階	部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) ㎡	周長(L) m	壁巾木減(M) ㎡	壁面積(N) ㎡
		503	事務室	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
	13						計　9.99	m2
	2001	AW5 軽量鉄骨壁下地開口補強	65形 W500×H2000 4方			3	3.00	か所
天井	81	岩綿吸音板 軽量鉄骨天井下地	厚9 ﾌﾗｯﾄ 下地GB-R12.5共 19形 下地張り有 @360 ﾌﾄｺﾛH=1.5m以下 溶接止め(鉄骨面)		券売機	5.55*5.38 -1.81*0.82	29.86 -1.48 計　28.38	m2
	1	廻り縁	塩ﾋﾞ製			(5.55+5.38)*2	21.86	m
	503	事務室･休憩室 額縁 EP-G塗	 桧集成材 275×25 木部	 0.310		 (0.50+1.55)*2*3	12.30	m
	505	事務室 額縁 UC塗	 桧集成材 290×25 木部	 0.360		 1.93+2.00*2*1	5.93	m
	507	事務室 三方枠 UC塗(細幅物300mm以下)	 桧集成材 200×25 木部			 0.85+2.00*2	4.85	m
	550	ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ UC塗 ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ	桧集成材 W210×H90(L型)　t25 木部 天井付け　消音型×2連	 0.325	AW5	0.50*3	1.50	m

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

	階	部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) m²	周長(L) m	壁巾木減(M) m²	壁面積(N) m²
		504	更衣室1	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
床	101	複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(消臭・防汚) ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上	厚2.0 一般部 熱溶接工法 田島ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ：消臭ｳｪﾙｸﾘｰﾝ同等品 厚28 ｾﾒﾝﾄ系 ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ下地			1.56*1.58	2.46	m2
巾木	65	ｿﾌﾄ巾木 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R)	H=60 厚12.5 下張りGB-R9.5 継目処理	0.060	W17 LSD2B	(1.56+1.58)*2 -1.56 -0.80	6.28 -1.56 -0.80 計 3.92	m
	73	ｿﾌﾄ巾木 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R)	H=60 厚12.5 下張りGB-R9.5 継目処理 GL 工法	0.060	W17	1.56	1.56	m
壁	105	ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R)	不燃 防ｶﾋﾞ ﾎﾞｰﾄﾞ面 厚12.5 下張りGB-R9.5 継目処理		W17 LSD2B	(1.56+1.58)*2*2.44 -1.56*2.44 -0.80*1.94	15.32 -3.81 -1.55 計 9.96	m2
	113	ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R)	不燃 防ｶﾋﾞ ﾎﾞｰﾄﾞ面 厚12.5 下張りGB-R9.5 継目処理 GL 工法		W17	1.56*2.44	3.81	m2
間仕切	13	ﾌｶｼ壁 軽量鉄骨壁下地	65形 @450			1.58*2.50	3.95	m2
天井	51	ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R) 軽量鉄骨天井下地	不燃 防ｶﾋﾞ ﾎﾞｰﾄﾞ面 厚9.5 継目処理 19形 下地張り無 @300 ﾌﾄｺﾛH=1.5m以下 溶接止め(鉄骨面)			1.56*1.58	2.46	m2
	1	廻り縁	塩ﾋﾞ製			(1.56+1.58)*2	6.28	m

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

	階	部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) m²	周長(L) m	壁巾木減(M) m²	壁面積(N) m²
		505	更衣室2	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
床	101	複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(消臭・防汚) ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上	厚2.0 一般部 熱溶接工法 田島ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ:消臭ｳｪﾙｸﾘｰﾝ同等品 厚28 ｾﾒﾝﾄ系 ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ下地			1.62*1.58	2.56	m2
巾木	65	ｿﾌﾄ巾木 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R)	H=60 厚12.5 下張りGB-R9.5 継目処理	0.060	W17 LSD2A	(1.62+1.58)*2 -1.62 -0.80	6.40 -1.62 -0.80 計 3.98	m
	73	ｿﾌﾄ巾木 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R)	H=60 厚12.5 下張りGB-R9.5 継目処理 GL 工法	0.060	W17	1.62	1.62	m
壁	105	ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R)	不燃 防ｶﾋﾞ ﾎﾞｰﾄﾞ面 厚12.5 下張りGB-R9.5 継目処理		W17 LSD2A	(1.62+1.58)*2*2.44 -1.62*2.44 -0.80*1.94	15.62 -3.95 -1.55 計 10.12	m2
	113	ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R)	不燃 防ｶﾋﾞ ﾎﾞｰﾄﾞ面 厚12.5 下張りGB-R9.5 継目処理 GL 工法		W17	1.62*2.44	3.95	m2
天井	51	ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R) 軽量鉄骨天井下地	不燃 防ｶﾋﾞ ﾎﾞｰﾄﾞ面 厚9.5 継目処理 19形 下地張り無 @300 ﾌﾄｺﾛH=1.5m以下 溶接止め(鉄骨面)			1.62*1.58	2.56	m2
	1	廻り縁	塩ﾋﾞ製			(1.62+1.58)*2	6.40	m

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

	階	部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) m²	周長(L) m	壁巾木減(M) m²	壁面積(N) m²
		506	休憩室	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
床	101	複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(消臭・防汚)	厚2.0 一般部 熱溶接工法			3.24*2.74	8.88	m2
			田島ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ:消臭ｳｪﾙｸﾘｰﾝ同等品					
		ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ	厚28 ｾﾒﾝﾄ系					
		ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上	ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ下地					
巾木	65	ｿﾌﾄ巾木	H=60			(3.24+2.74)*2	11.96	
		石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R)	厚12.5 下張りGB-R9.5 継目処理	0.060	W17	-0.40	-0.40	
					LSD2A	-0.80*1	-0.80	
					LSD2B	-0.80*1	-0.80	
					※SD4	-0.85*1	-0.85	
					ﾐﾆｷｯﾁﾝ	-(0.90+0.45)	-1.35	
							計 7.76	m
	73	ｿﾌﾄ巾木	H=60		W17	0.40	0.40	m
		石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R)	厚12.5 下張りGB-R9.5 継目処理 GL 工法	0.060				
壁	105	ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ	不燃 防ｶﾋﾞ ﾎﾞｰﾄﾞ面			(3.24+2.74)*2*2.44	29.18	
		石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R)	厚12.5 下張りGB-R9.5 継目処理		W17	-0.40*2.44	-0.98	
					ﾐﾆｷｯﾁﾝ	-(0.90+0.45)*0.79	-1.07	
					〃　吊戸棚	-(0.90+0.45)*0.80	-1.08	
					LSD2A	-0.80*1.94*1	-1.55	
					LSD2B	-0.80*1.94*1	-1.55	
					※SD4	-0.85*1.94*1	-1.65	
					AW5	-0.50*1.55*1	-0.78	
							計 20.52	m2
	113	ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ	不燃 防ｶﾋﾞ ﾎﾞｰﾄﾞ面		W17	0.40*2.44	0.98	m2
		石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R)	厚12.5 下張りGB-R9.5 継目処理 GL 工法					
間仕切	13	ﾌｶｼ壁						
		軽量鉄骨壁下地	65形 @450			2.74*2.50	6.85	
					W17	-0.40*2.50	-1.00	
					※SD4	-0.85*2.00*1	-1.70	
					AW5	-0.50*1.55*1	-0.78	
							計 3.37	m2
	2001	AW5						
		軽量鉄骨壁下地開口補強	65形 W500×H2000 4方			1	1.00	か所

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

	階	部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) ㎡	周長(L) m	壁巾木減(M) ㎡	壁面積(N) ㎡
		506	休憩室	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
間仕切	4011	SD4 軽量鉄骨壁下地開口補強	 65形 W850×H2200 3方			 1	 1.00	 か所
天井	51	ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R) 軽量鉄骨天井下地	不燃 防ｶﾋﾞ ﾎﾞｰﾄﾞ面 厚9.5 継目処理 19形 下地張り無 @300 ﾌﾄｺﾛH=1.5m以下 溶接止め(鉄骨面)			3.24*2.74	8.88	m2
	1	廻り縁	塩ﾋﾞ製			(3.24+2.74)*2	11.96	m
	503	事務室･休憩室 額縁 EP-G塗	 桧集成材 275×25 木部	 0.310	 AW5	 (0.50+1.55)*2*1	 4.10	 m
	550	ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ UC塗 ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ	桧集成材 W210×H90(L型)　t25 木部 天井付け　消音型×2連	 0.325	AW5	0.50*1	0.50	m
	611	誘導標識	蓄光ﾀｲﾌﾟ　360×120			1	1.00	か所

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

	階	部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) m²	周長(L) m	壁巾木減(M) m²	壁面積(N) m²
		507	倉庫1	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
床	101	複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(消臭・防汚) ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上	厚2.0 一般部 熱溶接工法 田島ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ：消臭ｳｪﾙｸﾘｰﾝ同等品 厚28 ｾﾒﾝﾄ系 ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ下地			2.24*4.38	9.81	m2
巾木	65	ｿﾌﾄ巾木 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R)	H=60 厚12.5 下張りGB-R9.5 継目処理	0.060	W17 LSD3A	(2.24+4.38)*2 -(2.24+4.38) -0.85*1	13.24 -6.62 -0.85 計 5.77	m
	73	ｿﾌﾄ巾木 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R)	H=60 厚12.5 下張りGB-R9.5 継目処理 GL 工法	0.060		2.24+4.38	6.62	m
壁	105	ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R)	不燃 防ｶﾋﾞ ﾎﾞｰﾄﾞ面 厚12.5 下張りGB-R9.5 継目処理		W17 LSD3A	(2.24+4.38)*2*2.44 -(2.24+4.38)*2.44 -0.85*2.00*1	32.31 -16.15 -1.70 計 14.46	m2
	113	ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R)	不燃 防ｶﾋﾞ ﾎﾞｰﾄﾞ面 厚12.5 下張りGB-R9.5 継目処理 GL 工法			(2.24+4.38)*2.44	16.15	m2
天井	61	化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-D) 軽量鉄骨天井下地	厚9.5 19形 下地張り無 @225 ﾌﾄｺﾛH=1.5m以下 溶接止め(鉄骨面)			2.24*4.38	9.81	m2
	1	廻り縁	塩ﾋﾞ製			(2.24+4.38)*2	13.24	m
	11	床下点検口	SUS枠製 600角 仕上げ充填ﾀｲﾌﾟ 防水防臭ﾀｲﾌﾟ			1	1.00	か所

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

	階	部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) m²	周長(L) m	壁巾木減(M) m²	壁面積(N) m²
		508	倉庫2	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
床	101	複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(消臭・防汚) ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上	厚2.0 一般部 熱溶接工法 田島ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ:消臭ｳｪﾙｸﾘｰﾝ同等品 厚28 ｾﾒﾝﾄ系 ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ下地			2.11*3.00	6.33	m2
巾木	65	ｿﾌﾄ巾木 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R)	H=60 厚12.5 下張りGB-R9.5 継目処理	0.060	WD2	(2.11+3.00)*2 -0.85*1	10.22 -0.85 計 9.37	m
壁	105	ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R)	不燃 防ｶﾋﾞ ﾎﾞｰﾄﾞ面 厚12.5 下張りGB-R9.5 継目処理		WD2	(2.11+3.00)*2*2.44 -0.85*1.91*1	24.94 -1.62 計 23.32	m2
天井	63	化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-D) 軽量鉄骨天井下地	厚9.5 19形 下地張り無 @225 ﾌﾄｺﾛH=1.5m以下 ｲﾝｻｰﾄ(RC面)共			2.11*3.00	6.33	m2
	1	廻り縁	塩ﾋﾞ製			(2.11+3.00)*2	10.22	m

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

	階	部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) m²	周長(L) m	壁巾木減(M) m²	壁面積(N) m²
		509	倉庫3	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
床	101	複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(消臭・防汚) ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上	厚2.0 一般部 熱溶接工法 田島ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ：消臭ｳｪﾙｸﾘｰﾝ同等品 厚28 ｾﾒﾝﾄ系 ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ下地			2.11*3.91	8.25	m2
巾木	65	ｿﾌﾄ巾木 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R)	H=60 厚12.5 下張りGB-R9.5 継目処理	0.060	W3	(2.11+3.91)*2 -0.44*3	12.04 -1.32 計 10.72	m
	61	ｿﾌﾄ巾木 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面補修 打放し型枠 増打ｺﾝｸﾘｰﾄ	H=60 B種 B種 地上 厚20 地上	0.060 0.060 0.001	W3 WD2	0.44*3 -0.85*1	1.32 -0.85 計 0.47	m
壁	105	ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R)	不燃 防ｶﾋﾞ ﾎﾞｰﾄﾞ面 厚12.5 下張りGB-R9.5 継目処理		W3	(2.11+3.91)*2*2.44 -0.44*3*2.44	29.38 -3.22 計 26.16	m2
	101	ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面補修 打放し型枠 増打ｺﾝｸﾘｰﾄ	不燃 防ｶﾋﾞ ｺﾝｸﾘｰﾄ面 B種 B種 地上 厚20 地上	0.020	W3 WD2	0.44*3*2.44 -0.85*1.91*1	3.22 -1.62 計 1.60	m2
天井	63	化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-D) 軽量鉄骨天井下地	厚9.5 19形 下地張り無 @225 ﾌﾄｺﾛH=1.5m以下 ｲﾝｻｰﾄ(RC面)共			2.11*3.91	8.25	m2
	1	廻り縁	塩ﾋﾞ製			(2.11+3.91)*2	12.04	m
	11	床下点検口	SUS枠製 600角 仕上げ充填ﾀｲﾌﾟ 防水防臭ﾀｲﾌﾟ			1	1.00	か所

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

	階	部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) m²	周長(L) m	壁巾木減(M) m²	壁面積(N) m²
		510	倉庫4	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
床	101	複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(消臭・防汚)	厚2.0 一般部 熱溶接工法			7.82*3.59	28.07	m2
			田島ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ:消臭ｳｪﾙｸﾘｰﾝ同等品					
		ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ	厚28 ｾﾒﾝﾄ系					
		ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上	ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ下地					
巾木	61	ｿﾌﾄ巾木	H=60		W3	(7.82+3.59)*2	22.82	
		ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面補修	B種	0.060	柱型	0.53*2	1.06	
		打放し型枠	B種 地上	0.060	W14	-3.03*2	-6.06	
		増打ｺﾝｸﾘｰﾄ	厚20 地上	0.001	W10	-(7.02+0.53)	-7.55	
							計 10.27	m
	71	ｿﾌﾄ巾木	H=60		W14	3.03*2	6.06	m
		石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R)	厚12.5 継目処理 GL工法	0.060				
	69	ｿﾌﾄ巾木	H=60		W10	7.02+0.53	7.55	
		ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-S)	厚12.5 下張りGB-S9.5 継目処理	0.060	WD1	-1.70*2	-3.40	
							計 4.15	m
壁	101	ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ	不燃 防ｶﾋﾞ ｺﾝｸﾘｰﾄ面		W3	(7.82+3.59)*2*2.44	55.68	
		ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面補修	B種		柱型	0.53*2*2.44	2.59	
		打放し型枠	B種 地上		W14	-3.03*2*2.44	-14.79	
		増打ｺﾝｸﾘｰﾄ	厚20 地上	0.020	W10	-(7.02+0.53)*2.44	-18.42	
							計 25.06	m2
	111	ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ	不燃 防ｶﾋﾞ ﾎﾞｰﾄﾞ面		W14	3.03*2*2.44	14.79	m2
		石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R)	厚12.5 継目処理 GL工法					
	109	ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ	不燃 防ｶﾋﾞ ﾎﾞｰﾄﾞ面		W10	(7.02+0.53)*2.44	18.42	
		ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-S)	厚12.5 下張りGB-S9.5 継目処理		WD1	-1.70*1.91*2	-6.49	
							計 11.93	m2
天井	61	化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-D)	厚9.5			7.82*3.59	28.07	m2
		軽量鉄骨天井下地	19形 下地張り無 @225					
			ﾌﾄｺﾛH=1.5m以下 溶接止め(鉄骨面)					
	1	廻り縁	塩ﾋﾞ製			(7.82+3.59)*2	22.82	m

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

	階	部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) ㎡	周長(L) m	壁巾木減(M) ㎡	壁面積(N) ㎡
		511	ﾘﾈﾝ室	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
床	101	複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(消臭・防汚) ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上	厚2.0 一般部 熱溶接工法 田島ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ：消臭ｳｪﾙｸﾘｰﾝ同等品 厚28 ｾﾒﾝﾄ系 ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ下地			2.44*1.88	4.59	m2
巾木	65	ｿﾌﾄ巾木 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R)	H=60 厚12.5 下張りGB-R9.5 継目処理	0.060	W17 LSD2A	(2.44+1.88)*2 -2.44 -0.80*1	8.64 -2.44 -0.80 計 5.40	m
	73	ｿﾌﾄ巾木 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R)	H=60 厚12.5 下張りGB-R9.5 継目処理 GL 工法	0.060	W17	2.44	2.44	m
壁	105	ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R)	不燃 防ｶﾋﾞ ﾎﾞｰﾄﾞ面 厚12.5 下張りGB-R9.5 継目処理		W17 LSD2A	(2.44+1.88)*2*2.44 -2.44*2.44 -0.80*1.94*1	21.08 -5.95 -1.55 計 13.58	m2
	113	ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R)	不燃 防ｶﾋﾞ ﾎﾞｰﾄﾞ面 厚12.5 下張りGB-R9.5 継目処理 GL 工法		W17	2.44*2.44	5.95	m2
天井	63	化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-D) 軽量鉄骨天井下地	厚9.5 19形 下地張り無 @225 ﾌﾄｺﾛH=1.5m以下 ｲﾝｻｰﾄ(RC面)共		基礎下	2.44*1.88 -0.23*1.78*1	4.59 -0.41 計 4.18	m2
	65	化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-D) 軽量鉄骨天井下地	厚9.5 19形 下地張り無 @225 ﾌﾄｺﾛH=1.5m以下 ｲﾝｻｰﾄ(断熱面)共		基礎下	0.23*1.78*1	0.41	m2
	131	折返し・基礎下等 硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付	厚30 A種1H		基礎下	0.23*1.78*1	0.41	m2
	1	廻り縁	塩ﾋﾞ製			(2.44+1.88)*2	8.64	m

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

	階	部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) m²	周長(L) m	壁巾木減(M) m²	壁面積(N) m²
		513	清掃員控室	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
床	101	複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(消臭・防汚)	厚2.0 一般部 熱溶接工法			4.01*3.22	12.91	m2
			田島ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ:消臭ｳｪﾙｸﾘｰﾝ同等品					
		ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ	厚28 ｾﾒﾝﾄ系					
		ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上	ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ下地					
巾木	65	ｿﾌﾄ巾木	H=60			(4.01+3.22)*2	14.46	
		石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R)	厚12.5 下張りGB-R9.5 継目処理	0.060	W17	-(4.01+3.22)	-7.23	
					LSD3A	-0.85*1	-0.85	
					ﾐﾆｷｯﾁﾝ	-0.90	-0.90	
							計 5.48	m
	73	ｿﾌﾄ巾木	H=60		W17	4.01+3.22	7.23	
		石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R)	厚12.5 下張りGB-R9.5 継目処理 GL 工法	0.060	ﾐﾆｷｯﾁﾝ	-0.45	-0.45	
							計 6.78	m
壁	105	ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ	不燃 防ｶﾋﾞ ﾎﾞｰﾄﾞ面			(4.01+3.22)*2*2.44	35.28	
		石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R)	厚12.5 下張りGB-R9.5 継目処理		W17	-(4.01+3.22)*2.44	-17.64	
					LSD3A	-0.85*1.94*1	-1.65	
					AW5	-0.50*1.55*1	-0.78	
					ﾐﾆｷｯﾁﾝ	-0.90*0.79	-0.71	
					〃　吊戸棚	-0.90*0.80	-0.72	
							計 13.78	m2
	113	ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ	不燃 防ｶﾋﾞ ﾎﾞｰﾄﾞ面		W17	4.01+3.22*2.44	11.87	
		石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R)	厚12.5 下張りGB-R9.5 継目処理 GL 工法		ﾐﾆｷｯﾁﾝ	-0.45*0.79	-0.36	
					〃　吊戸棚	-0.45*0.80	-0.36	
							計 11.15	m2
間仕切	13	ﾌｶｼ壁						
		軽量鉄骨壁下地	65形 @450			4.01*2.50	10.03	
					AW5	-0.50*1.55*1	-0.78	
							計 9.25	m2
天井	53	ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ	不燃 防ｶﾋﾞ ﾎﾞｰﾄﾞ面			4.01*3.22	12.91	m2
		石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R)	厚9.5 継目処理					
		軽量鉄骨天井下地	19形 下地張り無 @300					
			ﾌﾄｺﾛH=1.5m以下 ｲﾝｻｰﾄ(RC面)共					
	517	清掃員控室						

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

	階	部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) ㎡	周長(L) m	壁巾木減(M) ㎡	壁面積(N) ㎡
		513	清掃員控室	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
	517	額縁 EP-G塗(細幅物300mm以下)	桧集成材 205×25 木部			(0.50+1.55)*2	4.10	m
	550	ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ UC塗 ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ	桧集成材 W210×H90(L型)　t25 木部 天井付け　消音型×2連	 0.325	AW5	0.50*1	0.50	m

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

	階	部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) m²	周長(L) m	壁巾木減(M) m²	壁面積(N) m²
		514	機械室	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
床	91	防塵塗床	薄膜型ｴﾎﾟｷｼ樹脂系 防滑			26.42*8.09	213.74	
		ﾓﾙﾀﾙ塗	厚30 防塵塗床下地 目地切仕上		階段　X6側	-1.01*1.71	-1.73	
					〃　10側	-1.01*2.35	-2.37	
					機械基礎	-5.30*0.40*3	-6.36	
					〃	-3.25*1.80*2	-11.70	
					〃	-3.55*1.80*1	-6.39	
					〃	-2.90*1.30*1	-3.77	
					〃	-3.00*1.30*1	-3.90	
					〃	-1.55*1.88*1	-2.91	
					欠部	0.59*1.20	0.71	
					〃	-4.72*1.50*1	-7.08	
					欠部	0.64*0.75	0.48	
					〃	-6.45*0.55*1	-3.55	
					溜桝	-0.30*0.30*1	-0.09	
							計　165.08	m2
	323	溜桝立上り						
		防塵塗装				(0.30+0.30)*2*0.35	0.42	m2
		防水ﾓﾙﾀﾙ塗	厚20					
	325	溜桝						
		防塵塗装				0.30*0.30	0.09	m2
		防水ﾓﾙﾀﾙ塗	厚20					
巾木	51	防塵塗床	薄膜型ｴﾎﾟｷｼ樹脂系 防滑 H=60			(26.42+8.09)*2	69.02	
		ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面補修	B種	0.060	柱型	0.27*2*6	3.24	
		打放し型枠	B種 地上	0.060	階段　X6側	-(1.01+1.95)	-2.96	
		増打ｺﾝｸﾘｰﾄ	厚20 地上	0.001	〃　10側	-(1.01+2.11)	-3.12	
					機械基礎	-6.45	-6.45	
							計　59.73	m
壁	201	ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ	厚50 32K ｶﾞﾗｽｸﾛｽ貼 ﾋﾟﾝ固定			(26.42+8.09)*2*3.74	258.13	
					柱型	0.27*2*6*3.74	12.12	
					階段側面　X6側	-(1.01+1.95)*0.29	-0.86	
					欠部	-0.24*0.18	-0.04	
					〃　X10側	-(1.01+2.11)*0.29	-0.90	
					欠部	-0.24*0.18	-0.04	
					機械基礎	-6.45*0.09	-0.58	
					SD1	-0.85*2.00*1	-1.70	

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

	階	部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) ㎡	周長(L) m	壁巾木減(M) ㎡	壁面積(N) ㎡
		514	機械室	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
壁	201				SD2	-1.70*2.00*1	-3.40	
					SD3	-2.00*2.50*2	-10.00	
					SG1	-0.52*2.50*5	-6.50	
					【梁側】			
					G2　Y8/X6-X7	-4.19*0.75*1	-3.14	
					G2　Y8/X9-X10	-5.55*0.75*1	-4.16	
					G2　Y7/X6-X10	-24.87*0.75*1	-18.65	
					G2A　Y8/X7-X9	-15.10*0.75*1	-11.33	
					G12　X10/Y7-Y8	-7.55*0.75*1	-5.66	
							計　203.29	m2
梁型	11	ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ	厚50 32K ｶﾞﾗｽｸﾛｽ貼 ﾋﾟﾝ固定		【梁側】			
					G2　Y8/X6-X7	4.19*0.75*1	3.14	
					〃　Y8/X9-X10	5.55*0.75*1	4.16	
					〃　Y7/X6-X10	24.87*0.75*1	18.65	
					G2A　Y8/X7-X9	15.10*0.75*1	11.33	
					G12　X10/Y7-Y8	7.55*0.75*1	5.66	
					〃　X7/Y7-Y8	7.55*0.75*2	11.33	
					G14　X8/Y7-Y8	7.55*0.75*2	11.33	
					〃　X9/Y7-Y8	7.55*0.75*2	11.33	
					B4	7.55*0.55*2*6	49.83	
					【梁底】			
					G2　Y8/X6-X7	4.19*0.27*1	1.13	
					〃　Y8/X9-X10	5.55*0.27*1	1.50	
					〃　Y7/X6-X10	24.87*0.27*1	6.71	
					G2A　Y8/X7-X9	15.10*0.27*1	4.08	
					G12　X10/Y7-Y8	7.55*0.27*1	2.04	
					〃　X7/Y7-Y8	7.55*0.45*2	6.80	
					G14　X8/Y7-Y8	7.55*0.45*2	6.80	
					〃　X9/Y7-Y8	7.55*0.45*2	6.80	
					B4	7.55*0.35*2*6	31.71	
							計　194.33	m2
天井	121	ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ	厚50 32K ｶﾞﾗｽｸﾛｽ貼 ﾋﾟﾝ固定			26.42*8.09	213.74	
					【梁底】			
					G2　Y8/X6-X7	-4.19*0.27*1	-1.13	
					G2　Y8/X9-X10	-5.55*0.27*1	-1.50	
					G2　Y7/X6-X10	-24.87*0.27*1	-6.71	
					G2A　Y8/X7-X9	-15.10*0.27*1	-4.08	

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

	階	部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) m²	周長(L) m	壁巾木減(M) m²	壁面積(N) m²
		514	機械室	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
天井	121				G12　X10/Y7-Y8	-7.55*0.27*1	-2.04	
					〃　X7/Y7-Y8	-7.55*0.45*2	-6.80	
					G14　X8/Y7-Y8	-7.55*0.45*2	-6.80	
					〃　X9/Y7-Y8	-7.55*0.45*2	-6.80	
					B4	-7.55*0.35*2*6	-31.71	
							計 146.17	m2
床	11	ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	直均し仕上げ		X6側	1.01*1.71	1.73	
					X10側	1.01*2.11	2.13	
							計 3.86	m2
階段	11	踏面						
		ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	直均し仕上げ			1.01*0.24*2	0.48	m2
	15	蹴込						
		ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面補修	B種			1.01*0.35*2	0.71	m2
		打放し型枠	B種 地上					
	21	階段ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ	SUS製 W=40 ｺﾞﾑﾀｲﾔ付			1.01*2*2	4.04	m
壁	11	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面補修	B種		階段側面　X6側	1.95*0.35	0.68	
		打放し型枠	B種 地上		欠部	-0.24*0.18	-0.04	
		増打ｺﾝｸﾘｰﾄ	厚20 地上	0.020	〃　X10側	2.35*0.35	0.82	
					欠部	-0.24*0.18	-0.04	
							計 1.42	m2
基礎天端	11	防塵塗装				5.30*0.40*3	6.36	
		ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上	防塵塗装下地			3.25*1.80*2	11.70	
						3.55*1.80*1	6.39	
						2.90*1.30*1	3.77	
						3.00*1.30*1	3.90	
						1.55*1.88*1	2.91	
					欠部	-0.59*1.20	-0.71	
						4.72*1.50*1	7.08	
					欠部	-0.64*0.75	-0.48	
						6.45*0.55*1	3.55	
							計 44.47	m2
基礎立下り	11	防塵塗装				(5.30+0.40)*2*0.50*3	17.10	

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

	階	部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) ㎡	周長(L) m	壁巾木減(M) ㎡	壁面積(N) ㎡
		514	機械室	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
基礎立下り	11	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面補修 打放し型枠	B種 B種　地上			(3.25+1.80)*2*0.15*2 (3.55+1.80)*2*0.15*2 (2.90+1.30)*2*0.15*1 (3.00+1.30)*2*0.15*1 (1.55+1.88)*2*0.15*1 (4.72+1.50)*2*0.15*1 (6.45+0.55*2)*0.15*1	3.03 3.21 1.26 1.29 1.03 1.87 1.13 計　29.92	m2
	11	床下点検口	SUS枠製 600角 仕上げ充填ﾀｲﾌﾟ 防水防臭ﾀｲﾌﾟ			3	3.00	か所
	131	機械室 ｽﾁｰﾙ手摺	手摺:FB-9×65 支柱:FB-12×65@1100以下 下部:L-50×50×4 L=50 W(2200+240)×H750			1	1.00	か所

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

	階	部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) m²	周長(L) m	壁巾木減(M) m²	壁面積(N) m²
		515	機械室前室	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
床	101	複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(消臭・防汚)	厚2.0 一般部 熱溶接工法			4.01*3.22	12.91	
			田島ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ:消臭ｳｪﾙｸﾘｰﾝ同等品		ﾘﾈﾝ室	-2.50*1.94	-4.85	
		ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ	厚28 ｾﾒﾝﾄ系					
		ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上	ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ下地					
							計 8.06	m2
巾木	65	ｿﾌﾄ巾木	H=60			(4.01+3.22)*2	14.46	
		石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R)	厚12.5 下張りGB-R9.5 継目処理	0.060	W17	-(3.22+1.51)	-4.73	
					LSD2A	-0.80*1	-0.80	
					LSD3A	-0.85*2	-1.70	
							計 7.23	m
	73	ｿﾌﾄ巾木	H=60		W17	3.22+1.51	4.73	
		石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R)	厚12.5 下張りGB-R9.5 継目処理 GL 工法	0.060	SD1	-0.85*1	-0.85	
							計 3.88	m
壁	105	ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ	不燃 防ｶﾋﾞ ﾎﾞｰﾄﾞ面			(4.01+3.22)*2*2.44	35.28	
		石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R)	厚12.5 下張りGB-R9.5 継目処理		W17	-(3.22+1.51)*2.44	-11.54	
					LSD2A	-0.80*1.94*1	-1.55	
					LSD3A	-0.85*1.94*2	-3.30	
							計 18.89	m2
	113	ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ	不燃 防ｶﾋﾞ ﾎﾞｰﾄﾞ面		W17	(3.22+1.51)*2.44	11.54	
		石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R)	厚12.5 下張りGB-R9.5 継目処理 GL 工法		SD1	-0.85*1.94*1	-1.65	
							計 9.89	m2
間仕切	13	ﾌｶｼ壁						
		軽量鉄骨壁下地	65形 @450			4.01*2.50	10.03	
					LSD3A	-0.85*1.94*1	-1.65	
							計 8.38	m2
天井	63	化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-D)	厚9.5			4.01*3.22	12.91	
		軽量鉄骨天井下地	19形 下地張り無 @225		ﾘﾈﾝ室	-2.50*1.94	-4.85	
			ﾌﾄｺﾛH=1.5m以下 ｲﾝｻｰﾄ(RC面)共		基礎下	-0.23*1.78*1	-0.41	
							計 7.65	m2
	65	化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-D)	厚9.5		基礎下	0.23*1.78*1	0.41	m2
		軽量鉄骨天井下地	19形 下地張り無 @225					
			ﾌﾄｺﾛH=1.5m以下 ｲﾝｻｰﾄ(断熱面)共					

***（仮称）地域交流温浴センター建設工事 ***

	階	部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) ㎡	周長(L) m	壁巾木減(M) ㎡	壁面積(N) ㎡
		515	機械室前室	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
天井	131	折返し・基礎下等 硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付	厚30 A種1H		基礎下	0.23*1.78*1	0.41	m2
	1	廻り縁	塩ﾋﾞ製			(4.01+3.22)*2	14.46	m
	11	床下点検口	SUS枠製 600角 仕上げ充填ﾀｲﾌﾟ 防水防臭ﾀｲﾌﾟ			1	1.00	か所

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

	階	部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) ㎡	周長(L) m	壁巾木減(M) ㎡	壁面積(N) ㎡
		600	【その他】	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

	階	部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) ㎡	周長(L) m	壁巾木減(M) ㎡	壁面積(N) ㎡
		601	間仕切･断熱･開口補強	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
間仕切	21	軽量鉄骨壁下地	65形 @300		下足-厨房	4.64*3.45	16.01	
					男子便所-廊下	(2.11+0.24)*3.45	8.11	
					開口	-0.95*2.00*1	-1.90	
					男子便所　洗面器	(1.12+0.82)*3.45	6.69	
					〃	(1.32+0.39)*3.45	5.90	
					SD5	-0.60*0.60*1	-0.36	
					女子便所-廊下	(1.31+1.07+0.24)*3.45	9.04	
					開口	-0.95*2.00*1	-1.90	
					女子便所洗面器	0.87*3.45	3.00	
					SK	(1.27+1.77)*3.45	10.49	
					廊下2	(6.30+1.80+1.50)*3.45	33.12	
					女性脱衣室	1.23*2*3.45	8.49	
					〃　WC	(1.27+1.78)*3.45	10.52	
					LSD7	-0.70*2.00*1	-1.40	
					男性脱衣室	1.23*2*3.60	8.86	
					〃　WC	(1.15+2.02*2)*3.45	17.91	
					LSD7	-0.70*2.00*1	-1.40	
							計 131.18	m2
	23	軽量鉄骨壁下地	65形 @450		事務室-休憩室	5.55*3.45	19.15	
					開口	-0.80*2.00*1	-1.60	
					LSD3A	-0.85*2.00*1	-1.70	
					倉庫-休憩室	4.38*3.45	15.11	
					更衣室-休憩室	3.24*3.45	11.18	
					LSD2A、B	-0.80*2.00*2	-3.20	
					更衣室1-2	1.58*3.45	5.45	
					券売機	(1.78+0.97)*3.45	9.49	
					ｶｳﾝﾀｰﾖｺ	0.79*3.45	2.73	
					下足-自販機	3.38*3.45	11.66	
					厨房　券売機	(0.83+0.70)*3.45	5.28	
					倉庫3	(1.78*2+3.98+3.56)*3.45	38.30	
					WD2	-0.85*1.97*1	-1.67	
					倉庫2+EPS	(2.17*2+1.78+3.88*2)*3.45	47.89	
					WD2	-0.85*1.97*1	-1.67	
					LSD4	-1.40*2.00*1	-2.80	
					清掃員室-前室	3.22*3.45	11.11	
					LSD3A	-0.85*2.00*1	-1.70	
					ﾘﾈﾝ室-前室	(1.91+2.47)*3.45	15.11	
					LSD2A	-0.80*2.00*1	-1.60	

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

	階	部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) ㎡	周長(L) m	壁巾木減(M) ㎡	壁面積(N) ㎡
		601	間仕切･断熱･開口補強	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
	23						計　176.52	m2
	31	軽量鉄骨壁下地 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填	65形 @300 厚50 24K		多機能WC LSD5 女子便所-男子便所 女子便所-脱衣室 LSD6	(2.50+2.38)*2*3.45 -1.07*2.00*1 3.39*3.45 7.78*3.45 -0.70*2.00*1	33.67 -2.14 11.70 26.84 -1.40 計　68.67	m2
	51	大･中広間 軽量鉄骨壁下地	90形 @450		大・中広間 SLW1' 開口	(0.72*2+11.20)*4.00 -1.86*4.00*2 -6.88*2.50*2	50.56 -14.88 -34.40 計　1.28	m2
	5011	LSD2A･B 軽量鉄骨壁下地開口補強	65形 W800×H2000 3方			3	3.00	か所
	5001	LSD3A 軽量鉄骨壁下地開口補強	65形 W850×H2200 3方			2	2.00	か所
	5021	LSD4 軽量鉄骨壁下地開口補強	65形 W1400×H2000 3方			1	1.00	か所
	5031	LSD5A 軽量鉄骨壁下地開口補強	65形 W1070×H2000 3方			1	1.00	か所
	5041	LSD6A･B 軽量鉄骨壁下地開口補強	65形 W700×H2000 3方			1	1.00	か所
	5051	LSD7 軽量鉄骨壁下地開口補強	65形 W700×H2000 3方			2	2.00	か所
	5061	SLW1' 軽量鉄骨壁下地開口補強	90形 W1855×H4000 3方			2	2.00	か所
	4001	SD5 軽量鉄骨壁下地開口補強	65形 W600×H600 4方			1	1.00	か所

***（仮称）地域交流温浴センター建設工事 ***

	階	部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) ㎡	周長(L) m	壁巾木減(M) ㎡	壁面積(N) ㎡
		601	間仕切・断熱・開口補強	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
間仕切	6001	WD2 軽量鉄骨壁下地開口補強	65形 W850×H1970 3方			2	2.00	か所
	9001	軽量鉄骨壁下地開口補強	65形 W800×H2000 3方			1	1.00	か所
	9011	軽量鉄骨壁下地開口補強	65形 W950×H2000 3方			2	2.00	か所
壁	221	硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付	厚30 A種1H		X3-X5/Y2-Y3	5.82+5.91+9.82*3.45	45.61	
					凸部	0.27*2*3.45	1.86	
					〃	0.13*6*3.45	2.69	
					SD4	-0.85*2.00*1	-1.70	
					AW5	-0.50*1.55*4	-3.10	
					清掃員控室	4.05*3.45	13.97	
					AW5	-0.50*1.55*1	-0.78	
					廊下（便所前）	(8.23+2.70*2)*3.45	47.02	
					凸部	0.13*6*3.45	2.69	
					AW6A	-0.50*1.55*3	-2.33	
					軽食ｺｰﾅｰ	(4.77+4.28)*3.45	31.22	
					凸部	0.13*4*3.45	1.79	
					AW5	-0.50*1.55*2	-1.55	
					大広間	(12.26+15.97)*4.00	112.92	
					凸部	0.27*5*4.00	5.40	
					〃	0.13*12*4.00	6.24	
							計 261.95	m2
天井	201	天井点検口 軽量鉄骨天井下地開口補強	ｱﾙﾐ製 450角 目地ﾀｲﾌﾟ 19形 450×450			46	46.00	か所
	301	軽量鉄骨天井下地開口補強	19形 100×100			123-27	96.00	か所
	303	軽量鉄骨天井下地開口補強	19形 200×200			14	14.00	か所
	307	軽量鉄骨天井下地開口補強	19形 300×300			14	14.00	か所
	309	軽量鉄骨天井下地開口補強	19形 350×350			3	3.00	か所
	311	軽量鉄骨天井下地開口補強	19形 400×400			3-2	1.00	か所
	313	軽量鉄骨天井下地開口補強	19形 600×600			1	1.00	か所

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

	階	部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) ㎡	周長(L) m	壁巾木減(M) ㎡	壁面積(N) ㎡
		601	間仕切･断熱･開口補強	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
天井	315	軽量鉄骨天井下地開口補強	19形 700×650			2	2.00	か所
	317	軽量鉄骨天井下地開口補強	19形 750×750			2	2.00	か所
	319	軽量鉄骨天井下地開口補強	19形 800×200			12-2	10.00	か所
	321	軽量鉄骨天井下地開口補強	19形 800×550			2	2.00	か所
	323	軽量鉄骨天井下地開口補強	19形 900×900			7	7.00	か所
	327	軽量鉄骨天井下地開口補強	19形 1000×500			1	1.00	か所
	329	軽量鉄骨天井下地開口補強	19形 1030×640			5	5.00	か所
	331	軽量鉄骨天井下地開口補強	19形 1200×200			10	10.00	か所
	333	軽量鉄骨天井下地開口補強	19形 1235×150			6	6.00	か所
	335	軽量鉄骨天井下地開口補強	19形 2000×150			30	30.00	か所
	401	軽量鉄骨天井下地開口補強(高耐蝕 仕様)	19形 100×100			27	27.00	か所
	403	軽量鉄骨天井下地開口補強(高耐蝕 仕様)	19形 250×250			2	2.00	か所
	405	軽量鉄骨天井下地開口補強(高耐蝕 仕様)	19形 400×400			2	2.00	か所
	407	軽量鉄骨天井下地開口補強(高耐蝕 仕様)	19形 800×200			2	2.00	か所
	409	軽量鉄骨天井下地開口補強(高耐蝕 仕様)	19形 1000×200			2	2.00	か所

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

	階	部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) m²	周長(L) m	壁巾木減(M) m²	壁面積(N) m²
		602	地下ﾋﾟｯﾄ	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
天井	151	ﾋﾟｯﾄ						
		押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温板打込	厚30 A種 3種b		X0-X1/Y5-Y6	5.55*7.55	41.90	
					B6	-5.55*0.40*2	-4.44	
					X1-X2/Y5-Y6	6.55*7.55	49.45	
					B6	-6.55*0.40*2	-5.24	
					X1-X2/Y7-Y8	6.55*7.55*2	98.91	
					B6	-6.55*0.40*2	-5.24	
					X2-X3/Y4-Y5	4.80*2.58	12.38	
					X2-X3/Y5-Y6	7.55*7.55	57.00	
					B6	-7.55*0.40*3	-9.06	
					X2-X3/Y6-Y7	7.55*3.05	23.03	
					B1	-3.05*0.30*2	-1.83	
					X2-X3/Y7-Y8	7.55*7.55	57.00	
					B6	-7.55*0.40*2	-6.04	
					X3-X4/Y5-Y6	7.55*7.55	57.00	
					B6	-7.55*0.40*2	-6.04	
					B1	-6.75*0.30*2	-4.05	
					X3-X4/Y6-Y7	7.55*3.05	23.03	
					B1	-3.05*0.30*1	-0.92	
					X3-X4/Y7-Y8	7.55*7.55	57.00	
					B6	-7.55*0.40*2	-6.04	
					X2-X4/Y2-Y3	4.55*5.55	25.25	
					B2	-4.55*0.30*1	-1.37	
					X4-X5/Y2-Y3	4.55*5.55	25.25	
					B2	-4.55*0.30*1	-1.37	
					X4-X5/Y5-Y6	7.55*7.55	57.00	
					B6	-7.55*0.40*2	-6.04	
					X4-X5/Y6-Y7	7.55*3.05	23.03	
					X4-X5/Y7-Y8	7.55*7.55	57.00	
					B6	-7.55*0.40*2	-6.04	
					B1	-6.75*0.30*2	-4.05	
					X5-X6/Y1-Y2	5.55*3.55	19.70	
					X5-X6/Y2-Y3	5.55*5.55	30.80	
					B3	-5.55*0.30*1	-1.67	
					X5-X6/Y3-Y4	5.55*2.55	14.15	
					X5-X6/Y4-Y5	5.55*3.55	19.70	
					X5-X6/Y5-Y6	5.55*7.55	41.90	
					B3	-5.55*0.30*1	-1.67	
					X5-X6/Y6-Y7	5.55*3.05	16.93	

***（仮称）地域交流温浴センター建設工事 ***

	階	部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) ㎡	周長(L) m	壁巾木減(M) ㎡	壁面積(N) ㎡
		602	地下ﾋﾟｯﾄ	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
天井	151				X5-X6/Y7-Y8	5.55*7.55	41.90	
					B3	-5.55*0.30*1	-1.67	
					X6-X7/Y1-Y2	7.55*3.55	26.80	
					X6-X7/Y2-Y3	7.55*5.55	41.90	
					B4	-5.55*0.35*2	-3.89	
					X6-X7/Y3-Y4	7.55*2.55	19.25	
					X6-X7/Y4-Y5	7.55*5.55	41.90	
					B2	-5.55*0.30*2	-3.33	
					X6-X7/Y5-Y6	7.55*5.55	41.90	
					B2	-5.55*0.30*2	-3.33	
					X6-X8/Y6-Y7	15.55*3.05	47.43	
					X6-X7/Y7-Y8	7.55*7.55	57.00	
					B5	-7.55*0.35*2	-5.29	
					B1	-6.85*0.30*1	-2.06	
					X7-X8/Y1-Y2	7.55*3.55	26.80	
					X7-X8/Y2-Y3	7.55*5.55	41.90	
					B2	-5.55*0.30*2	-3.33	
					X7-X8/Y3-Y4	3.55*2.55	9.05	
					X7-X8/Y7-Y8	7.55*7.55	57.00	
					B5	-7.55*0.35*2	-5.29	
					X8-X9/Y6-Y7	7.55*3.05	23.03	
					X8-X9/Y7-Y8	7.55*7.55	57.00	
					B5	-7.55*0.35*2	-5.29	
					X9-X10/Y7-Y8	5.55*7.55	41.90	
					B5	-5.55*0.35*2	-3.89	
							計　1,273.69	m2
壁	251	ﾋﾟｯﾄ立下り 押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温板打込	厚30 A種 3種b		X0-X1/Y5-Y6	(5.55+7.55)*2*1.97	51.61	
					B6	5.55*0.45*2*2	9.99	
					X1-X2/Y5-Y6	(6.55+7.55)*2*2.02	56.96	
					B6	6.55*0.45*2*2	11.79	
					X1-X2/Y7-Y8	(6.55+7.55)*2*1.97	55.55	
					B6	6.55*0.45*2*2	11.79	
					X2-X3/Y4-Y5	(4.80+2.58)*2*1.07	15.79	
					X2-X3/Y5-Y6	(7.55+7.55)*2*2.02	61.00	
					B6	7.55*0.45*2*3	20.39	
					X2-X3/Y6-Y7	(7.55+3.05)*2*2.02	42.82	
					B1	3.05*0.42*2*2	5.12	

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

	階	部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) m²	周長(L) m	壁巾木減(M) m²	壁面積(N) m²
		602	地下ﾋﾟｯﾄ	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
壁	251				X2-X3/Y7-Y8	(7.55+7.55)*2*2.02	61.00	
					B6	7.55*0.45*2*2	13.59	
					X3-X4/Y5-Y6	(7.55+7.55)*2*1.53	46.21	
					B6	7.55*0.45*2*2	13.59	
					B1	6.75*0.42*2*2	11.34	
					X3-X4/Y6-Y7	(7.55+3.05)*2*1.68	35.62	
					B1	3.05*0.42*2*1	2.56	
					X3-X4/Y7-Y8	(7.55+7.55)*2*1.53	46.21	
					B6	7.55*0.45*2*2	13.59	
					X3-X5/Y2-Y3	(4.55+5.55)*2*0.45	9.09	
					B2	4.55*0.42*2*1	3.82	
					X4-X5/Y2-Y3	(4.55+5.55)*2*0.45	9.09	
					B2	4.55*0.42*2*1	3.82	
					X4-X5/Y5-Y6	(7.55+7.55)*2*1.68	50.74	
					B6	7.55*0.45*2*2	13.59	
					X4-X5/Y6-Y7	(7.55+3.05)*2*1.68	35.62	
					X4-X5/Y7-Y8	(7.55+7.55)*2*1.53	46.21	
					B6	7.55*0.45*2*2	13.59	
					B1	6.75*0.42*2*2	11.34	
					X5-X6/Y1-Y2	(5.55+3.55)*2*0.45	8.19	
					X5-X6/Y2-Y3	(5.55+5.55)*2*0.45	9.99	
					B3	5.55*0.42*2*1	4.66	
					X5-X6/Y3-Y4	(5.55+2.55)*2*0.45	7.29	
					X5-X6/Y4-Y5	(5.55+3.55)*2*0.45	8.19	
					X5-X6/Y5-Y6	(5.55+7.55)*2*1.68	44.02	
					B3	5.55*0.42*2*1	4.66	
					X5-X6/Y6-Y7	(7.55+3.05)*2*1.68	35.62	
					X5-X6/Y7-Y8	(5.55+7.55)*2*1.68	44.02	
					B3	5.55*0.42*2*1	4.66	
					X6-X7/Y1-Y2	(7.55+3.55)*2*0.45	9.99	
					X6-X7/Y2-Y3	(7.55+5.55)*2*0.45	11.79	
					B4	5.55*0.45*2*2	9.99	
					X6-X7/Y3-Y4	(7.55+2.55)*2*0.45	9.09	
					X6-X7/Y4-Y5	(7.55+5.55)*2*1.28	33.54	
					B2	5.55*0.42*2*2	9.32	
					X6-X7/Y5-Y6	(7.55+5.55)*2*1.28	33.54	
					B2	5.55*0.42*2*2	9.32	
					X6-X8/Y6-Y7	(15.55+3.05)*2*1.68	62.50	
					X6-X7/Y7-Y8	(7.55+7.55)*2*1.25	37.75	

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

	階	部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) ㎡	周長(L) m	壁巾木減(M) ㎡	壁面積(N) ㎡
		602	地下ﾋﾟｯﾄ	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
壁	251				B5	7.55*0.45*2*2	13.59	
					B1	6.85*0.42*2*1	5.75	
					X7-X8/Y1-Y2	(7.55+3.55)*2*0.45	9.99	
					X7-X8/Y2-Y3	(7.55+5.55)*2*0.45	11.79	
					B2	5.55*0.42*2*2	9.32	
					X7-X8/Y3-Y4	(3.55+2.55)*2*0.45	5.49	
					X7-X8/Y7-Y8	(7.55+7.55)*2*1.25	37.75	
					B5	7.55*0.45*2*2	13.59	
					X8-X9/Y6-Y7	(7.55+3.05)*2*1.68	35.62	
					X8-X9/Y7-Y8	(7.55+7.55)*2*1.25	37.75	
					B5	7.55*0.45*2*2	13.59	
					X9-X10/Y7-Y8	(5.55+7.55)*2*1.25	32.75	
					B5	5.55*0.45*2*2	9.99	
							計　1,418.53	m2
	31	ﾋﾟｯﾄ 手掛ﾀﾗｯﾌﾟ	SUSφ19 W=400 ﾛｰﾚｯﾄ加工			4*19	76.00	か所
	43	人通孔 手掛ﾀﾗｯﾌﾟ	φ600 L=450 SUSφ19 W=400 ﾛｰﾚｯﾄ加工	2.000		18	18.00	か所
	51	通気管 通水管	VP管φ100 L=400 VP管φ125(半割) L=400			52	52.00	か所
	53	通気管 通水管	VP管φ100 L=450 VP管φ125(半割) L=450			2	2.00	か所
	55	通気管 通水管	VP管φ100 L=500 VP管φ125(半割) L=500			4	4.00	か所

1.6.建具

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

		部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) ㎡	周長(L) m	壁巾木減(M) ㎡	壁面積(N) ㎡
	雑	21	ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
	11	AW-1 排煙外倒し窓+FIX窓	W6420×H2540 枠見込:70 排煙ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ(隠蔽)			1	1.00	か所
	13	AW-2 排煙外倒し窓+FIX窓	W5180×H2540 枠見込:70 排煙ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ(隠蔽)			1	1.00	か所
	15	AW-3 排煙外倒し窓+FIX窓	W2360×H2540 枠見込:70 排煙ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ(隠蔽)			1	1.00	か所
	17	AW-4 外開き戸+FIX窓	W11140×H2540 枠見込:70			1	1.00	か所
	19	AW-5 縦辷り出し窓	W500×H1550 枠見込:70			12	12.00	か所
	21	AW-5' 縦辷り出し窓	W500×H1550 枠見込:70 防火設備			2	2.00	か所
	23	AW-6A FIX窓	W500×H1550 枠見込:70			3	3.00	か所
	25	AW-6B FIX窓	W500×H1550 枠見込:70			2	2.00	か所
	29	AW-7 両袖片引き窓	W3140×H1550 枠見込:70			3	3.00	か所
	31	AW-8 排煙外倒し窓+片開き戸+FIX窓	W2890×H2540 枠見込:70 排煙ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ(隠蔽)			1	1.00	か所
	33	AW-9 排煙外倒し窓+FIX窓	W5540×H2540 枠見込:70 排煙ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ(隠蔽)			1	1.00	か所

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

		部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) ㎡	周長(L) m	壁巾木減(M) ㎡	壁面積(N) ㎡
	雑	21	ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
	35	AW-101 排煙突出し窓	W3140×H550 枠見込:70 ｱﾙﾐ断熱ﾊﾟﾈﾙ厚12 排煙ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ(隠蔽)			6	6.00	か所
	37	AW-102A 排煙突出し窓	W4010×H550 枠見込:70 ｱﾙﾐ断熱ﾊﾟﾈﾙ厚12 排煙ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ(隠蔽)			3	3.00	か所
	39	AW-102B 排煙突出し窓	W4010×H550 枠見込:70 ｱﾙﾐ断熱ﾊﾟﾈﾙ厚12 排煙ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ(隠蔽) 防火設備			3	3.00	か所
	41	AW-103 FIX窓	W750×H1200 枠見込:70			2	2.00	か所
	51	AD-1 引分けｵｰﾄﾄﾞｱ+片開き戸+FIX窓 AD-1 自動ﾄﾞｱｴﾝｼﾞﾝ装置	W(23000+3670×2)×H3570 枠見込:7 0 W1600×H2215 引き分け用			1	1.00	か所
	53	AD-2 引分けｵｰﾄﾄﾞｱ AD-2 自動ﾄﾞｱｴﾝｼﾞﾝ装置	W4000×H2550 枠見込:100 W2070×H2550 引き分け用			1	1.00	か所
	55	AD-3 片分けｵｰﾄﾄﾞｱ AD-3 自動ﾄﾞｱｴﾝｼﾞﾝ装置	W3220×H3357 枠見込:70 W1300×H2200 片分け用			1	1.00	か所
	57	AD-4 片引きﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ+FIX窓	W2000×H2200 枠見込:70			2	2.00	か所
	59	AD-5A 片引きﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ+FIX窓	W(7350+910)×H2670 枠見込:70			1	1.00	か所

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

		部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) m²	周長(L) m	壁巾木減(M) m²	壁面積(N) m²
	雑	21	ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
	61	AD-5B 片引きﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ+FIX窓	W(7350+910)×H2670 枠見込:70			1	1.00	か所
	63	AD-6A 片引きﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ+FIX窓	W1920×H2200 枠見込:70			1	1.00	か所
	65	AD-6B 片引きﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ+FIX窓	W1920×H2200 枠見込:70			1	1.00	か所
	71	AG-1 ｶﾞﾗﾘ	W750×H750			2	2.00	か所
	301	外部 建具枠周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ(二重)	MS-2 20×10		AW-1	(6.42+2.54)*2=2AA	17.92	
					AW-2	(5.18+2.54)*2=2AA	15.44	
					AW-3	(2.36+2.54)*2=2AA	9.80	
					AW-4	(11.14+2.54)*2=2AA	27.36	
					AW-5	(0.50+1.55)*2*12=2AA	49.20	
					AW-5'	(0.50+1.55)*2*2=2AA	8.20	
					AW-6A	(0.50+1.55)*2*3=2AA	12.30	
					AW-6B	(0.50+1.55)*2*2=2AA	8.20	
					AW-7	(3.14+1.55)*2*3=2AA	28.14	
					AW-8	(2.89+2.54)*2=2AA	10.86	
					AW-9	(5.54+2.54)*2=2AA	16.16	
					AW-101	(3.14+0.55)*2*6	44.28	
					AW-102A	(4.01+0.55)*2*3	27.36	
					AW-102B	(4.01+0.55)*2*3	27.36	
					AW-103	(0.75+1.20)*2	3.90	
					AD-1	3.57*2+23.00=2AA	30.14	
					AD-5A	(2.00+2.20)*2=2AA	8.40	
					〃	2.67*2+5.35=2AA	10.69	
					〃	0.91*2+2.20=2AA	4.02	
					AD-5B	(2.00+2.20)*2=2AA	8.40	
					〃	2.67*2+5.35=2AA	10.69	
					〃	0.91*2+2.20=2AA	4.02	
					AD-6A	1.92*2+2.20=2AA	6.04	
					AD-6B	1.92*2+2.20=2AA	6.04	
							計 394.92	m

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

		部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) ㎡	周長(L) m	壁巾木減(M) ㎡	壁面積(N) ㎡
	雑	21	ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
	305	内部						
		建具枠周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ(二重)	MS-2 20×10		AD-4	(2.00+2.20)*2*2=2BB	16.80	
					AG-1	(0.75+0.75)*2*2=2BB	6.00	
							計 22.80	m
	311	建具枠周囲防水ﾓﾙﾀﾙ充填	外部建具			AA[292.02]	292.02	
					AW-101	(0.55*2+3.14)*6	25.44	
					AW-102A	(0.55*2+4.01)*3	15.33	
					AW-102B	(0.55*2+4.01)*3	15.33	
					AW-103	1.20*2+0.75	3.15	
							計 351.27	m
	313	建具枠周囲防水ﾓﾙﾀﾙ充填	内部建具			BB[22.8]	22.80	m
	315	建具枠周囲ﾓﾙﾀﾙ充填	内部建具		AD-2	(4.00+2.55)*2	13.10	
					AD-3	3.22+3.36	6.58	
							計 19.68	m
	321	建具枠周囲発泡ｳﾚﾀﾝ充填				AA[292.02]	292.02	
					AW-101	(0.55*2+3.14)*6	25.44	
					AW-102A	(0.55*2+4.01)*3	15.33	
					AW-102B	(0.55*2+4.01)*3	15.33	
					AW-103	1.20*2+0.75	3.15	
							計 351.27	m
	501	強化ｶﾞﾗｽ	厚5 2.00㎡以下		AD-4	2.00*2.00*2=2CC	8.00	
			ｼｰﾘﾝｸﾞ・清掃共		AD-5A	2.00*2.00=2CC	4.00	
					〃	0.91*2.20=2CC	2.00	
					AD-5B	2.00*2.00=2CC	4.00	
					〃	0.91*2.20=2CC	2.00	
					AD-6A	1.92*2.00=2CC	3.84	
					AD-6B	1.92*2.00=2CC	3.84	
							計 27.68	m2
	513	強化ｶﾞﾗｽ	厚8 4.00㎡以下		AD-5A	5.35*2.67=2DD	14.28	
			ｼｰﾘﾝｸﾞ・清掃共		AD-5B	5.35*2.67=2DD	14.28	
							計 28.56	m2
	531	複層ｶﾞﾗｽ	TG5+A12+TG5 2.00㎡以下		AD-3	3.22*0.98*(1/2)=2EE	1.58	m2

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

		部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) ㎡	周長(L) m	壁巾木減(M) ㎡	壁面積(N) ㎡
	雑	21	ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
	531		ｼｰﾘﾝｸﾞ・清掃共					
	533	複層ｶﾞﾗｽ	TG5+A12+TG5 4.00㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ・清掃共		AD-3	3.22*2.20=2FF	7.08	m2
	551	TG4→TG5に変更 複層ｶﾞﾗｽ	Low-E5+A12+TG4 2.00㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ・清掃共		AW-1 AW-2 AW-3 AW-4 AW-5 AW-6A AW-6B AW-7 AW-8 AW-9 AW-103	6.42*2.54=2GG 5.18*2.54=2GG 2.36*2.54=2GG 11.14*2.54=2GG 0.50*1.55*12=2GG 0.50*1.55*3=2GG 0.50*1.55*2=2GG 0.72*1.55*2=2GG 2.89*2.54=2GG 5.54*2.54=2GG 0.75*1.20*2=2GG	16.31 13.16 5.99 28.30 9.30 2.33 1.55 2.23 7.34 14.07 1.80 計　102.38	m2
	553	TG4→TG5に変更 複層ｶﾞﾗｽ	Low-E5+A12+TG4 4.00㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ・清掃共		AW-7	1.70*1.55=2HH	2.64	m2
	561	複層ｶﾞﾗｽ	Low-E5+A12+TG5 2.00㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ・清掃共		AD-1 〃	(3.40+3.57)*0.85*(1/2)=2II (2.76+3.57)*3.40*(1/2)=2II	2.96 10.76 計　13.72	m2
	563	複層ｶﾞﾗｽ	Low-E5+A12+TG5 4.00㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ・清掃共		AD-1 〃 AD-2	23.54*2.76=2JJ (2.76+3.40)*2.55*(1/2)=2JJ 4.00*2.55=2JJ	64.97 7.85 10.20 計　83.02	m2
	571	複層ｶﾞﾗｽ	Low-E5+A12+PWG6.8 2.00㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ・清掃共		AW-5'	0.50*1.55*2=2KK	1.55	m2
	581	飛散防止ﾌｨﾙﾑ				CC[27.68]+DD[28.56] (EE[1.58]+FF[7.08]+GG[102.38]+HH[2.64]+II[13.72]+JJ[83.02])*2	56.24 420.84 計　477.08	m2

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

		部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) m²	周長(L) m	壁巾木減(M) m²	壁面積(N) m²
	雑	21	ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
	583	飛散防止ﾌｨﾙﾑ	乳白色			KK[1.55]*2	3.10	m2

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

		部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) m²	周長(L) m	壁巾木減(M) m²	壁面積(N) m²
	雑	22	鋼製建具	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
	81	SD-1 片開きﾌﾗｯｼｭ戸	W850×H2000 枠見込:70 防火設備			1	1.00	か所
	83	SD-2 両開きﾌﾗｯｼｭ扉	W1700×H2000 枠見込:70			1	1.00	か所
	85	SD-3 両開きﾌﾗｯｼｭ扉(額入り)	W2000×H2500 枠見込:300			2	2.00	か所
	87	SD-4 片開きﾌﾗｯｼｭ戸	W850×H2000 枠見込:70			3	3.00	か所
	89	SD-5 片開き片面ﾌﾗｯｼｭ戸	W600×H600 枠見込:70			1	1.00	か所
	90	SD-6 両開き防音ﾌﾗｯｼｭ戸	W1800×H1970 枠見込:130			1	1.00	か所
	91	SG-1 ｶﾞﾗﾘ	W520×H2500 枠見込:90 防虫網 裏面ALﾊﾟﾈﾙ塞ぎt3.0(FL+1980ﾏﾃﾞ)			1	1.00	か所
	93	SG-1' ｶﾞﾗﾘ	W520×H2500 枠見込:90 防火設備 防虫網 裏面ALﾊﾟﾈﾙ塞ぎt3.0(FL+1980ﾏﾃﾞ)			4	4.00	か所
	301	外部 建具枠周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ(二重)	MS-2 20×10		SD-2 SD-3 SD-4 SG-1 SG-1'	(1.70+2.00)*2=2AA (2.00+2.50)*2*2=2AA (0.85+2.00)*2*3=2AA (0.52+2.50)*2=2AA (0.52+2.50)*2*4=2AA	7.40 18.00 17.10 6.04 24.16 計 72.70	m
	311	建具枠周囲防水ﾓﾙﾀﾙ充填	外部建具			AA[72.70]	72.70	m

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

		部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) ㎡	周長(L) m	壁巾木減(M) ㎡	壁面積(N) ㎡
	雑	22	鋼製建具	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
	315	建具枠周囲ﾓﾙﾀﾙ充填	内部建具		SD-1	(0.85+2.00)*2	5.70	
					SD-6	(1.80+1.97)*2	7.54	
							計 13.24	m
	321	建具枠周囲発泡ｳﾚﾀﾝ充填				AA[72.70]	72.70	m
	351	外部						
		DP塗	鋼製建具面　1級(ﾌｯ素樹脂)		SD-2	1.70*2.00*2.6	8.84	
					SD-3	2.00*2.50*2*2.2	22.00	
					SD-4	0.85*2.00*3*2.9	14.79	
					SG-1	0.52*2.50*4.2	5.46	
					SG-1'	0.52*2.50*4*4.2	21.84	
							計 72.93	m2
	361	内部						
		EP-G塗	鋼製建具面		SD-1	0.85*2.00*2.9	4.93	
					SD-5	0.60*0.60*2.9	1.04	
					SD-6	1.80*1.97*2.6	9.22	
							計 15.19	m2
	401	網入り型板ｶﾞﾗｽ	厚6.8 2.18㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ・清掃共		SD-3	0.15*1.50*2*2	0.90	m2

***（仮称）地域交流温浴センター建設工事 ***

		部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) ㎡	周長(L) m	壁巾木減(M) ㎡	壁面積(N) ㎡
	雑	23	軽量鋼製建具	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
	101	LSD-1 片開き戸	W850×H2000 枠見込:130 指定色焼付塗装			1	1.00	か所
	103	LSD-2A 片開き戸	W800×H2000 枠見込:130 ｽﾘｯﾄｶﾞﾗﾘ 指定色焼付塗装			1	1.00	か所
	105	LSD-2B 片開き戸	W800×H2000 枠見込:130 ｽﾘｯﾄｶﾞﾗﾘ 指定色焼付塗装			1	1.00	か所
	107	LSD-3A 片開き戸	W850×H2000 枠見込:130 ｽﾘｯﾄｶﾞﾗﾘ 指定色焼付塗装			4	4.00	か所
	109	LSD-3B 片開き戸	W850×H1900 枠見込:130 ｽﾘｯﾄｶﾞﾗﾘ 指定色焼付塗装			1	1.00	か所
	111	LSD-4 両開き戸	W1400×H2000 枠見込:130 指定色焼付塗装			1	1.00	か所
	113	LSD-5 ﾊﾝｶﾞｰ片引きｵｰﾄ戸(壁内引込戸袋内 蔵) LSD-5 自動ﾄﾞｱｴﾝｼﾞﾝ装置	W1070×H2200 枠見込:130 ｽﾘｯﾄｶﾞﾗﾘ・明かり窓 φ32 指定色焼付塗装 W1070×H2000 片引き用			1	1.00	か所
	115	LSD-6A 片開き戸	W700×H2000 枠見込:130 ｽﾘｯﾄｶﾞﾗﾘ 指定色焼付塗装			2	2.00	か所

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

		部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) ㎡	周長(L) m	壁巾木減(M) ㎡	壁面積(N) ㎡
	雑	23	軽量鋼製建具	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
	117	LSD-6B 片開き戸	W700×H2000 枠見込:130 ｽﾘｯﾄｶﾞﾗﾘ 指定色焼付塗装			1	1.00	か所
	119	LSD-7 片開き戸	W700×H2000 枠見込:130 ｽﾘｯﾄｶﾞﾗﾘ・明かり窓 φ32 指定色焼付塗装			2	2.00	か所
	315	建具枠周囲ﾓﾙﾀﾙ充填	内部建具		LSD-1	(0.85+2.00)*2	5.70	
					LSD-2A	0.80	0.80	
					LSD-2B	0.80	0.80	
					LSD-3A	(0.85+2.00)*2	5.70	
					〃	0.85*3	2.55	
					LSD-3B	(0.85+2.00)*2	5.70	
					LSD-4	1.40	1.40	
					LSD-5	1.97	1.97	
					LSD-6A	0.70*2	1.40	
					LSD-6B	0.70	0.70	
					LSD-7	0.70*2	1.40	
							計 28.12	m

***（仮称）地域交流温浴センター建設工事 ***

		部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) m²	周長(L) m	壁巾木減(M) m²	壁面積(N) m²
	雑	24	ｽﾃﾝﾚｽ製建具	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
	151	SSD-1 片開き框戸	W900×H1985 枠見込:130 SUS 角出し曲げ加工 耐熱強化ｶﾞﾗｽ厚8 防火設備			2	2.00	か所
	305	内部 建具枠周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ(二重)	MS-2 20×10		SSD-1	(0.90+1.99)*2*2	11.56	m
	313	建具枠周囲防水ﾓﾙﾀﾙ充填	内部建具		SSD-1	(0.90+1.99)*2*2	11.56	m

***（仮称）地域交流温浴センター建設工事 ***

		部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) ㎡	周長(L) m	壁巾木減(M) ㎡	壁面積(N) ㎡
	雑	25	木製建具	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
	201	WD-1 両開き戸	W1700×H1970 扉見込:40 枠:桧集成材130×25 銘木練付合板			2	2.00	か所
	203	WD-2 片開き戸	W850×H1970 扉見込:40 枠:桧集成材130×25 銘木練付合板			2	2.00	か所
	205	WD-3 片引き框戸	W1900×H1970 扉見込:40 枠:桧集成材130×25 桧+ﾜｰﾛﾝｼｰﾄ厚0.2			1	1.00	か所
	211	S-1 片開き障子	W500×H1520 扉見込:30 枠:桧集成材130×25 桧+ﾜｰﾛﾝｼｰﾄ厚0.2			8	8.00	か所
	213	S-2 両引違い障子	W3170×H1520 扉見込:30 枠:桧集成材130×25 桧+ﾜｰﾛﾝｼｰﾄ厚0.2			3	3.00	か所
	215	S-3 6枚引分け障子	W5460×H1970 扉見込:35 枠:桧集成材130×25 桧+ﾜｰﾛﾝｼｰﾄ厚0.2			1	1.00	か所
	217	S-4 引分け障子	W4000×H1970 扉見込:35 枠:桧集成材130×25 桧+ﾜｰﾛﾝｼｰﾄ厚0.2			2	2.00	か所
	363	内部 CL塗	木製建具面		WD-1 WD-2 WD-3	1.70*1.97*2*2.6 0.85*1.97*2*2.9 1.90*1.97*2.6	17.41 9.71 9.73	

*** (仮称)地域交流温浴センター建設工事 ***

		部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) m²	周長(L) m	壁巾木減(M) m²	壁面積(N) m²
	雑	25	木製建具	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
	363				S-1	0.50*1.52*8*2.9	17.63	
					S-2	3.17*1.52*3*2.6	37.58	
					S-3	5.46*1.97*2.6	27.97	
					S-4	2.00*1.97*2*2.6	20.49	
							計 140.52	m2

1.7. 共通仮設(積上げ)

***（仮称）地域交流温浴センター建設工事 ***

		部屋No.	部屋名称	個所	最大寸法 X方向(A)	最大寸法 Y方向(B)	増減寸法 X方向(C)	増減寸法 Y方向(D)	天井(E) m	巾木(F) mm	面積(S) m²	周長(L) m	壁巾木減(M) m²	壁面積(N) m²
	雑	1	共通仮設	1										

部位名称	ｺｰﾄﾞ	仕上名称	規格名称	変換係数	メ　モ	計　算　式	数量	単位
	2001	仮囲い	成形鋼板　H=2.0m 20.0か月			152.50	152.50	m
	2003	仮囲い	B型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ　H=1.8m 20.0か月			60.20	60.20	m
	2013	ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ	W7.2×H2.0 20.0か月			1	1.00	か所
	2015	ｸﾛｽｰｹﾞｰﾄ	W4.0×H2.0 20.0か月			1	1.00	か所
	2021	敷鉄板	厚22 20.0か月			2766.00	2,766.00	m2
	2031	ﾗﾌﾀｰｸﾚｰﾝ	25吊　20日			1	1.00	式
	2037	室内空気環境測定(VOC)	ｱｸﾃｨﾌﾞ型　6物質			10	10.00	か所
	2041	交通誘導員	22日×20.0か月×1人=440人日 22×6.0か月×1=132人日 計:572人日			1	1.00	式
	2051	敷地測量 敷地測量	平面測量 高低測量			6930.64	6,930.64	m2

2. 外構

2.1.土工事

棟名	工程	鋤取り [a]	根切 [b]	埋戻し(根切土) [c]	盛土(根切土) [d]	盛土(搬入土)	床付け	残土(場外搬出) [a+b-c-d]	土工機械 (往復/台)	備考
【本体】			4,744.76	2,016.21			2,143.42	2,728.55		残土他に利用
【外構工事】										
囲障工事			1,050.52	697.85			446.78	352.67		
舗装工事										
排水工事			447.84	357.63			93.33	90.21		
その他工事			1,447.00	841.62			403.24	605.38		
敷地外工事			6.70	4.30			11.55	2.40		
小　　計			2,945.36	1,897.10			943.35	1,048.26		残土他に利用
造成工事		3,981.61			7,758.42	3,927.87				他工事より
舗装分減						-1,031.53				
小　　計		3,981.61			7,758.42	2,896.34				
外構撤去埋戻						1,406.59				
小　　計						1,406.59				
計		3,981.61	7,690.12	3,913.31	7,758.42	4,302.93	3,086.77	3,776.81		

	部 位	出典根拠	数量	単位	鋤取り(m3)		根切り(m3)		埋戻し(m3)		盛土(m3)		床付け(m2)		残土処分(m3)	
			(A)		単位当り(B)	A×B	単位当り(C)	A×C	単位当り(D)	A×D	単位当り(E)	A×E	単位当り(E)	A×E	単位当り(E)	A×F
	(囲障工事)															
	E.ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	CBﾌﾞﾛｯｸ2段積み H400	1.00	式			191.03	191.03	157.05	157.05			105.71	105.71	33.98	33.98
	F.重力式壁擁壁	H1500×W300～1400	1.00	式			57.52	57.52	24.99	24.99			54.78	54.78	32.53	32.53
	G.重力式壁擁壁	H1000×W300～1050	1.00	式			93.45	93.45	47.54	47.54			81.40	81.40	45.91	45.91
	I.RCL型擁壁	W150 H1000	1.00	式			9.21	9.21	6.25	6.25			9.64	9.64	2.96	2.96
	H.間知擁壁	W400×H2000 間知擁壁	1.00	式			42.81	42.81	27.24	27.24			17.30	17.30	15.57	15.57
	H.間知擁壁	W400～500×H3000 間知擁壁	1.00	式			61.63	61.63	37.26	37.26			22.94	22.94	24.37	24.37
	H.間知擁壁	W400～650×H4000 間知擁壁	1.00	式			169.40	169.40	94.61	94.61			53.70	53.70	74.79	74.79
	H.間知擁壁	W400～800×H5000 間知擁壁	1.00	式			191.79	191.79	103.61	103.61			52.91	52.91	88.18	88.18
	H.間知隔壁	W350×H2500	2.00	か所			3.16	6.32	2.63	5.26			0.94	1.88	0.53	1.06
	H.間知隔壁	W350×H3000	5.00	か所			4.68	23.40	3.81	19.05			1.32	6.60	0.87	4.35
	H.間知隔壁	W350×H4000	3.00	か所			6.75	20.25	5.43	16.29			1.71	5.13	1.32	3.96
	H.間知隔壁	W350×H5000	2.00	か所			9.20	18.40	7.33	14.66			2.09	4.18	1.87	3.74
	ｱ.ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｽｸﾘｰﾝ基礎	RC基礎 W500×D500×H450 @2000	7.20	か所			1.40	10.08	1.25	9.00			0.25	1.80	0.15	1.08
	ｲ.ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｽｸﾘｰﾝ基礎	RC基礎 W550×D550×H550 @2000	72.16	か所			1.73	124.84	1.50	108.24			0.30	21.65	0.23	16.60
	ｳ.ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｽｸﾘｰﾝ基礎	RC基礎 W350×D350×H400 @2000	17.17	か所			1.04	17.86	0.97	16.65			0.12	2.06	0.07	1.20
	ｴ.門扉基礎	RC基礎 W650×D650×H700	2.00	か所			1.93	3.86	1.59	3.18			0.42	0.84	0.34	0.68
	ｵ.門扉基礎	RC基礎 W300×D300×H600	2.00	か所			1.02	2.04	0.96	1.92			0.09	0.18	0.06	0.12
	ｶ.大型伸縮門扉基礎	W8151×W800×H200	1.00	か所			6.64	6.64	5.05	5.05			4.08	4.08	1.59	1.59
	土 量							1,050.52		697.85				446.78		352.67

	部 位	出典根拠	数量	単位	鋤取り(m3)		根切り(m3)		埋戻し(m3)		盛土(m3)		床付け(m2)		残土処分(m3)	
			(A)		単位当り(B)	A×B	単位当り(C)	A×C	単位当り(D)	A×D	単位当り(E)	A×E	単位当り(E)	A×E	単位当り(E)	A×F
	(舗装工事)															
	鋤取り		1.00	式												
	盛土		1.00	式												
	土 量															

部 位	出典根拠	数量 (A)	単位	鋤取り(m3) 単位当り(B)	A×B	根切り(m3) 単位当り(C)	A×C	埋戻し(m3) 単位当り(D)	A×D	盛土(m3) 単位当り(E)	A×E	床付け(m2) 単位当り(E)	A×E	残土処分(m3) 単位当り(E)	A×F
(排水工事)															
a.第一種組立人孔	φ900 H 蓋共	6.00	か所			17.90	107.40	16.12	96.72			1.21	7.26	1.78	10.68
c.浸透ﾎﾟﾗｺﾝ角桝	400角 H900 既製品	17.00	か所			0.83	14.11	0.15	2.55			0.64	10.88	0.68	11.56
d.ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	400角 H1000 既製品	30.00	か所			3.61	108.30	3.00	90.00			0.49	14.70	0.61	18.30
d2.ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	400角 H1000 既製品	2.00	か所			3.61	7.22	3.00	6.00			0.49	0.98	0.61	1.22
e.浸透ﾄﾚﾝﾁ管	φ200 VU	108.20	m			0.46	49.77	0.11	11.90			0.55	59.51	0.35	37.87
f.雨水管	φ250 VU	167.50	m			0.70	117.25	0.65	108.88					0.05	8.38
f.雨水管	φ300 VU	31.50	か所			1.39	43.79	1.32	41.58					0.07	2.21
土 量							447.84		357.63				93.33		90.21

部 位	出典根拠	数量	単位	鋤取り(m3)		根切り(m3)		埋戻し(m3)		盛土(m3)		床付け(m2)		残土処分(m3)	
		(A)		単位当り(B)	A×B	単位当り(C)	A×C	単位当り(D)	A×D	単位当り(E)	A×E	単位当り(E)	A×E	単位当り(E)	A×F
(その他工事)															
オ.上下式ﾊﾘｶｰ	φ165.2×3.0 H587 ﾍｱﾗｲﾝ仕上	10.00	か所			1.94	19.40	1.84	18.40			0.16	1.60	0.10	1.00
カ.擬石ﾎﾞﾗｰﾄﾞ	RC製 φ300×H275	5.00	か所			0.62	3.10	0.58	2.90			0.16	0.80	0.04	0.20
キ.防火水槽	W6700×D3500×H2500 既製品	1.00	か所			160.01	160.01	96.03	96.03			25.99	25.99	63.98	63.98
g.雨水浸透槽	W23800×D14000×H1340	1.00	か所			1,238.15	1,238.15	706.46	706.46			340.80	340.80	531.69	531.69
EXS-1ｻｲﾝ基礎	W1200×D900×H400	1.00	か所			2.72	2.72	2.12	2.12			1.54	1.54	0.60	0.60
EXS-2ｻｲﾝ基礎	W1200×D900×H400	1.00	か所			2.72	2.72	2.12	2.12			1.54	1.54	0.60	0.60
EXS-3ｻｲﾝ基礎	W800×D800×H400	3.00	か所			2.11	6.33	1.74	5.22			1.00	3.00	0.37	1.11
EXS-4ｻｲﾝ基礎	W800×D800×H400	1.00	か所			2.11	2.11	1.74	1.74			1.00	1.00	0.37	0.37
EXS-5ｻｲﾝ基礎	W500×D500×H600	1.00	か所			1.91	1.91	1.69	1.69			0.49	0.49	0.22	0.22
燃料ﾀﾝｸ基礎	W2800×D2800×H150	1.00	か所			3.18	3.18	1.26	1.26			9.00	9.00	1.92	1.92
機械基礎	W2400×D4400×H500	1.00	か所			7.37	7.37	3.68	3.68			17.48	17.48	3.69	3.69
	W400×D4400×H500×2か所														
土 量							1,447.00		841.62				403.24		605.38

	部 位	出典根拠	数量	単位	鋤取り(m3)		根切り(m3)		埋戻し(m3)		盛土(m3)		床付け(m2)		残土処分(m3)	
			(A)		単位当り(B)	A×B	単位当り(C)	A×C	単位当り(D)	A×D	単位当り(E)	A×E	単位当り(E)	A×E	単位当り(E)	A×F
	(敷地外工事)															
	W1.機械基礎	W1400×D400×H500	2.00	か所			0.74	1.48	0.54	1.08			0.96	1.92	0.20	0.40
	W3.機械基礎	W3100×D1300×H150	1.00	か所			2.07	2.07	1.03	1.03			4.95	4.95	1.04	1.04
	W2.機械基礎	W2400×D400×H500	3.00	か所			1.05	3.15	0.73	2.19			1.56	4.68	0.32	0.96
	土 量							6.70		4.30				11.55		2.40

2.2.外構計算書

	名　称	形状･寸法	計　算　式		行計	計	単位	備考
	【舗装工事】							
	①透水性ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾞ舗装	透水性ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾞﾌﾞﾛｯｸ 200×200×60 振動軽減･嵌合形状 敷き砂　t 30 不織布 路盤:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40) ﾌｨﾙﾀｰ層:砂 t100 不織布	面積表より	535.79	535.79	535.79	m2	
	②密粒ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(2層40型)	密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 t50 ﾀｯｸｺｰﾄｺｰﾄ(PK-4) 粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 t50 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ(PK-3) 路盤:再生粒度調整砕石(RM-40) t150 路盤:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40) t150	面積表より	682.15	682.15	682.15	m2	
	③透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(車道)	透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 t50 路盤:再生粒度調整砕石(RM-30) t150 ﾌｨﾙﾀｰ層:砂 t100 不織布	面積表より	880.84	880.84	880.84	m2	
	透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(歩道)	透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 t30 路盤:再生粒度調整砕石(RM-30) t100 ﾌｨﾙﾀｰ層:砂 t100 不織布	面積表より	0			m2	
	⑤化粧玉砂利舗装	玉砂利(40mm以下) 防草ｼｰﾄ 路盤:再生粒度調整砕石(RM-30) t100 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ t50	面積表より	135.90	135.90	135.90	m2	

	名　称	形状･寸法	計　算　式		行計	計	単位	備考
	④ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝仕上(誘発目地) ｺﾝｸﾘｰﾄ t150 溶接金網入り CD-φ6 50 路盤:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40) t150	面積表より	138.85	138.85	138.85	m2	
	⑧緑地(植生用ﾌﾞﾛｯｸ･緑化ﾌﾞﾛ	客土 t80 緑化ﾌﾞﾛｯｸ W199×D149×H80 敷砂 t20 透水ｼｰﾄ(不織布) 路盤:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-30) t160 ﾌｨﾙﾀｰ層:砂 t100 不織布	面積表より	769.42	769.42	769.42	m2	
	A.地先境界ﾌﾞﾛｯｸA型	既製品 120×120×600 均しﾓﾙﾀﾙ t20 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ t50 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 t100	面積表より	347.90	347.90	347.90	m	
	B.片面歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸA型	150×200 均しﾓﾙﾀﾙ t20 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ t50 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 t100	面積表より	219.41	219.41	219.41	m	
	あ.ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ	横断歩道 W450		2.50*9	22.50	22.50	m	
	い.ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ	W100		5.00*74	370.00	370.00	m	
	う.ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ	ｾﾞﾌﾞﾗｿﾞｰﾝ W450		2	2.00	2.00	m	
	え.ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ	国際ｼﾝﾎﾞﾙﾏｰｸ		2	2.00	2.00	か所	

	名　称	形状・寸法	計　算　式		行計	計	単位	備考
	お.ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ	大型車両用区画線　W2350×L13200		1	1.00	1.00	か所	
				2.35*2+13.20*2	31.10	50.60	m	
				1.50+2.90*7+2.15-0.495*9	19.50			
	か.ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ	直進方向　L=5000		3	3.00	3.00	か所	
	き.ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ	右方向　L=5000		2	2.00	2.00	か所	
	く.ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ	徐行表示		1	1.00	1.00	か所	
				0.40+0.40+1.10	1.90	9.50	m	
			徐	0.50+0.50+0.25+0.35+1.30+0.50+0.50	3.90			
			行	0.40+0.40+1.10	1.90			
				0.25+0.40+1.15	1.80			
	け.ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ	一時停止表示		1	1.00	1.00	か所	
		W400　L2750		1	1.00	1.00	か所	
		文字　止まれ		1.55+1.05+0.515+0.20	3.32	7.27	m	
				0.50*2+1.55+0.50+0.25+0.25+0.40	3.95			
	ｺ.点字ﾌﾞﾛｯｸ	ﾚｼﾞﾝﾌﾞﾛｯｸﾀｲﾌﾟ　誘導/すすめ 300角　ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ ﾐﾕｷ化成:DC300-S(ｲｴﾛｰ)同等品		236	236.00	236.00	枚	
	ｻ.点字ﾌﾞﾛｯｸ	ﾚｼﾞﾝﾌﾞﾛｯｸﾀｲﾌﾟ　警告/とまれ 300角　ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ ﾐﾕｷ化成:DC300-T(ｲｴﾛｰ)同等品		44	44.00	44.00	枚	

	名　称	形状･寸法	計　算　式		行計	計	単位	備考
	鋤取り	造成数量より減				1,031.53	m3	
		①透水性ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装	t=290	535.79*0.29	155.38			
		②密粒ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(2層40型)	t=400	682.15*0.40	272.86			
		③透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(車道)	t=300	880.84*0.30	264.25			
		⑤化粧玉砂利舗装	t=150	135.90*0.15	20.39			
		④ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	t=300	138.85*0.30	41.66			
		⑧緑地(植生用ﾌﾞﾛｯｸ･緑化ﾌﾞﾛ	t=360	769.42*0.36	276.99			
	【囲障工事】							
○	E.ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	CBﾌﾞﾛｯｸ2段積み H400 布基礎共 捨てｺﾝ t50 砕石 t100	面積表より	302.02	302.02	302.02	m	
○	F.重力式壁擁壁	H1500×W300～1400 砕石 t200	面積表より	34.24	34.24	34.24	m	
○	G.重力式壁擁壁	H1000×W300～1050 砕石 t200	面積表より	65.12	65.12	65.12	m	
	G.ﾌｪﾝｽ	H1000 ﾌﾚﾗｲﾝﾌｫﾙﾃ3型同等品	面積表より	65.12	65.12	65.12	m	
○	I.RCL型擁壁	W150 H1000 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ t50 砕石 t100		7.14	7.14	7.14	m	
○	H.間知擁壁	W400×H2000 間知擁壁 裏込め砕石 t300～600 下部基礎共 W600×H350		21.62	21.62	21.62	m	

	名　称	形状･寸法	計　算　式		行計	計	単位	備考
○	H.間知擁壁	W400～500×H3000 間知擁壁 裏込め砕石 t300～600 下部基礎共 W700×H400		25.52	25.52	25.52	m	
○	H.間知擁壁	W400～650×H4000 間知擁壁 裏込め砕石 t300～800 下部基礎共 W850×H450		51.14	51.14	51.14	m	
○	H.間知擁壁	W400～800×H5000 間知擁壁 裏込め砕石 t300～1000 下部基礎共 W1000×H500		44.09	44.09	44.09	m	
○	H.間知隔壁	W350×H2500 砕石　t200		1+1	2.00	2.00	か所	
○	H.間知隔壁	W350×H3000 砕石　t200		2+3	5.00	5.00	か所	
○	H.間知隔壁	W350×H4000 砕石　t200		2+1	3.00	3.00	か所	
○	H.間知隔壁	W350×H5000 砕石　t200		2	2.00	2.00	か所	
	ｱ.ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｽｸﾘｰﾝ	H1500 ﾌﾚｼﾞｽﾀ 2型同等品		14.60	14.60	14.60	m	

	名　称	形状・寸法	計　算　式	行計	計	単位	備考
○	ｱ.ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｽｸﾘｰﾝ基礎	RC基礎 W500×D500×H450 @2000 捨てｺﾝ t50 砕石 t120	14.40/2.00	7.20	7.20	か所	
	ｲ.ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｽｸﾘｰﾝ	H1800 ﾌﾚｼﾞｽﾀ 2型同等品	144.32	144.32	144.32	m	
○	ｲ.ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｽｸﾘｰﾝ基礎	RC基礎 W550×D550×H550 @2000 捨てｺﾝ t50 砕石 t120	144.32/2	72.16	72.16	か所	
	ｳ.ﾌｪﾝｽ	H1000 ﾌﾚﾗｲﾝﾌｫﾙﾃ3型同等品	34.34	34.34	34.34	m	
○	ｳ.ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｽｸﾘｰﾝ基礎	RC基礎 W350×D350×H400 @2000 捨てｺﾝ t50 砕石 t120	34.34/2.00	17.17	17.17	か所	
	ｴ.門扉	W1120×H2000 ﾌﾚｼﾞｽﾀ1型門扉同等品以上	1	1.00	1.00	か所	
○	ｴ.門扉基礎	RC基礎 W650×D650×H700 砕石 t100	2	2.00	2.00	か所	
	ｵ.ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ	H1800 JFE建材 SE-J-GN型H1800以上	2.4	2.40	2.40	m	
	ｵ.ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ門扉	W1030×H1800 JFE建材 SE-J-GN型H1800以上	1	1.00	1.00	か所	

	名　称	形状・寸法	計　算　式		行計	計	単位	備考
○	ｵ.門扉基礎	RC基礎 W300×D300×H600 砕石 t100		2	2.00	2.00	か所	
	ｶ.大型伸縮門扉	W7651×H1400 ｱﾙﾃﾝﾀﾞﾌｫﾙﾃﾌﾗｯﾄﾚｰﾙﾀｲﾌﾟ 片開き 同等品以上		1	1.00	1.00	か所	
○	ｶ.大型伸縮門扉基礎 【排水工事】	W8151×W800×H200 捨てｺﾝ t50 砕石 t120		1	1.00	1.00	か所	
○	㋑.第一種組立人孔	φ900 H5400 蓋共 砕石 t200共		1	1.00	1.00	か所	
○	a.第一種組立人孔	φ900 H 蓋共 砕石 t200共		9	9.00	9.00	か所	
	b.ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ落蓋式U字溝	W250×H250 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋共 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ t100 基礎砕石 t100		83.44	83.44	83.44	m	
○	c.浸透ﾎﾟﾗｺﾝ角桝	400角　H900 既製品 周囲砕石共 t160 敷砂 t100		17	17.00	17.00	か所	

	名　称	形状･寸法	計　算　式		行計	計	単位	備考
	c.ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	400角 細目 T-2		17	17.00	17.00	か所	
○	d.ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	400角 H1000 既製品 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ t100 基礎砕石 t150		30	30.00	30.00	か所	
	d.格子蓋	400角 T-6 FC200 GF-A-400		30	30.00	30.00	か所	
○	d2.ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	400角 H1000 既製品 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ t100 基礎砕石 t150		2	2.00	2.00	か所	
	d2.ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	400角 T-25 D1FD44T44		2	2.00	2.00	か所	
○	e.浸透ﾄﾚﾝﾁ管	φ200 VU 周囲透水ｼｰﾄ 単粒度砕石 S30 W550×H600 砂層 t40		130.10	130.10	130.10	m	
○	f.雨水管	φ250		321.5-31.50	290.00	290.00	m	
○	f.雨水管 【植栽工事】	φ300 VU		31.50	31.50	31.50	m	

	名　称	形状･寸法	計　算　式		行計	計	単位	備考
	(高木)							
	ｼﾏﾈﾄﾘｺ	H3.0m C0.15m W1.0m		16	16.00	16.00	本	
	ｿﾒｲﾖｼﾉ	H3.0m C0.12m W1.0m		4	4.00	4.00	本	
	ｲﾛﾊﾓﾐｼﾞ	H3.0m C0.18m W1.5m		2	2.00	2.00	本	
	ｳﾒ(白)	H3.0m C0.21m W1.2m		1	1.00	1.00	本	
	ｳﾒ(赤)	H3.0m C0.21m W1.2m		1	1.00	1.00	本	
	ｻﾄｻﾞｸﾗ	H3.0m C0.21m W1.2m		1	1.00	1.00	本	
	ｻﾙｽﾍﾞﾘ (生垣､中木)	H3.0m C0.18m W1.2m		2	2.00	2.00	本	
	ｲﾇﾏｷ	H1.5m W0.3m		62	62.00	62.00	本	
	ﾊｸﾓｸﾚﾝ	H1.5m		2	2.00	2.00	本	
	ｷﾝﾒﾂｹﾞ	H1.5m W0.5m		100	100.00	100.00	本	
	ｿﾖｺﾞ	H2.0m W0.6m		11	11.00	11.00	本	

	名　称	形状･寸法	計　算　式		行計	計	単位	備考
	(低木)							
	ﾆｼｷｷﾞ	H1.2m W0.7m		2	2.00	2.00	本	
	ﾋｭｳｶﾞﾐｽﾞｷ	H1.0m W0.5m		2	2.00	2.00	本	
	ﾅﾝﾃﾝ	H0.3m W0.2m		8	8.00	8.00	本	
	ｲﾇﾂｹﾞ	H1.0m W0.3m		6	6.00	6.00	本	
	ｼｬﾘﾝﾊﾞｲ	H0.4m W0.3m		680+80	760.00	760.00	本	
	ｵｵﾑﾗｻｷﾂﾂｼﾞ	H0.4m W0.4m		40+35	75.00	75.00	本	
	ｼﾞﾝﾁｮｳｹﾞ	H0.4m W0.3m		45	45.00	45.00	本	
	ﾋｭｳｶﾞﾐｽﾞｷ	H0.5m W0.3m		40	40.00	40.00	本	
	ﾏﾝﾘｮｳ	H0.3m W0.2m		25	25.00	25.00	本	
	ｷｬﾗﾎﾞｸ	H0.30m		80	80.00	80.00	本	
	ﾔﾌﾞﾗﾝ			180	180.00	180.00	鉢	
	ｺｳﾗｲｼﾊﾞ			716.99	716.99	716.99	m2	

	名　称	形状･寸法	計　算　式		行計	計	単位	備考
	芝張 (添木)			136.85	136.85	136.85	m2	
	八掛け支柱(添木付)	ｼﾏﾈﾄﾘｺ	H3.0m C0.15m W1.0m	16	16.00	44.00	本	
		ｿﾒｲﾖｼﾉ	H3.0m C0.12m W1.0m	4	4.00			
		ｲﾛﾊﾓﾐｼﾞ	H3.0m C0.18m W1.5m	2	2.00			
		ｳﾒ(白)	H3.0m C0.21m W1.2m	1	1.00			
		ｳﾒ(赤)	H3.0m C0.21m W1.2m	1	1.00			
		ｻﾄｻﾞｸﾗ	H3.0m C0.21m W1.2m	1	1.00			
		ｻﾙｽﾍﾞﾘ	H3.0m C0.18m W1.2m	2	2.00			
		ﾊｸﾓｸﾚﾝ	H1.5m	2	2.00			
		ｿﾖｺﾞ	H2.0m W0.6m	11	11.00			
		ﾆｼｷｷﾞ	H1.2m W0.7m	2	2.00			
		ﾋｭｳｶﾞﾐｽﾞｷ	H1.0m W0.5m	2	2.00			
	竹布支柱	ｲﾇﾏｷ	H1.5m W0.3m	62/4	15.50	40.50	本	
		ｷﾝﾒﾂｹﾞ	H1.5m W0.5m	100/4	25.00			
	【その他】							
	C.車止めﾌﾞﾛｯｸ(駐車場緑化用	W180×H120×L600 基礎共	面積表より	146	146.00	146.00	か所	
	D.車止めﾌﾞﾛｯｸ	W180×H120×L600 基礎共	面積表より	4	4.00	4.00	か所	
○	横型ﾊﾞﾘｶｰ	SUS HL仕上 W1000×H800 脱着式 φ60.5 ｽﾘｰﾌﾞﾊﾟｲﾙ		6	6.00	6.00	か所	

	名　称	形状・寸法	計　算　式		行計	計	単位	備考
○	ｷ.上下式ﾊﾞﾘｶｰ	φ165.2×3.0 H587 ﾍｱﾗｲﾝ仕上 ｽﾃﾝﾚｽ鎖共 φ6 RC基礎共 W500×D500×H250		10	10.00	10.00	か所	
○	ｸ.擬石ﾎﾞﾗｰﾄﾞ	RC製 φ300×H275 基礎ﾌﾞﾛｯｸ共 φ240×H300 砕石 t100		5	5.00	5.00	か所	
○	ｹ.防火水槽	W6700×D3500×H2500 既製品 捨てｺﾝ t50 砕石 t120		1	1.00	1.00	式	
○	山留め	親杭横矢板工法　H3.27	山留壁面積	(3.50+1.00*2)*(6.78+1.00*2)*(3.27+5.00)	399.36	399.36	m2	
		横矢板t30	見付面積(横矢板面積)	(3.50+1.00*2)*(6.78+1.00*2)*3.27	157.91	157.91	m2	
			長さ	(3.50+1.00*2)*(6.78+1.00*2)	48.29	48.29	m	
○	g.雨水浸透槽	W23800×D14000×H1340 4段 ﾆｭｰﾌﾟﾗくん 上部.側面.下部透水ｼｰﾄ 不陸調整砕石 t100 基礎砕石 t150		1	1.00	1.00	式	
○	EXS-1ｻｲﾝ基礎 (駐車場入口ｻｲﾝ)	W1200×D900×H400 捨てｺﾝ t50 砕石 t120　共		1	1.00	1.00	か所	
○	EXS-2ｻｲﾝ基礎 (駐車場出口ｻｲﾝ)	W1200×D900×H400 捨てｺﾝ t50 砕石 t120　共		1	1.00	1.00	か所	

	名　称	形状･寸法	計　算　式		行計	計	単位	備考
○	EXS-3ｻｲﾝ基礎 (ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾌﾟｻｲﾝ)	W800×D800×H400 捨てｺﾝ t50 砕石 t120　共		3	3.00	3.00	か所	
○	EXS-4ｻｲﾝ基礎 (足湯ｻｲﾝ)	W800×D800×H400 捨てｺﾝ t50 砕石 t120　共		1	1.00	1.00	か所	
○	EXS-5ｻｲﾝ基礎 (消防水利ｻｲﾝ)	W500×D500×H600 捨てｺﾝ t50 砕石 t120　共		1	1.00	1.00	か所	
○	燃料ﾀﾝｸ基礎	W2800×D2800×H150 捨てｺﾝ t50 砕石 t120		1	1.00	1.00	か所	
○	機械基礎 【敷地外工事】	W2400×D4400×H500 W400×D4400×H500×2か所 捨てｺﾝ t50 砕石 t120		1	1.00	1.00	か所	
	ﾌｪﾝｽ	H1500 朝日UNﾌｪﾝｽ (A型) 程度 既製品基礎共 180×180×450@2000		14.00*2+10.00*2-0.90	47.10	47.10	m2	
	ﾌｪﾝｽ扉	W900×H1500 既製品基礎共 250×250×450 2か所		1	1.00	1.00	か所	
○	W1.機械基礎	W1400×D400×H500		2	2.00	2.00	か所	

	名　称	形状･寸法	計　算　式		行計	計	単位	備考
		地業共						
○	W3.機械基礎	W3100×D1300×H150 地業共		1	1.00	1.00	か所	
○	W2.機械基礎	W2400×D400×H500 地業共		3	3.00	3.00	か所	

2.3.外構代価計算書

	名　称	形状･寸法	計　算　式		行計	計	単位	備考
	【囲障工事】							
○	E.ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 【代価1式当り】	CBﾌﾞﾛｯｸ2段積み H400 布基礎共 捨てｺﾝ t50 砕石 t100	面積表より	302.02	302.02	302.02	m	
	墨出･養生･整理清掃･後片付け			0.15*302.02	45.30	45.30	m2	
	根切り			(0.15+0.50*2)*0.55*302.02	191.03	191.03	m3	
	残土処分/埋戻し		布基礎ｺﾝ 砕石 捨てｺﾝ	0.15*0.40*302.02 0.35*0.10*302.02 0.35*0.05*302.02	18.12 10.57 5.29	33.98	m3	157.05
	床付け			0.35*302.02	105.71	105.71	m2	
	砕石		砕石	0.35*0.10*302.02	10.57	10.57	m3	
	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ	FC-18N S-15		0.35*0.05*302.02	5.29	5.29	m3	
	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	FC-24N S-18		0.15*0.45*1.00*302.02	20.39	20.39	m3	
	普通型枠		 打放	0.45*1.00*2*302.02 -0.05*1*302.02	271.82 -15.10	256.72	m2	
	打放し型枠/面補修	B種		0.05*1.00*1*302.02	15.10	15.10	m2	
	異形鉄筋	SD295 D10	縦筋 横筋	0.45*4*0.56*302.02 1.00*2*0.56*302.02	304.44 338.26	642.70	kg	
	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	2段積み		0.40*302.02	120.81	120.81	m2	

	名　称	形状･寸法	計　算　式		行計	計	単位	備考
○	F.重力式壁擁壁 【代価1式当り】	H1500×W300～1400 砕石 t200	面積表より	34.24	34.24	34.24	m	
	墨出･養生･整理清掃･後片付け			1.40*34.24	47.94	47.94	m2	
	外部足場			1.00*34.24	34.24	34.24	m2	
	根切り			(1.40+0.50*2)*0.70*34.24	57.52	57.52	m3	
	残土処分/埋戻し		布基礎ｺﾝ 砕石	1.26*0.50*34.24 1.60*0.20*34.24	21.57 10.96	32.53	m3	24.99
	床付け			1.60*34.24	54.78	54.78	m2	
	砕石		砕石	1.60*0.20*34.24	10.96	10.96	m3	
	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	FC-18N S-15		(0.30+1.40)/2*2.00*34.24	58.21	58.21	m3	
	普通型枠		打放	(2.00+2.28)*1.00*34.24 -1.50*1*34.24	146.55 -51.36	95.19	m2	
	打放し型枠/面補修	B種		1.50*1.00*1*34.24	51.36	51.36	m2	
	水抜きﾊﾟｲﾌﾟ	φ75　L=850	TOTAL	34.24*1.50/3.00	17.12	17.12	か所	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝	W=300		34.24	34.24	34.24	m	
○	G.重力式壁擁壁 【代価1式当り】	H1000×W300～1050 砕石 t200	面積表より	65.12	65.12	65.12	m	

	名　称	形状・寸法	計　算　式		行計	計	単位	備考
	墨出・養生・整理清掃・後片付け			1.05*65.12	68.38	68.38	m2	
	根切り			(1.05+0.50*2)*0.70*65.12	93.45	93.45	m3	
	残土処分/埋戻し		布基礎ｺﾝ	0.91*0.50*65.12	29.63	45.91	m3	47.54
			砕石	1.25*0.20*65.12	16.28			
	床付け			1.25*65.12	81.40	81.40	m2	
	砕石		砕石	1.25*0.20*65.12	16.28	16.28	m3	
	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	FC-18N S-15		(0.30+1.05)/2*1.50*65.12	65.93	65.93	m3	
	普通型枠			(1.50+1.68)*1.00*65.12	207.08	141.96	m2	
			打放	-1.00*1*65.12	-65.12			
	打放し型枠/面補修	B種		1.00*1.00*1*65.12	65.12	65.12	m2	
	水抜きﾊﾟｲﾌﾟ	φ75　L=680	TOTAL	65.12*1.00/3.00	21.71	21.71	か所	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝	W=300		65.12	65.12	65.12	m	
○	I.RCL型擁壁 【代価1式当り】	W150 H1000 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ t50 砕石 t100		7.14	7.14	7.14	m	
	墨出・養生・整理清掃・後片付け			1.15*7.14	8.21	8.21	m2	
	根切り			(1.15+0.50*2)*0.60*7.14	9.21	9.21	m3	
	残土処分/埋戻し		基礎ｺﾝ	1.15*0.15*7.14	1.23	2.96	m3	6.25
				0.15*0.20*7.14	0.21			
			ﾊﾝﾁ	0.15*0.15*1/2*7.14	0.08			
			砕石	1.35*0.10*7.14	0.96			

	名　称	形状･寸法	計　算　式		行計	計	単位	備考
			捨てｺﾝ	1.35*0.05*7.14	0.48			
	床付け			1.35*7.14	9.64	9.64	m2	
	砕石		砕石	1.35*0.10*7.14	0.96	0.96	m3	
	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ	FC-18N S-15		1.35*0.05*7.14	0.48	0.48	m3	
	透水ﾏｯﾄ下ｺﾝｸﾘｰﾄ	FC-18N S-15		0.30*0.05*7.14	0.11	0.11	m3	
	透水ﾏｯﾄ	厚20		1.00*0.65*7.14	4.64	4.64	m2	
	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	FC-21N S-18	ﾍﾞｰｽ	1.15*0.15*7.14	1.23	2.60	m3	
			立上り	0.15*1.20*7.14	1.29			
			ﾊﾝﾁ	0.15*0.15*1/2*7.14	0.08			
	普通型枠			0.15*2*7.14	2.14	12.14	m2	
				1.20*2*7.14	17.14			
			打放	-1.00*1*7.14	-7.14			
	打放し型枠/面補修	B種		1.00*1.00*1*7.14	7.14	7.14	m2	
	異形鉄筋	SD295 D13	ﾍﾞｰｽ	1.15*4*0.995*7.14	32.68	174.19	kg	
				1.00*5*0.995*7.14	35.52			
			縦筋	1.35*4*0.995*7.14	38.36			
			横筋	1.00*5*0.995*7.14	35.52			
			斜め	1.13*4*0.995*7.14	32.11			
	ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝	W=150		7.14	7.14	7.14	m	
○	H.間知擁壁 【代価1式当り】	W400×H2000 間知擁壁 裏込め砕石 t300～600 下部基礎共 W600×H350		21.62	21.62	21.62	m	

	名　称	形状･寸法	計　算　式		行計	計	単位	備考
	墨出･養生･整理清掃･後片付け			1.20*21.62	25.94	25.94	m2	
	外部足場			1.00*21.62	21.62	21.62	m2	
	根切り			(1.20+0.50*2)*0.90*21.62	42.81	42.81	m3	
	残土処分/埋戻し		基礎ｺﾝ	0.60*0.35*21.62	4.54	15.57	m3	27.24
			間知石	1.00*0.35*21.62	7.57			
			砕石	0.80*0.20*21.62	3.46			
	床付け			0.80*21.62	17.30	17.30	m2	
	砕石		砕石	0.80*0.20*21.62	3.46	3.46	m3	
	裏込砕石			(0.30+0.60)/2*2.15*21.62	20.92	20.92	m3	
	裏込砕石下ｺﾝｸﾘｰﾄ	FC-18N S-15		0.60*0.05*21.62	0.65	0.65	m3	
	基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	FC-18N S-15		0.60*0.35*21.62	4.54	4.54	m3	
	基礎型枠			1.00*0.35*21.62	7.57	11.89	m3	
				1.00*0.20*21.62	4.32			
	水抜きﾊﾟｲﾌﾟ	φ75　L=400	TOTAL	21.62*2.35/3.00	16.94	16.94	か所	
	間知石積	厚400		1.00*2.35*21.62	50.81	50.81	m2	
○	H.間知擁壁 【代価1式当り】	W400～500×H3000 間知擁壁 裏込め砕石 t300～600 下部基礎共 W700×H400		25.52	25.52	25.52	m	
	墨出･養生･整理清掃･後片付け			1.30*25.52	33.18	33.18	m2	

	名　称	形状・寸法	計　算　式		行計	計	単位	備考
	外部足場			1.00*25.52	25.52	25.52	m2	
	根切り			(1.30+0.50*2)*1.05*25.52	61.63	61.63	m3	
	残土処分/埋戻し		基礎ｺﾝ	0.70*0.40*25.52	7.15	24.37	m3	37.26
			間知石	1.10*0.45*25.52	12.63			
			砕石	0.90*0.20*25.52	4.59			
	床付け			0.90*25.52	22.97	22.97	m2	
	砕石		砕石	0.90*0.20*25.52	4.59	4.59	m3	
	裏込砕石			(0.30+0.60)/2*3.30*25.52	37.90	37.90	m3	
	裏込砕石下ｺﾝｸﾘｰﾄ	FC-18N S-15		0.60*0.05*25.52	0.77	0.77	m3	
	基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	FC-18N S-15		0.70*0.40*25.52	7.15	7.15	m3	
	基礎型枠			1.00*0.40*25.52	10.21	15.31	m3	
				1.00*0.20*25.52	5.10			
	水抜きﾊﾟｲﾌﾟ	φ75　L=400	TOTAL	25.52*3.45/3.00	29.35	29.35	か所	
	間知石積	厚400～500		1.00*3.45*25.52	88.04	88.04	m2	
○	H.間知擁壁 【代価1式当り】	W400～650×H4000 間知擁壁 裏込め砕石 t300～800 下部基礎共 W850×H450		51.14	51.14	51.14	m	
	墨出・養生・整理清掃・後片付け			1.65*51.14	84.38	84.38	m2	
	外部足場			1.00*51.14	51.14	51.14	m2	

	名　称	形状･寸法	計　算　式		行計	計	単位	備考
	根切り			(1.65+0.50*2)*1.25*51.14	169.40	169.40	m3	
	残土処分/埋戻し		基礎ｺﾝ 間知石 砕石	0.85*0.45*51.14 1.45*0.60*51.14 1.05*0.20*51.14	19.56 44.49 10.74	74.79	m3	94.61
	床付け			1.05*51.14	53.70	53.70	m2	
	砕石		砕石	1.05*0.20*51.14	10.74	10.74	m3	
	裏込砕石			(0.30+0.80)/2*4.35*51.14	122.35	122.35	m3	
	裏込砕石下ｺﾝｸﾘｰﾄ	FC-18N S-15		0.80*0.05*51.14	2.05	2.05	m3	
	基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	FC-18N S-15		0.85*0.45*51.14	19.56	19.56	m3	
	基礎型枠			1.00*0.45*51.14 1.00*0.20*51.14	23.01 10.23	33.24	m3	
	水抜きﾊﾟｲﾌﾟ	φ75　L=400	TOTAL	51.14*4.60/3.00	78.41	78.41	か所	
	間知石積	厚400～650		1.00*4.60*51.14	235.24	235.24	m2	
○	H.間知擁壁 【代価1式当り】	W400～800×H5000 間知擁壁 裏込め砕石 t300～1000 下部基礎共 W1000×H500		44.09	44.09	44.09	m	
	墨出･養生･整理清掃･後片付け			2.00*44.09	88.18	88.18	m2	
	外部足場			1.00*44.09	44.09	44.09	m2	
	根切り			(2.00+0.50*2)*1.45*44.09	191.79	191.79	m3	

	名　称	形状・寸法	計　算　式		行計	計	単位	備考
	残土処分/埋戻し		基礎ｺﾝ	1.00*0.50*44.09	22.05	88.18	m3	103.61
			間知石	1.80*0.70*44.09	55.55			
			砕石	1.20*0.20*44.09	10.58			
	床付け			1.20*44.09	52.91	52.91	m2	
	砕石		砕石	1.20*0.20*44.09	10.58	10.58	m3	
	裏込砕石			(0.30+0.80)/2*4.35*44.09	105.49	105.49	m3	
	裏込砕石下ｺﾝｸﾘｰﾄ	FC-18N S-15		1.00*0.05*44.09	2.20	2.20	m3	
	基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	FC-18N S-15		1.00*0.50*44.09	22.05	22.05	m3	
	基礎型枠			1.00*0.50*44.09	22.05	30.87	m3	
				1.00*0.20*44.09	8.82			
	水抜きﾊﾟｲﾌﾟ	φ75　L=400	TOTAL	44.09*5.75/3.00	84.51	84.51	か所	
	間知石積	厚400～800		1.00*5.75*44.09	253.52	253.52	m2	
○	H.間知隔壁 【代価1か所当り】	W350×H2500 砕石　t200		1+1	2.00	2.00	か所	
	墨出・養生・整理清掃・後片付け			1.60*0.35	0.56	0.56	m2	
	外部足場			1.00*2.90	2.90	2.90	m2	
	根切り			(1.60+0.50*2)*(0.35+0.50*2)*0.90	3.16	3.16	m3	
	残土処分/埋戻し		隔壁	1.40*0.35*0.70	0.34	0.53	m3	2.63
			砕石	1.70*0.55*0.20	0.19			

	名　称	形状・寸法	計　算　式		行計	計	単位	備考
	床付け			1.70*0.55	0.94	0.94	m2	
	砕石		砕石	1.70*0.55*0.20	0.19	0.19	m3	
	隔壁ｺﾝｸﾘｰﾄ	FC-24N S-18		(0.40+1.60)/2*2.70	2.70	2.70	m3	
	普通型枠			(0.40+1.60)/2*2.70*2	5.40	6.56	m2	
				0.35*2.70	0.95			
				2.95*0.35	1.03			
			打放	-0.82*1	-0.82			
	打放し型枠/面補修	B種		2.34*0.35	0.82	0.82	m2	
	異形鉄筋	SD295 D16	縦筋	2.70*5*2*1.56	42.12	92.66	kg	
			横筋	(1.00+0.35)*2*12*1.56	50.54			
	ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し			0.40*0.35	0.14	0.14	m2	
○	H.間知隔壁 【代価1か所当り】	W350×H3000 砕石　t200		2+3	5.00	5.00	か所	
	墨出・養生・整理清掃・後片付け			2.30*0.35	0.81	0.81	m2	
	外部足場			1.00*4.05	4.05	4.05	m2	
	根切り			(2.30+0.50*2)*(0.35+0.50*2)*1.05	4.68	4.68	m3	
	残土処分/埋戻し		隔壁	2.05*0.35*0.85	0.61	0.87	m3	3.81
			砕石	2.40*0.55*0.20	0.26			
	床付け			2.40*0.55	1.32	1.32	m2	
	砕石		砕石	2.40*0.55*0.20	0.26	0.26	m3	

	名　称	形状・寸法	計　算　式		行計	計	単位	備考
	隔壁ｺﾝｸﾘｰﾄ	FC-24N S-18		(0.40+2.30)/2*3.85	5.20	5.20	m3	
	普通型枠			(0.40+2.30)/2*3.85*2	10.40	12.02	m2	
				0.35*3.85	1.35			
				0.35*4.29	1.50			
			打放	-1.23*1	-1.23			
	打放し型枠/面補修	B種		3.51*0.35	1.23	1.23	m2	
	異形鉄筋	SD295 D16	縦筋	3.85*7*2*1.56	84.08	174.25	kg	
			横筋	(1.35+0.35)*2*17*1.56	90.17			
	ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し			0.40*0.35	0.14	0.14	m2	
○	H.間知隔壁 【代価1か所当り】	W350×H4000 砕石　t200		2+1	3.00	3.00	か所	
	墨出・養生・整理清掃・後片付け			3.00*0.35	1.05	1.05	m2	
	外部足場			1.00*5.25	5.25	5.25	m2	
	根切り			(3.00+0.50*2)*(0.35+0.50*2)*1.25	6.75	6.75	m3	
	残土処分/埋戻し		隔壁	2.68*0.35*1.05	0.98	1.32	m3	5.43
			砕石	3.10*0.55*0.20	0.34			
	床付け			3.10*0.55	1.71	1.71	m2	
	砕石		砕石	3.10*0.55*0.20	0.34	0.34	m3	
	隔壁ｺﾝｸﾘｰﾄ	FC-24N S-18		(0.40+3.00)/2*5.05	8.59	8.59	m3	
	普通型枠			(0.40+3.00)/2*5.05*2	17.17	19.70	m2	
				0.35*5.05	1.77			

	名　称	形状･寸法	計　算　式		行計	計	単位	備考
				0.35*5.68	1.99			
			打放	-1.23*1	-1.23			
	打放し型枠/面補修	B種		4.68*0.35	1.64	1.64	m2	
	異形鉄筋	SD295 D16	縦筋	5.05*8*2*1.56	126.05	266.76	kg	
			横筋	(1.70+0.35)*2*22*1.56	140.71			
	ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し			0.40*0.35	0.14	0.14	m2	
○	H.間知隔壁 【代価1か所当り】	W350×H5000 砕石　t200		2	2.00	2.00	か所	
	墨出･養生･整理清掃･後片付け			3.70*0.35	1.30	1.30	m2	
	外部足場			1.00*6.45	6.45	6.45	m2	
	根切り			(3.70+0.50*2)*(0.35+0.50*2)*1.45	9.20	9.20	m3	
	残土処分/埋戻し		隔壁	3.32*0.35*1.25	1.45	1.87	m3	7.33
			砕石	3.80*0.55*0.20	0.42			
	床付け			3.80*0.55	2.09	2.09	m2	
	砕石		砕石	3.80*0.55*0.20	0.42	0.42	m3	
	隔壁ｺﾝｸﾘｰﾄ	FC-24N S-18		(0.40+3.70)/2*6.25	12.81	12.81	m3	
	普通型枠			(0.40+3.70)/2*6.25*2	25.63	29.06	m2	
				0.35*6.25	2.19			
				0.35*7.07	2.47			
			打放	-1.23*1	-1.23			
	打放し型枠/面補修	B種		5.85*0.35	2.05	2.05	m2	

	名　称	形状･寸法	計　算　式		行計	計	単位	備考
	異形鉄筋	SD295 D16	縦筋	6.25*10*2*1.56	195.00	382.20	kg	
			横筋	(2.05+0.35)*2*25*1.56	187.20			
	ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し			0.40*0.35	0.14	0.14	m2	
○	ｱ.ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｽｸﾘｰﾝ基礎	RC基礎 W500×D500×H450 @2000		14.40/2.00	7.20	7.20	か所	
		捨てｺﾝ t50						
		砕石 t120						
	【代価1か所当り】							
	根切り			(0.50+0.50*2)*(0.50+0.50*2)*0.62	1.40	1.40	m3	
	残土処分/埋戻し		基礎ｺﾝ	0.50*0.50*0.45	0.11	0.15	m3	1.25
			砕石･捨てｺﾝ	0.50*0.50*0.12	0.03			
			捨てｺﾝ	0.50*0.50*0.05	0.01			
	床付け			0.50*0.50	0.25	0.25	m2	
	砕石		砕石	0.50*0.50*0.12	0.03	0.03	m3	
	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ	FC-18N S-15		0.50*0.50*0.05	0.01	0.01	m3	
	基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	FC-24N S-18		0.50*0.50*0.45	0.11	0.11	m3	
	普通型枠			0.50*0.45*4	0.90	0.90	m2	
	異形鉄筋	SD295 D13	縦筋	1.90*4*2*0.995	15.12	23.08	kg	
			横筋	2.00*4*0.995	7.96			
	ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し			0.50*0.50	0.25	0.25	m2	
○	ｲ.ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｽｸﾘｰﾝ基礎	RC基礎 W550×D550×H550 @2000		144.32/2	72.16	72.16	か所	
		捨てｺﾝ t50						

	名　称	形状･寸法	計　算　式		行計	計	単位	備考
	【代価1か所当り】	砕石 t120						
	根切り			(0.55+0.50*2)*(0.55+0.50*2)*0.72	1.73	1.73	m3	
	残土処分/埋戻し		基礎ｺﾝ 砕石 捨てｺﾝ	0.55*0.55*0.55 0.55*0.55*0.12 0.55*0.55*0.05	0.17 0.04 0.02	0.23	m3	1.50
	床付け			0.55*0.55	0.30	0.30	m2	
	砕石		砕石	0.55*0.55*0.12	0.04	0.04	m3	
	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ	FC-18N S-15		0.55*0.55*0.05	0.02	0.02	m3	
	基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	FC-24N S-18		0.55*0.55*0.55	0.17	0.17	m3	
	普通型枠			0.55*0.55*4	1.21	1.21	m2	
	異形鉄筋	SD295 D13	縦筋 横筋	2.20*4*2*0.995 2.20*4*0.995	17.51 8.76	26.27	kg	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し			0.55*0.55	0.30	0.30	m2	
○	ｳ.ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｽｸﾘｰﾝ基礎 【代価1か所当り】	RC基礎 W350×D350×H400 @2000 捨てｺﾝ t50 砕石 t120		34.34/2.00	17.17	17.17	か所	
	根切り			(0.35+0.50*2)*(0.35+0.50*2)*0.57	1.04	1.04	m3	
	残土処分/埋戻し		基礎ｺﾝ 砕石 捨てｺﾝ	0.35*0.35*0.40 0.35*0.35*0.12 0.35*0.35*0.05	0.05 0.01 0.01	0.07	m3	0.97

	名　称	形状･寸法	計　算　式		行計	計	単位	備考
	床付け			0.35*0.35	0.12	0.12	m2	
	砕石		砕石	0.35*0.35*0.12	0.01	0.01	m3	
	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ	FC-18N S-15		0.35*0.35*0.05	0.01	0.01	m3	
	基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	FC-24N S-18		0.35*0.35*0.40	0.05	0.05	m3	
	普通型枠			0.35*0.40*4	0.56	0.56	m2	
	異形鉄筋	SD295 D13	縦筋 横筋	1.50*3*2*0.995 1.40*3*0.995	8.96 4.18	13.14	kg	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し			0.35*0.35	0.12	0.12	m2	
○	ｴ.門扉基礎 【代価1か所当り】	RC基礎 W650×D650×H700 砕石 t100		2	2.00	2.00	か所	
	根切り			(0.65+0.50+0.31)*(0.65+0.50*2)*0.80	1.93	1.93	m3	
	残土処分/埋戻し		基礎ｺﾝ 砕石	0.65*0.65*0.70 0.65*0.65*0.10	0.30 0.04	0.34	m3	1.59
	床付け			0.65*0.65	0.42	0.42	m2	
	砕石		砕石	0.65*0.65*0.10	0.04	0.04	m3	
	基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	FC-24N S-18		0.65*0.65*0.70	0.30	0.30	m3	
	普通型枠			0.65*0.70*4	1.82	1.82	m2	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し			0.65*0.65	0.42	0.42	m2	

	名　称	形状・寸法	計　算　式		行計	計	単位	備考
○	ｵ.門扉基礎 【代価1か所当り】	RC基礎 W300×D300×H600 砕石 t100		2	2.00	2.00	か所	
	根切り			(0.30+0.50+0.37)*(0.30+0.50*2)*0.67	1.02	1.02	m3	
	残土処分/埋戻し		基礎ｺﾝ 砕石	0.30*0.30*0.57 0.30*0.30*0.10	0.05 0.01	0.06	m3	0.96
	床付け			0.30*0.30	0.09	0.09	m2	
	砕石		砕石	0.30*0.30*0.10	0.01	0.01	m3	
	基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	FC-24N S-18		0.30*0.30*0.60	0.05	0.05	m3	
	普通型枠			0.30*0.60*4	0.72	0.72	m2	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し			0.30*0.30	0.09	0.09	m2	
○	ｶ.大型伸縮門扉基礎 【代価1か所当り】	W8151×W800×H200 捨てｺﾝ t50 砕石 t120		1	1.00	1.00	か所	
	墨出・養生・整理清掃・後片付け			8.15*0.80	6.52	6.52	m2	
	根切り			(0.50+0.50*2)*(0.80+0.50*2)*0.47*2 6.15*(0.80+0.50*2)*0.37	2.54 4.10	6.64	m3	
	残土処分/埋戻し		基礎ｺﾝ 砕石 捨てｺﾝ	8.15*0.50*0.20 0.50*0.80*0.10*2 8.15*0.50*0.12 8.15*0.50*0.05	0.82 0.08 0.49 0.20	1.59	m3	5.05

	名　称	形状･寸法	計　算　式		行計	計	単位	備考
	床付け			8.15*0.50	4.08	4.08	m2	
	砕石		砕石	8.15*0.50*0.12	0.49	0.49	m3	
	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ	FC-18N S-15		8.15*0.50*0.05	0.20	0.20	m3	
	基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	FC-24N S-18		8.15*0.80*0.20	1.30	1.38	m3	
				0.50*0.80*0.10*2	0.08			
	普通型枠			(8.15+0.80)*2*0.20	3.58	4.10	m2	
				(0.50+0.80)*2*0.10*2	0.52			
	異形鉄筋	SD295 D13	短辺	(0.80+0.20)*2*36*0.995	71.64	178.00	kg	
				(0.80+0.30)*2*3*2*0.995	13.13			
			長辺	((8.15+0.20)*2+0.46*2)*5*0.995	87.66			
				(0.50+0.10*2)*4*2*0.995	5.57			
	ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し			8.15*0.80	6.52	6.52	m2	
	【排水工事】							
○	㊀.第一種組立人孔	φ900 H5400 蓋共		1	1.00	1.00	か所	
		砕石 t200共						
	【代価1か所当り】							
参考	根切り			1.40*1.40*6.50	12.74	12.74	m3	
参考	残土処分/埋戻し		桝上部	0.41*0.41*3.14*0.20	0.11	1.78	m3	10.96
				0.47*0.47*3.14*0.60	0.42			
				0.525*0.525*3.14*1.17	1.01			
			砕石	1.10*1.10*0.20	0.24			
参考	床付け			1.10*1.10	1.21	1.21	m2	
	砕石		砕石	1.10*1.10*0.20	0.24	0.24	m3	

	名　称	形状･寸法	計　算　式		行計	計	単位	備考
	第一種組立人孔	φ900 H5400 蓋共		1	1.00	1.00	か所	
	第一種組立人孔	φ900 H 蓋共		1	1.00	1.00	か所	
○	a.第一種組立人孔 【代価1か所当り】	φ900 H 蓋共 砕石 t200共		6	6.00	6.00	か所	
	根切り			1.40*1.40*2.30	4.51	4.51	m3	
	残土処分/埋戻し		桝上部 砕石	0.41*0.41*3.14*0.20 0.47*0.47*3.14*0.60 0.525*0.525*3.14*1.17 1.10*1.10*0.20	0.11 0.42 1.01 0.24	1.78	m3	2.73
	床付け			1.10*1.10	1.21	1.21	m2	
	砕石		砕石	1.10*1.10*0.20	0.24	0.24	m3	
	第一種組立人孔	φ900 H 蓋共		1	1.00	1.00	か所	
○	c.浸透ﾎﾟﾗｺﾝ角桝 【代価1か所当り】	400角　H900 既製品 周囲砕石共 t160 敷砂 t100		17	17.00	17.00	か所	
	根切り			0.80*0.80*1.30	0.83	0.83	m3	
	残土処分/埋戻し		桝上部 砕石 砂	0.52*0.52*0.40 0.80*0.80*0.80 0.80*0.80*0.10	0.11 0.51 0.06	0.68	m3	0.15
	砕石	単粒度砕石S20･S30	砕石	0.80*0.80*0.80	0.51	0.34	m3	

	名　称	形状･寸法	計　算　式		行計	計	単位	備考
				-0.52*0.52*0.64	-0.17			
	床付け			0.80*0.80	0.64	0.64	m2	
	敷砂		砂	0.80*0.80*0.10	0.06	0.06	m3	
	浸透ﾎﾟﾗｺﾝ角桝	400角　H900 既製品		1	1.00	1.00	か所	
○	d.ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 【代価1か所当り】	400角 H1000 既製品 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ t100 基礎砕石 t150		30	30.00	30.00	か所	
	根切り			(0.70+0.50*2)*(0.70+0.50*2)*1.25	3.61	3.61	m3	
	残土処分/埋戻し			0.70*0.70*1.00	0.49	0.61	m3	3.00
			砕石	0.70*0.70*0.15	0.07			
			基礎ｺﾝ	0.70*0.70*0.10	0.05			
	床付け			0.70*0.70	0.49	0.49	m2	
	砕石		砕石	0.70*0.70*0.15	0.07	0.07	m3	
	基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	FC-24N S-18		0.70*0.70*0.10	0.05	0.05	m3	
	普通型枠			0.70*0.10*4	0.28	0.28	m2	
	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	400角 H1000 既製品		1	1.00	1.00	か所	
○	d2.ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 【代価1か所当り】	400角 H1000 既製品 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ t100 基礎砕石 t150		2	2.00	2.00	か所	

	名　称	形状･寸法	計　算　式		行計	計	単位	備考
	根切り			(0.70+0.50*2)*(0.70+0.50*2)*1.25	3.61	3.61	m3	
	残土処分/埋戻し			0.70*0.70*1.00	0.49	0.61	m3	3.00
			砕石	0.70*0.70*0.15	0.07			
			基礎ｺﾝ	0.70*0.70*0.10	0.05			
	床付け			0.70*0.70	0.49	0.49	m2	
	砕石		砕石	0.70*0.70*0.15	0.07	0.07	m3	
	基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	FC-24N S-18		0.70*0.70*0.10	0.05	0.05	m3	
	普通型枠			0.70*0.10*4	0.28	0.28	m2	
	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	400角 H1000 既製品		1	1.00	1.00	か所	
○	e.浸透ﾄﾚﾝﾁ管 【代価1m当り】	φ200 VU 周囲透水ｼｰﾄ 単粒度砕石 S30 W550×H600 砂層 t40		108.20	108.20	108.20	m	
	根切り			0.55*0.84	0.46	0.46	m3	
	残土処分/埋戻し		砕石	0.55*0.60	0.33	0.35	m3	0.11
			敷砂	0.55*0.04	0.02			
	床付け			0.55*1.00	0.55	0.55	m2	
	周囲透水ｼｰﾄ			(0.55+0.60)*2	2.30	2.30	m2	
	砕石	単粒度砕石 S30		0.55*0.60	0.33	0.30	m3	
				-0.10*0.10*3.14	-0.03			

	名　称	形状･寸法	計　算　式		行計	計	単位	備考
	敷砂		砂	0.55*0.04	0.02	0.02	m3	
	塩ﾋﾞ有孔管	φ200 VU		1	1.00	1.00	m	
○	f.雨水管 【代価1m当り】	φ250		189.00-21.50	167.50	167.50	m	
	根切り	17.35-16.28		0.65*1.07	0.70	0.70	m3	
	残土処分/埋戻し			0.125*0.125*3.14	0.05	0.05	m	0.65
	塩ﾋﾞ有孔管	φ250 VU		1	1.00	1.00	m	
○	f.雨水管 【代価1m当り】	φ300 VU		31.50	31.50	31.50	m	
	根切り	17.35-15.21		0.65*2.14	1.39	1.39	m3	
	残土処分/埋戻し			0.15*0.15*3.14	0.07	0.07	m	1.32
	塩ﾋﾞ有孔管 【その他】	φ300 VU		1	1.00	1.00	m	
○	ｷ.上下式ﾊﾞﾘｶｰ 【代価1か所当り】	φ165.2×3.0 H587 ﾍｱﾗｲﾝ仕上 ｽﾃﾝﾚｽ鎖共 φ6 RC基礎共 W500×D500×H250		10	10.00	10.00	か所	
	根切り			(0.50+0.50*2)*(0.50+0.50*2)*0.86	1.94	1.94	m3	

	名　称	形状・寸法	計　算　式		行計	計	単位	備考
	残土処分/埋戻し		基礎ｺﾝ ﾊﾟｲﾌﾟ 砕石	0.50*0.50*0.25 0.108*0.108*3.14*0.51 0.40*0.40*0.10	0.06 0.02 0.02	0.10	m3	1.84
	床付け			0.40*0.40	0.16	0.16	m2	
	砕石		砕石	0.40*0.40*0.10	0.02	0.02	m3	
	基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	FC-24N S-18		0.50*0.50*0.25	0.06	0.06	m3	
	普通型枠			0.50*0.25*4	0.50	0.50	m2	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し			0.50*0.50	0.25	0.25	m2	
	ﾊﾞﾘｶｰ	φ165.2×3.0 H587 ﾍｱﾗｲﾝ仕上 ｽﾃﾝﾚｽ鎖共 φ6		1	1.00	1.00	か所	
○	ｶ.擬石ﾎﾞﾗｰﾄﾞ 【代価1か所当り】	RC製 φ300×H275 基礎ﾌﾞﾛｯｸ共 φ240×H300 砕石 t100		5	5.00	5.00	か所	
	根切り			(0.24+0.50*2)*(0.24+0.50*2)*0.40	0.62	0.62	m3	
	残土処分/埋戻し		基礎ｺﾝ 砕石	0.24*0.24*0.30 0.40*0.40*0.10	0.02 0.02	0.04	m3	0.58
	床付け			0.40*0.40	0.16	0.16	m2	
	砕石		砕石	0.40*0.40*0.10	0.02	0.02	m3	
	擬石ﾎﾞﾗｰﾄﾞ	RC製 φ300×H275		1	1.00	1.00	か所	

	名　称	形状･寸法	計　算　式		行計	計	単位	備考
		基礎ﾌﾞﾛｯｸ共　φ240×H300						
○	ｷ.防火水槽 【代価1か所当り】	W6700×D3500×H2500 既製品 捨てｺﾝ t50 砕石 t120		1	1.00	1.00	式	
	根切り	山留付き総掘り	本体 底設ﾋﾟｯﾄ	(3.50+1.00*2)*(6.78+1.00*2)*3.27 (1.05+0.50*2)*(1.05+0.50*2)*0.50	157.91 2.10	160.01	m3	
	残土処分/埋戻し		本体 吸管投入孔 底設ﾋﾟｯﾄ 砕石 捨てｺﾝ	3.50*6.70*2.50 0.45*0.45*3.14*0.60 1.05*1.05*0.50 6.90*3.70*0.12-1.05*1.05*0.12 1.25*1.25*0.12 6.90*3.70*0.05-1.05*1.05*0.05 1.25*1.25*0.05	58.63 0.38 0.55 2.93 0.19 1.22 0.08	63.98	m3	96.03
	床付け			6.90*3.70-1.05*1.05 1.25*1.25	24.43 1.56	25.99	m2	
	砕石			6.90*3.70*0.12-1.05*1.05*0.12 1.25*1.25*0.12	2.93 0.19	3.12	m3	
	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ	FC-18N S-15		6.90*3.70*0.05-1.05*1.05*0.05 1.25*1.25*0.05	1.22 0.08	1.30	m3	
	防火水槽	W6700×D3500×H2500 既製品		1	1.00	1.00	か所	
○	g.雨水浸透槽	W23800×D14000×H1340 4段 ﾆｭｰﾌﾟﾗくん 上部.側面.下部透水ｼｰﾄ 不陸調整砕石 t100		1	1.00	1.00	式	

	名　称	形状･寸法	計　算　式		行計	計	単位	備考
	【代価1か所当り】	基礎砕石 t150						
	根切り		本体	(14.00+0.95*2)*(23.80+0.95*2)*3.03	1,238.15	1,238.15	m3	
	残土処分/埋戻し		本体 不陸調整砕石 基礎砕石	14.00*23.80*1.34 14.20*24.00*0.10 14.20*24.00*0.15	446.49 34.08 51.12	531.69	m3	706.46
	床付け			14.20*24.00	340.80	340.80	m2	
	不陸調整砕石			14.20*24.00*0.10	34.08	34.08	m3	
	基礎砕石			14.20*24.00*0.15	51.12	51.12	m3	
	透水ｼｰﾄ		上面 側面	14.00*23.80 (14.00+23.80)*2*1.34	333.20 101.30	434.50	m2	
	雨水浸透槽	W23800×D14000×H1340 4段 ﾆｭｰﾌﾟﾗくん		1	1.00	1.00	か所	
○	EXS-1ｻｲﾝ基礎 (駐車場入口ｻｲﾝ) 【代価1か所当り】	W1200×D900×H400 捨てｺﾝ t50 砕石 t120　共		1	1.00	1.00	か所	
	根切り		本体	(1.20+0.50*2)*(0.90+0.50*2)*0.65	2.72	2.72	m3	
	残土処分/埋戻し		基礎 砕石 捨てｺﾝ	1.20*0.90*0.30 1.20*0.45*0.10 1.40*1.10*0.10 1.40*1.10*0.05	0.32 0.05 0.15 0.08	0.60	m3	2.12
	床付け			1.40*1.10	1.54	1.54	m2	

	名　称	形状･寸法	計　算　式		行計	計	単位	備考
	砕石			1.40*1.10*0.10	0.15	0.15	m3	
	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ	FC-18N S-15		1.40*1.10*0.05	0.08	0.08	m3	
	基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	FC-24N S-18		1.20*0.90*0.30 1.20*0.45*0.10	0.32 0.05	0.37	m3	
	普通型枠			(1.20+0.90)*2*0.30 (1.20+0.45)*2*0.10	1.26 0.33	1.59	m2	
	異形鉄筋	SD295 D10	短辺 長辺 横筋	(0.90+0.30)*2*7*0.56 (1.20+0.30)*2*6*0.56 (1.20+0.90)*2*1*0.56	9.41 10.08 2.35	21.84	kg	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し			1.20*0.45	0.54	0.54	m2	
○	EXS-2ｻｲﾝ基礎 (駐車場出口ｻｲﾝ) 【代価1か所当り】	W1200×D900×H400 捨てｺﾝ t50 砕石 t120　共		1	1.00	1.00	か所	
	根切り		本体	(1.20+0.50*2)*(0.90+0.50*2)*0.65	2.72	2.72	m3	
	残土処分/埋戻し		基礎 砕石 捨てｺﾝ	1.20*0.90*0.30 1.20*0.45*0.10 1.40*1.10*0.10 1.40*1.10*0.05	0.32 0.05 0.15 0.08	0.60	m3	2.12
	床付け			1.40*1.10	1.54	1.54	m2	
	砕石			1.40*1.10*0.10	0.15	0.15	m3	
	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ	FC-18N S-15		1.40*1.10*0.05	0.08	0.08	m3	

	名　称	形状･寸法	計　算　式		行計	計	単位	備考
	基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	FC-24N S-18		1.20*0.90*0.30	0.32	0.37	m3	
				1.20*0.45*0.10	0.05			
	普通型枠			(1.20+0.90)*2*0.30	1.26	1.59	m2	
				(1.20+0.45)*2*0.10	0.33			
	異形鉄筋	SD295 D10	短辺	(0.90+0.30)*2*7*0.56	9.41	21.84	kg	
			長辺	(1.20+0.30)*2*6*0.56	10.08			
			横筋	(1.20+0.90)*2*1*0.56	2.35			
	ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し			1.20*0.45	0.54	0.54	m2	
○	EXS-3ｻｲﾝ基礎 (ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾌﾟｻｲﾝ) 【代価1か所当り】	W800×D800×H400 捨てｺﾝ t50 砕石 t120　共		2	2.00	2.00	か所	
	根切り		本体	(0.80+0.50*2)*(0.80+0.50*2)*0.65	2.11	2.11	m3	
	残土処分/埋戻し		基礎	0.80*0.80*0.30	0.19	0.37	m3	1.74
				0.65*0.45*0.10	0.03			
			砕石	1.00*1.00*0.10	0.10			
			捨てｺﾝ	1.00*1.00*0.05	0.05			
	床付け			1.00*1.00	1.00	1.00	m2	
	砕石			1.00*1.00*0.10	0.10	0.10	m3	
	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ	FC-18N S-15		1.00*1.00*0.05	0.05	0.05	m3	
	基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	FC-24N S-18		0.80*0.80*0.30	0.19	0.22	m3	
				0.65*0.45*0.10	0.03			
	普通型枠			0.80*4*0.30	0.96	1.18	m2	
				(0.65+0.45)*2*0.10	0.22			

	名　称	形状･寸法	計　算　式		行計	計	単位	備考
	異形鉄筋	SD295 D10	短辺	(0.80+0.30)*2*5*0.56	6.16	14.11	kg	
			長辺	(0.80+0.30)*2*5*0.56	6.16			
			横筋	0.80*4*1*0.56	1.79			
	ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し			0.65*0.45	0.29	0.29	m2	
○	EXS-4ｻｲﾝ基礎 (足湯ｻｲﾝ) 【代価1か所当り】	W800×D800×H400 捨てｺﾝ t50 砕石 t120　共		1	1.00	1.00	か所	
	根切り		本体	(0.80+0.50*2)*(0.80+0.50*2)*0.65	2.11	2.11	m3	
	残土処分/埋戻し		基礎	0.80*0.80*0.30	0.19	0.37	m3	1.74
				0.65*0.45*0.10	0.03			
			砕石	1.00*1.00*0.10	0.10			
			捨てｺﾝ	1.00*1.00*0.05	0.05			
	床付け			1.00*1.00	1.00	1.00	m2	
	砕石			1.00*1.00*0.10	0.10	0.10	m3	
	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ	FC-18N S-15		1.00*1.00*0.05	0.05	0.05	m3	
	基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	FC-24N S-18		0.80*0.80*0.30	0.19	0.22	m3	
				0.65*0.45*0.10	0.03			
	普通型枠			0.80*4*0.30	0.96	1.18	m2	
				(0.65+0.45)*2*0.10	0.22			
	異形鉄筋	SD295 D10	短辺	(0.80+0.30)*2*5*0.56	6.16	14.11	kg	
			長辺	(0.80+0.30)*2*5*0.56	6.16			
			横筋	0.80*4*1*0.56	1.79			

	名　称	形状・寸法	計　算　式		行計	計	単位	備考
	ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し			0.65*0.45	0.29	0.29	m2	
○	EXS-5ｻｲﾝ基礎 (消防水利ｻｲﾝ) 【代価1か所当り】	W500×D500×H600 捨てｺﾝ t50 砕石 t120　共		1	1.00	1.00	か所	
	根切り		本体	(0.50+0.50*2)*(0.50+0.50*2)*0.85	1.91	1.91	m3	
	残土処分/埋戻し		基礎 砕石 捨てｺﾝ	0.50*0.50*0.60 0.70*0.70*0.10 0.70*0.70*0.05	0.15 0.05 0.02	0.22	m3	1.69
	床付け			0.70*0.70	0.49	0.49	m2	
	砕石			0.70*0.70*0.10	0.05	0.05	m3	
	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ	FC-18N S-15		0.70*0.70*0.05	0.02	0.02	m3	
	基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	FC-24N S-18		0.50*0.50*0.60	0.15	0.15	m3	
	普通型枠			0.50*0.60*4	1.20	1.20	m2	
	異形鉄筋	SD295 D10	縦筋 横筋	(0.50+0.60)*2*4*2*0.56 0.50*4*4*0.56	9.86 4.48	14.34	kg	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し			0.50*0.50	0.25	0.25	m2	
○	燃料ﾀﾝｸ基礎 【代価1か所当り】	W2800×D2800×H150 捨てｺﾝ t50 砕石 t120		1	1.00	1.00	か所	

	名　称	形状･寸法	計　算　式		行計	計	単位	備考
	根切り		本体	(2.80+0.50*2)*(2.80+0.50*2)*0.22	3.18	3.18	m3	
	残土処分/埋戻し		基礎	2.80*2.80*0.05	0.39	1.92	m3	1.26
			砕石	3.00*3.00*0.12	1.08			
			捨てｺﾝ	3.00*3.00*0.05	0.45			
	床付け			3.00*3.00	9.00	9.00	m2	
	砕石			3.00*3.00*0.12	1.08	1.08	m3	
	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ	FC-18N S-15		3.00*3.00*0.05	0.45	0.45	m3	
	基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	FC-24N S-18		2.80*2.80*0.20	1.57	1.57	m3	
	普通型枠			2.80*0.20*4	2.24	0.56	m2	
			打放	-1.68*1	-1.68			
	打放し型枠/面補修	B種		2.80*0.15*4	1.68	1.68	m2	
	異形鉄筋	SD295 D13	短辺	(2.80+0.20)*2*15*0.995	89.55	179.10	kg	
			長辺	(2.80+0.20)*2*15*0.995	89.55			
	ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し			2.80*2.80	7.84	7.84	m2	
○	機械基礎 【代価1か所当り】	W2400×D4400×H500 W400×D4400×H500×2か所 捨てｺﾝ t50 砕石 t120		1	1.00	1.00	か所	
	根切り			(0.40+0.50*2)*(4.40+0.50*2)*0.22*2	3.33	7.37	m3	
				(2.40+0.50*2)*(4.40+0.50*2)*0.22	4.04			
	残土処分/埋戻し		基礎	0.40*4.40*0.05*2	0.18	3.69	m3	3.68
				2.40*4.40*0.05	0.53			

	名　称	形状･寸法	計　算　式		行計	計	単位	備考
			砕石	0.60*4.60*0.12*2	0.66			
				2.60*4.60*0.12	1.44			
			捨てｺﾝ	0.60*4.60*0.05*2	0.28			
				2.60*4.60*0.05	0.60			
	床付け			0.60*4.60*2	5.52	17.48	m2	
				2.60*4.60	11.96			
	砕石			0.60*4.60*0.12*2	0.66	2.10	m3	
				2.60*4.60*0.12	1.44			
	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ	FC-18N S-15		0.60*4.60*0.05*2	0.28	0.88	m3	
				2.60*4.60*0.05	0.60			
	基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	FC-24N S-18		0.40*4.40*0.55*2	1.94	7.75	m3	
				2.40*4.40*0.55	5.81			
	普通型枠			(0.40+4.40)*2*0.55*2	10.56	1.64	m2	
				(2.40+4.40)*2*0.55	7.48			
			打放	-16.40*1	-16.40			
	打放し型枠/面補修	B種		(0.40+4.40)*2*0.50*2	9.60	16.40	m2	
				(2.40+4.40)*2*0.50	6.80			
	異形鉄筋	SD295 D13	短辺	(0.40+0.55)*2*23*2*0.995	86.96	512.54	kg	
			長辺	(4.40+0.55)*2*3*2*0.995	59.10			
			横筋	((0.40+4.40)*2+0.46)*3*2*0.995	60.06			
			短辺	(2.40+0.55)*2*23*0.995	135.02			
			長辺	(4.40+0.55)*2*13*0.995	128.06			
			横筋	((2.40+4.40)*2+0.46*2)*3*0.995	43.34			
	ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し			0.40*4.40*2	3.52	14.08	m2	
				2.40*4.40	10.56			
	【敷地外工事】							

	名　称	形状･寸法	計　算　式		行計	計	単位	備考
○	W1.機械基礎 【代価1か所当り】	W1400×D400×H500 地業共		2	2.00	2.00	か所	
	根切り			(0.40+0.50*2)*(1.40+0.50*2)*0.22	0.74	0.74	m3	
	残土処分/埋戻し		基礎 砕石 捨てｺﾝ	0.40*1.40*0.05 0.60*1.60*0.12 0.60*1.60*0.05	0.03 0.12 0.05	0.20	m3	0.54
	床付け			0.60*1.60	0.96	0.96	m2	
	砕石			0.60*1.60*0.12	0.12	0.12	m3	
	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ	FC-18N S-15		0.60*1.60*0.05	0.05	0.05	m3	
	基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	FC-24N S-18		0.40*1.40*0.55	0.31	0.31	m3	
	普通型枠		 打放	(0.40+1.40)*2*0.55 -1.80*1	1.98 -1.80	0.18	m2	
	打放し型枠/面補修	B種		(0.40+1.40)*2*0.50	1.80	1.80	m2	
	異形鉄筋	SD295 D13	短辺 長辺 横筋	(0.40+0.55)*2*8*0.995 (1.40+0.55)*2*3*0.995 (0.40+1.40)*2*3*0.995	15.12 11.64 10.75	37.51	kg	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し			0.40*1.40	0.56	0.56	m2	
○	W3.機械基礎 【代価1か所当り】	W3100×D1300×H150 地業共		1	1.00	1.00	か所	

	名　称	形状･寸法	計　算　式		行計	計	単位	備考
	根切り			(3.10+0.50*2)*(1.30+0.50*2)*0.22	2.07	2.07	m3	
	残土処分/埋戻し		基礎	3.10*1.30*0.05	0.20	1.04	m3	1.03
			砕石	3.30*1.50*0.12	0.59			
			捨てｺﾝ	3.30*1.50*0.05	0.25			
	床付け			3.30*1.50	4.95	4.95	m2	
	砕石			3.30*1.50*0.12	0.59	0.59	m3	
	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ	FC-18N S-15		3.30*1.50*0.05	0.25	0.25	m3	
	基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	FC-24N S-18		3.30*1.30*0.20	0.86	0.86	m3	
	普通型枠			(3.30+1.30)*2*0.20	1.84	0.46	m2	
			打放	-1.38*1	-1.38			
	打放し型枠/面補修	B種		(3.30+1.30)*2*0.15	1.38	1.38	m2	
	異形鉄筋	SD295 D13	短辺	(1.30+0.20)*2*17*0.995	50.75	106.95	kg	
			長辺	((3.10+0.20)*2+0.46)*8*0.995	56.20			
	ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し			3.10*1.30	4.03	4.03	m2	
○	W2.機械基礎 【代価1か所当り】	W2400×D400×H500 地業共		3	3.00	3.00	か所	
	根切り			(2.40+0.50*2)*(0.40+0.50*2)*0.22	1.05	1.05	m3	
	残土処分/埋戻し		基礎	2.40*0.40*0.05	0.05	0.32	m3	0.73
			砕石	2.60*0.60*0.12	0.19			
			捨てｺﾝ	2.60*0.60*0.05	0.08			

	名　称	形状･寸法	計　算　式		行計	計	単位	備考
	床付け			2.60*0.60	1.56	1.56	m2	
	砕石			2.60*0.60*0.12	0.19	0.19	m3	
	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ	FC-18N S-15		2.60*0.60*0.05	0.08	0.08	m3	
	基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	FC-24N S-18		2.40*0.40*0.55	0.53	0.53	m3	
	普通型枠			(2.40+0.40)*2*0.55	3.08	0.28	m2	
			打放	-2.80*1	-2.80			
	打放し型枠/面補修	B種		(2.40+0.40)*2*0.50	2.80	2.80	m2	
	異形鉄筋	SD295 D13	短辺	(0.40+0.55)*2*13*0.995	24.58	58.91	kg	
			長辺	(2.40+0.55)*2*3*0.995	17.61			
			横筋	(2.40+0.40)*2*3*0.995	16.72			
	ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し			2.40*0.40	0.96	0.96	m2	

2.4.外構撤去計算書

	名　称	形状･寸法	計　算　式		行計	計	算出数量	単位	備考
	【撤去】								
	間知石擁壁撤去 【代価1m当り】	W400～450　H2000		86.75	86.75	86.75		m	
	間知石積撤去	厚400～450		1.00*0.425*2.35	1.00	1.00	86.75	m3	
	裏込砕石撤去			1.00*0.45*1.65	0.74	0.74	64.20	m3	
	砕石撤去			1.00*0.80*0.20	0.16	0.16	13.88	m3	
	コンクリート撤去			1.00*0.60*0.275 1.00*0.60*0.05	0.17 0.03	0.20	17.35	m3	
	埋戻し			1.00*0.425*2.35 1.00*0.45*1.65 1.00*0.80*0.20 1.00*0.60*0.275 1.00*0.60*0.05	1.00 0.74 0.16 0.17 0.03	2.10	182.18	m3	
	間知石擁壁撤去 【代価1m当り】	W400～600　H3000		46.41	46.41	46.41		m	
	間知石積撤去	厚400～600		1.00*0.50*3.45	1.73	1.73	80.29	m3	
	裏込砕石撤去			1.00*0.45*2.65	1.19	1.19	55.23	m3	
	砕石撤去			1.00*0.95*0.20	0.19	0.19	8.82	m3	
	コンクリート撤去			1.00*0.75*0.315 1.00*0.60*0.05	0.24 0.03	0.27	12.53	m3	

	名　称	形状･寸法		計　算　式	行計	計	算出数量	単位	備考
	埋戻し			1.00*0.50*3.45	1.73	3.38	156.87	m3	
				1.00*0.45*2.65	1.19				
				1.00*0.95*0.20	0.19				
				1.00*0.75*0.315	0.24				
				1.00*0.60*0.05	0.03				
	間知石擁壁撤去 【代価1m当り】	W400～750　H4000		88.08	88.08	88.08		m	
	間知石積撤去	厚400～750		1.00*0.575*4.60	2.65	2.65	233.41	m3	
	裏込砕石撤去			1.00*0.55*3.65	2.01	2.01	177.04	m3	
	砕石撤去			1.00*1.17*0.20	0.23	0.23	20.26	m3	
	コンクリート撤去			1.00*0.97*0.345	0.33	0.37	32.59	m3	
				1.00*0.80*0.05	0.04				
	埋戻し			1.00*0.575*4.60	2.65	5.26	463.30	m3	
				1.00*0.55*3.65	2.01				
				1.00*1.17*0.20	0.23				
				1.00*0.97*0.345	0.33				
				1.00*0.80*0.05	0.04				
	間知石擁壁撤去 【代価1m当り】	W400～750　H5000		41.91	41.91	41.91		m	
	間知石積撤去	厚400～800		1.00*0.60*5.75	3.45	3.45	144.59	m3	545.04
	裏込砕石撤去			1.00*0.65*4.65	3.02	3.02	126.57	m3	
	砕石撤去			1.00*1.20*0.20	0.24	0.24	10.06	m3	
	コンクリート撤去			1.00*1.00*0.375	0.38	0.43	18.02	m3	80.49
				1.00*1.00*0.05	0.05				

	名　称	形状･寸法	計　算　式		行計	計	算出数量	単位	備考
	埋戻し			1.00*0.60*5.75	3.45	7.14	299.24	m3	
				1.00*0.65*4.65	3.02				
				1.00*1.20*0.20	0.24				
				1.00*1.00*0.375	0.38				
				1.00*1.00*0.05	0.05				
	RC擁壁撤去 【代価1か所当り】	H3000　L8600～7400		1	1.00	1.00		か所	
	コンクリート撤去			6.602*0.70*1.595	7.37	11.52	11.52	m3	
				7.40*0.20*1.405	2.08				
				(0.80+0.40)/2*0.30*1.595*2	0.57				
				(0.30+2.00)/2*0.26*2.50*2	1.50				
	有価材	異形鉄筋　D16	縦筋	3.89*40*1.56	242.74	943.14	943.14	kg	
			横筋	6.60*8*2*1.56	164.74				
			縦筋	1.405*38*1.56	83.29				
			横筋	(7.40+0.56)*7*2*1.56	173.85				
			縦筋	1.595*3*2*1.56*2	29.86				
			横筋	0.60*8*2*1.56*2	29.95				
			袖壁縦筋	5.26*7*2*1.56	114.88				
			袖壁横筋	2.56*13*2*1.56	103.83				
	RC擁壁撤去 【代価1か所当り】	H3500　L8600～7400		1	1.00	1.00		か所	
	コンクリート撤去			6.602*0.70*2.095	9.68	14.59	14.59	m3	
				7.40*0.20*1.405	2.08				
				(1.30+0.40)/2*0.30*2.095*2	1.07				
				(0.30+1.95)/2*0.26*3.00*2	1.76				

	名　称	形状･寸法	計　算　式		行計	計	算出数量	単位	備考
	有価材	異形鉄筋　D16	縦筋	4.89*40*1.56	305.14	1,042.08	1,042.08	kg	
			横筋	6.60*8*2*1.56	164.74				
			縦筋	1.405*38*1.56	83.29				
			横筋	(7.40+0.56)*7*2*1.56	173.85				
			縦筋	2.095*3*2*1.56*2	39.22				
			横筋	0.60*11*2*1.56*2	41.18				
			袖壁縦筋	6.26*6*2*1.56	117.19				
			袖壁横筋	2.51*15*2*1.56	117.47				
	RC擁壁撤去 【代価1m当り】	H1500　D650		6.00	6.00	6.00		m	
	コンクリート撤去	無筋		1.00*0.65*1.80	1.17	1.17	7.02	m3	
	砕石撤去			1.00*0.85*0.15	0.13	0.13	0.78	m3	
	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ撤去			1.00*0.85*0.05	0.04	0.04	0.24	m3	
	埋戻し			1.00*0.65*0.30	0.20	0.37	2.22	m3	
				1.00*0.85*0.15	0.13				
				1.00*0.85*0.05	0.04				
	RC擁壁撤去 【代価1m当り】	H1500　D300		12.67	12.67	12.67		m	
	コンクリート撤去	無筋		1.00*0.30*1.80	0.54	0.54	6.84	m3	39.97
	砕石撤去			1.00*0.50*0.15	0.08	0.08	1.01	m3	
	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ撤去			1.00*0.50*0.05	0.03	0.03	0.38	m3	0.62
	埋戻し			1.00*0.30*0.30	0.09	0.20	2.53	m3	
				1.00*0.50*0.15	0.08				
				1.00*0.50*0.05	0.03				

	名　称	形状･寸法		計　算　式	行計	計	算出数量	単位	備考
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去 【代価1m2当り】	表層:厚50 砕石:厚200		1126.31	1,126.31	1,126.31		m2	
	ｱｽﾌｧﾙﾄ撤去			1.00*1.00*0.05	0.05	0.05	56.32	m3	
	砕石撤去			1.00*1.00*0.20	0.20	0.20	225.26	m3	
	側溝撤去 【代価1m当り】	L-300		274.82	274.82	274.82		m	
	L形側溝撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品		1.00*0.50*0.09 1.00*0.10*0.065	0.05 0.01	0.06	16.49	m3	
	コンクリート撤去	基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ塊		1.00*0.50*0.11	0.06	0.06	16.49	m3	
	砕石撤去	砕石		1.00*0.50*0.10	0.05	0.05	13.74	m3	
	街渠桝撤去 【代価1個当り】	φ450 H890 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋共		17	17.00	17.00		個	
	街渠桝撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品		0.275*0.275*3.14*0.94 -0.22*0.22*3.14*0.89 0.60*0.12*0.20 0.60*0.10*0.14 0.33*0.10*0.14*2 0.40*0.33*0.04	0.22 -0.14 0.01 0.01 0.01 0.01	0.12	2.04	m3	
	砕石撤去	砕石		0.275*0.275*3.14*0.10	0.02	0.02	0.34	m3	
	埋戻し			0.275*0.275*3.14*1.24	0.29	0.29	4.93	m3	

	名　称	形状･寸法		計　算　式	行計	計	算出数量	単位	備考
	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去 【代価1m当り】	H=700 柱:φ114.3×4.5 @2000		116.22	116.22	116.22		m	
	鉄くず			1.00*16.40	16.40	16.40	1,906.01	kg	
	金属類			1.00*0.05*0.35 13.00*0.057*0.057*3.14*1.20*1	0.02 0.16	0.18	20.92	m3	
	ﾋｭｰﾑ管撤去 砕石 t=60 【代価1m当り】	φ250 周囲ｺﾝｸﾘｰﾄ共	-12 12-13 13-14 14-15 15-6 -6 6-5 11-5 10-11 -10 5-4 4-	3.00 4.00 12.00 12.00 13.00 13.00 24.00 25.00 5.00 25.00 3.00 4.00 18.00 11.00	3.00 4.00 12.00 12.00 13.00 13.00 24.00 25.00 5.00 25.00 3.00 4.00 18.00 11.00	172.00		m	
	コンクリート撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊		1.00*0.42*0.426 -1.00*0.125*0.125*3.14	0.18 -0.05	0.13	22.36	m3	
	砕石撤去	砕石		1.00*0.62*0.06	0.04	0.04	6.88	m3	
	埋戻し			1.00*0.42*0.426	0.18	0.18	30.96	m3	
	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ撤去 【代価1m当り】	W400　T-25		10.31	10.31	10.31		m	
	鉄くず			1.00*20.20	20.20	20.20	208.26	kg	
	金属類			1.00*0.40*0.05	0.02	0.02	0.21	m3	

	名　称	形状･寸法		計　算　式	行計	計	算出数量	単位	備考
	ﾏﾝﾎｰﾙ撤去(No4) 【代価1か所当り】	1000角 H1958 蓋共		1	1.00	1.00		か所	
	コンクリート撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊		0.77*3.14*0.17*0.15	0.06	1.33	1.33	m3	
				1.10*3.14*0.20*1.12	0.77				
				0.80*0.80*3.14*0.25	0.50				
	頂部900-600	ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品		0.83*3.14*0.09*0.60	0.14	0.14	0.14	m3	
	砕石撤去	砕石		0.90*0.90*3.14*0.20	0.51	0.51	0.51	m3	
ﾏﾝﾎｰﾙ	鉄くず			43.0	43.00	43.00	43.00	kg	
〃	金属類			0.30*0.30*3.14*0.11	0.03	0.03	0.03	m3	
	埋戻し			0.77*3.14*0.17*0.15	0.06	1.84	1.84	m3	
				1.10*3.14*0.20*1.12	0.77				
				0.80*0.80*3.14*0.25	0.50				
				0.90*0.90*3.14*0.20	0.51				
	ﾏﾝﾎｰﾙ撤去(No5) 【代価1か所当り】	1000角 H2338 蓋共		1	1.00	1.00		か所	
	コンクリート撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊		0.77*3.14*0.17*0.15	0.06	1.60	1.60	m3	
				1.10*3.14*0.20*1.50	1.04				
				0.80*0.80*3.14*0.25	0.50				
	頂部900-600	ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品		0.83*3.14*0.09*0.60	0.14	0.14	0.14	m3	
	砕石撤去	砕石		0.90*0.90*3.14*0.20	0.51	0.51	0.51	m3	
ﾏﾝﾎｰﾙ	鉄くず			43.0	43.00	43.00	43.00	kg	
〃	金属類			0.30*0.30*3.14*0.11	0.03	0.03	0.03	m3	
	埋戻し			0.77*3.14*0.17*0.15	0.06	2.11	2.11	m3	
				1.10*3.14*0.20*1.50	1.04				
				0.80*0.80*3.14*0.25	0.50				
				0.90*0.90*3.14*0.20	0.51				
	ﾏﾝﾎｰﾙ撤去(No6) 【代価1か所当り】	1000角 H2489 蓋共		1	1.00	1.00		か所	
	コンクリート撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊		0.77*3.14*0.17*0.15	0.06	1.70	1.70	m3	
				1.10*3.14*0.20*1.65	1.14				
				0.80*0.80*3.14*0.25	0.50				

	名　称	形状･寸法		計　算　式	行計	計	算出数量	単位	備考
	頂部900-600	ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品		0.83*3.14*0.09*0.60	0.14	0.14	0.14	m3	
	砕石撤去	砕石		0.90*0.90*3.14*0.20	0.51	0.51	0.51	m3	
ﾏﾝﾎｰﾙ	鉄くず			43.0	43.00	43.00	43.00	kg	
〃	金属類			0.30*0.30*3.14*0.11	0.03	0.03	0.03	m3	
	埋戻し			0.77*3.14*0.17*0.15	0.06	2.21	2.21	m3	
				1.10*3.14*0.20*1.65	1.14				
				0.80*0.80*3.14*0.25	0.50				
				0.90*0.90*3.14*0.20	0.51				
	ﾏﾝﾎｰﾙ撤去(No10) 【代価1か所当り】	1000角 H1478 蓋共		1	1.00	1.00		か所	
	コンクリート撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊		0.77*3.14*0.17*0.15	0.06	1.00	1.00	m3	
				1.10*3.14*0.20*0.64	0.44				
				0.80*0.80*3.14*0.25	0.50				
	頂部900-600	ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品		0.83*3.14*0.09*0.60	0.14	0.14	0.14	m3	
	砕石撤去	砕石		0.90*0.90*3.14*0.20	0.51	0.51	0.51	m3	
ﾏﾝﾎｰﾙ	鉄くず			43.0	43.00	43.00	43.00	kg	
〃	金属類			0.30*0.30*3.14*0.11	0.03	0.03	0.03	m3	
	埋戻し			0.77*3.14*0.17*0.15	0.06	1.51	1.51	m3	
				1.10*3.14*0.20*0.64	0.44				
				0.80*0.80*3.14*0.25	0.50				
				0.90*0.90*3.14*0.20	0.51				
	ﾏﾝﾎｰﾙ撤去(No11) 【代価1か所当り】	1000角 H1748 蓋共		1	1.00	1.00		か所	
	コンクリート撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊		0.77*3.14*0.17*0.15	0.06	1.17	1.17	m3	
				1.10*3.14*0.20*0.88	0.61				
				0.80*0.80*3.14*0.25	0.50				
	頂部900-600	ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品		0.83*3.14*0.09*0.60	0.14	0.14	0.14	m3	
	砕石撤去	砕石		0.90*0.90*3.14*0.20	0.51	0.51	0.51	m3	
ﾏﾝﾎｰﾙ	鉄くず			43.0	43.00	43.00	43.00	kg	
〃	金属類			0.30*0.30*3.14*0.11	0.03	0.03	0.03	m3	

	名　称	形状･寸法		計　算　式	行計	計	算出数量	単位	備考
	埋戻し			0.77*3.14*0.17*0.15	0.06	1.68	1.68	m3	
				1.10*3.14*0.20*0.88	0.61				
				0.80*0.80*3.14*0.25	0.50				
				0.90*0.90*3.14*0.20	0.51				
	ﾏﾝﾎｰﾙ撤去(No12)	1000角 H1818 蓋共		1	1.00	1.00		か所	
	【代価1か所当り】								
	コンクリート撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊		0.77*3.14*0.17*0.15	0.06	1.22	1.22	m3	
				1.10*3.14*0.20*0.95	0.66				
				0.80*0.80*3.14*0.25	0.50				
	頂部900-600	ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品		0.83*3.14*0.09*0.60	0.14	0.14	0.14	m3	
	砕石撤去	砕石		0.90*0.90*3.14*0.20	0.51	0.51	0.51	m3	
ﾏﾝﾎｰﾙ	鉄くず			43.0	43.00	43.00	43.00	kg	
〃	金属類			0.30*0.30*3.14*0.11	0.03	0.03	0.03	m3	
	埋戻し			0.77*3.14*0.17*0.15	0.06	1.73	1.73	m3	
				1.10*3.14*0.20*0.95	0.66				
				0.80*0.80*3.14*0.25	0.50				
				0.90*0.90*3.14*0.20	0.51				
	ﾏﾝﾎｰﾙ撤去(No13)	1000角 H1928 蓋共		1	1.00	1.00		か所	
	【代価1か所当り】								
	コンクリート撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊		0.77*3.14*0.17*0.15	0.06	1.29	1.29	m3	
				1.10*3.14*0.20*1.06	0.73				
				0.80*0.80*3.14*0.25	0.50				
	頂部900-600	ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品		0.83*3.14*0.09*0.60	0.14	0.14	0.14	m3	
	砕石撤去	砕石		0.90*0.90*3.14*0.20	0.51	0.51	0.51	m3	
ﾏﾝﾎｰﾙ	鉄くず			43.0	43.00	43.00	43.00	kg	
〃	金属類			0.30*0.30*3.14*0.11	0.03	0.03	0.03	m3	
	埋戻し			0.77*3.14*0.17*0.15	0.06	1.80	1.80	m3	
				1.10*3.14*0.20*1.06	0.73				
				0.80*0.80*3.14*0.25	0.50				
				0.90*0.90*3.14*0.20	0.51				

	名　称	形状･寸法		計　算　式	行計	計	算出数量	単位	備考
	ﾏﾝﾎｰﾙ撤去(No14) 【代価1か所当り】	1000角 H1998 蓋共		1	1.00	1.00		か所	
	コンクリート撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊		0.77*3.14*0.17*0.15	0.06	1.34	1.34	m3	
				1.10*3.14*0.20*1.13	0.78				
				0.80*0.80*3.14*0.25	0.50				
	頂部900-600	ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品		0.83*3.14*0.09*0.60	0.14	0.14	0.14	m3	
	砕石撤去	砕石		0.90*0.90*3.14*0.20	0.51	0.51	0.51	m3	
ﾏﾝﾎｰﾙ	鉄くず			43.0	43.00	43.00	43.00	kg	
〃	金属類			0.30*0.30*3.14*0.11	0.03	0.03	0.03	m3	
	埋戻し			0.77*3.14*0.17*0.15	0.06	1.85	1.85	m3	
				1.10*3.14*0.20*1.13	0.78				
				0.80*0.80*3.14*0.25	0.50				
				0.90*0.90*3.14*0.20	0.51				
	ﾏﾝﾎｰﾙ撤去(No15) 【代価1か所当り】	1000角 H2098 蓋共		1	1.00	1.00		か所	
	コンクリート撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊		0.77*3.14*0.17*0.15	0.06	1.41	1.41	m3	
				1.10*3.14*0.20*1.23	0.85				
				0.80*0.80*3.14*0.25	0.50				
	頂部900-600	ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品		0.83*3.14*0.09*0.60	0.14	0.14	0.14	m3	
	砕石撤去	砕石		0.90*0.90*3.14*0.20	0.51	0.51	0.51	m3	
ﾏﾝﾎｰﾙ	鉄くず			43.0	43.00	43.00	43.00	kg	
〃	金属類			0.30*0.30*3.14*0.11	0.03	0.03	0.03	m3	
	埋戻し			0.77*3.14*0.17*0.15	0.06	1.92	1.92	m3	
				1.10*3.14*0.20*1.23	0.85				
				0.80*0.80*3.14*0.25	0.50				
				0.90*0.90*3.14*0.20	0.51				
	RC階段撤去 【代価1か所当り】	W1600×L4500　9段 W1600×L3500　7段		1	1.00	1.00		か所	
	コンクリート撤去			1.60*4.50*0.35	2.52	4.48	4.48	m3	
				1.60*3.50*0.35	1.96				

	名　称	形状･寸法	計　算　式		行計	計	算出数量	単位	備考
	砕石撤去			1.60*4.50*0.15	1.08	1.92	1.92	m3	
				1.60*3.50*0.15	0.84				
	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ撤去			1.60*4.50*0.05	0.36	0.64	0.64	m3	
				1.60*3.50*0.05	0.28				
	埋戻し			1.60*4.50*0.35	2.52	7.04	7.04	m3	
				1.60*3.50*0.35	1.96				
				1.60*4.50*0.15	1.08				
				1.60*3.50*0.15	0.84				
				1.60*4.50*0.05	0.36				
				1.60*3.50*0.05	0.28				
	植栽撤去	ｲﾇﾂｹﾞ1 樹高1.0m 長さ1.2m	枝張4.0m	1	1.00	1.00		本	
	発生材	樹木(枝葉)		1.00*1.20*4.00	4.80	4.80	4.80	m3	
		樹木(根)	枝葉×2	4.80*2	9.60	9.60	9.60	m3	
	植栽撤去	ｲﾇﾂｹﾞ2 樹高1.0m 長さ1.5m	枝張1.5m	3	3.00	3.00		本	
	発生材	樹木(枝葉)		1.00*1.50*1.50	2.25	2.25	6.75	m3	
		樹木(根)	枝葉×2	2.25*2	4.50	4.50	13.50	m3	
	植栽撤去	ﾄﾞｳﾀﾞﾝ 樹高0.9 長さ0.9m	枝張0.03m	22	22.00	22.00		本	
	発生材	樹木(枝葉)		0.90*0.90*0.03	0.024	0.024	0.53	m3	
		樹木(根)	枝葉×2	0.02*2	0.040	0.040	0.88	m3	
	【造成工事】								
	盛土	17.20-13.94=3.26	盛土面積	101.00*34.00/2	1,717.00	3,584.75		m2	
				101.00*37.50/2	1,893.75				
				-13.00*4.00/2	-26.00				
				3584.75*3.26	11,686.29	11,686.29		m3	

	名　称	形状･寸法	計　算　式		行計	計	算出数量	単位	備考
	切土	17.20-18.39=-1.19	全体面積 盛土面積	6930.64 -3584.75	6,930.64 -3,584.75	3,345.89		m2	
				3345.89*1.19	3,981.6100	3,981.61		m3	

2.5.発生材集計表

撤去項目（仕上科目別集計より）				単位あたり計算						発生材集計（a×b）								その１（その２に続く→）
名　称	形状･寸法	数量 (a)	単位	分類	単位当り計算式		行計	計(b)	単位	ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ (重量)	ｺﾝ2次製品	ｺﾝ2次製品 (重量)	ｱｽｺﾝ	ｱｽｺﾝ (重量)	砕石	砕石 (重量)
										m3	t	m3	t	m3	t	m3	t
＜外構撤去＞																	
間知石擁壁撤去	W400～450　H2000	86.75	m	石材	間知石積撤去	1.00*0.425*2.35	0.999	0.999	m3/m								
				砕石	裏込砕石撤去	1.00*0.45*1.65	0.743	0.743	m3/m							64.455	
				砕石 (重量)	裏込砕石撤去	1.00*0.45*1.65*1.50	1.114	1.114	t/m								96.640
				砕石	砕石撤去	1.00*0.80*0.20	0.160	0.160	m3/m							13.880	
				砕石 (重量)	砕石撤去	1.00*0.80*0.20*1.50	0.240	0.240	t/m								20.820
				ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	1.00*0.60*0.275	0.165	0.195	m3/m	16.916							
						1.00*0.60*0.05	0.030										
				ｺﾝｸﾘｰﾄ (重量)	ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	1.00*0.60*0.275*2.30	0.380	0.449	t/m		38.951						
						1.00*0.60*0.05*2.30	0.069										
				埋戻し		1.00*0.425*2.35	0.999	2.097	m3/m								
						1.00*0.45*1.65	0.743										
						1.00*0.80*0.20	0.160										
						1.00*0.60*0.275	0.165										
						1.00*0.60*0.05	0.030										
間知石擁壁撤去	W400～600　H3000	46.41	m	石材	間知石積撤去	1.00*0.50*3.45	1.725	1.725	m3/m								
				砕石	裏込砕石撤去	1.00*0.45*2.65	1.193	1.193	m3/m							55.367	
				砕石 (重量)	裏込砕石撤去	1.00*0.45*2.65*1.5	1.789	1.789	t/m								83.027
				砕石	砕石撤去	1.00*0.95*0.20	0.190	0.190	m3/m							8.818	
				砕石 (重量)	砕石撤去	1.00*0.95*0.20*1.5	0.285	0.285	t/m								13.227
				ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	1.00*0.75*0.315	0.236	0.266	m3/m	12.345							
						1.00*0.60*0.05	0.030										

撤去項目（仕上科目別集計より）		発生材集計（a×b）																	その２
名　称	形状･寸法	石材	樹木(葉)	樹木(根)	金属類	鉄筋	鉄くず	埋戻し											
		m3	m3	m3	m3	t	kg	m3											
＜外構撤去＞																			
間知石擁壁撤去	W400～450　H2000	86.663																	
								181.925											
間知石擁壁撤去	W400～600　H3000	80.057																	

撤去項目（仕上科目別集計より）				単位あたり計算						発生材集計（a×b） その１（その２に続く→）							
名　称	形状･寸法	数量 (a)	単位	分類	単位当り計算式		行計	計(b)	単位	ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ (重量)	ｺﾝ2次製品	ｺﾝ2次製品 (重量)	ｱｽｺﾝ	ｱｽｺﾝ (重量)	砕石	砕石 (重量)
										m3	t	m3	t	m3	t	m3	t
				ｺﾝｸﾘｰﾄ (重量)	ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	1.00*0.75*0.315*2.3	0.543	0.612	t/m		70.441						
						1.00*0.60*0.05*2.3	0.069										
				埋戻し		1.00*0.50*3.45	1.725	3.374	m3/m								
						1.00*0.45*2.65	1.193										
						1.00*0.95*0.20	0.190										
						1.00*0.75*0.315	0.236										
						1.00*0.60*0.05	0.030										
間知石擁壁撤去	W400～750　H4000	88.08	m	石材	間知石積撤去	1.00*0.575*4.60	2.645	2.645	m3/m								
				砕石	裏込砕石撤去	1.00*0.55*3.65	2.008	2.008	m3/m							176.865	
				砕石 (重量)	裏込砕石撤去	1.00*0.55*3.65*1.5	3.011	3.011	t/m								265.209
				砕石	砕石撤去	1.00*1.17*0.20	0.234	0.234	m3/m							20.611	
				砕石 (重量)	砕石撤去	1.00*1.17*0.20*1.05	0.246	0.246	t/m								21.668
				ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	1.00*0.97*0.345	0.335	0.375	m3/m	33.030							
						1.00*0.80*0.05	0.040										
				ｺﾝｸﾘｰﾄ (重量)	ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	1.00*0.97*0.345*2.3	0.770	0.862	t/m		75.925						
						1.00*0.80*0.05*2.3	0.092										
				埋戻し		1.00*0.575*4.60	2.645	5.262	m3/m								
						1.00*0.55*3.65	2.008										
						1.00*1.17*0.20	0.234										
						1.00*0.97*0.345	0.335										
						1.00*0.80*0.05	0.040										
間知石擁壁撤去	W400～750　H5000	41.91	m	石材	間知石積撤去	1.00*0.60*5.75	3.450	3.450	m3/m								
				砕石	裏込砕石撤去	1.00*0.65*4.65	3.023	3.023	m3/m							126.694	
				砕石 (重量)	裏込砕石撤去	1.00*0.65*4.65*1.5	4.534	4.534	t/m								190.020

撤去項目（仕上科目別集計より）		発生材集計（a×b）																	その２
名　称	形状･寸法	石材	樹木(葉)	樹木(根)	金属類	鉄筋	鉄くず	埋戻し											
		m3	m3	m3	m3	t	kg	m3											
								156.587											
間知石擁壁撤去	W400～750　H4000	232.972																	
								463.477											
間知石擁壁撤去	W400～750　H5000	144.590																	

撤去項目（仕上科目別集計より）				単位あたり計算						発生材集計（a×b）								その１（その２に続く→）
名　称	形状･寸法	数量 (a)	単位	分類	単位当り計算式		行計	計(b)	単位	ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ (重量)	ｺﾝ2次製品	ｺﾝ2次製品 (重量)	ｱｽｺﾝ	ｱｽｺﾝ (重量)	砕石	砕石 (重量)
										m3	t	m3	t	m3	t	m3	t
				砕石	砕石撤去	1.00*1.20*0.20	0.240	0.240	m3/m							10.058	
				砕石 (重量)	砕石撤去	1.00*1.20*0.20*1.5	0.360	0.360	t/m								15.088
				ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	1.00*1.00*0.375	0.375	0.425	m3/m	17.812							
						1.00*1.00*0.05	0.050										
				ｺﾝｸﾘｰﾄ (重量)	ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	1.00*1.00*0.375*2.3	0.863	0.978	t/m		40.988						
						1.00*1.00*0.05*2.3	0.115										
				埋戻し		1.00*0.60*5.75	3.450	7.138	m3/m								
						1.00*0.65*4.65	3.023										
						1.00*1.20*0.20	0.240										
						1.00*1.00*0.375	0.375										
						1.00*1.00*0.05	0.050										
間知石積撤去計										80.103	226.305					476.748	705.699
RC擁壁撤去	H3000　L8600～7400	1.00	か所	ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	6.602*0.70*1.595	7.371	11.519	m3/か所	11.519							
						7.40*0.20*1.405	2.079										
						(0.80+0.40)/2*0.30*1.595*2	0.574										
						(0.30+2.00)/2*0.26*2.50*2	1.495										
				ｺﾝｸﾘｰﾄ (重量)	ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	6.602*0.70*1.595*2.3	16.954	26.497	t/か所		26.497						
						7.40*0.20*1.405*2.3	4.783										
						(0.80+0.40)/2*0.30*1.595*2*2.3	1.321										
						(0.30+2.00)/2*0.26*2.50*2*2.3	3.439										
				鉄筋		0.94	0.940	0.940	t /か所								
RC擁壁撤去	H3500　L8600～7400	1.00	か所	ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	6.602*0.70*2.095	9.682	14.584	m3/か所	14.584							
						7.40*0.20*1.405	2.079										
						(1.30+0.40)/2*0.30*2.095*2	1.068										

撤去項目（仕上科目別集計より）		発生材集計（a×b）																	その２
名　称	形状･寸法	石材	樹木(葉)	樹木(根)	金属類	鉄筋	鉄くず	埋戻し											
		m3	m3	m3	m3	t	kg	m3											
								299.154											
間知石積撤去計		544.282						1,101.143											
RC擁壁撤去	H3000　L8600～7400																		
						0.940													
RC擁壁撤去	H3500　L8600～7400																		

撤去項目（仕上科目別集計より）				単位あたり計算						発生材集計（a×b）								その１（その２に続く→）
名　称	形状･寸法	数量 (a)	単位	分類	単位当り計算式		行計	計(b)	単位	ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ (重量)	ｺﾝ2次製品	ｺﾝ2次製品 (重量)	ｱｽｺﾝ	ｱｽｺﾝ (重量)	砕石	砕石 (重量)
										m3	t	m3	t	m3	t	m3	t
						(0.30+1.95)/2*0.26*3.00*2	1.755											
				ｺﾝｸﾘｰﾄ (重量)	ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	6.602*0.70*2.095*2.3	22.268	33.545	t/か所		33.545						
						7.40*0.20*1.405*2.3	4.783										
						(1.30+0.40)/2*0.30*2.095*2*2.3	2.457										
						(0.30+1.95)/2*0.26*3.00*2*2.3	4.037										
				鉄筋		1.04	1.040	1.040	t /か所								
RC擁壁撤去	H1500　D650	6.00	m	ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	1.00*0.65*1.80	1.170	1.170	m3/m	7.020							
				ｺﾝｸﾘｰﾄ (重量)	ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	1.00*0.65*1.80*2.3	2.691	2.691	t/m		16.146						
				ｺﾝｸﾘｰﾄ	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	1.00*0.85*0.05	0.043	0.043	m3/m	0.258							
				ｺﾝｸﾘｰﾄ (重量)	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	1.00*0.85*0.05*2.3	0.098	0.098	t/m		0.588						
				砕石	砕石撤去	1.00*0.85*0.15	0.128	0.128	m3/m							0.768	
				砕石 (重量)	砕石撤去	1.00*0.85*0.15*1.5	0.191	0.191	t/m								1.146
				埋戻し		1.00*0.65*0.30	0.195	0.366	m3/m								
						1.00*0.85*0.15	0.128										
						1.00*0.85*0.05	0.043										
RC擁壁撤去	H1500　D300	12.67	m	ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	1.00*0.30*1.80	0.540	0.540	m3/m	6.842							
				ｺﾝｸﾘｰﾄ (重量)	ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	1.00*0.30*1.80*2.3	1.242	1.242	t/m		15.736						
				ｺﾝｸﾘｰﾄ	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	1.00*0.50*0.05	0.025	0.025	m3/m	0.317							
				ｺﾝｸﾘｰﾄ (重量)	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	1.00*0.50*0.05*2.3	0.058	0.058	t/m		0.735						
				砕石	砕石撤去	1.00*0.50*0.15	0.075	0.075	m3/m							0.950	
				砕石 (重量)	砕石撤去	1.00*0.50*0.15*1.5	0.113	0.113	t/m								1.432
				埋戻し		1.00*0.30*0.30	0.090	0.190	m3/m								
						1.00*0.50*0.15	0.075										
						1.00*0.50*0.05	0.025										

撤去項目（仕上科目別集計より）		発生材集計（a×b）																	その２
名　称	形状･寸法	石材	樹木(葉)	樹木(根)	金属類	鉄筋	鉄くず	埋戻し											
		m3	m3	m3	m3	t	kg	m3											
						1.040													
RC擁壁撤去	H1500　D650																		
								2.196											
RC擁壁撤去	H1500　D300																		
								2.407											

撤去項目（仕上科目別集計より）				単位あたり計算						発生材集計（a×b） その１（その２に続く→）							
名　称	形状・寸法	数量(a)	単位	分類	単位当り計算式		行計	計(b)	単位	ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ(重量)	ｺﾝ2次製品	ｺﾝ2次製品(重量)	ｱｽｺﾝ	ｱｽｺﾝ(重量)	砕石	砕石(重量)
										m3	t	m3	t	m3	t	m3	t
	RC擁壁撤去計									40.540	93.247					1.718	2.578
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去	表層：厚50	1,126.31	m2	ｱｽｺﾝ		1.00*1.00*0.05	0.050	0.050	m3/m2					56.316			
	砕石：厚200			ｱｽｺﾝ(重量)		1.00*1.00*0.05*2.3	0.115	0.115	t/m2						129.526		
				砕石	砕石撤去	1.00*1.00*0.20	0.200	0.200	m3/m2							225.262	
				砕石(重量)	砕石撤去	1.00*1.00*0.20*1.5	0.300	0.300	t/m2								337.893
側溝撤去	L-300	274.82	m	ｺﾝ2次製品	L形側溝撤去	1.00*0.50*0.09	0.045	0.052	m3/m			14.291					
						1.00*0.10*0.065	0.007										
				ｺﾝ2次製品(重量)	L形側溝撤去	1.00*0.50*0.09*2.3	0.104	0.119	t/m				32.704				
						1.00*0.10*0.065*2.3	0.015										
				ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	1.00*0.50*0.11	0.055	0.055	m3/m	15.115							
				ｺﾝｸﾘｰﾄ(重量)	ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	1.00*0.50*0.11*2.3	0.127	0.127	t/m		34.902						
				砕石	砕石撤去	1.00*0.50*0.10	0.050	0.050	m3/m							13.741	
				砕石(重量)	砕石撤去	1.00*0.50*0.10*1.5	0.075	0.075	t/m								20.612
街渠桝撤去	φ450 H890	17.00	か所	ｺﾝ2次製品	街渠桝撤去	0.275*0.275*3.14*0.94	0.223	0.124	m3/か所			2.108					
	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋共					-0.22*0.22*3.14*0.89	-0.135										
						0.60*0.12*0.20	0.014										
						0.60*0.10*0.14	0.008										
						0.33*0.10*0.14*2	0.009										
						0.40*0.33*0.04	0.005										
				ｺﾝ2次製品(重量)	街渠桝撤去	0.275*0.275*3.14*0.94*2.3	0.513	0.287	t/か所				4.879				
						-0.22*0.22*3.14*0.89*2.3	-0.311										
						0.60*0.12*0.20*2.3	0.033										

撤去項目（仕上科目別集計より）		発生材集計（a×b）																	その２
名　称	形状・寸法	石材	樹木(葉)	樹木(根)	金属類	鉄筋	鉄くず	埋戻し											
		m3	m3	m3	m3	t	kg	m3											
	RC擁壁撤去計					1.980		4.603											
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去	表層:厚50																		
	砕石:厚200																		
側溝撤去	L-300																		
街渠桝撤去	φ450 H890																		
	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋共																		

撤去項目（仕上科目別集計より）				単位あたり計算						発生材集計（a×b） その１（その２に続く→）							
名　称	形状・寸法	数量 (a)	単位	分類	単位当り計算式		行計	計(b)	単位	ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ（重量）	ｺﾝ2次製品	ｺﾝ2次製品（重量）	ｱｽｺﾝ	ｱｽｺﾝ（重量）	砕石	砕石（重量）
										m3	t	m3	t	m3	t	m3	t
						0.60*0.10*0.14*2.3	0.019											
						0.33*0.10*0.14*2*2.3	0.021											
						0.40*0.33*0.04*2.3	0.012											
				砕石	砕石撤去	0.275*0.275*3.14*0.10	0.024	0.024	m3/か所							0.408	
				砕石（重量）	砕石撤去	0.275*0.275*3.14*0.10*1.5	0.036	0.036	t/か所								0.612
				埋戻し		0.275*0.275*3.14*1.24	0.294	0.294	m3/か所								
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去	H=700 柱:φ114.3×4.5 @2000	116.22	m	鉄くず		1.00*16.40	16.400	16.400	kg/m								
				金属類		1.00*0.05*0.35	0.018	0.177	m3/m								
						13.00*0.057*0.057*3.14*1.20*1	0.159										
ﾋｭｰﾑ管撤去		172.00	m	ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	1.00*0.42*0.426	0.179	0.130	m3/m	22.360							
						-1.00*0.125*0.125*3.14	-0.049										
				ｺﾝｸﾘｰﾄ（重量）	ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	1.00*0.42*0.426*2.3	0.412	0.299	t/m		51.428						
						-1.00*0.125*0.125*3.14*2.3	-0.113										
				砕石	砕石撤去	1.00*0.62*0.06	0.037	0.037	m3/m							6.364	
				砕石（重量）	砕石撤去	1.00*0.62*0.06*1.5	0.056	0.056	t/m								9.632
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ撤去	W400　T-25	10.31	m	鉄くず		1.00*20.20	20.200	20.200	kg/m								
				金属類		1.00*0.40*0.05	0.020	0.020	m3/m								
ﾏﾝﾎｰﾙ撤去(No4)	1000角 H1958 蓋共	1.00	か所	ｺﾝ2次製品	頂部900-600	0.83*3.14*0.09*0.60	0.141	0.141	m3/か所			0.141					
				ｺﾝ2次製品（重量）	頂部900-600	0.83*3.14*0.09*0.60*2.3	0.324	0.324	t/か所				0.324				
				ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	0.77*3.14*0.17*0.15	0.062	1.338	m3/か所	1.338							
						1.10*3.14*0.20*1.12	0.774										
						0.80*0.80*3.14*0.25	0.502										
				ｺﾝｸﾘｰﾄ（重量）	ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	0.77*3.14*0.17*0.15*2.3	0.142	3.078	t/か所		3.078						

撤去項目（仕上科目別集計より）		発生材集計（a×b）																	その２
名　称	形状・寸法	石材	樹木(葉)	樹木(根)	金属類	鉄筋	鉄くず	埋戻し											
		m3	m3	m3	m3	t	kg	m3											
								4.998											
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去	H=700 柱:φ114.3×4.5 @2000						1,906.008												
					20.571														
ﾋｭｰﾑ管撤去																			
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ撤去	W400　T-25						208.262												
					0.206														
ﾏﾝﾎｰﾙ撤去(No4)	1000角 H1958 蓋共																		

撤去項目（仕上科目別集計より）				単位あたり計算						発生材集計（a×b）								その１（その２に続く→）
名　称	形状･寸法	数量 (a)	単位	分類	単位当り計算式		行計	計(b)	単位	ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ (重量)	ｺﾝ2次製品	ｺﾝ2次製品 (重量)	ｱｽｺﾝ	ｱｽｺﾝ (重量)	砕石	砕石 (重量)
										m3	t	m3	t	m3	t	m3	t
						1.10*3.14*0.20*1.12*2.3	1.780											
						0.80*0.80*3.14*0.25*2.3	1.156											
				砕石	砕石撤去	0.90*0.90*3.14*0.20	0.509	0.509	m3/か所							0.509	
				砕石 (重量)	砕石撤去	0.90*0.90*3.14*0.20*1.5	0.763	0.763	t/か所								0.763
				鉄くず	ﾏﾝﾎｰﾙ	43.00	43.000	43.000	kg/か所								
				金属類	ﾏﾝﾎｰﾙ	0.30*0.30*3.14*0.11	0.031	0.031	m3/か所								
				埋戻し		0.77*3.14*0.17*0.15	0.062	1.847	m3/か所								
						1.10*3.14*0.20*1.12	0.774											
						0.80*0.80*3.14*0.25	0.502											
						0.90*0.90*3.14*0.20	0.509											
ﾏﾝﾎｰﾙ撤去(No5)	1000角 H2338 蓋共	1.00	か所	ｺﾝ2次製品	頂部900-600	0.83*3.14*0.09*0.60	0.141	0.141	m3/か所			0.141					
				ｺﾝ2次製品 (重量)	頂部900-600	0.83*3.14*0.09*0.60*2.3	0.324	0.324	t/か所				0.324				
				ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	0.77*3.14*0.17*0.15	0.062	1.600	m3/か所	1.600							
						1.10*3.14*0.20*1.50	1.036											
						0.80*0.80*3.14*0.25	0.502											
				ｺﾝｸﾘｰﾄ (重量)	ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	0.77*3.14*0.17*0.15*2.3	0.142	3.681	t/か所		3.681						
						1.10*3.14*0.20*1.50*2.3	2.383											
						0.80*0.80*3.14*0.25*2.3	1.156											
				砕石	砕石撤去	0.90*0.90*3.14*0.20	0.509	0.509	m3/か所							0.509	
				砕石 (重量)	砕石撤去	0.90*0.90*3.14*0.20*1.5	0.763	0.763	t/か所								0.763
				鉄くず	ﾏﾝﾎｰﾙ	43.00	43.000	43.000	kg/か所								
				金属類	ﾏﾝﾎｰﾙ	0.30*0.30*3.14*0.11	0.031	0.031	m3/か所								
				埋戻し		0.77*3.14*0.17*0.15	0.062	2.109	m3/か所								
						1.10*3.14*0.20*1.50	1.036											
						0.80*0.80*3.14*0.25	0.502											
						0.90*0.90*3.14*0.20	0.509											

撤去項目（仕上科目別集計より）		発生材集計（a×b）																	その２
名　称	形状･寸法	石材	樹木(葉)	樹木(根)	金属類	鉄筋	鉄くず	埋戻し											
		m3	m3	m3	m3	t	kg	m3											
							43.000												
					0.031														
								1.847											
ﾏﾝﾎｰﾙ撤去(No5)	1000角 H2338 蓋共																		
							43.000												
					0.031														
								2.109											

撤去項目（仕上科目別集計より）				単位あたり計算						発生材集計（a×b）								その１（その２に続く→）
名　称	形状･寸法	数量(a)	単位	分類	単位当り計算式		行計	計(b)	単位	ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ（重量）	ｺﾝ2次製品	ｺﾝ2次製品（重量）	ｱｽｺﾝ	ｱｽｺﾝ（重量）	砕石	砕石（重量）
										m3	t	m3	t	m3	t	m3	t
ﾏﾝﾎｰﾙ撤去(No6)	1000角 H2489 蓋共	1.00	か所	ｺﾝ2次製品	頂部900-600	0.83*3.14*0.09*0.60	0.141	0.141	m3/か所			0.141					
				ｺﾝ2次製品（重量）	頂部900-600	0.83*3.14*0.09*0.60*2.3	0.324	0.324	t/か所				0.324				
				ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	0.77*3.14*0.17*0.15	0.062	1.704	m3/か所	1.704							
						1.10*3.14*0.20*1.65	1.140										
						0.80*0.80*3.14*0.25	0.502										
				ｺﾝｸﾘｰﾄ（重量）	ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	0.77*3.14*0.17*0.15*2.3	0.142	3.920	t/か所		3.920						
						1.10*3.14*0.20*1.65*2.3	2.622										
						0.80*0.80*3.14*0.25*2.3	1.156										
				砕石	砕石撤去	0.90*0.90*3.14*0.20	0.509	0.509	m3/か所							0.509	
				砕石（重量）	砕石撤去	0.90*0.90*3.14*0.20*1.5	0.763	0.763	t/か所								0.763
				鉄くず	ﾏﾝﾎｰﾙ	43.00	43.000	43.000	kg/か所								
				金属類	ﾏﾝﾎｰﾙ	0.30*0.30*3.14*0.11	0.031	0.031	m3/か所								
				埋戻し		0.77*3.14*0.17*0.15	0.062	2.213	m3/か所								
						1.10*3.14*0.20*1.65	1.140										
						0.80*0.80*3.14*0.25	0.502										
						0.90*0.90*3.14*0.20	0.509										
ﾏﾝﾎｰﾙ撤去(No10)	1000角 H1478 蓋共	1.00	か所	ｺﾝ2次製品	頂部900-600	0.83*3.14*0.09*0.60	0.141	0.141	m3/か所			0.141					
				ｺﾝ2次製品（重量）	頂部900-600	0.83*3.14*0.09*0.60*2.3	0.324	0.324	t/か所				0.324				
				ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	0.77*3.14*0.17*0.15	0.062	1.006	m3/か所	1.006							
						1.10*3.14*0.20*0.64	0.442										
						0.80*0.80*3.14*0.25	0.502										

撤去項目（仕上科目別集計より）		発生材集計（a×b）																	その２
名　称	形状･寸法	石材	樹木(葉)	樹木(根)	金属類	鉄筋	鉄くず	埋戻し											
		m3	m3	m3	m3	t	kg	m3											
ﾏﾝﾎｰﾙ撤去(No6)	1000角 H2489 蓋共																		
							43.000												
					0.031														
								2.213											
ﾏﾝﾎｰﾙ撤去(No10)	1000角 H1478 蓋共																		

撤去項目（仕上科目別集計より）				単位あたり計算						発生材集計（a×b）								その１（その２に続く→）
名　称	形状･寸法	数量 (a)	単位	分類	単位当り計算式		行計	計(b)	単位	ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ (重量)	ｺﾝ2次製品	ｺﾝ2次製品 (重量)	ｱｽｺﾝ	ｱｽｺﾝ (重量)	砕石	砕石 (重量)
										m3	t	m3	t	m3	t	m3	t
				ｺﾝｸﾘｰﾄ (重量)	ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	0.77*3.14*0.17*0.15*2.3	0.142	2.315	t/か所		2.315						
						1.10*3.14*0.20*0.64*2.3	1.017										
						0.80*0.80*3.14*0.25*2.3	1.156										
				砕石	砕石撤去	0.90*0.90*3.14*0.20	0.509	0.509	m3/か所							0.509	
				砕石 (重量)	砕石撤去	0.90*0.90*3.14*0.20*1.5	0.763	0.763	t/か所								0.763
				鉄くず	ﾏﾝﾎｰﾙ	43.00	43.000	43.000	kg/か所								
				金属類	ﾏﾝﾎｰﾙ	0.30*0.30*3.14*0.11	0.031	0.031	m3/か所								
				埋戻し		0.77*3.14*0.17*0.15	0.062	1.515	m3/か所								
						1.10*3.14*0.20*0.64	0.442										
						0.80*0.80*3.14*0.25	0.502										
						0.90*0.90*3.14*0.20	0.509										
ﾏﾝﾎｰﾙ撤去(No11)	1000角 H1748 蓋共	1.00	か所	ｺﾝ2次製品	頂部900-600	0.83*3.14*0.09*0.60	0.141	0.141	m3/か所			0.141					
				ｺﾝ2次製品 (重量)	頂部900-600	0.83*3.14*0.09*0.60*2.3	0.324	0.324	t/か所				0.324				
				ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	0.77*3.14*0.17*0.15	0.062	1.006	m3/か所	1.006							
						1.10*3.14*0.20*0.64	0.442										
						0.80*0.80*3.14*0.25	0.502										
				ｺﾝｸﾘｰﾄ (重量)	ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	0.77*3.14*0.17*0.15*2.3	0.142	2.315	t/か所		2.315						
						1.10*3.14*0.20*0.64*2.3	1.017										
						0.80*0.80*3.14*0.25*2.3	1.156										
				砕石	砕石撤去	0.90*0.90*3.14*0.20	0.509	0.509	m3/か所							0.509	
				砕石 (重量)	砕石撤去	0.90*0.90*3.14*0.20*1.5	0.763	0.763	t/か所								0.763
				鉄くず	ﾏﾝﾎｰﾙ	43.00	43.000	43.000	kg/か所								
				金属類	ﾏﾝﾎｰﾙ	0.30*0.30*3.14*0.11	0.031	0.031	m3/か所								

撤去項目（仕上科目別集計より）		発生材集計（a×b）																	その２
名　称	形状･寸法	石材	樹木(葉)	樹木(根)	金属類	鉄筋	鉄くず	埋戻し											
		m3	m3	m3	m3	t	kg	m3											
							43.000												
					0.031														
								1.515											
ﾏﾝﾎｰﾙ撤去(No11)	1000角 H1748 蓋共																		
							43.000												
					0.031														

撤去項目（仕上科目別集計より）				単位あたり計算						発生材集計（a×b）								その１（その２に続く→）
名　称	形状･寸法	数量 (a)	単位	分類	単位当り計算式		行計	計(b)	単位	ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ (重量)	ｺﾝ2次製品	ｺﾝ2次製品 (重量)	ｱｽｺﾝ	ｱｽｺﾝ (重量)	砕石	砕石 (重量)	
										m3	t	m3	t	m3	t	m3	t	
				埋戻し		0.77*3.14*0.17*0.15	0.062	1.515	m3/か所									
						1.10*3.14*0.20*0.64	0.442											
						0.80*0.80*3.14*0.25	0.502											
						0.90*0.90*3.14*0.20	0.509											
ﾏﾝﾎｰﾙ撤去(No12)	1000角 H1818 蓋共	1.00	か所	ｺﾝ2次製品	頂部900-600	0.83*3.14*0.09*0.60	0.141	0.141	m3/か所			0.141						
				ｺﾝ2次製品(重量)	頂部900-600	0.83*3.14*0.09*0.60*2.3	0.324	0.324	t/か所				0.324					
				ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	0.77*3.14*0.17*0.15	0.062	1.220	m3/か所	1.220								
						1.10*3.14*0.20*0.95	0.656											
						0.80*0.80*3.14*0.25	0.502											
				ｺﾝｸﾘｰﾄ (重量)	ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	0.77*3.14*0.17*0.15*2.3	0.142	2.807	t/か所		2.807							
						1.10*3.14*0.20*0.95*2.3	1.509											
						0.80*0.80*3.14*0.25*2.3	1.156											
				砕石	砕石撤去	0.90*0.90*3.14*0.20	0.509	0.509	m3/か所							0.509		
				砕石 (重量)	砕石撤去	0.90*0.90*3.14*0.20*1.5	0.763	0.763	t/か所								0.763	
				鉄くず	ﾏﾝﾎｰﾙ	43.00	43.000	43.000	kg/か所									
				金属類	ﾏﾝﾎｰﾙ	0.30*0.30*3.14*0.11	0.031	0.031	m3/か所									
				埋戻し		0.77*3.14*0.17*0.15	0.062	1.729	m3/か所									
						1.10*3.14*0.20*0.95	0.656											
						0.80*0.80*3.14*0.25	0.502											
						0.90*0.90*3.14*0.20	0.509											
ﾏﾝﾎｰﾙ撤去(No13)	1000角 H1928 蓋共	1.00	か所	ｺﾝ2次製品	頂部900-600	0.83*3.14*0.09*0.60	0.141	0.141	m3/か所			0.141						
				ｺﾝ2次製品(重量)	頂部900-600	0.83*3.14*0.09*0.60*2.3	0.324	0.324	t/か所				0.324					
				ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	0.77*3.14*0.17*0.15	0.062	1.296	m3/か所	1.296								
						1.10*3.14*0.20*1.06	0.732											
						0.80*0.80*3.14*0.25	0.502											

撤去項目（仕上科目別集計より）		発生材集計（a×b）																	その２
名　称	形状･寸法	石材	樹木(葉)	樹木(根)	金属類	鉄筋	鉄くず	埋戻し											
		m3	m3	m3	m3	t	kg	m3											
								1.515											
ﾏﾝﾎｰﾙ撤去(No12)	1000角 H1818 蓋共																		
							43.000												
					0.031														
								1.729											
ﾏﾝﾎｰﾙ撤去(No13)	1000角 H1928 蓋共																		

撤去項目（仕上科目別集計より）				単位あたり計算						発生材集計（a×b） その１（その２に続く→）							
名　称	形状･寸法	数量 (a)	単位	分類	単位当り計算式		行計	計(b)	単位	ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ (重量)	ｺﾝ2次製品	ｺﾝ2次製品 (重量)	ｱｽｺﾝ	ｱｽｺﾝ (重量)	砕石	砕石 (重量)
										m3	t	m3	t	m3	t	m3	t
				ｺﾝｸﾘｰﾄ (重量)	ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	0.77*3.14*0.17*0.15*2.3	0.142	2.982	t/か所		2.982						
						1.10*3.14*0.20*1.06*2.3	1.684										
						0.80*0.80*3.14*0.25*2.3	1.156										
				砕石	砕石撤去	0.90*0.90*3.14*0.20	0.509	0.509	m3/か所							0.509	
				砕石 (重量)	砕石撤去	0.90*0.90*3.14*0.20*1.5	0.763	0.763	t/か所								0.763
				鉄くず	ﾏﾝﾎｰﾙ	43.00	43.000	43.000	kg/か所								
				金属類	ﾏﾝﾎｰﾙ	0.30*0.30*3.14*0.11	0.031	0.031	m3/か所								
				埋戻し		0.77*3.14*0.17*0.15	0.062	1.805	m3/か所								
						1.10*3.14*0.20*1.06	0.732										
						0.80*0.80*3.14*0.25	0.502										
						0.90*0.90*3.14*0.20	0.509										
ﾏﾝﾎｰﾙ撤去(No14)	1000角 H1998 蓋共	1.00	か所	ｺﾝ2次製品	頂部900-600	0.83*3.14*0.09*0.60	0.141	0.141	m3/か所			0.141					
				ｺﾝ2次製品 (重量)	頂部900-600	0.83*3.14*0.09*0.60*2.3	0.324	0.324	t/か所				0.324				
				ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	0.77*3.14*0.17*0.15	0.062	1.345	m3/か所	1.345							
						1.10*3.14*0.20*1.13	0.781										
						0.80*0.80*3.14*0.25	0.502										
				ｺﾝｸﾘｰﾄ (重量)	ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	0.77*3.14*0.17*0.15*2.3	0.142	3.093	t/か所		3.093						
						1.10*3.14*0.20*1.13*2.3	1.795										
						0.80*0.80*3.14*0.25*2.3	1.156										
				砕石	砕石撤去	0.90*0.90*3.14*0.20	0.509	0.509	m3/か所							0.509	
				砕石 (重量)	砕石撤去	0.90*0.90*3.14*0.20*1.5	0.763	0.763	t/か所								0.763
				鉄くず	ﾏﾝﾎｰﾙ	43.00	43.000	43.000	kg/か所								
				金属類	ﾏﾝﾎｰﾙ	0.30*0.30*3.14*0.11	0.031	0.031	m3/か所								
				埋戻し		0.77*3.14*0.17*0.15	0.062	1.854	m3/か所								
						1.10*3.14*0.20*1.13	0.781										
						0.80*0.80*3.14*0.25	0.502										

撤去項目（仕上科目別集計より）		発生材集計（a×b）																	その２
名　称	形状･寸法	石材	樹木(葉)	樹木(根)	金属類	鉄筋	鉄くず	埋戻し											
		m3	m3	m3	m3	t	kg	m3											
							43.000												
					0.031														
								1.805											
ﾏﾝﾎｰﾙ撤去(No14)	1000角 H1998 蓋共																		
							43.000												
					0.031														
								1.854											

撤去項目（仕上科目別集計より）				単位あたり計算						発生材集計（a×b）								その１（その２に続く→）
名　称	形状･寸法	数量 (a)	単位	分類	単位当り計算式		行計	計(b)	単位	ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ (重量)	ｺﾝ2次製品	ｺﾝ2次製品 (重量)	ｱｽｺﾝ	ｱｽｺﾝ (重量)	砕石	砕石 (重量)
										m3	t	m3	t	m3	t	m3	t
						0.90*0.90*3.14*0.20	0.509											
マンホール撤去(No15)	1000角 H2098 蓋共	1.00	か所	ｺﾝ2次製品	頂部900-600	0.83*3.14*0.09*0.60	0.141	0.141	m3/か所			0.141					
				ｺﾝ2次製品(重量)	頂部900-600	0.83*3.14*0.09*0.60*2.3	0.324	0.324	t/か所				0.324				
				ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	0.77*3.14*0.17*0.15	0.062	1.414	m3/か所	1.414							
						1.10*3.14*0.20*1.23	0.850										
						0.80*0.80*3.14*0.25	0.502										
				ｺﾝｸﾘｰﾄ (重量)	ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	0.77*3.14*0.17*0.15*2.3	0.142	3.252	t/か所		3.252						
						1.10*3.14*0.20*1.23*2.3	1.954										
						0.80*0.80*3.14*0.25*2.3	1.156										
				砕石	砕石撤去	0.90*0.90*3.14*0.20	0.509	0.509	m3/か所							0.509	
				砕石 (重量)	砕石撤去	0.90*0.90*3.14*0.20*1.5	0.763	0.763	t/か所								0.763
				鉄くず	ﾏﾝﾎｰﾙ	43.00	43.000	43.000	kg/か所								
				金属類	ﾏﾝﾎｰﾙ	0.30*0.30*3.14*0.11	0.031	0.031	m3/か所								
				埋戻し		0.77*3.14*0.17*0.15	0.062	1.923	m3/か所								
						1.10*3.14*0.20*1.23	0.850										
						0.80*0.80*3.14*0.25	0.502										
						0.90*0.90*3.14*0.20	0.509										
RC階段撤去	W1600×L4500　9段	1.00	か所	ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	1.60*4.50*0.35	2.520	4.480	m3/か所	4.480							
	W1600×L3500　7段					1.60*3.50*0.35	1.960										
				ｺﾝｸﾘｰﾄ (重量)	ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	1.60*4.50*0.35*2.3	5.796	10.304	t/か所		10.304						
						1.60*3.50*0.35*2.3	4.508										
				ｺﾝｸﾘｰﾄ	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	1.60*4.50*0.05	0.360	0.640	m3/か所	0.640							
						1.60*3.50*0.05	0.280										
				ｺﾝｸﾘｰﾄ (重量)	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	1.60*4.50*0.05*2.3	0.828	1.472	t/か所		1.472						
						1.60*3.50*0.05*2.3	0.644										

撤去項目（仕上科目別集計より）		発生材集計（a×b）																	その２
名　称	形状･寸法	石材	樹木(葉)	樹木(根)	金属類	鉄筋	鉄くず	埋戻し											
		m3	m3	m3	m3	t	kg	m3											
ﾏﾝﾎｰﾙ撤去(No15)	1000角 H2098 蓋共																		
							43.000												
					0.031														
								1.923											
RC階段撤去	W1600×L4500　9段																		
	W1600×L3500　7段																		

撤去項目（仕上科目別集計より）				単位あたり計算						発生材集計（a×b）								その１（その２に続く→）
名　称	形状・寸法	数量 (a)	単位	分類	単位当り計算式		行計	計(b)	単位	ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ (重量)	ｺﾝ2次製品	ｺﾝ2次製品 (重量)	ｱｽｺﾝ	ｱｽｺﾝ (重量)	砕石	砕石 (重量)
										m3	t	m3	t	m3	t	m3	t
				砕石	砕石撤去	1.60*4.50*0.15	1.080	1.920	m3/か所							1.920	
						1.60*3.50*0.15	0.840										
				砕石 (重量)	砕石撤去	1.60*4.50*0.15*1.5	1.620	2.880	t/か所								2.880
						1.60*3.50*0.15*1.5	1.260										
				埋戻し		1.60*4.50*0.35	2.520	7.040	m3/か所								
						1.60*3.50*0.35	1.960										
						1.60*4.50*0.15	1.080										
						1.60*3.50*0.15	0.840										
						1.60*4.50*0.05	0.360										
						1.60*3.50*0.05	0.280										
植栽撤去	ｲﾇﾂｹﾞ1 樹高1.0m 長さ1.2m 枝張4.0m	1.00	本	樹木(葉)		1.00*1.20*4.00	4.800	4.800	m3/本								
				樹木(根)		4.80*2	9.600	9.600	m3/本								
				埋戻し		4.80*2	9.600	9.600	m3/本								
植栽撤去	ｲﾇﾂｹﾞ2 樹高1.0m 長さ1.5m 枝張1.5m	3.00	本	樹木(葉)		1.00*1.50*1.50	2.250	2.250	m3/本								
				樹木(根)		2.25*2	4.500	4.500	m3/本								
				埋戻し		2.25*2	4.500	4.500	m3/本								
植栽撤去	ﾄﾞｳﾀﾞﾝ 樹高0.9 長さ0.9m 枝張0.03m	22.00	本	樹木(葉)		0.90*0.90*0.03	0.024	0.024	m3/本								
				樹木(根)		0.02*2	0.040	0.040	m3/本								
				埋戻し		0.02*2	0.040	0.040	m3/本								

撤去項目（仕上科目別集計より）		発生材集計（a×b）																	その２
名　称	形状･寸法	石材	樹木(葉)	樹木(根)	金属類	鉄筋	鉄くず	埋戻し											
		m3	m3	m3	m3	t	kg	m3											
								7.040											
植栽撤去	ｲﾇﾂｹﾞ1 樹高1.0m 長さ1.2m 枝張4.0m		4.800																
				9.600															
								9.600											
植栽撤去	ｲﾇﾂｹﾞ2 樹高1.0m 長さ1.5m 枝張1.5m		6.750																
				13.500															
								13.500											
植栽撤去	ﾄﾞｳﾀﾞﾝ 樹高0.9 長さ0.9m 枝張0.03m		0.528																
				0.880															
								0.880											

撤去項目（仕上科目別集計より）				単位あたり計算						発生材集計（a×b）								その１（その２に続く→）
名　称	形状･寸法	数量 (a)	単位	分類	単位当り計算式		行計	計(b)	単位	ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ (重量)	ｺﾝ2次製品	ｺﾝ2次製品 (重量)	ｱｽｺﾝ	ｱｽｺﾝ (重量)	砕石	砕石 (重量)	
										m3	t	m3	t	m3	t	m3	t	
計										175.167	445.101	17.668	40.499	56.316	129.526	730.742	1,086.773	

積込み集計	項　目		区分数量	単位	ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ (重量)	ｺﾝ2次製品	ｺﾝ2次製品 (重量)	ｱｽｺﾝ	ｱｽｺﾝ (重量)	砕石	砕石 (重量)
	1	ｺﾝｸﾘｰﾄ類	979.893	m3	175.167	445.101	17.668	40.499	56.316	129.526	730.742	1086.773
	2	木材･内装材類	581.883	m3								
	3	内装材類(AS含有)										
	4	樹木										
	5	金属類	21.056	m3								
	6											
	7											

撤去項目（仕上科目別集計より）		発生材集計（a×b）																その２
名　称	形状･寸法	石材	樹木(葉)	樹木(根)	金属類	鉄筋	鉄くず	埋戻し										
		m3	m3	m3	m3	t	kg	m3										
計		544.282	12.078	23.980	21.056	1.980	2,501.270	1,158.274										

積込み集計	石材	樹木(葉)	樹木(根)	金属類	鉄筋	鉄くず	埋戻し										
	544.282	12.575	25.026														
				21.056	1.98	2501.27											